


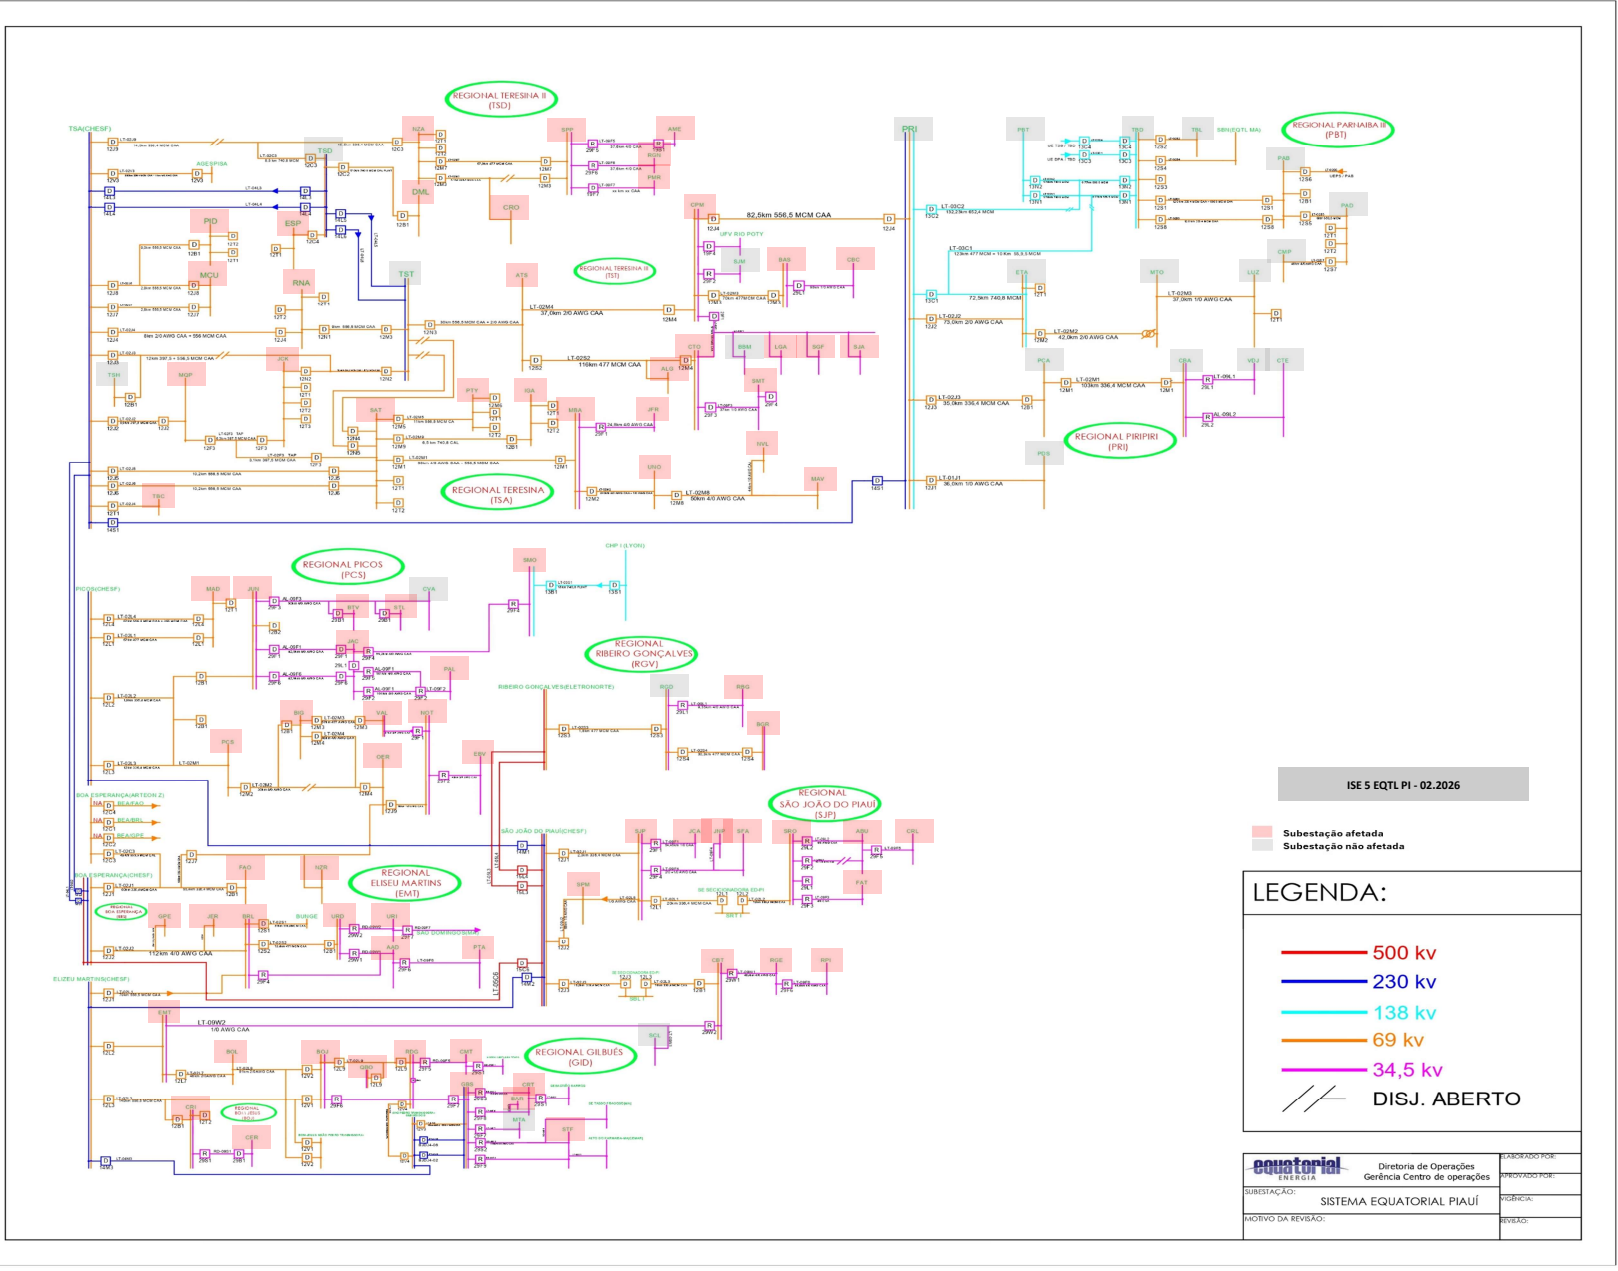

ISE 5 EQTL PI - 02.2026

Subestação afetada
Subestação não afetada

LEGENDA:

- 500 kv
- 230 kv
- 138 kv
- 69 kv
- 34,5 kv
- DISJ. ABERTO

equatorial ENERGIA	Diretoria de Operações Gerência Centro de operações	
	SUBSTACÃO:	PROVOCADO POR:
	MOTIVO DA REVISÃO:	REVISÃO:
	SISTEMA EQUATORIAL PIAUÍ	