


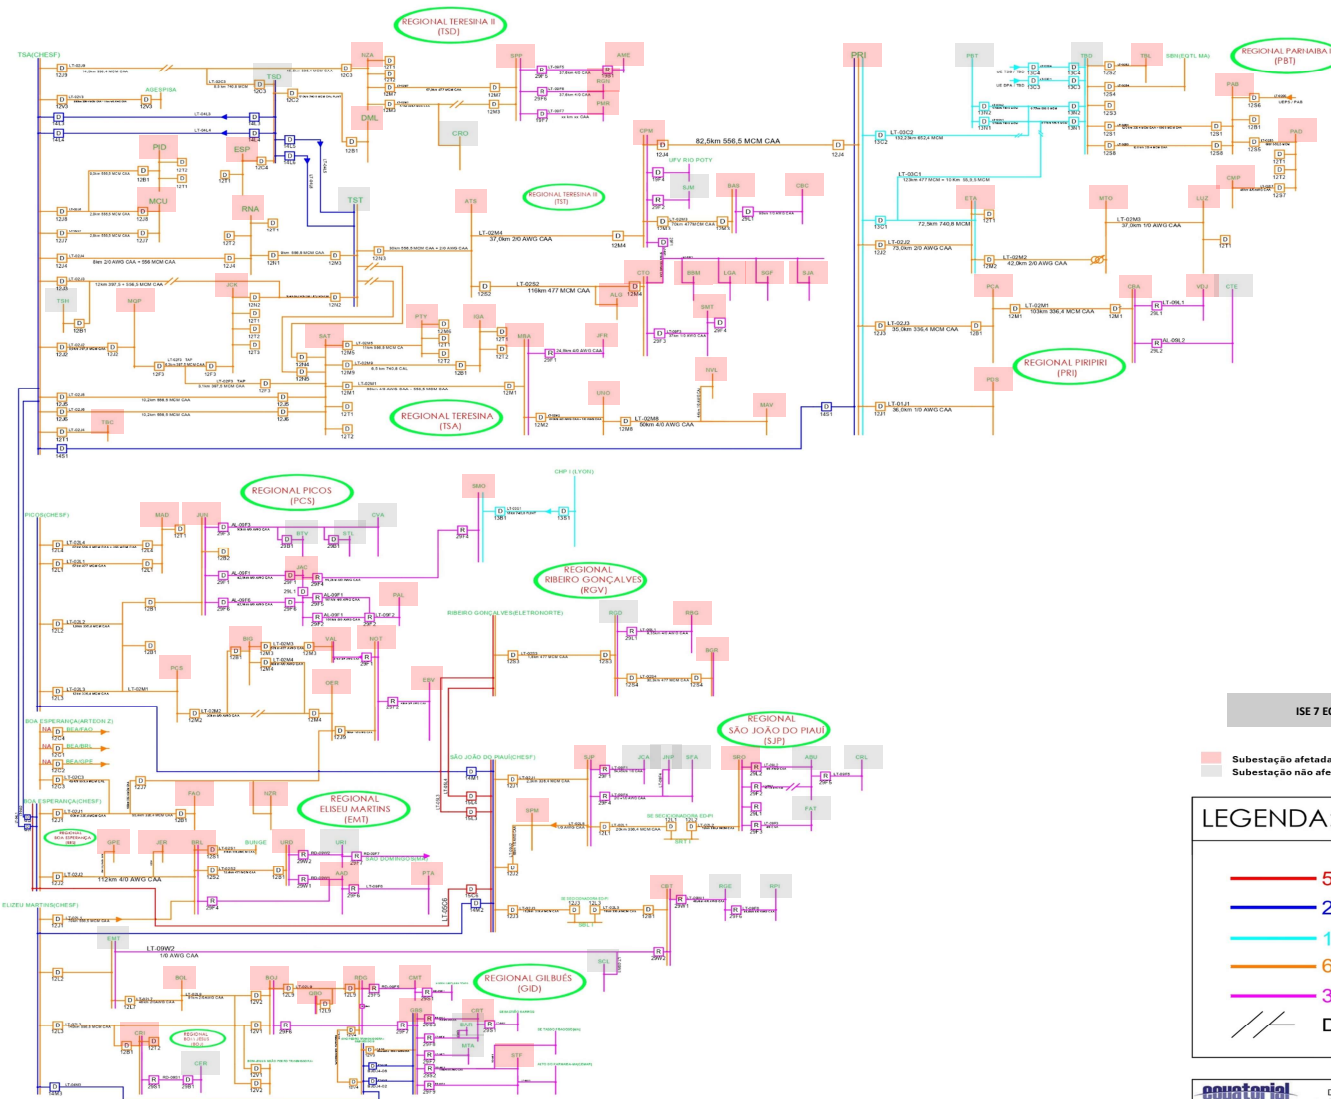

ISE 7 EQTL PI - 03.2026

Subestação afetada
Subestação não afetada

LEGENDA:

500 kv
230 kv
138 kv
69 kv
34,5 kv
DISJ. ABERTO

equatorial
ENERGIA

Diretoria de Operações
Gerência Centro de operações

SUBSTESTAÇÃO:

SISTEMA EQUATORIAL PIAUÍ

MOTIVO DA REVISÃO:

ELABORADO POR:

PROVADO POR:

REVISÃO:

REVISÃO: