


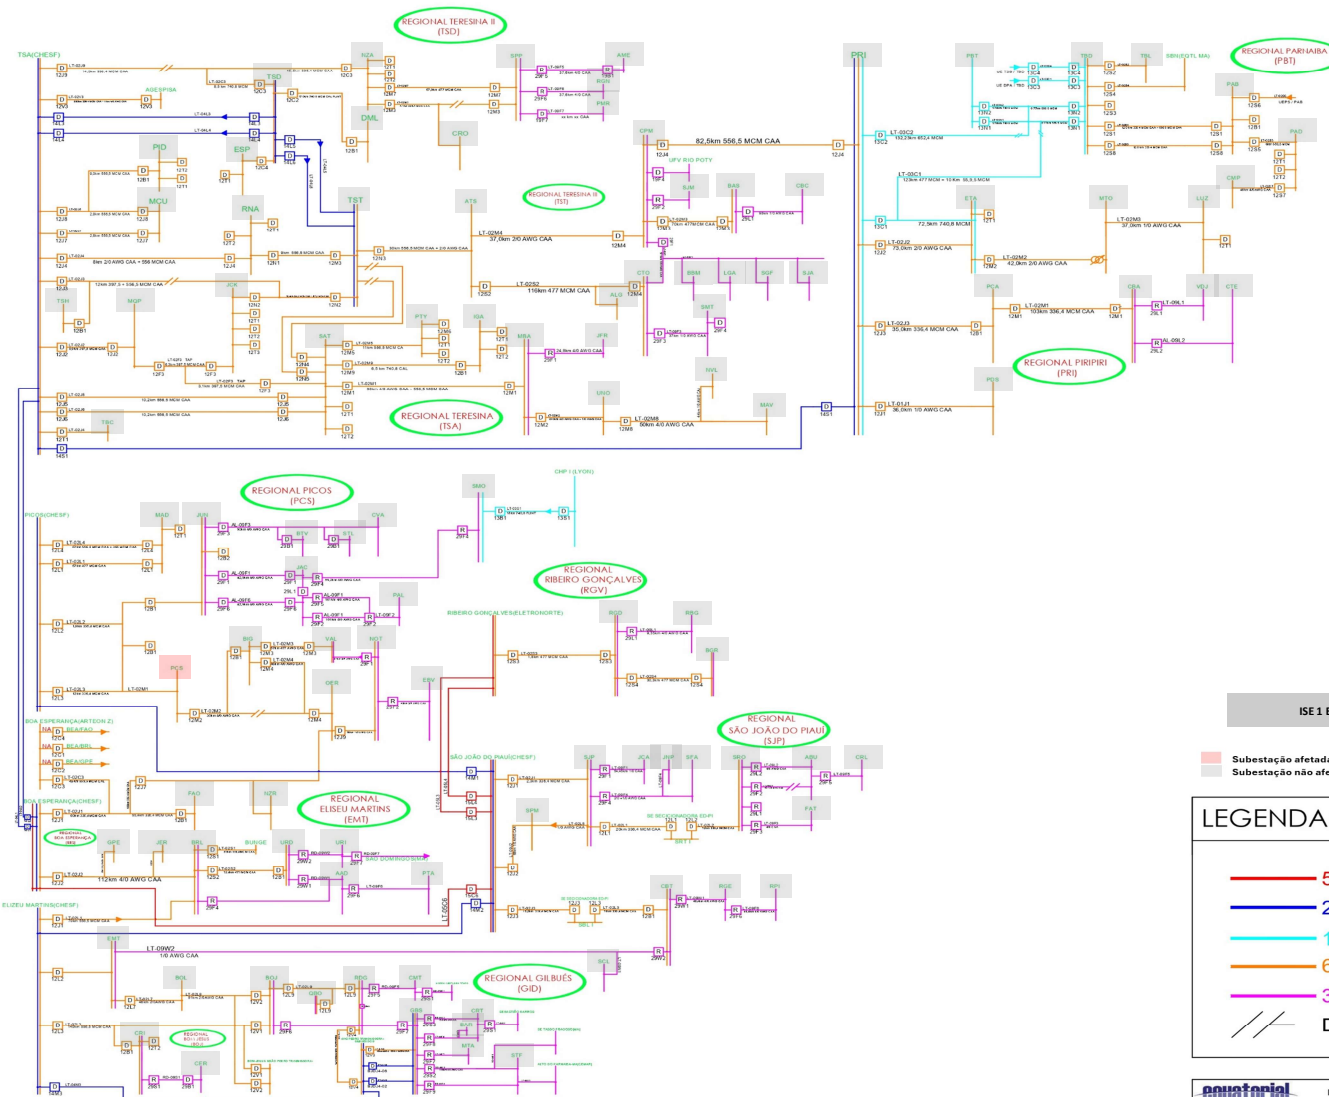

ISE 1 EQTL PI - 1.2025

Subestação afetada
Subestação não afetada

LEGENDA:

500 kv
230 kv
138 kv
69 kv
34,5 kv
DISJ. ABERTO

equatorial
ENERGIA

Diretoria de Operações
Gerência Centro de operações

SUBSTACÇÃO: SISTEMA EQUATORIAL PIAUÍ

MOTIVO DA REVISÃO:

ELABORADO POR:

PROVADO POR:

REVISÃO: