


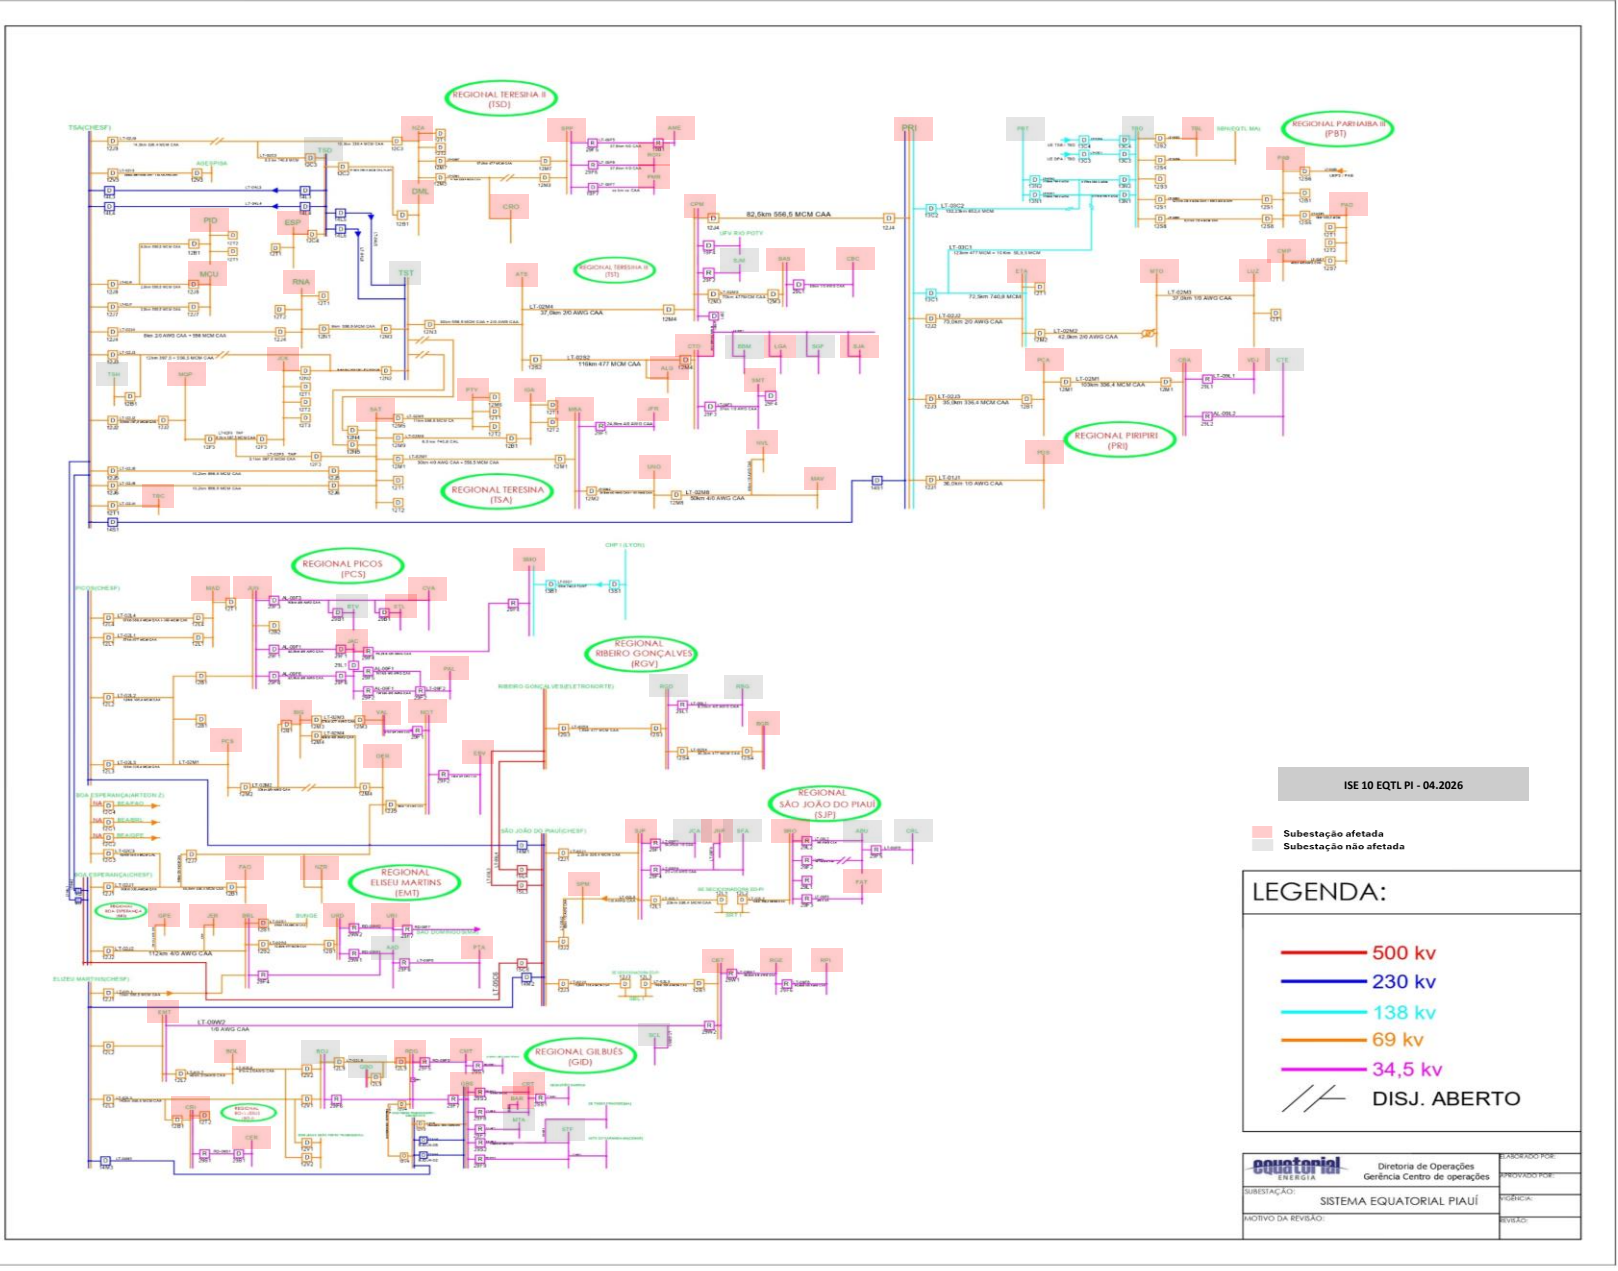

ISE 10 EQTL PI - 04.2026

Subestação afetada
Subestação não afetada

LEGENDA:

500 kv
230 kv
138 kv
69 kv
34,5 kv
DISJ. ABERTO

equatorial ENERGIA	Diretoria de Operações Gerência Centro de operações	ELABORADO POR:
SUBSTACAO:	SISTEMA EQUATORIAL PIAUI	PROVAZADO POR:
MOTIVO DA REVISAO:	REVISAO	REVISAO: