


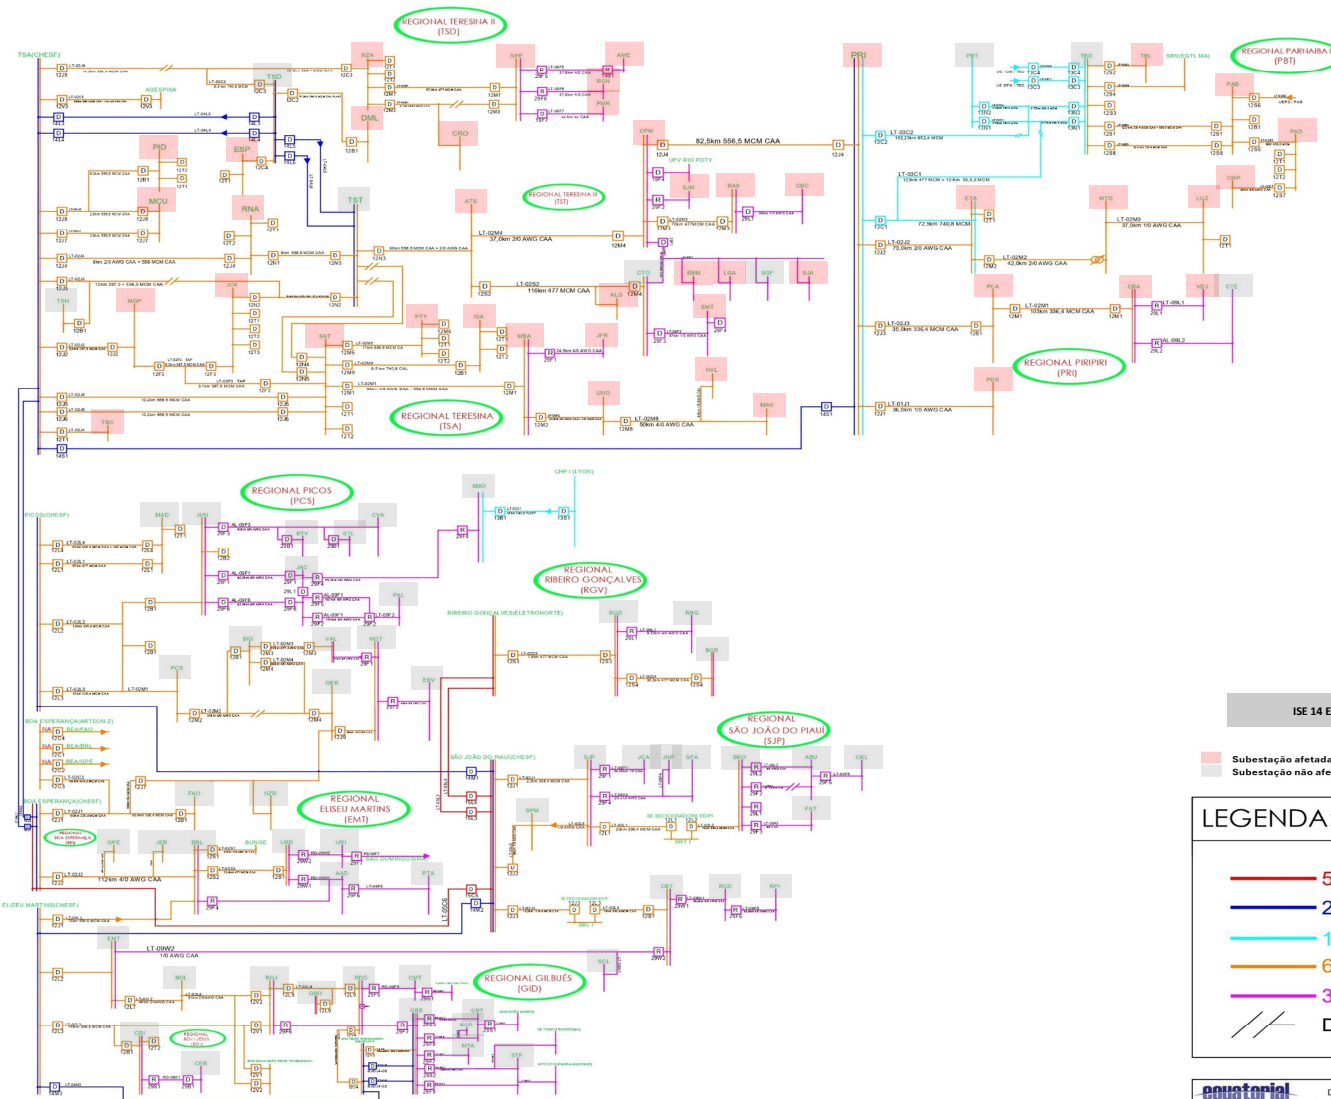

ISE 14 EQTL PI - 06.2026

Subestação afetada
Subestação não afetada

LEGENDA:

500 kv
230 kv
138 kv
69 kv
34,5 kv
DISJ. ABERTO

equatorial ENERGIA	Diretoria de Operações Gerência Centro de operações	ELABORADO POR:
	SUBSTACÃO: SISTEMA EQUATORIAL PIAUÍ	PROVADO POR:
	MOTIVO DA REVISÃO:	REVISÃO: