

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

01.2024 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de janeiro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 01 de janeiro de 2024 às 10h00min até 04 de janeiro de 2024 às 23h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de janeiro de 2024, a área de concessão da Equatorial Piauí, em municípios das regionais Metropolitana, Norte, Centro-sul e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

MUNICÍPIO	REGIONAL	MUNICÍPIO	REGIONAL
Acauã	CENTRO-SUL	Lagoa de São Francisco	NORTE
Alagoinha do Piauí	CENTRO-SUL	Lagoa do Barro do Piauí	SUL
Alvorada do Gurguéia	SUL	Lagoa do Sítio	CENTRO-SUL
Amarante	METROPOLITANA	Luís Correia	NORTE
Angical do Piauí	METROPOLITANA	Luzilândia	NORTE
Aroazes	CENTRO-SUL	Madeiro	NORTE
Aroeiras do Itaim	CENTRO-SUL	Manoel Emídio	SUL
Assunção do Piauí	METROPOLITANA	Massapê do Piauí	CENTRO-SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Avelino Lopes	SUL	Matias Olímpio	NORTE
Baixa Grande do Ribeiro	SUL	Milton Brandão	NORTE
Barreiras do Piauí	SUL	Monsenhor Hipólito	CENTRO-SUL
Batalha	NORTE	Monte Alegre do Piauí	SUL
Bela Vista do Piauí	CENTRO-SUL	Morro do Chapéu do Piauí	NORTE
Bom Jesus	SUL	Murici dos Portelas	NORTE
Bom Princípio do Piauí	NORTE	Nossa Senhora dos Remédios	NORTE
Bonfim do Piauí	SUL	Nova Santa Rita	SUL
Brasileira	NORTE	Oeiras	CENTRO-SUL
Buriti dos Lopes	NORTE	Padre Marcos	CENTRO-SUL
Cajazeiras do Piauí	CENTRO-SUL	Pajeú do Piauí	SUL
Cajueiro da Praia	NORTE	Palmeira do Piauí	SUL
Caldeirão Grande do Piauí	CENTRO-SUL	Parnaguá	SUL
Campinas do Piauí	CENTRO-SUL	Parnaíba	NORTE
Campo Alegre do Fidalgo	SUL	Passagem Franca do Piauí	METROPOLITANA
Campo Grande do Piauí	CENTRO-SUL	Patos do Piauí	CENTRO-SUL
Campo Largo do Piauí	NORTE	Paulistana	CENTRO-SUL
Canavieira	SUL	Pavussu	SUL
Canto do Buriti	SUL	Pedro II	NORTE
Capitão de Campos	NORTE	Picos	CENTRO-SUL
Caracol	SUL	Pimenteiras	CENTRO-SUL
Caraúbas do Piauí	NORTE	Pio IX	CENTRO-SUL
Caxingó	NORTE	Piracuruca	NORTE
Cocal	NORTE	Piripiri	NORTE
Cocal de Telha	NORTE	Porto	NORTE
Cocal dos Alves	NORTE	Porto Alegre do Piauí	SUL
Colônia do Gurguéia	SUL	Queimada Nova	SUL
Colônia do Piauí	CENTRO-SUL	Redenção do Gurguéia	SUL
Corrente	SUL	Regeneração	METROPOLITANA
Cristalândia do Piauí	SUL	Riacho Frio	SUL
Cristino Castro	SUL	Ribeira do Piauí	SUL
Curimatá	SUL	Santa Cruz do Piauí	CENTRO-SUL
Currais	SUL	Santa Filomena	SUL
Dom Inocêncio	SUL	Santa Luz	SUL
Domingos Mourão	NORTE	Santa Rosa do Piauí	CENTRO-SUL
Elesbão Veloso	CENTRO-SUL	Santana do Piauí	CENTRO-SUL
Eliseu Martins	SUL	São Félix do Piauí	CENTRO-SUL
Esperantina	NORTE	São Francisco de Assis do Piauí	CENTRO-SUL
Fartura do Piauí	SUL	São Gonçalo do Gurguéia	SUL
Flores do Piauí	SUL	São João da Canabrava	CENTRO-SUL
Floriano	SUL	São João da Fronteira	NORTE
Francinópolis	CENTRO-SUL	São João da Varjota	CENTRO-SUL
Francisco Santos	CENTRO-SUL	São João do Arraial	NORTE
Geminiano	CENTRO-SUL	São João do Piauí	CENTRO-SUL
Gilbués	SUL	São José do Divino	NORTE
Guadalupe	SUL	São José do Peixe	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Guaribas	SUL	São Julião	CENTRO-SUL
Hugo Napoleão	METROPOLITANA	São Miguel do Fidalgo	CENTRO-SUL
Ilha Grande	NORTE	São miguel do Tapuio	METROPOLITANA
Inhuma	CENTRO-SUL	São Pedro do Piauí	METROPOLITANA
Ipiranga do Piauí	CENTRO-SUL	São Raimundo Nonato	SUL
Isaías Coelho	CENTRO-SUL	Sebastião Barros	SUL
Itainópolis	CENTRO-SUL	Sebastião Leal	SUL
Jacobina do Piauí	CENTRO-SUL	Sigefredo Pacheco	METROPOLITANA
Jaicós	CENTRO-SUL	Simões	CENTRO-SUL
Jerumenha	SUL	Socorro do Piauí	CENTRO-SUL
João Costa	SUL	Sussuapara	CENTRO-SUL
Joaquim Pires	NORTE	Tamboril do Piauí	SUL
Joca Marques	NORTE	Uruçuí	SUL
Juazeiro do Piauí	METROPOLITANA	Valença do Piauí	CENTRO-SUL
Júlio Borges	SUL	Várzea Grande	CENTRO-SUL
Jurema	SUL	Vera Mendes	CENTRO-SUL


Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 137 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	01.2024 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	137.789
d) Quantidade de Municípios atingidos:	139
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	31
f) Quantidade de Subestações atingidas:	69
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	1508
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	01/01/2024 00:24:35
i) Data e hora de término da última interrupção:	08/01/2024 09:44:00
j) Média da duração das interrupções:	95,65
k) Duração da interrupção mais longa:	12,50
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	10,70
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,37
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,34
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	583.977,76
p) CHI Limite:	377.156,35

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do evento.

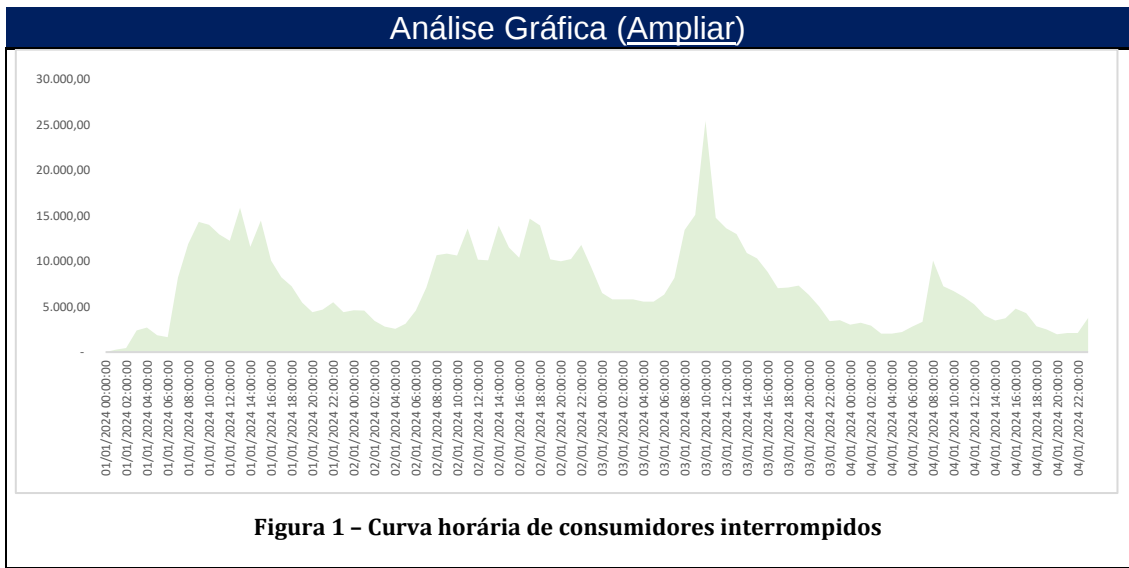


Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 01 de janeiro de 2024, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 03 de janeiro de 2024, às 10h00min.

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 23h00min do dia 04 de janeiro de 2024 é evidenciado o fim do evento.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

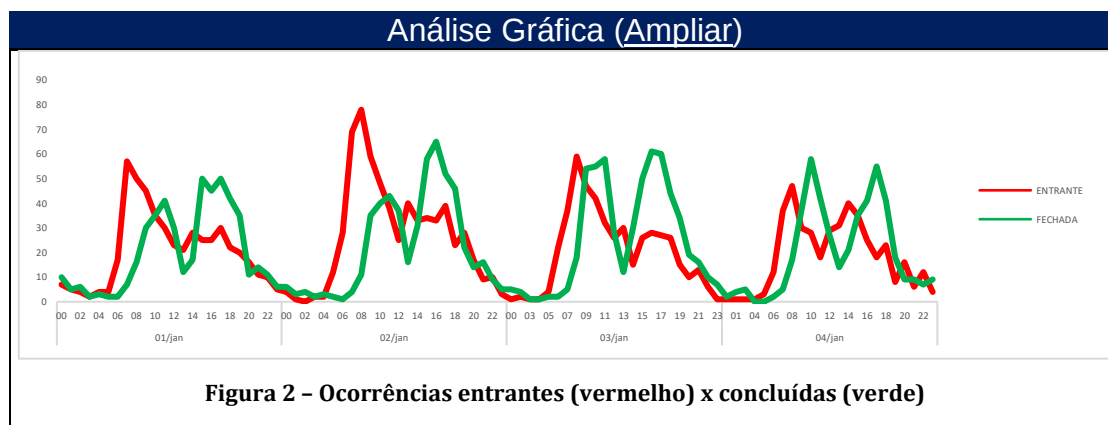

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que

impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da Convergência de massa em superfície, juntamente com a presença do VCAN e o aporte de calor e umidade do oceano, que promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios, que afetaram o estado de Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 02 de janeiro de 2024, às 10h00min, e término em 05 de janeiro de 2024, às 00h00min.

No laudo é destacada como região de abrangência municípios das regionais Metropolitana, Norte e Sul.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

Durante o período de 01 a 04 de Janeiro de 2024, a alta disponibilidade de calor combinada com a formação de uma zona de convergência de umidade proveniente da Amazônia em baixos níveis da atmosfera foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Foram

registradas chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Corrente, localizado na Regional Sul, totalizando 126 mm em cerca de 4 dias. Isso corresponde a aproximadamente 63% em relação à média histórica para a região durante o mês inteiro de janeiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores próximos de 52 km/h, no município de Paulistana, localizado na Regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como vento forte, os quais estão associados à movimentação de árvores grandes, o que pode causar prejuízos à rede elétrica.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 15.300 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul em apenas 4 dias. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Neste período houve registro de fortes rajadas de vento sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os ventos mais intensos chegaram a 61 km/h, sendo classificados como vento forte. Essa magnitude tem potencial para

movimentar árvores grandes, o que pode ocasionar transtornos à rede de distribuição elétrica.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Floriano, localizado na Regional Sul, totalizando 32 mm.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi em torno de 66.945 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios. A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	A alta disponibilidade de calor combinada com a formação de uma zona de convergência de umidade provocaram chuvas intensas, vendavais, tempestade de raios e alagamentos no Piauí.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 - Zona de convergência 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.2.3.0.0 - Alagamentos
Hora de início	01/01/2024 - 00:00
Hora do término	04/01/2024 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de janeiro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de

maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.4.**

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Mapa – Equatorial PI


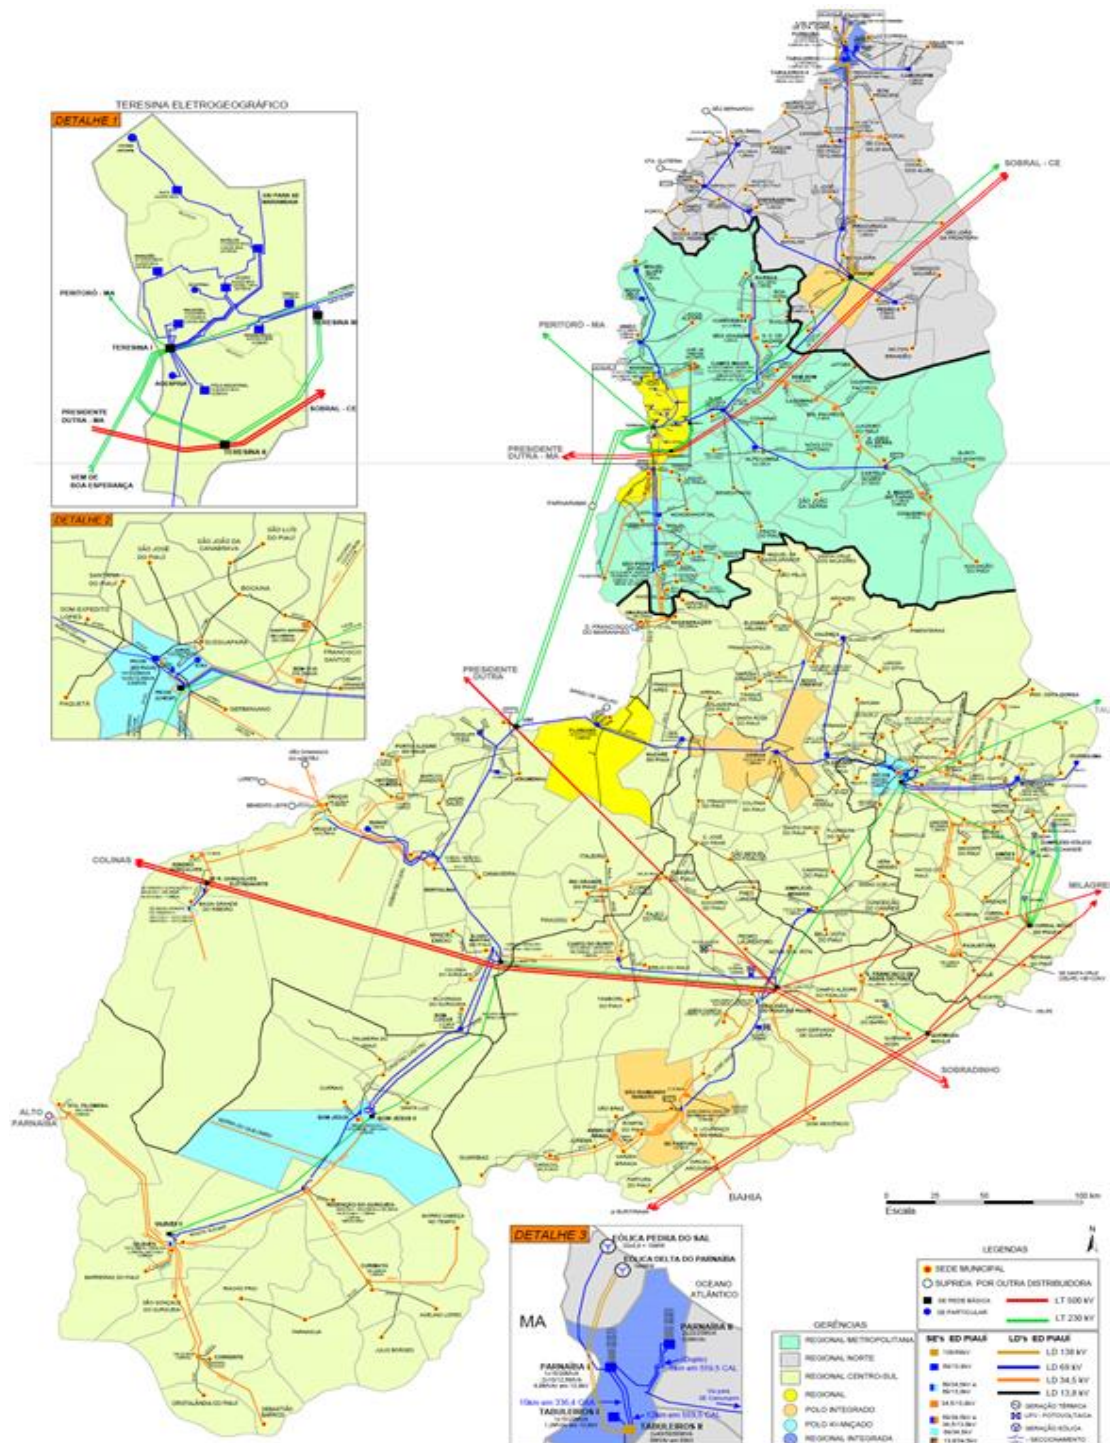


Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais

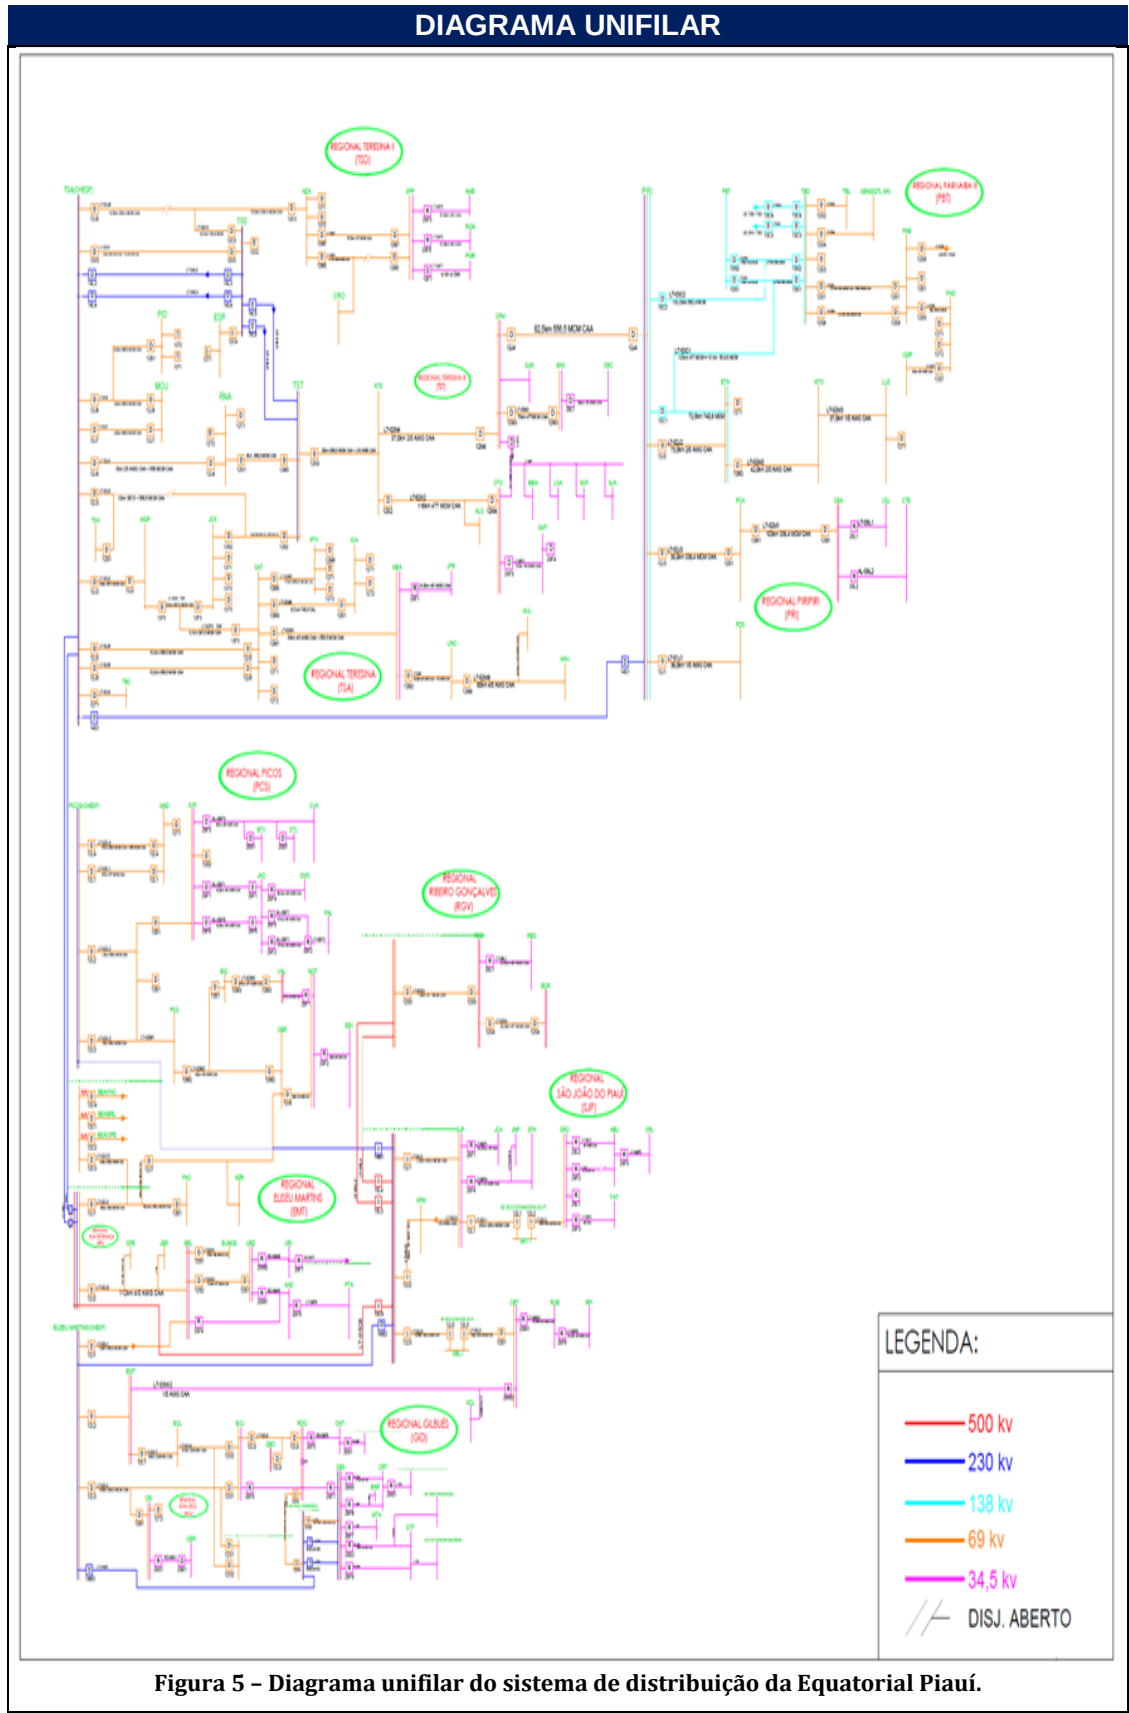

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO	SE	SUBESTAÇÃO
ABU	ANISIO ABREU	LUZ	LUZILANDIA
AME	AMARANTE	MAD	MANDACARU
BAR	BARREIRAS	MTO	MATIAS OLIMPIO
BAS	BARRAS	NOT	NOVO ORIENTE
BBM	BEM BOM	NZR	NAZARE
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	OER	OEIRAS
BIG	BURITI GRANDE	PAB	PARNAIBA
BOJ	BOM JESUS	PAD	PARNAIBA II
BOL	BOM LUGAR	PAL	PAULISTANA
BRL	BERTOLINIA	PCA	PIRACURUCA
BTV	BEM TE VI	PCS	PICOS
CBA	CARAUBAS	PDS	PEDRO SEGUNDO
CBT	CANTO DO BURITI	PMR	PALMEIRAIS
CER	CERRADOS	PRI	PIRIPIRI
CET	COCAL DA ESTAÇÃO	PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
CLC	SE COELCE	QBO	QUILOMBO
CMP	CAMURUPIM	RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
CMT	CURIMATA	RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
CPM	CAMPO MAIOR	RGN	REGENERACAO
CRI	CRISTINO CASTRO	RPI	RIBEIRA DO PIAUI
CRL	CARACOL	SFA	SAO FRANCISCO DE ASSIS
CRT	CORRENTE	SGF	SIGEFREDO PACHECO
EBV	ELESBAO VELOSO	SJP	SAO JOAO DO PIAUI
EMT	ELISEU MARTINS	SMO	SIMOES
ETA	ESPERANTINA	SOL	SOLAR
FAO	FLORIANO	SPM	SIMPLICIO MENDES
FAT	FATURA	SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
GBS	GILBUES	SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
GPE	GUADALUPE	STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
JAC	JAICOS	TBL	TABULEIRO 1
JCA	JOÃO COSTA	URD	URUCUI II
JER	JERUMENHA	URI	URUCUI
JNP	JENIPAPO	VAL	VALENCA
JUN	JUNCO	VDJ	VOLTA DA JUREMA
LGA	LAGOINHA		

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
CABO CONC. 10mm Al	333
NÃO APLICADO	313
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	286
ELO FUSIVEL DE 06 K	260
CONECTOR CUNHA TIPO II	257
ELO FUSIVEL DE 10 K	226
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	137
ELO FUSIVEL DE 01 H	135
ELO FUSIVEL DE 05 H	120
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	103
ELO FUSIVEL DE 02 H	92
ELO FUSIVEL DE 15 K	91
ELO FUSIVEL DE 03 H	67
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	64
CONECTOR CUNHA TIPO I	63
SELO DE SEGURANÇA	60
CONECTOR CUNHA TIPO III	48
CABO QUADRIplex 35mm Cu	45
CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	44
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2	39
CABO COBRE NU 16MM2	38
CABO MULTI. 16mm Al	38
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	35
CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	29
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	23
ELO FUSIVEL DE 25 K	18
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	16
ELO FUSIVEL DE 08 K	16

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024

CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	14
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	11
CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm ² ,0,6/1kV,PR,NI	11
Isolador de pino HI-TOP 15 KV	11
ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm ²	10
FITA ISOLANTE	9
TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	9
ELO FUSIVEL DE 10 EF	7
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	7
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	6
ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS	6
MEDIDOR MONOFÁSICO	6
ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	5
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	5
CONECTOR CUNHA TIPO A	5
ELO FUSIVEL DE 40 K	5
ELO FUSIVEL TIPO H 0,5A	5
ELO FUSIVEL TIPO K 6 A	5
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	5
ALCA PREF.CB. AL. 4AWG	4
CONECTOR CUNHA TIPO B	4
CONECTOR CUNHA TIPO C	4
TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm ²	4
CABO COBRE ISOLADO 10MM2-600V	3
ELO FUSIVEL DE 125 EF - 15 KV	3
PARA-RAIO VALVULA 15 KV	3
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	3
POSTE CONC. ARM DT 300/9 MTS	3
ALÇA PRÉ-FORMADA CABO 1/0	2
CABO DE ACO GALVANIZADO 1/4"	2
ELO FUSIVEL DE 20 K	2
ELO FUSIVEL DE 30 K	2
ELO FUSIVEL TIPO H 5A	2
ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	2
LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ASC	2
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	2
MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECIONAL	2
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	2
AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	1
ARMAÇÃO C/ 01 ESTRIBO AI	1
CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	1
CABO COBRE ISOLADO 25MM2-600V	1
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXCABO 2AWG	1
ELO FUSIVEL DE 1 EF	1
ELO FUSIVEL DE 12 K	1
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /relição, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 228 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Tabela 2 - Estrutura das equipes

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ABU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AME-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRD-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CAF-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CET-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CET-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CLG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024

PI-CRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DAV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FCS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FRT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-IPI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JQP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024

PI-LUZ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MCL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MPA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024

PI-PAB-Y003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PGA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PIO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PMA- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RDG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SCZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024

PI-SJP-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F035M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F041M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

PI-VAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SOL001	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



Fotos – Fortes chuvas, durante o período do evento as chuvas intensas dificultaram a atuação imediata das equipes.



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do eventos, as chuvas intensas que atingiram a região dificultaram o atendimento as ocorrências.

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024




Fotos – Fortes chuvas, durante o período do evento as chuvas intensas e descargas atmosféricas dificultaram a atuação imediata das equipes.



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do eventos, as chuvas intensas que atingiram a região dificultaram o atendimento as ocorrências.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

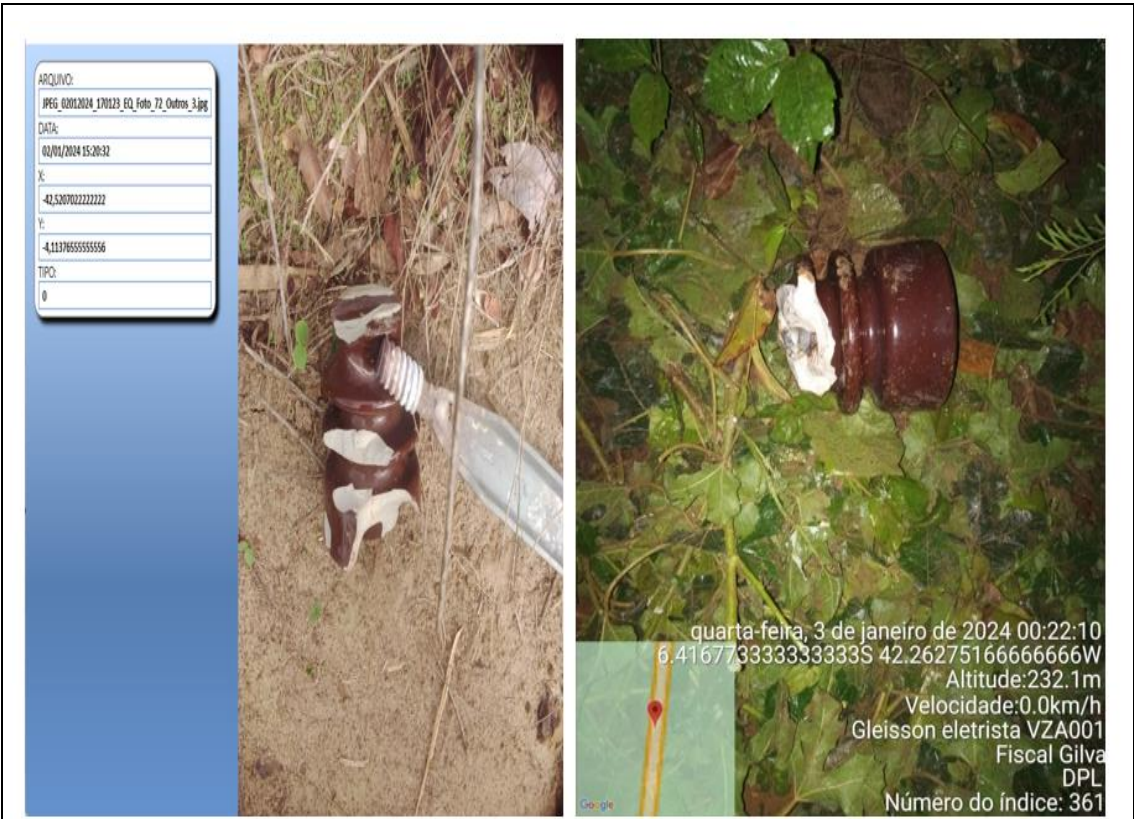

Fotos – Fortes chuvas, durante o período do evento as chuvas intensas e descargas atmosféricas dificultaram a atuação imediata das equipes.



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do eventos, as chuvas intensas que atingiram a região dificultaram o atendimento as ocorrências.

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias	
	https://www.meionorte.com/piaui/corrente-do-piaui-registra-o-3-maior-volume-de-chuva-do-brasil-veja-o-ranking-487909
	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/01/01/chuvas-causam-alagamentos-em-cidades-do-sul-do-piaui-meteorologia-preve-temporais-nesta-segunda-1o.ghtml
	https://www.portalgurgueia.com.br/noticias/13483-defesa-civil-monitora-incidentes-causados-pelas-chuvas-em-currais

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO

01 a 04 de Janeiro de 2024

CLIMATEMPO

Equatorial-PI

Janeiro, 2024

Iluminar o futuro da humanidade

Sumário

1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
1.3.1	Satélite	3
1.3.2	Descargas Atmosféricas	8
1.3.3	Chuva	15
1.3.4	Rajadas de Vento	22
2	Notícias	28
3	Classificação COBRADE	29
3.1	Resumo do Evento	29
4	Referências	31
5	Anexos	32

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 1 de 32

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.

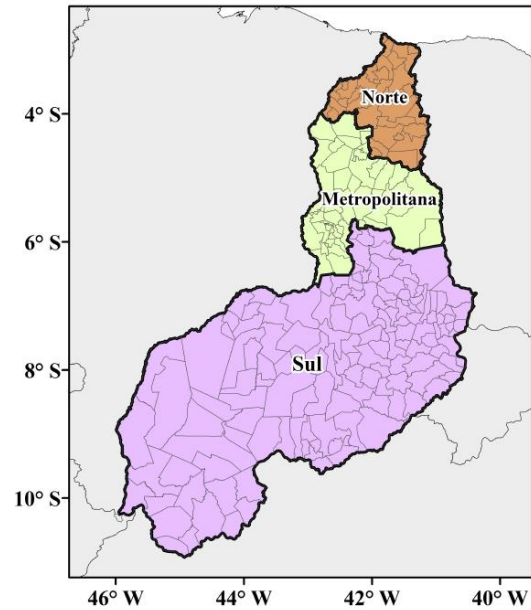

1.2 Descrição do Evento

Durante o período de 01 a 04 de Janeiro de 2024, a alta disponibilidade de calor combinada com a formação de uma zona de convergência de umidade proveniente da Amazônia em baixos níveis da atmosfera foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Foram registradas chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 2 de 32

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 5 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 01 a 04 de Janeiro de 2024. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.


Entre os dias 01 de Janeiro e 03 de Janeiro (Figuras 2-4), em todos os períodos dos dias (madrugada até noite) houve a presença de núcleos convectivos profundos sobre o estado do Piauí associados a fortes tempestades, principalmente entre a tarde e a noite. Essas nuvens estão associadas a chuvas intensas, fortes rajadas de vento e alta quantidade de descargas elétricas.

Durante a madrugada do dia 04 de Janeiro (Figura 5), ainda havia a presença de tempestades sobre todas as Regionais da área de concessão da Equatorial-PI. Ao longo da manhã até o início da tarde, as tempestades foram se dissipando. No final do dia, novos núcleos convectivos se formaram sobre o sul da Regional Sul.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 3 de 32


Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 01 de Janeiro.

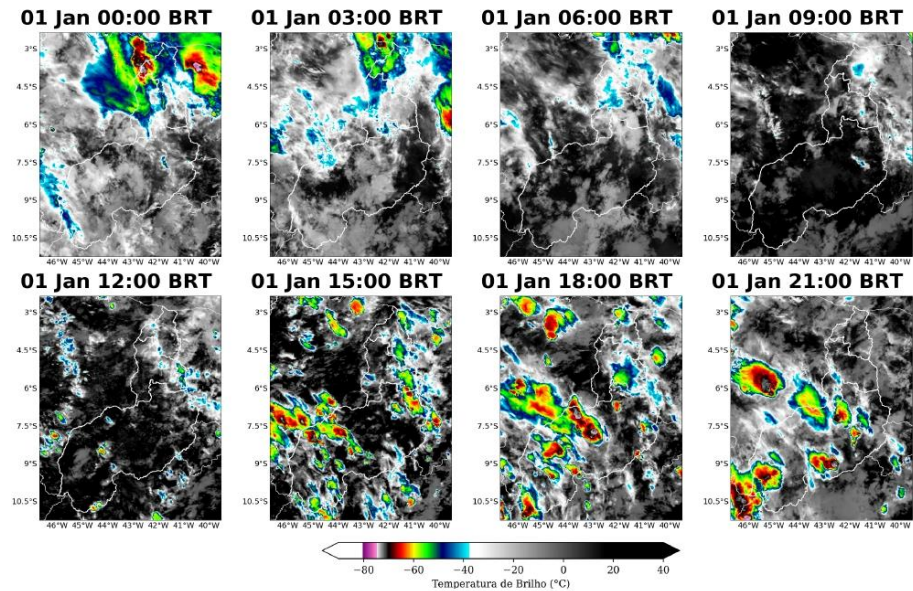

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 4 de 32


Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 02 de Janeiro.

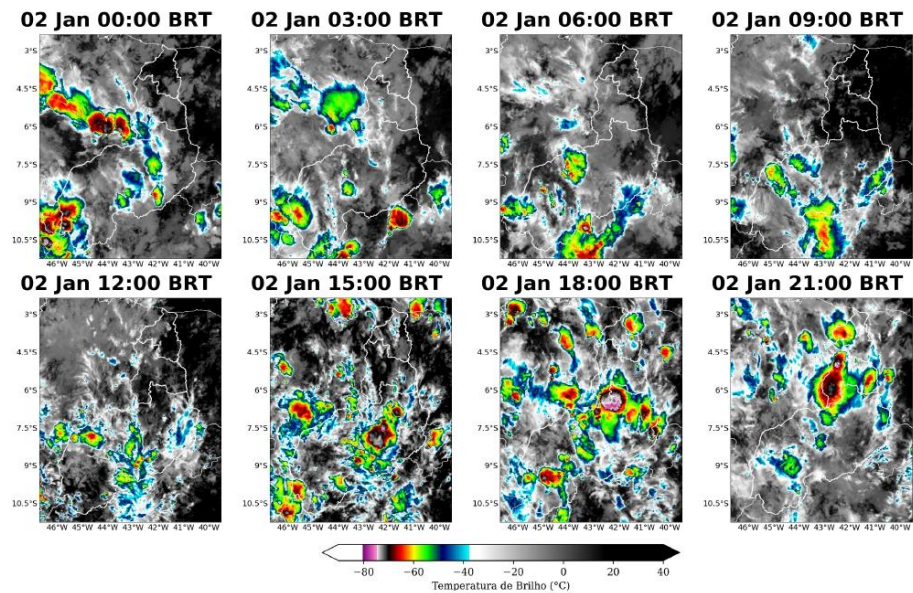

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo – Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 5 de 32


Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 03 de Janeiro.

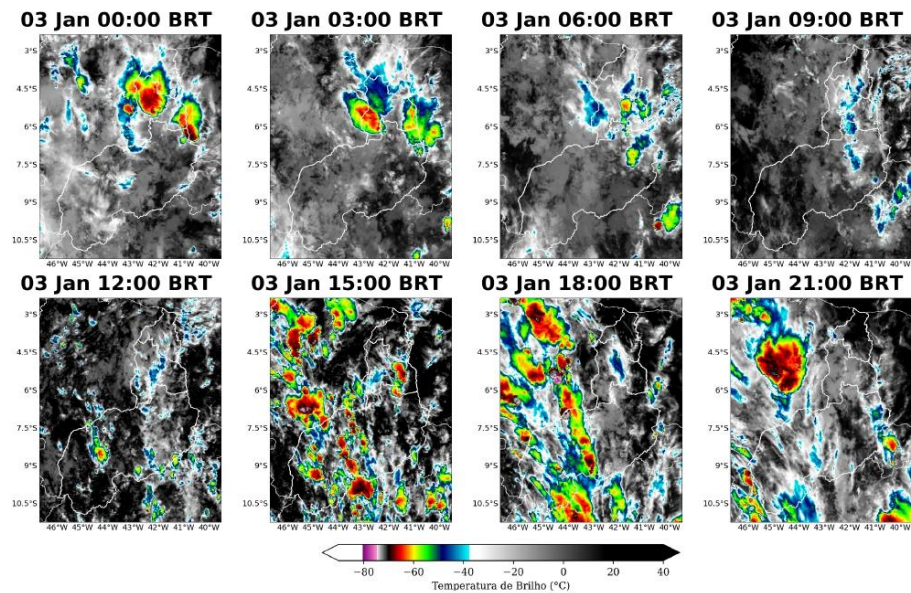

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 6 de 32

Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 04 de Janeiro.

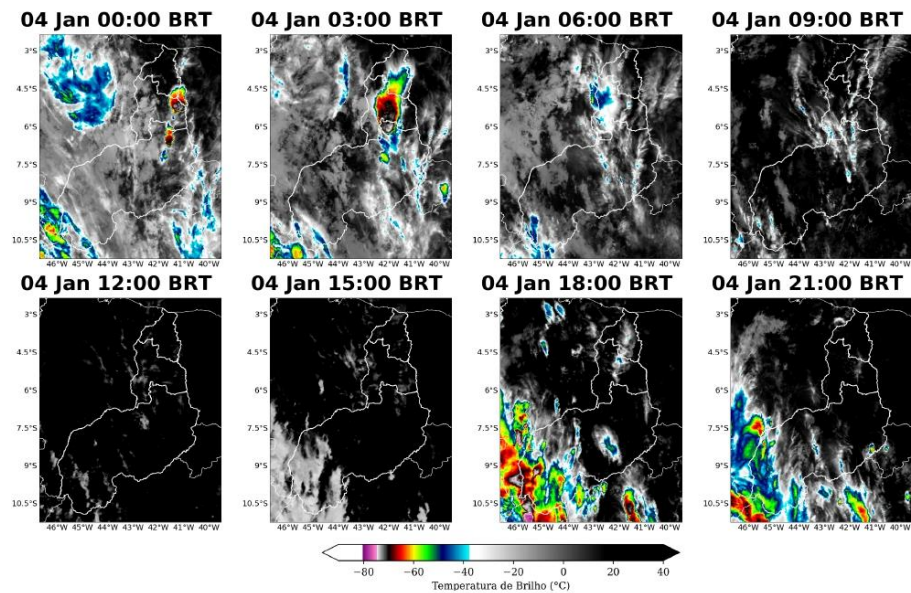

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01310-000 – Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo – Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 7 de 32

1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

Entre os dias 01 de Janeiro e 02 de Janeiro (Figuras 6-7) houve uma alta densidade de raios sobre toda as Regionais da Equatorial-PI.


Entre os dias 03 de Janeiro e 04 de Janeiro (Figuras 8-9) a incidência de raios ficou concentrada entre as Regionais Metropolitana e Sul.

Analisando o evento do período de 01 a 04 de Janeiro de 2024 (Figura 10) como um todo, ressalta-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre o estado do Piauí.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 8 de 32


Figura 6: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 01 de Janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

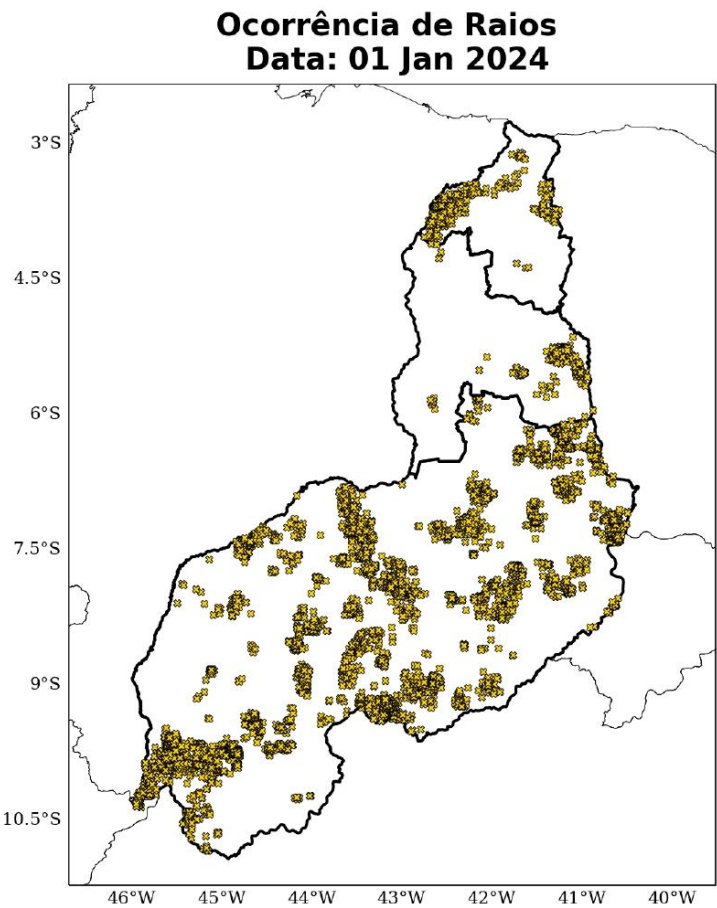

Sede Climateempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climateempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climateempo.com.br www.climateempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 9 de 32


Figura 7: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 02 de Janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

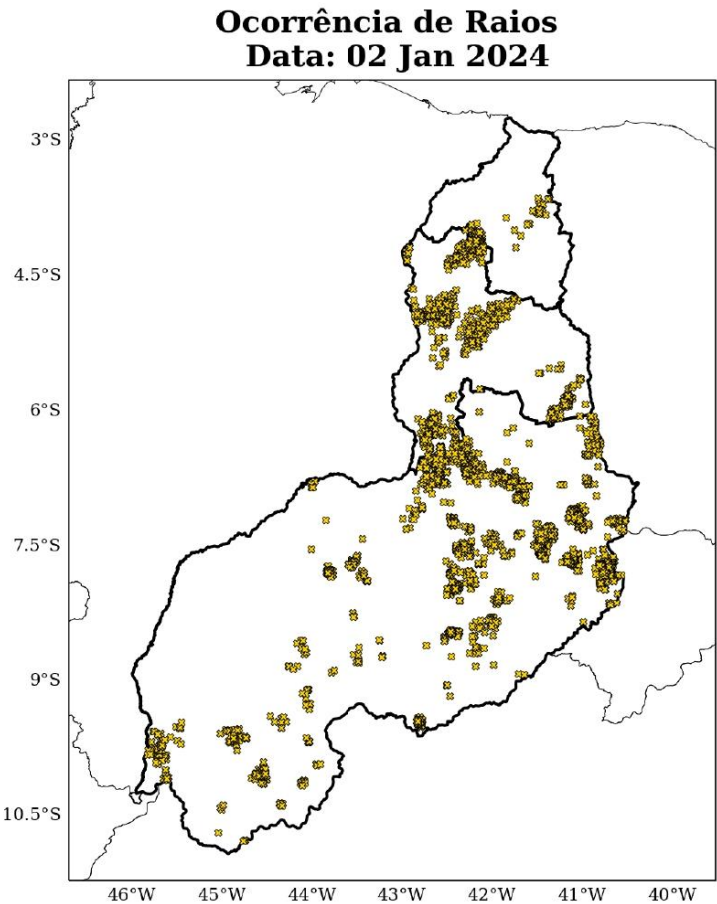

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 10 de 32


Figura 8: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 03 de Janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

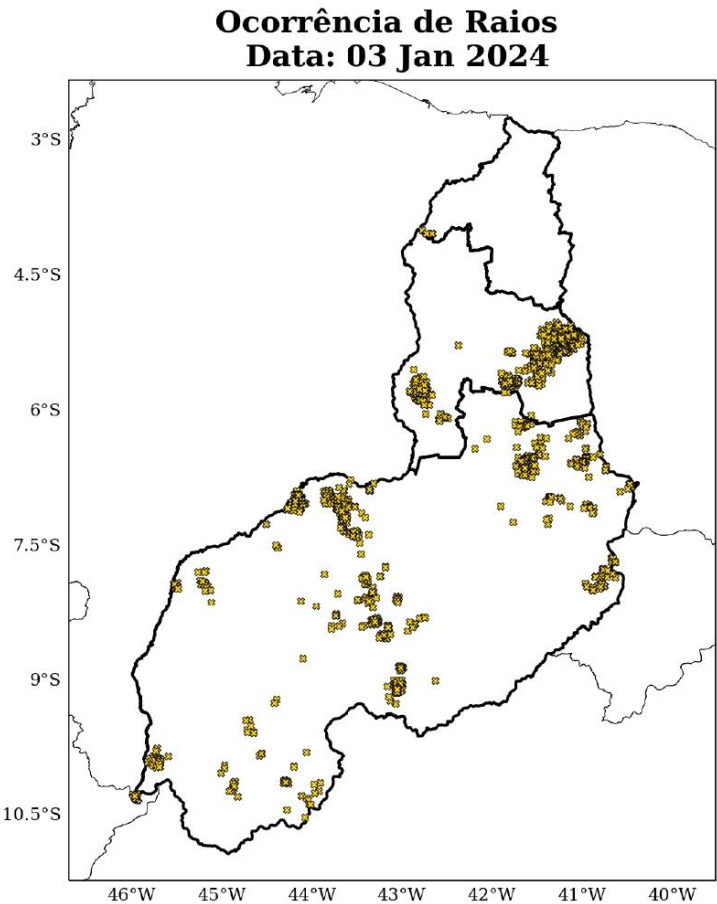

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 11 de 32

Figura 9: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 04 de Janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

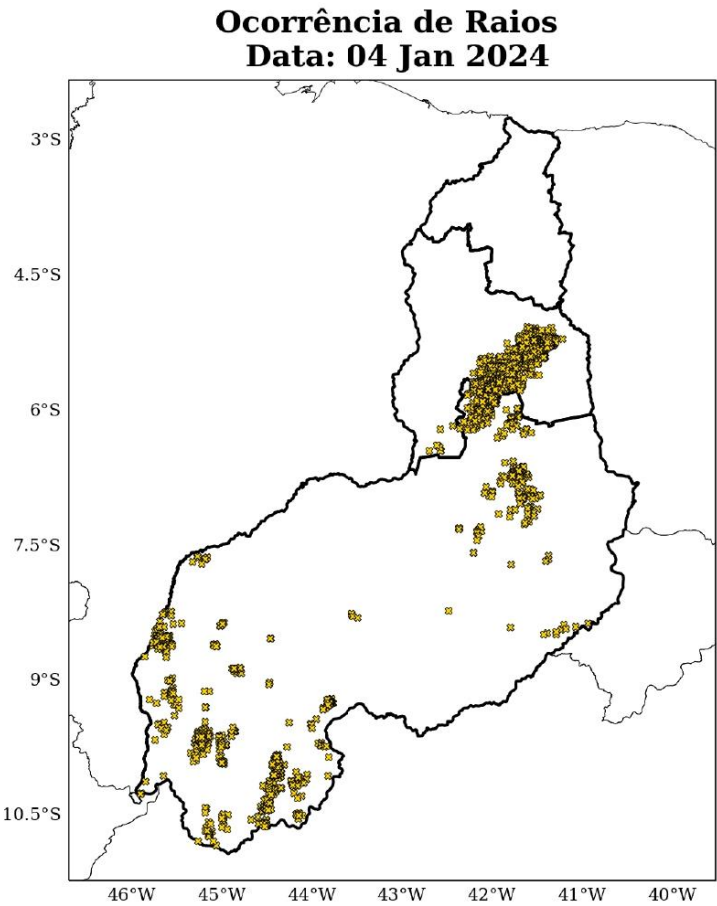


Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 12 de 32

Figura 10: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 01 a 04 de Janeiro de 2024 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

Ocorrência de Raios
Período: 01 Jan - 04 Jan 2024

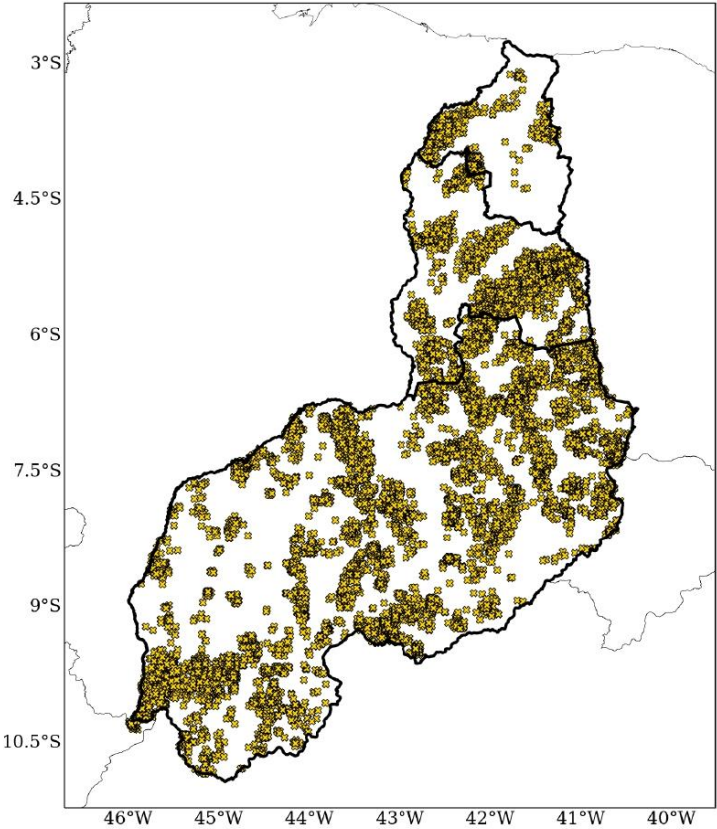

A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada Regional. A Regional Sul foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo mais de 15.300 incidências em apenas 4 dias.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 13 de 32

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Tabela 1: Total de raios no período de 01 a 04 de Janeiro de 2024 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

Regional	Total de Raios
Sul	15384
Metropolitana	5507
Norte	849

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 14 de 32

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 11 a 14) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 01 de Janeiro (Figura 11) houve registro de chuva extrema nas Regionais Norte e Sul. Na Metropolitana, atingiu-se o limiar de chuva moderada.

No dia 02 de Janeiro (Figura 12) houve registro de chuva extrema somente na Regional Metropolitana. Na Sul, a máxima chuva alcançou o limiar forte. Na Regional Norte, apenas chuva fraca foi observada.

No dia 03 de Janeiro (Figura 13) houve registro de chuva extrema na Regional Sul. Na Metropolitana, atingiu-se o limiar moderado. No Norte, apenas chuvisco foi observado.


No dia 04 de Janeiro (Figura 14) a chuva perdeu força em toda a área de concessão da Equatorial-PI. O máximo observado de chuva atingiu o limiar moderado na Regional Sul. Nas demais áreas, não houve chuva significativa.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 01 a 04 de Janeiro de 2024 (Figura 15) ficaram concentrados na Regional Sul, com volumes superiores 120 mm.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 15 de 32


Figura 11: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 01 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

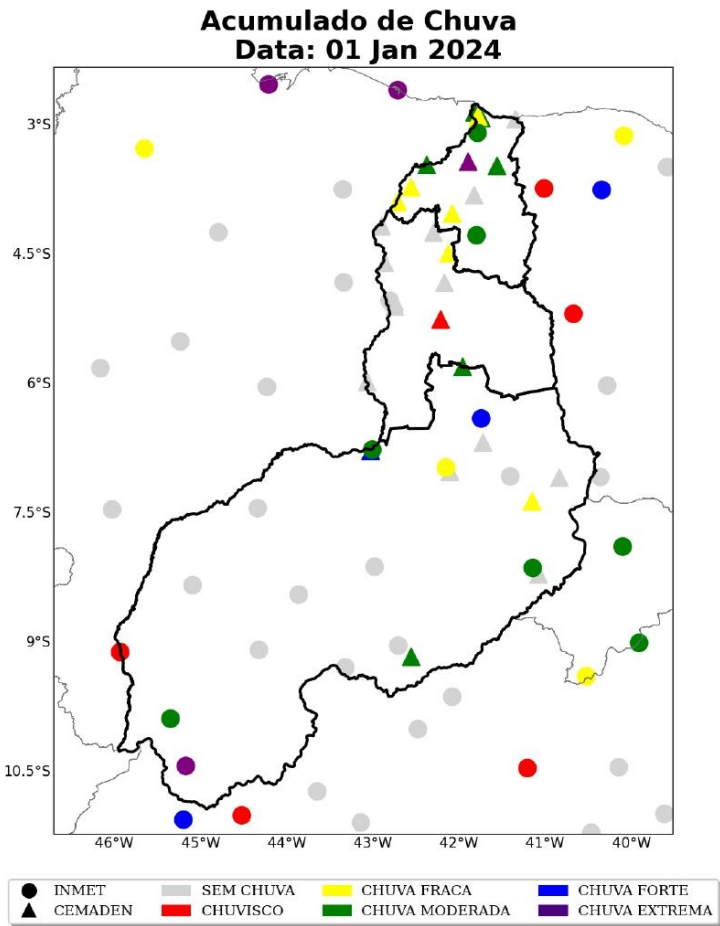

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 16 de 32

Figura 12: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 02 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

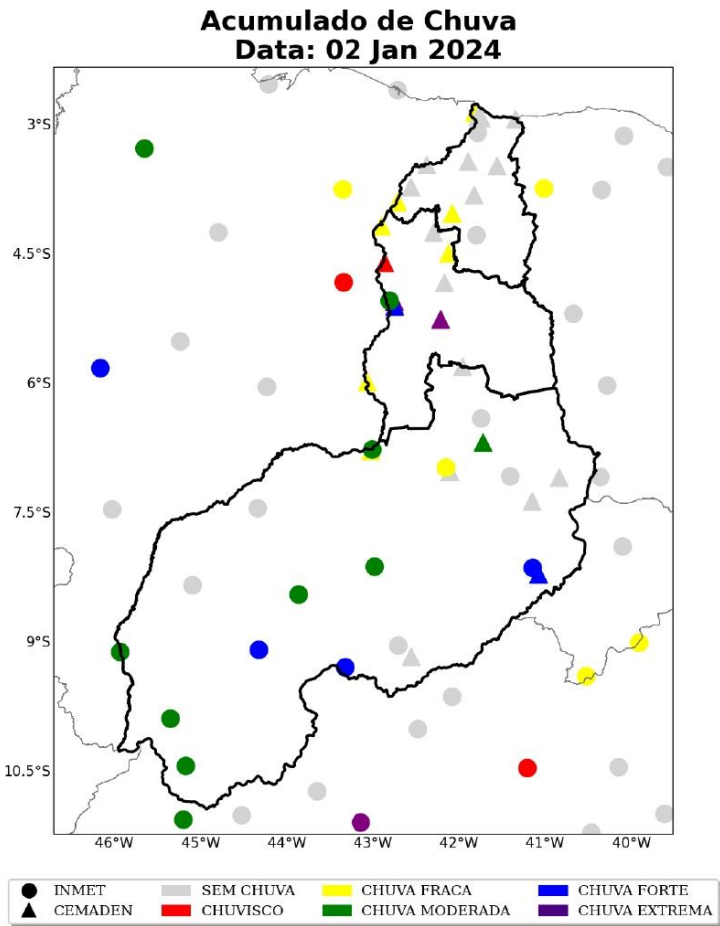


Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com

17 de 32


Figura 13: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 03 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

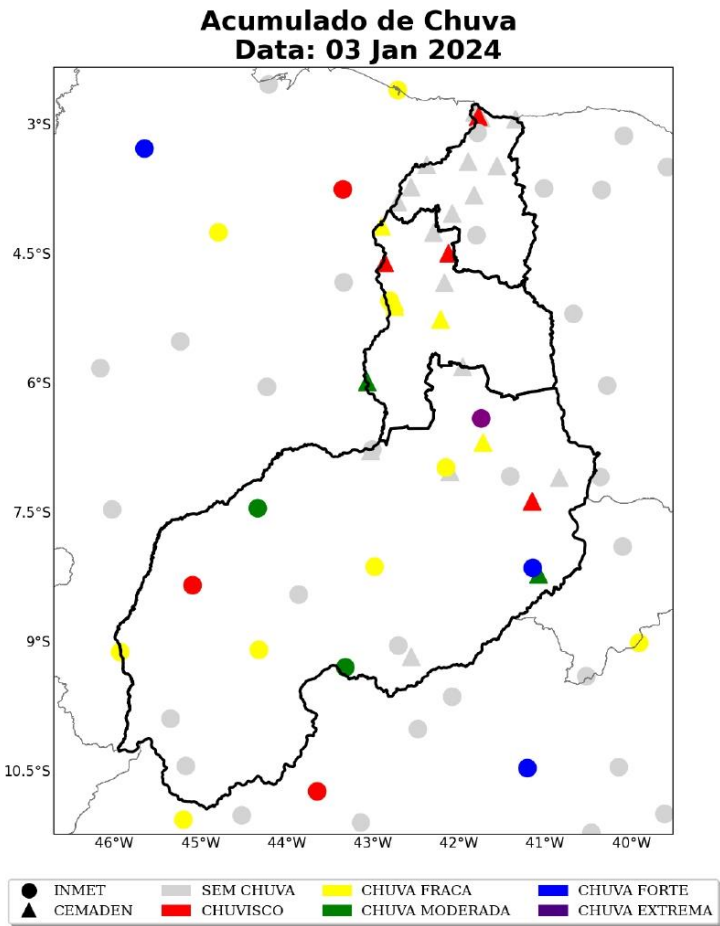

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 18 de 32

Figura 14: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 04 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

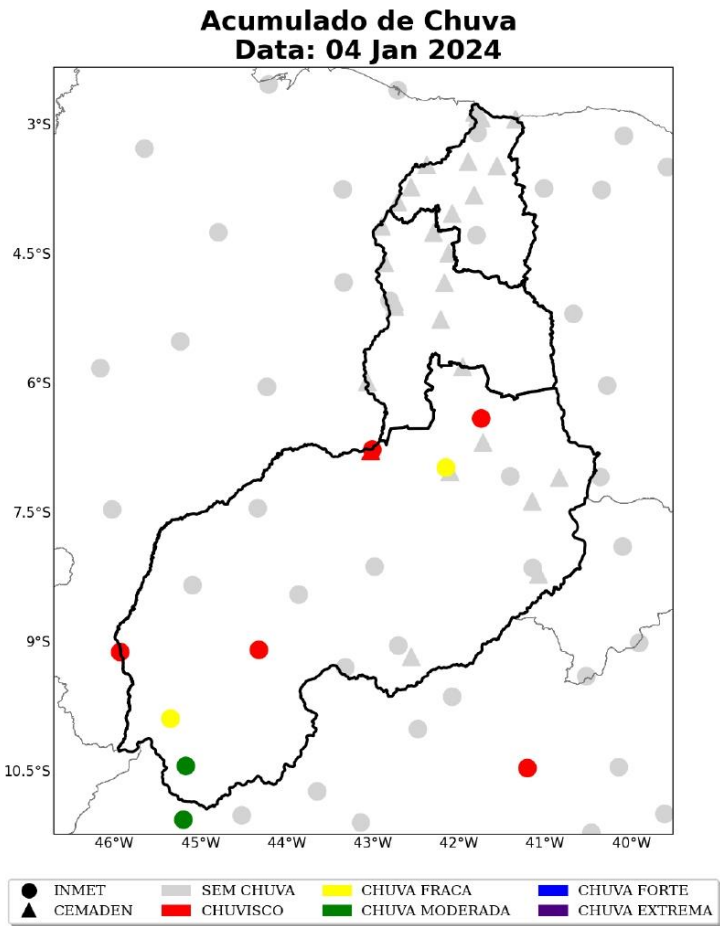


Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com

19 de 32

Figura 15: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 01 a 04 de Janeiro de 2024), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

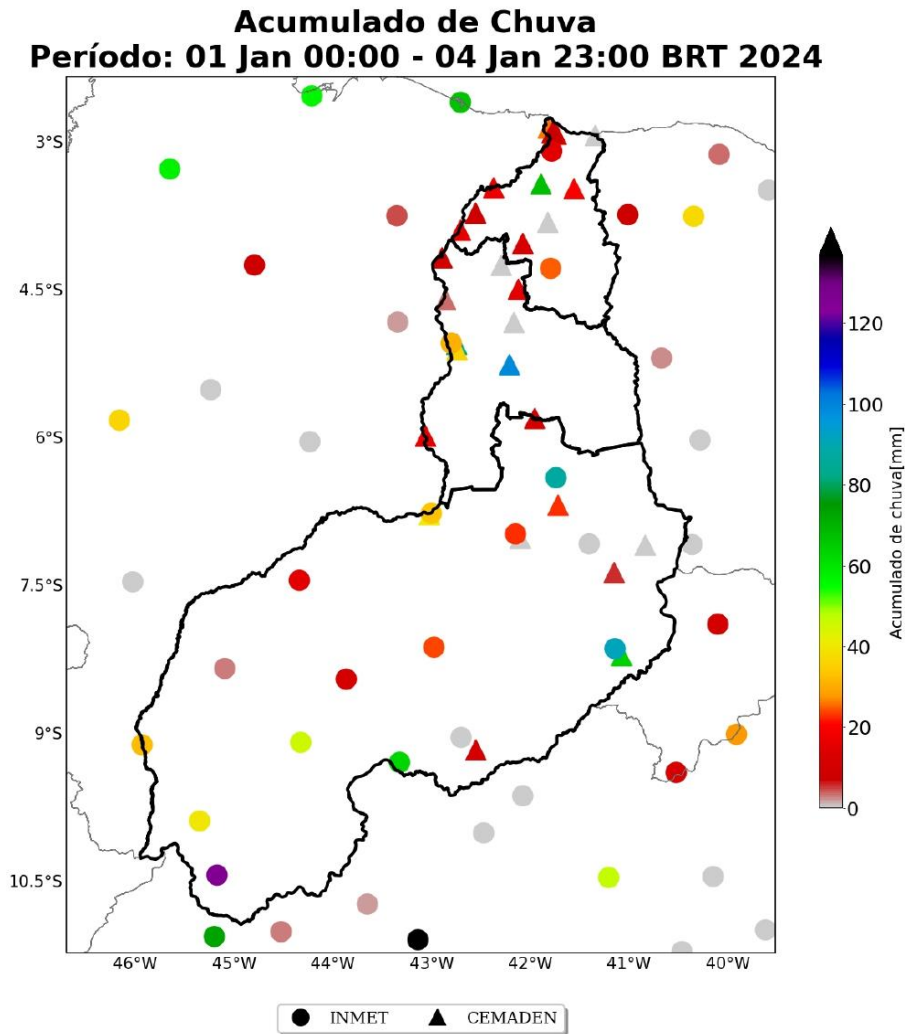

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 01 a 04 de Janeiro de 2024 sobre o estado de Piauí. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 126 mm no município de Corrente, localizado na Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 20 de 32

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Regional Sul, em apenas 4 dias.

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 01 a 04 de Janeiro de 2024 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
CORRENTE	Corrente	Sul	126	INMET
Prefeitura Municipal	Alto longá	Metropolitana	98	CEMADEN
PAULISTANA	Paulistana	Sul	91	INMET
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	87	INMET
Santa Isabel	Teresina	Metropolitana	82	CEMADEN
Centro	Caxingó	Norte	68	CEMADEN
ACAUA	Acauã	Sul	64	CEMADEN
CARACOL	Caracol	Sul	63	INMET
BOM JESUS DO PIAUI	Bom Jesus	Sul	46	INMET
Centro	Floriano	Sul	42	CEMADEN
GILBUES	Gilbues	Sul	40	INMET
Renascença	Teresina	Metropolitana	36	CEMADEN
FLORIANO	Floriano	Sul	34	INMET
TERESINA	Teresina	Metropolitana	31	INMET
Centro	Ilha grande	Norte	26	CEMADEN
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	25	INMET
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	24	INMET
INHUMA	Inhuma	Sul	23	CEMADEN
OEIRAS	Oeiras	Sul	23	INMET
Centro	Cocal	Norte	20	CEMADEN
Centro	Luzilândia	Norte	17	CEMADEN
Centro	Palmeirais	Metropolitana	16	CEMADEN
Centro	Porto	Norte	16	CEMADEN
Centro	Boqueirão do piauí	Metropolitana	15	CEMADEN
PARNAIBA	Parnaíba	Norte	15	INMET
URUCUI	Uruçui	Sul	15	INMET
Conjunto Betania 1	Parnaíba	Norte	12	CEMADEN
SÃO LOURENCO DO PIAUÍ	São lourenço do piauí	Sul	12	CEMADEN
Prefeitura Municipal	Batalha	Norte	12	CEMADEN
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	11	INMET
Prefeitura Municipal	Santa cruz dos milagres	Sul	11	CEMADEN

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 21 de 32

1.3.4 Rajadas de Vento

As Figuras 16 a 19 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 01 a 04 de Janeiro de 2024, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.


Entre os dias 01 de Janeiro e 02 de Janeiro (Figuras 16-17), as máximas rajadas de vento alcançaram o limiar de vento forte na Regional Sul. Nas demais áreas, atingiu-se a classificação de brisa fresco.

Entre os dias 03 de Janeiro e 04 de Janeiro (Figuras 18-19), os ventos perderam força sobre a área de concessão da Equatorial-PI. As máximas rajadas de vento entraram na classificação de brisa forte e vento fresco.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 22 de 32


Figura 16: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 01 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

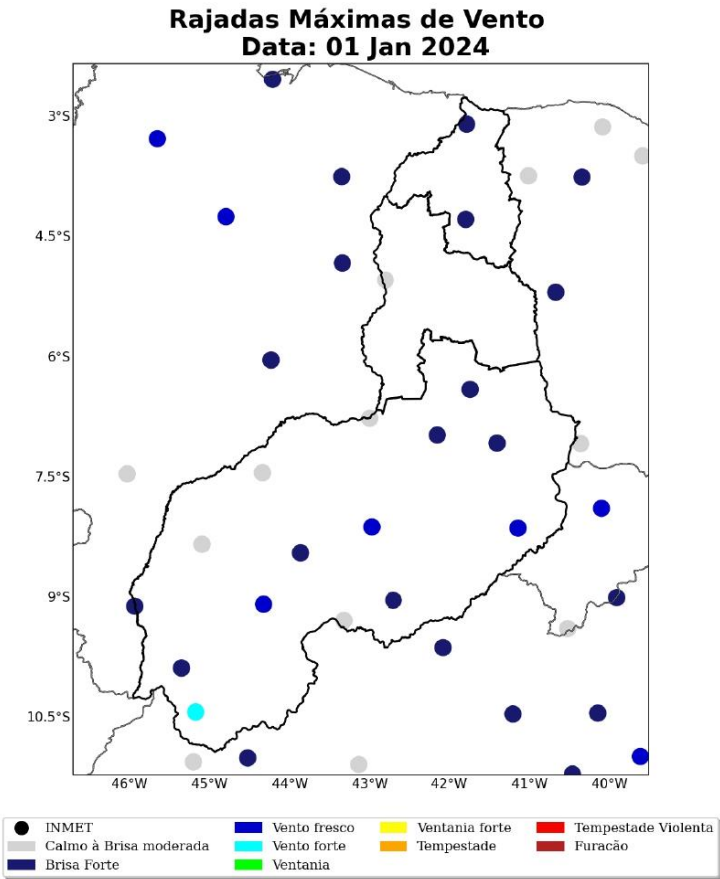

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo – Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 23 de 32

Figura 17: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 02 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

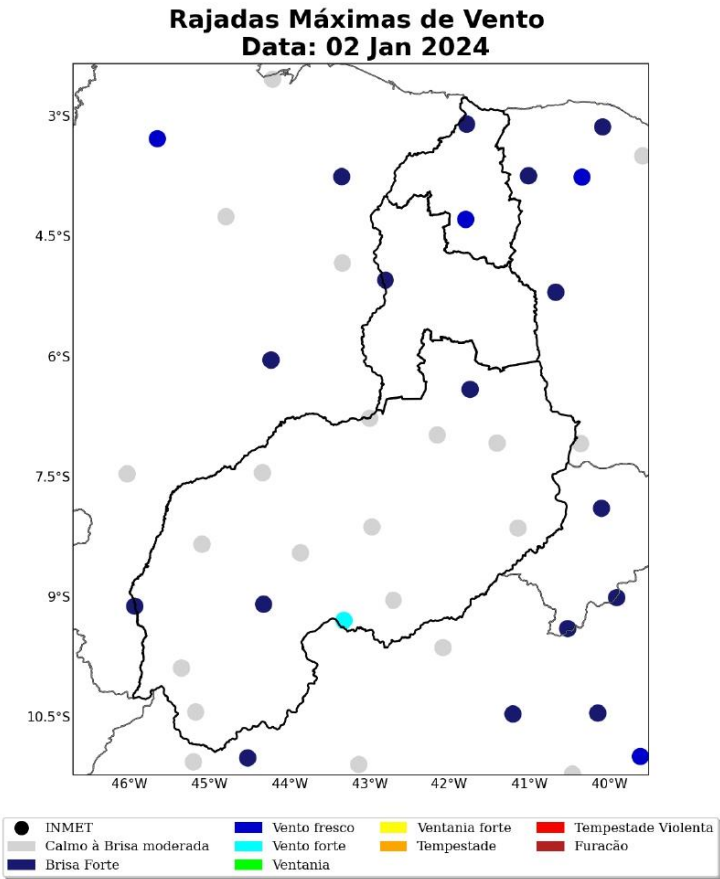


Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com

24 de 32

Figura 18: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 03 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

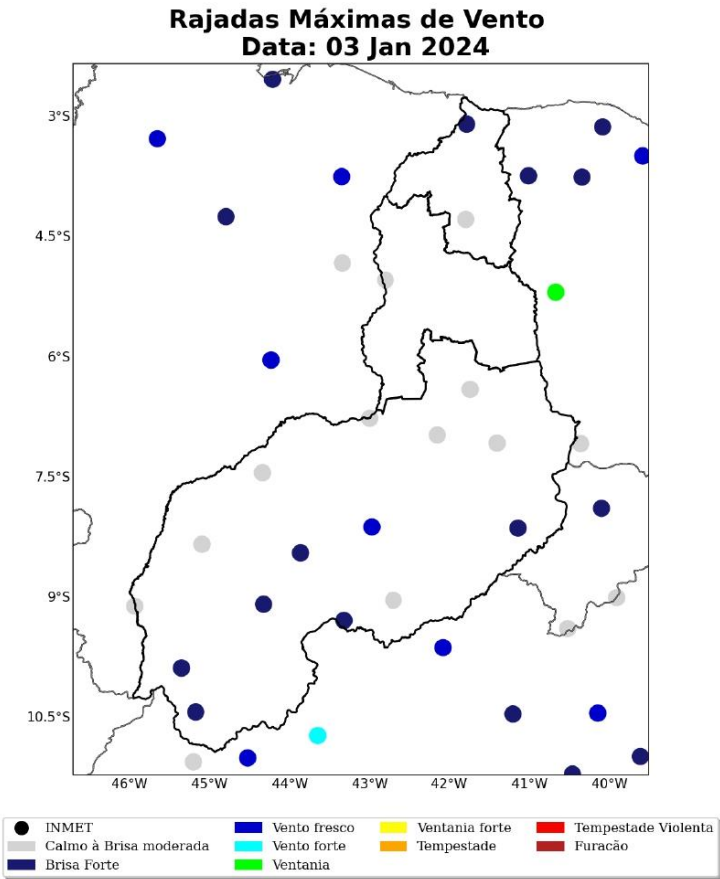


Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com

25 de 32

Figura 19: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 04 de Janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

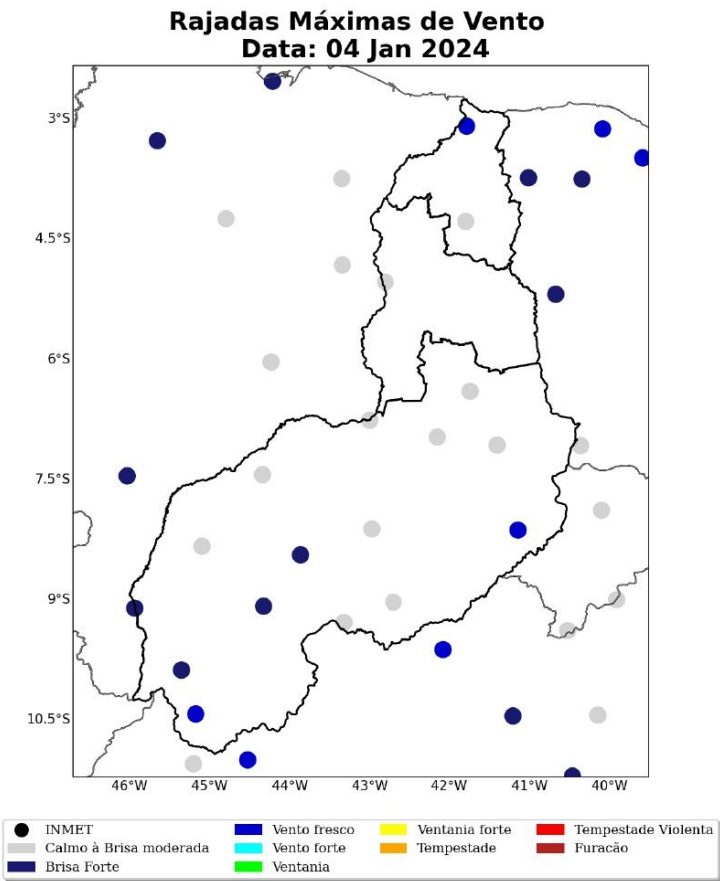

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas Regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 52 km/h no município de Caracol, localizado na Regional Sul.

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 26 de 32

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024

Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 01 a 04 de Janeiro de 2024 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI. Fonte: INMET.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
CARACOL	Caracol	Sul	52	02/01/2024 01
CORRENTE	Corrente	Sul	51	01/01/2024 15
PAULISTANA	Paulistana	Sul	42	01/01/2024 17
PARNAIBA	Parnaíba	Norte	41	04/01/2024 08
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	40	02/01/2024 15
BOM JESUS DO PIAUI	Bom Jesus	Sul	39	01/01/2024 15
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	39	01/01/2024 16
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	38	03/01/2024 14
VALENÇA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	37	01/01/2024 16
PICOS	Picos	Sul	35	01/01/2024 13
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	34	01/01/2024 16
GILBUES	Gilbues	Sul	32	01/01/2024 17
TERESINA	Teresina	Metropolitana	30	02/01/2024 21
OEIRAS	Oeiras	Sul	30	01/01/2024 18
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	26	03/01/2024 13
URUCUI	Uruçui	Sul	26	03/01/2024 11
FLORIANO	Floriano	Sul	23	01/01/2024 12

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 27 de 32

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da Equatorial-PI durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam diversos impactos meteorológicos no período analisado, que causaram diversos tipos de transtornos no estado do Piauí.

Figura 20: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da Equatorial-PI durante os dias do evento.



Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 28 de 32

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como zona de convergência (1.3.1.2.0), vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4), tempestade de raios (1.3.2.1.2) e alagamentos (1.2.3.0.0).

3.1 Resumo do Evento

Durante o período de 01 a 04 de Janeiro de 2024, a alta disponibilidade de calor combinada com a formação de uma zona de convergência de umidade proveniente da Amazônia em baixos níveis da atmosfera foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Foram registradas chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Corrente, localizado na Regional Sul, totalizando 126 mm em cerca de 4 dias. Isso corresponde a aproximadamente 63% em relação à média histórica para a região durante o mês inteiro de Janeiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores próximos de 52 km/h, no município de Paulistana, localizado na Regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como vento forte, os quais estão associados à movimentação de árvores grandes, o que pode causar prejuízos à rede elétrica.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 15.300 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul em apenas 4 dias. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 29 de 32

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	A alta disponibilidade de calor combinada com a formação de uma zona de convergência de umidade provocaram chuvas intensas, vendavais, tempestade de raios e alagamentos no Piauí.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 - Zona de convergência 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.2.3.0.0 - Alagamentos
Hora de início	01/01/2024 - 00:00
Hora do término	04/01/2024 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 30 de 32

4 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br/>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDÁ, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.
- 5 - <https://g1.globo.com/pi/piaui/video/fortes-chuvas-causam-alagamentos-e-estracos-em-cidades-do-sul-do-piaui-12232271.ghtml>

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 31 de 32

5 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 32 de 32



Pedro Regoto
Meteorologista
CREA 2018107258

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
51299835	TBL	CR		56	01/01/2024 00:24	02/01/2024 09:30	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,38	1	32,65	0,25	0,2	33,1	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51299836	PAB	CR		57	01/01/2024 00:24	01/01/2024 16:00	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,65	1	12,3	3,05	0,25	15,6	PAB01C4	Parnaíba
51299864	PAD	CR		85	01/01/2024 00:35	01/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,13	0,7	0,27	16,1	PAD01P8	Luís Correia
51300527	ETA	CH	1232898	748	01/01/2024 00:57	01/01/2024 09:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1163,61	131	8,03	0,35	0,5	8,88	ETA01C4	Esperantina
51299927	PAD	CR		148	01/01/2024 01:00	01/01/2024 11:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,42	1	8,3	0,9	0,97	10,17	PAD01P7	Luís Correia
51300495	PRI	CR		716	01/01/2024 01:14	01/01/2024 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,72	0,02	0,28	11,02	PRI01Y1	Capitão de Campos
51300022	LUZ	TF	1417113	243	01/01/2024 01:29	01/01/2024 06:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	791,58	175	3,83	0,03	0,67	4,53	LUZ01C1	Luzilândia
51299848	PAD	CR		69	01/01/2024 01:57	01/01/2024 09:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,97	0,52	0	7,48	PAD01P4	Parnaíba
51300087	TBL	CH	1377705	308	01/01/2024 02:20	01/01/2024 10:07	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	6554,71	1869	0,58	1,53	5,67	7,78	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51300107	PAD	TF	1199867	328	01/01/2024 02:31	01/01/2024 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	770,59	119	5,88	0,15	0,45	6,48	PAD01P7	Luís Correia
51300210	OER	CH	1411240	431	01/01/2024 03:08	01/01/2024 05:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	453,47	231	1,58	0,35	0,03	1,97	OER01C3	Oeiras
51300325	OER	CH	1335584	546	01/01/2024 03:33	01/01/2024 05:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	203,43	103	1,52	0,43	0,03	1,98	OER01C3	Oeiras
51302826	SPP	TF	1068898	3047	01/01/2024 03:48	01/01/2024 22:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			18,15	0,33	0,48	18,97	SPP01C5	Angical do Piauí
51301356	AME	CH	1055613	1577	01/01/2024 04:40	01/01/2024 12:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1103,42	137	-3,33	11,4	0	8,07	AME01N2	Amarante
51300362	PAD	CR		583	01/01/2024 04:42	01/01/2024 07:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,11	1	0,92	1,4	0,37	2,68	PAD01P4	Parnaíba
51300372	PAD	CR		593	01/01/2024 04:50	01/01/2024 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,43	0,42	0,58	5,43	PAD01P5	Parnaíba
51300373	PAD	CR		594	01/01/2024 04:50	01/01/2024 12:41	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,33	1	4,15	0,68	3,02	7,85	PAD01P2	Parnaíba
51299446	SPP	CH	1393484	191809	01/01/2024 05:36	01/01/2024 09:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	463,02	111	1,08	1,57	1,53	4,18	SPP01C5	Angical do Piauí
51304627	PMR	TF	1405799	4848	01/01/2024 05:53	02/01/2024 08:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	132,88	5	0,12	1,5	24,97	26,58	PMR01P1	Angical do Piauí
51301111	PAD	CH	1199949	1332	01/01/2024 06:02	01/01/2024 09:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	128,09	39	2,47	0,5	0,33	3,3	PAD01P8	Luís Correia
51301071	PRI	CH	1389387	1292	01/01/2024 06:12	01/01/2024 12:20	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	821,57	134	4,05	0,52	1,57	6,13	PRI01Y3	Piripiri
51301200	RGN	CH	1055659	1421	01/01/2024 06:23	01/01/2024 09:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	334,26	99	0,03	1,92	1,43	3,38	RGN01C2	Regeneração
51300830	LUZ	CH	1220277	1051	01/01/2024 06:25	01/01/2024 10:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	481,32	119	3,4	0,65	0	4,05	LUZ01C4	Luzilândia
51302305	PCA	CH	1228415	2526	01/01/2024 06:25	01/01/2024 15:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2263,43	264	7,25	1,33	0	8,58	PCA01C1	Batalha
51298830	BOL	CH	1398236	191193	01/01/2024 06:25	01/01/2024 15:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1534,46	173	7,55	0,98	0,35	8,88	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51300591	MAD	CH	1288568	812	01/01/2024 06:32	01/01/2024 12:37	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	315,55	52	5,73	0,35	0	6,08	MAD01C3	Campo Grande do Piauí
51302224	BAS	CH	1225489	2445	01/01/2024 06:33	01/01/2024 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	22,21	2	10,77	0,02	0,33	11,12	BAS01C2	Batalha
51300629	LUZ	CH	1395698	850	01/01/2024 06:40	01/01/2024 11:48	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	5109,8	2794	0,8	0,53	3,8	5,13	LUZ01C3	Joaquim Pires
51301089	PDS	CH	1273578	1310	01/01/2024 06:43	01/01/2024 09:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1708,88	525	2,48	0,62	0,17	3,27	PDS01C1	Pedro II
51300642	JAC	CH	1313737	863	01/01/2024 06:46	01/01/2024 09:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1663,85	644	2,38	0,15	0,07	2,6	JAC09F5	Jaicós
51301655	MTO	TF	1257249	1876	01/01/2024 06:49	01/01/2024 09:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1112,03	409	2,18	0,4	0,15	2,73	MTO01C1	São João do Arraial
51301255	MTO	CH	1257115	1476	01/01/2024 06:51	01/01/2024 10:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	391,76	116	2,98	0,17	0,23	3,38	MTO01C1	São João do Arraial
51302455	CLC	CH	1413731	2676	01/01/2024 06:52	01/01/2024 19:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	378,59	31	10,62	0,03	1,57	12,22	CLC01C1	Cocal
51301819	SGF	CH	1259532	2040	01/01/2024 06:54	01/01/2024 15:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	749,18	86	3,72	2,08	2,92	8,72	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
51298373	URD	CH	1371030	190736	01/01/2024 06:57	01/01/2024 11:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1662,08	405	1,33	2,55	0,23	4,12	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51300904	PRI	CH	1254817	1125	01/01/2024 06:59	01/01/2024 09:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4431,9	1738	1,65	0,62	0,28	2,55	PRI01Y2	Batalha
51301159	CMP	CH	1216450	1380	01/01/2024 07:01	01/01/2024 11:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	78,84	17	3,32	0,58	0,75	4,65	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51301009	BRL	TF	1330692	1230	01/01/2024 07:03	01/01/2024 16:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	29,47	3	0,3	5,98	3,55	9,83	BRL01C1	Canavieira

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51300696	PAB	CR		917	01/01/2024 07:04	01/01/2024 11:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,27	0,23	1,58	4,08	PAB01C3	Parnaíba
51303644	PRI	CH	1073264	3865	01/01/2024 07:05	01/01/2024 17:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	243,78	24	9,6	0,57	0	10,17	PRI01Y3	Piripiri
51300714	PAL	CH	1303319	935	01/01/2024 07:10	01/01/2024 11:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	198,47	47	2,57	1,6	0,07	4,23	PAL01C1	Acauã
51301338	MTO	CH	1257666	1559	01/01/2024 07:11	01/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1492,31	405	3,32	0,05	0,33	3,7	MTO01C1	São João do Arraial
51453855	PRI	CR		194736	01/01/2024 07:12	01/01/2024 09:11	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,73	0,9	0,35	1,98	PRI01Y1	Capitão de Campos
51300943	PDS	CH	1240165	1164	01/01/2024 07:14	01/01/2024 12:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1151,63	212	5,17	0,12	0,15	5,43	PDS01C2	Pedro II
51453854	PRI	CR		194735	01/01/2024 07:14	01/01/2024 09:11	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,7	0,9	0,35	1,95	PRI01Y1	Capitão de Campos
51303174	PDS	CH	1389935	3395	01/01/2024 07:17	01/01/2024 17:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1292,1	126	9,65	0,57	0,05	10,27	PDS01C4	Milton Brandão
51301574	LUZ	TF	1223373	1795	01/01/2024 07:20	01/01/2024 12:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	430,44	88	3,43	0,3	1,17	4,9	LUZ01C3	Luzilândia
51300997	PAD	TF	1199816	1218	01/01/2024 07:22	01/01/2024 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	518,5	53	7,93	0,17	1,68	9,78	PAD01P7	Luís Correia
51300768	CBT	TF	1400905	989	01/01/2024 07:22	01/01/2024 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3,06	1	2	0,82	0,25	3,07	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51301390	PCA	CR		1611	01/01/2024 07:23	01/01/2024 11:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	1,62	0,73	1,63	3,98	PCA01C3	Piracuruca
51301265	TBL	TF	1208415	1486	01/01/2024 07:23	01/01/2024 10:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1059,63	396	1,43	0,27	0,98	2,68	TBL01C4	Burit dos Lopes
51303227	SJP	CH	1338193	3448	01/01/2024 07:24	01/01/2024 15:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1115,14	134	7,25	0,53	0,55	8,33	SJP01C1	São João do Piauí
51300957	PDS	CH	1273312	1178	01/01/2024 07:25	01/01/2024 19:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	97,32	8	11,52	0,65	0	12,17	PDS01C1	Pedro II
51300781	ETA	CH	1392397	1002	01/01/2024 07:25	01/01/2024 18:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	32,98	3	9,53	1,37	0,1	11	ETA01C3	Batalha
51300766	LGA	CR		987	01/01/2024 07:25	02/01/2024 00:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,6	0,02	0,3	16,92	LGA01C1	Capitão de Campos
51300804	PAD	CR		1025	01/01/2024 07:28	01/01/2024 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,52	0,23	1,05	2,8	PAD01P2	Luís Correia
51300972	JUN	CH	1289999	1193	01/01/2024 07:28	01/01/2024 10:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	217,32	71	2,43	0,63	0	3,07	JUN01M1	Patos do Piauí
51300809	LUZ	CH	1223209	1030	01/01/2024 07:29	01/01/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	64,94	14	3,17	1,48	0	4,65	LUZ01C3	Esperantina
51300838	CBT	CH	1329622	1059	01/01/2024 07:34	01/01/2024 11:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14,39	4	2,87	0,3	0,43	3,6	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51302369	PCA	CH	1247741	2590	01/01/2024 07:36	01/01/2024 15:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2924,02	369	7,02	0,35	0,57	7,93	PCA01C2	São José do Divino
51300860	LGA	CH	1242486	1081	01/01/2024 07:39	01/01/2024 10:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	331,77	108	0,05	0,55	2,47	3,07	LGA01C1	Capitão de Campos
51300872	URD	CR		1093	01/01/2024 07:39	01/01/2024 09:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,73	0,23	0,28	2,25	URD09W2	Uruçuí
51301310	LUZ	CH	1222830	1531	01/01/2024 07:39	01/01/2024 15:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	825,77	107	7,17	0,32	0,25	7,73	LUZ01C3	Luzilândia
51300877	MTO	CH	1258605	1098	01/01/2024 07:40	01/01/2024 08:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	114,1	105	0,45	0,13	0,52	1,1	MTO01C2	Matias Olímpio
51302015	CRL	TF	1263185	2236	01/01/2024 07:41	01/01/2024 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	36,85	8	3,75	0,85	0,02	4,62	CRL01C2	Caracol
51301736	PAD	CH	1397526	1957	01/01/2024 07:43	01/01/2024 10:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	196,28	64	1,68	0,6	0,8	3,08	PAD01P2	Parnaíba
51301301	MTO	CH	1257279	1522	01/01/2024 07:44	01/01/2024 11:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	581,21	142	3,53	0,25	0,32	4,1	MTO01C1	São João do Arraial
51301436	PRI	CH	1391951	1657	01/01/2024 07:45	01/01/2024 18:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	213,17	19	10,1	1,13	0	11,23	PRI01Y3	Piripiri
51301088	RGN	CR		1309	01/01/2024 07:47	01/01/2024 10:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,98	0,12	0,23	2,33	RGN01C2	Amarante
51302737	CMT	TF	1266687	2958	01/01/2024 07:53	01/01/2024 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	944,83	102	7,63	1,02	0,62	9,27	CMT01C5	Parnaguá
51302043	BOL	TF	1265142	2264	01/01/2024 07:54	01/01/2024 14:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,23	7	5,92	0,92	0,2	7,03	BOL01C1	Manoel Emídio
51302908	LUZ	CH	1223565	3129	01/01/2024 07:55	01/01/2024 15:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	128,96	18	6,9	0,27	0	7,17	LUZ01C3	Joaquim Pires
51302823	SPP	CH	1068892	3044	01/01/2024 07:55	01/01/2024 16:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5625,93	650	3,02	1,07	4,58	8,67	SPP01C5	Angical do Piauí
51301003	PCA	CH	1247160	1224	01/01/2024 07:58	01/01/2024 20:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	36,36	3	10,38	0,02	1,73	12,13	PCA01C2	Piracuruca
51300987	MAD	TF	1360167	1208	01/01/2024 07:58	01/01/2024 14:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	53,6	8	1,1	2,72	2,9	6,72	MAD01C1	Caldeirão Grande do Piauí
51302735	CMT	CH	1267243	2956	01/01/2024 07:59	01/01/2024 18:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	417,91	39	7,12	2,6	1	10,72	CMT09S1	Curimatá
51301692	ETA	CH	1228771	1913	01/01/2024 07:59	01/01/2024 12:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	129,3	30	3,27	0,57	0,48	4,32	ETA01C3	Esperantina
51299084	LUZ	CH	1222785	191447	01/01/2024 07:59	01/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	340,11	45	7,1	0,47	0	7,57	LUZ01C3	Joaquim Pires
51301021	PAB	CR		1242	01/01/2024 08:00	01/01/2024 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,32	0,22	0,35	3,88	PAB01C5	Parnaíba
51301035	CMT	CR		1256	01/01/2024 08:02	01/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,39	1	8,75	0,02	0,6	9,37	CMT01C4	Júlio Borges
51301037	EBV	CH	1299850	1258	01/01/2024 08:03	01/01/2024 11:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	358,99	122	2,15	0,42	0,38	2,95	EBV01C2	Elesbão Veloso
51301018	SPP	CR		1239	01/01/2024 08:03	01/01/2024 13:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,85	0,12	0,2	5,17	SPP01C5	Angical do Piauí
51301028	PRI	CR		1249	01/01/2024 08:04	01/01/2024 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,35	0,08	0,88	9,32	PRI01Y1	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51303415	SPP	CH	1069124	3636	01/01/2024 08:04	01/01/2024 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	495,17	44	9,98	1,05	0,23	11,27	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51304002	JUN	TF	1298481	4223	01/01/2024 08:04	03/01/2024 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	509,19	10	0,98	0,38	49,57	50,93	JUN09F3	Francisco Santos
51297731	CRI	TF	1264354	190094	01/01/2024 08:06	02/01/2024 12:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	567,78	20	24,13	1,18	3,08	28,4	CRI01N1	Santa Luz
51301065	PAD	CR		1286	01/01/2024 08:07	01/01/2024 12:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	0,65	1,32	2,68	4,65	PAD01P4	Parnaíba
51302180	PRI	TF	1073774	2401	01/01/2024 08:07	01/01/2024 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	494,81	50	4,43	1,67	3,8	9,9	PRI01Y3	Piripiri
51301054	SJP	CR		1275	01/01/2024 08:08	01/01/2024 17:14	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,38	1	7,95	1	0,15	9,1	SJP09F1	João Costa
51303290	PRI	TF	1073182	3511	01/01/2024 08:09	01/01/2024 15:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	506,51	68	6,78	0,67	0	7,45	PRI01Y1	Piripiri
51301080	GBS	CH	1270313	1301	01/01/2024 08:09	02/01/2024 11:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3784,91	141	25,42	0,92	0,52	26,85	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51301124	LUZ	CH	1220317	1345	01/01/2024 08:12	01/01/2024 09:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	431,85	304	0,58	0,35	0,5	1,43	LUZ01C4	Luzilândia
51301126	CRT	CH	1269921	1347	01/01/2024 08:14	02/01/2024 11:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1398,67	52	23,13	3,77	0	26,9	CRT09S1	Sebastião Barros
51301087	PAD	CR		1308	01/01/2024 08:14	01/01/2024 12:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	2,85	1,22	0,28	4,35	PAD01P7	Luís Correia
51301954	PCA	CH	1247614	2175	01/01/2024 08:15	01/01/2024 15:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	287,93	39	6,42	0,97	0	7,38	PCA01C2	Batalha
51301987	CRT	CH	1267427	2208	01/01/2024 08:15	01/01/2024 17:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	454,13	50	7,08	2	0	9,08	CRT01C1	Corrente
51303978	JCA	TF	1337909	4199	01/01/2024 08:20	02/01/2024 12:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	668,98	24	24,68	0,97	2,23	27,88	JCA01N1	João Costa
51301309	MTO	CH	1257065	1530	01/01/2024 08:20	01/01/2024 09:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	224,19	140	0,17	0,25	1,2	1,62	MTO01C1	Matias Olímpio
51301139	LUZ	CR		1360	01/01/2024 08:23	01/01/2024 13:04	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	3,4	0,13	1,15	4,68	LUZ01C1	Luzilândia
51301572	VDJ	TF	1209654	1793	01/01/2024 08:23	01/01/2024 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	67,23	7	7,7	0,47	1,45	9,62	VDJ01C1	Caxingó
51289511	CRI	TF	1383166	181875	01/01/2024 08:24	01/01/2024 12:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	34,63	9	3,4	0,22	0,23	3,85	CRI01N2	Cristino Castro
51301962	CMT	TF	1266309	2183	01/01/2024 08:24	01/01/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1782,47	215	7,23	0,9	0,17	8,3	CMT01C4	Júlio Borges
51301827	GBS	CH	1375494	2048	01/01/2024 08:24	01/01/2024 19:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	22,37	2	10,58	0,22	0,4	11,2	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51301914	CET	TF	1214077	2135	01/01/2024 08:25	01/01/2024 13:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	255,67	51	4,25	0,35	0,42	5,02	CET01N1	Cocal dos Alves
51301536	RGN	TF	1069682	1757	01/01/2024 08:25	01/01/2024 11:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	100,2	38	1,7	0,1	0,85	2,65	RGN01C1	Regeneração
51301215	FAO	CR		1436	01/01/2024 08:26	01/01/2024 09:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,32	0,5	0,28	1,1	FAO01C6	Floriano
51302491	PCA	CH	1247061	2712	01/01/2024 08:31	01/01/2024 18:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	170,48	18	8,43	1,03	0,02	9,48	PCA01C2	Piracuruca
51302636	BIG	CH	1361188	2857	01/01/2024 08:32	01/01/2024 15:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	755,64	109	4,87	2,07	0	6,93	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51301626	TBL	CH	1208610	1847	01/01/2024 08:32	01/01/2024 16:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2339,85	287	6,1	1,4	0,67	8,17	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51301607	JAC	CH	1312851	1828	01/01/2024 08:33	01/01/2024 10:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1745,73	1071	1,38	0,15	0,1	1,63	JAC01C2	Jaicós
51301701	LUZ	CH	1223364	1922	01/01/2024 08:35	01/01/2024 16:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1959,26	254	6,97	0,75	0	7,72	LUZ01C3	Joaquim Pires
51301298	BOL	TF	1265212	1519	01/01/2024 08:36	03/01/2024 09:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	387,87	8	47,63	0,7	0,17	48,5	BOL01C2	Cristino Castro
51301480	CMT	CH	1405296	1701	01/01/2024 08:42	01/01/2024 19:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6630,41	634	9,78	0,4	0,28	10,47	CMT01C4	Avelino Lopes
51301341	PAB	CR		1562	01/01/2024 08:45	01/01/2024 11:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,95	0,52	0,65	3,12	PAB01C1	Ilha Grande
51301354	PRI	CR		1575	01/01/2024 08:46	01/01/2024 20:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,5	1	10,82	0,27	0,88	11,97	PRI01Y1	Capitão de Campos
51301376	STL	CR		1597	01/01/2024 08:47	03/01/2024 11:06	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	2,1	1	49,45	0,6	0,27	50,32	STL01C2	Francisco Santos
51301360	PRI	CR		1581	01/01/2024 08:50	01/01/2024 17:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,55	0,02	0,53	9,1	PRI01Y2	Piripiri
51301786	PDS	CH	1240151	2007	01/01/2024 08:56	01/01/2024 12:24	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMADOR AVARIADO	2613,35	755	3,17	0,03	0,27	3,47	PDS01C2	Pedro II
51301491	PCA	TF	1247589	1712	01/01/2024 08:57	01/01/2024 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	193,84	18	9,47	0,93	0,38	10,78	PCA01C2	Batalha
51301453	QBO	CR		1674	01/01/2024 09:00	01/01/2024 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,28	0,68	0,03	6	QBO09S2	Bom Jesus
51301624	MTO	CH	1409468	1845	01/01/2024 09:02	01/01/2024 14:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	920,38	166	4,52	0,48	0,55	5,55	MTO01C2	Luzilândia
51301492	PAD	CR		1713	01/01/2024 09:05	01/01/2024 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,73	0,07	0,62	7,42	PAD01P2	Parnaíba
51301513	JUN	TF	1298763	1734	01/01/2024 09:06	01/01/2024 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	54,58	15	2,95	0,68	0,02	3,65	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51303616	MTO	CH	1256619	3837	01/01/2024 09:07	01/01/2024 17:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	932,56	110	7,67	0,82	0	8,48	MTO01C3	Porto
51301522	JUN	CH	1407029	1743	01/01/2024 09:09	01/01/2024 13:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	96,29	20	4,32	0,4	0,1	4,82	JUN01M1	Itainópolis
51301510	RDG	CR		1731	01/01/2024 09:10	01/01/2024 17:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,36	1	7,22	0,02	1,3	8,53	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51304144	JAC	CR		4365	01/01/2024 09:11	01/01/2024 21:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,38	1,05	0,17	12,6	JAC01C2	Jaicós

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51301539	RDG	CR		1760	01/01/2024 09:12	01/01/2024 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,5	0,02	0,03	8,55	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51301535	RGN	CR		1756	01/01/2024 09:15	01/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,57	0,27	0,27	6,1	RGN01C2	Regeneração
51301580	PCA	CR		1801	01/01/2024 09:16	01/01/2024 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,4	0,35	0,27	8,02	PCA01C4	Piracuruca
51301598	BGR	CH	1376798	1819	01/01/2024 09:24	01/01/2024 16:26	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	7,03	1	6,23	0,02	0,78	7,03	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51301632	STL	CH	1297960	1853	01/01/2024 09:28	01/01/2024 22:11	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1436,32	113	8,23	0,4	4,08	12,72	STL01C2	Francisco Santos
51302324	MTO	CH	1257563	2545	01/01/2024 09:28	01/01/2024 18:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1691,45	178	8,38	1,12	0	9,5	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51300727	MTO	CH	1256630	948	01/01/2024 09:29	01/01/2024 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	909,45	109	8,13	0,02	0,2	8,35	MTO01C1	São João do Arraial
51302822	ETA	TF	1233073	3043	01/01/2024 09:32	02/01/2024 20:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	564,79	16	30,57	1,23	3,5	35,3	ETA01C4	Esperantina
51301738	CRL	CH	1262755	1959	01/01/2024 09:33	01/01/2024 16:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4043,28	610	5,87	0,55	0,22	6,63	CRL01C1	Caracol
51301666	BRL	CR		1887	01/01/2024 09:33	01/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	5,22	2,23	0,08	7,53	BRL01C1	Canavieira
51301667	JUN	CH	1289971	1888	01/01/2024 09:34	01/01/2024 13:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	358,79	98	1,48	2,12	0,07	3,67	JUN01M1	Itainópolis
51301643	CRL	TF	1263270	1864	01/01/2024 09:34	01/01/2024 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	70,74	8	4,6	1,12	3,13	8,85	CRL01C1	Caracol
51301685	EMT	CR		1906	01/01/2024 09:35	01/01/2024 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,18	0,2	0,12	1,5	EMT01C1	Eliseu Martins
51301702	GBS	CH	1374238	1923	01/01/2024 09:38	02/01/2024 14:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3434,37	120	27,47	1,17	0	28,63	GBS09F7	Gilbués
51302662	PAD	TF	1199685	2883	01/01/2024 09:39	01/01/2024 22:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1609,26	130	11,55	0,5	0,33	12,38	PAD01P7	Luís Correia
51301696	PAB	CR		1917	01/01/2024 09:40	01/01/2024 13:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,62	0,47	0,55	3,63	PAB01C1	Parnaíba
51300599	PAD	TF	1199612	820	01/01/2024 09:41	01/01/2024 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3552,77	544	4,85	0,27	1,42	6,53	PAD01P5	Parnaíba
51301734	CBT	CH	1329601	1955	01/01/2024 09:42	01/01/2024 14:36	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	44,07	9	4,35	0,55	0	4,9	CBT01C3	Canto do Buriti
51301715	TBL	CR		1936	01/01/2024 09:43	01/01/2024 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,55	0,45	0,08	6,08	TBL01C4	Parnaíba
51301829	PAB	TF	1200391	2050	01/01/2024 09:44	01/01/2024 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	624,44	399	1,1	0,17	0,3	1,57	PAB01C3	Parnaíba
51302885	PRI	CH	1254606	3106	01/01/2024 09:47	01/01/2024 14:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	921,48	189	3,62	0,93	0,33	4,88	PRI01Y2	Batalha
51302039	LGA	CH	1242491	2260	01/01/2024 09:48	01/01/2024 19:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2563,33	277	7,88	1,07	0,32	9,27	LGA01C1	Milton Brandão
51301749	PRI	TF	1370746	1970	01/01/2024 09:50	02/01/2024 10:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	49,72	2	22,9	1,55	0,42	24,87	PRI01Y1	Piripiri
51301798	JUN	CH	1290102	2019	01/01/2024 09:53	01/01/2024 11:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4,39	3	0,52	0,58	0,37	1,47	JUN01M7	Itainópolis
51302787	RDG	CR		3008	01/01/2024 09:54	01/01/2024 19:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,05	0,02	0,87	9,93	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51302462	PAD	TF	1199693	2683	01/01/2024 09:57	01/01/2024 21:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1393,86	124	4,92	0,93	5,4	11,25	PAD01P7	Luís Correia
51302046	PDS	CH	1239206	2267	01/01/2024 09:58	01/01/2024 15:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1029,12	183	4,28	0,13	1,22	5,63	PDS01C3	Pedro II
51301832	PAD	CR		2053	01/01/2024 09:59	01/01/2024 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,68	0,67	0,37	6,72	PAD01P1	Parnaíba
51301865	CMT	CH	1433582	2086	01/01/2024 10:02	01/01/2024 22:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1403,15	113	11,85	0,12	0,47	12,43	CMT01C4	Avelino Lopes
51301864	SJP	CR		2085	01/01/2024 10:08	02/01/2024 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	28,82	0,65	1,18	30,65	SJP01C1	São João do Piauí
51303098	PAD	CR		3319	01/01/2024 10:10	01/01/2024 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,15	0,08	0,18	5,42	PAD01P2	Parnaíba
51301876	FAO	CR		2097	01/01/2024 10:10	01/01/2024 16:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	5,58	0,5	0,13	6,22	FAO01C6	Amarante
51304263	JAC	CH	1410343	4484	01/01/2024 10:12	01/01/2024 20:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	113,56	11	9,58	0,17	0,58	10,33	JAC09F5	Jaicós
51301977	CRI	TF	1264298	2198	01/01/2024 10:14	01/01/2024 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	18,9	3	5,33	0,97	0	6,3	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51301899	LUZ	CR		2120	01/01/2024 10:15	02/01/2024 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,58	0,17	0,27	23,02	LUZ01C3	Joaquim Pires
51304645	PRI	CH	1073286	4866	01/01/2024 10:15	02/01/2024 00:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	307,51	21	14,17	0,02	0,47	14,65	PRI01Y1	Capitão de Campos
51301917	RGN	CR		2138	01/01/2024 10:19	02/01/2024 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	28,63	0,15	0,43	29,22	RGN01C1	Regeneração
51301924	PAB	CR		2145	01/01/2024 10:20	01/01/2024 12:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,53	0,08	0,27	1,88	PAB01C1	Ilha Grande
51301958	BGR	CR		2179	01/01/2024 10:22	01/01/2024 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	3,73	0,72	1,58	6,03	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51301983	JUN	TF	1290864	2204	01/01/2024 10:27	02/01/2024 09:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	388,29	17	21,95	0,67	0,23	22,85	JUN09F1	Jaicós
51301984	JUN	CR		2205	01/01/2024 10:28	01/01/2024 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,15	1,07	0,65	7,87	JUN01M7	Geminiano
51301979	STL	CH	1298071	2200	01/01/2024 10:28	01/01/2024 15:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	16,37	3	5,35	0,02	0,1	5,47	STL01C2	Alagoinha do Piauí
51302147	PRI	CH	1254841	2368	01/01/2024 10:28	01/01/2024 13:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1550,69	550	1,65	0,43	0,75	2,83	PRI01Y2	Batalha
51302014	PAD	CR		2235	01/01/2024 10:31	01/01/2024 15:50	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,22	1	4,58	0,22	0,52	5,32	PAD01P6	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51302006	JAC	CH	1313187	2227	01/01/2024 10:32	01/01/2024 16:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	606,81	104	4,4	1,45	0	5,85	JAC09F5	Jaicós
51302501	PAD	CR		2722	01/01/2024 10:34	01/01/2024 19:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,42	0,53	0,85	8,8	PAD01P2	Parnaíba
51302041	LUZ	CR		2262	01/01/2024 10:36	01/01/2024 18:02	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,31	1	7,13	0,03	0,27	7,43	LUZ01C3	Joaquim Pires
51302042	PCS	CR		2263	01/01/2024 10:36	02/01/2024 12:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	24,48	0,4	0,68	25,57	PCS01C6	Picos
51303018	CMT	TF	1266864	3239	01/01/2024 10:39	01/01/2024 14:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	696,35	182	3,25	0,47	0,12	3,83	CMT01C5	Riacho Frio
51303276	EMT	TF	1268548	3497	01/01/2024 10:41	01/01/2024 15:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	225,68	45	4,25	0,77	0	5,02	EMT01C1	Eliseu Martins
51302864	PDS	CH	1273612	3085	01/01/2024 10:43	01/01/2024 18:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	363,19	49	5,52	0,62	1,28	7,42	PDS01C1	Pedro II
51302061	CRT	TF	1407161	2282	01/01/2024 10:43	02/01/2024 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	238,3	8	28,92	0,88	0	29,8	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51302670	TBL	CH	1209525	2891	01/01/2024 10:48	01/01/2024 18:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	835,3	103	7,38	0,73	0	8,12	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51302287	JAC	CH	1313305	2508	01/01/2024 10:49	01/01/2024 11:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	50,87	119	0,18	0,17	0,08	0,43	JAC09F5	Patos do Piauí
51302114	PAD	CR		2335	01/01/2024 10:54	01/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,85	0,58	0,07	6,5	PAD01P5	Parnaíba
51302520	TBL	CH	1214224	2741	01/01/2024 10:56	01/01/2024 15:30	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	359,56	79	3,3	1,27	0	4,57	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51302162	MTO	TF	1257659	2383	01/01/2024 10:58	01/01/2024 21:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	132,2	13	9,15	1,03	0	10,18	MTO01C3	Porto
51302175	FAO	CR		2396	01/01/2024 11:02	01/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	5,35	0,25	0,45	6,05	FAO01C6	Amarante
51302169	PAB	CR		2390	01/01/2024 11:02	01/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,37	1,6	0,07	7,03	PAB01C1	Parnaíba
51302164	BIG	TF	1361106	2385	01/01/2024 11:04	01/01/2024 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	6,3	1	5,9	0,27	0,13	6,3	BIG01N2	Inhuma
51302178	RDG	CR		2399	01/01/2024 11:05	01/01/2024 18:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,67	0,03	1,15	7,85	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51303300	SMO	TF	1443818	3521	01/01/2024 11:08	01/01/2024 16:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	659,62	127	4,5	0,45	0,25	5,2	SMO01C3	Padre Marcos
51300903	BTV	TF	1288523	1124	01/01/2024 11:10	02/01/2024 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	915,01	29	23,67	1,33	6,57	31,57	BTV01C1	Francisco Santos
51302257	PAB	CR		2478	01/01/2024 11:16	02/01/2024 09:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,33	0,18	0,57	22,08	PAB01C1	Parnaíba
51302261	BRL	CH	1331015	2482	01/01/2024 11:19	01/01/2024 15:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1419,86	315	3,27	1,2	0,05	4,52	BRL01C2	Sebastião Leal
51302301	JUN	CR		2522	01/01/2024 11:21	02/01/2024 18:23	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,29	1	30,3	0,6	0,13	31,03	JUN01M1	Itainópolis
51302307	SJP	CR		2528	01/01/2024 11:23	01/01/2024 17:20	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,25	1	5,87	0,02	0,07	5,95	SJP09F1	João Costa
51302328	ETA	CR		2549	01/01/2024 11:26	01/01/2024 15:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	4,18	0	0,22	4,4	ETA01C4	Esperantina
51302334	SPP	CR		2555	01/01/2024 11:28	01/01/2024 20:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,36	1	7,87	0,6	0,07	8,53	SPP01C1	Hugo Napoleão
51302492	EMT	TF	1268551	2713	01/01/2024 11:28	01/01/2024 13:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	203,32	89	1,38	0,75	0,17	2,3	EMT01C1	Eliseu Martins
51302314	JAC	TF	1314299	2535	01/01/2024 11:30	01/01/2024 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	13,05	2	5,02	1,52	0	6,53	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51303505	PAD	TF	1199923	3726	01/01/2024 11:36	01/01/2024 16:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	84,61	16	4,77	0,28	0,25	5,3	PAD01P8	Parnaíba
51302405	PAD	CR		2626	01/01/2024 11:42	01/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,24	1	4,17	1,13	0,53	5,83	PAD01P8	Luís Correia
51302402	PAD	CR		2623	01/01/2024 11:44	01/01/2024 18:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,15	0,35	1,03	6,53	PAD01P5	Parnaíba
51302427	PAD	CR		2648	01/01/2024 11:46	01/01/2024 19:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	5,02	2,2	0,42	7,63	PAD01P2	Luís Correia
51302432	LUZ	CR		2653	01/01/2024 11:47	01/01/2024 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,52	0,17	0,32	5	LUZ01C3	Luzilândia
51302430	EMT	CR		2651	01/01/2024 11:50	02/01/2024 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	20,43	1,67	0,15	22,25	EMT01C2	Manoel Emídio
51302458	PAD	CR		2679	01/01/2024 11:51	01/01/2024 22:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,42	1	9,03	0,55	0,62	10,2	PAD01P2	Luís Correia
51302461	EMT	CH	1268623	2682	01/01/2024 11:53	01/01/2024 16:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4,45	1	4,25	0	0,2	4,45	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51302487	RPI	TF	1328424	2708	01/01/2024 11:59	01/01/2024 19:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	37,03	5	6,68	0,63	0,1	7,42	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51302493	CMT	CR		2714	01/01/2024 11:59	02/01/2024 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,11	1	26,13	0,37	0,27	26,77	CMT09S1	Curimatá
51302741	FAO	TF	1323082	2962	01/01/2024 11:59	01/01/2024 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	427,36	125	1,1	2,33	0	3,43	FAO01C1	Floriano
51302517	PAL	CH	1303529	2738	01/01/2024 12:01	01/01/2024 14:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	100,03	48	1,03	1,07	0	2,1	PAL01C1	Paulistana
51302612	PAB	CR		2833	01/01/2024 12:03	01/01/2024 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,07	0,48	0,62	3,17	PAB01C3	Parnaíba
51302541	PCA	CH	1250350	2762	01/01/2024 12:06	02/01/2024 09:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1352,63	63	19,93	1,12	0,43	21,48	PCA01C4	São João da Fronteira
51302788	RDG	CH	1269797	3009	01/01/2024 12:09	01/01/2024 18:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1022,83	150	5,75	1,08	0	6,83	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51302561	RGN	CR		2782	01/01/2024 12:13	01/01/2024 18:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	4,6	0,85	0,63	6,08	RGN01C1	Regeneração
51302563	SRO	CR		2784	01/01/2024 12:13	01/01/2024 16:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,98	0,35	0,6	3,93	SRO01C2	São Raimundo Nonato

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51302590	CBT	TF	1329610	2811	01/01/2024 12:19	03/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	142,57	3	2,77	0,02	44,75	47,53	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51302586	GBS	TF	1269726	2807	01/01/2024 12:20	03/01/2024 12:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1935,1	40	43,35	4,32	0,72	48,38	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51302630	JUN	TF	1289555	2851	01/01/2024 12:26	01/01/2024 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	74,8	20	2,78	0,97	0,17	3,92	JUN01M1	Vera Mendes
51302635	SJP	CR		2856	01/01/2024 12:30	02/01/2024 09:54	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,89	1	21,22	0,02	0,17	21,4	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51305221	PRI	TF	1072622	5442	01/01/2024 12:35	01/01/2024 23:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	84,82	8	8,68	1,93	0	10,62	PRI01Y1	Capitão de Campos
51302694	VAL	CR		2915	01/01/2024 12:39	01/01/2024 19:36	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,29	1	6,83	0,02	0,1	6,95	VAL01C1	Aroazes
51302711	BRL	CR		2932	01/01/2024 12:41	01/01/2024 16:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,15	0,15	0,07	3,37	BRL01C1	Sebastião Leal
51303890	PCA	CH	1247554	4111	01/01/2024 12:41	01/01/2024 18:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1488,89	250	4,6	1,37	0	5,97	PCA01C3	Piracuruca
51302714	PAD	CR		2935	01/01/2024 12:42	02/01/2024 02:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	12,9	0,37	0,32	13,58	PAD01P8	Luís Correia
51302695	OER	CH	1378397	2916	01/01/2024 12:47	01/01/2024 19:59	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	3731,23	4589	0,43	0,37	6,4	7,2	OER01C3	Oeiras
51302738	LUZ	CR		2959	01/01/2024 12:47	02/01/2024 08:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	17,33	1,18	0,75	19,27	LUZ01C3	Esperantina
51302739	RGN	CR		2960	01/01/2024 12:48	01/01/2024 15:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	2,55	0,15	0,3	3	RGN01C2	Regeneração
51302907	ETA	TF	1233048	3128	01/01/2024 13:01	01/01/2024 15:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	64,68	25	2,08	0,52	0	2,6	ETA01C4	Esperantina
51302811	PCS	CR		3032	01/01/2024 13:02	02/01/2024 15:39	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1,11	1	25,52	1,08	0,02	26,62	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51302816	PAB	CR		3037	01/01/2024 13:02	02/01/2024 13:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,01	1	19,13	0,58	4,52	24,23	PAB01C4	Parnaíba
51302817	LUZ	CR		3038	01/01/2024 13:04	01/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,38	0,08	0,45	4,92	LUZ01C1	Luzilândia
51302821	MTO	CR		3042	01/01/2024 13:04	02/01/2024 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,78	0,03	0,2	21,02	MTO01C3	Porto
51302839	SFA	CR		3060	01/01/2024 13:07	01/01/2024 17:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	2,25	0,5	1,17	3,92	SFA01C1	São Francisco de Assis do Piauí
51303353	MTO	TF	1257862	3574	01/01/2024 13:09	01/01/2024 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	45,8	14	2,47	0,65	0,17	3,28	MTO01C1	São João do Arraial
51303217	CRI	TF	1264449	3438	01/01/2024 13:15	01/01/2024 17:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	967,88	223	3,73	0,02	0,6	4,35	CRI01N1	Cristino Castro
51302889	PAB	CR		3110	01/01/2024 13:20	01/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,2	0,1	0,27	2,57	PAB01C2	Parnaíba
51303947	MTO	TF	1257929	4168	01/01/2024 13:28	03/01/2024 18:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	947,44	18	51,58	0,03	1,03	52,65	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51302930	JUN	TF	1298794	3151	01/01/2024 13:30	02/01/2024 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	229,7	10	22,83	0,15	0	22,98	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51303273	SPM	CH	1357237	3494	01/01/2024 13:40	01/01/2024 19:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	447,86	77	4,68	1,13	0	5,82	SPM01C4	Campinas do Piauí
51303402	MAD	CH	1359835	3623	01/01/2024 13:50	01/01/2024 17:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1481,7	403	2,28	0,87	0,53	3,68	MAD01C1	Caldeirão Grande do Piauí
51303082	PAD	CR		3303	01/01/2024 13:56	01/01/2024 16:53	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,12	1	2,28	0,27	0,4	2,95	PAD01P2	Parnaíba
51303089	CET	TF	1214763	3310	01/01/2024 13:59	01/01/2024 20:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6,31	1	5,27	0,95	0,1	6,32	CET01N1	Cocal dos Alves
51303114	BGR	TF	1315414	3335	01/01/2024 14:03	01/01/2024 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	31,48	10	2,63	0,38	0,13	3,15	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51303139	FAO	CR		3360	01/01/2024 14:09	01/01/2024 19:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,22	0,43	0,68	5,33	FAO01C1	Floriano
51303167	OER	CR		3388	01/01/2024 14:11	01/01/2024 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,58	0,02	0,67	3,27	OER01C3	Oeiras
51303256	CRL	TF	1263050	3477	01/01/2024 14:14	01/01/2024 15:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	195,67	168	0,98	0,03	0,15	1,17	CRL01C1	Caracol
51303564	CMT	TF	1265902	3785	01/01/2024 14:24	01/01/2024 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	371,15	96	3	0,67	0,2	3,87	CMT01C3	Curimatá
51303944	PCS	TF	1294615	4165	01/01/2024 14:25	01/01/2024 23:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	175,51	19	3,78	0,65	4,82	9,25	PCS01C3	Picos
51303250	RGE	TF	1355970	3471	01/01/2024 14:26	01/01/2024 18:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,01	1	2,57	0,77	0,68	4,02	RGE01N2	Flores do Piauí
51303247	JER	TF	1322616	3468	01/01/2024 14:28	01/01/2024 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	4,28	2	1,37	0,33	0,45	2,15	JER01C2	Jerumenha
51303248	PAD	CR		3469	01/01/2024 14:29	01/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,15	0,43	0,6	1,18	PAD01P8	Parnaíba
51303277	NZR	CH	1348542	3498	01/01/2024 14:32	01/01/2024 18:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1457,9	370	1,45	2,5	0	3,95	NZR01C1	Floriano
51307117	CET	CH	1214765	7338	01/01/2024 14:34	02/01/2024 16:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	51,58	2	25,1	0,28	0,42	25,8	CET01N1	Cocal dos Alves
51303612	RPI	CH	1328771	3833	01/01/2024 14:35	01/01/2024 18:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1517,49	425	1,13	2,38	0,07	3,58	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51303894	JUN	CH	1368948	4115	01/01/2024 14:44	01/01/2024 17:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	82,17	26	2,62	0,07	0,48	3,17	JUN01M1	Itainópolis
51303338	PAB	CR		3559	01/01/2024 14:46	01/01/2024 17:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	1,07	0,27	0,92	2,25	PAB01C2	Parnaíba
51303346	CRI	CR		3567	01/01/2024 14:46	04/01/2024 11:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,85	1	67,27	0,93	0,18	68,38	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51303351	PCA	TF	1250984	3572	01/01/2024 14:48	03/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	45,05	1	43,05	0,98	1,02	45,05	PCA01C4	Piracuruca

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51303355	PAD	CR		3576	01/01/2024 14:50	01/01/2024 18:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,68	0,48	0,65	3,82	PAD01P2	Parnaíba
51303370	PCS	CR		3591	01/01/2024 14:51	02/01/2024 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,77	0,4	0,13	24,3	PCS01C2	Sussuapara
51303381	PCS	TF	1293704	3602	01/01/2024 14:52	02/01/2024 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	636,65	31	19,8	0,42	0,33	20,55	PCS01C6	Picos
51303418	EMT	CH	1427808	3639	01/01/2024 14:54	01/01/2024 15:12	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	750,3	2501	0,03	0,02	0,25	0,3	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51303439	PAB	CR		3660	01/01/2024 15:03	01/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,47	0,27	1,18	2,92	PAB01C4	Parnaíba
51303443	PCA	TF	1250321	3664	01/01/2024 15:06	03/01/2024 11:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	89,27	2	40,98	1,17	2,5	44,65	PCA01C4	Piracuruca
51303463	SJP	TF	1353497	3684	01/01/2024 15:08	04/01/2024 22:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	79,11	1	3,08	0,07	75,97	79,12	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
51303464	BGR	CH	1370276	3685	01/01/2024 15:10	01/01/2024 17:48	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	10,51	4	2,53	0,03	0,07	2,63	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51303860	PCS	CH	1314964	4081	01/01/2024 15:14	01/01/2024 18:20	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	102,29	33	1,88	1,12	0,1	3,1	PCS01C4	Picos
51303586	BRL	TF	1331238	3807	01/01/2024 15:17	01/01/2024 23:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	535,17	69	1,8	1,63	4,33	7,77	BRL01C2	Sebastião Leal
51303724	STL	TF	1297808	3945	01/01/2024 15:21	01/01/2024 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	371,71	159	1,03	0,97	0,35	2,35	STL01C2	Francisco Santos
51303561	EBV	CR		3782	01/01/2024 15:28	01/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,1	1	1,32	0,12	1,08	2,52	EBV01C3	São Félix do Piauí
51303579	PAL	TF	1415167	3800	01/01/2024 15:30	01/01/2024 17:28	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,95	1	1,13	0,47	0,37	1,97	PAL01C3	Paulistana
51303582	BOJ	TF	1384039	3803	01/01/2024 15:34	02/01/2024 13:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	196,15	9	20,78	1,02	0	21,8	BOJ09F6	Bom Jesus
51307112	CET	TF	1214093	7333	01/01/2024 15:34	02/01/2024 15:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	283,2	12	22,43	0,88	0,3	23,62	CET01N1	Cocal dos Alves
51303615	SJP	TF	1353057	3836	01/01/2024 15:36	02/01/2024 18:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	53,85	2	1,42	0,02	25,5	26,93	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
51303610	MTO	TF	1256875	3831	01/01/2024 15:37	02/01/2024 11:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	78,75	4	19,23	0,28	0,18	19,7	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51303618	TBL	CR		3839	01/01/2024 15:40	01/01/2024 21:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,62	0,67	0,42	5,7	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51303611	NZR	TF	1348528	3832	01/01/2024 15:40	02/01/2024 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	182,73	10	16,33	1,83	0,12	18,28	NZR01C1	São José do Peixe
51303636	BRL	CR		3857	01/01/2024 15:44	02/01/2024 00:23	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,36	1	7,53	0,27	0,85	8,65	BRL09F4	Sebastião Leal
51304065	MAD	CH	1359903	4286	01/01/2024 15:46	01/01/2024 17:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			1,33	0,05	0,27	1,65	MAD01C1	Caldeirão Grande do Piauí
51302544	PAD	CR		2765	01/01/2024 15:46	01/01/2024 17:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,32	0,07	0,18	1,57	PAD01P7	Luís Correia
51304549	AME	CH	1055748	4770	01/01/2024 15:50	02/01/2024 10:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1724,42	91	16,17	2,48	0,3	18,95	AME01N2	Amarante
51303702	CRI	TF	1264664	3923	01/01/2024 15:51	03/01/2024 12:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			42,2	0,02	2,18	44,4	CRI01N2	Cristino Castro
51304200	PDS	CH	1273453	4421	01/01/2024 15:52	01/01/2024 19:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	311,99	97	2,83	0,08	0,3	3,22	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
51303726	CRT	TF	1391875	3947	01/01/2024 15:56	02/01/2024 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	78,74	3	24,97	1,05	0,23	26,25	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51303757	PRI	TF	1370884	3978	01/01/2024 16:02	01/01/2024 20:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,17	6	2,98	0,9	0,48	4,37	PRI01Y3	Piripiri
51304774	LGA	TF	1242480	4995	01/01/2024 16:04	05/01/2024 10:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	90,42	1	88,27	1	1,17	90,43	LGA01C1	Capitão de Campos
51304094	MAD	CH	1319031	4315	01/01/2024 16:05	01/01/2024 17:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	906,9	869	0,37	0,25	0,43	1,05	MAD01C4	Pio IX
51303786	BIG	CH	1361188	4007	01/01/2024 16:07	01/01/2024 18:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	238	93	1,37	1,2	0	2,57	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51304523	CET	CR		4744	01/01/2024 16:11	01/01/2024 23:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,28	0,98	0,22	7,48	CET01N1	Cocal
51303809	PCA	CR		4030	01/01/2024 16:12	03/01/2024 12:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,86	1	41,58	0,87	2,1	44,55	PCA01C1	Batalha
51304566	JUN	CH	1290723	4787	01/01/2024 16:13	02/01/2024 02:35	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	881	85	8,08	2,28	0	10,37	JUN09F1	Geminiano
51303806	LUZ	TF	1220519	4027	01/01/2024 16:14	01/01/2024 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	76,08	25	0,87	2,02	0,17	3,05	LUZ01C2	Madeiro
51303841	CMT	CR		4062	01/01/2024 16:20	02/01/2024 21:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,24	1	25,28	0,27	4,1	29,65	CMT01C5	Riacho Frio
51303857	JUN	CH	1298638	4078	01/01/2024 16:21	02/01/2024 17:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	75,28	3	23,52	1,47	0,12	25,1	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51304222	CRT	CH	1267807	4443	01/01/2024 16:21	02/01/2024 12:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	906,25	45	17,13	1,52	1,5	20,15	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51305368	ETA	CH	1233072	5589	01/01/2024 16:23	02/01/2024 12:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	40,5	2	18,95	0,88	0,42	20,25	ETA01C4	Esperantina
51303887	LUZ	CR		4108	01/01/2024 16:26	02/01/2024 08:44	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,68	1	15,62	0,45	0,23	16,3	LUZ01C3	Joaquim Pires
51305339	CMT	CR		5560	01/01/2024 16:27	03/01/2024 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,8	1	42,53	0,03	0,63	43,2	CMT01C5	Parnaguá
51304095	VAL	CH	1411723	4316	01/01/2024 16:27	01/01/2024 18:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	877,14	356	0,78	1,42	0,27	2,47	VAL01C3	Valença do Piauí
51303918	PAD	CR		4139	01/01/2024 16:33	01/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,53	0,38	0,67	1,58	PAD01P7	Luís Correia
51303968	MTO	CR		4189	01/01/2024 16:41	03/01/2024 14:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,92	1	45,38	0,7	0,12	46,2	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51303999	PAD	CR		4220	01/01/2024 16:46	01/01/2024 18:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,82	0,2	1	2,02	PAD01P2	Luís Correia
51304520	PRI	TF	1072790	4741	01/01/2024 16:54	01/01/2024 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	41,58	16	2,05	0,2	0,35	2,6	PRI01Y1	Capitão de Campos
51304021	MTO	TF	1257703	4242	01/01/2024 16:55	02/01/2024 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	959,47	33	22,73	3,32	3,03	29,08	MTO01C3	Porto
51304168	PAD	CH	1200125	4389	01/01/2024 17:01	01/01/2024 19:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	41,84	19	1,17	1,05	0	2,22	PAD01P8	Parnaíba
51304073	TBL	CR		4294	01/01/2024 17:02	02/01/2024 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,47	0,63	0,88	18,98	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51304075	CBT	CR		4296	01/01/2024 17:03	02/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	17,52	0,88	0,83	19,23	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51309553	PRI	TF	1412163	9774	01/01/2024 17:08	02/01/2024 14:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	43,14	2	20,88	0,32	0,38	21,58	PRI01Y1	Cocal de Telha
51304115	LUZ	CR		4336	01/01/2024 17:11	01/01/2024 18:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,8	0,28	0,35	1,43	LUZ01C3	Luzilândia
51304116	OER	CR		4337	01/01/2024 17:12	02/01/2024 08:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14	0,82	0,7	15,52	OER01C1	Oeiras
51304125	CMP	CR		4346	01/01/2024 17:14	01/01/2024 19:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,05	0,52	0,27	1,83	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51304080	MTO	TF	1258677	4301	01/01/2024 17:15	01/01/2024 18:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	75,54	69	0,23	0,87	0	1,1	MTO01C2	Luzilândia
51304195	BOJ	TF	1392628	4416	01/01/2024 17:18	01/01/2024 22:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1222,43	243	1,4	2,83	0,8	5,03	BOJ01C3	Bom Jesus
51304142	CRL	CR		4363	01/01/2024 17:18	02/01/2024 17:29	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,01	1	23,65	0,33	0,2	24,18	CRL01C2	Caracol
51304314	JAC	TF	1313218	4535	01/01/2024 17:18	01/01/2024 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	95,05	39	1,25	1,1	0,1	2,45	JAC09F5	Jaicós
51304498	BRL	CH	1331349	4719	01/01/2024 17:24	01/01/2024 19:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	265,47	141	1,73	0,02	0,13	1,88	BRL09F4	Uruçuí
51304682	VAL	CH	1300773	4903	01/01/2024 17:24	01/01/2024 22:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	502,16	97	4,57	0,43	0,18	5,18	VAL01C3	Valença do Piauí
51304227	PRI	TF	1073104	4448	01/01/2024 17:29	01/01/2024 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	339,34	152	1,5	0,02	0,72	2,23	PRI01Y3	Piripiri
51304246	PAB	CR		4467	01/01/2024 17:36	01/01/2024 21:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	1,63	2,32	0,08	4,03	PAB01C1	Parnaíba
51304460	CET	CH	1214960	4681	01/01/2024 17:38	01/01/2024 22:28	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	419,78	87	2,98	0,42	1,43	4,83	CET01N1	Cocal dos Alves
51304267	BRL	CR		4488	01/01/2024 17:41	01/01/2024 20:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,23	0,7	0,25	3,18	BRL09F4	Uruçuí
51308885	MTO	TF	1257843	9106	01/01/2024 17:41	02/01/2024 16:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1377,89	61	20,98	0,7	0,92	22,6	MTO01C3	Porto
51307407	CMT	CR		7628	01/01/2024 17:44	03/01/2024 19:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,06	1	48,5	0,08	0,93	49,52	CMT01C5	Parnaguá
51304270	PAL	CR		4491	01/01/2024 17:45	02/01/2024 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	15,58	1,28	0,48	17,35	PAL01C2	Paulistana
51304288	PAL	CR		4509	01/01/2024 17:47	02/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,65	1	15,03	0,1	0,42	15,55	PAL01C2	Paulistana
51304290	LUZ	CH	1222830	4511	01/01/2024 17:47	01/01/2024 22:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	483,91	107	1,77	2,77	0	4,53	LUZ01C3	Luzilândia
51304296	FAO	CR		4517	01/01/2024 17:48	02/01/2024 11:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,75	1	17,75	0,03	0,33	18,12	FAO01C6	Amarante
51304291	PAD	CR		4512	01/01/2024 17:48	02/01/2024 10:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,69	1	15,43	0,37	0,72	16,52	PAD01P5	Parnaíba
51304820	PDS	CH	1273773	5041	01/01/2024 17:51	02/01/2024 16:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	227,74	10	22,63	0,05	0,1	22,78	PDS01C1	Pedro II
51304336	BOL	CR		4557	01/01/2024 17:55	03/01/2024 12:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,79	1	42,55	0,02	0,33	42,9	BOL01C2	Cristino Castro
51304363	PRI	CH	1255046	4584	01/01/2024 18:00	01/01/2024 21:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	855,4	273	2,37	0,77	0	3,13	PRI01Y1	Brasileira
51304386	PRI	CH	1073028	4607	01/01/2024 18:01	01/01/2024 21:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	522,94	140	1,87	1,88	0	3,75	PRI01Y1	Piripiri
51304362	PAD	CR		4583	01/01/2024 18:02	01/01/2024 19:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,62	0,27	0,82	1,7	PAD01P2	Parnaíba
51304518	CBA	TF	1208410	4739	01/01/2024 18:06	02/01/2024 10:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	164,29	10	15,97	0,15	0,32	16,43	CBA01C1	Caxingó
51299639	LUZ	CH	1220317	192002	01/01/2024 18:06	01/01/2024 22:55	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1462,32	304	1,03	3,78	0	4,82	LUZ01C4	Luzilândia
51304387	EBV	CR		4608	01/01/2024 18:07	02/01/2024 09:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,63	1	14,22	0,75	0,2	15,17	EBV01C1	Francinópolis
51304390	CBA	TF	1209364	4611	01/01/2024 18:09	02/01/2024 09:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	381,81	25	13,87	1,08	0,33	15,28	CBA01C1	Caxingó
51304842	BOJ	TF	1263958	5063	01/01/2024 18:16	01/01/2024 22:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1178,45	255	4,07	0,43	0,13	4,63	BOJ01C3	Bom Jesus
51304461	RGE	CR		4682	01/01/2024 18:22	02/01/2024 16:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,91	1	20,3	1,12	0,37	21,78	RGE01N1	Pavussu
51304946	JUN	TF	1289907	5167	01/01/2024 18:27	02/01/2024 14:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	318,14	16	18,77	0,78	0,35	19,9	JUN01M1	Itainópolis
51304492	PCA	CR		4713	01/01/2024 18:28	01/01/2024 21:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,55	0,48	0,32	3,35	PCA01C1	Batalha
51305103	JCA	TF	1337979	5324	01/01/2024 18:28	02/01/2024 00:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	613,83	104	4,53	1,37	0,02	5,92	JCA01N1	João Costa
51304522	PAB	CR		4743	01/01/2024 18:34	03/01/2024 10:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,65	1	38,98	0,2	0,35	39,53	PAB01C1	Ilha Grande
51304528	CRI	CR		4749	01/01/2024 18:35	02/01/2024 12:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,76	1	17,6	0,15	0,58	18,33	CRI01N1	Santa Luz
51304558	PAD	TF	1395270	4779	01/01/2024 18:43	02/01/2024 21:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	27,14	1	25,65	0,02	1,48	27,15	PAD01P8	Luís Correia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51304602	BGR	CR		4823	01/01/2024 18:50	02/01/2024 12:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,74	1	14,17	3,43	0,05	17,65	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51304636	PAD	CR		4857	01/01/2024 18:50	02/01/2024 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,52	0,27	0,17	14,95	PAD01P4	Parnaíba
51304681	PAD	CR		4902	01/01/2024 19:05	02/01/2024 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,47	0,42	0,7	23,58	PAD01P1	Parnaíba
51304713	CMT	CR		4934	01/01/2024 19:08	02/01/2024 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,88	0,22	0,28	15,38	CMT01C3	Curimatá
51304703	PCS	TF	1315039	4924	01/01/2024 19:09	02/01/2024 10:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	92	6	14,43	0,5	0,4	15,33	PCS01C4	Picos
51304730	PAD	CR		4951	01/01/2024 19:11	02/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,45	0,27	0,5	22,22	PAD01P8	Luís Correia
51304753	CRI	CR		4974	01/01/2024 19:20	02/01/2024 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,27	0,18	0,23	16,68	CRI01N1	Santa Luz
51304782	PCS	CR		5003	01/01/2024 19:21	02/01/2024 04:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,78	0,02	0,15	8,95	PCS01C3	Picos
51304775	CRT	TF	1267405	4996	01/01/2024 19:21	02/01/2024 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	174,68	8	20,35	0,02	1,48	21,85	CRT01C1	Corrente
51304783	RDG	CR		5004	01/01/2024 19:22	02/01/2024 18:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,93	0,28	0,28	23,5	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51304821	CMT	CR		5042	01/01/2024 19:34	02/01/2024 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,58	0,02	0,37	19,97	CMT01C4	Curimatá
51304822	PCS	TF	1314991	5043	01/01/2024 19:35	02/01/2024 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	108,43	7	14,9	0,35	0,25	15,5	PCS01C4	Picos
51304841	PAD	CR		5062	01/01/2024 19:39	02/01/2024 10:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,13	0,13	0,38	14,65	PAD01P4	Parnaíba
51304886	CMT	TF	1396071	5107	01/01/2024 19:39	01/01/2024 20:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	458,59	370	0,4	0,17	0,68	1,25	CMT01C4	Avelino Lopes
51304908	PAD	CR		5129	01/01/2024 19:49	02/01/2024 04:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	7,53	0,2	0,5	8,23	PAD01P2	Luís Correia
51304997	CRT	TF	1267977	5218	01/01/2024 20:11	02/01/2024 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	60,02	4	14,88	0,02	0,12	15,02	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51305003	BOL	CH	1265119	5224	01/01/2024 20:12	02/01/2024 14:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	201,43	11	13,22	5,1	0	18,32	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51305002	CBT	TF	1329634	5223	01/01/2024 20:14	02/01/2024 09:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	174,39	13	13,08	0,02	0,32	13,42	CBT01C3	Canto do Buriti
51306087	PRI	TF	1072621	6308	01/01/2024 20:14	02/01/2024 12:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	262,87	16	15,48	0,62	0,33	16,43	PRI01Y1	Capitão de Campos
51305024	VAL	TF	1300978	5245	01/01/2024 20:14	01/01/2024 21:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	412,37	271	0,4	0,47	0,67	1,53	VAL01C3	Valença do Piauí
51305006	JAC	TF	1369151	5227	01/01/2024 20:15	02/01/2024 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	62,98	4	15,62	0,13	0	15,75	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51305026	PAD	CR		5247	01/01/2024 20:19	01/01/2024 21:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,37	0,52	0,7	1,58	PAD01P5	Parnaíba
51305023	PAD	CR		5244	01/01/2024 20:19	01/01/2024 22:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,55	0,75	0,55	1,85	PAD01P7	Luís Correia
51305048	LUZ	CR		5269	01/01/2024 20:21	01/01/2024 23:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,25	0,28	0,42	2,95	LUZ01C4	Joca Marques
51305042	PAD	CR		5263	01/01/2024 20:25	02/01/2024 00:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,32	0,32	0,52	4,15	PAD01P2	Luís Correia
51305063	PCA	CR		5284	01/01/2024 20:26	02/01/2024 11:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	12,53	0,92	1,28	14,73	PCA01C1	Batalha
51305581	MTO	TF	1257249	5802	01/01/2024 20:59	02/01/2024 01:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1769,32	407	3,08	0,47	0,8	4,35	MTO01C1	São João do Arraial
51305214	PAD	CR		5435	01/01/2024 21:06	03/01/2024 00:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,4	0,27	0,53	27,2	PAD01P4	Parnaíba
51305277	MTO	TF	1257674	5498	01/01/2024 21:22	02/01/2024 17:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	337,55	17	16,77	1,72	1,38	19,87	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51305295	PCA	TF	1254975	5516	01/01/2024 21:23	02/01/2024 00:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1362,06	465	0,2	0,38	2,35	2,93	PCA01C5	Brasileira
51305378	SRO	CH	1283759	5599	01/01/2024 21:24	02/01/2024 01:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2366,7	602	0,72	2,53	0,68	3,93	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51305351	ABU	CR		5572	01/01/2024 21:41	02/01/2024 15:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,76	1	18,1	0,05	0,15	18,3	ABU01C2	Jurema
51305394	SRO	CR		5615	01/01/2024 21:52	02/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,88	0,27	0,13	12,28	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51305511	PAD	TF	1199190	5732	01/01/2024 21:58	02/01/2024 01:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	800,44	260	0,65	1,37	1,07	3,08	PAD01P6	Parnaíba
51305434	PAD	TF	1199467	5655	01/01/2024 22:00	02/01/2024 07:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1590,81	172	8,67	0,35	0,23	9,25	PAD01P6	Parnaíba
51305437	SRO	CR		5658	01/01/2024 22:01	02/01/2024 09:45	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,49	1	10,4	0,38	0,95	11,73	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51307971	SRO	TF	1416936	8192	01/01/2024 22:16	02/01/2024 09:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1007,88	89	10,73	0,2	0,4	11,33	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51305510	SPP	CR		5731	01/01/2024 22:24	02/01/2024 19:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,86	1	19,12	1,48	0,1	20,7	SPP01C1	Hugo Napoleão
51305541	CBA	TF	1412576	5762	01/01/2024 22:32	02/01/2024 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	126,61	11	10,93	0,18	0,4	11,52	CBA01C1	Caxingó
51305645	SRO	CR		5866	01/01/2024 22:42	03/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,74	1	41,72	0,02	0,12	41,85	SRO09F3	Dom Inocêncio
51305643	PAB	CR		5864	01/01/2024 22:53	02/01/2024 08:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,73	0,22	0,63	9,58	PAB01C3	Parnaíba
51307299	PRI	CH	1072597	7520	01/01/2024 22:59	02/01/2024 11:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	917,58	75	11,83	0,13	0,28	12,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
51305709	PAD	CR		5930	01/01/2024 23:15	02/01/2024 08:24	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,38	1	8,35	0,18	0,62	9,15	PAD01P7	Luís Correia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51305769	PAB	TF	1199201	5990	01/01/2024 23:16	02/01/2024 05:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	929,45	151	4,02	0,17	1,98	6,17	PAB01C3	Parnaíba
51305726	PAD	CR		5947	01/01/2024 23:17	02/01/2024 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	11,05	0,33	0,42	11,8	PAD01P2	Luís Correia
51305813	PAB	TF	1199513	6034	01/01/2024 23:35	02/01/2024 03:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	535,41	145	1,48	0,48	1,73	3,7	PAB01C3	Parnaíba
51305708	PAB	CR		5929	02/01/2024 00:08	02/01/2024 07:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,32	1	5,87	1,1	0,63	7,6	PAB01C2	Parnaíba
51305971	PAD	CR		6192	02/01/2024 00:38	02/01/2024 06:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,17	0,2	0,07	5,43	PAD01P6	Parnaíba
51306250	PAD	TF	1199761	6471	02/01/2024 01:39	02/01/2024 07:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	990,45	162	5,37	0,32	0,43	6,12	PAD01P5	Parnaíba
51307235	SPP	CH	1320328	7456	02/01/2024 03:02	02/01/2024 09:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	590,51	91	0,3	3,17	3,03	6,5	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51306413	NZR	TF	1348413	6634	02/01/2024 03:23	02/01/2024 15:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1113,14	89	6,57	1,23	4,72	12,52	NZR01C1	São José do Peixe
51306921	RGN	TF	1055823	7142	02/01/2024 04:31	02/01/2024 11:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1959,83	264	1,48	2	3,95	7,43	RGN01C2	Regeneração
51307197	VAL	CH	1291729	7418	02/01/2024 04:53	02/01/2024 09:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1289,34	289	3,1	1,02	0,35	4,47	VAL01C1	Aroazes
51306712	SRO	CH	1354267	6933	02/01/2024 05:20	02/01/2024 13:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	31,72	4	6,58	0,88	0,45	7,92	SRO09F3	Dom Inocêncio
51306752	SRO	CH	1432249	6973	02/01/2024 05:35	02/01/2024 17:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	203,09	17	11,48	0,28	0,18	11,95	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51307642	ABU	CH	1262814	7863	02/01/2024 05:36	02/01/2024 10:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3516,78	674	0,07	0,67	4,5	5,23	ABU01C2	Jurema
51308008	SPM	TF	1332541	8229	02/01/2024 05:37	02/01/2024 12:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	751,1	109	4,77	1,78	0,35	6,9	SPM01C1	Socorro do Piauí
51307827	GBS	CH	1269756	8048	02/01/2024 05:38	03/01/2024 09:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1490,1	54	25,98	1,38	0,23	27,6	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51307185	SRO	CH	1283847	7406	02/01/2024 05:45	02/01/2024 08:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1561,84	538	1,57	1,07	0,28	2,92	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51306808	PCS	TF	1315311	7029	02/01/2024 05:51	02/01/2024 13:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	62,97	8	6,83	0,75	0,3	7,88	PCS01C4	Picos
51307129	SRO	CH	1276891	7350	02/01/2024 05:54	02/01/2024 10:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	172,48	39	2,87	0,1	1,47	4,43	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51307480	SRO	CH	1283649	7701	02/01/2024 05:57	02/01/2024 13:13	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1714,08	236	2,27	4,78	0,22	7,27	SRO01C2	Bonfim do Piauí
51308676	SGF	TF	1259521	8897	02/01/2024 05:57	02/01/2024 16:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	482,49	45	0,03	0,7	10	10,73	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
51306832	PAD	CR		7053	02/01/2024 05:59	02/01/2024 15:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,41	1	8,78	0,47	0,53	9,78	PAD01P2	Parnaíba
51306847	SPM	CH	1356926	7068	02/01/2024 06:02	02/01/2024 14:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	253,1	29	7,72	1,02	0	8,73	SPM01C4	Campinas do Piauí
51307298	SRO	CH	1443877	7519	02/01/2024 06:02	02/01/2024 09:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	455,14	135	2,95	0,43	0	3,38	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51306889	BAS	CR		7110	02/01/2024 06:11	04/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	2,39	1	56,33	0,68	0,47	57,48	BAS01C2	Batalha
51309492	SRO	CH	1283590	9713	02/01/2024 06:13	02/01/2024 15:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	468,43	49	8,92	0,48	0,17	9,57	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51307800	PDS	TF	1273593	8021	02/01/2024 06:24	02/01/2024 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			3,35	0,63	8,13	12,12	PDS01C1	Pedro II
51310209	PDS	CH	1273745	10430	02/01/2024 06:24	02/01/2024 15:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1963,62	213	8,2	0,43	0,6	9,23	PDS01C1	Pedro II
51307749	RGE	CH	1356024	7970	02/01/2024 06:27	02/01/2024 11:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4619,12	862	2,02	2,07	1,28	5,37	RGE01N2	Flores do Piauí
51307404	SPM	CH	1356721	7625	02/01/2024 06:27	02/01/2024 16:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	283,36	29	8,58	1,2	0	9,78	SPM01C2	Campinas do Piauí
51306942	JER	CR		7163	02/01/2024 06:29	02/01/2024 10:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,18	1	3,2	0,3	0,73	4,23	JER01C2	Jerumenha
51308139	LUZ	TF	1220519	8360	02/01/2024 06:29	03/01/2024 13:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	774,69	25	29,2	0,02	1,78	31	LUZ01C2	Madeiro
51306964	PAB	CR		7185	02/01/2024 06:31	03/01/2024 09:36	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,13	1	25,72	1	0,37	27,08	PAB01C1	Ilha Grande
51308607	GBS	CH	1269669	8828	02/01/2024 06:31	02/01/2024 12:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	404,07	71	3,68	0,98	1,03	5,7	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51306970	PCA	CR		7191	02/01/2024 06:33	03/01/2024 17:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,44	1	33,45	0,73	0,38	34,57	PCA01C1	Batalha
51306966	TBL	CH	1395827	7187	02/01/2024 06:33	02/01/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	151,77	15	8,72	0,68	0,73	10,13	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51309880	BGR	TF	1408727	10101	02/01/2024 06:34	03/01/2024 19:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	146,2	4	31,87	3,25	1,43	36,55	BGR09F9	Santa Filomena
51308257	PAB	TF	1199313	8478	02/01/2024 06:36	02/01/2024 11:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1099,11	207	2,9	0,13	2,28	5,32	PAB01C2	Parnaíba
51307168	SPM	CH	1357160	7389	02/01/2024 06:40	02/01/2024 12:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	589,14	98	5,67	0,02	0,33	6,02	SPM01C2	Campinas do Piauí
51306986	CMT	CR		7207	02/01/2024 06:40	02/01/2024 10:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,05	0,77	0,08	3,9	CMT01C5	Riacho Frio
51307034	SJP	TF	1353296	7255	02/01/2024 06:45	02/01/2024 13:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	34,75	5	6,2	0,57	0,2	6,97	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51307491	PDS	CH	1238973	7712	02/01/2024 06:47	02/01/2024 10:36	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	53,36	14	1,72	1,3	0,8	3,82	PDS01C4	Milton Brandão
51307062	NZR	CH	1348552	7283	02/01/2024 06:55	02/01/2024 14:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	3300,91	467	0,02	2,5	4,57	7,08	NZR01C1	Floriano
51304611	CBT	CH	1330109	4832	02/01/2024 06:56	02/01/2024 08:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	185,47	121	0,63	0,38	0,52	1,53	CBT09W2	Canto do Buriti
51305046	VAL	CH	1301353	5267	02/01/2024 07:00	02/01/2024 09:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	114,13	52	0,98	0,97	0,25	2,2	VAL01C3	Valença do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51307891	SRO	CH	1285151	8112	02/01/2024 07:02	02/01/2024 10:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	557,96	155	2,73	0,87	0	3,6	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51309068	MTO	CH	1257898	9289	02/01/2024 07:08	02/01/2024 17:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	364,81	37	0,03	1,3	8,53	9,87	MTO01C3	Porto
51307154	SJP	CR		7375	02/01/2024 07:09	02/01/2024 14:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	7,02	0,02	0,12	7,15	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51308330	SRO	TF	1284346	8551	02/01/2024 07:10	02/01/2024 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	113,39	27	3,47	0,67	0,07	4,2	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51307191	PDS	TF	1239949	7412	02/01/2024 07:11	02/01/2024 12:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	21,93	4	3,4	0,85	1,25	5,5	PDS01C4	Juazeiro do Piauí
51307198	JAC	CR		7419	02/01/2024 07:12	04/01/2024 09:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,11	1	50,32	0,13	0,32	50,77	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51305139	JUN	CH	1289999	5360	02/01/2024 07:14	02/01/2024 16:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	644,62	71	1,25	7,32	0,52	9,08	JUN01M1	Itainópolis
51310766	SJP	CH	1352775	10987	02/01/2024 07:14	02/01/2024 21:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	661,95	46	11,23	0,75	2,42	14,4	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51307218	RDG	CH	1270859	7439	02/01/2024 07:16	02/01/2024 09:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	49,33	19	2,22	0,18	0,2	2,6	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51308378	ABU	TF	1262729	8599	02/01/2024 07:19	02/01/2024 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	101,5	12	6,45	0,78	1,23	8,47	ABU01C2	Caracol
51307559	SJP	CH	1362159	7780	02/01/2024 07:20	02/01/2024 20:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	77,14	6	9,43	3,43	0	12,87	SJP01C2	Nova Santa Rita
51307223	BOJ	CR		7444	02/01/2024 07:21	02/01/2024 12:12	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,2	1	3,15	0,5	1,2	4,85	BOJ09F6	Bom Jesus
51307262	EBV	CH	1299525	7483	02/01/2024 07:23	02/01/2024 10:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	154,8	45	2,1	1,2	0,15	3,45	EBV01C2	Elesbão Veloso
51307269	CER	CR		7490	02/01/2024 07:24	03/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,35	1	29,65	2,08	0,78	32,52	CER01P1	Palmeira do Piauí
51307486	SJP	CH	1338000	7707	02/01/2024 07:24	02/01/2024 12:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	205,77	44	1,75	1,02	1,92	4,68	SJP01C1	João Costa
51308659	PCS	TF	1294486	8880	02/01/2024 07:25	02/01/2024 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	245,12	32	6,72	0,7	0,25	7,67	PCS01C3	Picos
51307952	VAL	TF	1292995	8173	02/01/2024 07:25	02/01/2024 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	96,99	23	2,17	1,08	0,98	4,23	VAL01C3	Valença do Piauí
51307418	JAC	CH	1313176	7639	02/01/2024 07:26	02/01/2024 11:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2016,66	446	2,42	1,33	0,78	4,53	JAC09F5	Massapê do Piauí
51307307	PCA	CR		7528	02/01/2024 07:26	02/01/2024 10:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	0,62	1,97	0,33	2,92	PCA01C5	Brasileira
51307314	PAD	CR		7535	02/01/2024 07:27	02/01/2024 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,3	0,03	2,05	3,38	PAD01P7	Luís Correia
51308608	SJP	CH	1338193	8829	02/01/2024 07:29	02/01/2024 18:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2388,24	208	7,25	3,73	0,5	11,48	SJP01C1	São João do Piauí
51307312	BOJ	CR		7533	02/01/2024 07:29	02/01/2024 21:04	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,57	1	12,45	0,32	0,82	13,58	BOJ01C3	Bom Jesus
51307300	JER	CH	1322617	7521	02/01/2024 07:29	02/01/2024 09:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	95,46	50	1,07	0,23	0,62	1,92	JER01C2	Jerumenha
51307348	PAD	CR		7569	02/01/2024 07:32	03/01/2024 08:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,28	0,33	0,65	25,27	PAD01P2	Luís Correia
51307336	PAL	CR		7557	02/01/2024 07:34	02/01/2024 16:02	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,35	1	6,57	1,48	0,42	8,47	PAL01C1	Paulistana
51307351	FAO	CH	1324649	7572	02/01/2024 07:34	02/01/2024 15:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1434,52	185	0,03	0,67	7,07	7,77	FAO01C6	Floriano
51307347	SRO	CR		7568	02/01/2024 07:35	02/01/2024 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,52	0,33	0,1	7,95	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51307595	SPP	TF	1175071	7816	02/01/2024 07:37	02/01/2024 16:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	37,03	4	9,17	0,1	0	9,27	SPP01C2	Hugo Napoleão
51307379	CRT	CR		7600	02/01/2024 07:38	02/01/2024 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,82	0,13	0,05	5	CRT09S1	Sebastião Barros
51308155	SJP	TF	1362162	8376	02/01/2024 07:38	02/01/2024 20:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	295,82	23	12,77	0,03	0,12	12,92	SJP01C2	Nova Santa Rita
51307381	ABU	CR		7602	02/01/2024 07:38	02/01/2024 16:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,36	1	8,35	0,02	0,18	8,55	ABU01C2	Caracol
51307386	PCA	CH	1247018	7607	02/01/2024 07:39	02/01/2024 17:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	940,74	95	8,4	1,52	0	9,92	PCA01C2	Batalha
51307408	SRO	CR		7629	02/01/2024 07:41	02/01/2024 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,72	0,72	0,25	1,68	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51307402	PCA	CH	1387470	7623	02/01/2024 07:41	03/01/2024 18:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	34,99	1	34,2	0,45	0,35	35	PCA01C2	Piracuruca
51308721	GBS	CH	1393669	8942	02/01/2024 07:42	02/01/2024 16:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	240,83	29	6,95	1,1	0,27	8,32	GBS09F9	Gilbués
51307445	CRT	CR		7666	02/01/2024 07:46	02/01/2024 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,52	0,02	0,1	3,63	CRT09S1	Sebastião Barros
51308706	PAD	TF	1200204	8927	02/01/2024 07:48	02/01/2024 13:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	130,02	25	3,28	0,6	1,33	5,22	PAD01P8	Luís Correia
51307463	CET	CH	1362243	7684	02/01/2024 07:50	02/01/2024 10:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,86	5	1,2	0,9	0,48	2,58	CET01N1	Cocal
51307478	JER	CR		7699	02/01/2024 07:52	02/01/2024 12:37	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,2	1	2,85	0,45	1,45	4,75	JER01C2	Jerumenha
51307479	RPI	CH	1390832	7700	02/01/2024 07:52	02/01/2024 22:53	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	765,28	51	11,83	1,02	2,17	15,02	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51307790	SPM	CH	1357296	8011	02/01/2024 07:54	02/01/2024 14:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	160,1	23	6,3	0,45	0,22	6,97	SPM01C2	Isaías Coelho
51307489	CRL	CR		7710	02/01/2024 07:54	03/01/2024 14:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	30,22	0,18	0,23	30,63	CRL01C2	Caracol
51307496	PAB	CR		7717	02/01/2024 07:55	04/01/2024 15:05	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	2,3	1	54,18	0,62	0,37	55,17	PAB01C2	Parnaíba
51307482	CRT	TF	1408162	7703	02/01/2024 07:55	02/01/2024 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	57,54	7	7,52	0,72	0	8,23	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51303665	CRT	CH	1437802	3886	02/01/2024 07:55	02/01/2024 12:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	903,74	203	4,37	0,02	0,08	4,47	CRT09S1	Cristalândia do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51308085	CMP	TF	1395131	8306	02/01/2024 07:56	02/01/2024 13:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	132,31	24	4,15	0,68	0,68	5,52	CMP01C3	Luís Correia
51307526	PDS	CR		7747	02/01/2024 07:56	03/01/2024 10:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,11	1	25,12	1,32	0,13	26,57	PDS01C4	Domingos Mourão
51307637	SRO	TF	1284076	7858	02/01/2024 07:57	02/01/2024 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,16	10	2,2	0,42	0,2	2,82	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51307459	CBT	TF	1329362	7680	02/01/2024 07:57	02/01/2024 16:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	358,21	44	0,1	4,02	4,03	8,15	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51315614	CRT	CH	1267460	15835	02/01/2024 07:59	03/01/2024 11:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1083,17	40	25,97	0,12	1	27,08	CRT01C1	Corrente
51307529	CMT	CR		7750	02/01/2024 07:59	02/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,28	0,17	0,52	8,97	CMT01C5	Riacho Frio
51307550	OER	TF	1337192	7771	02/01/2024 08:01	02/01/2024 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	8,12	2	2,97	0	1,1	4,07	OER01C2	Oeiras
51307566	SJP	CH	1354518	7787	02/01/2024 08:03	02/01/2024 12:22	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	751	174	2,48	0,45	1,38	4,32	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51307569	PRI	CR		7790	02/01/2024 08:04	02/01/2024 12:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,32	0,38	0,43	4,13	PRI01Y1	Piripiri
51307574	SRO	CR		7795	02/01/2024 08:04	03/01/2024 13:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,23	1	28,02	1,48	0,07	29,57	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51308451	SRO	TF	1396697	8672	02/01/2024 08:06	02/01/2024 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	37,79	15	1,93	0,33	0,27	2,53	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51308011	BIG	TF	1361142	8232	02/01/2024 08:08	03/01/2024 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	126,6	4	3,1	1,13	27,42	31,65	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51307611	PAB	CR		7832	02/01/2024 08:09	02/01/2024 18:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,65	0,27	0,42	10,33	PAB01C2	Parnaíba
51307645	CMP	CR		7866	02/01/2024 08:11	03/01/2024 12:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,18	1	27,55	0,02	0,72	28,28	CMP01C3	Luís Correia
51307647	PCS	CR		7868	02/01/2024 08:12	02/01/2024 11:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,15	1	2,83	0,3	0,47	3,6	PCS01C4	Picos
51307633	CRT	CR		7854	02/01/2024 08:14	02/01/2024 12:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,55	0,02	0,07	4,63	CRT09S1	Sebastião Barros
51308004	EMT	CH	1268971	8225	02/01/2024 08:15	02/01/2024 09:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	48,18	37	0,87	0,22	0,23	1,32	EMT09L9	Eliseu Martins
51307679	CRI	TF	1264524	7900	02/01/2024 08:16	02/01/2024 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	134,57	12	7,87	0,53	2,82	11,22	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51307685	ETA	CR		7906	02/01/2024 08:16	02/01/2024 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,22	0,47	0,7	2,38	ETA01C4	Esperantina
51308567	GBS	CH	1270165	8788	02/01/2024 08:17	03/01/2024 17:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	165,08	5	30,02	3	0	33,02	GBS09F9	Santa Filomena
51307708	PAD	CR		7929	02/01/2024 08:17	02/01/2024 18:33	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,43	1	9,02	0,72	0,53	10,27	PAD01P6	Parnaíba
51307681	GBS	CR		7902	02/01/2024 08:18	02/01/2024 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,7	0,38	0,1	9,18	GBS01C1	Gilbués
51307703	JAC	CR		7924	02/01/2024 08:18	02/01/2024 16:12	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,33	1	7,7	0,13	0,07	7,9	JAC01C2	Massapê do Piauí
51309314	JAC	CH	1313305	9535	02/01/2024 08:19	02/01/2024 16:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1029,12	119	8,08	0,3	0,27	8,65	JAC09F5	Patos do Piauí
51307742	ETA	CR		7963	02/01/2024 08:21	02/01/2024 13:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,47	0,02	0,3	4,78	ETA01C4	Esperantina
51307743	GBS	CR		7964	02/01/2024 08:22	02/01/2024 19:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	9,12	0,17	1,88	11,17	GBS01C1	Gilbués
51308729	CET	TF	1214430	8950	02/01/2024 08:22	02/01/2024 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	208,43	20	9,1	1,27	0,07	10,43	CET01N1	Cocal
51307746	SRO	CR		7967	02/01/2024 08:23	02/01/2024 15:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,38	0,33	0,07	6,78	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51307759	JER	CR		7980	02/01/2024 08:23	02/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,3	1	5,77	1,38	0,17	7,32	JER01C2	Jerumenha
51307056	PCA	CR		7277	02/01/2024 08:23	02/01/2024 12:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,8	0,02	1,47	4,28	PCA01C3	Piracuruca
51307739	CRT	TF	1267397	7960	02/01/2024 08:23	02/01/2024 15:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	288,87	40	4,25	2,98	0	7,23	CRT01C1	Corrente
51307781	RGN	CR		8002	02/01/2024 08:25	02/01/2024 18:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	8,93	0,55	0,28	9,77	RGN01C2	Regeneração
51308021	SRO	TF	1283582	8242	02/01/2024 08:27	02/01/2024 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			1,1	0,53	0,58	2,22	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51307785	SRO	CR		8006	02/01/2024 08:29	02/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,93	0,22	0,07	1,22	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51307811	SJP	CR		8032	02/01/2024 08:30	03/01/2024 14:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,26	1	29,08	0,67	0,57	30,32	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
51307812	JER	CR		8033	02/01/2024 08:30	03/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,83	0,23	0,28	27,35	JER01C2	Jerumenha
51307813	PCS	CR		8034	02/01/2024 08:30	02/01/2024 11:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	0,95	1,22	0,38	2,55	PCS01C4	Santana do Piauí
51307842	PCA	CR		8063	02/01/2024 08:31	02/01/2024 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,63	0,25	0,35	9,23	PCA01C3	Piracuruca
51307845	RDG	CR		8066	02/01/2024 08:32	03/01/2024 09:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	23,62	1,27	0,27	25,15	RDG09F5	Curimatá
51307849	PAD	CR		8070	02/01/2024 08:33	02/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	6,97	0,97	0,6	8,53	PAD01P4	Parnaíba
51307861	SFA	CR		8082	02/01/2024 08:34	03/01/2024 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	30,25	0,25	0,3	30,8	SFA01C1	São Francisco de Assis do Piauí
51309477	OER	CR		9698	02/01/2024 08:34	02/01/2024 18:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	6,52	2,95	0,08	9,55	OER01C3	Colônia do Piauí
51309539	LUZ	TF	1220193	9760	02/01/2024 08:34	03/01/2024 09:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2640,02	107	5,3	17,13	2,25	24,68	LUZ01C4	Luzilândia
51307864	OER	TF	1336464	8085	02/01/2024 08:34	04/01/2024 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	291,68	5	5,22	1,63	51,5	58,35	OER01C3	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51307867	SRO	CR		8088	02/01/2024 08:35	02/01/2024 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	6,58	1,92	0,37	8,87	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51307898	CMP	CR		8119	02/01/2024 08:36	02/01/2024 17:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,9	0,12	0,58	8,6	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51307919	OER	TF	1337778	8140	02/01/2024 08:36	02/01/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	260,03	187	0,95	0,28	0,17	1,4	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51308611	RDG	CH	1270880	8832	02/01/2024 08:37	02/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	244,32	108	1,45	0,32	0,5	2,27	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51307905	CRT	CH	1438467	8126	02/01/2024 08:38	02/01/2024 11:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	20,06	7	2,57	0,15	0,15	2,87	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51304256	BOL	CH	1398236	4477	02/01/2024 08:38	02/01/2024 15:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1141,46	173	5,88	0,62	0,1	6,6	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51307889	URD	CR		8110	02/01/2024 08:38	02/01/2024 15:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,7	0,3	0,05	7,05	URD09W3	Uruçuí
51308136	CET	TF	1214519	8357	02/01/2024 08:39	02/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	357,03	112	1,97	0,88	0,35	3,2	CET01N1	Cocal
51307917	EMT	CH	1268973	8138	02/01/2024 08:40	02/01/2024 11:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	11,88	4	2,6	0,2	0,18	2,98	EMT09L9	Eliseu Martins
51309830	JUN	CH	1298558	10051	02/01/2024 08:40	03/01/2024 17:50	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	630,03	19	0,03	1,27	31,87	33,17	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51307943	CBT	CR		8164	02/01/2024 08:40	03/01/2024 10:22	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,07	1	24,08	0,7	0,92	25,7	CBT01C2	Canto do Buriti
51307948	PCA	CR		8169	02/01/2024 08:41	03/01/2024 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,77	0,38	0,33	24,48	PCA01C3	Piracuruca
51307966	JAC	CH	1314601	8187	02/01/2024 08:41	02/01/2024 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1627,11	153	10,18	0,42	0,05	10,65	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51307954	PAL	CR		8175	02/01/2024 08:41	02/01/2024 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,7	0,28	0,27	6,25	PAL01C1	Paulistana
51308003	QBO	CR		8224	02/01/2024 08:47	04/01/2024 14:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	2,24	1	50,65	2,93	0,13	53,72	QBO09S2	Bom Jesus
51307990	SRO	CR		8211	02/01/2024 08:49	02/01/2024 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,08	0,17	0,5	8,75	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51308020	PCS	CR		8241	02/01/2024 08:50	03/01/2024 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,34	1	31,58	0,05	0,45	32,08	PCS01C6	Picos
51308022	SPP	CH	1068920	8243	02/01/2024 08:50	02/01/2024 12:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	342,73	101	0,05	0,8	2,55	3,4	SPP01C5	Angical do Piauí
51308056	CRT	CR		8277	02/01/2024 08:52	02/01/2024 10:52	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	0,75	0,2	1,05	2	CRT01C1	Corrente
51308062	SPM	CR		8283	02/01/2024 08:53	02/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,58	0,12	0,53	2,23	SPM01C2	Isaías Coelho
51308063	VAL	CR		8284	02/01/2024 08:53	02/01/2024 10:31	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	0,47	0,53	0,63	1,63	VAL01C3	Valença do Piauí
51308093	MTO	CR		8314	02/01/2024 08:57	02/01/2024 17:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,82	0,22	0,22	8,25	MTO01C3	Porto
51308108	SPP	CR		8329	02/01/2024 08:58	02/01/2024 12:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,98	0,85	0,25	3,08	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51308098	SRO	TF	1284202	8319	02/01/2024 08:59	02/01/2024 15:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	265,62	42	4,75	1,58	0	6,33	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51308113	LUZ	CR		8334	02/01/2024 08:59	02/01/2024 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,42	0,27	0,6	1,28	LUZ01C3	Joaquim Pires
51308365	JUN	TF	1290704	8586	02/01/2024 09:00	02/01/2024 19:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	85,15	8	1,4	0,83	8,42	10,65	JUN09F1	Geminiano
51308135	ETA	CR		8356	02/01/2024 09:02	02/01/2024 14:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,92	0,02	0,33	5,27	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51310460	CRI	CH	1264655	10681	02/01/2024 09:03	03/01/2024 12:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	191,71	7	25,22	2,02	0,17	27,4	CRI01N2	Cristino Castro
51308152	CRT	CR		8373	02/01/2024 09:04	02/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	6,2	0,02	0,07	6,28	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51308153	CBT	CR		8374	02/01/2024 09:04	03/01/2024 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,87	0,02	0,42	24,3	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51308197	JAC	CR		8418	02/01/2024 09:08	03/01/2024 09:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,08	0,43	0,47	23,98	JAC01C2	Jaicós
51308198	MTO	CH	1256764	8419	02/01/2024 09:08	02/01/2024 10:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6,82	4	1,05	0,25	0,42	1,72	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51309100	SJP	CH	1353843	9321	02/01/2024 09:10	02/01/2024 13:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	141,33	36	3,2	0,73	0	3,93	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51308223	PCS	CR		8444	02/01/2024 09:11	02/01/2024 16:17	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,3	1	6,33	0,38	0,38	7,1	PCS01C4	Santana do Piauí
51308227	SRO	CR		8448	02/01/2024 09:12	02/01/2024 15:27	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,26	1	6,12	0,02	0,12	6,25	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51308307	SJP	CH	1352696	8528	02/01/2024 09:16	02/01/2024 13:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	96,49	22	2,28	2,12	0	4,4	SJP09F4	São João do Piauí
51308311	SRO	CR		8532	02/01/2024 09:19	02/01/2024 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,32	0,02	0,05	7,38	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51308315	EMT	CH	1409283	8536	02/01/2024 09:19	02/01/2024 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6,09	1	2,33	3,43	0,33	6,1	EMT01C2	Manoel Emídio
51309355	SRO	TF	1273877	9576	02/01/2024 09:20	02/01/2024 14:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	112,74	21	5,13	0,17	0,08	5,38	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51308613	VAL	CH	1073951	8834	02/01/2024 09:21	02/01/2024 12:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	963,58	286	0,32	2,33	0,73	3,38	VAL01C2	Assunção do Piauí
51308334	SPM	CR		8555	02/01/2024 09:24	03/01/2024 00:07	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,61	1	7,6	0,18	6,93	14,72	SPM01C5	São Miguel do Fidalgo
51308385	NZR	CR		8606	02/01/2024 09:26	02/01/2024 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,58	1,08	0,27	8,93	NZR01C1	Floriano
51308410	CET	CR		8631	02/01/2024 09:31	02/01/2024 16:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,28	1	6,22	0,42	0,13	6,77	CET01N1	Cocal
51308420	OER	CR		8641	02/01/2024 09:34	02/01/2024 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,3	0,02	0,15	7,47	OER01C3	Oeiras
51308417	PAB	CR		8638	02/01/2024 09:34	02/01/2024 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,73	0,38	0,35	1,47	PAB01C4	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51308425	SRO	CR		8646	02/01/2024 09:35	02/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,28	1	5,9	0,75	0,12	6,77	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51308443	PCA	TF	1227846	8664	02/01/2024 09:38	02/01/2024 11:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2,75	2	0,88	0,32	0,18	1,38	PCA01C1	Batalha
51308458	SJP	CR		8679	02/01/2024 09:38	03/01/2024 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,11	1	25,68	0,9	0,18	26,77	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51308927	CRT	TF	1267709	9148	02/01/2024 09:38	02/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	142,19	25	4,45	1,17	0,08	5,7	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51308486	CBT	CR		8707	02/01/2024 09:41	03/01/2024 08:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,96	1	22,27	0,52	0,32	23,1	CBT01C1	Canto do Buriti
51308484	PAD	CR		8705	02/01/2024 09:45	02/01/2024 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,37	0,83	0,78	7,98	PAD01P2	Parnaíba
51308529	URD	CR		8750	02/01/2024 09:46	03/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	23,88	1,25	0,12	25,25	URD09W2	Uruçuí
51308534	PAD	CR		8755	02/01/2024 09:48	02/01/2024 18:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	6,45	1,17	1,35	8,97	PAD01P4	Parnaíba
51309754	PRI	CR		9975	02/01/2024 09:49	02/01/2024 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,55	0,42	1,22	5,18	PRI01Y1	Piripiri
51308561	PRI	CR		8782	02/01/2024 09:54	02/01/2024 12:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,6	0,03	0,28	2,92	PRI01Y1	Capitão de Campos
51309469	OER	CR		9690	02/01/2024 09:55	03/01/2024 14:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	25,1	1,57	2,37	29,03	OER01C3	Colônia do Piauí
51297986	SJP	CH	1353230	190349	02/01/2024 09:55	02/01/2024 14:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	530,98	130	2,9	0,2	1	4,1	SJP09F4	São João do Piauí
51308892	URD	CH	1371030	9113	02/01/2024 09:57	02/01/2024 17:30	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	3053,59	405	4,72	2,37	0,47	7,55	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51308602	EMT	CR		8823	02/01/2024 09:57	04/01/2024 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,04	1	46,1	2,65	0,15	48,9	EMT01C1	Eliseu Martins
51308598	JUN	CR		8819	02/01/2024 09:59	02/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,3	0,02	0,23	7,55	JUN01M4	São João da Canabrava
51308612	SJP	CR		8833	02/01/2024 10:00	05/01/2024 11:02	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	3,04	1	72	0,58	0,45	73,03	SJP01C2	Nova Santa Rita
51308653	BOJ	CR		8874	02/01/2024 10:01	03/01/2024 09:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	21,87	1,02	0,65	23,53	BOJ01C3	Bom Jesus
51308648	CMT	CR		8869	02/01/2024 10:03	02/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,31	1	6,9	0,15	0,43	7,48	CMT01C5	Riacho Frio
51308689	JUN	CH	1289968	8910	02/01/2024 10:06	02/01/2024 15:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	249,56	47	4,67	0,28	0,37	5,32	JUN01M1	Itainópolis
51308690	CMT	CR		8911	02/01/2024 10:06	02/01/2024 16:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,26	1	6,03	0,03	0,1	6,17	CMT01C5	Riacho Frio
51308703	BOJ	CR		8924	02/01/2024 10:06	02/01/2024 17:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	6,85	0,02	0,35	7,22	BOJ09F6	Bom Jesus
51308454	CRI	CH	1264760	8675	02/01/2024 10:07	02/01/2024 13:36	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	1871,34	538	2,38	0,5	0,6	3,48	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51308685	URD	TF	1377914	8906	02/01/2024 10:08	02/01/2024 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	55,99	7	7,37	0,48	0,25	8,1	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51308693	GBS	CR		8914	02/01/2024 10:08	04/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2	1	47,82	0,02	0,18	48,02	GBS01C1	Gilbués
51308724	PAD	CR		8945	02/01/2024 10:11	02/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,24	1	5,58	0,02	0,18	5,78	PAD01P2	Parnaíba
51308725	BOJ	TF	1264783	8946	02/01/2024 10:11	02/01/2024 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	55,46	9	4,87	1,3	0	6,17	BOJ09F6	Bom Jesus
51312039	JUN	CH	1290267	12260	02/01/2024 10:12	03/01/2024 13:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1392,17	51	25,9	0,5	0,9	27,3	JUN01M7	Itainópolis
51308731	CMT	CR		8952	02/01/2024 10:13	03/01/2024 16:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	26,05	4,15	0,48	30,68	CMT01C5	Parnaguá
51308757	SGF	CR		8978	02/01/2024 10:16	03/01/2024 14:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,19	1	27,52	0,43	0,6	28,55	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
51308755	BIG	CR		8976	02/01/2024 10:20	02/01/2024 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,8	0,28	0,47	4,55	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51308771	OER	CH	1420954	8992	02/01/2024 10:20	03/01/2024 19:00	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	9078,52	3430	20,87	3,63	8,17	32,67	OER01C3	Colônia do Piauí
51308785	PAL	CR		9006	02/01/2024 10:24	03/01/2024 10:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,27	0,72	0,07	24,05	PAL01C1	Acauã
51309758	SRO	CH	1285546	9979	02/01/2024 10:28	03/01/2024 15:41	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	467,35	16	24,78	1,85	2,58	29,22	SRO09F3	Dom Inocêncio
51308815	MTO	CR		9036	02/01/2024 10:29	02/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,29	1	5,57	1,08	0,33	6,98	MTO01C2	Matias Olímpio
51308816	SPM	CH	1422704	9037	02/01/2024 10:29	02/01/2024 12:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	11,56	7	0,63	0,65	0,38	1,67	SPM01C2	Isaías Coelho
51309685	CBT	CH	1329635	9906	02/01/2024 10:37	02/01/2024 11:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	27,55	35	0,02	0	0,78	0,8	CBT01C3	Canto do Buriti
51308866	LUZ	CR		9087	02/01/2024 10:37	02/01/2024 16:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,22	0,33	0,4	5,95	LUZ01C3	Joaquim Pires
51308861	OER	CR		9082	02/01/2024 10:39	02/01/2024 17:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	5,47	0,13	0,87	6,47	OER01C1	Oeiras
51309295	BAR	CH	1269453	9516	02/01/2024 10:40	02/01/2024 15:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1038,85	203	4,08	1	0,05	5,13	BAR01N1	Barreiras do Piauí
51308884	URD	CR		9105	02/01/2024 10:41	02/01/2024 21:03	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,43	1	9,12	0,02	1,23	10,37	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51308896	PDS	CR		9117	02/01/2024 10:41	03/01/2024 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,32	0,5	0,33	22,15	PDS01C1	Pedro II
51308883	MTO	CR		9104	02/01/2024 10:44	02/01/2024 14:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,6	0,27	0,22	4,08	MTO01C1	São João do Arraial
51308887	PCS	CH	1419640	9108	02/01/2024 10:44	02/01/2024 17:40	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	6,92	1	0,87	2,02	4,05	6,93	PCS01C4	Picos
51308899	PAD	TF	1199876	9120	02/01/2024 10:45	03/01/2024 11:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	340,74	14	23,1	0,35	0,9	24,35	PAD01P2	Luís Correia
51308917	PCA	CR		9138	02/01/2024 10:46	02/01/2024 20:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,8	0,02	0,58	9,4	PCA01C4	Piracuruca

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51308912	CER	CH	1406543	9133	02/01/2024 10:46	03/01/2024 12:59	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	78,64	3	23,37	1,32	1,53	26,22	CER01P1	Uruçuí
51309265	MAD	TF	1319085	9486	02/01/2024 10:49	02/01/2024 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	154,65	37	2,98	1,2	0	4,18	MAD01C4	Pio IX
51308943	MTO	TF	1257780	9164	02/01/2024 10:51	02/01/2024 16:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	5,44	1	4,37	0,55	0,53	5,45	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51308969	PAD	CR		9190	02/01/2024 10:56	02/01/2024 23:04	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,51	1	10,77	0,37	1	12,13	PAD01P1	Parnaíba
51309095	BAS	CH	1074596	9316	02/01/2024 10:57	02/01/2024 15:30	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	104,27	23	3,48	0,63	0,43	4,55	BAS01C4	Nossa Senhora dos Remédios
51308983	PCS	CR		9204	02/01/2024 10:59	02/01/2024 15:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,22	0,8	0,13	4,15	PCS01C4	Santana do Piauí
51309069	SRO	CH	1414002	9290	02/01/2024 11:04	02/01/2024 14:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	906,25	235	2,03	1,83	0	3,87	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51310261	EMT	TF	1268972	10482	02/01/2024 11:06	02/01/2024 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	225,66	37	4,32	1,35	0,43	6,1	EMT09L9	Eliseu Martins
51309036	SJP	CR		9257	02/01/2024 11:07	06/01/2024 09:03	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	3,91	1	93,92	0	0,02	93,93	SJP01C1	São João do Piauí
51309074	JAC	CH	1313919	9295	02/01/2024 11:13	02/01/2024 18:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2696,56	351	6,85	0,62	0,22	7,68	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51310165	PCA	CH	1247570	10386	02/01/2024 11:13	02/01/2024 16:11	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL TRANÇADO	228,28	46	3,33	0,68	0,95	4,97	PCA01C2	Esperantina
51309075	CMT	CR		9296	02/01/2024 11:15	02/01/2024 19:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,8	0,48	0,2	8,48	CMT01C5	Parnaguá
51309071	CRT	CR		9292	02/01/2024 11:15	03/01/2024 10:27	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,97	1	21,52	1,25	0,43	23,2	CRT01C1	Corrente
51309094	PCA	TF	1247059	9315	02/01/2024 11:16	02/01/2024 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	156,26	41	2,98	0,52	0,32	3,82	PCA01C2	Piracuruca
51309114	BGR	CH	1376798	9335	02/01/2024 11:21	02/01/2024 22:57	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	11,6	1	11,22	0,02	0,37	11,6	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51309120	PAD	CR		9341	02/01/2024 11:21	02/01/2024 17:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,05	0,05	0,75	5,85	PAD01P6	Parnaíba
51308424	SPM	CH	1334640	8645	02/01/2024 11:22	02/01/2024 15:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	567,72	138	3,23	0,6	0,28	4,12	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51309126	MTO	TF	1257625	9347	02/01/2024 11:23	02/01/2024 14:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3,04	1	2,62	0,33	0,1	3,05	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51309139	EMT	CR		9360	02/01/2024 11:26	02/01/2024 18:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,37	1,52	0,28	7,17	EMT01C1	Manoel Emídio
51309176	PAD	CR		9397	02/01/2024 11:31	04/01/2024 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,2	1	52,02	0,15	0,72	52,88	PAD01P2	Luís Correia
51309171	PAD	CR		9392	02/01/2024 11:33	02/01/2024 21:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,48	0,2	0,37	10,05	PAD01P7	Luís Correia
51309645	AME	TF	1055843	9866	02/01/2024 11:36	02/01/2024 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	288,09	80	2,63	0,92	0,07	3,62	AME01N2	Amarante
51309205	BRL	CH	1330598	9426	02/01/2024 11:39	02/01/2024 15:24	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1571,97	421	2,68	0,83	0,23	3,75	BRL01C1	Canavieira
51309239	SJP	CR		9460	02/01/2024 11:44	03/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,27	1	30,03	0,02	0,35	30,4	SJP01C1	São João do Piauí
51309264	CBA	CR		9485	02/01/2024 11:48	02/01/2024 20:57	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,38	1	7,68	1	0,47	9,15	CBA01C1	Murici dos Portelas
51309286	MTO	CR		9507	02/01/2024 11:51	03/01/2024 09:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,28	0,12	0,18	21,58	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51309479	SPP	CH	1415110	9700	02/01/2024 11:51	02/01/2024 16:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2577,9	574	0,03	0,92	3,53	4,48	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51309294	VAL	CR		9515	02/01/2024 11:51	02/01/2024 21:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	7,08	2,23	0,03	9,35	VAL01C2	Pimenteiras
51309296	PCA	CR		9517	02/01/2024 11:52	02/01/2024 18:13	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	3,87	2,38	0,1	6,35	PCA01C2	Brasileira
51310253	CRT	TF	1267814	10474	02/01/2024 11:52	02/01/2024 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	220,29	45	2,85	0,97	1,08	4,9	CRT01C2	Corrente
51309299	SRO	TF	1283672	9520	02/01/2024 11:53	02/01/2024 15:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	255,98	67	3,07	0,77	0	3,83	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51309292	CRT	TF	1267594	9513	02/01/2024 11:55	05/01/2024 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1006,24	13	44,23	1,98	31,2	77,42	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51309325	JAC	TF	1314228	9546	02/01/2024 11:56	02/01/2024 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	17,7	3	5,03	0,57	0,3	5,9	JAC09F5	Patos do Piauí
51309322	PAL	CR		9543	02/01/2024 11:56	02/01/2024 15:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3	0,32	0,2	3,52	PAL01C1	Paulistana
51309328	PDS	TF	1427319	9549	02/01/2024 12:00	03/01/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	87,94	4	3,12	3,8	15,08	22	PDS01C3	Pedro II
51309365	ETA	CR		9586	02/01/2024 12:02	03/01/2024 12:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,32	0,02	0,32	24,65	ETA01C4	Esperantina
51309354	LUZ	CR		9575	02/01/2024 12:02	02/01/2024 17:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,03	0,68	0,1	5,82	LUZ01C4	Luzilândia
51309353	CBA	CR		9574	02/01/2024 12:03	02/01/2024 17:29	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,23	1	5,17	0,02	0,25	5,43	CBA01C1	Caxingó
51309362	OER	CR		9583	02/01/2024 12:04	03/01/2024 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,47	0,33	0,97	22,77	OER01C1	Oeiras
51309387	RGE	CH	1356276	9608	02/01/2024 12:04	02/01/2024 18:50	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	439,33	65	4,03	2,28	0,45	6,77	RGE01N2	Flores do Piauí
51309388	EMT	CR		9609	02/01/2024 12:09	03/01/2024 11:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,23	0,63	0,2	23,07	EMT01C2	Manoel Emídio
51309396	BTV	TF	1288427	9617	02/01/2024 12:14	06/01/2024 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	94,66	1	0,22	0,13	94,32	94,67	BTV01C1	Francisco Santos
51309418	BTV	TF	1288463	9639	02/01/2024 12:17	04/01/2024 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	52,12	1	0,27	0,03	51,83	52,13	BTV01C1	Francisco Santos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51309443	CMT	CR		9664	02/01/2024 12:18	02/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,7	0,23	0,23	5,17	CMT01C4	Curimatá
51310761	RPI	CH	1328771	10982	02/01/2024 12:22	02/01/2024 19:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3113,72	425	5,48	1,68	0,17	7,33	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51309483	JAC	TF	1430441	9704	02/01/2024 12:22	04/01/2024 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	53,82	1	51,43	0,92	1,48	53,83	JAC09F5	Jaicós
51309485	PRI	CR		9706	02/01/2024 12:25	02/01/2024 16:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,58	0,38	0,68	3,65	PRI01Y3	Piripiri
51309509	SPM	CR		9730	02/01/2024 12:26	03/01/2024 11:19	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,95	1	20,68	0,17	2,03	22,88	SPM01C2	Isaías Coelho
51309542	VAL	CH	1301483	9763	02/01/2024 12:34	02/01/2024 17:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	197,06	42	4,47	0,02	0,22	4,7	VAL01C2	Pimenteiras
51309581	CRT	CR		9802	02/01/2024 12:39	03/01/2024 15:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,82	0,13	0,17	27,12	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51309592	NZR	CH	1429738	9813	02/01/2024 12:39	03/01/2024 18:00	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6072,07	568	17,35	1	11	29,35	NZR01C2	São José do Peixe
51311003	ABU	TF	1396740	11224	02/01/2024 12:40	02/01/2024 19:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	221,68	35	4,87	1,48	0	6,35	ABU01C2	Jurema
51309608	MTO	CR		9829	02/01/2024 12:42	02/01/2024 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,27	0,4	0,28	2,95	MTO01C1	São João do Arraial
51308347	BTV	TF	1413713	8568	02/01/2024 12:44	04/01/2024 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	186,01	4	1,45	1,05	44,02	46,52	BTV01C1	Francisco Santos
51309666	PDS	CR		9887	02/01/2024 12:54	02/01/2024 19:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,37	0,05	0,25	6,67	PDS01C1	Pedro II
51309697	SPM	CH	1357168	9918	02/01/2024 13:00	03/01/2024 09:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1327,66	65	17,35	2,08	1	20,43	SPM01C2	Isaías Coelho
51309884	EBV	TF	1299813	10105	02/01/2024 13:04	02/01/2024 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	950,03	264	1,68	0,25	1,67	3,6	EBV01C3	São Félix do Piauí
51309728	CET	CR		9949	02/01/2024 13:05	02/01/2024 16:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,43	0,02	0,07	3,52	CET01N1	Cocal
51309796	SJP	CH	1355202	10017	02/01/2024 13:05	02/01/2024 18:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	929,47	172	4,48	0,32	0,62	5,42	SJP09F4	Queimada Nova
51309746	MAD	TF	1297757	9967	02/01/2024 13:07	03/01/2024 09:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	41,5	2	19,17	0,88	0,7	20,75	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51309744	SRO	CH	1412761	9965	02/01/2024 13:08	03/01/2024 18:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	29,01	1	28,93	0,02	0,07	29,02	SRO09F3	Dom Inocêncio
51309771	PAD	CR		9992	02/01/2024 13:11	02/01/2024 19:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,18	0,78	0,83	6,8	PAD01P4	Parnaíba
51309776	URD	CR		9997	02/01/2024 13:11	03/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	24,83	2,32	0,75	27,9	URD09W3	Uruçuí
51309775	SRO	TF	1283879	9996	02/01/2024 13:13	03/01/2024 07:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	36,88	2	16,78	0,52	1,15	18,45	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51309818	SRO	CH	1434531	10039	02/01/2024 13:16	02/01/2024 21:30	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	7865,49	5146	0,57	2,23	5,43	8,23	SRO09F3	Dom Inocêncio
51309801	CBA	CR		10022	02/01/2024 13:16	03/01/2024 16:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	25,88	0,4	0,58	26,87	CBA01C1	Caxingó
51309798	CRT	CR		10019	02/01/2024 13:19	03/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,91	1	19,73	1,73	0,28	21,75	CRT01C2	Corrente
51310266	BRL	TF	1330473	10487	02/01/2024 13:20	02/01/2024 22:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1938,68	222	2,37	6,32	0,05	8,73	BRL01C1	Canavieira
51309862	CMT	CR		10083	02/01/2024 13:27	03/01/2024 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,3	0,5	0,27	21,07	CMT01C3	Curimatá
51309885	PCA	TF	1247598	10106	02/01/2024 13:32	02/01/2024 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	20,99	11	1,07	0,85	0	1,92	PCA01C3	Piracuruca
51309888	JUN	CR		10109	02/01/2024 13:34	03/01/2024 14:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,55	0,98	0,28	24,82	JUN01M6	São João da Canabrava
51309882	JUN	CR		10103	02/01/2024 13:34	02/01/2024 17:44	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,17	1	2,77	0,93	0,47	4,17	JUN09F3	Pio IX
51309881	PAD	TF	1418243	10102	02/01/2024 13:35	02/01/2024 20:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	243,1	36	3,62	1,13	2,02	6,77	PAD01P8	Luís Correia
51309901	PAL	CH	1304180	10122	02/01/2024 13:37	03/01/2024 11:22	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	108,67	5	20,52	0,02	1,22	21,75	PAL01C1	Paulistana
51309904	CET	CR		10125	02/01/2024 13:38	02/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	1,77	2	0,07	3,83	CET01N1	Cocal
51310643	RDG	TF	1270874	10864	02/01/2024 13:42	02/01/2024 18:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	170,75	36	2,53	1,13	1,08	4,75	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51309938	MAD	CR		10159	02/01/2024 13:45	03/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	26,92	0,5	0,23	27,65	MAD01C2	Padre Marcos
51309960	SPP	CR		10181	02/01/2024 13:48	02/01/2024 19:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,23	1	5,32	0,02	0,25	5,58	SPP01C1	Hugo Napoleão
51309967	CMT	CR		10188	02/01/2024 13:49	02/01/2024 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,05	0,25	0,3	3,6	CMT01C5	Parnaguá
51311961	SJP	CH	1369172	12182	02/01/2024 13:50	03/01/2024 10:06	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	405,3	20	20,02	0,13	0,12	20,27	SJP09F4	São João do Piauí
51314250	SOL	CR		14471	02/01/2024 13:50	03/01/2024 09:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	20,08	0,02	0,02	20,12	SOL01C1	Aroazes
51309994	URD	CR		10215	02/01/2024 13:52	02/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	3,37	0,03	0,2	3,6	URD09W1	Uruçuí
51310406	OER	TF	1335742	10627	02/01/2024 13:52	02/01/2024 16:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	462,33	205	1,85	0,4	0,02	2,27	OER01C1	Oeiras
51310010	PDS	CR		10231	02/01/2024 13:56	03/01/2024 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,63	0,02	0,37	21,02	PDS01C1	Pedro II
51310012	PCS	CR		10233	02/01/2024 13:58	03/01/2024 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,15	0,02	0,58	21,75	PCS01C3	Picos
51310017	PCA	CH	1250838	10238	02/01/2024 13:59	02/01/2024 18:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	141,67	30	3,77	0,58	0,38	4,73	PCA01C4	Piracuruca
51310314	PAD	TF	1199478	10535	02/01/2024 14:02	02/01/2024 16:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	202,7	98	1,43	0,65	0	2,08	PAD01P5	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51310076	BOJ	CR		10297	02/01/2024 14:06	02/01/2024 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,75	0,02	0,18	0,95	BOJ09F6	Bom Jesus
51311120	OER	TF	1335868	11341	02/01/2024 14:07	02/01/2024 18:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1342,87	282	3,55	0,72	0,5	4,77	OER01C3	Colônia do Piauí
51310075	SJP	CR		10296	02/01/2024 14:10	03/01/2024 10:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	20,53	0,02	0,05	20,6	SJP01C1	São João do Piauí
51309724	LUZ	CR		9945	02/01/2024 14:13	03/01/2024 19:05	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1,2	1	18,75	1,55	8,57	28,87	LUZ01C2	Madeiro
51310105	CRI	CR		10326	02/01/2024 14:15	03/01/2024 19:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,2	1	27,85	0,8	0,1	28,75	CRI01N1	Cristino Castro
51310147	JAC	CR		10368	02/01/2024 14:17	03/01/2024 10:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,87	0,27	0,55	20,68	JAC01C2	Jaicós
51310518	FAO	TF	1323440	10739	02/01/2024 14:20	02/01/2024 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	665,93	170	2,07	0,38	1,48	3,93	FAO01C2	Floriano
51310168	JUN	TF	1298536	10389	02/01/2024 14:24	03/01/2024 15:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	573,82	23	0,02	0,42	24,52	24,95	JUN09F3	Pio IX
51310186	MAD	CR		10407	02/01/2024 14:28	03/01/2024 19:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,2	1	27,8	0,4	0,57	28,77	MAD01C4	Pio IX
51310223	SPM	CR		10444	02/01/2024 14:32	03/01/2024 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,93	0,02	0,05	19	SPM01C2	Campinas do Piauí
51310225	SPP	CR		10446	02/01/2024 14:32	03/01/2024 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,18	0,17	0,85	26,2	SPP01C5	Angical do Piauí
51310255	SRO	CR		10476	02/01/2024 14:36	03/01/2024 09:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,8	1	16,53	2,45	0,15	19,13	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51310267	GBS	CR		10488	02/01/2024 14:40	04/01/2024 09:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,76	1	41,2	0,88	0,27	42,35	GBS09F9	Gilbués
51310318	PAL	TF	1415167	10539	02/01/2024 14:47	02/01/2024 17:53	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3,09	1	2,4	0,5	0,2	3,1	PAL01C3	Paulistana
51310337	JAC	CR		10558	02/01/2024 14:51	02/01/2024 18:44	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	3,55	0,02	0,32	3,88	JAC09F5	Patos do Piauí
51310339	SPP	CR		10560	02/01/2024 14:51	02/01/2024 20:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	4,53	0,55	0,1	5,18	SPP01C1	Hugo Napoleão
51310346	GPE	CH	1322990	10567	02/01/2024 14:51	02/01/2024 16:51	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	331,17	166	1,3	0,02	0,68	2	GPE01C3	Guadalupe
51315517	BRL	CH	1331352	15738	02/01/2024 14:53	03/01/2024 12:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1928,83	89	21,22	0,3	0,17	21,68	BRL09F4	Uruçuí
51310365	SRO	TF	1283555	10586	02/01/2024 14:57	04/01/2024 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	260,04	6	2,77	0,02	40,57	43,35	SRO01C2	Bonfim do Piauí
51310366	PCS	CR		10587	02/01/2024 14:58	03/01/2024 10:36	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,82	1	18,78	0,35	0,5	19,63	PCS01C6	Picos
51310369	BIG	CH	1361360	10590	02/01/2024 14:59	02/01/2024 18:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	203,67	60	2,07	0,55	0,78	3,4	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51310426	CRT	CR		10647	02/01/2024 15:07	02/01/2024 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,27	0,23	0,27	2,77	CRT01C2	Corrente
51310853	PAD	CR		11074	02/01/2024 15:09	02/01/2024 19:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,17	0,48	0,8	4,45	PAD01P7	Luís Correia
51310494	SPP	CR		10715	02/01/2024 15:18	03/01/2024 15:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,01	1	20,73	0,63	2,97	24,33	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51310647	TBL	TF	1209517	10868	02/01/2024 15:20	02/01/2024 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	212,05	79	1,47	0,52	0,72	2,7	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51315642	CRT	CH	1436679	15863	02/01/2024 15:30	03/01/2024 17:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2745,69	105	22,97	2,85	0,33	26,15	CRT09S1	Cristalândia do Piauí
51310555	PAD	CR		10776	02/01/2024 15:30	03/01/2024 19:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,18	1	27,88	0,07	0,35	28,3	PAD01P8	Luís Correia
51310593	PAB	CR		10814	02/01/2024 15:35	02/01/2024 19:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,97	0,2	0,78	3,95	PAB01C3	Parnaíba
51310594	SRO	CR		10815	02/01/2024 15:35	03/01/2024 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	18,48	0,12	0,17	18,77	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51310703	RPI	CH	1432670	10924	02/01/2024 15:35	02/01/2024 21:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2160,87	394	4,95	0,38	0,17	5,5	RPI01C2	Socorro do Piauí
51310613	PRI	TF	1412163	10834	02/01/2024 15:38	02/01/2024 20:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	9,28	2	4,42	0,02	0,22	4,65	PRI01Y1	Cocal de Telha
51311595	CRT	TF	1435734	11816	02/01/2024 15:40	03/01/2024 14:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	273,94	12	17,58	1,3	3,93	22,82	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51310619	PAL	TF	1304549	10840	02/01/2024 15:40	03/01/2024 15:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	23,88	1	22,6	1,1	0,18	23,88	PAL01C1	Paulistana
51310639	EMT	CH	1268835	10860	02/01/2024 15:41	03/01/2024 10:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2262,53	121	17,6	0,62	0,48	18,7	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51310651	SPM	TF	1334217	10872	02/01/2024 15:42	03/01/2024 11:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	141,59	7	20,12	0,02	0,1	20,23	SPM01C3	Jacobina do Piauí
51310641	CBA	CH	1209408	10862	02/01/2024 15:44	02/01/2024 18:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	566,18	210	2,48	0,02	0,2	2,7	CBA01C1	Caxingó
51310644	JAC	CH	1313376	10865	02/01/2024 15:45	02/01/2024 17:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	71,3	46	0,68	0,43	0,43	1,55	JAC09F5	Jaicós
51310654	EMT	CR		10875	02/01/2024 15:45	03/01/2024 08:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,63	0,02	0,52	17,17	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51310672	PAB	CR		10893	02/01/2024 15:46	03/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,8	0,12	0,23	19,15	PAB01C1	Ilha Grande
51310676	TBL	CR		10897	02/01/2024 15:46	02/01/2024 19:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	2,22	1,65	0,08	3,95	TBL01C5	Cocal
51310677	BOJ	CR		10898	02/01/2024 15:46	04/01/2024 10:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,77	1	40,6	0,22	1,6	42,42	BOJ09F6	Bom Jesus
51310700	SJP	CR		10921	02/01/2024 15:51	03/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,8	1	18,25	0,82	0,1	19,17	SJP09F4	São João do Piauí
51310739	SJP	CR		10960	02/01/2024 15:57	04/01/2024 16:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,03	1	47,15	0,43	1,18	48,77	SJP01C1	João Costa
51310740	CMT	CR		10961	02/01/2024 15:58	03/01/2024 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,68	0,57	0,03	20,28	CMT01C5	Parnaguá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51311063	OER	CH	1337777	11284	02/01/2024 16:01	02/01/2024 18:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3086,3	1287	1,57	0,8	0,03	2,4	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51310769	CRT	CR		10990	02/01/2024 16:04	03/01/2024 11:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,07	0,02	0,3	19,38	CRT01C1	Corrente
51310772	PRI	TF	1255215	10993	02/01/2024 16:04	02/01/2024 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	211,89	252	0,18	0,18	0,48	0,85	PRI01Y3	Piripiri
51310787	RGE	CR		11008	02/01/2024 16:05	02/01/2024 18:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,68	0,72	0,33	2,73	RGE01N2	Flores do Piauí
51310799	BAR	CR		11020	02/01/2024 16:07	03/01/2024 08:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,72	1,08	0,07	16,87	BAR01N1	Barreiras do Piauí
51312620	EBV	CH	1437859	12841	02/01/2024 16:11	03/01/2024 00:44	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	17870,92	2689	5,32	0,47	2,77	8,55	EBV01C1	Elesbão Veloso
51312367	SJP	CH	1352674	12588	02/01/2024 16:12	03/01/2024 15:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	853,99	37	15,6	1,33	6,15	23,08	SJP09F4	São João do Piauí
51310823	BGR	TF	1376733	11044	02/01/2024 16:14	04/01/2024 09:22	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	TRANSFORMADOR AVARIADO	41,13	1	1,92	0,05	39,17	41,13	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51310871	CMT	CR		11092	02/01/2024 16:17	03/01/2024 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,58	0,17	0,33	17,08	CMT01C5	Parnaguá
51310873	MTO	CR		11094	02/01/2024 16:19	03/01/2024 17:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,78	0,13	0,13	25,05	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51310887	JAC	CR		11108	02/01/2024 16:21	03/01/2024 11:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,18	0,02	0,28	19,48	JAC01C2	Jaicós
51310899	PAD	CR		11120	02/01/2024 16:25	03/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,98	1	22,8	0,45	0,25	23,5	PAD01P8	Parnaíba
51311371	CET	TF	1214868	11592	02/01/2024 16:26	02/01/2024 21:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	331,5	65	2,38	0,62	2,1	5,1	CET01N1	Cocal
51310922	CMT	CR		11143	02/01/2024 16:26	03/01/2024 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,93	0,03	0,62	17,58	CMT01C5	Parnaguá
51311001	JUN	CH	1289760	11222	02/01/2024 16:32	02/01/2024 20:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	814,66	236	2,1	1,37	0	3,47	JUN01M7	Itainópolis
51313084	JNP	TF	1352811	13305	02/01/2024 16:34	03/01/2024 14:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	372,04	17	17,8	2,02	2,08	21,9	JNP01C1	São João do Piauí
51310982	LUZ	CH	1440909	11203	02/01/2024 16:37	02/01/2024 17:34	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1661,04	1976	0,3	0,25	0,4	0,95	LUZ01C3	Joaquim Pires
51311019	RPI	CR		11240	02/01/2024 16:38	03/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,01	1	23,23	1,05	0,07	24,35	RPI01C2	Socorro do Piauí
51311006	LUZ	CR		11227	02/01/2024 16:38	03/01/2024 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,42	0,42	0,37	16,2	LUZ01C3	Joaquim Pires
51311020	LUZ	CR		11241	02/01/2024 16:38	03/01/2024 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,9	0,48	0,3	17,68	LUZ01C4	Luzilândia
51315208	JUN	CH	1368941	15429	02/01/2024 16:45	03/01/2024 09:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1012,34	59	16,97	0,13	0,07	17,17	JUN01M1	Itainópolis
51311084	JER	CH	1322326	11305	02/01/2024 16:48	03/01/2024 11:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	36,87	2	18,05	0,23	0,17	18,45	JER01C2	Jerumenha
51311156	PAD	CR		11377	02/01/2024 16:56	02/01/2024 20:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,5	0,28	0,73	3,52	PAD01P4	Parnaíba
51312017	JAC	CH	1313268	12238	02/01/2024 16:57	02/01/2024 20:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1069,62	290	2,98	0,38	0,33	3,7	JAC09F5	Patos do Piauí
51311196	EMT	CR		11417	02/01/2024 17:01	03/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	21,63	1,47	0,23	23,33	EMT09L9	Eliseu Martins
51311199	ETA	CR		11420	02/01/2024 17:01	03/01/2024 15:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,57	0,02	0,23	22,82	ETA01C3	Esperantina
51311197	MTO	TF	1257935	11418	02/01/2024 17:03	03/01/2024 20:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	468	17	26,47	0,42	0,65	27,53	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51311362	SJP	TF	1352714	11583	02/01/2024 17:07	02/01/2024 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	34,24	19	0,63	1,07	0,1	1,8	SJP09F4	São João do Piauí
51311235	VAL	CR		11456	02/01/2024 17:09	04/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	2,03	1	47,63	0,42	0,78	48,83	VAL01C1	Valença do Piauí
51311319	CRI	CH	1264357	11540	02/01/2024 17:10	03/01/2024 10:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1537,99	87	0,02	1,98	15,68	17,68	CRI01N1	Cristino Castro
51311261	ETA	CR		11482	02/01/2024 17:11	03/01/2024 07:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,42	0,15	0,2	14,77	ETA01C1	Esperantina
51311630	CRT	CH	1269957	11851	02/01/2024 17:12	03/01/2024 09:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3850,26	231	15,57	0,95	0,17	16,68	CRT09S1	Corrente
51312206	CET	CH	1214569	12427	02/01/2024 17:13	02/01/2024 23:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2346,33	381	4,27	1,87	0,03	6,17	CET01N2	Cocal
51311262	NOT	CR		11483	02/01/2024 17:14	03/01/2024 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,65	0,13	0,18	24,97	NOT01C1	Várzea Grande
51311270	FAT	CH	1396350	11491	02/01/2024 17:15	03/01/2024 17:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1761,53	74	22,82	0,78	0,22	23,82	FAT01C1	Fartura do Piauí
51311273	VAL	CR		11494	02/01/2024 17:15	03/01/2024 01:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,35	1	7,9	0,52	0,05	8,47	VAL01C3	Valença do Piauí
51311300	PAB	CR		11521	02/01/2024 17:18	03/01/2024 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,5	0,22	0,6	24,32	PAB01C1	Parnaíba
51312481	JUN	TF	1412357	12702	02/01/2024 17:18	03/01/2024 10:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	551,22	32	16,78	0,3	0,15	17,23	JUN01M1	Itainópolis
51311335	JAC	TF	1369151	11556	02/01/2024 17:21	04/01/2024 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	190,92	4	0,08	0,53	47,12	47,73	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51311339	ETA	CR		11560	02/01/2024 17:25	02/01/2024 18:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,55	0,12	0,48	1,15	ETA01C3	Esperantina
51311372	CRI	CR		11593	02/01/2024 17:26	03/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,97	1	23,05	0,08	0,07	23,2	CRI01N2	Cristino Castro
51311446	OER	CH	1337383	11667	02/01/2024 17:29	02/01/2024 22:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2842,22	628	3,37	0,17	1	4,53	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51311727	LUZ	TF	1223411	11948	02/01/2024 17:29	02/01/2024 21:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			1,18	2,27	0,23	3,68	LUZ01C3	Luzilândia
51311364	JER	CR		11585	02/01/2024 17:30	03/01/2024 16:22	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,95	1	18,37	1,72	2,78	22,87	JER01C2	Jerumenha
51311409	PAD	CR		11630	02/01/2024 17:32	02/01/2024 21:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,48	1,55	0,28	4,32	PAD01P5	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51311414	CMT	CR		11635	02/01/2024 17:34	03/01/2024 10:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,45	0,07	0,22	16,73	CMT01C5	Parnaguá
51311442	PCS	TF	1297243	11663	02/01/2024 17:37	04/01/2024 21:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	361,16	7	51,35	0,08	0,17	51,6	PCS01C2	Sussuapara
51313584	JUN	CH	1298505	13805	02/01/2024 17:37	03/01/2024 09:15	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	10218,93	654	14,95	0,6	0,08	15,63	JUN09F3	Pio IX
51311443	PAD	CR		11664	02/01/2024 17:39	03/01/2024 19:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,97	0,38	0,38	25,73	PAD01P8	Luís Correia
51311470	OER	CR		11691	02/01/2024 17:44	03/01/2024 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	21,23	1,18	1,6	24,02	OER01C1	Oeiras
51311481	PCS	TF	1379961	11702	02/01/2024 17:44	03/01/2024 12:00	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	18,25	1	18,03	0,15	0,08	18,27	PCS01C3	Picos
51311504	LUZ	CR		11725	02/01/2024 17:46	03/01/2024 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,53	0,8	0,1	17,43	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51311505	SPP	CR		11726	02/01/2024 17:48	03/01/2024 04:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	7,68	2,43	0,3	10,42	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51311499	MTO	CR		11720	02/01/2024 17:50	03/01/2024 09:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,37	0,15	0,25	15,77	MTO01C3	Porto
51311532	PAD	CR		11753	02/01/2024 17:53	02/01/2024 21:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,12	0,85	0,15	3,12	PAD01P4	Parnaíba
51311524	SPP	CH	1069659	11745	02/01/2024 17:53	03/01/2024 17:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	542,84	23	19,55	3,57	0,5	23,62	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51311531	EMT	CR		11752	02/01/2024 17:55	03/01/2024 12:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,3	0,7	0,23	18,23	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51311564	ETA	CR		11785	02/01/2024 18:00	03/01/2024 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,65	0,02	0,37	23,03	ETA01C4	Esperantina
51311565	JUN	CR		11786	02/01/2024 18:01	02/01/2024 18:17	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,13	0,07	0,07	0,27	JUN09F3	Francisco Santos
51311597	PAD	CR		11818	02/01/2024 18:04	03/01/2024 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,87	0,25	0,35	15,47	PAD01P1	Parnaíba
51311592	PRI	CR		11813	02/01/2024 18:05	03/01/2024 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	21,28	2,22	0,62	24,12	PRI01Y1	Capitão de Campos
51311614	VAL	TF	1291464	11835	02/01/2024 18:07	04/01/2024 23:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	106,3	2	47,63	4,5	1,03	53,17	VAL01C1	Aroazes
51311628	GPE	TF	1322993	11849	02/01/2024 18:08	02/01/2024 21:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	622,62	214	0,95	0,57	1,4	2,92	GPE01C3	Guadalupe
51311695	RDG	CR		11916	02/01/2024 18:21	03/01/2024 17:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,95	1	21,72	0,78	0,4	22,9	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51312096	ETA	TF	1227775	12317	02/01/2024 18:28	03/01/2024 05:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	1006,66	89	10,68	0,15	0,48	11,32	ETA01C3	Esperantina
51311753	SRO	TF	1273866	11974	02/01/2024 18:33	03/01/2024 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	87,16	6	13,55	0,88	0,1	14,53	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51311755	MTO	CR		11976	02/01/2024 18:35	03/01/2024 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,52	0,17	0,25	13,93	MTO01C2	Matias Olímpio
51311824	PRI	TF	1255072	12045	02/01/2024 18:45	02/01/2024 20:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	219,23	122	0,33	0,4	1,07	1,8	PRI01Y2	Piripiri
51312383	PRI	CR		12604	02/01/2024 18:49	02/01/2024 21:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,9	0,4	0	2,3	PRI01Y2	Piripiri
51311838	JUN	CH	1290135	12059	02/01/2024 18:50	03/01/2024 11:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	731,59	43	16,6	0,3	0,12	17,02	JUN01M7	Itainópolis
51311897	PAB	CR		12118	02/01/2024 18:57	03/01/2024 12:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,32	0,3	0,22	17,83	PAB01C1	Parnaíba
51312295	PRI	CH	1073609	12516	02/01/2024 18:57	03/01/2024 00:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	210,01	41	3,88	1,25	0	5,13	PRI01Y3	Piripiri
51311952	JUN	CH	1368736	12173	02/01/2024 18:59	03/01/2024 09:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	530,1	36	14,47	0,08	0,18	14,73	JUN01M1	Itainópolis
51311895	LUZ	CR		12116	02/01/2024 18:59	03/01/2024 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,85	0,2	0,27	14,32	LUZ01C1	Luzilândia
51305161	SJP	CH	1355109	5382	02/01/2024 19:01	03/01/2024 11:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	583,49	36	14,72	0,95	0,55	16,22	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51311960	SRO	CH	1279097	12181	02/01/2024 19:06	03/01/2024 07:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	114,49	9	11,6	0,83	0,3	12,73	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51311986	NOT	CH	1394780	12207	02/01/2024 19:14	03/01/2024 15:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	691,79	34	19,1	1,15	0,1	20,35	NOT01C2	Aroazes
51311979	PDS	CR		12200	02/01/2024 19:14	03/01/2024 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,25	0,18	0,38	15,82	PDS01C3	Pedro II
51312024	MAD	CH	1359859	12245	02/01/2024 19:19	03/01/2024 11:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	6304,65	398	14,53	0,8	0,52	15,85	MAD01C1	Simões
51312103	PRI	CH	1254933	12324	02/01/2024 19:21	02/01/2024 22:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	465,54	136	1,8	1,63	0	3,43	PRI01Y1	Piripiri
51312130	EBV	CH	1289258	12351	02/01/2024 19:24	03/01/2024 09:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1273,55	91	12,73	0,2	1,07	14	EBV01C1	Elesbão Veloso
51312053	MTO	CR		12274	02/01/2024 19:25	03/01/2024 11:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,67	1	15,6	0,32	0,25	16,17	MTO01C3	Porto
51312069	PAD	CR		12290	02/01/2024 19:26	03/01/2024 15:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,52	0,12	0,18	19,82	PAD01P1	Parnaíba
51312081	VAL	TF	1301438	12302	02/01/2024 19:28	02/01/2024 21:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	4,71	2	1,8	0,27	0,3	2,37	VAL01C1	Pimenteiras
51312137	SJP	CH	1338342	12358	02/01/2024 19:31	03/01/2024 16:59	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1373,03	64	16,87	3,62	0,98	21,47	SJP01C1	São João do Piauí
51312110	OER	CR		12331	02/01/2024 19:32	03/01/2024 01:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,33	0,02	0,28	5,63	OER01C3	Oeiras
51312104	JUN	TF	1297154	12325	02/01/2024 19:32	03/01/2024 09:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	14,32	1	14,25	0,02	0,07	14,33	JUN01M4	São João da Canabrava
51312135	CMT	CR		12356	02/01/2024 19:37	03/01/2024 10:59	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,64	1	14,68	0,55	0,13	15,37	CMT01C5	Parnaguá
51312138	CBA	CR		12359	02/01/2024 19:38	03/01/2024 10:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,28	0,22	0,65	15,15	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51312134	BTV	CR		12355	02/01/2024 19:39	03/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,66	1	13,12	1,52	1,23	15,87	BTV01C1	Campo Grande do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51312273	SMO	TF	1310727	12494	02/01/2024 19:42	02/01/2024 22:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE		1,03	1,75	0,33	3,12	SMO01C2	Simões
51312158	PAD	CR		12379	02/01/2024 19:44	03/01/2024 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	19,18	0,8	0,93	PAD01P5	Parnaíba
51312245	JUN	TF	1297157	12466	02/01/2024 19:44	03/01/2024 14:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	377,44	20	12,43	1,57	4,88	JUN01M4	São João da Canabrava
51312161	PAD	CR		12382	02/01/2024 19:44	03/01/2024 16:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,48	0,2	0,48	PAD01P2	Parnaíba
51312184	CRT	CR		12405	02/01/2024 19:46	03/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,68	0,02	0,6	CRT01C2	Corrente
51312222	SMO	CR		12443	02/01/2024 19:58	03/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,56	1	12,2	0,07	1,1	SMO01C1	Simões
51312224	PAB	CR		12445	02/01/2024 19:59	03/01/2024 10:34	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,61	1	14,12	0,13	0,33	PAB01C1	Ilha Grande
51312267	JUN	CR		12488	02/01/2024 20:07	06/01/2024 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,78	1	89,57	0,95	0,3	JUN01M1	Vera Mendes
51312275	RGN	CR		12496	02/01/2024 20:09	03/01/2024 01:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	5,02	0,02	0,28	RGN01C1	Angical do Piauí
51312298	PAD	CR		12519	02/01/2024 20:13	03/01/2024 17:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,9	1	20,78	0,47	0,3	PAD01P7	Luís Correia
51312324	PAD	CR		12545	02/01/2024 20:18	03/01/2024 15:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,6	0,65	0,63	PAD01P6	Parnaíba
51312325	PRI	CH	1073149	12546	02/01/2024 20:20	02/01/2024 22:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	416,7	180	1,27	1,05	0	PRI01Y1	Piripiri
51312342	PAB	CR		12563	02/01/2024 20:23	03/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,42	0,03	0,23	PAB01C4	Parnaíba
51312410	GPE	AL	1335245	12631	02/01/2024 20:28	03/01/2024 01:44	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	74,3	44	0,95	0,02	4,3	GPE01C1	Guadalupe
51312393	CRT	CR		12614	02/01/2024 20:29	03/01/2024 11:53	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,64	1	14,78	0,13	0,48	CRT01C1	Corrente
51311296	SMO	CH	1422367	11517	02/01/2024 20:31	03/01/2024 08:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10794,23	923	11,17	0,2	0,33	SMO01C2	Simões
51312394	PAB	CR		12615	02/01/2024 20:31	03/01/2024 12:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,4	0,62	0,78	PAB01C4	Parnaíba
51312421	LUZ	CR		12642	02/01/2024 20:38	03/01/2024 10:00	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,56	1	12,52	0,63	0,22	LUZ01C3	Joaquim Pires
51312488	PRI	CR		12709	02/01/2024 20:54	03/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,2	1,1	0,32	PRI01Y1	Capitão de Campos
51312506	JAC	CR		12727	02/01/2024 20:56	03/01/2024 11:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	14,03	0,22	0,2	JAC01C2	Jaicós
51312619	ABU	TF	1262865	12840	02/01/2024 21:05	02/01/2024 23:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	419,21	182	1,55	0,02	0,75	ABU01C2	Jurema
51312950	RGN	CH	1393130	13171	02/01/2024 21:26	02/01/2024 23:29	CHAVE OLEO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4571,2	2235	0,05	1,07	0,93	RGN01C1	Regeneração
51312682	PAB	CR		12903	02/01/2024 21:33	04/01/2024 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,81	1	42,53	0,23	0,62	PAB01C3	Parnaíba
51312764	SPP	CR		12985	02/01/2024 21:52	03/01/2024 18:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,86	1	19,8	0,23	0,63	SPP01C1	Hugo Napoleão
51314633	CRL	TF	1263300	14854	02/01/2024 21:53	03/01/2024 12:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	395,7	28	13,2	0,72	0,22	CRL01C1	Caracol
51312886	PAB	CR		13107	02/01/2024 22:17	04/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,8	1	42,13	0,28	0,83	PAB01C1	Parnaíba
51312898	PCA	CH	1247135	13119	02/01/2024 22:19	03/01/2024 16:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	53,84	3	16,33	1,3	0,32	PCA01C2	São José do Divino
51312954	SPP	CR		13175	02/01/2024 22:28	03/01/2024 15:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,33	0,77	0,15	SPP01C5	Angical do Piauí
51312964	SPP	CR		13185	02/01/2024 22:30	03/01/2024 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,48	0,33	0,35	SPP01C5	Angical do Piauí
51313196	PAB	TF	1362285	13417	02/01/2024 22:43	03/01/2024 03:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1743,92	332	1,58	0,87	2,82	PAB01C1	Ilha Grande
51313098	ETA	TF	1232980	13319	02/01/2024 22:50	03/01/2024 05:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3004,24	423	6,95	0,03	0,13	ETA01C1	Esperantina
51313114	ETA	CR		13335	02/01/2024 22:58	03/01/2024 06:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,23	0,35	0,12	ETA01C1	Esperantina
51315047	JAC	CH	1312788	15268	02/01/2024 23:01	03/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	776,94	47	15,47	0,8	0,27	JAC01C2	Massapê do Piauí
51313151	JUN	CR		13372	02/01/2024 23:08	04/01/2024 11:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,51	1	35,63	0,4	0,28	JUN01M1	Itainópolis
51314610	JUN	CH	1289999	14831	02/01/2024 23:57	03/01/2024 13:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	748,76	57	8,25	4,9	0	JUN01M1	Patos do Piauí
51313511	SRO	CR		13732	03/01/2024 00:49	03/01/2024 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,95	0,23	0,07	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51313558	PAD	CR		13779	03/01/2024 01:04	03/01/2024 08:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,27	0,28	0,32	PAD01P2	Parnaíba
51315325	SPP	CH	1069308	15546	03/01/2024 03:15	03/01/2024 13:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	806,06	81	7,22	0,45	2,3	SPP01C5	Angical do Piauí
51314207	PAD	CR		14428	03/01/2024 04:47	03/01/2024 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	11,87	0,73	0,85	PAD01P4	Parnaíba
51314373	SPP	TF	1068974	14594	03/01/2024 05:03	03/01/2024 08:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	586,17	177	0,95	1,5	0,87	SPP01C2	Hugo Napoleão
51315539	SPP	CH	1068892	15760	03/01/2024 05:23	03/01/2024 10:28	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	4092,91	806	0,62	2	2,47	SPP01C5	Angical do Piauí
51316595	JUN	TF	1290864	16816	03/01/2024 05:49	04/01/2024 00:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	312,35	17	16,68	1,67	0,1	JUN09F1	Jaicós
51314908	MAD	CH	1318980	15129	03/01/2024 06:02	03/01/2024 09:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1591,26	514	2,07	0,82	0,22	MAD01C4	Pio IX
51314850	JUN	CH	1404546	15071	03/01/2024 06:11	03/01/2024 09:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	611,67	211	1,72	1,18	0	JUN01M1	Itainópolis
51314635	CPM	CH	1081203	14856	03/01/2024 06:18	03/01/2024 10:45	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	512,01	115	0,03	0,7	3,72	CPM09F1	Juazeiro do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51314539	PCA	TF	1362909	14760	03/01/2024 06:21	03/01/2024 16:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	19,94	2	8,68	0,8	0,5	9,98	PCA01C2	Piracuruca
51314609	LUZ	CR		14830	03/01/2024 06:36	03/01/2024 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,13	0,32	0,27	8,72	LUZ01C3	Luzilândia
51314613	VAL	CH	1300636	14834	03/01/2024 06:38	03/01/2024 07:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	29,66	56	0,07	0,28	0,18	0,53	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51314632	PCA	TF	1247103	14853	03/01/2024 06:39	03/01/2024 08:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	143,82	68	0,08	1,68	0,35	2,12	PCA01C2	Piracuruca
51314625	CRI	CR		14846	03/01/2024 06:45	03/01/2024 19:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,25	0,4	0,08	12,73	CRI01N2	Cristino Castro
51314669	AME	CR		14890	03/01/2024 06:47	03/01/2024 15:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,48	0,2	0,72	8,4	AME01N2	Amarante
51314687	SPP	CR		14908	03/01/2024 06:54	03/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,83	0,13	0,12	10,08	SPP01C5	Angical do Piauí
51315187	SJP	TF	1338385	15408	03/01/2024 06:54	03/01/2024 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	53,2	15	1,23	0,88	1,43	3,55	SJP01C1	São João do Piauí
51314700	MTO	TF	1388639	14921	03/01/2024 06:55	03/01/2024 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	33,82	10	2,58	0,73	0,07	3,38	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51315468	NOT	CR		15689	03/01/2024 06:55	03/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,78	0,25	0	10,03	NOT01C1	Oeiras
51315125	BIG	CH	1361399	15346	03/01/2024 06:56	03/01/2024 09:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1256,06	609	1,78	0,17	0,12	2,07	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51314735	BIG	CH	1361360	14956	03/01/2024 06:56	03/01/2024 22:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	916,15	60	12,32	2,8	0,17	15,28	BIG01N2	Inhuma
51316339	RGN	CH	1068620	16560	03/01/2024 07:01	03/01/2024 12:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	203,42	39	3,92	0,72	0,58	5,22	RGN01C1	Regeneração
51314807	RGN	CR		15028	03/01/2024 07:09	04/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	27,73	0,02	0,12	27,87	RGN01C2	Regeneração
51315056	SPP	CH	1068835	15277	03/01/2024 07:12	03/01/2024 10:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2657,8	822	1,85	0,9	0,48	3,23	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51315345	CRI	TF	1264443	15566	03/01/2024 07:12	03/01/2024 10:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	489,32	165	1,68	1,25	0,03	2,97	CRI01N2	Cristino Castro
51315205	MAD	CH	1318520	15426	03/01/2024 07:12	03/01/2024 09:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4312,04	1701	2,07	0,4	0,08	2,55	MAD01C4	Pio IX
51314834	PCA	CR		15055	03/01/2024 07:14	03/01/2024 10:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,08	0,45	0,27	2,8	PCA01C1	Batalha
51314878	BOJ	CR		15099	03/01/2024 07:17	04/01/2024 11:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	27	0,57	0,3	27,87	BOJ01C3	Currais
51315861	VAL	CH	1300829	16082	03/01/2024 07:21	03/01/2024 10:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2060,45	630	2,35	0,9	0,03	3,28	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51314903	JUN	CH	1289639	15124	03/01/2024 07:22	03/01/2024 17:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	241,85	25	8,93	0,67	0,08	9,68	JUN01M1	Vera Mendes
51315140	JUN	TF	1289642	15361	03/01/2024 07:22	04/01/2024 14:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			9,83	0,25	20,62	30,7	JUN01M1	Vera Mendes
51315051	SJP	CH	1352708	15272	03/01/2024 07:26	03/01/2024 11:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	545,36	135	3,82	0,02	0,22	4,05	SJP09F4	São João do Piauí
51315353	JAC	CH	1313880	15574	03/01/2024 07:30	03/01/2024 18:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	209,39	19	9,8	0,5	0,73	11,03	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51314972	PAD	CR		15193	03/01/2024 07:32	04/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,42	1	33,38	0,15	0,47	34	PAD01P2	Luís Correia
51316332	RGN	CH	1069617	16553	03/01/2024 07:33	03/01/2024 14:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	260,93	39	6,3	0,08	0,32	6,7	RGN01C1	Regeneração
51315016	RDG	TF	1407350	15237	03/01/2024 07:33	03/01/2024 09:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	37,31	18	0,63	1,45	0	2,08	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51315024	PCA	CH	1391785	15245	03/01/2024 07:35	03/01/2024 11:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	129,25	33	2,93	0,98	0	3,92	PCA01C2	Piracuruca
51315022	AME	CR		15243	03/01/2024 07:40	03/01/2024 16:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,38	1	7,52	0,23	1,3	9,05	AME01N2	Amarante
51316387	BRL	CH	1330405	16608	03/01/2024 07:43	03/01/2024 19:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	318,73	28	5,73	0,02	5,63	11,38	BRL01C1	Canavieira
51315080	CPM	CH	1081741	15301	03/01/2024 07:45	03/01/2024 11:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	146,46	42	3,37	0,02	0,12	3,5	CPM09F1	Sigefredo Pacheco
51315110	PCS	TF	1294732	15331	03/01/2024 07:47	03/01/2024 14:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,17	9	3,45	2,92	0	6,37	PCS01C3	Itainópolis
51319045	SPM	TF	1334203	19266	03/01/2024 07:47	05/01/2024 14:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	815,03	15	-11,3	0,45	65,2	54,35	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
51315631	CRT	CH	1268011	15852	03/01/2024 07:48	03/01/2024 12:03	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	122,78	29	3,57	0,68	0	4,25	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51315241	BOJ	CH	1264087	15462	03/01/2024 07:49	03/01/2024 12:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2696,61	528	4,52	0,02	0,58	5,12	BOJ01C3	Currais
51316124	ETA	TF	1232491	16345	03/01/2024 07:50	03/01/2024 14:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	101,18	15	3,35	0,75	2,65	6,75	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51315291	BTV	CH	1288625	15512	03/01/2024 07:51	03/01/2024 10:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	199,43	84	2,22	0,02	0,15	2,38	BTV01C1	Campo Grande do Piauí
51315142	RPI	CH	1328758	15363	03/01/2024 07:51	03/01/2024 16:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1483,26	172	6,35	0,18	2,1	8,63	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51318744	CET	TF	1214099	18965	03/01/2024 07:53	05/01/2024 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	927,52	18	48,82	1,77	0,95	51,53	CET01N1	Cocal dos Alves
51315167	BIG	TF	1361106	15388	03/01/2024 07:55	04/01/2024 09:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,93	1	25,73	0,02	0,18	25,93	BIG01N2	Inhuma
51315364	LUZ	CH	1222997	15585	03/01/2024 07:55	03/01/2024 09:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	447,56	304	0,1	0,98	0,38	1,47	LUZ01C3	Morro do Chapéu do Piauí
51315171	PCA	CH	1227963	15392	03/01/2024 07:55	03/01/2024 09:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	16,69	10	0,1	1,1	0,48	1,68	PCA01C1	Batalha
51312489	MTO	CH	1256914	12710	03/01/2024 07:58	03/01/2024 09:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	392,32	340	0,87	0,18	0,12	1,17	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51315204	OER	CR		15425	03/01/2024 07:59	03/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	3,73	1,53	3,37	8,63	OER01C2	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51315207	CBT	CR		15428	03/01/2024 08:00	03/01/2024 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,55	0,17	0,43	7,15	CBT01C1	Canto do Buriti
51315234	PAL	CR		15455	03/01/2024 08:01	04/01/2024 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	25,83	0,23	0,3	26,37	PAL01C2	Paulistana
51315256	SPP	CR		15477	03/01/2024 08:02	04/01/2024 02:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,77	0,1	0,28	18,15	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51315243	FAO	CR		15464	03/01/2024 08:04	03/01/2024 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,7	0,53	0,27	1,5	FAO01C4	Floriano
51315267	PCA	CR		15488	03/01/2024 08:05	03/01/2024 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,22	0,58	0,88	1,68	PCA01C1	Batalha
51315246	PCA	CH	1247023	15467	03/01/2024 08:05	03/01/2024 17:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	26,71	3	1,27	6,07	1,58	8,92	PCA01C2	Batalha
51315247	SPP	CR		15468	03/01/2024 08:05	03/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,33	1	7,65	0,02	0,17	7,83	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51318174	MTO	CH	1257222	18395	03/01/2024 08:06	03/01/2024 17:37	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	76,15	8	6,88	2,32	0,32	9,52	MTO01C1	São João do Arraial
51315286	SPP	CR		15507	03/01/2024 08:06	03/01/2024 20:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,53	1	11,92	0,28	0,62	12,82	SPP01C5	Angical do Piauí
51311804	RGE	CH	1355668	12025	03/01/2024 08:08	03/01/2024 15:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1263,72	184	3,95	2,75	0,18	6,88	RGE01N1	Pavussu
51317454	BAS	CH	1225634	17675	03/01/2024 08:10	03/01/2024 14:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	506,6	77	5,92	0,42	0,25	6,58	BAS01C2	Batalha
51316308	VAL	CH	1291729	16529	03/01/2024 08:12	03/01/2024 11:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	936,02	287	1,98	1,25	0,03	3,27	VAL01C1	Aroazes
51315338	PAD	CR		15559	03/01/2024 08:13	03/01/2024 21:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,78	0,4	0,62	12,8	PAD01P6	Parnaíba
51315814	MAD	CH	1318570	16035	03/01/2024 08:13	03/01/2024 10:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	470,09	214	1,82	0,3	0,08	2,2	MAD01C4	Pio IX
51315327	SPP	CR		15548	03/01/2024 08:13	04/01/2024 08:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,02	0,18	0,43	24,63	SPP01C5	Angical do Piauí
51315395	MTO	CR		15616	03/01/2024 08:17	03/01/2024 21:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,55	1	7,3	0,28	5,65	13,23	MTO01C1	Matias Olímpio
51318135	CRT	CR		18356	03/01/2024 08:18	03/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,38	1	9,02	0,02	0,07	9,1	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51317340	JUN	TF	1290097	17561	03/01/2024 08:19	03/01/2024 15:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	112,93	16	4,17	2,02	0,88	7,07	JUN01M7	Itainópolis
51315447	OER	CR		15668	03/01/2024 08:21	03/01/2024 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	8,27	0,07	0,12	8,45	OER01C2	Oeiras
51315463	CRI	CR		15684	03/01/2024 08:22	03/01/2024 19:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	11,12	0,22	0,07	11,4	CRI01N1	Cristino Castro
51315443	SPP	CR		15664	03/01/2024 08:24	03/01/2024 17:40	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,39	1	7,68	0,15	1,43	9,27	SPP01C1	Hugo Napoleão
51315523	PDS	CR		15744	03/01/2024 08:30	03/01/2024 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,55	0,47	0,3	3,32	PDS01C3	Pedro II
51315568	TBL	CR		15789	03/01/2024 08:31	03/01/2024 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,02	1,02	0,68	8,72	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51315674	CBT	CH	1329564	15895	03/01/2024 08:33	03/01/2024 11:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	802,21	323	0,82	0,18	1,5	2,5	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51315578	GBS	CR		15799	03/01/2024 08:35	03/01/2024 20:09	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,48	1	10,37	0,1	1,1	11,57	GBS09F9	Gilbués
51315625	LUZ	CR		15846	03/01/2024 08:37	03/01/2024 09:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,08	0,37	0,25	0,7	LUZ01C3	Joaquim Pires
51315638	VAL	CH	1301320	15859	03/01/2024 08:37	03/01/2024 18:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	682,06	72	8,78	0,6	0,1	9,48	VAL01C1	Valença do Piauí
51315628	BOJ	CR		15849	03/01/2024 08:38	03/01/2024 21:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,08	0,27	0,87	13,22	BOJ01C1	Bom Jesus
51315629	PCS	CH	1294683	15850	03/01/2024 08:39	03/01/2024 11:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	335,4	131	0,7	1,5	0,37	2,57	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51315632	JUN	CH	1407636	15853	03/01/2024 08:40	03/01/2024 16:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	23,95	3	7,38	0,52	0,08	7,98	JUN01M7	Itainópolis
51316760	JUN	CH	1298548	16981	03/01/2024 08:40	03/01/2024 15:52	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1552,14	216	5,27	1,83	0,1	7,2	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51317668	GBS	CH	1269592	17889	03/01/2024 08:41	03/01/2024 17:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	191,79	21	6,9	2,23	0	9,13	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51315682	CRI	CR		15903	03/01/2024 08:43	03/01/2024 20:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	11,42	0,15	0,05	11,62	CRI01N1	Cristino Castro
51321116	NOT	CR		21337	03/01/2024 08:44	04/01/2024 02:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	15,62	0,08	2,1	17,8	NOT01C1	Francinópolis
51314731	OER	CH	1336468	14952	03/01/2024 08:44	03/01/2024 10:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1597,83	1172	0,02	0,5	0,85	1,37	OER01C3	Oeiras
51315677	CMP	TF	1216210	15898	03/01/2024 08:44	03/01/2024 12:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	34,7	9	2,05	1,15	0,67	3,87	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51315898	NZR	CH	1349295	16119	03/01/2024 08:47	03/01/2024 14:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1656,79	314	3,18	2,1	0	5,28	NZR01C2	Regeneração
51315712	PCA	CH	1409046	15933	03/01/2024 08:47	03/01/2024 13:32	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	75,87	16	2,8	1,95	0	4,75	PCA01C2	Piracuruca
51315705	CMP	CR		15926	03/01/2024 08:47	03/01/2024 18:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	6,38	2,55	0,53	9,47	CMP01C3	Luís Correia
51315693	BOJ	TF	1264813	15914	03/01/2024 08:48	04/01/2024 11:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1554,01	59	2,33	0	24	26,33	BOJ09F6	Bom Jesus
51315719	NOT	CH	1291310	15940	03/01/2024 08:48	03/01/2024 16:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1465,95	180	6,93	0,23	0,98	8,15	NOT01C2	Aroazes
51315750	MAD	CH	1288642	15971	03/01/2024 08:53	03/01/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	46,79	6	6,57	0,8	0,43	7,8	MAD01C3	Alagoinha do Piauí
51315757	SGF	CR		15978	03/01/2024 08:53	03/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,75	0,02	0,2	2,97	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
51318883	EMT	TF	1268578	19104	03/01/2024 08:57	03/01/2024 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	84,08	10	0,03	0,07	8,32	8,42	EMT01C1	Manoel Emídio
51315791	MTO	CR		16012	03/01/2024 08:57	03/01/2024 15:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,26	1	5,33	0,33	0,55	6,22	MTO01C2	Matias Olímpio

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51316317	CRL	CH	1263183	16538	03/01/2024 08:58	03/01/2024 14:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	141,31	25	4,5	0,62	0,53	5,65	CRL01C2	Caracol
51315787	BRL	CR		16008	03/01/2024 08:59	03/01/2024 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,82	0,17	0,22	2,2	BRL01C1	Canavieira
51313044	RPI	CH	1328792	13265	03/01/2024 09:01	03/01/2024 13:33	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1363,2	301	0,02	3,52	1	4,53	RPI01C2	Socorro do Piauí
51315826	CRT	CR		16047	03/01/2024 09:01	03/01/2024 11:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	2,07	0,02	0,17	2,25	CRT09S1	Sebastião Barros
51315857	SPP	CH	1175086	16078	03/01/2024 09:10	03/01/2024 18:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	210,46	22	0,03	0,82	8,72	9,57	SPP01C2	Hugo Napoleão
51317821	BBM	TF	1259918	18042	03/01/2024 09:15	04/01/2024 18:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	202,12	6	0,02	4,73	28,95	33,7	BBM01C1	Sigefredo Pacheco
51315950	PCA	CR		16171	03/01/2024 09:17	03/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2	0,28	0,28	2,57	PCA01C1	Batalha
51317659	SMO	CH	1310646	17880	03/01/2024 09:20	03/01/2024 16:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1988,54	296	5,9	0,52	0,32	6,73	SMO01C2	Simões
51316483	MAD	CH	1358285	16704	03/01/2024 09:21	03/01/2024 17:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	428,46	51	7,48	0,93	0	8,42	MAD01C7	São Julião
51315989	BOJ	CR		16210	03/01/2024 09:22	04/01/2024 08:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,22	0,13	0,6	22,95	BOJ01C1	Bom Jesus
51316009	PAD	CR		16230	03/01/2024 09:24	05/01/2024 17:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	2,33	1	55,35	0,1	0,58	56,03	PAD01P2	Luís Correia
51315972	BOJ	TF	1382626	16193	03/01/2024 09:25	03/01/2024 09:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,4	6	0,02	0,02	0,03	0,07	BOJ01C2	Bom Jesus
51316039	CRT	CR		16260	03/01/2024 09:27	03/01/2024 15:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,6	0,45	0,97	6,02	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51318345	NOT	CR		18566	03/01/2024 09:27	03/01/2024 21:24	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,5	1	10,02	1,93	0	11,95	NOT01C2	Valença do Piauí
51309210	PAL	CH	1405102	9431	03/01/2024 09:30	03/01/2024 17:07	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	988,51	130	7,45	0,02	0,15	7,62	PAL01C2	Paulistana
51316076	MTO	TF	1257215	16297	03/01/2024 09:32	03/01/2024 12:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	72,81	28	2,02	0,25	0,35	2,62	MTO01C1	São João do Arraial
51316078	PCA	CR		16299	03/01/2024 09:34	03/01/2024 17:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,35	0,02	0,32	7,68	PCA01C2	São José do Divino
51316127	PCS	CR		16348	03/01/2024 09:36	03/01/2024 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,28	0,02	0,13	5,43	PCS01C4	Santa Cruz do Piauí
51316145	STL	CR		16366	03/01/2024 09:37	03/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,15	0,65	0,43	6,23	STL01C2	Francisco Santos
51316198	GBS	CH	1417597	16419	03/01/2024 09:41	03/01/2024 13:08	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	3435,9	1064	0,63	1,72	1,1	3,45	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51316181	VAL	CR		16402	03/01/2024 09:44	04/01/2024 14:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,18	1	25,92	2,13	0,25	28,3	VAL01C1	Pimenteiras
51316183	PAL	CR		16404	03/01/2024 09:45	04/01/2024 08:42	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,96	1	22,23	0,02	0,7	22,95	PAL01C1	Paulistana
51316228	SJP	CR		16449	03/01/2024 09:47	03/01/2024 17:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,34	1	7,87	0,02	0,17	8,05	SJP09F4	São João do Piauí
51316222	EMT	TF	1268951	16443	03/01/2024 09:48	03/01/2024 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	40,99	6	6,57	0,17	0,1	6,83	EMT09L9	Eliseu Martins
51315157	BIG	CH	1286131	15378	03/01/2024 09:48	03/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1234,1	215	5,27	0,32	0,17	5,75	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51316225	SJP	CR		16446	03/01/2024 09:49	03/01/2024 16:58	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,3	1	72,32	-65,4	0,22	7,15	SJP09F4	São João do Piauí
51316404	OER	CH	1378398	16625	03/01/2024 09:49	03/01/2024 16:30	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21417,11	5227	2,27	0	4,42	6,68	OER01C2	Oeiras
51316340	CRL	TF	1271113	16561	03/01/2024 09:56	03/01/2024 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	423,43	63	4,98	1,58	0,15	6,72	CRL01C2	Guaribas
51316424	BIG	CH	1382593	16645	03/01/2024 09:57	03/01/2024 19:06	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2408,1	7045	0,05	0,53	8,57	9,15	BIG01N2	Inhuma
51316305	PAB	CR		16526	03/01/2024 09:57	03/01/2024 18:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,67	0,15	0,52	8,33	PAB01C1	Parnaíba
51316310	OER	TF	1335372	16531	03/01/2024 09:59	03/01/2024 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6,22	1	5,9	0,02	0,32	6,23	OER01C3	Colônia do Piauí
51316315	PAD	CR		16536	03/01/2024 10:00	03/01/2024 17:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,62	0,35	0,33	7,3	PAD01P7	Luís Correia
51319152	CRT	TF	1267408	19373	03/01/2024 10:03	04/01/2024 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	272,59	11	22,08	0,02	2,68	24,78	CRT01C1	Corrente
51316354	MTO	CR		16575	03/01/2024 10:04	03/01/2024 14:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,87	0,15	0,57	4,58	MTO01C3	Porto
51316355	JCA	CR		16576	03/01/2024 10:04	05/01/2024 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,05	1	48,75	0,2	0,23	49,18	JCA01N1	João Costa
51318513	JUN	TF	1407095	18734	03/01/2024 10:04	04/01/2024 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	49,64	2	22,02	0,95	1,85	24,82	JUN01M7	Itainópolis
51316385	JAC	CR		16606	03/01/2024 10:06	03/01/2024 16:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,42	0,02	0,23	6,67	JAC09F5	Patos do Piauí
51316398	SPM	CH	1332543	16619	03/01/2024 10:07	03/01/2024 15:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	109,16	19	1,62	1,02	3,12	5,75	SPM01C1	Socorro do Piauí
51317396	JAC	CH	1314522	17617	03/01/2024 10:08	03/01/2024 16:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1239,7	188	5,43	1,17	0	6,6	JAC09F5	Jaicós
51316466	CMT	CR		16687	03/01/2024 10:18	03/01/2024 15:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	4,05	0,13	0,7	4,88	CMT01C3	Curimatá
51316481	EBV	CR		16702	03/01/2024 10:19	03/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,08	0,8	0,15	5,03	EBV01C1	Francinópolis
51316512	PDS	CR		16733	03/01/2024 10:23	03/01/2024 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,25	0,23	0,13	4,62	PDS01C3	Pedro II
51317107	CRT	CH	1267481	17328	03/01/2024 10:26	03/01/2024 15:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	653,59	136	4,4	0,33	0,08	4,82	CRT01C3	Corrente
51316542	MTO	CH	1257191	16763	03/01/2024 10:26	03/01/2024 11:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	53,02	60	0,1	0,47	0,33	0,9	MTO01C1	São João do Arraial
51316545	SRO	CR		16766	03/01/2024 10:27	03/01/2024 19:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,36	1	7,47	1,23	0,02	8,72	SRO01C2	São Raimundo Nonato

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51316535	LUZ	CR		16756	03/01/2024 10:28	03/01/2024 17:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,25	0,8	0,62	6,67	LUZ01C3	Joaquim Pires
51316536	PCA	CR		16757	03/01/2024 10:28	03/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,65	0,23	0,37	7,25	PCA01C1	Batalha
51316548	PAD	CR		16769	03/01/2024 10:30	03/01/2024 22:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,28	0,5	0,17	11,95	PAD01P1	Parnaíba
51316577	OER	CR		16798	03/01/2024 10:33	04/01/2024 11:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,67	0,2	0,07	24,93	OER01C1	Oeiras
51316567	EBV	TF	1292713	16788	03/01/2024 10:33	03/01/2024 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	31,42	4	6,12	0,2	1,55	7,87	EBV01C1	Francinópolis
51316571	SRO	CR		16792	03/01/2024 10:34	03/01/2024 18:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,34	1	6,75	0,2	1,28	8,23	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51316572	LUZ	CR		16793	03/01/2024 10:35	03/01/2024 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,47	0,35	0,33	4,15	LUZ01C3	Luzilândia
51323940	CRT	TF	1270026	24161	03/01/2024 10:37	04/01/2024 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	639,33	22	27,52	1,55	0	29,07	CRT09S1	Corrente
51317791	CRI	TF	1264524	18012	03/01/2024 10:39	04/01/2024 09:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	279,29	12	21,8	0,47	1,02	23,28	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51314720	JCA	CH	1338162	14941	03/01/2024 10:41	03/01/2024 22:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1099,09	97	9	1,82	0,52	11,33	JCA01N1	João Costa
51316691	BOJ	CR		16912	03/01/2024 10:46	03/01/2024 20:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	6,92	0,25	2,4	9,57	BOJ01C3	Bom Jesus
51316697	PCA	CH	1247074	16918	03/01/2024 10:49	04/01/2024 10:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	23,6	1	23,25	0,02	0,33	23,6	PCA01C3	Piracuruca
51316689	PCA	CR		16910	03/01/2024 10:49	04/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,29	1	29,5	0,48	0,98	30,97	PCA01C1	Batalha
51316729	BAS	CH	1074596	16950	03/01/2024 10:54	03/01/2024 19:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	190,47	23	7,23	1,05	0	8,28	BAS01C4	Nossa Senhora dos Remédios
51326359	RGE	TF	1356296	26579	03/01/2024 10:54	05/01/2024 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	429,95	9	46,62	0,48	0,68	47,78	RGE01N2	Flores do Piauí
51316719	FAO	CR		16940	03/01/2024 10:55	03/01/2024 14:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,03	0,62	0,62	3,27	FAO01C4	Floriano
51316746	ETA	CR		16967	03/01/2024 10:56	03/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,43	0,02	0,17	5,62	ETA01C3	Esperantina
51316755	EMT	CH	1409283	16976	03/01/2024 10:57	03/01/2024 14:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3,68	1	2,15	1,15	0,38	3,68	EMT01C2	Manoel Emídio
51316797	JAC	CH	1367536	17018	03/01/2024 10:58	03/01/2024 19:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2338,98	284	6,98	1,27	0	8,25	JAC01C1	Massapê do Piauí
51316767	JUN	CR		16988	03/01/2024 10:58	03/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,28	1	6,57	0,02	0,05	6,63	JUN01M7	Itainópolis
51316799	SRO	CH	1285600	17020	03/01/2024 11:05	03/01/2024 23:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	85,23	7	11,22	0,88	0,08	12,18	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51317322	SJP	TF	1362162	17543	03/01/2024 11:06	03/01/2024 15:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	96,91	23	2,07	0,23	1,92	4,22	SJP01C2	Nova Santa Rita
51316826	TBL	CR		17047	03/01/2024 11:07	03/01/2024 17:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,87	0,12	0,42	6,4	TBL01C4	Burit dos Lopes
51316836	PAD	CR		17057	03/01/2024 11:10	03/01/2024 18:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,07	0,12	0,38	7,57	PAD01P4	Parnaíba
51317104	MTO	CH	1256619	17325	03/01/2024 11:10	03/01/2024 15:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	500,65	110	3,55	0,62	0,4	4,57	MTO01C3	Porto
51317478	PAL	CH	1304093	17699	03/01/2024 11:11	03/01/2024 15:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	214,98	56	2,48	1,08	0,28	3,85	PAL01C1	Acauã
51317701	PCS	TF	1315362	17922	03/01/2024 11:13	03/01/2024 16:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	284,63	55	3,32	1,35	0,5	5,17	PCS01C4	Picos
51316868	SPP	CR		17089	03/01/2024 11:14	03/01/2024 18:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,95	0,65	0,12	7,72	SPP01C5	Angical do Piauí
51316869	PDS	CR		17090	03/01/2024 11:14	03/01/2024 15:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,17	1	2,9	0,67	0,63	4,2	PDS01C3	Pedro II
51316904	MAD	CR		17125	03/01/2024 11:16	03/01/2024 14:06	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,12	1	1,67	0,87	0,3	2,83	MAD01C4	Pio IX
51316906	JAC	CR		17127	03/01/2024 11:17	04/01/2024 10:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,68	0,33	0,6	23,62	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51316908	JUN	CH	1290137	17129	03/01/2024 11:18	03/01/2024 19:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	425,28	54	6,97	0,73	0,18	7,88	JUN01M7	Itainópolis
51316996	MAD	CH	1358286	17217	03/01/2024 11:19	03/01/2024 18:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	256,45	35	6,57	0,77	0	7,33	MAD01C7	São Julião
51316965	SPP	CR		17186	03/01/2024 11:26	03/01/2024 19:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,05	0,42	0,65	8,12	SPP01C2	Hugo Napoleão
51317702	RGE	CH	1356004	17923	03/01/2024 11:43	03/01/2024 20:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	220,41	24	4,23	1	3,97	9,2	RGE01N2	Flores do Piauí
51317060	PAB	CR		17281	03/01/2024 11:45	03/01/2024 20:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,33	0,57	0,48	8,38	PAB01C1	Ilha Grande
51317132	PDS	CH	1273310	17353	03/01/2024 11:56	03/01/2024 17:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5,5	1	4,75	0,33	0,42	5,5	PDS01C1	Pedro II
51317133	JAC	CR		17354	03/01/2024 11:56	04/01/2024 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,5	0,2	0,38	24,08	JAC01C2	Jaicós
51319135	MAD	CH	1319256	19356	03/01/2024 11:57	04/01/2024 09:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	411,07	19	20,08	1,25	0,32	21,65	MAD01C4	Pio IX
51318556	FAT	CH	1269278	18777	03/01/2024 11:58	03/01/2024 19:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	821,68	109	7,43	0,12	0	7,55	FAT01C1	Fartura do Piauí
51317134	TBL	CR		17355	03/01/2024 11:59	04/01/2024 11:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	21,83	0,5	1,02	23,35	TBL01C5	Cocal
51317175	PAD	CR		17396	03/01/2024 12:01	03/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,25	1	28,97	-23,5	0,62	6,12	PAD01P7	Luís Correia
51317786	FAT	TF	1269386	18007	03/01/2024 12:03	03/01/2024 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	100,47	22	3,05	1,47	0,05	4,57	FAT01C1	Fartura do Piauí
51319926	SPP	TF	1069289	20147	03/01/2024 12:04	04/01/2024 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			11,05	0,88	16,77	28,7	SPP01C4	São Pedro do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51317209	BIG	TF	1361382	17430	03/01/2024 12:07	04/01/2024 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	837,21	29	27,73	0,73	0,42	28,88	BIG01N2	São João da Varjota
51316679	JAC	CH	1314018	16900	03/01/2024 12:16	03/01/2024 15:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	804,81	221	3,13	0,52	0	3,65	JAC09F5	Patos do Piauí
51317291	SRO	CR		17512	03/01/2024 12:17	04/01/2024 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	9,67	0,08	13,72	23,47	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51319465	JAC	CH	1396996	19686	03/01/2024 12:19	03/01/2024 16:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	988,49	267	2,48	0,13	1,1	3,72	JAC01C1	Jaicós
51317364	BRL	CR		17585	03/01/2024 12:26	03/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	3,2	0,53	0,28	4,02	BRL01C2	Sebastião Leal
51318306	SJP	CH	1339204	18527	03/01/2024 12:31	03/01/2024 17:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	179,01	34	4,05	1,22	0	5,27	SJP09F1	São João do Piauí
51317688	SMO	TF	1309994	17909	03/01/2024 12:31	03/01/2024 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	528,49	86	4,58	1,17	0,4	6,15	SMO01C3	Simões
51317423	URD	CH	1409199	17644	03/01/2024 12:31	03/01/2024 16:16	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	4994,87	1343	1,52	1,25	0,98	3,75	URD09W3	Uruçuí
51317888	JAC	TF	1313336	18109	03/01/2024 12:32	03/01/2024 15:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	554,52	216	1,97	0,5	0,1	2,57	JAC09F5	Patos do Piauí
51318660	SJP	TF	1381300	18881	03/01/2024 12:42	03/01/2024 17:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	23,64	5	0,45	1,02	3,27	4,73	SJP09F4	Queimada Nova
51317518	CPM	TF	1081164	17739	03/01/2024 12:45	03/01/2024 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	195,48	53	2,47	0,9	0,33	3,7	CPM09F1	Juazeiro do Piauí
51317480	ETA	CR		17701	03/01/2024 12:47	04/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,42	0,57	0,15	22,13	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51317506	PAB	CR		17727	03/01/2024 12:51	03/01/2024 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,7	0,78	0,28	4,77	PAB01C1	Ilha Grande
51317517	EMT	CR		17738	03/01/2024 12:53	04/01/2024 10:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,48	0,85	0,22	21,55	EMT01C2	Manoel Emídio
51317507	RGN	CR		17728	03/01/2024 12:54	03/01/2024 18:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,72	0,62	0,27	5,6	RGN01C1	Regeneração
51317509	PAB	CR		17730	03/01/2024 12:55	05/01/2024 09:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,85	1	43,32	0,4	0,68	44,4	PAB01C3	Parnaíba
51318377	SJP	CH	1353230	18598	03/01/2024 13:00	03/01/2024 16:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	449,92	129	3,08	0,42	0	3,5	SJP09F4	São João do Piauí
51317546	JUN	TF	1298854	17767	03/01/2024 13:02	03/01/2024 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	90,53	13	0,05	0,25	6,67	6,97	JUN09F3	Francisco Santos
51317579	PDS	CR		17800	03/01/2024 13:04	03/01/2024 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,37	0,28	0,78	3,43	PDS01C4	Pedro II
51317662	JUN	CR		17883	03/01/2024 13:14	04/01/2024 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,23	0,32	0,28	20,83	JUN01M7	Itainópolis
51319856	NOT	TF	1292935	20077	03/01/2024 13:17	04/01/2024 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			18,3	2,18	5,4	25,88	NOT01C1	Oeiras
51317703	SPP	TF	1069164	17924	03/01/2024 13:18	03/01/2024 14:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	24,45	22	0,03	0,53	0,55	1,12	SPP01C5	Angical do Piauí
51317686	CRI	CR		17907	03/01/2024 13:18	03/01/2024 20:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,47	0,28	0,08	6,83	CRI01N1	Cristino Castro
51317717	PAB	CR		17938	03/01/2024 13:22	04/01/2024 15:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,1	1	25,72	0,27	0,42	26,4	PAB01C1	Parnaíba
51317729	RGE	CR		17950	03/01/2024 13:22	04/01/2024 11:27	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,92	1	21,1	0,65	0,33	22,08	RGE01N2	Flores do Piauí
51316550	EBV	CH	1299300	16771	03/01/2024 13:28	04/01/2024 11:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2151,62	97	21,42	0,77	0	22,18	EBV01C2	Elesbão Veloso
51317746	RGN	CR		17967	03/01/2024 13:28	04/01/2024 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,55	0	0,58	22,13	RGN01C2	Regeneração
51317760	SJP	CR		17981	03/01/2024 13:28	04/01/2024 12:22	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,95	1	22,82	0,02	0,07	22,9	SJP09F4	Queimada Nova
51318265	PCA	TF	1227876	18486	03/01/2024 13:29	03/01/2024 17:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	8,24	2	2,7	1,43	0	4,13	PCA01C1	Batalha
51317780	PCA	TF	1247019	18001	03/01/2024 13:31	03/01/2024 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	24,47	9	1,45	0,9	0,38	2,73	PCA01C2	Batalha
51317817	CRT	CR		18038	03/01/2024 13:37	04/01/2024 08:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,32	0,52	0,15	18,98	CRT01C3	Corrente
51317879	LUZ	CR		18100	03/01/2024 13:46	04/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	25,73	1,07	0,25	27,05	LUZ01C2	Madeiro
51318350	NOT	CR		18571	03/01/2024 13:50	03/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,17	0,5	1,08	3,75	NOT01C1	Várzea Grande
51317875	CBT	CR		18096	03/01/2024 13:50	04/01/2024 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,87	0,15	0,1	21,12	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51317920	BAS	CH	1225475	18141	03/01/2024 13:51	03/01/2024 16:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	239,77	107	0,78	1,03	0,43	2,25	BAS01C2	Batalha
51318168	SJP	CH	1338388	18389	03/01/2024 13:53	04/01/2024 17:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1336,61	49	24,33	2,62	0,33	27,28	SJP01C1	São João do Piauí
51318035	MAD	CH	1359800	18256	03/01/2024 13:55	03/01/2024 21:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1110,83	142	5,48	2,35	0	7,83	MAD01C1	Simões
51318101	LUZ	CH	1222830	18322	03/01/2024 13:56	03/01/2024 17:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	382,35	107	3,3	0,02	0,27	3,58	LUZ01C3	Luzilândia
51317945	PAD	CR		18166	03/01/2024 13:58	04/01/2024 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,23	0,33	0,55	25,12	PAD01P2	Parnaíba
51317990	MTO	CR		18211	03/01/2024 14:06	04/01/2024 08:36	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,77	1	17,83	0,53	0,13	18,5	MTO01C2	Matias Olímpio
51318040	PAB	CR		18261	03/01/2024 14:19	03/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,9	0,12	0,47	3,48	PAB01C4	Parnaíba
51318175	MTO	CH	1258531	18396	03/01/2024 14:26	03/01/2024 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	180,18	56	1,58	1,65	0	3,23	MTO01C2	Luzilândia
51319679	OER	TF	1335374	19900	03/01/2024 14:29	03/01/2024 19:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	93,34	17	0,55	1,82	3,12	5,48	OER01C3	Oeiras
51318084	CMT	TF	1266382	18305	03/01/2024 14:29	03/01/2024 14:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,6	126	0,02	0,03	0,05	0,1	CMT01C4	Júlio Borges

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51318103	RGN	CR		18324	03/01/2024 14:30	03/01/2024 19:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,48	0,02	0,25	4,75	RGN01C1	Regeneração
51318880	CRI	TF	1264354	19101	03/01/2024 14:43	04/01/2024 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	389,66	20	17,72	1,37	0,4	19,48	CRI01N1	Santa Luz
51320887	VAL	CR		21108	03/01/2024 14:51	03/01/2024 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,48	0,67	0,38	3,53	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51318423	ETA	CH	1228325	18644	03/01/2024 14:55	03/01/2024 18:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	248,38	73	2,17	0,82	0,43	3,42	ETA01C3	Batalha
51317670	BOL	CH	1265231	17891	03/01/2024 14:58	03/01/2024 20:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	248,6	44	4,35	1,22	0,08	5,65	BOL01C2	Cristino Castro
51318316	LUZ	CR		18537	03/01/2024 14:59	03/01/2024 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,88	0,37	0,32	3,57	LUZ01C4	Luzilândia
51318346	GPE	TF	1322999	18567	03/01/2024 15:00	03/01/2024 19:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	548,7	135	2,43	1,4	0,23	4,07	GPE01C3	Guadalupe
51318384	PCA	CH	1227403	18605	03/01/2024 15:04	03/01/2024 18:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	238,22	73	1,98	0,87	0,42	3,27	PCA01C1	Batalha
51316175	JAC	CH	1314378	16396	03/01/2024 15:06	03/01/2024 16:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	255,12	137	1,15	0,02	0,7	1,87	JAC09F5	Patos do Piauí
51318454	CRI	TF	1264257	18675	03/01/2024 15:09	03/01/2024 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,49	12	1,48	0,73	0,82	3,03	CRI01N1	Santa Luz
51318910	NOT	CH	1293051	19131	03/01/2024 15:09	04/01/2024 02:38	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	7248,86	632	2,5	1,48	7,5	11,48	NOT01C1	Francinópolis
51318426	GPE	CH	1322990	18647	03/01/2024 15:11	03/01/2024 19:51	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	772,41	166	4,23	0,08	0,35	4,67	GPE01C3	Guadalupe
51318488	CMT	CR		18709	03/01/2024 15:24	03/01/2024 17:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,02	0,53	0,35	1,9	CMT01C4	Curimatá
51318490	SJP	CR		18711	03/01/2024 15:24	05/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,05	1	48,75	0,32	0,08	49,15	SJP01C1	São João do Piauí
51318526	BOJ	CR		18747	03/01/2024 15:28	03/01/2024 20:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,48	0,62	0,15	5,25	BOJ01C1	Bom Jesus
51318535	CRL	CR		18756	03/01/2024 15:30	04/01/2024 09:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	15,92	0,73	1,03	17,68	CRL01C1	Caracol
51318566	SPP	CR		18787	03/01/2024 15:34	03/01/2024 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,27	0,02	0,32	2,6	SPP01C5	Angical do Piauí
51318564	CRL	CR		18785	03/01/2024 15:35	04/01/2024 19:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	26,93	0,4	0,4	27,73	CRL01C1	Caracol
51319283	BOL	CH	1265105	19504	03/01/2024 15:40	03/01/2024 18:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	313,95	105	2,35	0,65	0	3	BOL01C1	Manoel Emídio
51318624	PAB	CR		18845	03/01/2024 15:41	03/01/2024 20:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,03	1,43	0,13	4,6	PAB01C1	Parnaíba
51318974	CRL	TF	1263185	19195	03/01/2024 15:43	03/01/2024 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	23,54	8	1,97	0,58	0,4	2,95	CRL01C2	Caracol
51315582	BAR	CR		15803	03/01/2024 15:44	05/01/2024 09:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,73	1	19,03	1,3	21,07	41,4	BAR01N1	Barreiras do Piauí
51318919	BGR	TF	1315661	19140	03/01/2024 15:57	03/01/2024 17:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	524,07	281	1,77	0,02	0,08	1,87	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51318728	PAD	CR		18949	03/01/2024 15:57	04/01/2024 10:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	18,45	0,1	0,1	18,65	PAD01P3	Parnaíba
51318881	NOT	TF	1293127	19102	03/01/2024 15:57	03/01/2024 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	701,04	379	1,43	0,37	0,05	1,85	NOT01C1	Várzea Grande
51319855	NOT	CR		20076	03/01/2024 15:58	05/01/2024 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,8	1	42,25	0,02	1	43,27	NOT01C1	Várzea Grande
51318777	FAO	CR		18998	03/01/2024 16:03	03/01/2024 22:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,07	0,38	0,62	6,07	FAO01C4	Floriano
51319342	CBT	CH	1417112	19563	03/01/2024 16:03	03/01/2024 18:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1028,37	484	1,52	0,18	0,43	2,13	CBT09W2	Canto do Buriti
51318774	SRO	CR		18995	03/01/2024 16:05	04/01/2024 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,17	1,52	0,07	16,75	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51318813	SPM	CR		19034	03/01/2024 16:07	04/01/2024 10:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,95	0,02	0,05	18,02	SPM01C2	Isaías Coelho
51319034	BOL	TF	1265097	19255	03/01/2024 16:08	03/01/2024 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	244,7	116	0,73	1,15	0,22	2,1	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51318848	CBT	CH	1329629	19069	03/01/2024 16:12	03/01/2024 18:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	198,22	84	2,03	0,08	0,25	2,37	CBT01C3	Canto do Buriti
51318885	FAO	CR		19106	03/01/2024 16:20	04/01/2024 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	16	1,47	0,55	18,02	FAO01C4	Floriano
51318950	LUZ	CR		19171	03/01/2024 16:28	03/01/2024 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,08	0,12	0,23	2,43	LUZ01C4	Joca Marques
51318962	PAD	CR		19183	03/01/2024 16:29	04/01/2024 11:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,5	0,2	0,75	19,45	PAD01P3	Parnaíba
51318973	JUN	CR		19194	03/01/2024 16:30	05/01/2024 08:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,68	1	40,2	0,03	0,13	40,37	JUN01M1	Itainópolis
51319017	PAB	CR		19238	03/01/2024 16:36	03/01/2024 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,65	0,78	0,63	3,07	PAB01C5	Parnaíba
51319024	LGA	CR		19245	03/01/2024 16:36	03/01/2024 20:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,42	0,83	0,3	3,55	LGA01C1	Capitão de Campos
51319591	JER	CH	1322345	19812	03/01/2024 16:41	03/01/2024 21:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2591,68	504	4,18	0,58	0,38	5,15	JER01C2	Jerumenha
51319070	RDG	CR		19291	03/01/2024 16:41	04/01/2024 14:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,89	1	20,78	0,33	0,3	21,42	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51319065	CET	CR		19286	03/01/2024 16:44	04/01/2024 09:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,83	0,55	0,3	16,68	CET01N1	Cocal
51319066	CRT	CH	1407118	19287	03/01/2024 16:44	05/01/2024 15:09	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	92,81	2	45,32	0,88	0,22	46,42	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51319124	BOL	CR		19345	03/01/2024 16:51	04/01/2024 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,98	0,22	0,22	22,42	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51320368	MAD	TF	1384808	20589	03/01/2024 16:51	03/01/2024 21:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	60,35	14	1,07	0,8	2,45	4,32	MAD01C7	São Julião
51319134	JAC	CR		19355	03/01/2024 16:53	04/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,93	0,4	0,3	16,63	JAC09F5	Jacobina do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51319123	BOL	TF	1265099	19344	03/01/2024 16:53	04/01/2024 17:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	172,59	7	23,73	0,28	0,65	24,67	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51319151	PDS	CR		19372	03/01/2024 16:56	04/01/2024 10:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,08	1	0,47	17,55	PDS01C4	Domingos Mourão
51319905	PCS	CH	1314795	20126	03/01/2024 16:59	03/01/2024 21:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	883,61	203	3,3	0,7	0,37	4,37	PCS01C4	Santana do Piauí
51319454	CMP	CR		19675	03/01/2024 17:00	03/01/2024 20:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0	0	3,87	3,87	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51319206	CLC	CR		19427	03/01/2024 17:03	04/01/2024 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	20,68	0,9	0,52	22,1	CLC01C1	Cocal
51319215	MTO	CR		19436	03/01/2024 17:07	04/01/2024 11:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,58	0,3	0,15	18,03	MTO01C3	Porto
51320417	JAC	TF	1314276	20638	03/01/2024 17:09	03/01/2024 21:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	40,94	10	1,2	0	2,9	4,1	JAC09F5	Patos do Piauí
51319235	GBS	CR		19456	03/01/2024 17:09	04/01/2024 12:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,79	1	16,08	0,62	2,27	18,97	GBS09F8	Corrente
51319278	PAD	CR		19499	03/01/2024 17:13	03/01/2024 22:02	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	3,63	0,88	0,3	4,82	PAD01P7	Luís Correia
51319902	ETA	CH	1232541	20123	03/01/2024 17:15	03/01/2024 19:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	127,34	61	1,27	0,5	0,33	2,1	ETA01C4	Esperantina
51319412	PAD	TF	1377854	19633	03/01/2024 17:18	04/01/2024 09:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1943,1	118	14,78	0,47	1,23	16,48	PAD01P6	Parnaíba
51319366	PCS	CH	1314774	19587	03/01/2024 17:28	04/01/2024 01:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	738,68	89	7,27	0,8	0,23	8,3	PCS01C2	Picos
51319453	RPI	CR		19674	03/01/2024 17:39	05/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,96	1	46,75	0,02	0,22	46,98	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51319437	SJP	CR		19658	03/01/2024 17:40	04/01/2024 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,27	0,25	0,43	23,95	SJP01C1	São João do Piauí
51319479	PRI	CR		19700	03/01/2024 17:42	03/01/2024 18:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,25	0,23	0,3	0,78	PRI01Y3	Piripiri
51319752	BRL	CH	1331349	19973	03/01/2024 17:43	03/01/2024 21:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	474,11	141	2	1,37	0	3,37	BRL09F4	Uruçuí
51317058	SPM	CH	1400790	17279	03/01/2024 17:44	04/01/2024 13:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3889,18	199	17,83	0,03	1,67	19,53	SPM01C2	Campinas do Piauí
51319490	MTO	CR		19711	03/01/2024 17:44	04/01/2024 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,27	0,88	0,77	21,92	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51320466	MAD	CH	1420231	20687	03/01/2024 17:53	04/01/2024 10:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5512,14	339	12,3	0,37	3,6	16,27	MAD01C1	Simões
51319531	PAB	CR		19752	03/01/2024 17:55	04/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,91	1	21,17	0,32	0,45	21,93	PAB01C1	Parnaíba
51320308	PTA	CH	1322904	20529	03/01/2024 17:58	03/01/2024 21:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1957,52	563	0,28	0,9	2,3	3,48	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51319588	GBS	CR		19809	03/01/2024 18:03	04/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,55	0,27	0,47	15,28	GBS01C1	Gilbués
51319619	SPM	CR		19840	03/01/2024 18:07	04/01/2024 10:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	16,25	0,02	0,07	16,33	SPM01C2	Isaías Coelho
51319600	SRO	CR		19821	03/01/2024 18:08	04/01/2024 09:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,7	0,13	0,08	14,92	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51319688	CRT	CH	1438954	19909	03/01/2024 18:10	03/01/2024 21:30	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2938,62	1300	0,02	0,02	3,3	3,33	CRT09S1	Corrente
51321023	JUN	CR		21244	03/01/2024 18:11	04/01/2024 16:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,95	1	21,63	1,15	0	22,78	JUN01M3	Picos
51319645	SPP	CR		19866	03/01/2024 18:12	04/01/2024 06:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	10,72	1,58	0,05	12,35	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51319657	PCA	TF	1250973	19878	03/01/2024 18:14	04/01/2024 09:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	15,23	1	13,73	1,22	0,28	15,23	PCA01C4	Piracuruca
51319685	MAD	CR		19906	03/01/2024 18:18	04/01/2024 09:56	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,65	1	15,3	0,08	0,25	15,63	MAD01C4	Pio IX
51319712	PAD	CR		19933	03/01/2024 18:23	05/01/2024 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,7	1	40,25	0,02	0,6	40,87	PAD01P3	Parnaíba
51319805	SRO	CR		20026	03/01/2024 18:37	04/01/2024 06:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	11,22	0,27	0,33	11,82	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51319831	OER	CR		20052	03/01/2024 18:41	04/01/2024 09:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,61	1	13,53	0,85	0,15	14,53	OER01C1	Oeiras
51319907	SPP	TF	1366291	20128	03/01/2024 18:41	04/01/2024 10:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	312,64	20	15	0,63	0	15,63	SPP01C5	Angical do Piauí
51320101	LUZ	CH	1222830	20322	03/01/2024 18:46	03/01/2024 21:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	334,4	107	1,62	0,62	0,9	3,13	LUZ01C3	Luzilândia
51319877	URD	CH	1321861	20098	03/01/2024 18:50	04/01/2024 11:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1003,4	62	13,53	1,05	1,6	16,18	URD09W3	Uruçuí
51319866	CMT	CR		20087	03/01/2024 18:50	04/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,78	0,15	0,3	16,23	CMT01C3	Curimatá
51319878	JER	CR		20099	03/01/2024 18:50	04/01/2024 12:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,72	1	17,18	0,02	0,12	17,32	JER01C2	Jerumenha
51323295	CBT	TF	1328972	23516	03/01/2024 18:54	04/01/2024 11:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA			14,67	1	0,45	16,12	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51319904	PAB	CR		20125	03/01/2024 18:54	03/01/2024 21:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,12	0,27	0,55	2,93	PAB01C5	Parnaíba
51320003	OER	TF	1335815	20224	03/01/2024 18:56	03/01/2024 22:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	600,5	184	1,4	0,18	1,68	3,27	OER01C1	Oeiras
51319925	PAD	CR		20146	03/01/2024 18:57	04/01/2024 08:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	12,78	0,88	0,18	13,85	PAD01P4	Parnaíba
51319967	ETA	CR		20188	03/01/2024 19:01	04/01/2024 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22,17	0,1	0,37	22,63	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51319975	PAD	CR		20196	03/01/2024 19:04	04/01/2024 11:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	14,22	1,73	0,42	16,37	PAD01P2	Parnaíba
51319976	VAL	CR		20197	03/01/2024 19:05	04/01/2024 10:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,64	1	14,53	0,25	0,47	15,25	VAL01C3	Valença do Piauí
51320039	PDS	CR		20260	03/01/2024 19:13	04/01/2024 08:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	13,08	0,05	0,37	13,5	PDS01C3	Pedro II

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51320900	GBS	TF	1270060	21121	03/01/2024 19:18	04/01/2024 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	841,73	37	0,92	2,15	19,68	22,75	GBS09F9	Gilbués
51320134	ETA	CR		20355	03/01/2024 19:29	04/01/2024 08:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	12,77	0,02	0,67	13,45	ETA01C3	Esperantina
51320157	PAB	CR		20378	03/01/2024 19:33	05/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,88	1	43,9	0,47	0,77	45,13	PAB01C1	Ilha Grande
51320178	JUN	CH	1296329	20399	03/01/2024 19:40	04/01/2024 09:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	266,79	20	12,45	0,58	0,32	13,35	JUN01M4	Sussuapara
51320244	CRT	CR		20465	03/01/2024 19:46	03/01/2024 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,15	0,65	0,72	3,52	CRT01C3	Corrente
51320333	PAD	CR		20554	03/01/2024 20:08	03/01/2024 20:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,33	0,1	0,48	PAD01P3	Parnaíba
51320382	PTA	TF	1322791	20603	03/01/2024 20:11	04/01/2024 12:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	806,58	50	14,98	0,67	0,48	16,13	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51320416	JUN	CR		20637	03/01/2024 20:24	03/01/2024 22:42	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,1	1	0,95	1,35	0	2,3	JUN01M3	Picos
51320439	FAO	CR		20660	03/01/2024 20:28	03/01/2024 23:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,4	0,28	0,37	3,05	FAO01C6	Floriano
51320506	OER	CR		20727	03/01/2024 20:46	04/01/2024 22:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	22,95	0,02	2,4	25,37	OER01C1	Oeiras
51320578	ETA	CR		20799	03/01/2024 21:01	04/01/2024 08:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,8	0,02	0,37	11,18	ETA01C3	Esperantina
51320582	JUN	CR		20803	03/01/2024 21:04	04/01/2024 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	16,9	0,87	0,17	17,93	JUN09F1	Jaicós
51320618	PCS	CR		20839	03/01/2024 21:09	04/01/2024 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,67	0,3	0,28	21,25	PCS01C2	Picos
51320635	PAB	CR		20856	03/01/2024 21:14	04/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,7	0,17	0,48	20,35	PAB01C3	Parnaíba
51320674	BOJ	CR		20895	03/01/2024 21:21	04/01/2024 07:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,37	0,13	0,35	9,85	BOJ01C3	Bom Jesus
51320686	CBA	TF	1208624	20907	03/01/2024 21:24	04/01/2024 07:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	788,36	80	8,6	0,9	0,37	9,87	CBA01C1	Caxingó
51320729	PAB	CR		20950	03/01/2024 21:34	04/01/2024 00:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,77	0,5	0,95	3,22	PAB01C1	Parnaíba
51320745	PAB	CR		20966	03/01/2024 21:40	05/01/2024 10:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,55	1	36,87	0,17	0,2	37,23	PAB01C1	Ilha Grande
51320771	NOT	CR		20992	03/01/2024 21:46	04/01/2024 14:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,69	1	15,42	0,78	0,47	16,67	NOT01C1	Regeneração
51320814	PAL	TF	1303254	21035	03/01/2024 21:48	03/01/2024 23:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	273,91	227	0,47	0,28	0,47	1,22	PAL01C1	Paulistana
51320927	PAD	CH	1393636	21148	03/01/2024 22:07	04/01/2024 02:05	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1143,72	289	2,67	0,53	0,77	3,97	PAD01P2	Parnaíba
51321559	PAD	TF	1362085	21780	03/01/2024 22:07	04/01/2024 01:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			0,38	0,5	2,92	3,8	PAD01P2	Parnaíba
51320849	GBS	TF	1269618	21070	03/01/2024 22:09	06/01/2024 19:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	68,97	1	64	3,37	1,62	68,98	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51321002	SPM	TF	1332654	21223	03/01/2024 22:15	03/01/2024 23:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	343,79	246	0,13	0,58	0,68	1,4	SPM01C5	São Miguel do Fidalgo
51321038	JUN	CR		21259	03/01/2024 22:46	04/01/2024 10:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,57	0,1	0,33	12	JUN01M1	Itainópolis
51321039	VAL	CR		21260	03/01/2024 22:47	04/01/2024 01:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,1	1	1,7	0,02	0,62	2,33	VAL01C1	Aroazes
51321162	PAD	CR		21383	03/01/2024 23:30	04/01/2024 10:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	8,5	1,92	0,42	10,83	PAD01P2	Luís Correia
51321358	PAL	TF	1303254	21579	04/01/2024 00:24	04/01/2024 01:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	342,2	227	0,52	0,72	0,28	1,52	PAL01C1	Paulistana
51322704	JUN	CH	1289999	22925	04/01/2024 02:23	04/01/2024 11:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	519,67	60	7,48	1,18	0	8,67	JUN01M1	Patos do Piauí
51322424	LUZ	TF	1222847	22645	04/01/2024 04:26	04/01/2024 08:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	746,5	182	0,1	3,38	0,63	4,12	LUZ01C3	Luzilândia
51322160	CRT	TF	1267482	22381	04/01/2024 05:47	04/01/2024 07:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	483,46	244	0,92	0,22	0,85	1,98	CRT01C3	Corrente
51322514	CMP	CH	1322150	22735	04/01/2024 05:50	04/01/2024 07:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	413,23	210	0,17	1,17	0,65	1,98	CMP01C2	Luís Correia
51317483	FAT	CH	1269308	17704	04/01/2024 05:53	04/01/2024 14:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	925,11	108	7,32	0,98	0,25	8,55	FAT01C1	Fartura do Piauí
51323451	GBS	CH	1269592	23672	04/01/2024 06:09	04/01/2024 11:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	305,13	55	4,22	1,33	0	5,55	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51323046	LUZ	CH	1223363	23267	04/01/2024 06:14	04/01/2024 08:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	398,12	161	0,1	1,7	0,68	2,48	LUZ01C3	Joaquim Pires
51322261	SJP	CH	1354301	22482	04/01/2024 06:20	04/01/2024 17:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	730,51	68	10,27	0,43	0,05	10,75	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51322310	PCA	CH	1228146	22531	04/01/2024 06:24	04/01/2024 10:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	12,39	3	2,33	1,8	0	4,13	PCA01C1	Batalha
51322953	CBA	CH	1209243	23174	04/01/2024 06:26	04/01/2024 09:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	123,83	38	0,1	2,47	0,7	3,27	CBA01C1	Joaquim Pires
51322309	PCA	CH	1246938	22530	04/01/2024 06:30	04/01/2024 10:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	21,11	6	3,3	0,02	0,22	3,53	PCA01C2	Batalha
51322420	SJP	TF	1426531	22641	04/01/2024 06:38	04/01/2024 08:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,51	23	0,87	0,4	0,2	1,47	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51322380	PCS	CH	1294651	22601	04/01/2024 06:44	04/01/2024 16:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	130,46	13	8,42	1,47	0,17	10,05	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51322685	JAC	CH	1314232	22906	04/01/2024 06:50	04/01/2024 10:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	95,51	26	1,28	1,2	1,2	3,68	JAC09F5	Patos do Piauí
51322476	ETA	CR		22697	04/01/2024 07:03	04/01/2024 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,83	0,05	0,25	10,13	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51322690	SPP	CH	1069308	22911	04/01/2024 07:04	04/01/2024 09:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	206,8	81	1,92	0,4	0,25	2,57	SPP01C5	Angical do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51323963	BIG	CH	1361462	24184	04/01/2024 07:05	04/01/2024 12:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	174,72	35	4,62	0,32	0,07	5	BIG01N2	Inhuma
51322470	JAC	CR		22691	04/01/2024 07:05	04/01/2024 18:03	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,46	1	10,8	0,02	0,15	10,97	JAC01C1	Massapê do Piauí
51322496	ETA	CR		22717	04/01/2024 07:09	04/01/2024 19:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	12,05	0,02	0,38	12,45	ETA01C1	Esperantina
51324562	SJP	TF	1338974	24783	04/01/2024 07:13	05/01/2024 09:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	106,95	4	24,78	0,6	1,37	26,75	SJP01C2	Nova Santa Rita
51322529	CBT	CH	1329635	22750	04/01/2024 07:14	04/01/2024 14:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	251,72	35	6,73	0,02	0,45	7,2	CBT01C3	Canto do Buriti
51322632	PRI	TF	1072973	22853	04/01/2024 07:18	04/01/2024 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	57,6	5	9,37	0,67	1,5	11,53	PRI01Y1	Piripiri
51322579	PAL	CR		22800	04/01/2024 07:21	04/01/2024 15:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	4,18	3,27	1,02	8,47	PAL01C1	Acauã
51322580	URD	CH	1396129	22801	04/01/2024 07:21	04/01/2024 09:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	5,26	3	0,98	0,65	0,13	1,77	URD09W1	Uruçuí
51323803	NOT	CH	1291880	24024	04/01/2024 07:22	04/01/2024 14:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	724,98	108	5,18	1,28	0,25	6,72	NOT01C2	Aroazes
51318098	VAL	CH	1396039	18319	04/01/2024 07:22	04/01/2024 11:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	392,75	107	2,72	0,92	0,05	3,68	VAL01C3	Inhuma
51322583	PAD	CR		22804	04/01/2024 07:22	05/01/2024 16:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,36	1	32,3	0,22	0,17	32,68	PAD01P7	Luís Correia
51322569	PRI	CR		22790	04/01/2024 07:24	04/01/2024 09:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,85	1,17	0,43	2,45	PRI01Y1	Cocal de Telha
51322600	LUZ	CR		22821	04/01/2024 07:30	04/01/2024 12:25	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,2	1	3,98	0,25	0,68	4,92	LUZ01C2	Madeiro
51322611	JUN	CR		22832	04/01/2024 07:32	04/01/2024 10:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,53	0,02	0,25	2,8	JUN01M7	Itainópolis
51322620	BOJ	CR		22841	04/01/2024 07:33	04/01/2024 09:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,35	0,48	0,5	2,33	BOJ01C3	Bom Jesus
51322612	SJP	CR		22833	04/01/2024 07:33	04/01/2024 13:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	3,78	2,1	0,23	6,12	SJP09F4	São João do Piauí
51322621	BRL	CH	1330405	22842	04/01/2024 07:35	04/01/2024 17:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	277,67	28	1,72	6,67	1,53	9,92	BRL01C1	Canavieira
51324088	BIG	TF	1361585	24309	04/01/2024 07:38	04/01/2024 14:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	217,42	33	4,38	0,28	1,93	6,6	BIG01N2	Inhuma
51322642	SPP	CR		22863	04/01/2024 07:39	04/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,55	0,32	0,2	10,07	SPP01C5	Angical do Piauí
51322701	LUZ	TF	1223222	22922	04/01/2024 07:47	04/01/2024 09:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	676,89	397	1,07	0,35	0,3	1,72	LUZ01C3	Joaquim Pires
51320200	MTO	CH	1256619	20421	04/01/2024 07:48	04/01/2024 10:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	243,53	110	0,03	0,1	2,08	2,22	MTO01C3	Porto
51322711	CMT	CH	1440986	22932	04/01/2024 07:51	04/01/2024 09:37	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4899,65	4276	0,33	0,25	1,18	1,77	CMT01C5	Parnaguá
51322724	CRI	CR		22945	04/01/2024 07:51	04/01/2024 11:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,55	0,2	0,27	4,02	CRI01N1	Cristino Castro
51322725	RDG	CR		22946	04/01/2024 07:51	04/01/2024 13:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	5,23	0,17	0,22	5,62	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51322726	PAB	CR		22947	04/01/2024 07:51	04/01/2024 15:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,75	0,23	0,62	7,6	PAB01C3	Parnaíba
51322744	LUZ	CH	1390759	22965	04/01/2024 07:54	04/01/2024 08:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	476,45	534	0,08	0,43	0,38	0,9	LUZ01C3	Joaquim Pires
51322509	EBV	CH	1289336	22730	04/01/2024 07:59	04/01/2024 09:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2254,73	1240	0,3	1,03	0,5	1,83	EBV01C1	Elesbão Veloso
51320792	JUN	CR		21013	04/01/2024 08:02	04/01/2024 17:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,17	0,43	0,47	9,07	JUN01M5	Picos
51322787	PDS	CR		23008	04/01/2024 08:04	04/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,15	1	2,42	0,95	0,35	3,72	PDS01C4	Pedro II
51322796	CBT	CH	1329746	23017	04/01/2024 08:07	04/01/2024 19:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	91,01	8	6,75	0,4	4,23	11,38	CBT01C3	Canto do Buriti
51323212	BIG	TF	1361715	23433	04/01/2024 08:10	04/01/2024 11:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	166,29	48	3,15	0,02	0,3	3,47	BIG01N2	Inhuma
51322815	PAL	CR		23036	04/01/2024 08:10	04/01/2024 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,65	0,2	0,33	2,18	PAL01C1	Paulistana
51322831	MTO	TF	1256795	23052	04/01/2024 08:11	04/01/2024 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,2	16	1,55	0,72	0	2,27	MTO01C3	Porto
51322857	CRT	CR		23078	04/01/2024 08:11	04/01/2024 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,8	0,17	0,13	2,1	CRT01C2	Corrente
51322827	SPM	CR		23048	04/01/2024 08:12	04/01/2024 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,37	0,37	0,08	8,82	SPM01C1	Socorro do Piauí
51324963	JAC	TF	1313779	25184	04/01/2024 08:13	04/01/2024 19:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	46,53	4	10,08	1,37	0,18	11,63	JAC09F5	Patos do Piauí
51322839	JAC	CR		23060	04/01/2024 08:14	05/01/2024 09:22	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,05	1	23,62	1,05	0,47	25,13	JAC09F5	Patos do Piauí
51322870	PCA	CR		23091	04/01/2024 08:15	04/01/2024 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,72	0,58	0,85	4,15	PCA01C2	Batalha
51322890	CMT	CR		23111	04/01/2024 08:17	05/01/2024 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	23,83	0,8	1,3	25,93	CMT09S1	Curimatá
51322878	CRI	CR		23099	04/01/2024 08:20	05/01/2024 08:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,98	0,27	0,07	24,32	CRI01N1	Cristino Castro
51322903	PAL	CR		23124	04/01/2024 08:20	04/01/2024 11:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,03	0,25	0,92	3,2	PAL01C1	Paulistana
51322936	VDJ	CH	1208860	23157	04/01/2024 08:26	04/01/2024 10:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	29,04	17	0,08	0,82	0,82	1,72	VDJ01C1	Caxingó
51322939	SRO	CH	1278969	23160	04/01/2024 08:28	04/01/2024 17:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	113,09	13	7,4	1,07	0,23	8,7	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51323060	LUZ	CH	1222830	23281	04/01/2024 08:31	04/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	205,71	87	0,08	1,02	1,27	2,37	LUZ01C3	Luzilândia
51323015	FAO	CR		23236	04/01/2024 08:36	04/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,85	0,33	0,68	7,87	FAO01C4	Floriano

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51323022	MTO	CR		23243	04/01/2024 08:38	04/01/2024 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,38	0,33	0,38	9,1	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51322495	EBV	TF	1289239	22716	04/01/2024 08:38	04/01/2024 10:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	515,13	265	1,22	0,1	0,63	1,95	EBV01C1	Elesbão Veloso
51323008	PAB	CR		23229	04/01/2024 08:40	04/01/2024 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	8,73	0,4	1,1	10,23	PAB01C2	Parnaíba
51323043	CRI	CR		23264	04/01/2024 08:44	05/01/2024 11:02	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,1	1	25,07	0,2	1,03	26,3	CRI01N2	Cristino Castro
51323085	ETA	CR		23306	04/01/2024 08:47	05/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	25,47	0,35	0,52	26,33	ETA01C3	Esperantina
51323075	PCA	TF	1250237	23296	04/01/2024 08:49	04/01/2024 10:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	19,86	15	0,1	0,72	0,52	1,33	PCA01C4	Piracuruca
51323089	CRT	TF	1425140	23310	04/01/2024 08:50	04/01/2024 10:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,88	3	1,43	0,02	0,18	1,63	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51323102	LUZ	CR		23323	04/01/2024 08:51	04/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,68	0,18	0,2	7,07	LUZ01C3	Joaquim Pires
51324256	BIG	TF	1361628	24477	04/01/2024 08:51	04/01/2024 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	309,07	42	6,52	0,17	0,68	7,37	BIG01N2	Inhuma
51323904	PDS	TF	1239064	24125	04/01/2024 08:54	05/01/2024 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	99,52	3	5,58	0,92	26,68	33,18	PDS01C4	Milton Brandão
51323104	PAD	CR		23325	04/01/2024 08:54	04/01/2024 12:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,07	0,92	0,38	3,37	PAD01P2	Luís Correia
51323453	BIG	CH	1361564	23674	04/01/2024 08:54	04/01/2024 17:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	283,45	34	7,1	0,5	0,75	8,35	BIG01N2	Inhuma
51323137	JUN	CR		23358	04/01/2024 08:56	05/01/2024 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,39	1	32,88	0,23	0,18	33,3	JUN01M2	Picos
51323139	LUZ	CH	1390759	23360	04/01/2024 09:00	04/01/2024 14:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2814,4	535	0,42	0,6	4,25	5,27	LUZ01C3	Joaquim Pires
51323245	PAD	CR		23466	04/01/2024 09:11	05/01/2024 12:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	25,88	0,23	0,87	26,98	PAD01P3	Parnaíba
51325128	BIG	CH	1360826	25349	04/01/2024 09:16	04/01/2024 20:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	218,09	19	10,65	0,37	0,47	11,48	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51323294	JNP	TF	1352811	23515	04/01/2024 09:17	04/01/2024 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	178,63	17	7,87	2,65	0	10,52	JNP01C1	São João do Piauí
51323361	BOJ	CR		23582	04/01/2024 09:29	05/01/2024 08:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,32	0,28	0,28	22,88	BOJ01C3	Bom Jesus
51323426	MTO	CR		23647	04/01/2024 09:41	04/01/2024 11:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	1,47	0,57	0,23	2,27	MTO01C3	Porto
51323504	FAO	TF	1323440	23725	04/01/2024 09:44	04/01/2024 11:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	361,34	170	1,02	0,2	0,92	2,13	FAO01C2	Floriano
51323423	PDS	TF	1239451	23644	04/01/2024 09:45	04/01/2024 11:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1,29	1	0,08	0,8	0,42	1,3	PDS01C4	Domingos Mourão
51323452	VAZ	CR		23673	04/01/2024 09:47	05/01/2024 08:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,62	0,32	0,07	23	VAZIO	São João do Piauí
51323454	FAO	CR		23675	04/01/2024 09:47	05/01/2024 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,18	0,57	0,2	23,95	FAO01C4	Floriano
51323455	JER	CH	1322375	23676	04/01/2024 09:50	04/01/2024 16:56	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	488,79	69	3,3	3,8	0	7,1	JER01C2	Jerumenha
51323492	BIG	CR		23713	04/01/2024 09:55	05/01/2024 12:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,83	0,02	0,18	27,03	BIG01N2	Inhuma
51323523	OER	CH	1336851	23744	04/01/2024 09:59	04/01/2024 12:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	632,73	247	0,45	2,1	0,02	2,57	OER01C2	Oeiras
51323554	RGE	CH	1356074	23775	04/01/2024 10:03	04/01/2024 15:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	94,24	18	3,92	1,3	0,03	5,25	RGE01N2	Flores do Piauí
51323549	URD	TF	1398148	23770	04/01/2024 10:05	04/01/2024 13:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3,25	1	2,25	0,6	0,4	3,25	URD09W2	Uruçuí
51323541	PAD	CR		23762	04/01/2024 10:05	08/01/2024 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,98	1	94,52	0,73	0,4	95,65	PAD01P7	Luís Correia
51323574	MTO	CR		23795	04/01/2024 10:07	04/01/2024 15:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,43	0,58	0,32	5,33	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51323579	TBL	CR		23800	04/01/2024 10:07	04/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,68	0,17	0,3	7,15	TBL01C4	Burit dos Lopes
51323589	PCS	CR		23810	04/01/2024 10:08	05/01/2024 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,13	0,02	0,52	24,67	PCS01C4	Picos
51323667	BGR	CR		23888	04/01/2024 10:21	04/01/2024 13:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	0,77	0,2	2,2	3,17	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51323684	PDS	CR		23905	04/01/2024 10:22	04/01/2024 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,45	0,02	0,4	0,87	PDS01C4	Domingos Mourão
51323676	MTO	CH	1257324	23897	04/01/2024 10:25	04/01/2024 18:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	76,69	10	6,38	0,67	0,63	7,68	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51323695	EMT	CR		23916	04/01/2024 10:26	04/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,65	0,23	0,2	6,08	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51323729	BOJ	CR		23950	04/01/2024 10:34	04/01/2024 13:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,23	0,32	0,85	3,4	BOJ01C1	Bom Jesus
51323749	PRI	TF	1073431	23970	04/01/2024 10:35	04/01/2024 13:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	173,36	52	2,03	0,08	1,23	3,35	PRI01Y1	Cocal de Telha
51323763	PRI	TF	1072777	23984	04/01/2024 10:39	04/01/2024 23:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	39,49	3	12,5	0,02	0,65	13,17	PRI01Y1	Capitão de Campos
51324231	PCS	TF	1293706	24452	04/01/2024 10:41	04/01/2024 14:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	340,58	87	1,77	2,05	0,1	3,92	PCS01C6	Picos
51323859	PAB	CR		24080	04/01/2024 10:54	04/01/2024 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,33	0,18	0,23	4,75	PAB01C4	Parnaíba
51323877	ETA	CR		24098	04/01/2024 10:54	04/01/2024 20:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,37	0,02	0,37	9,75	ETA01C4	Esperantina
51324284	VAL	CH	1300642	24505	04/01/2024 11:04	04/01/2024 13:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1274,76	657	1,22	0,2	0,53	1,95	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51323914	PCA	CR		24135	04/01/2024 11:05	04/01/2024 12:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,87	0,1	0,27	1,23	PCA01C5	Brasileira

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51323971	PRI	CR		24192	04/01/2024 11:06	04/01/2024 14:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,15	0,43	0,43	3,02	PRI01Y1	Piripiri
51323957	RDG	CR		24178	04/01/2024 11:06	04/01/2024 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,93	0,05	0,4	1,38	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51323977	CRT	CR		24198	04/01/2024 11:07	05/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	24,63	0,02	0,08	24,73	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51324873	CBT	TF	1329824	25094	04/01/2024 11:29	04/01/2024 15:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	59,88	16	3,07	0,48	0,2	3,75	CBT01C2	Canto do Buriti
51324077	MAD	CR		24298	04/01/2024 11:30	05/01/2024 16:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,2	1	27,95	0,25	0,63	28,83	MAD01C7	São Julião
51324101	NOT	CR		24322	04/01/2024 11:34	04/01/2024 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,98	0,03	0,08	8,1	NOT01C1	Várzea Grande
51324123	BAS	CH	1225624	24344	04/01/2024 11:37	04/01/2024 17:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	125,35	21	5,57	0,02	0,4	5,98	BAS01C2	Batalha
51324673	JUN	CH	1298419	24894	04/01/2024 11:41	04/01/2024 18:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	193,32	27	6,17	0,8	0,2	7,17	JUN09F3	Pio IX
51324989	PAD	CR		25210	04/01/2024 11:46	04/01/2024 15:30	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	3,12	0,23	0,38	3,73	PAD01P7	Luís Correia
51324593	SGF	CH	1259520	24814	04/01/2024 11:51	04/01/2024 14:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	280,04	130	1,53	0,02	0,62	2,17	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
51324211	BRL	CR		24432	04/01/2024 11:51	05/01/2024 09:57	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,92	1	20,67	1,35	0,08	22,1	BRL01C2	Sebastião Leal
51324213	SRO	CR		24434	04/01/2024 11:52	04/01/2024 15:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,73	0,48	0,7	3,92	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51324226	JUN	CH	1298494	24447	04/01/2024 11:56	04/01/2024 19:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	255,76	35	5,77	1,23	0,32	7,32	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51324232	PCS	CR		24453	04/01/2024 12:00	05/01/2024 10:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,93	1	21,72	0,15	0,52	22,38	PCS01C4	Picos
51325380	PRI	TF	1073459	25600	04/01/2024 12:01	04/01/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	126,14	27	3,78	0,43	0,47	4,68	PRI01Y1	Piripiri
51324268	LUZ	TF	1222776	24489	04/01/2024 12:01	04/01/2024 19:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	309,6	39	7,42	0,53	0	7,95	LUZ01C3	Joaquim Pires
51324271	SJP	CR		24492	04/01/2024 12:02	05/01/2024 09:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20	0,42	0,68	21,1	SJP01C1	São João do Piauí
51324270	CMT	CR		24491	04/01/2024 12:04	04/01/2024 18:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,78	0,38	0,33	6,5	CMT01C5	Parnaguá
51324260	SRO	CR		24481	04/01/2024 12:05	04/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,7	0,55	0,35	4,6	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51324316	URD	TF	1443551	24537	04/01/2024 12:11	04/01/2024 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	107,5	24	3,78	0,3	0,4	4,48	URD09W3	Uruçuí
51324313	SRO	CR		24534	04/01/2024 12:13	05/01/2024 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	7,18	2,07	12,2	21,45	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51324339	LUZ	CR		24560	04/01/2024 12:16	04/01/2024 18:53	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,28	1	6,22	0,2	0,2	6,62	LUZ01C3	Joaquim Pires
51324337	PAB	CR		24558	04/01/2024 12:16	05/01/2024 17:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,2	1	452,05	-424	0,97	28,85	PAB01C2	Parnaíba
51324340	RGN	CR		24561	04/01/2024 12:19	04/01/2024 14:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,93	0,15	0,4	2,48	RGN01C1	Regeneração
51324367	VAL	CR		24588	04/01/2024 12:25	04/01/2024 19:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,17	0,22	0,6	6,98	VAL01C3	Valença do Piauí
51324373	ETA	CR		24594	04/01/2024 12:25	04/01/2024 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4	0,02	0,45	4,47	ETA01C4	Esperantina
51324451	CMT	TF	1265996	24672	04/01/2024 12:25	04/01/2024 14:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	707,92	345	1,47	0,13	0,47	2,07	CMT01C3	Curimatá
51324453	SPM	CR		24674	04/01/2024 12:39	05/01/2024 12:21	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,99	1	22,85	0,42	0,43	23,7	SPM01C1	Socorro do Piauí
51325090	PAL	CH	1404480	25311	04/01/2024 12:41	04/01/2024 16:21	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	91,66	25	3,43	0,08	0,15	3,67	PAL01C1	Paulistana
51324475	OER	CR		24696	04/01/2024 12:41	05/01/2024 09:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	18,33	1,78	0,4	20,52	OER01C3	Colônia do Piauí
51324476	SPM	TF	1334714	24697	04/01/2024 12:45	07/01/2024 13:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	651,42	9	28,05	0,28	44,05	72,38	SPM01C3	Jacobina do Piauí
51324519	CRT	TF	1401498	24740	04/01/2024 12:47	05/01/2024 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	53,31	2	26,38	0,17	0,12	26,67	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51324983	CRI	TF	1264598	25204	04/01/2024 12:52	04/01/2024 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	240,08	46	3,4	1,75	0,08	5,23	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51324539	JAC	CR		24760	04/01/2024 12:53	04/01/2024 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,35	0,02	0,27	2,63	JAC09F5	Patos do Piauí
51324574	MAD	TF	1358343	24795	04/01/2024 12:57	06/01/2024 12:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	143,09	3	46,22	0,57	0,92	47,7	MAD01C7	São Julião
51324630	NOT	CH	1292735	24851	04/01/2024 13:00	04/01/2024 13:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,33	8	0,03	0,1	0,03	0,17	NOT01C1	Várzea Grande
51324564	MTO	CR		24785	04/01/2024 13:00	04/01/2024 16:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,48	0,35	0,28	3,12	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51324591	CRT	CR		24812	04/01/2024 13:01	05/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	21,93	0,02	0,55	22,5	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51324604	PCS	CR		24825	04/01/2024 13:03	04/01/2024 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,05	0,32	0,4	4,77	PCS01C2	Picos
51324594	LUZ	CR		24815	04/01/2024 13:05	04/01/2024 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,13	0,37	0,47	4,97	LUZ01C2	Madeiro
51324631	PCS	CR		24852	04/01/2024 13:08	04/01/2024 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,85	0,45	0,8	5,1	PCS01C2	Picos
51324619	MTO	CR		24840	04/01/2024 13:09	04/01/2024 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,32	0,1	0,52	1,93	MTO01C2	Matias Olímpio
51324652	GBS	CR		24873	04/01/2024 13:12	05/01/2024 09:32	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,85	1	18,83	1,13	0,37	20,33	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51325498	PCA	TF	1247379	25718	04/01/2024 13:17	04/01/2024 18:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	546,61	100	4,8	0,65	0,02	5,47	PCA01C2	Batalha

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51324670	PAD	CR		24891	04/01/2024 13:19	04/01/2024 19:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	4,97	0,47	0,93	6,37	PAD01P2	Parnaíba
51324697	PAB	CR		24918	04/01/2024 13:21	05/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,2	1	27,77	0,3	0,65	28,72	PAB01C3	Parnaíba
51324717	SMO	CR		24938	04/01/2024 13:26	05/01/2024 08:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,4	0,4	0,33	19,13	SMO01C1	Simões
51324728	BIG	TF	1361142	24949	04/01/2024 13:30	04/01/2024 21:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	31,04	4	7,27	0,27	0,23	7,77	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51324740	SPM	CR		24961	04/01/2024 13:31	04/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,53	0,02	0,07	4,62	SPM01C2	Campinas do Piauí
51324736	BAS	CR		24957	04/01/2024 13:31	05/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	20,53	0,48	1,32	22,33	BAS01C2	Batalha
51324774	EBV	CH	1299783	24995	04/01/2024 13:38	05/01/2024 13:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,6	4	23,03	0,62	0	23,65	EBV01C2	São Félix do Piauí
51324830	PCS	CR		25051	04/01/2024 13:51	05/01/2024 09:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,65	0,27	0,55	19,47	PCS01C4	Picos
51324846	PAD	CR		25067	04/01/2024 13:53	04/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,35	0,75	0,82	3,92	PAD01P7	Luís Correia
51325002	PCS	TF	1294615	25223	04/01/2024 13:58	05/01/2024 00:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	196,33	19	8,32	0,22	1,8	10,33	PCS01C3	Picos
51324868	CMT	CR		25089	04/01/2024 13:58	04/01/2024 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,6	0,07	0,03	4,7	CMT01C5	Parnaguá
51324902	CMT	CR		25123	04/01/2024 14:02	05/01/2024 13:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	21,62	0,48	0,87	22,97	CMT01C5	Parnaguá
51324886	PCA	CR		25107	04/01/2024 14:03	05/01/2024 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,28	0,33	0,42	19,03	PCA01C1	Batalha
51326657	MAD	CR		26877	04/01/2024 14:09	05/01/2024 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	20,58	0,95	0,57	22,1	MAD01C1	Simões
51324620	RPI	CH	1328792	24841	04/01/2024 14:10	04/01/2024 20:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1872,89	301	5,1	0,37	0,77	6,23	RPI01C2	Socorro do Piauí
51325064	BIG	CR		25285	04/01/2024 14:11	04/01/2024 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,82	0,77	0	3,58	BIG01N2	São João da Varjota
51324943	MTO	CR		25164	04/01/2024 14:11	05/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,58	0,12	0,13	20,83	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51324971	MTO	CH	1258534	25192	04/01/2024 14:16	04/01/2024 17:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	49,28	14	2,1	1,15	0,28	3,53	MTO01C2	Luzilândia
51324972	TBL	TF	1208331	25193	04/01/2024 14:19	04/01/2024 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	211,63	56	2,95	0,48	0,35	3,78	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51324452	MAD	CH	1319031	24673	04/01/2024 14:19	04/01/2024 16:34	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2005,55	896	0,28	1,02	0,95	2,25	MAD01C4	Pio IX
51325000	BIG	TF	1361461	25221	04/01/2024 14:24	05/01/2024 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	173,7	7	24,58	0,02	0,22	24,82	BIG01N2	Inhuma
51325011	GBS	CR		25232	04/01/2024 14:26	05/01/2024 08:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,97	0,03	0,03	18,03	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51325013	SPP	CH	1393535	25234	04/01/2024 14:27	04/01/2024 18:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	466,84	125	2,37	0,7	0,68	3,75	SPP01C5	Angical do Piauí
51325509	NOT	TF	1292726	25729	04/01/2024 14:28	04/01/2024 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	59,19	13	2,78	1,37	0,42	4,57	NOT01C1	Várzea Grande
51325022	SPP	CR		25243	04/01/2024 14:30	05/01/2024 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,37	0,33	0,18	19,88	SPP01C5	Angical do Piauí
51325041	JUN	CR		25262	04/01/2024 14:35	05/01/2024 09:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,3	0,42	0,42	19,13	JUN01M7	Geminiano
51325071	SJP	CR		25292	04/01/2024 14:37	05/01/2024 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,92	0,32	0,45	20,68	SJP09F4	São João do Piauí
51325474	JER	CH	1322522	25694	04/01/2024 14:40	04/01/2024 20:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	542,13	91	2,83	1,5	1,63	5,97	JER01C2	Jerumenha
51325507	PAD	CR		25727	04/01/2024 14:45	04/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,78	0,07	0,22	2,07	PAD01P6	Parnaíba
51325112	SRO	CR		25333	04/01/2024 14:46	04/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	0,58	0,75	0,35	1,68	SRO01C2	Bonfim do Piauí
51325115	RGN	CR		25336	04/01/2024 14:47	04/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,75	0,02	0,27	2,03	RGN01C1	Regeneração
51325116	EBV	CH	1299300	25337	04/01/2024 14:48	04/01/2024 23:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	807,63	96	6,02	1,87	0,53	8,42	EBV01C2	Elesbão Veloso
51325127	ETA	CR		25348	04/01/2024 14:48	05/01/2024 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,58	0,6	0,5	18,68	ETA01C3	Esperantina
51325512	PAD	CR		25732	04/01/2024 14:51	04/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,97	0,02	0,23	2,22	PAD01P6	Parnaíba
51325152	JUN	CR		25373	04/01/2024 14:53	05/01/2024 01:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,7	0,65	0,47	10,82	JUN01M3	Picos
51325139	PAD	CR		25360	04/01/2024 14:53	04/01/2024 16:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,67	0,7	0,28	1,65	PAD01P6	Parnaíba
51325160	MTO	CR		25381	04/01/2024 14:54	05/01/2024 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,3	0,75	0,33	20,38	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51325315	PCS	CR		25536	04/01/2024 14:57	05/01/2024 11:53	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,87	1	18,85	0,97	1,12	20,93	PCS01C6	Picos
51325206	PAD	CR		25427	04/01/2024 15:05	05/01/2024 10:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,68	0,02	0,58	19,28	PAD01P1	Parnaíba
51325249	JAC	CH	1314686	25470	04/01/2024 15:08	04/01/2024 18:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	776,68	246	2,78	0,38	0	3,17	JAC09F5	Patos do Piauí
51325236	JUN	CR		25457	04/01/2024 15:11	06/01/2024 09:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,75	1	41,77	0,03	0,2	42	JUN01M7	Itainópolis
51325234	RDG	CR		25455	04/01/2024 15:11	04/01/2024 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,32	0,18	0,15	2,65	RDG09F5	Parnaguá
51325252	SJP	CR		25473	04/01/2024 15:13	05/01/2024 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	25,33	0,23	0,07	25,63	SJP01C1	São João do Piauí
51325893	PAD	TF	1199854	26113	04/01/2024 15:15	04/01/2024 17:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	654,93	250	1,45	0,88	0,3	2,63	PAD01P7	Luís Correia
51325265	LUZ	CR		25486	04/01/2024 15:16	04/01/2024 20:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,7	0,02	0,53	5,25	LUZ01C3	Joaquim Pires

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51325294	PAD	TF	1199404	25515	04/01/2024 15:16	04/01/2024 17:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	600,12	283	0,43	0,18	1,52	2,13	PAD01P6	Parnaíba
51325269	PCS	CR		25490	04/01/2024 15:18	04/01/2024 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,48	0,15	0,52	2,15	PCS01C6	Picos
51325281	SPM	CR		25502	04/01/2024 15:19	05/01/2024 10:17	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,79	1	17	0,42	1,55	18,97	SPM01C2	Isaías Coelho
51325271	PAB	CR		25492	04/01/2024 15:20	05/01/2024 15:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	22,97	0,68	0,47	24,12	PAB01C1	Ilha Grande
51325338	PRI	CR		25558	04/01/2024 15:29	05/01/2024 12:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	19,78	0,8	0,32	20,9	PRI01Y1	Capitão de Campos
51325533	URI	TF	1396208	25753	04/01/2024 15:34	04/01/2024 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	336,05	234	0,93	0,32	0,2	1,45	URI01C2	Uruaú
51325558	OER	TF	1336057	25778	04/01/2024 15:35	04/01/2024 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	156,53	99	1,03	0,17	0,38	1,58	OER01C3	Oeiras
51325368	URD	TF	1370652	25588	04/01/2024 15:36	06/01/2024 14:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	141,31	3	41,37	3,63	2,12	47,12	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51326015	PAB	CR		26235	04/01/2024 15:37	04/01/2024 18:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,6	0,03	0,22	2,85	PAB01C1	Parnaíba
51323438	BIG	CH	1286143	23659	04/01/2024 15:39	04/01/2024 19:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	788,26	182	1,58	2,6	0,15	4,33	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51325390	CET	CR		25610	04/01/2024 15:39	04/01/2024 19:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,47	0,02	0,45	3,93	CET01N1	Cocal
51325405	PDS	TF	1273551	25625	04/01/2024 15:41	05/01/2024 12:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	102,75	5	19,37	0,02	1,17	20,55	PDS01C1	Pedro II
51325415	SPP	CR		25635	04/01/2024 15:41	05/01/2024 11:56	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,84	1	18,33	0,82	1,1	20,25	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51325416	PCA	CR		25636	04/01/2024 15:42	04/01/2024 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,62	0,48	0,38	1,48	PCA01C3	Piracuruca
51326016	PAB	CR		26236	04/01/2024 15:43	04/01/2024 18:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,75	0,08	0,22	3,05	PAB01C1	Parnaíba
51310681	PAD	CR		10902	04/01/2024 15:44	04/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,12	0,73	1	1,85	PAD01P6	Parnaíba
51325443	MAD	CR		25663	04/01/2024 15:49	05/01/2024 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	22,22	2,1	0,08	24,4	MAD01C5	Caldeirão Grande do Piauí
51311227	JCA	CR		11448	04/01/2024 15:51	05/01/2024 10:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,48	0,72	0,63	18,83	JCA01N1	João Costa
51325483	CRT	CR		25703	04/01/2024 15:54	04/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	1,3	0,02	0,05	1,37	CRT01C3	Corrente
51326768	JUN	CR		26988	04/01/2024 15:58	04/01/2024 18:44	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,12	1	0,77	0,18	1,82	2,77	JUN01M1	Itainópolis
51325515	PAD	CR		25735	04/01/2024 15:58	05/01/2024 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,05	0,42	0,52	23,98	PAD01P6	Parnaíba
51325596	PCA	TF	1248413	25816	04/01/2024 16:03	04/01/2024 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	208,54	182	0,35	0,5	0,3	1,15	PCA01C3	Piracuruca
51325568	CRT	CR		25788	04/01/2024 16:04	04/01/2024 17:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,28	0,6	0,18	1,07	CRT01C1	Corrente
51325638	SJP	CR		25858	04/01/2024 16:15	05/01/2024 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,02	0,45	0,93	23,4	SJP01C1	São João do Piauí
51325668	PAB	CR		25888	04/01/2024 16:21	04/01/2024 18:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,72	0,78	0,37	1,87	PAB01C1	Parnaíba
51322836	EBV	CH	1292178	23057	04/01/2024 16:23	04/01/2024 18:38	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	415,17	185	0,02	0,37	1,87	2,25	EBV01C1	Francinópolis
51325692	GBS	CR		25912	04/01/2024 16:26	05/01/2024 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	16,03	0,28	0,08	16,4	GBS09F9	Gilbués
51325691	PDS	CR		25911	04/01/2024 16:27	04/01/2024 17:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,04	1	0,6	0,15	0,32	1,07	PDS01C2	Pedro II
51325726	BGR	TF	1315444	25946	04/01/2024 16:33	04/01/2024 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	280,53	195	0,62	0,72	0,12	1,45	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51325754	CRT	CR		25974	04/01/2024 16:39	04/01/2024 18:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	1,6	0,02	0,05	1,67	CRT01C3	Corrente
51326118	PCS	TF	1294486	26338	04/01/2024 16:40	04/01/2024 22:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	180,09	32	3,98	1,37	0,28	5,63	PCS01C3	Picos
51325758	MAD	CR		25978	04/01/2024 16:40	05/01/2024 13:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,5	0,25	0,47	21,22	MAD01C1	Caldeirão Grande do Piauí
51325769	ETA	TF	1227913	25989	04/01/2024 16:45	05/01/2024 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	37,57	2	18,37	0,23	0,18	18,78	ETA01C3	Esperantina
51326014	PAB	CR		26234	04/01/2024 16:47	04/01/2024 19:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,98	0,05	0,37	2,4	PAB01C1	Parnaíba
51325025	GPE	CH	1323046	25246	04/01/2024 16:51	04/01/2024 19:44	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	440,26	153	1,65	0,9	0,33	2,88	GPE01C3	Guadalupe
51325831	PAD	CR		26051	04/01/2024 16:52	05/01/2024 10:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,95	0,33	0,47	17,75	PAD01P4	Parnaíba
51326024	TBL	TF	1321065	26244	04/01/2024 16:53	05/01/2024 08:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	379,76	25	14,1	1,1	0	15,2	TBL01C4	Parnaíba
51325858	ETA	CR		26078	04/01/2024 16:57	05/01/2024 12:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,37	0,13	0,65	19,15	ETA01C1	Esperantina
51325926	JUN	CH	1296848	26146	04/01/2024 17:14	05/01/2024 17:36	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	48,73	2	22,78	1,42	0,17	24,37	JUN01M6	São João da Canabrava
51325952	SJP	CR		26172	04/01/2024 17:18	06/01/2024 15:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,92	1	45,63	0,18	0,37	46,18	SJP01C1	São João do Piauí
51325965	RDG	CR		26185	04/01/2024 17:25	05/01/2024 17:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	22,62	1,02	0,07	23,7	RDG09F5	Parnaguá
51326005	SRO	CR		26225	04/01/2024 17:32	04/01/2024 23:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,65	0,65	0,23	5,53	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51326025	EMT	CR		26245	04/01/2024 17:38	04/01/2024 21:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,97	0,05	0,4	3,42	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51326040	QBO	TF	1264836	26260	04/01/2024 17:45	05/01/2024 10:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	16,96	1	14,93	1	1,03	16,97	QBO09S2	Bom Jesus

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51326076	ETA	CR		26296	04/01/2024 17:48	04/01/2024 21:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,9	0,07	0,33	3,3	ETA01C4	Esperantina
51326086	LUZ	CR		26306	04/01/2024 17:51	05/01/2024 17:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,6	0,12	0,43	23,15	LUZ01C2	Joca Marques
51326117	BIG	TF	1361630	26337	04/01/2024 17:53	04/01/2024 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	5,51	9	0,37	0,08	0,17	0,62	BIG01N2	Inhuma
51326098	MTO	CR		26318	04/01/2024 17:53	05/01/2024 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,13	0,23	0,27	21,63	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51326116	MTO	TF	1258612	26336	04/01/2024 17:56	04/01/2024 19:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	168	112	0,25	1,03	0,22	1,5	MTO01C2	Matias Olímpio
51326140	CMT	TF	1266329	26360	04/01/2024 17:58	04/01/2024 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	0,59	3	0,03	0,08	0,08	0,2	CMT01C4	Curimatá
51326141	SJP	CR		26361	04/01/2024 18:05	05/01/2024 08:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,13	0,32	0,15	14,6	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51326194	GBS	CR		26414	04/01/2024 18:15	05/01/2024 08:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	14,03	0,02	0,1	14,15	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51326208	CRT	CR		26428	04/01/2024 18:16	05/01/2024 11:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,68	0,15	0,27	17,1	CRT01C2	Corrente
51326236	CRL	CR		26456	04/01/2024 18:21	05/01/2024 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,85	0,62	0,27	16,73	CRL01C2	Caracol
51326721	JUN	TF	1298894	26941	04/01/2024 18:22	04/01/2024 20:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	95,64	40	1,63	0,6	0,17	2,4	JUN09F3	Pio IX
51326271	PAB	CR		26491	04/01/2024 18:23	04/01/2024 21:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	0,8	0,72	1,12	2,63	PAB01C4	Parnaíba
51326289	SPP	TF	1068888	26509	04/01/2024 18:31	04/01/2024 22:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	823,43	206	0,92	0,47	2,62	4	SPP01C5	Angical do Piauí
51326288	GBS	CR		26508	04/01/2024 18:34	05/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,42	1,42	0,07	21,9	GBS01C1	Gilbués
51326351	CMT	CR		26571	04/01/2024 18:42	05/01/2024 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,12	0,72	0,12	16,95	CMT01C5	Parnaguá
51326881	CRT	CH	1267427	27101	04/01/2024 18:43	05/01/2024 06:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	594,61	50	11,28	0,33	0,28	11,9	CRT01C1	Corrente
51326482	BOL	CR		26702	04/01/2024 18:44	05/01/2024 10:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	13,4	2,17	0	15,57	BOL01C1	Manoel Emídio
51326371	LUZ	CR		26591	04/01/2024 18:46	05/01/2024 18:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	23,07	0,23	0,28	23,58	LUZ01C3	Joaquim Pires
51326410	ETA	TF	1232454	26630	04/01/2024 18:51	06/01/2024 08:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	74,88	2	35,73	1,72	0	37,45	ETA01C4	Esperantina
51326400	LUZ	CR		26620	04/01/2024 18:54	05/01/2024 11:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,22	0,4	0,12	16,73	LUZ01C4	Luzilândia
51326407	BOL	CR		26627	04/01/2024 18:54	05/01/2024 17:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,93	1	21,82	0,22	0,22	22,25	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51326512	LUZ	CH	1219854	26732	04/01/2024 19:06	05/01/2024 10:15	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	666,4	44	13,98	1,17	0	15,15	LUZ01C2	Madeiro
51326513	CBT	CR		26733	04/01/2024 19:12	05/01/2024 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,38	0,07	0,37	16,82	CBT01C1	Canto do Buriti
51326553	BIG	CR		26773	04/01/2024 19:21	05/01/2024 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,73	0,42	0,23	19,38	BIG01N3	Picos
51326581	BOJ	TF	1264026	26801	04/01/2024 19:26	05/01/2024 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	286,28	17	14,97	1,35	0,53	16,85	BOJ01C3	Currais
51326644	PAD	CR		26864	04/01/2024 19:36	05/01/2024 15:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,25	0,3	0,68	20,23	PAD01P4	Parnaíba
51326645	PCA	TF	1376962	26865	04/01/2024 19:37	05/01/2024 08:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	25,75	2	12,37	0,52	0	12,88	PCA01C2	Piracuruca
51326648	PCS	CR		26868	04/01/2024 19:40	05/01/2024 12:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,27	0,17	0,67	17,1	PCS01C3	Picos
51326728	MTO	CR		26948	04/01/2024 20:00	05/01/2024 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,43	0,13	0,18	15,75	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51326806	MTO	TF	1257109	27026	04/01/2024 20:04	04/01/2024 22:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	595,89	247	0,8	0,53	1,08	2,42	MTO01C3	Porto
51326762	RDG	CR		26982	04/01/2024 20:04	05/01/2024 08:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,75	0,77	0,07	12,58	RDG09F5	Curimatá
51326805	PCA	CR		27025	04/01/2024 20:14	05/01/2024 09:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	13,18	0,18	0,33	13,7	PCA01C3	Piracuruca
51326816	PAD	CR		27036	04/01/2024 20:16	05/01/2024 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,8	0,08	0,22	22,1	PAD01P4	Parnaíba
51326832	JUN	CR		27052	04/01/2024 20:20	05/01/2024 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,55	0,22	0,3	15,07	JUN01M7	Picos
51326833	PAD	CR		27053	04/01/2024 20:20	05/01/2024 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,75	0,12	0,62	15,48	PAD01P2	Luís Correia
51326938	PAB	CR		27158	04/01/2024 20:41	06/01/2024 11:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,6	1	37,92	0,02	0,55	38,48	PAB01C1	Ilha Grande
51326950	PAD	CR		27170	04/01/2024 20:45	05/01/2024 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,6	0,52	0,23	14,35	PAD01P4	Parnaíba
51327001	BOL	CR		27221	04/01/2024 20:56	06/01/2024 10:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,56	1	36,02	1,08	0,25	37,35	BOL01C1	Manoel Emídio
51327127	RGN	TF	1069682	27347	04/01/2024 21:10	05/01/2024 05:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	317,75	39	3,8	0,02	4,33	8,15	RGN01C1	Regeneração
51327096	PAD	CR		27316	04/01/2024 21:21	05/01/2024 16:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,83	0,85	0,3	18,98	PAD01P5	Parnaíba
51327092	LUZ	CR		27312	04/01/2024 21:22	06/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,6	1	37,02	0,95	0,43	38,4	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51327184	SJP	CR		27404	04/01/2024 21:42	05/01/2024 11:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	11,43	0,25	1,95	13,63	SJP01C1	São João do Piauí
51327189	BIG	CR		27409	04/01/2024 21:43	05/01/2024 15:38	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,75	1	17,07	0,38	0,47	17,92	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51327333	BOJ	TF	1398283	27553	04/01/2024 22:08	05/01/2024 00:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	280,81	110	1,22	0,13	1,22	2,57	BOJ01C3	Bom Jesus

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 01.2024



51327393	PAL	TF	1303263	27613	04/01/2024 22:11	04/01/2024 23:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	382,33	372	0,5	0,27	0,27	1,03	PAL01C1	Paulistana
51327331	PRI	CR		27551	04/01/2024 22:11	05/01/2024 07:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,05	0,32	0,32	9,68	PRI01Y2	Piripiri
51327363	PAD	CR		27583	04/01/2024 22:17	05/01/2024 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,57	0,12	0,12	12,8	PAD01P2	Luís Correia
51327394	FAO	TF	1323096	27614	04/01/2024 22:18	04/01/2024 23:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	373,31	347	0,27	0,22	0,6	1,08	FAO01C6	Floriano
51327491	RGN	TF	1068619	27711	04/01/2024 22:20	05/01/2024 00:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	327,59	133	1,48	0,68	0,3	2,47	RGN01C1	Regeneração
51327397	PCA	TF	1248479	27617	04/01/2024 22:24	04/01/2024 23:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	508,84	366	1,03	0,05	0,32	1,4	PCA01C3	Piracuruca
51327407	EBV	TF	1299291	27627	04/01/2024 22:27	05/01/2024 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	90,37	5	16,9	0,72	0,47	18,08	EBV01C2	Elesbão Veloso
51327423	LUZ	TF	1222858	27643	04/01/2024 22:27	04/01/2024 23:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	490,03	488	0,6	0,13	0,28	1,02	LUZ01C3	Luzilândia
51327474	PAL	TF	1303254	27694	04/01/2024 22:44	05/01/2024 00:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	323,35	227	0,48	0,18	0,77	1,43	PAL01C1	Paulistana

Anexo V – Figuras ampliadas

