

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

05.2024 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de janeiro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 09 de fevereiro de 2024 às 00h00min até 11 de fevereiro de 2024 às 23h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de fevereiro de 2024, a área de concessão da Equatorial Piauí, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

MUNICIPIO	REGIONAL	MUNICIPIO	REGIONAL
Agricolândia	METROPOLITANA	Lagoa do Piauí	METROPOLITANA
Água Branca	METROPOLITANA	Lagoa do Sítio	SUL
Alvorada do Gurguéia	SUL	Lagoinha do Piauí	METROPOLITANA
Amarante	METROPOLITANA	Luís Correia	METROPOLITANA
Angical do Piauí	METROPOLITANA	Manoel Emídio	SUL
Antônio Almeida	SUL	Miguel Alves	METROPOLITANA
Baixa Grande do Ribeiro	SUL	Milton Brandão	METROPOLITANA
Barras	METROPOLITANA	Monsenhor Gil	METROPOLITANA

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024

Barreiras do Piauí	SUL	Morro do Chapéu do Piauí	METROPOLITANA
Barro Duro	METROPOLITANA	Nazaré do Piauí	SUL
Batalha	METROPOLITANA	Nazária	METROPOLITANA
Benedictinos	METROPOLITANA	Nova Santa Rita	SUL
Bertolândia	SUL	Novo Oriente do Piauí	SUL
Boa Hora	METROPOLITANA	Oeiras	SUL
Bom Jesus	SUL	Padre Marcos	SUL
Bonfim do Piauí	SUL	Paes Landim	SUL
Boqueirão do Piauí	METROPOLITANA	Pajeú do Piauí	SUL
Brasileira	METROPOLITANA	Palmeira do Piauí	SUL
Brejo do Piauí	SUL	Palmeirais	METROPOLITANA
Cabeceiras do Piauí	METROPOLITANA	Passagem Franca do Piauí	METROPOLITANA
Cajazeiras do Piauí	SUL	Pedro II	METROPOLITANA
Campinas do Piauí	SUL	Pedro Laurentino	SUL
Campo Alegre do Fidalgo	SUL	Pimenteiras	SUL
Canto do Buriti	SUL	Piracuruca	METROPOLITANA
Capitão de Campos	METROPOLITANA	Piripiri	METROPOLITANA
Capitão Gervásio Oliveira	SUL	Porto Alegre do Piauí	SUL
Caraúbas do Piauí	METROPOLITANA	Queimada Nova	SUL
Cocal de Telha	METROPOLITANA	Redenção do Gurguéia	SUL
Coivaras	METROPOLITANA	Regeneração	METROPOLITANA
Colônia do Gurguéia	SUL	Rio Grande do Piauí	SUL
Colônia do Piauí	SUL	Santa Filomena	SUL
Conceição do Canindé	SUL	Santa Luz	SUL
Coronel José Dias	SUL	Santo Antônio de Lisboa	SUL
Corrente	SUL	São Félix do Piauí	SUL
Cristalândia do Piauí	SUL	São Francisco do Piauí	SUL
Curimatá	SUL	São Gonçalo do Gurguéia	SUL
Currais	SUL	São Gonçalo do Piauí	METROPOLITANA
Curralinhos	METROPOLITANA	São João da Varjota	SUL
Demerval Lobão	METROPOLITANA	São João do Arraial	METROPOLITANA
Dirceu Arcoverde	SUL	São João do Piauí	SUL
Elesbão Veloso	SUL	São José do Divino	METROPOLITANA
Eliseu Martins	SUL	São José do Peixe	SUL
Esperantina	METROPOLITANA	São Lourenço do Piauí	SUL
Fartura do Piauí	SUL	São Miguel do Fidalgo	SUL
Flores do Piauí	SUL	São Pedro do Piauí	METROPOLITANA
Guadalupe	SUL	São Raimundo Nonato	SUL
Hugo Napoleão	METROPOLITANA	Sebastião Leal	SUL
Inhuma	SUL	Simplício Mendes	SUL
Isaías Coelho	SUL	Socorro do Piauí	SUL
Itaueira	SUL	Tamboril do Piauí	SUL
Jaicós	SUL	Tanque do Piauí	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024

Jerumenha	SUL	Teresina	METROPOLITANA
João Costa	SUL	Uruçuí	SUL
Lagoa de São Francisco	METROPOLITANA	Valença do Piauí	SUL
Lagoa do Barro do Piauí	SUL		


Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 105 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	05.2024 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	78.418
d) Quantidade de Municípios atingidos:	107
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	31
f) Quantidade de Subestações atingidas:	63
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	560
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	09/02/2024 00:49:33
i) Data e hora de término da última interrupção:	13/02/2024 22:14:56
j) Média da duração das interrupções:	9,14
k) Duração da interrupção mais longa:	73,98
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	6,29
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,92
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,93
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	385.341,81
p) CHI Limite:	377.156,35

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do evento.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

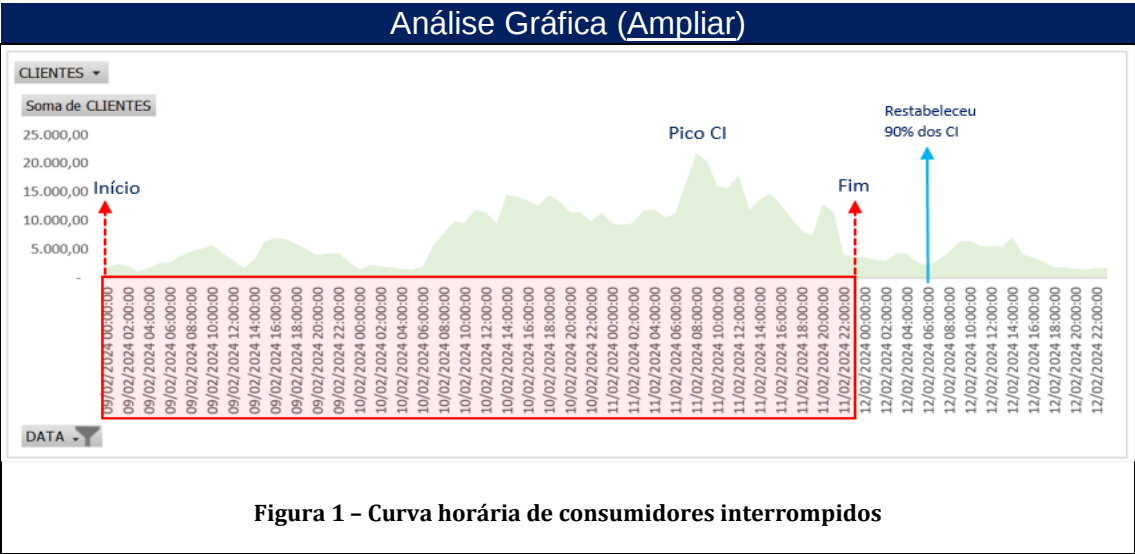

Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 09 de fevereiro de 2024, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 11 de fevereiro de 2024, às 08h00min.


Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 06h00min do dia 12 de fevereiro de 2024 é evidenciado o fim do evento, segundo o critério adotado de restabelecimento de 90% dos clientes interrompidos.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das

conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

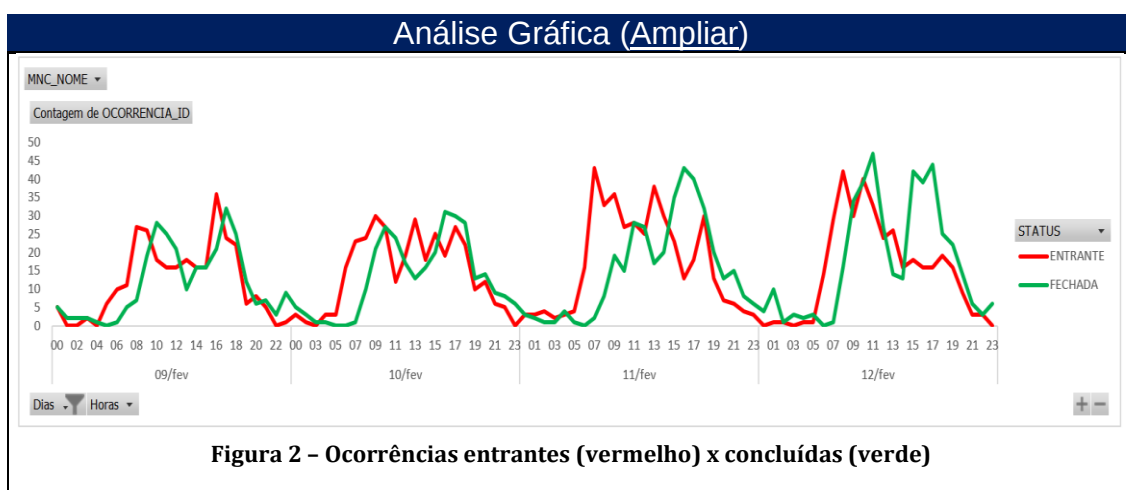

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios, que provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 09 de fevereiro de 2024, às 00h00min, e término em 11 de fevereiro de 2024, às 23h00min.

No laudo é destacada como região de abrangência de toda área concessão da Equatorial-PI no Piauí

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

Durante o período do evento, a maior convergência de calor e umidade em superfície, proveniente da intensificação dos ventos alísios, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI.

Durante o período de 09 a 12 de fevereiro de 2024, A maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Nesse período houve registros de chuvas intensas, fortes vendavais e tempestade de raios.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Paulistana, localizado na regional Sul, totalizando 122 mm.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu 63 km/h, no município de Picos, localizado na regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como vento forte, os quais estão associados a movimentar grandes árvores.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi de 4.151 ocorrências de raios nuvem-solo na regional Sul. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e vendavais durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	A maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios na área de concessão da Equatorial-PI
Código COBRADE	1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
Hora de início	09/02/2024 - 00:00
Hora do término	11/02/2024 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de fevereiro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de

maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.


O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.


Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.4.**

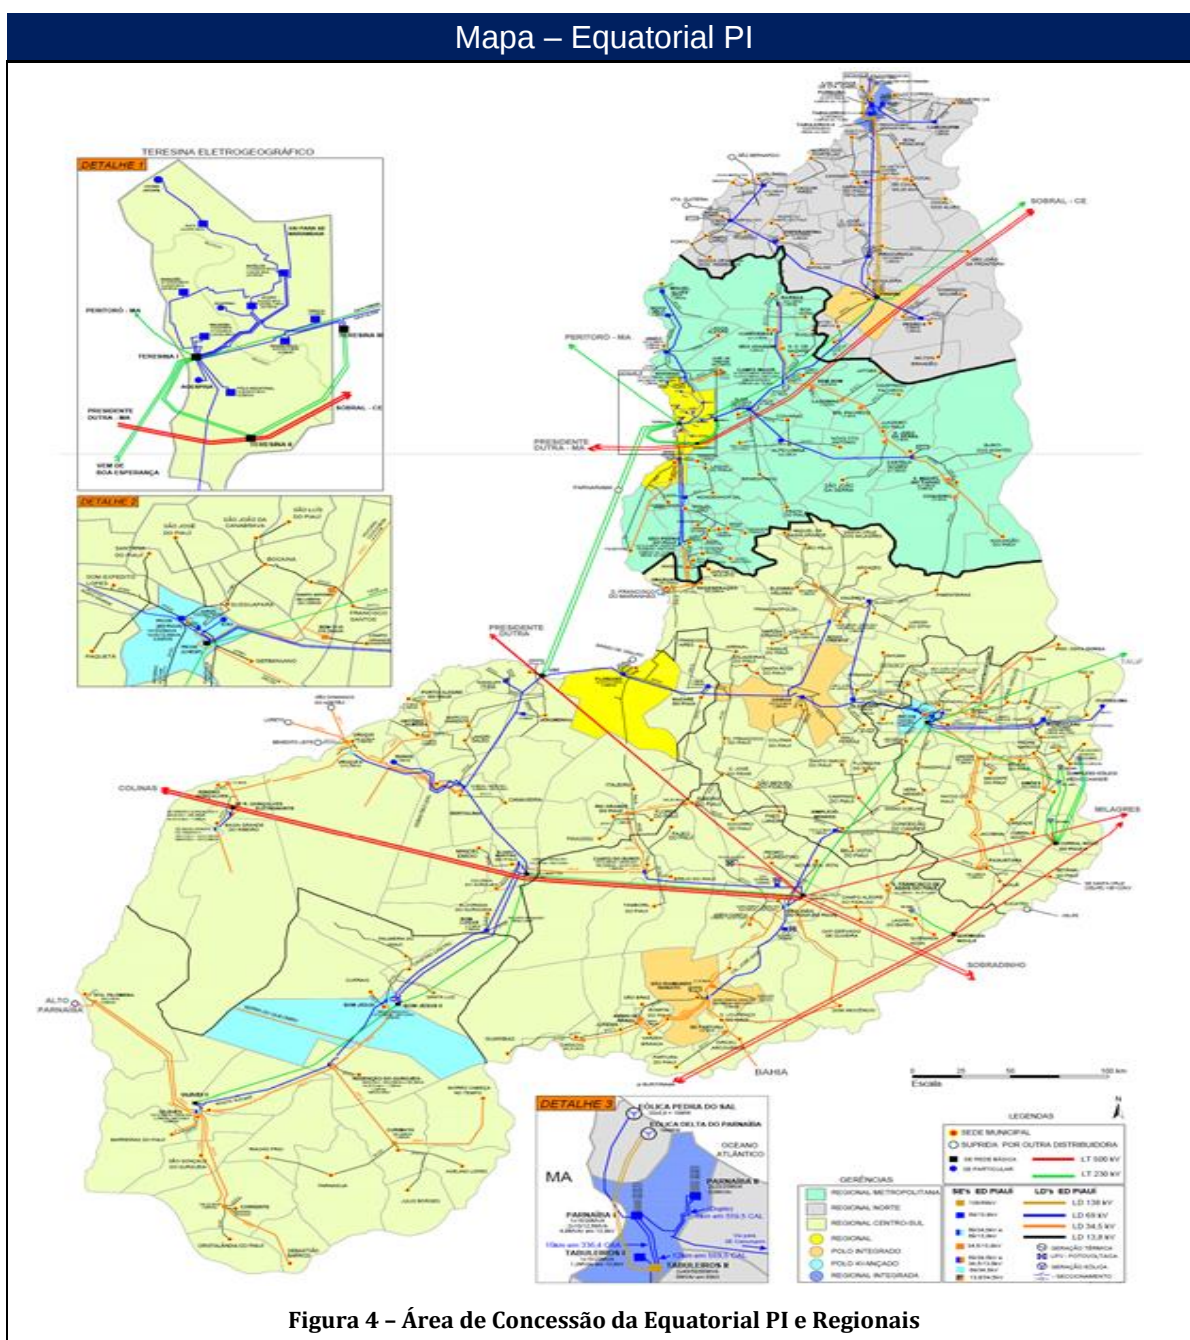

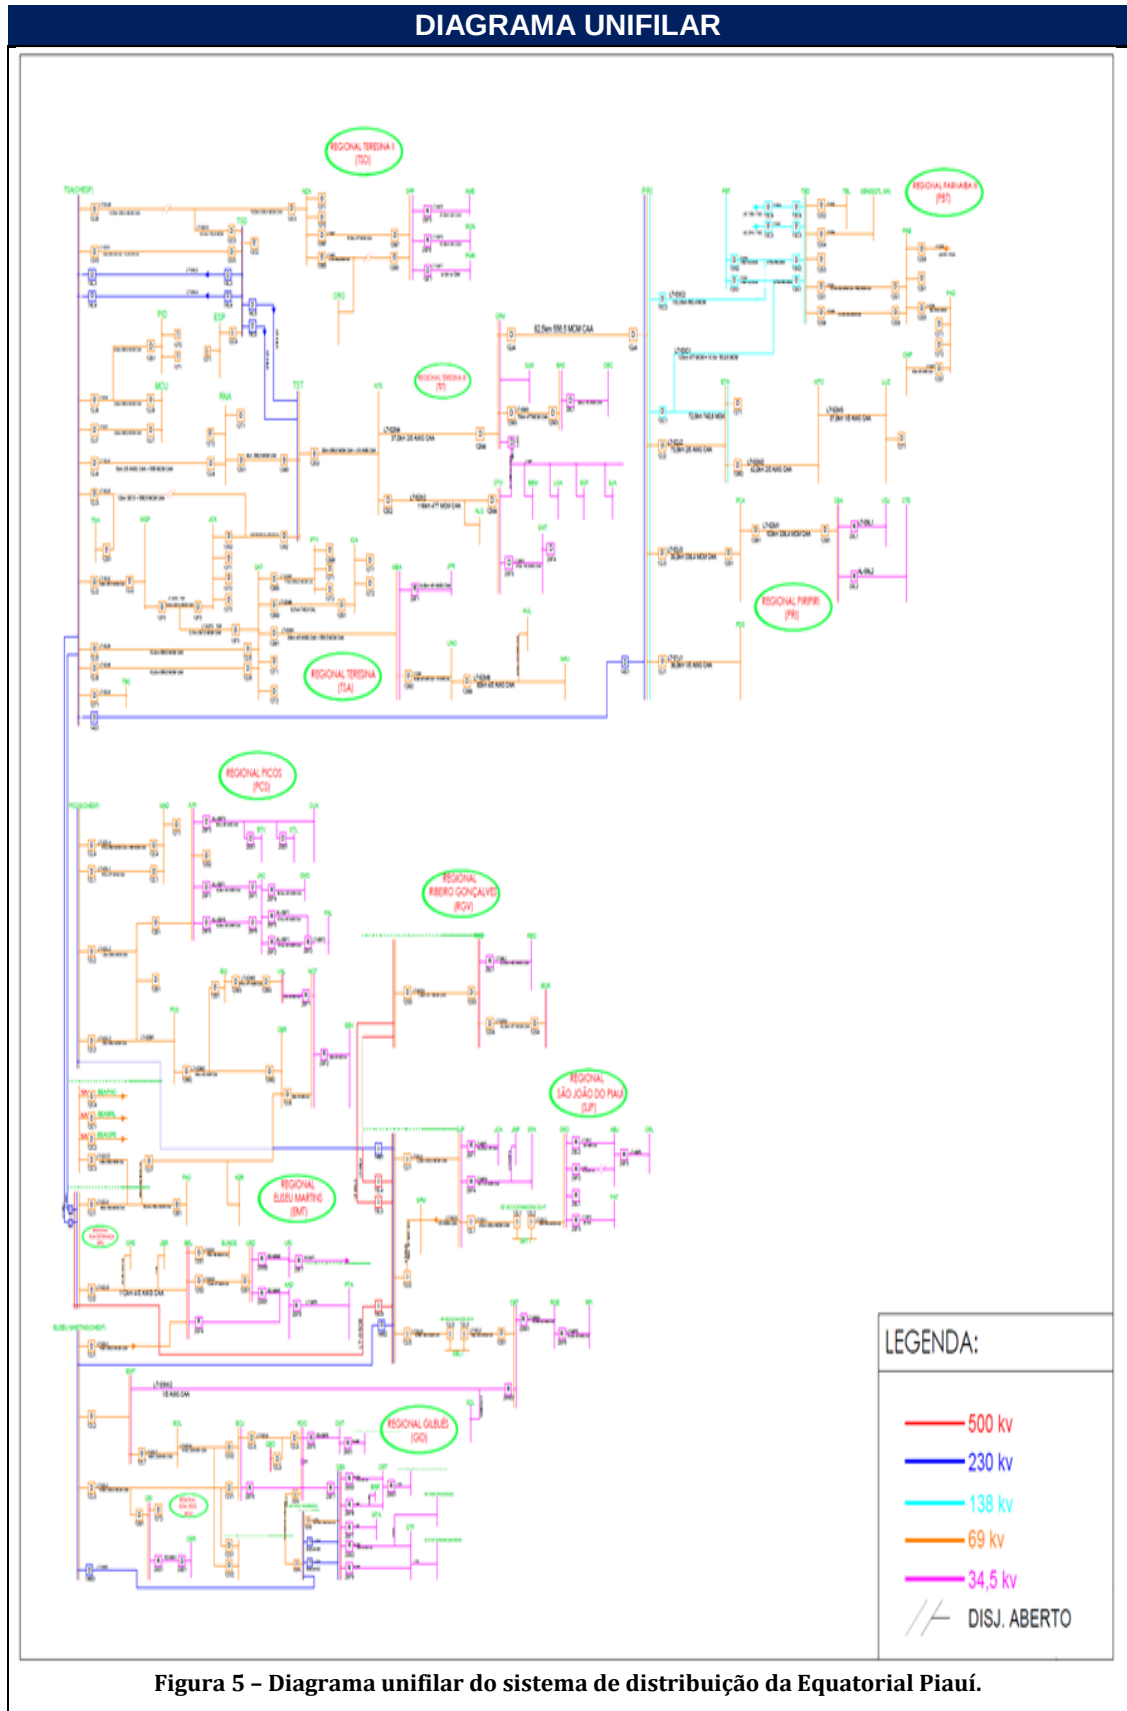

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA
ALG	ALTO LONGA
AME	AMARANTE
ATS	ALTOS
BAR	BARREIRAS
BAS	BARRAS
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
BIG	BURITI GRANDE
BOJ	BOM JESUS
BOL	BOM LUGAR
BRL	BERTOLINIA
BRR	BARRAGEM
CBA	CARAUBAS
CBC	CABECEIRAS
CBT	CANTO DO BURITI
CER	CERRADOS
CMT	CURIMATA
CPM	CAMPO MAIOR
CRI	CRISTINO CASTRO
CRO	CURRALINHOS
CRT	CORRENTE
DML	DEMERVAL LOBÃO
EBV	ELESBAO VELOSO
EMT	ELISEU MARTINS
ETA	ESPERANTINA
FAO	FLORIANO
FAT	FARTURA
GBS	GILBUES
GPE	GUADALUPE
JAC	JAICOS
JER	JERUMENHA
JUN	JUNCO
LUZ	LUZILANDIA
MTO	MATIAS OLIMPIO
NOT	NOVO ORIENTE
NZA	NAZÁRIA
NZR	NAZARE

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

OER	OEIRAS
PCA	PIRACURUCA
PDS	PEDRO SEGUNDO
PMR	PALMEIRAIS
PRI	PIRIPIRI
PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
QBO	QUILOMBO
RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
RGN	REGENERACAO
RPI	RIBEIRA DO PIAUI
SCL	SANTA CLARA
SJP	SAO JOAO DO PIAUI
SMO	SIMOES
SPM	SIMPLICIO MENDES
SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
STF	SANTA FILOMENA
STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
URD	URUCUI II
URI	URUCUI
VAL	VALENCA
VDJ	VOLTA DA JUREMA

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
ELO FUSIVEL DE 06 K	156
NÃO APLICADO	134
ELO FUSIVEL DE 10 K	117
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	114
CABO CONC. 10mm Al	113
ELO FUSIVEL DE 02 H	104
CONECTOR CUNHA TIPO II	101
ELO FUSIVEL DE 15 K	79
ELO FUSIVEL DE 03 H	76
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	74
ELO FUSIVEL DE 05 H	71
CABO MULTI. 16mm Al	67
ELO FUSIVEL DE 01 H	61
CONECTOR CUNHA TIPO I	57
ELO FUSIVEL DE 25 K	30
FIO DE RAMAL BITOLA 4 MM2.	30
CABO QUADRIplex 16mm Cu	25
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	23
CONECTOR CUNHA TIPO III	22
CABO CONCENTRICO COBRE 6 MM2	18
ELO FUSIVEL DE 12 K	17
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	16
ELO FUSIVEL DE 08 K	12
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ASC	10
CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm ² ,0,6/1kV,PR,NI	9
SELO DE SEGURANÇA	9
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	8
CABO,AL,MULT,1X10MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	7
Isolador de pino HI-TOP, 15 KV	7
ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	6
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	5
CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8"	5
CONECTOR CUNHA TIPO A	5
FITA ISOLANTE	5
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	5
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	5
CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	4
CONECTOR CUNHA TIPO C	4
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	4
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	3
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC	3
MEDIDOR MONOFÁSICO	3

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024

TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	3
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	2
CABO MULTI. 35mm Al	2
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	2
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	2
ELO DE LIGACAO GALV. DE 5/8"	2
ELO FUSIVEL TIPO K, 10 A	2
EMENDA, TERMOC, RETA, 15KV, 35MM ²	2
LUVA E. PREF. TOT. CABO 1/0 ACSR	2
TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	2
CABO CONC. 10mm Cu	1
ELO FUSIVEL DE 30 K	1
ELO FUSIVEL DE 5 EF	1
ELO FUSIVEL TIPO K, 100 A	1
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM ²	1
Isolador de pino MULTICORPO, 25 KV	1
ISOLADOR DISCO, 165 MM	1
LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0 ASC	1
LUVA EMENDA PREF. CABO 2/0 ASC	1
LUVA, EMENDA, COMP, CU 25MM ² , CU	1
PARAF, FENDA, 4,8x13mm, SOBERBA, P/MEDIDOR	1
PORCA OLHAL 16mm Al	1
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	1
POSTE CONC. ARM DT 600/11 MTS	1
POSTE CONC. ARMADO DT 9/300	1
POSTE CONC. ARMADO DT 11/300	1
SELO, SEG, POLIC, AMARELO, ARAME 26X150MM	1
TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV	1
TRANSF. TRIFASICO 30KVA 13.8KV	1
TRANSFORMADOR 10 KVA, 34,5 KV, 440/220 V	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 128 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 31 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos, como equipes de corte e perdas. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

Tabela 2 - Estrutura das equipes

OCORRÊNCIA ID	OC NUMERO	EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA	OCORRÊNCIA ID	OC NUMERO	EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
51585714	58218	SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51603206	75708	PI-NZR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51588277	60781	PI-PCA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51597520	70022	PI-SPP-E001N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51602959	75461	PI-SPM-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51603968	76470	PI-CBT-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51591674	64178	PI-CRT-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51593116	65620	PI-OER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51602209	74711	PI-SRO-C003M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51583749	56253	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586391	58895	PI-SPM-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584425	56929	PI-SRO-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51610644	83145	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51595935	68437	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51597925	70427	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51582861	55365	PI-PGA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595017	67519	PI-PRI-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51585510	58014	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595045	67547	PI-PMA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51593942	66446	PI-ETA-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51597473	69975	PI-AGB-D001M	SEED MONEY	SD_8H_2E_LEVE	51601484	73986	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51605614	78116	PI-CBT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586974	59478	PI-ETA-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51598899	71401	PI-SPP-F001M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO	51592565	65069	PI-CLG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51607177	79679	PI-SRO-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51596222	68724	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593726	66230	PI-BAS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51580582	53086	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51607153	79655	PI-LCO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592904	65408	PI-EMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593325	65829	PI-BAS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51587646	60150	PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51596197	68699	PI-CPM-E002T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51585865	58369	PI-JER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51584403	56907	PI-ATS-J001M	PI RAMAL	PR_8H_2E_PICKUPLEVE	51584081	56585	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51600818	73320	PI-SRO-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51584859	57363	PI-URI-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606422	78924	PI-CMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51594420	66922	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51601141	73643	PI-DAV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51597273	69775	PI-PCA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51604067	76569	PI-SRO-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51585801	58305	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51601910	74412	PI-EBV-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51584722	57226	PI-AME-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51594233	66735	PI-URI-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592670	65174	PI-DMV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51597682	70184	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584726	57230	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51593916	66420	PI-MAV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585395	57899	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51583708	56212	PI-SRO-F005M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO	51603930	76432	PI-CBT-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51602744	75246	PI-GBS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51599423	71925	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51605323	77825	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51601445	73947	PI-NZR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592203	64707	PI-EBV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51593591	66095	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51598210	70712	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51583617	56121	PI-AME-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593193	65697	PI-SRO-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51586741	59245	PI-OER-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51586735	59239	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592191	64695	PI-CMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595138	67640	PI-PRI-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51583394	55898	PI-CRT-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51587729	60233	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584250	56754	PI-NZR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51596808	69310	PI-EBV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51596046	68548	PI-THE-E017N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51594886	67388	PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51596503	69005	PI-SPP-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51605708	78210	PI-CLG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592897	65401	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51592418	64922	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51601202	73704	PI-NZR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606818	79320	PI-DAV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51593892	66396	PI-ETA-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51587374	59878	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51590997	63501	PI-ALG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51603351	75853	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51593291	65795	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51603345	75847	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51594528	67030	PI-PRI-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586783	59287	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51601299	73801	PI-CLG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51604349	76851	PI-CRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592960	65464	PI-IPi-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51594461	66963	PI-DAV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51593738	66242	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51605214	77716	PI-VAL-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51595255	67757	PI-SMG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606239	78741	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51592330	64834	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51586868	59372	PI-CRT-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51593629	66133	PI-PRI-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51606048	78550	PI-SJP-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51592217	64721	PI-AME-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606050	78552	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51593158	65662	PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51594806	67308	PI-PGA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585803	58307	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51587498	60002	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51585805	58309	PI-CLG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51588459	60963	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587661	60165	PI-SPP-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51587598	60102	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51602374	74876	PI-BRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587915	60419	PI-PCA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51590737	63241	PI-ETA-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51603434	75936	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51592874	65378	PI-CRT-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51587654	60158	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584792	57296	PI-DAV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587035	59539	PI-JER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584977	57481	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593846	66350	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583354	55858	PI-CRT-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51597985	70487	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51594856	67358	PI-PRI-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51602991	75493	PI-SPP-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51592065	64569	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51598233	70735	PI-BTA-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51594423	66925	PI-SPP-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51597521	70023	PI-PGA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587710	60214	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51597044	69546	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51598589	71091	PI-PRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51598133	70635	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51602218	74720	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51598131	70633	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51602772	75274	PI-MPA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51604816	77318	PI-SRO-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51590740	63244	PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51604199	76701	PI-BOJ-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51603057	75559	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51596576	69078	PI-THE-C003M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51591386	63890	PI-VAL-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51607569	80070	PI-SRO-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51597035	69537	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51597156	69658	PI-ETA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51582522	55026	PI-DMV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51595837	68339	PI-BTA-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51589721	62225	PI-THE-E017N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51586740	59244	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591996	64500	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51605129	77631	PI-VAL-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51587985	60489	PI-PRI-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51606339	78841	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51589095	61599	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51596810	69312	PI-PRI-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51592819	65323	PI-BRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51605601	78103	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51593090	65594	PI-OER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51586899	59403	PI-CBT-L001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51603009	75511	PI-OER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51586734	59238	PI-SJP-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586896	59400	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51596397	68899	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51591640	64144	PI-MTO-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51605417	77919	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51593841	66345	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587711	60215	PI-BAS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51594312	66814	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51605165	77667	PI-BOJ-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51591851	64355	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51604962	77464	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51585971	58475	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51598028	70530	PI-RGN-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51583134	55638	PI-DAV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606823	79325	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51593886	66390	PI-BTL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51594429	66931	PI-CRT-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51603372	75874	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51596768	69270	PI-NZA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584463	56967	PI-CBT-L001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51606604	79106	PI-SPM-L002M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51585486	57990	PI-CBT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606779	79281	PI-URI-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51594460	66962	PI-PCA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606770	79272	PI-CMT-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51604815	77317	PI-BGR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586501	59005	PI-URI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585275	57779	PI-SPM-L002M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51586752	59256	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591529	64033	PI-SRO-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51589370	61874	PI-ETA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51582840	55344	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51597914	70416	PI-DMV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51593249	65753	SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51587390	59894	PI-BTA-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51594499	67001	PI-ETA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51596783	69285	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584003	56507	PI-AGB-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51587582	60086	PI-PRI-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51587267	59771	PI-PCA-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51607780	80281	PI-CRT-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51594986	67488	PI-ETA-R001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51597920	70422	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591711	64215	PI-ETA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51596487	68989	PI-ETA-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51591845	64349	PI-ITU-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586114	58618	PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51601675	74177	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51595314	67816	PI-IPi-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51594578	67080	PI-PRI-D002M	SEED MONEY	SD_8H_2E_4X4
51606698	79200	PI-SJP-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51596407	68909	PI-ETA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51591695	64199	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51604413	76915	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51606289	78791	PI-CMT-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51598258	70760	PI-VZA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51605705	78207	PI-BOJ-F006M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO	51583291	55795	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51588279	60783	PI-ATS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586307	58811	PI-OER-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51599327	71829	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51587089	59593	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51596709	69211	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51605282	77784	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587349	59853	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51583322	55826	PI-CRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51588032	60536	PI-ETA-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51586532	59036	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587889	60393	PI-ETA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587946	60450	PI-PRI-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587920	60424	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51583223	55727	PI-JER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606700	79202	PI-CBT-L001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51602193	74695	SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51596903	69405	PI-NZR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586655	59159	PI-ETA-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51597906	70408	PI-DMV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51584440	56944	PI-FAO-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51587956	60460	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51596135	68637	PI-PDS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51598537	71039	PI-PRI-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51589074	61578	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51606499	79001	PI-IPi-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587547	60051	PI-PCA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587859	60363	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51592344	64848	PI-AGB-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51588382	60886	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51602932	75434	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51587451	59955	PI-CRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583531	56035	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51607678	80179	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591599	64103	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606549	79051	PI-EMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51601692	74194	PI-IPi-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51588038	60542	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51605209	77711	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51596570	69072	PI-SPP-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51586789	59293	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51607630	80131	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51603348	75850	PI-CBT-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51597481	69983	PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51584486	56990	PI-PGA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606944	79446	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586314	58818	THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51589061	61565	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51591641	64145	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51606615	79117	PI-SJP-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51602215	74717	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51590757	63261	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51602323	74825	PI-CBT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51597227	69729	PI-THE-L004M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51593943	66447	PI-SPP-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51587662	60166	PI-OER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51601854	74356	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51604467	76969	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51583852	56356	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595195	67697	PI-VAL-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51596728	69230	PI-PRI-R001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51603063	75565	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51584603	57107	PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51601031	73533	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51586113	58617	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51598918	71420	PI-ETA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51595940	68442	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587535	60039	PI-PDS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51585505	58009	PI-SRO-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51601210	73712	PI-CBT-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51586779	59283	PI-CBT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51605856	78358	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51582960	55464	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593587	66091	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591995	64499	PI-OER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51595185	67687	PI-VAL-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51605629	78131	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51607627	80128	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51593667	66171	PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51591533	64037	PI-EMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51601728	74230	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51592987	65491	PI-VAL-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51585312	57816	PI-ITU-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51597800	70302	PI-THE-E007N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51586026	58530	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51590964	63468	PI-SPM-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51589814	62318	THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51598678	71180	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591073	63577	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51601405	73907	PI-ITU-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583564	56068	PI-NZA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51590709	63213	PI-EBV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51595208	67710	PI-PRI-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51602025	74527	SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51595681	68183	PI-PRI-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586700	59204	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51604891	77393	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51593300	65804	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51591924	64428	PI-PDS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51601198	73700	PI-IPI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585626	58130	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51588600	61104	PI-SJP-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586159	58663	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51601228	73730	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51588736	61240	PI-NZR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595225	67727	PI-PCA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587987	60491	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51598510	71012	PI-SPP-E001N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51582886	55390	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51603977	76479	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51595802	68304	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51591519	64023	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51605061	77563	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51583676	56180	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51606811	79313	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51597190	69692	PI-SPP-E001N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51583894	56398	PI-CMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51603695	76197	PI-SPM-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591276	63780	PI-MAV-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51606569	79071	PI-FAO-F001M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO	51589091	61595	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592424	64928	PI-FCS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51585718	58222	PI-SPP-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51600905	73407	PI-IPI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587572	60076	PI-ETA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51584641	57145	PI-SJP-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583775	56279	PI-AME-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51597232	69734	PI-PRI-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592067	64571	PI-OER-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51600183	72685	PI-SRO-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51584514	57018	PI-PGA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51606159	78661	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586493	58997	PI-CBT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586393	58897	PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51597690	70192	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51589944	62448	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51604694	77196	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51593328	65832	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51604112	76614	PI-JER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51596258	68760	PI-PRI-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51595220	67722	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51591994	64498	PI-PMA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583125	55629	PI-MPA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51583778	56282	PI-SJP-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586601	59105	PI-ETA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51594383	66885	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51602249	74751	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51594495	66997	PI-IPJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585483	57987	PI-CRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51604779	77281	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51586855	59359	PI-ETA-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51591968	64472	PI-BAS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51606332	78834	PI-JER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592364	64868	PI-URI-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51593668	66172	PI-AGB-R001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51602047	74549	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51583681	56185	PI-ITU-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51589591	62095	PI-ETA-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51597046	69548	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51603720	76222	PI-VAL-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51598567	71069	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595102	67604	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51595614	68116	PI-EBV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51605541	78043	PI-OER-F004M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO	51584469	56973	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51587791	60295	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592812	65316	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51591531	64035	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51586337	58841	PI-PRI-E002T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593379	65883	PI-BAS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51586394	58898	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51585449	57953	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51594182	66684	PI-ETA-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51599984	72486	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51604276	76778	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51601413	73915	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51582712	55216	PI-AGB-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51603066	75568	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586790	59294	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51604977	77479	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51586943	59447	PI-ETA-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51596117	68619	PI-THE-E017N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51604061	76563	PI-IPJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51603617	76119	PI-IPJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584075	56579	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51598356	70858	PI-OER-F004M	PERDAS	RE_8H_2E_INSPECAO	51596517	69019	PI-SPP-E001N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51601685	74187	PI-PMA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583167	55671	PI-AGB-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51600359	72861	PI-ITU-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583896	56400	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51584114	56618	PI-CRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585397	57901	PI-BOJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51603006	75508	PI-ITU-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585454	57958	PI-EMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51604728	77230	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586945	59449	PI-ETA-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51591693	64197	PI-DMV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51594893	67395	PI-CMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51594500	67002	PI-BOC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51591604	64108	PI-ETA-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51602849	75351	PI-BRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51581642	54146	PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51603820	76322	PI-IPJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591410	63914	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51591266	63770	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586622	59126	PI-BTA-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51592832	65336	PI-CBT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51596707	69209	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51591382	63886	PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51606054	78556	PI-OER-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51602089	74591	PI-IPJ-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592373	64877	PI-CMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51594570	67072	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587829	60333	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51584912	57416	PI-BGR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592674	65178	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586689	59193	PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51587393	59897	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595690	68192	PI-CRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584048	56552	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51597028	69530	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587194	59698	PI-BTA-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51603729	76231	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51594871	67373	PI-CMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592864	65368	PI-VZA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51606841	79343	PI-VAL-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51592901	65405	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584239	56743	PI-DMV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51604272	76774	PI-CRL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586775	59279	PI-PRI-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595526	68028	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587319	59823	METM78	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51592337	64841	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51588157	60661	PI-AGB-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51602087	74589	PI-CLG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587380	59884	PI-URI-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51591187	63691	PI-BAS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51591906	64410	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51594120	66622	PI-PCA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583222	55726	PI-NZA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51600076	72578	PI-SJP-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583574	56078	PI-GBS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51591843	64347	PI-ETA-C002M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51583891	56395	PI-GBS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51601432	73934	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51583925	56429	PI-GBS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51584789	57293	PI-SJP-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584074	56578	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51603658	76160	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51584150	56654	PI-GBS-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51587584	60088	PI-JER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585049	57553	PI-EBV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51596981	69483	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51585241	57745	PI-EBV-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51583363	55867	PI-CRT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586600	59104	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51583678	56182	PI-CBT-L001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51586661	59165	PI-NZR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51595079	67581	PI-BAS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51586792	59296	PI-THE-C004M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51584459	56963	PI-JER-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51586867	59371	PI-NZA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51596498	69000	PI-BAS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51586984	59488	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51601237	73739	PI-SPM-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587033	59537	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51587282	59786	PI-VAL-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51587078	59582	PI-PDS-Y001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51588597	61101	PI-BAS-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51587544	60048	PI-ETA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51583840	56344	PI-IPi-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51587620	60124	PI-BTL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51602383	74885	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE	51587648	60152	PI-BTA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51602452	74954	PI-OER-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51588218	60722	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51585331	57835	PI-EMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591421	63925	PI-FCS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE
51597921	70423	PI-PRI-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51591439	63943	PI-PRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

51594060	66562	PI-MGL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51591930	64434	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE
51597123	69625	PI-VAL-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51592037	64541	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592677	65181	PI-BGR-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51592581	65085	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51584790	57294	PI-GBS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51592849	65353	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51596248	68750	PI-PRI-R001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE	51592861	65365	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51603934	76436	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51593537	66041	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51596477	68979	PI-NZA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51594505	67007	PI-PRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592842	65346	PI-OER-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE	51594984	67486	PI-PRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51591895	64399	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51595209	67711	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51586935	59439	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51595366	67868	PI-PDS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51607496	79997	PI-VAL-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51596332	68834	PI-ETA-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51591997	64501	PI-CMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51596708	69210	PI-PRI-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592251	64755	PI-FCS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_LEVE	51597213	69715	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51607206	79708	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51598674	71176	PI-PMS-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51597649	70151	NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)	51598915	71417	PI-SPP-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51606628	79130	PI-FAO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51602338	74840	PI-OER-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51593840	66344	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51602854	75356	PI-VAL-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51605174	77676	PI-CRI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51602992	75494	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51604412	76914	PI-BRD-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51603005	75507	PI-RDG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4
51606597	79099	PI-FAO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51604029	76531	PI-IPI-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51598835	71337	PI-VAL-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51604175	76677	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51603347	75849	PI-ABU-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51604197	76699	PI-CRT-C001M	EQUIPE DE CORTE	CR_8H_2E_LEVE
51587543	60047	PI-PRI-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51605018	77520	PI-EMT-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51588263	60767	PI-PCA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51605872	78374	PI-CLG-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593702	66206	PI-VAL-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51606203	78705	SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
51607256	79757	PI-FAO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51606362	78864	PI-OER-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4
51588080	60584	PI-SPM-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4	51607311	79812	PI-VAL-L001M	LN LEVE	LN_8H_2E_LEVE
51608831	81332	PI-SRO-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51592166	64670	PI-RGN-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51588475	60979	PI-SPP-E001N	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51587102	240843	PI-MPA-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51592145	64649	PI-JAC-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_4X4	51583845	56349	PI-CAF-E001M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_3E_4X4
51593156	65660	PI-BOJ-E001T	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_16H_6E_4X4	51584671	57175	PI-BOJ-E002M	ATENDIMENTO EMERGENCIAL	AE_8H_2E_LEVE

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas

9 de fev. de 2024 14:46:48
32° NE
Altitude:392.6m
Velocidade:0.5km/h
Número do índice: 70

9 de fev. de 2024 14:46:54
172° S
Altitude:391.8m
Velocidade:0.3km/h
Número do índice: 71

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas e com regiões de atoleiro, o que dificultou a chegada das equipes ao local que dificultou a chegada das equipes ao local.

117° SE
Altitude:458.0m
Velocidade:0.7km/h
Equatorial Piauí
#GBS041
Número do índice: 284
9 de fev. de 2024 16:45:01

106° E
Altitude:445.0m
Velocidade:3.0km/h
Equatorial Piauí
#GBS041
Número do índice: 286
9 de fev. de 2024 16:49:03

283° W
Altitude:444.0m
Velocidade:0.3km/h
Equatorial Piauí
#GBS041
Número do índice: 285
9 de fev. de 2024 16:49:01

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do evento, as chuvas intensas deixaram ruas alagadas e causaram interrupções para grandes blocos de clientes.



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do evento, as chuvas intensas deixaram ruas alagadas e causaram interrupções para grandes blocos de clientes.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Fotos – Chuvas Intensas causaram alagamento em varios locais, por este motivo as equipes tiveram dificuldades no deslocamento até os locais de defeito, sendo necessario o deslocamento em canoa.




Fotos – Chuvas Intensas causaram alagamento em varios locais, por este motivo as equipes tiveram dificuldades no deslocamento até os locais de defeito, sendo necessario o deslocamento em canoa.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024




Fotos – Chuvas Intensas causaram alagamento em varios locais, por este motivo as equipes tiveram dificuldades no deslocamento até os locais de defeito, sendo necessario o deslocamento em canoa.

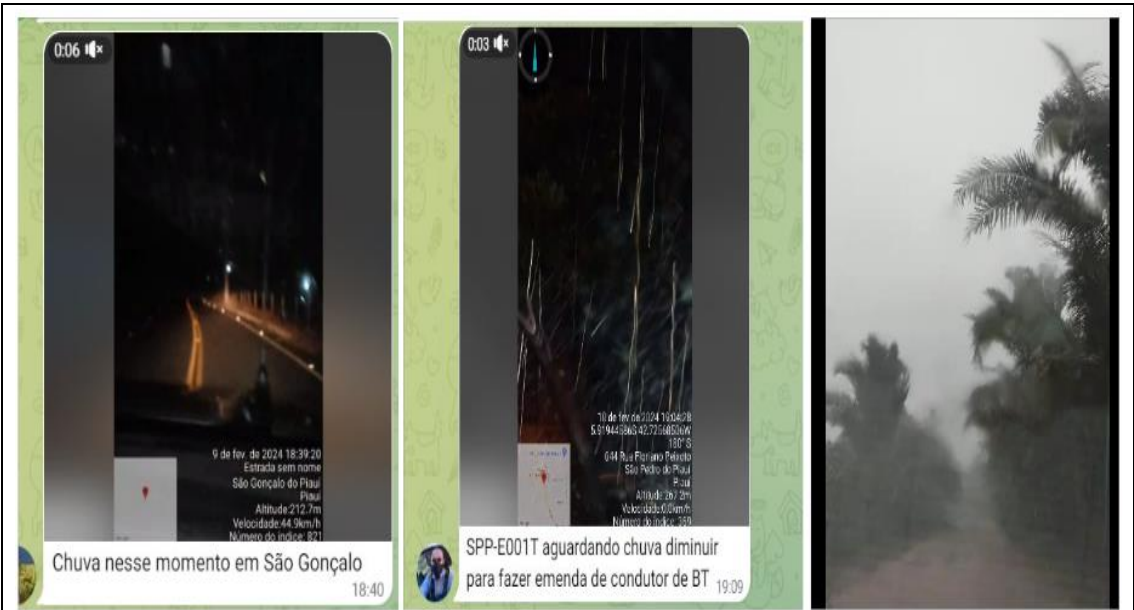

Fotos – Fortes chuvas causaram transtornos em varios locais, durante o periodo ocorreram varias interrupções causadas por ventanias e descargas atmosféricas.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024

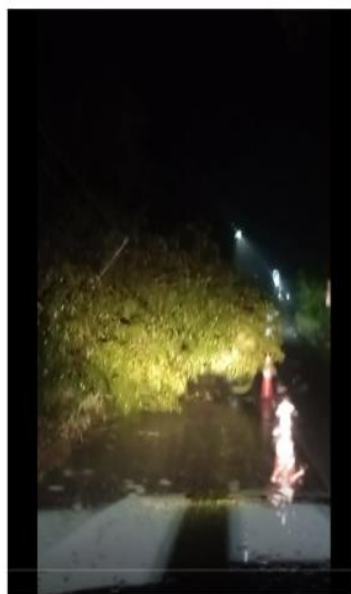

Fotos – Árvore na rede – Devido aos fortes ventos, uma árvore de grande porte caiu sobre a rede, causando interrupção coletiva.



Fotos – Chuvas intensas atingiram a região ocasionando interrupção em vários locais.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias	
PIAUI 224 municípios do Piauí estão em alerta para chuvas intensas nas próximas 24 horas O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até este domingo (11). Renato Mota sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 20:38 3 min de leitura  © Cleilton Silva FALE COM A GENTE! (84) 99411-9438 R10 RIODOC 'O Caso Consolação' — 43 Anos do Mistério e o 'F' +lidas/dia Família procura por pai desaparecido em São Paulo Agente Civiliza: 'Sangrar ao atingir sua condição médica em Roraima' Murderio preserva o assassinato de 20 anos do Crime de	https://r10piaui.com/noticias/noticias/piaui/224-municipios-do-piaui-estao-em-alerta-para-chuvas-intensas-nas-proximas-24-horas-11792.html
10/02/24, 12:00 Paulistana e Teresina registram os dois maiores volumes de chuva do Piauí nas últimas 24 horas FACEBOOK TWITTER WHATSAPP Imprimir Ouvir: Paulistana e Teresina 0:00 ouvir Rio Quente e Hot Park. Descontos Hot Park Rio Quente. Abre  Foto: Renato Andrade/Cidadeverde.com	https://cidadeverde.com/noticias/407708/paulistana-e-teresina-registram-os-dois-maiores-volumes-de-chuva-do-piaui-nas-ultimas-24-horas
11/02/24, 16:01 Piauí permanece com alerta de chuvas intensas para todos os municípios; confira FACEBOOK TWITTER WHATSAPP Imprimir Ouvir: Piauí permanece com alerta de chuvas intensas 0:00 ouvir produtos naturais. produtos que você precisa. com desconto. 3x3  Foto: Renato Andrade/Cidadeverde.com	https://cidadeverde.com/noticias/407746/piaui-permanece-com-alerta-de-chuvas-intensas-para-todos-os-municipios-confira

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

09/02/24, 12:04 Período de Carnaval poderá ser marcado por muita chuva na região de Picos Facebook Twitter WhatsApp Imprimir Ouvir: Período de Carnaval poderá ser marcado por mu 0:00 ouvir + 400% de engajamento com seus conteúdos inbound SABIA COMO? Foto: Arquivo - Cidadeverde compicos 	https://cidadeverde.com/noticias/407667/periodo-de-carnaval-podera-ser-marcado-por-muita-chuva-na-regiao-de-picos
Confira a lista - 09/02/2024 10:23 ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 09/02/2024 11:03 SEMARH-PI emite alerta de chuva para vários municípios piauienses A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (SEMARH-PI) emitiu um alerta amarelo de situação crítica para 68 municípios do Piauí, destacando o risco potencial de chuvas intensas. Este alerta, ativo até as 10h de sexta-feira (09/02), prevê a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h	https://180graus.com/noticias/semarh-emite-alerta-de-chuva-para-varios-municipios-piauienses/
ÚLTIMAS  09/02/24, 11:13 INMET emite alerta de chuvas para todo o Piauí até domingo (11) Facebook Twitter WhatsApp Imprimir	https://cidadeverde.com/noticias/407653/inmet-emite-alerta-de-chuvas-para-todo-o-piaui-ate-domingo-11
Inmet alerta sobre perigo para chuvas intensas em Campo Maior e mais 21 municípios da região Facebook Twitter WhatsApp Telegram Alto contraste 	https://www.campomaioremfoco.com.br/noticia/24165-inmet-alerta-sobre-perigo-para-chuvas-intensas-em-campo-maior-e-mais-21-municipios-da-regiao

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí



Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
09 a 11 de fevereiro de 2024

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Março, 2024

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024

Sumário


1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
1.3.1	Satélite	3
1.3.2	Descargas Atmosféricas	7
1.3.3	Chuva	13
1.3.4	Rajadas de Vento	19
2	Classificação COBRADE	24
2.1	Resumo do Evento	24
3	Referências	26
4	Anexos	27

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.

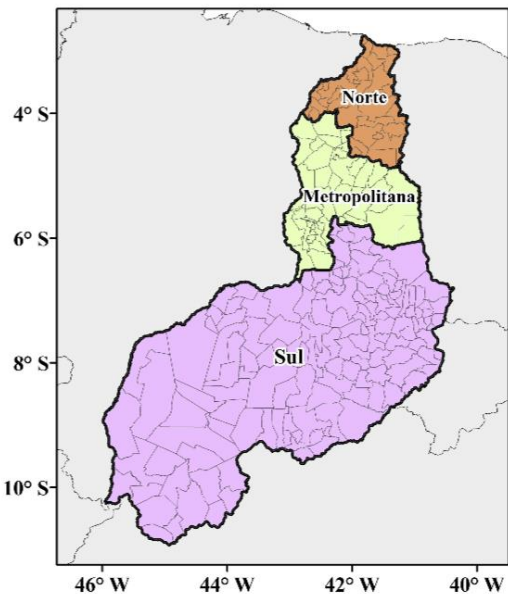

1.2 Descrição do Evento

Durante o período de 09 a 11 de fevereiro de 2024, a maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Nesse período houve registrado de chuvas intensas, fortes vendavais e tempestade de raios no estado do Piauí.

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 4 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 09 a 11 de fevereiro de 2024. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.


Ao longo de todo o dia 09 de fevereiro (Figura 2) houve a predominância de núcleos convectivos profundos sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Esses nuvens estão relacionadas a tempestades, atuando em todas as regionais ao longo do dia. As tempestades estão associadas a chuvas intensas, fortes rajadas de vento e alta densidade de raios.

Entre a madrugada e a manhã do dia 10 de fevereiro (Figura 3), houve predomínio de nuvens rasas sobre o estado, mas com núcleos de tempestade ocorrendo de forma isolada. A partir da tarde, nuvens de tempestade se formaram sobre todas as regionais da Equatorial-PI, principalmente sobre a Metropolitana e Norte. Esse tipo de nebulosidade tem potencial para causar tempo severo.

Entre a madrugada e a manhã do dia 11 de fevereiro (Figura 4), ainda havia a presença de núcleos convectivos profundos sobre a área de concessão da Equatorial-PI, permanecendo as condições de tempo severo. Durante a tarde, a nebulosidade mais intensa perde força, mas ainda segue com condições instáveis com possibilidade de chuvas moderadas, rajadas de vento moderadas e baixa densidade de raios.


RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 09 de fevereiro.

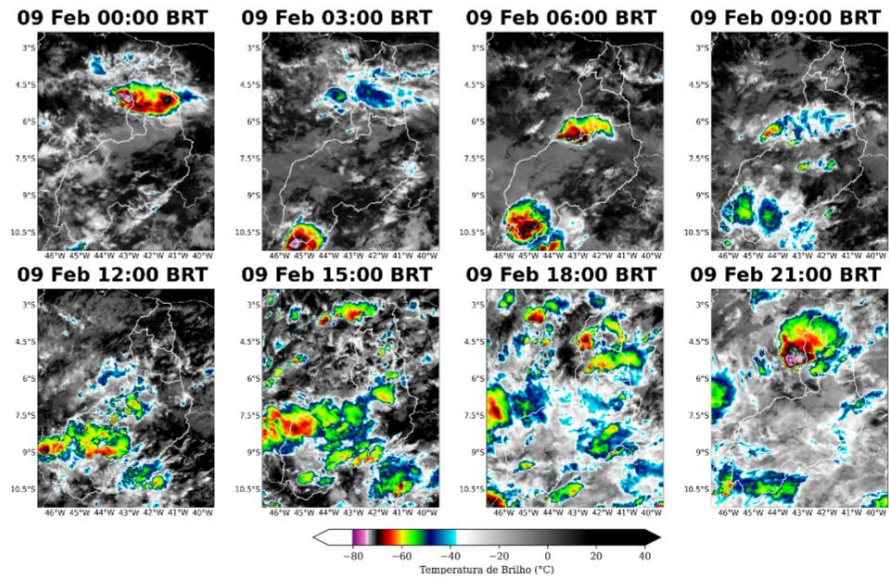


RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 10 de fevereiro.

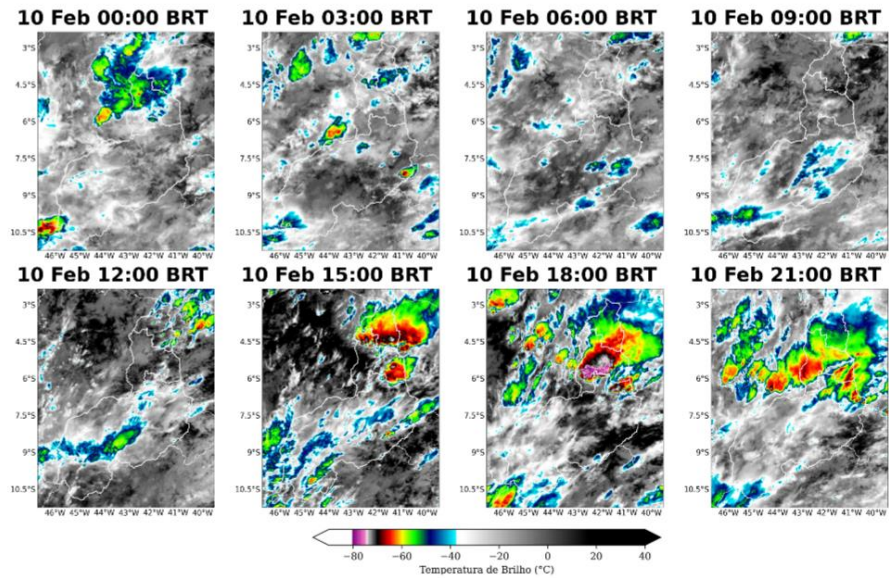

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024

Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 11 de fevereiro.

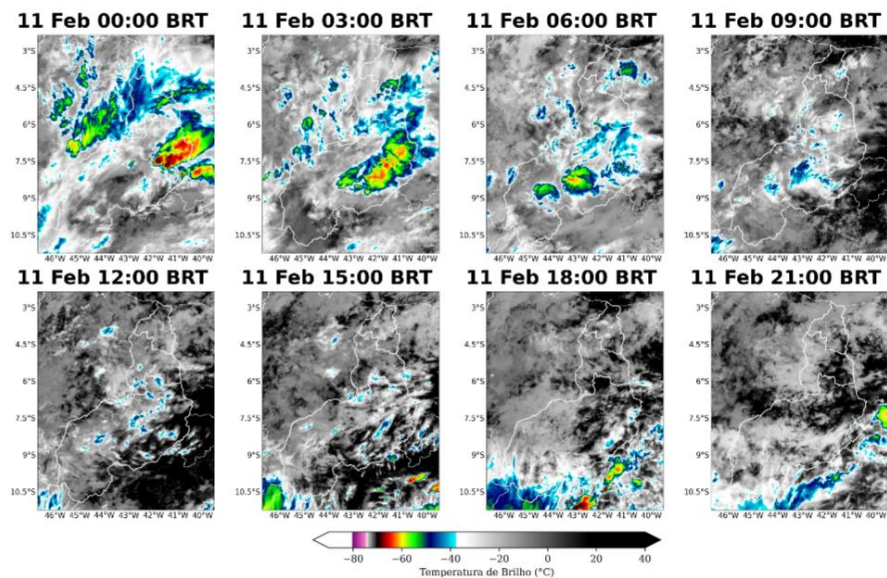

Sede ClimaTempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 09 de fevereiro (Figura 5) foi registrada uma alta densidade de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI.

No dia 10 de fevereiro (Figura 6) foi registrada uma alta densidade de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI.

No dia 11 de fevereiro (Figuras 7) a quantidade de raios diminuiu significativamente em todo o estado do Piauí, concentrando-se apenas na regional Sul.

Analisando o evento do período de 09 a 11 de fevereiro de 2024 (Figura 8) como um todo, ressalta-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre toda a área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 5: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 09 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

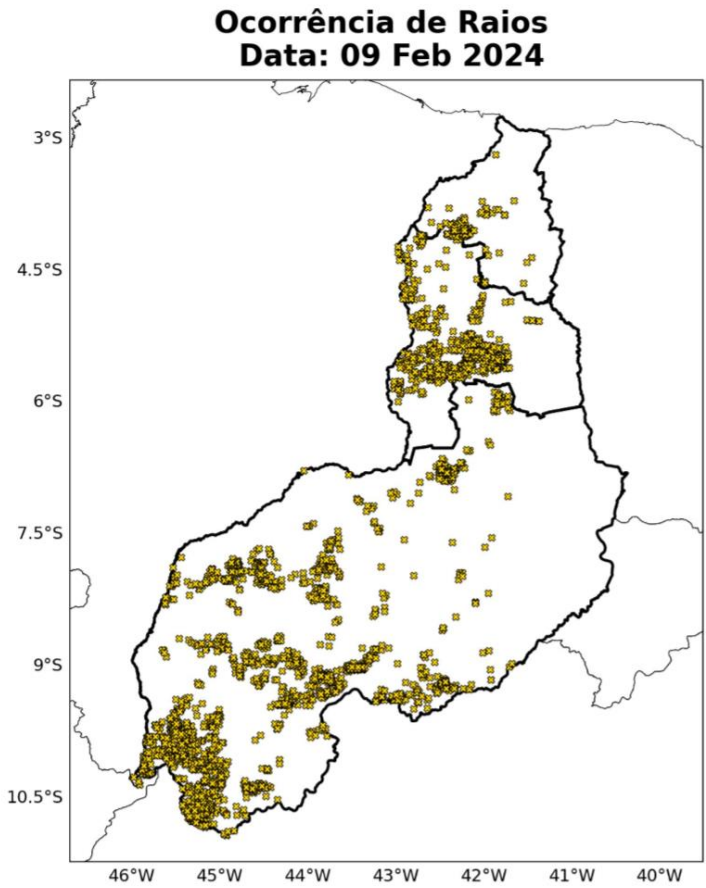


Figura 6: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 10 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.



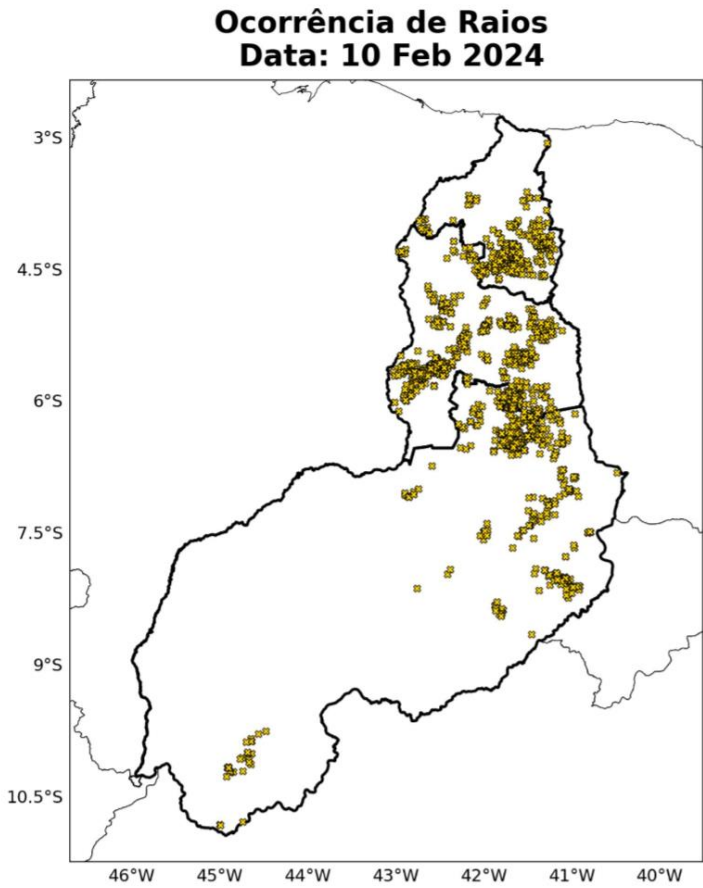


Figura 7: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 11 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

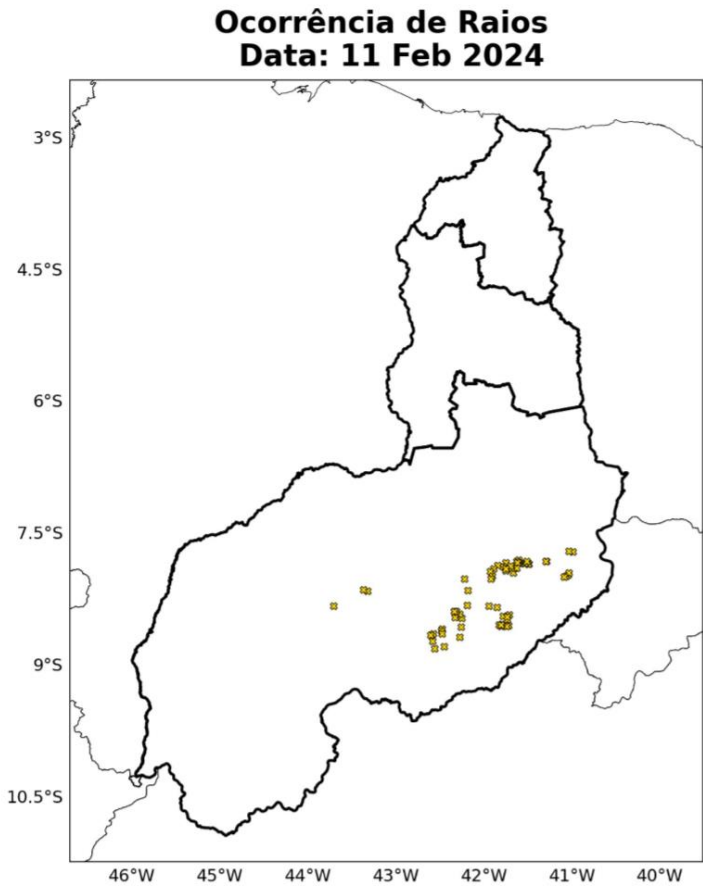

Sede Clímatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Figura 8: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 09 a 11 de fevereiro de 2024 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

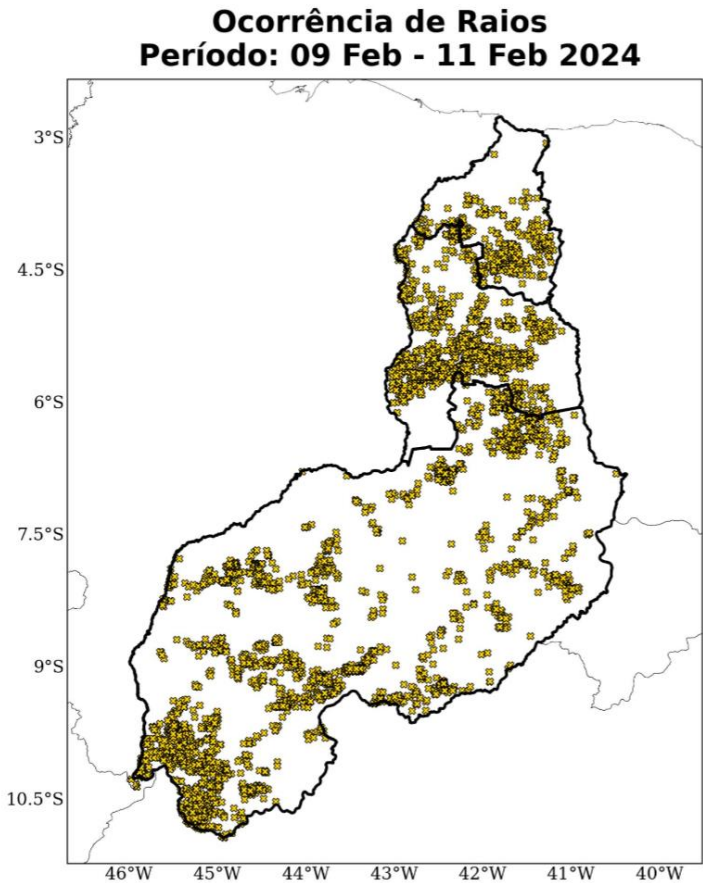

A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada regional. A regional Sul foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo 4.151 incidências.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Tabela 1: Total de raios no período de 09 a 11 de fevereiro de 2024 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

Regional	Total de Raios
Sul	4151
Metropolitana	2210
Norte	642

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 9 a 11) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 09 de fevereiro (Figura 9) houve registro de chuva extrema na regional Sul. Além disso, ocorreram chuvas fortes nas regionais Metropolitana e Norte.

No dia 10 de fevereiro (Figura 10) houve registro de chuva extrema em todas as regionais da Equatorial-PI.

No dia 11 de fevereiro (Figura 11) houve registro de chuva forte na regional Sul. Nas demais áreas, apenas chuveiro foi observado.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 09 a 11 de fevereiro de 2024 (Figura 12) ficaram concentrados na Regional Sul, com volumes superiores a 120 mm.

Figura 9: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 09 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

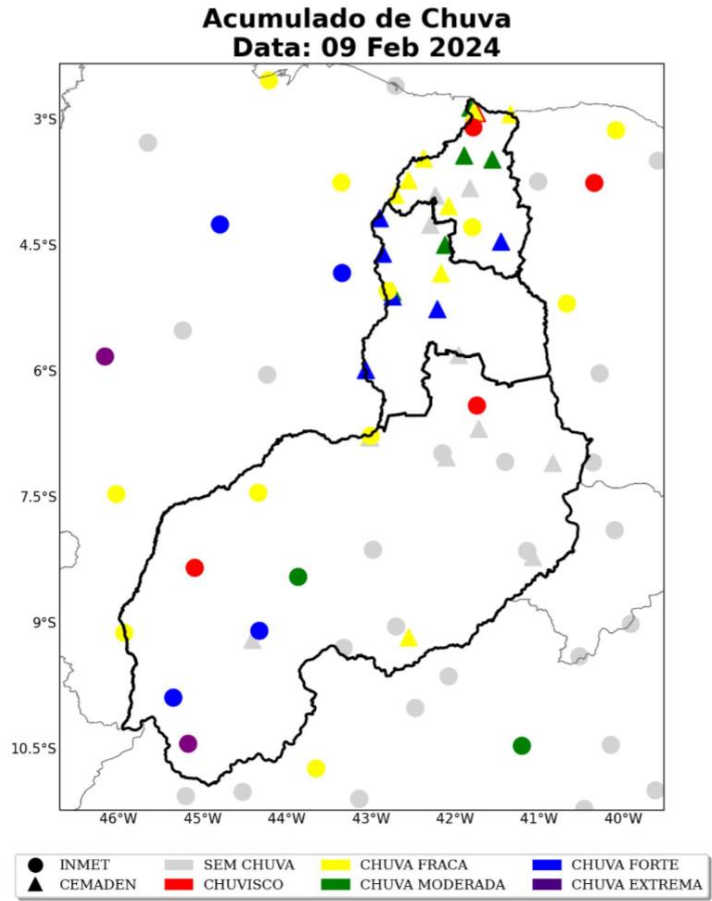


Figura 10: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 10 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

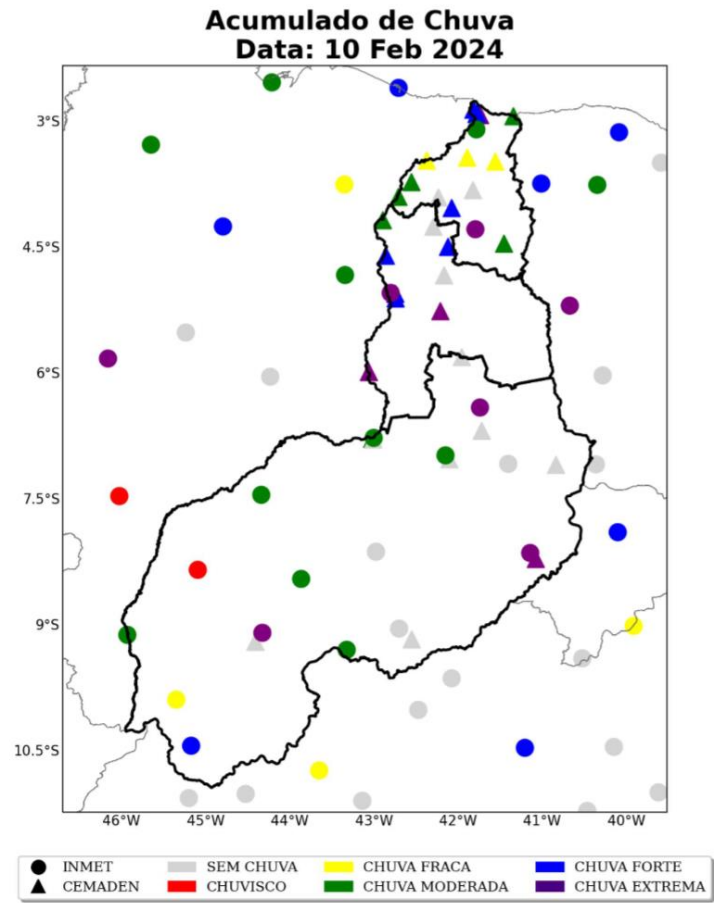


Figura 11: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 11 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.


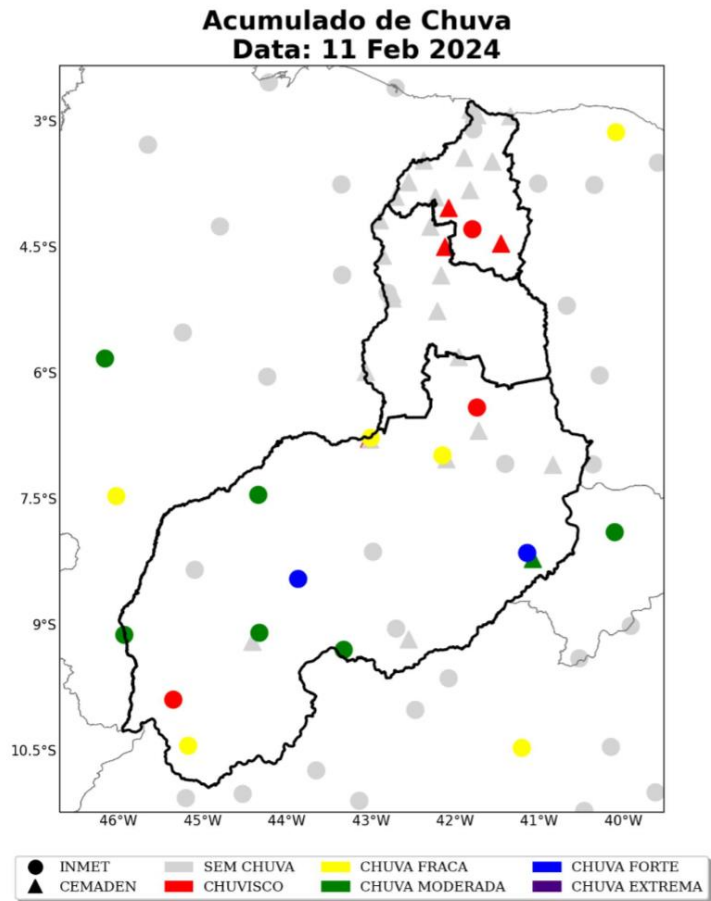


Figura 12: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 09 a 11 de fevereiro de 2024), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

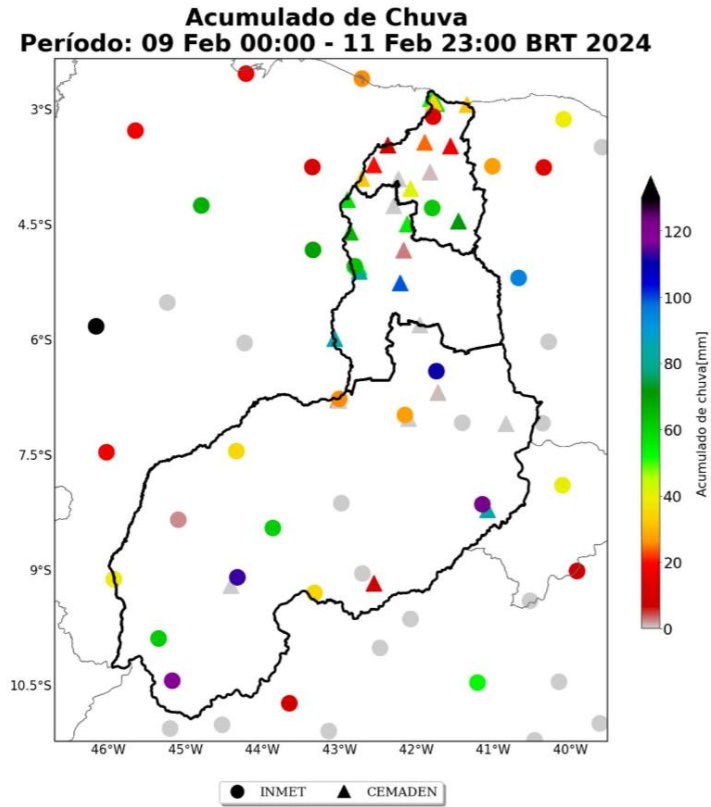

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 09 a 11 de fevereiro de 2024 sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 122 mm no município de Paulistana, localizado na regional Sul.

1.3.4 Rajadas de Vento

As Figuras 13 a 15 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 09 a 11 de fevereiro de 2024, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 09 de fevereiro (Figura 13) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram os limiares entre brisa forte e vento fresco na área de concessão da Equatorial-PI.

No dia 10 de fevereiro (Figura 14) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram o limiar de ventania na regional Sul. Nas demais áreas, o máximo observado foi de vento fresco.

No dia 11 de fevereiro (Figura 15) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram o limiar de vento forte na regional Sul. Nas demais áreas, não houve rajadas significativas.

Figura 13: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 09 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

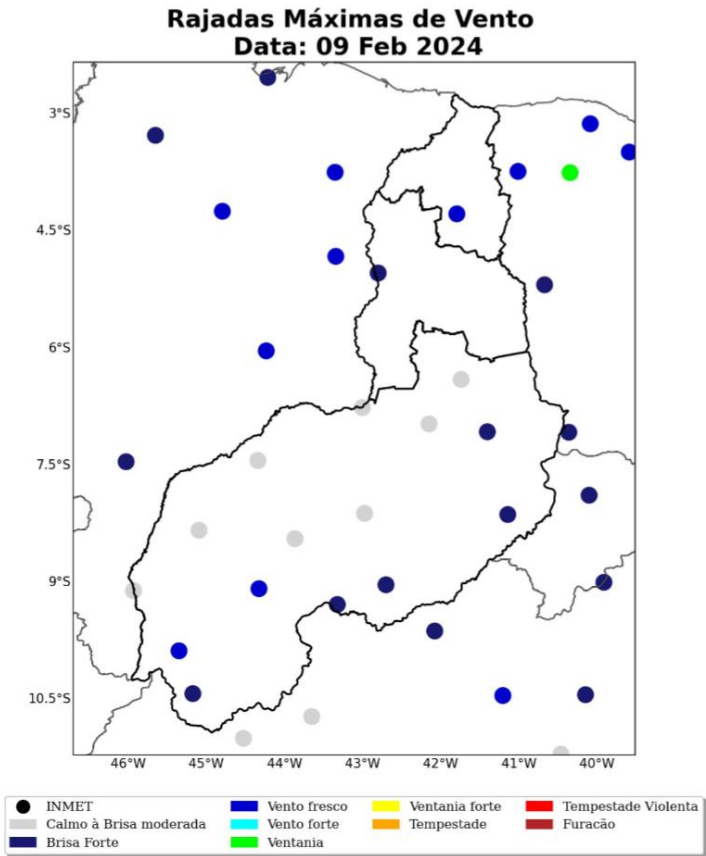


Figura 14: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 10 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.


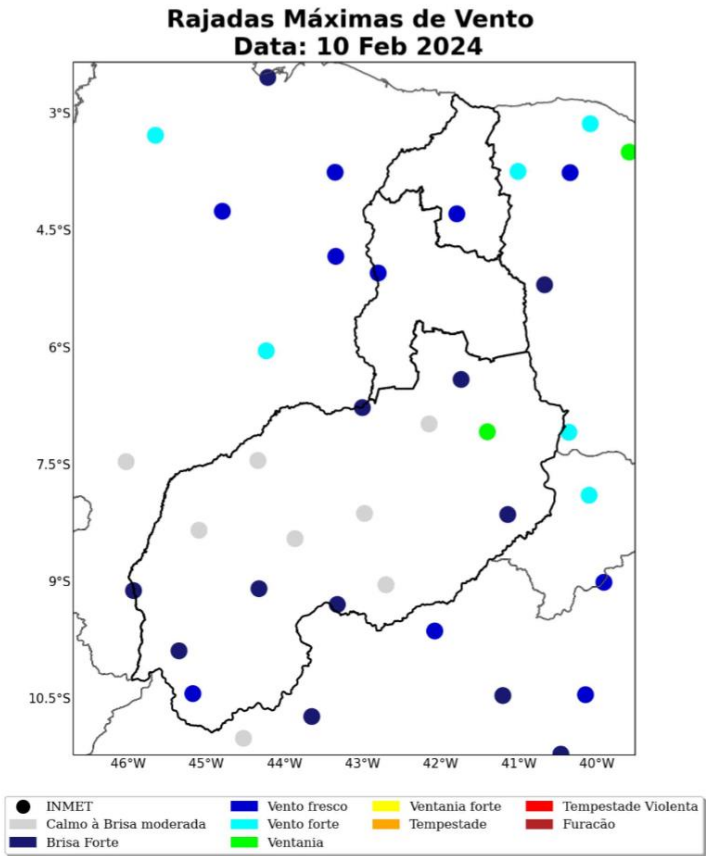


Figura 15: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 11 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

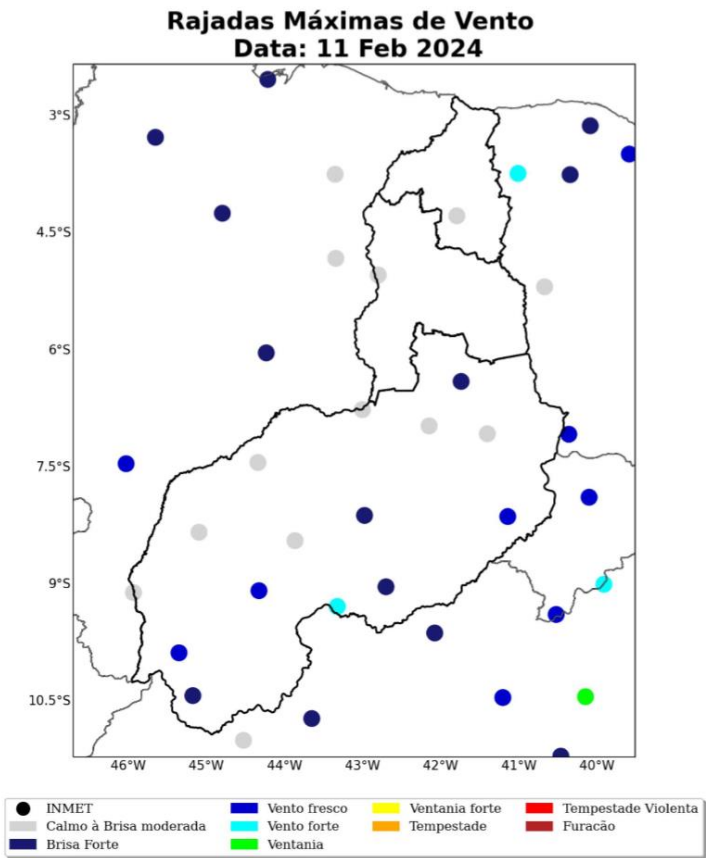

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 63 km/h no município de Picos, localizado na regional Sul.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 09 a 11 de fevereiro de 2024 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI. Fonte: INMET.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
PICOS	Picos	Sul	63	10/02/2024 21
CARACOL	Caracol	Sul	55	11/02/2024 11
BOM JESUS DO PIAUI	Bom Jesus	Sul	46	09/02/2024 11
PAULISTANA	Paulistana	Sul	46	11/02/2024 00
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	45	09/02/2024 14
TERESINA	Teresina	Metropolitana	45	10/02/2024 15
GILBUES	Gilbues	Sul	42	11/02/2024 07
CORRENTE	Corrente	Sul	40	10/02/2024 15
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	36	11/02/2024 01
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	36	11/02/2024 03
FLORIANO	Floriano	Sul	31	10/02/2024 20
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	31	10/02/2024 21
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	27	10/02/2024 12
URUCUI	Uruçui	Sul	26	09/02/2024 10
OEIRAS	Oeiras	Sul	26	11/02/2024 13
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	22	11/02/2024 12

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

2 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

2.1 Resumo do Evento

Durante o período de 09 a 11 de fevereiro de 2024, a maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Nesse período houve registrado de chuvas intensas, fortes vendavais e tempestade de raios no estado do Piauí.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Paulistana, localizado na regional Sul, totalizando 122 mm. Isso corresponde a aproximadamente 76% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de fevereiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores de 63 km/h no município de Picos, localizado na regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como ventania, os quais estão associados a quebrar galhos de árvores.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo na área de concessão da Equatorial-PI. O máximo registrado foi de 4.151 ocorrências de raios nuvem-solo na regional Sul. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e vendavais durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	A maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios na área de concessão da Equatorial-PI
Código COBRADE	1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
Hora de início	09/02/2024 - 00:00
Hora do término	11/02/2024 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

3 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br/>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDÁ, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.

4 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 - 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 - 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 - 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 - 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 - 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 - 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 - 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 - 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 - 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 - 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 - 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia



Pedro Regoto
Meteorologista
CREA 2018107258

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO	REGIONAL
51585714	CRT	TF	1267422	58218	09/02/2024 13:46	12/02/2024 15:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	221,91	3	73,63	0,27	0,08	73,98	CRT01C1	Corrente	SUL
51588277	PCA	TF	1247431	60781	09/02/2024 19:51	12/02/2024 13:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	261,05	4	63,83	0,82	0,62	65,27	PCA01C2	Piracuruca	NORTE
51602959	SPM	CR		75461	11/02/2024 10:46	13/02/2024 22:14	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	2,48	1	1,82	0,38	57,27	59,47	SPM01C5	São Miguel do Fidalgo	SUL
51591674	GBS	TF	1270388	64178	10/02/2024 08:01	12/02/2024 16:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	903,47	16	55,73	0,73	0	56,47	GBS09F8	Corrente	SUL
51602209	FAT	CR		74711	11/02/2024 09:16	13/02/2024 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,07	1	46,93	2,15	0,68	49,77	FAT01C1	Fartura do Piauí	SUL
51586391	RPI	CR		58895	09/02/2024 15:38	11/02/2024 16:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,03	1	48,53	0,07	0,2	48,8	RPI01C2	Socorro do Piauí	SUL
51610644	CRO	TF	1054720	83145	10/02/2024 20:12	12/02/2024 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	4234,7	93	43,15	2,3	0,08	45,53	CRO01L2	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51597925	CRO	AL	1378734	70427	10/02/2024 20:12	12/02/2024 17:39	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	14628,79	1967	3,82	28,98	12,65	45,45	CRO01L2	Curralinhos	METROPOLIT
51595017	PCA	TF	1250291	67519	10/02/2024 15:20	12/02/2024 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	590,36	13	40,27	0,68	4,47	45,42	PCA01C4	Piracuruca	NORTE
51595045	JAC	TF	1313889	67547	10/02/2024 15:22	12/02/2024 12:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	225,63	5	16,48	1,38	27,27	45,13	JAC09F5	Jaicós	SUL
51597473	CRO	CR		69975	10/02/2024 19:14	12/02/2024 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,82	1	42,9	0,17	0,58	43,65	CRO01L1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51605614	SCL	CR		78116	11/02/2024 16:37	13/02/2024 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,7	1	39,32	0,87	0,65	40,83	SCL01C1	Canto do Buriti	SUL
51598899	NZA	CR		71401	10/02/2024 22:53	12/02/2024 11:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,53	1	33,45	3,22	0,18	36,85	NZA01Z4	Nazária	METROPOLIT
51607177	SRO	CR		79679	11/02/2024 20:10	13/02/2024 08:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,5	1	35,45	0,1	0,57	36,12	SRO01C2	São Raimundo Nonato	SUL
51593726	BAS	TF	1074797	66230	10/02/2024 10:02	11/02/2024 21:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	139,81	4	0,05	32,92	2	34,97	BAS01C3	Barras	METROPOLIT
51607153	PAD	TF	1376543	79655	10/02/2024 14:34	12/02/2024 00:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2935,04	87	29,6	4,15	0	33,75	PAD01P7	Luís Correia	NORTE
51593325	BAS	TF	1074620	65829	10/02/2024 09:45	11/02/2024 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	337,71	11	26,08	3,15	1,48	30,72	BAS01C3	Barras	METROPOLIT
51596197	CPM	TF	1261848	68699	10/02/2024 16:52	11/02/2024 23:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	245,57	8	29,45	0,3	0,95	30,7	CPM01C4	Boqueirão do Piauí	METROPOLIT
51584403	ATS	TF	1406133	56907	09/02/2024 10:16	10/02/2024 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	60,13	2	0,03	0,73	29,28	30,05	ATS01C3	Coivaras	METROPOLIT
51600818	BRR	TF	1276942	73320	11/02/2024 05:52	12/02/2024 10:01	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	28,16	1	1,05	0,38	26,72	28,15	BRR01C1	São Raimundo Nonato	SUL
51606422	CMT	TF	1267267	78924	11/02/2024 08:08	12/02/2024 11:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	111,27	4	0,1	0,1	27,63	27,83	CMT09S1	Curimatá	SUL
51601141	SRO	CR		73643	11/02/2024 07:00	12/02/2024 10:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	24,98	2,17	0,47	27,62	SRO09F3	São Lourenço do Piauí	SUL
51604067	SRO	CR		76569	11/02/2024 13:13	12/02/2024 16:50	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,15	1	0,05	0,1	27,47	27,62	SRO01C2	Bonfim do Piauí	SUL
51601910	EBV	CR		74412	11/02/2024 08:39	12/02/2024 11:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,13	1	26,73	0,1	0,4	27,23	EBV01C1	Elesbão Veloso	SUL
51594233	BGR	CR		66735	10/02/2024 13:37	11/02/2024 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	25,82	0,3	0,18	26,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro	SUL
51597682	CRO	TF	1070389	70184	10/02/2024 18:26	11/02/2024 20:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2496,47	95	24,17	2,12	0	26,28	CRO01L1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51593916	NVL	TF	1054856	66420	10/02/2024 12:45	11/02/2024 14:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1408,15	55	0,03	1,08	24,5	25,62	NVL01C1	Miguel Alves	METROPOLIT
51583708	SRO	CR		56212	09/02/2024 08:40	10/02/2024 10:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	24,77	0,48	0,25	25,5	SRO01C2	São Raimundo Nonato	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51602744	BAR	CH	1427818	75246	11/02/2024 09:29	12/02/2024 10:32	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	5133,37	205	1,97	4,08	19	25,05	BAR01N1	Barreiras do Piauí	SUL
51605323	JAC	CR		77825	11/02/2024 15:53	12/02/2024 16:48	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,04	1	24,17	0,6	0,15	24,92	JAC01C2	Jaicós	SUL
51592203	EBV	CH	1299525	64707	10/02/2024 09:15	11/02/2024 10:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1113,68	45	23,33	1,17	0,25	24,75	EBV01C2	Elesbão Veloso	SUL
51598210	QBO	CR		70712	10/02/2024 15:22	11/02/2024 15:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	20,7	3,6	0,3	24,6	QBO09S2	Redenção do Gurguéia	SUL
51593193	SRO	CR		65697	10/02/2024 11:24	11/02/2024 11:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	0,05	0,1	23,83	23,98	SRO09F2	Bonfim do Piauí	SUL
51586735	BOJ	CR		59239	09/02/2024 16:29	10/02/2024 16:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	22,88	0,5	0,57	23,95	BOJ01C2	Santa Luz	SUL
51595138	PCA	CH	1247158	67640	10/02/2024 14:29	11/02/2024 14:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3211,73	135	22,03	1,48	0,28	23,8	PCA01C2	Piracuruca	NORTE
51587729	PCA	CR		60233	09/02/2024 18:30	10/02/2024 18:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,32	0,15	0,28	23,75	PCA01C1	Batalha	NORTE
51596808	EBV	CH	1299794	69310	10/02/2024 18:16	11/02/2024 17:48	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	588,15	25	20,03	0,43	3,07	23,53	EBV01C2	Elesbão Veloso	SUL
51594886	BAS	CH	1074507	67388	10/02/2024 15:01	11/02/2024 14:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3996,98	170	22,28	1,23	0	23,52	BAS01C3	Barras	METROPOLIT
51605708	BOL	CH	1406103	78210	11/02/2024 16:45	12/02/2024 16:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	328,99	14	0,1	0,1	23,3	23,5	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia	SUL
51592418	PCA	CR		64922	10/02/2024 09:41	11/02/2024 08:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,32	0,6	0,17	23,08	PCA01C1	Batalha	NORTE
51606818	SRO	CR		79320	11/02/2024 19:05	12/02/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,17	1,55	0,17	22,88	SRO09F3	Dirceu Arcoverde	SUL
51587374	RDG	TF	1411498	59878	09/02/2024 17:44	10/02/2024 16:31	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	TRANSFORMADOR AVARIADO	22,77	1	0,28	0,13	22,37	22,78	RDG09F5	Redenção do Gurguéia	SUL
51603351	BOJ	CR		75853	11/02/2024 11:34	12/02/2024 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	20,8	1,53	0,37	22,7	BOJ01C3	Currais	SUL
51603345	RDG	CR		75847	11/02/2024 11:33	12/02/2024 10:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,23	0,92	0,42	22,57	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51586783	CRI	CR		59287	09/02/2024 16:36	10/02/2024 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	20,68	1,22	0,58	22,48	CRI01N1	Santa Luz	SUL
51604349	SRO	CH	1277265	76851	11/02/2024 12:00	12/02/2024 10:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2561,55	114	20,33	0,73	1,42	22,48	SRO09L1	Coronel José Dias	SUL
51594461	SRO	CH	1375519	66963	10/02/2024 11:17	11/02/2024 09:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2171,37	97	20,75	1,65	0	22,4	SRO09F3	Coronel José Dias	SUL
51605214	VAL	CR		77716	11/02/2024 21:07	12/02/2024 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	20,88	1,15	0	22,03	VAL01C2	Pimenteiras	SUL
51606239	JAC	CR		78741	11/02/2024 17:50	12/02/2024 15:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,27	0,32	0,32	21,9	JAC09F5	Jaicós	SUL
51586868	CRT	CR		59372	09/02/2024 16:46	10/02/2024 14:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,78	0,52	0,55	21,85	CRT01C2	Corrente	SUL
51606048	SJP	CR		78550	11/02/2024 17:25	12/02/2024 15:16	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,91	1	20,72	0,73	0,4	21,85	SJP09F4	São João do Piauí	SUL
51606050	SPM	CR		78552	11/02/2024 17:23	12/02/2024 15:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,07	0,42	0,27	21,75	SPM01C4	Campinas do Piauí	SUL
51594806	CRT	CR		67308	10/02/2024 14:52	11/02/2024 12:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,5	0,32	0,9	21,72	CRT01C1	Corrente	SUL
51587498	BOJ	CR		60002	09/02/2024 17:59	10/02/2024 15:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,23	0,22	0,07	21,52	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51588459	PCA	TF	1442640	60963	09/02/2024 20:19	10/02/2024 17:49	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	FALHA DE CONEXÃO	21,49	1	20,3	0,53	0,67	21,5	PCA01C1	Batalha	NORTE
51587598	RGN	CR		60102	09/02/2024 18:14	10/02/2024 15:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,88	1	20,02	0,52	0,57	21,1	RGN01C1	Regeneração	METROPOLIT
51587915	PCA	CR		60419	09/02/2024 18:54	10/02/2024 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	18,58	0,25	2,22	21,05	PCA01C3	Piracuruca	NORTE
51603434	JAC	CR		75936	11/02/2024 11:48	12/02/2024 08:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,05	0,55	0,4	21	JAC01C2	Jaicós	SUL
51587654	CRI	CR		60158	09/02/2024 18:17	10/02/2024 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,8	0,13	0,05	20,98	CRI01N1	Santa Luz	SUL
51587035	JER	CH	1322326	59539	09/02/2024 17:06	10/02/2024 13:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	41,76	2	0,1	0,1	20,68	20,88	JER01C2	Jerumenha	SUL
51593846	SJP	TF	1362924	66350	10/02/2024 12:53	11/02/2024 09:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	20,86	1	18,92	1,7	0,25	20,87	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51597985	SPP	CH	1320367	70487	10/02/2024 20:21	11/02/2024 16:48	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	1288,35	63	20,15	0,12	0,18	20,45	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí	METROPOLIT
51602991	SPP	CR		75493	10/02/2024 17:52	11/02/2024 14:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,84	1	17,35	0,78	2,07	20,2	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51598233	PCA	CR		70735	10/02/2024 20:54	11/02/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,35	0,33	0,48	20,17	PCA01C1	Batalha	NORTE
51597521	CRT	CR		70023	10/02/2024 19:20	11/02/2024 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	17,27	2,72	0,12	20,1	CRT01C3	Corrente	SUL
51597044	OER	CR		69546	10/02/2024 18:35	11/02/2024 14:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	18,83	0,85	0,37	20,05	OER01C3	Colônia do Piauí	SUL
51598133	SPP	CH	1320166	70635	10/02/2024 20:31	11/02/2024 16:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	79,84	4	0,03	0,87	19,07	19,97	SPP01C3	Barro Duro	METROPOLIT
51598131	OER	TF	1337700	70633	10/02/2024 15:37	11/02/2024 11:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	399,14	20	17,05	1,7	1,2	19,95	OER01C2	Oeiras	SUL
51604816	SRO	CR		77318	11/02/2024 14:45	12/02/2024 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,22	0,32	0,37	19,9	SRO09F2	Bonfim do Piauí	SUL
51604199	BOJ	CR		76701	11/02/2024 13:27	12/02/2024 09:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,42	0,22	0,12	19,75	BOJ01C1	Bom Jesus	SUL
51596576	PDS	CR		69078	10/02/2024 16:45	11/02/2024 12:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	0,05	0,1	19,53	19,68	PDS01C3	Pedro II	NORTE
51607569	SRO	CR		80070	11/02/2024 21:20	12/02/2024 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,28	1,22	0,15	19,65	SRO09L1	Coronel José Dias	SUL
51597156	ETA	TF	1232931	69658	10/02/2024 13:22	11/02/2024 08:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	156,49	8	18,32	0,47	0,78	19,57	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51595837	PCA	TF	1228492	68339	10/02/2024 16:46	11/02/2024 12:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	38,88	2	0,1	0,1	19,25	19,45	PCA01C1	Batalha	NORTE
51586740	PCA	CR		59244	09/02/2024 16:30	10/02/2024 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,23	0,08	0,1	19,42	PCA01C1	Batalha	NORTE
51605129	VAL	CR		77631	11/02/2024 15:26	12/02/2024 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,87	0,33	0,17	19,37	VAL01C3	Lagoa do Sítio	SUL
51606339	CRT	CH	1267986	78841	11/02/2024 15:24	12/02/2024 10:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1297,01	67	18,65	0,35	0,37	19,37	CRT01C2	Cristalândia do Piauí	SUL
51596810	PDS	CR		69312	10/02/2024 18:16	11/02/2024 13:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,6	0,2	0,33	19,13	PDS01C2	Pedro II	NORTE
51605601	RDG	CR		78103	11/02/2024 16:34	12/02/2024 11:36	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,79	1	17,55	1,2	0,28	19,03	RDG09F5	Redenção do Gurguéia	SUL
51586899	CBT	CR		59403	09/02/2024 16:50	10/02/2024 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,57	0,42	1	18,98	CBT01C1	Canto do Buriti	SUL
51586734	SJP	CR		59238	09/02/2024 16:28	10/02/2024 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,32	0,15	0,1	18,57	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51596397	RDG	CR		68899	10/02/2024 17:36	11/02/2024 12:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,03	0,2	0,23	18,47	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51605417	SPM	CH	1357072	77919	11/02/2024 16:02	12/02/2024 10:23	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	18,34	1	16,67	0,23	1,45	18,35	SPM01C2	Simplicio Mendes	SUL
51587711	BAS	TF	1074998	60215	09/02/2024 17:03	10/02/2024 11:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	416,14	23	17,23	0,42	0,45	18,1	BAS01C4	Barras	METROPOLIT
51605165	BOJ	CR		77667	11/02/2024 15:28	12/02/2024 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,27	0,67	0,12	18,05	BOJ01C2	Bom Jesus	SUL
51604962	RDG	CR		77464	11/02/2024 15:05	12/02/2024 08:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,57	1,02	0,08	17,67	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51598028	SPP	CH	1319713	70530	10/02/2024 20:13	11/02/2024 13:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	7396,32	420	12,5	0,9	4,22	17,62	SPP01C1	Hugo Napoleão	METROPOLIT
51606823	RDG	CR		79325	11/02/2024 19:05	12/02/2024 12:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,62	0,33	0,67	17,62	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51594429	GBS	CR		66931	10/02/2024 14:05	11/02/2024 07:40	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,73	1	0,05	0,1	17,43	17,58	GBS09F8	Corrente	SUL
51596768	NZA	AL	1258895	69270	10/02/2024 18:15	11/02/2024 11:50	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	7709,89	944	0,03	1,38	16,17	17,58	NZA01Z4	Nazária	METROPOLIT
51606604	SPM	TF	1334667	79106	11/02/2024 18:27	12/02/2024 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	490,51	28	15,77	0,23	1,53	17,53	SPM01C3	Conceição do Canindé	SUL
51606779	URI	CR		79281	11/02/2024 18:57	12/02/2024 12:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	14,93	1,62	0,97	17,52	URI01C2	Uruçuí	SUL
51606770	CMT	CR		79272	11/02/2024 18:57	12/02/2024 12:24	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,73	1	17	0,18	0,27	17,45	CMT01C3	Curimatá	SUL
51586501	AAD	CR		59005	09/02/2024 15:53	10/02/2024 09:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,73	1	15,52	0,9	1	17,42	AAD01C1	Uruçuí	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51586752	PMR	CR		59256	09/02/2024 16:29	10/02/2024 09:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,72	1	16	0,93	0,42	17,35	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51589370	ETA	CR		61874	09/02/2024 23:13	10/02/2024 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	15,28	0,18	1,83	17,3	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51597914	DML	TF	1070684	70416	10/02/2024 18:25	11/02/2024 11:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	311,31	18	16,33	0,67	0,3	17,3	DML01W3	Lagoa do Piauí	METROPOLIT
51587390	PCA	TF	1228599	59894	09/02/2024 17:45	10/02/2024 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	153,66	9	14,92	0,82	1,35	17,08	PCA01C1	Batalha	NORTE
51596783	RGN	CR		69285	10/02/2024 18:12	11/02/2024 11:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,71	1	15,7	0,58	0,73	17,02	RGN01C1	Regeneração	METROPOLIT
51587582	PCA	TF	1247604	60086	09/02/2024 16:20	10/02/2024 09:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	169,87	10	16,25	0,18	0,57	17	PCA01C3	Piracuruca	NORTE
51607780	GBS	TF	1270511	80281	11/02/2024 18:20	12/02/2024 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	118,91	7	15,05	1,48	0,47	17	GBS09F8	Corrente	SUL
51597920	BAS	CH	1225634	70422	10/02/2024 20:09	11/02/2024 13:07	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1662,24	98	12,62	1,88	2,47	16,97	BAS01C2	Batalha	NORTE
51596487	ETA	CR		68989	10/02/2024 17:44	11/02/2024 10:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,33	0,28	0,33	16,95	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51586114	BAS	CH	1410929	58618	09/02/2024 14:52	10/02/2024 07:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	507,83	30	15,9	0,1	0,93	16,93	BAS01C2	Barras	METROPOLIT
51595314	VAL	CR		67816	10/02/2024 16:07	11/02/2024 09:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,7	1	16,6	0,12	0,17	16,88	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51606698	SJP	CR		79200	11/02/2024 18:50	12/02/2024 11:42	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,7	1	14,12	2,15	0,6	16,87	SJP09F4	São João do Piauí	SUL
51591695	SPP	TF	1069129	64199	10/02/2024 08:09	11/02/2024 01:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	404,08	24	0,03	1,65	15,17	16,85	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51606289	CMT	TF	1267176	78791	11/02/2024 17:24	12/02/2024 10:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	33,53	2	15,35	1,42	0	16,77	CMT09S1	Curimatá	SUL
51605705	BOJ	CR		78207	11/02/2024 16:42	12/02/2024 09:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,15	0,27	0,1	16,52	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51588279	ATS	TF	1065134	60783	09/02/2024 16:19	10/02/2024 08:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	262,75	16	15,12	0,95	0,37	16,43	ATS01C3	Coivaras	METROPOLIT
51599327	VAL	CH	1301320	71829	10/02/2024 18:48	11/02/2024 11:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1173,06	72	15,77	0,53	0	16,3	VAL01C1	Valença do Piauí	SUL
51596709	BOJ	CR		69211	10/02/2024 18:06	11/02/2024 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	13,1	2	1,15	16,25	BOJ01C3	Currais	SUL
51587349	CBC	TF	1075829	59853	09/02/2024 17:28	10/02/2024 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	48,59	3	15,2	0,85	0,15	16,2	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí	METROPOLIT
51588032	ETA	CR		60536	09/02/2024 19:10	10/02/2024 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,98	0,67	0,27	15,92	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51587889	ETA	TF	1232965	60393	09/02/2024 17:57	10/02/2024 09:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	126,84	8	12,07	1,23	2,57	15,87	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51587920	BOJ	CR		60424	09/02/2024 18:52	10/02/2024 10:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	13,78	0,83	1,25	15,87	BOJ09F6	Bom Jesus	SUL
51606700	CBT	CR		79202	11/02/2024 18:49	12/02/2024 10:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,83	0,77	0,17	15,77	CBT01C1	Canto do Buriti	SUL
51596903	RPI	TF	1328417	69405	10/02/2024 18:24	11/02/2024 10:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	94,47	6	0,1	0,1	15,55	15,75	RPI01C1	São José do Peixe	SUL
51597906	NZA	CH	1408430	70408	10/02/2024 18:44	11/02/2024 10:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4570,24	291	14,9	0,47	0,35	15,72	NZA01Z3	Lagoa do Piauí	METROPOLIT
51587956	VAZ	CR		60460	09/02/2024 18:58	10/02/2024 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,48	0,3	0,77	15,55	VAZIO	Bom Jesus	SUL
51598537	PDS	TF	1238654	71039	10/02/2024 21:18	11/02/2024 12:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	293,83	19	13,02	2,45	0	15,47	PDS01C3	Pedro II	NORTE
51606499	BIG	CH	1361564	79001	11/02/2024 18:25	12/02/2024 09:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	508,59	33	14,83	0,5	0,08	15,42	BIG01N2	Inhuma	SUL
51587859	CPM	TF	1262506	60363	09/02/2024 18:36	10/02/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	692,64	45	1,43	0,18	13,78	15,4	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí	METROPOLIT
51588382	CRO	CH	1054731	60886	09/02/2024 17:57	10/02/2024 09:16	Religador Monofásico	ARVORE NA REDE	780,34	51	14,27	1,05	0	15,32	CRO01L2	Curralinhos	METROPOLIT
51587451	SRO	CR		59955	09/02/2024 17:56	10/02/2024 08:58	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,63	1	14,55	0,27	0,22	15,03	SRO09F3	São Lourenço do Piauí	SUL
51607678	SJP	CH	1354983	80179	11/02/2024 21:10	12/02/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	643,26	43	0,1	0,1	14,77	14,97	SJP09F4	Queimada Nova	SUL
51606549	EMT	CH	1268959	79051	11/02/2024 18:31	12/02/2024 09:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	328,75	22	13,05	1,72	0,18	14,95	EMT09L9	Eliseu Martins	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51588038	QBO	CR		60542	09/02/2024 19:09	10/02/2024 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,42	0,38	0,07	14,87	QBO09S2	Redenção do Gurguéia	SUL
51596570	SPP	CH	1415110	69072	10/02/2024 17:52	11/02/2024 08:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	8655,56	585	14,28	0,05	0,47	14,8	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51607630	BOJ	TF	1264183	80131	11/02/2024 21:31	12/02/2024 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	147,66	10	0,1	0,1	14,57	14,77	BOJ01C3	Currais	SUL
51597481	CBC	TF	1075836	69983	10/02/2024 17:15	11/02/2024 08:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	117,89	8	13,3	1,22	0,23	14,75	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí	METROPOLIT
51606944	CRI	CH	1264355	79446	11/02/2024 19:24	12/02/2024 09:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	287,37	20	12,67	1,05	0,67	14,38	CRI01N1	Santa Luz	SUL
51589061	BAS	CH	1225248	61565	09/02/2024 18:25	10/02/2024 08:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	327,12	23	12,78	0,6	0,85	14,23	BAS01C2	Barras	METROPOLIT
51606615	SJP	CR		79117	11/02/2024 18:40	12/02/2024 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,4	0,18	0,45	14,03	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51590757	PCA	CH	1228671	63261	09/02/2024 21:10	10/02/2024 11:09	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1104,49	79	12,12	1,67	0,2	13,98	PCA01C1	Batalha	NORTE
51597227	NZA	CR		69729	10/02/2024 18:53	11/02/2024 08:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	0,05	0,1	13,83	13,98	NZA01Z3	Nazária	METROPOLIT
51587662	OER	CR		60166	09/02/2024 18:22	10/02/2024 08:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,25	0,35	0,33	13,93	OER01C3	Oeiras	SUL
51604467	SRO	TF	1284401	76969	11/02/2024 13:58	12/02/2024 03:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1142,06	83	0,1	0,1	13,57	13,77	SRO01C2	São Raimundo Nonato	SUL
51595195	VAL	CR		67697	10/02/2024 09:26	10/02/2024 22:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	0,05	0,1	13,22	13,37	VAL01C3	Lagoa do Sítio	SUL
51603063	SRO	CH	1421770	75565	11/02/2024 09:30	11/02/2024 22:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4255,41	322	12,35	0,87	0	13,22	SRO09L1	Coronel José Dias	SUL
51601031	URD	TF	1407415	73533	11/02/2024 06:38	11/02/2024 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	13,07	1	0,1	0,1	12,88	13,08	URD09W3	Currais	SUL
51598918	ETA	TF	1232814	71420	10/02/2024 19:10	11/02/2024 08:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	455,02	35	11,18	1,3	0,53	13,02	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51587535	PDS	CR		60039	09/02/2024 18:05	10/02/2024 06:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,53	1	0,05	0,1	12,62	12,77	PDS01C1	Pedro II	NORTE
51601210	SJP	CH	1338555	73712	11/02/2024 06:59	11/02/2024 19:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1180,98	94	11,5	0,9	0,17	12,57	SJP01C2	Pedro Laurentino	SUL
51605856	SRO	CH	1410130	78358	11/02/2024 12:49	12/02/2024 01:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	99,39	8	10,08	1,93	0,42	12,43	SRO09F3	Dirceu Arcoverde	SUL
51593587	SPP	CH	1319894	66091	10/02/2024 06:53	10/02/2024 19:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	756,87	62	8,47	1,47	2,28	12,22	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí	METROPOLIT
51595185	VAL	CR		67687	10/02/2024 10:40	10/02/2024 22:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	0,05	0,1	11,98	12,13	VAL01C3	Lagoa do Sítio	SUL
51607627	BOJ	CH	1264970	80128	11/02/2024 21:28	12/02/2024 09:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	23,96	2	11,65	0,13	0,2	11,98	BOJ09F6	Bom Jesus	SUL
51591533	EMT	CR		64037	10/02/2024 07:44	10/02/2024 19:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,72	0,15	0,08	11,95	EMT09L9	Eliseu Martins	SUL
51592987	VAL	CR		65491	10/02/2024 10:53	10/02/2024 22:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	0,05	0,1	11,77	11,92	VAL01C3	Lagoa do Sítio	SUL
51597800	MQP	TF	1391314	70302	10/02/2024 19:45	11/02/2024 07:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2518,78	215	8,07	3,53	0,12	11,72	MQP01N4	Teresina	METROPOLIT
51590964	SPM	CH	1436404	63468	10/02/2024 06:02	10/02/2024 17:17	RELIGADOR	OBJETO NA REDE	542,06	49	8,07	0,48	2,7	11,25	SPM01C5	São Miguel do Fidalgo	SUL
51598678	PMR	CH	1413799	71180	10/02/2024 21:59	11/02/2024 09:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5383,54	482	10,45	0,15	0,58	11,18	PMR01P2	Palmeirais	METROPOLIT
51601405	RGE	CH	1355714	73907	11/02/2024 08:07	11/02/2024 19:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4221,95	379	9,48	0,92	0,75	11,15	RGE01N1	Rio Grande do Piauí	SUL
51590709	EBV	CH	1299747	63213	10/02/2024 05:16	10/02/2024 16:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	292,29	27	8,82	0,98	1,03	10,83	EBV01C2	Elesbão Veloso	SUL
51602025	STL	TF	1315860	74527	11/02/2024 07:35	11/02/2024 18:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2549,27	240	8,57	0,38	1,68	10,63	STL01C1	Santo Antônio de Lisboa	SUL
51586700	CBC	CH	1075415	59204	09/02/2024 08:01	09/02/2024 18:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	506,59	48	9,75	0,5	0,32	10,57	CBC01C2	Boa Hora	METROPOLIT
51593300	JAC	CH	1312520	65804	10/02/2024 07:19	10/02/2024 17:52	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1873,56	197	7,67	0,27	2,62	10,55	JAC01C2	Jaicós	SUL
51601198	VAL	CH	1300925	73700	11/02/2024 07:09	11/02/2024 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	262,8	25	0,1	0,1	10,32	10,52	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51588600	SJP	CH	1338087	61104	09/02/2024 20:40	10/02/2024 07:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1785,02	173	9,75	0,28	0,3	10,33	SJP01C1	São João do Piauí	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51601228	JAC	TF	1313581	73730	11/02/2024 07:12	11/02/2024 17:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	30,64	3	8,97	0,97	0,28	10,22	JAC09F5	Jaicós	SUL
51595225	PCA	TF	1250230	67727	10/02/2024 15:22	11/02/2024 01:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	203,82	20	8,52	0,37	1,32	10,2	PCA01C4	Piracuruca	NORTE
51598510	SPP	CR		71012	10/02/2024 21:40	11/02/2024 07:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	0,05	0,1	10,05	10,2	SPP01C2	Hugo Napoleão	METROPOLIT
51603977	SJP	CH	1355109	76479	11/02/2024 07:57	11/02/2024 18:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	365,48	36	7,7	2,47	0	10,17	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí	SUL
51591519	NOT	TF	1291490	64023	10/02/2024 06:45	10/02/2024 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	141,63	14	2,75	7,37	0	10,12	NOT01C2	Valença do Piauí	SUL
51583676	ALG	CH	1164022	56180	09/02/2024 08:33	09/02/2024 18:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	10,05	1	8,13	1,48	0,43	10,05	ALG01N1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51597190	CRO	CH	1070586	69692	10/02/2024 17:29	11/02/2024 03:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	11067,69	1108	0,1	0,1	9,8	10	CRO01L1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51603695	SJP	CH	1362160	76197	11/02/2024 11:44	11/02/2024 21:41	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	288,44	29	5,62	3,47	0,87	9,95	SJP01C2	Nova Santa Rita	SUL
51606569	RGE	CH	1356553	79071	11/02/2024 11:12	11/02/2024 21:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2335,44	235	8,9	0,73	0,32	9,95	RGE01N3	Itaueira	SUL
51592424	STL	CR		64928	10/02/2024 09:38	10/02/2024 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,12	0,07	0,68	9,87	STL01C1	Santo Antônio de Lisboa	SUL
51600905	VAL	TF	1385150	73407	11/02/2024 06:13	11/02/2024 16:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	19,69	2	9,55	0,1	0,2	9,85	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51584641	SJP	CR		57145	09/02/2024 10:50	09/02/2024 20:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	0,05	0,1	9,67	9,82	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51597232	PRI	CH	1073247	69734	10/02/2024 18:17	11/02/2024 04:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	283,46	29	8,22	0,7	0,87	9,78	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51600183	SRO	CH	1378486	72685	11/02/2024 03:16	11/02/2024 13:00	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	6353,03	1178	2,97	2,5	4,27	9,73	SRO01C2	São Raimundo Nonato	SUL
51606159	GBS	CH	1270379	78661	11/02/2024 13:34	11/02/2024 23:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	134,68	14	7,75	1,88	0	9,63	GBS09F8	Corrente	SUL
51586393	BAS	CH	1074722	58897	09/02/2024 14:55	10/02/2024 00:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	464,42	49	9,1	0,15	0,23	9,48	BAS01C4	Barras	METROPOLIT
51589944	SPP	TF	1427274	62448	10/02/2024 01:26	10/02/2024 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1541,71	163	6,92	0,12	2,43	9,47	SPP01C3	Barro Duro	METROPOLIT
51593328	ETA	TF	1228661	65832	10/02/2024 07:07	10/02/2024 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	47,31	5	8,57	0,28	0,62	9,47	ETA01C3	Batalha	NORTE
51596258	PRI	TF	1389686	68760	10/02/2024 16:53	11/02/2024 02:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	430,13	46	7,98	1,2	0,17	9,35	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51591994	JAC	CR		64498	10/02/2024 08:43	10/02/2024 17:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,39	1	5,23	0,42	3,6	9,25	JAC01C2	Jaicós	SUL
51583778	SJP	CR		56282	09/02/2024 08:48	09/02/2024 17:51	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,38	1	7,62	0,6	0,83	9,05	SJP01C1	João Costa	SUL
51594383	LUZ	TF	1223073	66885	10/02/2024 09:01	10/02/2024 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	162,22	18	7,52	1,5	0	9,02	LUZ01C3	Morro do Chapéu do Piauí	NORTE
51594495	BIG	CH	1361038	66997	10/02/2024 08:20	10/02/2024 17:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	89,99	10	8,02	0,95	0,03	9	BIG01N2	São João da Varjota	SUL
51604779	NZR	CH	1348795	77281	11/02/2024 08:05	11/02/2024 17:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1013,39	113	1	7,98	0	8,98	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí	SUL
51591968	BAS	CH	1225450	64472	10/02/2024 08:41	10/02/2024 17:39	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	4055,36	453	7,08	0,7	1,18	8,97	BAS01C2	Barras	METROPOLIT
51592364	AAD	CH	1315752	64868	10/02/2024 09:34	10/02/2024 18:28	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	17,78	2	8,73	0,07	0,1	8,9	AAD01C1	Antônio Almeida	SUL
51602047	OER	TF	1336561	74549	11/02/2024 02:39	11/02/2024 11:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	498,04	56	0,1	0,1	8,7	8,9	OER01C2	Oeiras	SUL
51589591	ETA	CR		62095	10/02/2024 00:05	10/02/2024 08:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,17	0,2	0,47	8,83	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51603720	VAL	CR		76222	11/02/2024 12:31	11/02/2024 21:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,32	0,15	0,35	8,82	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51595102	JAC	CR		67604	10/02/2024 09:05	10/02/2024 17:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,36	1	6,65	0,93	1,12	8,7	JAC01C2	Jaicós	SUL
51605541	VAL	CH	1301420	78043	11/02/2024 09:50	11/02/2024 18:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	301,58	35	7,3	1,1	0,22	8,62	VAL01C1	Valença do Piauí	SUL
51587791	ETA	TF	1232370	60295	09/02/2024 16:45	10/02/2024 01:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	171,83	20	7,38	0,92	0,3	8,6	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51591531	QBO	CH	1265026	64035	10/02/2024 07:44	10/02/2024 16:20	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	60,18	7	2,93	5,28	0,38	8,6	QBO09S2	Bom Jesus	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51593379	CPM	TF	1262506	65883	10/02/2024 11:46	10/02/2024 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	381,75	45	8,38	0,1	0	8,48	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí	METROPOLIT
51585449	BOJ	TF	1427909	57953	09/02/2024 13:02	09/02/2024 21:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	8,44	1	7,62	0,58	0,25	8,45	BOJ01C2	Bom Jesus	SUL
51599984	VAL	TF	1301349	72486	11/02/2024 01:35	11/02/2024 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1304,72	156	5,53	0,25	2,58	8,37	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51601413	JUN	CH	1395032	73915	11/02/2024 07:41	11/02/2024 16:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2464,23	295	6,6	0,78	0,98	8,37	JUN01M4	Lagoa do Sítio	SUL
51603066	SPM	CR		75568	11/02/2024 10:55	11/02/2024 19:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,97	0,38	0	8,35	SPM01C1	Simplicio Mendes	SUL
51604977	BRR	CH	1276937	77479	11/02/2024 10:16	11/02/2024 18:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	432,19	52	4,93	3,38	0	8,32	BRR01C1	São Raimundo Nonato	SUL
51596117	NZA	CH	1389239	68619	10/02/2024 21:38	11/02/2024 05:56	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	4329,85	522	7,55	0,42	0,33	8,3	NZA01Z2	Nazária	METROPOLIT
51603617	VAL	TF	1300795	76119	11/02/2024 07:24	11/02/2024 15:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	164,73	20	7,53	0,72	0	8,25	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51598356	VAL	TF	1301747	70858	11/02/2024 14:40	11/02/2024 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	130,64	16	4,33	0,77	3,07	8,17	VAL01C1	Lagoa do Sítio	SUL
51601685	SMO	CH	1358556	74187	11/02/2024 09:12	11/02/2024 17:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2041,47	251	5,15	2	0,98	8,13	SMO01C3	Padre Marcos	SUL
51600359	RGE	CH	1356019	72861	11/02/2024 04:12	11/02/2024 12:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	9515,31	1173	3,45	0,55	4,12	8,12	RGE01N2	Flores do Piauí	SUL
51584114	SRO	CR		56618	09/02/2024 09:35	09/02/2024 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,53	0,33	0,23	8,1	SRO09F3	São Lourenço do Piauí	SUL
51603006	RGE	CH	1441320	75508	11/02/2024 09:31	11/02/2024 17:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3076,79	381	4,78	3,3	0	8,08	RGE01N3	Itaueira	SUL
51604728	SJP	TF	1352842	77230	11/02/2024 08:29	11/02/2024 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	118,96	15	7,52	0,27	0,15	7,93	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo	SUL
51591693	DML	CR		64197	10/02/2024 08:10	10/02/2024 16:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,6	0,23	0,07	7,9	DML01W2	Demerval Lobão	METROPOLIT
51594500	JUN	CH	1297121	67002	10/02/2024 10:44	10/02/2024 18:32	CHAVE FACA UNIPOLAR	ARVORE NA REDE	14765,31	1894	3,93	2,92	0,95	7,8	JUN01M4	Pimenteiras	SUL
51602849	BRL	CR		75351	11/02/2024 10:27	11/02/2024 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,43	0,07	0,2	7,7	BRL01C1	Bertolinia	SUL
51603820	VAL	TF	1300712	76322	11/02/2024 08:17	11/02/2024 15:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	167,94	22	6,5	0,72	0,43	7,65	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51591266	SPM	CH	1436409	63770	10/02/2024 06:47	10/02/2024 14:25	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	4968,54	1128	0,7	0,4	6,53	7,63	SPM01C1	Paes Landim	SUL
51592832	CBT	CH	1329361	65336	10/02/2024 09:30	10/02/2024 17:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	339,68	45	6,67	0,88	0	7,55	CBT01C2	Pajeú do Piauí	SUL
51591382	ETA	CH	1232502	63886	10/02/2024 13:27	10/02/2024 20:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2431,81	325	0,08	6,32	1,08	7,48	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51602089	VAL	CH	1300796	74591	11/02/2024 08:57	11/02/2024 16:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	14,92	2	7,18	0,28	0	7,47	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51594570	SJP	CH	1352975	67072	10/02/2024 09:27	10/02/2024 16:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	282,01	38	7,18	0,25	0	7,43	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo	SUL
51584912	BGR	CR		57416	09/02/2024 11:32	09/02/2024 18:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	2,53	1,88	2,98	7,4	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro	SUL
51586689	BAS	TF	1225458	59193	09/02/2024 16:11	09/02/2024 23:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	212,83	29	0,1	0,1	7,15	7,35	BAS01C2	Barras	METROPOLIT
51595690	SRO	CH	1284632	68192	11/02/2024 08:03	11/02/2024 15:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	638,88	88	6,37	0,82	0,08	7,27	SRO09F3	São Lourenço do Piauí	SUL
51597028	SPP	CH	1320071	69530	10/02/2024 15:04	10/02/2024 22:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	418,63	58	0,07	3,87	3,3	7,23	SPP01C3	Barro Duro	METROPOLIT
51603729	CRT	CH	1267481	76231	11/02/2024 08:36	11/02/2024 15:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	966,66	136	6,45	0,67	0	7,12	CRT01C3	Corrente	SUL
51592864	VAL	CR		65368	10/02/2024 10:28	10/02/2024 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,8	0,92	0,35	7,07	VAL01C3	Novo Oriente do Piauí	SUL
51592901	AME	CR		65405	10/02/2024 10:42	10/02/2024 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,7	0,13	0,22	7,05	AME01N1	Amarante	METROPOLIT
51604272	SRO	CH	1284798	76774	11/02/2024 09:10	11/02/2024 16:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	112,31	16	6,2	0,42	0,42	7,03	SRO09F3	Dirceu Arcoverde	SUL
51595526	CRT	CH	1410376	68028	10/02/2024 13:04	10/02/2024 20:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3518,46	502	5,45	1,48	0,08	7,02	CRT01C2	Corrente	SUL
51592337	PRI	TF	1254818	64841	10/02/2024 08:17	10/02/2024 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	269,82	39	5,73	1,2	0	6,93	PRI01Y2	Batalha	NORTE

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51602087	EMT	CH	1268773	74589	11/02/2024 09:00	11/02/2024 15:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	816,59	118	5,67	0,72	0,55	6,93	EMT01C3	Colônia do Gurguéia	SUL
51591187	BAS	CH	1074507	63691	10/02/2024 04:32	10/02/2024 11:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1160,39	170	6,17	0,3	0,37	6,83	BAS01C3	Barras	METROPOLIT
51594120	PCA	CH	1377703	66622	10/02/2024 13:32	10/02/2024 20:22	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2649,3	1155	0,02	0,25	6,57	6,83	PCA01C3	Piracuruca	NORTE
51600076	SJP	CH	1338226	72578	11/02/2024 02:58	11/02/2024 09:41	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	26,81	4	0,03	0,15	6,53	6,72	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51591843	ETA	CR		64347	10/02/2024 08:25	10/02/2024 15:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,62	0,78	0,25	6,65	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51601432	GBS	CH	1417597	73934	11/02/2024 07:42	11/02/2024 14:21	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2522,45	1059	0,4	0,9	5,35	6,65	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia	SUL
51584789	SJP	TF	1338382	57293	09/02/2024 10:03	09/02/2024 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	79,03	12	4,52	1,68	0,4	6,6	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51603658	SPM	TF	1415736	76160	11/02/2024 09:45	11/02/2024 16:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1289,52	196	4,93	0,95	0,7	6,58	SPM01C2	Isaías Coelho	SUL
51587584	JER	TF	1322558	60088	09/02/2024 17:52	10/02/2024 00:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	19,5	3	1,45	5,05	0	6,5	JER01C2	Jerumenha	SUL
51596981	ETA	TF	1232332	69483	10/02/2024 17:31	11/02/2024 00:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2064,88	318	0,1	0,1	6,3	6,5	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51583363	CRT	TF	1267524	55867	09/02/2024 07:05	09/02/2024 13:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	109,99	17	6,08	0,4	0	6,48	CRT01C3	Corrente	SUL
51583678	CBT	TF	1384503	56182	09/02/2024 07:51	09/02/2024 14:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	19,41	3	6,03	0,37	0,08	6,48	CBT01C3	Tamboril do Piauí	SUL
51595079	BAS	CH	1225605	67581	10/02/2024 14:53	10/02/2024 21:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	239,76	37	5,82	0,35	0,32	6,48	BAS01C2	Barras	METROPOLIT
51584459	JER	CR		56963	09/02/2024 10:12	09/02/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,9	0,38	0,13	6,42	JER01C2	Jerumenha	SUL
51596498	BAS	CH	1410929	69000	10/02/2024 15:12	10/02/2024 21:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	191,4	30	6,17	0,07	0,15	6,38	BAS01C2	Barras	METROPOLIT
51601237	SPM	CH	1357429	73739	11/02/2024 07:14	11/02/2024 13:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1551,15	243	3,85	2,53	0	6,38	SPM01C2	Simplicio Mendes	SUL
51587282	VAL	TF	1293068	59786	09/02/2024 17:27	09/02/2024 23:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	127,03	20	3,68	1,68	1	6,37	VAL01C1	Novo Oriente do Piauí	SUL
51588597	BAS	TF	1225421	61101	09/02/2024 18:25	10/02/2024 00:47	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	19,09	3	0,1	0,1	6,17	6,37	BAS01C2	Barras	METROPOLIT
51583840	BIG	TF	1361694	56344	09/02/2024 09:00	09/02/2024 15:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	12,62	2	5,48	0,25	0,58	6,32	BIG01N2	Inhuma	SUL
51602383	BOJ	TF	1264446	74885	11/02/2024 09:36	11/02/2024 15:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,38	8	2,2	3,23	0,87	6,3	BOJ01C2	Bom Jesus	SUL
51602452	OER	CH	1335395	74954	11/02/2024 09:38	11/02/2024 15:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2823,64	451	5	1,27	0	6,27	OER01C3	Colônia do Piauí	SUL
51585331	EMT	TF	1400124	57835	09/02/2024 12:11	09/02/2024 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1907,07	307	4,1	0,4	1,72	6,22	EMT01C2	Manoel Emídio	SUL
51597921	PDS	TF	1239520	70423	10/02/2024 16:31	10/02/2024 22:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	646,07	105	4,98	1,18	0	6,17	PDS01C4	Milton Brandão	NORTE
51594060	CRO	TF	1070285	66562	10/02/2024 12:47	10/02/2024 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	826,65	135	0,48	2,33	3,32	6,13	CRO01L1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51597123	VAL	CH	1411723	69625	10/02/2024 17:57	11/02/2024 00:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2389,23	391	3,32	0,52	2,28	6,12	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51592677	BGR	CH	1409197	65181	10/02/2024 10:15	10/02/2024 16:21	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	2145,05	688	0,15	2,08	3,87	6,1	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro	SUL
51584790	GBS	CH	1270119	57294	09/02/2024 10:36	09/02/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	18,21	3	4,88	0,15	1,05	6,08	GBS09F9	Santa Filomena	SUL
51596248	PRI	TF	1405146	68750	10/02/2024 16:12	10/02/2024 22:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	42,46	7	4,42	1,65	0	6,07	PRI01Y1	Capitão de Campos	NORTE
51603934	JAC	CR		76436	11/02/2024 12:59	11/02/2024 19:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,38	0,07	0,6	6,05	JAC09F5	Jaicós	SUL
51596477	NZA	TF	1391440	68979	10/02/2024 17:31	10/02/2024 23:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	591,33	100	0,62	0,92	4,38	5,92	NZA01Z1	Nazária	METROPOLIT
51592842	OER	CH	1337701	65346	10/02/2024 10:15	10/02/2024 16:05	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	93,21	16	4	1,43	0,4	5,83	OER01C2	Oeiras	SUL
51591895	SPP	TF	1320032	64399	10/02/2024 07:29	10/02/2024 13:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	29,01	5	0,1	0,1	5,62	5,82	SPP01C3	Barro Duro	METROPOLIT
51586935	ETA	CR		59439	09/02/2024 16:52	09/02/2024 22:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,82	0,58	0,4	5,8	ETA01C2	Esperantina	NORTE

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51607496	VAL	CH	1301205	79997	11/02/2024 17:49	11/02/2024 23:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1194,4	206	4,03	1,77	0	5,8	VAL01C1	Pimenteiras	SUL
51591997	CMT	CH	1267317	64501	10/02/2024 06:30	10/02/2024 12:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	63,36	11	2,87	2,9	0	5,77	CMT09S1	Curimatá	SUL
51592251	JUN	CR		64755	10/02/2024 09:18	10/02/2024 15:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,7	0,07	0	5,77	JUN09F3	Santo Antônio de Lisboa	SUL
51607206	BOJ	TF	1264094	79708	11/02/2024 19:34	12/02/2024 01:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	541,96	94	3,62	0,97	1,18	5,77	BOJ01C3	Currais	SUL
51597649	CRO	CH	1413974	70151	10/02/2024 18:10	10/02/2024 23:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3902,55	679	0,03	1,37	4,35	5,75	CRO01L1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51606628	GPE	TF	1322998	79130	11/02/2024 18:35	12/02/2024 00:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	684,13	120	0,1	0,1	5,52	5,72	GPE01C3	Guadalupe	SUL
51593840	RDG	CR		66344	10/02/2024 12:53	10/02/2024 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,02	1,28	0,37	5,67	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51605174	CER	CH	1368973	77676	11/02/2024 15:31	11/02/2024 21:11	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1074,71	190	0,7	4,97	0	5,67	CER01P2	Uruçuí	SUL
51604412	SPP	TF	1319982	76914	11/02/2024 11:24	11/02/2024 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	157,38	28	5,45	0,18	0	5,63	SPP01C3	Elesbão Veloso	SUL
51606597	GPE	TF	1322999	79099	11/02/2024 18:25	12/02/2024 00:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	758,33	135	1,65	3,43	0,55	5,63	GPE01C3	Guadalupe	SUL
51598835	VAL	CH	1387832	71337	10/02/2024 22:50	11/02/2024 04:27	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	13429,45	2391	1,23	0,3	4,08	5,62	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51603347	SRO	CH	1413928	75849	11/02/2024 11:25	11/02/2024 17:00	RELIGADOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	4153,55	3348	0,83	0,82	3,93	5,58	SRO09F2	Bonfim do Piauí	SUL
51587543	PRI	CR		60047	09/02/2024 18:03	09/02/2024 23:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,83	0,3	0,43	5,57	PRI01Y1	Capitão de Campos	NORTE
51588263	PCA	CH	1250224	60767	09/02/2024 16:16	09/02/2024 21:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	149,96	27	4,35	1,22	0	5,57	PCA01C4	Piracuruca	NORTE
51593702	VAL	TF	1292095	66206	10/02/2024 12:35	10/02/2024 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	16,46	3	4,77	0,62	0,12	5,5	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51607256	GPE	TF	1322997	79757	12/02/2024 18:59	12/02/2024 00:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	461,28	84	5,32	0,18	0	5,5	GPE01C3	Guadalupe	SUL
51588080	SPM	CH	1332471	60584	09/02/2024 17:40	09/02/2024 23:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	548,31	100	3,7	1,78	0	5,48	SPM01C1	Simplicio Mendes	SUL
51608831	SRO	CH	1284371	81332	11/02/2024 22:41	12/02/2024 04:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	931,79	170	5,07	0,35	0,07	5,48	SRO01C2	São Raimundo Nonato	SUL
51588475	SPP	TF	1069129	60979	09/02/2024 20:16	10/02/2024 01:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	131,01	24	3,03	2,25	0,18	5,47	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51592145	JUN	CH	1290811	64649	10/02/2024 08:50	10/02/2024 14:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1520,86	279	4,8	0,65	0,02	5,47	JUN09F1	Jaicós	SUL
51593156	BOJ	CR		65660	10/02/2024 11:20	10/02/2024 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	3,55	0,93	0,97	5,45	BOJ09F6	Bom Jesus	SUL
51603206	NZR	TF	1349338	75708	11/02/2024 11:15	11/02/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	615,63	113	2,85	1,58	1,02	5,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí	SUL
51597520	SPP	CR		70022	10/02/2024 19:19	11/02/2024 00:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,23	1	4,92	0,25	0,27	5,43	SPP01C3	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51603968	SJP	TF	1338254	76470	11/02/2024 13:04	11/02/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	86,43	16	4,18	0,77	0,47	5,42	SJP01C1	João Costa	SUL
51593116	OER	TF	1336287	65620	10/02/2024 10:40	10/02/2024 16:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	59,16	11	3,5	1	0,88	5,38	OER01C3	Oeiras	SUL
51583749	PMR	CR		56253	09/02/2024 08:45	09/02/2024 14:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,47	0,18	1,72	5,37	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51584425	SRO	TF	1273911	56929	09/02/2024 06:51	09/02/2024 12:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1010,69	190	4,18	0,38	0,77	5,33	SRO01C1	São Raimundo Nonato	SUL
51595935	CRI	CH	1264553	68437	10/02/2024 13:07	10/02/2024 18:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1762,58	331	5,02	0,2	0,12	5,33	CRI01N2	Palmeira do Piauí	SUL
51582861	CRT	CH	1402587	55365	09/02/2024 06:19	09/02/2024 11:37	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1612,69	305	2,27	2,92	0,12	5,3	CRT01C4	Cristalândia do Piauí	SUL
51585510	RGN	TF	1393149	58014	09/02/2024 10:32	09/02/2024 15:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,99	7	4,52	0,47	0,32	5,3	RGN01C1	Regeneração	METROPOLIT
51593942	ETA	CR		66446	10/02/2024 13:10	10/02/2024 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,52	0,32	0,45	5,28	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51601484	VAL	CH	1301601	73986	11/02/2024 07:13	11/02/2024 12:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1067,89	203	4,02	0,42	0,83	5,27	VAL01C1	Lagoa do Sítio	SUL
51586974	ETA	TF	1232671	59478	09/02/2024 15:26	09/02/2024 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	115,13	22	3,95	1,2	0,08	5,23	ETA01C4	Esperantina	NORTE

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51592565	EMT	TF	1400124	65069	10/02/2024 09:53	10/02/2024 15:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1608,95	309	4,2	0,62	0,4	5,22	EMT01C2	Colônia do Gurguéia	SUL
51596222	SPM	CH	1356878	68724	10/02/2024 15:58	10/02/2024 21:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1046,6	201	2,87	2,35	0	5,22	SPM01C2	Campinas do Piauí	SUL
51580582	CRO	CH	1320700	53086	09/02/2024 06:29	09/02/2024 11:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	771,86	149	3,52	1,67	0	5,18	CRO01L1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51592904	EMT	CH	1268959	65408	10/02/2024 10:43	10/02/2024 15:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	112,53	22	4,53	0,47	0,12	5,12	EMT09L9	Eliseu Martins	SUL
51587646	BAS	CH	1074541	60150	10/02/2024 15:58	10/02/2024 21:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1318,67	259	2,35	1,47	1,28	5,1	BAS01C4	Barras	METROPOLIT
51585865	GPE	CR		58369	09/02/2024 14:15	09/02/2024 19:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,42	0,48	0,17	5,07	GPE01C3	Guadalupe	SUL
51584081	RDG	CR		56585	09/02/2024 09:29	09/02/2024 14:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	2,7	1,48	0,85	5,03	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51584859	AAD	CR		57363	09/02/2024 11:25	09/02/2024 16:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	1,18	3,53	0,28	5	AAD01C1	Uruçuí	SUL
51594420	SPP	TF	1320586	66922	10/02/2024 13:47	10/02/2024 18:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	381,26	77	4,2	0,65	0,12	4,97	SPP01C4	Lagoinha do Piauí	METROPOLIT
51597273	PCA	TF	1250290	69775	10/02/2024 16:56	10/02/2024 21:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	114	23	3,13	1,83	0	4,97	PCA01C4	Piracuruca	NORTE
51585801	VAL	TF	1301638	58305	09/02/2024 11:44	09/02/2024 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	78,64	16	0,1	0,1	4,72	4,92	VAL01C1	Pimenteiras	SUL
51584722	AME	CR		57226	09/02/2024 11:05	09/02/2024 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,37	0,12	0,42	4,9	AME01N2	Amarante	METROPOLIT
51592670	NZA	CH	1432036	65174	10/02/2024 10:51	10/02/2024 15:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	107,63	22	3,73	0,6	0,57	4,9	NZA01Z3	Lagoa do Piauí	METROPOLIT
51584726	BOJ	CH	1264307	57230	09/02/2024 14:31	09/02/2024 19:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	804,74	165	3,95	0,78	0,15	4,88	BOJ01C2	Bom Jesus	SUL
51585395	SPP	CR		57899	09/02/2024 12:52	09/02/2024 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,35	0,2	0,33	4,88	SPP01C2	Hugo Napoleão	METROPOLIT
51603930	SJP	CH	1338193	76432	11/02/2024 10:35	11/02/2024 15:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1015,33	208	3,23	1,2	0,45	4,88	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51599423	CER	AL	1406656	71925	11/02/2024 00:21	11/02/2024 05:13	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	2115,31	435	0,8	3,85	0,22	4,87	CER01P2	Uruçuí	SUL
51601445	NZR	CR		73947	11/02/2024 07:44	11/02/2024 12:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,08	0,38	0,38	4,85	NZR01C2	São Francisco do Piauí	SUL
51593591	LUZ	CH	1222700	66095	10/02/2024 11:42	10/02/2024 16:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1276,36	266	3,05	1,42	0,33	4,8	LUZ01C3	Esperantina	NORTE
51583617	AME	CH	1055788	56121	09/02/2024 15:25	09/02/2024 20:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1497,88	319	2,8	0,23	1,67	4,7	AME01N2	Amarante	METROPOLIT
51586741	NZR	CH	1349061	59245	09/02/2024 16:19	09/02/2024 21:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	187,52	40	1,15	3,55	0	4,7	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí	SUL
51592191	CMT	CR		64695	10/02/2024 08:06	10/02/2024 12:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,17	0,53	0	4,7	CMT09S1	Curimatá	SUL
51583394	CRT	CH	1412523	55898	09/02/2024 07:32	09/02/2024 12:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2868,68	616	4,08	0,43	0,15	4,67	CRT01C2	Corrente	SUL
51584250	NZR	CR		56754	09/02/2024 09:50	09/02/2024 14:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,68	1,28	0,7	4,67	NZR01C2	São Francisco do Piauí	SUL
51596046	NZA	TF	1070038	68548	10/02/2024 16:57	10/02/2024 21:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	548,77	118	3,43	0,85	0,38	4,67	NZA01Z2	Nazária	METROPOLIT
51596503	SPP	TF	1068680	69005	10/02/2024 17:37	10/02/2024 22:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1029,98	221	0,63	0,7	3,33	4,67	SPP01C5	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51592897	JAC	CH	1313226	65401	10/02/2024 10:18	10/02/2024 14:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	645,42	139	4,13	0,32	0,2	4,65	JAC09F5	Jaicós	SUL
51601202	NZR	CR		73704	11/02/2024 07:11	11/02/2024 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,62	0,38	0,63	4,63	NZR01C2	São Francisco do Piauí	SUL
51593892	ETA	CR		66396	10/02/2024 13:04	10/02/2024 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,12	1,18	0,32	4,62	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51590997	ALG	CH	1061876	63501	10/02/2024 06:02	10/02/2024 10:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1779,48	391	0,1	3,33	1,13	4,57	ALG01N1	Beneditinos	METROPOLIT
51593291	NZR	CH	1349255	65795	10/02/2024 10:16	10/02/2024 14:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	122,72	27	3,82	0,73	0	4,55	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí	SUL
51594528	PRI	TF	1254981	67030	10/02/2024 13:56	10/02/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	499,86	110	0,08	3,48	0,98	4,55	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51601299	BOL	TF	1406052	73801	11/02/2024 07:23	11/02/2024 11:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	4,54	1	0,1	0,1	4,35	4,55	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51592960	BIG	TF	1361138	65464	10/02/2024 09:54	10/02/2024 14:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	126,79	28	2,88	1,15	0,5	4,53	BIG01N2	São João da Varjota	SUL
51593738	SPP	CR		66242	10/02/2024 12:39	10/02/2024 17:11	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	2,48	0,77	1,28	4,53	SPP01C1	Hugo Napoleão	METROPOLIT
51595255	EBV	CH	1299931	67757	10/02/2024 15:38	10/02/2024 20:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	502,06	111	3,95	0,5	0,08	4,53	EBV01C3	São Félix do Piauí	SUL
51592330	FAT	CH	1269222	64834	10/02/2024 08:14	10/02/2024 12:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2769,72	615	0,1	2,68	1,73	4,52	FAT01C1	Fartura do Piauí	SUL
51593629	PDS	TF	1273319	66133	10/02/2024 12:01	10/02/2024 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	81,15	18	1,88	0,83	1,8	4,52	PDS01C1	Pedro II	NORTE
51592217	AME	TF	1055495	64721	10/02/2024 09:43	10/02/2024 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	53,95	12	0,03	0,23	4,23	4,5	AME01N2	Amarante	METROPOLIT
51593158	BAS	CH	1443749	65662	10/02/2024 13:28	10/02/2024 17:58	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	8948,51	1992	2,67	1,53	0,3	4,5	BAS01C4	Barras	METROPOLIT
51585803	SRO	CH	1397110	58307	09/02/2024 13:51	09/02/2024 18:20	CHAVE FACA UNIPOLAR	ARVORE NA REDE	666,07	149	3,98	0,33	0,17	4,48	SRO09L1	Coronel José Dias	SUL
51585805	EMT	CH	1427808	58309	09/02/2024 14:01	09/02/2024 18:28	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	7097,48	2514	0,28	0,82	3,35	4,45	EMT01C3	Colônia do Gurguéia	SUL
51587661	SPP	CH	1069189	60165	09/02/2024 18:11	09/02/2024 22:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2611,82	587	1,18	3,27	0	4,45	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51602374	BRL	TF	1330495	74876	11/02/2024 09:27	11/02/2024 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	92,43	21	0,87	0,77	2,78	4,42	BRL01C1	Sebastião Leal	SUL
51590737	ETA	CH	1228264	63241	10/02/2024 05:18	10/02/2024 09:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1059,62	243	2,37	1	1	4,37	ETA01C3	Esperantina	NORTE
51592874	CRT	TF	1267511	65378	10/02/2024 07:57	10/02/2024 12:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	34,45	8	3,28	0,42	0,62	4,32	CRT01C1	Corrente	SUL
51584792	SRO	CH	1284781	57296	09/02/2024 10:29	09/02/2024 14:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	165,6	39	1,7	1,75	0,8	4,25	SRO09F3	Dirceu Arcoverde	SUL
51584977	PMR	CR		57481	09/02/2024 11:46	09/02/2024 15:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	0,05	0,1	4,05	4,2	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51583354	CRT	CH	1267807	55858	09/02/2024 07:35	09/02/2024 11:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	188,08	45	1,67	0,6	1,92	4,18	CRT01C2	Cristalândia do Piauí	SUL
51594856	PCA	CH	1437651	67358	10/02/2024 14:52	10/02/2024 19:03	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	7673,14	1838	1,63	2	0,55	4,18	PCA01C5	Brasileira	NORTE
51592065	CRO	CR		64569	10/02/2024 08:54	10/02/2024 13:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	1,87	0,72	1,57	4,15	CRO01L2	Currálinhos	METROPOLIT
51594423	SPP	TF	1320013	66925	10/02/2024 13:58	10/02/2024 18:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	95,36	23	2,33	0,77	1,05	4,15	SPP01C3	Barro Duro	METROPOLIT
51587710	ETA	TF	1232981	60214	09/02/2024 17:46	09/02/2024 21:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1012,26	245	2,72	1,42	0	4,13	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51598589	PRI	CH	1072643	71091	11/02/2024 07:09	11/02/2024 11:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	863,11	211	2,32	1,78	0	4,1	PRI01Y1	Cocal de Telha	NORTE
51602218	SPM	TF	1357254	74720	11/02/2024 07:14	11/02/2024 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	817,28	200	2,92	0,88	0,3	4,1	SPM01C2	Simplicio Mendes	SUL
51602772	PTA	CH	1322773	75274	11/02/2024 10:19	11/02/2024 14:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	390,64	96	3,92	0,1	0,07	4,08	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí	SUL
51590740	BAS	CH	1074959	63244	10/02/2024 05:09	10/02/2024 09:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1176,59	290	2,65	1,42	0	4,07	BAS01C4	Barras	METROPOLIT
51603057	JAC	TF	1313225	75559	11/02/2024 10:51	11/02/2024 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	182,71	45	3,63	0,27	0,17	4,07	JAC09F5	Jaicós	SUL
51591386	NOT	CR		63890	10/02/2024 07:26	10/02/2024 11:28	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	0,05	0,1	3,88	4,03	NOT01C2	Valença do Piauí	SUL
51597035	BAS	CH	1074966	69537	10/02/2024 18:36	10/02/2024 22:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	501,18	125	2,4	0,9	0,72	4,02	BAS01C4	Barras	METROPOLIT
51582522	DML	TF	1070408	55026	09/02/2024 05:32	09/02/2024 09:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1120,64	281	2,82	0,33	0,85	4	DML01W2	Demerval Lobão	METROPOLIT
51589721	NZA	AL	1258895	62225	10/02/2024 00:34	10/02/2024 04:34	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	3280,01	944	0,52	3,02	0,47	4	NZA01Z4	Nazária	METROPOLIT
51591996	CRO	CR		64500	10/02/2024 06:05	10/02/2024 10:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,18	0,12	0,62	3,92	CRO01L2	Currálinhos	METROPOLIT
51587985	PDS	CH	1238833	60489	09/02/2024 18:42	09/02/2024 22:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3308,3	854	2,38	1,43	0,07	3,88	PDS01C3	Pedro II	NORTE
51589095	ETA	TF	1331320	61599	09/02/2024 20:03	09/02/2024 23:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	139,29	36	3,45	0,17	0,27	3,88	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51592819	BRL	TF	1331235	65323	10/02/2024 09:46	10/02/2024 13:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	589,39	153	3,17	0,28	0,42	3,87	BRL01C2	Sebastião Leal	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51593090	OER	CH	1337386	65594	10/02/2024 09:19	10/02/2024 13:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	81,19	21	2,27	1,6	0	3,87	OER01C2	Oeiras	SUL
51603009	OER	TF	1335604	75511	11/02/2024 10:36	11/02/2024 14:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	381,67	99	0,1	0,1	3,67	3,87	OER01C3	Colônia do Piauí	SUL
51586896	BOJ	CR		59400	09/02/2024 14:38	09/02/2024 18:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,33	0,63	0,87	3,83	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51591640	MTO	TF	1257292	64144	10/02/2024 07:54	10/02/2024 11:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	38,14	10	3,2	0,62	0	3,82	MTO01C1	São João do Arraial	NORTE
51593841	SJP	CH	1355458	66345	10/02/2024 12:49	10/02/2024 16:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	125,59	33	3,28	0,33	0,2	3,82	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí	SUL
51594312	CBC	TF	1075683	66814	10/02/2024 13:49	10/02/2024 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	125,58	33	1,67	1,35	0,8	3,82	CBC01C2	Boa Hora	METROPOLIT
51591851	CBC	TF	1075527	64355	10/02/2024 06:50	10/02/2024 10:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	22,66	6	0,1	0,1	3,58	3,78	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí	METROPOLIT
51585971	BOJ	TF	1369037	58475	09/02/2024 13:39	09/02/2024 17:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	56,1	15	1,5	2	0,25	3,75	BOJ01C2	Bom Jesus	SUL
51583134	SRO	CH	1284804	55638	09/02/2024 06:50	09/02/2024 10:34	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	663,1	178	2,78	0,55	0,4	3,73	SRO09F3	Dirceu Arcoverde	SUL
51593886	CBA	TF	1395680	66390	10/02/2024 12:58	10/02/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	542,84	146	0,1	2,42	1,22	3,73	CBA01C1	Caraúbas do Piauí	NORTE
51603372	JAC	CR		75874	11/02/2024 11:41	11/02/2024 15:25	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	3,3	0,17	0,27	3,73	JAC01C2	Jaicós	SUL
51584463	CBT	TF	1329637	56967	09/02/2024 10:12	09/02/2024 13:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	47,68	13	0,93	1,38	1,37	3,68	CBT01C3	Tamboril do Piauí	SUL
51585486	CBT	CH	1379608	57990	09/02/2024 12:52	09/02/2024 16:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	145,99	40	2,53	0,28	0,83	3,65	CBT09W2	Canto do Buriti	SUL
51594460	PCA	CR		66962	10/02/2024 13:46	10/02/2024 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3	0,52	0,13	3,65	PCA01C4	Piracuruca	NORTE
51604815	BGR	CR		77317	11/02/2024 14:43	11/02/2024 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,38	1,17	0,1	3,65	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro	SUL
51585275	SPM	TF	1357327	57779	09/02/2024 11:47	09/02/2024 15:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	97,47	27	2,37	0,65	0,6	3,62	SPM01C2	Isaías Coelho	SUL
51591529	SRO	CH	1440095	64033	10/02/2024 06:53	10/02/2024 10:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	548,17	152	1,8	1,75	0,07	3,62	SRO09F2	Bonfim do Piauí	SUL
51582840	SPP	TF	1319997	55344	09/02/2024 06:16	09/02/2024 09:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	115,96	33	1,72	0,17	1,63	3,52	SPP01C3	Barro Duro	METROPOLIT
51593249	NOT	CH	1437846	65753	10/02/2024 11:29	10/02/2024 15:00	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2363,69	4934	0,1	0,1	3,32	3,52	NOT01C2	Valença do Piauí	SUL
51594499	ETA	CR		67001	10/02/2024 14:12	10/02/2024 17:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,32	0,8	0,37	3,48	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51584003	SPP	CR		56507	09/02/2024 09:18	09/02/2024 12:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,07	0,22	0,18	3,47	SPP01C1	Água Branca	METROPOLIT
51587267	PCA	CH	1247661	59771	09/02/2024 20:01	09/02/2024 23:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1799,21	524	0,77	2,68	0	3,45	PCA01C3	Piracuruca	NORTE
51594986	ETA	TF	1228679	67488	10/02/2024 15:15	10/02/2024 18:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	6,89	2	1,43	1,07	0,95	3,45	ETA01C3	Esperantina	NORTE
51591711	ETA	CR		64215	10/02/2024 08:07	10/02/2024 11:33	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,14	1	2,45	0,57	0,42	3,43	ETA01C3	Esperantina	NORTE
51591845	RGE	CH	1356024	64349	10/02/2024 08:21	10/02/2024 11:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2918,83	862	0,33	3,07	0	3,4	RGE01N2	Flores do Piauí	SUL
51601675	BOJ	TF	1263890	74177	11/02/2024 07:49	11/02/2024 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	375,24	111	0,73	0,7	1,95	3,38	BOJ01C1	Bom Jesus	SUL
51594578	PDS	TF	1429999	67080	10/02/2024 14:16	10/02/2024 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,94	11	2,27	0,35	0,75	3,37	PDS01C1	Pedro II	NORTE
51596407	PCA	TF	1247569	68909	10/02/2024 17:32	10/02/2024 20:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	107,48	32	0,57	1,08	1,72	3,37	PCA01C2	Batalha	NORTE
51604413	RDG	TF	1270610	76915	11/02/2024 13:42	11/02/2024 17:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	161,45	48	2,63	0,25	0,48	3,37	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51598258	NOT	CH	1393345	70760	10/02/2024 20:06	10/02/2024 23:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2864,29	859	2,6	0,75	0	3,35	NOT01C1	Tanque do Piauí	SUL
51583291	BOJ	TF	1427080	55795	09/02/2024 07:36	09/02/2024 10:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	6,63	2	2,12	0,9	0,3	3,32	BOJ01C2	Bom Jesus	SUL
51586307	OER	TF	1337357	58811	09/02/2024 12:57	09/02/2024 16:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	19,88	6	2,67	0,25	0,4	3,32	OER01C2	Oeiras	SUL
51587089	OER	CH	1336652	59593	09/02/2024 15:00	09/02/2024 18:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	363,98	110	2,8	0,43	0,08	3,32	OER01C2	Cajazeiras do Piauí	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51605282	CRT	CH	1267739	77784	11/02/2024 14:19	11/02/2024 17:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1037,14	315	2,32	0,98	0	3,3	CRT01C2	Corrente	SUL
51583322	SRO	CH	1284779	55826	09/02/2024 06:46	09/02/2024 10:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	838,12	256	1,85	1,28	0,15	3,28	SRO09F3	Dirceu Arcoverde	SUL
51586532	PMR	CH	1062099	59036	09/02/2024 16:00	09/02/2024 19:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	344,24	106	0,1	0,1	3,05	3,25	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51587946	PRI	TF	1072557	60450	09/02/2024 15:45	09/02/2024 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	286	88	0,4	0,83	2,02	3,25	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51583223	JER	CH	1322375	55727	09/02/2024 07:31	09/02/2024 10:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	328,47	102	0,02	0,47	2,75	3,23	JER01C2	Jerumenha	SUL
51602193	SJP	CH	1378392	74695	11/02/2024 06:22	11/02/2024 09:36	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	5823,23	1801	0,05	0,08	3,1	3,23	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51586655	ETA	TF	1227786	59159	09/02/2024 15:47	09/02/2024 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	44,7	14	2,33	0,53	0,33	3,2	ETA01C3	Esperantina	NORTE
51584440	OER	CH	1336182	56944	09/02/2024 09:00	09/02/2024 12:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	116,18	37	1,78	1,37	0	3,15	OER01C3	São Francisco do Piauí	SUL
51596135	PDS	TF	1273786	68637	10/02/2024 15:48	10/02/2024 18:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	554,65	177	2,03	1,12	0	3,15	PDS01C1	Lagoa de São Francisco	NORTE
51589074	SPP	TF	1416738	61578	09/02/2024 21:56	10/02/2024 01:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1239,7	396	0,68	0,88	1,57	3,13	SPP01C3	Barro Duro	METROPOLIT
51587547	PCA	CH	1247873	60051	09/02/2024 16:35	09/02/2024 19:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	413,19	133	2,3	0,8	0,02	3,12	PCA01C2	São José do Divino	NORTE
51592344	SPP	CR		64848	10/02/2024 09:31	10/02/2024 12:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,93	0,7	0,47	3,1	SPP01C5	Angical do Piauí	METROPOLIT
51602932	BOJ	CH	1264970	75434	11/02/2024 10:38	11/02/2024 13:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	33,92	11	1,52	0,47	1,12	3,1	BOJ09F6	Bom Jesus	SUL
51583531	SPP	CH	1069239	56035	09/02/2024 08:12	09/02/2024 11:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	180,7	59	2,03	0,73	0,3	3,07	SPP01C5	Angical do Piauí	METROPOLIT
51591599	GBS	CR		64103	10/02/2024 07:53	10/02/2024 10:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,45	0,28	0,32	3,05	GBS09F8	Corrente	SUL
51601692	VAL	TF	1379718	74194	11/02/2024 06:52	11/02/2024 09:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,43	12	2,13	0,65	0,25	3,03	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51605209	JAC	TF	1313225	77711	11/02/2024 15:10	11/02/2024 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	136,06	45	0,1	0,1	2,83	3,03	JAC09F5	Jaicós	SUL
51586789	CRO	CH	1320700	59293	10/02/2024 07:45	10/02/2024 10:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	447,04	149	0,1	0,1	2,82	3,02	CRO01L1	Monsenhor Gil	METROPOLIT
51603348	SJP	CH	1414063	75850	11/02/2024 14:03	11/02/2024 17:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	528,2	180	2,57	0,38	0	2,95	SJP01C1	São João do Piauí	SUL
51584486	CRT	CR		56990	09/02/2024 10:24	09/02/2024 13:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,75	0,07	0,12	2,93	CRT01C4	Cristalândia do Piauí	SUL
51586314	BAS	AL	1364748	58818	09/02/2024 15:28	09/02/2024 18:24	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	403,3	189	2,02	0	0,92	2,93	BAS01C3	Barras	METROPOLIT
51591641	VAL	CH	1300986	64145	10/02/2024 06:20	10/02/2024 09:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	198,5	68	1,9	1,03	0	2,93	VAL01C3	Lagoa do Sítio	SUL
51602215	BOJ	CR		74717	11/02/2024 09:13	11/02/2024 12:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,77	0,33	0,83	2,93	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51602323	CBT	TF	1329112	74825	11/02/2024 09:21	11/02/2024 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	134,91	46	2,08	0,77	0,08	2,93	CBT01C3	Brejo do Piauí	SUL
51593943	SPP	CR		66447	10/02/2024 13:11	10/02/2024 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,02	0,33	0,55	2,9	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí	METROPOLIT
51601854	BOJ	CR		74356	11/02/2024 08:36	11/02/2024 11:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,6	0,2	0,1	2,9	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51583852	PMR	CR		56356	09/02/2024 08:58	09/02/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,97	0,45	0,47	2,88	PMR01P2	Palmeirais	METROPOLIT
51596728	PRI	TF	1073318	69230	10/02/2024 15:56	10/02/2024 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	34,35	12	0,08	0,92	1,87	2,87	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51584603	CBC	TF	1075439	57107	09/02/2024 10:31	09/02/2024 13:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	132,54	47	1,48	0,22	1,13	2,83	CBC01C2	Boa Hora	METROPOLIT
51586113	OER	CH	1392902	58617	09/02/2024 14:52	09/02/2024 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	430,86	154	0,1	0,1	2,6	2,8	OER01C2	Cajazeiras do Piauí	SUL
51595940	SPP	CH	1320288	68442	10/02/2024 16:51	10/02/2024 19:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	16,77	6	2,3	0,23	0,27	2,8	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí	METROPOLIT
51585505	SRO	TF	1284441	58009	09/02/2024 13:01	09/02/2024 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	191,23	69	0,8	1,23	0,75	2,78	SRO01C2	São Raimundo Nonato	SUL
51586779	CBT	TF	1329691	59283	09/02/2024 16:35	09/02/2024 19:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	36,17	13	0,1	0,1	2,58	2,78	CBT01C3	Canto do Buriti	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51582960	RGN	TF	1069396	55464	09/02/2024 06:17	09/02/2024 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,98	21	1,95	0,55	0,27	2,77	RGN01C1	Angical do Piauí	METROPOLIT
51591995	OER	CH	1376439	64499	10/02/2024 08:10	10/02/2024 10:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	753,48	273	1,22	1,55	0	2,77	OER01C3	Oeiras	SUL
51605629	CRT	TF	1267922	78131	11/02/2024 15:51	11/02/2024 18:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	634,42	230	1,85	0,2	0,72	2,77	CRT01C4	Cristalândia do Piauí	SUL
51593667	BAS	CH	1409451	66171	10/02/2024 10:02	10/02/2024 12:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1072,97	391	1,83	0,45	0,47	2,75	BAS01C4	Barras	METROPOLIT
51601728	RDG	CH	1270885	74230	11/02/2024 08:16	11/02/2024 11:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	159,19	58	0,62	2,13	0	2,75	RDG09M1	Redenção do Gurguéia	SUL
51585312	RGE	TF	1356443	57816	09/02/2024 12:38	09/02/2024 15:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	24,33	9	1,1	0,9	0,72	2,72	RGE01N3	Itaueira	SUL
51586026	SRO	TF	1279114	58530	09/02/2024 14:42	09/02/2024 17:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	138,15	51	1,2	1,45	0,07	2,72	SRO09F2	São Raimundo Nonato	SUL
51589814	NZA	AL	1363779	62318	10/02/2024 00:57	10/02/2024 03:39	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	547,86	205	0	1,05	1,65	2,7	NZA01Z5	Nazária	METROPOLIT
51591073	RGN	TF	1069396	63577	10/02/2024 06:29	10/02/2024 09:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	55,77	21	1,75	0,65	0,27	2,67	RGN01C1	Angical do Piauí	METROPOLIT
51583564	NZA	CR		56068	09/02/2024 08:17	09/02/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,32	0,53	0,78	2,63	NZA01Z4	Nazária	METROPOLIT
51595208	PDS	TF	1238654	67710	10/02/2024 15:47	10/02/2024 18:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,05	19	1,85	0,73	0	2,58	PDS01C3	Pedro II	NORTE
51595681	PRI	TF	1254935	68183	10/02/2024 15:15	10/02/2024 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	437,28	170	1,57	0,18	0,83	2,58	PRI01Y2	Piripiri	NORTE
51604891	BOJ	CH	1407897	77393	11/02/2024 14:21	11/02/2024 16:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	360,62	140	0,82	1,77	0	2,58	BOJ01C3	Currais	SUL
51591924	PDS	CH	1273560	64428	10/02/2024 06:52	10/02/2024 09:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3597,58	1405	1,82	0,48	0,27	2,57	PDS01C1	Pedro II	NORTE
51585626	BOJ	TF	1263930	58130	09/02/2024 13:34	09/02/2024 16:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	511,5	203	0,78	0,22	1,53	2,53	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51586159	OER	TF	1336938	58663	09/02/2024 15:00	09/02/2024 17:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	7,59	3	2,25	0,15	0,13	2,53	OER01C2	Cajazeiras do Piauí	SUL
51588736	NZR	TF	1349235	61240	09/02/2024 20:43	09/02/2024 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	265,36	105	1,45	0,38	0,7	2,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí	SUL
51587987	SPP	CH	1319713	60491	09/02/2024 17:17	09/02/2024 19:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1207,73	480	1,58	0,57	0,37	2,52	SPP01C1	Água Branca	METROPOLIT
51582886	RDG	CR		55390	09/02/2024 06:31	09/02/2024 09:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,68	0,25	0,57	2,5	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51595802	BOJ	TF	1264145	68304	10/02/2024 16:30	10/02/2024 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	37,28	15	1,68	0,25	0,57	2,5	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51605061	BOJ	TF	1263859	77563	11/02/2024 14:07	11/02/2024 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1212,5	485	1,78	0,6	0,12	2,5	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51606811	SRO	TF	1273837	79313	11/02/2024 19:00	11/02/2024 21:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1108,5	450	0,65	0,67	1,15	2,47	SRO01C1	São Raimundo Nonato	SUL
51583894	CMT	CR		56398	09/02/2024 09:02	09/02/2024 11:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,02	0,18	0,2	2,4	CMT01C3	Curimatá	SUL
51591276	MAV	CH	1433143	63780	10/02/2024 06:44	10/02/2024 09:08	CHAVE FACA UNIPOLAR	ARVORE NA REDE	1966,64	822	1,45	0,57	0,38	2,4	MAV01C1	Miguel Alves	METROPOLIT
51589091	ETA	TF	1232137	61595	09/02/2024 21:07	09/02/2024 23:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	795,53	335	1,6	0,78	0	2,38	ETA01C1	Esperantina	NORTE
51585718	SPP	CR		58222	09/02/2024 13:50	09/02/2024 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,57	0,22	0,55	2,33	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51587572	ETA	TF	1232311	60076	09/02/2024 16:49	09/02/2024 19:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	873,05	376	1,73	0,3	0,3	2,33	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51583775	AME	TF	1055529	56279	09/02/2024 08:51	09/02/2024 11:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	159,41	69	0,92	0,62	0,78	2,32	AME01N2	Amarante	METROPOLIT
51592067	OER	TF	1411246	64571	10/02/2024 07:44	10/02/2024 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	60,2	26	1,52	0,48	0,32	2,32	OER01C3	Oeiras	SUL
51584514	CRT	TF	1267411	57018	09/02/2024 09:43	09/02/2024 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25	11	2,08	0,2	0	2,28	CRT01C3	Corrente	SUL
51586493	CBT	CR		58997	09/02/2024 15:00	09/02/2024 17:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,52	0,73	0	2,25	CBT09W2	Canto do Buriti	SUL
51597690	BOJ	CR		70192	10/02/2024 19:39	10/02/2024 21:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,33	0,3	0,6	2,23	BOJ01C1	Bom Jesus	SUL
51604694	JAC	CH	1313875	77196	11/02/2024 13:36	11/02/2024 15:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	44,48	20	2	0,18	0,05	2,23	JAC09F5	Jaicós	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51604112	JER	CR		76614	11/02/2024 13:18	11/02/2024 15:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,2	0,1	0,87	2,17	JER01C2	Jerumenha	SUL
51595220	BOJ	CR		67722	10/02/2024 15:50	10/02/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,22	0,38	0,53	2,13	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51583125	PTA	CH	1322904	55629	09/02/2024 10:32	09/02/2024 12:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1200,41	572	0,05	0,88	1,17	2,1	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí	SUL
51586601	ETA	TF	1232103	59105	09/02/2024 15:40	09/02/2024 17:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	229,63	110	0,63	0,67	0,8	2,1	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51602249	BOJ	CH	1407897	74751	11/02/2024 08:27	11/02/2024 10:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	293,46	140	0,1	0,1	1,9	2,1	BOJ01C3	Currais	SUL
51585483	SRO	CR		57987	09/02/2024 13:11	09/02/2024 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,43	1,25	0,35	2,03	SRO09F3	Dirceu Arcoverde	SUL
51586855	ETA	CH	1232102	59359	09/02/2024 16:24	09/02/2024 18:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	365,2	180	0,53	1,18	0,32	2,03	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51606332	PTA	CH	1322773	78834	11/02/2024 19:09	11/02/2024 21:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	194,61	96	0,92	0,83	0,28	2,03	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí	SUL
51593668	SPP	CR		66172	10/02/2024 12:27	10/02/2024 14:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,2	0,63	0,18	2,02	SPP01C1	Água Branca	METROPOLIT
51583681	RGE	TF	1355960	56185	09/02/2024 08:16	09/02/2024 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	9,85	5	0,42	0,48	1,08	1,98	RGE01N2	Flores do Piauí	SUL
51597046	SPP	CH	1320497	69548	10/02/2024 18:10	10/02/2024 20:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	704,96	358	0,2	0,4	1,38	1,98	SPP01C4	Agricolândia	METROPOLIT
51598567	PMR	TF	1062094	71069	10/02/2024 20:03	10/02/2024 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	154,89	80	0	0,37	1,58	1,95	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51595614	EBV	CR		68116	10/02/2024 16:26	10/02/2024 18:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	1,4	0,18	0,35	1,93	EBV01C1	Elesbão Veloso	SUL
51584469	RDG	CR		56973	09/02/2024 10:17	09/02/2024 12:11	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	0,82	0,33	0,75	1,9	RDG01C1	Redenção do Gurguéia	SUL
51592812	RGN	CR		65316	10/02/2024 10:10	10/02/2024 12:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,35	0,25	0,28	1,88	RGN01C1	Angical do Piauí	METROPOLIT
51586337	PCA	CR		58841	09/02/2024 15:28	09/02/2024 17:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	0,13	1,32	0,42	1,87	PCA01C5	Brasileira	NORTE
51586394	CRI	CR		58898	09/02/2024 15:37	09/02/2024 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,7	0,07	0,1	1,87	CRI01N1	Santa Luz	SUL
51594182	ETA	CH	1232118	66684	10/02/2024 13:10	10/02/2024 15:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1956,21	1050	0,08	0,75	1,03	1,87	ETA01C2	Esperantina	NORTE
51604276	CER	TF	1376494	76778	11/02/2024 13:31	11/02/2024 15:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3,72	2	1,68	0,13	0,05	1,87	CER01P2	Palmeira do Piauí	SUL
51582712	SPP	CH	1319713	55216	09/02/2024 05:20	09/02/2024 07:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	873,07	480	1,22	0,58	0,03	1,83	SPP01C1	Água Branca	METROPOLIT
51586790	PCA	TF	1228282	59294	09/02/2024 16:25	09/02/2024 18:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,46	14	1,07	0,5	0,27	1,83	PCA01C1	Batalha	NORTE
51586943	ETA	TF	1406285	59447	09/02/2024 16:35	09/02/2024 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	275,19	154	1,32	0,2	0,28	1,8	ETA01C1	Esperantina	NORTE
51604061	VAL	TF	1301448	76563	11/02/2024 12:59	11/02/2024 14:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	200,86	113	0,98	0,8	0	1,78	VAL01C1	Valença do Piauí	SUL
51584075	RDG	CR		56579	09/02/2024 09:27	09/02/2024 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,92	0,17	0,57	1,65	RDG09M1	Redenção do Gurguéia	SUL
51596517	SPP	TF	1319822	69019	10/02/2024 17:21	10/02/2024 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,74	31	0,1	0,88	0,67	1,65	SPP01C3	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51583167	SPP	TF	1069129	55671	09/02/2024 07:19	09/02/2024 08:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	38,79	24	0,42	0,92	0,28	1,62	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51583896	PMR	TF	1062191	56400	09/02/2024 08:42	09/02/2024 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	231,69	146	0,1	0,1	1,4	1,6	PMR01P1	Palmeirais	METROPOLIT
51585397	BOJ	TF	1264192	57901	09/02/2024 12:28	09/02/2024 14:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	356,8	223	0,1	0,1	1,4	1,6	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51585454	EMT	CH	1378472	57958	09/02/2024 13:07	09/02/2024 14:43	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1362,72	1255	0,27	1,07	0,27	1,6	EMT01C1	Eliseu Martins	SUL
51586945	ETA	TF	1232332	59449	09/02/2024 16:38	09/02/2024 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	506,77	318	1,13	0,18	0,28	1,6	ETA01C4	Esperantina	NORTE
51594893	CMT	TF	1265996	67395	10/02/2024 14:53	10/02/2024 16:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	549,6	345	0,08	0,87	0,65	1,6	CMT01C3	Curimatá	SUL
51591604	ETA	CH	1228771	64108	10/02/2024 06:55	10/02/2024 08:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	45,45	29	0,1	1,13	0,35	1,58	ETA01C3	Esperantina	NORTE
51581642	BAS	TF	1225363	54146	09/02/2024 00:49	09/02/2024 02:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	445,25	287	1,1	0,37	0,08	1,55	BAS01C1	Barras	METROPOLIT

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51591410	BOJ	TF	1264390	63914	10/02/2024 07:27	10/02/2024 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	7,72	5	0,08	0,88	0,58	1,55	BOJ01C2	Santa Luz	SUL
51586622	PCA	TF	1410875	59126	09/02/2024 16:04	09/02/2024 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	48,41	32	0,4	1,1	0,02	1,52	PCA01C1	Batalha	NORTE
51596707	SPP	CR		69209	10/02/2024 18:05	10/02/2024 19:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,3	0,17	0,03	1,5	SPP01C1	Água Branca	METROPOLIT
51606054	BIG	CR		78556	11/02/2024 17:26	11/02/2024 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,45	0,22	0,8	1,47	BIG01N2	São João da Varjota	SUL
51592373	CMT	TF	1266266	64877	10/02/2024 09:33	10/02/2024 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	4,35	3	0,08	0,95	0,42	1,45	CMT01C3	Curimatá	SUL
51587829	ETA	CH	1228264	60333	09/02/2024 18:39	09/02/2024 20:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	343,58	243	0,85	0,13	0,43	1,42	ETA01C3	Esperantina	NORTE
51592674	CRT	CR		65178	10/02/2024 10:05	10/02/2024 11:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,1	0,85	0,47	1,42	CRT01C3	Corrente	SUL
51587393	PCA	TF	1228015	59897	09/02/2024 17:16	09/02/2024 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	99,74	72	1,08	0,27	0,05	1,4	PCA01C1	Batalha	NORTE
51584048	VAL	CR		56552	09/02/2024 09:25	09/02/2024 10:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,5	0,27	0,62	1,38	VAL01C1	Valença do Piauí	SUL
51587194	PRI	TF	1254735	59698	10/02/2024 16:08	10/02/2024 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	24,34	18	0,1	0,77	0,5	1,37	PRI01Y2	Batalha	NORTE
51594871	CMT	CR		67373	10/02/2024 15:06	10/02/2024 16:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,1	0,8	0,42	1,32	CMT01C3	Curimatá	SUL
51606841	VAL	CH	1301538	79343	12/02/2024 10:51	12/02/2024 12:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	19,58	16	0,1	0,1	1,03	1,23	VAL01C1	Lagoa do Sítio	SUL
51584239	DML	TF	1070408	56743	09/02/2024 09:44	09/02/2024 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	336,26	281	0,1	0,1	1	1,2	DML01W2	Demerval Lobão	METROPOLIT
51586775	PRI	CR		59279	09/02/2024 16:32	09/02/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,58	0,25	0,35	1,18	PRI01Y2	Piripiri	NORTE
51587319	SPP	CH	1414737	59823	09/02/2024 17:00	09/02/2024 18:10	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	548,53	484	0,02	0,32	0,83	1,17	SPP01C1	Hugo Napoleão	METROPOLIT
51588157	SPP	CH	1319715	60661	09/02/2024 19:52	09/02/2024 21:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	471,75	406	0,1	0,62	0,45	1,17	SPP01C1	Água Branca	METROPOLIT
51587380	URI	CH	1320930	59884	09/02/2024 17:29	09/02/2024 18:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	934,37	857	0,48	0,5	0,12	1,1	URI01C2	Uruçuí	SUL
51591906	QBO	TF	1264879	64410	10/02/2024 08:29	10/02/2024 09:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	13,9	13	0,55	0,42	0,12	1,08	QBO09S2	Redenção do Gurguéia	SUL
51583222	NZA	CR		55726	09/02/2024 07:30	09/02/2024 08:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	NZA01Z2	Nazária	METROPOLIT
51583574	CRT	CR		56078	09/02/2024 08:18	09/02/2024 09:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	CRT01C2	Corrente	SUL
51583891	STF	CR		56395	09/02/2024 09:06	09/02/2024 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	STF01C1	Santa Filomena	SUL
51583925	CRT	CR		56429	09/02/2024 09:10	09/02/2024 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	CRT01C1	Corrente	SUL
51584074	PMR	CR		56578	09/02/2024 09:31	09/02/2024 10:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PMR01P1	Palmeirais	METROPOLIT
51584150	CRT	CR		56654	09/02/2024 09:40	09/02/2024 10:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	CRT01C1	Corrente	SUL
51585049	EBV	CR		57553	09/02/2024 12:01	09/02/2024 13:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	EBV01C1	Elesbão Veloso	SUL
51585241	EBV	CR		57745	09/02/2024 12:27	09/02/2024 13:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	EBV01C1	Elesbão Veloso	SUL
51586600	PMR	CR		59104	09/02/2024 16:10	09/02/2024 17:13	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51586661	RPI	CR		59165	09/02/2024 16:20	09/02/2024 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	RPI01C1	São José do Peixe	SUL
51586792	PCA	CR		59296	09/02/2024 16:35	09/02/2024 17:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PCA01C2	Piracuruca	NORTE
51586867	NZA	CR		59371	09/02/2024 16:46	09/02/2024 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	NZA01Z2	Nazária	METROPOLIT
51586984	RGN	CR		59488	09/02/2024 16:57	09/02/2024 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	RGN01C1	Regeneração	METROPOLIT
51587033	CRI	CR		59537	09/02/2024 17:03	09/02/2024 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,88	0,12	0,05	1,05	CRI01N2	Palmeira do Piauí	SUL
51587078	PDS	CR		59582	09/02/2024 17:11	09/02/2024 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PDS01C1	Pedro II	NORTE

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51587544	ETA	CR		60048	09/02/2024 18:04	09/02/2024 19:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí	NORTE
51587620	VDJ	CR		60124	09/02/2024 18:13	09/02/2024 19:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí	NORTE
51587648	PCA	CR		60152	09/02/2024 18:20	09/02/2024 19:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PCA01C1	Batalha	NORTE
51588218	BOJ	CR		60722	09/02/2024 19:41	09/02/2024 20:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	BOJ09F6	Bom Jesus	SUL
51591421	STL	CR		63925	10/02/2024 07:28	10/02/2024 08:31	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	STL01C1	Santo Antônio de Lisboa	SUL
51591439	PRI	CR		63943	10/02/2024 07:36	10/02/2024 08:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PRI01Y1	Cocal de Telha	NORTE
51591930	BOJ	CR		64434	10/02/2024 08:34	10/02/2024 09:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL
51592037	PMR	CR		64541	10/02/2024 08:51	10/02/2024 09:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PMR01P1	Palmeirais	METROPOLIT
51592581	PMR	CR		65085	10/02/2024 10:00	10/02/2024 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,6	0,12	0,33	1,05	PMR01P1	Palmeirais	METROPOLIT
51592849	QBO	CR		65353	10/02/2024 10:19	10/02/2024 11:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	QBO09S2	Bom Jesus	SUL
51592861	PMR	CR		65365	10/02/2024 10:28	10/02/2024 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PMR01P1	Palmeirais	METROPOLIT
51593537	AME	CR		66041	10/02/2024 12:14	10/02/2024 13:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	AME01N1	Amarante	METROPOLIT
51594505	PRI	CR		67007	10/02/2024 14:15	10/02/2024 15:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51594984	PRI	CR		67486	10/02/2024 15:15	10/02/2024 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51595209	PMR	CR		67711	10/02/2024 15:48	10/02/2024 16:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51595366	PDS	CR		67868	10/02/2024 16:11	10/02/2024 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PDS01C3	Pedro II	NORTE
51596332	ETA	CR		68834	10/02/2024 17:28	10/02/2024 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	ETA01C3	Esperantina	NORTE
51596708	PRI	CR		69210	10/02/2024 09:55	10/02/2024 10:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PRI01Y1	Piripiri	NORTE
51597213	PMR	CR		69715	10/02/2024 18:48	10/02/2024 19:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PMR01P1	Palmeirais	METROPOLIT
51598674	PMR	CR		71176	10/02/2024 22:04	10/02/2024 23:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	PMR01P3	Palmeirais	METROPOLIT
51598915	SPP	CR		71417	10/02/2024 22:28	10/02/2024 23:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	SPP01C4	São Pedro do Piauí	METROPOLIT
51602338	NOT	CR		74840	11/02/2024 09:28	11/02/2024 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	NOT01C1	Oeiras	SUL
51602854	VAL	CR		75356	11/02/2024 10:27	11/02/2024 11:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	VAL01C3	Valença do Piauí	SUL
51602992	SJP	CR		75494	11/02/2024 10:52	11/02/2024 11:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira	SUL
51603005	QBO	CR		75507	11/02/2024 10:48	11/02/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	QBO09S2	Redenção do Gurguéia	SUL
51604029	BIG	CR		76531	11/02/2024 13:10	11/02/2024 14:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	BIG01N2	São João da Varjota	SUL
51604175	SJP	CR		76677	11/02/2024 13:31	11/02/2024 14:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo	SUL
51604197	CRT	CR		76699	11/02/2024 13:27	11/02/2024 14:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	CRT01C3	Corrente	SUL
51605018	EMT	CR		77520	11/02/2024 15:10	11/02/2024 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	EMT01C2	Manoel Emídio	SUL
51605872	BOL	CR		78374	11/02/2024 17:06	11/02/2024 18:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia	SUL
51606203	EMT	CR		78705	11/02/2024 17:44	11/02/2024 18:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	EMT01C3	Colônia do Gurguéia	SUL
51606362	OER	CR		78864	11/02/2024 18:05	11/02/2024 19:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	OER01C3	Colônia do Piauí	SUL
51607311	VAL	CR		79812	11/02/2024 20:36	11/02/2024 21:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,9	1,05	VAL01C3	Lagoa do Sítio	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 05.2024



51592166	SPP	CR		64670	10/02/2024 09:09	10/02/2024 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,33	0,4	0,27	1	SPP01C5	Angical do Piauí	METROPOLIT
51587102	BRL	CH	1331214	240843	09/02/2024 18:40	09/02/2024 19:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	248,5	374	0,08	0,42	0,17	0,67	BRL01C2	Sebastião Leal	SUL
51583845	SJP	CH	1355109	56349	09/02/2024 10:26	09/02/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	16,19	36	0,22	0,15	0,08	0,45	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí	SUL
51584671	BOJ	CR		57175	09/02/2024 10:54	09/02/2024 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,27	0,07	0,05	0,38	BOJ01C3	Bom Jesus	SUL

Anexo V – Figuras ampliadas

