

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

**EQUATORIAL PIAUÍ**

**06.2024 – EQTL PI**

## 1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de janeiro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 19 de fevereiro de 2024 às 00h00min até 27 de fevereiro de 2024 às 00h00min.

## 2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de fevereiro de 2024, a área de concessão da Equatorial Piauí, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

**Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.**

| REGIONAL   | MUNICIPIO    |
|------------|--------------|
| METROPOLIT | Agricolândia |
| METROPOLIT | Água Branca  |
| METROPOLIT | Barro Duro   |
| METROPOLIT | Beneditinos  |
| METROPOLIT | Campo Maior  |
| METROPOLIT | Coivaras     |
| METROPOLIT | Curralinhos  |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| METROPOLIT | Demerval Lobão             |
| METROPOLIT | Hugo Napoleão              |
| METROPOLIT | José de Freitas            |
| METROPOLIT | Juazeiro do Piauí          |
| METROPOLIT | Lagoa Alegre               |
| METROPOLIT | Lagoa do Piauí             |
| METROPOLIT | Lagoinha do Piauí          |
| METROPOLIT | Miguel Leão                |
| METROPOLIT | Monsenhor Gil              |
| METROPOLIT | Nazária                    |
| METROPOLIT | Palmeirais                 |
| METROPOLIT | Passagem Franca do Piauí   |
| METROPOLIT | São Gonçalo do Piauí       |
| METROPOLIT | São João da Serra          |
| METROPOLIT | São Miguel do Tapuio       |
| METROPOLIT | São Pedro do Piauí         |
| METROPOLIT | Sigefredo Pacheco          |
| METROPOLIT | Teresina                   |
| METROPOLIT | União                      |
| NORTE      | Bom Princípio do Piauí     |
| NORTE      | Buriti dos Lopes           |
| NORTE      | Cajueiro da Praia          |
| NORTE      | Caraúbas do Piauí          |
| NORTE      | Caxingó                    |
| NORTE      | Cocal                      |
| NORTE      | Esperantina                |
| NORTE      | Ilha Grande                |
| NORTE      | Joaquim Pires              |
| NORTE      | Joca Marques               |
| NORTE      | Luís Correia               |
| NORTE      | Luzilândia                 |
| NORTE      | Milton Brandão             |
| NORTE      | Morro do Chapéu do Piauí   |
| NORTE      | Murici dos Portelas        |
| NORTE      | Nossa Senhora dos Remédios |
| NORTE      | Parnaíba                   |
| NORTE      | Piracuruca                 |
| NORTE      | São João da Fronteira      |
| NORTE      | São José do Divino         |
| SUL        | Alagoinha do Piauí         |
| SUL        | Alegrete do Piauí          |
| SUL        | Baixa Grande do Ribeiro    |
| SUL        | Bela Vista do Piauí        |
| SUL        | Campinas do Piauí          |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| SUL | Campo Grande do Piauí           |
| SUL | Capitão Gervásio Oliveira       |
| SUL | Caracol                         |
| SUL | Caridade do Piauí               |
| SUL | Conceição do Canindé            |
| SUL | Coronel José Dias               |
| SUL | Corrente                        |
| SUL | Cristalândia do Piauí           |
| SUL | Curimatá                        |
| SUL | Dirceu Arcoverde                |
| SUL | Itainópolis                     |
| SUL | Jacobina do Piauí               |
| SUL | Jaicós                          |
| SUL | João Costa                      |
| SUL | Jurema                          |
| SUL | Lagoa do Barro do Piauí         |
| SUL | Massapê do Piauí                |
| SUL | Monsenhor Hipólito              |
| SUL | Morro Cabeça no Tempo           |
| SUL | Nova Santa Rita                 |
| SUL | Paes Landim                     |
| SUL | Parnaguá                        |
| SUL | Patos do Piauí                  |
| SUL | Pedro Laurentino                |
| SUL | Pio IX                          |
| SUL | Queimada Nova                   |
| SUL | Riacho Frio                     |
| SUL | Santa Cruz dos Milagres         |
| SUL | Santa Filomena                  |
| SUL | São Braz do Piauí               |
| SUL | São Francisco de Assis do Piauí |
| SUL | São João do Piauí               |
| SUL | São Julião                      |
| SUL | São Lourenço do Piauí           |
| SUL | São Miguel do Fidalgo           |
| SUL | São Raimundo Nonato             |
| SUL | Simões                          |
| SUL | Simplício Mendes                |
| SUL | Vera Mendes                     |


Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 105 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas

pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

| Dados do Evento                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Código Único do Evento:                            | 06.2024 – EQTL PI   |
| b) Decorrente de:                                     | CHI Limite          |
| c) Quantidade de Clientes Interrompidos:              | 188.320             |
| d) Quantidade de Municípios atingidos:                | 89                  |
| e) Quantidade de Conjuntos atingidos:                 | 33                  |
| f) Quantidade de Subestações atingidas:               | 66                  |
| g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:   | 2370                |
| h) Data e Hora de início da primeira interrupção:     | 19/02/2024 00:22:59 |
| i) Data e hora de término da última interrupção:      | 02/03/2024 11:33:09 |
| j) Média da duração das interrupções:                 | 10,79               |
| k) Duração da interrupção mais longa:                 | 123,05              |
| l) Tempo Médio de Preparação - TMP                    | 8,67                |
| m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD                  | 0,61                |
| n) Tempo Médio de Execução - TME                      | 1,51                |
| o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento: | 656.717,60          |
| p) CHI Limite:                                        | 377.156,35          |

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início e fim do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO.

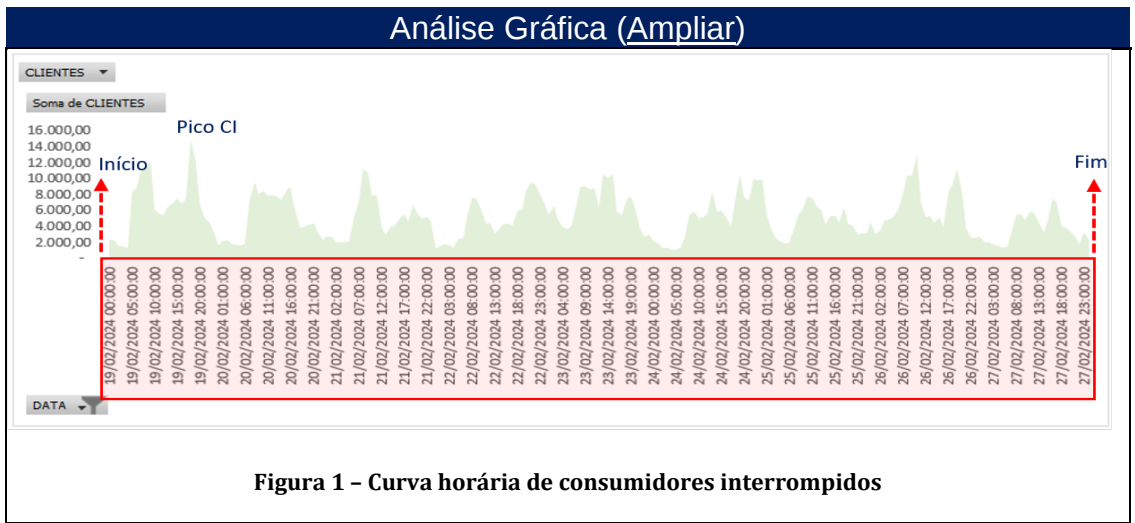


Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 19 de fevereiro de 2024, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 19 de fevereiro de 2024, às 18h00min.

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradativa redução no número de interrupções, até que às 00h00min do dia 27 de fevereiro de 2024 é evidenciado o fim do evento, segundo laudo da CLIMATEMPO

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

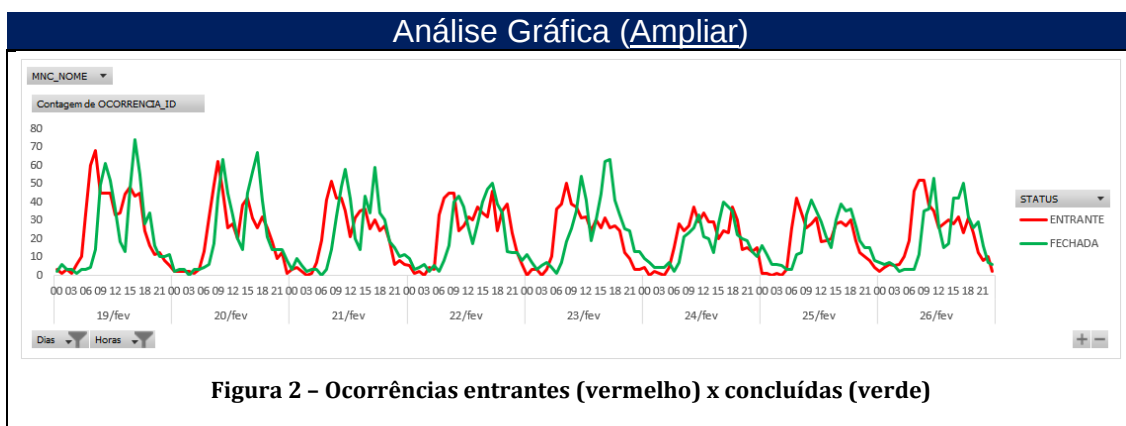

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

### 3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios, que provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 19 de fevereiro de 2024, às 00h00min, e término em 27 de fevereiro de 2024, às 00h00min.

No laudo é destacada como região de abrangência de toda área concessão da Equatorial-PI no Piauí

## **4 DESCRIÇÃO DO EVENTO**

### **4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO**

Durante o período do evento, a maior convergência de calor e umidade em superfície, proveniente da intensificação dos ventos alísios, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI.

Durante o período de 19 a 27 de fevereiro de 2024, A maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Nesse período houve registros de chuvas intensas, fortes vendavais e tempestade de raios.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Esperantina, localizado na regional Norte, totalizando 367 mm.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu 61 km/h, no município de Piripiri, localizado na regional Norte. Ventos dessa magnitude são classificados como vento forte, os quais estão associados a movimentar grandes árvores.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi de 10.024 ocorrências de raios nuvem-

solo na regional Metropolitana. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e vendavais durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

| Resumo do Evento           |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número/Código do Evento    |                                                                                                                                                                                                          |
| Número/Código do Relatório |                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição                  | A maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios na área de concessão da Equatorial-PI |
| Código COBRADE             | 1.3.2.1.5 - Vendaval<br>1.3.2.1.2 - Tempestade de raios<br>1.3.2.1.4 - Chuvas intensas                                                                                                                   |
| Hora de início             | 19/02/2024 - 00:00                                                                                                                                                                                       |
| Hora do término            | 27/02/2024 - 00:00                                                                                                                                                                                       |
| Abrangência espacial       | Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí                                                                                                                                                              |

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de fevereiro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de

atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

### **1.1 REGIÃO AFETADA**

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.4.**

Mapa – Equatorial PI


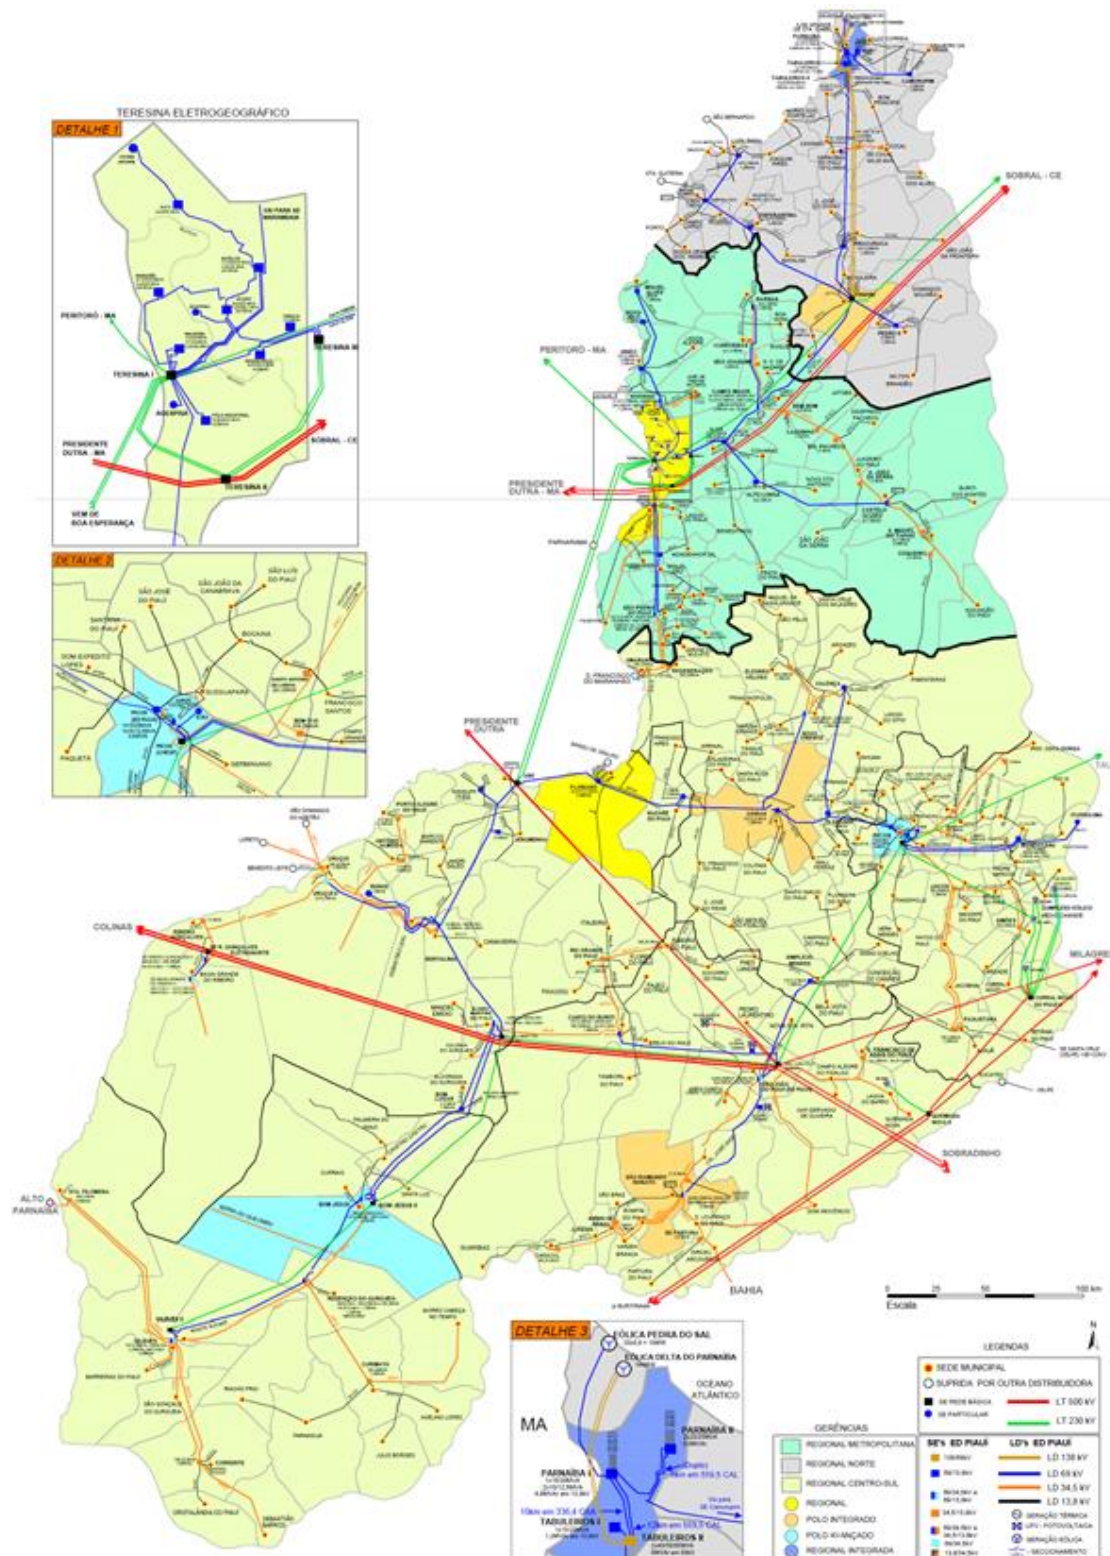


Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais

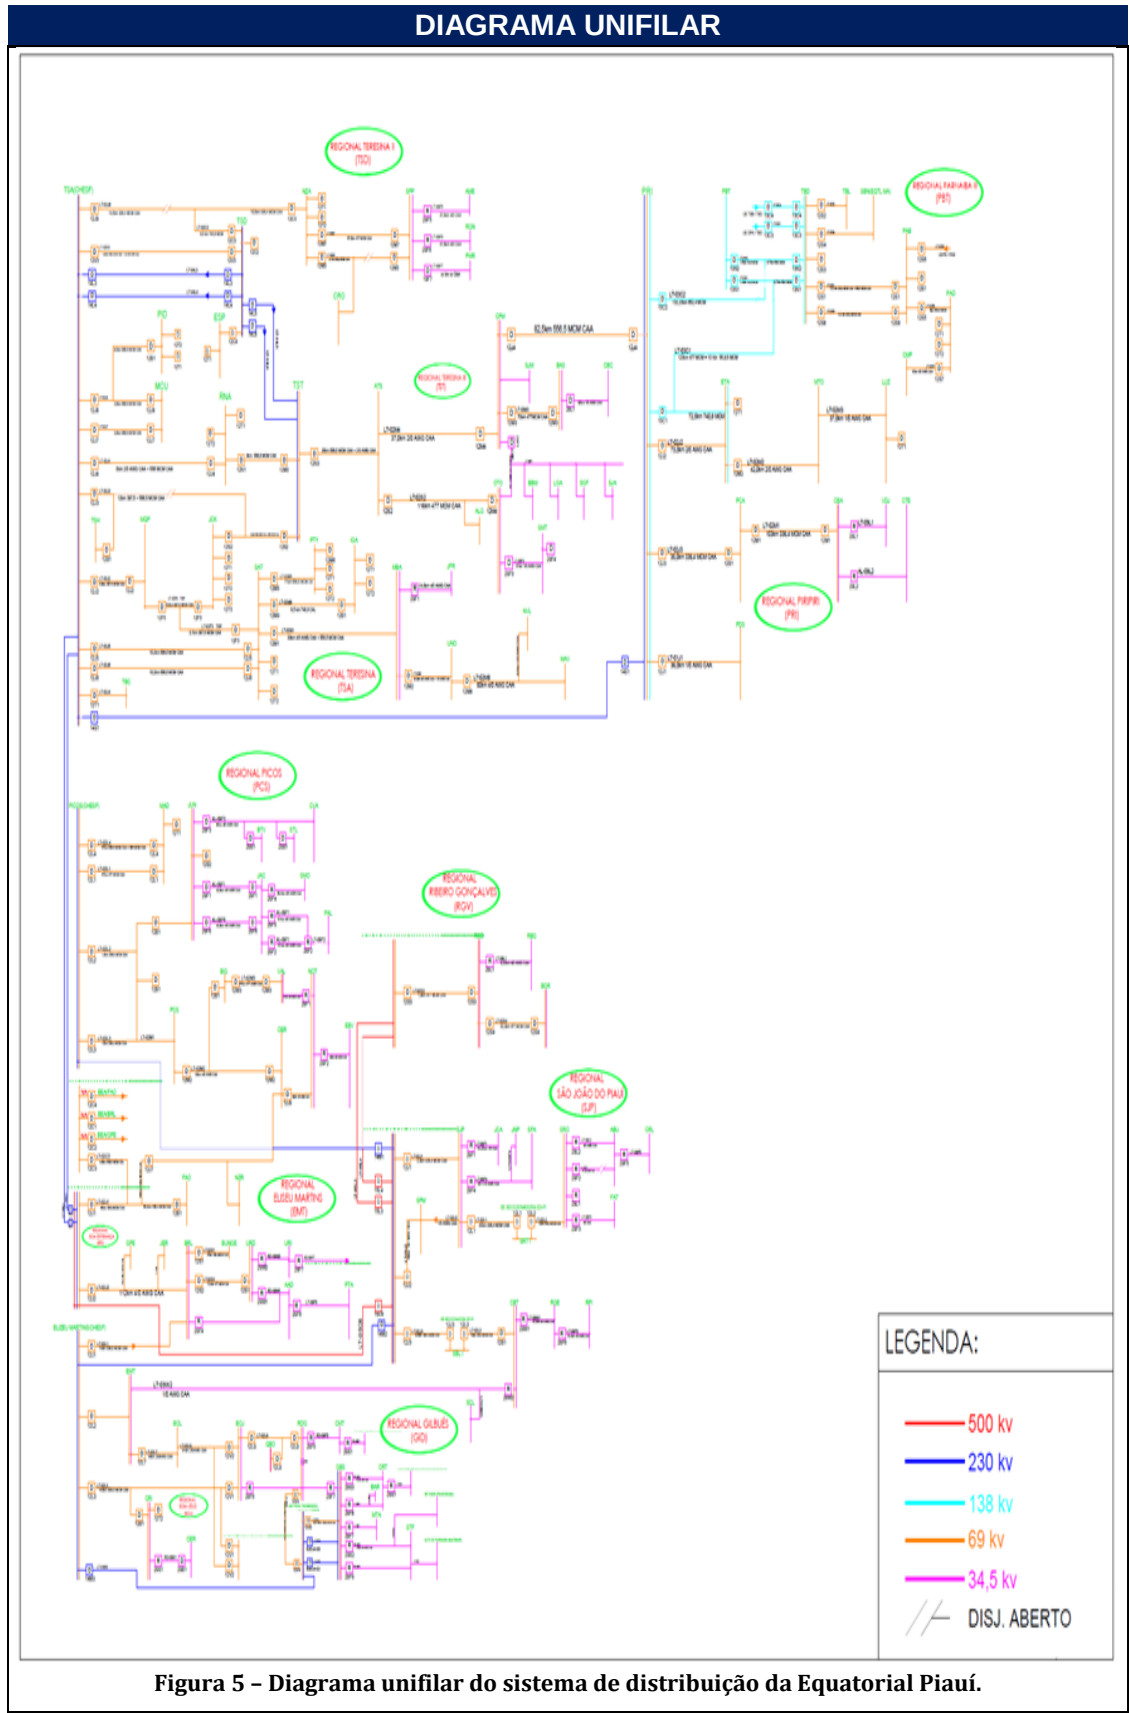

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

**Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas**

| SE  | SUBESTAÇÃO              |
|-----|-------------------------|
| ABU | ANISIO ABREU            |
| AFR | SE AFRANIO              |
| ALG | ALTO LONGA              |
| ATS | ALTOS                   |
| BBM | BEM BOM                 |
| BGR | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
| BTV | BEM TE VI               |
| CBA | CARAUBAS                |
| CEN | CENTRO                  |
| CET | COCAL DA ESTAÇÃO        |
| CLC | SE COELCE               |
| CMP | CAMURUPIM               |
| CMT | CURIMATA                |
| CPM | CAMPO MAIOR             |
| CRL | CARACOL                 |
| CRO | CURRALINHOS             |
| CRT | CORRENTE                |
| DML | DEMERVAL LOBÃO          |
| ESP | ESPLANADA               |
| ETA | ESPERANTINA             |
| FAT | FARTURA                 |
| GBS | GILBUES                 |
| IGA | ININGA                  |
| JAC | JAICOS                  |
| JCA | JOÃO COSTA              |
| JCK | JOCKEY                  |
| JFR | JOSE DE FREITAS         |
| JUN | JUNCO                   |
| LGA | LAGOINHA                |
| LUZ | LUZILANDIA              |
| MAD | MANDACARU               |
| MAV | MIGUEL ALVES            |
| MBA | MARAMBAIA               |
| MCU | MACAUBA                 |
| MQP | MARQUES                 |
| MTO | MATIAS OLIMPIO          |
| NOT | NOVO ORIENTE            |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| NVL | NOVO NILO               |
| NZA | NAZÁRIA                 |
| PAB | PARNAIBA                |
| PAD | PARNAIBA II             |
| PAL | PAULISTANA              |
| PCA | PIRACURUCA              |
| PCS | PICOS                   |
| PDS | PEDRO SEGUNDO           |
| PID | POLO INDUSTRIAL         |
| PMR | PALMEIRAIS              |
| PTY | POTY                    |
| RNA | RENASCENÇA              |
| SAT | SATELITE                |
| SFA | SAO FRANCISCO DE ASSIS  |
| SGF | SIGEFREDO PACHECO       |
| SJA | SAO JOAO DA SERRA       |
| SJP | SAO JOAO DO PIAUI       |
| SMO | SIMÕES                  |
| SMT | SAO MIGUEL DO TAPUIO    |
| SOL | SOLAR                   |
| SPM | SIMPLICIO MENDES        |
| SPP | SAO PEDRO DO PIAUI      |
| SRO | SAO RAIMUNDO NONATO     |
| STF | SANTA FILOMENA          |
| STL | SANTO ANTONIO DE LISBOA |
| TBC | TABOCA                  |
| TBL | TABULEIRO 1             |
| TSA | CHESF                   |
| UNO | UNIAO                   |
| URD | URUCUI II               |
| VAL | VALENCA                 |
| VDJ | VOLTA DA JUREMA         |

## 1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

**Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento**

| EQUIPAMENTOS DANIFICADOS                 | QUANTIDADE |
|------------------------------------------|------------|
| NÃO APLICADO                             | 805        |
| CONECTOR CUNHA TIPO II                   | 520        |
| CABO CONC. 10mm Al                       | 510        |
| ELO FUSIVEL DE 06 K                      | 332        |
| CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR                 | 310        |
| CABO MULTI. 16mm Al                      | 277        |
| ELO FUSIVEL DE 10 K                      | 256        |
| ELO FUSIVEL DE 05 H                      | 245        |
| CONECTOR PERFURANTE 16X150mm             | 244        |
| CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC                  | 238        |
| ELO FUSIVEL DE 15 K                      | 221        |
| ELO FUSIVEL DE 03 H                      | 194        |
| ELO FUSIVEL DE 02 H                      | 174        |
| CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC                | 173        |
| CONECTOR CUNHA TIPO I                    | 157        |
| CABO MULTI. 35mm Al                      | 153        |
| CONECTOR CUNHA TIPO III                  | 148        |
| ELO FUSIVEL DE 01 H                      | 134        |
| CABO CONC. 10mm Cu                       | 127        |
| CABO COBRE NU 35MM2                      | 121        |
| CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC                | 115        |
| CABO QUADRIplex 16mm Cu                  | 112        |
| SELO DE SEGURANÇA                        | 82         |
| TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm              | 65         |
| CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC                | 56         |
| ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS         | 55         |
| CABO QUADRIplex 35mm Cu                  | 50         |
| FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2               | 48         |
| CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM²,0,6/1KV,COL,NI | 47         |
| CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM²,0,6/1KV,COL,NI | 46         |
| ELO FUSIVEL DE 0,5 H                     | 44         |
| FITA ISOLANTE                            | 43         |
| CABO MULTI. 25mm Al                      | 40         |
| AMPACTINHO TIPO VII                      | 39         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR                                   | 33 |
| ALCA PREF.CB. AL. 4AWG                                           | 31 |
| AMPACTINHO TIPO II                                               | 28 |
| CABO COBRE ISOLADO 10MM2-600V                                    | 28 |
| ELO FUSIVEL DE 25 K                                              | 28 |
| CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm <sup>2</sup> ,0,6/1kV,PR,NI             | 27 |
| TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm <sup>2</sup>                  | 26 |
| ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm                                     | 20 |
| CONECTOR CUNHA TIPO A                                            | 20 |
| CONECTOR PERFURANTE TIPO II                                      | 20 |
| AMPACTINHO TIPO III                                              | 18 |
| CABO MULTIPLEXADO 25 MM2, COMPACTO, XLPE                         | 17 |
| ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm                                  | 16 |
| CABO,CU,MULT,3X6+1X6mm <sup>2</sup> ,0,6/1kV,PR,NI               | 15 |
| ELO FUSIVEL DE 08 K                                              | 14 |
| PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV                                   | 14 |
| PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV                                    | 14 |
| CABO COBRE NU 16MM2                                              | 13 |
| CABO,AL,MULT,1X10MM <sup>2</sup> ,0,6/1KV,COL,NI                 | 13 |
| ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm <sup>2</sup>                   | 12 |
| PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV                                   | 11 |
| CONEC,DERIV,PERF,16-70mm <sup>2</sup> ,6-35mm <sup>2</sup> ,ISOL | 10 |
| CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXCABO 2AWG                           | 10 |
| FIO DE RAMAL BITOLA 4 MM2.                                       | 10 |
| MEDIDOR MONOFÁSICO                                               | 10 |
| ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"                                        | 9  |
| TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm                                      | 9  |
| CONECTOR CUNHA TIPO B                                            | 8  |
| CONECTOR PERFURANTE 35X150mm                                     | 8  |
| Isolador de pino HI-TOP, 15 KV                                   | 8  |
| AMPACTINHO TIPO IV                                               | 7  |
| CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/4"                                     | 7  |
| PARA-RAIO VALVULA 15 KV                                          | 7  |
| SELO,SEG,POLIC,CINZA,ARAME 26X150MM                              | 7  |
| ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG                                         | 6  |
| ALCA PREF.CB.336,4MCM-CA/CAA                                     | 6  |
| AMPACTINHO TIPO I                                                | 6  |
| AMPACTINHO TIPO VI                                               | 6  |
| AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA                                     | 5  |
| DERIVACAO "T" P/ CABO 4/0AWG                                     | 5  |
| ELO FUSIVEL DE 12 K                                              | 5  |
| ELO FUSIVEL DE 20 K                                              | 5  |
| POSTE CONC. ARMADO DT 9/300                                      | 5  |
| TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV                                     | 5  |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| CHAVE FUS.100A 15KV RUP.2000A                    | 4 |
| CONECTOR CUNHA, CABO CA 1/0 AWG/336,4 MCM        | 4 |
| CONECTOR CUNHA TIPO C                            | 4 |
| ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25                    | 4 |
| SELO,SEG,POLIC,AMARELO,ARAME 26X150MM            | 4 |
| TERMINAL TUBULAR COMP. 25mm                      | 4 |
| TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV                     | 4 |
| ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG                       | 3 |
| CONEC,DERIV,CUN,TIPO A,CU EST                    | 3 |
| ELO FUSIVEL DE 3 EF                              | 3 |
| ELO FUSIVEL TIPO H, 3 A                          | 3 |
| Isolador de pino HI-TOP, 25 KV                   | 3 |
| MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECIONAL                   | 3 |
| POSTE CONC. ARMADO DT 10/300                     | 3 |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 34,5 KV                    | 3 |
| TRANSFORMADOR 150 KVA, 15 KV                     | 3 |
| ALCA PREF.CB. AL.2/0AWG-CA/CAA                   | 2 |
| CHAVE FUS.100A 15KV RUP.4000A                    | 2 |
| CONEC. AMPACTINHO REF. 880557                    | 2 |
| ELO FUSIVEL DE 10 EF                             | 2 |
| ELO FUSIVEL DE 5 EF                              | 2 |
| ISOL,POLIM,SUSP,GARFO-OLHAL,15KV,N IV            | 2 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ACSR                   | 2 |
| TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV                     | 2 |
| TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV                      | 2 |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV                      | 2 |
| TRANSFORMADOR 45 KVA, 15 KV                      | 2 |
| ALCA PREF.CB. AL.4/0AWG-CA/CAA                   | 1 |
| CABO COBRE ISOLADO 70MM2-600V                    | 1 |
| CHAVE FUSIVEL15 KV, 100 A, 4000 A                | 1 |
| CLEATS, PARALELO, 2 FIOS                         | 1 |
| CONEC,ATER,HS DN 16-19mm,CB 10-25mm²,CU          | 1 |
| CONECTOR CUNHA, CABO CA 1/0 / 4/0 AWG            | 1 |
| CONECTOR CUNHA, CABO CAA 2 P/2 AWG - 4 P/1/0 AWG | 1 |
| CONECTOR CUNHA, CABO CAA 4/0 / 4/0 AWG           | 1 |
| CONECTOR CUNHA, CABO CAA 70 / 70 MM2             | 1 |
| CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXFIO 10AWG           | 1 |
| ELO FUSIVEL DE 2 EF                              | 1 |
| EMENDA PREFORMADA 4 AWG CA                       | 1 |
| FITA ISOL,PVC,ANTICHAMA,19x20m,PR                | 1 |
| Isolador de pino HI-TOP, 27 KV                   | 1 |
| ISOLADOR DISCO, 165 MM                           | 1 |
| ISOLADOR PORCELANA TP DISCO 15                   | 1 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ASC                    | 1 |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| LUVA EMENDA PREF. CABO 336,4MC              | 1 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR                | 1 |
| LUVA EMENDA PREF. CABO 4ASC                 | 1 |
| MANILHA SAPATILHA                           | 1 |
| MED ELETN 1F 1EL 2F 15A 120/240V DRP/DRC    | 1 |
| MED,ELET,TRIF,3 EL,15/120A,380V,S/MM,BOR    | 1 |
| MEDIDOR TRIFÁSICO IRRIGANTE                 | 1 |
| PARAFUSO OLHAL 5/8X12" 6R                   | 1 |
| PARAFUSO OLHAL 5/8X14" 6R                   | 1 |
| PARAFUSO OLHAL 5/8X8" 6R                    | 1 |
| PARA-RAIO POLIMERICO 12KV                   | 1 |
| PASTA,BASE SILICONE,MEGASIL                 | 1 |
| POSTE CONC. ARMADO DT 10/150                | 1 |
| POSTE CONC. ARMADO DT 12/300                | 1 |
| POSTE CONC. ARMADO DT 9/150                 | 1 |
| SUSPENSÃO, ANTIPOLUIÇÃO, CONCHA/BOLA, 69 KV | 1 |
| TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV               | 1 |
| TRANSF. BIFASICO 15KVA 13.8KV               | 1 |
| TRANSF. TRIFASICO 150KVA 13.8K              | 1 |
| TRANSFORMADOR 10 KVA, 34,5 KV, 440/220 V    | 1 |
| TRANSFORMADOR 112,5 KVA, 15 KV              | 1 |
| TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV                  | 1 |
| TRANSFORMADOR 5 KVA, 34,5 KV, 440/220 V     | 1 |
| TRANSFORMADOR MONO 15 KVA, 7.9 KV           | 1 |

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

## 2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 298 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 106 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos como equipe de perdas e corte. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

**Tabela 2 - Estrutura das equipes**

| OCORRÊNCIA ID | OC NUMERO | EQUIPE       | PROCESSO                | ESTRUTURA     | OCORRÊNCIA ID | OC NUMERO | EQUIPE       | PROCESSO                | ESTRUTURA     |
|---------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51679687      | 152181    | PI-ABU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712303      | 182229    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51692443      | 164934    | PI-ABU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712611      | 182537    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51692870      | 165361    | PI-ABU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712752      | 182678    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709703      | 179629    | PI-ABU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51717434      | 187356    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720082      | 190003    | PI-ABU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718587      | 188509    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669600      | 142095    | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51718998      | 188920    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672264      | 144759    | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51719918      | 189839    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51676521      | 149015    | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51720189      | 190110    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679038      | 151532    | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51720755      | 190676    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682384      | 154878    | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51721500      | 191421    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51687512      | 160006    | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51721855      | 191775    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51714566      | 184492    | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51729775      | 199695    | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51714935 | 184857 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51730307 | 200227 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717408 | 187330 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51731801 | 201721 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717911 | 187833 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51735844 | 205763 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51719104 | 189026 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51736073 | 205992 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720200 | 190121 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51668539 | 141034 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720993 | 190914 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51669819 | 142314 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51726342 | 196262 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51672493 | 144988 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51726963 | 196883 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674052 | 146547 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51734150 | 204070 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51678942 | 151436 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51736436 | 206355 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679358 | 151852 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51737305 | 207224 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51687814 | 160308 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51738243 | 208162 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51689106 | 161597 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51740000 | 209919 | PI-AGB-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51689657 | 162148 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672663 | 145158 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51734031 | 203951 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51673870 | 146365 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51737581 | 207500 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674216 | 146711 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51737585 | 207504 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684229 | 156723 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51742224 | 212143 | PI-THE-E006M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51689579 | 162070 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51670601 | 143096 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690525 | 163016 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673407 | 145902 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51693442 | 165933 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51683234 | 155728 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51710485 | 180411 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51684483 | 156977 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720183 | 190104 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51690491 | 162982 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721355 | 191276 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51710251 | 180177 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721862 | 191782 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51710754 | 180680 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722453 | 192373 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51720637 | 190558 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51723562 | 193482 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51721851 | 191771 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51726555 | 196475 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51727014 | 196934 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51729078 | 198998 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51728158 | 198078 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731443 | 201363 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51741584 | 211503 | PI-THE-E006T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731528 | 201448 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51666902 | 139397 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731633 | 201553 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675759 | 148254 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731823 | 201743 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51682580 | 155074 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51741045 | 210964 | PI-AGB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51688161 | 160654 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679244 | 151738 | PI-AME-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693128 | 165619 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51679365 | 151859 | PI-AME-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51694762 | 167253 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51726661 | 196581 | PI-AME-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721388 | 191309 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669023 | 141518 | PI-ATS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51724255 | 194175 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51739692 | 209611 | PI-ATS-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51724261 | 194181 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51739848 | 209767 | PI-ATS-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51724748 | 194668 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683005 | 155499 | PI-ATS-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51732861 | 202781 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684523 | 157017 | PI-ATS-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51741939 | 211858 | PI-THE-E007N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672888 | 145383 | PI-BGR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51681860 | 154354 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51678546 | 151040 | PI-BGR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691329 | 163820 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51693756 | 166247 | PI-BGR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712345 | 182271 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51718993 | 188915 | PI-BGR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712679 | 182605 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722494 | 192414 | PI-BGR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51720635 | 190556 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722570 | 192490 | PI-BGR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721497 | 191418 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669013 | 141508 | PI-BOJ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722400 | 192320 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672567 | 145062 | PI-BOJ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51727495 | 197415 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674780 | 147275 | PI-BOJ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51729308 | 199228 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51675118 | 147613 | PI-BOJ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51730017 | 199937 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51677000 | 149494 | PI-BOJ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51730392 | 200312 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679439 | 151933 | PI-BOJ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51730607 | 200527 | PI-THE-E007T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669469 | 141964 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671086 | 143581 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679032 | 151526 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672977 | 145472 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679819 | 152313 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673564 | 146059 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51681978 | 154472 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674056 | 146551 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682750 | 155244 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51675015 | 147510 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688500 | 160993 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51680964 | 153458 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688891 | 161382 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684066 | 156560 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51711366 | 181292 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51685293 | 157787 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51719285 | 189206 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689662 | 162153 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721936 | 191856 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689887 | 162378 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722211 | 192131 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691706 | 164197 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51736153 | 206072 | PI-BRD-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51709958 | 179884 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51723743 | 193663 | PI-BTA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51714950 | 184872 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51670458 | 142953 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718388 | 188310 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672418 | 144913 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719637 | 189558 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51675172 | 147667 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719741 | 189662 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51678839 | 151333 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51724137 | 194057 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679444 | 151938 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726663 | 196583 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682516 | 155010 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51727354 | 197274 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682788 | 155282 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728233 | 198153 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688172 | 160665 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51735863 | 205782 | PI-THE-E008M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690895 | 163386 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51672308 | 144803 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51691693 | 164184 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51675022 | 147517 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51696719 | 169210 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682359 | 154853 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51697347 | 169838 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682826 | 155320 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51697816 | 170307 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682931 | 155425 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51697872 | 170363 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682935 | 155429 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51701238 | 171166 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684300 | 156794 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51703734 | 173660 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690109 | 162600 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51703878 | 173804 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51709705 | 179631 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709477 | 179403 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710143 | 180069 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51712800 | 182726 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710476 | 180402 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721716 | 191637 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711547 | 181473 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721803 | 191723 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719871 | 189792 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51729682 | 199602 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51720531 | 190452 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51730389 | 200309 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726102 | 196022 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51730911 | 200831 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726711 | 196631 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731318 | 201238 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51732060 | 201980 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51732179 | 202099 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51732519 | 202439 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51738687 | 208606 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51739685 | 209604 | PI-THE-E008T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51738786 | 208705 | PI-BTL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669715 | 142210 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51671723 | 144218 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670633 | 143128 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51673814 | 146309 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671207 | 143702 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674461 | 146956 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671358 | 143853 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674731 | 147226 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51673094 | 145589 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51675231 | 147726 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51675165 | 147660 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51675832 | 148327 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51678524 | 151018 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51680697 | 153191 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51680970 | 153464 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51681480 | 153974 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51681128 | 153622 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51682244 | 154738 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51687174 | 159668 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682503 | 154997 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51687253 | 159747 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684609 | 157103 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693059 | 165550 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688671 | 161164 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693619 | 166110 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690229 | 162720 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51708179 | 178105 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51691741 | 164232 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711706 | 181632 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51693062 | 165553 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51715548 | 185470 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709177 | 179103 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721819 | 191739 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709360 | 179286 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51723980 | 193900 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51714254 | 184180 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51727958 | 197878 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51718850 | 188772 | PI-CAF-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51739443 | 209362 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51670875 | 143370 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51741042 | 210961 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51676192 | 148687 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51742273 | 212192 | PI-THE-E009M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51678712 | 151206 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51673624 | 146119 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51680547 | 153041 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51675450 | 147945 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51681076 | 153570 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51680184 | 152678 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683898 | 156392 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51680622 | 153116 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51686230 | 158724 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51690433 | 162924 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51689271 | 161762 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51690599 | 163090 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51697497 | 169988 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51691318 | 163809 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51701425 | 171353 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51692510 | 165001 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709734 | 179660 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51710056 | 179982 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51711002 | 180928 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51710928 | 180854 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51719267 | 189188 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51720028 | 189949 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722033 | 191953 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51720256 | 190177 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51729948 | 199868 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51721963 | 191883 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731803 | 201723 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51722071 | 191991 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51739158 | 209077 | PI-CET-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51722282 | 192202 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688040 | 160533 | PI-CET-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722891 | 192811 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690228 | 162719 | PI-CET-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51728299 | 198219 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51667093 | 139588 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51731929 | 201849 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672648 | 145143 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51741165 | 211084 | PI-THE-E009T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51675503 | 147998 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51668776 | 141271 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690046 | 162537 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669557 | 142052 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51690231 | 162722 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670941 | 143436 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690757 | 163248 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674838 | 147333 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51691816 | 164307 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679562 | 152056 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51712344 | 182270 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679725 | 152219 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717909 | 187831 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51687386 | 159880 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51718418 | 188340 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51708141 | 178067 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51718887 | 188809 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51716343 | 186265 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720737 | 190658 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719684 | 189605 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720858 | 190779 | PI-CMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721256 | 191177 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682708 | 155202 | PI-CMT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51721745 | 191666 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683670 | 156164 | PI-CMT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51728229 | 198149 | PI-THE-E010M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688705 | 161198 | PI-CMT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51711006 | 180932 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688982 | 161473 | PI-CMT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51719004 | 188926 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669626 | 142121 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51720578 | 190499 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51670281 | 142776 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721322 | 191243 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51678120 | 150614 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51727451 | 197371 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679526 | 152020 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51727715 | 197635 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51680532 | 153026 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51730078 | 199998 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51681405 | 153899 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51735354 | 205274 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683490 | 155984 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736588 | 206507 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684836 | 157330 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740337 | 210256 | PI-THE-E010T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690431 | 162922 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51668913 | 141408 | PI-THE-E011M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51718365 | 188287 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669111 | 141606 | PI-THE-E011M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51718688 | 188610 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671078 | 143573 | PI-THE-E011M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51720025 | 189946 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671496 | 143991 | PI-THE-E011M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51720185 | 190106 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673857 | 146352 | PI-THE-E011M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51720447 | 190368 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51687618 | 160112 | PI-THE-E011M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51722924 | 192844 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51690114 | 162605 | PI-THE-E011M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51726707 | 196627 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669491 | 141986 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51727920 | 197840 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674502 | 146997 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51728013 | 197933 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51678646 | 151140 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51728545 | 198465 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51682091 | 154585 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51728809 | 198729 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51685267 | 157761 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51732287 | 202207 | PI-CPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692509 | 165000 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51727667 | 197587 | PI-CPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692571 | 165062 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51669924 | 142419 | PI-CPM-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51710157 | 180083 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51676872 | 149366 | PI-CPM-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51710333 | 180259 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51679884 | 152378 | PI-CPM-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51712145 | 182071 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51721294 | 191215 | PI-CPM-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51714962 | 184884 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51737684 | 207603 | PI-CPM-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51719163 | 189085 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51739407 | 209326 | PI-CPM-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51719466 | 189387 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51669743 | 142238 | PI-CPM-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51733959 | 203879 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51674936 | 147431 | PI-CPM-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735930 | 205849 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51690975 | 163466 | PI-CPM-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735933 | 205852 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51708274 | 178200 | PI-CPM-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736021 | 205940 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51709750 | 179676 | PI-CPM-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736769 | 206688 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51669523 | 142018 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736911 | 206830 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51673559 | 146054 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51737619 | 207538 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51682043 | 154537 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51739623 | 209542 | PI-THE-E012M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51687564 | 160058 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669553 | 142048 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51688084 | 160577 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669603 | 142098 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51691608 | 164099 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669971 | 142466 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51692010 | 164501 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51675563 | 148058 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51718183 | 188105 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679232 | 151726 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51718253 | 188175 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683114 | 155608 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51719995 | 189916 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684926 | 157420 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51723240 | 193160 | PI-CRL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51687534 | 160028 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51672357 | 144852 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688373 | 160866 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51674350 | 146845 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51708461 | 178387 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51674786 | 147281 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51710612 | 180538 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51675206 | 147701 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718978 | 188900 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51675207 | 147702 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51729424 | 199344 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51676567 | 149061 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736721 | 206640 | PI-THE-E013M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51678619 | 151113 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51675895 | 148390 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51679225 | 151719 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51680129 | 152623 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51681447 | 153941 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51682568 | 155062 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51682460 | 154954 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689689 | 162180 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51687784 | 160278 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51726749 | 196669 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51692414 | 164905 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51730300 | 200220 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51692649 | 165140 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736801 | 206720 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51693751 | 166242 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51737913 | 207832 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51706878 | 176804 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51738997 | 208916 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51710098 | 180024 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740706 | 210625 | PI-THE-E014M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51713623 | 183549 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670221 | 142716 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51718385 | 188307 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670792 | 143287 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51718854 | 188776 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673984 | 146479 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51719119 | 189041 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51681097 | 153591 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51719144 | 189066 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51682660 | 155154 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51720605 | 190526 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688380 | 160873 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51721653 | 191574 | PI-CRT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689502 | 161993 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51688541 | 161034 | PI-CRT-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51719949 | 189870 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51690295 | 162786 | PI-CRT-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735691 | 205611 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51691316 | 163807 | PI-CRT-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51738076 | 207995 | PI-THE-E015M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51719482 | 189403 | PI-CRT-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51669796 | 142291 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51680089 | 152583 | PI-CRT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51675725 | 148220 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51680368 | 152862 | PI-CRT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51675955 | 148450 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683999 | 156493 | PI-CRT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51684205 | 156699 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688332 | 160825 | PI-CRT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51684624 | 157118 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51689221 | 161712 | PI-CRT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51723479 | 193399 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690915 | 163406 | PI-CRT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51730490 | 200410 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51692009 | 164500 | PI-CRT-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51733123 | 203043 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717316 | 187238 | PI-CTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51733938 | 203858 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51719579 | 189500 | PI-CTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51741134 | 211053 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669748 | 142243 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51741781 | 211700 | PI-THE-E016N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672676 | 145171 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671492 | 143987 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51673811 | 146306 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674422 | 146917 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682710 | 155204 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51675925 | 148420 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683125 | 155619 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683174 | 155668 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683509 | 156003 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684876 | 157370 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684136 | 156630 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689394 | 161885 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684855 | 157349 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691173 | 163664 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51689266 | 161757 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693061 | 165552 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51691825 | 164316 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718548 | 188470 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51712000 | 181926 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718786 | 188708 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717846 | 187768 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718835 | 188757 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720113 | 190034 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51720045 | 189966 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722260 | 192180 | PI-DAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51728150 | 198070 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669560 | 142055 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51729020 | 198940 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51671360 | 143855 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51730685 | 200605 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51683439 | 155933 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51730776 | 200696 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688302 | 160795 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51737268 | 207187 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51694147 | 166638 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51741034 | 210953 | PI-THE-E016T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709156 | 179082 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51675454 | 147949 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51715361 | 185283 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51675949 | 148444 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720806 | 190727 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51683710 | 156204 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722039 | 191959 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51684028 | 156522 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51728577 | 198497 | PI-DMV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51684414 | 156908 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51671684 | 144179 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693473 | 165964 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684719 | 157213 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712524 | 182450 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51690145 | 162636 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51714228 | 184154 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51691015 | 163506 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51714288 | 184214 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51693285 | 165776 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721186 | 191107 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51697284 | 169775 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51724260 | 194180 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51697698 | 170189 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51724262 | 194182 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51701018 | 170946 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51731503 | 201423 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51702944 | 172872 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740036 | 209955 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51704279 | 174205 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51742627 | 212546 | PI-THE-E017N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51705896 | 175822 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671994 | 144489 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51708333 | 178259 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672703 | 145198 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51713816 | 183742 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684535 | 157029 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51714289 | 184215 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691743 | 164234 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717943 | 187865 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711273 | 181199 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51724171 | 194091 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711880 | 181806 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51726304 | 196224 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719857 | 189778 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51727390 | 197310 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51729347 | 199267 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51727977 | 197897 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51730024 | 199944 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51730388 | 200308 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51738418 | 208337 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731531 | 201451 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51739192 | 209111 | PI-THE-E017T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51731752 | 201672 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674501 | 146996 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51732007 | 201927 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674542 | 147037 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51735945 | 205864 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51677330 | 149824 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51736437 | 206356 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51682512 | 155006 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51736629 | 206548 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683963 | 156457 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51738167 | 208086 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684331 | 156825 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51739690 | 209609 | PI-ETA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693131 | 165622 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674369 | 146864 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51694063 | 166554 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674754 | 147249 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51710797 | 180723 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674969 | 147464 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712369 | 182295 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51675014 | 147509 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51713833 | 183759 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51693307 | 165798 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51714065 | 183991 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51693724 | 166215 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51723976 | 193896 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51702978 | 172906 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51724286 | 194206 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51703631 | 173557 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51730713 | 200633 | PI-THE-E018N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51704114 | 174040 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673962 | 146457 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709738 | 179664 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51675093 | 147588 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51713583 | 183509 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51680218 | 152712 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51719712 | 189633 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688981 | 161472 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51720655 | 190576 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692902 | 165393 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51722761 | 192681 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51709446 | 179372 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51723625 | 193545 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711220 | 181146 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51728966 | 198886 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711768 | 181694 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51730386 | 200306 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51720203 | 190124 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51730564 | 200484 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51729085 | 199005 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51730878 | 200798 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51729143 | 199063 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51738926 | 208845 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51730841 | 200761 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51740088 | 210007 | PI-ETA-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51731577 | 201497 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51670001 | 142496 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51737355 | 207274 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51671002 | 143497 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51737628 | 207547 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51671328 | 143823 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51738609 | 208528 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51671404 | 143899 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51739027 | 208946 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51672041 | 144536 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51739446 | 209365 | PI-THE-E018T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51685015 | 157509 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51711541 | 181467 | PI-THE-E019M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51708392 | 178318 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51713582 | 183508 | PI-THE-E019M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51711582 | 181508 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51726674 | 196594 | PI-THE-E019M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51712057 | 181983 | PI-FCS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51726926 | 196846 | PI-THE-E019M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51689302 | 161793 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51732055 | 201975 | PI-THE-E019M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51689403 | 161894 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51736239 | 206158 | PI-THE-E019M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51711319 | 181245 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51739406 | 209325 | PI-THE-E019M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51713235 | 183161 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51710311 | 180237 | PI-THE-E020M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51714470 | 184396 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51735090 | 205010 | PI-THE-E020M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51720807 | 190728 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51735607 | 205527 | PI-THE-E020M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51721498 | 191419 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51735951 | 205870 | PI-THE-E020M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51721854 | 191774 | PI-GBS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51736067 | 205986 | PI-THE-E020M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51670646 | 143141 | PI-GBS-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51680495 | 152989 | PI-THE-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51674215 | 146710 | PI-GBS-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51672850 | 145345 | PI-THE-Y003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51672714 | 145209 | PI-ITA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51675666 | 148161 | PI-THE-Y005M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51676369 | 148863 | PI-ITA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51680048 | 152542 | PI-THE-Y005M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51683772 | 156266 | PI-ITA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51669594 | 142089 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51684138 | 156632 | PI-ITA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51669791 | 142286 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51689663 | 162154 | PI-ITA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51669915 | 142410 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51709174 | 179100 | PI-ITA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51679933 | 152427 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717622 | 187544 | PI-ITA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_LEVE | 51680136 | 152630 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51671238 | 143733 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51688377 | 160870 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51672101 | 144596 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51708745 | 178671 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682077 | 154571 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51709271 | 179197 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51691703 | 164194 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51710055 | 179981 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51694066 | 166557 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51719322 | 189243 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717093 | 187015 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51723769 | 193689 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51717638 | 187560 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51727138 | 197058 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51719246 | 189167 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51727907 | 197827 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721139 | 191060 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51728549 | 198469 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721384 | 191305 | PI-JAC-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51733542 | 203462 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51669820 | 142315 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740585 | 210504 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51670733 | 143228 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51741207 | 211126 | PI-UNO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
| 51673493 | 145988 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51664350 | 136845 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674092 | 146587 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51678945 | 151439 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51674646 | 147141 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51682552 | 155046 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51679965 | 152459 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683271 | 155765 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51680385 | 152879 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683815 | 156309 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51680413 | 152907 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51690204 | 162695 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51682706 | 155200 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691090 | 163581 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51687723 | 160217 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691399 | 163890 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51687997 | 160491 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51714342 | 184268 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51688257 | 160750 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721167 | 191088 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51689147 | 161638 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51722044 | 191964 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51691283 | 163774 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51723715 | 193635 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51692572 | 165063 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51729053 | 198973 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51708399 | 178325 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51732234 | 202154 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51708527 | 178453 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736291 | 206210 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51721121 | 191042 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51738620 | 208539 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51723532 | 193452 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740778 | 210697 | PI-UNO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 |
| 51727619 | 197539 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670409 | 142904 | PI-UNO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51728578 | 198498 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673259 | 145754 | PI-UNO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51732363 | 202283 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674006 | 146501 | PI-UNO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51733037 | 202957 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679149 | 151643 | PI-UNO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51741270 | 211189 | PI-JFR-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51681283 | 153777 | PI-UNO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51668914 | 141409 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51687816 | 160310 | PI-UNO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE |
| 51668988 | 141483 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51688346 | 160839 | PI-URI-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  |
| 51669589 | 142084 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51712305 | 182231 | PI-URI-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  |
| 51671158 | 143653 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51721931 | 191851 | PI-URI-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  |
| 51673089 | 145584 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722823 | 192743 | PI-URI-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  |
| 51674145 | 146640 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51705808 | 175734 | PI-PAB-H002M | CORTE MOTO              | CR_8H_1E_MOTO |
| 51674431 | 146926 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51679266 | 151760 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE         | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679722 | 152216 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51681942 | 154436 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE         | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680630 | 153124 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51687731 | 160225 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE         | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680927 | 153421 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51708588 | 178514 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE         | CR_8H_2E_LEVE |
| 51681136 | 153630 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51713153 | 183079 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE         | CR_8H_2E_LEVE |
| 51681652 | 154146 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51718120 | 188042 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE         | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51683496 | 155990 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51731173 | 201093 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51684330 | 156824 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51732201 | 202121 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51687586 | 160080 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735480 | 205400 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51690370 | 162861 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736852 | 206771 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709906 | 179832 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51737153 | 207072 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719255 | 189176 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51740666 | 210585 | PI-AGB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51726622 | 196542 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51672073 | 144568 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728091 | 198011 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51679143 | 151637 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729993 | 199913 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51711648 | 181574 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730649 | 200569 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722075 | 191995 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51732150 | 202070 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51732523 | 202443 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51735383 | 205303 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735618 | 205538 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737621 | 207540 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736023 | 205942 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739913 | 209832 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736465 | 206384 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739958 | 209877 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51738173 | 208092 | PI-AGB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740038 | 209957 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51672815 | 145310 | PI-AGB-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740189 | 210108 | PI-JFR-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51726770 | 196690 | PI-AGB-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674259 | 146754 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51729542 | 199462 | PI-AGB-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51682117 | 154611 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736297 | 206216 | PI-AGB-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51682790 | 155284 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679754 | 152248 | PI-ATS-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683970 | 156464 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689737 | 162228 | PI-CMT-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51688293 | 160786 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51710746 | 180672 | PI-CMT-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51688453 | 160946 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51713713 | 183639 | PI-CMT-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689846 | 162337 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669358 | 141853 | PI-CPM-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51690363 | 162854 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673480 | 145975 | PI-CPM-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51697381 | 169872 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736055 | 205974 | PI-CPM-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51701931 | 171859 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51735545 | 205465 | PI-CTO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51702349 | 172277 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51738722 | 208641 | PI-CTO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703156 | 173084 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719775 | 189696 | PI-CTO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703596 | 173522 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670559 | 143054 | PI-DMV-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51704680 | 174606 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672383 | 144878 | PI-DMV-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51708489 | 178415 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688292 | 160785 | PI-DMV-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709103 | 179029 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721597 | 191518 | PI-DMV-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709367 | 179293 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721997 | 191917 | PI-DMV-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51709535 | 179461 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51675215 | 147710 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709649 | 179575 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682827 | 155321 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51711514 | 181440 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684727 | 157221 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51717226 | 187148 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688087 | 160580 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51717490 | 187412 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51704195 | 174121 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51720943 | 190864 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51704402 | 174328 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51721309 | 191230 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51705176 | 175102 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727521 | 197441 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711676 | 181602 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727540 | 197460 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51712097 | 182023 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728117 | 198037 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51738893 | 208812 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728239 | 198159 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51739337 | 209256 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729282 | 199202 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51740519 | 210438 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730021 | 199941 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51740552 | 210471 | PI-ETA-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730079 | 199999 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669077 | 141572 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730980 | 200900 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51673966 | 146461 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51735890 | 205809 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51681615 | 154109 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51736019 | 205938 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688199 | 160692 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737067 | 206986 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688297 | 160790 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737459 | 207378 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688304 | 160797 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738857 | 208776 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51691610 | 164101 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738899 | 208818 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51698058 | 170549 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739261 | 209180 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51704617 | 174543 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740452 | 210371 | PI-JQP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51705779 | 175705 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679752 | 152246 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51708497 | 178423 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680834 | 153328 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710458 | 180384 | PI-ETA-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51682362 | 154856 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51673296 | 145791 | PI-ETA-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51682625 | 155119 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51674416 | 146911 | PI-ETA-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689614 | 162105 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51683904 | 156398 | PI-ETA-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51691325 | 163816 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51691099 | 163590 | PI-ETA-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692821 | 165312 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51722983 | 192903 | PI-ETA-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51705510 | 175436 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51735817 | 205736 | PI-ETA-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729988 | 199908 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51737393 | 207312 | PI-ETA-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730740 | 200660 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690850 | 163341 | PI-JFR-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51731016 | 200936 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684983 | 157477 | PI-JFR-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51738442 | 208361 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51689598 | 162089 | PI-JFR-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740288 | 210207 | PI-LCO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690530 | 163021 | PI-JFR-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51671521 | 144016 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51679867 | 152361 | PI-LCO-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51672466 | 144961 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51701267 | 171195 | PI-LCO-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51682581 | 155075 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51683507 | 156001 | PI-LUZ-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683038 | 155532 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719201 | 189123 | PI-LUZ-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51697243 | 169734 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719229 | 189150 | PI-LUZ-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51708708 | 178634 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51720298 | 190219 | PI-LUZ-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51710293 | 180219 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669833 | 142328 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51717421 | 187343 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51672112 | 144607 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51717964 | 187886 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51673016 | 145511 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51720029 | 189950 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51674090 | 146585 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51720128 | 190049 | PI-LCO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51674635 | 147130 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51669364 | 141859 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51680624 | 153118 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51670196 | 142691 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682217 | 154711 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674789 | 147284 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51683715 | 156209 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51675097 | 147592 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684732 | 157226 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679975 | 152469 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684763 | 157257 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680665 | 153159 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688082 | 160575 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51682675 | 155169 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51703296 | 173222 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683043 | 155537 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51703309 | 173235 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683803 | 156297 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710583 | 180509 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51687790 | 160284 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710905 | 180831 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51688576 | 161069 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51717204 | 187126 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689879 | 162370 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51718553 | 188475 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51691057 | 163548 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51734381 | 204301 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692444 | 164935 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51735943 | 205862 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692475 | 164966 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51736417 | 206336 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51693099 | 165590 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51736937 | 206856 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51696715 | 169206 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51740035 | 209954 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703130 | 173058 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51741390 | 211309 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703994 | 173920 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51741525 | 211444 | PI-PAB-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51708743 | 178669 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670200 | 142695 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51722663 | 192583 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671115 | 143610 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51726516 | 196436 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672892 | 145387 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727095 | 197015 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673301 | 145796 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727097 | 197017 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674935 | 147430 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727367 | 197287 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51675342 | 147837 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727455 | 197375 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51678909 | 151403 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727525 | 197445 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51680616 | 153110 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728345 | 198265 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684538 | 157032 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728548 | 198468 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51685040 | 157534 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730498 | 200418 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688577 | 161070 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51731416 | 201336 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688681 | 161174 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737278 | 207197 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692040 | 164531 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738179 | 208098 | PI-LUZ-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692291 | 164782 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51681894 | 154388 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51701457 | 171385 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689582 | 162073 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51705443 | 175369 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51698146 | 170637 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51726800 | 196720 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709045 | 178971 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51734534 | 204454 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51710350 | 180276 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735655 | 205575 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51712407 | 182333 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735661 | 205581 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51717566 | 187488 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51737259 | 207178 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51717639 | 187561 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51737660 | 207579 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51721006 | 190927 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51739119 | 209038 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51735847 | 205766 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51741994 | 211913 | PI-PAB-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737513 | 207432 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51678523 | 151017 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737522 | 207441 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51680625 | 153119 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738582 | 208501 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51688483 | 160976 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740825 | 210744 | PI-LUZ-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51689138 | 161629 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739907 | 209826 | PI-LUZ-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51693241 | 165732 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727482 | 197402 | PI-MAV-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693341 | 165832 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51670793 | 143288 | PI-MCL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51693525 | 166016 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51670951 | 143446 | PI-MCL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51696308 | 168799 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51671327 | 143822 | PI-MCL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_4X4  | 51696595 | 169086 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51669025 | 141520 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51702238 | 172166 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51669910 | 142405 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51702665 | 172593 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51670036 | 142531 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51703381 | 173307 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51671533 | 144028 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51709384 | 179310 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674409 | 146904 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712952 | 182878 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51676653 | 149147 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51721308 | 191229 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679716 | 152210 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51731740 | 201660 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679967 | 152461 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51734207 | 204127 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679970 | 152464 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51734423 | 204343 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680267 | 152761 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51735990 | 205909 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51681376 | 153870 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51737229 | 207148 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51684766 | 157260 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51739757 | 209676 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51686209 | 158703 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740045 | 209964 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51687966 | 160460 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51741137 | 211056 | PI-PAB-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692641 | 165132 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672899 | 145394 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51710290 | 180216 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673821 | 146316 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51711874 | 181800 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673921 | 146416 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719816 | 189737 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674335 | 146830 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51722261 | 192181 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674433 | 146928 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51724487 | 194407 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679432 | 151926 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51726753 | 196673 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51681540 | 154034 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51732526 | 202446 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683438 | 155932 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51735934 | 205853 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692079 | 164570 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739127 | 209046 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692516 | 165007 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51741304 | 211223 | PI-MGL-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51694150 | 166641 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51735322 | 205242 | PI-MTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51696623 | 169114 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51735352 | 205272 | PI-MTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51704531 | 174457 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51677351 | 149845 | PI-MTO-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51705596 | 175522 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51678876 | 151370 | PI-MTO-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51705597 | 175523 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679770 | 152264 | PI-MTO-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51708786 | 178712 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703930 | 173856 | PI-MTO-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51710285 | 180211 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673257 | 145752 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712802 | 182728 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673839 | 146334 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51713804 | 183730 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689124 | 161615 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51723391 | 193311 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689935 | 162426 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51739917 | 209836 | PI-PAB-C004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719245 | 189166 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51680012 | 152506 | PI-PAB-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719284 | 189205 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51690357 | 162848 | PI-PAB-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51721937 | 191857 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691900 | 164391 | PI-PAB-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51722853 | 192773 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673126 | 145621 | PI-RGN-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51731899 | 201819 | PI-NZA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51723810 | 193730 | PI-RGN-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51731610 | 201530 | PI-NZA-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51726668 | 196588 | PI-RGN-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737358 | 207277 | PI-NZA-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51669119 | 141614 | PI-SJP-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674922 | 147417 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669229 | 141724 | PI-SJP-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683673 | 156167 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51681303 | 153797 | PI-SJP-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51693903 | 166394 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691211 | 163702 | PI-SJP-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51706093 | 176019 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691904 | 164395 | PI-SJP-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51706150 | 176076 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671314 | 143809 | PI-SRO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51712822 | 182748 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672930 | 145425 | PI-SRO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51714547 | 184473 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674133 | 146628 | PI-SRO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51724311 | 194231 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51681648 | 154142 | PI-SRO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730081 | 200001 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51682603 | 155097 | PI-SRO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51730838 | 200758 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691391 | 163882 | PI-SRO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51734203 | 204123 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51708707 | 178633 | PI-SRO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51741830 | 211749 | PI-PAB-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51708793 | 178719 | PI-SRO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51671437 | 143932 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719946 | 189867 | PI-SRO-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51676293 | 148788 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670595 | 143090 | PI-THE-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683073 | 155567 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684878 | 157372 | PI-THE-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51687613 | 160107 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51713155 | 183081 | PI-THE-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692194 | 164685 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51667472 | 139967 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51710714 | 180640 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670545 | 143040 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51710791 | 180717 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51685101 | 157595 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51714660 | 184582 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688844 | 161337 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51715032 | 184954 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51690788 | 163279 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51715034 | 184956 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692116 | 164607 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51721061 | 190982 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692215 | 164706 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727008 | 196928 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718692 | 188614 | PI-THE-C002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727448 | 197368 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669436 | 141931 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728617 | 198537 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669480 | 141975 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729521 | 199441 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671575 | 144070 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740593 | 210512 | PI-PAB-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672753 | 145248 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51670080 | 142575 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693562 | 166053 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51671999 | 144494 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726475 | 196395 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51678881 | 151375 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728115 | 198035 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680627 | 153121 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728464 | 198384 | PI-THE-C003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51685879 | 158373 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671484 | 143979 | PI-THE-C005M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51691423 | 163914 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51673010 | 145505 | PI-THE-C005M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51697958 | 170449 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669631 | 142126 | PI-THE-C006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51706220 | 176146 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690494 | 162985 | PI-THE-C006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709691 | 179617 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726268 | 196188 | PI-THE-C006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51711375 | 181301 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51737394 | 207313 | PI-THE-C006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51713367 | 183293 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670239 | 142734 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51714062 | 183988 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670469 | 142964 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719101 | 189023 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671855 | 144350 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719256 | 189177 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51683593 | 156087 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51721485 | 191406 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690632 | 163123 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51723456 | 193376 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51720784 | 190705 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728343 | 198263 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51723741 | 193661 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51734535 | 204455 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51729176 | 199096 | PI-THE-C007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51737741 | 207660 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690852 | 163343 | PI-THE-C008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51741131 | 211050 | PI-PAB-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51708768 | 178694 | PI-THE-C008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674425 | 146920 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711898 | 181824 | PI-THE-C008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674683 | 147178 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719655 | 189576 | PI-THE-C008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674778 | 147273 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669296 | 141791 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680265 | 152759 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670794 | 143289 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680693 | 153187 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51673393 | 145888 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51691615 | 164106 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682459 | 154953 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51706197 | 176123 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688676 | 161169 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709537 | 179463 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51709172 | 179098 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51710284 | 180210 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719022 | 188944 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51711792 | 181718 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51722041 | 191961 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51713472 | 183398 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726552 | 196472 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51713730 | 183656 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51729493 | 199413 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51713731 | 183657 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51736555 | 206474 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51714468 | 184394 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51738751 | 208670 | PI-THE-C009M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51715839 | 185761 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670459 | 142954 | PI-THE-C010M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51719390 | 189311 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51680124 | 152618 | PI-THE-C010M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738061 | 207980 | PI-PAB-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684160 | 156654 | PI-THE-C010M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51669201 | 141696 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51707589 | 177515 | PI-THE-C010M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51671522 | 144017 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51722567 | 192487 | PI-THE-C010M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679515 | 152009 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51708875 | 178801 | PI-THE-C011M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51685309 | 157803 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51708997 | 178923 | PI-THE-C011M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51688006 | 160500 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711037 | 180963 | PI-THE-C011M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51693141 | 165632 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670169 | 142664 | PI-THE-C012M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51705118 | 175044 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51709100 | 179026 | PI-THE-C013M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51710873 | 180799 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51723568 | 193488 | PI-THE-C013M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51711700 | 181626 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51727896 | 197816 | PI-THE-C013M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51714066 | 183992 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728935 | 198855 | PI-THE-C013M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51718589 | 188511 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728993 | 198913 | PI-THE-C013M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51732688 | 202608 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51730538 | 200458 | PI-THE-C013M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51734938 | 204858 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671116 | 143611 | PI-THE-C014M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51736064 | 205983 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51672039 | 144534 | PI-THE-C014M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738757 | 208676 | PI-PAB-E003M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51685575 | 158069 | PI-THE-C014M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51671576 | 144071 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51685646 | 158140 | PI-THE-C014M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673371 | 145866 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690590 | 163081 | PI-THE-C014M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51688938 | 161429 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51709937 | 179863 | PI-THE-C014M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51690935 | 163426 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711594 | 181520 | PI-THE-C014M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692924 | 165415 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51672754 | 145249 | PI-THE-C015M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51701427 | 171355 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682564 | 155058 | PI-THE-C015M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51717420 | 187342 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684171 | 156665 | PI-THE-C015M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51718342 | 188264 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51708291 | 178217 | PI-THE-C015M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51721279 | 191200 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51737803 | 207722 | PI-THE-C015M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51722217 | 192137 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671172 | 143667 | PI-THE-C016M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51722710 | 192630 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51691773 | 164264 | PI-THE-C016M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727964 | 197884 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51706657 | 176583 | PI-THE-C016M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728463 | 198383 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51667727 | 140222 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728733 | 198653 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51668180 | 140675 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729329 | 199249 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51668454 | 140949 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739541 | 209460 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671434 | 143929 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739589 | 209508 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51672561 | 145056 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51740292 | 210211 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673773 | 146268 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740980 | 210899 | PI-PAB-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693438 | 165929 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689990 | 162481 | PI-PAB-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51707853 | 177779 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692336 | 164827 | PI-PAB-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736099 | 206018 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51696977 | 169468 | PI-PAB-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51739190 | 209109 | PI-THE-C017M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51731105 | 201025 | PI-PAB-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51738295 | 208214 | PI-THE-C018M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740886 | 210805 | PI-PAB-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51669826 | 142321 | PI-THE-C019M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673005 | 145500 | PI-PAB-Y002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51737214 | 207133 | PI-THE-C019M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51689090 | 161581 | PI-PAB-Y002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51739437 | 209356 | PI-THE-C019M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51669357 | 141852 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684512 | 157006 | PI-THE-C021M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51672465 | 144960 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673008 | 145503 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673686 | 146181 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684695 | 157189 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673989 | 146484 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51708936 | 178862 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679369 | 151863 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51709386 | 179312 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51682596 | 155090 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51710348 | 180274 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683968 | 156462 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51710715 | 180641 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51684239 | 156733 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711439 | 181365 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51687591 | 160085 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711767 | 181693 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51692250 | 164741 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51712177 | 182103 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703639 | 173565 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51737878 | 207797 | PI-THE-C022M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51704404 | 174330 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669362 | 141857 | PI-THE-C023M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51705640 | 175566 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684595 | 157089 | PI-THE-C023M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51711774 | 181700 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51685460 | 157954 | PI-THE-C023M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728243 | 198163 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689542 | 162033 | PI-THE-C023M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51728427 | 198347 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51708915 | 178841 | PI-THE-C023M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729081 | 199001 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688047 | 160540 | PI-THE-C024M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729461 | 199381 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688307 | 160800 | PI-THE-C024M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51734337 | 204257 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691929 | 164420 | PI-THE-C024M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51735444 | 205364 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692005 | 164496 | PI-THE-C024M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51736233 | 206152 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669671 | 142166 | PI-THE-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51736282 | 206201 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736753 | 206672 | PI-THE-R001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51736751 | 206670 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669987 | 142482 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739294 | 209213 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51670334 | 142829 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739498 | 209417 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671120 | 143615 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51740103 | 210022 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671362 | 143857 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740671 | 210590 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673653 | 146148 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740883 | 210802 | PI-PCA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51713020 | 182946 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51672502 | 144997 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735623 | 205543 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51672749 | 145244 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51737110 | 207029 | PI-THE-R002M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673563 | 146058 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51669259 | 141754 | PI-THE-R003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674097 | 146592 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51680010 | 152504 | PI-THE-R003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51683636 | 156130 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736060 | 205979 | PI-THE-R003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51688386 | 160879 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736512 | 206431 | PI-THE-R003M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51690656 | 163147 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51668916 | 141411 | PI-THE-R004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51691242 | 163733 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51670208 | 142703 | PI-THE-R004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51696590 | 169081 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51691893 | 164384 | PI-THE-R004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703343 | 173269 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51709157 | 179083 | PI-THE-R004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51703880 | 173806 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51738577 | 208496 | PI-THE-R004M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709963 | 179889 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51673912 | 146407 | PI-THE-R006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719301 | 189222 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51679433 | 151927 | PI-THE-R006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51719388 | 189309 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51679472 | 151966 | PI-THE-R006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51722447 | 192367 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51709137 | 179063 | PI-THE-R006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738478 | 208397 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51737068 | 206987 | PI-THE-R006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51738859 | 208778 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51738649 | 208568 | PI-THE-R006M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739305 | 209224 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51669197 | 141692 | PI-THE-R007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51739875 | 209794 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51670552 | 143047 | PI-THE-R007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740191 | 210110 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51672025 | 144520 | PI-THE-R007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740255 | 210174 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51672360 | 144855 | PI-THE-R007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51740451 | 210370 | PI-PCA-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51672417 | 144912 | PI-THE-R007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51729892 | 199812 | PI-PCA-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51679510 | 152004 | PI-THE-R007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51709903 | 179829 | PI-PCS-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51683282 | 155776 | PI-THE-R007M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51718989 | 188911 | PI-PCS-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51722841 | 192761 | PI-THE-R008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51666463 | 138958 | PI-PDS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51726811 | 196731 | PI-THE-R008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51669867 | 142362 | PI-PDS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51736722 | 206641 | PI-THE-R008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51669912 | 142407 | PI-PDS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51737022 | 206941 | PI-THE-R008M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51670026 | 142521 | PI-PDS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671318 | 143813 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673437 | 145932 | PI-PDS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673904 | 146399 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51721228 | 191149 | PI-PDS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51682756 | 155250 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |                 |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 51673965 | 146460 | PI-PDS-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689113 | 161604 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51674600 | 147095 | PI-PDS-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51691858 | 164349 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51680054 | 152548 | PI-PDS-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51692913 | 165404 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51685041 | 157535 | PI-PDS-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719451 | 189372 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51727186 | 197106 | PI-PDS-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51723511 | 193431 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51671532 | 144027 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51726882 | 196802 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51673566 | 146061 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51727270 | 197190 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51675807 | 148302 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51731427 | 201347 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679315 | 151809 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51739801 | 209720 | PI-UNO-C001M | EQUIPE DE CORTE | CR_8H_2E_LEVE |
| 51679473 | 151967 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679851 | 152345 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51679755 | 152249 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51680656 | 153150 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51679899 | 152393 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684064 | 156558 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51680096 | 152590 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689728 | 162219 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51689267 | 161758 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693103 | 165594 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51689650 | 162141 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51701862 | 171790 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51692043 | 164534 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51704886 | 174812 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51708238 | 178164 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51710722 | 180648 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51708955 | 178881 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51727396 | 197316 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51711816 | 181742 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51727586 | 197506 | PI-BTL-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51713590 | 183516 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51669149 | 141644 | PI-SJP-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51721034 | 190955 | PI-PGA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671167 | 143662 | PI-SJP-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51665758 | 138253 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51672355 | 144850 | PI-SJP-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51669494 | 141989 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673086 | 145581 | PI-SJP-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51669968 | 142463 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674873 | 147368 | PI-SJP-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51670820 | 143315 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679226 | 151720 | PI-SJP-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51671204 | 143699 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689229 | 161720 | PI-SJP-L001M | LN 4X4          | LN_8H_2E_4X4  |
| 51680856 | 153350 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51684475 | 156969 | PI-CET-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |
| 51681291 | 153785 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51685042 | 157536 | PI-CET-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |
| 51683711 | 156205 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51693470 | 165961 | PI-CET-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |
| 51688382 | 160875 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51690075 | 162566 | PI-CRT-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |
| 51688936 | 161427 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51673959 | 146454 | PI-ETA-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |
| 51690598 | 163089 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51676316 | 148811 | PI-ETA-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |
| 51718329 | 188251 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51678645 | 151139 | PI-ETA-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |
| 51720505 | 190426 | PI-PIO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51678713 | 151207 | PI-ETA-L001M | LN LEVE         | LN_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|---------|---------------|
| 51682354 | 154848 | PI-PMA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51683007 | 155501 | PI-ETA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51687850 | 160344 | PI-PMA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51703772 | 173698 | PI-ETA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51688077 | 160570 | PI-PMA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51708605 | 178531 | PI-ETA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51689666 | 162157 | PI-PMA-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710496 | 180422 | PI-ETA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51669453 | 141948 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51712951 | 182877 | PI-ETA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51670092 | 142587 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51713150 | 183076 | PI-ETA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51671439 | 143934 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51701764 | 171692 | PI-PAB-L002M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51676455 | 148949 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51739955 | 209874 | PI-PAB-L002M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51679677 | 152171 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51738058 | 207977 | PI-PAB-L003M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51682042 | 154536 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51727148 | 197068 | PI-PCA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51682163 | 154657 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51727486 | 197406 | PI-PCA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51682207 | 154701 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728009 | 197929 | PI-PCA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51682248 | 154742 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51731587 | 201507 | PI-PCA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51682314 | 154808 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51741237 | 211156 | PI-PCA-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51683067 | 155561 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51672597 | 145092 | PI-SPM-L002M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51683355 | 155849 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51718070 | 187992 | PI-SPM-L002M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51683667 | 156161 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51679095 | 151589 | PI-SPP-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51685012 | 157506 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51679728 | 152222 | PI-SPP-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51688301 | 160794 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682014 | 154508 | PI-SPP-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51689774 | 162265 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51718489 | 188411 | PI-SPP-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51690720 | 163211 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51718740 | 188662 | PI-SPP-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51691818 | 164309 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51735609 | 205529 | PI-SPP-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51692038 | 164529 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688379 | 160872 | PI-SRO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51708532 | 178458 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51712469 | 182395 | PI-SRO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51720448 | 190369 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51720027 | 189948 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51720670 | 190591 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51721077 | 190998 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51720682 | 190603 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51724042 | 193962 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51720701 | 190622 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726367 | 196287 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51721822 | 191742 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726413 | 196333 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51721983 | 191903 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51727142 | 197062 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51722147 | 192067 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728385 | 198305 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51722806 | 192726 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51728517 | 198437 | PI-THE-L004M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51722888 | 192808 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669672 | 142167 | PI-THE-L010M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51723076 | 192996 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51690824 | 163315 | PI-THE-L015M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |         |               |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|---------|---------------|
| 51723298 | 193218 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669632 | 142127 | PI-THE-L018M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51723525 | 193445 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51669831 | 142326 | PI-THE-L019M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51726558 | 196478 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51730112 | 200032 | PI-THE-L020M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51726967 | 196887 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670211 | 142706 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51727009 | 196929 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682243 | 154737 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51727141 | 197061 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684070 | 156564 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51727194 | 197114 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684537 | 157031 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51727821 | 197741 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51689349 | 161840 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51728001 | 197921 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51691770 | 164261 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51728153 | 198073 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51692118 | 164609 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51728381 | 198301 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51692297 | 164788 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51729334 | 199254 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51708860 | 178786 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51729836 | 199756 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711167 | 181093 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51730771 | 200691 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719710 | 189631 | PI-UNO-L001M | LN LEVE | LN_8H_2E_LEVE |
| 51732025 | 201945 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51670252 | 142747 | METM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51732029 | 201949 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51674913 | 147408 | METM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51733061 | 202981 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684302 | 156796 | METM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51733357 | 203277 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51741138 | 211057 | METM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51735852 | 205771 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51709799 | 179725 | METM78       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51736479 | 206398 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51713198 | 183124 | METM78       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51736522 | 206441 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719493 | 189414 | METM78       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51736697 | 206616 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51719992 | 189913 | METM78       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51739035 | 208954 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51721652 | 191573 | METM78       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51739723 | 209642 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51726671 | 196591 | METM78       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51740656 | 210575 | PI-PMS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51679539 | 152033 | NORM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51671037 | 143532 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51680861 | 153355 | NORM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51680299 | 152793 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51684508 | 157002 | NORM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51680529 | 153023 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51709483 | 179409 | NORM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51681338 | 153832 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51713553 | 183479 | NORM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51688861 | 161353 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51740312 | 210231 | NORM0        | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51689472 | 161963 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51671531 | 144026 | NORM01       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51692485 | 164976 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51682678 | 155172 | NORM01       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51697876 | 170367 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51691931 | 164422 | NORM02       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |
| 51702162 | 172090 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51703959 | 173885 | NORM02       | OUTROS  | 8h 2x4 (2E)   |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |              |          |        |              |        |             |
|----------|--------|--------------|-------------------------|--------------|----------|--------|--------------|--------|-------------|
| 51710371 | 180297 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51674330 | 146825 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51712948 | 182874 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51676760 | 149254 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51718022 | 187944 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51677572 | 150066 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51720907 | 190828 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51680530 | 153024 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51730845 | 200765 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51697706 | 170197 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51737688 | 207607 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51736076 | 205995 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51738181 | 208100 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51736370 | 206289 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51738473 | 208392 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51736374 | 206293 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51738760 | 208679 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51738238 | 208157 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51739327 | 209246 | PI-PTO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51749062 | 218981 | PI-ETA-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51671108 | 143603 | PI-PTS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51698103 | 170594 | PI-LCO-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51675129 | 147624 | PI-PTS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710234 | 180160 | PI-LCO-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51719086 | 189008 | PI-PTS-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51717940 | 187862 | PI-LCO-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51671326 | 143821 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51720809 | 190730 | PI-LCO-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51671696 | 144191 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51736843 | 206762 | PI-LCO-E002M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51672113 | 144608 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51701699 | 171627 | PI-LCO-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51672420 | 144915 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711597 | 181523 | PI-LCO-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51675127 | 147622 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51714227 | 184153 | PI-LCO-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51681976 | 154470 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51715692 | 185614 | PI-LCO-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51684591 | 157085 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51731989 | 201909 | PI-LCO-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51689690 | 162181 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51677220 | 149714 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51690259 | 162750 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51683159 | 155653 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51693078 | 165569 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51685292 | 157786 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51708240 | 178166 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51688747 | 161240 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51709057 | 178983 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51693502 | 165993 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51710330 | 180256 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51698180 | 170671 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51710585 | 180511 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51702367 | 172295 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51711219 | 181145 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51705323 | 175249 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51712529 | 182455 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51710088 | 180014 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51719779 | 189700 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51711208 | 181134 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51721213 | 191134 | PI-SJP-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51713511 | 183437 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51669752 | 142247 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51713931 | 183857 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51673260 | 145755 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51714567 | 184493 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51679518 | 152012 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4 | 51714674 | 184596 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |        |             |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------------|
| 51691421 | 163912 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51715382 | 185304 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51691732 | 164223 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719624 | 189545 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51692675 | 165166 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51723493 | 193413 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51717900 | 187822 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51723528 | 193448 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51719593 | 189514 | PI-SJU-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51726240 | 196160 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51670344 | 142839 | PI-SJU-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51735729 | 205649 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51688011 | 160505 | PI-SJU-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51736144 | 206063 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51672027 | 144522 | PI-SMG-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740323 | 210242 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51669142 | 141637 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51741194 | 211113 | PI-PAB-E004M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51669694 | 142189 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51671250 | 143745 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51669702 | 142197 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51674018 | 146513 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51671246 | 143741 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51675634 | 148129 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51671323 | 143818 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51676430 | 148924 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51675305 | 147800 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51679724 | 152218 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51680892 | 153386 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51687457 | 159951 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51681617 | 154111 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688378 | 160871 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51718530 | 188452 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689732 | 162223 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51719591 | 189512 | PI-SMO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51689834 | 162325 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51688117 | 160610 | PI-SMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51697885 | 170376 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51719423 | 189344 | PI-SMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51709248 | 179174 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51721032 | 190953 | PI-SMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51711775 | 181701 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51731278 | 201198 | PI-SMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51727236 | 197156 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51737848 | 207767 | PI-SMT-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51729713 | 199633 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51670214 | 142709 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51734730 | 204650 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51672089 | 144584 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51738053 | 207972 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51673610 | 146105 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51738712 | 208631 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51673694 | 146189 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51740898 | 210817 | PI-PAB-E005M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51676086 | 148581 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51714469 | 184395 | PI-PRI-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51680130 | 152624 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51722690 | 192610 | PI-PRI-E003M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51688506 | 160999 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683960 | 156454 | PI-THE-C025M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51688717 | 161210 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51683978 | 156472 | PI-THE-C025M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51688762 | 161255 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51688933 | 161424 | PI-THE-C025M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51709135 | 179061 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51711999 | 181925 | PI-THE-C025M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51722843 | 192763 | PI-SPM-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51727493 | 197413 | PI-THE-C025M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |        |             |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------------|
| 51671538 | 144033 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51732608 | 202528 | PI-THE-C025M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51672933 | 145428 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51732635 | 202555 | PI-THE-C025M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51680820 | 153314 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51710282 | 180208 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51681477 | 153971 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51714435 | 184361 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51682255 | 154749 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718405 | 188327 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51683473 | 155967 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51718994 | 188916 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51684271 | 156765 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51719578 | 189499 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51684565 | 157059 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51732202 | 202122 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51692650 | 165141 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51732413 | 202333 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51714022 | 183948 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51732578 | 202498 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51721212 | 191133 | PI-SPM-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_3E_4X4  | 51733059 | 202979 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51719811 | 189732 | PI-SPM-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51738925 | 208844 | PI-THE-C026M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51676342 | 148837 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51668039 | 140534 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51678772 | 151266 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51682831 | 155325 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51715915 | 185837 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51684241 | 156735 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51722114 | 192034 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51684332 | 156826 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51722757 | 192677 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692912 | 165403 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51723845 | 193765 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51693588 | 166079 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51724698 | 194618 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51694717 | 167208 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51731658 | 201578 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51732488 | 202408 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51731712 | 201632 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51740072 | 209991 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51732947 | 202867 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51742274 | 212193 | PI-THE-C027M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51741473 | 211392 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692859 | 165350 | PI-THE-C028M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51741700 | 211619 | PI-SPP-E001N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51694299 | 166790 | PI-THE-C028M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51673401 | 145896 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51706401 | 176327 | PI-THE-C028M | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51682251 | 154745 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51691472 | 163963 | SOL001       | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51684106 | 156600 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680584 | 153078 | SUM0         | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51717318 | 187240 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673007 | 145502 | SUM01        | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51719695 | 189616 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674094 | 146589 | SUM01        | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51722112 | 192032 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51688990 | 161481 | SUM01        | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51722838 | 192758 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51690898 | 163389 | SUM01        | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51730916 | 200836 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51726890 | 196810 | SUM02        | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51731623 | 201543 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692576 | 165067 | SUM04        | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |
| 51737389 | 207308 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51707186 | 177112 | SUM04        | OUTROS | 8h 2x4 (2E) |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |        |                   |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 51738999 | 208918 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51678734 | 151228 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51739883 | 209802 | PI-SPP-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692690 | 165181 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51717819 | 187741 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51721994 | 191914 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51719755 | 189676 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722319 | 192239 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51727131 | 197051 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722498 | 192418 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51727182 | 197102 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722628 | 192548 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51729885 | 199805 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722744 | 192664 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51732061 | 201981 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51722846 | 192766 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51735142 | 205062 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51724134 | 194054 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51737426 | 207345 | PI-SPP-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51733665 | 203585 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51671315 | 143810 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51735069 | 204989 | THEM0        | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51682209 | 154703 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51681681 | 154175 | THEM11       | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51685269 | 157763 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692897 | 165388 | THEM11       | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51689218 | 161709 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51693142 | 165633 | THEM11       | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51689348 | 161839 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51706529 | 176455 | THEM11       | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51693242 | 165733 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51737251 | 207170 | THEM11       | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51709946 | 179872 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51739885 | 209804 | THEM11       | OUTROS | 8h 2x4 (2E)       |
| 51712052 | 181978 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51669516 | 142011 | PI-CPM-F001M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51712134 | 182060 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51676267 | 148762 | PI-CPM-F001M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51714231 | 184157 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673691 | 146186 | PI-CPM-F003M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51714317 | 184243 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51676718 | 149212 | PI-CPM-F003M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51717508 | 187430 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680144 | 152638 | PI-CPM-F003M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51721890 | 191810 | PI-SRO-E001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51682930 | 155424 | PI-CPM-F003M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51670542 | 143037 | PI-SRO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675835 | 148330 | PI-CPM-F004M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51671083 | 143578 | PI-SRO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51672710 | 145205 | PI-CPM-F005M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51680531 | 153025 | PI-SRO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51676114 | 148609 | PI-CPM-F005M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51684168 | 156662 | PI-SRO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51668964 | 141459 | PI-CPM-F006M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51711189 | 181115 | PI-SRO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51669597 | 142092 | PI-CPM-F007M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51719979 | 189900 | PI-SRO-E001T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51681243 | 153737 | PI-CPM-F007M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51691284 | 163775 | PI-SRO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51681339 | 153833 | PI-CPM-F007M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51692796 | 165287 | PI-SRO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51723140 | 193060 | PI-OER-F006M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51692910 | 165401 | PI-SRO-Y001M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_8H_2E_LEVE | 51674048 | 146543 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51669359 | 141854 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51681220 | 153714 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51669697 | 142192 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51690791 | 163282 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |        |                   |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 51679311 | 151805 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692366 | 164857 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51679442 | 151936 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51697818 | 170309 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51679977 | 152471 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51708740 | 178666 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51685268 | 157762 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51710040 | 179966 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51686029 | 158523 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51719356 | 189277 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51691654 | 164145 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51720859 | 190780 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51693646 | 166137 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51720974 | 190895 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51707911 | 177837 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51736028 | 205947 | PI-PAB-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51711770 | 181696 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51696557 | 240784 | PI-PAB-F014M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51717844 | 187766 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51698057 | 170548 | PI-PAB-F014M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51719607 | 189528 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51671611 | 144106 | PI-PAB-F015M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51727533 | 197453 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51671887 | 144382 | PI-PAB-F015M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51734728 | 204648 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51672386 | 144881 | PI-PAB-F015M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51740927 | 210846 | PI-THE-E002M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674295 | 146790 | PI-PAB-F015M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51671407 | 143902 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674750 | 147245 | PI-PAB-F015M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51673398 | 145893 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51682713 | 155207 | PI-PAB-F015M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51674611 | 147106 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51669821 | 142316 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51675535 | 148030 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675599 | 148094 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51690790 | 163281 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51682357 | 154851 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51691827 | 164318 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51683633 | 156127 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51713229 | 183155 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51685414 | 157908 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51719886 | 189807 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51701134 | 171062 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51722655 | 192575 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51703805 | 173731 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51729994 | 199914 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51705209 | 175135 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51736472 | 206391 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51712522 | 182448 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51738927 | 208846 | PI-THE-E002T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51715035 | 184957 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51685547 | 158041 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51715059 | 184981 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51723944 | 193864 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51722807 | 192727 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51724135 | 194055 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51731148 | 201068 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51731858 | 201778 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51733011 | 202931 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51731896 | 201816 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51738721 | 208640 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51732741 | 202661 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51740223 | 210142 | PI-PAB-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51732812 | 202732 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679272 | 151766 | PI-PAB-F018M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51740768 | 210687 | PI-THE-E003N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51688249 | 160742 | PI-PAB-F018M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |        |                   |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 51673046 | 145541 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51695425 | 167916 | PI-PAB-F018M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51675723 | 148218 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51696683 | 169174 | PI-PAB-F018M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51676219 | 148714 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51701207 | 171135 | PI-PAB-F018M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51681545 | 154039 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51739358 | 209277 | PI-PAB-F018M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51684410 | 156904 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51669408 | 141903 | PI-PAB-F019M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51709866 | 179792 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51669754 | 142249 | PI-PAB-F019M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51714110 | 184036 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51670137 | 142632 | PI-PAB-F019M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51716425 | 186347 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675047 | 147542 | PI-PAB-F019M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51720377 | 190298 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675379 | 147874 | PI-PAB-F019M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51722578 | 192498 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51691513 | 164004 | PI-PAB-F019M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51722901 | 192821 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51701275 | 171203 | PI-PAB-F021M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51729784 | 199704 | PI-THE-E003T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51704391 | 174317 | PI-PAB-F021M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51668891 | 141386 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51708212 | 178138 | PI-PAB-F021M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51669789 | 142284 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51729525 | 199445 | PI-PAB-F021M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51671525 | 144020 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51731514 | 201434 | PI-PAB-F021M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51679265 | 151759 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679407 | 151901 | PI-SPP-F001M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51681170 | 153664 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679441 | 151935 | PI-SPP-F001M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51687329 | 159823 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679758 | 152252 | PI-SPP-F001M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51691965 | 164456 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674150 | 146645 | PI-SRO-F003M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51712954 | 182880 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51690135 | 162626 | PI-SRO-F005M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51713830 | 183756 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51692301 | 164792 | PI-SRO-F005M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51717521 | 187443 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51712413 | 182339 | PI-SRO-F005M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51718184 | 188106 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51718992 | 188914 | PI-SRO-F007M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51718926 | 188848 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675477 | 147972 | PI-SRO-F008M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51718946 | 188868 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675753 | 148248 | PI-SRO-F008M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51720860 | 190781 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51689227 | 161718 | PI-SRO-F008M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51720891 | 190812 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673778 | 146273 | PI-THE-F002M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51721777 | 191698 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680576 | 153070 | PI-THE-F003M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51722877 | 192797 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679892 | 152386 | PI-THE-F009M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51726544 | 196464 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680889 | 153383 | PI-THE-F009M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51727770 | 197690 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51677667 | 150161 | PI-THE-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51732634 | 202554 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680134 | 152628 | PI-THE-F010M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51736895 | 206814 | PI-THE-E004M | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673626 | 146121 | PI-THE-F011M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51670829 | 143324 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51682352 | 154846 | PI-THE-F013M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |               |          |        |              |        |                   |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 51671996 | 144491 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674410 | 146905 | PI-THE-F014M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51673621 | 146116 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680963 | 153457 | PI-THE-F014M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51674665 | 147160 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675595 | 148090 | PI-THE-F016M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51681683 | 154177 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51676896 | 149390 | PI-THE-F016M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51681972 | 154466 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680125 | 152619 | PI-THE-F016M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51682997 | 155491 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675534 | 148029 | PI-THE-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51683867 | 156361 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679307 | 151801 | PI-THE-F017M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51689889 | 162380 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673687 | 146182 | PI-THE-F020M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51690078 | 162569 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51672078 | 144573 | PI-THE-F021M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51714883 | 184805 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675758 | 148253 | PI-THE-F021M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51719885 | 189806 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675893 | 148388 | PI-THE-F022M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51719962 | 189883 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51676845 | 149339 | PI-THE-F023M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51720738 | 190659 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51670421 | 142916 | PI-THE-F026M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51720803 | 190724 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680421 | 152915 | PI-THE-F027M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51722360 | 192280 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51671529 | 144024 | PI-THE-F028M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51724139 | 194059 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51672239 | 144734 | PI-THE-F028M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51732467 | 202387 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51672643 | 145138 | PI-THE-F028M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51738146 | 208065 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51681176 | 153670 | PI-THE-F029M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51738726 | 208645 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673053 | 145548 | PI-THE-F030M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51738759 | 208678 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680190 | 152684 | PI-THE-F030M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51739291 | 209210 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674524 | 147019 | PI-THE-F031M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51739321 | 209240 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675478 | 147973 | PI-THE-F031M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51741514 | 211433 | PI-THE-E004T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51678774 | 151268 | PI-THE-F031M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51670821 | 143316 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51670752 | 143247 | PI-THE-F032M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51674187 | 146682 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674774 | 147269 | PI-THE-F032M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51680774 | 153268 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51673023 | 145518 | PI-THE-F033M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51683003 | 155497 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674343 | 146838 | PI-THE-F034M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51710403 | 180329 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51679346 | 151840 | PI-THE-F035M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51710943 | 180869 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51681050 | 153544 | PI-THE-F037M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51711613 | 181539 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51674871 | 147366 | PI-THE-F038M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51711980 | 181906 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51675157 | 147652 | PI-THE-F038M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51712820 | 182746 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680588 | 153082 | PI-THE-F038M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51712880 | 182806 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51680618 | 153112 | PI-THE-F038M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |
| 51715425 | 185347 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4 | 51669658 | 142153 | PI-THE-F039M | PERDAS | RE_8H_2E_INSPECAO |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |                         |                     |          |        |              |            |                     |
|----------|--------|--------------|-------------------------|---------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------------|
| 51720253 | 190174 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51671243 | 143738 | PI-THE-F039M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51731824 | 201744 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51674101 | 146596 | PI-THE-F039M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51733303 | 203223 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51678835 | 151329 | PI-THE-F039M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51738373 | 208292 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51679242 | 151736 | PI-THE-F039M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51738854 | 208773 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51674520 | 147015 | PI-THE-F041M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51739581 | 209500 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51674689 | 147184 | PI-THE-F041M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51742344 | 212263 | PI-THE-E005N | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51679359 | 151853 | PI-THE-F043M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51673183 | 145678 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51681302 | 153796 | PI-THE-F043M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51674294 | 146789 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51679980 | 152474 | PI-THE-F045M | PERDAS     | RE_8H_2E_INSPECAO   |
| 51674690 | 147185 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51669370 | 141865 | PI-ATS-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51682958 | 155452 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51673186 | 145681 | PI-ATS-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51683360 | 155854 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51688035 | 160528 | PI-ATS-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51683641 | 156135 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51730568 | 200488 | PI-ATS-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51689434 | 161925 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51736204 | 206123 | PI-ATS-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51689501 | 161992 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51701932 | 171860 | PI-CPM-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51689697 | 162188 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51717705 | 187627 | PI-CPM-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51689765 | 162256 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51719244 | 189165 | PI-CPM-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51692412 | 164903 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51721760 | 191681 | PI-CPM-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51710189 | 180115 | PI-THE-E005T | ATENDIMENTO EMERGENCIAL | AE_16H_6E_4X4       | 51723659 | 193579 | PI-CPM-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51669454 | 141949 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51737029 | 206948 | PI-CPM-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51675036 | 147531 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51740991 | 210910 | PI-CPM-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPLEVE |
| 51680188 | 152682 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51690717 | 163208 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51684849 | 157343 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51696786 | 169277 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51688614 | 161107 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51697503 | 169994 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51693527 | 166018 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51698064 | 170555 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51726976 | 196896 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51702582 | 172510 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51727061 | 196981 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51702712 | 172640 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51727624 | 197544 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51721277 | 191198 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51731726 | 201646 | PI-THE-J001M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51728852 | 198772 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51668691 | 141186 | PI-THE-J003M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51735576 | 205496 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51669908 | 142403 | PI-THE-J003M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51735811 | 205730 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51670911 | 143406 | PI-THE-J003M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51735898 | 205817 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51671322 | 143817 | PI-THE-J003M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51741550 | 211469 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |
| 51692362 | 164853 | PI-THE-J003M | PI RAMAL                | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51671003 | 143498 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4        |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |          |                     |          |        |              |            |              |
|----------|--------|--------------|----------|---------------------|----------|--------|--------------|------------|--------------|
| 51717397 | 187319 | PI-THE-J003M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51674739 | 147234 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51718327 | 188249 | PI-THE-J003M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51676522 | 149016 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51718605 | 188527 | PI-THE-J003M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51680182 | 152676 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51719067 | 188989 | PI-THE-J003M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51680589 | 153083 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51736236 | 206155 | PI-THE-J003M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51681204 | 153698 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51736597 | 206516 | PI-THE-J003M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51682089 | 154583 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51736632 | 206551 | PI-THE-J003M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51682632 | 155126 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51669331 | 141826 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51690626 | 163117 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51670271 | 142766 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51693366 | 165857 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51671452 | 143947 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51693958 | 166449 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51682395 | 154889 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51697552 | 170043 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51685197 | 157691 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51701628 | 171556 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51688751 | 161244 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51703379 | 173305 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51692332 | 164823 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51735949 | 205868 | PI-PAB-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51712872 | 182798 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51672819 | 145314 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51714818 | 184740 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51676374 | 148868 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51717365 | 187287 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51680220 | 152714 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51730987 | 200907 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51680451 | 152945 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51736189 | 206108 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51681973 | 154467 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51736524 | 206443 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51683594 | 156088 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51738254 | 208173 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51683900 | 156394 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51738382 | 208301 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51690255 | 162746 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51741386 | 211305 | PI-THE-J005M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51698784 | 170758 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51669292 | 141787 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51698796 | 170770 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51669593 | 142088 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51702203 | 172131 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51673020 | 145515 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51710790 | 180716 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51674876 | 147371 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51720418 | 190339 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51674932 | 147427 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51721123 | 191044 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51675405 | 147900 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51721338 | 191259 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51681651 | 154145 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51722038 | 191958 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51685266 | 157760 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51729526 | 199446 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51709017 | 178943 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51737357 | 207276 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51714109 | 184035 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51737622 | 207541 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |
| 51734852 | 204772 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL | PR_8H_2E_PICKUPLEVE | 51738178 | 208097 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 |

# RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |            |                    |          |        |              |            |               |
|----------|--------|--------------|------------|--------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------|
| 51736483 | 206402 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPEVE | 51738814 | 208733 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51741043 | 210962 | PI-UNO-J001M | PI RAMAL   | PR_8H_2E_PICKUPEVE | 51740692 | 210611 | PI-PAB-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51669930 | 142425 | PI-AGB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51705006 | 174932 | PI-PRI-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51729119 | 199039 | PI-AGB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51708679 | 178605 | PI-PRI-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51675132 | 147627 | PI-BTL-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51710789 | 180715 | PI-PRI-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51679599 | 152093 | PI-BTL-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51737659 | 207578 | PI-PRI-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51680500 | 152994 | PI-BTL-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51740592 | 210511 | PI-PRI-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51691902 | 164393 | PI-BTL-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51703736 | 173662 | PI-PRI-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51731782 | 201702 | PI-BTL-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51704389 | 174315 | PI-PRI-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51733630 | 203550 | PI-BTL-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51705231 | 175157 | PI-PRI-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51737269 | 207188 | PI-BTL-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51705412 | 175338 | PI-PRI-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51669750 | 142245 | PI-CPM-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51711457 | 181383 | PI-PRI-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4  |
| 51693873 | 166364 | PI-CPM-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51691285 | 163776 | PI-THE-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51727178 | 197098 | PI-CPM-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51669746 | 142241 | PI-THE-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51688342 | 160835 | PI-CPM-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51671380 | 143875 | PI-THE-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51688973 | 161464 | PI-CPM-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51671685 | 144180 | PI-THE-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51708309 | 178235 | PI-CPM-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51672143 | 144638 | PI-THE-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51719481 | 189402 | PI-CPM-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51692404 | 164895 | PI-THE-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51730709 | 200629 | PI-CPM-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE      | 51700983 | 170911 | PI-THE-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51679893 | 152387 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51669330 | 141825 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51683931 | 156425 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51669365 | 141860 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51688503 | 160996 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51671355 | 143850 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51696649 | 169140 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51671897 | 144392 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51709670 | 179596 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51680174 | 152668 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51710406 | 180332 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51689773 | 162264 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51728159 | 198079 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51689804 | 162295 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51734939 | 204859 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51689984 | 162475 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51735738 | 205658 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51707996 | 177922 | PI-THE-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51736904 | 206823 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51669445 | 141940 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51741938 | 211857 | PI-PAB-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51671610 | 144105 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51670732 | 143227 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51671757 | 144252 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51673305 | 145800 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51687998 | 160492 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51684566 | 157060 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51707951 | 177877 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51684956 | 157450 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4       | 51708754 | 178680 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |

## RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|          |        |              |            |              |          |        |              |            |               |
|----------|--------|--------------|------------|--------------|----------|--------|--------------|------------|---------------|
| 51689836 | 162327 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51708790 | 178716 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51691292 | 163783 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51710283 | 180209 | PI-THE-D004M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51692829 | 165320 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51684338 | 156832 | PI-THE-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51694366 | 166857 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51689576 | 162067 | PI-THE-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51711420 | 181346 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51689698 | 162189 | PI-THE-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51730975 | 200895 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51689702 | 162193 | PI-THE-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51738849 | 208768 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51689988 | 162479 | PI-THE-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51740797 | 210716 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51693129 | 165620 | PI-THE-D005M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51741997 | 211916 | PI-PAB-D002M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51672457 | 144952 | PI-THE-D006M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51671840 | 144335 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51709108 | 179034 | PI-THE-D006M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51673216 | 145711 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51709979 | 179905 | PI-THE-D007M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51674061 | 146556 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51694618 | 167109 | PI-THE-D008M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51680337 | 152831 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51671604 | 144099 | PI-THE-D009M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51680534 | 153028 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51708742 | 178668 | PI-THE-D009M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51682676 | 155170 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51709272 | 179198 | PI-THE-D009M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51683738 | 156232 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51710094 | 180020 | PI-THE-D009M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |
| 51688515 | 161008 | PI-PAB-D003M | SEED MONEY | SD_8H_2E_4X4 | 51670870 | 143365 | PI-UNO-D001M | SEED MONEY | SD_8H_2E_LEVE |

### 3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí


Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

**Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico**

Evidências Fotográficas

22 de fevereiro de 2024 19:47:12 BRT  
-8.990360,-44.422651 ±8.72m  
333° NW  
PI392  
Currais PI  
64635-000  
Brasil  
Altitude:336.0meter  
Rapidez:0.3km/h  
BOJE001T

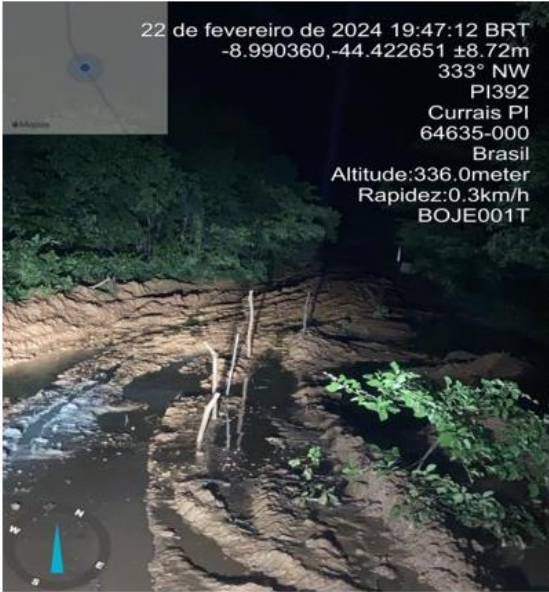

22 de fevereiro de 2024 19:48:13 BRT  
-8.990459,-44.422551 ±9.41m  
293° NW  
PI392  
Currais PI  
64635-000  
Brasil  
Altitude:335.6meter  
Rapidez:0.1km/h  
BOJE001T



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas e com regiões de atoleiro, o que dificultou a chegada das equipes ao local que dificultou a chegada das equipes ao local.

22 de fev. de 2024 10:39:52 Horário Padrão de Brasília  
Número do índice: 579



22 de fev. de 2024 10:40:44 Horário Padrão de Brasília  
Número do índice: 680



22 de fev. de 2024 15:19:51  
Estrada sem nome  
Manoel Emídio  
Piauí  
EMTC001M DINAMO/Equatorial



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.

**EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ**  
Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030  
[www.pi.equatorialenergia.com.br](http://www.pi.equatorialenergia.com.br)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do evento, as chuvas intensas deixaram ruas alagadas e causaram interrupções para grandes blocos de clientes.



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do evento, as chuvas intensas deixaram ruas alagadas e causaram interrupções para grandes blocos de clientes.

## RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



**Fotos – Chuvas Intensas causaram alagamento em varios locais, por este motivo as equipes tiveram dificuldades no deslocamento até os locais de defeito, sendo necessario o deslocamento em canoa.**




**Fotos – Chuvas Intensas causaram interrupção coletiva para grandes blocos de clientes.**

## RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024




Fotos – Chuvas Intensas causaram alagamento em varios locais, por este motivo as equipes tiveram dificuldades no deslocamento até os locais de defeito.

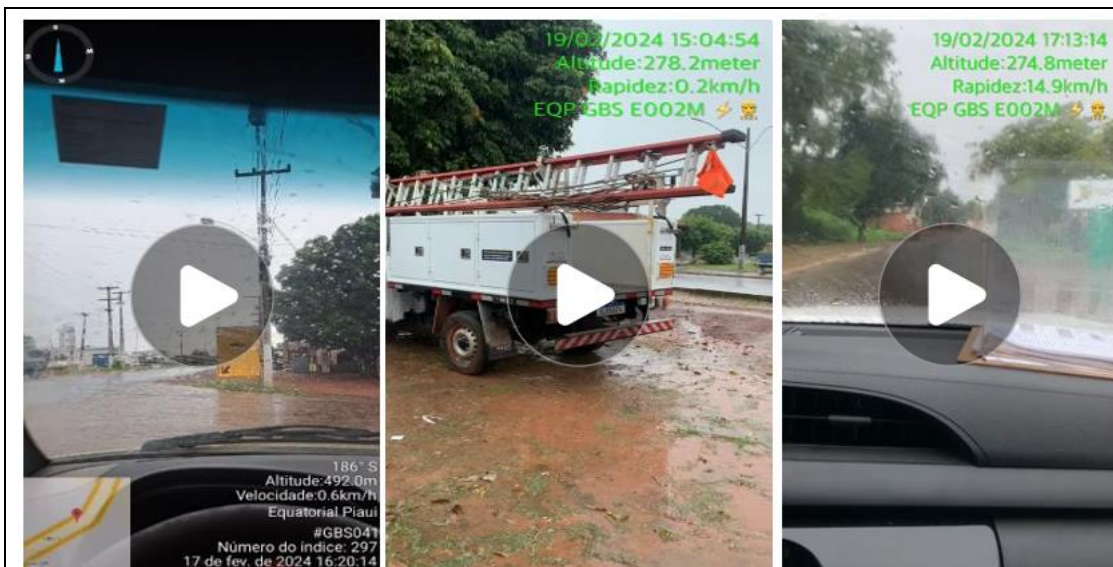

Fotos – Fortes chuvas causaram transtornos em varios locais, durante o periodo ocorreram varias interrupções causadas por ventanias e descargas atmosféricas.

## RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

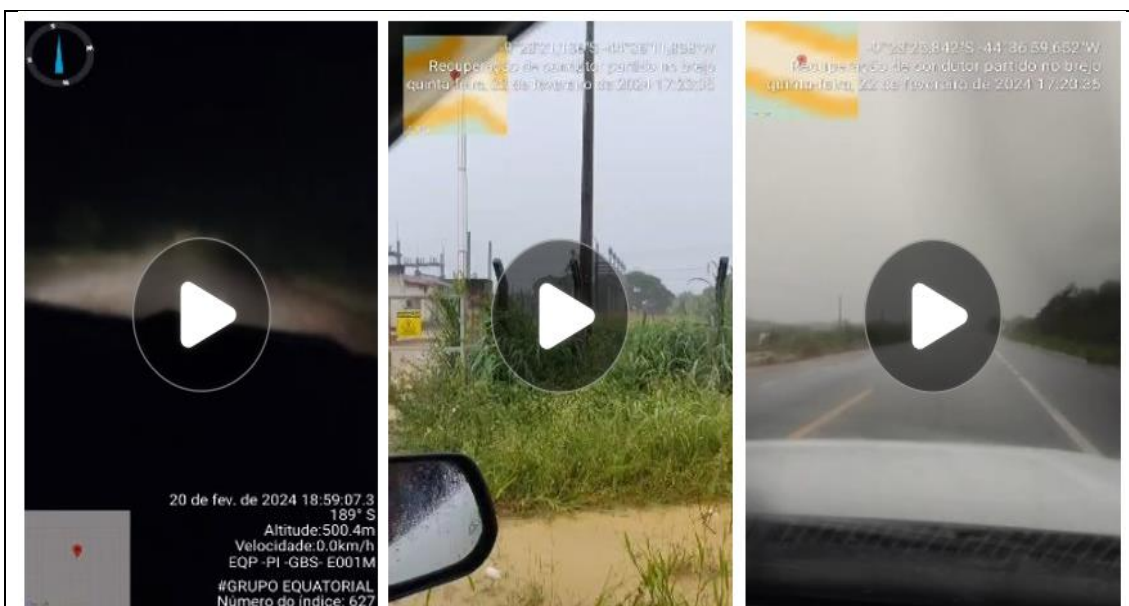

Fotos – Fortes chuvas causaram transtornos em varios locais, durante o periodo ocorreram varias interrupções causadas por ventanias e descargas atmosféricas.



Fotos – Chuvas intensas atingiram a região ocasionando interrupção em vários locais e alagamento em estradas que ficaram intransitáveis.


RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



## RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



Fotos – Chuvas Intensas causaram alagamento em varios locais, por este motivo as equipes tiveram dificuldades no deslocamento até os locais de defeito.

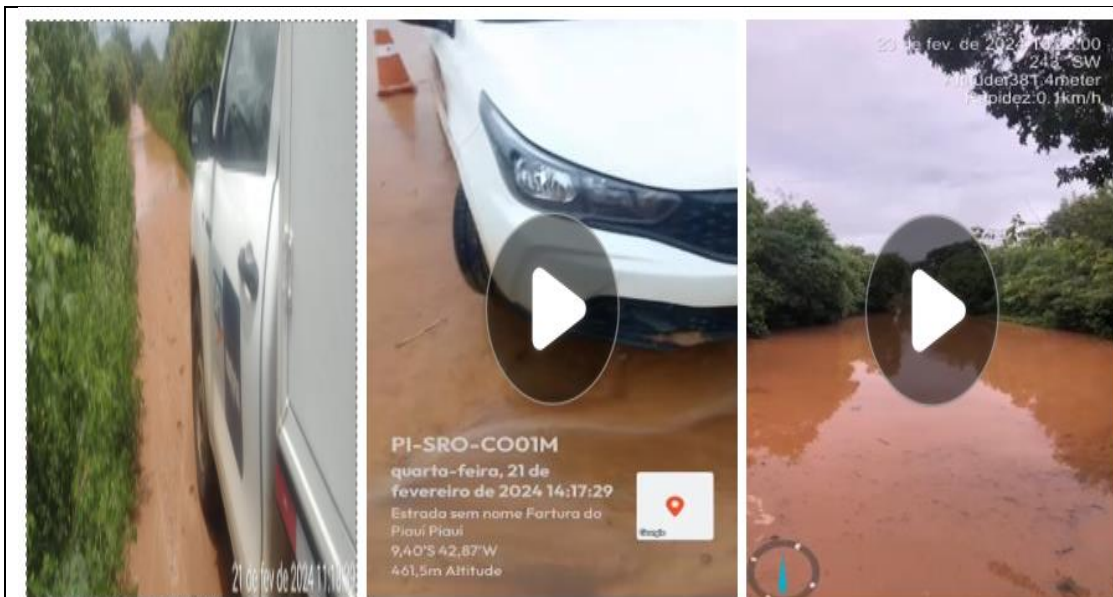

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.


**EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ**

Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030  
[www.pi.equatorialenergia.com.br](http://www.pi.equatorialenergia.com.br)

## RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



**Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal e os buracos na estrada causado pelas chuvas, dificultaram a chegada das equipes ao local do defeito, onde uma árvore caiu sobre a rede devido a ventania.**

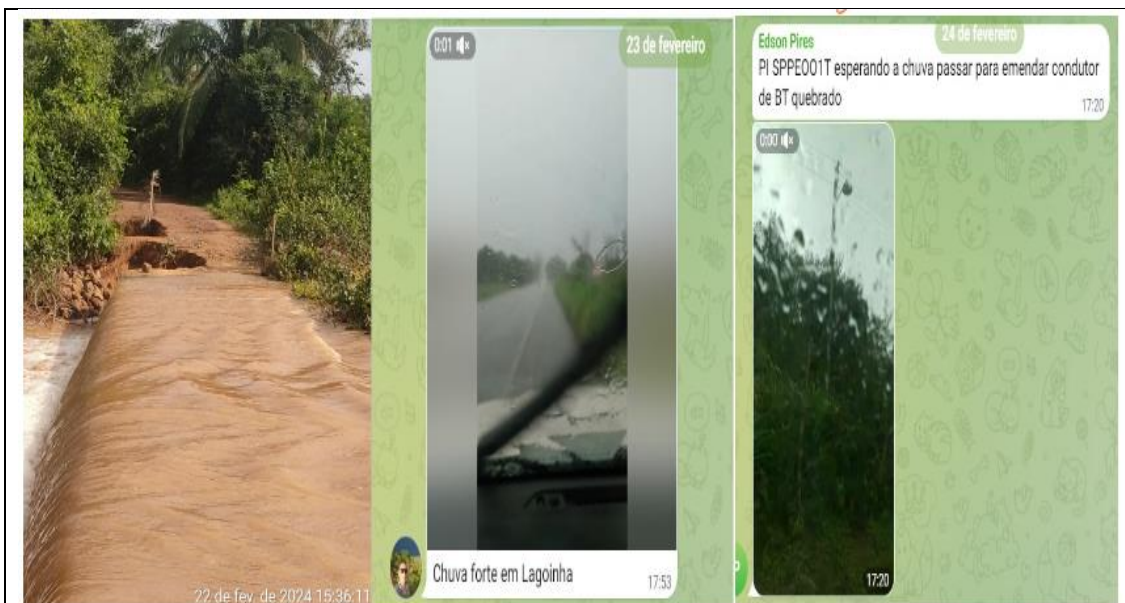

**Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.**

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



**Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.**



**Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.**

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.




Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas. O lamaçal causado pelas chuvas dificultou a chegada das equipes ao local do defeito.

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024




## Anexo II - Reportagens da Mídia

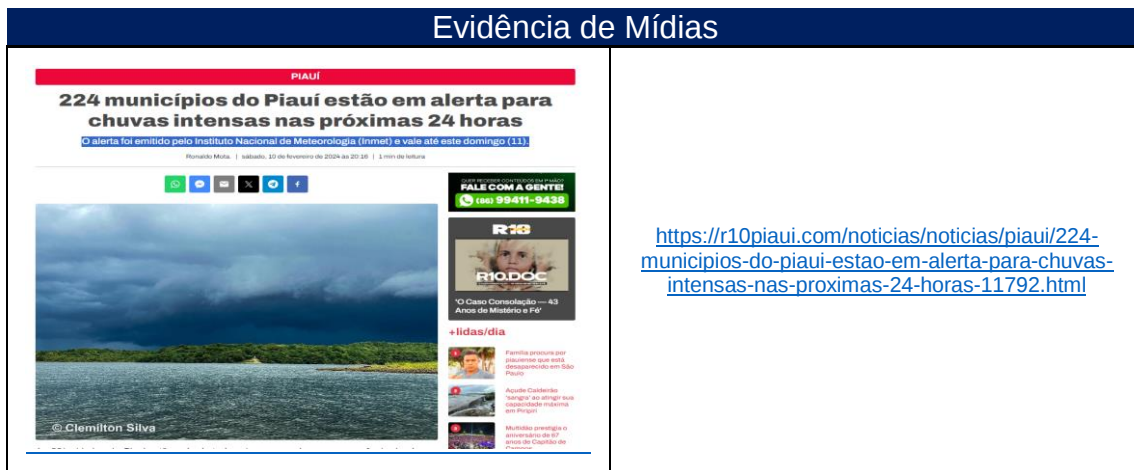

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10/02/24, 12:00</p> <p><b>Paulistana e Teresina registram os dois maiores volumes de chuva do Piauí nas últimas 24 horas</b></p> <p>FACEBOOK TWITTER WHATSAPP</p> <p>Ouvir: Paulistana e Teresina 0:00 ouvir</p> <p>Dois dias em São Paulo: Descontos Hot Park Rio Quente</p> <p>Foto: Renato Andrade/Cidadeverde.com</p>   | <p><a href="https://cidadeverde.com/noticias/407708/paulistana-e-teresina-registram-os-dois-maiores-volumes-de-chuva-do-piaui-nas-ultimas-24-horas">https://cidadeverde.com/noticias/407708/paulistana-e-teresina-registram-os-dois-maiores-volumes-de-chuva-do-piaui-nas-ultimas-24-horas</a></p> |
| <p>11/02/24, 16:01</p> <p><b>Piauí permanece com alerta de chuvas intensas para todos os municípios; confira</b></p> <p>FACEBOOK TWITTER WHATSAPP</p> <p>Ouvir: Piauí permanece com alerta de chuvas intensas 0:00 ouvir</p> <p>produtos selecionados com desconto</p> <p>Foto: Renato Andrade/Cidadeverde.com</p>            | <p><a href="https://cidadeverde.com/noticias/407746/piaui-permanece-com-alerta-de-chuvas-intensas-para-todos-os-municipios-confira">https://cidadeverde.com/noticias/407746/piaui-permanece-com-alerta-de-chuvas-intensas-para-todos-os-municipios-confira</a></p>                                 |
| <p>09/02/24, 12:04</p> <p><b>Período de Carnaval poderá ser marcado por muita chuva na região de Picos</b></p> <p>FACEBOOK TWITTER WHATSAPP</p> <p>Ouvir: Período de Carnaval poderá ser marcado por mu 0:00 ouvir</p> <p>+ 400% de engajamento com seus conteúdos inbound</p> <p>Foto: Arquivo - Cidadeverde.com/picos</p>  | <p><a href="https://cidadeverde.com/noticias/407667/periodo-de-carnaval-podera-ser-marcado-por-muita-chuva-na-regiao-de-picos">https://cidadeverde.com/noticias/407667/periodo-de-carnaval-podera-ser-marcado-por-muita-chuva-na-regiao-de-picos</a></p>                                           |

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Confira a lista - 09/02/2024 10:23   ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 09/02/2024 11:03</p> <h2>SEMARH-PI emite alerta de chuva para vários municípios piauienses</h2> <p>A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (SEMARH-PI) emitiu um alerta amarelo de situação crítica para 68 municípios do Piauí, destacando o risco potencial de chuvas intensas. Este alerta, ativo até as 10h de sexta-feira (09/02), prevê a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h</p> | <p><a href="https://180graus.com/noticias/semarh-emite-alerta-de-chuva-para-varios-municipios-piauienses/">https://180graus.com/noticias/semarh-emite-alerta-de-chuva-para-varios-municipios-piauienses/</a></p>                                                                                                   |
| <p>ÚLTIMAS</p>  <p>09/02/24, 11:13</p> <h2>INMET emite alerta de chuvas para todo o Piauí até domingo (11)</h2> <p>facebook twitter whatsapp</p> <p>Imprimir</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><a href="https://cidadeverde.com/noticias/407653/inmet-emite-alerta-de-chuvas-para-todo-o-piaui-ate-domingo-11">https://cidadeverde.com/noticias/407653/inmet-emite-alerta-de-chuvas-para-todo-o-piaui-ate-domingo-11</a></p>                                                                                   |
| <h2>Inmet alerta sobre perigo para chuvas intensas em Campo Maior e mais 21 municípios da região</h2> <p>facebook twitter whatsapp telegram</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p><a href="https://www.campomaioremfoco.com.br/noticia/24165-inmet-alerta-sobre-perigo-para-chuvas-intensas-em-campo-maior-e-mais-21-municipios-da-regiao">https://www.campomaioremfoco.com.br/noticia/24165-inmet-alerta-sobre-perigo-para-chuvas-intensas-em-campo-maior-e-mais-21-municipios-da-regiao</a></p> |

**Anexo III** – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí



Climatedempo Energia

**LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO**  
**19 a 26 de fevereiro de 2024**

**Produzido por:**

CLIMATEMPO

**Cliente:**

Equatorial-PI

Março, 2024

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

Sumário


|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Análise de Evento Meteorológico</b> | <b>2</b>  |
| 1.1      | Região de Estudo . . . . .             | 2         |
| 1.2      | Descrição do Evento . . . . .          | 2         |
| 1.3      | Abrangência do Evento . . . . .        | 3         |
| 1.3.1    | Satélite . . . . .                     | 3         |
| 1.3.2    | Descargas Atmosféricas . . . . .       | 12        |
| 1.3.3    | Chuva . . . . .                        | 23        |
| 1.3.4    | Rajadas de Vento . . . . .             | 35        |
| <b>2</b> | <b>Notícias</b>                        | <b>45</b> |
| <b>3</b> | <b>Classificação COBRADE</b>           | <b>46</b> |
| 3.1      | Resumo do Evento . . . . .             | 46        |
| <b>4</b> | <b>Referências</b>                     | <b>48</b> |
| <b>5</b> | <b>Anexos</b>                          | <b>49</b> |

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.

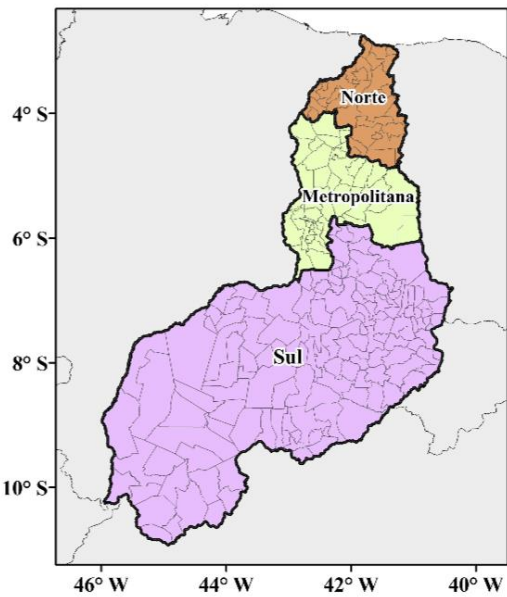

1.2 Descrição do Evento

Durante o período de 19 a 26 de fevereiro de 2024, a maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Nesse período houve registrado de chuvas intensas, fortes vendavais e tempestade de raios no estado do Piauí.

### 1.3 Abrangência do Evento

#### 1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 9 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 19 a 26 de fevereiro de 2024. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.


Entre os dias 19 de fevereiro e 23 de fevereiro (Figuras 2-6) houve a predominância de núcleos convectivos profundos sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Essas nuvens estão relacionadas a tempestades, atuando em todas as regionais em diversos períodos dos dias (madrugada até noite). As tempestades estão associadas a chuvas intensas, fortes rajadas de vento e alta densidade de raios.

Durante a madrugada do dia 24 de fevereiro (Figura 7) houve ainda a presença de núcleos de tempestade na regional Sul, e nuvens rasas nas demais regiões da área de concessão da Equatorial-PI. A partir da tarde, sobretudo no fim do dia, novos núcleos convectivos profundos voltaram a se formar, aumentando o potencial de tempo severo em todas as regionais.

Entre os dias 25 de fevereiro e 26 de fevereiro (Figuras 8-9), houve o predomínio de núcleos de tempestade em toda a área de concessão da Equatorial-PI, sobretudo nas regionais Metropolitana e Norte.

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 19 de fevereiro.

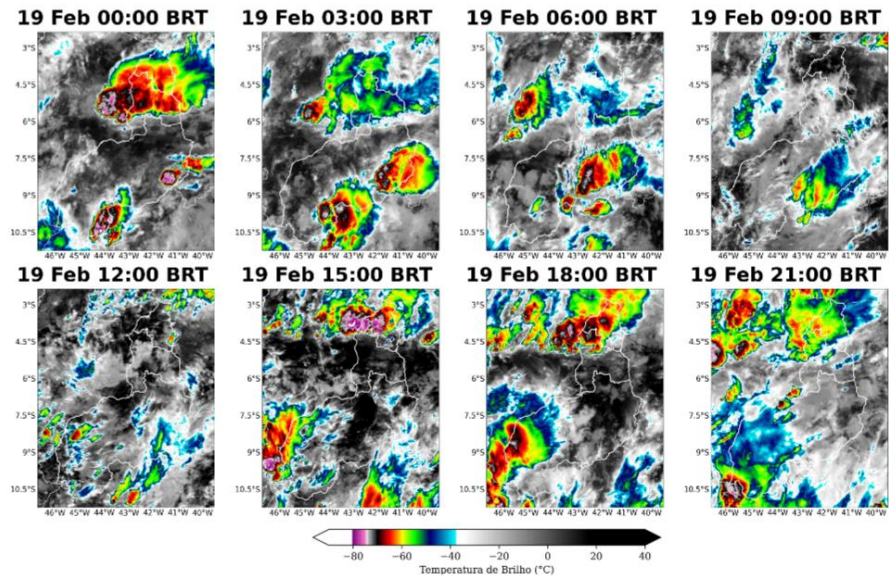

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 20 de fevereiro.



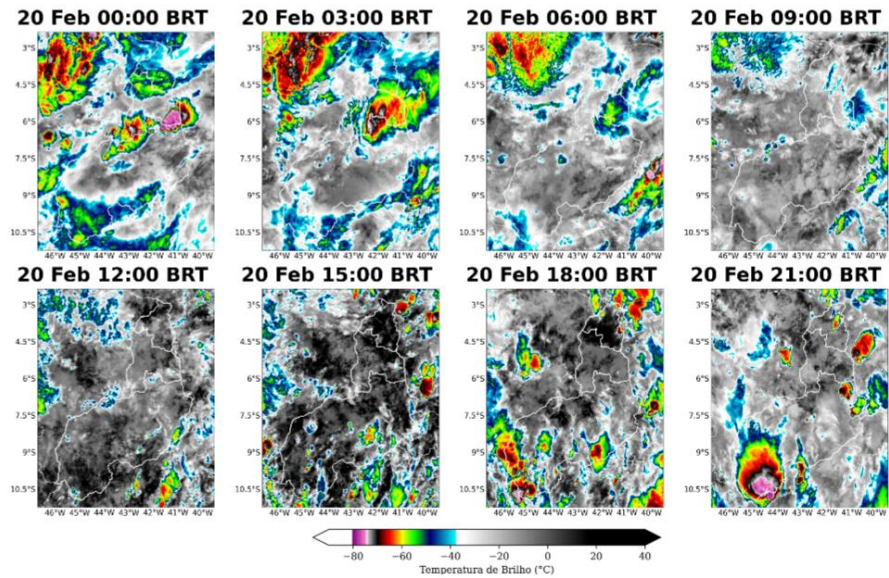


Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 21 de fevereiro.

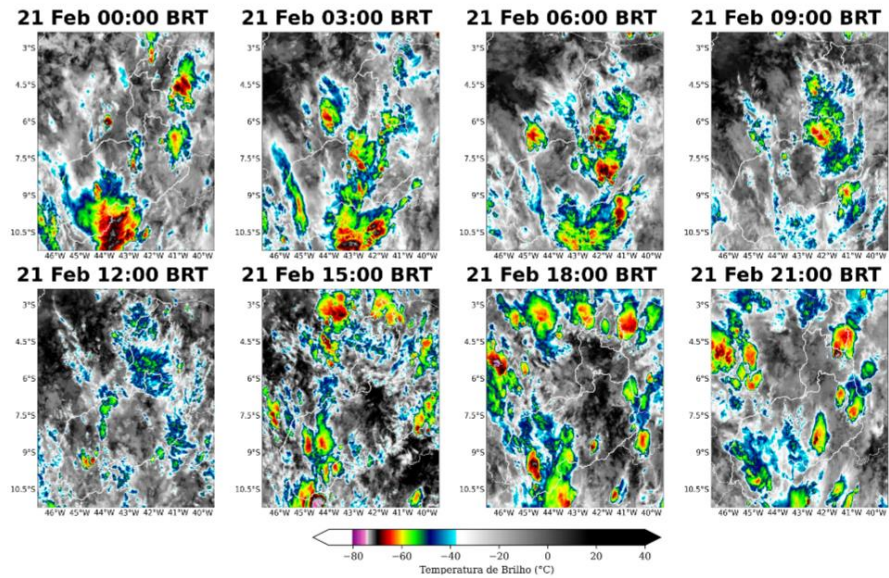


RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 22 de fevereiro.

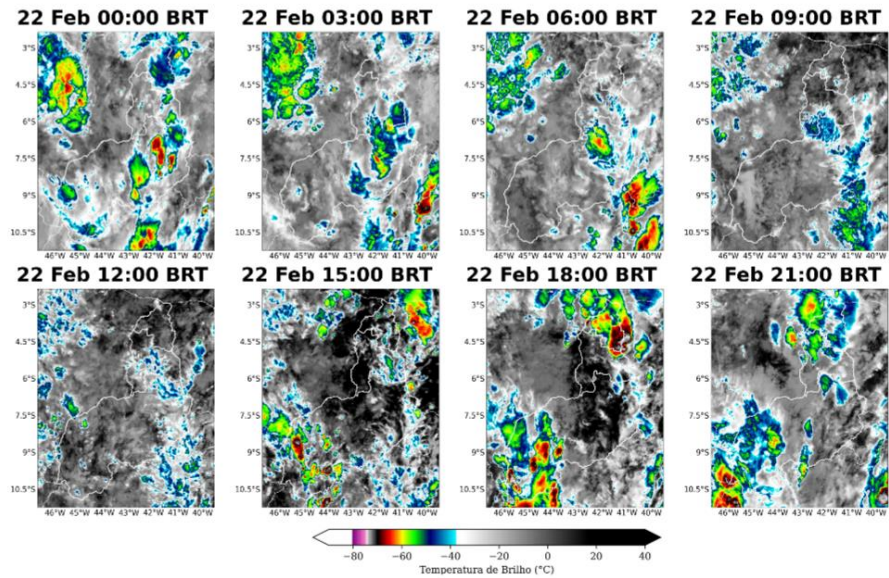

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

Figura 6: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 23 de fevereiro.

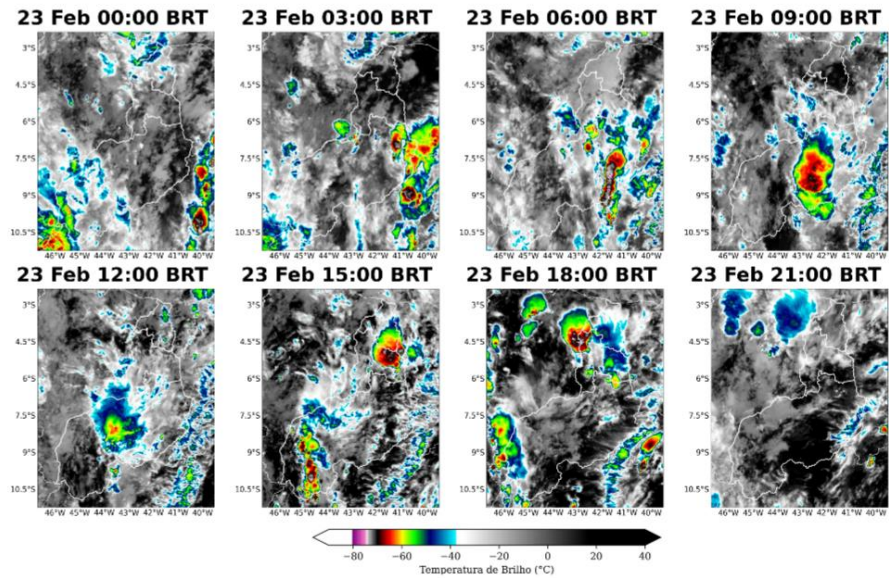

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024

Figura 7: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 24 de fevereiro.

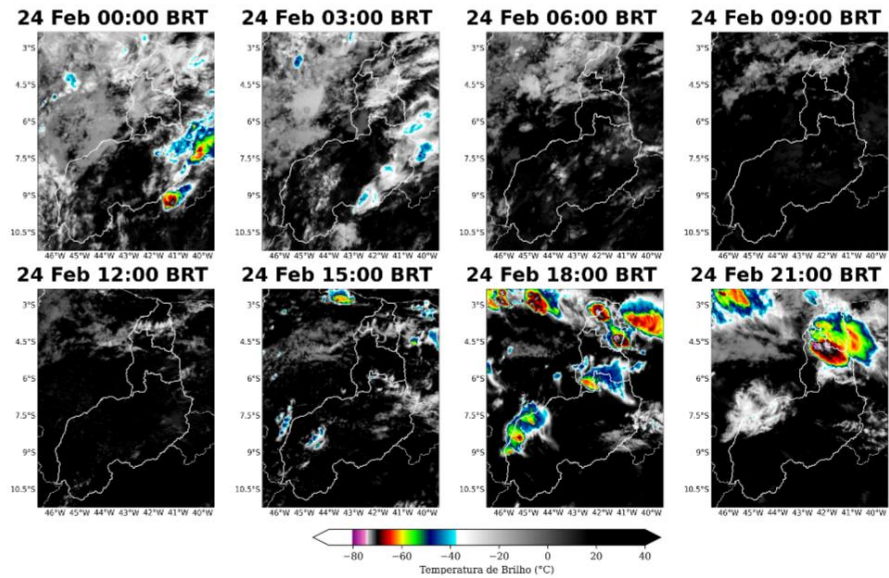


Figura 8: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 25 de fevereiro.


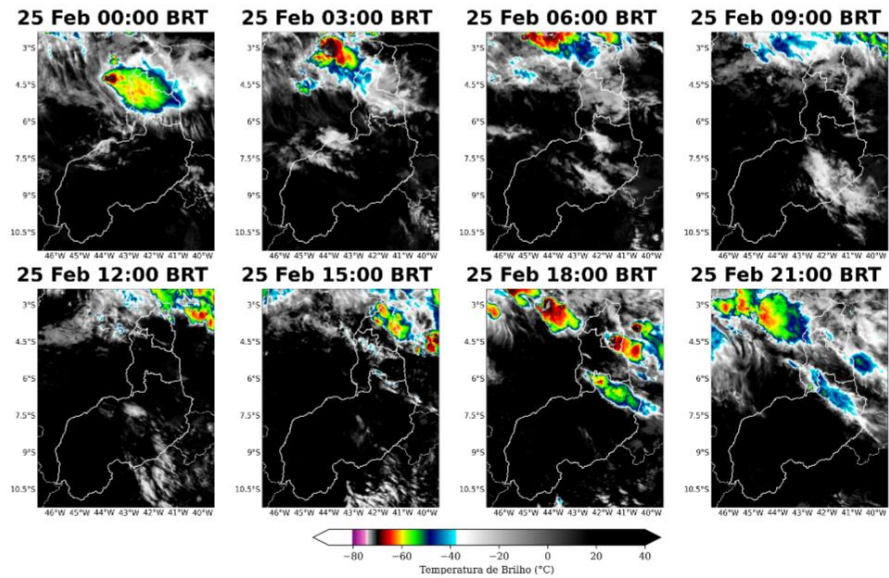


Figura 9: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 26 de fevereiro.

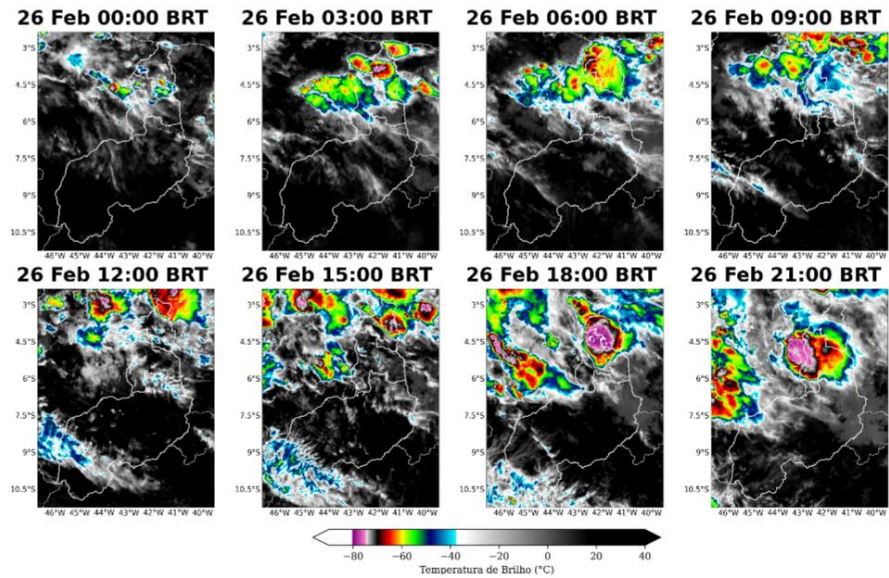

### 1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 19 de fevereiro (Figura 10) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI, principalmente na Sul.

No dia 20 de fevereiro (Figura 11) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI, principalmente na Sul, porém de maneira mais isolada.

No dia 21 de fevereiro (Figuras 12) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI, mas com uma menor quantidade de ocorrências.

No dia 22 de fevereiro (Figuras 13) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI, principalmente na Norte.

No dia 23 de fevereiro (Figuras 14) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI, com uma maior concentração na Metropolitana.


No dia 24 de fevereiro (Figuras 15) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI.

No dia 25 de fevereiro (Figuras 16) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI, principalmente na Norte.

No dia 26 de fevereiro (Figuras 17) houve registro de raios sobre todas as regionais da Equatorial-PI, principalmente entre a Metropolitana e Norte.

Analisando o evento do período de 19 a 26 de fevereiro de 2024 (Figura 18) como um todo, ressalta-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre toda a área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 10: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 19 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

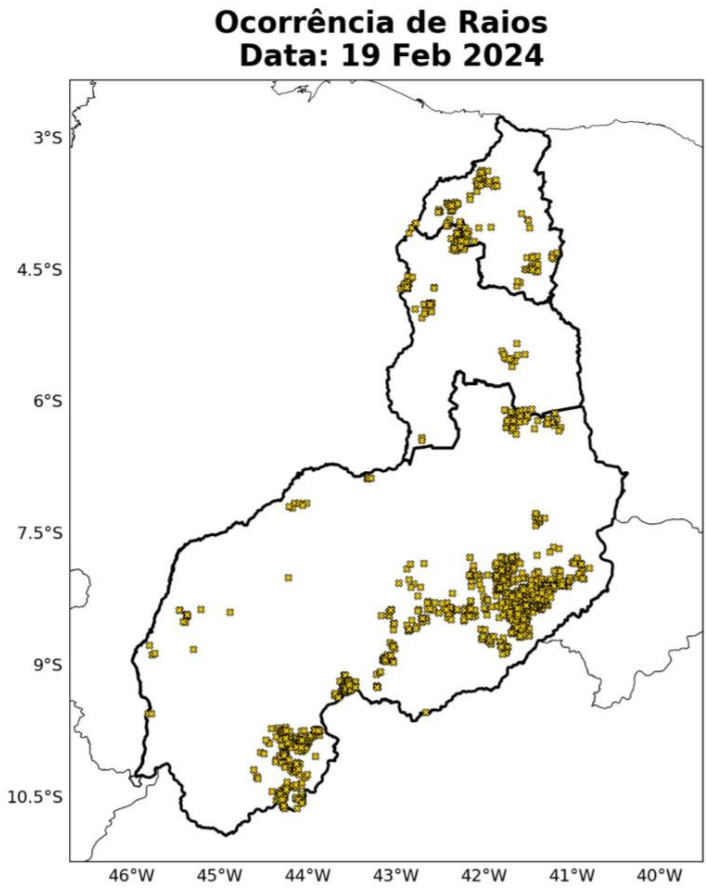

Sede Clímatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Figura 11: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 20 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

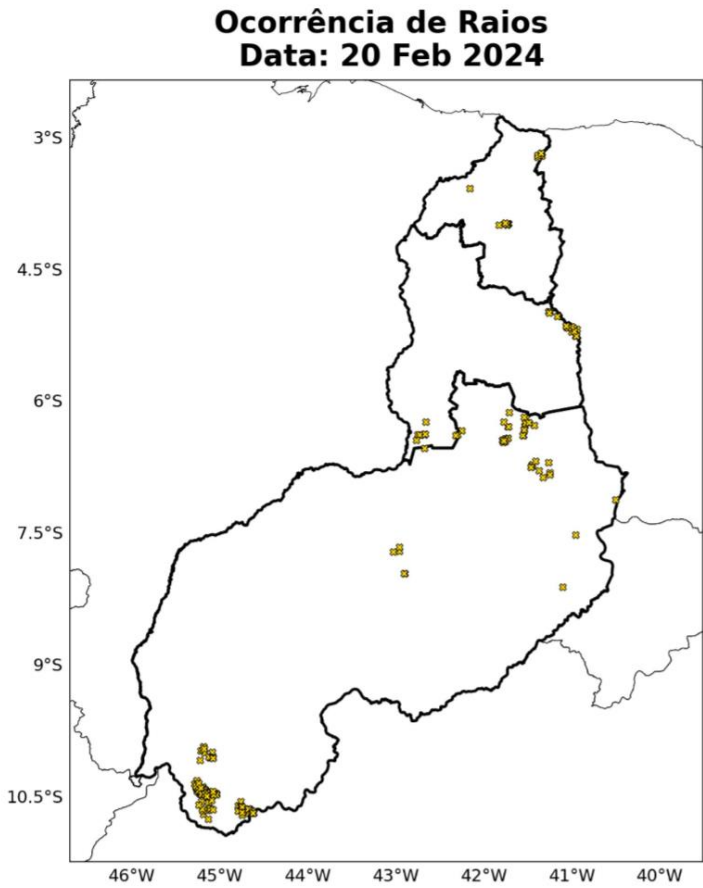


Figura 12: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 21 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

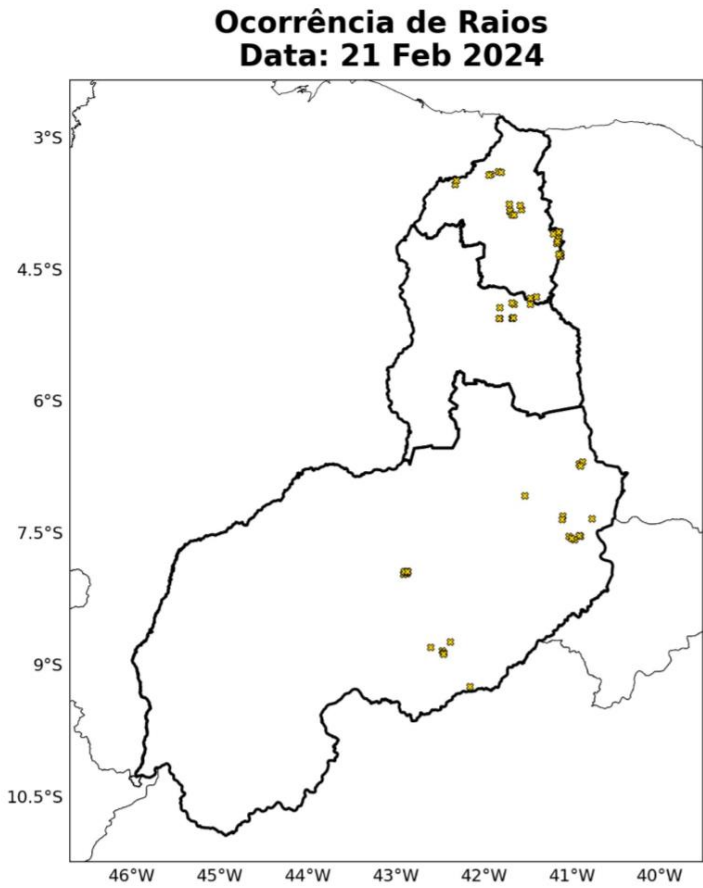


Figura 13: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 22 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.


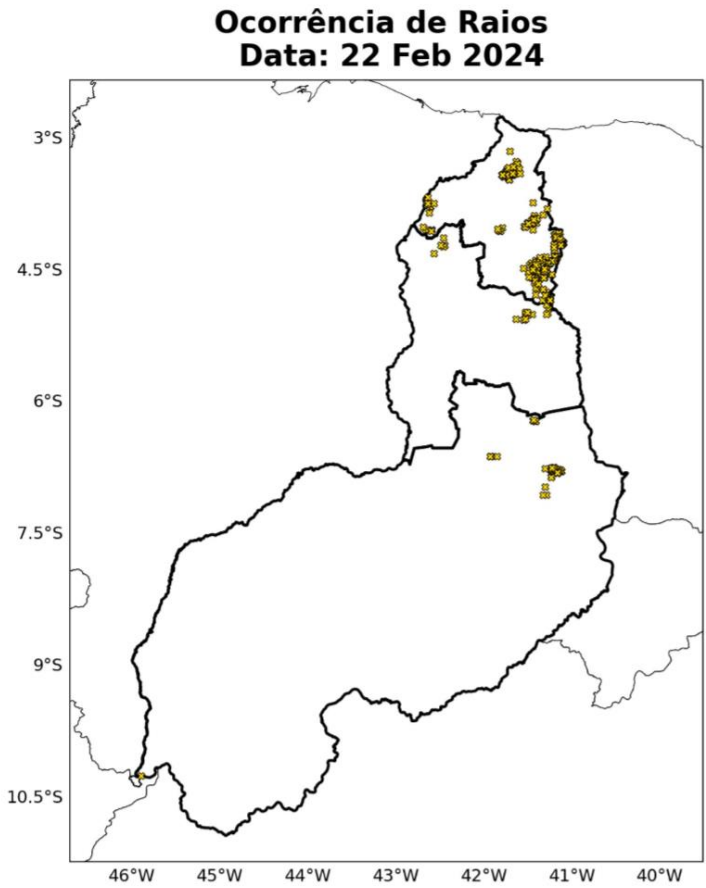


Figura 14: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 23 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

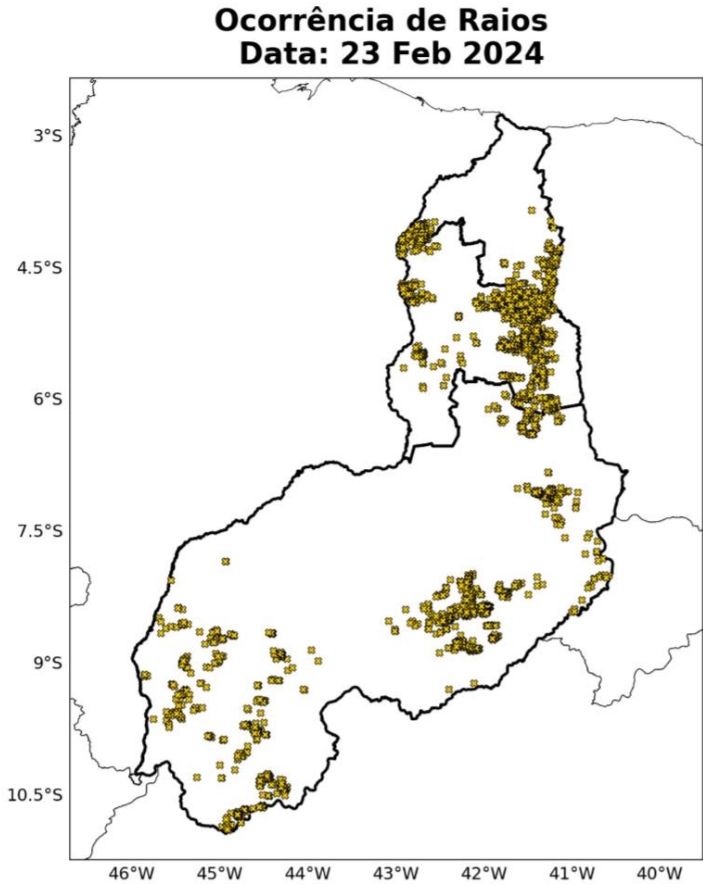

Sede Clímatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Figura 15: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 24 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

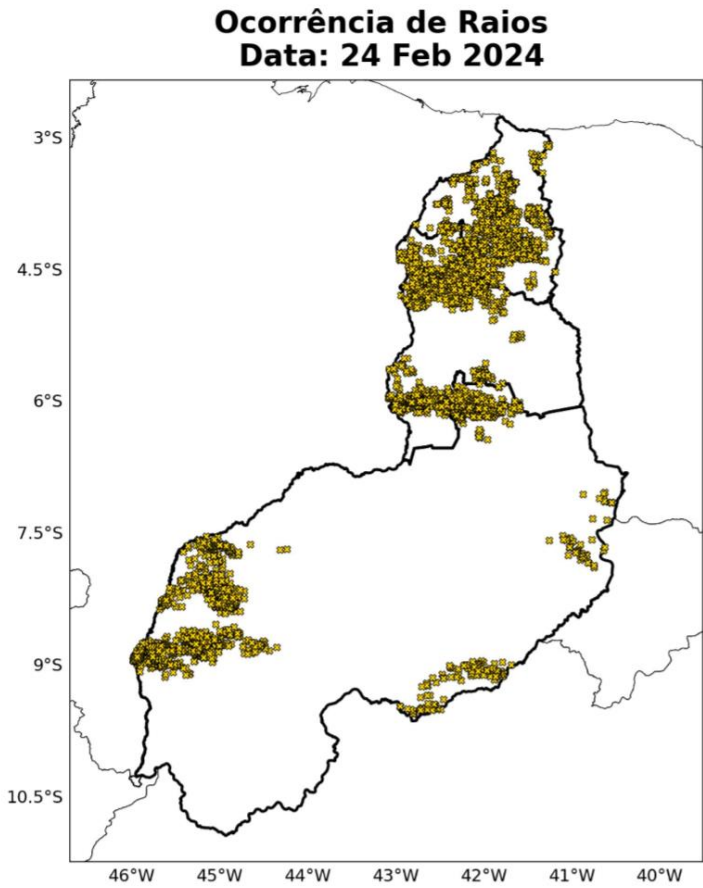


Figura 16: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 25 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

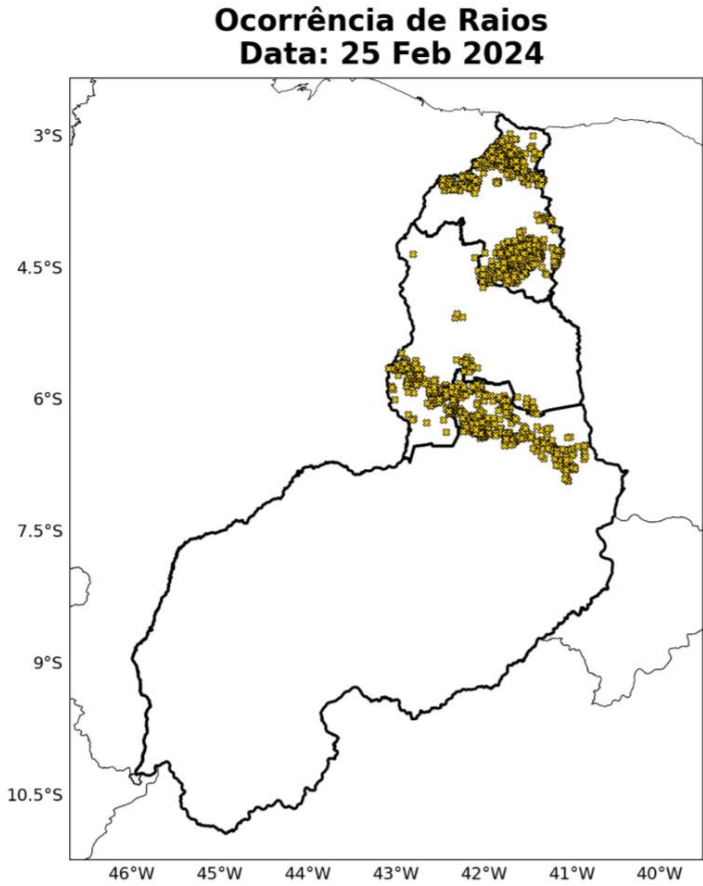


Figura 17: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 26 de fevereiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.


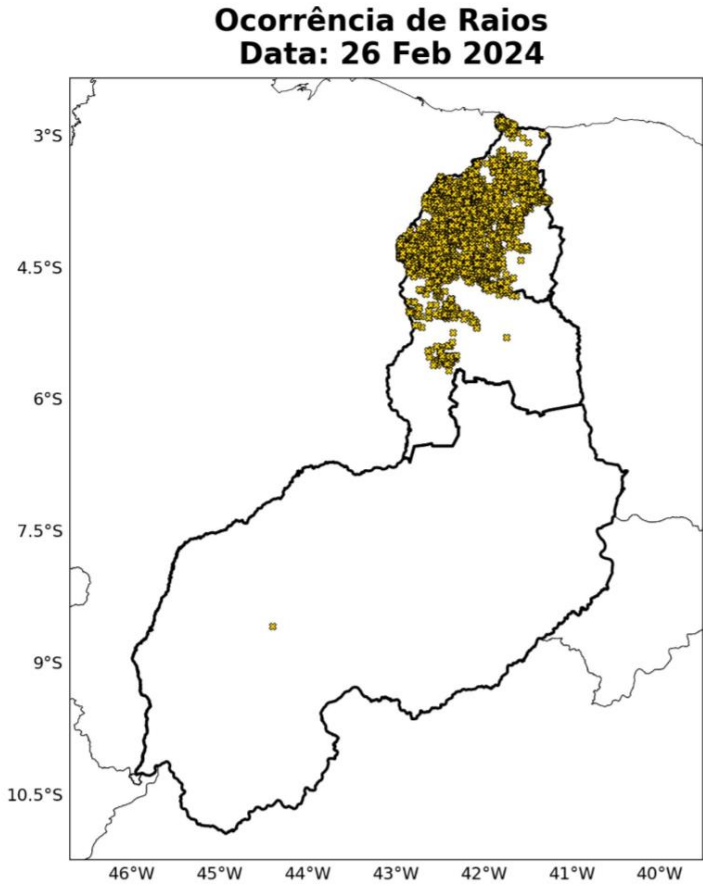


Figura 18: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 19 a 26 de fevereiro de 2024 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

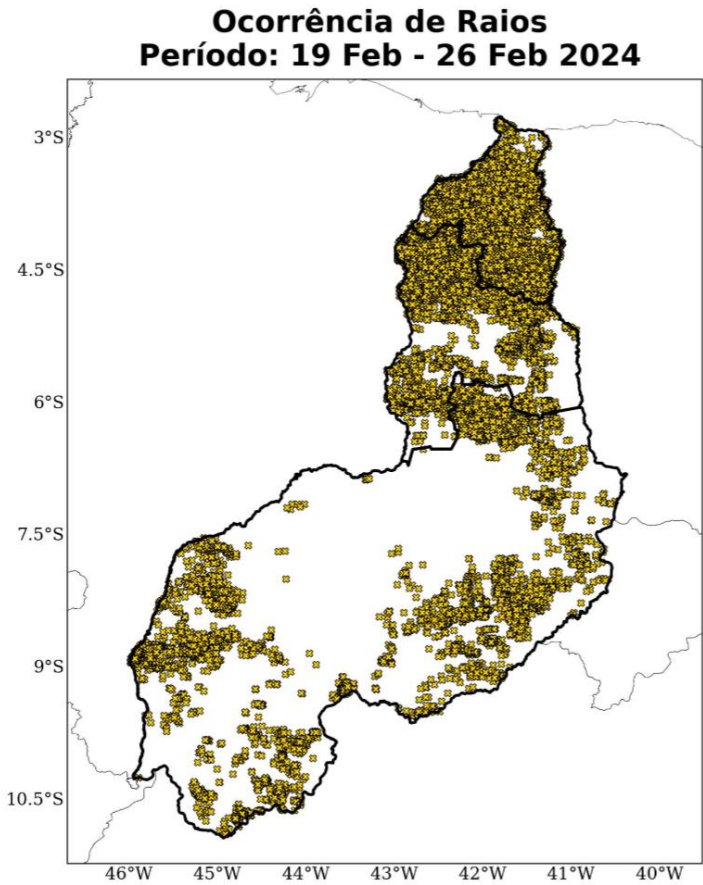

A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada regional. A regional Metropolitana foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo 10.0024 incidências.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



Tabela 1: Total de raios no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

| Regional      | Total de Raios |
|---------------|----------------|
| Metropolitana | 10024          |
| Norte         | 9306           |
| Sul           | 7594           |

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

### 1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 19 a 26) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 19 de fevereiro (Figura 19) houve registro de chuva extrema nas regionais Metropolitana e Norte. Além disso, ocorreram chuvas fortes na regional Sul.

No dia 20 de fevereiro (Figura 20) houve registro de chuva extrema nas regionais Norte e Sul. Houve chuva moderada na regional Metropolitana.

No dia 21 de fevereiro (Figura 21) houve registro de chuva extrema em todas as regionais da Equatorial-PI.

No dia 22 de fevereiro (Figura 22) houve registro de chuva extrema na regional Norte. Além disso, ocorreram chuvas fortes nas regionais Metropolitana e Sul.

No dia 23 de fevereiro (Figura 23) houve registro de chuva forte na regional Norte. Houve chuva moderada nas regionais Metropolitana e Sul.

No dia 24 de fevereiro (Figura 24) houve registro de chuva extrema na regional Metropolitana. Houve chuva forte na regional Norte. Na Sul, apenas chuva fraca foi observada.

No dia 25 de fevereiro (Figura 25) houve registro de chuva forte na regional Sul. Na regional Norte houve chuva moderada, enquanto na Metropolitana, apenas chuva fraca foi observada.

No dia 26 de fevereiro (Figura 26) houve registro de chuva extrema nas regionais Metropolitana e Norte. Na Sul, apenas chuveiro foi observado.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 19 a 26 de fevereiro de 2024 (Figura 27) ficaram concentrados na Regional Sul, com volumes superiores a 350 mm.

Figura 19: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

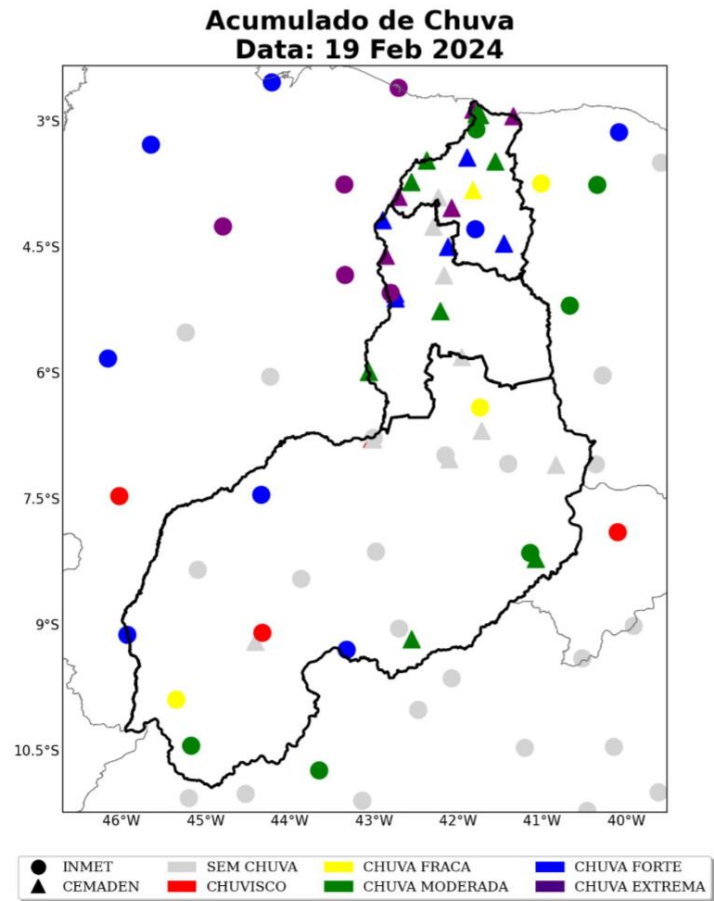


Figura 20: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

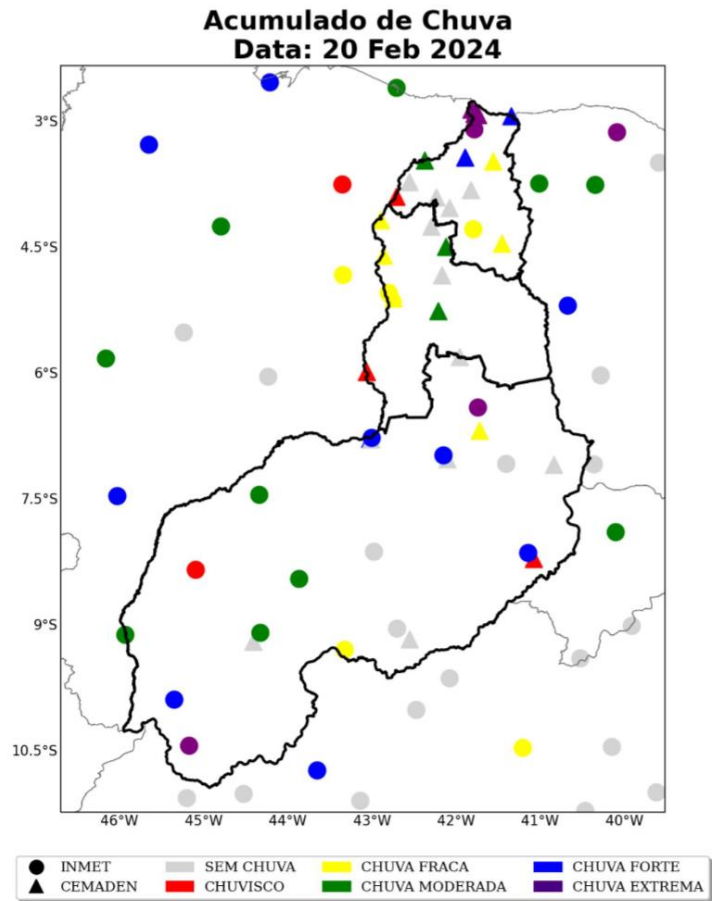


Figura 21: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 21 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

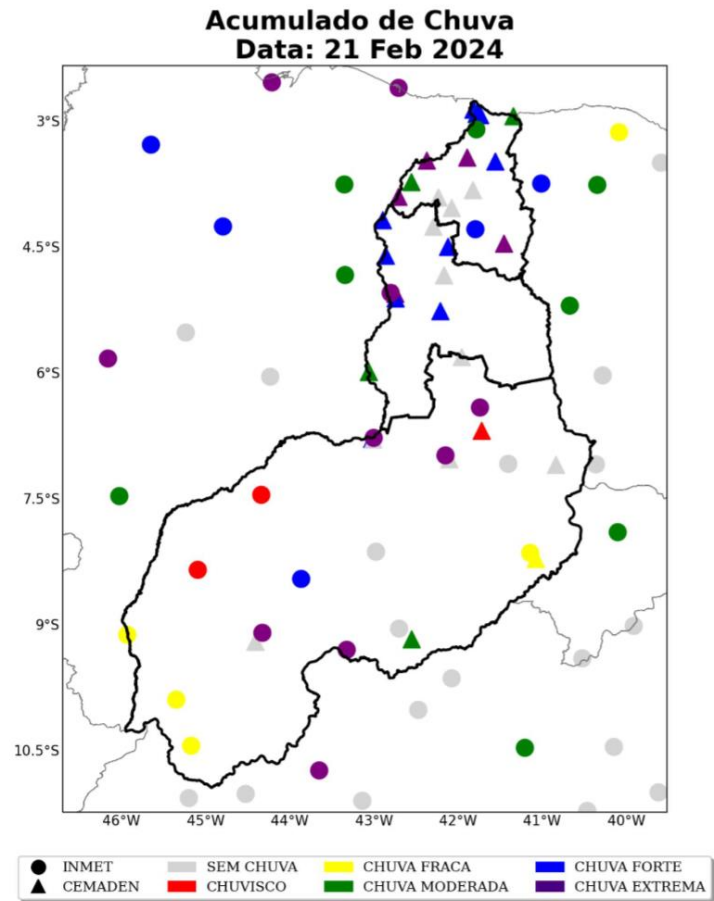


Figura 22: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

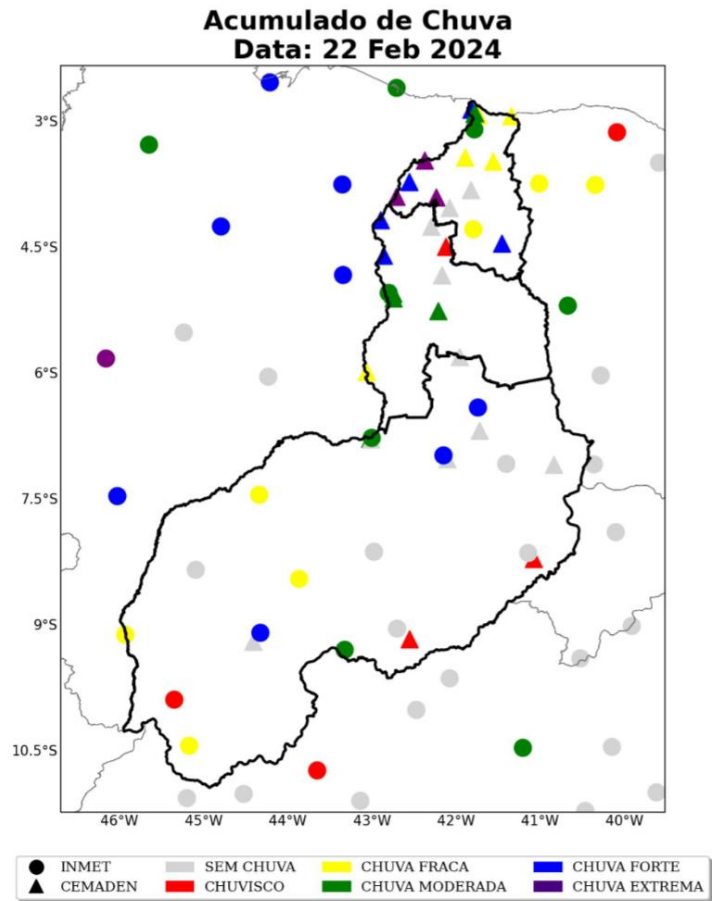


Figura 23: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

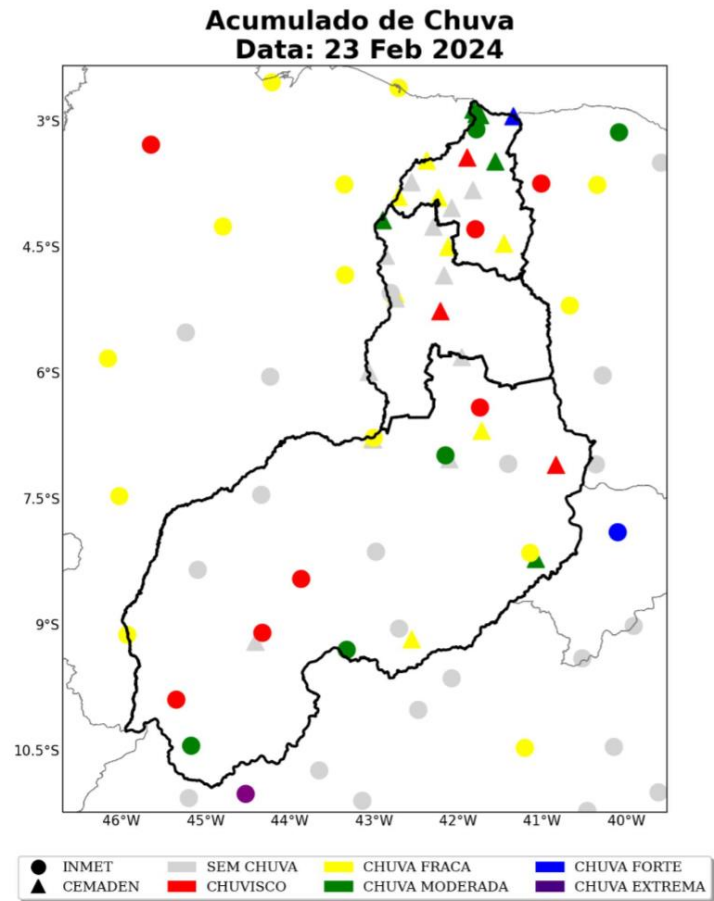


Figura 24: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

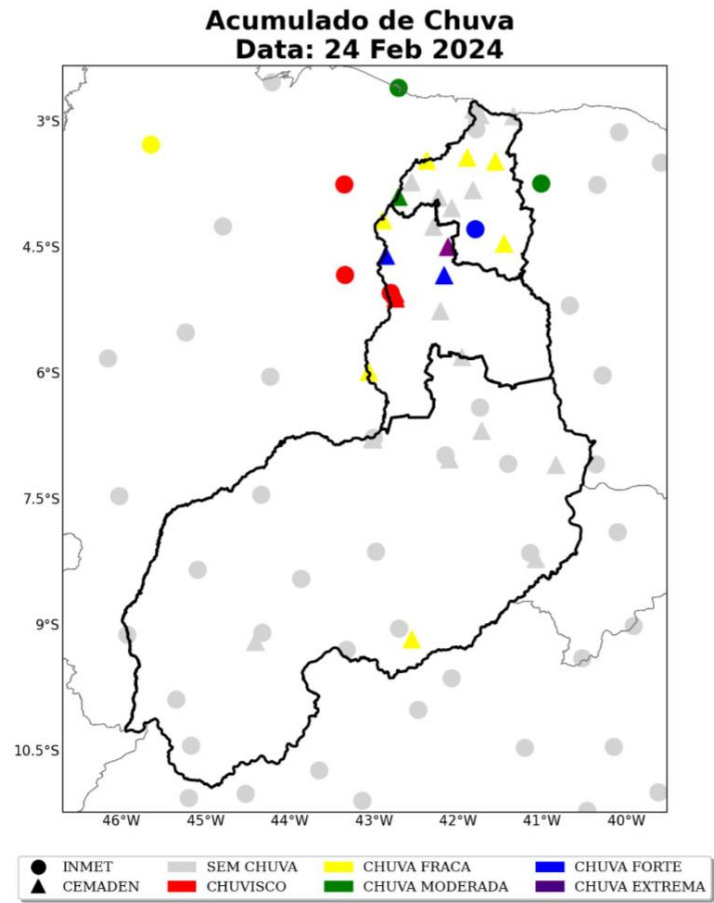


Figura 25: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 25 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

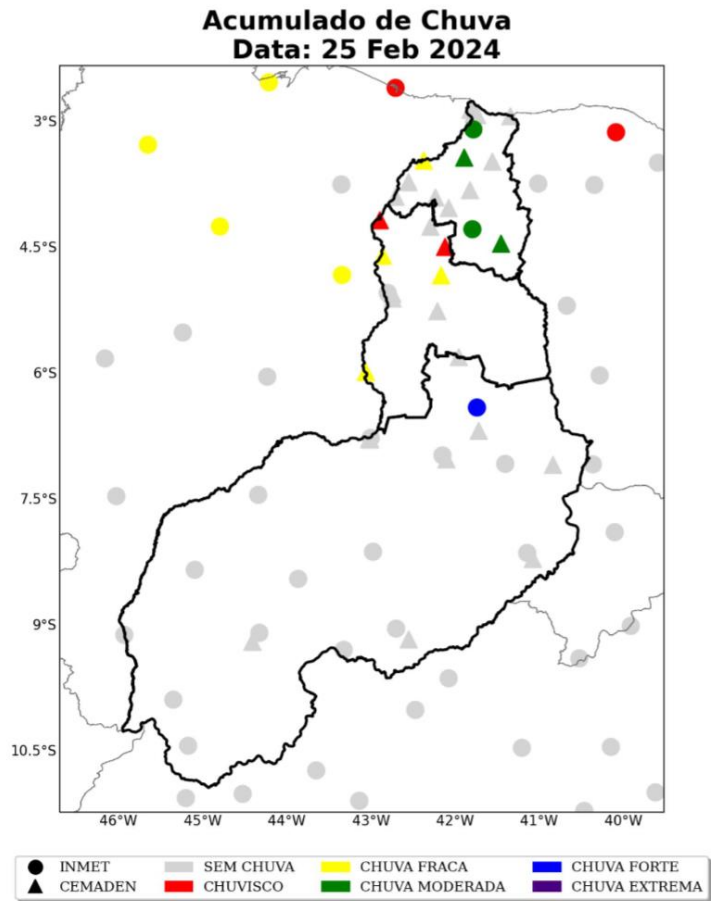


Figura 26: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 26 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.


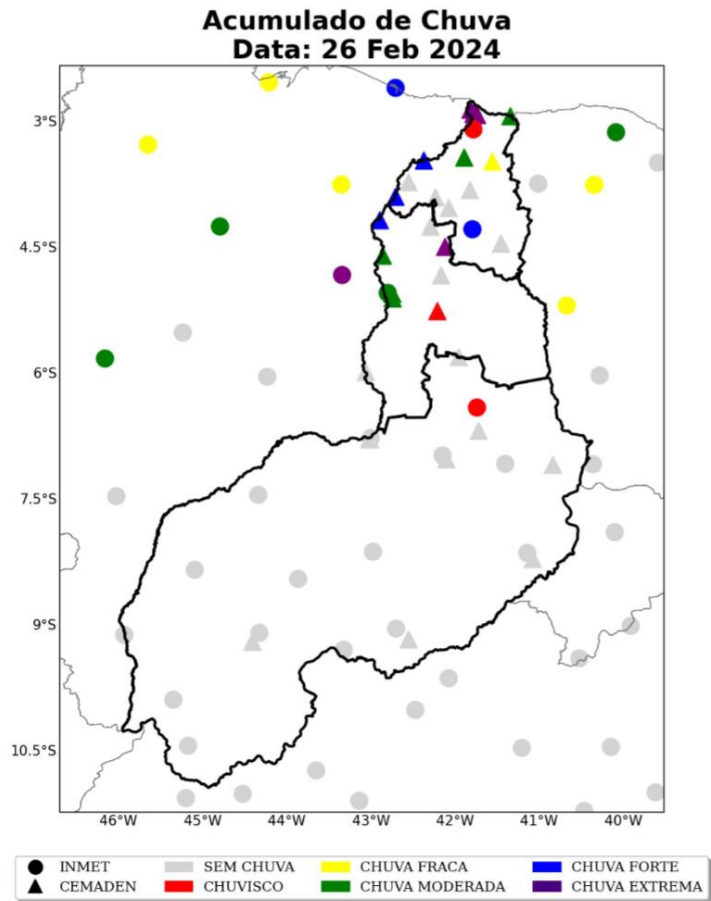


Figura 27: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 19 a 26 de fevereiro de 2024), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

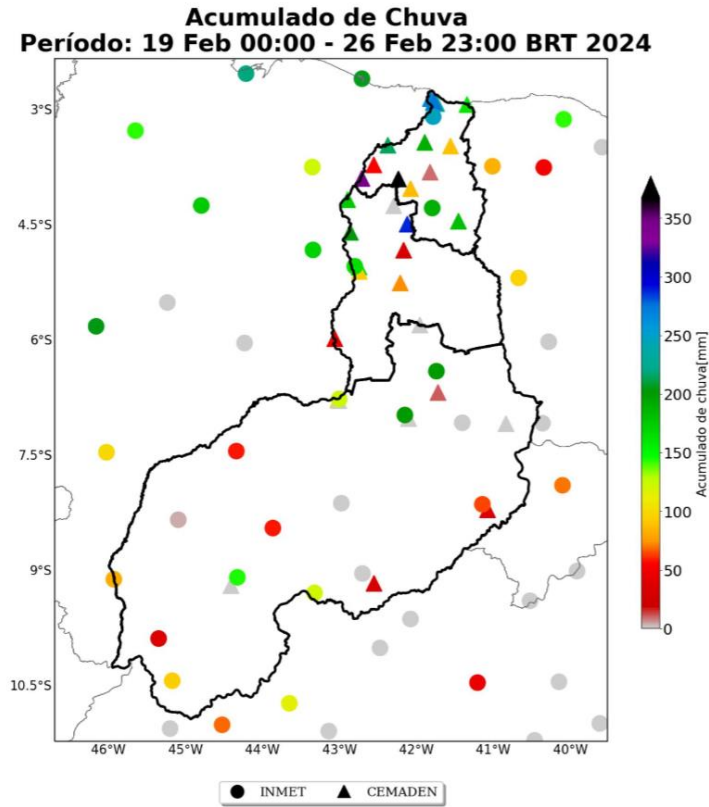

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024 sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 367 mm no município de Esperantina, localizado na regional Norte.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

| Estação                | Município             | Regional      | Chuva<br>Total (mm) | Fonte   |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| AC Esperantina         | Esperantina           | Norte         | 367                 | CEMADEN |
| Centro                 | Porto                 | Norte         | 347                 | CEMADEN |
| Centro                 | Boqueirão do piauí    | Metropolitana | 288                 | CEMADEN |
| Nossa Senhora do Carmo | Parnaíba              | Norte         | 275                 | CEMADEN |
| Centro                 | Ilha grande           | Norte         | 268                 | CEMADEN |
| PARNAIBA               | Parnaíba              | Norte         | 246                 | INMET   |
| Conjunto Betania 1     | Parnaíba              | Norte         | 233                 | CEMADEN |
| Mercado Municipal      | Parnaíba              | Norte         | 229                 | CEMADEN |
| Centro                 | Luzilândia            | Norte         | 214                 | CEMADEN |
| Centro                 | União                 | Metropolitana | 203                 | CEMADEN |
| OEIRAS                 | Oeiras                | Sul           | 202                 | INMET   |
| VALENCA DO PIAUI       | Valença do piaui      | Sul           | 201                 | INMET   |
| Centro                 | Caxingó               | Norte         | 191                 | CEMADEN |
| PIRIPIRI               | Piripiri              | Norte         | 190                 | INMET   |
| PEDRO II               | Pedro ii              | Norte         | 181                 | CEMADEN |
| Centro                 | Miguel alves          | Metropolitana | 176                 | CEMADEN |
| TERESINA               | Teresina              | Metropolitana | 164                 | INMET   |
| Santa Isabel           | Teresina              | Metropolitana | 164                 | CEMADEN |
| Centro                 | Cajueiro da praia     | Norte         | 160                 | CEMADEN |
| BOM JESUS DO PIAUI     | Bom Jesus             | Sul           | 144                 | INMET   |
| FLORIANO               | Floriano              | Sul           | 122                 | INMET   |
| CARACOL                | Caracol               | Sul           | 121                 | INMET   |
| Centro                 | Floriano              | Sul           | 97                  | CEMADEN |
| Renascença             | Teresina              | Metropolitana | 94                  | CEMADEN |
| CORRENTE               | Corrente              | Sul           | 94                  | INMET   |
| Centro                 | Cocal                 | Norte         | 89                  | CEMADEN |
| Prefeitura Municipal   | Batalha               | Norte         | 87                  | CEMADEN |
| Prefeitura Municipal   | Alto longá            | Metropolitana | 72                  | CEMADEN |
| PAULISTANA             | Paulistana            | Sul           | 64                  | INMET   |
| ALVORADA DO GURGUEIA   | Alvorada do gurgueia  | Sul           | 58                  | INMET   |
| URUCUI                 | Uruçui                | Sul           | 58                  | INMET   |
| Centro                 | Matias olímpio        | Norte         | 56                  | CEMADEN |
| Centro                 | Palmeirais            | Metropolitana | 43                  | CEMADEN |
| ACAUÁ                  | Acauã                 | Sul           | 38                  | CEMADEN |
| GILBUES                | Gilbues               | Sul           | 37                  | INMET   |
| SÃO LOURENCO DO PIAUÍ  | São lourenço do piauí | Sul           | 33                  | CEMADEN |

Table 2 continued from previous page

| Estação | Município   | Regional      | Chuva<br>Total (mm) | Fonte   |
|---------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| Centro  | Campo maior | Metropolitana | 30                  | CEMADEN |
| INHUMA  | Inhuma      | Sul           | 11                  | CEMADEN |

#### 1.3.4 Rajadas de Vento

As Figuras 28 a 35 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 19 a 26 de fevereiro de 2024, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 19 de fevereiro (Figura 28) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram os limiares entre brisa forte e vento fresco na área de concessão da Equatorial-PI.

No dia 20 de fevereiro (Figura 29) as máximas rajadas de vento registradas perderam força, atingindo os limiares entre brisa forte e vento fresco somente na regional Sul.

No dia 21 de fevereiro (Figura 30) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram os limiares entre brisa forte e vento fresco na área de concessão da Equatorial-PI.

No dia 22 de fevereiro (Figura 31) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram os limiares entre brisa forte e vento fresco na área de concessão da Equatorial-PI.

No dia 23 de fevereiro (Figura 32) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram a magnitude de vento forte na regional Sul. Na Norte, houve registro de brisa forte.

No dia 24 de fevereiro (Figura 33) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram a magnitude de vento forte na regional Norte. Nas demais áreas, as rajadas de vento atingiram a classificação de vento fresco.

No dia 25 de fevereiro (Figura 34) as máximas rajadas de vento registradas alcançaram o limiar de vento forte nas regionais Norte e Sul. Na Metropolitana, não houve registro de rajadas significativas.

No dia 26 de fevereiro (Figura 35) as máximas rajadas de vento registradas perderam força, atingindo brisa forte a vento fresco na área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 28: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

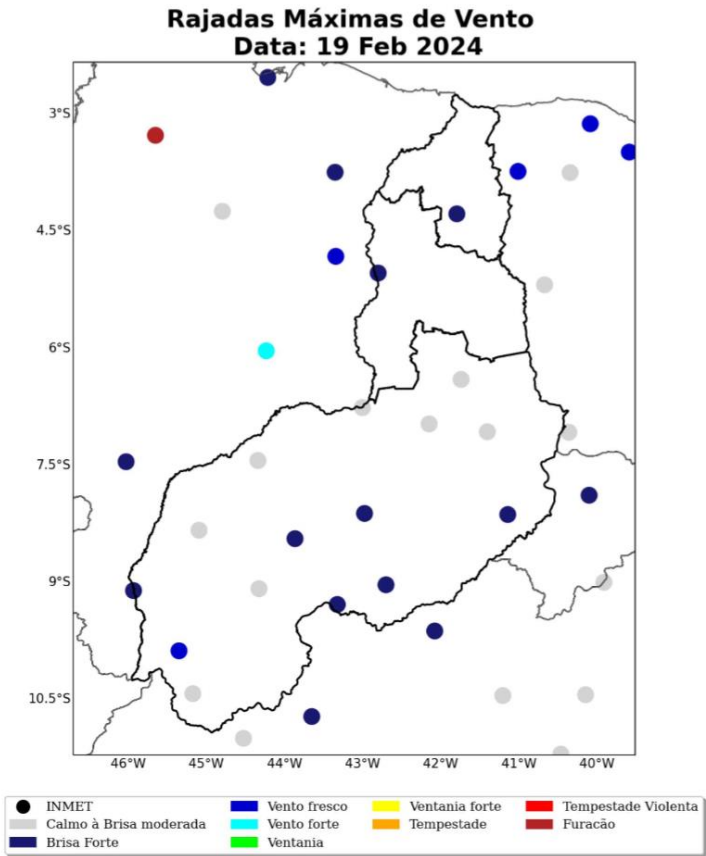


Figura 29: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

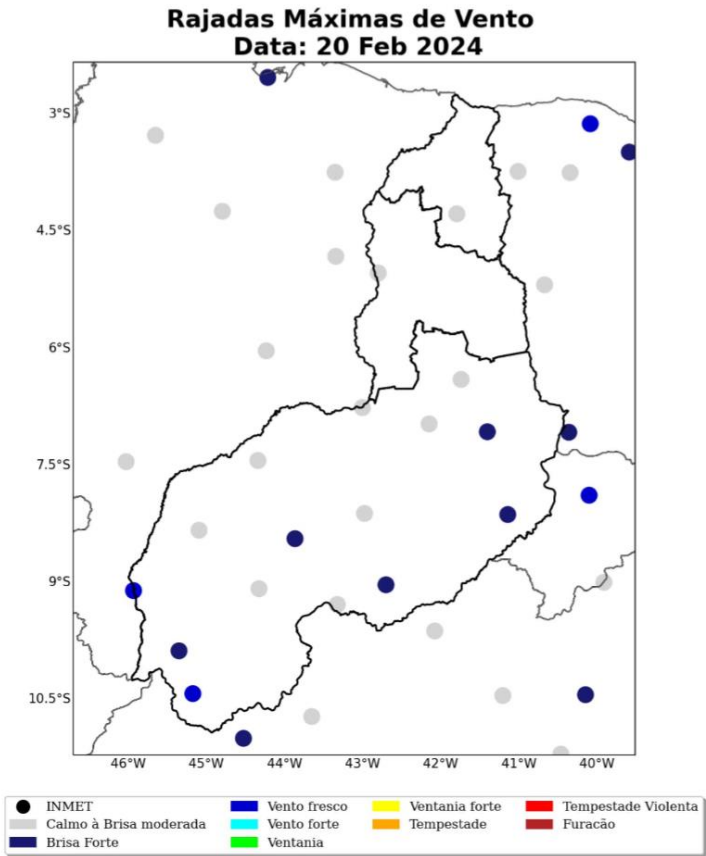


Figura 30: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 21 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

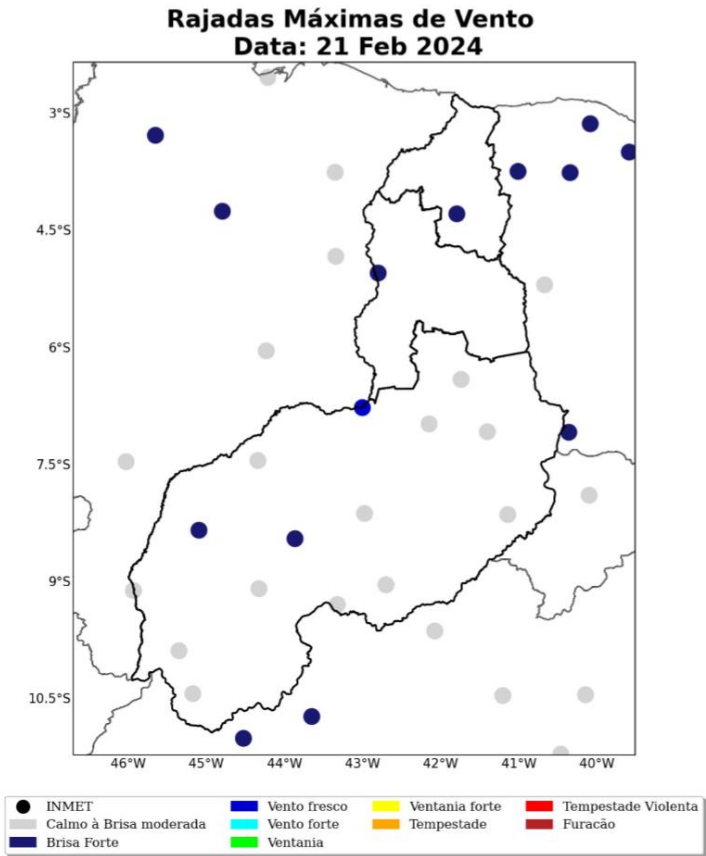


Figura 31: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

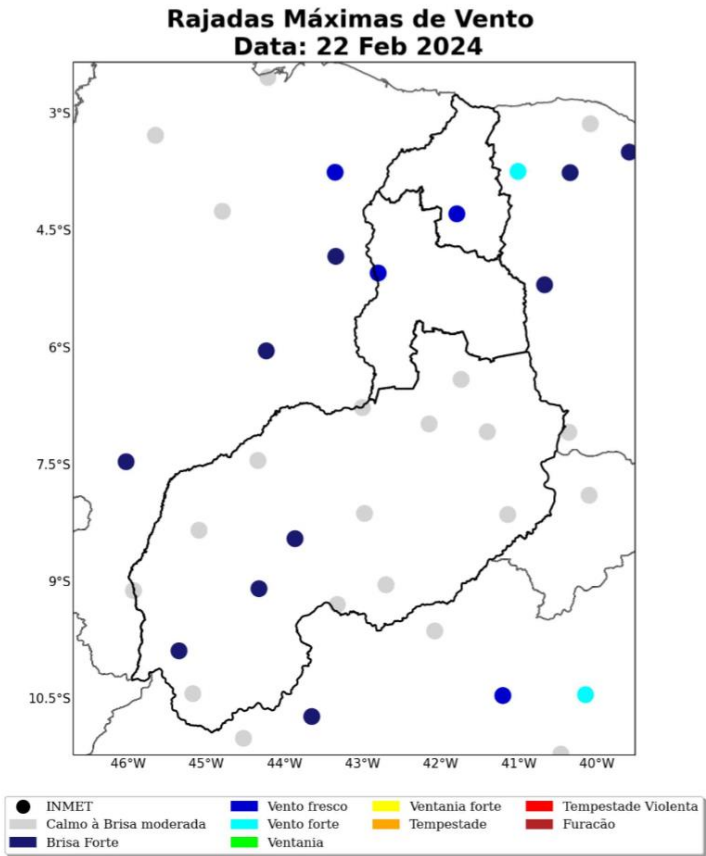


Figura 32: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

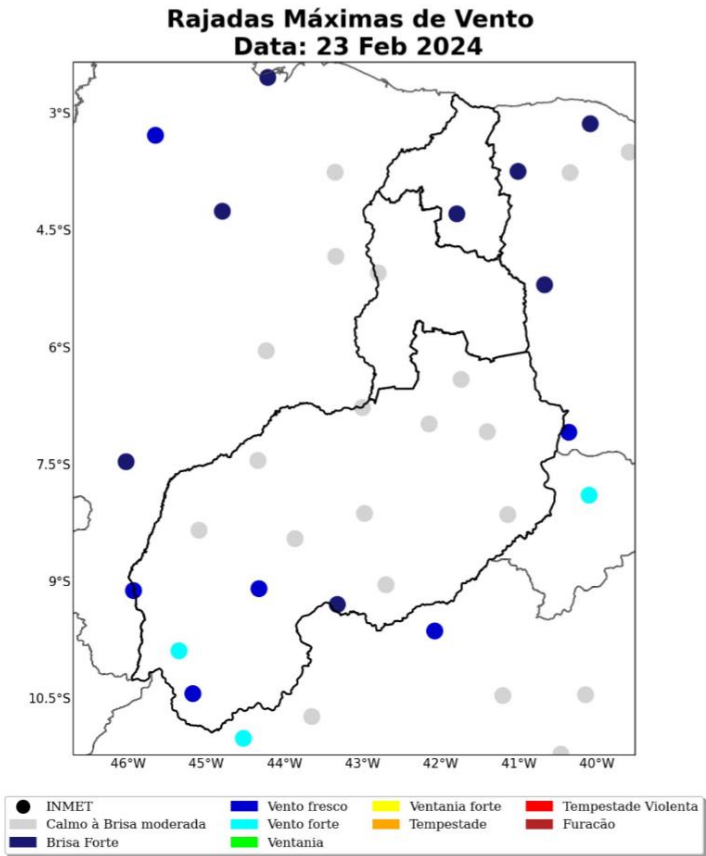


Figura 33: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.



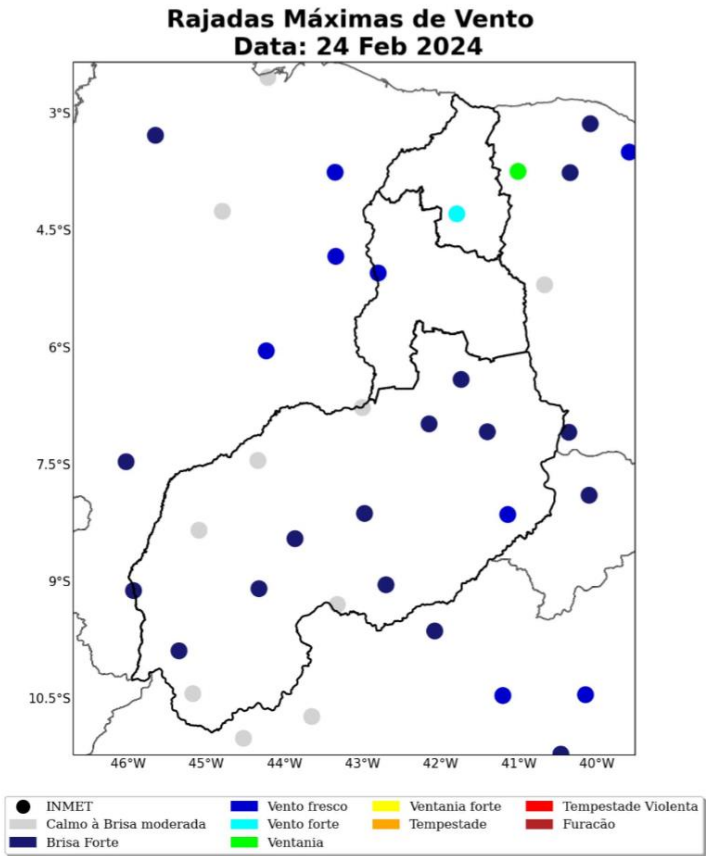


Figura 34: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 25 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

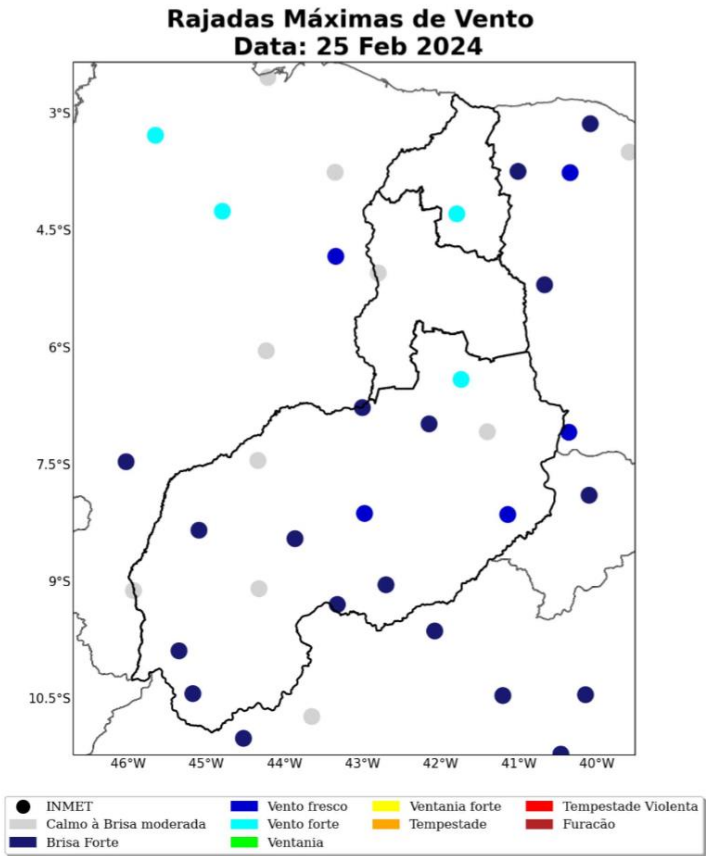

Sede Clímatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Figura 35: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 26 de fevereiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

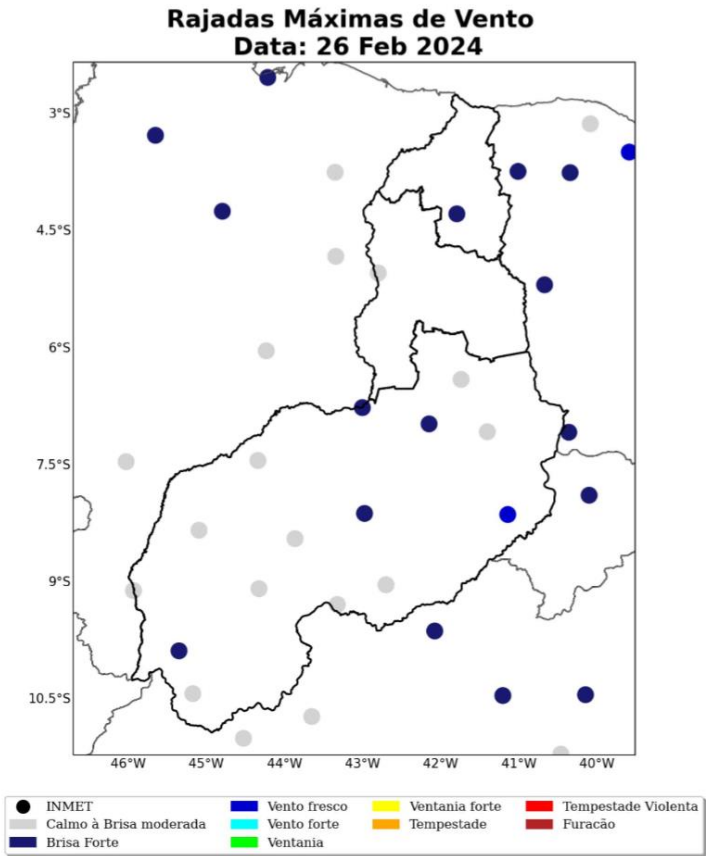

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 61 km/h no município de Piripiri, localizado na regional Norte.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI. Fonte: INMET.

| Estação                 | Município               | Regional      | Rajada Máxima (km/h) | Data/Hora (BRT) |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| PIRIPIRI                | Piripiri                | Norte         | 61                   | 24/02/2024 18   |
| GILBUES                 | Gilbues                 | Sul           | 57                   | 23/02/2024 15   |
| VALENÇA DO PIAUI        | Valença do piaui        | Sul           | 51                   | 25/02/2024 18   |
| BOM JESUS DO PIAUI      | Bom Jesus               | Sul           | 48                   | 23/02/2024 13   |
| CORRENTE                | Corrente                | Sul           | 47                   | 23/02/2024 15   |
| TERESINA                | Teresina                | Metropolitana | 44                   | 22/02/2024 19   |
| PAULISTANA              | Paulistana              | Sul           | 41                   | 24/02/2024 09   |
| CANTO DO BURITI         | Canto do buriti         | Sul           | 40                   | 25/02/2024 10   |
| FLORIANO                | Floriano                | Sul           | 39                   | 21/02/2024 08   |
| OEIRAS                  | Oeiras                  | Sul           | 36                   | 25/02/2024 09   |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | Baixa grande do ribeiro | Sul           | 35                   | 21/02/2024 13   |
| CARACOL                 | Caracol                 | Sul           | 35                   | 25/02/2024 20   |
| SAO RAIMUNDO NONATO     | Sao raimundo nonato     | Sul           | 35                   | 24/02/2024 11   |
| ALVORADA DO GURGUEIA    | Alvorada do gurgueia    | Sul           | 34                   | 21/02/2024 14   |
| PICOS                   | Picos                   | Sul           | 31                   | 20/02/2024 21   |
| URUCUI                  | Uruçui                  | Sul           | 26                   | 21/02/2024 11   |

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da Equatorial-PI durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam a ocorrência de fortes tempestades durante o período analisado, que causaram diversos tipos de transtornos no estado do Piauí.

Figura 36: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da Equatorial-PI durante os dias do evento.



### 3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

#### 3.1 Resumo do Evento

Durante o período de 19 a 26 de fevereiro de 2024, a maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Nesse período houve registrado de chuvas intensas, fortes vendavais e tempestade de raios no estado do Piauí.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Esperantina, localizado na regional Norte, totalizando 367 mm. Isso corresponde a aproximadamente 153% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de fevereiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores de 61 km/h no município de Piripiri, localizado na regional Norte. Ventos dessa magnitude são classificados como ventania, os quais estão associados a quebrar galhos de árvores.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo na área de concessão da Equatorial-PI. O máximo registrado foi de 10.024 ocorrências de raios nuvem-solo na regional Norte. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e vendavais durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

| Resumo do Evento           |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número/Código do Evento    |                                                                                                                                                                                                          |
| Número/Código do Relatório |                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição                  | A maior convergência de calor e umidade em superfície proveniente da intensificação dos ventos alísios provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios na área de concessão da Equatorial-PI |
| Código COBRADE             | 1.3.2.1.5 - Vendaval<br>1.3.2.1.2 - Tempestade de raios<br>1.3.2.1.4 - Chuvas intensas                                                                                                                   |
| Hora de início             | 19/02/2024 - 00:00                                                                                                                                                                                       |
| Hora do término            | 27/02/2024 - 00:00                                                                                                                                                                                       |
| Abrangência espacial       | Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí                                                                                                                                                              |

#### 4 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br/>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDAS, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.
- 5 - <https://www.portalr10.com/noticia/126668/sao-joao-do-piaui-registra-recorde-historico-no-acumulado-de-chuvas>
- 6 - <https://www.metropoles.com/brasil/em-fevereiro-volume-de-chuva-supera-medias-no-nordeste-mg-e-es>
- 7 - <https://www.meionorte.com/piaui/tres-cidades-piauienses-lideram-ranking-de-maiores-volumes-de-chuvas-nas-ultimas-24h-491094>

5 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

| Escala Beaufort |                     |                             |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau            | Designação          | Intensidade do Vento (km/h) | Efeitos sobre o continente                                                                              |
| 0               | Calmo               | <1                          | Fumaça sobe na vertical.                                                                                |
| 1               | Aragem              | 1 - 5                       | Fumaça indica direção do vento.                                                                         |
| 2               | Brisa leve          | 6 - 11                      | Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.                    |
| 3               | Brisa fraca         | 12 - 19                     | As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.                                                 |
| 4               | Brisa moderada      | 20 - 28                     | Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.                                    |
| 5               | Brisa forte         | 29 - 38                     | Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.                                                      |
| 6               | Vento fresco        | 39 - 49                     | Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes. |
| 7               | Vento forte         | 50 - 61                     | Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.                                       |
| 8               | Ventania            | 62 - 74                     | Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.        |
| 9               | Ventania forte      | 75 - 88                     | Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.                               |
| 10              | Tempestade          | 89 - 102                    | Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.                                                   |
| 11              | Tempestade violenta | 103 - 117                   | Estragos generalizados em construções.                                                                  |
| 12              | Furacão             | >118                        | Estragos graves e generalizados em construções.                                                         |

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

| Intensidade    | Intervalo em mm/dia |
|----------------|---------------------|
| Chuvisco       | até 2,5 mm/dia      |
| Chuva fraca    | 2,5 - 10 mm/dia     |
| Chuva moderada | 10 - 25 mm/dia      |
| Chuva forte    | 25 - 50 mm/dia      |
| Chuva extrema  | maior que 50 mm/dia |



**Pedro Regoto**  
**Meteorologista**  
**CREA 2018107258**

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

| OCORRÊNCIA ID | SE  | ABRANGÊNCIA | INSTALAÇÃO ID | OC NUMERO | ABERTURA         | CONCLUSÃO        | EQUIPAMENTO                         | CAUSA               | CHI     | CLIENTES | TP    | TD   | TE   | TA    | ALIM    | MUNICIPIO               | REGIONAL      |
|---------------|-----|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|----------|-------|------|------|-------|---------|-------------------------|---------------|
| 51667472      | MCU | CR          |               | 139967    | 19/02/2024 00:22 | 19/02/2024 08:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,36    | 1        | 8,18  | 0,25 | 0,17 | 8,6   | MCU01V4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668913      | PTY | CH          | 1056259       | 141408    | 19/02/2024 00:42 | 19/02/2024 09:36 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 524,46  | 59       | 7,37  | 0,85 | 0,68 | 8,9   | PTY01P5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51667727      | PTY | CR          |               | 140222    | 19/02/2024 01:19 | 19/02/2024 16:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,65    | 1        | 15,05 | 0,3  | 0,18 | 15,53 | PTY01P5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51666902      | SAT | TF          | 1047847       | 139397    | 19/02/2024 02:02 | 19/02/2024 05:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 691,49  | 190      | 1,85  | 0,48 | 1,32 | 3,65  | SAT01L3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668039      | TSA | TF          | 1044375       | 140534    | 19/02/2024 02:29 | 19/02/2024 05:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 325,44  | 101      | 2,45  | 0,63 | 0,15 | 3,23  | TSA01Y2 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668180      | PTY | CR          |               | 140675    | 19/02/2024 03:08 | 19/02/2024 11:16 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,34    | 1        | 6,8   | 0,55 | 0,78 | 8,13  | PTY01P7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668454      | PTY | CR          |               | 140949    | 19/02/2024 04:13 | 19/02/2024 15:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,45    | 1        | 10,72 | 0,02 | 0,08 | 10,82 | PTY01P6 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669292      | UNO | CH          | 1071279       | 141787    | 19/02/2024 04:25 | 19/02/2024 10:40 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 592,59  | 95       | 5,42  | 0,83 | 0    | 6,25  | UNO01C1 | União                   | METROPOLITANA |
| 51668539      | TBC | CH          | 1374547       | 141034    | 19/02/2024 04:29 | 19/02/2024 11:30 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE      | 8639,3  | 1846     | 2,17  | 0,9  | 3,95 | 7,02  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668891      | TSA | TF          | 1043049       | 141386    | 19/02/2024 04:42 | 19/02/2024 07:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 289,51  | 93       | 1,85  | 0,48 | 0,78 | 3,12  | TSA01Y7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668691      | ESP | TF          | 1043529       | 141186    | 19/02/2024 05:06 | 19/02/2024 08:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 40,44   | 11       | 2,48  | 0,52 | 0,68 | 3,68  | ESP01M1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668776      | JCK | TF          | 1045984       | 141271    | 19/02/2024 05:13 | 19/02/2024 15:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 288,47  | 78       | 1,58  | 0,03 | 8,17 | 9,78  | JCK01X3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669454      | PTY | CH          | 1431621       | 141949    | 19/02/2024 05:22 | 19/02/2024 09:56 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 2965,12 | 651      | 2,88  | 0,72 | 0,97 | 4,57  | PTY01P5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669469      | SPP | TF          | 1320780       | 141964    | 19/02/2024 05:45 | 19/02/2024 10:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 536,21  | 116      | 2,28  | 0,67 | 1,68 | 4,63  | SPP01C4 | Agricolândia            | METROPOLITANA |
| 51669331      | SAT | TF          | 1048398       | 141826    | 19/02/2024 05:52 | 19/02/2024 10:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 156,26  | 37       | 3,05  | 1,18 | 0    | 4,23  | SAT01L7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668988      | UNO | TF          | 1056892       | 141483    | 19/02/2024 05:55 | 19/02/2024 09:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 19,68   | 5        | 3,58  | 0,37 | 0    | 3,95  | UNO01C3 | José de Freitas         | METROPOLITANA |
| 51668916      | MQP | CR          |               | 141411    | 19/02/2024 05:59 | 19/02/2024 17:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,49    | 1        | 10,85 | 0,22 | 0,68 | 11,75 | MQP01N4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669697      | MBA | TF          | 1062916       | 142192    | 19/02/2024 06:02 | 19/02/2024 13:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 219,01  | 28       | 7,53  | 0,15 | 0,15 | 7,83  | MBA01C4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51668964      | CPM | CR          |               | 141459    | 19/02/2024 06:08 | 20/02/2024 12:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,26    | 1        | 28,83 | 1,47 | 0,05 | 30,35 | CPM01C1 | Campo Maior             | METROPOLITANA |
| 51669013      | CMT | CR          |               | 141508    | 19/02/2024 06:17 | 19/02/2024 19:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,53    | 1        | 12,47 | 0,03 | 0,3  | 12,8  | CMT09S1 | Curimatá                | SUL           |
| 51669023      | ATS | CH          | 1382263       | 141518    | 19/02/2024 06:20 | 19/02/2024 11:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 923,12  | 174      | 4,15  | 0,02 | 1,15 | 5,32  | ATS01C1 | Coivaras                | METROPOLITANA |
| 51669025      | CRO | CH          | 1320819       | 141520    | 19/02/2024 06:21 | 19/02/2024 09:02 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 760,88  | 284      | 1,72  | 0,97 | 0    | 2,68  | CRO01L1 | Monsenhor Gil           | METROPOLITANA |
| 51670221      | SAT | CH          | 1048134       | 142716    | 19/02/2024 06:22 | 19/02/2024 13:04 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO    | 816,59  | 122      | 3,77  | 2,93 | 0    | 6,7   | SAT01L7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669557      | IGA | TF          | 1046477       | 142052    | 19/02/2024 06:27 | 19/02/2024 12:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE      | 153,1   | 25       | 5,47  | 0,57 | 0,1  | 6,13  | IGA01Z3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669077      | ETA | CR          |               | 141572    | 19/02/2024 06:31 | 20/02/2024 09:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,11    | 1        | 25,77 | 0,18 | 0,6  | 26,55 | ETA01C2 | Esperantina             | NORTE         |
| 51669111      | MBA | CH          | 1056373       | 141606    | 19/02/2024 06:32 | 19/02/2024 10:25 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO    | 1718,28 | 444      | 3,07  | 0,37 | 0,45 | 3,88  | MBA01C3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669119      | SJP | TF          | 1339113       | 141614    | 19/02/2024 06:35 | 19/02/2024 10:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 14,49   | 4        | 1,83  | 1,8  | 0    | 3,63  | SJP01C2 | Pedro Laurentino        | SUL           |
| 51669142      | SMO | CR          |               | 141637    | 19/02/2024 06:39 | 20/02/2024 09:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,13    | 1        | 26,2  | 0,62 | 0,27 | 27,08 | SMO01C2 | Caridade do Piauí       | SUL           |
| 51669748      | SRO | CH          | 1277157       | 142243    | 19/02/2024 06:41 | 19/02/2024 13:48 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR | 433,88  | 61       | 6,78  | 0,02 | 0,32 | 7,12  | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde        | SUL           |
| 51670793      | MAD | TF          | 1359656       | 143288    | 19/02/2024 06:48 | 19/02/2024 16:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 64,93   | 7        | 7,5   | 0,02 | 1,77 | 9,28  | MAD01C1 | Simões                  | SUL           |
| 51669197      | RNA | CR          |               | 141692    | 19/02/2024 06:49 | 19/02/2024 08:58 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,09    | 1        | 1,65  | 0,33 | 0,17 | 2,15  | RNA01C6 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669201      | PAB | CR          |               | 141696    | 19/02/2024 06:50 | 19/02/2024 14:23 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,31    | 1        | 6,93  | 0,02 | 0,6  | 7,55  | PAB01C1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51670820      | MAD | CH          | 1318339       | 143315    | 19/02/2024 06:52 | 19/02/2024 11:08 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 76,82   | 18       | 3,3   | 0,9  | 0,07 | 4,27  | MAD01C4 | Pio IX                  | SUL           |
| 51669910      | CRO | CH          | 1070472       | 142405    | 19/02/2024 06:53 | 19/02/2024 10:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 334,73  | 102      | 2,32  | 0,97 | 0    | 3,28  | CRO01L1 | Monsenhor Gil           | METROPOLITANA |
| 51669229      | SJP | CR          |               | 141724    | 19/02/2024 06:53 | 19/02/2024 12:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,21    | 1        | 4,6   | 0,03 | 0,52 | 5,15  | SJP01C2 | Pedro Laurentino        | SUL           |
| 51669491      | PID | CH          | 1043883       | 141986    | 19/02/2024 06:53 | 19/02/2024 09:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 715,1   | 339      | 1,37  | 0,3  | 0,45 | 2,12  | PID01S7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669149      | SJP | CH          | 1413945       | 141644    | 19/02/2024 06:53 | 19/02/2024 10:17 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 985,6   | 291      | 1,62  | 1,65 | 0,13 | 3,4   | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51669259      | CEN | CR          |               | 141754    | 19/02/2024 06:57 | 19/02/2024 10:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,14    | 1        | 2,53  | 0,47 | 0,27 | 3,27  | CEN01U3 | Teresina                | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                     |         |     |       |      |      |       |         |                    |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|--------------------|---------------|
| 51667093 | CMT | CH | 1265958 | 139588 | 19/02/2024 06:59 | 19/02/2024 10:21 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 806,8   | 240 | 2,72  | 0,12 | 0,53 | 3,37  | CMT01C4 | Curimatá           | SUL           |
| 51669968 | MAD | TF | 1319367 | 142463 | 19/02/2024 06:59 | 19/02/2024 11:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR | 13,28   | 3   | 4,22  | 0,02 | 0,2  | 4,43  | MAD01C4 | Pio IX             | SUL           |
| 51669358 | CPM | TF | 1260718 | 141853 | 19/02/2024 07:01 | 19/02/2024 10:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO    | 50,61   | 16  | 1,67  | 1,5  | 0    | 3,17  | CPM01C2 | Campo Maior        | METROPOLITANA |
| 51669296 | RNA | CR |         | 141791 | 19/02/2024 07:05 | 19/02/2024 10:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,15    | 1   | 2,27  | 0,95 | 0,48 | 3,7   | RNA01C3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669820 | JFR | TF | 1063633 | 142315 | 19/02/2024 07:05 | 19/02/2024 13:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 116,58  | 19  | 4,98  | 0,88 | 0,28 | 6,15  | JFR01C3 | José de Freitas    | METROPOLITANA |
| 51669594 | NVL | CR |         | 142089 | 19/02/2024 07:06 | 19/02/2024 11:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,18    | 1   | 1,48  | 2,77 | 0    | 4,25  | NVL01C2 | União              | METROPOLITANA |
| 51669330 | MCU | CR |         | 141825 | 19/02/2024 07:08 | 19/02/2024 11:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,17    | 1   | 3,42  | 0,47 | 0,15 | 4,03  | MCU01V6 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669364 | LUZ | CR |         | 141859 | 19/02/2024 07:10 | 19/02/2024 10:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,13    | 1   | 1,95  | 0,8  | 0,42 | 3,17  | LUZ01C4 | Luzilândia         | NORTE         |
| 51669365 | MCU | CR |         | 141860 | 19/02/2024 07:12 | 19/02/2024 11:45 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,19    | 1   | 3,97  | 0,02 | 0,57 | 4,55  | MCU01V6 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669370 | ALG | CH | 1408756 | 141865 | 19/02/2024 07:13 | 19/02/2024 16:25 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 9,19    | 1   | 8,8   | 0,02 | 0,38 | 9,2   | ALG01N1 | Benedictinos       | METROPOLITANA |
| 51669357 | PCA | CR |         | 141852 | 19/02/2024 07:14 | 19/02/2024 10:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,13    | 1   | 1,95  | 0,82 | 0,37 | 3,13  | PCA01C3 | Piracuruca         | NORTE         |
| 51665758 | MAD | TF | 1318426 | 138253 | 19/02/2024 07:15 | 19/02/2024 10:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 102,02  | 35  | 2,13  | 0,1  | 0,68 | 2,92  | MAD01C4 | Pio IX             | SUL           |
| 51669359 | MBA | CH | 1377359 | 141854 | 19/02/2024 07:15 | 19/02/2024 09:50 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 1806,19 | 700 | 2,02  | 0,35 | 0,22 | 2,58  | MBA01C3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669362 | CEN | CR |         | 141857 | 19/02/2024 07:15 | 19/02/2024 12:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,2     | 1   | 2,42  | 0,63 | 1,75 | 4,8   | CEN01U4 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51670792 | SAT | TF | 1048069 | 143287 | 19/02/2024 07:16 | 19/02/2024 13:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 59,87   | 9   | 6,27  | 0,28 | 0,1  | 6,65  | SAT01L7 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669593 | UNO | TF | 1056820 | 142088 | 19/02/2024 07:19 | 19/02/2024 11:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 263,93  | 64  | 3,8   | 0,02 | 0,32 | 4,13  | UNO01C3 | União              | METROPOLITANA |
| 51669408 | PAB | CR |         | 141903 | 19/02/2024 07:19 | 19/02/2024 14:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,31    | 1   | 4,12  | 3,28 | 0,05 | 7,45  | PAB01C4 | Parnaíba           | NORTE         |
| 51673407 | RNA | CH | 1049199 | 145902 | 19/02/2024 07:22 | 19/02/2024 17:19 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 198,68  | 20  | 8,67  | 0,52 | 0,77 | 9,95  | RNA01C7 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669789 | PID | TF | 1042845 | 142284 | 19/02/2024 07:23 | 19/02/2024 12:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 768,95  | 166 | 1,77  | 0,23 | 2,63 | 4,63  | PID01S2 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669436 | ESP | CR |         | 141931 | 19/02/2024 07:23 | 19/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,15    | 1   | 1,1   | 1,8  | 0,67 | 3,57  | ESP01M1 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669445 | MCU | CR |         | 141940 | 19/02/2024 07:23 | 19/02/2024 09:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,1     | 1   | 1,13  | 0,38 | 0,77 | 2,28  | MCU01V8 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51672930 | SRO | TF | 1370408 | 145425 | 19/02/2024 07:24 | 19/02/2024 14:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 14,28   | 2   | 2,2   | 1,27 | 3,68 | 7,15  | SRO09L1 | Coronel José Dias  | SUL           |
| 51669453 | PMR | CR |         | 141948 | 19/02/2024 07:26 | 19/02/2024 09:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,08    | 1   | 1,63  | 0,02 | 0,32 | 1,97  | PMR01P3 | Palmeirais         | METROPOLITANA |
| 51671246 | SMO | CH | 1310237 | 143741 | 19/02/2024 07:26 | 19/02/2024 12:29 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 125,9   | 25  | 4,13  | 0,35 | 0,57 | 5,05  | SMO01C2 | Caridade do Piauí  | SUL           |
| 51669589 | JFR | TF | 1063599 | 142084 | 19/02/2024 07:27 | 19/02/2024 08:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 28,82   | 21  | 0,52  | 0,52 | 0,35 | 1,38  | JFR01C3 | José de Freitas    | METROPOLITANA |
| 51669494 | MAD | CR |         | 141989 | 19/02/2024 07:29 | 20/02/2024 09:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,09    | 1   | 25,55 | 0,22 | 0,28 | 26,05 | MAD01C4 | Pio IX             | SUL           |
| 51674092 | JFR | CH | 1063407 | 146587 | 19/02/2024 07:29 | 19/02/2024 22:11 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 954,76  | 65  | 13,77 | 0,03 | 0,9  | 14,7  | JFR01C4 | José de Freitas    | METROPOLITANA |
| 51669480 | ESP | CR |         | 141975 | 19/02/2024 07:30 | 19/02/2024 12:00 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,19    | 1   | 3,45  | 0,6  | 0,45 | 4,5   | ESP01M1 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669702 | SMO | TF | 1437162 | 142197 | 19/02/2024 07:31 | 19/02/2024 11:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 54,66   | 15  | 0,97  | 0,53 | 2,15 | 3,65  | SMO01C2 | Caridade do Piauí  | SUL           |
| 51669516 | CPM | CR |         | 142011 | 19/02/2024 07:32 | 20/02/2024 15:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,34    | 1   | 30,68 | 0,37 | 1,1  | 32,15 | CPM01C2 | Campo Maior        | METROPOLITANA |
| 51666463 | PDS | CH | 1238745 | 138958 | 19/02/2024 07:32 | 19/02/2024 09:47 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 1539,45 | 687 | 1,2   | 0,9  | 0,15 | 2,25  | PDS01C4 | Milton Brandão     | NORTE         |
| 51669523 | CRL | CR |         | 142018 | 19/02/2024 07:35 | 19/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,14    | 1   | 2,57  | 0,52 | 0,28 | 3,37  | CRL01C2 | Caracol            | SUL           |
| 51669553 | NZA | CR |         | 142048 | 19/02/2024 07:37 | 19/02/2024 08:46 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,05    | 1   | 0,43  | 0,43 | 0,28 | 1,15  | NZA01Z1 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51671492 | SAT | TF | 1379567 | 143987 | 19/02/2024 07:39 | 19/02/2024 16:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO    | 801,35  | 86  | 7,4   | 1    | 0,93 | 9,33  | SAT01L9 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669560 | NZA | CH | 1432036 | 142055 | 19/02/2024 07:40 | 19/02/2024 12:20 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 97,8    | 21  | 4,57  | 0,05 | 0,05 | 4,67  | NZA01Z3 | Lagoa do Piauí     | METROPOLITANA |
| 51669597 | CPM | CR |         | 142092 | 19/02/2024 07:45 | 20/02/2024 12:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,18    | 1   | 25,45 | 1,1  | 1,73 | 28,28 | CPM01C3 | Campo Maior        | METROPOLITANA |
| 51669603 | CEN | CR |         | 142098 | 19/02/2024 07:46 | 19/02/2024 09:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,09    | 1   | 1     | 0,6  | 0,58 | 2,18  | CEN01U2 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51669600 | SPP | CR |         | 142095 | 19/02/2024 07:47 | 19/02/2024 13:26 | CONSUMIDOR                          | REDE TRANÇADA       | 0,24    | 1   | 4,9   | 0,65 | 0,1  | 5,65  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí | METROPOLITANA |
| 51669631 | SAT | CR |         | 142126 | 19/02/2024 07:47 | 19/02/2024 11:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,16    | 1   | 2,15  | 0,92 | 0,78 | 3,85  | SAT01L3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51670344 | MAD | CH | 1319300 | 142839 | 19/02/2024 07:48 | 19/02/2024 16:43 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 53,42   | 6   | 7,37  | 1,55 | 0    | 8,92  | MAD01C4 | Pio IX             | SUL           |
| 51669626 | CPM | CR |         | 142121 | 19/02/2024 07:50 | 19/02/2024 18:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,46    | 1   | 10,4  | 0,27 | 0,32 | 10,98 | CPM01C1 | Campo Maior        | METROPOLITANA |
| 51669694 | SMO | TF | 1310309 | 142189 | 19/02/2024 07:51 | 19/02/2024 13:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 42,56   | 7   | 1,9   | 1,82 | 2,37 | 6,08  | SMO01C2 | Caridade do Piauí  | SUL           |
| 51669791 | UNO | CH | 1106441 | 142286 | 19/02/2024 07:53 | 19/02/2024 12:53 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 653,36  | 131 | 4,68  | 0,32 | 0    | 5     | UNO01C2 | União              | METROPOLITANA |
| 51669671 | IGA | CR |         | 142166 | 19/02/2024 07:54 | 19/02/2024 09:32 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,07    | 1   | 1,08  | 0,38 | 0,17 | 1,63  | IGA01Z2 | Teresina           | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |      |       |      |       |       |         |                         |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|------|-------|------|-------|-------|---------|-------------------------|---------------|
| 51669672 | PTY | CR |         | 142167 | 19/02/2024 07:55 | 19/02/2024 10:49 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,12    | 1    | 2,53  | 0,17 | 0,2   | 2,9   | PTY01P5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669658 | MQP | CR |         | 142153 | 19/02/2024 07:56 | 20/02/2024 16:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,34    | 1    | 28,65 | 2,02 | 1,58  | 32,25 | MQP01N4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51671380 | CEN | CR |         | 143875 | 19/02/2024 08:01 | 19/02/2024 15:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,29    | 1    | 6,45  | 0,45 | 0,08  | 6,98  | CEN01U1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669743 | CPM | TF | 1261993 | 142238 | 19/02/2024 08:03 | 19/02/2024 10:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 67,02   | 25   | 1,1   | 1,5  | 0,08  | 2,68  | CPM01C2 | Campo Maior             | METROPOLITANA |
| 51669715 | SAT | CR |         | 142210 | 19/02/2024 08:04 | 19/02/2024 09:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1    | 0,42  | 0,9  | 0,33  | 1,65  | SAT01L9 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669752 | JUN | CR |         | 142247 | 19/02/2024 08:05 | 19/02/2024 11:34 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,14    | 1    | 0,78  | 1,45 | 1,25  | 3,48  | JUN09F3 | Alagoinha do Piauí      | SUL           |
| 51669746 | PID | CR |         | 142241 | 19/02/2024 08:06 | 19/02/2024 10:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1    | 1,97  | 0,33 | 0,15  | 2,45  | PID01S9 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669750 | CPM | CR |         | 142245 | 19/02/2024 08:06 | 19/02/2024 11:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,12    | 1    | 1,73  | 1,03 | 0,13  | 2,9   | CPM01C2 | Campo Maior             | METROPOLITANA |
| 51669754 | PAD | CR |         | 142249 | 19/02/2024 08:07 | 19/02/2024 16:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,34    | 1    | 7,65  | 0,02 | 0,5   | 8,17  | PAD01P4 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51669796 | JCK | CR |         | 142291 | 19/02/2024 08:09 | 19/02/2024 23:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,65    | 1    | 14,93 | 0,35 | 0,22  | 15,5  | JCK01X6 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51671204 | JUN | TF | 1395325 | 143699 | 19/02/2024 08:12 | 19/02/2024 15:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR    | 65,04   | 9    | 3,22  | 4,02 | 0     | 7,23  | JUN09F3 | Pio IX                  | SUL           |
| 51669831 | RNA | CR |         | 142326 | 19/02/2024 08:13 | 19/02/2024 10:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1    | 1,53  | 0,28 | 0,48  | 2,3   | RNA01C1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669833 | PAB | CH | 1362275 | 142328 | 19/02/2024 08:13 | 19/02/2024 10:53 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO       | 2,66    | 1    | 74,13 | 71,9 | 0,4   | 2,67  | PAB01C1 | Ilha Grande             | NORTE         |
| 51669819 | SAT | CR |         | 142314 | 19/02/2024 08:14 | 20/02/2024 07:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,99    | 1    | 22,25 | 0,28 | 1,2   | 23,73 | SAT01L1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51671723 | SJP | TF | 1355477 | 144218 | 19/02/2024 08:14 | 22/02/2024 17:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 1211,34 | 15   | 0,08  | 0,62 | 80,07 | 80,77 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51669826 | MQP | CR |         | 142321 | 19/02/2024 08:14 | 19/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,09    | 1    | 1,6   | 0,42 | 0,18  | 2,2   | MQP01N7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669821 | PAB | CR |         | 142316 | 19/02/2024 08:16 | 21/02/2024 10:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,08    | 1    | 49,22 | 0,2  | 0,52  | 49,93 | PAB01C3 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51669867 | PDS | CR |         | 142362 | 19/02/2024 08:21 | 19/02/2024 11:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,14    | 1    | 3,02  | 0,1  | 0,15  | 3,27  | PDS01C4 | Milton Brandão          | NORTE         |
| 51669930 | SPP | CR |         | 142425 | 19/02/2024 08:23 | 19/02/2024 16:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,35    | 1    | 7,57  | 0,13 | 0,8   | 8,5   | SPP01C1 | Água Branca             | METROPOLITANA |
| 51669908 | ESP | CR |         | 142403 | 19/02/2024 08:23 | 19/02/2024 09:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,03    | 1    | 0,4   | 0,4  | 0     | 0,8   | ESP01M1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669912 | PDS | CR |         | 142407 | 19/02/2024 08:23 | 19/02/2024 18:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,41    | 1    | 6,08  | 0,78 | 3,08  | 9,95  | PDS01C4 | Milton Brandão          | NORTE         |
| 51669924 | CPM | CR |         | 142419 | 19/02/2024 08:24 | 19/02/2024 16:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,33    | 1    | 6,35  | 0,42 | 1,23  | 8     | CPM01C1 | Campo Maior             | METROPOLITANA |
| 51671167 | SJP | CH | 1352850 | 143662 | 19/02/2024 08:25 | 19/02/2024 12:33 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 701,25  | 170  | 2,32  | 1,82 | 0     | 4,13  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51669915 | UNO | CH | 1378941 | 142410 | 19/02/2024 08:26 | 19/02/2024 13:50 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 5,4     | 1    | 4,45  | 0,17 | 0,78  | 5,4   | UNO01C2 | União                   | METROPOLITANA |
| 51672850 | PTY | TF | 1046820 | 145345 | 19/02/2024 08:26 | 19/02/2024 16:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 252,17  | 30   | 7,35  | 0,78 | 0,28  | 8,42  | PTY01P2 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51670026 | PDS | TF | 1428662 | 142521 | 19/02/2024 08:26 | 19/02/2024 09:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 3,31    | 6    | 0,23  | 0,17 | 0,17  | 0,57  | PDS01C4 | Milton Brandão          | NORTE         |
| 51670252 | JCK | AL | 1045450 | 142747 | 19/02/2024 08:28 | 19/02/2024 08:55 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE         | 1668,47 | 3914 | 0,03  | 0,03 | 0,38  | 0,45  | JCK01X3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51670951 | MAD | TF | 1359763 | 143446 | 19/02/2024 08:28 | 19/02/2024 16:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 76,99   | 10   | 7,63  | 0,02 | 0,05  | 7,7   | MAD01C1 | Simões                  | SUL           |
| 51669971 | MQP | TF | 1421224 | 142466 | 19/02/2024 08:29 | 19/02/2024 10:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 2,48    | 1    | 1,88  | 0,23 | 0,38  | 2,5   | MQP01N2 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51669987 | MQP | CR |         | 142482 | 19/02/2024 08:30 | 19/02/2024 12:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,15    | 1    | 2,82  | 0,7  | 0,17  | 3,68  | MQP01N3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51670001 | MAD | TF | 1288491 | 142496 | 19/02/2024 08:31 | 19/02/2024 11:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 2,89    | 1    | 2,17  | 0,52 | 0,22  | 2,9   | MAD01C3 | Campo Grande do Piauí   | SUL           |
| 51670601 | PTY | CH | 1046975 | 143096 | 19/02/2024 08:34 | 19/02/2024 22:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 538,47  | 38   | 8,75  | 3,23 | 2,2   | 14,18 | PTY01P2 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51670036 | CRO | CH | 1054722 | 142531 | 19/02/2024 08:36 | 19/02/2024 11:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR    | 626,39  | 200  | 1,73  | 1,4  | 0     | 3,13  | CRO01L2 | Curralinhos             | METROPOLITANA |
| 51672648 | CMT | TF | 1408306 | 145143 | 19/02/2024 08:37 | 19/02/2024 20:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 218,84  | 19   | 9,38  | 0,37 | 1,78  | 11,53 | CMT01C4 | Morro Cabeça no Tempo   | SUL           |
| 51670080 | PAB | CR |         | 142575 | 19/02/2024 08:38 | 19/02/2024 11:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,11    | 1    | 0,87  | 1,07 | 0,67  | 2,6   | PAB01C2 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51670092 | PMR | CR |         | 142587 | 19/02/2024 08:39 | 19/02/2024 15:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,3     | 1    | 1,9   | 4,98 | 0,32  | 7,2   | PMR01P1 | Palmeirais              | METROPOLITANA |
| 51669632 | JCK | CR |         | 142127 | 19/02/2024 08:39 | 19/02/2024 09:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,04    | 1    | -0,03 | 0,6  | 0,32  | 0,88  | JCK01X3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51670137 | PAB | CR |         | 142632 | 19/02/2024 08:42 | 19/02/2024 15:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,27    | 1    | 6,23  | 0,13 | 0,07  | 6,43  | PAB01C4 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51668914 | JFR | CH | 1063898 | 141409 | 19/02/2024 08:42 | 19/02/2024 11:48 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 621,43  | 201  | 1,67  | 0,9  | 0,53  | 3,1   | JFR01C1 | José de Freitas         | METROPOLITANA |
| 51670169 | IGA | CR |         | 142664 | 19/02/2024 08:42 | 19/02/2024 19:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,46    | 1    | 9,32  | 0,48 | 1,22  | 11,02 | IGA01Z1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51670208 | TSA | CR |         | 142703 | 19/02/2024 08:47 | 19/02/2024 16:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,31    | 1    | 5,8   | 0,45 | 1,18  | 7,43  | TSA01Y5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51670211 | MBA | CR |         | 142706 | 19/02/2024 08:47 | 21/02/2024 11:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,1     | 1    | 50,52 | 0    | 0     | 50,52 | MBA01C1 | União                   | METROPOLITANA |
| 51670196 | LUZ | CR |         | 142691 | 19/02/2024 08:49 | 19/02/2024 16:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,34    | 1    | 6,82  | 0,72 | 0,58  | 8,12  | LUZ01C4 | Luzilândia              | NORTE         |
| 51670239 | PID | CR |         | 142734 | 19/02/2024 08:49 | 19/02/2024 16:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,32    | 1    | 7,15  | 0,05 | 0,53  | 7,73  | PID01S1 | Teresina                | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |        |     |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51670214 | SPM | CR |         | 142709 | 19/02/2024 08:49 | 19/02/2024 11:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,09   | 1   | 1,3   | 0,65 | 0,32 | 2,27  | SPM01C5 | Paes Landim                | SUL           |
| 51670200 | TBL | CR |         | 142695 | 19/02/2024 08:50 | 19/02/2024 12:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,14   | 1   | 2,1   | 0,13 | 1,13 | 3,37  | TBL01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51670281 | CPM | CR |         | 142776 | 19/02/2024 08:55 | 19/02/2024 10:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,06   | 1   | 0,45  | 0,22 | 0,77 | 1,43  | CPM01C3 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51670271 | TBC | CR |         | 142766 | 19/02/2024 08:56 | 20/02/2024 12:11 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 1,14   | 1   | 25,9  | 0,47 | 0,88 | 27,25 | TBC01K1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670458 | VDJ | CR |         | 142953 | 19/02/2024 08:56 | 19/02/2024 11:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1    | 1   | 0,82  | 1,65 | 0    | 2,47  | VDJ01C1 | Buriti dos Lopes           | NORTE         |
| 51672888 | BGR | TF | 1370600 | 145383 | 19/02/2024 08:58 | 19/02/2024 20:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 72,03  | 6   | 8,28  | 3,73 | 0    | 12,02 | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro    | SUL           |
| 51670334 | MQP | CR |         | 142829 | 19/02/2024 08:59 | 19/02/2024 11:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1    | 1   | 1,55  | 0    | 0,78 | 2,33  | MQP01N4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671108 | JAC | TF | 1313171 | 143603 | 19/02/2024 08:59 | 19/02/2024 13:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 24,91  | 5   | 2,67  | 1,67 | 0,65 | 4,98  | JAC09F5 | Patos do Piauí             | SUL           |
| 51670409 | UNO | CR |         | 142904 | 19/02/2024 09:02 | 20/02/2024 10:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,08   | 1   | 24,6  | 0,5  | 0,73 | 25,83 | UNO01C3 | União                      | METROPOLITANA |
| 51673005 | PAD | CH | 1200215 | 145500 | 19/02/2024 09:04 | 21/02/2024 14:53 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO | 484,27 | 9   | 50,22 | 1,13 | 2,47 | 53,82 | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51670421 | TBC | CR |         | 142916 | 19/02/2024 09:06 | 20/02/2024 09:30 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 1,02   | 1   | 22,85 | 1,42 | 0,13 | 24,4  | TBC01K1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670459 | RNA | CR |         | 142954 | 19/02/2024 09:08 | 19/02/2024 12:17 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,13   | 1   | 2,03  | 0,3  | 0,82 | 3,15  | RNA01C1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670469 | PID | CR |         | 142964 | 19/02/2024 09:11 | 19/02/2024 11:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,12   | 1   | 2     | 0    | 0,8  | 2,8   | PID01S1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671037 | MTO | TF | 1257542 | 143532 | 19/02/2024 09:12 | 19/02/2024 10:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 20,45  | 12  | 0,1   | 0,7  | 0,9  | 1,7   | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51671314 | SRO | TF | 1273880 | 143809 | 19/02/2024 09:16 | 19/02/2024 18:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 318,36 | 33  | 7,07  | 1,12 | 1,47 | 9,65  | SRO01C1 | São Raimundo Nonato        | SUL           |
| 51670545 | MCU | CR |         | 143040 | 19/02/2024 09:18 | 19/02/2024 12:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,13   | 1   | 1,58  | 0,2  | 1,33 | 3,12  | MCU01V5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670552 | RNA | CR |         | 143047 | 19/02/2024 09:19 | 19/02/2024 10:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,07   | 1   | 1,42  | 0,1  | 0,1  | 1,62  | RNA01C4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671855 | NZA | TF | 1054132 | 144350 | 19/02/2024 09:20 | 19/02/2024 15:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 456,84 | 69  | 5,22  | 1,42 | 0    | 6,63  | NZA01Z1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670941 | MQP | CR |         | 143436 | 19/02/2024 09:21 | 19/02/2024 11:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,11   | 1   | 0,9   | 0,38 | 1,28 | 2,57  | MQP01N3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670559 | DML | CR |         | 143054 | 19/02/2024 09:21 | 19/02/2024 17:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,36   | 1   | 7,6   | 0,75 | 0,27 | 8,62  | DML01W1 | Demerval Lobão             | METROPOLITANA |
| 51670595 | PID | CR |         | 143090 | 19/02/2024 09:23 | 19/02/2024 19:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,43   | 1   | 9,25  | 0,37 | 0,72 | 10,33 | PID01S7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670633 | JCK | CR |         | 143128 | 19/02/2024 09:30 | 19/02/2024 10:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,03   | 1   | 0,22  | 0,13 | 0,38 | 0,73  | JCK01X3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671318 | UNO | TF | 1058906 | 143813 | 19/02/2024 09:31 | 19/02/2024 17:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 288,56 | 37  | 5,68  | 2,12 | 0    | 7,8   | UNO01C4 | Lagoa Alegre               | METROPOLITANA |
| 51670646 | STF | CR |         | 143141 | 19/02/2024 09:31 | 19/02/2024 11:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,08   | 1   | 1,45  | 0,08 | 0,37 | 1,9   | STF01C1 | Santa Filomena             | SUL           |
| 51670732 | PAD | CR |         | 143227 | 19/02/2024 09:38 | 19/02/2024 17:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,32   | 1   | 6,75  | 0,15 | 0,85 | 7,75  | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51670752 | MCU | CR |         | 143247 | 19/02/2024 09:39 | 20/02/2024 11:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,09   | 1   | 25,33 | 0,43 | 0,38 | 26,15 | MCU01V3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670733 | JFR | TF | 1064033 | 143228 | 19/02/2024 09:40 | 19/02/2024 12:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 457,29 | 191 | 0,53  | 0,27 | 1,6  | 2,4   | JFR01C1 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51670794 | JCK | CR |         | 143289 | 19/02/2024 09:43 | 19/02/2024 11:54 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,09   | 1   | 1,6   | 0,42 | 0,17 | 2,18  | JCK01X6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51674350 | GBS | CH | 1270516 | 146845 | 19/02/2024 09:48 | 19/02/2024 18:59 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 183,48 | 20  | 7,53  | 1,65 | 0    | 9,18  | GBS09F8 | Corrente                   | SUL           |
| 51670821 | JCK | CR |         | 143316 | 19/02/2024 09:49 | 20/02/2024 04:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,76   | 1   | 17,68 | 0,17 | 0,33 | 18,18 | JCK01X3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670829 | TSA | CR |         | 143324 | 19/02/2024 09:49 | 19/02/2024 17:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,33   | 1   | 7,2   | 0,07 | 0,68 | 7,95  | TSA01Y1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51670875 | CET | TF | 1214253 | 143370 | 19/02/2024 09:53 | 19/02/2024 11:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 2,04   | 1   | 1,32  | 0,35 | 0,38 | 2,05  | CET01N1 | Cocal                      | NORTE         |
| 51670911 | ESP | CR |         | 143406 | 19/02/2024 10:00 | 19/02/2024 16:29 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,27   | 1   | 5,15  | 0,15 | 1,18 | 6,48  | ESP01M1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671002 | STL | CR |         | 143497 | 19/02/2024 10:10 | 20/02/2024 10:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,02   | 1   | 24,18 | 0,07 | 0,17 | 24,42 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito         | SUL           |
| 51671003 | PAD | CR |         | 143498 | 19/02/2024 10:10 | 20/02/2024 12:11 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 1,08   | 1   | 23,35 | 1,38 | 1,28 | 26,02 | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51674133 | SRO | CH | 1377688 | 146628 | 19/02/2024 10:12 | 20/02/2024 10:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 718,77 | 30  | 23,07 | 0,35 | 0,55 | 23,97 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí      | SUL           |
| 51671083 | SRO | CR |         | 143578 | 19/02/2024 10:18 | 19/02/2024 15:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22   | 1   | 5,12  | 0,03 | 0,08 | 5,23  | SRO01C2 | São Raimundo Nonato        | SUL           |
| 51671078 | PTY | CR |         | 143573 | 19/02/2024 10:19 | 19/02/2024 11:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,04   | 1   | 0,58  | 0,38 | 0    | 0,97  | PTY01P5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671086 | TSA | CR |         | 143581 | 19/02/2024 10:22 | 20/02/2024 08:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,92   | 1   | 21,68 | 0,3  | 0,22 | 22,2  | TSA01Y4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671115 | PAD | CR |         | 143610 | 19/02/2024 10:23 | 19/02/2024 17:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,29   | 1   | 5,93  | 0,28 | 0,67 | 6,88  | PAD01P5 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51671116 | SAT | CR |         | 143611 | 19/02/2024 10:25 | 19/02/2024 15:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,2    | 1   | 3,67  | 0,87 | 0,33 | 4,87  | SAT01L7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671120 | PTY | CR |         | 143615 | 19/02/2024 10:26 | 19/02/2024 19:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,36   | 1   | 6,45  | 0,57 | 1,67 | 8,68  | PTY01P5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51672308 | RNA | TF | 1049079 | 144803 | 19/02/2024 10:26 | 19/02/2024 17:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 484,84 | 67  | 5,8   | 0,52 | 0,93 | 7,25  | RNA01C7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51671158 | JFR | CR |         | 143653 | 19/02/2024 10:28 | 19/02/2024 17:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,31   | 1   | 6,23  | 0,15 | 0,95 | 7,33  | JFR01C1 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51671172 | PTY | CR |         | 143667 | 19/02/2024 10:28 | 19/02/2024 16:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,26   | 1   | 5,62  | 0,42 | 0,28 | 6,32  | PTY01P2 | Teresina                   | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |     |       |      |       |       |         |                           |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----|-------|------|-------|-------|---------|---------------------------|---------------|
| 51671533 | CRO | CR |         | 144028 | 19/02/2024 10:31 | 19/02/2024 12:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,09    | 1   | 0,07  | 0,08 | 1,92  | 2,07  | CRO01L2 | Nazária                   | METROPOLITANA |
| 51671360 | DML | CH | 1070235 | 143855 | 19/02/2024 10:32 | 19/02/2024 18:05 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 286,52  | 38  | 0,38  | 0,02 | 7,15  | 7,55  | DML01W3 | Lagoa do Piauí            | METROPOLITANA |
| 51671207 | TSA | CR |         | 143702 | 19/02/2024 10:34 | 20/02/2024 09:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,97    | 1   | 22,37 | 0,47 | 0,47  | 23,3  | TSA01Y1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671238 | JAC | CH | 1313201 | 143733 | 19/02/2024 10:34 | 19/02/2024 14:06 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 964,86  | 274 | 2,65  | 0,48 | 0,4   | 3,53  | JAC09F5 | Jaicós                    | SUL           |
| 51671243 | JCK | CR |         | 143738 | 19/02/2024 10:37 | 20/02/2024 10:54 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,01    | 1   | 22,88 | 0,23 | 1,17  | 24,28 | JCK01X2 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671250 | PAB | CR |         | 143745 | 19/02/2024 10:39 | 22/02/2024 08:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,89    | 1   | 67,93 | 0,28 | 1,2   | 69,42 | PAB01C4 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51671327 | SMO | TF | 1310088 | 143822 | 19/02/2024 10:46 | 19/02/2024 17:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 18,92   | 3   | 6,25  | 0,02 | 0,05  | 6,32  | SMO01C3 | Simões                    | SUL           |
| 51671322 | PID | CR |         | 143817 | 19/02/2024 10:47 | 20/02/2024 07:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,88    | 1   | 20,5  | 0,27 | 0,32  | 21,08 | PID01S3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671323 | SMO | TF | 1310019 | 143818 | 19/02/2024 10:48 | 19/02/2024 21:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 10,56   | 1   | 9,12  | 1,2  | 0,25  | 10,57 | SMO01C3 | Simões                    | SUL           |
| 51671328 | MAD | CH | 1288867 | 143823 | 19/02/2024 10:49 | 19/02/2024 12:17 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 1,45    | 1   | 0,8   | 0,05 | 0,62  | 1,47  | MAD01C3 | Campo Grande do Piauí     | SUL           |
| 51671315 | SRO | CR |         | 143810 | 19/02/2024 10:50 | 20/02/2024 08:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,88    | 1   | 21,17 | 0,02 | 0,02  | 21,2  | SRO09L1 | Coronel José Dias         | SUL           |
| 51671355 | RNA | CR |         | 143850 | 19/02/2024 10:52 | 19/02/2024 16:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 4,5   | 0,45 | 0,35  | 5,3   | RNA01C3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671362 | PTY | CR |         | 143857 | 19/02/2024 10:53 | 19/02/2024 16:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,25    | 1   | 4,5   | 0    | 1,5   | 6     | PTY01P3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671538 | SPM | CH | 1357391 | 144033 | 19/02/2024 10:55 | 19/02/2024 12:01 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 96,14   | 87  | 0,47  | 0,58 | 0,05  | 1,1   | SPM01C2 | Campinas do Piauí         | SUL           |
| 51671358 | PID | TF | 1044020 | 143853 | 19/02/2024 10:56 | 19/02/2024 14:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 410,12  | 133 | 2,13  | 0,33 | 0,63  | 3,1   | PID01S9 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671407 | MBA | CR |         | 143902 | 19/02/2024 10:59 | 20/02/2024 18:30 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 1,31    | 1   | 31,02 | 0,02 | 0,48  | 31,52 | MBA01C3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671404 | BTV | CR |         | 143899 | 19/02/2024 11:01 | 19/02/2024 16:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 4,67  | 0,12 | 0,58  | 5,37  | BTV01C1 | Campo Grande do Piauí     | SUL           |
| 51672264 | SPP | CR |         | 144759 | 19/02/2024 11:03 | 20/02/2024 10:24 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,97    | 1   | 23,15 | 0,12 | 0,08  | 23,35 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí        | METROPOLITANA |
| 51671437 | PAD | CR |         | 143932 | 19/02/2024 11:04 | 19/02/2024 15:40 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,19    | 1   | 3,8   | 0,25 | 0,55  | 4,6   | PAD01P3 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51671434 | MQP | CR |         | 143929 | 19/02/2024 11:04 | 19/02/2024 12:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,05    | 1   | 0,2   | 0,28 | 0,72  | 1,2   | MQP01W1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671452 | JCK | CR |         | 143947 | 19/02/2024 11:05 | 19/02/2024 16:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,23    | 1   | 4,62  | 0,25 | 0,73  | 5,6   | JCK01X3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671439 | PMR | CR |         | 143934 | 19/02/2024 11:05 | 19/02/2024 16:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,24    | 1   | 4,77  | 0,03 | 1,08  | 5,88  | PMR01P1 | Palmeirais                | METROPOLITANA |
| 51671496 | PTY | CR |         | 143991 | 19/02/2024 11:09 | 19/02/2024 14:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,15    | 1   | 3,13  | 0,08 | 0,43  | 3,65  | PTY01P6 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671484 | PID | CR |         | 143979 | 19/02/2024 11:09 | 20/02/2024 11:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,02    | 1   | 5,58  | 0,32 | 18,55 | 24,45 | PID01S1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671531 | PAB | CH | 1199200 | 144026 | 19/02/2024 11:10 | 19/02/2024 17:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 1858,83 | 300 | 0,08  | 0,92 | 5,2   | 6,2   | PAB01C3 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51671522 | TBL | CR |         | 144017 | 19/02/2024 11:13 | 20/02/2024 14:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,14    | 1   | 25,27 | 1,47 | 0,73  | 27,47 | TBL01C3 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51671532 | CMT | CR |         | 144027 | 19/02/2024 11:13 | 20/02/2024 10:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,97    | 1   | 21,02 | 1,98 | 0,25  | 23,25 | CMT01C5 | Parnaguá                  | SUL           |
| 51671326 | SJP | CH | 1354286 | 143821 | 19/02/2024 11:14 | 19/02/2024 17:33 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 794,64  | 126 | 1,72  | 4,6  | 0     | 6,32  | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira | SUL           |
| 51671529 | RNA | CR |         | 144024 | 19/02/2024 11:15 | 20/02/2024 09:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,95    | 1   | 22,03 | 0,57 | 0,08  | 22,68 | RNA01C5 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671525 | NZA | TF | 1042915 | 144020 | 19/02/2024 11:16 | 19/02/2024 15:09 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR         | CONDUTOR PARTIDO | 11,63   | 3   | 0,97  | 0,42 | 2,5   | 3,88  | NZA01Z1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671575 | CEN | CR |         | 144070 | 19/02/2024 11:18 | 19/02/2024 16:14 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,21    | 1   | 2,83  | 0,53 | 1,57  | 4,93  | CEN01U4 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671576 | PAD | CR |         | 144071 | 19/02/2024 11:19 | 19/02/2024 20:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,4     | 1   | 8,77  | 0,3  | 0,58  | 9,65  | PAD01P2 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51673811 | SRO | CH | 1277115 | 146306 | 19/02/2024 11:24 | 19/02/2024 17:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 316,65  | 55  | 5,18  | 0,48 | 0,1   | 5,77  | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde          | SUL           |
| 51671610 | MQP | CR |         | 144105 | 19/02/2024 11:24 | 19/02/2024 16:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 4,35  | 0,28 | 0,58  | 5,22  | MQP01N8 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671611 | PAD | CR |         | 144106 | 19/02/2024 11:25 | 20/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,96    | 1   | 22,25 | 0,57 | 0,2   | 23,02 | PAD01P6 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51671604 | RNA | CR |         | 144099 | 19/02/2024 11:26 | 20/02/2024 11:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1       | 1   | 23,28 | 0    | 0,72  | 24    | RNA01C4 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671696 | SJP | CR |         | 144191 | 19/02/2024 11:35 | 20/02/2024 12:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,05    | 1   | 23,77 | 1,33 | 0,18  | 25,28 | SJP01C2 | Pedro Laurentino          | SUL           |
| 51671684 | ETA | CH | 1437729 | 144179 | 19/02/2024 11:36 | 19/02/2024 16:25 | RELIGADOR                           | CONDUTOR PARTIDO | 2489,79 | 695 | 1,23  | 1,32 | 2,27  | 4,82  | ETA01C2 | Esperantina               | NORTE         |
| 51671685 | MQP | CR |         | 144180 | 19/02/2024 11:37 | 19/02/2024 16:11 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,19    | 1   | 3,63  | 0,85 | 0,08  | 4,57  | MQP01N8 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671757 | PTY | CR |         | 144252 | 19/02/2024 11:37 | 19/02/2024 15:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,17    | 1   | 3,83  | 0,18 | 0,12  | 4,13  | PTY01P5 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51672041 | JUN | CH | 1298467 | 144536 | 19/02/2024 11:41 | 19/02/2024 15:03 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 758,98  | 226 | 2,55  | 0,48 | 0,33  | 3,37  | JUN09F3 | Monsenhor Hipólito        | SUL           |
| 51671840 | PAD | CR |         | 144335 | 19/02/2024 11:52 | 19/02/2024 19:52 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,33    | 1   | 6,55  | 0,43 | 1,02  | 8     | PAD01P2 | Luís Correia              | NORTE         |
| 51671897 | RNA | CR |         | 144392 | 19/02/2024 11:56 | 19/02/2024 17:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,23    | 1   | 4,23  | 0,7  | 0,58  | 5,52  | RNA01C7 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51671887 | PAD | CR |         | 144382 | 19/02/2024 11:57 | 20/02/2024 11:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,97    | 1   | 22,48 | 0,42 | 0,5   | 23,4  | PAD01P1 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51672027 | NOT | TF | 1291981 | 144522 | 19/02/2024 11:59 | 19/02/2024 12:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 3,96    | 4   | 0,22  | 0,22 | 0,55  | 0,98  | NOT01C2 | Santa Cruz dos Milagres   | SUL           |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |     |       |      |      |       |         |                         |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|-------------------------|---------------|
| 51673260 | MAD | TF | 1359063 | 145755 | 19/02/2024 12:05 | 19/02/2024 17:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 78,3    | 15  | 4,02  | 0,7  | 0,52 | 5,23  | MAD01C2 | Alegrete do Piauí       | SUL           |
| 51671994 | PID | CR |         | 144489 | 19/02/2024 12:08 | 19/02/2024 16:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,2     | 1   | 3,55  | 0,47 | 0,73 | 4,75  | PID01S1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51671996 | MCU | CR |         | 144491 | 19/02/2024 12:09 | 19/02/2024 16:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,18    | 1   | 3,3   | 0,43 | 0,57 | 4,3   | MCU01V4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672025 | JCK | CR |         | 144520 | 19/02/2024 12:12 | 19/02/2024 14:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1     | 1   | 2,05  | 0,18 | 0,23 | 2,47  | JCK01X1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672039 | RNA | CR |         | 144534 | 19/02/2024 12:14 | 20/02/2024 10:36 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,93    | 1   | 21,7  | 0,4  | 0,27 | 22,37 | RNA01C7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51675097 | LUZ | TF | 1402409 | 147592 | 19/02/2024 12:17 | 20/02/2024 09:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 332,16  | 16  | 20,02 | 0,48 | 0,27 | 20,77 | LUZ01C3 | Luzilândia              | NORTE         |
| 51672078 | PID | CR |         | 144573 | 19/02/2024 12:21 | 20/02/2024 16:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,16    | 1   | 26,58 | 1,13 | 0,1  | 27,82 | PID01S7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672089 | SPM | TF | 1442173 | 144584 | 19/02/2024 12:21 | 19/02/2024 17:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 9,86    | 2   | 3,1   | 1,77 | 0,07 | 4,93  | SPM01C5 | São Miguel do Fidalgo   | SUL           |
| 51672073 | SPP | TF | 1320243 | 144568 | 19/02/2024 12:22 | 19/02/2024 16:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 29,86   | 7   | 2,35  | 0,87 | 1,05 | 4,27  | SPP01C3 | Barro Duro              | METROPOLITANA |
| 51672101 | JAC | CR |         | 144596 | 19/02/2024 12:22 | 19/02/2024 16:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,18    | 1   | 3,55  | 0,25 | 0,57 | 4,37  | JAC09F5 | Jaicós                  | SUL           |
| 51672112 | PAD | CR |         | 144607 | 19/02/2024 12:22 | 19/02/2024 17:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 4,3   | 0,62 | 0,43 | 5,35  | PAD01P8 | Luís Correia            | NORTE         |
| 51672113 | SJP | CH | 1339200 | 144608 | 19/02/2024 12:23 | 19/02/2024 19:41 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 1145,23 | 157 | 6,77  | 0,53 | 0    | 7,3   | SJP09F1 | João Costa              | SUL           |
| 51672143 | MQP | CR |         | 144638 | 19/02/2024 12:27 | 19/02/2024 17:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,21    | 1   | 4,48  | 0,52 | 0,05 | 5,05  | MQP01N4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672466 | CMP | TF | 1394209 | 144961 | 19/02/2024 12:30 | 19/02/2024 18:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 882,18  | 156 | 2,05  | 1,83 | 1,78 | 5,67  | CMP01C2 | Cajueiro da Praia       | NORTE         |
| 51672357 | CRT | CH | 1412523 | 144852 | 19/02/2024 12:39 | 19/02/2024 13:41 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 635,12  | 612 | 0,27  | 0,07 | 0,7  | 1,03  | CRT01C2 | Corrente                | SUL           |
| 51672239 | RNA | CR |         | 144734 | 19/02/2024 12:42 | 20/02/2024 10:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,92    | 1   | 21,23 | 0,22 | 0,63 | 22,08 | RNA01C5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672355 | SJP | TF | 1355111 | 144850 | 19/02/2024 12:44 | 19/02/2024 16:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 14,83   | 4   | 3,1   | 0,13 | 0,48 | 3,72  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51672386 | TBL | TF | 1208087 | 144881 | 19/02/2024 12:54 | 19/02/2024 18:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 350,86  | 64  | 0,08  | 3,48 | 1,92 | 5,48  | TBL01C1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51672418 | TBL | CH | 1208319 | 144913 | 19/02/2024 12:56 | 19/02/2024 13:35 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 141,47  | 220 | 0,07  | 0,25 | 0,33 | 0,65  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes        | NORTE         |
| 51671999 | PAD | TF | 1199612 | 144494 | 19/02/2024 12:56 | 19/02/2024 17:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 2691,85 | 545 | 0,1   | 0,17 | 4,68 | 4,95  | PAD01P5 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51672360 | TBC | CR |         | 144855 | 19/02/2024 12:58 | 19/02/2024 17:24 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,18    | 1   | 2,88  | 0,22 | 1,33 | 4,43  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672383 | DML | CR |         | 144878 | 19/02/2024 13:02 | 19/02/2024 15:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,12    | 1   | 2,87  | 0,02 | 0,07 | 2,95  | DML01W2 | Demerval Lobão          | METROPOLITANA |
| 51672417 | TBC | CR |         | 144912 | 19/02/2024 13:07 | 19/02/2024 17:33 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,18    | 1   | 4,28  | 0,03 | 0,12 | 4,43  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672465 | PCA | TF | 1247392 | 144960 | 19/02/2024 13:12 | 19/02/2024 17:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 877,34  | 214 | 2,03  | 0,97 | 1,1  | 4,1   | PCA01C2 | São José do Divino      | NORTE         |
| 51672457 | TSA | CR |         | 144952 | 19/02/2024 13:13 | 19/02/2024 17:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,2     | 1   | 3,35  | 0,33 | 1,02 | 4,7   | TSA01Y5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673183 | TBC | CH | 1418071 | 145678 | 19/02/2024 13:13 | 19/02/2024 16:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 428,78  | 125 | 1,93  | 0,75 | 0,75 | 3,43  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672502 | PCA | CR |         | 144997 | 19/02/2024 13:19 | 19/02/2024 19:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,25    | 1   | 4,42  | 1,07 | 0,5  | 5,98  | PCA01C3 | Piracuruca              | NORTE         |
| 51672493 | RNA | CR |         | 144988 | 19/02/2024 13:20 | 20/02/2024 08:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,82    | 1   | 18,63 | 0,62 | 0,4  | 19,65 | RNA01C8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672676 | SRO | TF | 1284521 | 145171 | 19/02/2024 13:21 | 19/02/2024 16:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 25,37   | 9   | 2,17  | 0,45 | 0,22 | 2,83  | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde        | SUL           |
| 51672567 | CMT | CR |         | 145062 | 19/02/2024 13:28 | 19/02/2024 18:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 4,85  | 0,38 | 0,05 | 5,28  | CMT01C3 | Curimatá                | SUL           |
| 51672749 | PCA | TF | 1248465 | 145244 | 19/02/2024 13:28 | 19/02/2024 15:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 166,67  | 69  | 1,2   | 0,85 | 0,37 | 2,42  | PCA01C3 | Piracuruca              | NORTE         |
| 51672561 | PTY | CR |         | 145056 | 19/02/2024 13:30 | 19/02/2024 15:29 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,08    | 1   | 1,53  | 0,17 | 0,28 | 1,98  | PTY01P4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672597 | SPM | CR |         | 145092 | 19/02/2024 13:32 | 19/02/2024 17:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,17    | 1   | 2,07  | 1,05 | 0,88 | 4     | SPM01C2 | Simplicio Mendes        | SUL           |
| 51674294 | IGA | TF | 1046477 | 146789 | 19/02/2024 13:38 | 19/02/2024 20:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 161,94  | 25  | 4,1   | 0,55 | 1,83 | 6,48  | IGA01Z3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672643 | RNA | CR |         | 145138 | 19/02/2024 13:41 | 20/02/2024 09:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,82    | 1   | 18,3  | 1,18 | 0,12 | 19,6  | RNA01C4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672703 | PID | CH | 1044534 | 145198 | 19/02/2024 13:45 | 19/02/2024 15:18 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 1304,16 | 849 | 1,38  | 0,07 | 0,1  | 1,55  | PID01S1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672663 | SPP | CR |         | 145158 | 19/02/2024 13:45 | 19/02/2024 19:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,25    | 1   | 4,67  | 0,6  | 0,82 | 6,08  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí      | METROPOLITANA |
| 51672714 | JUN | CR |         | 145209 | 19/02/2024 13:49 | 19/02/2024 16:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,11    | 1   | 2,42  | 0,02 | 0,1  | 2,53  | JUN01M7 | Itainópolis             | SUL           |
| 51672710 | CPM | CR |         | 145205 | 19/02/2024 13:51 | 20/02/2024 11:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,9     | 1   | 21,27 | 0,02 | 0,22 | 21,5  | CPM01C3 | Campo Maior             | METROPOLITANA |
| 51673046 | MQP | TF | 1053158 | 145541 | 19/02/2024 13:51 | 19/02/2024 16:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 341,8   | 122 | 1,62  | 0,25 | 0,95 | 2,82  | MQP01N3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51674683 | PAD | TF | 1199661 | 147178 | 19/02/2024 13:52 | 19/02/2024 20:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 603,64  | 94  | 6,37  | 0,02 | 0,05 | 6,43  | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51672892 | TBL | TF | 1208116 | 145387 | 19/02/2024 13:53 | 19/02/2024 15:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 165,56  | 88  | 1,05  | 0,02 | 0,82 | 1,88  | TBL01C1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51672753 | CEN | CR |         | 145248 | 19/02/2024 13:54 | 19/02/2024 17:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,15    | 1   | 2,83  | 0,2  | 0,55 | 3,58  | CEN01U1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51672754 | SAT | CR |         | 145249 | 19/02/2024 13:54 | 19/02/2024 16:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,09    | 1   | 1,38  | 0,38 | 0,42 | 2,18  | SAT01L7 | Teresina                | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |        |       |      |       |         |                         |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|--------|-------|------|-------|---------|-------------------------|---------------|
| 51674094 | SJP | CH | 1352708 | 146589 | 19/02/2024 13:58 | 19/02/2024 18:46 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 652,5   | 136 | 3,75   | 0,7   | 0,35 | 4,8   | SJP09F4 | São João do Piauí       | SUL           |
| 51672815 | SPP | CR |         | 145310 | 19/02/2024 14:05 | 19/02/2024 15:43 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,07    | 1   | 1,22   | 0,12  | 0,3  | 1,63  | SPP01C4 | Agricolândia            | METROPOLITANA |
| 51672819 | PAD | CR |         | 145314 | 19/02/2024 14:06 | 20/02/2024 16:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,1     | 1   | 91,32  | -65,6 | 0,68 | 26,37 | PAD01P4 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51673437 | PDS | TF | 1437412 | 145932 | 19/02/2024 14:06 | 19/02/2024 18:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 33,64   | 7   | 4,23   | 0,57  | 0,02 | 4,82  | PDS01C4 | Milton Brandão          | NORTE         |
| 51675477 | SJP | TF | 1353087 | 147972 | 19/02/2024 14:10 | 19/02/2024 19:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 119,22  | 21  | 0,08   | 1,07  | 4,52 | 5,67  | SJP09F4 | São João do Piauí       | SUL           |
| 51671521 | CMP | TF | 1322229 | 144016 | 19/02/2024 14:11 | 19/02/2024 23:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 1015,13 | 111 | 3,98   | 1,15  | 4,02 | 9,15  | CMP01C2 | Luís Correia            | NORTE         |
| 51673086 | SJP | TF | 1353460 | 145581 | 19/02/2024 14:12 | 19/02/2024 17:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 15,07   | 5   | 2,08   | 0,93  | 0    | 3,02  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51673493 | JFR | CH | 1063625 | 145988 | 19/02/2024 14:12 | 19/02/2024 19:13 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 260,4   | 52  | 4,35   | 0,48  | 0,18 | 5,02  | JFR01C3 | José de Freitas         | METROPOLITANA |
| 51673563 | PCA | TF | 1250212 | 146058 | 19/02/2024 14:13 | 19/02/2024 17:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 941,5   | 268 | 1,67   | 0,9   | 0,95 | 3,52  | PCA01C4 | Piracuruca              | NORTE         |
| 51672899 | PAB | CR |         | 145394 | 19/02/2024 14:13 | 20/02/2024 15:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,07    | 1   | 24,43  | 0,4   | 0,85 | 25,68 | PAB01C3 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51673007 | CRT | TF | 1267684 | 145502 | 19/02/2024 14:16 | 19/02/2024 17:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 248,53  | 87  | 1,73   | 0,42  | 0,72 | 2,87  | CRT01C2 | Corrente                | SUL           |
| 51672933 | SPM | CH | 1331682 | 145428 | 19/02/2024 14:19 | 19/02/2024 19:20 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 10,03   | 2   | 4,9    | 0,02  | 0,1  | 5,02  | SPM01C1 | Campinas do Piauí       | SUL           |
| 51670870 | MBA | CR |         | 143365 | 19/02/2024 14:20 | 19/02/2024 20:40 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,26    | 1   | -3,42  | 0,33  | 9,42 | 6,33  | MBA01C1 | União                   | METROPOLITANA |
| 51672977 | MCU | CR |         | 145472 | 19/02/2024 14:23 | 20/02/2024 08:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,74    | 1   | 16,92  | 0,53  | 0,22 | 17,67 | MCU01V5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673966 | ETA | TF | 1232158 | 146461 | 19/02/2024 14:25 | 20/02/2024 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA          | 237,39  | 11  | 18,65  | 2,27  | 0,67 | 21,58 | ETA01C4 | Esperantina             | NORTE         |
| 51673010 | TSA | CR |         | 145505 | 19/02/2024 14:27 | 19/02/2024 16:44 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,09    | 1   | 1,4    | 0,38  | 0,5  | 2,28  | TSA01Y3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673016 | PAD | CR |         | 145511 | 19/02/2024 14:28 | 20/02/2024 11:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,9     | 1   | 20,38  | 0,62  | 0,5  | 21,5  | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51673008 | CEN | CR |         | 145503 | 19/02/2024 14:29 | 19/02/2024 16:45 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,09    | 1   | 1,65   | 0,4   | 0,22 | 2,27  | CEN01U4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673020 | UNO | CR |         | 145515 | 19/02/2024 14:31 | 21/02/2024 16:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,07    | 1   | 48,22  | 0,77  | 0,58 | 49,57 | UNO01C4 | Lagoa Alegre            | METROPOLITANA |
| 51673023 | TBC | CR |         | 145518 | 19/02/2024 14:31 | 20/02/2024 15:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,03    | 1   | 22,15  | 2,47  | 0,13 | 24,75 | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51684535 | NZA | CR |         | 157029 | 19/02/2024 14:35 | 20/02/2024 23:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,36    | 1   | 30,32  | 0,63  | 1,6  | 32,55 | NZA01Z1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673053 | RNA | CR |         | 145548 | 19/02/2024 14:37 | 20/02/2024 11:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,87    | 1   | 19,62  | 0,02  | 1,28 | 20,92 | RNA01C4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673089 | MBA | CH | 1062947 | 145584 | 19/02/2024 14:39 | 19/02/2024 16:29 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 499,52  | 274 | 0,62   | 1,22  | 0    | 1,83  | MBA01C4 | José de Freitas         | METROPOLITANA |
| 51673094 | TSA | CR |         | 145589 | 19/02/2024 14:40 | 20/02/2024 10:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,84    | 1   | 19,2   | 0,82  | 0,25 | 20,27 | TSA01Y8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673257 | NZA | TF | 1062115 | 145752 | 19/02/2024 14:43 | 19/02/2024 17:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 41,86   | 16  | 1,38   | 0,43  | 0,65 | 2,47  | NZA01Z4 | Nazária                 | METROPOLITANA |
| 51673126 | SPP | CR |         | 145621 | 19/02/2024 14:45 | 19/02/2024 18:21 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,15    | 1   | 2,63   | 0,42  | 0,55 | 3,6   | SPP01C1 | Água Branca             | METROPOLITANA |
| 51674873 | SJP | CH | 1355109 | 147368 | 19/02/2024 14:52 | 20/02/2024 10:29 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 706,77  | 36  | 17,65  | 0,65  | 1,32 | 19,62 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51673186 | ALG | CR |         | 145681 | 19/02/2024 14:52 | 20/02/2024 15:54 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 1,04    | 1   | 120,97 | -96   | 0,07 | 25,03 | ALG01N1 | Beneditinos             | METROPOLITANA |
| 51674215 | STF | CH | 1270950 | 146710 | 19/02/2024 14:53 | 20/02/2024 15:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 248,5   | 10  | 17,43  | 7,42  | 0    | 24,85 | STF01C1 | Santa Filomena          | SUL           |
| 51673216 | PAD | CR |         | 145711 | 19/02/2024 14:55 | 19/02/2024 17:07 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,09    | 1   | 1,87   | 0,05  | 0,28 | 2,2   | PAD01P2 | Luís Correia            | NORTE         |
| 51674520 | JCK | TF | 1045992 | 147015 | 19/02/2024 14:57 | 19/02/2024 19:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 810,62  | 196 | 3,47   | 0,6   | 0,08 | 4,15  | JCK01X3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673259 | UNO | CR |         | 145754 | 19/02/2024 14:58 | 20/02/2024 18:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,14    | 1   | 26,2   | 0,28  | 0,82 | 27,3  | UNO01C1 | União                   | METROPOLITANA |
| 51673301 | PAD | TF | 1418090 | 145796 | 19/02/2024 15:03 | 20/02/2024 12:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 42,36   | 2   | 18,73  | 0,43  | 2,02 | 21,18 | PAD01P2 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51673857 | PTY | TF | 1047236 | 146352 | 19/02/2024 15:06 | 19/02/2024 18:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 74,38   | 21  | 2,03   | 1,5   | 0,02 | 3,55  | PTY01P2 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673305 | PAD | CR |         | 145800 | 19/02/2024 15:06 | 20/02/2024 11:09 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,83    | 1   | 18,85  | 0,28  | 0,92 | 20,05 | PAD01P4 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51673559 | SRO | CR |         | 146054 | 19/02/2024 15:10 | 20/02/2024 14:21 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 0,97    | 1   | 22,47  | 0,57  | 0,15 | 23,18 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde        | SUL           |
| 51675832 | SJP | TF | 1354940 | 148327 | 19/02/2024 15:10 | 20/02/2024 19:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 880,5   | 31  | 0,08   | 3,53  | 24,8 | 28,42 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51673393 | RNA | CR |         | 145888 | 19/02/2024 15:12 | 19/02/2024 17:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,09    | 1   | 1,15   | 0,47  | 0,48 | 2,1   | RNA01C1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673401 | SPP | CH | 1069076 | 145896 | 19/02/2024 15:13 | 19/02/2024 18:03 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 31,08   | 11  | 2,22   | 0,3   | 0,32 | 2,83  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí      | METROPOLITANA |
| 51673371 | PAD | CR |         | 145866 | 19/02/2024 15:15 | 19/02/2024 20:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,2     | 1   | 2,98   | 0,45  | 1,4  | 4,83  | PAD01P2 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51673398 | MBA | CR |         | 145893 | 19/02/2024 15:15 | 20/02/2024 22:50 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 1,32    | 1   | 27,25  | 0,85  | 3,48 | 31,58 | MBA01C3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51674187 | TBC | TF | 1048561 | 146682 | 19/02/2024 15:23 | 20/02/2024 01:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 138,07  | 14  | 8,15   | 1,4   | 0,32 | 9,87  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51673962 | SAT | TF | 1379564 | 146457 | 19/02/2024 15:25 | 19/02/2024 18:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 276,23  | 82  | 1,5    | 0,42  | 1,47 | 3,38  | SAT01L3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51664350 | MBA | CH | 1057082 | 136845 | 19/02/2024 15:27 | 19/02/2024 21:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 587,68  | 332 | -0,02  | 1,62  | 4,12 | 5,72  | MBA01C1 | União                   | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                        |         |     |        |           |      |       |         |                           |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|-----|--------|-----------|------|-------|---------|---------------------------|---------------|
| 51673480 | CPM | CR |         | 145975 | 19/02/2024 15:27 | 19/02/2024 19:17 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1   | 3,25   | 0,23      | 0,35 | 3,83  | CPM01C3 | Campo Maior               | METROPOLITANA |
| 51674409 | DML | TF | 1070690 | 146904 | 19/02/2024 15:30 | 19/02/2024 23:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 1479,9  | 185 | 0,03   | 3,63      | 4,33 | 8     | DML01W3 | Lagoa do Piauí            | METROPOLITANA |
| 51674778 | PAD | CH | 1416050 | 147273 | 19/02/2024 15:30 | 19/02/2024 19:16 | CHAVE FUSÍVEL                          | FALHA DE CONEXÃO       | 71,49   | 19  | 0,08   | 2,78      | 0,9  | 3,77  | PAD01P2 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51673564 | CEN | CR |         | 146059 | 19/02/2024 15:33 | 20/02/2024 13:58 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,93    | 1   | 22     | 0,02      | 0,4  | 22,42 | CEN01U5 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673566 | CMT | CR |         | 146061 | 19/02/2024 15:34 | 20/02/2024 11:44 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,84    | 1   | 19,8   | 0,02      | 0,35 | 20,17 | CMT01C5 | Parnaguá                  | SUL           |
| 51673296 | ETA | CH | 1232792 | 145791 | 19/02/2024 15:35 | 19/02/2024 19:07 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 475,2   | 135 | 0,37   | 3,17      | 0    | 3,53  | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí  | NORTE         |
| 51673610 | SPM | CR |         | 146105 | 19/02/2024 15:38 | 20/02/2024 06:49 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,63    | 1   | 14,32  | 0,63      | 0,23 | 15,18 | SPM01C3 | Simplicio Mendes          | SUL           |
| 51673624 | NZA | CH | 1054106 | 146119 | 19/02/2024 15:38 | 20/02/2024 17:22 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 514,36  | 20  | 24,77  | 0,62      | 0,35 | 25,73 | NZA01Z1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673626 | PTY | CR |         | 146121 | 19/02/2024 15:40 | 20/02/2024 10:34 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,79    | 1   | 17,9   | 0,22      | 0,78 | 18,9  | PTY01P1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673621 | ESP | CR |         | 146116 | 19/02/2024 15:41 | 20/02/2024 18:12 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE         | 1,1     | 1   | 26,33  | 0,03      | 0,15 | 26,52 | ESP01M1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673653 | MQP | CR |         | 146148 | 19/02/2024 15:42 | 20/02/2024 09:12 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,73    | 1   | 16,53  | 0,65      | 0,32 | 17,5  | MQP01N5 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673687 | PID | CR |         | 146182 | 19/02/2024 15:47 | 20/02/2024 15:20 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,98    | 1   | 22,57  | 0,55      | 0,43 | 23,55 | PID01S2 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673691 | CPM | CR |         | 146186 | 19/02/2024 15:48 | 20/02/2024 10:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,78    | 1   | 17,97  | 0,25      | 0,62 | 18,83 | CPM01C3 | Campo Maior               | METROPOLITANA |
| 51673694 | SPM | TF | 1364042 | 146189 | 19/02/2024 15:48 | 19/02/2024 17:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 3,22    | 2   | 0,37   | 0,85      | 0,4  | 1,62  | SPM01C3 | Bela Vista do Piauí       | SUL           |
| 51673686 | PCA | CR |         | 146181 | 19/02/2024 15:49 | 20/02/2024 09:49 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,75    | 1   | 16,87  | 0,85      | 0,28 | 18    | PCA01C4 | Piracuruca                | NORTE         |
| 51674416 | ETA | CH | 1232394 | 146911 | 19/02/2024 15:52 | 19/02/2024 19:20 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 114,13  | 33  | 3,25   | 0,18      | 0,03 | 3,47  | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí  | NORTE         |
| 51674150 | SJP | CH | 1362930 | 146645 | 19/02/2024 15:58 | 20/02/2024 14:10 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 266,42  | 12  | 17,22  | 4,95      | 0,03 | 22,2  | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira | SUL           |
| 51673773 | MQP | CR |         | 146268 | 19/02/2024 15:58 | 19/02/2024 17:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 1,55   | 0,05      | 0,1  | 1,7   | MQP01N7 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51677000 | CMT | CR |         | 149494 | 19/02/2024 15:58 | 20/02/2024 18:29 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 1,1     | 1   | 26,43  | 0,03      | 0,05 | 26,52 | CMT01C4 | Curimatá                  | SUL           |
| 51674600 | PDS | TF | 1428662 | 147095 | 19/02/2024 15:58 | 20/02/2024 09:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 102,22  | 6   | 16,07  | 0,62      | 0,37 | 17,05 | PDS01C4 | Milton Brandão            | NORTE         |
| 51673778 | RNA | CR |         | 146273 | 19/02/2024 15:59 | 20/02/2024 16:04 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO          | 1       | 1   | 23,48  | 0,47      | 0,13 | 24,08 | RNA01C1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51675127 | SJP | CH | 1338206 | 147622 | 19/02/2024 15:59 | 19/02/2024 23:32 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE         | 641,68  | 85  | 5,68   | 1,87      | 0    | 7,55  | SJP01C1 | São João do Piauí         | SUL           |
| 51673814 | SJP | CR |         | 146309 | 19/02/2024 16:02 | 23/02/2024 16:27 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 4,02    | 1   | 96,33  | 0,03      | 0,05 | 96,42 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí   | SUL           |
| 51675405 | UNO | CH | 1386998 | 147900 | 19/02/2024 16:04 | 19/02/2024 22:43 | CHAVE FUSÍVEL                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1250,67 | 188 | 5,03   | 1,15      | 0,47 | 6,65  | UNO01C2 | União                     | METROPOLITANA |
| 51673839 | NZA | AL | 1258895 | 146334 | 19/02/2024 16:05 | 19/02/2024 18:00 | DISJUNTOR                              | ARVORE NA REDE         | 1211,32 | 928 | 0,63   | 0         | 1,28 | 1,92  | NZA01Z4 | Nazária                   | METROPOLITANA |
| 51673821 | PAD | CR |         | 146316 | 19/02/2024 16:06 | 20/02/2024 11:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,81    | 1   | 17,93  | 0,35      | 1,28 | 19,57 | PAD01P3 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51670542 | SRO | CH | 1421770 | 143037 | 19/02/2024 16:09 | 19/02/2024 18:42 | CHAVE FUSÍVEL                          | FALHA DE CONEXÃO       | 826,13  | 325 | 0,42   | 2,08      | 0,05 | 2,55  | SRO09L1 | Coronel José Dias         | SUL           |
| 51675215 | ETA | CR |         | 147710 | 19/02/2024 16:09 | 20/02/2024 10:20 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,76    | 1   | 16,57  | 0,02      | 1,6  | 18,18 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí  | NORTE         |
| 51677572 | ETA | CR |         | 150066 | 19/02/2024 16:09 | 20/02/2024 11:27 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE         | 0,8     | 1   | 18,32  | 0,68      | 0,3  | 19,3  | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí  | NORTE         |
| 51673870 | SPP | CR |         | 146365 | 19/02/2024 16:10 | 19/02/2024 17:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,06    | 1   | 0,58   | 0,08      | 0,8  | 1,47  | SPP01C1 | Água Branca               | METROPOLITANA |
| 51673984 | JCK | TF | 1045621 | 146479 | 19/02/2024 16:12 | 19/02/2024 17:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 29,82   | 31  | 0,32   | 0,37      | 0,28 | 0,97  | JCK01X4 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673904 | UNO | TF | 1377438 | 146399 | 19/02/2024 16:12 | 21/02/2024 12:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 177,15  | 4   | 43,12  | 0,35      | 0,83 | 44,3  | UNO01C2 | União                     | METROPOLITANA |
| 51674646 | JFR | TF | 1064033 | 147141 | 19/02/2024 16:14 | 19/02/2024 23:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 1391,09 | 192 | 6,52   | 0,02      | 0,72 | 7,25  | JFR01C1 | José de Freitas           | METROPOLITANA |
| 51673912 | TSA | CR |         | 146407 | 19/02/2024 16:15 | 20/02/2024 15:11 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,96    | 1   | 22,13  | 0,23      | 0,57 | 22,93 | TSA01Y1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51673921 | PAD | CR |         | 146416 | 19/02/2024 16:16 | 21/02/2024 10:49 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO       | 1,77    | 1   | 111,75 | -<br>69,7 | 0,52 | 42,55 | PAD01P6 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51673965 | PDS | CR |         | 146460 | 19/02/2024 16:17 | 20/02/2024 09:39 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,72    | 1   | 17,1   | 0,02      | 0,25 | 17,37 | PDS01C4 | Milton Brandão            | NORTE         |
| 51673959 | ETA | CR |         | 146454 | 19/02/2024 16:21 | 20/02/2024 15:43 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,97    | 1   | 22,98  | 0,03      | 0,35 | 23,37 | ETA01C1 | Esperantina               | NORTE         |
| 51673989 | PCA | TF | 1250473 | 146484 | 19/02/2024 16:21 | 22/02/2024 13:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 69,06   | 1   | 67,05  | 0,5       | 1,52 | 69,07 | PCA01C4 | Piracuruca                | NORTE         |
| 51674690 | JCK | TF | 1046143 | 147185 | 19/02/2024 16:21 | 19/02/2024 20:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 280,92  | 48  | 3,77   | 0,53      | 0,2  | 4,5   | JCK01X7 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51674330 | ETA | TF | 1232671 | 146825 | 19/02/2024 16:22 | 20/02/2024 08:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO         | 358,26  | 22  | 15,78  | 0,18      | 0,33 | 16,3  | ETA01C4 | Esperantina               | NORTE         |
| 51674018 | PAB | CR |         | 146513 | 19/02/2024 16:23 | 22/02/2024 09:30 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 2,71    | 1   | 63,68  | 1,15      | 0,28 | 65,12 | PAB01C4 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51674056 | TSA | CR |         | 146551 | 19/02/2024 16:28 | 20/02/2024 09:59 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,73    | 1   | 16,1   | 0,38      | 1,03 | 17,52 | TSA01Y3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51674052 | RNA | CR |         | 146547 | 19/02/2024 16:30 | 20/02/2024 10:52 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,77    | 1   | 17,68  | 0,35      | 0,33 | 18,37 | RNA01C5 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51674061 | CMP | CR |         | 146556 | 19/02/2024 16:31 | 21/02/2024 16:05 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO          | 1,98    | 1   | 47,15  | 0,08      | 0,33 | 47,57 | CMP01C3 | Cajueiro da Praia         | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |      |       |      |       |       |         |                                 |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|------|-------|------|-------|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| 51674048 | PAD | CR |         | 146543 | 19/02/2024 16:32 | 20/02/2024 11:57 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,81    | 1    | 89,62 | 71,5 | 1,25  | 19,42 | PAD01P3 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51674090 | PAB | CR |         | 146585 | 19/02/2024 16:35 | 20/02/2024 10:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,76    | 1    | 17,4  | 0,55 | 0,32  | 18,27 | PAB01C4 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51674101 | CEN | CR |         | 146596 | 19/02/2024 16:36 | 20/02/2024 12:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,83    | 1    | 18,63 | 0,73 | 0,62  | 19,98 | CEN01U4 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674259 | LUZ | TF | 1223233 | 146754 | 19/02/2024 16:38 | 19/02/2024 18:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 70,97   | 37   | 0,97  | 0,97 | 0     | 1,93  | LUZ01C3 | Joaquim Pires                   | NORTE         |
| 51674425 | PAD | TF | 1199662 | 146920 | 19/02/2024 16:39 | 19/02/2024 20:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 622,68  | 174  | 1,82  | 0,92 | 0,85  | 3,58  | PAD01P1 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51674932 | UNO | TF | 1058588 | 147427 | 19/02/2024 16:43 | 19/02/2024 20:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 26,82   | 7    | 3,67  | 0,07 | 0,1   | 3,83  | UNO01C2 | União                           | METROPOLITANA |
| 51674216 | SPP | CR |         | 146711 | 19/02/2024 16:47 | 19/02/2024 20:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,15    | 1    | 3,27  | 0,23 | 0,17  | 3,67  | SPP01C1 | Água Branca                     | METROPOLITANA |
| 51675022 | TBC | TF | 1368953 | 147517 | 19/02/2024 16:49 | 19/02/2024 21:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 113,8   | 24   | 4,62  | 0,03 | 0,1   | 4,75  | TBC01K1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674431 | JFR | TF | 1063417 | 146926 | 19/02/2024 16:49 | 19/02/2024 18:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 40,12   | 24   | 1     | 0,65 | 0,03  | 1,68  | JFR01C2 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51674422 | RNA | TF | 1045165 | 146917 | 19/02/2024 16:55 | 19/02/2024 19:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 738,57  | 319  | 1,4   | 0,52 | 0,4   | 2,32  | RNA01C1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674295 | PAD | CR |         | 146790 | 19/02/2024 17:01 | 20/02/2024 17:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,01    | 1    | 22,92 | 1,18 | 0,22  | 24,32 | PAD01P2 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51674343 | ESP | CR |         | 146838 | 19/02/2024 17:04 | 20/02/2024 17:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,02    | 1    | 22,48 | 1,27 | 0,83  | 24,58 | ESP01M1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674335 | PAD | CR |         | 146830 | 19/02/2024 17:06 | 20/02/2024 11:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,78    | 1    | 18,6  | 0,02 | 0,05  | 18,67 | PAD01P3 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51674369 | ETA | CH | 1437729 | 146864 | 19/02/2024 17:08 | 20/02/2024 08:20 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE         | 1945,66 | 695  | 0,47  | 1    | 13,73 | 15,2  | ETA01C2 | Esperantina                     | NORTE         |
| 51674461 | SJP | CH | 1353323 | 146956 | 19/02/2024 17:13 | 19/02/2024 20:21 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 122,07  | 39   | 1,18  | 0,95 | 1     | 3,13  | SJP09F4 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |
| 51674410 | IGA | CR |         | 146905 | 19/02/2024 17:15 | 20/02/2024 16:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,97    | 1    | 22,52 | 0,6  | 0,23  | 23,35 | IGA01Z2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674433 | PAD | CR |         | 146928 | 19/02/2024 17:17 | 20/02/2024 10:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,7     | 1    | 16,52 | 0,02 | 0,22  | 16,75 | PAD01P6 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51675723 | ESP | TF | 1413951 | 148218 | 19/02/2024 17:22 | 19/02/2024 22:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 118,75  | 24   | 3,1   | 0,85 | 1     | 4,95  | ESP01M1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51675503 | CMT | CH | 1265958 | 147998 | 19/02/2024 17:24 | 19/02/2024 23:21 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 1433,41 | 241  | 5,72  | 0,23 | 0     | 5,95  | CMT01C4 | Curimatá                        | SUL           |
| 51674542 | JCK | CR |         | 147037 | 19/02/2024 17:24 | 19/02/2024 23:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,24    | 1    | 5,47  | 0,18 | 0,07  | 5,72  | JCK01X3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674501 | JCK | CR |         | 146996 | 19/02/2024 17:24 | 19/02/2024 23:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,25    | 1    | 5,72  | 0,1  | 0,17  | 5,98  | JCK01X3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674502 | SAT | CR |         | 146997 | 19/02/2024 17:24 | 20/02/2024 16:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,98    | 1    | 22,73 | 0,18 | 0,67  | 23,58 | SAT01L5 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674611 | JCK | AL | 1045731 | 147106 | 19/02/2024 17:26 | 19/02/2024 19:20 | DISJUNTOR                           | FALHA DE CONEXÃO       | 5125,5  | 2700 | 0,42  | 0,3  | 1,18  | 1,9   | JCK01X4 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674524 | PTY | CR |         | 147019 | 19/02/2024 17:26 | 20/02/2024 15:47 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,93    | 1    | 18,48 | 3,63 | 0,23  | 22,35 | PTY01P2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674665 | JCK | AL | 1046594 | 147160 | 19/02/2024 17:30 | 19/02/2024 22:13 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE         | 6969,5  | 2417 | 0,37  | 0,83 | 3,52  | 4,72  | JCK01X8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674913 | JCK | AL | 1046368 | 147408 | 19/02/2024 17:30 | 19/02/2024 22:13 | DISJUNTOR                           | CONDUTOR PARTIDO       | 2693,6  | 2262 | 0,53  | 0,22 | 3,97  | 4,72  | JCK01X7 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674754 | ETA | CH | 1232782 | 147249 | 19/02/2024 17:31 | 20/02/2024 01:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1012,29 | 123  | 6,67  | 1,57 | 0     | 8,23  | ETA01C4 | Esperantina                     | NORTE         |
| 51674635 | PAD | CR |         | 147130 | 19/02/2024 17:34 | 19/02/2024 19:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,06    | 1    | 0,15  | 0,47 | 0,92  | 1,53  | PAD01P8 | Luís Correia                    | NORTE         |
| 51675206 | CRT | CR |         | 147701 | 19/02/2024 17:35 | 20/02/2024 09:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,67    | 1    | 15,8  | 0,08 | 0,13  | 16,02 | CRT01C3 | Corrente                        | SUL           |
| 51674689 | MBA | CR |         | 147184 | 19/02/2024 17:38 | 20/02/2024 10:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,7     | 1    | 15,72 | 0,53 | 0,47  | 16,72 | MBA01C3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674789 | LUZ | TF | 1220191 | 147284 | 19/02/2024 17:39 | 19/02/2024 19:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 28,79   | 21   | 0,5   | 0,18 | 0,7   | 1,38  | LUZ01C4 | Luzilândia                      | NORTE         |
| 51674731 | SFA | CH | 1334818 | 147226 | 19/02/2024 17:42 | 19/02/2024 19:56 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 2260,53 | 1018 | 1,7   | 0,42 | 0,12  | 2,23  | SFA01C1 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |
| 51675118 | CMT | TF | 1267132 | 147613 | 19/02/2024 17:43 | 19/02/2024 19:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 20,48   | 14   | 0,32  | 0,13 | 1     | 1,45  | CMT09S1 | Curimatá                        | SUL           |
| 51674750 | PAD | CR |         | 147245 | 19/02/2024 17:44 | 20/02/2024 17:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,99    | 1    | 23,65 | 0,02 | 0,05  | 23,72 | PAD01P2 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51674739 | PAB | CR |         | 147234 | 19/02/2024 17:47 | 21/02/2024 18:37 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 2,03    | 1    | 45,37 | 2,3  | 1,17  | 48,83 | PAB01C2 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51674786 | CRT | CR |         | 147281 | 19/02/2024 17:49 | 20/02/2024 09:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,67    | 1    | 15,8  | 0,15 | 0,12  | 16,07 | CRT01C2 | Corrente                        | SUL           |
| 51675207 | CRT | CR |         | 147702 | 19/02/2024 17:49 | 20/02/2024 09:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,65    | 1    | 15,03 | 0,43 | 0,1   | 15,57 | CRT01C3 | Corrente                        | SUL           |
| 51674774 | RNA | CR |         | 147269 | 19/02/2024 17:50 | 20/02/2024 10:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,71    | 1    | 15,33 | 0,45 | 1,37  | 17,15 | RNA01C3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674838 | MQP | CR |         | 147333 | 19/02/2024 17:56 | 20/02/2024 12:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,78    | 1    | 17,97 | 0,28 | 0,43  | 18,68 | MQP01N8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674876 | UNO | TF | 1059088 | 147371 | 19/02/2024 17:58 | 20/02/2024 19:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 153,06  | 6    | 22,5  | 3,02 | 0     | 25,52 | UNO01C4 | Lagoa Alegre                    | METROPOLITANA |
| 51674871 | MCU | CR |         | 147366 | 19/02/2024 18:00 | 20/02/2024 11:09 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,71    | 1    | 16,13 | 0,3  | 0,72  | 17,15 | MCU01V3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51675231 | SJP | CR |         | 147726 | 19/02/2024 18:03 | 20/02/2024 10:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,67    | 1    | 15,3  | 0,78 | 0     | 16,08 | SJP09F4 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |
| 51675535 | MBA | TF | 1056038 | 148030 | 19/02/2024 18:08 | 19/02/2024 21:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 501,45  | 132  | 2,22  | 0,87 | 0,72  | 3,8   | MBA01C3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51674969 | ETA | CH | 1233079 | 147464 | 19/02/2024 18:10 | 20/02/2024 15:52 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1171,16 | 54   | 20,93 | 0,6  | 0,17  | 21,7  | ETA01C4 | Esperantina                     | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |      |      |       |         |                      |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------|---------------|
| 51675305 | JAC | CH | 1406986 | 147800 | 19/02/2024 18:11 | 19/02/2024 19:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 17,5    | 18  | 0,02  | 0,63 | 0,33 | 0,98  | JAC09F5 | Caridade do Piauí    | SUL           |
| 51683174 | TBC | TF | 1050170 | 155668 | 19/02/2024 18:12 | 20/02/2024 20:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 418,02  | 16  | 22,85 | 1,78 | 1,5  | 26,13 | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51674922 | PAD | CR |         | 147417 | 19/02/2024 18:12 | 20/02/2024 04:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,43    | 1   | 7,95  | 1,88 | 0,45 | 10,28 | PAD01P2 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51674935 | PAB | CR |         | 147430 | 19/02/2024 18:13 | 20/02/2024 15:49 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,9     | 1   | 21    | 0,18 | 0,42 | 21,6  | PAB01C1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51674936 | CPM | CR |         | 147431 | 19/02/2024 18:15 | 20/02/2024 10:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,69    | 1   | 14,48 | 1,93 | 0,07 | 16,48 | CPM01C2 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51675014 | ETA | TF | 1233124 | 147509 | 19/02/2024 18:23 | 19/02/2024 22:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 1054,01 | 276 | 3,25  | 0,2  | 0,38 | 3,83  | ETA01C1 | Esperantina          | NORTE         |
| 51676316 | ETA | CR |         | 148811 | 19/02/2024 18:23 | 20/02/2024 14:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,85    | 1   | 19,97 | 0,45 | 0,12 | 20,53 | ETA01C1 | Esperantina          | NORTE         |
| 51675015 | MCU | CR |         | 147510 | 19/02/2024 18:26 | 20/02/2024 10:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,67    | 1   | 15,55 | 0,3  | 0,2  | 16,05 | MCU01V2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675047 | PAD | CR |         | 147542 | 19/02/2024 18:29 | 20/02/2024 15:48 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,89    | 1   | 20,57 | 0,15 | 0,6  | 21,32 | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51675036 | PTY | CR |         | 147531 | 19/02/2024 18:30 | 20/02/2024 17:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,96    | 1   | 22,38 | 0,45 | 0,13 | 22,97 | PTY01P9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675093 | RNA | CR |         | 147588 | 19/02/2024 18:35 | 20/02/2024 16:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,9     | 1   | 20,92 | 0,02 | 0,65 | 21,58 | RNA01C3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675129 | JAC | TF | 1314605 | 147624 | 19/02/2024 18:38 | 19/02/2024 21:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 38,22   | 15  | 2,28  | 0,27 | 0    | 2,55  | JAC09F5 | Jacobina do Piauí    | SUL           |
| 51675132 | VDJ | TF | 1209222 | 147627 | 19/02/2024 18:38 | 22/02/2024 18:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 142,74  | 2   | 69,92 | 0,98 | 0,48 | 71,38 | VDJ01C1 | Caxingó              | NORTE         |
| 51675157 | MCU | CR |         | 147652 | 19/02/2024 18:43 | 20/02/2024 10:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,64    | 1   | 13,72 | 0,55 | 1,1  | 15,37 | MCU01V5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675172 | TBL | CR |         | 147667 | 19/02/2024 18:44 | 20/02/2024 19:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,02    | 1   | 23,72 | 0,52 | 0,23 | 24,47 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes     | NORTE         |
| 51675165 | PID | CR |         | 147660 | 19/02/2024 18:45 | 20/02/2024 07:09 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,52    | 1   | 11,48 | 0,62 | 0,3  | 12,4  | PID01S2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675342 | PAB | CR |         | 147837 | 19/02/2024 19:05 | 20/02/2024 17:30 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,93    | 1   | 21,43 | 0,17 | 0,82 | 22,42 | PAB01C1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51675379 | PAD | CR |         | 147874 | 19/02/2024 19:11 | 20/02/2024 17:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,91    | 1   | 20,83 | 0,75 | 0,33 | 21,92 | PAD01P2 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51675450 | PID | TF | 1043313 | 147945 | 19/02/2024 19:17 | 19/02/2024 21:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 438,83  | 200 | 0,47  | 0,33 | 1,4  | 2,2   | PID01S8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675925 | TBC | CR |         | 148420 | 19/02/2024 19:17 | 20/02/2024 16:36 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,89    | 1   | 23,55 | 20,1 | 17,9 | 21,32 | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675454 | PID | CR |         | 147949 | 19/02/2024 19:17 | 20/02/2024 06:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,48    | 1   | 10,57 | 0,27 | 0,75 | 11,58 | PID01S6 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675478 | PTY | CR |         | 147973 | 19/02/2024 19:23 | 20/02/2024 16:43 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,89    | 1   | 21,02 | 0,25 | 0,07 | 21,33 | PTY01P2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675534 | PID | CR |         | 148029 | 19/02/2024 19:35 | 20/02/2024 16:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,86    | 1   | 20,1  | 0,17 | 0,48 | 20,75 | PID01S2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675563 | NZA | CH | 1426713 | 148058 | 19/02/2024 19:38 | 20/02/2024 13:53 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE         | 6092,61 | 914 | 17,02 | 0,02 | 1,22 | 18,25 | NZA01Z2 | Nazária              | METROPOLITANA |
| 51675599 | PAD | CR |         | 148094 | 19/02/2024 19:42 | 21/02/2024 11:24 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 1,65    | 1   | 39,12 | 0,2  | 0,38 | 39,7  | PAD01P3 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51675595 | PID | CR |         | 148090 | 19/02/2024 19:47 | 20/02/2024 11:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,67    | 1   | 14,75 | 0,38 | 0,92 | 16,05 | PID01S2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675634 | PAB | CR |         | 148129 | 19/02/2024 19:50 | 22/02/2024 15:09 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,8     | 1   | 66,37 | 0,18 | 0,77 | 67,32 | PAB01C4 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51675666 | TBC | CR |         | 148161 | 19/02/2024 19:56 | 20/02/2024 17:03 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,88    | 1   | 21    | 0,03 | 0,08 | 21,12 | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675725 | SAT | CR |         | 148220 | 19/02/2024 19:58 | 20/02/2024 06:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,44    | 1   | 9,7   | 0,43 | 0,52 | 10,65 | SAT01L9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675758 | TSA | CR |         | 148253 | 19/02/2024 20:04 | 20/02/2024 17:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,88    | 1   | 20,38 | 0,7  | 0,1  | 21,18 | TSA01Y8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675759 | PTY | CR |         | 148254 | 19/02/2024 20:05 | 21/02/2024 01:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,21    | 1   | 28,7  | 0,02 | 0,25 | 28,97 | PTY01P6 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675753 | SJP | CH | 1339167 | 148248 | 19/02/2024 20:06 | 20/02/2024 16:35 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 368,61  | 18  | 18,87 | 1,55 | 0,07 | 20,48 | SJP09F1 | João Costa           | SUL           |
| 51675807 | CMT | CR |         | 148302 | 19/02/2024 20:17 | 20/02/2024 11:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,62    | 1   | 14,82 | 0,02 | 0,08 | 14,92 | CMT01C5 | Parnaguá             | SUL           |
| 51675835 | PTY | CR |         | 148330 | 19/02/2024 20:21 | 20/02/2024 15:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,81    | 1   | 18,95 | 0,5  | 0,1  | 19,55 | PTY01P3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675893 | PTY | CR |         | 148388 | 19/02/2024 20:28 | 20/02/2024 16:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,83    | 1   | 18,57 | 0,62 | 0,67 | 19,85 | PTY01P1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675955 | TBC | TF | 1049196 | 148450 | 19/02/2024 20:32 | 21/02/2024 01:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 343,12  | 12  | 27,27 | 1,03 | 0,3  | 28,6  | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51675949 | TSA | TF | 1044258 | 148444 | 19/02/2024 20:35 | 20/02/2024 01:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 630,72  | 130 | 2,9   | 0,38 | 1,58 | 4,87  | TSA01Y2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51676086 | SPM | CR |         | 148581 | 19/02/2024 21:05 | 20/02/2024 10:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,58    | 1   | 13,27 | 0,07 | 0,48 | 13,82 | SPM01C5 | Paes Landim          | SUL           |
| 51676114 | CPM | CR |         | 148609 | 19/02/2024 21:10 | 20/02/2024 17:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,83    | 1   | 18,62 | 1,12 | 0,15 | 19,88 | CPM01C2 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51676896 | PID | CR |         | 149390 | 19/02/2024 21:17 | 20/02/2024 10:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,53    | 1   | 12,12 | 0,37 | 0,37 | 12,85 | PID01S1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51680547 | CLC | CR |         | 153041 | 19/02/2024 21:24 | 20/02/2024 19:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,94    | 1   | 22,23 | 0,15 | 0,12 | 22,5  | CLC01C1 | Cocal                | NORTE         |
| 51676219 | MQP | CR |         | 148714 | 19/02/2024 21:27 | 20/02/2024 21:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1       | 1   | 23,87 | 0,08 | 0,07 | 24,02 | MQP01W1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51676267 | CPM | CR |         | 148762 | 19/02/2024 21:38 | 20/02/2024 11:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,58    | 1   | 13,2  | 0,62 | 0,13 | 13,95 | CPM01C2 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51676293 | PAD | CR |         | 148788 | 19/02/2024 21:48 | 19/02/2024 22:09 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,01    | 1   | 0,18  | 0,02 | 0,15 | 0,35  | PAD01P4 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51676342 | SPP | CR |         | 148837 | 19/02/2024 21:57 | 20/02/2024 00:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1   | 2,07  | 0,23 | 0,22 | 2,52  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |         |      |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51676369 | JUN | CR |         | 148863 | 19/02/2024 21:58 | 20/02/2024 09:12 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 0,47    | 1    | 9,95  | 0,62 | 0,67 | 11,23 | JUN01M1 | Itainópolis                | SUL           |
| 51676374 | PAD | CR |         | 148868 | 19/02/2024 22:01 | 20/02/2024 15:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,75    | 1    | 16,57 | 0,63 | 0,68 | 17,88 | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51676430 | PAB | CR |         | 148924 | 19/02/2024 22:09 | 20/02/2024 08:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,45    | 1    | 8,9   | 1,05 | 0,83 | 10,78 | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51677330 | MQP | TF | 1444715 | 149824 | 19/02/2024 22:09 | 20/02/2024 04:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 827,48  | 133  | 5,5   | 0,25 | 0,48 | 6,23  | MQP01W1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51676455 | PMR | CR |         | 148949 | 19/02/2024 22:17 | 20/02/2024 15:11 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,7     | 1    | 16,65 | 0,05 | 0,2  | 16,9  | PMR01P1 | Palmeirais                 | METROPOLITANA |
| 51676521 | SPP | CR |         | 149015 | 19/02/2024 22:28 | 20/02/2024 08:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,4     | 1    | 9,27  | 0,12 | 0,33 | 9,72  | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51676522 | PAD | CR |         | 149016 | 19/02/2024 22:30 | 20/02/2024 17:17 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 0,78    | 1    | 17,82 | 0,45 | 0,52 | 18,78 | PAD01P5 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51676567 | CRT | CR |         | 149061 | 19/02/2024 22:39 | 20/02/2024 08:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,42    | 1    | 9,92  | 0,02 | 0,05 | 9,98  | CRT01C2 | Corrente                   | SUL           |
| 51676653 | CRO | CR |         | 149147 | 19/02/2024 22:58 | 20/02/2024 18:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,81    | 1    | 19,15 | 0,02 | 0,37 | 19,53 | CRO01L2 | Curralinhos                | METROPOLITANA |
| 51676718 | CPM | CR |         | 149212 | 19/02/2024 23:12 | 20/02/2024 15:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,69    | 1    | 16,15 | 0,37 | 0,08 | 16,6  | CPM01C2 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51676760 | ETA | CR |         | 149254 | 19/02/2024 23:25 | 20/02/2024 10:27 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,46    | 1    | 9,65  | 0,7  | 0,68 | 11,03 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí   | NORTE         |
| 51676845 | PTY | CR |         | 149339 | 19/02/2024 23:43 | 20/02/2024 11:59 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,51    | 1    | 11,88 | 0,3  | 0,08 | 12,27 | PTY01P5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51676872 | CPM | CR |         | 149366 | 19/02/2024 23:54 | 20/02/2024 05:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,25    | 1    | 5,87  | 0,02 | 0,12 | 6     | CPM01C2 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51677220 | PAB | TF | 1200520 | 149714 | 20/02/2024 00:46 | 20/02/2024 06:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 2718,37 | 507  | 1,78  | 0,03 | 3,55 | 5,37  | PAB01C4 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51677351 | MTO | CR |         | 149845 | 20/02/2024 01:38 | 20/02/2024 11:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,39    | 1    | 8,53  | 0,72 | 0,13 | 9,38  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51677667 | PTY | CR |         | 150161 | 20/02/2024 02:55 | 20/02/2024 10:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,33    | 1    | 7,57  | 0,33 | 0,08 | 7,98  | PTY01P7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51678120 | CPM | CR |         | 150614 | 20/02/2024 04:42 | 20/02/2024 09:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,2     | 1    | 3,15  | 0,85 | 0,77 | 4,77  | CPM01C3 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51678619 | CRT | TF | 1267684 | 151113 | 20/02/2024 05:27 | 20/02/2024 08:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 228,6   | 85   | 0,8   | 1,15 | 0,73 | 2,68  | CRT01C2 | Corrente                   | SUL           |
| 51678646 | TSA | TF | 1044620 | 151140 | 20/02/2024 05:46 | 20/02/2024 09:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 466,7   | 120  | 2,85  | 0,68 | 0,37 | 3,9   | TSA01Y8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51678712 | CET | TF | 1214014 | 151206 | 20/02/2024 05:50 | 20/02/2024 10:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 401,72  | 88   | 2,17  | 0,58 | 1,82 | 4,57  | CET01N1 | Cocal                      | NORTE         |
| 51679095 | SPP | TF | 1320804 | 151589 | 20/02/2024 06:02 | 20/02/2024 09:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 616,95  | 186  | 2,62  | 0,02 | 0,7  | 3,33  | SPP01C4 | Agricolândia               | METROPOLITANA |
| 51678524 | TSA | TF | 1044258 | 151018 | 20/02/2024 06:08 | 20/02/2024 08:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 362,09  | 130  | 1,02  | 0,5  | 1,28 | 2,8   | TSA01Y2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51678523 | PAB | CR |         | 151017 | 20/02/2024 06:16 | 20/02/2024 09:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,13    | 1    | 2,97  | 0,15 | 0,1  | 3,22  | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51679977 | MBA | TF | 1056105 | 152471 | 20/02/2024 06:35 | 20/02/2024 17:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 672,87  | 62   | 3,92  | 0,43 | 6,52 | 10,87 | MBA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51678645 | ETA | CR |         | 151139 | 20/02/2024 06:38 | 20/02/2024 19:44 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,55    | 1    | 12,8  | 0,02 | 0,28 | 13,1  | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE         |
| 51675895 | UNO | CH | 1071279 | 148390 | 20/02/2024 06:38 | 20/02/2024 18:04 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 1085,19 | 95   | 1,3   | 0,57 | 9,57 | 11,43 | UNO01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51678734 | UNO | CH | 1058587 | 151228 | 20/02/2024 06:44 | 20/02/2024 15:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 336,64  | 39   | 0,03  | 0,82 | 7,78 | 8,63  | UNO01C2 | União                      | METROPOLITANA |
| 51678713 | ETA | TF | 1332697 | 151207 | 20/02/2024 06:51 | 20/02/2024 19:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 75,41   | 6    | 11,93 | 0,38 | 0,27 | 12,58 | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE         |
| 51678772 | CRO | CH | 1427571 | 151266 | 20/02/2024 06:55 | 21/02/2024 12:30 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE            | 16695   | 5126 | 23,83 | 0,03 | 5,72 | 29,58 | CRO01L1 | Monsenhor Gil              | METROPOLITANA |
| 51679851 | VDJ | CH | 1208827 | 152345 | 20/02/2024 06:59 | 20/02/2024 10:50 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 61,44   | 16   | 2,98  | 0,85 | 0,02 | 3,85  | VDJ01C1 | Caraúbas do Piauí          | NORTE         |
| 51678774 | TBC | CR |         | 151268 | 20/02/2024 07:01 | 20/02/2024 11:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,2     | 1    | 3,52  | 0,45 | 0,92 | 4,88  | TBC01K1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51678881 | PAB | TF | 1200396 | 151375 | 20/02/2024 07:01 | 20/02/2024 11:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 2438,72 | 583  | 0,57  | 0,4  | 3,22 | 4,18  | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51679515 | TBL | CH | 1214224 | 152009 | 20/02/2024 07:01 | 20/02/2024 09:25 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 188,52  | 79   | 2,05  | 0,27 | 0,08 | 2,4   | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí     | NORTE         |
| 51674145 | JFR | CH | 1063972 | 146640 | 20/02/2024 07:01 | 20/02/2024 09:11 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 589,18  | 274  | 1,33  | 0,83 | 0    | 2,17  | JFR01C1 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51678945 | UNO | CH | 1058586 | 151439 | 20/02/2024 07:03 | 20/02/2024 15:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 547,49  | 63   | 8,2   | 0,15 | 0,35 | 8,7   | UNO01C2 | União                      | METROPOLITANA |
| 51679754 | ATS | CH | 1061010 | 152248 | 20/02/2024 07:04 | 20/02/2024 10:30 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 253,29  | 74   | 2,7   | 0,28 | 0,45 | 3,43  | ATS01C1 | Coivaras                   | METROPOLITANA |
| 51679358 | JCK | TF | 1045604 | 151852 | 20/02/2024 07:07 | 20/02/2024 11:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 614,88  | 152  | 1,67  | 0,23 | 2,15 | 4,05  | JCK01X7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51678839 | TBL | CR |         | 151333 | 20/02/2024 07:08 | 21/02/2024 10:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,13    | 1    | 26,4  | 0,28 | 0,42 | 27,1  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes           | NORTE         |
| 51678835 | PID | CR |         | 151329 | 20/02/2024 07:10 | 20/02/2024 17:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,42    | 1    | 9,02  | 0,63 | 0,4  | 10,05 | PID01S6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51682795 | ETA | TF | 1389646 | 155289 | 20/02/2024 07:15 | 20/02/2024 18:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 239,38  | 10   | 10,53 | 0,07 | 0,27 | 10,87 | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE         |
| 51679266 | SPP | CH | 1068777 | 151760 | 20/02/2024 07:17 | 20/02/2024 09:49 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO          | 101,31  | 40   | 1,07  | 0,25 | 1,22 | 2,53  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51678876 | MTO | CR |         | 151370 | 20/02/2024 07:17 | 20/02/2024 12:46 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,23    | 1    | 3,78  | 1,42 | 0,28 | 5,48  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51678909 | PAD | CR |         | 151403 | 20/02/2024 07:17 | 20/02/2024 09:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,1     | 1    | 1,9   | 0,05 | 0,55 | 2,5   | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51679518 | JUN | CH | 1298548 | 152012 | 20/02/2024 07:20 | 20/02/2024 10:25 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 695,7   | 226  | 2     | 1    | 0,08 | 3,08  | JUN09F3 | Alagoinha do Piauí         | SUL           |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |        |       |       |         |                           |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-------|---------|---------------------------|---------------|
| 51678942 | JCK | CR |         | 151436 | 20/02/2024 07:22 | 20/02/2024 10:11 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 0,12    | 1   | 1,95  | 0,35   | 0,52  | 2,82  | JCK01X3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679562 | PTY | TF | 1056239 | 152056 | 20/02/2024 07:24 | 20/02/2024 11:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 57,01   | 15  | 1,83  | 1,98   | 0     | 3,82  | PTY01P5 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679716 | CRO | TF | 1320747 | 152210 | 20/02/2024 07:28 | 20/02/2024 09:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 125,57  | 31  | 0,12  | 0,58   | 1,33  | 2,03  | CRO01L1 | Monsenhor Gil             | METROPOLITANA |
| 51679032 | SPP | CR |         | 151526 | 20/02/2024 07:32 | 20/02/2024 09:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1   | 0,9   | 0,75   | 0,22  | 1,87  | SPP01C4 | Miguel Leão               | METROPOLITANA |
| 51679226 | SJP | TF | 1354893 | 151720 | 20/02/2024 07:34 | 20/02/2024 09:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 7,99    | 5   | 1,18  | 0,27   | 0,13  | 1,58  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí   | SUL           |
| 51679038 | SPP | CH | 1069037 | 151532 | 20/02/2024 07:35 | 20/02/2024 12:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 648,96  | 147 | 3,07  | 0,1    | 1,25  | 4,42  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí        | METROPOLITANA |
| 51674780 | CMT | CH | 1267261 | 147275 | 20/02/2024 07:44 | 20/02/2024 11:04 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 484,98  | 145 | 2,8   | 0,05   | 0,48  | 3,33  | CMT09S1 | Curimatá                  | SUL           |
| 51679599 | TBL | TF | 1208345 | 152093 | 20/02/2024 07:53 | 20/02/2024 10:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 28,22   | 12  | 1,82  | 0,32   | 0,23  | 2,37  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes          | NORTE         |
| 51679232 | NZA | CH | 1054425 | 151726 | 20/02/2024 07:58 | 20/02/2024 10:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 69,2    | 25  | 1,43  | 1      | 0,35  | 2,78  | NZA01Z2 | Nazária                   | METROPOLITANA |
| 51679225 | CRT | CR |         | 151719 | 20/02/2024 08:00 | 20/02/2024 12:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,2     | 1   | 3,15  | 1,55   | 0,12  | 4,82  | CRT01C2 | Corrente                  | SUL           |
| 51679143 | SPP | CH | 1068948 | 151637 | 20/02/2024 08:01 | 20/02/2024 12:20 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1521,92 | 353 | 0,37  | 0,77   | 3,18  | 4,32  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí      | METROPOLITANA |
| 51679242 | TSA | CR |         | 151736 | 20/02/2024 08:01 | 20/02/2024 17:43 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,4     | 1   | 9,2   | 0,43   | 0,07  | 9,7   | TSA01Y3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679244 | PMR | TF | 1062315 | 151738 | 20/02/2024 08:01 | 20/02/2024 09:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 356,04  | 190 | 0,48  | 1,4    | 0     | 1,88  | PMR01P1 | Palmeirais                | METROPOLITANA |
| 51679265 | RNA | TF | 1045165 | 151759 | 20/02/2024 08:03 | 20/02/2024 11:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 1092,4  | 319 | 1,07  | 0,63   | 1,73  | 3,43  | RNA01C1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51681303 | SJP | TF | 1362921 | 153797 | 20/02/2024 08:03 | 21/02/2024 10:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 78,87   | 3   | 24,13 | 2,1    | 0,07  | 26,3  | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira | SUL           |
| 51679272 | PAB | CR |         | 151766 | 20/02/2024 08:03 | 21/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,12    | 1   | 26,35 | 0,22   | 0,33  | 26,9  | PAB01C2 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51679933 | MBA | TF | 1056910 | 152427 | 20/02/2024 08:08 | 21/02/2024 11:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 527,1   | 19  | 48,48 | - 20,9 | 0,18  | 27,75 | MBA01C1 | União                     | METROPOLITANA |
| 51679315 | CMT | CR |         | 151809 | 20/02/2024 08:09 | 20/02/2024 14:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,25    | 1   | 4,23  | 0,05   | 1,65  | 5,93  | CMT01C5 | Parnaguá                  | SUL           |
| 51679307 | TBC | CR |         | 151801 | 20/02/2024 08:10 | 20/02/2024 11:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,13    | 1   | 2,9   | 0,02   | 0,17  | 3,08  | TBC01K1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679311 | PTY | CR |         | 151805 | 20/02/2024 08:11 | 21/02/2024 09:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,03    | 1   | 23,42 | 1,2    | 0,2   | 24,82 | PTY01P1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679346 | CEN | CR |         | 151840 | 20/02/2024 08:12 | 20/02/2024 17:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,38    | 1   | 8,05  | 0,77   | 0,2   | 9,02  | CEN01U4 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51680530 | ETA | CH | 1232792 | 153024 | 20/02/2024 08:13 | 20/02/2024 15:46 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1018,95 | 135 | 6,17  | 1,38   | 0     | 7,55  | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí  | NORTE         |
| 51679359 | TSA | CR |         | 151853 | 20/02/2024 08:14 | 20/02/2024 12:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1   | 2,28  | 0,35   | 1,32  | 3,95  | TSA01Y4 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679365 | PMR | CR |         | 151859 | 20/02/2024 08:16 | 20/02/2024 15:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,28    | 1   | 5,77  | 0,03   | 0,98  | 6,78  | PMR01P1 | Palmeirais                | METROPOLITANA |
| 51679369 | PCA | CH | 1246869 | 151863 | 20/02/2024 08:16 | 20/02/2024 16:12 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 31,68   | 4   | 6,55  | 1,13   | 0,25  | 7,93  | PCA01C2 | Piracuruca                | NORTE         |
| 51679407 | SPP | CR |         | 151901 | 20/02/2024 08:21 | 20/02/2024 11:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,14    | 1   | 2,47  | 0,88   | 0,13  | 3,48  | SPP01C1 | Água Branca               | METROPOLITANA |
| 51679432 | PAD | CR |         | 151926 | 20/02/2024 08:22 | 20/02/2024 12:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,17    | 1   | 3,82  | 0,02   | 0,33  | 4,17  | PAD01P6 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51679433 | TSA | CR |         | 151927 | 20/02/2024 08:22 | 20/02/2024 10:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 0,53  | 0,42   | 0,73  | 1,68  | TSA01Y1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679442 | PTY | TF | 1051037 | 151936 | 20/02/2024 08:23 | 20/02/2024 14:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 852,24  | 134 | 4,97  | 0,33   | 1,07  | 6,37  | PTY01P7 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679444 | TBL | TF | 1364615 | 151938 | 20/02/2024 08:23 | 21/02/2024 10:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 26,31   | 1   | 25,9  | 0,02   | 0,4   | 26,32 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes          | NORTE         |
| 51679439 | CMT | CR |         | 151933 | 20/02/2024 08:24 | 20/02/2024 10:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1   | 2,35  | 0,03   | 0,07  | 2,45  | CMT09S1 | Curimatá                  | SUL           |
| 51679441 | SPP | CR |         | 151935 | 20/02/2024 08:25 | 20/02/2024 14:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,26    | 1   | 3,42  | 2,53   | 0,38  | 6,33  | SPP01C4 | Agricolândia              | METROPOLITANA |
| 51680892 | SMO | CH | 1310281 | 153386 | 20/02/2024 08:26 | 20/02/2024 12:32 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 438,64  | 107 | 3,35  | 0,75   | 0     | 4,1   | SMO01C2 | Simões                    | SUL           |
| 51679473 | CMT | CR |         | 151967 | 20/02/2024 08:27 | 20/02/2024 14:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,26    | 1   | 6,12  | 0,03   | 0,12  | 6,27  | CMT01C5 | Parnaguá                  | SUL           |
| 51679472 | TSA | CR |         | 151966 | 20/02/2024 08:29 | 20/02/2024 10:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1   | 1,78  | 0,02   | 0,12  | 1,92  | TSA01Y1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679510 | RNA | CR |         | 152004 | 20/02/2024 08:36 | 20/02/2024 10:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 1,5   | 0,07   | 0,1   | 1,67  | RNA01C3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51679526 | CPM | CR |         | 152020 | 20/02/2024 08:37 | 20/02/2024 16:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,32    | 1   | 7     | 0,43   | 0,27  | 7,7   | CPM01C2 | Campo Maior               | METROPOLITANA |
| 51679539 | PAD | CH | 1397539 | 152033 | 20/02/2024 08:41 | 20/02/2024 11:20 | CHAVE FUSÍVEL                       | MANOBRA DE URGENCIA    | 66,13   | 25  | 0,02  | 0,02   | 2,62  | 2,65  | PAD01P2 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51674097 | PCA | TF | 1246866 | 146592 | 20/02/2024 08:41 | 20/02/2024 11:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 180,73  | 66  | 1,27  | 0,72   | 0,77  | 2,75  | PCA01C2 | São José do Divino        | NORTE         |
| 51679722 | JFR | TF | 1063417 | 152216 | 20/02/2024 08:43 | 20/02/2024 10:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 54,19   | 24  | 0,93  | 0,47   | 0,87  | 2,27  | JFR01C2 | José de Freitas           | METROPOLITANA |
| 51681097 | NVL | CH | 1072433 | 153591 | 20/02/2024 08:46 | 20/02/2024 16:14 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 619,34  | 83  | 54,48 | - 47,2 | 0,17  | 7,47  | NVL01C2 | União                     | METROPOLITANA |
| 51682042 | PMR | TF | 1062584 | 154536 | 20/02/2024 08:48 | 20/02/2024 17:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 407,1   | 46  | 6,6   | 0,13   | 2,12  | 8,85  | PMR01P2 | Palmeirais                | METROPOLITANA |
| 51680584 | SJP | TF | 1352741 | 153078 | 20/02/2024 08:49 | 21/02/2024 18:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 133,71  | 4   | 6,38  | 0,3    | 26,75 | 33,43 | SJP09F4 | Capitão Gervásio Oliveira | SUL           |
| 51679677 | SPP | CR |         | 152171 | 20/02/2024 08:53 | 20/02/2024 16:34 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,32    | 1   | 7,45  | 0,02   | 0,22  | 7,68  | SPP01C1 | Palmeirais                | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |      |      |       |         |                                 |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| 51679687 | SJP | CR |         | 152181 | 20/02/2024 08:55 | 21/02/2024 15:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,29    | 1   | 30,2  | 0,05 | 0,8  | 31,05 | SJP01C1 | São João do Piauí               | SUL           |
| 51680964 | SAT | TF | 1047872 | 153458 | 20/02/2024 08:58 | 20/02/2024 12:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 1174,64 | 368 | 2,83  | 0,23 | 0,13 | 3,2   | SAT01L3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51679725 | PTY | CR |         | 152219 | 20/02/2024 08:59 | 21/02/2024 13:54 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 1,2     | 1   | 27,45 | 0,47 | 1    | 28,92 | PTY01P2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51679728 | SPP | CR |         | 152222 | 20/02/2024 09:02 | 20/02/2024 11:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,11    | 1   | 2,12  | 0,32 | 0,32 | 2,75  | SPP01C4 | Agricolândia                    | METROPOLITANA |
| 51679724 | PAB | TF | 1200520 | 152218 | 20/02/2024 09:02 | 20/02/2024 10:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 742,47  | 507 | 0,25  | 0,65 | 0,57 | 1,47  | PAB01C4 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51679967 | CRO | TF | 1054717 | 152461 | 20/02/2024 09:02 | 20/02/2024 17:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 103,16  | 12  | 7,7   | 0,9  | 0    | 8,6   | CRO01L2 | Monsenhor Gil                   | METROPOLITANA |
| 51679755 | CMT | CR |         | 152249 | 20/02/2024 09:03 | 21/02/2024 08:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,99    | 1   | 23,67 | 0,08 | 0,1  | 23,85 | CMT01C5 | Parnaguá                        | SUL           |
| 51679752 | CMP | CR |         | 152246 | 20/02/2024 09:04 | 20/02/2024 11:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,11    | 1   | 2,35  | 0,03 | 0,25 | 2,63  | CMP01C2 | Luís Correia                    | NORTE         |
| 51679770 | MTO | CR |         | 152264 | 20/02/2024 09:05 | 20/02/2024 13:10 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,17    | 1   | 3,95  | 0,05 | 0,08 | 4,08  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios      | NORTE         |
| 51681170 | RNA | CH | 1049232 | 153664 | 20/02/2024 09:05 | 20/02/2024 13:55 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 260,33  | 54  | 3,88  | 0,5  | 0,45 | 4,83  | RNA01C7 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51679758 | SPP | CR |         | 152252 | 20/02/2024 09:07 | 20/02/2024 15:07 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,25    | 1   | 5,63  | 0,27 | 0,1  | 6     | SPP01C4 | Agricolândia                    | METROPOLITANA |
| 51680385 | JFR | TF | 1429604 | 152879 | 20/02/2024 09:11 | 20/02/2024 10:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 22,25   | 17  | 0,15  | 1    | 0,17 | 1,32  | JFR01C3 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51679819 | SPP | CR |         | 152313 | 20/02/2024 09:11 | 20/02/2024 12:35 | CONSUMIDOR                          | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,14    | 1   | 1,6   | 0,75 | 1,05 | 3,4   | SPP01C1 | Água Branca                     | METROPOLITANA |
| 51680697 | SFA | CH | 1365381 | 153191 | 20/02/2024 09:14 | 21/02/2024 10:57 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 668,26  | 26  | 22,92 | 2,73 | 0,07 | 25,72 | SFA01C1 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |
| 51680188 | MBA | CH | 1056287 | 152682 | 20/02/2024 09:20 | 20/02/2024 13:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 254,94  | 58  | 1,33  | 0,88 | 2,18 | 4,4   | MBA01C3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51679899 | CMT | CR |         | 152393 | 20/02/2024 09:20 | 20/02/2024 17:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,36    | 1   | 7,5   | 0,37 | 0,72 | 8,58  | CMT01C5 | Parnaguá                        | SUL           |
| 51679892 | JCK | CR |         | 152386 | 20/02/2024 09:20 | 20/02/2024 11:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,11    | 1   | 1,33  | 0,73 | 0,48 | 2,55  | JCK01X3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51679884 | CPM | CR |         | 152378 | 20/02/2024 09:21 | 20/02/2024 21:34 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,51    | 1   | 11,37 | 0,68 | 0,17 | 12,22 | CPM01C2 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51679893 | PAD | CR |         | 152387 | 20/02/2024 09:22 | 21/02/2024 12:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,12    | 1   | 25,42 | 0,12 | 1,35 | 26,88 | PAD01P3 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51680630 | JFR | CH | 1063383 | 153124 | 20/02/2024 09:26 | 20/02/2024 17:15 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 203,27  | 26  | 5,03  | 2,6  | 0,18 | 7,82  | JFR01C2 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51679970 | CRO | CR |         | 152464 | 20/02/2024 09:27 | 20/02/2024 10:42 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,05    | 1   | 0,95  | 0,18 | 0,12 | 1,25  | CRO01L1 | Monsenhor Gil                   | METROPOLITANA |
| 51679980 | MQP | CR |         | 152474 | 20/02/2024 09:30 | 20/02/2024 11:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1   | 1,55  | 0,23 | 0,07 | 1,85  | MQP01N7 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51679975 | LUZ | CR |         | 152469 | 20/02/2024 09:31 | 21/02/2024 10:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,05    | 1   | 24,88 | 0,12 | 0,3  | 25,3  | LUZ01C1 | Luzilândia                      | NORTE         |
| 51679965 | JFR | CH | 1064003 | 152459 | 20/02/2024 09:31 | 20/02/2024 13:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 350,03  | 96  | 2,6   | 0,73 | 0,32 | 3,65  | JFR01C1 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51680010 | MQP | CR |         | 152504 | 20/02/2024 09:33 | 20/02/2024 10:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,04    | 1   | 0,9   | 0,02 | 0,07 | 0,98  | MQP01N4 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681076 | CET | TF | 1214712 | 153570 | 20/02/2024 09:33 | 20/02/2024 17:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 483,74  | 65  | 6,47  | 0,32 | 0,67 | 7,45  | CET01N1 | Cocal                           | NORTE         |
| 51680532 | CPM | TF | 1262273 | 153026 | 20/02/2024 09:34 | 20/02/2024 11:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 431,87  | 246 | 1,57  | 0    | 0,2  | 1,77  | CPM01C3 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51680012 | PAD | CR |         | 152506 | 20/02/2024 09:37 | 21/02/2024 17:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,32    | 1   | 30,22 | 0,1  | 1,27 | 31,58 | PAD01P2 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51680048 | TBC | CR |         | 152542 | 20/02/2024 09:37 | 20/02/2024 11:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,09    | 1   | 1,3   | 0,32 | 0,67 | 2,28  | TBC01K1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51680054 | PDS | CR |         | 152548 | 20/02/2024 09:38 | 20/02/2024 10:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,05    | 1   | 0,42  | 0,63 | 0,23 | 1,28  | PDS01C4 | Milton Brandão                  | NORTE         |
| 51681617 | MAD | CH | 1359800 | 154111 | 20/02/2024 09:38 | 20/02/2024 15:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 852,75  | 142 | 5,75  | 0,2  | 0,07 | 6,02  | MAD01C1 | Simões                          | SUL           |
| 51681615 | ETA | TF | 1232269 | 154109 | 20/02/2024 09:42 | 20/02/2024 17:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 195,56  | 26  | 4,68  | 1,6  | 1,25 | 7,53  | ETA01C4 | Esperantina                     | NORTE         |
| 51680089 | CRT | CR |         | 152583 | 20/02/2024 09:44 | 20/02/2024 10:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,04    | 1   | 0,68  | 0,1  | 0,23 | 1,02  | CRT01C3 | Corrente                        | SUL           |
| 51680096 | CMT | CR |         | 152590 | 20/02/2024 09:45 | 21/02/2024 08:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,96    | 1   | 22,02 | 0,55 | 0,4  | 22,97 | CMT01C5 | Parnaguá                        | SUL           |
| 51680130 | SPM | TF | 1332690 | 152624 | 20/02/2024 09:47 | 20/02/2024 10:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 172,58  | 5   | 0,22  | 0,12 | 0,07 | 0,4   | SPM01C5 | Paes Landim                     | SUL           |
| 51680134 | MQP | CR |         | 152628 | 20/02/2024 09:48 | 20/02/2024 16:35 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,28    | 1   | 5,45  | 0,3  | 1,03 | 6,78  | MQP01N5 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51680129 | UNO | CR |         | 152623 | 20/02/2024 09:49 | 21/02/2024 15:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,22    | 1   | 28,12 | 0,33 | 0,73 | 29,18 | UNO01C1 | União                           | METROPOLITANA |
| 51680144 | CPM | CR |         | 152638 | 20/02/2024 09:49 | 20/02/2024 16:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,29    | 1   | 6,2   | 0,17 | 0,57 | 6,93  | CPM01C3 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51680124 | SAT | CR |         | 152618 | 20/02/2024 09:49 | 21/02/2024 12:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,09    | 1   | 24,48 | 1,3  | 0,45 | 26,23 | SAT01L9 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51680627 | PAB | CR |         | 153121 | 20/02/2024 09:49 | 20/02/2024 12:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1   | 2,12  | 0,32 | 0,02 | 2,45  | PAB01C3 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51680622 | NZA | CH | 1408430 | 153116 | 20/02/2024 09:50 | 20/02/2024 15:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1596    | 289 | 3,62  | 1,92 | 0    | 5,53  | NZA01Z3 | Demerval Lobão                  | METROPOLITANA |
| 51680125 | PID | CR |         | 152619 | 20/02/2024 09:52 | 20/02/2024 15:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,23    | 1   | 4,27  | 0,72 | 0,65 | 5,63  | PID01S3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51680174 | CEN | CR |         | 152668 | 20/02/2024 09:53 | 20/02/2024 11:15 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,06    | 1   | 0,62  | 0,02 | 0,73 | 1,37  | CEN01U1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51680184 | DML | CR |         | 152678 | 20/02/2024 09:53 | 20/02/2024 22:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,51    | 1   | 11,25 | 0,45 | 0,58 | 12,28 | DML01W2 | Demerval Lobão                  | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |      |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51680190 | RNA | CR |         | 152684 | 20/02/2024 09:55 | 20/02/2024 16:54 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,29    | 1    | 5,38  | 1,22 | 0,38 | 6,98  | RNA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680182 | PAD | CR |         | 152676 | 20/02/2024 09:56 | 20/02/2024 15:41 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,24    | 1    | 5,18  | 0,2  | 0,37 | 5,75  | PAD01P2 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51684609 | SJP | CR |         | 157103 | 20/02/2024 09:58 | 22/02/2024 12:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,12    | 1    | 50,72 | 0,02 | 0,1  | 50,83 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí    | SUL           |
| 51680220 | PAD | CR |         | 152714 | 20/02/2024 09:58 | 20/02/2024 16:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,28    | 1    | 5,93  | 0,33 | 0,42 | 6,68  | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51680218 | JCK | CR |         | 152712 | 20/02/2024 10:01 | 20/02/2024 19:34 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,4     | 1    | 7,45  | 0,32 | 1,78 | 9,55  | JCK01X1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680495 | JCK | TF | 1045853 | 152989 | 20/02/2024 10:03 | 20/02/2024 12:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 136,85  | 58   | 0,63  | 1,6  | 0,13 | 2,37  | JCK01X6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680265 | PAD | CR |         | 152759 | 20/02/2024 10:04 | 22/02/2024 19:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,38    | 1    | 55,65 | 0,5  | 0,9  | 57,05 | PAD01P2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51680267 | CRO | CR |         | 152761 | 20/02/2024 10:06 | 20/02/2024 19:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,4     | 1    | 8,62  | 0,57 | 0,43 | 9,62  | CRO01L1 | Monsenhor Gil              | METROPOLITANA |
| 51680299 | MTO | CR |         | 152793 | 20/02/2024 10:10 | 20/02/2024 17:46 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,32    | 1    | 7,08  | 0,32 | 0,2  | 7,6   | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51674006 | NVL | TF | 1054803 | 146501 | 20/02/2024 10:10 | 20/02/2024 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 183,48  | 85   | 1,15  | 0,97 | 0,05 | 2,17  | NVL01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51680368 | CRT | TF | 1267745 | 152862 | 20/02/2024 10:12 | 20/02/2024 12:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 35,25   | 14   | 1,1   | 0,28 | 1,15 | 2,53  | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí      | SUL           |
| 51680337 | PAD | CR |         | 152831 | 20/02/2024 10:15 | 20/02/2024 17:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,32    | 1    | 6,48  | 0,55 | 0,63 | 7,67  | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51680665 | LUZ | TF | 1220215 | 153159 | 20/02/2024 10:22 | 20/02/2024 12:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 185,74  | 93   | 0,93  | 0,63 | 0,43 | 2     | LUZ01C4 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51680421 | RNA | CR |         | 152915 | 20/02/2024 10:24 | 20/02/2024 15:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,2     | 1    | 3,93  | 0,47 | 0,38 | 4,78  | RNA01C7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680413 | JFR | CH | 1062820 | 152907 | 20/02/2024 10:26 | 20/02/2024 19:02 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 17,2    | 2    | 5,57  | 2,82 | 0,22 | 8,6   | JFR01C1 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51681894 | LUZ | TF | 1222847 | 154388 | 20/02/2024 10:26 | 20/02/2024 14:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 771,76  | 181  | 3,82  | 0,45 | 0    | 4,27  | LUZ01C3 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51680451 | PAD | CR |         | 152945 | 20/02/2024 10:28 | 21/02/2024 11:40 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,05    | 1    | 23,95 | 1,02 | 0,23 | 25,2  | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51680500 | TBL | TF | 1208561 | 152994 | 20/02/2024 10:31 | 20/02/2024 13:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 68,39   | 21   | 1,72  | 1,55 | 0    | 3,27  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes           | NORTE         |
| 51682552 | UNO | CH | 1377407 | 155046 | 20/02/2024 10:31 | 20/02/2024 17:09 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 410,61  | 62   | 5,52  | 0,63 | 0,48 | 6,63  | UNO01C2 | União                      | METROPOLITANA |
| 51683815 | MBA | CH | 1057088 | 156309 | 20/02/2024 10:32 | 20/02/2024 23:38 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 209,53  | 16   | 11,27 | 1,27 | 0,57 | 13,1  | MBA01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51682568 | UNO | TF | 1059136 | 155062 | 20/02/2024 10:33 | 21/02/2024 10:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 216,24  | 9    | 22,15 | 0,98 | 0,9  | 24,03 | UNO01C4 | União                      | METROPOLITANA |
| 51680531 | SRO | CR |         | 153025 | 20/02/2024 10:39 | 20/02/2024 19:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,37    | 1    | 7,95  | 0,33 | 0,62 | 8,9   | SRO09L1 | São Raimundo Nonato        | SUL           |
| 51680534 | CMP | CR |         | 153028 | 20/02/2024 10:41 | 21/02/2024 11:31 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 1,03    | 1    | 24,2  | 0,48 | 0,15 | 24,83 | CMP01C2 | Cajueiro da Praia          | NORTE         |
| 51680529 | MTO | CR |         | 153023 | 20/02/2024 10:42 | 20/02/2024 18:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,32    | 1    | 7,13  | 0,2  | 0,32 | 7,65  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51681338 | MTO | CH | 1257563 | 153832 | 20/02/2024 10:42 | 20/02/2024 14:40 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 705,72  | 178  | 3,23  | 0,42 | 0,32 | 3,97  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51680861 | LUZ | TF | 1219818 | 153355 | 20/02/2024 10:42 | 20/02/2024 11:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 357,2   | 285  | 0,05  | 0,08 | 1,13 | 1,27  | LUZ01C1 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51680588 | CEN | CR |         | 153082 | 20/02/2024 10:42 | 20/02/2024 17:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,3     | 1    | 5,65  | 0,25 | 1,35 | 7,25  | CEN01U1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680576 | IGA | CR |         | 153070 | 20/02/2024 10:43 | 20/02/2024 17:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,28    | 1    | 6,2   | 0,03 | 0,5  | 6,73  | IGA01Z5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680589 | PAD | CR |         | 153083 | 20/02/2024 10:44 | 20/02/2024 17:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,28    | 1    | 6,55  | 0,22 | 0    | 6,77  | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51680616 | CMP | CR |         | 153110 | 20/02/2024 10:47 | 22/02/2024 12:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,07    | 1    | 48,1  | 0,02 | 1,52 | 49,63 | CMP01C2 | Bom Princípio do Piauí     | NORTE         |
| 51680618 | MQP | CR |         | 153112 | 20/02/2024 10:50 | 20/02/2024 16:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1    | 3,57  | 0,6  | 1,02 | 5,18  | MQP01N8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680624 | PAB | CR |         | 153118 | 20/02/2024 10:50 | 22/02/2024 10:56 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 2       | 1    | 47,65 | 0,13 | 0,32 | 48,1  | PAB01C1 | Ilha Grande                | NORTE         |
| 51680625 | PAB | CR |         | 153119 | 20/02/2024 10:50 | 20/02/2024 16:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,24    | 1    | 4,55  | 0,43 | 0,87 | 5,85  | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51680656 | CBA | CR |         | 153150 | 20/02/2024 10:53 | 21/02/2024 15:41 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 1,2     | 1    | 28,58 | 0,12 | 0,1  | 28,8  | CBA01C1 | Caxingó                    | NORTE         |
| 51680693 | TBL | CR |         | 153187 | 20/02/2024 11:01 | 20/02/2024 21:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,45    | 1    | 4,38  | 6,47 | 0    | 10,85 | TBL01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51683960 | NZA | CR |         | 156454 | 20/02/2024 11:02 | 21/02/2024 23:12 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,51    | 1    | 34,4  | 0,85 | 0,92 | 36,17 | NZA01Z1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51683496 | JFR | CR |         | 155990 | 20/02/2024 11:08 | 20/02/2024 19:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,37    | 1    | 8,12  | 0,23 | 0,47 | 8,82  | JFR01C2 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51683005 | ATS | CH | 1060621 | 155499 | 20/02/2024 11:09 | 20/02/2024 17:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 97,46   | 15   | 5,15  | 0,65 | 0,7  | 6,5   | ATS01C1 | Coivaras                   | METROPOLITANA |
| 51680774 | JCK | CR |         | 153268 | 20/02/2024 11:11 | 21/02/2024 05:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,75    | 1    | 17,17 | 0,45 | 0,38 | 18    | JCK01X7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680834 | CMP | AL | 1216564 | 153328 | 20/02/2024 11:14 | 20/02/2024 13:15 | DISJUNTOR                           | FALHA DE CONEXÃO | 2063,25 | 1204 | 0,47  | 0,55 | 1    | 2,02  | CMP01C3 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51680820 | SPM | CR |         | 153314 | 20/02/2024 11:15 | 21/02/2024 12:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,05    | 1    | 24,15 | 0,57 | 0,45 | 25,17 | SPM01C2 | Campinas do Piauí          | SUL           |
| 51680889 | SAT | TF | 1367211 | 153383 | 20/02/2024 11:17 | 20/02/2024 17:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 895,69  | 157  | 0,65  | 2,98 | 2,08 | 5,72  | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51680856 | MAD | CH | 1319079 | 153350 | 20/02/2024 11:18 | 20/02/2024 17:04 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 11,53   | 2    | 5,45  | 0,02 | 0,3  | 5,77  | MAD01C4 | Pio IX                     | SUL           |
| 51681648 | SRO | TF | 1277112 | 154142 | 20/02/2024 11:26 | 20/02/2024 16:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 426,82  | 91   | 3,38  | 1,17 | 0,15 | 4,7   | SRO09L1 | Coronel José Dias          | SUL           |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |         |     |       |      |       |       |         |                                 |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----|-------|------|-------|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| 51680970 | PID | TF | 1043312 | 153464 | 20/02/2024 11:26 | 20/02/2024 13:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 675,89  | 316 | 0,67  | 0,32 | 1,17  | 2,15  | PID01S8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51680927 | JFR | CR |         | 153421 | 20/02/2024 11:31 | 20/02/2024 19:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,32    | 1   | 7,05  | 0,2  | 0,48  | 7,73  | JFR01C1 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51680963 | IGA | CR |         | 153457 | 20/02/2024 11:33 | 20/02/2024 17:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,26    | 1   | 5,05  | 1,1  | 0,05  | 6,2   | IGA01Z1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51682217 | PAD | TF | 1199761 | 154711 | 20/02/2024 11:42 | 20/02/2024 16:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 794,31  | 163 | 3,62  | 0,02 | 1,25  | 4,88  | PAD01P5 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51681050 | RNA | CR |         | 153544 | 20/02/2024 11:45 | 20/02/2024 16:53 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,21    | 1   | 3,45  | 0,48 | 1,2   | 5,13  | RNA01C6 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681480 | SJP | CH | 1352938 | 153974 | 20/02/2024 11:50 | 20/02/2024 16:43 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 1085,33 | 223 | 3,12  | 1,38 | 0,38  | 4,88  | SJP09F4 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |
| 51681128 | NZA | CR |         | 153622 | 20/02/2024 11:56 | 21/02/2024 07:21 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,81    | 1   | 18,3  | 0,55 | 0,57  | 19,42 | NZA01Z1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681136 | JFR | CR |         | 153630 | 20/02/2024 11:56 | 21/02/2024 15:29 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 1,15    | 1   | 26,63 | 0,72 | 0,2   | 27,55 | JFR01C3 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51681176 | MQP | CR |         | 153670 | 20/02/2024 11:59 | 20/02/2024 17:49 | CONSUMIDOR                          | RAMAL TRANÇADO            | 0,24    | 1   | 4,88  | 0,6  | 0,35  | 5,83  | MQP01N5 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681405 | CPM | TF | 1262279 | 153899 | 20/02/2024 12:02 | 20/02/2024 13:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 262,85  | 198 | 1,22  | 0,02 | 0,1   | 1,33  | CPM01C3 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51681204 | PAD | CR |         | 153698 | 20/02/2024 12:03 | 20/02/2024 15:47 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 0,15    | 1   | 3,63  | 0,02 | 0,08  | 3,73  | PAD01P2 | Luís Correia                    | NORTE         |
| 51681220 | TBL | CR |         | 153714 | 20/02/2024 12:07 | 21/02/2024 19:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,3     | 1   | 29,52 | 1,13 | 0,45  | 31,1  | TBL01C1 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51681243 | CPM | CR |         | 153737 | 20/02/2024 12:07 | 20/02/2024 18:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,25    | 1   | 5,35  | 0,63 | 0,08  | 6,07  | CPM01C2 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51683711 | JUN | CH | 1298449 | 156205 | 20/02/2024 12:08 | 20/02/2024 21:24 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO          | 500,07  | 54  | 8,32  | 0,95 | 0     | 9,27  | JUN09F3 | Pio IX                          | SUL           |
| 51681651 | UNO | CH | 1059124 | 154145 | 20/02/2024 12:10 | 20/02/2024 16:17 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 2841,04 | 692 | 2,7   | 1,37 | 0,05  | 4,12  | UNO01C4 | Lagoa Alegre                    | METROPOLITANA |
| 51681283 | UNO | CR |         | 153777 | 20/02/2024 12:12 | 20/02/2024 16:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,19    | 1   | 3,05  | 0,2  | 1,4   | 4,65  | UNO01C2 | União                           | METROPOLITANA |
| 51681291 | MAD | CR |         | 153785 | 20/02/2024 12:16 | 21/02/2024 10:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,93    | 1   | 21,12 | 0,55 | 0,63  | 22,3  | MAD01C4 | Pio IX                          | SUL           |
| 51681302 | MCU | CR |         | 153796 | 20/02/2024 12:16 | 20/02/2024 17:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,22    | 1   | 3,87  | 0,3  | 1,22  | 5,38  | MCU01V2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681339 | CPM | CR |         | 153833 | 20/02/2024 12:19 | 20/02/2024 17:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,21    | 1   | 3,33  | 0,57 | 1,25  | 5,15  | CPM01C3 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51681376 | CRO | TF | 1070588 | 153870 | 20/02/2024 12:22 | 20/02/2024 13:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 140,05  | 222 | 0,23  | 0,03 | 0,37  | 0,63  | CRO01L1 | Monsenhor Gil                   | METROPOLITANA |
| 51681447 | CRT | CR |         | 153941 | 20/02/2024 12:36 | 21/02/2024 10:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,91    | 1   | 20,92 | 0,53 | 0,3   | 21,75 | CRT01C2 | Corrente                        | SUL           |
| 51684719 | ETA | TF | 1233138 | 157213 | 20/02/2024 12:37 | 20/02/2024 20:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 97,99   | 13  | 0,02  | 0,28 | 7,25  | 7,55  | ETA01C4 | Esperantina                     | NORTE         |
| 51683073 | PAD | CR |         | 155567 | 20/02/2024 12:40 | 20/02/2024 21:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,37    | 1   | 4,1   | 4,82 | 0     | 8,92  | PAD01P4 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51681477 | SPM | CR |         | 153971 | 20/02/2024 12:42 | 20/02/2024 15:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,13    | 1   | 1,38  | 1,18 | 0,57  | 3,13  | SPM01C4 | Campinas do Piauí               | SUL           |
| 51682459 | JCK | TF | 1045604 | 154953 | 20/02/2024 12:46 | 20/02/2024 15:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 404,32  | 152 | 2,07  | 0,35 | 0,75  | 3,17  | JCK01X7 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681681 | RNA | TF | 1045578 | 154175 | 20/02/2024 12:50 | 20/02/2024 14:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 300,14  | 227 | 1,17  | 0,08 | 0,08  | 1,33  | RNA01C4 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681540 | PAD | CR |         | 154034 | 20/02/2024 12:51 | 21/02/2024 10:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,89    | 1   | 20,35 | 0,52 | 0,57  | 21,43 | PAD01P2 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51681860 | TSA | TF | 1043571 | 154354 | 20/02/2024 12:51 | 20/02/2024 16:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 345,85  | 91  | 2,23  | 0,77 | 0,82  | 3,82  | TSA01Y5 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51682678 | PAD | TF | 1199638 | 155172 | 20/02/2024 12:52 | 20/02/2024 20:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 37,32   | 5   | 6,3   | 0,83 | 0,33  | 7,47  | PAD01P7 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51681545 | MBA | CH | 1419727 | 154039 | 20/02/2024 12:52 | 20/02/2024 17:27 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 3393,16 | 741 | 2,9   | 1,23 | 0,45  | 4,58  | MBA01C3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51681652 | PTY | TF | 1047055 | 154146 | 20/02/2024 13:02 | 20/02/2024 17:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 147,64  | 31  | 4,03  | 0,57 | 0     | 4,6   | PTY01P2 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51681683 | ESP | CR |         | 154177 | 20/02/2024 13:08 | 20/02/2024 18:01 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,2     | 1   | 2,98  | 1,75 | 0,15  | 4,88  | ESP01M1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51682395 | PTY | TF | 1386530 | 154889 | 20/02/2024 13:24 | 20/02/2024 17:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 222,98  | 49  | 2,02  | 0,62 | 1,93  | 4,57  | PTY01P2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51682603 | SRO | CH | 1407231 | 155097 | 20/02/2024 13:32 | 20/02/2024 17:51 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 724,83  | 168 | 3,17  | 0,02 | 1,13  | 4,32  | SRO09L1 | Coronel José Dias               | SUL           |
| 51681942 | SPP | TF | 1320586 | 154436 | 20/02/2024 13:42 | 20/02/2024 15:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 99,54   | 77  | 0,38  | 0,38 | 0,53  | 1,3   | SPP01C4 | Lagoinha do Piauí               | METROPOLITANA |
| 51681976 | SJP | TF | 1337969 | 154470 | 20/02/2024 13:47 | 20/02/2024 17:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 1509,98 | 412 | 3,18  | 0,33 | 0,15  | 3,67  | SJP01C1 | São João do Piauí               | SUL           |
| 51681973 | PAD | CR |         | 154467 | 20/02/2024 13:47 | 20/02/2024 18:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,19    | 1   | 2,87  | 0,75 | 0,88  | 4,5   | PAD01P2 | Luís Correia                    | NORTE         |
| 51681978 | SPP | CR |         | 154472 | 20/02/2024 13:49 | 21/02/2024 09:15 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,81    | 1   | 17,82 | 0,75 | 0,87  | 19,43 | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí        | METROPOLITANA |
| 51681972 | ESP | CR |         | 154466 | 20/02/2024 13:50 | 20/02/2024 22:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,37    | 1   | 8,25  | 0,3  | 0,25  | 8,8   | ESP01M3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51682014 | SPP | CR |         | 154508 | 20/02/2024 13:56 | 20/02/2024 17:28 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,15    | 1   | 2,48  | 0,3  | 0,75  | 3,53  | SPP01C1 | Água Branca                     | METROPOLITANA |
| 51682077 | JAC | TF | 1312953 | 154571 | 20/02/2024 13:58 | 20/02/2024 15:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 39,87   | 39  | 0,8   | 0,18 | 0,05  | 1,03  | JAC01C2 | Massapê do Piauí                | SUL           |
| 51682043 | SRO | CR |         | 154537 | 20/02/2024 14:00 | 20/02/2024 15:56 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE            | 0,08    | 1   | 0,85  | 0,82 | 0,27  | 1,93  | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí           | SUL           |
| 51672420 | SJP | CH | 1338000 | 144915 | 20/02/2024 14:03 | 21/02/2024 10:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 877,32  | 44  | 0,03  | 1,67 | 18,25 | 19,95 | SJP01C1 | João Costa                      | SUL           |
| 51676192 | CLC | CH | 1413905 | 148687 | 20/02/2024 14:04 | 20/02/2024 17:35 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 1108,28 | 316 | 2,07  | 1,27 | 0,18  | 3,52  | CLC01C1 | Cocal                           | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |         |      |       |      |      |       |         |                         |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|-------------------------|---------------|
| 51682089 | PAD | CR |         | 154583 | 20/02/2024 14:06 | 21/02/2024 10:55 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 0,87    | 1    | 18,77 | 1,55 | 0,5  | 20,82 | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51682091 | TSA | CR |         | 154585 | 20/02/2024 14:07 | 21/02/2024 09:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,8     | 1    | 18,45 | 0,22 | 0,65 | 19,32 | TSA01Y7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51682117 | LUZ | CR |         | 154611 | 20/02/2024 14:11 | 20/02/2024 18:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,17    | 1    | 3,63  | 0,18 | 0,23 | 4,05  | LUZ01C3 | Joaquim Pires           | NORTE         |
| 51682503 | SJP | CH | 1355122 | 154997 | 20/02/2024 14:14 | 20/02/2024 18:40 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 247,91  | 56   | 2,52  | 1,92 | 0    | 4,43  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51682163 | PMR | CR |         | 154657 | 20/02/2024 14:16 | 20/02/2024 16:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,09    | 1    | 1,92  | 0,02 | 0,13 | 2,07  | PMR01P2 | Palmeirais              | METROPOLITANA |
| 51682209 | SRO | CH | 1285151 | 154703 | 20/02/2024 14:18 | 20/02/2024 16:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 360,68  | 147  | 0,03  | 1,25 | 1,17 | 2,45  | SRO09F3 | São Raimundo Nonato     | SUL           |
| 51682207 | PMR | CR |         | 154701 | 20/02/2024 14:19 | 20/02/2024 17:47 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,14    | 1    | 3,07  | 0    | 0,4  | 3,47  | PMR01P1 | Palmeirais              | METROPOLITANA |
| 51682243 | UNO | CR |         | 154737 | 20/02/2024 14:24 | 21/02/2024 13:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,94    | 1    | 22,2  | 0,38 | 0,07 | 22,65 | UNO01C3 | União                   | METROPOLITANA |
| 51682255 | SPM | TF | 1364042 | 154749 | 20/02/2024 14:24 | 20/02/2024 19:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE            | 9,99    | 2    | 4,53  | 0,3  | 0,17 | 5     | SPM01C3 | Simplício Mendes        | SUL           |
| 51682244 | SJP | TF | 1381129 | 154738 | 20/02/2024 14:25 | 20/02/2024 20:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 39,35   | 7    | 5,2   | 0,13 | 0,3  | 5,63  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51682248 | PMR | CR |         | 154742 | 20/02/2024 14:26 | 20/02/2024 17:18 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,12    | 1    | 2,43  | 0,02 | 0,42 | 2,87  | PMR01P3 | Palmeirais              | METROPOLITANA |
| 51682251 | SPP | TF | 1389899 | 154745 | 20/02/2024 14:27 | 20/02/2024 17:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO    | 2,8     | 1    | 0,03  | 1,02 | 1,77 | 2,82  | SPP01C1 | Água Branca             | METROPOLITANA |
| 51682516 | VDJ | CH | 1208841 | 155010 | 20/02/2024 14:31 | 20/02/2024 17:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 408,09  | 127  | 2,32  | 0,17 | 0,73 | 3,22  | VDJ01C1 | Caraúbas do Piauí       | NORTE         |
| 51678546 | BGR | CH | 1315466 | 151040 | 20/02/2024 14:32 | 20/02/2024 16:18 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO          | 959,65  | 545  | 0,88  | 0,65 | 0,23 | 1,77  | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro | SUL           |
| 51682314 | PMR | CR |         | 154808 | 20/02/2024 14:35 | 20/02/2024 15:51 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,05    | 1    | 0,95  | 0,02 | 0,3  | 1,27  | PMR01P2 | Palmeirais              | METROPOLITANA |
| 51682357 | PAD | CR |         | 154851 | 20/02/2024 14:38 | 21/02/2024 12:06 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,89    | 1    | 20,77 | 0,15 | 0,55 | 21,47 | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51682359 | PTY | CR |         | 154853 | 20/02/2024 14:38 | 20/02/2024 18:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,18    | 1    | 3,63  | 0,37 | 0,3  | 4,3   | PTY01P8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51682362 | CMP | CR |         | 154856 | 20/02/2024 14:40 | 21/02/2024 12:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,91    | 1    | 21,3  | 0,02 | 0,48 | 21,8  | CMP01C3 | Luís Correia            | NORTE         |
| 51682352 | JCK | CR |         | 154846 | 20/02/2024 14:41 | 20/02/2024 16:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,06    | 1    | 0,9   | 0,42 | 0,18 | 1,5   | JCK01X7 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51682354 | JAC | CH | 1313072 | 154848 | 20/02/2024 14:41 | 20/02/2024 15:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 24,91   | 24   | 0,22  | 0,77 | 0,07 | 1,05  | JAC01C2 | Jaicós                  | SUL           |
| 51682384 | SPP | CH | 1175086 | 154878 | 20/02/2024 14:45 | 22/02/2024 09:33 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 1027,03 | 24   | 40,57 | 0,17 | 2,07 | 42,8  | SPP01C2 | Hugo Napoleão           | METROPOLITANA |
| 51682460 | CRT | CR |         | 154954 | 20/02/2024 14:55 | 20/02/2024 15:58 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,04    | 1    | 0,48  | 0,4  | 0,17 | 1,05  | CRT01C1 | Corrente                | SUL           |
| 51682512 | PID | CR |         | 155006 | 20/02/2024 15:00 | 21/02/2024 02:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,49    | 1    | 11,08 | 0,32 | 0,27 | 11,67 | PID01S8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51682564 | SAT | CR |         | 155058 | 20/02/2024 15:04 | 20/02/2024 17:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,11    | 1    | 68,32 | -    | 0,75 | 2,55  | SAT01L4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51682596 | PCA | CR |         | 155090 | 20/02/2024 15:08 | 20/02/2024 18:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,13    | 1    | 2,23  | 0,6  | 0,37 | 3,2   | PCA01C4 | Piracuruca              | NORTE         |
| 51682580 | RNA | CR |         | 155074 | 20/02/2024 15:10 | 21/02/2024 04:18 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,55    | 1    | 10,32 | 0,42 | 2,4  | 13,13 | RNA01C1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51682581 | PAD | CH | 1431200 | 155075 | 20/02/2024 15:11 | 20/02/2024 22:30 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE            | 5826,68 | 1123 | 1,53  | 0,02 | 5,77 | 7,32  | PAD01P8 | Luís Correia            | NORTE         |
| 51682625 | PAD | CR |         | 155119 | 20/02/2024 15:15 | 22/02/2024 10:01 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 1,78    | 1    | 41,82 | 0,17 | 0,78 | 42,77 | PAD01P8 | Luís Correia            | NORTE         |
| 51682632 | PAB | CR |         | 155126 | 20/02/2024 15:16 | 22/02/2024 13:50 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 1,94    | 1    | 45,18 | 0,37 | 1,02 | 46,57 | PAB01C5 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51682676 | PAD | CR |         | 155170 | 20/02/2024 15:18 | 23/02/2024 20:02 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 3,2     | 1    | 75,55 | 0,07 | 1,12 | 76,73 | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51682660 | UNO | CR |         | 155154 | 20/02/2024 15:19 | 21/02/2024 11:04 | CONSUMIDOR                          | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 0,82    | 1    | 19,47 | 0    | 0,28 | 19,75 | UNO01C1 | União                   | METROPOLITANA |
| 51683898 | VDJ | TF | 1208654 | 156392 | 20/02/2024 15:19 | 20/02/2024 17:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 5,76    | 3    | 0,1   | 1,17 | 0,67 | 1,93  | VDJ01C1 | Caraúbas do Piauí       | NORTE         |
| 51683636 | PCA | TF | 1250883 | 156130 | 20/02/2024 15:20 | 20/02/2024 20:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 19,36   | 4    | 3,98  | 0,87 | 0    | 4,85  | PCA01C4 | Piracuruca              | NORTE         |
| 51682675 | LUZ | CR |         | 155169 | 20/02/2024 15:22 | 20/02/2024 21:36 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE            | 0,26    | 1    | 5,38  | 0,3  | 0,55 | 6,23  | LUZ01C1 | Luzilândia              | NORTE         |
| 51682710 | SRO | CR |         | 155204 | 20/02/2024 15:22 | 22/02/2024 20:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2,2     | 1    | 52,77 | 0,02 | 0,05 | 52,83 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí   | SUL           |
| 51683271 | UNO | CH | 1106432 | 155765 | 20/02/2024 15:23 | 20/02/2024 21:50 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO          | 586,92  | 91   | 2,72  | 0,42 | 3,32 | 6,45  | UNO01C2 | União                   | METROPOLITANA |
| 51682958 | RNA | TF | 1045387 | 155452 | 20/02/2024 15:23 | 20/02/2024 16:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE            | 183,15  | 121  | 0,87  | 0,08 | 0,57 | 1,52  | RNA01C3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51682706 | JFR | TF | 1063732 | 155200 | 20/02/2024 15:24 | 20/02/2024 22:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 59,46   | 9    | 6,18  | 0,25 | 0,18 | 6,62  | JFR01C1 | José de Freitas         | METROPOLITANA |
| 51682713 | PAD | CR |         | 155207 | 20/02/2024 15:25 | 21/02/2024 15:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,02    | 1    | 24,02 | 0,5  | 0,05 | 24,57 | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51682708 | CMT | CR |         | 155202 | 20/02/2024 15:26 | 21/02/2024 10:45 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,8     | 1    | 18,97 | 0,27 | 0,08 | 19,32 | CMT01C3 | Curimatá                | SUL           |
| 51682750 | SPP | CR |         | 155244 | 20/02/2024 15:31 | 21/02/2024 11:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,81    | 1    | 18,98 | 0,2  | 0,35 | 19,53 | SPP01C3 | Barro Duro              | METROPOLITANA |
| 51682788 | CBA | TF | 1395680 | 155282 | 20/02/2024 15:32 | 20/02/2024 17:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 231,21  | 146  | 0,35  | 1,25 | 0    | 1,6   | CBA01C1 | Caraúbas do Piauí       | NORTE         |
| 51682790 | LUZ | CH | 1222605 | 155284 | 20/02/2024 15:33 | 21/02/2024 11:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR       | 455,51  | 23   | 17,85 | 0,07 | 1,9  | 19,82 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas     | NORTE         |
| 51682826 | PTY | TF | 1361995 | 155320 | 20/02/2024 15:38 | 20/02/2024 18:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 317,29  | 121  | 0,43  | 0,37 | 1,83 | 2,63  | PTY01P5 | Teresina                | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                     |         |      |       |      |      |       |         |                          |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|--------------------------|---------------|
| 51683867 | DML | TF | 1070757 | 156361 | 20/02/2024 15:40 | 20/02/2024 20:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 53,34   | 11   | 4,42  | 0,27 | 0,17 | 4,85  | DML01W1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51682827 | LUZ | CR |         | 155321 | 20/02/2024 15:40 | 21/02/2024 11:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,82    | 1    | 18,73 | 1    | 0,07 | 19,8  | LUZ01C3 | Esperantina              | NORTE         |
| 51682831 | MQP | CR |         | 155325 | 20/02/2024 15:42 | 21/02/2024 05:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,58    | 1    | 13,42 | 0,02 | 0,4  | 13,83 | MQP01N1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51682930 | CPM | CR |         | 155424 | 20/02/2024 15:52 | 20/02/2024 18:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,09    | 1    | 1,87  | 0,23 | 0,05 | 2,15  | CPM01C3 | Campo Maior              | METROPOLITANA |
| 51682931 | PTY | CR |         | 155425 | 20/02/2024 15:53 | 20/02/2024 21:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,24    | 1    | 4,67  | 0,75 | 0,37 | 5,78  | PTY01P9 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51682935 | PTY | CR |         | 155429 | 20/02/2024 15:55 | 20/02/2024 22:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,27    | 1    | 5,75  | 0,2  | 0,43 | 6,38  | PTY01P9 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683043 | LUZ | TF | 1223373 | 155537 | 20/02/2024 15:57 | 20/02/2024 20:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE      | 408,52  | 88   | 3,17  | 0,32 | 1,17 | 4,65  | LUZ01C3 | Luzilândia               | NORTE         |
| 51682997 | DML | CR |         | 155491 | 20/02/2024 16:02 | 20/02/2024 20:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,2     | 1    | 4,5   | 0,02 | 0,22 | 4,73  | DML01W1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683007 | ETA | CR |         | 155501 | 20/02/2024 16:04 | 20/02/2024 18:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,09    | 1    | 1,88  | 0,18 | 0,2  | 2,27  | ETA01C4 | Esperantina              | NORTE         |
| 51683003 | JCK | CR |         | 155497 | 20/02/2024 16:05 | 21/02/2024 03:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,46    | 1    | 10,58 | 0,17 | 0,35 | 11,1  | JCK01X3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51685309 | PAD | TF | 1372352 | 157803 | 20/02/2024 16:08 | 21/02/2024 09:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 2950,51 | 166  | 15,58 | 0,28 | 1,92 | 17,78 | PAD01P4 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51683038 | CMP | TF | 1216226 | 155532 | 20/02/2024 16:10 | 21/02/2024 18:57 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR         | ARVORE NA REDE      | 26,77   | 1    | 24,1  | 2    | 0,68 | 26,78 | CMP01C3 | Cajueiro da Praia        | NORTE         |
| 51683067 | PMR | CR |         | 155561 | 20/02/2024 16:12 | 20/02/2024 18:10 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,08    | 1    | 1,6   | 0,02 | 0,35 | 1,97  | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51683114 | TSA | CR |         | 155608 | 20/02/2024 16:17 | 21/02/2024 08:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,69    | 1    | 15,67 | 0,48 | 0,5  | 16,65 | TSA01Y7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683125 | SRO | CR |         | 155619 | 20/02/2024 16:20 | 20/02/2024 18:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,1     | 1    | 2,23  | 0,08 | 0,2  | 2,52  | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde         | SUL           |
| 51683360 | RNA | TF | 1045345 | 155854 | 20/02/2024 16:21 | 20/02/2024 18:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 373,89  | 151  | 0,72  | 0,13 | 1,63 | 2,48  | RNA01C3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683159 | PAB | CR |         | 155653 | 20/02/2024 16:23 | 22/02/2024 01:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,38    | 1    | 32,18 | 0,28 | 0,73 | 33,2  | PAB01C1 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51683234 | PTY | CR |         | 155728 | 20/02/2024 16:36 | 20/02/2024 19:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,11    | 1    | 1,62  | 1    | 0    | 2,62  | PTY01P2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683282 | JCK | CR |         | 155776 | 20/02/2024 16:39 | 20/02/2024 18:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,07    | 1    | 0,8   | 0,2  | 0,6  | 1,6   | JCK01X6 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683803 | LUZ | TF | 1222640 | 156297 | 20/02/2024 16:43 | 20/02/2024 19:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 449,03  | 189  | 1,7   | 0,68 | 0    | 2,38  | LUZ01C3 | Luzilândia               | NORTE         |
| 51683355 | PMR | CR |         | 155849 | 20/02/2024 16:47 | 20/02/2024 18:39 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,08    | 1    | 1,67  | 0,02 | 0,18 | 1,87  | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51684483 | SAT | TF | 1375878 | 156977 | 20/02/2024 16:54 | 20/02/2024 21:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 163,62  | 40   | 2,78  | 0,3  | 1,02 | 4,1   | SAT01L5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683438 | PAB | CR |         | 155932 | 20/02/2024 16:58 | 21/02/2024 11:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,75    | 1    | 17,32 | 0,35 | 0,43 | 18,1  | PAB01C3 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51683439 | DML | CR |         | 155933 | 20/02/2024 16:58 | 21/02/2024 15:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,95    | 1    | 21,68 | 0,25 | 0,83 | 22,77 | DML01W2 | Demerval Lobão           | METROPOLITANA |
| 51683594 | PAD | TF | 1199705 | 156088 | 20/02/2024 17:02 | 20/02/2024 18:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 112,03  | 60   | 0,8   | 0,17 | 0,92 | 1,88  | PAD01P2 | Luís Correia             | NORTE         |
| 51685197 | TBC | CR |         | 157691 | 20/02/2024 17:05 | 21/02/2024 15:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,92    | 1    | 21,17 | 0,6  | 0,25 | 22,02 | TBC01K1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683473 | SPM | CR |         | 155967 | 20/02/2024 17:05 | 20/02/2024 18:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,07    | 1    | 0,73  | 0,55 | 0,45 | 1,73  | SPM01C2 | Simplicio Mendes         | SUL           |
| 51683507 | LUZ | CH | 1392384 | 156001 | 20/02/2024 17:06 | 20/02/2024 17:55 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE      | 1812,73 | 3237 | 0,08  | 0,32 | 0,42 | 0,82  | LUZ01C4 | Luzilândia               | NORTE         |
| 51683509 | SRO | TF | 1277179 | 156003 | 20/02/2024 17:07 | 21/02/2024 11:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 37,39   | 2    | 17,45 | 0,02 | 1,22 | 18,68 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde         | SUL           |
| 51683772 | JUN | CH | 1368923 | 156266 | 20/02/2024 17:09 | 21/02/2024 09:02 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 698,33  | 44   | 14,77 | 1,12 | 0    | 15,88 | JUN01M1 | Itainópolis              | SUL           |
| 51683490 | CPM | CR |         | 155984 | 20/02/2024 17:10 | 20/02/2024 20:41 | CONSUMIDOR                          | RAMAL TRANÇADO      | 0,15    | 1    | 1,47  | 0,77 | 1,28 | 3,52  | CPM01C2 | Campo Maior              | METROPOLITANA |
| 51683593 | IGA | CR |         | 156087 | 20/02/2024 17:21 | 21/02/2024 11:46 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,77    | 1    | 16,2  | 0,2  | 2,02 | 18,42 | IGA01Z5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683641 | RNA | CR |         | 156135 | 20/02/2024 17:26 | 20/02/2024 22:36 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,22    | 1    | 3,37  | 0,73 | 1,07 | 5,17  | RNA01C5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683633 | PAD | CR |         | 156127 | 20/02/2024 17:26 | 21/02/2024 19:32 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 1,09    | 1    | 25,48 | 0,42 | 0,2  | 26,1  | PAD01P4 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51683670 | CMT | CR |         | 156164 | 20/02/2024 17:28 | 21/02/2024 09:39 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,67    | 1    | 14,98 | 0,57 | 0,63 | 16,18 | CMT01C3 | Curimatá                 | SUL           |
| 51683673 | PAD | CR |         | 156167 | 20/02/2024 17:30 | 22/02/2024 00:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,3     | 1    | 30,28 | 0,25 | 0,65 | 31,18 | PAD01P6 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51683667 | PMR | CR |         | 156161 | 20/02/2024 17:31 | 20/02/2024 19:11 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,07    | 1    | 1,4   | 0,02 | 0,25 | 1,67  | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51680136 | UNO | TF | 1058362 | 152630 | 20/02/2024 17:33 | 21/02/2024 14:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 838,64  | 40   | 18,17 | 1,98 | 0,82 | 20,97 | UNO01C4 | Lagoa Alegre             | METROPOLITANA |
| 51683715 | PAB | CR |         | 156209 | 20/02/2024 17:34 | 20/02/2024 18:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,03    | 1    | 0,08  | 0,4  | 0,28 | 0,77  | PAB01C1 | Ilha Grande              | NORTE         |
| 51683904 | ETA | TF | 1232836 | 156398 | 20/02/2024 17:35 | 21/02/2024 10:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA       | 226,01  | 13   | 16,15 | 0,75 | 0,5  | 17,4  | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí | NORTE         |
| 51683710 | TSA | CR |         | 156204 | 20/02/2024 17:36 | 21/02/2024 01:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,34    | 1    | 7,1   | 0,3  | 0,87 | 8,27  | TSA01Y7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51683738 | PAB | CH | 1441820 | 156232 | 20/02/2024 17:42 | 21/02/2024 12:38 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR | 75,72   | 4    | 0,05  | 0,68 | 18,2 | 18,93 | PAB01C2 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51684136 | SRO | TF | 1277204 | 156630 | 20/02/2024 17:50 | 21/02/2024 08:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 162,29  | 11   | 14,18 | 0,35 | 0,23 | 14,77 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde         | SUL           |
| 51683900 | PAD | CR |         | 156394 | 20/02/2024 18:06 | 21/02/2024 17:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,99    | 1    | 22,5  | 0,17 | 1,05 | 23,72 | PAD01P2 | Luís Correia             | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |      |      |       |         |                        |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|------------------------|---------------|
| 51683931 | PAD | CR |         | 156425 | 20/02/2024 18:07 | 21/02/2024 10:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,69    | 1   | 15,68 | 0,2  | 0,78 | 16,67 | PAD01P3 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51683970 | LUZ | CR |         | 156464 | 20/02/2024 18:13 | 21/02/2024 13:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,81    | 1   | 18,85 | 0,02 | 0,48 | 19,35 | LUZ01C3 | Joaquim Pires          | NORTE         |
| 51683968 | PCA | TF | 1247392 | 156462 | 20/02/2024 18:14 | 20/02/2024 20:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 435,25  | 214 | 0,83  | 0,05 | 1,17 | 2,05  | PCA01C2 | São José do Divino     | NORTE         |
| 51683963 | PID | CR |         | 156457 | 20/02/2024 18:15 | 21/02/2024 02:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,33    | 1   | 7,43  | 0,15 | 0,25 | 7,83  | PID01S2 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51683978 | CEN | CR |         | 156472 | 20/02/2024 18:17 | 21/02/2024 00:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,27    | 1   | 6,05  | 0,2  | 0,22 | 6,47  | CEN01U2 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51683999 | CRT | CR |         | 156493 | 20/02/2024 18:18 | 21/02/2024 09:54 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,65    | 1   | 14,27 | 0,52 | 0,82 | 15,6  | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí  | SUL           |
| 51684028 | TSA | CR |         | 156522 | 20/02/2024 18:26 | 21/02/2024 02:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,32    | 1   | 7,43  | 0,03 | 0,22 | 7,68  | TSA01Y7 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51689124 | NZA | TF | 1062556 | 161615 | 20/02/2024 18:27 | 21/02/2024 13:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 168,26  | 9   | 17,2  | 1,23 | 0,27 | 18,7  | NZA01Z4 | Nazária                | METROPOLITANA |
| 51684066 | RNA | CR |         | 156560 | 20/02/2024 18:29 | 21/02/2024 08:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,57    | 1   | 12,85 | 0,07 | 0,77 | 13,68 | RNA01C6 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684070 | UNO | CR |         | 156564 | 20/02/2024 18:30 | 21/02/2024 12:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,75    | 1   | 17,6  | 0,17 | 0,33 | 18,1  | UNO01C3 | União                  | METROPOLITANA |
| 51684064 | CBA | CR |         | 156558 | 20/02/2024 18:31 | 21/02/2024 16:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,91    | 1   | 21,17 | 0,33 | 0,27 | 21,77 | CBA01C1 | Caxingó                | NORTE         |
| 51684106 | SPP | CR |         | 156600 | 20/02/2024 18:34 | 21/02/2024 17:05 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,94    | 1   | 22,03 | 0    | 0,48 | 22,52 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí     | METROPOLITANA |
| 51684239 | PCA | TF | 1248481 | 156733 | 20/02/2024 18:38 | 20/02/2024 21:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 898,5   | 300 | 1,65  | 0,8  | 0,55 | 3     | PCA01C3 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51684138 | JUN | CR |         | 156632 | 20/02/2024 18:42 | 21/02/2024 10:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,65    | 1   | 14,65 | 0,22 | 0,7  | 15,57 | JUN01M1 | Itainópolis            | SUL           |
| 51684160 | SAT | CR |         | 156654 | 20/02/2024 18:42 | 21/02/2024 15:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,88    | 1   | 19,62 | 0,78 | 0,72 | 21,12 | SAT01L9 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684168 | SRO | CR |         | 156662 | 20/02/2024 18:44 | 20/02/2024 22:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,17    | 1   | 3,32  | 0,5  | 0,35 | 4,17  | SRO09L1 | São Raimundo Nonato    | SUL           |
| 51684229 | SPP | TF | 1319661 | 156723 | 20/02/2024 18:44 | 20/02/2024 20:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 565,76  | 311 | 0,28  | 0,75 | 0,8  | 1,83  | SPP01C1 | Água Branca            | METROPOLITANA |
| 51684271 | SJP | TF | 1338702 | 156765 | 20/02/2024 18:46 | 20/02/2024 22:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 667,11  | 190 | 1,13  | 1,22 | 1,17 | 3,52  | SJP01C2 | Nova Santa Rita        | SUL           |
| 51684171 | TSA | CR |         | 156665 | 20/02/2024 18:46 | 21/02/2024 11:10 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,68    | 1   | 13,75 | 2,22 | 0,43 | 16,4  | TSA01Y5 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684205 | RNA | CR |         | 156699 | 20/02/2024 18:47 | 21/02/2024 04:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,42    | 1   | 9,37  | 0,13 | 0,62 | 10,12 | RNA01C2 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684241 | MQP | CR |         | 156735 | 20/02/2024 18:54 | 20/02/2024 22:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1   | 3,05  | 0    | 0,82 | 3,87  | MQP01N4 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684300 | PTY | CR |         | 156794 | 20/02/2024 18:56 | 20/02/2024 20:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 0,35  | 1,27 | 0    | 1,62  | PTY01P5 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684302 | UNO | TF | 1386338 | 156796 | 20/02/2024 19:08 | 20/02/2024 23:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 8,04    | 2   | 0,13  | 0,38 | 3,52 | 4,03  | UNO01C2 | União                  | METROPOLITANA |
| 51684331 | PID | CR |         | 156825 | 20/02/2024 19:08 | 21/02/2024 01:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,26    | 1   | 5,77  | 0,23 | 0,28 | 6,28  | PID01S1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684338 | UNO | CR |         | 156832 | 20/02/2024 19:09 | 23/02/2024 12:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,72    | 1   | 64,82 | 0,02 | 0,42 | 65,25 | UNO01C4 | União                  | METROPOLITANA |
| 51684332 | MQP | CR |         | 156826 | 20/02/2024 19:10 | 20/02/2024 23:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1   | 3,6   | 0,32 | 0,77 | 4,68  | MQP01N4 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684330 | JFR | TF | 1063994 | 156824 | 20/02/2024 19:11 | 21/02/2024 13:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 17,85   | 1   | 14,12 | 0,73 | 3    | 17,85 | JFR01C1 | José de Freitas        | METROPOLITANA |
| 51684410 | PTY | TF | 1050956 | 156904 | 20/02/2024 19:14 | 20/02/2024 21:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 549,05  | 313 | 0,3   | 1,47 | 0    | 1,77  | PTY01P8 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684508 | CMP | CH | 1437664 | 157002 | 20/02/2024 19:15 | 21/02/2024 01:28 | RELIGADOR                           | CONDUTOR PARTIDO       | 3207,47 | 926 | 0,57  | 0,1  | 5,55 | 6,22  | CMP01C3 | Luís Correia           | NORTE         |
| 51685041 | PDS | TF | 1239739 | 157535 | 20/02/2024 19:16 | 21/02/2024 09:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR    | 159,18  | 11  | 12,8  | 1,42 | 0,27 | 14,48 | PDS01C4 | Juazeiro do Piauí      | METROPOLITANA |
| 51684414 | TSA | CR |         | 156908 | 20/02/2024 19:20 | 21/02/2024 02:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,3     | 1   | 6,78  | 0,1  | 0,25 | 7,13  | TSA01Y3 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684591 | SJP | TF | 1338289 | 157085 | 20/02/2024 19:25 | 20/02/2024 19:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 4,55    | 11  | 0,02  | 0,25 | 0,15 | 0,42  | SJP01C1 | São João do Piauí      | SUL           |
| 51684475 | CET | CR |         | 156969 | 20/02/2024 19:25 | 21/02/2024 10:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,63    | 1   | 14,52 | 0,1  | 0,47 | 15,08 | CET01N2 | Cocal                  | NORTE         |
| 51684512 | PTY | CR |         | 157006 | 20/02/2024 19:30 | 21/02/2024 15:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,83    | 1   | 19,27 | 0,52 | 0,27 | 20,05 | PTY01P3 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684537 | MBA | CR |         | 157031 | 20/02/2024 19:32 | 21/02/2024 11:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,68    | 1   | 15,95 | 0,02 | 0,25 | 16,22 | MBA01C1 | União                  | METROPOLITANA |
| 51684538 | TBL | CR |         | 157032 | 20/02/2024 19:33 | 22/02/2024 15:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,85    | 1   | 42,55 | 1,03 | 0,7  | 44,28 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí | NORTE         |
| 51684523 | SJA | TF | 1259663 | 157017 | 20/02/2024 19:34 | 22/02/2024 13:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 124,37  | 3   | 37,47 | 4    | 0    | 41,47 | SJA01C1 | São João da Serra      | METROPOLITANA |
| 51684566 | PAB | TF | 1204891 | 157060 | 20/02/2024 19:35 | 21/02/2024 12:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 2414,71 | 142 | 12,95 | 1,12 | 2,95 | 17,02 | PAB01C1 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51684565 | SPM | TF | 1357031 | 157059 | 20/02/2024 19:39 | 21/02/2024 15:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 20      | 1   | 18,65 | 0,87 | 0,48 | 20    | SPM01C4 | Campinas do Piauí      | SUL           |
| 51684595 | MQP | CR |         | 157089 | 20/02/2024 19:44 | 21/02/2024 15:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,81    | 1   | 19,03 | 0,12 | 0,37 | 19,52 | MQP01W1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51685015 | BTV | TF | 1404768 | 157509 | 20/02/2024 19:49 | 20/02/2024 22:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL PARTIDO          | 306,36  | 98  | 1,43  | 0,58 | 1,12 | 3,13  | BTV01C1 | Campo Grande do Piauí  | SUL           |
| 51684624 | RNA | CR |         | 157118 | 20/02/2024 19:51 | 21/02/2024 05:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,41    | 1   | 9,42  | 0,13 | 0,3  | 9,85  | RNA01C4 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684695 | PTY | CR |         | 157189 | 20/02/2024 20:01 | 21/02/2024 15:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,82    | 1   | 19,02 | 0,22 | 0,43 | 19,67 | PTY01P1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51684727 | ETA | CH | 1228767 | 157221 | 20/02/2024 20:03 | 21/02/2024 13:49 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO       | 35,51   | 2   | 17,42 | 0,02 | 0,33 | 17,77 | ETA01C3 | Esperantina            | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                     |          |      |       |      |       |       |         |                   |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|------|-------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------|
| 51684732 | PAB | CR |         | 157226 | 20/02/2024 20:06 | 22/02/2024 17:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,88     | 1    | 44,55 | 0,05 | 0,58  | 45,18 | PAB01C1 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51684763 | PAD | CR |         | 157257 | 20/02/2024 20:07 | 21/02/2024 11:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,65     | 1    | 14,68 | 0,37 | 0,5   | 15,55 | PAD01P8 | Luís Correia      | NORTE         |
| 51685292 | PAD | TF | 1199611 | 157786 | 20/02/2024 20:09 | 20/02/2024 21:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 569,16   | 320  | 0,02  | 0,95 | 0,82  | 1,78  | PAD01P2 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51684766 | CRO | CR |         | 157260 | 20/02/2024 20:11 | 20/02/2024 23:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,12     | 1    | 2,52  | 0,27 | 0,2   | 2,98  | CRO01L1 | Monsenhor Gil     | METROPOLITANA |
| 51684849 | PTY | CR |         | 157343 | 20/02/2024 20:23 | 21/02/2024 10:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,58     | 1    | 13,17 | 0,67 | 0,2   | 14,03 | PTY01P4 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51684836 | CPM | TF | 1260809 | 157330 | 20/02/2024 20:24 | 22/02/2024 12:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 79,89    | 2    | 36,68 | 1,6  | 1,67  | 39,95 | CPM01C2 | Campo Maior       | METROPOLITANA |
| 51684855 | SRO | CR |         | 157349 | 20/02/2024 20:27 | 21/02/2024 11:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,63     | 1    | 14,35 | 0,25 | 0,52  | 15,12 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde  | SUL           |
| 51684876 | TBC | CR |         | 157370 | 20/02/2024 20:27 | 20/02/2024 21:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,04     | 1    | 0,4   | 0,53 | 0,07  | 1     | TBC01K1 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51684878 | TSA | CR |         | 157372 | 20/02/2024 20:32 | 21/02/2024 09:47 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,55     | 1    | 12,75 | 0,23 | 0,27  | 13,25 | TSA01Y1 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51684926 | MCU | CR |         | 157420 | 20/02/2024 20:38 | 21/02/2024 11:42 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,63     | 1    | 14,35 | 0,5  | 0,22  | 15,07 | MCU01V3 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51684956 | PAD | CR |         | 157450 | 20/02/2024 20:46 | 22/02/2024 11:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,6      | 1    | 37,42 | 0,45 | 0,65  | 38,52 | PAD01P6 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51684983 | JFR | CR |         | 157477 | 20/02/2024 20:49 | 21/02/2024 11:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,63     | 1    | 14,7  | 0,12 | 0,27  | 15,08 | JFR01C2 | José de Freitas   | METROPOLITANA |
| 51685012 | PMR | CR |         | 157506 | 20/02/2024 20:53 | 21/02/2024 09:05 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,51     | 1    | 11,47 | 0,52 | 0,22  | 12,2  | PMR01P3 | Palmeirais        | METROPOLITANA |
| 51685042 | CET | CR |         | 157536 | 20/02/2024 20:57 | 21/02/2024 09:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,54     | 1    | 12,3  | 0,1  | 0,58  | 12,98 | CET01N2 | Cocal             | NORTE         |
| 51685040 | PAD | CR |         | 157534 | 20/02/2024 20:59 | 21/02/2024 12:21 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,64     | 1    | 14,02 | 0,15 | 1,2   | 15,37 | PAD01P1 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51685101 | PID | CR |         | 157595 | 20/02/2024 21:09 | 21/02/2024 15:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,77     | 1    | 18,47 | 0,02 | 0,05  | 18,53 | PID01S6 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51685266 | UNO | TF | 1071282 | 157760 | 20/02/2024 21:37 | 21/02/2024 11:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 170,12   | 12   | 11,35 | 1,6  | 0,8   | 13,75 | UNO01C1 | União             | METROPOLITANA |
| 51685267 | PID | CR |         | 157761 | 20/02/2024 21:37 | 21/02/2024 11:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,57     | 1    | 12,75 | 0,6  | 0,38  | 13,73 | PID01S2 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51685268 | TSA | CR |         | 157762 | 20/02/2024 21:41 | 21/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE      | 0,53     | 1    | 11,32 | 1,07 | 0,37  | 12,75 | TSA01Y3 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51685269 | SRO | CH | 1404291 | 157763 | 20/02/2024 21:42 | 21/02/2024 10:04 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 74,19    | 6    | 11,32 | 0,9  | 0,15  | 12,37 | SRO09L1 | Coronel José Dias | SUL           |
| 51685293 | RNA | CR |         | 157787 | 20/02/2024 21:46 | 21/02/2024 13:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,66     | 1    | 15,32 | 0,03 | 0,45  | 15,8  | RNA01C3 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51685414 | PAD | CR |         | 157908 | 20/02/2024 22:11 | 21/02/2024 18:55 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,86     | 1    | 20,4  | 0,02 | 0,32  | 20,73 | PAD01P2 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51691292 | PAD | CR |         | 163783 | 20/02/2024 22:19 | 22/02/2024 16:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,77     | 1    | 41,42 | 0,38 | 0,72  | 42,52 | PAD01P2 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51685460 | MQP | CR |         | 157954 | 20/02/2024 22:19 | 21/02/2024 15:46 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,73     | 1    | 16,93 | 0,23 | 0,28  | 17,45 | MQP01N5 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51686230 | CMP | CR |         | 158724 | 20/02/2024 22:37 | 21/02/2024 01:32 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,12     | 1    | 2,72  | 0,03 | 0,17  | 2,92  | CMP01C3 | Luís Correia      | NORTE         |
| 51685547 | PTY | CR |         | 158041 | 20/02/2024 22:37 | 21/02/2024 03:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,2      | 1    | 3,85  | 0,92 | 0     | 4,77  | PTY01P5 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51685575 | RNA | CR |         | 158069 | 20/02/2024 22:47 | 21/02/2024 11:05 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,51     | 1    | 11,9  | 0,27 | 0,13  | 12,3  | RNA01C7 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51685646 | RNA | CR |         | 158140 | 20/02/2024 22:57 | 21/02/2024 11:37 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,53     | 1    | 12,13 | 0,28 | 0,25  | 12,67 | RNA01C4 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51685879 | TBL | CH | 1382290 | 158373 | 20/02/2024 23:49 | 21/02/2024 11:10 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE      | 4858,09  | 435  | 6,97  | 0,88 | 3,5   | 11,35 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes  | NORTE         |
| 51687386 | ATS | TF | 1378503 | 159880 | 21/02/2024 00:13 | 21/02/2024 11:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 75,85    | 7    | 8,08  | 1,78 | 0,97  | 10,83 | ATS01C2 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51686029 | PTY | TF | 1364833 | 158523 | 21/02/2024 00:27 | 21/02/2024 07:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE      | 978,6    | 137  | 6,03  | 0,33 | 0,78  | 7,15  | PTY01P4 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51686209 | CRO | CR |         | 158703 | 21/02/2024 01:10 | 21/02/2024 17:08 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,67     | 1    | 13,48 | 0,93 | 1,55  | 15,97 | CRO01L2 | Curralinhos       | METROPOLITANA |
| 51687814 | JCK | TF | 1046440 | 160308 | 21/02/2024 04:54 | 21/02/2024 10:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA       | 317,27   | 61   | 2,93  | 0,23 | 2,05  | 5,22  | JCK01X8 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51687174 | MQP | CH | 1377638 | 159668 | 21/02/2024 05:02 | 21/02/2024 12:30 | RELIGADOR                           | CONDUTOR PARTIDO    | 1842,11  | 956  | 5,32  | 0,6  | 1,55  | 7,47  | MQP01N1 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51687457 | PAD | CH | 1199764 | 159951 | 21/02/2024 05:05 | 21/02/2024 09:12 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR | 1007,49  | 245  | 2,47  | 0,9  | 0,75  | 4,12  | PAD01P2 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51687253 | PID | CH | 1378661 | 159747 | 21/02/2024 05:21 | 21/02/2024 18:37 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 2727,39  | 479  | 2,02  | 1    | 10,25 | 13,27 | PID01S6 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51687586 | JFR | CH | 1062777 | 160080 | 21/02/2024 05:49 | 21/02/2024 09:18 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 104,06   | 30   | 2,38  | 0,57 | 0,53  | 3,48  | JFR01C1 | José de Freitas   | METROPOLITANA |
| 51687512 | CRO | AL | 1378734 | 160006 | 21/02/2024 05:54 | 21/02/2024 13:30 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE      | 10062,39 | 2560 | 0,1   | 0,25 | 7,25  | 7,6   | CRO01L2 | Curralinhos       | METROPOLITANA |
| 51688681 | PAD | CR |         | 161174 | 21/02/2024 06:04 | 21/02/2024 10:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,19     | 1    | 4,03  | 0,02 | 0,47  | 4,52  | PAD01P2 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51687731 | SPP | TF | 1319612 | 160225 | 21/02/2024 06:16 | 21/02/2024 09:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 284,5    | 84   | 2,25  | 0,98 | 0,17  | 3,4   | SPP01C1 | Água Branca       | METROPOLITANA |
| 51688087 | ETA | TF | 1228748 | 160580 | 21/02/2024 06:17 | 21/02/2024 10:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 258,15   | 67   | 2,03  | 1,67 | 0,17  | 3,87  | ETA01C3 | Esperantina       | NORTE         |
| 51688378 | PAB | TF | 1205024 | 160871 | 21/02/2024 06:20 | 21/02/2024 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 401,29   | 71   | 3,22  | 2,45 | 0     | 5,67  | PAB01C1 | Parnaíba          | NORTE         |
| 51687534 | TSA | CR |         | 160028 | 21/02/2024 06:26 | 21/02/2024 15:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,39     | 1    | 7,93  | 0,75 | 0,57  | 9,25  | TSA01Y3 | Teresina          | METROPOLITANA |
| 51687564 | CRL | CR |         | 160058 | 21/02/2024 06:32 | 21/02/2024 11:33 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE      | 0,21     | 1    | 2,55  | 2,25 | 0,22  | 5,02  | CRL01C2 | Caracol           | SUL           |
| 51687591 | PCA | CH | 1246869 | 160085 | 21/02/2024 06:35 | 21/02/2024 12:02 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR | 21,78    | 4    | 1,7   | 0,88 | 2,87  | 5,45  | PCA01C2 | Piracuruca        | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |         |     |        |      |      |       |         |                                 |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----|--------|------|------|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| 51687618 | RNA | CR |         | 160112 | 21/02/2024 06:38 | 21/02/2024 10:24 | CONSUMIDOR                          | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 0,16    | 1   | 3,2    | 0,37 | 0,2  | 3,77  | RNA01C6 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51687784 | CRT | CH | 1267481 | 160278 | 21/02/2024 06:40 | 21/02/2024 08:54 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 304,34  | 136 | 0,75   | 0,6  | 0,88 | 2,23  | CRT01C3 | Corrente                        | SUL           |
| 51687329 | ESP | CH | 1422466 | 159823 | 21/02/2024 06:40 | 21/02/2024 11:16 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE            | 2142,61 | 845 | 0      | 0,75 | 3,85 | 4,6   | ESP01M1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51688861 | MTO | CH | 1257679 | 161353 | 21/02/2024 06:57 | 21/02/2024 10:49 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 289,21  | 75  | 3,28   | 0,32 | 0,27 | 3,87  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios      | NORTE         |
| 51687790 | LUZ | TF | 1220288 | 160284 | 21/02/2024 06:58 | 21/02/2024 09:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 112,66  | 41  | 1,37   | 0,8  | 0,58 | 2,75  | LUZ01C4 | Joca Marques                    | NORTE         |
| 51688006 | TBL | CH | 1213922 | 160500 | 21/02/2024 06:59 | 21/02/2024 13:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR       | 3462,36 | 560 | 2,93   | 2,75 | 0,5  | 6,18  | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí          | NORTE         |
| 51690228 | TBL | TF | 1214913 | 162719 | 21/02/2024 06:59 | 21/02/2024 13:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 63,49   | 10  | 4,52   | 0,4  | 1,43 | 6,35  | TBL01C5 | Cocal                           | NORTE         |
| 51687723 | JFR | CR |         | 160217 | 21/02/2024 07:01 | 21/02/2024 17:46 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE            | 0,45    | 1   | 10,32  | 0,23 | 0,2  | 10,75 | JFR01C2 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51688762 | SPM | CH | 1332037 | 161255 | 21/02/2024 07:09 | 21/02/2024 10:58 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 3637,66 | 954 | 3,58   | 0,23 | 0    | 3,82  | SPM01C5 | São Miguel do Fidalgo           | SUL           |
| 51690259 | SJP | CH | 1354948 | 162750 | 21/02/2024 07:12 | 21/02/2024 17:33 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 186,17  | 18  | 2,72   | 2,05 | 5,58 | 10,35 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí         | SUL           |
| 51687816 | UNO | CR |         | 160310 | 21/02/2024 07:14 | 21/02/2024 11:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,2     | 1   | 2,28   | 1,15 | 1,3  | 4,73  | UNO01C2 | União                           | METROPOLITANA |
| 51688035 | ALG | CH | 1389705 | 160528 | 21/02/2024 07:15 | 21/02/2024 09:42 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 2430,05 | 994 | 0,93   | 0,73 | 0,78 | 2,45  | ALG01N1 | Beneditinos                     | METROPOLITANA |
| 51688084 | CRL | TF | 1263178 | 160577 | 21/02/2024 07:15 | 21/02/2024 08:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE            | 169     | 98  | 0,85   | 0,6  | 0,28 | 1,73  | CRL01C2 | Caracol                         | SUL           |
| 51687850 | JUN | CH | 1290811 | 160344 | 21/02/2024 07:17 | 21/02/2024 10:34 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 936,65  | 286 | 1,72   | 1,57 | 0    | 3,28  | JUN09F1 | Jaicós                          | SUL           |
| 51688011 | MAD | AL | 1318117 | 160505 | 21/02/2024 07:19 | 21/02/2024 11:30 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE            | 1218,05 | 758 | 0,72   | 0,28 | 3,18 | 4,18  | MAD01C2 | São Julião                      | SUL           |
| 51689267 | CMT | TF | 1266726 | 161758 | 21/02/2024 07:28 | 24/02/2024 17:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 659,71  | 8   | 105,95 | -105 | 81,9 | 82,47 | CMT01C5 | Parnaguá                        | SUL           |
| 51688292 | NZA | CH | 1408430 | 160785 | 21/02/2024 07:29 | 21/02/2024 12:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 1502,22 | 286 | 3,05   | 1,8  | 0,42 | 5,27  | NZA01Z3 | Demerval Lobão                  | METROPOLITANA |
| 51687966 | CRO | TF | 1320635 | 160460 | 21/02/2024 07:34 | 21/02/2024 13:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 30,99   | 5   | 2,97   | 2,23 | 1    | 6,2   | CRO01L1 | Monsenhor Gil                   | METROPOLITANA |
| 51688453 | LUZ | CH | 1222746 | 160946 | 21/02/2024 07:34 | 21/02/2024 12:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 149,98  | 29  | 3,88   | 1,05 | 0,25 | 5,18  | LUZ01C3 | Joaquim Pires                   | NORTE         |
| 51688040 | TBL | TF | 1214146 | 160533 | 21/02/2024 07:35 | 21/02/2024 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 18,94   | 4   | 2,62   | 1,3  | 0,83 | 4,75  | TBL01C5 | Cocal                           | NORTE         |
| 51687997 | JFR | CR |         | 160491 | 21/02/2024 07:38 | 21/02/2024 12:07 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE            | 0,19    | 1   | 3,5    | 0,65 | 0,33 | 4,48  | JFR01C2 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51687998 | CEN | CR |         | 160492 | 21/02/2024 07:39 | 21/02/2024 11:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,17    | 1   | 3,25   | 0,35 | 0,4  | 4     | CEN01U2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51688047 | MQP | CR |         | 160540 | 21/02/2024 07:44 | 21/02/2024 10:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,11    | 1   | 0,65   | 1,52 | 0,43 | 2,6   | MQP01N1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51688077 | JAC | CR |         | 160570 | 21/02/2024 07:47 | 21/02/2024 11:49 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE            | 0,17    | 1   | 3,63   | 0,08 | 0,32 | 4,03  | JAC01C1 | Jaicós                          | SUL           |
| 51688082 | PAD | CR |         | 160575 | 21/02/2024 07:48 | 21/02/2024 19:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,47    | 1   | 10,1   | 0,5  | 0,68 | 11,28 | PAD01P8 | Luís Correia                    | NORTE         |
| 51688117 | SMT | TF | 1370723 | 160610 | 21/02/2024 07:49 | 21/02/2024 09:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | DEFEITO EM ISOLADOR       | 19,71   | 10  | 0,92   | 0,88 | 0,18 | 1,98  | SMT01C1 | São Miguel do Tapuio            | METROPOLITANA |
| 51689472 | MTO | CH | 1257497 | 161963 | 21/02/2024 07:52 | 21/02/2024 11:52 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 287,62  | 72  | 3,45   | 0,3  | 0,25 | 4     | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios      | NORTE         |
| 51688301 | PMR | TF | 1062081 | 160794 | 21/02/2024 07:57 | 21/02/2024 10:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 39,13   | 14  | 2,32   | 0,02 | 0,47 | 2,8   | PMR01P3 | Palmeirais                      | METROPOLITANA |
| 51688161 | MQP | CR |         | 160654 | 21/02/2024 07:58 | 22/02/2024 03:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,83    | 1   | 18,63  | 0,43 | 0,83 | 19,9  | MQP01W1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51688172 | TBL | CH | 1208799 | 160665 | 21/02/2024 07:59 | 21/02/2024 16:36 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE            | 17,21   | 2   | 7,15   | 1,13 | 0,33 | 8,62  | TBL01C4 | Burit dos Lopes                 | NORTE         |
| 51688199 | ETA | CR |         | 160692 | 21/02/2024 08:04 | 21/02/2024 10:02 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,08    | 1   | 1,15   | 0,55 | 0,27 | 1,97  | ETA01C4 | Esperantina                     | NORTE         |
| 51689666 | JUN | CR |         | 162157 | 21/02/2024 08:07 | 21/02/2024 11:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,13    | 1   | 3      | 0,05 | 0,17 | 3,22  | JUN09F1 | Jaicós                          | SUL           |
| 51688380 | NVL | TF | 1072446 | 160873 | 21/02/2024 08:07 | 21/02/2024 10:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 15,97   | 6   | 1,8    | 0,72 | 0,15 | 2,67  | NVL01C2 | União                           | METROPOLITANA |
| 51682756 | UNO | CH | 1059009 | 155250 | 21/02/2024 08:07 | 21/02/2024 10:54 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 348,88  | 126 | 1,15   | 1,03 | 0,6  | 2,78  | UNO01C4 | Lagoa Alegre                    | METROPOLITANA |
| 51688249 | PAB | CR |         | 160742 | 21/02/2024 08:08 | 22/02/2024 18:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,41    | 1   | 33,33  | 0,35 | 0,23 | 33,92 | PAB01C1 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51688671 | SJP | TF | 1353412 | 161164 | 21/02/2024 08:08 | 21/02/2024 13:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE            | 23,27   | 4   | 3,18   | 1,07 | 1,57 | 5,82  | SJP09F4 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |
| 51688257 | JFR | TF | 1062780 | 160750 | 21/02/2024 08:08 | 21/02/2024 13:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE            | 45,21   | 6   | 4,23   | 0,82 | 0,18 | 5,23  | JFR01C1 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51688302 | NZA | TF | 1069992 | 160795 | 21/02/2024 08:11 | 21/02/2024 09:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 15,76   | 3   | 0,17   | 1,38 | 0,18 | 1,73  | NZA01Z3 | Demerval Lobão                  | METROPOLITANA |
| 51688297 | ETA | CR |         | 160790 | 21/02/2024 08:13 | 21/02/2024 14:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,28    | 1   | 6      | 0,28 | 0,45 | 6,73  | ETA01C1 | Esperantina                     | NORTE         |
| 51688304 | ETA | CR |         | 160797 | 21/02/2024 08:14 | 21/02/2024 11:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,15    | 1   | 2,5    | 0,62 | 0,37 | 3,48  | ETA01C4 | Esperantina                     | NORTE         |
| 51688293 | LUZ | CR |         | 160786 | 21/02/2024 08:14 | 21/02/2024 21:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,56    | 1   | 12,58  | 0,6  | 0,3  | 13,48 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas             | NORTE         |
| 51688307 | CEN | CR |         | 160800 | 21/02/2024 08:15 | 21/02/2024 17:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,37    | 1   | 7,65   | 0,27 | 1,05 | 8,97  | CEN01U5 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51688332 | CRT | CR |         | 160825 | 21/02/2024 08:17 | 21/02/2024 10:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,1     | 1   | 1,92   | 0,17 | 0,3  | 2,38  | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí           | SUL           |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                        |        |     |       |      |      |       |         |                                    |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|-----|-------|------|------|-------|---------|------------------------------------|---------------|
| 51688346 | URD | TF | 1362764 | 160839 | 21/02/2024 08:18 | 23/02/2024 13:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 106,15 | 2   | 47,77 | 0,27 | 5,05 | 53,08 | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro            | SUL           |
| 51688342 | CPM | CR |         | 160835 | 21/02/2024 08:20 | 21/02/2024 12:20 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,17   | 1   | 1,72  | 0,23 | 2,05 | 4     | CPM01C3 | Campo Maior                        | METROPOLITANA |
| 51688373 | PID | CR |         | 160866 | 21/02/2024 08:22 | 21/02/2024 16:30 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,34   | 1   | 7,32  | 0,32 | 0,5  | 8,13  | PID01S7 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51688377 | UNO | CR |         | 160870 | 21/02/2024 08:22 | 22/02/2024 07:37 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,97   | 1   | 22,2  | 0,42 | 0,63 | 23,25 | UNO01C1 | União                              | METROPOLITANA |
| 51688382 | MAD | CR |         | 160875 | 21/02/2024 08:23 | 22/02/2024 11:07 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO          | 1,11   | 1   | 25,95 | 0,43 | 0,35 | 26,73 | MAD01C4 | Pio IX                             | SUL           |
| 51688386 | PCA | CR |         | 160879 | 21/02/2024 08:24 | 22/02/2024 09:18 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 1,04   | 1   | 23,95 | 0,25 | 0,7  | 24,9  | PCA01C3 | Piracuruca                         | NORTE         |
| 51688379 | SRO | CR |         | 160872 | 21/02/2024 08:24 | 21/02/2024 21:02 | CONSUMIDOR                             | OBJETO NA REDE         | 0,53   | 1   | 10,63 | 0,73 | 1,27 | 12,63 | SRO09F2 | São Raimundo Nonato                | SUL           |
| 51689689 | UNO | CH | 1071279 | 162180 | 21/02/2024 08:27 | 21/02/2024 11:48 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE         | 277,61 | 83  | 2,95  | 0,02 | 0,38 | 3,35  | UNO01C1 | União                              | METROPOLITANA |
| 51688503 | PAD | CR |         | 160996 | 21/02/2024 08:37 | 23/02/2024 11:16 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 2,11   | 1   | 49,45 | 0,27 | 0,93 | 50,65 | PAD01P3 | Parnaíba                           | NORTE         |
| 51689229 | SJP | CH | 1338206 | 161720 | 21/02/2024 08:37 | 21/02/2024 13:15 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 392,44 | 85  | 1,78  | 2,85 | 0    | 4,63  | SJP01C1 | São João do Piauí                  | SUL           |
| 51688506 | SPM | CR |         | 160999 | 21/02/2024 08:38 | 22/02/2024 09:12 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 1,02   | 1   | 21,7  | 2,68 | 0,18 | 24,57 | SPM01C1 | Simplício Mendes                   | SUL           |
| 51688500 | SPP | CR |         | 160993 | 21/02/2024 08:39 | 21/02/2024 15:59 | CONSUMIDOR                             | OBJETO NA REDE         | 0,31   | 1   | 6,7   | 0,33 | 0,3  | 7,33  | SPP01C3 | Barro Duro                         | METROPOLITANA |
| 51691904 | SJP | CH | 1353324 | 164395 | 21/02/2024 08:40 | 22/02/2024 10:28 | CHAVE FUSÍVEL                          | FALHA DE CONEXÃO       | 747,77 | 29  | 23,55 | 2,03 | 0,22 | 25,8  | SJP09F4 | São Francisco de Assis do<br>Piauí | SUL           |
| 51688515 | CMP | CR |         | 161008 | 21/02/2024 08:41 | 21/02/2024 14:59 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO          | 0,26   | 1   | 5,37  | 0,27 | 0,67 | 6,3   | CMP01C1 | Cajueiro da Praia                  | NORTE         |
| 51688541 | CRT | CR |         | 161034 | 21/02/2024 08:43 | 21/02/2024 09:52 | CONSUMIDOR                             | OBJETO NA REDE         | 0,05   | 1   | 0,73  | 0,23 | 0,18 | 1,15  | CRT01C2 | Corrente                           | SUL           |
| 51691610 | ETA | TF | 1232328 | 164101 | 21/02/2024 08:44 | 21/02/2024 17:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 51,35  | 6   | 7,42  | 0,98 | 0,17 | 8,57  | ETA01C2 | Esperantina                        | NORTE         |
| 51688938 | PAD | CH | 1200009 | 161429 | 21/02/2024 08:45 | 21/02/2024 20:21 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 81,1   | 7   | 0,1   | 9,15 | 2,35 | 11,6  | PAD01P8 | Parnaíba                           | NORTE         |
| 51688576 | LUZ | CR |         | 161069 | 21/02/2024 08:47 | 21/02/2024 17:48 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,38   | 1   | 8,3   | 0,35 | 0,37 | 9,02  | LUZ01C4 | Luzilândia                         | NORTE         |
| 51688577 | PAB | CR |         | 161070 | 21/02/2024 08:50 | 21/02/2024 17:41 | CONSUMIDOR                             | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,37   | 1   | 5,48  | 0,63 | 2,73 | 8,85  | PAB01C3 | Parnaíba                           | NORTE         |
| 51688891 | SPP | TF | 1319925 | 161382 | 21/02/2024 08:55 | 21/02/2024 12:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 17,51  | 5   | 2,13  | 0,93 | 0,45 | 3,52  | SPP01C3 | Barro Duro                         | METROPOLITANA |
| 51688614 | MBA | CR |         | 161107 | 21/02/2024 08:56 | 22/02/2024 09:55 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 1,04   | 1   | 23,9  | 0,45 | 0,63 | 24,98 | MBA01C3 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51690363 | CBA | CH | 1209234 | 162854 | 21/02/2024 08:57 | 21/02/2024 17:25 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE         | 499,53 | 59  | 6,22  | 0,73 | 1,52 | 8,47  | CBA01C1 | Joaquim Pires                      | NORTE         |
| 51679867 | PAD | CR |         | 152361 | 21/02/2024 09:00 | 21/02/2024 12:28 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,14   | 1   | 3,05  | 0,02 | 0,4  | 3,47  | PAD01P2 | Luís Correia                       | NORTE         |
| 51688676 | IGA | CR |         | 161169 | 21/02/2024 09:00 | 21/02/2024 11:22 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1    | 1   | 1,23  | 0,45 | 0,68 | 2,37  | IGA01Z6 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51688705 | CMT | CR |         | 161198 | 21/02/2024 09:02 | 21/02/2024 12:05 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO       | 0,13   | 1   | 1,72  | 0,2  | 1,13 | 3,05  | CMT01C3 | Curimatá                           | SUL           |
| 51689697 | TBC | CH | 1048850 | 162188 | 21/02/2024 09:03 | 21/02/2024 16:39 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 60,7   | 8   | 6,78  | 0,37 | 0,45 | 7,6   | TBC01K1 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51688717 | SPM | CR |         | 161210 | 21/02/2024 09:06 | 21/02/2024 11:51 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO       | 0,11   | 1   | 1,87  | 0,37 | 0,52 | 2,75  | SPM01C5 | Paes Landim                        | SUL           |
| 51688747 | PAB | CR |         | 161240 | 21/02/2024 09:07 | 23/02/2024 02:46 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 1,73   | 1   | 41,15 | 0,08 | 0,42 | 41,65 | PAB01C5 | Parnaíba                           | NORTE         |
| 51688751 | TBC | CR |         | 161244 | 21/02/2024 09:08 | 21/02/2024 15:34 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE         | 0,27   | 1   | 5,98  | 0,23 | 0,22 | 6,43  | TBC01K1 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51689836 | PAD | TF | 1200208 | 162327 | 21/02/2024 09:08 | 21/02/2024 16:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 311,06 | 40  | 5,75  | 1,47 | 0,57 | 7,78  | PAD01P8 | Parnaíba                           | NORTE         |
| 51688936 | MAD | CH | 1319175 | 161427 | 21/02/2024 09:12 | 21/02/2024 11:20 | CHAVE FUSÍVEL                          | DEFEITO EM ISOLADOR    | 197,21 | 93  | 1,37  | 0,77 | 0    | 2,13  | MAD01C4 | Pio IX                             | SUL           |
| 51689650 | CMT | TF | 1267042 | 162141 | 21/02/2024 09:13 | 21/02/2024 20:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 43,76  | 4   | 10,18 | 0,72 | 0,05 | 10,95 | CMT01C5 | Parnaguá                           | SUL           |
| 51692250 | PCA | CH | 1250885 | 164741 | 21/02/2024 09:14 | 21/02/2024 18:56 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE         | 116,3  | 12  | 8,67  | 1,03 | 0    | 9,7   | PCA01C4 | Piracuruca                         | NORTE         |
| 51688844 | TSA | CR |         | 161337 | 21/02/2024 09:17 | 21/02/2024 10:51 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO       | 0,06   | 1   | 0,42  | 0,27 | 0,88 | 1,57  | TSA01Y5 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51690145 | ETA | TF | 1232522 | 162636 | 21/02/2024 09:23 | 21/02/2024 13:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 26,47  | 6   | 2,93  | 0,62 | 0,87 | 4,42  | ETA01C4 | Esperantina                        | NORTE         |
| 51688933 | TSA | CR |         | 161424 | 21/02/2024 09:27 | 22/02/2024 05:04 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,82   | 1   | 18,47 | 0,55 | 0,6  | 19,62 | TSA01Y8 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51688981 | TBC | TF | 1048465 | 161472 | 21/02/2024 09:31 | 21/02/2024 15:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 60,37  | 11  | 4,67  | 0,58 | 0,25 | 5,5   | TBC01K1 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51688973 | CPM | CR |         | 161464 | 21/02/2024 09:33 | 21/02/2024 15:48 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,26   | 1   | 5,03  | 0,2  | 1,02 | 6,25  | CPM01C3 | Campo Maior                        | METROPOLITANA |
| 51688990 | CMT | TF | 1411077 | 161481 | 21/02/2024 09:33 | 21/02/2024 15:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 77,53  | 14  | 0,55  | 1,08 | 3,9  | 5,53  | CMT01C5 | Riacho Frio                        | SUL           |
| 51688982 | CMT | CR |         | 161473 | 21/02/2024 09:34 | 21/02/2024 12:18 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO       | 0,11   | 1   | 2,55  | 0,07 | 0,12 | 2,73  | CMT01C3 | Curimatá                           | SUL           |
| 51689502 | NVL | TF | 1054831 | 161993 | 21/02/2024 09:43 | 21/02/2024 12:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 42,62  | 14  | 1,77  | 0,62 | 0,67 | 3,05  | NVL01C1 | União                              | METROPOLITANA |
| 51689728 | CBA | TF | 1209117 | 162219 | 21/02/2024 09:47 | 21/02/2024 15:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 22,05  | 4   | 4,38  | 1,1  | 0,03 | 5,52  | CBA01C1 | Caxingó                            | NORTE         |
| 51689106 | JCK | TF | 1045604 | 161597 | 21/02/2024 09:49 | 21/02/2024 12:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 370,12 | 152 | 0,3   | 0,48 | 1,67 | 2,45  | JCK01X7 | Teresina                           | METROPOLITANA |
| 51689090 | PAD | CR |         | 161581 | 21/02/2024 09:52 | 21/02/2024 11:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07   | 1   | 0,55  | 0,87 | 0,38 | 1,8   | PAD01P5 | Parnaíba                           | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |      |       |      |      |       |         |                         |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|-------------------------|---------------|
| 51689138 | PAB | CR |         | 161629 | 21/02/2024 09:52 | 22/02/2024 11:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,06    | 1    | 24,8  | 0,08 | 0,62 | 25,5  | PAB01C1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51690357 | PAD | TF | 1406878 | 162848 | 21/02/2024 09:53 | 21/02/2024 15:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 648,31  | 109  | 5,47  | 0,02 | 0,47 | 5,95  | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51689113 | CPM | TF | 1261509 | 161604 | 21/02/2024 09:54 | 23/02/2024 17:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 55,43   | 1    | 55,43 | 0    | 0    | 55,43 | CPM01C2 | Campo Maior             | METROPOLITANA |
| 51689147 | JFR | CR |         | 161638 | 21/02/2024 09:56 | 21/02/2024 14:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1    | 3,78  | 0,37 | 0,47 | 4,62  | JFR01C3 | José de Freitas         | METROPOLITANA |
| 51689227 | SJP | CR |         | 161718 | 21/02/2024 10:03 | 22/02/2024 15:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,23    | 1    | 28,85 | 0,43 | 0,3  | 29,58 | SJP01C1 | São João do Piauí       | SUL           |
| 51689218 | SRO | CR |         | 161709 | 21/02/2024 10:05 | 21/02/2024 14:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,17    | 1    | 3,42  | 0,52 | 0,18 | 4,12  | SRO01C1 | São Raimundo Nonato     | SUL           |
| 51689221 | CRT | CR |         | 161712 | 21/02/2024 10:05 | 22/02/2024 11:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,05    | 1    | 24,63 | 0,15 | 0,5  | 25,28 | CRT01C3 | Corrente                | SUL           |
| 51689662 | TBC | CH | 1423346 | 162153 | 21/02/2024 10:09 | 21/02/2024 11:42 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 3887,47 | 2513 | 0,95  | 0,32 | 0,28 | 1,55  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689266 | FAT | CR |         | 161757 | 21/02/2024 10:11 | 22/02/2024 13:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,15    | 1    | 27,65 | 0,02 | 0,03 | 27,7  | FAT01C1 | Dirceu Arcoverde        | SUL           |
| 51689302 | GBS | CR |         | 161793 | 21/02/2024 10:17 | 22/02/2024 17:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,29    | 1    | 30,12 | 0,27 | 0,62 | 31    | GBS09F9 | Santa Filomena          | SUL           |
| 51690078 | DML | TF | 1392011 | 162569 | 21/02/2024 10:18 | 22/02/2024 00:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 136,95  | 10   | 4,88  | 0,42 | 8,4  | 13,7  | DML01W1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689348 | SRO | CR |         | 161839 | 21/02/2024 10:20 | 21/02/2024 11:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,06    | 1    | 0,67  | 0,3  | 0,58 | 1,55  | SRO09L1 | São Raimundo Nonato     | SUL           |
| 51689403 | STF | CR |         | 161894 | 21/02/2024 10:25 | 23/02/2024 12:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,1     | 1    | 47,02 | 2,65 | 0,63 | 50,3  | STF01C1 | Santa Filomena          | SUL           |
| 51689394 | IGA | CR |         | 161885 | 21/02/2024 10:26 | 21/02/2024 17:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,31    | 1    | 6,4   | 0,45 | 0,53 | 7,38  | IGA01Z4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689434 | TBC | CR |         | 161925 | 21/02/2024 10:29 | 21/02/2024 17:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,3     | 1    | 6,63  | 0,2  | 0,37 | 7,2   | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689732 | PAB | CR |         | 162223 | 21/02/2024 10:31 | 21/02/2024 15:52 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,22    | 1    | 3,82  | 1,1  | 0,43 | 5,35  | PAB01C3 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51688483 | PAD | TF | 1415875 | 160976 | 21/02/2024 10:32 | 21/02/2024 12:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 98,15   | 50   | -1,37 | 0,93 | 2,4  | 1,97  | PAD01P2 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51689690 | SJP | CH | 1338794 | 162181 | 21/02/2024 10:36 | 21/02/2024 14:27 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 230,25  | 60   | 1,53  | 2,32 | 0    | 3,85  | SJP01C2 | São João do Piauí       | SUL           |
| 51689501 | TBC | CR |         | 161992 | 21/02/2024 10:38 | 21/02/2024 17:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,27    | 1    | 6,03  | 0,32 | 0,12 | 6,47  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51690915 | CRT | CH | 1267481 | 163406 | 21/02/2024 10:39 | 21/02/2024 15:23 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 643,09  | 136  | 3,97  | 0,13 | 0,63 | 4,73  | CRT01C3 | Corrente                | SUL           |
| 51690229 | SJP | CH | 1353379 | 162720 | 21/02/2024 10:41 | 21/02/2024 16:31 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 541,98  | 93   | 5,32  | 0,52 | 0    | 5,83  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51689542 | MQP | CR |         | 162033 | 21/02/2024 10:45 | 21/02/2024 14:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1    | 3,33  | 0,32 | 0,12 | 3,77  | MQP01N8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51690757 | CMT | TF | 1266952 | 163248 | 21/02/2024 10:47 | 21/02/2024 17:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 28,17   | 4    | 3,48  | 3,48 | 0,08 | 7,05  | CMT01C5 | Parnaguá                | SUL           |
| 51689576 | SAT | CR |         | 162067 | 21/02/2024 10:48 | 21/02/2024 15:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1    | 4,17  | 0,22 | 0,23 | 4,62  | SAT01L9 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689582 | LUZ | CR |         | 162073 | 21/02/2024 10:49 | 21/02/2024 17:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,3     | 1    | 6,35  | 0,42 | 0,33 | 7,1   | LUZ01C1 | Luzilândia              | NORTE         |
| 51689579 | SPP | CR |         | 162070 | 21/02/2024 10:51 | 21/02/2024 22:36 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,49    | 1    | 11,15 | 0,35 | 0,25 | 11,75 | SPP01C1 | Água Branca             | METROPOLITANA |
| 51692009 | CRT | CH | 1412707 | 164500 | 21/02/2024 10:52 | 21/02/2024 16:57 | CHAVE FACA UNIPOLAR                 | ARVORE NA REDE         | 2948,13 | 485  | 5,77  | 0,13 | 0,18 | 6,08  | CRT01C1 | Corrente                | SUL           |
| 51689614 | CMP | CR |         | 162105 | 21/02/2024 10:52 | 25/02/2024 10:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 3,97    | 1    | 95,02 | 0,02 | 0,3  | 95,33 | CMP01C3 | Luís Correia            | NORTE         |
| 51689879 | LUZ | CH | 1222870 | 162370 | 21/02/2024 10:56 | 21/02/2024 12:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 199,87  | 189  | 0,72  | 0,18 | 0,17 | 1,07  | LUZ01C3 | Luzilândia              | NORTE         |
| 51689598 | JFR | CR |         | 162089 | 21/02/2024 10:56 | 21/02/2024 11:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,01    | 1    | 0,23  | 0,03 | 0,1  | 0,37  | JFR01C2 | José de Freitas         | METROPOLITANA |
| 51689657 | RNA | CR |         | 162148 | 21/02/2024 11:00 | 21/02/2024 13:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,11    | 1    | 1,27  | 0,53 | 0,88 | 2,68  | RNA01C6 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689663 | JUN | TF | 1369039 | 162154 | 21/02/2024 11:01 | 22/02/2024 11:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 144,84  | 6    | 23,28 | 0,6  | 0,27 | 24,15 | JUN01M1 | Itainópolis             | SUL           |
| 51689702 | IGA | CR |         | 162193 | 21/02/2024 11:04 | 21/02/2024 16:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,24    | 1    | 4,87  | 0,47 | 0,45 | 5,78  | IGA01Z5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689698 | IGA | CR |         | 162189 | 21/02/2024 11:06 | 21/02/2024 18:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,3     | 1    | 5,78  | 0,27 | 1,15 | 7,2   | IGA01Z5 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689737 | CMT | CR |         | 162228 | 21/02/2024 11:09 | 21/02/2024 14:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,15    | 1    | 3,07  | 0,37 | 0,25 | 3,68  | CMT01C5 | Parnaguá                | SUL           |
| 51689773 | MCU | CR |         | 162264 | 21/02/2024 11:13 | 21/02/2024 17:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,24    | 1    | 5,05  | 0,72 | 0,07 | 5,83  | MCU01V6 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689765 | JCK | CR |         | 162256 | 21/02/2024 11:14 | 21/02/2024 15:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1    | 3,77  | 0,4  | 0,4  | 4,57  | JCK01X8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689990 | PAB | TF | 1199420 | 162481 | 21/02/2024 11:15 | 21/02/2024 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | MANOBRA DE URGENCIA    | 39,62   | 53   | 0,02  | 0,03 | 0,7  | 0,75  | PAB01C2 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51689774 | PMR | CR |         | 162265 | 21/02/2024 11:16 | 22/02/2024 10:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,97    | 1    | 22,8  | 0,03 | 0,35 | 23,18 | PMR01P1 | Palmeirais              | METROPOLITANA |
| 51690114 | MBA | TF | 1056348 | 162605 | 21/02/2024 11:17 | 21/02/2024 19:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 40,45   | 5    | 3,08  | 0,73 | 4,28 | 8,1   | MBA01C3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51689804 | CEN | CR |         | 162295 | 21/02/2024 11:18 | 21/02/2024 15:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1    | 3,8   | 0,28 | 0,53 | 4,62  | CEN01U1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51679149 | UNO | CR |         | 151643 | 21/02/2024 11:21 | 21/02/2024 12:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,05    | 1    | 0,4   | 0,5  | 0,33 | 1,23  | UNO01C2 | União                   | METROPOLITANA |
| 51689834 | PAD | CR |         | 162325 | 21/02/2024 11:24 | 23/02/2024 15:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,17    | 1    | 51,32 | 0,2  | 0,48 | 52    | PAD01P4 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51689846 | LUZ | CR |         | 162337 | 21/02/2024 11:25 | 22/02/2024 09:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,92    | 1    | 20,75 | 1,07 | 0,27 | 22,08 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas     | NORTE         |
| 51689887 | TSA | CR |         | 162378 | 21/02/2024 11:28 | 22/02/2024 09:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,93    | 1    | 21,7  | 0,07 | 0,6  | 22,37 | TSA01Y3 | Teresina                | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                  |        |     |       |      |      |       |         |                                 |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|-----|-------|------|------|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| 51689889 | DML | CR |         | 162380 | 21/02/2024 11:29 | 21/02/2024 20:08 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,36   | 1   | 7,75  | 0,28 | 0,62 | 8,65  | DML01W1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51689935 | NZA | CR |         | 162426 | 21/02/2024 11:35 | 22/02/2024 09:25 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,91   | 1   | 20,47 | 1,13 | 0,23 | 21,83 | NZA01Z2 | Nazária                         | METROPOLITANA |
| 51689984 | CEN | CR |         | 162475 | 21/02/2024 11:39 | 21/02/2024 18:29 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,28   | 1   | 5,82  | 0,65 | 0,37 | 6,83  | CEN01U4 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51689988 | JCK | CR |         | 162479 | 21/02/2024 11:40 | 21/02/2024 17:49 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE   | 0,26   | 1   | 5,75  | 0,23 | 0,17 | 6,15  | JCK01X3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690525 | SPP | TF | 1320586 | 163016 | 21/02/2024 11:45 | 21/02/2024 17:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 423,74 | 77  | 4,18  | 0,48 | 0,85 | 5,52  | SPP01C4 | Lagoinha do Piauí               | METROPOLITANA |
| 51690046 | CMT | CR |         | 162537 | 21/02/2024 11:50 | 21/02/2024 13:10 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,06   | 1   | 0,6   | 0,02 | 0,72 | 1,33  | CMT01C4 | Curimatá                        | SUL           |
| 51690075 | CRT | CR |         | 162566 | 21/02/2024 11:53 | 21/02/2024 17:01 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE   | 0,21   | 1   | 4,4   | 0,27 | 0,47 | 5,13  | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí           | SUL           |
| 51690109 | PTY | CR |         | 162600 | 21/02/2024 12:01 | 21/02/2024 17:13 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,22   | 1   | 4,47  | 0,32 | 0,42 | 5,2   | PTY01P3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690135 | SRO | CR |         | 162626 | 21/02/2024 12:05 | 22/02/2024 16:50 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,2    | 1   | 28,57 | 0    | 0,18 | 28,75 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato             | SUL           |
| 51690204 | UNO | CR |         | 162695 | 21/02/2024 12:15 | 21/02/2024 18:33 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,26   | 1   | 5,33  | 0,1  | 0,87 | 6,3   | UNO01C1 | União                           | METROPOLITANA |
| 51690231 | CMT | CR |         | 162722 | 21/02/2024 12:20 | 24/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 2,94   | 1   | 69,6  | 0,52 | 0,5  | 70,62 | CMT09S1 | Curimatá                        | SUL           |
| 51690255 | PAB | CR |         | 162746 | 21/02/2024 12:24 | 23/02/2024 12:45 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 2,01   | 1   | 47,73 | 0,15 | 0,47 | 48,35 | PAB01C5 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51690295 | GBS | CR |         | 162786 | 21/02/2024 12:32 | 22/02/2024 09:31 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,87   | 1   | 19,82 | 0,5  | 0,67 | 20,98 | GBS09F8 | Corrente                        | SUL           |
| 51690898 | SRO | CR |         | 163389 | 21/02/2024 12:33 | 22/02/2024 10:51 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,93   | 1   | 1,32  | 1,38 | 19,6 | 22,3  | SRO09L1 | Coronel José Dias               | SUL           |
| 51690370 | MBA | CR |         | 162861 | 21/02/2024 12:40 | 22/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE   | 0,93   | 1   | 21,1  | 0,87 | 0,32 | 22,28 | MBA01C4 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51690431 | CPM | CR |         | 162922 | 21/02/2024 12:50 | 21/02/2024 16:49 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,17   | 1   | 2,6   | 0,5  | 0,88 | 3,98  | CPM01C2 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51690433 | PID | CR |         | 162924 | 21/02/2024 12:51 | 21/02/2024 22:04 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,38   | 1   | 8,42  | 0,32 | 0,48 | 9,22  | PID01S2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690491 | SAT | CR |         | 162982 | 21/02/2024 12:59 | 21/02/2024 20:54 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,33   | 1   | 7,32  | 0,25 | 0,35 | 7,92  | SAT01L4 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690494 | PID | CR |         | 162985 | 21/02/2024 13:01 | 21/02/2024 15:46 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,11   | 1   | 1,97  | 0,55 | 0,23 | 2,75  | PID01S1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690530 | JFR | CH | 1063048 | 163021 | 21/02/2024 13:04 | 21/02/2024 16:20 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 514,47 | 158 | 2,7   | 0,57 | 0    | 3,27  | JFR01C4 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51690590 | RNA | CR |         | 163081 | 21/02/2024 13:12 | 21/02/2024 15:29 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,09   | 1   | 1,63  | 0,27 | 0,38 | 2,28  | RNA01C6 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51687613 | PAB | TF | 1199348 | 160107 | 21/02/2024 13:13 | 21/02/2024 20:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 518,51 | 76  | 6,83  | 0    | 0    | 6,83  | PAB01C2 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51690599 | PID | CR |         | 163090 | 21/02/2024 13:14 | 21/02/2024 23:11 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,41   | 1   | 8,83  | 0,47 | 0,65 | 9,95  | PID01S8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690598 | JUN | CR |         | 163089 | 21/02/2024 13:16 | 24/02/2024 11:20 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 2,92   | 1   | 69,1  | 0,55 | 0,42 | 70,07 | JUN09F3 | Pio IX                          | SUL           |
| 51690632 | IGA | CR |         | 163123 | 21/02/2024 13:18 | 21/02/2024 15:42 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,1    | 1   | 1,4   | 0,17 | 0,83 | 2,4   | IGA01Z5 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51689271 | VDJ | CH | 1208841 | 161762 | 21/02/2024 13:20 | 21/02/2024 19:10 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 891,14 | 153 | 0,85  | 1,03 | 3,95 | 5,83  | VDJ01C1 | Caraúbas do Piauí               | NORTE         |
| 51690626 | PAD | CR |         | 163117 | 21/02/2024 13:20 | 21/02/2024 22:14 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO | 0,37   | 1   | 5,5   | 3,4  | 0    | 8,9   | PAD01P3 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51690656 | PCA | TF | 1392295 | 163147 | 21/02/2024 13:23 | 21/02/2024 14:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 191,53 | 129 | 0,5   | 0,28 | 0,72 | 1,5   | PCA01C3 | Piracuruca                      | NORTE         |
| 51690720 | PMR | TF | 1062218 | 163211 | 21/02/2024 13:29 | 21/02/2024 17:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 168,89 | 43  | 1,53  | 0,02 | 2,38 | 3,93  | PMR01P2 | Palmeirais                      | METROPOLITANA |
| 51690717 | CMP | CR |         | 163208 | 21/02/2024 13:35 | 22/02/2024 15:08 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 1,06   | 1   | 24,75 | 0,25 | 0,55 | 25,55 | CMP01C1 | Cajueiro da Praia               | NORTE         |
| 51690790 | MQP | CR |         | 163281 | 21/02/2024 13:45 | 21/02/2024 18:10 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 0,18   | 1   | 2,57  | 1,38 | 0,47 | 4,42  | MQP01W1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690788 | ESP | CR |         | 163279 | 21/02/2024 13:46 | 21/02/2024 16:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,12   | 1   | 1,93  | 0,1  | 0,83 | 2,87  | ESP01M3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690791 | PAD | CR |         | 163282 | 21/02/2024 13:46 | 24/02/2024 10:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 2,87   | 1   | 68,08 | 0,2  | 0,62 | 68,9  | PAD01P6 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51690824 | TBC | CR |         | 163315 | 21/02/2024 13:50 | 21/02/2024 18:35 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE   | 0,2    | 1   | 3,85  | 0,73 | 0,17 | 4,75  | TBC01K1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51691399 | UNO | CH | 1058278 | 163890 | 21/02/2024 13:51 | 21/02/2024 16:00 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 166,57 | 78  | 0,07  | 0,25 | 1,83 | 2,15  | UNO01C2 | União                           | METROPOLITANA |
| 51690852 | SAT | CR |         | 163343 | 21/02/2024 13:52 | 21/02/2024 15:37 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,07   | 1   | 1,18  | 0,3  | 0,27 | 1,75  | SAT01L9 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690850 | JFR | CR |         | 163341 | 21/02/2024 13:56 | 22/02/2024 11:05 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,88   | 1   | 20,83 | 0,2  | 0,12 | 21,15 | JFR01C1 | José de Freitas                 | METROPOLITANA |
| 51693061 | PTY | CH | 1047238 | 165552 | 21/02/2024 13:58 | 21/02/2024 21:15 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 94,65  | 13  | 5,87  | 0,72 | 0,7  | 7,28  | PTY01P2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51690895 | TBL | CH | 1209669 | 163386 | 21/02/2024 13:59 | 21/02/2024 19:13 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 303,18 | 58  | 3,07  | 1,72 | 0,45 | 5,23  | TBL01C4 | Burit dos Lopes                 | NORTE         |
| 51690935 | PAB | CR |         | 163426 | 21/02/2024 14:04 | 23/02/2024 22:24 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 2,35   | 1   | 51,42 | 1,03 | 3,88 | 56,33 | PAB01C1 | Ilha Grande                     | NORTE         |
| 51690975 | CPM | CR |         | 163466 | 21/02/2024 14:11 | 22/02/2024 12:01 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,91   | 1   | 18,65 | 3,13 | 0,05 | 21,83 | CPM01C2 | Campo Maior                     | METROPOLITANA |
| 51691096 | SJP | TF | 1355222 | 163587 | 21/02/2024 14:14 | 21/02/2024 17:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 21,21  | 6   | 2,8   | 0,43 | 0,3  | 3,53  | SJP09F4 | Queimada Nova                   | SUL           |
| 51691015 | ETA | CR |         | 163506 | 21/02/2024 14:16 | 22/02/2024 11:01 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,86   | 1   | 18,57 | 1,9  | 0,28 | 20,75 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí        | NORTE         |
| 51691057 | LUZ | CR |         | 163548 | 21/02/2024 14:19 | 22/02/2024 09:07 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,78   | 1   | 18,33 | 0,17 | 0,3  | 18,8  | LUZ01C3 | Luzilândia                      | NORTE         |
| 51691211 | SFA | CR |         | 163702 | 21/02/2024 14:21 | 22/02/2024 11:18 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,87   | 1   | 20,12 | 0,48 | 0,35 | 20,95 | SFA01C1 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |      |       |       |         |                           |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|------|-------|-------|---------|---------------------------|---------------|
| 51691099 | ETA | CR |         | 163590 | 21/02/2024 14:23 | 21/02/2024 19:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,23    | 1   | 4,18  | 0,78 | 0,45  | 5,42  | ETA01C2 | Esperantina               | NORTE         |
| 51691741 | SJP | CH | 1355202 | 164232 | 21/02/2024 14:24 | 21/02/2024 17:20 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 1062,28 | 363 | 2,15  | 0,42 | 0,37  | 2,93  | SJP09F4 | Queimada Nova             | SUL           |
| 51689349 | MBA | CR |         | 161840 | 21/02/2024 14:25 | 21/02/2024 17:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,12    | 1   | 0,6   | 2,22 | 0,02  | 2,83  | MBA01C1 | União                     | METROPOLITANA |
| 51691474 | SJP | TF | 1355155 | 163965 | 21/02/2024 14:34 | 21/02/2024 17:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 33,74   | 10  | 2,9   | 0,08 | 0,22  | 3,2   | SJP09F4 | Queimada Nova             | SUL           |
| 51691858 | UNO | TF | 1058624 | 164349 | 21/02/2024 14:34 | 21/02/2024 22:24 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 46,94   | 6   | 3,23  | 0,95 | 3,65  | 7,83  | UNO01C2 | União                     | METROPOLITANA |
| 51691173 | IGA | CR |         | 163664 | 21/02/2024 14:36 | 21/02/2024 19:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,2     | 1   | 3,92  | 0,52 | 0,37  | 4,8   | IGA01Z6 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691242 | PCA | CR |         | 163733 | 21/02/2024 14:45 | 21/02/2024 16:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,05    | 1   | 0,4   | 0,88 | 0     | 1,28  | PCA01C3 | Piracuruca                | NORTE         |
| 51691513 | PAD | TF | 1199478 | 164004 | 21/02/2024 14:47 | 21/02/2024 20:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 506,02  | 97  | 2,3   | 1,1  | 1,82  | 5,22  | PAD01P5 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51691285 | RNA | CR |         | 163776 | 21/02/2024 14:47 | 21/02/2024 17:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,13    | 1   | 1,37  | 0,08 | 1,72  | 3,17  | RNA01C1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691283 | JFR | CR |         | 163774 | 21/02/2024 14:48 | 21/02/2024 21:24 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 0,27    | 1   | 6,37  | 0,02 | 0,22  | 6,6   | JFR01C1 | José de Freitas           | METROPOLITANA |
| 51691284 | SRO | CR |         | 163775 | 21/02/2024 14:51 | 23/02/2024 11:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,88    | 1   | 44,92 | 0,02 | 0,1   | 45,03 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí     | SUL           |
| 51691316 | CRT | CR |         | 163807 | 21/02/2024 14:52 | 21/02/2024 17:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,12    | 1   | 1,85  | 0,18 | 0,97  | 3     | CRT01C3 | Corrente                  | SUL           |
| 51691318 | TSA | CR |         | 163809 | 21/02/2024 14:52 | 21/02/2024 16:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,09    | 1   | 1,37  | 0,27 | 0,48  | 2,12  | TSA01Y8 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691325 | CMP | CR |         | 163816 | 21/02/2024 14:53 | 24/02/2024 13:07 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 2,93    | 1   | 69,28 | 0,3  | 0,65  | 70,23 | CMP01C3 | Luís Correia              | NORTE         |
| 51691329 | PTY | CR |         | 163820 | 21/02/2024 14:56 | 21/02/2024 18:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1   | 3,02  | 0,37 | 0,43  | 3,82  | PTY01P4 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691391 | SRO | CR |         | 163882 | 21/02/2024 15:05 | 23/02/2024 17:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,1     | 1   | 49,17 | 1,08 | 0,22  | 50,47 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde          | SUL           |
| 51691423 | PAD | CR |         | 163914 | 21/02/2024 15:07 | 22/02/2024 07:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,68    | 1   | 15,25 | 0,42 | 0,65  | 16,32 | PAD01P7 | Parnaíba                  | NORTE         |
| 51691421 | MAD | CR |         | 163912 | 21/02/2024 15:11 | 22/02/2024 09:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,76    | 1   | 17,08 | 0,25 | 1     | 18,33 | MAD01C7 | São Julião                | SUL           |
| 51691472 | SOL | CR |         | 163963 | 21/02/2024 15:16 | 21/02/2024 17:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1   | 2,23  | 0,13 | 0,03  | 2,4   | SOL01C1 | Capitão Gervásio Oliveira | SUL           |
| 51691090 | MBA | CR |         | 163581 | 21/02/2024 15:33 | 21/02/2024 19:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,14    | 1   | 3,07  | 0,38 | 0,02  | 3,47  | MBA01C1 | União                     | METROPOLITANA |
| 51692038 | PMR | TF | 1062401 | 164529 | 21/02/2024 15:34 | 21/02/2024 17:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 30,24   | 19  | 0     | 0,18 | 1,42  | 1,6   | PMR01P1 | Palmeirais                | METROPOLITANA |
| 51691608 | ABU | CR |         | 164099 | 21/02/2024 15:34 | 22/02/2024 11:25 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 0,83    | 1   | 17,53 | 1,07 | 1,25  | 19,85 | ABU01C2 | Jurema                    | SUL           |
| 51691615 | TBL | CR |         | 164106 | 21/02/2024 15:36 | 21/02/2024 18:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,13    | 1   | 1,73  | 1,28 | 0     | 3,02  | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí    | NORTE         |
| 51692510 | TSA | CH | 1044550 | 165001 | 21/02/2024 15:37 | 21/02/2024 19:51 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 254,37  | 60  | 2,35  | 0,25 | 1,63  | 4,23  | TSA01Y5 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691654 | PTY | CR |         | 164145 | 21/02/2024 15:38 | 22/02/2024 12:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,88    | 1   | 20,6  | 0,2  | 0,27  | 21,07 | PTY01P9 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691706 | RNA | CR |         | 164197 | 21/02/2024 15:44 | 22/02/2024 08:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,69    | 1   | 15,2  | 0,57 | 0,75  | 16,52 | RNA01C1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691693 | TBL | CR |         | 164184 | 21/02/2024 15:45 | 22/02/2024 10:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,77    | 1   | 17,7  | 0,2  | 0,52  | 18,42 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes          | NORTE         |
| 51691703 | JAC | CR |         | 164194 | 21/02/2024 15:46 | 22/02/2024 15:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,98    | 1   | 22,65 | 0,52 | 0,38  | 23,55 | JAC01C2 | Massapê do Piauí          | SUL           |
| 51691732 | MAD | CR |         | 164223 | 21/02/2024 15:49 | 21/02/2024 20:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,2     | 1   | 4,37  | 0,18 | 0,27  | 4,82  | MAD01C6 | Alagoinha do Piauí        | SUL           |
| 51691743 | SAT | CR |         | 164234 | 21/02/2024 15:50 | 21/02/2024 22:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,28    | 1   | 3,8   | 2,08 | 0,75  | 6,63  | SAT01L6 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691770 | UNO | TF | 1057039 | 164261 | 21/02/2024 15:53 | 21/02/2024 18:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 119,19  | 46  | 2,02  | 0,47 | 0,12  | 2,6   | UNO01C3 | União                     | METROPOLITANA |
| 51691773 | RNA | CR |         | 164264 | 21/02/2024 15:53 | 21/02/2024 17:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1   | 0,7   | 1,02 | 0,13  | 1,85  | RNA01C2 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691818 | PMR | CR |         | 164309 | 21/02/2024 15:57 | 21/02/2024 19:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,15    | 1   | 2,92  | 0,02 | 0,63  | 3,57  | PMR01P1 | Palmeirais                | METROPOLITANA |
| 51691825 | SRO | TF | 1410104 | 164316 | 21/02/2024 15:59 | 21/02/2024 18:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 2,32    | 1   | 0,32  | 1    | 1     | 2,32  | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde          | SUL           |
| 51691816 | CMT | TF | 1266426 | 164307 | 21/02/2024 15:59 | 24/02/2024 18:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 74,6    | 1   | 20,33 | 0,62 | 53,65 | 74,6  | CMT01C4 | Curimatá                  | SUL           |
| 51691827 | PTY | CR |         | 164318 | 21/02/2024 16:01 | 21/02/2024 19:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1   | 3,17  | 0,28 | 0,48  | 3,93  | PTY01P2 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691893 | CEN | CR |         | 164384 | 21/02/2024 16:07 | 21/02/2024 17:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 0,98  | 0,2  | 0,43  | 1,62  | CEN01U2 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691902 | TBL | CR |         | 164393 | 21/02/2024 16:08 | 22/02/2024 16:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,02    | 1   | 24,2  | 0,03 | 0,18  | 24,42 | TBL01C4 | Caxingó                   | NORTE         |
| 51691931 | PAD | CR |         | 164422 | 21/02/2024 16:14 | 21/02/2024 19:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,13    | 1   | 3,2   | 0    | 0,02  | 3,22  | PAD01P8 | Luís Correia              | NORTE         |
| 51691929 | TSA | CR |         | 164420 | 21/02/2024 16:16 | 21/02/2024 19:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,13    | 1   | 2,15  | 0,45 | 0,52  | 3,12  | TSA01Y3 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51691965 | ESP | CR |         | 164456 | 21/02/2024 16:20 | 22/02/2024 07:14 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,62    | 1   | 14,28 | 0,33 | 0,28  | 14,9  | ESP01M1 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51692010 | CRL | CR |         | 164501 | 21/02/2024 16:23 | 22/02/2024 08:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,66    | 1   | 15,78 | 0,02 | 0,13  | 15,93 | CRL01C1 | Caracol                   | SUL           |
| 51692005 | MCU | CR |         | 164496 | 21/02/2024 16:26 | 21/02/2024 18:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1   | 0,78  | 1,12 | 0,08  | 1,98  | MCU01V8 | Teresina                  | METROPOLITANA |
| 51692040 | TBL | CR |         | 164531 | 21/02/2024 16:28 | 22/02/2024 17:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,03    | 1   | 24,4  | 0,03 | 0,27  | 24,7  | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí    | NORTE         |
| 51692043 | CMT | CR |         | 164534 | 21/02/2024 16:30 | 24/02/2024 16:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 3       | 1   | 72    | 0,02 | 0,07  | 72,08 | CMT01C5 | Parnaguá                  | SUL           |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                              |         |      |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51692079 | PAD | CR |         | 164570 | 21/02/2024 16:37 | 22/02/2024 17:23 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,03    | 1    | 23,5  | 0,13 | 1,13 | 24,77 | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51692116 | TSA | CR |         | 164607 | 21/02/2024 16:40 | 21/02/2024 18:31 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,08    | 1    | 1,02  | 0,48 | 0,35 | 1,85  | TSA01Y8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692118 | UNO | CR |         | 164609 | 21/02/2024 16:41 | 21/02/2024 20:02 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,14    | 1    | 3,15  | 0,1  | 0,1  | 3,35  | UNO01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51692291 | PAB | CR |         | 164782 | 21/02/2024 16:52 | 21/02/2024 18:29 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,07    | 1    | 0,82  | 0,6  | 0,2  | 1,62  | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51692194 | PAB | CH | 1377700 | 164685 | 21/02/2024 16:53 | 21/02/2024 19:13 | RELIGADOR                              | DEFEITO EM ISOLADOR          | 3507,84 | 3020 | 1,98  | 0,3  | 0,05 | 2,33  | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51692215 | PID | CR |         | 164706 | 21/02/2024 16:54 | 21/02/2024 18:35 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,07    | 1    | 1,62  | 0,02 | 0,05 | 1,68  | PID01S4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692443 | SJP | TF | 1339088 | 164934 | 21/02/2024 16:59 | 22/02/2024 12:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE               | 57,12   | 3    | 15,9  | 2,98 | 0,17 | 19,05 | SJP01C2 | Pedro Laurentino           | SUL           |
| 51692301 | SRO | CR |         | 164792 | 21/02/2024 17:03 | 22/02/2024 12:23 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,81    | 1    | 18,12 | 0,38 | 0,83 | 19,33 | SRO09L1 | Coronel José Dias          | SUL           |
| 51692297 | NVL | CR |         | 164788 | 21/02/2024 17:04 | 21/02/2024 19:29 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,1     | 1    | 1,43  | 0,9  | 0,08 | 2,42  | NVL01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51692924 | PAB | CH | 1199339 | 165415 | 21/02/2024 17:04 | 21/02/2024 22:06 | CHAVE FUSÍVEL                          | DEFEITO EM ISOLADOR          | 1907,71 | 380  | 2,07  | 0,37 | 2,6  | 5,03  | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51692332 | SAT | CR |         | 164823 | 21/02/2024 17:11 | 22/02/2024 08:57 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,66    | 1    | 15,13 | 0,38 | 0,25 | 15,77 | SAT01L7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692336 | PAD | CR |         | 164827 | 21/02/2024 17:12 | 22/02/2024 14:25 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,88    | 1    | 20,77 | 0,02 | 0,43 | 21,22 | PAD01P5 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51692366 | PAD | CR |         | 164857 | 21/02/2024 17:13 | 24/02/2024 09:51 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 2,69    | 1    | 63,17 | 0,48 | 0,98 | 64,63 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51692362 | DML | CR |         | 164853 | 21/02/2024 17:13 | 22/02/2024 18:06 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,04    | 1    | 23,22 | 0,02 | 1,65 | 24,88 | DML01W2 | Demerval Lobão             | METROPOLITANA |
| 51692404 | MBA | CR |         | 164895 | 21/02/2024 17:17 | 23/02/2024 15:50 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 1,94    | 1    | 46,03 | 0,02 | 0,5  | 46,55 | MBA01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51692412 | RNA | TF | 1045345 | 164903 | 21/02/2024 17:18 | 21/02/2024 19:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO             | 358,58  | 151  | 0,83  | 1,33 | 0,22 | 2,38  | RNA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51693062 | SJP | CH | 1353487 | 165553 | 21/02/2024 17:19 | 22/02/2024 10:25 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE               | 529,96  | 31   | 15,6  | 1,13 | 0,37 | 17,1  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí    | SUL           |
| 51692414 | CRT | CR |         | 164905 | 21/02/2024 17:22 | 22/02/2024 19:35 | CONSUMIDOR                             | REDE TRANÇADA                | 1,09    | 1    | 24,78 | 0,7  | 0,73 | 26,22 | CRT09S1 | Corrente                   | SUL           |
| 51692444 | LUZ | CR |         | 164935 | 21/02/2024 17:24 | 22/02/2024 15:15 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,91    | 1    | 20,98 | 0,6  | 0,27 | 21,85 | LUZ01C3 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51692576 | MBA | TF | 1056910 | 165067 | 21/02/2024 17:27 | 21/02/2024 20:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE               | 48,17   | 19   | 2,45  | 0,02 | 0,08 | 2,55  | MBA01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51692475 | LUZ | CR |         | 164966 | 21/02/2024 17:29 | 22/02/2024 11:55 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,77    | 1    | 16,9  | 0,9  | 0,63 | 18,43 | LUZ01C4 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51692485 | MTO | TF | 1257635 | 164976 | 21/02/2024 17:32 | 22/02/2024 10:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO             | 52,1    | 3    | 16,12 | 0,95 | 0,3  | 17,37 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51692516 | PAD | CR |         | 165007 | 21/02/2024 17:34 | 22/02/2024 18:24 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,03    | 1    | 23,82 | 0,9  | 0,12 | 24,83 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51692509 | RNA | CR |         | 165000 | 21/02/2024 17:35 | 22/02/2024 09:16 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,65    | 1    | 14,98 | 0,62 | 0,08 | 15,68 | RNA01C7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692821 | PAD | CR |         | 165312 | 21/02/2024 17:39 | 21/02/2024 18:59 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,06    | 1    | 0,08  | 0,77 | 0,48 | 1,33  | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51692572 | JFR | CR |         | 165063 | 21/02/2024 17:42 | 22/02/2024 12:40 | CONSUMIDOR                             | OBJETO NA REDE               | 0,79    | 1    | 17,87 | 0,58 | 0,52 | 18,97 | JFR01C2 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51692571 | RNA | CR |         | 165062 | 21/02/2024 17:45 | 22/02/2024 09:35 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,66    | 1    | 15,53 | 0,15 | 0,15 | 15,83 | RNA01C7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51693751 | CRT | TF | 1390377 | 166242 | 21/02/2024 17:55 | 22/02/2024 09:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | REDE TRANÇADA                | 157,48  | 10   | 14,2  | 1,33 | 0,22 | 15,75 | CRT01C1 | Corrente                   | SUL           |
| 51692649 | CRT | TF | 1267684 | 165140 | 21/02/2024 17:56 | 22/02/2024 07:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO               | 1210,58 | 87   | 13,55 | 0,25 | 0,12 | 13,92 | CRT01C2 | Corrente                   | SUL           |
| 51692650 | SPM | CR |         | 165141 | 21/02/2024 17:56 | 21/02/2024 20:44 | CONSUMIDOR                             | OBJETO NA REDE               | 0,12    | 1    | 2,7   | 0,02 | 0,08 | 2,8   | SPM01C4 | Campinas do Piauí          | SUL           |
| 51692641 | CRO | CH | 1428120 | 165132 | 21/02/2024 17:56 | 22/02/2024 10:24 | CHAVE FACA UNIPOLAR                    | CONDUTOR PARTIDO             | 1425,25 | 130  | 16,32 | 0,02 | 0,13 | 16,47 | CRO01L2 | Curralinhos                | METROPOLITANA |
| 51692902 | SAT | CH | 1047971 | 165393 | 21/02/2024 17:57 | 21/02/2024 19:39 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 2288,64 | 1354 | 0,95  | 0,75 | 0    | 1,7   | SAT01L5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692690 | IGA | CR |         | 165181 | 21/02/2024 18:00 | 23/02/2024 17:10 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,97    | 1    | 46,53 | 0,38 | 0,25 | 47,17 | IGA01Z6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692675 | MAD | TF | 1359298 | 165166 | 21/02/2024 18:01 | 22/02/2024 10:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 146,85  | 9    | 15,5  | 0,42 | 0,4  | 16,32 | MAD01C2 | Alegrete do Piauí          | SUL           |
| 51692897 | PTY | TF | 1047012 | 165388 | 21/02/2024 18:14 | 21/02/2024 19:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | INTERRUPÇÃO EM TEMPO<br>REAL | 190,17  | 246  | 0,02  | 0    | 0,77 | 0,78  | PTY01P1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692796 | SRO | TF | 1276926 | 165287 | 21/02/2024 18:14 | 22/02/2024 15:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 86,49   | 4    | 21,57 | 0,02 | 0,05 | 21,63 | SRO09L1 | Coronel José Dias          | SUL           |
| 51692859 | TSA | CR |         | 165350 | 21/02/2024 18:24 | 22/02/2024 03:49 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,39    | 1    | 8,12  | 0,75 | 0,55 | 9,42  | TSA01Y5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692870 | SJP | CR |         | 165361 | 21/02/2024 18:27 | 22/02/2024 17:53 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,98    | 1    | 22,55 | 0,03 | 0,85 | 23,43 | SJP01C1 | São João do Piauí          | SUL           |
| 51692910 | SRO | CR |         | 165401 | 21/02/2024 18:29 | 22/02/2024 15:57 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,89    | 1    | 21,38 | 0,02 | 0,07 | 21,47 | SRO09L1 | Coronel José Dias          | SUL           |
| 51692912 | MQP | CR |         | 165403 | 21/02/2024 18:32 | 22/02/2024 00:11 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,24    | 1    | 3,23  | 0,95 | 1,47 | 5,65  | MQP01N5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51692913 | UNO | CR |         | 165404 | 21/02/2024 18:33 | 22/02/2024 16:30 | CONSUMIDOR                             | POSTE AVARIADO /<br>ADERNADO | 0,91    | 1    | 21,93 | 0    | 0,02 | 21,95 | UNO01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51694063 | MQP | TF | 1053403 | 166554 | 21/02/2024 18:42 | 22/02/2024 00:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO             | 1032,35 | 177  | 4,63  | 0,82 | 0,38 | 5,83  | MQP01N7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51693059 | TSA | CR |         | 165550 | 21/02/2024 18:51 | 22/02/2024 09:09 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,6     | 1    | 13,27 | 0,32 | 0,72 | 14,3  | TSA01Y8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51693103 | TBL | CR |         | 165594 | 21/02/2024 18:53 | 22/02/2024 18:11 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,97    | 1    | 23,2  | 0,02 | 0,08 | 23,3  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes           | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |      |       |      |      |       |         |                         |               |       |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|-------------------------|---------------|-------|
| 51693099 | LUZ | CR |         | 165590 | 21/02/2024 18:54 | 22/02/2024 08:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,57    | 1    | 13,37 | 0,1  | 0,28 | 13,75 | LUZ01C3 | Luzilândia              | NORTE         |       |
| 51693078 | SJP | CH | 1378392 | 165569 | 21/02/2024 18:54 | 21/02/2024 23:58 | RELIGADOR                           | CONDUTOR PARTIDO | 9187,88 | 1813 | 0,62  | 1,28 | 3,17 | 5,07  | SJP01C1 | São João do Piauí       | SUL           |       |
| 51693128 | PTY | CR |         | 165619 | 21/02/2024 18:57 | 22/02/2024 05:18 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,43    | 1    | 9,93  | 0,3  | 0,12 | 10,35 | PTY01P5 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693129 | UNO | CR |         | 165620 | 21/02/2024 18:58 | 21/02/2024 19:55 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,04    | 1    | 0,02  | 0,42 | 0,52 | 0,95  | UNO01C1 | União                   | METROPOLITANA |       |
| 51693131 | MQP | CR |         | 165622 | 21/02/2024 19:00 | 22/02/2024 01:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,29    | 1    | 6,35  | 0,2  | 0,4  | 6,95  | MQP01N8 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693141 | PAD | CR |         | 165632 | 21/02/2024 19:01 | 22/02/2024 09:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,61    | 1    | 13,67 | 0,02 | 0,85 | 14,53 | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693142 | SAT | CR |         | 165633 | 21/02/2024 19:01 | 23/02/2024 17:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,93    | 1    | 45,55 | 0,45 | 0,3  | 46,3  | SAT01L3 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693241 | PAD | CR |         | 165732 | 21/02/2024 19:13 | 22/02/2024 18:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,96    | 1    | 20,77 | 0,38 | 1,85 | 23    | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693242 | SRO | CR |         | 165733 | 21/02/2024 19:17 | 22/02/2024 06:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,48    | 1    | 10,93 | 0,23 | 0,33 | 11,5  | SRO09L1 | São Raimundo Nonato     | SUL           |       |
| 51691900 | PAD | CH | 1199848 | 164391 | 21/02/2024 19:17 | 21/02/2024 23:25 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO | 4221,72 | 1024 | 0,07  | 0,35 | 3,72 | 4,13  | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693285 | ETA | CR |         | 165776 | 21/02/2024 19:22 | 22/02/2024 08:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,55    | 1    | 12,6  | 0,43 | 0,25 | 13,28 | ETA01C1 | Esperantina             | NORTE         |       |
| 51693307 | ETA | TF | 1232250 | 165798 | 21/02/2024 19:22 | 21/02/2024 21:09 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR         | ARVORE NA REDE   | 1,78    | 1    | 1,47  | 0,05 | 0,27 | 1,78  | ETA01C2 | Esperantina             | NORTE         |       |
| 51693502 | PAB | CR |         | 165993 | 21/02/2024 19:26 | 22/02/2024 02:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,28    | 1    | 6,25  | 0,17 | 0,4  | 6,82  | PAB01C4 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693341 | PAB | CR |         | 165832 | 21/02/2024 19:29 | 22/02/2024 14:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,81    | 1    | 18,63 | 0,47 | 0,37 | 19,47 | PAB01C2 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693366 | PAB | CR |         | 165857 | 21/02/2024 19:35 | 22/02/2024 16:25 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,87    | 1    | 19,37 | 0,33 | 1,13 | 20,83 | PAB01C3 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693442 | SPP | CH | 1319638 | 165933 | 21/02/2024 19:43 | 21/02/2024 21:29 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 63,28   | 36   | 0,6   | 0,93 | 0,23 | 1,77  | SPP01C1 | São Pedro do Piauí      | METROPOLITANA |       |
| 51693438 | MCU | CR |         | 165929 | 21/02/2024 19:47 | 22/02/2024 09:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,58    | 1    | 13,35 | 0,08 | 0,42 | 13,85 | MCU01V5 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693470 | CET | CR |         | 165961 | 21/02/2024 19:47 | 22/02/2024 11:23 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,65    | 1    | 14,43 | 0,2  | 0,97 | 15,6  | CET01N2 | Cocal                   | NORTE         |       |
| 51693473 | MCU | CR |         | 165964 | 21/02/2024 19:48 | 22/02/2024 05:30 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,4     | 1    | 7,93  | 1,38 | 0,38 | 9,7   | MCU01V5 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51695425 | PAB | CR |         | 167916 | 21/02/2024 19:53 | 22/02/2024 19:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,98    | 1    | 22,82 | 0,02 | 0,72 | 23,55 | PAB01C4 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693527 | MBA | CR |         | 166018 | 21/02/2024 19:57 | 22/02/2024 10:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,61    | 1    | 14,15 | 0,02 | 0,5  | 14,67 | MBA01C3 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693525 | PAD | CR |         | 166016 | 21/02/2024 19:58 | 22/02/2024 09:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,57    | 1    | 12,63 | 0,38 | 0,68 | 13,7  | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693562 | TSA | CR |         | 166053 | 21/02/2024 20:06 | 22/02/2024 09:56 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,58    | 1    | 12,9  | 0,6  | 0,33 | 13,83 | TSA01Y5 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693756 | BGR | TF | 1315577 | 166247 | 21/02/2024 20:09 | 21/02/2024 21:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 278,95  | 323  | 0,03  | 0,4  | 0,43 | 0,87  | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro | SUL           |       |
| 51693588 | MQP | CR |         | 166079 | 21/02/2024 20:11 | 22/02/2024 00:48 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,19    | 1    | 4     | 0,35 | 0,27 | 4,62  | MQP01N6 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693873 | UNO | CH | 1386998 | 166364 | 21/02/2024 20:11 | 21/02/2024 21:05 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 166,12  | 188  | 0,07  | 0,17 | 0,67 | 0,9   | UNO01C2 | União                   | METROPOLITANA |       |
| 51693619 | SAT | CR |         | 166110 | 21/02/2024 20:17 | 22/02/2024 10:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,59    | 1    | 12,87 | 0,7  | 0,7  | 14,27 | SAT01L9 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51694066 | SMO | AL | 1427740 | 166557 | 21/02/2024 20:18 | 21/02/2024 23:28 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE   | 417,08  | 132  | 1,92  | 0,68 | 0,57 | 3,17  | SMO09F4 | Simões                  | SUL           |       |
| 51693646 | TSA | CR |         | 166137 | 21/02/2024 20:22 | 22/02/2024 08:13 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,49    | 1    | 10,32 | 0,43 | 1,1  | 11,85 | TSA01Y2 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51693724 | ETA | CH | 1232099 | 166215 | 21/02/2024 20:32 | 22/02/2024 18:26 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 21,89   | 1    | 20,08 | 0,23 | 1,58 | 21,9  | ETA01C2 | Esperantina             | NORTE         |       |
| 51693903 | PAD | TF | 1199368 | 166394 | 21/02/2024 21:00 | 21/02/2024 23:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 889,71  | 393  | 1,73  | 0,03 | 0,5  | 2,27  | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51693958 | PAB | CR |         | 166449 | 21/02/2024 21:16 | 22/02/2024 14:36 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,72    | 1    | 16,57 | 0,28 | 0,48 | 17,33 | PAB01C5 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51694147 | NZA | CR |         | 166638 | 21/02/2024 21:43 | 22/02/2024 16:56 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,8     | 1    | 16,5  | 1,07 | 1,65 | 19,22 | NZA01Z3 | Demerval Lobão          | METROPOLITANA |       |
| 51694150 | PAD | CR |         | 166641 | 21/02/2024 21:47 | 22/02/2024 16:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,76    | 1    | 17,1  | 0,5  | 0,73 | 18,33 | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51694299 | IGA | TF | 1047683 | 166790 | 21/02/2024 22:09 | 21/02/2024 23:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 212,42  | 176  | 0,42  | 0,3  | 0,5  | 1,22  | IGA01Z6 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51694366 | PAD | CR |         | 166857 | 21/02/2024 22:28 | 22/02/2024 15:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,72    | 1    | 15,77 | 0,53 | 0,97 | 17,27 | PAD01P1 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51694618 | SAT | CR |         | 167109 | 21/02/2024 23:26 | 23/02/2024 10:09 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,45    | 1    | 33,03 | 1,02 | 0,67 | 34,72 | SAT01L3 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51694762 | JCK | TF | 1387800 | 167253 | 21/02/2024 23:29 | 22/02/2024 02:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 40,51   | 13   | 1,18  | 0,12 | 1,82 | 3,12  | JCK01X7 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51694717 | IGA | TF | 1047317 | 167208 | 21/02/2024 23:33 | 22/02/2024 02:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 98,77   | 38   | 1,92  | 0,02 | 0,67 | 2,6   | IGA01Z5 | Teresina                | METROPOLITANA |       |
| 51696308 | PAD | CR |         | 168799 | 22/02/2024 05:53 | 23/02/2024 14:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,38    | 1    | 32,85 | 0,03 | 0,18 | 33,07 | PAD01P2 | Luís Correia            | NORTE         |       |
| 51696719 | TBL | CH | 1208544 | 169210 | 22/02/2024 06:43 | 22/02/2024 08:30 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 144,89  | 82   | 0,1   | 1,02 | 0,67 | 1,78  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes        | NORTE         |       |
| 51696557 | PAD | CR |         | 169048 | 22/02/2024 06:44 | 22/02/2024 16:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,41    | 1    | 9,23  | 0,33 | 0,33 | 9,9   | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51696590 | PCA | CH | 1246869 | 169081 | 22/02/2024 06:48 | 22/02/2024 14:01 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO | 28,8    | 4    | 2,53  | 0,78 | 3,9  | 7,22  | PCA01C2 | Piracuruca              | NORTE         |       |
| 51696595 | PAD | CR |         | 169086 | 22/02/2024 06:51 | 22/02/2024 11:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,21    | 1    | 4,52  | 0,12 | 0,32 | 4,95  | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |       |
| 51696623 | PAD | CR |         | 169114 | 22/02/2024 06:53 | 22/02/2024 10:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,13    | 1    | 98,12 | -    | 95,7 | 0,77  | 3,15    | PAD01P6                 | Parnaíba      | NORTE |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                     |         |     |        |      |      |       |         |                            |       |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-----|--------|------|------|-------|---------|----------------------------|-------|
| 51696649 | PAD | CR |         | 169140 | 22/02/2024 06:59 | 22/02/2024 08:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,07    | 1   | 123,03 | -122 | 0,92 | 1,72  | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51696683 | PAB | CR |         | 169174 | 22/02/2024 07:06 | 22/02/2024 18:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,48    | 1   | 10,95  | 0,25 | 0,4  | 11,6  | PAB01C4 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51696715 | LUZ | CH | 1219941 | 169206 | 22/02/2024 07:08 | 22/02/2024 14:23 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 188,09  | 26  | 6,98   | 0,15 | 0,12 | 7,25  | LUZ01C4 | Joca Marques               | NORTE |
| 51697497 | VDJ | CH | 1208841 | 169988 | 22/02/2024 07:14 | 22/02/2024 11:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 674,9   | 153 | 2,62   | 1,8  | 0    | 4,42  | VDJ01C1 | Caraúbas do Piauí          | NORTE |
| 51696786 | PAD | CR |         | 169277 | 22/02/2024 07:19 | 22/02/2024 10:14 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,12    | 1   | 1,38   | 1,07 | 0,47 | 2,92  | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE |
| 51697243 | CMP | CH | 1322153 | 169734 | 22/02/2024 07:20 | 22/02/2024 19:24 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 1362,62 | 113 | 0,08   | 8,2  | 3,78 | 12,07 | CMP01C2 | Luís Correia               | NORTE |
| 51696977 | PAD | CR |         | 169468 | 22/02/2024 07:44 | 22/02/2024 15:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,34    | 1   | 6,68   | 0,67 | 0,85 | 8,2   | PAD01P2 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51698103 | CMP | CH | 1322127 | 170594 | 22/02/2024 08:22 | 22/02/2024 10:05 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 871,24  | 509 | 0,08   | 1,03 | 0,6  | 1,72  | CMP01C2 | Luís Correia               | NORTE |
| 51697284 | ETA | CR |         | 169775 | 22/02/2024 08:24 | 22/02/2024 14:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,25    | 1   | 5,47   | 0,02 | 0,47 | 5,95  | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE |
| 51697347 | VDJ | CR |         | 169838 | 22/02/2024 08:30 | 22/02/2024 11:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,13    | 1   | 1,67   | 1,02 | 0,48 | 3,17  | VDJ01C1 | Caxingó                    | NORTE |
| 51697381 | LUZ | CH | 1223159 | 169872 | 22/02/2024 08:35 | 22/02/2024 11:30 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 104,89  | 36  | 2      | 0,48 | 0,43 | 2,92  | LUZ01C3 | Murici dos Portelas        | NORTE |
| 51698064 | CMP | TF | 1216162 | 170555 | 22/02/2024 08:38 | 22/02/2024 12:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO      | 258,49  | 62  | 2,55   | 1    | 0,63 | 4,18  | CMP01C1 | Cajueiro da Praia          | NORTE |
| 51703296 | CMP | TF | 1216358 | 173222 | 22/02/2024 08:43 | 23/02/2024 11:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 159,45  | 6   | 24     | 1,37 | 1,22 | 26,58 | CMP01C3 | Luís Correia               | NORTE |
| 51697503 | PAD | CR |         | 169994 | 22/02/2024 08:49 | 22/02/2024 11:10 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,1     | 1   | 1,42   | 0,2  | 0,73 | 2,35  | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE |
| 51697552 | PAD | CR |         | 170043 | 22/02/2024 08:54 | 23/02/2024 12:07 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 1,13    | 1   | 27,17  | 0    | 0,05 | 27,22 | PAD01P4 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51697706 | ETA | CR |         | 170197 | 22/02/2024 09:14 | 22/02/2024 13:02 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,16    | 1   | 1,83   | 0,47 | 1,5  | 3,8   | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE |
| 51697698 | ETA | CR |         | 170189 | 22/02/2024 09:16 | 22/02/2024 12:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,13    | 1   | 2,2    | 0,2  | 0,63 | 3,03  | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE |
| 51697818 | PAD | CR |         | 170309 | 22/02/2024 09:28 | 24/02/2024 12:09 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 2,11    | 1   | 49,97  | 0,48 | 0,23 | 50,68 | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51697816 | CBA | TF | 1209456 | 170307 | 22/02/2024 09:31 | 22/02/2024 18:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 8,67    | 1   | 6,67   | 1,63 | 0,38 | 8,68  | CBA01C1 | Caxingó                    | NORTE |
| 51697872 | TBL | CR |         | 170363 | 22/02/2024 09:35 | 23/02/2024 12:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,12    | 1   | 26,67  | 0,02 | 0,17 | 26,85 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes           | NORTE |
| 51697885 | PAB | CR |         | 170376 | 22/02/2024 09:35 | 24/02/2024 12:38 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 2,13    | 1   | 213,23 | -164 | 1,83 | 51,05 | PAB01C4 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51697876 | MTO | CR |         | 170367 | 22/02/2024 09:36 | 22/02/2024 11:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,08    | 1   | 1,4    | 0,35 | 0,27 | 2,02  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE |
| 51697958 | TBL | CR |         | 170449 | 22/02/2024 09:43 | 22/02/2024 14:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,2     | 1   | 3,12   | 0,33 | 1,27 | 4,72  | TBL01C2 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51698058 | ETA | CR |         | 170549 | 22/02/2024 09:58 | 23/02/2024 15:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,24    | 1   | 28,88  | 0,73 | 0,15 | 29,77 | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE |
| 51698057 | PAD | CR |         | 170548 | 22/02/2024 09:59 | 23/02/2024 18:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,35    | 1   | 30,05  | 0,8  | 1,45 | 32,3  | PAD01P2 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51698146 | LUZ | CR |         | 170637 | 22/02/2024 10:11 | 22/02/2024 12:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,08    | 1   | 1,5    | 0,02 | 0,35 | 1,87  | LUZ01C2 | Joca Marques               | NORTE |
| 51698180 | PAD | CR |         | 170671 | 22/02/2024 10:15 | 23/02/2024 00:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,6     | 1   | 13,68  | 0,72 | 0,05 | 14,45 | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51698796 | PAD | CR |         | 170770 | 22/02/2024 10:32 | 22/02/2024 11:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,05    | 1   | 0,48   | 0,2  | 0,63 | 1,32  | PAD01P2 | Luís Correia               | NORTE |
| 51701018 | ETA | CR |         | 170946 | 22/02/2024 10:54 | 22/02/2024 13:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,1     | 1   | 1,53   | 0,02 | 0,85 | 2,4   | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE |
| 51701425 | CET | CH | 1214007 | 171353 | 22/02/2024 10:59 | 22/02/2024 16:09 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 547,17  | 106 | 2,58   | 0,32 | 2,27 | 5,17  | CET01N1 | Cocal                      | NORTE |
| 51701134 | PAB | CR |         | 171062 | 22/02/2024 11:08 | 23/02/2024 15:49 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 1,19    | 1   | 28,3   | 0,02 | 0,37 | 28,68 | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51702203 | PAD | TF | 1200240 | 172131 | 22/02/2024 11:11 | 22/02/2024 20:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO    | 695,09  | 74  | 4,9    | 0,72 | 3,78 | 9,4   | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE |
| 51701207 | PAD | CR |         | 171135 | 22/02/2024 11:18 | 22/02/2024 15:50 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO    | 0,19    | 1   | 3,83   | 0,1  | 0,6  | 4,53  | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51701238 | CBA | CR |         | 171166 | 22/02/2024 11:24 | 23/02/2024 11:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1       | 1   | 22,28  | 1,65 | 0,12 | 24,05 | CBA01C1 | Caxingó                    | NORTE |
| 51701275 | PAB | CR |         | 171203 | 22/02/2024 11:28 | 22/02/2024 17:29 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,25    | 1   | 4,98   | 0,45 | 0,58 | 6,02  | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51701267 | PAB | CR |         | 171195 | 22/02/2024 11:29 | 22/02/2024 17:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,24    | 1   | 5,33   | 0,22 | 0,2  | 5,75  | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51701427 | PAB | CR |         | 171355 | 22/02/2024 11:50 | 24/02/2024 19:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 2,33    | 1   | 54,32  | 1,28 | 0,42 | 56,02 | PAB01C1 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51701457 | PAB | CR |         | 171385 | 22/02/2024 11:52 | 23/02/2024 18:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,28    | 1   | 30,48  | 0,02 | 0,17 | 30,67 | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51701699 | CMP | TF | 1216424 | 171627 | 22/02/2024 12:11 | 23/02/2024 04:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 871,35  | 55  | 11,15  | 4,7  | 0    | 15,85 | CMP01C3 | Cajueiro da Praia          | NORTE |
| 51701628 | PAB | CR |         | 171556 | 22/02/2024 12:18 | 22/02/2024 17:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,2     | 1   | 4,63   | 0,03 | 0,2  | 4,87  | PAB01C5 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51701764 | PAD | CR |         | 171692 | 22/02/2024 12:40 | 24/02/2024 11:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,93    | 1   | 45,78  | 0,03 | 0,52 | 46,33 | PAD01P4 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51701862 | TBL | CR |         | 171790 | 22/02/2024 12:54 | 24/02/2024 09:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,86    | 1   | 43,95  | 0,45 | 0,35 | 44,75 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes           | NORTE |
| 51701931 | LUZ | CR |         | 171859 | 22/02/2024 13:04 | 23/02/2024 10:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,89    | 1   | 20,57  | 0,55 | 0,2  | 21,32 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas        | NORTE |
| 51701932 | LGA | CH | 1242491 | 171860 | 22/02/2024 13:04 | 22/02/2024 23:42 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR | 2944,05 | 277 | 4,08   | 6,18 | 0,37 | 10,63 | LGA01C1 | Milton Brandão             | NORTE |
| 51702712 | CMP | TF | 1410626 | 172640 | 22/02/2024 13:33 | 22/02/2024 17:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO    | 205     | 50  | 2,52   | 0,15 | 1,43 | 4,1   | CMP01C2 | Cajueiro da Praia          | NORTE |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |      |       |      |      |       |         |                            |       |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|-------|
| 51702162 | MTO | CR |         | 172090 | 22/02/2024 13:39 | 23/02/2024 09:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,84    | 1    | 19,62 | 0,32 | 0,2  | 20,13 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE |
| 51702238 | PAD | CR |         | 172166 | 22/02/2024 13:50 | 23/02/2024 19:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,24    | 1    | 29,43 | 0,13 | 0,28 | 29,85 | PAD01P2 | Luís Correia               | NORTE |
| 51702349 | LUZ | CR |         | 172277 | 22/02/2024 14:02 | 22/02/2024 16:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1     | 1    | 1,38  | 0,62 | 0,32 | 2,32  | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE |
| 51702367 | PAD | CR |         | 172295 | 22/02/2024 14:04 | 23/02/2024 01:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,46    | 1    | 10,67 | 0,17 | 0,12 | 10,95 | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51702582 | PAB | CR |         | 172510 | 22/02/2024 14:34 | 23/02/2024 10:22 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,82    | 1    | 19,18 | 0,27 | 0,35 | 19,8  | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51702665 | PAD | CR |         | 172593 | 22/02/2024 14:47 | 23/02/2024 16:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,05    | 1    | 24,17 | 0,82 | 0,23 | 25,22 | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE |
| 51705597 | PAB | CR |         | 175523 | 22/02/2024 14:48 | 23/02/2024 11:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,87    | 1    | 20,08 | 0,2  | 0,72 | 21    | PAB01C4 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51702944 | ETA | TF | 1232509 | 172872 | 22/02/2024 15:26 | 23/02/2024 08:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 654,2   | 38   | 16,22 | 0,02 | 0,98 | 17,22 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí   | NORTE |
| 51702978 | ETA | CR |         | 172906 | 22/02/2024 15:27 | 22/02/2024 16:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,04    | 1    | 0,48  | 0,02 | 0,58 | 1,08  | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE |
| 51703130 | LUZ | CR |         | 173058 | 22/02/2024 15:50 | 22/02/2024 17:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,07    | 1    | 0,33  | 0,77 | 0,55 | 1,65  | LUZ01C4 | Luzilândia                 | NORTE |
| 51703156 | LUZ | CR |         | 173084 | 22/02/2024 15:52 | 23/02/2024 16:09 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,01    | 1    | 22,58 | 0,7  | 1    | 24,28 | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE |
| 51703309 | PAD | CR |         | 173235 | 22/02/2024 16:17 | 23/02/2024 16:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1       | 1    | 23,33 | 0,2  | 0,52 | 24,05 | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE |
| 51703343 | PCA | TF | 1247392 | 173269 | 22/02/2024 16:17 | 22/02/2024 19:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 675,41  | 214  | 0,42  | 0,85 | 1,9  | 3,17  | PCA01C2 | São José do Divino         | NORTE |
| 51703379 | PAD | CR |         | 173305 | 22/02/2024 16:25 | 23/02/2024 12:04 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,82    | 1    | 19,03 | 0,02 | 0,6  | 19,65 | PAD01P4 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51703381 | PAD | CR |         | 173307 | 22/02/2024 16:26 | 23/02/2024 17:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,04    | 1    | 23,57 | 0,05 | 1,23 | 24,85 | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE |
| 51704404 | PCA | TF | 1250236 | 174330 | 22/02/2024 16:36 | 22/02/2024 19:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 100,72  | 31   | 2,68  | 0,3  | 0,27 | 3,25  | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE |
| 51703596 | LUZ | TF | 1222958 | 173522 | 22/02/2024 16:43 | 22/02/2024 18:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 52,72   | 25   | 0,77  | 1,3  | 0,05 | 2,12  | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE |
| 51703631 | ETA | CR |         | 173557 | 22/02/2024 17:00 | 22/02/2024 19:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,11    | 1    | 1,47  | 0,23 | 0,95 | 2,65  | ETA01C1 | Esperantina                | NORTE |
| 51703639 | PCA | CR |         | 173565 | 22/02/2024 17:02 | 23/02/2024 00:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,32    | 1    | 6,63  | 0,02 | 1,02 | 7,67  | PCA01C4 | São João da Fronteira      | NORTE |
| 51692829 | PAD | TF | 1409286 | 165320 | 22/02/2024 17:03 | 22/02/2024 22:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1497,16 | 299  | 0,03  | 0,42 | 4,57 | 5,02  | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51703994 | LUZ | CH | 1222904 | 173920 | 22/02/2024 17:10 | 22/02/2024 19:12 | CHAVE FUSÍVEL                       | RAMAL PARTIDO    | 513,45  | 253  | 1     | 1    | 0,03 | 2,03  | LUZ01C3 | Luzilândia                 | NORTE |
| 51703734 | VDJ | CR |         | 173660 | 22/02/2024 17:12 | 22/02/2024 21:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,16    | 1    | 2,77  | 0,87 | 0,2  | 3,83  | VDJ01C1 | Caxingó                    | NORTE |
| 51703736 | PCA | CR |         | 173662 | 22/02/2024 17:12 | 23/02/2024 16:52 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,99    | 1    | 21,73 | 0,78 | 1,15 | 23,67 | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE |
| 51703772 | ETA | CR |         | 173698 | 22/02/2024 17:21 | 23/02/2024 16:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,96    | 1    | 22,73 | 0,12 | 0,27 | 23,12 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí   | NORTE |
| 51703805 | PAD | CR |         | 173731 | 22/02/2024 17:24 | 23/02/2024 17:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,01    | 1    | 23,85 | 0,4  | 0,03 | 24,28 | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51703878 | VDJ | TF | 1209470 | 173804 | 22/02/2024 17:33 | 22/02/2024 19:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 57,03   | 26   | 0,93  | 1,25 | 0,02 | 2,2   | VDJ01C1 | Caraubas do Piauí          | NORTE |
| 51703880 | PCA | TF | 1247767 | 173806 | 22/02/2024 17:36 | 23/02/2024 12:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 149,73  | 8    | 16,53 | 0,72 | 1,47 | 18,72 | PCA01C3 | Piracuruca                 | NORTE |
| 51704114 | ETA | TF | 1331320 | 174040 | 22/02/2024 17:37 | 22/02/2024 20:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 108,06  | 36   | 2,03  | 0,28 | 0,7  | 3,02  | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE |
| 51703930 | MTO | CH | 1388590 | 173856 | 22/02/2024 17:47 | 22/02/2024 20:05 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE   | 2214,67 | 1082 | 0,68  | 0,28 | 1,33 | 2,3   | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE |
| 51703959 | PCA | CR |         | 173885 | 22/02/2024 17:47 | 23/02/2024 18:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,03    | 1    | 24,18 | 0,53 | 0    | 24,72 | PCA01C3 | Piracuruca                 | NORTE |
| 51704195 | ETA | CR |         | 174121 | 22/02/2024 18:13 | 23/02/2024 15:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,88    | 1    | 20,87 | 0,22 | 0,08 | 21,17 | ETA01C1 | Esperantina                | NORTE |
| 51704279 | ETA | CR |         | 174205 | 22/02/2024 18:27 | 23/02/2024 14:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,82    | 1    | 18,7  | 0,35 | 0,6  | 19,65 | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE |
| 51705596 | PAB | CR |         | 175522 | 22/02/2024 18:28 | 23/02/2024 15:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,89    | 1    | 20,55 | 0,17 | 0,55 | 21,27 | PAB01C4 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51704391 | PAD | CR |         | 174317 | 22/02/2024 18:37 | 24/02/2024 15:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,89    | 1    | 44,4  | 0,6  | 0,35 | 45,35 | PAD01P5 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51704402 | ETA | CR |         | 174328 | 22/02/2024 18:39 | 23/02/2024 16:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,89    | 1    | 20,73 | 0,1  | 0,58 | 21,42 | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE |
| 51704389 | PCA | CR |         | 174315 | 22/02/2024 18:40 | 23/02/2024 14:47 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,84    | 1    | 19,98 | 0,02 | 0,12 | 20,12 | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE |
| 51706093 | PAB | TF | 1376211 | 176019 | 22/02/2024 18:46 | 23/02/2024 00:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 2010,02 | 378  | 4,62  | 0,28 | 0,43 | 5,33  | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51705896 | ETA | TF | 1232628 | 175822 | 22/02/2024 18:50 | 23/02/2024 08:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 341,97  | 26   | 11,17 | 1    | 1    | 13,17 | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE |
| 51704680 | LUZ | CH | 1223151 | 174606 | 22/02/2024 18:55 | 23/02/2024 10:15 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 245,48  | 16   | 13,12 | 1,57 | 0,65 | 15,33 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas        | NORTE |
| 51704531 | PAD | CR |         | 174457 | 22/02/2024 18:57 | 24/02/2024 11:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,71    | 1    | 40,15 | 0,18 | 0,63 | 40,97 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE |
| 51704617 | ETA | CR |         | 174543 | 22/02/2024 19:09 | 23/02/2024 16:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,91    | 1    | 21,42 | 0,17 | 0,17 | 21,75 | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE |
| 51704886 | TBL | CR |         | 174812 | 22/02/2024 19:50 | 24/02/2024 10:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,63    | 1    | 38,28 | 0,53 | 0,28 | 39,1  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes           | NORTE |
| 51705006 | PCA | CR |         | 174932 | 22/02/2024 20:04 | 23/02/2024 16:50 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,86    | 1    | 18,98 | 0,55 | 1,23 | 20,77 | PCA01C3 | São José do Divino         | NORTE |
| 51705176 | ETA | CR |         | 175102 | 22/02/2024 20:31 | 23/02/2024 12:28 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,66    | 1    | 14,08 | 0,8  | 1,07 | 15,95 | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |          |       |       |      |       |       |         |                        |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|---------|------------------------|---------------|
| 51705209 | PAB | CR |         | 175135 | 22/02/2024 20:34 | 23/02/2024 16:56 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,85     | 1     | 19,25 | 0,43 | 0,68  | 20,37 | PAB01C4 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51705231 | PCA | CR |         | 175157 | 22/02/2024 20:37 | 23/02/2024 11:12 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,61     | 1     | 14,18 | 0,18 | 0,22  | 14,58 | PCA01C4 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51705323 | PAB | TF | 1199499 | 175249 | 22/02/2024 20:47 | 22/02/2024 23:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 1462,46  | 466   | 1,85  | 0,72 | 0,58  | 3,15  | PAB01C3 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51705412 | PCA | CR |         | 175338 | 22/02/2024 21:05 | 23/02/2024 11:57 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,62     | 1     | 14,12 | 0,2  | 0,55  | 14,87 | PCA01C3 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51705443 | TBL | CR |         | 175369 | 22/02/2024 21:09 | 23/02/2024 17:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,84     | 1     | 19,55 | 0,02 | 0,67  | 20,23 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí | NORTE         |
| 51705510 | CMP | CR |         | 175436 | 22/02/2024 21:21 | 24/02/2024 11:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,58     | 1     | 33,83 | 2,92 | 1,22  | 37,97 | CMP01C3 | Luís Correia           | NORTE         |
| 51705640 | PCA | CH | 1251004 | 175566 | 22/02/2024 21:24 | 22/02/2024 21:56 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 75,52    | 145   | 0,27  | 0,15 | 0,12  | 0,53  | PCA01C4 | São João da Fronteira  | NORTE         |
| 51705779 | ETA | CR |         | 175705 | 22/02/2024 22:10 | 23/02/2024 16:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,75     | 1     | 17,57 | 0,22 | 0,13  | 17,92 | ETA01C1 | Esperantina            | NORTE         |
| 51705808 | PAD | CR |         | 175734 | 22/02/2024 22:12 | 24/02/2024 18:03 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,83     | 1     | 42,73 | 0,32 | 0,8   | 43,85 | PAD01P2 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51706220 | PAB | TF | 1200484 | 176146 | 22/02/2024 23:03 | 23/02/2024 04:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 1675,64  | 326   | 0,02  | 0,43 | 4,7   | 5,15  | PAB01C4 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51706197 | PAB | CR |         | 176123 | 22/02/2024 23:26 | 24/02/2024 20:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,89     | 1     | 44,52 | 0,48 | 0,27  | 45,27 | PAB01C1 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51706529 | VAZ | SE |         | 176455 | 23/02/2024 00:10 | 23/02/2024 04:00 | VAZIO                               | CONDUTOR PARTIDO | 33632,15 | 14922 | 0,02  | 0,02 | 3,8   | 3,83  | VAZIO   | União                  | METROPOLITANA |
| 51706657 | PTY | CR |         | 176583 | 23/02/2024 01:00 | 23/02/2024 19:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,75     | 1     | 17    | 0,7  | 0,32  | 18,02 | PTY01P1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51706401 | PTY | CR |         | 176327 | 23/02/2024 01:28 | 23/02/2024 03:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,07     | 1     | 1,12  | 0,53 | 0     | 1,65  | PTY01P1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51706878 | CRT | CR |         | 176804 | 23/02/2024 01:48 | 23/02/2024 09:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,33     | 1     | 7,67  | 0,22 | 0,05  | 7,93  | CRT01C3 | Corrente               | SUL           |
| 51706150 | PAB | CR |         | 176076 | 23/02/2024 02:34 | 23/02/2024 05:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,14     | 1     | -1,32 | 0,38 | 4,22  | 3,28  | PAB01C1 | Ilha Grande            | NORTE         |
| 51707186 | PCA | AL | 1247587 | 177112 | 23/02/2024 02:42 | 23/02/2024 03:16 | DISJUNTOR                           | FALHA DE CONEXÃO | 219,38   | 390   | 0,3   | 0,1  | 0,17  | 0,57  | PCA01C1 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51707589 | RNA | CR |         | 177515 | 23/02/2024 04:29 | 23/02/2024 12:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,33     | 1     | 6,42  | 0,3  | 1,15  | 7,87  | RNA01C4 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51707911 | MQP | TF | 1377124 | 177837 | 23/02/2024 04:54 | 23/02/2024 09:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 513,78   | 116   | 1,43  | 0,42 | 2,58  | 4,43  | MQP01N6 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51709272 | SAT | CR |         | 179198 | 23/02/2024 05:00 | 23/02/2024 12:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,33     | 1     | 4,2   | 3,55 | 0,23  | 7,98  | SAT01L7 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51708461 | JCK | CR |         | 178387 | 23/02/2024 05:16 | 23/02/2024 09:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,18     | 1     | 3,58  | 0,33 | 0,32  | 4,23  | JCK01X1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51707853 | PTY | CR |         | 177779 | 23/02/2024 05:30 | 23/02/2024 09:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,16     | 1     | 3,3   | 0,1  | 0,55  | 3,95  | PTY01P6 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51707951 | PID | CR |         | 177877 | 23/02/2024 05:50 | 23/02/2024 15:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,41     | 1     | 9,2   | 0,45 | 0,3   | 9,95  | PID01S1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51707996 | MQP | CR |         | 177922 | 23/02/2024 05:54 | 23/02/2024 17:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,48     | 1     | 9,87  | 0,83 | 0,77  | 11,47 | MQP01N6 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51708532 | PMR | TF | 1062584 | 178458 | 23/02/2024 06:17 | 23/02/2024 09:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 225,39   | 46    | 2,68  | 0,1  | 0,62  | 3,4   | PMR01P2 | Palmeirais             | METROPOLITANA |
| 51708141 | PTY | TF | 1402133 | 178067 | 23/02/2024 06:18 | 23/02/2024 08:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 299,15   | 138   | 0,93  | 0,5  | 0,75  | 2,18  | PTY01P5 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51709384 | PAD | TF | 1199841 | 179310 | 23/02/2024 06:23 | 23/02/2024 09:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 172,3    | 65    | 0,1   | 1,58 | 0,98  | 2,67  | PAD01P7 | Luís Correia           | NORTE         |
| 51708179 | TSA | CR |         | 178105 | 23/02/2024 06:27 | 23/02/2024 12:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,25     | 1     | 5,27  | 0,43 | 0,33  | 6,03  | TSA01Y3 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51708212 | PAB | CR |         | 178138 | 23/02/2024 06:31 | 24/02/2024 16:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,41     | 1     | 33,45 | 0,23 | 0,13  | 33,82 | PAB01C3 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51708238 | CMT | CR |         | 178164 | 23/02/2024 06:33 | 23/02/2024 14:53 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,35     | 1     | 3,63  | 4,13 | 0,57  | 8,33  | CMT01C5 | Parnaguá               | SUL           |
| 51708240 | SJP | CR |         | 178166 | 23/02/2024 06:36 | 24/02/2024 09:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,12     | 1     | 26,48 | 0,2  | 0,25  | 26,93 | SJP01C1 | São João do Piauí      | SUL           |
| 51708333 | ETA | TF | 1228476 | 178259 | 23/02/2024 06:36 | 24/02/2024 13:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 678,1    | 22    | 0,1   | 10,3 | 20,43 | 30,83 | ETA01C3 | Esperantina            | NORTE         |
| 51709906 | JFR | CR |         | 179832 | 23/02/2024 06:38 | 23/02/2024 14:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,32     | 1     | 3,68  | 1,75 | 2,35  | 7,78  | JFR01C2 | José de Freitas        | METROPOLITANA |
| 51708274 | CPM | CR |         | 178200 | 23/02/2024 06:39 | 23/02/2024 15:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,37     | 1     | 7,85  | 1,08 | 0,07  | 9     | CPM01C2 | Campo Maior            | METROPOLITANA |
| 51708743 | LUZ | CH | 1222643 | 178669 | 23/02/2024 06:39 | 23/02/2024 08:42 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 481,1    | 235   | 0,08  | 1,27 | 0,7   | 2,05  | LUZ01C3 | Luzilândia             | NORTE         |
| 51708291 | SAT | CR |         | 178217 | 23/02/2024 06:42 | 23/02/2024 14:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,34     | 1     | 7,4   | 0,23 | 0,65  | 8,28  | SAT01L4 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51708679 | PCA | CH | 1247147 | 178605 | 23/02/2024 06:45 | 23/02/2024 11:34 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 129,83   | 27    | 1,8   | 2,95 | 0,07  | 4,82  | PCA01C2 | São José do Divino     | NORTE         |
| 51708309 | CPM | CR |         | 178235 | 23/02/2024 06:46 | 23/02/2024 12:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22     | 1     | 4,67  | 0,33 | 0,35  | 5,35  | CPM01C3 | Campo Maior            | METROPOLITANA |
| 51708392 | STL | CR |         | 178318 | 23/02/2024 07:00 | 25/02/2024 17:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,45     | 1     | 58,23 | 0,18 | 0,48  | 58,9  | STL01C2 | Monsenhor Hipólito     | SUL           |
| 51709946 | SRO | CH | 1279982 | 179872 | 23/02/2024 07:06 | 23/02/2024 11:50 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 118,14   | 25    | 3,27  | 1,45 | 0,02  | 4,73  | SRO09F2 | São Raimundo Nonato    | SUL           |
| 51708489 | LUZ | CR |         | 178415 | 23/02/2024 07:12 | 23/02/2024 18:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,47     | 1     | 10,9  | 0,3  | 0,17  | 11,37 | LUZ01C3 | Joaquim Pires          | NORTE         |
| 51708497 | LUZ | CR |         | 178423 | 23/02/2024 07:13 | 23/02/2024 11:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,2      | 1     | 3,68  | 0,78 | 0,27  | 4,73  | LUZ01C3 | Esperantina            | NORTE         |
| 51710290 | CRO | TF | 1417949 | 180216 | 23/02/2024 07:20 | 23/02/2024 15:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 566,04   | 72    | 6,68  | 0,62 | 0,57  | 7,87  | CRO01L1 | Monsenhor Gil          | METROPOLITANA |
| 51708527 | JFR | CR |         | 178453 | 23/02/2024 07:22 | 24/02/2024 11:19 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 1,16     | 1     | 27,22 | 0,28 | 0,45  | 27,95 | JFR01C2 | José de Freitas        | METROPOLITANA |
| 51708588 | SPP | CR |         | 178514 | 23/02/2024 07:27 | 23/02/2024 17:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,41     | 1     | 9,03  | 0,23 | 0,62  | 9,88  | SPP01C3 | Barro Duro             | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |         |     |       |      |      |       |         |                                 |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| 51708605 | ETA | CR |         | 178531 | 23/02/2024 07:31 | 23/02/2024 16:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,39    | 1   | 8,95  | 0,23 | 0,22 | 9,4   | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí        | NORTE         |
| 51708707 | SRO | CR |         | 178633 | 23/02/2024 07:43 | 23/02/2024 10:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,13    | 1   | 2,13  | 0,93 | 0,12 | 3,18  | SRO09L1 | Coronel José Dias               | SUL           |
| 51708745 | UNO | TF | 1059059 | 178671 | 23/02/2024 07:45 | 26/02/2024 14:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO    | 1330,01 | 17  | 76    | 1,45 | 0,8  | 78,25 | UNO01C4 | Lagoa Alegre                    | METROPOLITANA |
| 51708708 | CMP | CR |         | 178634 | 23/02/2024 07:46 | 23/02/2024 21:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,57    | 1   | 10,6  | 2,05 | 0,98 | 13,63 | CMP01C3 | Cajueiro da Praia               | NORTE         |
| 51708742 | SAT | CR |         | 178668 | 23/02/2024 07:48 | 23/02/2024 15:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,31    | 1   | 7,22  | 0,02 | 0,1  | 7,33  | SAT01L3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51708754 | TSA | CR |         | 178680 | 23/02/2024 07:49 | 23/02/2024 10:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,1     | 1   | 1,67  | 0,42 | 0,42 | 2,5   | TSA01Y8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51708740 | PAD | CR |         | 178666 | 23/02/2024 07:50 | 24/02/2024 11:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,15    | 1   | 26,93 | 0,3  | 0,37 | 27,6  | PAD01P6 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51708793 | SRO | CR |         | 178719 | 23/02/2024 07:54 | 23/02/2024 12:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,18    | 1   | 3,25  | 0,02 | 1,15 | 4,42  | SRO09L1 | Coronel José Dias               | SUL           |
| 51708786 | PAD | CR |         | 178712 | 23/02/2024 07:56 | 24/02/2024 16:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,37    | 1   | 31,77 | 0,63 | 0,57 | 32,97 | PAD01P7 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51708790 | PID | CR |         | 178716 | 23/02/2024 07:56 | 23/02/2024 11:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,16    | 1   | 2,88  | 0,5  | 0,53 | 3,92  | PID01S8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51708768 | PID | CR |         | 178694 | 23/02/2024 07:57 | 23/02/2024 15:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,33    | 1   | 7,02  | 0,37 | 0,45 | 7,83  | PID01S2 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709271 | MBA | TF | 1056900 | 179197 | 23/02/2024 07:57 | 23/02/2024 14:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 174,27  | 27  | 5,4   | 0,02 | 1,05 | 6,47  | MBA01C1 | União                           | METROPOLITANA |
| 51708860 | UNO | CR |         | 178786 | 23/02/2024 08:02 | 24/02/2024 11:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,15    | 1   | 27,17 | 0,25 | 0,23 | 27,65 | UNO01C1 | União                           | METROPOLITANA |
| 51708875 | RNA | CR |         | 178801 | 23/02/2024 08:04 | 23/02/2024 10:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,09    | 1   | 1,58  | 0,25 | 0,28 | 2,12  | RNA01C3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51708955 | CMT | TF | 1266952 | 178881 | 23/02/2024 08:11 | 23/02/2024 17:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 38,38   | 4   | 6,7   | 2    | 0,9  | 9,6   | CMT01C5 | Parnaguá                        | SUL           |
| 51708915 | JCK | CR |         | 178841 | 23/02/2024 08:12 | 23/02/2024 10:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,11    | 1   | 1,95  | 0,57 | 0,15 | 2,67  | JCK01X7 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51708936 | MQP | CR |         | 178862 | 23/02/2024 08:12 | 23/02/2024 09:49 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 0,07    | 1   | 0,77  | 0,45 | 0,4  | 1,62  | MQP01N8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709135 | SJP | TF | 1338626 | 179061 | 23/02/2024 08:13 | 23/02/2024 18:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 226     | 23  | 6,15  | 1,9  | 1,78 | 9,83  | SJP01C2 | Nova Santa Rita                 | SUL           |
| 51708997 | RNA | CR |         | 178923 | 23/02/2024 08:17 | 23/02/2024 11:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,11    | 1   | 1,9   | 0,18 | 0,68 | 2,77  | RNA01C8 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709108 | TBC | TF | 1048544 | 179034 | 23/02/2024 08:17 | 23/02/2024 09:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 9,8     | 9   | 0,08  | 0,48 | 0,53 | 1,1   | TBC01K1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709017 | UNO | CR |         | 178943 | 23/02/2024 08:21 | 23/02/2024 14:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,25    | 1   | 5,68  | 0,02 | 0,42 | 6,12  | UNO01C1 | União                           | METROPOLITANA |
| 51709045 | LUZ | CH | 1223564 | 178971 | 23/02/2024 08:22 | 23/02/2024 16:14 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR       | 78,58   | 10  | 6,42  | 0,68 | 0,77 | 7,87  | LUZ01C3 | Luzilândia                      | NORTE         |
| 51709057 | JCA | CR |         | 178983 | 23/02/2024 08:23 | 23/02/2024 12:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,16    | 1   | 3,47  | 0,13 | 0,13 | 3,73  | JCA01N1 | João Costa                      | SUL           |
| 51709100 | MQP | CR |         | 179026 | 23/02/2024 08:28 | 23/02/2024 16:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,33    | 1   | 7,1   | 0,4  | 0,45 | 7,95  | MQP01N3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709103 | LUZ | CR |         | 179029 | 23/02/2024 08:29 | 23/02/2024 18:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,41    | 1   | 9,42  | 0,25 | 0,13 | 9,8   | LUZ01C3 | Joaquim Pires                   | NORTE         |
| 51709137 | PID | CR |         | 179063 | 23/02/2024 08:35 | 23/02/2024 09:52 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,05    | 1   | 0,88  | 0,32 | 0,08 | 1,28  | PID01S7 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709157 | CEN | CR |         | 179083 | 23/02/2024 08:38 | 23/02/2024 15:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,3     | 1   | 6,4   | 0,13 | 0,57 | 7,1   | CEN01U1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709174 | JUN | CR |         | 179100 | 23/02/2024 08:38 | 24/02/2024 17:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,38    | 1   | 32,65 | 0,1  | 0,33 | 33,08 | JUN01M7 | Itainópolis                     | SUL           |
| 51709172 | RNA | CR |         | 179098 | 23/02/2024 08:40 | 23/02/2024 17:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,38    | 1   | 8,6   | 0,27 | 0,3  | 9,17  | RNA01C3 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709177 | SJP | CR |         | 179103 | 23/02/2024 08:41 | 24/02/2024 14:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,24    | 1   | 29,43 | 0,05 | 0,2  | 29,68 | SJP09F4 | Queimada Nova                   | SUL           |
| 51709248 | PAD | CR |         | 179174 | 23/02/2024 08:49 | 24/02/2024 06:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,92    | 1   | 21,4  | 0,53 | 0,15 | 22,08 | PAD01P6 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51698784 | PAD | CH | 1411079 | 170758 | 23/02/2024 09:00 | 23/02/2024 10:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL | 2       | 2   | 0     | 0    | 1    | 1     | PAD01P6 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51709367 | LUZ | CR |         | 179293 | 23/02/2024 09:00 | 24/02/2024 08:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,99    | 1   | 23,03 | 0,15 | 0,53 | 23,72 | LUZ01C3 | Joaquim Pires                   | NORTE         |
| 51709360 | SFA | CR |         | 179286 | 23/02/2024 09:02 | 24/02/2024 16:00 | CONSUMIDOR                          | TRANSFORMADOR AVARIADO    | 1,29    | 1   | 0,58  | 0,38 | 30   | 30,97 | SFA01C1 | São Francisco de Assis do Piauí | SUL           |
| 51709386 | CEN | CR |         | 179312 | 23/02/2024 09:05 | 23/02/2024 16:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,3     | 1   | 6,88  | 0,18 | 0,05 | 7,12  | CEN01U1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709446 | PTY | CR |         | 179372 | 23/02/2024 09:10 | 23/02/2024 17:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,34    | 1   | 7,47  | 0,73 | 0,05 | 8,25  | PTY01P1 | Teresina                        | METROPOLITANA |
| 51709477 | TBL | CR |         | 179403 | 23/02/2024 09:12 | 24/02/2024 10:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,04    | 1   | 23,75 | 0,67 | 0,6  | 25,02 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes                | NORTE         |
| 51709483 | TBL | TF | 1208413 | 179409 | 23/02/2024 09:14 | 24/02/2024 08:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 113,78  | 5   | 22,43 | 0,17 | 0,17 | 22,77 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes                | NORTE         |
| 51709535 | LUZ | CR |         | 179461 | 23/02/2024 09:22 | 23/02/2024 16:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,29    | 1   | 6,78  | 0,03 | 0,22 | 7,03  | LUZ01C3 | Joaquim Pires                   | NORTE         |
| 51709537 | PAD | CR |         | 179463 | 23/02/2024 09:23 | 25/02/2024 15:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2,26    | 1   | 53,48 | 0,25 | 0,4  | 54,13 | PAD01P5 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51709691 | PAB | TF | 1376211 | 179617 | 23/02/2024 09:32 | 23/02/2024 11:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 551,25  | 378 | 0,08  | 0,13 | 1,25 | 1,47  | PAB01C2 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51709649 | CBA | CR |         | 179575 | 23/02/2024 09:33 | 24/02/2024 15:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,26    | 1   | 28,87 | 0,8  | 0,5  | 30,17 | CBA01C1 | Murici dos Portelas             | NORTE         |
| 51709703 | SJP | CR |         | 179629 | 23/02/2024 09:40 | 23/02/2024 16:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,28    | 1   | 6,47  | 0,02 | 0,12 | 6,6   | SJP09F4 | São João do Piauí               | SUL           |
| 51709670 | PAD | CR |         | 179596 | 23/02/2024 09:40 | 25/02/2024 11:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2,09    | 1   | 47,3  | 0,37 | 2,48 | 50,15 | PAD01P1 | Parnaíba                        | NORTE         |
| 51709705 | PTY | CR |         | 179631 | 23/02/2024 09:42 | 23/02/2024 17:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,33    | 1   | 7,1   | 0,38 | 0,37 | 7,85  | PTY01P6 | Teresina                        | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |        |     |       |           |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|-----|-------|-----------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51709734 | CLC | CR |         | 179660 | 23/02/2024 09:42 | 24/02/2024 10:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,01   | 1   | 22,57 | 1,27      | 0,48 | 24,32 | CLC01C1 | Cocal                      | NORTE         |
| 51709738 | ETA | TF | 1232321 | 179664 | 23/02/2024 09:48 | 23/02/2024 16:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 71,3   | 10  | 5,15  | 0,98      | 1    | 7,13  | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE         |
| 51709750 | CPM | CR |         | 179676 | 23/02/2024 09:50 | 23/02/2024 15:49 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,25   | 1   | 5,87  | 0,02      | 0,1  | 5,98  | CPM01C2 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51713590 | CMT | CH | 1266938 | 183516 | 23/02/2024 09:52 | 23/02/2024 18:33 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO          | 355,44 | 41  | 0,28  | 2,1       | 6,3  | 8,68  | CMT01C5 | Riacho Frio                | SUL           |
| 51709799 | JFR | TF | 1063310 | 179725 | 23/02/2024 09:57 | 23/02/2024 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL | 360,75 | 176 | 0,02  | 0         | 2,03 | 2,05  | JFR01C3 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51709866 | MQP | CR |         | 179792 | 23/02/2024 10:00 | 23/02/2024 22:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,52   | 1   | 11,6  | 0,08      | 0,73 | 12,42 | MQP01N8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51711774 | PCA | TF | 1247141 | 181700 | 23/02/2024 10:01 | 23/02/2024 18:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 95,01  | 11  | 7,23  | 1,42      | 0    | 8,65  | PCA01C2 | Piracuruca                 | NORTE         |
| 51709903 | STL | CR |         | 179829 | 23/02/2024 10:05 | 24/02/2024 18:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,34   | 1   | 31,45 | 0,18      | 0,62 | 32,25 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito         | SUL           |
| 51709937 | RNA | CR |         | 179863 | 23/02/2024 10:11 | 23/02/2024 16:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,24   | 1   | 5,6   | 0,18      | 0,07 | 5,85  | RNA01C7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51709979 | RNA | CR |         | 179905 | 23/02/2024 10:13 | 23/02/2024 17:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,31   | 1   | 6,35  | 0,22      | 0,95 | 7,52  | RNA01C2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51709958 | MCU | CR |         | 179884 | 23/02/2024 10:17 | 24/02/2024 07:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,89   | 1   | 20,67 | 0,38      | 0,22 | 21,27 | MCU01V5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710040 | PAD | CR |         | 179966 | 23/02/2024 10:23 | 24/02/2024 16:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,24   | 1   | 29,78 | 0,02      | 0,05 | 29,85 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51710055 | UNO | CR |         | 179981 | 23/02/2024 10:24 | 24/02/2024 10:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,01   | 1   | 23,42 | 0,02      | 0,77 | 24,2  | UNO01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51710056 | TSA | CR |         | 179982 | 23/02/2024 10:24 | 23/02/2024 21:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,48   | 1   | 11,02 | 0,07      | 0,38 | 11,47 | TSA01Y2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710088 | PAB | CR |         | 180014 | 23/02/2024 10:28 | 25/02/2024 00:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,6    | 1   | 38,1  | 0,23      | 0,13 | 38,47 | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51710789 | PCA | CH | 1247319 | 180715 | 23/02/2024 10:28 | 23/02/2024 15:03 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO          | 274,8  | 60  | 3,75  | 0,83      | 0    | 4,58  | PCA01C2 | São José do Divino         | NORTE         |
| 51710094 | SAT | CR |         | 180020 | 23/02/2024 10:34 | 23/02/2024 20:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,4    | 1   | 8,75  | 0,23      | 0,52 | 9,5   | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710143 | PTY | CR |         | 180069 | 23/02/2024 10:34 | 23/02/2024 20:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,42   | 1   | 8,8   | 1,1       | 0,08 | 9,98  | PTY01P1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710612 | JCK | TF | 1045548 | 180538 | 23/02/2024 10:34 | 23/02/2024 13:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 67,88  | 23  | 1,47  | 1,5       | 0    | 2,97  | JCK01X1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710098 | CRT | CR |         | 180024 | 23/02/2024 10:35 | 23/02/2024 21:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,45   | 1   | 5,05  | 0,02      | 5,78 | 10,85 | CRT01C1 | Corrente                   | SUL           |
| 51710157 | MQP | TF | 1428223 | 180083 | 23/02/2024 10:42 | 23/02/2024 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 1,62   | 1   | 0,08  | 0,6       | 0,95 | 1,63  | MQP01N3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710189 | IGA | CR |         | 180115 | 23/02/2024 10:46 | 23/02/2024 17:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,29   | 1   | 6,73  | 0,03      | 0,27 | 7,03  | IGA01Z6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710234 | PAD | CR |         | 180160 | 23/02/2024 10:48 | 23/02/2024 17:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,28   | 1   | 5,85  | 0,25      | 0,7  | 6,8   | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51710282 | PTY | CR |         | 180208 | 23/02/2024 10:53 | 24/02/2024 04:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,73   | 1   | 16,98 | 0,47      | 0,17 | 17,62 | PTY01P5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710283 | PID | CR |         | 180209 | 23/02/2024 10:53 | 23/02/2024 17:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,26   | 1   | 5,42  | 0,3       | 0,53 | 6,25  | PID01S7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710251 | JCK | CR |         | 180177 | 23/02/2024 10:53 | 23/02/2024 16:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,22   | 1   | 4,22  | 0,23      | 0,75 | 5,2   | JCK01X4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710284 | PAD | CR |         | 180210 | 23/02/2024 10:56 | 25/02/2024 16:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2,25   | 1   | 53,6  | 0,08      | 0,3  | 53,98 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51710285 | PAD | CR |         | 180211 | 23/02/2024 10:58 | 23/02/2024 16:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,24   | 1   | 5,35  | 0,02      | 0,48 | 5,85  | PAD01P4 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51710293 | PAD | CR |         | 180219 | 23/02/2024 10:59 | 25/02/2024 19:05 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 2,34   | 1   | 55,43 | 0,22      | 0,45 | 56,1  | PAD01P8 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51710330 | VAZ | CR |         | 180256 | 23/02/2024 11:01 | 24/02/2024 08:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,9    | 1   | 21,25 | 0,13      | 0,2  | 21,58 | VAZIO   | São João do Piauí          | SUL           |
| 51710311 | SAT | CR |         | 180237 | 23/02/2024 11:02 | 23/02/2024 20:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,39   | 1   | 8,55  | 0,25      | 0,45 | 9,25  | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710333 | IGA | CR |         | 180259 | 23/02/2024 11:02 | 23/02/2024 17:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,26   | 1   | 5,55  | 0,02      | 0,68 | 6,25  | IGA01Z6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710714 | PAB | CH | 1199249 | 180640 | 23/02/2024 11:06 | 23/02/2024 17:23 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR       | 765,65 | 122 | 4,03  | 2,25      | 0    | 6,28  | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51710371 | MTO | CR |         | 180297 | 23/02/2024 11:06 | 24/02/2024 17:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,28   | 1   | 30,12 | 0,15      | 0,53 | 30,8  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51710348 | PTY | CR |         | 180274 | 23/02/2024 11:06 | 23/02/2024 17:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,27   | 1   | 6,03  | 0,25      | 0,15 | 6,43  | PTY01P4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710350 | LUZ | CR |         | 180276 | 23/02/2024 11:07 | 23/02/2024 18:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,3    | 1   | 21,23 | -<br>14,3 | 0,28 | 7,23  | LUZ01C4 | Joca Marques               | NORTE         |
| 51710403 | RNA | CR |         | 180329 | 23/02/2024 11:08 | 23/02/2024 23:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,53   | 1   | 12,32 | 0,45      | 0,07 | 12,83 | RNA01C4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710406 | PAD | CR |         | 180332 | 23/02/2024 11:11 | 25/02/2024 15:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2,19   | 1   | 51,73 | 0,1       | 0,78 | 52,62 | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51710476 | PTY | CR |         | 180402 | 23/02/2024 11:21 | 23/02/2024 16:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,23   | 1   | 4     | 1,32      | 0,13 | 5,45  | PTY01P5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51710458 | ETA | CR |         | 180384 | 23/02/2024 11:21 | 23/02/2024 17:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,27   | 1   | 5,55  | 0,42      | 0,55 | 6,52  | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE         |
| 51710485 | SPP | CR |         | 180411 | 23/02/2024 11:25 | 23/02/2024 17:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,26   | 1   | 5,82  | 0,07      | 0,25 | 6,13  | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51710496 | ETA | CR |         | 180422 | 23/02/2024 11:26 | 23/02/2024 17:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,26   | 1   | 5,68  | 0,32      | 0,27 | 6,27  | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE         |
| 51710583 | CMP | CR |         | 180509 | 23/02/2024 11:33 | 24/02/2024 16:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,19   | 1   | 27,33 | 0,85      | 0,48 | 28,67 | CMP01C1 | Cajueiro da Praia          | NORTE         |
| 51710585 | SJP | CR |         | 180511 | 23/02/2024 11:35 | 24/02/2024 08:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,86   | 1   | 20,2  | 0,37      | 0,12 | 20,68 | SJP01C1 | São João do Piauí          | SUL           |
| 51710715 | CEN | CR |         | 180641 | 23/02/2024 11:55 | 23/02/2024 16:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,19   | 1   | 4,28  | 0,17      | 0,17 | 4,62  | CEN01U1 | Teresina                   | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |          |      |       |      |       |       |         |                          |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------------------------|---------------|
| 51710722 | TBL | CR |         | 180648 | 23/02/2024 11:57 | 24/02/2024 11:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,98     | 1    | 23,05 | 0,02 | 0,45  | 23,52 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes         | NORTE         |
| 51710746 | CMT | CR |         | 180672 | 23/02/2024 11:58 | 23/02/2024 17:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,25     | 1    | 4,73  | 1,03 | 0,2   | 5,97  | CMT01C3 | Curimatá                 | SUL           |
| 51710754 | TSA | CR |         | 180680 | 23/02/2024 12:00 | 23/02/2024 22:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,45     | 1    | 9,78  | 0,73 | 0,37  | 10,88 | TSA01Y7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711220 | TSA | CH | 1044576 | 181146 | 23/02/2024 12:04 | 23/02/2024 15:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO          | 214,73   | 60   | 2,12  | 0,53 | 0,93  | 3,58  | TSA01Y1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51710797 | JCK | CR |         | 180723 | 23/02/2024 12:05 | 24/02/2024 00:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,51     | 1    | 11,65 | 0,22 | 0,38  | 12,25 | JCK01X2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711816 | CMT | CR |         | 181742 | 23/02/2024 12:06 | 24/02/2024 12:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1        | 1    | 23,17 | 0,7  | 0,12  | 23,98 | CMT01C5 | Parnaguá                 | SUL           |
| 51709156 | DML | CH | 1070112 | 179082 | 23/02/2024 12:06 | 23/02/2024 19:16 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO          | 1403,74  | 196  | 2,27  | 0,83 | 4,07  | 7,17  | DML01W3 | Lagoa do Piauí           | METROPOLITANA |
| 51710790 | PAB | CR |         | 180716 | 23/02/2024 12:06 | 25/02/2024 12:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2        | 1    | 47,05 | 0,35 | 0,62  | 48,02 | PAB01C3 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51710791 | PAD | CR |         | 180717 | 23/02/2024 12:07 | 24/02/2024 22:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,41     | 1    | 32,57 | 0,52 | 0,83  | 33,92 | PAD01P6 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51710873 | TBL | CR |         | 180799 | 23/02/2024 12:15 | 25/02/2024 12:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2,02     | 1    | 46,67 | 0,83 | 1,05  | 48,55 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí   | NORTE         |
| 51710905 | PAD | CR |         | 180831 | 23/02/2024 12:17 | 24/02/2024 10:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,94     | 1    | 22,22 | 0,1  | 0,27  | 22,58 | PAD01P7 | Luís Correia             | NORTE         |
| 51710943 | RNA | CR |         | 180869 | 23/02/2024 12:26 | 24/02/2024 00:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,49     | 1    | 11,58 | 0,12 | 0,08  | 11,78 | RNA01C4 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51710928 | PID | CR |         | 180854 | 23/02/2024 12:27 | 23/02/2024 20:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,35     | 1    | 7,32  | 0,28 | 0,88  | 8,48  | PID01S3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711219 | SJP | CH | 1338134 | 181145 | 23/02/2024 12:32 | 23/02/2024 15:45 | CHAVE FACA UNIPOLAR                 | INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL | 12263,46 | 3832 | 0,93  | 0,57 | 1,72  | 3,22  | SJP01C1 | São João do Piauí        | SUL           |
| 51711002 | CET | CR |         | 180928 | 23/02/2024 12:33 | 23/02/2024 15:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,13     | 1    | 3,03  | 0,02 | 0,13  | 3,18  | CET01N1 | Cocal                    | NORTE         |
| 51711006 | MQP | CR |         | 180932 | 23/02/2024 12:36 | 23/02/2024 22:04 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 0,39     | 1    | 9     | 0,4  | 0,07  | 9,47  | MQP01N4 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711037 | SAT | CR |         | 180963 | 23/02/2024 12:41 | 23/02/2024 17:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,21     | 1    | 4,55  | 0,02 | 0,47  | 5,03  | SAT01L5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51712413 | SRO | TF | 1404326 | 182339 | 23/02/2024 12:43 | 25/02/2024 11:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 426,88   | 3    | 45,12 | 2,1  | 0     | 47,22 | SRO09L1 | Coronel José Dias        | SUL           |
| 51711648 | SPP | TF | 1068960 | 181574 | 23/02/2024 12:48 | 23/02/2024 16:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 2032,74  | 552  | 1,55  | 0,95 | 1,18  | 3,68  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí     | METROPOLITANA |
| 51711167 | UNO | CR |         | 181093 | 23/02/2024 12:56 | 23/02/2024 18:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,24     | 1    | 4,95  | 0,43 | 0,33  | 5,72  | UNO01C1 | União                    | METROPOLITANA |
| 51711189 | SRO | CR |         | 181115 | 23/02/2024 12:58 | 23/02/2024 20:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,32     | 1    | 7,72  | 0,02 | 0,03  | 7,77  | SRO09F3 | São Raimundo Nonato      | SUL           |
| 51711208 | PAB | CR |         | 181134 | 23/02/2024 13:05 | 24/02/2024 02:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,56     | 1    | 12,07 | 0,95 | 0,42  | 13,43 | PAB01C4 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51711273 | PID | CR |         | 181199 | 23/02/2024 13:14 | 23/02/2024 20:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,28     | 1    | 6,35  | 0,25 | 0,23  | 6,83  | PID01S7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711319 | CRT | CR |         | 181245 | 23/02/2024 13:19 | 24/02/2024 10:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,9      | 1    | 21,45 | 0,02 | 0,15  | 21,62 | CRT01C3 | Corrente                 | SUL           |
| 51711366 | SPP | CR |         | 181292 | 23/02/2024 13:23 | 23/02/2024 17:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,17     | 1    | 3,43  | 0,68 | 0,08  | 4,2   | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí | METROPOLITANA |
| 51712057 | JUN | TF | 1298759 | 181983 | 23/02/2024 13:25 | 25/02/2024 10:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO    | 590,08   | 13   | 2,88  | 1,47 | 41,05 | 45,4  | JUN09F3 | Monsenhor Hipólito       | SUL           |
| 51711375 | PAB | CR |         | 181301 | 23/02/2024 13:28 | 25/02/2024 10:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,88     | 1    | 44,63 | 0,1  | 0,32  | 45,05 | PAB01C1 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51711792 | PAB | CR |         | 181718 | 23/02/2024 13:31 | 23/02/2024 16:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,12     | 1    | 1,75  | 0,85 | 0,38  | 2,98  | PAB01C3 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51711420 | PAD | CR |         | 181346 | 23/02/2024 13:32 | 26/02/2024 17:06 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 3,15     | 1    | 73,93 | 0,38 | 1,25  | 75,57 | PAD01P6 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51711439 | MQP | CR |         | 181365 | 23/02/2024 13:34 | 23/02/2024 17:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,15     | 1    | 3,23  | 0,25 | 0,08  | 3,57  | MQP01N2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711457 | PCA | CR |         | 181383 | 23/02/2024 13:37 | 23/02/2024 19:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,26     | 1    | 5,18  | 1,05 | 0     | 6,23  | PCA01C2 | Piracuruca               | NORTE         |
| 51711514 | ETA | CR |         | 181440 | 23/02/2024 13:46 | 25/02/2024 10:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,85     | 1    | 42,37 | 1,3  | 0,63  | 44,3  | ETA01C3 | Joaquim Pires            | NORTE         |
| 51711541 | PTY | CR |         | 181467 | 23/02/2024 13:48 | 23/02/2024 18:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,2      | 1    | 4,22  | 0,15 | 0,43  | 4,8   | PTY01P9 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711547 | PTY | CR |         | 181473 | 23/02/2024 13:49 | 23/02/2024 18:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,2      | 1    | 3,73  | 0,2  | 0,82  | 4,75  | PTY01P6 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711582 | STL | CR |         | 181508 | 23/02/2024 13:53 | 25/02/2024 17:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 2,14     | 1    | 51,08 | 0,03 | 0,23  | 51,35 | STL01C2 | Monsenhor Hipólito       | SUL           |
| 51711594 | RNA | CR |         | 181520 | 23/02/2024 13:56 | 23/02/2024 20:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,27     | 1    | 5,42  | 0,57 | 0,53  | 6,52  | RNA01C5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711613 | JCK | CR |         | 181539 | 23/02/2024 14:00 | 23/02/2024 23:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,39     | 1    | 9,1   | 0,27 | 0,05  | 9,42  | JCK01X1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711874 | CRO | TF | 1070544 | 181800 | 23/02/2024 14:02 | 23/02/2024 17:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO          | 251,57   | 67   | 1,17  | 0,43 | 2,17  | 3,77  | CRO01L1 | Monsenhor Gil            | METROPOLITANA |
| 51711676 | ETA | CR |         | 181602 | 23/02/2024 14:04 | 23/02/2024 17:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,14     | 1    | 2,77  | 0,18 | 0,42  | 3,37  | ETA01C3 | Esperantina              | NORTE         |
| 51711700 | PAD | CR |         | 181626 | 23/02/2024 14:09 | 25/02/2024 08:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,77     | 1    | 41,08 | 0,92 | 0,5   | 42,5  | PAD01P2 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51711706 | RNA | CR |         | 181632 | 23/02/2024 14:10 | 24/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,84     | 1    | 19,17 | 0,48 | 0,62  | 20,27 | RNA01C3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711767 | MQP | CR |         | 181693 | 23/02/2024 14:18 | 23/02/2024 15:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,04     | 1    | 0,62  | 0,22 | 0,07  | 0,9   | MQP01N7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711770 | PTY | CR |         | 181696 | 23/02/2024 14:19 | 24/02/2024 09:11 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 0,79     | 1    | 17,43 | 0,45 | 0,98  | 18,87 | PTY01P3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711768 | PTY | CR |         | 181694 | 23/02/2024 14:19 | 23/02/2024 21:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,3      | 1    | 6,2   | 0,85 | 0,25  | 7,3   | PTY01P2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51711775 | PAD | CR |         | 181701 | 23/02/2024 14:21 | 25/02/2024 08:01 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO          | 1,74     | 1    | 40,85 | 0,45 | 0,37  | 41,67 | PAD01P8 | Luís Correia             | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                  |       |     |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51711880 | TBC | CR |         | 181806 | 23/02/2024 14:35 | 24/02/2024 20:39 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO | 1,25  | 1   | 28,43 | 1,13 | 0,5  | 30,07 | TBC01K1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51711898 | TSA | CR |         | 181824 | 23/02/2024 14:37 | 23/02/2024 17:39 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,13  | 1   | 1,6   | 0,97 | 0,47 | 3,03  | TSA01Y2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51711980 | RNA | CR |         | 181906 | 23/02/2024 14:47 | 24/02/2024 01:13 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,43  | 1   | 10,17 | 0,22 | 0,05 | 10,43 | RNA01C8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51711999 | TSA | CR |         | 181925 | 23/02/2024 14:48 | 23/02/2024 23:15 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO | 0,35  | 1   | 7,67  | 0,32 | 0,47 | 8,45  | TSA01Y2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712000 | SRO | CR |         | 181926 | 23/02/2024 14:49 | 24/02/2024 19:41 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,2   | 1   | 28,63 | 0,07 | 0,17 | 28,87 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde           | SUL           |
| 51712052 | SRO | CR |         | 181978 | 23/02/2024 14:53 | 25/02/2024 08:55 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,75  | 1   | 41,48 | 0,18 | 0,37 | 42,03 | SRO01C2 | São Raimundo Nonato        | SUL           |
| 51712097 | ETA | CR |         | 182023 | 23/02/2024 15:01 | 23/02/2024 17:41 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,11  | 1   | 2,43  | 0,23 | 0    | 2,67  | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE         |
| 51712134 | SRO | CR |         | 182060 | 23/02/2024 15:03 | 24/02/2024 08:02 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,71  | 1   | 15,53 | 0,47 | 0,98 | 16,98 | SRO01C1 | São Raimundo Nonato        | SUL           |
| 51712145 | IGA | CR |         | 182071 | 23/02/2024 15:07 | 23/02/2024 16:30 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,06  | 1   | 0,93  | 0,3  | 0,15 | 1,38  | IGA01Z6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712177 | CEN | CR |         | 182103 | 23/02/2024 15:08 | 23/02/2024 16:48 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,07  | 1   | 1,4   | 0,15 | 0,12 | 1,67  | CEN01U1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712303 | TBC | CR |         | 182229 | 23/02/2024 15:29 | 23/02/2024 20:31 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,21  | 1   | 4,17  | 0,48 | 0,38 | 5,03  | TBC01K1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712305 | URD | TF | 1371031 | 182231 | 23/02/2024 15:29 | 23/02/2024 18:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 12,37 | 4   | 2,92  | 0,12 | 0,07 | 3,1   | URD09W3 | Baixa Grande do Ribeiro    | SUL           |
| 51712369 | JCK | CR |         | 182295 | 23/02/2024 15:36 | 23/02/2024 23:44 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,34  | 1   | 7,23  | 0,17 | 0,73 | 8,13  | JCK01X4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712344 | CMT | CR |         | 182270 | 23/02/2024 15:36 | 24/02/2024 08:41 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 0,71  | 1   | 16,85 | 0,03 | 0,2  | 17,08 | CMT01C3 | Curimatá                   | SUL           |
| 51712345 | MQP | CR |         | 182271 | 23/02/2024 15:37 | 23/02/2024 21:25 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,24  | 1   | 5,4   | 0,28 | 0,12 | 5,8   | MQP01N4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712407 | LUZ | CR |         | 182333 | 23/02/2024 15:42 | 23/02/2024 19:53 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO | 0,17  | 1   | 1,92  | 0,78 | 1,48 | 4,18  | LUZ01C1 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51712469 | SRO | CR |         | 182395 | 23/02/2024 15:48 | 23/02/2024 17:32 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 0,07  | 1   | 0,78  | 0,63 | 0,32 | 1,73  | SRO01C1 | São Raimundo Nonato        | SUL           |
| 51712529 | SJP | CR |         | 182455 | 23/02/2024 15:54 | 23/02/2024 17:54 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,08  | 1   | 1,38  | 0,13 | 0,48 | 2     | SJP01C1 | São João do Piauí          | SUL           |
| 51712522 | PAB | CR |         | 182448 | 23/02/2024 15:55 | 24/02/2024 11:46 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 0,83  | 1   | 19,02 | 0,23 | 0,6  | 19,85 | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51712524 | ESP | CR |         | 182450 | 23/02/2024 15:56 | 24/02/2024 00:45 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,37  | 1   | 8,05  | 0,17 | 0,6  | 8,82  | ESP01M4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712611 | RNA | CR |         | 182537 | 23/02/2024 16:05 | 23/02/2024 21:14 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,21  | 1   | 4,55  | 0,22 | 0,38 | 5,15  | RNA01C2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712679 | MQP | CR |         | 182605 | 23/02/2024 16:15 | 23/02/2024 16:46 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,02  | 1   | 0,42  | 0,02 | 0,08 | 0,52  | MQP01W1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51715035 | PAB | CR |         | 184957 | 23/02/2024 16:20 | 24/02/2024 10:39 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,76  | 1   | 17,62 | 0,12 | 0,58 | 18,32 | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51718835 | TSA | CR |         | 188757 | 23/02/2024 16:24 | 24/02/2024 20:09 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,16  | 1   | 26,27 | 0,97 | 0,52 | 27,75 | TSA01Y5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712752 | JCK | CH | 1045504 | 182678 | 23/02/2024 16:26 | 23/02/2024 19:01 | CHAVE FUSÍVEL                          | FALHA DE CONEXÃO | 80,06 | 31  | 1,37  | 0,28 | 0,93 | 2,58  | JCK01X3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712800 | TBL | CR |         | 182726 | 23/02/2024 16:30 | 24/02/2024 11:35 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,8   | 1   | 18,45 | 0,15 | 0,48 | 19,08 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes           | NORTE         |
| 51712802 | PAD | CR |         | 182728 | 23/02/2024 16:31 | 24/02/2024 11:06 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,77  | 1   | 18,05 | 0,07 | 0,47 | 18,58 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51712820 | RNA | CR |         | 182746 | 23/02/2024 16:32 | 24/02/2024 00:53 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,35  | 1   | 7,73  | 0,55 | 0,07 | 8,35  | RNA01C4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51713198 | JFR | TF | 1379404 | 183124 | 23/02/2024 16:33 | 24/02/2024 02:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1134  | 120 | 6,03  | 0,87 | 2,55 | 9,45  | JFR01C2 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51712822 | PAD | CR |         | 182748 | 23/02/2024 16:35 | 24/02/2024 23:26 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,28  | 1   | 30,13 | 0,17 | 0,55 | 30,85 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51712872 | JCK | CR |         | 182798 | 23/02/2024 16:38 | 24/02/2024 09:34 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,71  | 1   | 16,38 | 0,4  | 0,15 | 16,93 | JCK01X1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712880 | RNA | CR |         | 182806 | 23/02/2024 16:39 | 24/02/2024 04:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,5   | 1   | 10,12 | 0,18 | 1,68 | 11,98 | RNA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712952 | PAB | CR |         | 182878 | 23/02/2024 16:47 | 25/02/2024 11:08 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,76  | 1   | 41,08 | 0,05 | 1,22 | 42,35 | PAB01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51712948 | MTO | CR |         | 182874 | 23/02/2024 16:47 | 24/02/2024 17:13 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,02  | 1   | 24,22 | 0,15 | 0,07 | 24,43 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51712954 | MCU | CR |         | 182880 | 23/02/2024 16:50 | 24/02/2024 07:11 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,6   | 1   | 14,05 | 0,05 | 0,25 | 14,35 | MCU01V4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51712951 | ETA | CR |         | 182877 | 23/02/2024 16:51 | 23/02/2024 19:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,12  | 1   | 2,03  | 0,28 | 0,5  | 2,82  | ETA01C1 | Esperantina                | NORTE         |
| 51713020 | PTY | CR |         | 182946 | 23/02/2024 16:58 | 23/02/2024 19:45 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 0,12  | 1   | 0,73  | 1,57 | 0,48 | 2,78  | PTY01P9 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51713150 | ETA | CR |         | 183076 | 23/02/2024 17:14 | 23/02/2024 18:43 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 0,06  | 1   | 0,47  | 0,33 | 0,68 | 1,48  | ETA01C4 | Esperantina                | NORTE         |
| 51713153 | SPP | CR |         | 183079 | 23/02/2024 17:16 | 23/02/2024 18:28 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,05  | 1   | 0,4   | 0,17 | 0,63 | 1,2   | SPP01C4 | Agricolândia               | METROPOLITANA |
| 51713155 | PID | CR |         | 183081 | 23/02/2024 17:16 | 23/02/2024 18:18 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,04  | 1   | 0,3   | 0,3  | 0,43 | 1,03  | PID01S7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51713229 | PTY | CR |         | 183155 | 23/02/2024 17:23 | 23/02/2024 20:08 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 0,11  | 1   | 1,38  | 0,33 | 1,03 | 2,75  | PTY01P3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51713235 | CRT | CR |         | 183161 | 23/02/2024 17:27 | 25/02/2024 11:55 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,77  | 1   | 41,5  | 0,28 | 0,68 | 42,47 | CRT01C3 | Corrente                   | SUL           |
| 51713472 | PAD | CR |         | 183398 | 23/02/2024 17:35 | 23/02/2024 18:55 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,06  | 1   | 0,63  | 0,47 | 0,23 | 1,33  | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51713367 | PAB | CR |         | 183293 | 23/02/2024 17:42 | 25/02/2024 09:46 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO    | 1,67  | 1   | 38,53 | 0,77 | 0,77 | 40,07 | PAB01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51713731 | PAD | CR |         | 183657 | 23/02/2024 17:46 | 23/02/2024 21:47 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,17  | 1   | 3,63  | 0,13 | 0,25 | 4,02  | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51714883 | ESP | CR |         | 184805 | 23/02/2024 17:51 | 23/02/2024 22:43 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,2   | 1   | 3,82  | 0,65 | 0,4  | 4,87  | ESP01M1 | Teresina                   | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |     |       |      |      |       |         |                     |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|---------------------|---------------|
| 51713730 | PAD | CR |         | 183656 | 23/02/2024 17:57 | 23/02/2024 19:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,06    | 1   | 0,98  | 0,03 | 0,42 | 1,43  | PAD01P3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51713511 | PAD | CR |         | 183437 | 23/02/2024 17:59 | 24/02/2024 05:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,47    | 1   | 10,17 | 0,23 | 0,82 | 11,22 | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714660 | PAD | CH | 1431691 | 184582 | 23/02/2024 18:04 | 23/02/2024 21:05 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO | 1495,25 | 498 | 1,97  | 0,3  | 0,75 | 3,02  | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51708399 | UNO | TF | 1056748 | 178325 | 23/02/2024 18:10 | 23/02/2024 18:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 2,5     | 6   | 0,33  | 0,02 | 0,07 | 0,42  | UNO01C3 | José de Freitas     | METROPOLITANA |
| 51713582 | PTY | CR |         | 183508 | 23/02/2024 18:11 | 23/02/2024 19:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,04    | 1   | 0,42  | 0,1  | 0,5  | 1,02  | PTY01P9 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51713583 | ETA | CR |         | 183509 | 23/02/2024 18:11 | 23/02/2024 22:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,16    | 1   | 3,03  | 0,5  | 0,4  | 3,93  | ETA01C3 | Esperantina         | NORTE         |
| 51713713 | CMT | CR |         | 183639 | 23/02/2024 18:25 | 26/02/2024 09:56 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 2,65    | 1   | 61,55 | 1,8  | 0,17 | 63,52 | CMT01C5 | Parnaguá            | SUL           |
| 51713804 | PAD | CR |         | 183730 | 23/02/2024 18:36 | 24/02/2024 17:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,96    | 1   | 22,82 | 0,07 | 0,18 | 23,07 | PAD01P6 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51713816 | ETA | CR |         | 183742 | 23/02/2024 18:37 | 24/02/2024 08:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,59    | 1   | 12,82 | 0,22 | 1,2  | 14,23 | ETA01C1 | Esperantina         | NORTE         |
| 51713833 | JCK | CR |         | 183759 | 23/02/2024 18:39 | 24/02/2024 01:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,29    | 1   | 6,22  | 0,13 | 0,7  | 7,05  | JCK01X1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51713830 | PID | CR |         | 183756 | 23/02/2024 18:41 | 24/02/2024 07:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,54    | 1   | 12,5  | 0,32 | 0,18 | 13    | PID01S2 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51713931 | PAD | CR |         | 183857 | 23/02/2024 18:49 | 24/02/2024 05:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,44    | 1   | 10,43 | 0,18 | 0    | 10,62 | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714342 | UNO | TF | 1056687 | 184268 | 23/02/2024 19:03 | 23/02/2024 22:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 229,22  | 61  | 2,38  | 0,58 | 0,8  | 3,77  | UNO01C3 | União               | METROPOLITANA |
| 51714022 | SPM | CR |         | 183948 | 23/02/2024 19:05 | 24/02/2024 12:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,71    | 1   | 15,68 | 0,38 | 1,05 | 17,12 | SPM01C2 | Simplício Mendes    | SUL           |
| 51714674 | PAB | CR |         | 184596 | 23/02/2024 19:07 | 23/02/2024 22:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,15    | 1   | 3,32  | 0,3  | 0    | 3,62  | PAB01C6 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714062 | PAB | CR |         | 183988 | 23/02/2024 19:08 | 24/02/2024 08:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,55    | 1   | 11,17 | 1,52 | 0,48 | 13,17 | PAB01C1 | Ilha Grande         | NORTE         |
| 51714065 | RNA | CR |         | 183991 | 23/02/2024 19:11 | 24/02/2024 03:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,34    | 1   | 7,85  | 0,1  | 0,3  | 8,25  | RNA01C4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51714066 | PAB | CR |         | 183992 | 23/02/2024 19:12 | 24/02/2024 08:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,57    | 1   | 12,73 | 0,63 | 0,4  | 13,77 | PAB01C4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714110 | MBA | CR |         | 184036 | 23/02/2024 19:16 | 23/02/2024 20:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,06    | 1   | 0,77  | 0,42 | 0,28 | 1,47  | MBA01C3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51713553 | PAD | CR |         | 183479 | 23/02/2024 19:29 | 23/02/2024 19:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,01    | 1   | 0,02  | 0,25 | 0    | 0,27  | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714228 | NZA | CR |         | 184154 | 23/02/2024 19:34 | 24/02/2024 04:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,35    | 1   | 6,97  | 0,43 | 1,07 | 8,47  | NZA01Z1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51714317 | SRO | TF | 1284251 | 184243 | 23/02/2024 19:35 | 24/02/2024 14:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 664,81  | 35  | 18,52 | 0,2  | 0,28 | 19    | SRO01C2 | São Raimundo Nonato | SUL           |
| 51714227 | PAD | CR |         | 184153 | 23/02/2024 19:36 | 25/02/2024 00:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,2     | 1   | 28,62 | 0,02 | 0,13 | 28,77 | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714231 | SRO | CR |         | 184157 | 23/02/2024 19:37 | 25/02/2024 07:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,48    | 1   | 34,88 | 0,3  | 0,33 | 35,52 | SRO01C1 | São Raimundo Nonato | SUL           |
| 51714288 | ESP | CR |         | 184214 | 23/02/2024 19:42 | 23/02/2024 23:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,18    | 1   | 3,52  | 0,38 | 0,38 | 4,28  | ESP01M3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51714289 | ETA | CR |         | 184215 | 23/02/2024 19:46 | 24/02/2024 07:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,49    | 1   | 10,8  | 0,4  | 0,47 | 11,67 | ETA01C4 | Esperantina         | NORTE         |
| 51714435 | MQP | CR |         | 184361 | 23/02/2024 20:09 | 24/02/2024 03:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,31    | 1   | 5,6   | 0,17 | 1,58 | 7,35  | MQP01W1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51715382 | PAD | TF | 1372350 | 185304 | 23/02/2024 20:09 | 24/02/2024 01:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1473,92 | 296 | 3,15  | 0,6  | 1,23 | 4,98  | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714468 | PAB | CR |         | 184394 | 23/02/2024 20:13 | 23/02/2024 21:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,05    | 1   | 0,97  | 0,2  | 0    | 1,17  | PAB01C3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714469 | PCA | CR |         | 184395 | 23/02/2024 20:13 | 24/02/2024 12:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,67    | 1   | 15,53 | 0,02 | 0,55 | 16,1  | PCA01C3 | Piracuruca          | NORTE         |
| 51714470 | GBS | CR |         | 184396 | 23/02/2024 20:13 | 25/02/2024 11:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,64    | 1   | 37,43 | 0,02 | 1,85 | 39,3  | GBS09F8 | Corrente            | SUL           |
| 51714547 | PAD | CR |         | 184473 | 23/02/2024 20:17 | 24/02/2024 01:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 3,58  | 0,73 | 1,02 | 5,33  | PAD01P1 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714567 | PAB | CR |         | 184493 | 23/02/2024 20:21 | 23/02/2024 23:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,12    | 1   | 2,38  | 0,57 | 0    | 2,95  | PAB01C3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714566 | SPP | CR |         | 184492 | 23/02/2024 20:23 | 24/02/2024 07:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,45    | 1   | 10,4  | 0,17 | 0,32 | 10,88 | SPP01C1 | Água Branca         | METROPOLITANA |
| 51714818 | SAT | CR |         | 184740 | 23/02/2024 21:05 | 24/02/2024 12:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,64    | 1   | 14,33 | 0,28 | 0,82 | 15,43 | SAT01L3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51715032 | PAB | CR |         | 184954 | 23/02/2024 21:07 | 23/02/2024 22:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,05    | 1   | 0,78  | 0,02 | 0,47 | 1,27  | PAB01C3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51715034 | PAB | CR |         | 184956 | 23/02/2024 21:10 | 23/02/2024 22:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,05    | 1   | 1,22  | 0,02 | 0,05 | 1,28  | PAB01C3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51714935 | SPP | CR |         | 184857 | 23/02/2024 21:23 | 24/02/2024 08:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,47    | 1   | 9,88  | 0,85 | 0,48 | 11,22 | SPP01C1 | Água Branca         | METROPOLITANA |
| 51714950 | PTY | CR |         | 184872 | 23/02/2024 21:28 | 24/02/2024 11:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,59    | 1   | 12,45 | 0,72 | 0,98 | 14,15 | PTY01P7 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51714962 | ESP | CR |         | 184884 | 23/02/2024 21:29 | 24/02/2024 08:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,47    | 1   | 11,02 | 0,18 | 0,13 | 11,33 | ESP01M4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51715059 | PAD | CR |         | 184981 | 23/02/2024 21:51 | 24/02/2024 16:28 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,78    | 1   | 17,15 | 0,35 | 1,12 | 18,62 | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51711597 | PAD | CR |         | 181523 | 23/02/2024 22:10 | 24/02/2024 05:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,3     | 1   | 2,88  | 1,07 | 3,15 | 7,1   | PAD01P7 | Luís Correia        | NORTE         |
| 51715425 | RNA | CR |         | 185347 | 23/02/2024 23:13 | 24/02/2024 06:40 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,31    | 1   | 5,42  | 0,2  | 1,83 | 7,45  | RNA01C2 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51715548 | ESP | CR |         | 185470 | 23/02/2024 23:38 | 24/02/2024 08:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,36    | 1   | 7,6   | 0,17 | 0,85 | 8,62  | ESP01M3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51715692 | PAD | CR |         | 185614 | 24/02/2024 00:07 | 25/02/2024 02:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,1     | 1   | 25,42 | 0,23 | 0,87 | 26,52 | PAD01P4 | Parnaíba            | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |     |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51718120 | SPP | TF | 1319644 | 188042 | 24/02/2024 00:39 | 24/02/2024 11:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 479,06  | 44  | 9,62  | 0,5  | 0,78 | 10,9  | SPP01C1 | Lagoinha do Piauí          | METROPOLITANA |
| 51715839 | PAD | CR |         | 185761 | 24/02/2024 00:47 | 24/02/2024 16:25 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,65    | 1   | 13,77 | 0,72 | 1,15 | 15,63 | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51715915 | SPP | TF | 1068668 | 185837 | 24/02/2024 00:58 | 24/02/2024 02:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 152,91  | 106 | 0,45  | 0,28 | 0,72 | 1,45  | SPP01C5 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51716343 | PTY | CR |         | 186265 | 24/02/2024 02:44 | 24/02/2024 13:48 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,46    | 1   | 9,58  | 0,35 | 1,13 | 11,07 | PTY01P7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51716425 | PTY | CR |         | 186347 | 24/02/2024 03:07 | 24/02/2024 16:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,57    | 1   | 12,72 | 0,4  | 0,45 | 13,57 | PTY01P5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51717093 | JAC | CH | 1367536 | 187015 | 24/02/2024 05:44 | 24/02/2024 09:03 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 944,06  | 285 | 2,07  | 1,2  | 0,05 | 3,32  | JAC01C1 | Massapê do Piauí           | SUL           |
| 51718553 | PAD | TF | 1199831 | 188475 | 24/02/2024 05:53 | 24/02/2024 10:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 310,52  | 72  | 4,1   | 0,13 | 0,08 | 4,32  | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51717204 | PAD | CR |         | 187126 | 24/02/2024 06:10 | 24/02/2024 09:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,16    | 1   | 3,25  | 0,28 | 0,28 | 3,82  | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51717911 | SPP | CH | 1319601 | 187833 | 24/02/2024 06:23 | 24/02/2024 09:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 393,18  | 142 | 2,27  | 0,08 | 0,43 | 2,78  | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51717316 | SGF | CH | 1259477 | 187238 | 24/02/2024 06:32 | 24/02/2024 11:28 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 2317,06 | 471 | 4,77  | 0,17 | 0    | 4,93  | SGF01C1 | Juazeiro do Piauí          | METROPOLITANA |
| 51709963 | PCA | CH | 1250599 | 179889 | 24/02/2024 06:42 | 24/02/2024 09:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 30,29   | 10  | 2,03  | 0,62 | 0,38 | 3,03  | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE         |
| 51717365 | JCK | CR |         | 187287 | 24/02/2024 06:43 | 24/02/2024 10:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,14    | 1   | 2,87  | 0,13 | 0,47 | 3,47  | JCK01X1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51717397 | PID | CR |         | 187319 | 24/02/2024 06:50 | 24/02/2024 09:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,12    | 1   | 1,6   | 1,27 | 0,13 | 3     | PID01S1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51717408 | SPP | CR |         | 187330 | 24/02/2024 06:50 | 25/02/2024 12:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,22    | 1   | 28,87 | 0,22 | 0,27 | 29,35 | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51717420 | PAD | CR |         | 187342 | 24/02/2024 06:54 | 24/02/2024 17:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,44    | 1   | 10,1  | 0,27 | 0,23 | 10,6  | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51717844 | MBA | CR |         | 187766 | 24/02/2024 06:55 | 24/02/2024 12:54 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,25    | 1   | 5,33  | 0,47 | 0,18 | 5,98  | MBA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51717434 | SAT | CR |         | 187356 | 24/02/2024 06:55 | 24/02/2024 22:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,63    | 1   | 14,85 | 0,03 | 0,27 | 15,15 | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51717421 | CMP | CR |         | 187343 | 24/02/2024 06:56 | 25/02/2024 15:51 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,37    | 1   | 31,35 | 1,32 | 0,25 | 32,92 | CMP01C1 | Cajueiro da Praia          | NORTE         |
| 51717490 | LUZ | CR |         | 187412 | 24/02/2024 07:03 | 24/02/2024 11:44 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE   | 0,19    | 1   | 4,18  | 0,28 | 0,22 | 4,68  | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE         |
| 51717638 | BTV | TF | 1288497 | 187560 | 24/02/2024 07:04 | 24/02/2024 15:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 2676,87 | 312 | 4,03  | 0,67 | 3,88 | 8,58  | BTV01C1 | Campo Grande do Piauí      | SUL           |
| 51713623 | CRT | CH | 1412707 | 183549 | 24/02/2024 07:05 | 24/02/2024 10:45 | CHAVE FACA UNIPOLAR                 | ARVORE NA REDE   | 1736,03 | 474 | 2,75  | 0,5  | 0,42 | 3,67  | CRT01C1 | Corrente                   | SUL           |
| 51717508 | SRO | TF | 1279114 | 187430 | 24/02/2024 07:09 | 24/02/2024 08:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 76,53   | 51  | 0,85  | 0,5  | 0,17 | 1,52  | SRO09F2 | São Raimundo Nonato        | SUL           |
| 51717521 | PID | CR |         | 187443 | 24/02/2024 07:11 | 24/02/2024 10:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,14    | 1   | 2,85  | 0,15 | 0,3  | 3,3   | PID01S7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51717622 | JUN | CH | 1404546 | 187544 | 24/02/2024 07:11 | 24/02/2024 12:29 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 1105,2  | 209 | 3,75  | 1,48 | 0,07 | 5,3   | JUN01M1 | Itainópolis                | SUL           |
| 51717566 | LUZ | CH | 1220366 | 187488 | 24/02/2024 07:18 | 24/02/2024 09:51 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 157,65  | 62  | 2,32  | 0,02 | 0,22 | 2,55  | LUZ01C4 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51717639 | LUZ | TF | 1220157 | 187561 | 24/02/2024 07:30 | 24/02/2024 10:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 12,1    | 4   | 2,55  | 0,02 | 0,47 | 3,03  | LUZ01C4 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51719119 | CRT | TF | 1267451 | 189041 | 24/02/2024 07:35 | 24/02/2024 16:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 104,27  | 11  | 8,22  | 0,77 | 0    | 8,98  | CRT01C1 | Corrente                   | SUL           |
| 51717705 | SGF | TF | 1259536 | 187627 | 24/02/2024 07:36 | 24/02/2024 14:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 36,48   | 5   | 4,9   | 2,1  | 0,3  | 7,3   | SGF01C1 | Sigefredo Pacheco          | METROPOLITANA |
| 51715361 | CRO | CH | 1054698 | 185283 | 24/02/2024 07:50 | 24/02/2024 12:37 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 1960,7  | 411 | 2,57  | 2,22 | 0    | 4,78  | CRO01L2 | Nazária                    | METROPOLITANA |
| 51718070 | SPM | TF | 1357470 | 187992 | 24/02/2024 07:54 | 24/02/2024 09:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 821,2   | 457 | 0,8   | 0,35 | 0,65 | 1,8   | SPM01C2 | Simplício Mendes           | SUL           |
| 51717940 | CMP | TF | 1216135 | 187862 | 24/02/2024 07:55 | 24/02/2024 14:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 1402,01 | 199 | 6,78  | 0,02 | 0,25 | 7,05  | CMP01C3 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51717819 | SPP | CH | 1069054 | 187741 | 24/02/2024 07:56 | 25/02/2024 09:16 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 177,31  | 7   | 24,85 | 0,13 | 0,35 | 25,33 | SPP01C5 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51719655 | MBA | TF | 1056127 | 189576 | 24/02/2024 07:59 | 24/02/2024 18:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 472,75  | 45  | 7,05  | 1,42 | 2,05 | 10,52 | MBA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51717846 | SRO | CR |         | 187768 | 24/02/2024 07:59 | 25/02/2024 08:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,04    | 1   | 24    | 0,4  | 0,53 | 24,93 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde           | SUL           |
| 51717900 | MAD | TF | 1358145 | 187822 | 24/02/2024 08:01 | 24/02/2024 16:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 70,98   | 8   | 7,77  | 0,92 | 0,2  | 8,88  | MAD01C7 | São Julião                 | SUL           |
| 51723511 | MBA | TF | 1056980 | 193431 | 24/02/2024 08:02 | 25/02/2024 18:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 1431,17 | 42  | 32,32 | 0,77 | 1    | 34,08 | MBA01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51717909 | CMT | CH | 1267340 | 187831 | 24/02/2024 08:04 | 24/02/2024 12:07 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 8,08    | 2   | 3,88  | 0,02 | 0,15 | 4,05  | CMT09S1 | Curimatá                   | SUL           |
| 51714254 | SJP | CH | 1355576 | 184180 | 24/02/2024 08:05 | 24/02/2024 11:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 520,84  | 143 | 0,4   | 2,73 | 0,52 | 3,65  | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí    | SUL           |
| 51717943 | ETA | CR |         | 187865 | 24/02/2024 08:09 | 24/02/2024 09:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,08    | 1   | 0,88  | 0,35 | 0,6  | 1,83  | ETA01C1 | Esperantina                | NORTE         |
| 51728545 | BBM | TF | 1259914 | 198465 | 24/02/2024 08:13 | 25/02/2024 13:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 88,32   | 3   | 28,47 | 0,93 | 0,05 | 29,45 | BBM01C1 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51717964 | PAD | CR |         | 187886 | 24/02/2024 08:14 | 24/02/2024 21:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,54    | 1   | 10,78 | 1,53 | 0,55 | 12,87 | PAD01P2 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51718022 | MTO | CR |         | 187944 | 24/02/2024 08:20 | 24/02/2024 11:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,15    | 1   | 3,02  | 0,45 | 0,18 | 3,65  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51718184 | PID | TF | 1043832 | 188106 | 24/02/2024 08:23 | 24/02/2024 09:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 96,94   | 91  | 0,63  | 0,35 | 0,08 | 1,07  | PID01S5 | Teresina                   | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |      |       |       |         |                         |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|------|-------|-------|---------|-------------------------|---------------|
| 51718740 | SPP | TF | 1319822 | 188662 | 24/02/2024 08:26 | 24/02/2024 11:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 89,06   | 31  | 2,12  | 0,18 | 0,58  | 2,88  | SPP01C3 | São Pedro do Piauí      | METROPOLITANA |
| 51718589 | PAB | TF | 1205028 | 188511 | 24/02/2024 08:38 | 24/02/2024 14:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 437,99  | 81  | 2,78  | 1,62 | 1,02  | 5,42  | PAB01C1 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51718183 | CRL | CR |         | 188105 | 24/02/2024 08:40 | 25/02/2024 10:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,09    | 1   | 24,83 | 0,72 | 0,62  | 26,17 | CRL01C1 | Caracol                 | SUL           |
| 51721212 | SPM | CH | 1334741 | 191133 | 24/02/2024 08:46 | 24/02/2024 17:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 179,22  | 20  | 7,53  | 1,35 | 0,08  | 8,97  | SPM01C3 | Conceição do Canindé    | SUL           |
| 51718253 | CRL | CR |         | 188175 | 24/02/2024 08:50 | 24/02/2024 19:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,43    | 1   | 10,23 | 0,12 | 0,05  | 10,4  | CRL01C2 | Caracol                 | SUL           |
| 51719104 | SPP | TF | 1319790 | 189026 | 24/02/2024 08:57 | 24/02/2024 13:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA          | 175,2   | 38  | 2,6   | 1,62 | 0,4   | 4,62  | SPP01C1 | Água Branca             | METROPOLITANA |
| 51718327 | MQP | CR |         | 188249 | 24/02/2024 08:58 | 24/02/2024 12:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,14    | 1   | 2,28  | 0,02 | 1,17  | 3,47  | MQP01N8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718329 | MAD | CR |         | 188251 | 24/02/2024 08:59 | 24/02/2024 15:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,28    | 1   | 6,32  | 0,08 | 0,25  | 6,65  | MAD01C4 | Pio IX                  | SUL           |
| 51718342 | PAD | CR |         | 188264 | 24/02/2024 09:02 | 24/02/2024 16:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,31    | 1   | 6,37  | 0,53 | 0,47  | 7,37  | PAD01P6 | Parnaíba                | NORTE         |
| 51719811 | SPM | CH | 1335150 | 189732 | 24/02/2024 09:03 | 24/02/2024 18:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 212,91  | 22  | 2,13  | 3,92 | 3,63  | 9,68  | SPM01C3 | Conceição do Canindé    | SUL           |
| 51719284 | NZA | CH | 1393074 | 189205 | 24/02/2024 09:09 | 24/02/2024 15:04 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 354,43  | 60  | 5,17  | 0,75 | 0     | 5,92  | NZA01Z4 | Nazária                 | METROPOLITANA |
| 51718405 | DML | CR |         | 188327 | 24/02/2024 09:11 | 24/02/2024 23:41 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,6     | 1   | 12,02 | 1,75 | 0,73  | 14,5  | DML01W1 | Demerval Lobão          | METROPOLITANA |
| 51718388 | SAT | CR |         | 188310 | 24/02/2024 09:11 | 25/02/2024 11:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,09    | 1   | 25,15 | 0,43 | 0,47  | 26,05 | SAT01L3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718385 | CRT | CR |         | 188307 | 24/02/2024 09:11 | 25/02/2024 09:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,02    | 1   | 23,68 | 0,55 | 0,15  | 24,38 | CRT01C4 | Cristalândia do Piauí   | SUL           |
| 51719322 | UNO | CH | 1377407 | 189243 | 24/02/2024 09:12 | 24/02/2024 15:37 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 422,62  | 66  | 3,17  | 0,95 | 2,3   | 6,42  | UNO01C2 | União                   | METROPOLITANA |
| 51718418 | CMT | CR |         | 188340 | 24/02/2024 09:12 | 25/02/2024 08:53 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,99    | 1   | 23,28 | 0,03 | 0,37  | 23,68 | CMT01C3 | Curimatá                | SUL           |
| 51719979 | SRO | TF | 1278861 | 189900 | 24/02/2024 09:17 | 25/02/2024 00:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 119,06  | 8   | 14,53 | 0,03 | 0,32  | 14,88 | SRO09F2 | São Raimundo Nonato     | SUL           |
| 51718489 | SPP | CR |         | 188411 | 24/02/2024 09:24 | 24/02/2024 10:32 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,05    | 1   | 0,5   | 0,28 | 0,35  | 1,13  | SPP01C1 | Água Branca             | METROPOLITANA |
| 51721167 | MBA | TF | 1056991 | 191088 | 24/02/2024 09:24 | 24/02/2024 17:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO         | 144,68  | 17  | 6,85  | 0,7  | 0,97  | 8,52  | MBA01C1 | União                   | METROPOLITANA |
| 51718548 | IGA | CR |         | 188470 | 24/02/2024 09:29 | 24/02/2024 21:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,49    | 1   | 10,67 | 0,7  | 0,33  | 11,7  | IGA01Z6 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718530 | SMO | CR |         | 188452 | 24/02/2024 09:30 | 24/02/2024 17:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,33    | 1   | 6,85  | 0,62 | 0,45  | 7,92  | SMO01C2 | Caridade do Piauí       | SUL           |
| 51719285 | SPP | TF | 1320243 | 189206 | 24/02/2024 09:33 | 24/02/2024 13:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 27,62   | 7   | 2,75  | 1,1  | 0,1   | 3,95  | SPP01C3 | Barro Duro              | METROPOLITANA |
| 51718587 | SAT | CR |         | 188509 | 24/02/2024 09:33 | 24/02/2024 22:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,54    | 1   | 12,52 | 0,02 | 0,38  | 12,92 | SAT01L3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718605 | TBC | CR |         | 188527 | 24/02/2024 09:40 | 24/02/2024 17:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,34    | 1   | 6,7   | 0,85 | 0,6   | 8,15  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718989 | JUN | CH | 1298466 | 188911 | 24/02/2024 09:40 | 24/02/2024 13:58 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1844,7  | 430 | 2,55  | 1,28 | 0,47  | 4,3   | JUN09F3 | Monsenhor Hipólito      | SUL           |
| 51718688 | CPM | CR |         | 188610 | 24/02/2024 09:48 | 24/02/2024 16:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,27    | 1   | 5,73  | 0,25 | 0,42  | 6,4   | CPM01C1 | Campo Maior             | METROPOLITANA |
| 51718692 | MQP | CR |         | 188614 | 24/02/2024 09:50 | 25/02/2024 12:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,11    | 1   | 25,17 | 0,05 | 1,53  | 26,75 | MQP01W1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51717226 | LUZ | CH | 1223363 | 187148 | 24/02/2024 09:53 | 24/02/2024 12:08 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 363,11  | 162 | 2,15  | 0,03 | 0,07  | 2,25  | LUZ01C3 | Joaquim Pires           | NORTE         |
| 51705118 | PAB | CH | 1418525 | 175044 | 24/02/2024 10:05 | 24/02/2024 11:25 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 13,31   | 10  | 0,05  | 1,28 | 0     | 1,33  | PAB01C1 | Ilha Grande             | NORTE         |
| 51718786 | IGA | CR |         | 188708 | 24/02/2024 10:05 | 24/02/2024 18:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,36    | 1   | 7,4   | 0,17 | 1,02  | 8,58  | IGA01Z3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51719244 | SGF | TF | 1259380 | 189165 | 24/02/2024 10:08 | 24/02/2024 18:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 397,65  | 48  | 5,85  | 2,2  | 0,25  | 8,3   | SGF01C1 | Juazeiro do Piauí       | METROPOLITANA |
| 51718850 | SJP | CR |         | 188772 | 24/02/2024 10:15 | 26/02/2024 17:05 | CONSUMIDOR                          | TRANSFORMADOR AVARIADO | 2,28    | 1   | 54,72 | 0,03 | 0,08  | 54,83 | SJP09F4 | Lagoa do Barro do Piauí | SUL           |
| 51718854 | CRT | CR |         | 188776 | 24/02/2024 10:15 | 24/02/2024 11:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,05    | 1   | 0,5   | 0,25 | 0,4   | 1,15  | CRT01C3 | Corrente                | SUL           |
| 51719775 | SMT | CH | 1409165 | 189696 | 24/02/2024 10:20 | 24/02/2024 17:52 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1120,94 | 149 | 7     | 0,48 | 0,05  | 7,53  | SMT01C1 | São Miguel do Tapuio    | METROPOLITANA |
| 51718887 | CMT | CR |         | 188809 | 24/02/2024 10:22 | 25/02/2024 10:12 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,99    | 1   | 23,62 | 0,07 | 0,15  | 23,83 | CMT01C3 | Curimatá                | SUL           |
| 51719482 | CRT | TF | 1270040 | 189403 | 24/02/2024 10:22 | 25/02/2024 19:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 395,18  | 12  | 5,92  | 1,68 | 25,33 | 32,93 | CRT09S1 | Corrente                | SUL           |
| 51718926 | PID | CR |         | 188848 | 24/02/2024 10:27 | 24/02/2024 11:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,05    | 1   | 0,3   | 0,1  | 0,85  | 1,25  | PID01S1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718946 | TSA | CR |         | 188868 | 24/02/2024 10:32 | 24/02/2024 12:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 1,17  | 0,27 | 0,37  | 1,8   | TSA01Y4 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718992 | SRO | CR |         | 188914 | 24/02/2024 10:33 | 25/02/2024 15:37 | CONSUMIDOR                          | TRANSFORMADOR AVARIADO | 1,21    | 1   | 27,7  | 1,3  | 0,07  | 29,07 | SRO09F3 | São Lourenço do Piauí   | SUL           |
| 51718998 | TBC | CR |         | 188920 | 24/02/2024 10:34 | 24/02/2024 21:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,44    | 1   | 9,55  | 0,67 | 0,28  | 10,5  | TBC01K1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718978 | MQP | CR |         | 188900 | 24/02/2024 10:35 | 24/02/2024 16:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,23    | 1   | 4,83  | 0,48 | 0,32  | 5,63  | MQP01N8 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51718993 | BGR | CR |         | 188915 | 24/02/2024 10:35 | 25/02/2024 17:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,3     | 1   | 29,55 | 0,4  | 1,22  | 31,17 | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro | SUL           |
| 51718994 | ESP | CR |         | 188916 | 24/02/2024 10:35 | 25/02/2024 02:55 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,68    | 1   | 15,33 | 0,82 | 0,18  | 16,33 | ESP01M1 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51719004 | PTY | CR |         | 188926 | 24/02/2024 10:37 | 24/02/2024 16:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,24    | 1   | 5,13  | 0,03 | 0,57  | 5,73  | PTY01P3 | Teresina                | METROPOLITANA |
| 51720128 | CMP | CH | 1200088 | 190049 | 24/02/2024 10:40 | 24/02/2024 17:02 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1424,7  | 224 | 0,08  | 4,7  | 1,58  | 6,37  | CMP01C2 | Luís Correia            | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                           |         |      |       |       |       |       |         |                       |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|---------------|
| 51719022 | UNO | CR |         | 188944 | 24/02/2024 10:41 | 27/02/2024 15:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 3,21    | 1    | 75,75 | 0,37  | 0,97  | 77,08 | UNO01C2 | União                 | METROPOLITANA |
| 51719067 | MCU | CR |         | 188989 | 24/02/2024 10:44 | 24/02/2024 16:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,23    | 1    | 5,4   | 0,02  | 0,22  | 5,63  | MCU01V8 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51719101 | PAB | CR |         | 189023 | 24/02/2024 10:47 | 25/02/2024 11:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,02    | 1    | 23,75 | 0,32  | 0,43  | 24,5  | PAB01C1 | Parnaíba              | NORTE         |
| 51719086 | JAC | CR |         | 189008 | 24/02/2024 10:48 | 25/02/2024 08:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,92    | 1    | 21,03 | 0,9   | 0,2   | 22,13 | JAC09F5 | Patos do Piauí        | SUL           |
| 51721384 | JAC | TF | 1383746 | 191305 | 24/02/2024 10:53 | 26/02/2024 12:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 347,46  | 7    | 0,62  | 0,67  | 48,37 | 49,65 | JAC01C2 | Massapê do Piauí      | SUL           |
| 51719144 | CRT | CR |         | 189066 | 24/02/2024 10:56 | 24/02/2024 18:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,32    | 1    | 5,63  | 1,37  | 0,75  | 7,75  | CRT01C2 | Corrente              | SUL           |
| 51719695 | SPP | CH | 1432758 | 189616 | 24/02/2024 10:57 | 24/02/2024 20:56 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 897,13  | 90   | 8,67  | 0,42  | 0,9   | 9,98  | SPP01C3 | São Pedro do Piauí    | METROPOLITANA |
| 51714109 | NVL | CH | 1072152 | 184035 | 24/02/2024 11:01 | 26/02/2024 11:40 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 2335,15 | 48   | 45,27 | 0,02  | 3,37  | 48,65 | NVL01C2 | União                 | METROPOLITANA |
| 51719163 | RNA | CR |         | 189085 | 24/02/2024 11:01 | 24/02/2024 15:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,17    | 1    | 3,37  | 0,22  | 0,45  | 4,03  | RNA01C5 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51718365 | BBM | TF | 1259908 | 188287 | 24/02/2024 11:02 | 25/02/2024 12:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 75,61   | 3    | 24,4  | 0,82  | 0     | 25,22 | BBM01C1 | Sigefredo Pacheco     | METROPOLITANA |
| 51719201 | LUZ | CR |         | 189123 | 24/02/2024 11:05 | 24/02/2024 11:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,02    | 1    | 0,4   | 0,02  | 0,07  | 0,48  | LUZ01C1 | Luzilândia            | NORTE         |
| 51719245 | NZA | CR |         | 189166 | 24/02/2024 11:09 | 24/02/2024 16:44 | CONSUMIDOR                          | REDE TRANÇADA             | 0,23    | 1    | 52,37 | -48   | 1,22  | 5,58  | NZA01Z4 | Nazária               | METROPOLITANA |
| 51719246 | JAC | CR |         | 189167 | 24/02/2024 11:09 | 25/02/2024 12:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 1,05    | 1    | 24,3  | 0,4   | 0,4   | 25,1  | JAC01C2 | Jaicós                | SUL           |
| 51719229 | LUZ | CR |         | 189150 | 24/02/2024 11:11 | 24/02/2024 11:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,02    | 1    | 0,38  | 0,12  | 0,08  | 0,58  | LUZ01C3 | Luzilândia            | NORTE         |
| 51719267 | CET | CH | 1214569 | 189188 | 24/02/2024 11:13 | 24/02/2024 15:21 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO          | 1594,29 | 386  | 0,08  | 3,22  | 0,83  | 4,13  | CET01N2 | Cocal                 | NORTE         |
| 51719256 | PAD | CR |         | 189177 | 24/02/2024 11:15 | 24/02/2024 13:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,11    | 1    | 1,5   | 0,65  | 0,48  | 2,63  | PAD01P6 | Parnaíba              | NORTE         |
| 51719255 | MBA | CR |         | 189176 | 24/02/2024 11:15 | 24/02/2024 18:14 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 0,29    | 1    | 3,73  | 2,3   | 0,95  | 6,98  | MBA01C4 | José de Freitas       | METROPOLITANA |
| 51719301 | PCA | TF | 1250564 | 189222 | 24/02/2024 11:17 | 24/02/2024 21:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE            | 41,63   | 4    | 9,55  | 0,87  | 0     | 10,42 | PCA01C4 | Piracuruca            | NORTE         |
| 51719816 | CRO | CH | 1070284 | 189737 | 24/02/2024 11:23 | 24/02/2024 16:06 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 674,32  | 143  | 4,2   | 0,13  | 0,38  | 4,72  | CRO01L1 | Monsenhor Gil         | METROPOLITANA |
| 51719356 | PAD | CR |         | 189277 | 24/02/2024 11:24 | 26/02/2024 17:39 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 2,26    | 1    | 53,27 | 0,4   | 0,58  | 54,25 | PAD01P6 | Parnaíba              | NORTE         |
| 51719593 | MAD | TF | 1358111 | 189514 | 24/02/2024 11:25 | 24/02/2024 15:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 317,89  | 73   | 2,68  | 0,45  | 1,23  | 4,37  | MAD01C7 | São Julião            | SUL           |
| 51719388 | PCA | CR |         | 189309 | 24/02/2024 11:28 | 24/02/2024 16:46 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO             | 0,22    | 1    | 5,03  | 0,02  | 0,25  | 5,3   | PCA01C3 | Piracuruca            | NORTE         |
| 51720029 | PAD | CH | 1200044 | 189950 | 24/02/2024 11:29 | 24/02/2024 19:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO          | 276,29  | 36   | 57,67 | -51,7 | 1,75  | 7,68  | PAD01P8 | Luís Correia          | NORTE         |
| 51719390 | PAB | CR |         | 189311 | 24/02/2024 11:32 | 24/02/2024 21:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,42    | 1    | 9,55  | 0,18  | 0,43  | 10,17 | PAB01C1 | Parnaíba              | NORTE         |
| 51719741 | IGA | TF | 1052620 | 189662 | 24/02/2024 11:35 | 24/02/2024 14:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 210,35  | 84   | 1,2   | 0,92  | 0,4   | 2,52  | IGA01Z4 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51719423 | SMT | CH | 1367997 | 189344 | 24/02/2024 11:40 | 24/02/2024 15:43 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 52,64   | 13   | 0,02  | 2,92  | 1,12  | 4,05  | SMT01C1 | São Miguel do Tapuio  | METROPOLITANA |
| 51719451 | UNO | TF | 1057175 | 189372 | 24/02/2024 11:41 | 25/02/2024 18:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 121,83  | 4    | 29,83 | 0,02  | 0,62  | 30,47 | UNO01C3 | União                 | METROPOLITANA |
| 51719466 | RNA | CR |         | 189387 | 24/02/2024 11:43 | 24/02/2024 15:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,15    | 1    | 3,42  | 0,25  | 0,07  | 3,73  | RNA01C2 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51719481 | ATS | CR |         | 189402 | 24/02/2024 11:45 | 26/02/2024 16:59 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE            | 2,22    | 1    | 51,63 | 1,53  | 0,07  | 53,23 | ATS01C3 | Campo Maior           | METROPOLITANA |
| 51719493 | JFR | CR |         | 189414 | 24/02/2024 11:51 | 24/02/2024 17:46 | CONSUMIDOR                          | POSTE AVARIADO / ADERNADO | 0,25    | 1    | 0     | 0,75  | 5,17  | 5,92  | JFR01C3 | José de Freitas       | METROPOLITANA |
| 51719578 | TSA | CR |         | 189499 | 24/02/2024 12:02 | 25/02/2024 00:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,52    | 1    | 12,23 | 0,18  | 0,1   | 12,52 | TSA01Y5 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51719579 | CPM | TF | 1081138 | 189500 | 24/02/2024 12:03 | 26/02/2024 16:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO    | 738,56  | 14   | 49,18 | 2,77  | 0,82  | 52,77 | CPM09F1 | Juazeiro do Piauí     | METROPOLITANA |
| 51719591 | MAD | CR |         | 189512 | 24/02/2024 12:04 | 24/02/2024 19:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,29    | 1    | 6,2   | 0,02  | 0,72  | 6,93  | MAD01C1 | Simões                | SUL           |
| 51719607 | MQP | CR |         | 189528 | 24/02/2024 12:06 | 25/02/2024 10:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,94    | 1    | 20,95 | 0,53  | 1     | 22,48 | MQP01N5 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51720082 | SRO | TF | 1284415 | 190003 | 24/02/2024 12:09 | 24/02/2024 15:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO          | 63,66   | 19   | 3,07  | 0,2   | 0,1   | 3,37  | SRO01C2 | São Braz do Piauí     | SUL           |
| 51719637 | PTY | CR |         | 189558 | 24/02/2024 12:10 | 25/02/2024 07:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,8     | 1    | 18,95 | 0,17  | 0,15  | 19,27 | PTY01P4 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51719710 | UNO | CH | 1056716 | 189631 | 24/02/2024 12:10 | 24/02/2024 18:15 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE            | 862,77  | 142  | 4,23  | 1,85  | 0     | 6,08  | UNO01C3 | União                 | METROPOLITANA |
| 51719624 | PAB | CR |         | 189545 | 24/02/2024 12:10 | 25/02/2024 00:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,51    | 1    | 11,62 | 0,1   | 0,5   | 12,22 | PAB01C1 | Parnaíba              | NORTE         |
| 51719684 | MQP | CR |         | 189605 | 24/02/2024 12:15 | 25/02/2024 08:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,84    | 1    | 19,32 | 0,22  | 0,55  | 20,08 | MQP01W1 | Teresina              | METROPOLITANA |
| 51719712 | ETA | TF | 1228055 | 189633 | 24/02/2024 12:16 | 24/02/2024 18:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 32,29   | 5    | 2,85  | 1,62  | 2     | 6,47  | ETA01C3 | Esperantina           | NORTE         |
| 51720113 | FAT | AL | 1386040 | 190034 | 24/02/2024 12:17 | 24/02/2024 13:53 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE            | 4318,3  | 2698 | 0,22  | 1,25  | 0,13  | 1,6   | FAT01C1 | São Lourenço do Piauí | SUL           |
| 51719755 | SPP | CR |         | 189676 | 24/02/2024 12:28 | 25/02/2024 10:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO          | 0,9     | 1    | 21,92 | -0,75 | 0,38  | 21,55 | SPP01C5 | São Pedro do Piauí    | METROPOLITANA |
| 51719779 | SJP | CR |         | 189700 | 24/02/2024 12:32 | 24/02/2024 17:00 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE            | 0,19    | 1    | 3     | 0,77  | 0,7   | 4,47  | SJP01C2 | Pedro Laurentino      | SUL           |
| 51720738 | TSA | TF | 1044510 | 190659 | 24/02/2024 12:34 | 24/02/2024 15:54 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE            | 316,17  | 95   | 2,77  | 0,07  | 0,5   | 3,33  | TSA01Y8 | Teresina              | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |     |       |      |      |       |         |                      |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------|---------------|
| 51721652 | DML | CR |         | 191573 | 24/02/2024 12:35 | 24/02/2024 17:33 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,21    | 1   | 4,9   | 0    | 0,07 | 4,97  | DML01W3 | Lagoa do Piauí       | METROPOLITANA |
| 51721228 | PDS | TF | 1239083 | 191149 | 24/02/2024 12:37 | 25/02/2024 09:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 636,09  | 30  | 19,55 | 1,67 | 0    | 21,22 | PDS01C4 | Milton Brandão       | NORTE         |
| 51720185 | CPM | TF | 1261100 | 190106 | 24/02/2024 12:38 | 24/02/2024 17:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 283,25  | 55  | 3,57  | 0,6  | 0,98 | 5,15  | CPM01C2 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51719857 | TSA | CR |         | 189778 | 24/02/2024 12:42 | 24/02/2024 18:15 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,23    | 1   | 4,13  | 1,17 | 0,25 | 5,55  | TSA01Y8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51719885 | PID | CR |         | 189806 | 24/02/2024 12:44 | 24/02/2024 17:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,2     | 1   | 4,08  | 0,4  | 0,25 | 4,73  | PID01S8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51719886 | UNO | TF | 1056876 | 189807 | 24/02/2024 12:44 | 24/02/2024 19:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 180,79  | 27  | 2,7   | 3,42 | 0,58 | 6,7   | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51719871 | PTY | CR |         | 189792 | 24/02/2024 12:44 | 24/02/2024 17:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,19    | 1   | 2,42  | 0,87 | 1,32 | 4,6   | PTY01P5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51719949 | IGA | TF | 1047317 | 189870 | 24/02/2024 12:46 | 24/02/2024 14:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 55,04   | 38  | 0,5   | 0,4  | 0,55 | 1,45  | IGA01Z5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51719918 | JCK | CR |         | 189839 | 24/02/2024 12:51 | 24/02/2024 18:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 4,65  | 0,42 | 0,28 | 5,35  | JCK01X2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51719946 | SRO | CR |         | 189867 | 24/02/2024 12:53 | 24/02/2024 15:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1     | 1   | 1,85  | 0,48 | 0,08 | 2,42  | SRO01C1 | São Raimundo Nonato  | SUL           |
| 51720045 | IGA | TF | 1052544 | 189966 | 24/02/2024 12:57 | 24/02/2024 16:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 323,94  | 92  | 1,15  | 0,87 | 1,52 | 3,53  | IGA01Z3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51719962 | PID | CR |         | 189883 | 24/02/2024 12:58 | 24/02/2024 18:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,25    | 1   | 5,45  | 0,25 | 0,3  | 6     | PID01S2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51700983 | MBA | CR |         | 170911 | 24/02/2024 12:59 | 24/02/2024 13:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,04    | 1   | 0,27  | 0,33 | 0,33 | 0,93  | MBA01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51719995 | ABU | CR |         | 189916 | 24/02/2024 13:06 | 25/02/2024 09:30 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE   | 0,85    | 1   | 20,2  | 0,05 | 0,15 | 20,4  | ABU01C2 | Jurema               | SUL           |
| 51719992 | SPP | CR |         | 189913 | 24/02/2024 13:07 | 24/02/2024 13:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,01    | 1   | 0,17  | 0    | 0    | 0,17  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51720027 | IGA | CR |         | 189948 | 24/02/2024 13:07 | 25/02/2024 09:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,87    | 1   | 19,68 | 0,45 | 0,68 | 20,82 | IGA01Z5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720028 | PID | CR |         | 189949 | 24/02/2024 13:08 | 24/02/2024 16:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,13    | 1   | 1,95  | 0,53 | 0,57 | 3,05  | PID01S2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720025 | CPM | TF | 1388296 | 189946 | 24/02/2024 13:13 | 24/02/2024 13:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 0,94    | 3   | 0,05  | 0,03 | 0,23 | 0,32  | CPM01C2 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51720189 | MBA | TF | 1056365 | 190110 | 24/02/2024 13:29 | 24/02/2024 17:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 77,52   | 22  | 3,17  | 0,32 | 0,05 | 3,53  | MBA01C3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720183 | SPP | CR |         | 190104 | 24/02/2024 13:31 | 24/02/2024 17:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,18    | 1   | 3,1   | 0,52 | 0,7  | 4,32  | SPP01C3 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51720200 | SPP | TF | 1319566 | 190121 | 24/02/2024 13:33 | 26/02/2024 12:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 933,86  | 20  | 45,6  | 0,72 | 0,38 | 46,7  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51720203 | ESP | CR |         | 190124 | 24/02/2024 13:37 | 24/02/2024 21:32 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,33    | 1   | 7,33  | 0,18 | 0,4  | 7,92  | ESP01M1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720253 | RNA | CR |         | 190174 | 24/02/2024 13:40 | 25/02/2024 00:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,44    | 1   | 10,55 | 0,07 | 0,05 | 10,67 | RNA01C5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720256 | PID | CR |         | 190177 | 24/02/2024 13:40 | 24/02/2024 17:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,14    | 1   | 2,8   | 0,02 | 0,55 | 3,37  | PID01S1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720298 | LUZ | CR |         | 190219 | 24/02/2024 13:45 | 24/02/2024 14:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,02    | 1   | 0,22  | 0,05 | 0,12 | 0,38  | LUZ01C3 | Joaquim Pires        | NORTE         |
| 51720377 | PTY | CR |         | 190298 | 24/02/2024 13:57 | 24/02/2024 20:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,26    | 1   | 5,2   | 0,87 | 0,25 | 6,32  | PTY01P5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720447 | CPM | TF | 1262306 | 190368 | 24/02/2024 14:02 | 24/02/2024 18:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 789,72  | 177 | 0,05  | 1,5  | 2,92 | 4,47  | CPM01C3 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51720418 | PAD | CR |         | 190339 | 24/02/2024 14:04 | 25/02/2024 09:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,82    | 1   | 18,85 | 0,27 | 0,47 | 19,58 | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51720448 | PMR | CR |         | 190369 | 24/02/2024 14:11 | 24/02/2024 16:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,08    | 1   | 1,72  | 0,07 | 0,03 | 1,82  | PMR01P3 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51720505 | MAD | CR |         | 190426 | 24/02/2024 14:17 | 24/02/2024 17:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,11    | 1   | 1,35  | 0,7  | 0,67 | 2,72  | MAD01C4 | Pio IX               | SUL           |
| 51721855 | IGA | TF | 1052569 | 191775 | 24/02/2024 14:18 | 24/02/2024 18:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 345,65  | 79  | 3,9   | 0,2  | 0,28 | 4,38  | IGA01Z5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720531 | PTY | CR |         | 190452 | 24/02/2024 14:26 | 24/02/2024 21:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,29    | 1   | 6,2   | 0,03 | 0,83 | 7,07  | PTY01P9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720578 | CEN | CR |         | 190499 | 24/02/2024 14:29 | 24/02/2024 19:55 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,23    | 1   | 4,25  | 0,02 | 1,17 | 5,43  | CEN01U4 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51721032 | SMT | TF | 1370656 | 190953 | 24/02/2024 14:37 | 24/02/2024 15:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 12,14   | 10  | 0,05  | 0,33 | 0,83 | 1,22  | SMT01C1 | São Miguel do Tapuio | METROPOLITANA |
| 51720605 | CRT | CR |         | 190526 | 24/02/2024 14:37 | 25/02/2024 08:48 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,76    | 1   | 17,35 | 0,02 | 0,82 | 18,18 | CRT01C3 | Corrente             | SUL           |
| 51720655 | ETA | CR |         | 190576 | 24/02/2024 14:37 | 24/02/2024 18:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,17    | 1   | 3,23  | 0,02 | 0,82 | 4,07  | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |
| 51720637 | TBC | CR |         | 190558 | 24/02/2024 14:39 | 24/02/2024 18:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,18    | 1   | 2,25  | 1,2  | 0,8  | 4,25  | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720635 | PTY | TF | 1364579 | 190556 | 24/02/2024 14:40 | 24/02/2024 20:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 1264,73 | 210 | 1,93  | 0,6  | 3,5  | 6,03  | PTY01P8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51721322 | PTY | TF | 1435538 | 191243 | 24/02/2024 14:42 | 24/02/2024 17:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | RAMAL TRANÇADO   | 241,36  | 81  | 2,03  | 0,02 | 0,93 | 2,98  | PTY01P4 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51720809 | CMP | TF | 1322210 | 190730 | 24/02/2024 14:43 | 24/02/2024 18:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 112,81  | 33  | 1,87  | 0,65 | 0,92 | 3,43  | CMP01C2 | Luís Correia         | NORTE         |
| 51720682 | PMR | CR |         | 190603 | 24/02/2024 14:44 | 24/02/2024 16:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,07    | 1   | 1,27  | 0,05 | 0,47 | 1,78  | PMR01P2 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51720670 | PMR | CR |         | 190591 | 24/02/2024 14:46 | 24/02/2024 16:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,09    | 1   | 1,75  | 0,03 | 0,42 | 2,2   | PMR01P3 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51720701 | PMR | CR |         | 190622 | 24/02/2024 14:50 | 24/02/2024 17:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1     | 1   | 2,13  | 0    | 0,17 | 2,3   | PMR01P3 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51720737 | CMT | CR |         | 190658 | 24/02/2024 14:53 | 25/02/2024 09:58 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,79    | 1   | 18,35 | 0,38 | 0,35 | 19,08 | CMT01C3 | Curimatá             | SUL           |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |      |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51720755 | SAT | CR |         | 190676 | 24/02/2024 14:56 | 24/02/2024 21:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,28    | 1    | 6,13  | 0,25 | 0,45 | 6,83  | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51720784 | SAT | CR |         | 190705 | 24/02/2024 14:59 | 25/02/2024 09:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,78    | 1    | 17,73 | 0,55 | 0,55 | 18,83 | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51720807 | CRT | CR |         | 190728 | 24/02/2024 15:03 | 25/02/2024 10:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,8     | 1    | 19,15 | 0,02 | 0,05 | 19,22 | CRT01C2 | Corrente                   | SUL           |
| 51720803 | PID | CR |         | 190724 | 24/02/2024 15:06 | 25/02/2024 16:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,04    | 1    | 23,83 | 0,62 | 0,47 | 24,92 | PID01S2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51720858 | CMT | CR |         | 190779 | 24/02/2024 15:08 | 25/02/2024 09:14 | CONSUMIDOR                          | RAMAL TRANÇADO   | 0,75    | 1    | 17,75 | 0,23 | 0,12 | 18,1  | CMT01C3 | Curimatá                   | SUL           |
| 51720859 | PAB | CR |         | 190780 | 24/02/2024 15:09 | 26/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,8     | 1    | 42,3  | 0,23 | 0,75 | 43,28 | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51720860 | CEN | CR |         | 190781 | 24/02/2024 15:12 | 25/02/2024 07:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,67    | 1    | 15,7  | 0,07 | 0,2  | 15,97 | CEN01U1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51720891 | PID | CR |         | 190812 | 24/02/2024 15:14 | 25/02/2024 09:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,75    | 1    | 17,27 | 0,3  | 0,33 | 17,9  | PID01S6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51720907 | MTO | CR |         | 190828 | 24/02/2024 15:18 | 25/02/2024 09:36 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,76    | 1    | 17,75 | 0,48 | 0,07 | 18,3  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51720943 | CBA | CR |         | 190864 | 24/02/2024 15:26 | 25/02/2024 11:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,83    | 1    | 18,63 | 0,65 | 0,68 | 19,97 | CBA01C1 | Joaquim Pires              | NORTE         |
| 51720974 | PAD | CR |         | 190895 | 24/02/2024 15:28 | 26/02/2024 18:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,12    | 1    | 50,18 | 0,73 | 0,08 | 51    | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51720993 | SPP | CR |         | 190914 | 24/02/2024 15:30 | 25/02/2024 07:29 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,67    | 1    | 15,18 | 0,6  | 0,2  | 15,98 | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51721006 | LUZ | CH | 1219934 | 190927 | 24/02/2024 15:36 | 24/02/2024 17:47 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 1003,18 | 462  | 0,17  | 0,55 | 1,47 | 2,18  | LUZ01C4 | Joca Marques               | NORTE         |
| 51721034 | CMT | CR |         | 190955 | 24/02/2024 15:39 | 25/02/2024 15:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1       | 1    | 20,53 | 0,18 | 3,37 | 24,08 | CMT01C5 | Parnaguá                   | SUL           |
| 51720806 | DML | CH | 1070112 | 190727 | 24/02/2024 15:42 | 24/02/2024 19:52 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 769,03  | 185  | 2,37  | 1,35 | 0,45 | 4,17  | DML01W3 | Lagoa do Piauí             | METROPOLITANA |
| 51721061 | PAB | CR |         | 190982 | 24/02/2024 15:43 | 26/02/2024 21:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,23    | 1    | 52,87 | 0,12 | 0,63 | 53,62 | PAB01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51721077 | SAT | CR |         | 190998 | 24/02/2024 15:44 | 25/02/2024 16:43 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 1,04    | 1    | 23,82 | 1,12 | 0,05 | 24,98 | SAT01L7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51721121 | JFR | CR |         | 191042 | 24/02/2024 15:52 | 24/02/2024 19:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,15    | 1    | 2,68  | 0,22 | 0,8  | 3,7   | JFR01C2 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51721139 | JAC | CR |         | 191060 | 24/02/2024 15:55 | 25/02/2024 10:24 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE   | 0,77    | 1    | 17,35 | 1,07 | 0,07 | 18,48 | JAC01C1 | Massapê do Piauí           | SUL           |
| 51721123 | PAD | CR |         | 191044 | 24/02/2024 15:57 | 25/02/2024 17:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,07    | 1    | 24,5  | 0,35 | 0,77 | 25,62 | PAD01P3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51721500 | MQP | TF | 1365769 | 191421 | 24/02/2024 16:03 | 24/02/2024 19:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 142,86  | 45   | 2,63  | 0,22 | 0,33 | 3,18  | MQP01N4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51721186 | TSA | CR |         | 191107 | 24/02/2024 16:05 | 25/02/2024 00:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,33    | 1    | 7,32  | 0,35 | 0,33 | 8     | TSA01Y8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51721213 | SJP | CR |         | 191134 | 24/02/2024 16:07 | 25/02/2024 10:47 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE   | 0,78    | 1    | 18,57 | 0,02 | 0,08 | 18,67 | SJP09F4 | São João do Piauí          | SUL           |
| 51721256 | MQP | CR |         | 191177 | 24/02/2024 16:13 | 25/02/2024 09:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,74    | 1    | 17,17 | 0,2  | 0,37 | 17,73 | MQP01N8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51721294 | CPM | TF | 1260843 | 191215 | 24/02/2024 16:16 | 24/02/2024 20:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 17,64   | 4    | 1,9   | 2,28 | 0,23 | 4,42  | CPM01C2 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51721279 | PAD | CR |         | 191200 | 24/02/2024 16:22 | 24/02/2024 17:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,06    | 1    | 0,08  | 0,95 | 0,43 | 1,47  | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51721277 | PAB | CR |         | 191198 | 24/02/2024 16:22 | 27/02/2024 15:11 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 2,95    | 1    | 69,8  | 0,47 | 0,55 | 70,82 | PAB01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51721308 | PAD | CR |         | 191229 | 24/02/2024 16:25 | 25/02/2024 17:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,05    | 1    | 24,43 | 0,22 | 0,45 | 25,1  | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51721309 | LUZ | CR |         | 191230 | 24/02/2024 16:25 | 25/02/2024 17:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,02    | 1    | 24,35 | 0,22 | 0,02 | 24,58 | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE         |
| 51724487 | CRO | TF | 1054661 | 194407 | 24/02/2024 16:26 | 25/02/2024 00:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 1724,17 | 221  | 0,02  | 1,18 | 6,62 | 7,82  | CRO01L2 | Curralinhos                | METROPOLITANA |
| 51721931 | BGR | CH | 1315446 | 191851 | 24/02/2024 16:29 | 24/02/2024 20:54 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 410,54  | 93   | 2,22  | 2,2  | 0    | 4,42  | BGR01C1 | Baixa Grande do Ribeiro    | SUL           |
| 51721355 | SPP | CH | 1320646 | 191276 | 24/02/2024 16:30 | 24/02/2024 23:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 878,83  | 128  | 5,3   | 0,83 | 0,73 | 6,87  | SPP01C4 | Agricolândia               | METROPOLITANA |
| 51721338 | PAD | CR |         | 191259 | 24/02/2024 16:31 | 25/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,75    | 1    | 17,37 | 0,1  | 0,45 | 17,92 | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51721388 | SAT | CR |         | 191309 | 24/02/2024 16:36 | 25/02/2024 07:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,61    | 1    | 13,05 | 0,33 | 1,37 | 14,75 | SAT01L6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51721994 | CRO | TF | 1070278 | 191914 | 24/02/2024 16:41 | 24/02/2024 19:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 418,33  | 150  | 1,65  | 0,6  | 0,55 | 2,8   | CRO01L1 | Monsenhor Gil              | METROPOLITANA |
| 51721822 | PMR | CH | 1062086 | 191742 | 24/02/2024 16:51 | 24/02/2024 19:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 315,37  | 109  | 2,25  | 0,23 | 0,42 | 2,9   | PMR01P3 | Palmeirais                 | METROPOLITANA |
| 51721485 | PAB | CR |         | 191406 | 24/02/2024 16:54 | 25/02/2024 08:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,64    | 1    | 14,6  | 0,17 | 0,53 | 15,3  | PAB01C1 | Ilha Grande                | NORTE         |
| 51721497 | PTY | CR |         | 191418 | 24/02/2024 16:56 | 24/02/2024 22:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1    | 4,68  | 0,32 | 0,33 | 5,33  | PTY01P6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51721498 | CRT | CR |         | 191419 | 24/02/2024 16:56 | 25/02/2024 15:46 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,95    | 1    | 18,98 | 3,12 | 0,73 | 22,83 | CRT01C3 | Corrente                   | SUL           |
| 51721597 | CRO | CR |         | 191518 | 24/02/2024 17:10 | 25/02/2024 11:31 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,76    | 1    | 17,08 | 0,9  | 0,37 | 18,35 | CRO01L1 | Monsenhor Gil              | METROPOLITANA |
| 51721653 | CRT | CR |         | 191574 | 24/02/2024 17:17 | 25/02/2024 09:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,69    | 1    | 16,32 | 0,17 | 0,18 | 16,67 | CRT01C2 | Cristalândia do Piauí      | SUL           |
| 51721936 | SPP | TF | 1427274 | 191856 | 24/02/2024 17:20 | 24/02/2024 20:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 459,3   | 163  | 1,45  | 0,78 | 0,6  | 2,83  | SPP01C3 | Barro Duro                 | METROPOLITANA |
| 51721716 | CBA | AL | 1367161 | 191637 | 24/02/2024 17:27 | 25/02/2024 00:06 | DISJUNTOR                           | CONDUTOR PARTIDO | 6901,78 | 2516 | 1     | 2,85 | 2,8  | 6,65  | CBA01C1 | Caraúbas do Piauí          | NORTE         |
| 51721745 | MQP | CR |         | 191666 | 24/02/2024 17:30 | 25/02/2024 07:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,59    | 1    | 12,62 | 0,27 | 1,18 | 14,07 | MQP01N7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51721862 | SPP | TF | 1420791 | 191782 | 24/02/2024 17:30 | 24/02/2024 18:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 117,42  | 100  | 0,67  | 0,18 | 0,33 | 1,18  | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |      |       |      |      |       |         |                          |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|--------------------------|---------------|
| 51721760 | SGF | CR |         | 191681 | 24/02/2024 17:35 | 27/02/2024 15:16 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 2,9     | 1    | 67,75 | 1,22 | 0,72 | 69,68 | SGF01C1 | Juazeiro do Piauí        | METROPOLITANA |
| 51721777 | ESP | CR |         | 191698 | 24/02/2024 17:36 | 25/02/2024 10:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,72    | 1    | 16,18 | 0,25 | 0,87 | 17,3  | ESP01M1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51721803 | TBL | CR |         | 191723 | 24/02/2024 17:40 | 25/02/2024 13:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,85    | 1    | 19,03 | 0,58 | 0,7  | 20,32 | TBL01C4 | Caxingó                  | NORTE         |
| 51717318 | SPP | TF | 1068668 | 187240 | 24/02/2024 17:42 | 24/02/2024 18:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 124,84  | 106  | -1,13 | 0,5  | 1,82 | 1,18  | SPP01C5 | São Pedro do Piauí       | METROPOLITANA |
| 51722112 | SPP | TF | 1068960 | 192032 | 24/02/2024 17:44 | 24/02/2024 19:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 778,9   | 551  | 0,02  | 0,6  | 0,8  | 1,42  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí     | METROPOLITANA |
| 51721819 | TSA | CR |         | 191739 | 24/02/2024 17:46 | 25/02/2024 10:14 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,69    | 1    | 15,3  | 0,52 | 0,65 | 16,47 | TSA01Y1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51721854 | CRT | CR |         | 191774 | 24/02/2024 17:53 | 25/02/2024 10:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,7     | 1    | 16,45 | 0,02 | 0,42 | 16,88 | CRT01C2 | Corrente                 | SUL           |
| 51722039 | NZA | CH | 1408430 | 191959 | 24/02/2024 17:58 | 25/02/2024 09:51 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 4591,33 | 289  | 14,12 | 0,67 | 1,1  | 15,88 | NZA01Z3 | Demerval Lobão           | METROPOLITANA |
| 51721890 | SRO | CR |         | 191810 | 24/02/2024 17:58 | 25/02/2024 07:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,58    | 1    | 13,18 | 0,15 | 0,57 | 13,9  | SRO09L1 | São Raimundo Nonato      | SUL           |
| 51721937 | NZA | CR |         | 191857 | 24/02/2024 18:07 | 25/02/2024 12:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,77    | 1    | 17,38 | 0,33 | 0,83 | 18,55 | NZA01Z4 | Nazária                  | METROPOLITANA |
| 51722033 | CET | CH | 1214269 | 191953 | 24/02/2024 18:07 | 24/02/2024 19:26 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 30      | 23   | 0,52  | 0,12 | 0,68 | 1,32  | CET01N2 | Cocal                    | NORTE         |
| 51721963 | RNA | CR |         | 191883 | 24/02/2024 18:09 | 24/02/2024 22:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,19    | 1    | 3,32  | 0,67 | 0,7  | 4,68  | RNA01C6 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51721983 | PMR | AL | 1414867 | 191903 | 24/02/2024 18:11 | 24/02/2024 19:04 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE   | 2635,54 | 2942 | 0     | 0,25 | 0,63 | 0,88  | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51721997 | CRO | CR |         | 191917 | 24/02/2024 18:14 | 25/02/2024 10:15 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,67    | 1    | 14,95 | 0,92 | 0,15 | 16,02 | CRO01L1 | Monsenhor Gil            | METROPOLITANA |
| 51722655 | JCK | TF | 1046133 | 192575 | 24/02/2024 18:14 | 24/02/2024 22:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 346,09  | 82   | 1,52  | 0,68 | 2,03 | 4,23  | JCK01X2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722038 | PAD | CR |         | 191958 | 24/02/2024 18:17 | 25/02/2024 09:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,65    | 1    | 15,37 | 0,07 | 0,17 | 15,6  | PAD01P1 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51722041 | IGA | CR |         | 191961 | 24/02/2024 18:20 | 25/02/2024 10:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,69    | 1    | 16,05 | 0,23 | 0,23 | 16,52 | IGA01Z3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722044 | UNO | CR |         | 191964 | 24/02/2024 18:21 | 24/02/2024 20:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1     | 1    | 1,6   | 0,78 | 0,05 | 2,43  | UNO01C1 | União                    | METROPOLITANA |
| 51722071 | RNA | CR |         | 191991 | 24/02/2024 18:23 | 24/02/2024 21:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,12    | 1    | 2,37  | 0,08 | 0,33 | 2,78  | RNA01C3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722075 | SPP | CR |         | 191995 | 24/02/2024 18:25 | 26/02/2024 16:14 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 1,91    | 1    | 44,52 | 0,9  | 0,4  | 45,82 | SPP01C1 | Água Branca              | METROPOLITANA |
| 51722447 | PCA | TF | 1250212 | 192367 | 24/02/2024 18:25 | 25/02/2024 01:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 1833,79 | 268  | 5,92  | 0,1  | 0,83 | 6,85  | PCA01C4 | Piracuruca               | NORTE         |
| 51722114 | SPP | CR |         | 192034 | 24/02/2024 18:29 | 25/02/2024 06:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,48    | 1    | 11,28 | 0    | 0,32 | 11,6  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí     | METROPOLITANA |
| 51722211 | SPP | TF | 1320337 | 192131 | 24/02/2024 18:33 | 24/02/2024 20:56 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 123,21  | 52   | 2,1   | 0,02 | 0,27 | 2,38  | SPP01C3 | Passagem Franca do Piauí | METROPOLITANA |
| 51722147 | PMR | TF | 1062464 | 192067 | 24/02/2024 18:37 | 25/02/2024 13:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 113,58  | 6    | 18,58 | 0,03 | 0,32 | 18,93 | PMR01P3 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51722578 | PTY | TF | 1435538 | 192498 | 24/02/2024 18:38 | 24/02/2024 21:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 191,36  | 81   | 1,63  | 0,67 | 0,07 | 2,37  | PTY01P4 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722282 | RNA | TF | 1363780 | 192202 | 24/02/2024 18:38 | 24/02/2024 20:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 313,4   | 149  | 0,93  | 0,42 | 0,77 | 2,12  | RNA01C3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722217 | PAD | CR |         | 192137 | 24/02/2024 18:44 | 25/02/2024 20:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,08    | 1    | 24,9  | 0,45 | 0,65 | 26    | PAD01P1 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51722319 | CPM | TF | 1260582 | 192239 | 24/02/2024 18:44 | 24/02/2024 20:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 256,15  | 189  | 0,43  | 0,73 | 0,2  | 1,37  | CPM01C1 | Campo Maior              | METROPOLITANA |
| 51722260 | SRO | CR |         | 192180 | 24/02/2024 18:47 | 25/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,65    | 1    | 14,15 | 0,35 | 1,15 | 15,65 | SRO09F3 | Dirceu Arcoverde         | SUL           |
| 51722261 | CRO | CR |         | 192181 | 24/02/2024 18:48 | 25/02/2024 11:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,68    | 1    | 15,58 | 0,1  | 0,62 | 16,3  | CRO01L2 | Currallinhos             | METROPOLITANA |
| 51722823 | BGR | CH | 1429240 | 192743 | 24/02/2024 18:52 | 24/02/2024 22:56 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 783,58  | 193  | 2,1   | 1,97 | 0    | 4,07  | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro  | SUL           |
| 51722360 | TSA | CR |         | 192280 | 24/02/2024 18:58 | 25/02/2024 16:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,91    | 1    | 21,33 | 0,03 | 0,47 | 21,83 | TSA01Y7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722838 | SPP | TF | 1068680 | 192758 | 24/02/2024 19:03 | 24/02/2024 21:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 544,7   | 221  | 1,9   | 0,27 | 0,3  | 2,47  | SPP01C5 | São Pedro do Piauí       | METROPOLITANA |
| 51722494 | BGR | TF | 1423341 | 192414 | 24/02/2024 19:03 | 25/02/2024 15:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 456,43  | 22   | 15,12 | 5,63 | 0    | 20,75 | BGR09F9 | Baixa Grande do Ribeiro  | SUL           |
| 51722400 | JCK | CR |         | 192320 | 24/02/2024 19:04 | 25/02/2024 16:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,88    | 1    | 20,63 | 0,23 | 0,27 | 21,13 | JCK01X2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722498 | PMR | CR |         | 192418 | 24/02/2024 19:04 | 24/02/2024 19:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,01    | 1    | 0,28  | 0    | 0,02 | 0,3   | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51722453 | SPP | CR |         | 192373 | 24/02/2024 19:10 | 24/02/2024 23:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,19    | 1    | 4,2   | 0,15 | 0,12 | 4,47  | SPP01C4 | Agricolândia             | METROPOLITANA |
| 51722757 | SPP | TF | 1068729 | 192677 | 24/02/2024 19:11 | 25/02/2024 05:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 284,58  | 29   | 8,75  | 0,5  | 0,57 | 9,82  | SPP01C5 | São Pedro do Piauí       | METROPOLITANA |
| 51724171 | ETA | CH | 1227521 | 194091 | 24/02/2024 19:17 | 25/02/2024 01:36 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 1490,47 | 236  | 5     | 0,72 | 0,6  | 6,32  | ETA01C3 | Esperantina              | NORTE         |
| 51722567 | RNA | CR |         | 192487 | 24/02/2024 19:25 | 25/02/2024 11:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,68    | 1    | 15,48 | 0,3  | 0,53 | 16,32 | RNA01C3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51722570 | BGR | CR |         | 192490 | 24/02/2024 19:26 | 24/02/2024 21:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,08    | 1    | 1     | 0,7  | 0,25 | 1,95  | BGR01C2 | Baixa Grande do Ribeiro  | SUL           |
| 51722628 | PMR | CR |         | 192548 | 24/02/2024 19:28 | 24/02/2024 19:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,01    | 1    | 0,18  | 0    | 0,02 | 0,2   | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51722888 | PMR | TF | 1062186 | 192808 | 24/02/2024 19:31 | 24/02/2024 21:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 84,29   | 42   | 1,52  | 0,12 | 0,38 | 2,02  | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51722663 | LUZ | CH | 1222904 | 192583 | 24/02/2024 19:33 | 24/02/2024 23:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO | 872,85  | 253  | 0,82  | 0,13 | 2,5  | 3,45  | LUZ01C3 | Luzilândia               | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                              |         |      |       |      |       |       |         |                      |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|------|-------|------|-------|-------|---------|----------------------|---------------|
| 51722690 | PCA | CH | 1427505 | 192610 | 24/02/2024 19:37 | 25/02/2024 15:10 | RELIGADOR                              | OBJETO NA REDE               | 9715,42 | 2279 | 10,62 | 2,6  | 6,33  | 19,55 | PCA01C2 | São José do Divino   | NORTE         |
| 51727759 | PCA | TF | 1246845 | 197679 | 24/02/2024 19:37 | 25/02/2024 15:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO             | 636,56  | 32   | 14,58 | 1,92 | 3,4   | 19,9  | PCA01C2 | São José do Divino   | NORTE         |
| 51722846 | PMR | CR |         | 192766 | 24/02/2024 19:39 | 24/02/2024 20:08 | CONSUMIDOR                             | RAMAL TRANÇADO               | 0,02    | 1    | 0,47  | 0    | 0,02  | 0,48  | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51722710 | PAD | CR |         | 192630 | 24/02/2024 19:39 | 25/02/2024 18:32 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,95    | 1    | 22,37 | 0,18 | 0,33  | 22,88 | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51722744 | PMR | CR |         | 192664 | 24/02/2024 19:42 | 24/02/2024 20:13 | CONSUMIDOR                             | RAMAL TRANÇADO               | 0,02    | 1    | 0,5   | 0    | 0,02  | 0,52  | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51723562 | SPP | CH | 1319715 | 193482 | 24/02/2024 19:46 | 25/02/2024 00:40 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 1974,7  | 403  | 3,88  | 0,23 | 0,78  | 4,9   | SPP01C1 | Hugo Napoleão        | METROPOLITANA |
| 51722761 | ETA | TF | 1227623 | 192681 | 24/02/2024 19:46 | 25/02/2024 00:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 304,31  | 71   | 1,95  | 0,72 | 1,63  | 4,3   | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |
| 51722806 | PMR | CR |         | 192726 | 24/02/2024 19:50 | 25/02/2024 16:59 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,88    | 1    | 20,93 | 0,02 | 0,2   | 21,15 | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51722807 | PAD | CR |         | 192727 | 24/02/2024 19:50 | 27/02/2024 10:16 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO             | 2,6     | 1    | 61,95 | 0,43 | 0,05  | 62,43 | PAD01P6 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51723456 | PAB | TF | 1401193 | 193376 | 24/02/2024 19:50 | 24/02/2024 23:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO             | 770,94  | 214  | 0,57  | 2,45 | 0,6   | 3,62  | PAB01C1 | Ilha Grande          | NORTE         |
| 51722841 | MCU | CR |         | 192761 | 24/02/2024 19:53 | 25/02/2024 17:53 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,92    | 1    | 21,58 | 0,3  | 0,12  | 22    | MCU01V5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51722843 | SJP | TF | 1338785 | 192763 | 24/02/2024 19:55 | 26/02/2024 19:01 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO       | 94,18   | 2    | 0,07  | 0,82 | 46,22 | 47,1  | SJP01C2 | Nova Santa Rita      | SUL           |
| 51722877 | ESP | CR |         | 192797 | 24/02/2024 20:00 | 25/02/2024 13:00 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,71    | 1    | 16,15 | 0,13 | 0,72  | 17    | ESP01M3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51722924 | CPM | TF | 1081596 | 192844 | 24/02/2024 20:01 | 25/02/2024 10:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 320,83  | 22   | 11,95 | 2,07 | 0,57  | 14,58 | CPM09F1 | Sigefredo Pacheco    | METROPOLITANA |
| 51722901 | PTY | CR |         | 192821 | 24/02/2024 20:02 | 24/02/2024 22:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,11    | 1    | 1,93  | 0,38 | 0,28  | 2,6   | PTY01P8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51722891 | TSA | CR |         | 192811 | 24/02/2024 20:02 | 25/02/2024 18:37 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,94    | 1    | 20,77 | 0,42 | 1,4   | 22,58 | TSA01Y5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51722983 | ETA | CR |         | 192903 | 24/02/2024 20:10 | 26/02/2024 08:59 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO                | 1,53    | 1    | 36,05 | 0,3  | 0,47  | 36,82 | ETA01C4 | Esperantina          | NORTE         |
| 51723659 | LGA | TF | 1242379 | 193579 | 24/02/2024 20:11 | 24/02/2024 23:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 524,52  | 159  | 2,32  | 0,98 | 0     | 3,3   | LGA01C1 | Sigefredo Pacheco    | METROPOLITANA |
| 51723076 | PMR | TF | 1062315 | 192996 | 24/02/2024 20:19 | 24/02/2024 21:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 135,9   | 190  | 0,2   | 0,03 | 0,48  | 0,72  | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51723240 | ABU | CH | 1263299 | 193160 | 24/02/2024 20:27 | 25/02/2024 09:08 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE               | 418,14  | 33   | 11,37 | 1,32 | 0     | 12,68 | ABU01C2 | Jurema               | SUL           |
| 51723140 | SPM | CR |         | 193060 | 24/02/2024 20:32 | 25/02/2024 15:39 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,8     | 1    | 18,15 | 0,92 | 0,05  | 19,12 | SPM01C1 | Simplicio Mendes     | SUL           |
| 51723298 | PMR | CR |         | 193218 | 24/02/2024 20:57 | 24/02/2024 23:33 | CONSUMIDOR                             | OBJETO NA REDE               | 0,11    | 1    | 0,92  | 0,02 | 1,67  | 2,6   | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51723391 | PAB | CR |         | 193311 | 24/02/2024 21:13 | 27/02/2024 10:55 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 2,57    | 1    | 59,45 | 0,35 | 1,9   | 61,7  | PAB01C1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51723479 | UNO | CH | 1146934 | 193399 | 24/02/2024 21:26 | 25/02/2024 13:20 | RELIGADOR                              | POSTE AVARIADO /<br>ADERNADO | 4442,96 | 1356 | 0,03  | 1,52 | 14,35 | 15,9  | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51723493 | PAB | CR |         | 193413 | 24/02/2024 21:27 | 25/02/2024 01:59 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO                | 0,19    | 1    | 3,9   | 0,13 | 0,5   | 4,53  | PAB01C3 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51723532 | JFR | TF | 1063712 | 193452 | 24/02/2024 21:27 | 24/02/2024 23:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 669,04  | 374  | 1,12  | 0,35 | 0,33  | 1,8   | JFR01C2 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51723528 | PAB | CR |         | 193448 | 24/02/2024 21:33 | 25/02/2024 04:41 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,3     | 1    | 6,38  | 0,13 | 0,62  | 7,13  | PAB01C4 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51723845 | SPP | CR |         | 193765 | 24/02/2024 21:33 | 25/02/2024 03:30 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,25    | 1    | 5,12  | 0,83 | 0     | 5,95  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51723525 | PMR | CR |         | 193445 | 24/02/2024 21:34 | 25/02/2024 12:30 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,62    | 1    | 14,8  | 0,02 | 0,12  | 14,93 | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51723568 | MQP | CR |         | 193488 | 24/02/2024 21:38 | 25/02/2024 11:56 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,6     | 1    | 13,07 | 0,38 | 0,85  | 14,3  | MQP01W1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51723715 | UNO | TF | 1071252 | 193635 | 24/02/2024 21:46 | 25/02/2024 04:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 1252,27 | 194  | 4,58  | 1,88 | 0     | 6,47  | UNO01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51723769 | UNO | CH | 1058986 | 193689 | 24/02/2024 21:47 | 25/02/2024 09:25 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 499,8   | 43   | 8,73  | 0,08 | 2,82  | 11,63 | UNO01C2 | União                | METROPOLITANA |
| 51723625 | ETA | TF | 1228530 | 193545 | 24/02/2024 21:48 | 25/02/2024 01:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 47,11   | 8    | 2,62  | 1    | 0,17  | 3,78  | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |
| 51727270 | UNO | CH | 1056693 | 197190 | 24/02/2024 21:51 | 25/02/2024 10:36 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 1861,01 | 146  | 12,63 | 0,1  | 0,02  | 12,75 | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51724698 | SPP | CR |         | 194618 | 24/02/2024 22:00 | 25/02/2024 03:44 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,24    | 1    | 5,5   | 0,08 | 0,15  | 5,73  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51723743 | PCA | AL | 1247587 | 193663 | 24/02/2024 22:06 | 25/02/2024 03:31 | DISJUNTOR                              | ARVORE NA REDE               | 430,77  | 465  | 1,83  | 1,08 | 2,5   | 5,42  | PCA01C1 | Piracuruca           | NORTE         |
| 51723741 | UNO | CR |         | 193661 | 24/02/2024 22:08 | 25/02/2024 16:39 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,77    | 1    | 18,42 | 0    | 0,1   | 18,52 | UNO01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51723810 | SPP | TF | 1068929 | 193730 | 24/02/2024 22:21 | 25/02/2024 13:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 30,5    | 2    | 14,95 | 0,02 | 0,28  | 15,25 | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí | METROPOLITANA |
| 51723944 | JCK | TF | 1379216 | 193864 | 24/02/2024 22:24 | 25/02/2024 01:15 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 152,82  | 54   | 2,5   | 0,33 | 0,02  | 2,85  | JCK01X1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51723976 | SAT | TF | 1048278 | 193896 | 24/02/2024 22:30 | 25/02/2024 00:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 196,25  | 131  | 0,45  | 0,67 | 0,38  | 1,5   | SAT01L7 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51723980 | RNA | CR |         | 193900 | 24/02/2024 22:46 | 25/02/2024 07:41 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,37    | 1    | 7,5   | 0,6  | 0,82  | 8,92  | RNA01C6 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724042 | PTY | CR |         | 193962 | 24/02/2024 22:53 | 25/02/2024 11:33 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,53    | 1    | 12,4  | 0,22 | 0,05  | 12,67 | PTY01P1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724748 | PTY | TF | 1046857 | 194668 | 24/02/2024 22:59 | 25/02/2024 03:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 1216,29 | 280  | 3,02  | 0,52 | 0,82  | 4,35  | PTY01P2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724135 | JCK | CR |         | 194055 | 24/02/2024 23:07 | 25/02/2024 03:25 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,18    | 1    | 3,68  | 0,02 | 0,6   | 4,3   | JCK01X3 | Teresina             | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |      |      |       |         |                      |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------|---------------|
| 51724255 | SAT | CR |         | 194175 | 24/02/2024 23:07 | 25/02/2024 01:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,09    | 1   | 1,63  | 0,6  | 0    | 2,23  | SAT01L9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724137 | MQP | CR |         | 194057 | 24/02/2024 23:09 | 25/02/2024 07:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,33    | 1   | 7,2   | 0,52 | 0,25 | 7,97  | MQP01W1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724139 | CEN | CR |         | 194059 | 24/02/2024 23:09 | 25/02/2024 18:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,79    | 1   | 18,22 | 0,18 | 0,47 | 18,87 | CEN01U1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724134 | SPP | CR |         | 194054 | 24/02/2024 23:11 | 25/02/2024 06:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,28    | 1   | 5,82  | 0,33 | 0,67 | 6,82  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí | METROPOLITANA |
| 51727061 | UNO | CH | 1058586 | 196981 | 24/02/2024 23:12 | 25/02/2024 12:53 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 861,37  | 63  | 13,33 | 0,02 | 0,33 | 13,68 | UNO01C2 | União                | METROPOLITANA |
| 51724286 | RNA | TF | 1040016 | 194206 | 24/02/2024 23:15 | 25/02/2024 01:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 420,75  | 224 | 0,75  | 0,7  | 0,43 | 1,88  | RNA01C4 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724261 | SAT | TF | 1048219 | 194181 | 24/02/2024 23:16 | 25/02/2024 02:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 246,23  | 89  | 2,08  | 0,68 | 0    | 2,77  | SAT01L9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724262 | MCU | CH | 1041056 | 194182 | 24/02/2024 23:19 | 25/02/2024 03:48 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 398,23  | 89  | 3,32  | 1,17 | 0    | 4,48  | MCU01V4 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724260 | TSA | TF | 1044596 | 194180 | 24/02/2024 23:22 | 25/02/2024 02:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 361,61  | 111 | 0,72  | 0,32 | 2,23 | 3,27  | TSA01Y8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51724311 | PAB | TF | 1204884 | 194231 | 24/02/2024 23:38 | 25/02/2024 00:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 280,45  | 211 | 0,73  | 0,37 | 0,23 | 1,33  | PAB01C1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51726671 | UNO | TF | 1056782 | 196591 | 25/02/2024 01:23 | 25/02/2024 09:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 273,98  | 36  | 0,02  | 0,6  | 7    | 7,62  | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51726304 | ETA | CH | 1232218 | 196224 | 25/02/2024 05:33 | 25/02/2024 10:32 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 348,33  | 70  | 2,52  | 0,22 | 2,25 | 4,98  | ETA01C2 | Esperantina          | NORTE         |
| 51726663 | PTY | TF | 1046915 | 196583 | 25/02/2024 06:04 | 25/02/2024 09:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 89,73   | 21  | 1,78  | 1,73 | 0,37 | 3,88  | PTY01P2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51726102 | TBC | CH | 1049254 | 196022 | 25/02/2024 06:11 | 25/02/2024 20:44 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 261,65  | 18  | 14,33 | 0,02 | 0,2  | 14,55 | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51726516 | LUZ | TF | 1220523 | 196436 | 25/02/2024 06:12 | 25/02/2024 12:34 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 407,47  | 64  | 5,15  | 0,73 | 0,48 | 6,37  | LUZ01C4 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51726926 | NVL | TF | 1054803 | 196846 | 25/02/2024 06:12 | 25/02/2024 11:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 442,57  | 85  | 2,97  | 1,78 | 0,47 | 5,22  | NVL01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51727266 | JFR | CH | 1386960 | 197186 | 25/02/2024 06:23 | 25/02/2024 11:58 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 864,77  | 155 | 4,28  | 0,45 | 0,85 | 5,58  | JFR01C3 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51726342 | SPP | TF | 1320761 | 196262 | 25/02/2024 06:25 | 25/02/2024 08:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 331,16  | 138 | 1,25  | 0,47 | 0,68 | 2,4   | SPP01C4 | Agricolândia         | METROPOLITANA |
| 51727367 | LUZ | TF | 1220120 | 197287 | 25/02/2024 06:27 | 25/02/2024 13:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 150,67  | 22  | 6,22  | 0,47 | 0,17 | 6,85  | LUZ01C4 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51726240 | PAB | CR |         | 196160 | 25/02/2024 06:32 | 26/02/2024 01:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,78    | 1   | 18,58 | 0,15 | 0,05 | 18,78 | PAB01C4 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51726661 | PMR | CH | 1405737 | 196581 | 25/02/2024 06:35 | 25/02/2024 11:59 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1657,03 | 307 | 3,17  | 0,9  | 1,33 | 5,4   | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51726268 | UNO | CR |         | 196188 | 25/02/2024 06:38 | 27/02/2024 14:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,34    | 1   | 55,75 | 0,45 | 0,03 | 56,23 | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51726963 | SPP | CH | 1319715 | 196883 | 25/02/2024 06:40 | 25/02/2024 11:37 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 2000,59 | 405 | 2,6   | 0,18 | 2,17 | 4,95  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51727354 | PTY | CH | 1046913 | 197274 | 25/02/2024 06:49 | 25/02/2024 10:20 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 260,93  | 74  | 3,12  | 0,12 | 0,28 | 3,52  | PTY01P2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51726367 | PTY | CR |         | 196287 | 25/02/2024 06:54 | 25/02/2024 11:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,18    | 1   | 4,05  | 0,3  | 0,03 | 4,38  | PTY01P2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51728345 | LUZ | CH | 1392081 | 198265 | 25/02/2024 06:55 | 25/02/2024 14:49 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO       | 283,97  | 36  | 7,57  | 0,17 | 0,17 | 7,9   | LUZ01C3 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51728229 | TBC | TF | 1049585 | 198149 | 25/02/2024 06:56 | 25/02/2024 15:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 222,4   | 25  | 5,52  | 3,38 | 0    | 8,9   | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51726707 | CPM | TF | 1261993 | 196627 | 25/02/2024 06:57 | 25/02/2024 19:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 302,92  | 25  | 8,82  | 0,32 | 2,98 | 12,12 | CPM01C2 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51726882 | UNO | CH | 1058329 | 196802 | 25/02/2024 06:58 | 25/02/2024 11:47 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1169,3  | 243 | 3,63  | 0,58 | 0,6  | 4,82  | UNO01C2 | União                | METROPOLITANA |
| 51726413 | SAT | CR |         | 196333 | 25/02/2024 07:00 | 25/02/2024 10:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,15    | 1   | 2,93  | 0,13 | 0,6  | 3,67  | SAT01L3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51728091 | JFR | CH | 1062935 | 198011 | 25/02/2024 07:08 | 25/02/2024 12:52 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 80,25   | 14  | 4,88  | 0,72 | 0,13 | 5,73  | JFR01C4 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51726475 | PID | CR |         | 196395 | 25/02/2024 07:11 | 25/02/2024 10:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,15    | 1   | 3,03  | 0,37 | 0,3  | 3,7   | PID01S8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51726622 | JFR | TF | 1063083 | 196542 | 25/02/2024 07:11 | 25/02/2024 10:46 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 17,88   | 5   | 1,45  | 1,65 | 0,48 | 3,58  | JFR01C4 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51727097 | LUZ | CH | 1222830 | 197017 | 25/02/2024 07:17 | 25/02/2024 11:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 411,49  | 106 | 2,98  | 0,4  | 0,5  | 3,88  | LUZ01C3 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51726555 | SPP | CR |         | 196475 | 25/02/2024 07:18 | 25/02/2024 16:59 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,4     | 1   | 9,6   | 0,02 | 0,07 | 9,68  | SPP01C2 | Hugo Napoleão        | METROPOLITANA |
| 51726544 | PID | CH | 1044094 | 196464 | 25/02/2024 07:18 | 26/02/2024 10:18 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 134,94  | 5   | 26,7  | 0,12 | 0,18 | 27    | PID01S5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51726558 | PMR | CR |         | 196478 | 25/02/2024 07:18 | 25/02/2024 17:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,43    | 1   | 9,83  | 0,02 | 0,5  | 10,35 | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51729993 | JFR | CH | 1063615 | 199913 | 25/02/2024 07:19 | 25/02/2024 18:26 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 2475,86 | 223 | 0,08  | 0,93 | 10,1 | 11,12 | JFR01C3 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51732363 | JFR | TF | 1063347 | 202283 | 25/02/2024 07:19 | 26/02/2024 14:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 685,72  | 22  | 7,22  | 0,47 | 23,5 | 31,18 | JFR01C3 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51728243 | PCA | CH | 1371649 | 198163 | 25/02/2024 07:20 | 25/02/2024 14:08 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 237,94  | 35  | 0,08  | 5,85 | 0,87 | 6,8   | PCA01C2 | São José do Divino   | NORTE         |
| 51726552 | UNO | CR |         | 196472 | 25/02/2024 07:20 | 26/02/2024 16:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,38    | 1   | 32,35 | 0,02 | 0,87 | 33,23 | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51727486 | PCA | CH | 1391785 | 197406 | 25/02/2024 07:24 | 25/02/2024 12:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 114,73  | 25  | 0,1   | 3,2  | 1,3  | 4,6   | PCA01C2 | Piracuruca           | NORTE         |
| 51728239 | LUZ | CH | 1222700 | 198159 | 25/02/2024 07:25 | 25/02/2024 12:43 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 1409,73 | 266 | 4,48  | 0,58 | 0,23 | 5,3   | LUZ01C3 | Joaquim Pires        | NORTE         |
| 51727977 | ETA | CH | 1228310 | 197897 | 25/02/2024 07:31 | 25/02/2024 13:35 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 1745,6  | 288 | 3,25  | 0,97 | 1,85 | 6,07  | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                     |         |     |       |      |      |       |         |                      |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------|---------------|
| 51726668 | SPP | CR |         | 196588 | 25/02/2024 07:33 | 25/02/2024 10:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,12    | 1   | 1,77  | 0,08 | 1,02 | 2,87  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí | METROPOLITANA |
| 51728427 | PCA | CH | 1247361 | 198347 | 25/02/2024 07:35 | 25/02/2024 20:07 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 3630,8  | 290 | 10,7  | 1,15 | 0,68 | 12,53 | PCA01C2 | São José do Divino   | NORTE         |
| 51726674 | JFR | CR |         | 196594 | 25/02/2024 07:35 | 25/02/2024 15:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,34    | 1   | 6,47  | 0,07 | 1,57 | 8,1   | JFR01C4 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51726711 | PTY | CR |         | 196631 | 25/02/2024 07:39 | 25/02/2024 19:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,49    | 1   | 10,53 | 0,85 | 0,33 | 11,72 | PTY01P2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51727186 | PDS | CH | 1239726 | 197106 | 25/02/2024 07:39 | 26/02/2024 11:26 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 416,71  | 15  | 25,25 | 2,25 | 0,28 | 27,78 | PDS01C4 | Milton Brandão       | NORTE         |
| 51727009 | PMR | TF | 1062372 | 196929 | 25/02/2024 07:39 | 25/02/2024 13:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE      | 50,37   | 9   | 3,08  | 0,82 | 1,68 | 5,58  | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51728578 | JFR | CH | 1064003 | 198498 | 25/02/2024 07:44 | 25/02/2024 14:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR | 636,8   | 96  | 0,07  | 5,7  | 0,87 | 6,63  | JFR01C1 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51726749 | UNO | CR |         | 196669 | 25/02/2024 07:45 | 27/02/2024 09:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 2,06    | 1   | 48,95 | 0,27 | 0,33 | 49,55 | UNO01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51726753 | CRO | CR |         | 196673 | 25/02/2024 07:45 | 25/02/2024 17:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,39    | 1   | 7,27  | 0,6  | 1,4  | 9,27  | CRO01L1 | Curralinhos          | METROPOLITANA |
| 51726770 | SPP | CR |         | 196690 | 25/02/2024 07:46 | 25/02/2024 09:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,08    | 1   | 1,15  | 0,33 | 0,45 | 1,93  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51726811 | TSA | CR |         | 196731 | 25/02/2024 07:48 | 25/02/2024 16:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,34    | 1   | 7,58  | 0,38 | 0,25 | 8,22  | TSA01Y2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51726800 | PAD | CR |         | 196720 | 25/02/2024 07:49 | 25/02/2024 15:58 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,34    | 1   | 7,55  | 0,02 | 0,58 | 8,15  | PAD01P4 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51728549 | UNO | TF | 1058464 | 198469 | 25/02/2024 07:53 | 25/02/2024 13:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 60,98   | 11  | 3,97  | 0,65 | 0,93 | 5,55  | UNO01C2 | União                | METROPOLITANA |
| 51726890 | NVL | CR |         | 196810 | 25/02/2024 07:59 | 25/02/2024 10:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,11    | 1   | 1,37  | 1,15 | 0,02 | 2,53  | NVL01C2 | União                | METROPOLITANA |
| 51729081 | PCA | CH | 1250390 | 199001 | 25/02/2024 08:00 | 25/02/2024 16:40 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 389,89  | 45  | 0,08  | 7,25 | 1,33 | 8,67  | PCA01C4 | Piracuruca           | NORTE         |
| 51727236 | PAD | TF | 1379562 | 197156 | 25/02/2024 08:03 | 25/02/2024 10:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 86,28   | 31  | 1,67  | 1,12 | 0    | 2,78  | PAD01P2 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51727141 | PMR | TF | 1062100 | 197061 | 25/02/2024 08:05 | 25/02/2024 12:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 51,13   | 12  | 3,72  | 0,55 | 0    | 4,27  | PMR01P3 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51726967 | PMR | CR |         | 196887 | 25/02/2024 08:09 | 25/02/2024 16:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,36    | 1   | 8,37  | 0,13 | 0,1  | 8,6   | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51727014 | TBC | CR |         | 196934 | 25/02/2024 08:15 | 25/02/2024 19:12 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO       | 0,46    | 1   | 9,32  | 0,68 | 0,95 | 10,95 | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51727008 | PAD | CR |         | 196928 | 25/02/2024 08:16 | 25/02/2024 16:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,34    | 1   | 7,18  | 0,02 | 0,98 | 8,18  | PAD01P6 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51727907 | UNO | TF | 1057022 | 197827 | 25/02/2024 08:22 | 25/02/2024 13:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 50,89   | 10  | 4,53  | 0,52 | 0,03 | 5,08  | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51727148 | PCA | TF | 1250547 | 197068 | 25/02/2024 08:23 | 25/02/2024 12:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 106,47  | 24  | 1,7   | 2,7  | 0,05 | 4,45  | PCA01C4 | Piracuruca           | NORTE         |
| 51727095 | LUZ | CR |         | 197015 | 25/02/2024 08:25 | 26/02/2024 11:13 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,12    | 1   | 26,13 | 0,2  | 0,47 | 26,8  | LUZ01C3 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51727138 | UNO | TF | 1071248 | 197058 | 25/02/2024 08:25 | 25/02/2024 11:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 767,54  | 243 | 1,98  | 0,37 | 0,82 | 3,17  | UNO01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51727131 | SPP | CR |         | 197051 | 25/02/2024 08:27 | 25/02/2024 16:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,35    | 1   | 8,2   | 0,03 | 0,07 | 8,3   | SPP01C3 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51728001 | PMR | TF | 1389247 | 197921 | 25/02/2024 08:30 | 25/02/2024 14:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 149,86  | 26  | 5,05  | 0,3  | 0,42 | 5,77  | PMR01P3 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51727142 | IGA | CR |         | 197062 | 25/02/2024 08:31 | 25/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,1     | 1   | 2,15  | 0,25 | 0,03 | 2,43  | IGA01Z5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51727667 | CPM | TF | 1260957 | 197587 | 25/02/2024 08:32 | 25/02/2024 13:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 151,51  | 28  | 2,48  | 1,77 | 1,17 | 5,42  | CPM01C4 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51727178 | CPM | CR |         | 197098 | 25/02/2024 08:33 | 25/02/2024 09:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,04    | 1   | 0,68  | 0,02 | 0,27 | 0,97  | CPM01C1 | Campo Maior          | METROPOLITANA |
| 51727182 | SPP | CR |         | 197102 | 25/02/2024 08:35 | 25/02/2024 10:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,07    | 1   | 1,43  | 0,08 | 0,28 | 1,8   | SPP01C5 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51727390 | ETA | TF | 1228689 | 197310 | 25/02/2024 08:36 | 26/02/2024 07:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 296,78  | 13  | 21,35 | 1,42 | 0,07 | 22,83 | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |
| 51727194 | PMR | CR |         | 197114 | 25/02/2024 08:36 | 25/02/2024 18:14 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE      | 0,4     | 1   | 9,07  | 0,02 | 0,55 | 9,63  | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51727521 | CBA | TF | 1209619 | 197441 | 25/02/2024 08:42 | 25/02/2024 13:19 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE      | 55,42   | 12  | 2,88  | 0,25 | 1,48 | 4,62  | CBA01C1 | Joaquim Pires        | NORTE         |
| 51726976 | UNO | TF | 1057118 | 196896 | 25/02/2024 08:57 | 25/02/2024 12:32 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 146,89  | 41  | 3,4   | 0,02 | 0,17 | 3,58  | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51727396 | CBA | CR |         | 197316 | 25/02/2024 08:59 | 26/02/2024 11:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,1     | 1   | 25,98 | 0,02 | 0,45 | 26,45 | CBA01C1 | Caraúbas do Piauí    | NORTE         |
| 51727448 | PAB | CR |         | 197368 | 25/02/2024 09:03 | 25/02/2024 17:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,36    | 1   | 8     | 0,03 | 0,6  | 8,63  | PAB01C2 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51727451 | RNA | CR |         | 197371 | 25/02/2024 09:05 | 25/02/2024 19:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,42    | 1   | 9,45  | 0,23 | 0,4  | 10,08 | RNA01C2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51727455 | LUZ | CR |         | 197375 | 25/02/2024 09:06 | 25/02/2024 17:03 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,33    | 1   | 6,95  | 0,53 | 0,47 | 7,95  | LUZ01C3 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51727482 | MAV | CH | 1433143 | 197402 | 25/02/2024 09:07 | 25/02/2024 13:10 | CHAVE FACA UNIPOLAR                 | ARVORE NA REDE      | 3329,65 | 824 | 2,48  | 1,07 | 0,5  | 4,05  | MAV01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51727493 | RNA | CR |         | 197413 | 25/02/2024 09:11 | 26/02/2024 01:49 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE      | 0,69    | 1   | 15,52 | 0,82 | 0,3  | 16,63 | RNA01C7 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51727495 | CEN | CR |         | 197415 | 25/02/2024 09:11 | 25/02/2024 15:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,27    | 1   | 5,87  | 0,2  | 0,45 | 6,52  | CEN01U4 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51727624 | UNO | TF | 1056907 | 197544 | 25/02/2024 09:14 | 25/02/2024 19:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 238,97  | 24  | 3,73  | 2,13 | 4,1  | 9,97  | UNO01C3 | União                | METROPOLITANA |
| 51727525 | LUZ | CR |         | 197445 | 25/02/2024 09:15 | 25/02/2024 17:46 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,35    | 1   | 7,87  | 0,17 | 0,48 | 8,52  | LUZ01C1 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51727533 | MQP | CR |         | 197453 | 25/02/2024 09:16 | 25/02/2024 12:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,12    | 1   | 1,32  | 0,48 | 1,1  | 2,9   | MQP01W1 | Teresina             | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |       |      |      |       |         |                     |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|---------------------|---------------|
| 51727540 | CBA | CR |         | 197460 | 25/02/2024 09:16 | 26/02/2024 17:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,33    | 1   | 71,92 | 40,7 | 0,57 | 31,83 | CBA01C1 | Joaquim Pires       | NORTE         |
| 51722853 | CRO | CH | 1054698 | 192773 | 25/02/2024 09:20 | 25/02/2024 11:31 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 890,04  | 410 | 0,08  | 0,92 | 1,18 | 2,18  | CRO01L2 | Currallinhos        | METROPOLITANA |
| 51727586 | VDJ | CR |         | 197506 | 25/02/2024 09:21 | 26/02/2024 10:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,04    | 1   | 22,93 | 1,5  | 0,48 | 24,92 | VDJ01C1 | Caraúbas do Piauí   | NORTE         |
| 51727920 | CPM | TF | 1260509 | 197840 | 25/02/2024 09:25 | 25/02/2024 21:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 299,89  | 25  | 9,97  | 0,6  | 1,43 | 12    | CPM01C1 | Campo Maior         | METROPOLITANA |
| 51727619 | JFR | CH | 1063097 | 197539 | 25/02/2024 09:25 | 25/02/2024 14:51 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 37,93   | 7   | 4,93  | 0,15 | 0,35 | 5,43  | JFR01C2 | José de Freitas     | METROPOLITANA |
| 51727715 | RNA | CR |         | 197635 | 25/02/2024 09:35 | 25/02/2024 19:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,43    | 1   | 9,58  | 0,18 | 0,47 | 10,23 | RNA01C2 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51727770 | PID | CR |         | 197690 | 25/02/2024 09:44 | 25/02/2024 14:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1   | 3,67  | 0,05 | 0,8  | 4,52  | PID01S5 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51727821 | PMR | CR |         | 197741 | 25/02/2024 09:50 | 25/02/2024 18:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,38    | 1   | 8,48  | 0,02 | 0,55 | 9,05  | PMR01P3 | Palmeirais          | METROPOLITANA |
| 51731531 | ETA | TF | 1232158 | 201451 | 25/02/2024 09:55 | 26/02/2024 12:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 293,32  | 11  | 25,72 | 0,88 | 0,07 | 26,67 | ETA01C4 | Esperantina         | NORTE         |
| 51729282 | ETA | CH | 1227890 | 199202 | 25/02/2024 09:58 | 25/02/2024 18:51 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 505,57  | 57  | 0,42  | 7,62 | 0,85 | 8,88  | ETA01C3 | Esperantina         | NORTE         |
| 51727896 | SAT | CR |         | 197816 | 25/02/2024 09:59 | 25/02/2024 17:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,3     | 1   | 6,2   | 0,93 | 0,12 | 7,25  | SAT01L9 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51727964 | PAB | CR |         | 197884 | 25/02/2024 10:04 | 25/02/2024 22:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,52    | 1   | 10,67 | 1,3  | 0,42 | 12,38 | PAB01C1 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51730776 | TBC | TF | 1048544 | 200696 | 25/02/2024 10:05 | 25/02/2024 17:09 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 63,46   | 9   | 5,62  | 0,9  | 0,55 | 7,07  | TBC01K1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51727958 | PID | CR |         | 197878 | 25/02/2024 10:08 | 25/02/2024 11:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 0,1   | 0,65 | 0,85 | 1,6   | PID01S6 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728009 | PCA | CH | 1250417 | 197929 | 25/02/2024 10:12 | 25/02/2024 16:57 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 728,52  | 108 | 0,08  | 5,35 | 1,32 | 6,75  | PCA01C4 | Piracuruca          | NORTE         |
| 51728013 | CPM | CR |         | 197933 | 25/02/2024 10:14 | 25/02/2024 10:58 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,03    | 1   | 0,45  | 0,28 | 0    | 0,73  | CPM09F1 | Sigefredo Pacheco   | METROPOLITANA |
| 51728117 | LUZ | TF | 1223496 | 198037 | 25/02/2024 10:16 | 25/02/2024 15:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 39,59   | 8   | 4,08  | 0,85 | 0,02 | 4,95  | LUZ01C3 | Murici dos Portelas | NORTE         |
| 51728153 | PMR | TF | 1062411 | 198073 | 25/02/2024 10:19 | 25/02/2024 16:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 68,15   | 11  | 5,3   | 0,62 | 0,28 | 6,2   | PMR01P1 | Palmeirais          | METROPOLITANA |
| 51729347 | PID | CR |         | 199267 | 25/02/2024 10:22 | 25/02/2024 15:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,2     | 1   | 3,72  | 0,62 | 0,53 | 4,87  | PID01S4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728115 | PID | CR |         | 198035 | 25/02/2024 10:23 | 25/02/2024 14:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1   | 3,85  | 0,35 | 0,28 | 4,48  | PID01S1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728150 | JCK | TF | 1045651 | 198070 | 25/02/2024 10:29 | 25/02/2024 13:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 474,47  | 165 | 0,12  | 0,62 | 2,15 | 2,88  | JCK01X4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728158 | TSA | CR |         | 198078 | 25/02/2024 10:30 | 25/02/2024 21:08 | CONSUMIDOR                          | TRANSFORMADOR AVARIADO | 0,44    | 1   | 8,7   | 1,15 | 0,78 | 10,63 | TSA01Y5 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728159 | PAD | CR |         | 198079 | 25/02/2024 10:30 | 26/02/2024 17:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,3     | 1   | 30,72 | 0,28 | 0,17 | 31,17 | PAD01P3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51728233 | MCU | CR |         | 198153 | 25/02/2024 10:41 | 26/02/2024 10:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,98    | 1   | 23,08 | 0,28 | 0,18 | 23,55 | MCU01V6 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728343 | PAB | TF | 1401193 | 198263 | 25/02/2024 10:41 | 25/02/2024 13:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 576,85  | 214 | 1,25  | 0,67 | 0,78 | 2,7   | PAB01C1 | Ilha Grande         | NORTE         |
| 51730564 | ETA | CH | 1227442 | 200484 | 25/02/2024 10:47 | 25/02/2024 18:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 1528,64 | 202 | 6,03  | 0,8  | 0,75 | 7,58  | ETA01C3 | Esperantina         | NORTE         |
| 51728299 | PID | CR |         | 198219 | 25/02/2024 10:50 | 25/02/2024 22:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,48    | 1   | 10,65 | 0,48 | 0,48 | 11,62 | PID01S8 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729775 | MBA | TF | 1062916 | 199695 | 25/02/2024 10:57 | 25/02/2024 15:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 136,19  | 28  | 2,95  | 0,47 | 1,45 | 4,87  | MBA01C4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728966 | ETA | CH | 1232368 | 198886 | 25/02/2024 10:57 | 26/02/2024 02:00 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 556,53  | 37  | 14,17 | 0,42 | 0,47 | 15,05 | ETA01C2 | Esperantina         | NORTE         |
| 51728385 | PTY | CR |         | 198305 | 25/02/2024 10:59 | 25/02/2024 14:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,17    | 1   | 3,3   | 0,62 | 0,07 | 3,98  | PTY01P2 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728381 | PMR | CR |         | 198301 | 25/02/2024 10:59 | 25/02/2024 19:12 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 0,34    | 1   | 7,92  | 0,02 | 0,28 | 8,22  | PMR01P3 | Palmeirais          | METROPOLITANA |
| 51728463 | PAD | CR |         | 198383 | 25/02/2024 11:08 | 25/02/2024 18:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,29    | 1   | 6,22  | 0,17 | 0,5  | 6,88  | PAD01P1 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51728464 | PID | CR |         | 198384 | 25/02/2024 11:08 | 25/02/2024 15:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1   | 3,73  | 0,33 | 0,6  | 4,67  | PID01S9 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728809 | CPM | TF | 1383806 | 198729 | 25/02/2024 11:13 | 26/02/2024 11:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 239,11  | 10  | 20,8  | 3,12 | 0    | 23,92 | CPM01C1 | Campo Maior         | METROPOLITANA |
| 51729885 | SPP | TF | 1319826 | 199805 | 25/02/2024 11:15 | 25/02/2024 18:25 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 157,61  | 22  | 5,75  | 0,02 | 1,4  | 7,17  | SPP01C3 | São Pedro do Piauí  | METROPOLITANA |
| 51728517 | PTY | CR |         | 198437 | 25/02/2024 11:21 | 25/02/2024 15:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,17    | 1   | 3,62  | 0,22 | 0,37 | 4,2   | PTY01P1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728548 | LUZ | CR |         | 198468 | 25/02/2024 11:26 | 26/02/2024 19:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,36    | 1   | 7,82  | 0,52 | 24,2 | 32,53 | LUZ01C3 | Luzilândia          | NORTE         |
| 51728577 | DML | CR |         | 198497 | 25/02/2024 11:30 | 25/02/2024 12:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,05    | 1   | 0,08  | 0,08 | 1,03 | 1,2   | DML01W1 | Demerval Lobão      | METROPOLITANA |
| 51728617 | PAD | CR |         | 198537 | 25/02/2024 11:34 | 25/02/2024 18:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,28    | 1   | 6,15  | 0,08 | 0,43 | 6,67  | PAD01P6 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51729493 | UNO | TF | 1059171 | 199413 | 25/02/2024 11:38 | 25/02/2024 18:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 39,82   | 6   | 3,9   | 0,42 | 2,33 | 6,65  | UNO01C2 | União               | METROPOLITANA |
| 51730388 | ETA | TF | 1232266 | 200308 | 25/02/2024 11:46 | 26/02/2024 11:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 263,01  | 11  | 21,33 | 1,92 | 0,67 | 23,92 | ETA01C2 | Esperantina         | NORTE         |
| 51728733 | TBL | CR |         | 198653 | 25/02/2024 11:48 | 26/02/2024 18:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,27    | 1   | 30,15 | 0,02 | 0,23 | 30,4  | TBL01C1 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51728852 | PAD | CR |         | 198772 | 25/02/2024 12:05 | 27/02/2024 17:56 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 2,24    | 1   | 52,78 | 0,18 | 0,88 | 53,85 | PAD01P3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51729053 | UNO | TF | 1056782 | 198973 | 25/02/2024 12:10 | 25/02/2024 20:16 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 291,11  | 36  | 7,78  | 0,02 | 0,3  | 8,1   | UNO01C3 | União               | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                  |         |     |       |      |      |       |         |                     |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|---------------------|---------------|
| 51728935 | MQP | CR |         | 198855 | 25/02/2024 12:17 | 25/02/2024 16:10 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,16    | 1   | 2,68  | 0,4  | 0,8  | 3,88  | MQP01N8 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51728993 | MQP | CR |         | 198913 | 25/02/2024 12:31 | 25/02/2024 18:28 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,25    | 1   | 5,67  | 0,07 | 0,22 | 5,95  | MQP01N3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729020 | JCK | CR |         | 198940 | 25/02/2024 12:32 | 25/02/2024 18:58 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,27    | 1   | 5,58  | 0,47 | 0,38 | 6,43  | JCK01X7 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729078 | SPP | CR |         | 198998 | 25/02/2024 12:43 | 25/02/2024 16:38 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE   | 0,16    | 1   | 2,57  | 0,93 | 0,42 | 3,92  | SPP01C2 | Hugo Napoleão       | METROPOLITANA |
| 51729085 | IGA | CR |         | 199005 | 25/02/2024 12:45 | 25/02/2024 17:21 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,19    | 1   | 4,23  | 0,07 | 0,3  | 4,6   | IGA01Z3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729461 | PCA | CH | 1250403 | 199381 | 25/02/2024 12:48 | 25/02/2024 16:24 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE   | 86,12   | 24  | 3,03  | 0,3  | 0,27 | 3,6   | PCA01C4 | Piracuruca          | NORTE         |
| 51729119 | SPP | CR |         | 199039 | 25/02/2024 12:51 | 26/02/2024 09:06 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,84    | 1   | 19,18 | 0,57 | 0,5  | 20,25 | SPP01C4 | Agricolândia        | METROPOLITANA |
| 51729334 | PMR | TF | 1062148 | 199254 | 25/02/2024 12:53 | 25/02/2024 15:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 76,37   | 28  | 1,38  | 1,08 | 0,27 | 2,73  | PMR01P1 | Palmeirais          | METROPOLITANA |
| 51729143 | IGA | CR |         | 199063 | 25/02/2024 12:55 | 25/02/2024 17:39 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,2     | 1   | 4,43  | 0,03 | 0,27 | 4,73  | IGA01Z3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729176 | UNO | CR |         | 199096 | 25/02/2024 13:01 | 25/02/2024 17:09 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,17    | 1   | 3,63  | 0,05 | 0,45 | 4,13  | UNO01C1 | União               | METROPOLITANA |
| 51729308 | MCU | CR |         | 199228 | 25/02/2024 13:21 | 25/02/2024 18:04 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,2     | 1   | 3,98  | 0,18 | 0,55 | 4,72  | MCU01V4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729329 | PAD | CR |         | 199249 | 25/02/2024 13:26 | 25/02/2024 19:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,26    | 1   | 6,08  | 0,02 | 0,1  | 6,2   | PAD01P1 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51729424 | RNA | CR |         | 199344 | 25/02/2024 13:34 | 26/02/2024 16:28 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,12    | 1   | 25,4  | 0,88 | 0,62 | 26,9  | RNA01C6 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729521 | PAB | CR |         | 199441 | 25/02/2024 13:47 | 25/02/2024 21:53 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO | 0,34    | 1   | 6,88  | 0,08 | 1,13 | 8,1   | PAB01C1 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51729525 | PAD | CR |         | 199445 | 25/02/2024 13:48 | 26/02/2024 11:46 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,92    | 1   | 20,45 | 1,4  | 0,12 | 21,97 | PAD01P2 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51729526 | CMP | CR |         | 199446 | 25/02/2024 13:48 | 27/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,88    | 1   | 43,02 | 1,37 | 0,77 | 45,15 | CMP01C3 | Luís Correia        | NORTE         |
| 51729836 | PMR | TF | 1062349 | 199756 | 25/02/2024 13:50 | 25/02/2024 17:12 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 40,31   | 12  | 3,15  | 0,05 | 0,17 | 3,37  | PMR01P1 | Palmeirais          | METROPOLITANA |
| 51729542 | SPP | CR |         | 199462 | 25/02/2024 13:53 | 25/02/2024 14:15 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,01    | 1   | 0,27  | 0,02 | 0,08 | 0,37  | SPP01C1 | Água Branca         | METROPOLITANA |
| 51729682 | TBL | CH | 1414662 | 199602 | 25/02/2024 14:05 | 25/02/2024 15:31 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 191,89  | 135 | 0,1   | 0,82 | 0,52 | 1,43  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes    | NORTE         |
| 51732234 | UNO | CH | 1386679 | 202154 | 25/02/2024 14:11 | 26/02/2024 00:18 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 161,6   | 16  | 9,92  | 0,12 | 0,08 | 10,12 | UNO01C2 | União               | METROPOLITANA |
| 51729948 | TBL | CH | 1208300 | 199868 | 25/02/2024 14:14 | 25/02/2024 18:25 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE   | 3277,77 | 784 | 0,08  | 3,17 | 0,93 | 4,18  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes    | NORTE         |
| 51729713 | PAD | CR |         | 199633 | 25/02/2024 14:21 | 26/02/2024 16:24 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,09    | 1   | 25,22 | 0,1  | 0,73 | 26,05 | PAD01P2 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51730079 | LUZ | CH | 1223153 | 199999 | 25/02/2024 14:23 | 25/02/2024 17:44 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE   | 1445,16 | 432 | 0,08  | 2,38 | 0,88 | 3,35  | LUZ01C3 | Murici dos Portelas | NORTE         |
| 51729784 | MBA | CR |         | 199704 | 25/02/2024 14:30 | 25/02/2024 19:26 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,21    | 1   | 2,82  | 0,02 | 2,1  | 4,93  | MBA01C3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51730386 | ETA | TF | 1232105 | 200306 | 25/02/2024 14:37 | 25/02/2024 16:48 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 171,78  | 79  | 2,07  | 0,03 | 0,08 | 2,18  | ETA01C2 | Esperantina         | NORTE         |
| 51729892 | PCA | CR |         | 199812 | 25/02/2024 14:45 | 26/02/2024 15:56 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,05    | 1   | 24,1  | 0,65 | 0,43 | 25,18 | PCA01C4 | Piracuruca          | NORTE         |
| 51729994 | PTY | CR |         | 199914 | 25/02/2024 15:00 | 25/02/2024 18:09 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO | 0,13    | 1   | 2,53  | 0,17 | 0,45 | 3,15  | PTY01P8 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51729988 | CMP | CR |         | 199908 | 25/02/2024 15:01 | 27/02/2024 12:58 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 1,91    | 1   | 43,9  | 0,02 | 2,03 | 45,95 | CMP01C1 | Cajueiro da Praia   | NORTE         |
| 51730024 | DML | CR |         | 199944 | 25/02/2024 15:04 | 25/02/2024 20:04 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,21    | 1   | 4,18  | 0,02 | 0,8  | 5     | DML01W1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51730017 | JCK | CR |         | 199937 | 25/02/2024 15:05 | 25/02/2024 17:13 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,09    | 1   | 1,12  | 0,47 | 0,55 | 2,13  | JCK01X4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51730021 | LUZ | CR |         | 199941 | 25/02/2024 15:06 | 26/02/2024 17:50 | CONSUMIDOR                             | OBJETO NA REDE   | 1,11    | 1   | 26    | 0,52 | 0,22 | 26,73 | LUZ01C3 | Joaquim Pires       | NORTE         |
| 51730841 | JCK | CR |         | 200761 | 25/02/2024 15:12 | 25/02/2024 18:19 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,13    | 1   | 2,45  | 0,67 | 0    | 3,12  | JCK01X4 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51730081 | TBL | TF | 1398819 | 200001 | 25/02/2024 15:15 | 25/02/2024 23:35 | ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR            | ARVORE NA REDE   | 16,66   | 2   | 6,98  | 1,3  | 0,05 | 8,33  | TBL01C2 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51730078 | RNA | CR |         | 199998 | 25/02/2024 15:16 | 25/02/2024 22:35 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,3     | 1   | 6,8   | 0,3  | 0,22 | 7,32  | RNA01C6 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51730112 | RNA | CR |         | 200032 | 25/02/2024 15:20 | 25/02/2024 17:04 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,07    | 1   | 0,58  | 0,3  | 0,85 | 1,73  | RNA01C5 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51731416 | LUZ | CH | 1223299 | 201336 | 25/02/2024 15:42 | 25/02/2024 18:13 | CHAVE FUSÍVEL                          | FALHA DE CONEXÃO | 626,25  | 250 | 0,1   | 1,37 | 1,05 | 2,52  | LUZ01C3 | Joaquim Pires       | NORTE         |
| 51730307 | SAT | CR |         | 200227 | 25/02/2024 15:43 | 25/02/2024 22:10 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,27    | 1   | 5,95  | 0,25 | 0,25 | 6,45  | SAT01L9 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51730911 | VDJ | CH | 1208648 | 200831 | 25/02/2024 15:44 | 26/02/2024 09:32 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE   | 409,2   | 23  | 16,62 | 1,18 | 0    | 17,8  | VDJ01C1 | Buriti dos Lopes    | NORTE         |
| 51730389 | TBL | TF | 1208377 | 200309 | 25/02/2024 15:45 | 26/02/2024 11:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 215,36  | 11  | 18,65 | 0,58 | 0,35 | 19,58 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes    | NORTE         |
| 51730300 | UNO | CR |         | 200220 | 25/02/2024 15:45 | 26/02/2024 11:15 | CONSUMIDOR                             | REDE TRANÇADA    | 0,81    | 1   | 18,45 | 0,18 | 0,87 | 19,5  | UNO01C2 | União               | METROPOLITANA |
| 51730498 | LUZ | TF | 1223300 | 200418 | 25/02/2024 15:46 | 25/02/2024 18:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 809,28  | 281 | 0,08  | 1,47 | 1,33 | 2,88  | LUZ01C3 | Joaquim Pires       | NORTE         |
| 51730392 | CEN | CR |         | 200312 | 25/02/2024 15:56 | 25/02/2024 19:05 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,13    | 1   | 2,67  | 0,12 | 0,37 | 3,15  | CEN01U2 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51730490 | RNA | CR |         | 200410 | 25/02/2024 16:12 | 25/02/2024 23:50 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO | 0,32    | 1   | 7     | 0,3  | 0,33 | 7,63  | RNA01C3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51731318 | TBL | CH | 1209525 | 201238 | 25/02/2024 16:14 | 25/02/2024 18:16 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE   | 211,29  | 104 | 0,08  | 0,9  | 1,05 | 2,03  | TBL01C4 | Buriti dos Lopes    | NORTE         |
| 51730568 | ALG | TF | 1060714 | 200488 | 25/02/2024 16:17 | 26/02/2024 12:20 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 280,64  | 14  | 16,17 | 1,67 | 2,22 | 20,05 | ALG01N1 | Beneditinos         | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |      |       |      |       |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|------|-------|------|-------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51730538 | JCK | CR |         | 200458 | 25/02/2024 16:19 | 25/02/2024 18:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,08    | 1    | 1,33  | 0,23 | 0,3   | 1,87  | JCK01X5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51730607 | TSA | CH | 1044923 | 200527 | 25/02/2024 16:26 | 25/02/2024 20:55 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO | 40,25   | 9    | 2,65  | 1,08 | 0,75  | 4,48  | TSA01Y7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51730649 | JFR | CH | 1062951 | 200569 | 25/02/2024 16:29 | 26/02/2024 17:17 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 74,38   | 3    | 23,57 | 0,85 | 0,38  | 24,8  | JFR01C4 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51731427 | NVL | CH | 1072270 | 201347 | 25/02/2024 16:32 | 25/02/2024 20:35 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 473,43  | 117  | 0,05  | 0,75 | 3,25  | 4,05  | NVL01C2 | União                      | METROPOLITANA |
| 51730685 | IGA | CR |         | 200605 | 25/02/2024 16:37 | 25/02/2024 20:59 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,18    | 1    | 3,7   | 0,23 | 0,43  | 4,37  | IGA01Z5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51730713 | SAT | CR |         | 200633 | 25/02/2024 16:38 | 26/02/2024 00:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,32    | 1    | 7,42  | 0,02 | 0,25  | 7,68  | SAT01L5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51730709 | CPM | CR |         | 200629 | 25/02/2024 16:40 | 26/02/2024 15:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,94    | 1    | 21,08 | 0,85 | 0,65  | 22,58 | CPM09F2 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51730740 | CMP | TF | 1216586 | 200660 | 25/02/2024 16:43 | 26/02/2024 14:55 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 110,92  | 5    | 21,57 | 0,05 | 0,58  | 22,2  | CMP01C3 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51731610 | PMR | CH | 1062099 | 201530 | 25/02/2024 16:47 | 26/02/2024 12:46 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 2136,52 | 107  | 16,97 | 3,02 | 0     | 19,98 | PMR01P3 | Palmeirais                 | METROPOLITANA |
| 51730771 | PMR | CR |         | 200691 | 25/02/2024 16:50 | 26/02/2024 17:00 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 1,01    | 1    | 23,83 | 0,02 | 0,32  | 24,17 | PMR01P1 | Palmeirais                 | METROPOLITANA |
| 51730838 | TBL | CR |         | 200758 | 25/02/2024 16:58 | 27/02/2024 00:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,32    | 1    | 31,42 | 0,2  | 0     | 31,62 | TBL01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51730845 | MTO | CR |         | 200765 | 25/02/2024 17:00 | 26/02/2024 08:53 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,66    | 1    | 15,02 | 0,75 | 0,12  | 15,88 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51730916 | SPP | CH | 1068651 | 200836 | 25/02/2024 17:05 | 25/02/2024 18:59 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 2880,98 | 1525 | 0,03  | 0,78 | 1,08  | 1,9   | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí       | METROPOLITANA |
| 51730878 | ETA | CH | 1227455 | 200798 | 25/02/2024 17:06 | 26/02/2024 00:36 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 3108,35 | 415  | 3,98  | 1,2  | 2,32  | 7,5   | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE         |
| 51730980 | LUZ | CR |         | 200900 | 25/02/2024 17:13 | 26/02/2024 20:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,15    | 1    | 26,97 | 0,25 | 0,27  | 27,48 | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE         |
| 51730975 | PAD | CR |         | 200895 | 25/02/2024 17:14 | 26/02/2024 18:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,07    | 1    | 24,72 | 0,22 | 0,72  | 25,65 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51730987 | NVL | CR |         | 200907 | 25/02/2024 17:17 | 26/02/2024 15:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,91    | 1    | 21,63 | 0,02 | 0,1   | 21,75 | NVL01C2 | União                      | METROPOLITANA |
| 51731016 | CMP | CR |         | 200936 | 25/02/2024 17:18 | 27/02/2024 10:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,7     | 1    | 39,98 | 0,02 | 0,83  | 40,83 | CMP01C2 | Cajueiro da Praia          | NORTE         |
| 51731803 | CET | CH | 1214181 | 201723 | 25/02/2024 17:18 | 26/02/2024 09:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 361,56  | 22   | 14,97 | 1,17 | 0,32  | 16,45 | CET01N1 | Cocal                      | NORTE         |
| 51731105 | PAB | CR |         | 201025 | 25/02/2024 17:34 | 27/02/2024 20:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 2,1     | 1    | 44,88 | 0,05 | 5,53  | 50,47 | PAB01C1 | Ilha Grande                | NORTE         |
| 51731148 | PAD | CR |         | 201068 | 25/02/2024 17:41 | 27/02/2024 14:37 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,87    | 1    | 41,72 | 3,12 | 0,1   | 44,93 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51731173 | SPP | CR |         | 201093 | 25/02/2024 17:43 | 26/02/2024 16:44 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,96    | 1    | 21,82 | 0,8  | 0,4   | 23,02 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51731443 | SPP | CH | 1319789 | 201363 | 25/02/2024 17:47 | 25/02/2024 21:53 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE   | 659,47  | 161  | 3,4   | 0,37 | 0,33  | 4,1   | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51731823 | SPP | CH | 1319508 | 201743 | 25/02/2024 17:53 | 25/02/2024 19:52 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 711,22  | 359  | 0,03  | 0,52 | 1,43  | 1,98  | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51734150 | SPP | TF | 1319709 | 204070 | 25/02/2024 18:02 | 26/02/2024 08:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 579,72  | 41   | 12,27 | 1,1  | 0,78  | 14,15 | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51731528 | SPP | CH | 1069444 | 201448 | 25/02/2024 18:20 | 25/02/2024 19:25 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 118,59  | 110  | 0,88  | 0,03 | 0,17  | 1,08  | SPP01C2 | Hugo Napoleão              | METROPOLITANA |
| 51731752 | ETA | TF | 1232814 | 201672 | 25/02/2024 18:21 | 26/02/2024 09:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 519,11  | 35   | 13,37 | 0,53 | 0,93  | 14,83 | ETA01C2 | Esperantina                | NORTE         |
| 51731658 | SPP | TF | 1069130 | 201578 | 25/02/2024 18:21 | 26/02/2024 06:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 995,96  | 84   | 10,23 | 1,63 | 0     | 11,87 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51731503 | PID | CR |         | 201423 | 25/02/2024 18:22 | 26/02/2024 04:34 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,42    | 1    | 8,47  | 0,3  | 1,43  | 10,2  | PID01S7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51732150 | JFR | CH | 1063603 | 202070 | 25/02/2024 18:23 | 26/02/2024 10:07 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE   | 393,24  | 25   | 0,03  | 1,25 | 14,45 | 15,73 | JFR01C3 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51731514 | PAB | CR |         | 201434 | 25/02/2024 18:23 | 26/02/2024 15:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,89    | 1    | 20,55 | 0,35 | 0,42  | 21,32 | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51731712 | SPP | CH | 1320497 | 201632 | 25/02/2024 18:24 | 26/02/2024 00:32 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 2204,1  | 360  | 5,45  | 0,43 | 0,25  | 6,13  | SPP01C4 | Agricolândia               | METROPOLITANA |
| 51731587 | PCA | TF | 1250223 | 201507 | 25/02/2024 18:26 | 25/02/2024 19:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 620,49  | 444  | 0,45  | 0,28 | 0,67  | 1,4   | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE         |
| 51731577 | PTY | CR |         | 201497 | 25/02/2024 18:31 | 25/02/2024 21:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,1     | 1    | 1,63  | 0,27 | 0,6   | 2,5   | PTY01P1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51731633 | SPP | CH | 1319715 | 201553 | 25/02/2024 18:33 | 25/02/2024 22:02 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 326,34  | 94   | 0,05  | 0,75 | 2,68  | 3,48  | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51731623 | SPP | TF | 1319758 | 201543 | 25/02/2024 18:34 | 25/02/2024 20:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 105,98  | 51   | 0,68  | 0,23 | 1,17  | 2,08  | SPP01C2 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51731726 | UNO | CR |         | 201646 | 25/02/2024 18:46 | 25/02/2024 20:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,07    | 1    | 0,43  | 1,17 | 0,1   | 1,7   | UNO01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51731740 | PAD | CR |         | 201660 | 25/02/2024 18:47 | 26/02/2024 17:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,95    | 1    | 21,12 | 0,35 | 1,45  | 22,92 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51732947 | SPP | TF | 1373484 | 202867 | 25/02/2024 18:51 | 25/02/2024 23:49 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 327,38  | 66   | 4,27  | 0,35 | 0,35  | 4,97  | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51731782 | TBL | CR |         | 201702 | 25/02/2024 18:52 | 26/02/2024 09:53 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 0,63    | 1    | 14,03 | 0,9  | 0,08  | 15,02 | TBL01C4 | Burití dos Lopes           | NORTE         |
| 51731801 | SAT | CR |         | 201721 | 25/02/2024 18:54 | 25/02/2024 19:49 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,04    | 1    | 0,42  | 0,5  | 0     | 0,92  | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51731824 | IGA | CR |         | 201744 | 25/02/2024 19:00 | 26/02/2024 01:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,27    | 1    | 5,9   | 0,02 | 0,47  | 6,38  | IGA01Z5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51731858 | PTY | CR |         | 201778 | 25/02/2024 19:06 | 26/02/2024 01:36 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE   | 0,27    | 1    | 5,98  | 0,33 | 0,18  | 6,5   | PTY01P2 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51731896 | PTY | CR |         | 201816 | 25/02/2024 19:10 | 26/02/2024 05:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,42    | 1    | 9,38  | 0,2  | 0,43  | 10,02 | PTY01P7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51731929 | ESP | CH | 1042884 | 201849 | 25/02/2024 19:15 | 25/02/2024 20:57 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO | 405,64  | 239  | 0,15  | 0,28 | 1,27  | 1,7   | ESP01M2 | Teresina                   | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |      |       |      |       |       |         |                          |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------------------------|---------------|
| 51732007 | ETA | TF | 1232969 | 201927 | 25/02/2024 19:22 | 27/02/2024 11:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 119,21  | 3    | 0,07  | 0,52 | 39,17 | 39,75 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí | NORTE         |
| 51731989 | PAD | CR |         | 201909 | 25/02/2024 19:23 | 27/02/2024 06:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,44    | 1    | 34,22 | 0,4  | 0     | 34,62 | PAD01P4 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51732029 | PMR | TF | 1062604 | 201949 | 25/02/2024 19:24 | 26/02/2024 09:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 1027,36 | 72   | 12,77 | 0,5  | 1,02  | 14,28 | PMR01P3 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51732060 | SAT | CR |         | 201980 | 25/02/2024 19:34 | 26/02/2024 17:19 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,91    | 1    | 19,62 | 1,58 | 0,55  | 21,75 | SAT01L8 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732055 | MQP | CR |         | 201975 | 25/02/2024 19:36 | 26/02/2024 15:09 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,81    | 1    | 16,3  | 2,63 | 0,62  | 19,55 | MQP01N7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732179 | VDJ | CH | 1208786 | 202099 | 25/02/2024 19:53 | 26/02/2024 11:33 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 422,75  | 27   | 15,17 | 0,02 | 0,48  | 15,67 | VDJ01C1 | Buriti dos Lopes         | NORTE         |
| 51732201 | SPP | TF | 1069088 | 202121 | 25/02/2024 20:01 | 26/02/2024 09:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 567,77  | 41   | 13,58 | 0,02 | 0,25  | 13,85 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí       | METROPOLITANA |
| 51732202 | PTY | CR |         | 202122 | 25/02/2024 20:01 | 25/02/2024 23:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,13    | 1    | 2,57  | 0,15 | 0,32  | 3,03  | PTY01P5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732287 | CPM | CR |         | 202207 | 25/02/2024 20:13 | 26/02/2024 12:07 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,66    | 1    | 15,07 | 0,25 | 0,58  | 15,9  | CPM01C1 | Campo Maior              | METROPOLITANA |
| 51732526 | CRO | CH | 1320819 | 202446 | 25/02/2024 20:13 | 26/02/2024 08:58 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 3698,63 | 284  | 12    | 0,48 | 0,27  | 12,75 | CRO01L1 | Monsenhor Gil            | METROPOLITANA |
| 51732413 | MQP | CR |         | 202333 | 25/02/2024 20:36 | 25/02/2024 22:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1    | 1,4   | 0,27 | 0,32  | 1,98  | MQP01N5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732467 | CEN | CR |         | 202387 | 25/02/2024 20:44 | 25/02/2024 22:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1    | 1,33  | 0,07 | 0,22  | 1,62  | CEN01U1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732488 | TSA | CR |         | 202408 | 25/02/2024 20:50 | 26/02/2024 01:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,19    | 1    | 3,52  | 0,33 | 0,6   | 4,45  | TSA01Y8 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732523 | SPP | CR |         | 202443 | 25/02/2024 20:53 | 26/02/2024 16:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,83    | 1    | 19,58 | 0,02 | 0,22  | 19,82 | SPP01C1 | Água Branca              | METROPOLITANA |
| 51732519 | SAT | CR |         | 202439 | 25/02/2024 20:56 | 25/02/2024 23:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,09    | 1    | 0,8   | 0,4  | 0,97  | 2,17  | SAT01L7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732578 | PTY | TF | 1412027 | 202498 | 25/02/2024 21:03 | 26/02/2024 02:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 647,9   | 131  | 2     | 0,23 | 2,72  | 4,95  | PTY01P1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732635 | IGA | TF | 1052473 | 202555 | 25/02/2024 21:03 | 25/02/2024 22:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 37,66   | 24   | 0,47  | 0,82 | 0,3   | 1,58  | IGA01Z3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732608 | IGA | CR |         | 202528 | 25/02/2024 21:08 | 25/02/2024 22:56 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,07    | 1    | 1,5   | 0,17 | 0,13  | 1,8   | IGA01Z3 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732634 | TSA | CR |         | 202554 | 25/02/2024 21:14 | 26/02/2024 09:55 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,53    | 1    | 11,87 | 0,32 | 0,5   | 12,68 | TSA01Y8 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732688 | TBL | CH | 1213839 | 202608 | 25/02/2024 21:26 | 27/02/2024 10:03 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 109,83  | 3    | 34,17 | 1,3  | 1,15  | 36,62 | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí   | NORTE         |
| 51721851 | RNA | TF | 1049064 | 191771 | 25/02/2024 21:33 | 25/02/2024 22:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 245,84  | 260  | 0,03  | 0,08 | 0,83  | 0,95  | RNA01C7 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732741 | MQP | CR |         | 202661 | 25/02/2024 21:34 | 26/02/2024 00:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,12    | 1    | 2,72  | 0,02 | 0,15  | 2,88  | MQP01N8 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732812 | PTY | CR |         | 202732 | 25/02/2024 21:44 | 26/02/2024 01:05 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 0,14    | 1    | 2,72  | 0,47 | 0,17  | 3,35  | PTY01P9 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51732861 | MCU | CR |         | 202781 | 25/02/2024 21:50 | 26/02/2024 03:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,23    | 1    | 4,9   | 0,23 | 0,43  | 5,57  | MCU01V6 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51733037 | JFR | TF | 1063672 | 202957 | 25/02/2024 22:13 | 25/02/2024 23:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 289,1   | 238  | 0,02  | 0,58 | 0,62  | 1,22  | JFR01C2 | José de Freitas          | METROPOLITANA |
| 51733011 | PAB | CR |         | 202931 | 25/02/2024 22:16 | 27/02/2024 14:59 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 1,7     | 1    | 40,35 | 0,25 | 0,12  | 40,72 | PAB01C3 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51733061 | PMR | CR |         | 202981 | 25/02/2024 22:22 | 26/02/2024 10:28 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,5     | 1    | 11,93 | 0,02 | 0,15  | 12,1  | PMR01P2 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51733059 | MQP | CR |         | 202979 | 25/02/2024 22:27 | 26/02/2024 11:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,56    | 1    | 6,78  | 0,2  | 6,45  | 13,43 | MQP01W1 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51733123 | SAT | CR |         | 203043 | 25/02/2024 22:35 | 26/02/2024 06:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,33    | 1    | 5,6   | 0,4  | 1,82  | 7,82  | SAT01L4 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51733303 | RNA | TF | 1039993 | 203223 | 25/02/2024 22:51 | 26/02/2024 00:29 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 279,83  | 172  | 0,97  | 0,23 | 0,43  | 1,63  | RNA01C8 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51733357 | PMR | CR |         | 203277 | 25/02/2024 23:19 | 26/02/2024 10:41 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,47    | 1    | 11,15 | 0,15 | 0,07  | 11,37 | PMR01P1 | Palmeirais               | METROPOLITANA |
| 51733542 | NVL | AL | 1419333 | 203462 | 25/02/2024 23:43 | 26/02/2024 11:20 | DISJUNTOR                           | ARVORE NA REDE         | 7061,98 | 1203 | 7,55  | 1,62 | 2,45  | 11,62 | NVL01C2 | União                    | METROPOLITANA |
| 51733665 | NVL | CH | 1445664 | 203585 | 25/02/2024 23:43 | 26/02/2024 15:45 | JUMPER                              | OBJETO NA REDE         | 4744,48 | 605  | 1,1   | 0    | 14,93 | 16,03 | NVL01C2 | União                    | METROPOLITANA |
| 51733630 | TBL | CR |         | 203550 | 26/02/2024 00:22 | 26/02/2024 10:49 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,44    | 1    | 9,65  | 0,72 | 0,08  | 10,45 | TBL01C4 | Buriti dos Lopes         | NORTE         |
| 51733938 | RNA | CR |         | 203858 | 26/02/2024 01:29 | 26/02/2024 03:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1    | 1,4   | 0,02 | 0,43  | 1,85  | RNA01C5 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51733959 | ESP | CR |         | 203879 | 26/02/2024 01:34 | 26/02/2024 09:22 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,32    | 1    | 7,08  | 0,32 | 0,4   | 7,8   | ESP01M2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51734031 | PTY | CH | 1379178 | 203951 | 26/02/2024 01:50 | 26/02/2024 13:12 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE         | 1473,88 | 874  | 7,2   | 0,7  | 3,47  | 11,37 | PTY01P2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51735844 | PTY | TF | 1047188 | 205763 | 26/02/2024 01:50 | 26/02/2024 16:35 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 471,93  | 32   | 12,78 | 1,48 | 0,48  | 14,75 | PTY01P2 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51734728 | PTY | TF | 1050923 | 204648 | 26/02/2024 02:00 | 26/02/2024 08:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 978,73  | 146  | 3,97  | 0,78 | 1,97  | 6,72  | PTY01P8 | Teresina                 | METROPOLITANA |
| 51734337 | PCA | TF | 1250212 | 204257 | 26/02/2024 02:09 | 26/02/2024 04:39 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 666,13  | 268  | 1,72  | 0,62 | 0,17  | 2,5   | PCA01C4 | Piracuruca               | NORTE         |
| 51734203 | PAD | AL | 1424317 | 204123 | 26/02/2024 02:22 | 26/02/2024 05:23 | DISJUNTOR                           | OBJETO NA REDE         | 4023,9  | 4060 | 0,15  | 0,9  | 1,97  | 3,02  | PAD01P2 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51734207 | PAD | TF | 1199500 | 204127 | 26/02/2024 02:28 | 26/02/2024 10:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 2222,67 | 291  | 6,08  | 0,57 | 1     | 7,65  | PAD01P6 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51734534 | PAD | CH | 1378521 | 204454 | 26/02/2024 02:50 | 26/02/2024 11:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 3042,23 | 345  | 7,1   | 0,02 | 1,7   | 8,82  | PAD01P1 | Parnaíba                 | NORTE         |
| 51734535 | PAB | TF | 1199341 | 204455 | 26/02/2024 03:00 | 26/02/2024 10:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 2299,01 | 325  | 4,78  | 0,03 | 2,27  | 7,08  | PAB01C2 | Parnaíba                 | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                  |         |     |       |        |       |       |         |                      |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-------|---------|----------------------|---------------|
| 51734381 | PAD | CR |         | 204301 | 26/02/2024 03:11 | 26/02/2024 09:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,27    | 1   | 5,38  | 0,65   | 0,35  | 6,38  | PAD01P7 | Luís Correia         | NORTE         |
| 51734423 | PAD | CR |         | 204343 | 26/02/2024 03:20 | 26/02/2024 11:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,35    | 1   | 6,78  | 1,45   | 0,18  | 8,42  | PAD01P2 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735142 | SPP | TF | 1068636 | 205062 | 26/02/2024 03:25 | 26/02/2024 11:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 397,89  | 49  | 7,4   | 0,68   | 0,05  | 8,13  | SPP01C2 | São Gonçalo do Piauí | METROPOLITANA |
| 51734730 | PAB | TF | 1204904 | 204650 | 26/02/2024 03:28 | 26/02/2024 09:26 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1388,81 | 233 | 2,8   | 3,12   | 0,05  | 5,97  | PAB01C1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51734938 | PAB | TF | 1200520 | 204858 | 26/02/2024 04:52 | 26/02/2024 09:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO | 2579,48 | 506 | 2,28  | 0,62   | 2,2   | 5,1   | PAB01C4 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51734852 | UNO | CR |         | 204772 | 26/02/2024 04:53 | 26/02/2024 10:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,22    | 1   | 5,3   | 0,02   | 0,08  | 5,4   | UNO01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51734939 | PAB | CR |         | 204859 | 26/02/2024 05:17 | 26/02/2024 16:31 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,47    | 1   | 10,33 | 0,18   | 0,72  | 11,23 | PAB01C2 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735069 | MQP | CH | 1053602 | 204989 | 26/02/2024 05:35 | 26/02/2024 19:32 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO | 2579,31 | 185 | 12,77 | - 11,3 | 12,45 | 13,95 | MQP01N8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51735383 | JFR | CH | 1063456 | 205303 | 26/02/2024 05:46 | 26/02/2024 11:50 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 1813,85 | 299 | 0,07  | 3,83   | 2,17  | 6,07  | JFR01C2 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51735090 | RNA | CR |         | 205010 | 26/02/2024 05:48 | 26/02/2024 11:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,25    | 1   | 5,35  | 0,4    | 0,3   | 6,05  | RNA01C4 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51736483 | UNO | TF | 1442467 | 206402 | 26/02/2024 05:51 | 26/02/2024 10:11 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 142,93  | 33  | 0,02  | 0,63   | 3,68  | 4,33  | UNO01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51735480 | SPP | TF | 1069125 | 205400 | 26/02/2024 05:55 | 26/02/2024 09:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | REDE TRANÇADA    | 216,48  | 63  | 2,3   | 0,87   | 0,28  | 3,45  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51735655 | PAD | TF | 1379548 | 205575 | 26/02/2024 05:58 | 26/02/2024 09:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 299,43  | 90  | 3,12  | 0,12   | 0,1   | 3,33  | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735661 | PAD | TF | 1379549 | 205581 | 26/02/2024 06:15 | 26/02/2024 09:38 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 418,81  | 124 | 2,97  | 0,27   | 0,15  | 3,38  | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735890 | LUZ | TF | 1223382 | 205809 | 26/02/2024 06:18 | 26/02/2024 09:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 1221,9  | 433 | 1,78  | 1,03   | 0,02  | 2,83  | LUZ01C3 | Joaquim Pires        | NORTE         |
| 51735990 | PAD | CR |         | 205909 | 26/02/2024 06:26 | 26/02/2024 09:58 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE   | 0,15    | 1   | 25,82 | - 22,8 | 0,52  | 3,53  | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735322 | MTO | CH | 1258531 | 205242 | 26/02/2024 06:27 | 26/02/2024 10:42 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 33,94   | 8   | 2,92  | 1,32   | 0,02  | 4,25  | MTO01C2 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51736436 | SPP | CH | 1319789 | 206355 | 26/02/2024 06:31 | 26/02/2024 10:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 821,32  | 226 | 3,33  | 0,32   | 0     | 3,65  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51735352 | MTO | CH | 1258531 | 205272 | 26/02/2024 06:37 | 26/02/2024 11:15 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 18,48   | 4   | 4,3   | 0,03   | 0,3   | 4,63  | MTO01C2 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51735618 | SPP | TF | 1405600 | 205538 | 26/02/2024 06:38 | 26/02/2024 10:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 433,17  | 124 | 1,62  | 0,48   | 1,4   | 3,5   | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51735949 | PAD | CH | 1418076 | 205868 | 26/02/2024 06:48 | 26/02/2024 13:22 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 183,66  | 28  | 3,93  | 2,22   | 0,42  | 6,57  | PAD01P2 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735444 | PCA | TF | 1246946 | 205364 | 26/02/2024 06:53 | 26/02/2024 10:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 6,31    | 2   | 1,95  | 0,9    | 0,32  | 3,17  | PCA01C3 | Piracuruca           | NORTE         |
| 51735945 | ETA | TF | 1228328 | 205864 | 26/02/2024 06:55 | 26/02/2024 13:37 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 1192,06 | 178 | 5,67  | 0,33   | 0,7   | 6,7   | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |
| 51735609 | SPP | TF | 1319854 | 205529 | 26/02/2024 06:56 | 26/02/2024 08:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 611,29  | 299 | 0,07  | 0,25   | 1,73  | 2,05  | SPP01C2 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51736153 | SPP | TF | 1427274 | 206072 | 26/02/2024 07:02 | 26/02/2024 11:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 656,12  | 163 | 3,38  | 0,28   | 0,37  | 4,03  | SPP01C3 | Barro Duro           | METROPOLITANA |
| 51736479 | PMR | TF | 1062248 | 206398 | 26/02/2024 07:04 | 26/02/2024 13:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 12,17   | 2   | 5,28  | 0,75   | 0,07  | 6,1   | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51735545 | SMT | CR |         | 205465 | 26/02/2024 07:07 | 27/02/2024 19:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 1,5     | 1   | 35,03 | 0,68   | 0,2   | 35,92 | SMT01C1 | São Miguel do Tapuio | METROPOLITANA |
| 51731899 | CRO | CH | 1054631 | 201819 | 26/02/2024 07:11 | 26/02/2024 10:05 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 323     | 112 | 0,92  | 1,55   | 0,43  | 2,9   | CRO01L2 | Nazária              | METROPOLITANA |
| 51735576 | PAD | CR |         | 205496 | 26/02/2024 07:16 | 26/02/2024 16:56 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO    | 0,4     | 1   | 8,87  | 0,22   | 0,58  | 9,67  | PAD01P6 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735607 | RNA | CR |         | 205527 | 26/02/2024 07:18 | 26/02/2024 13:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,26    | 1   | 5,07  | 0,58   | 0,58  | 6,23  | RNA01C3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51732061 | SPP | CH | 1415110 | 201981 | 26/02/2024 07:20 | 26/02/2024 10:27 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 1767,27 | 568 | 2,15  | 0,58   | 0,38  | 3,12  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51735623 | MQP | CR |         | 205543 | 26/02/2024 07:22 | 26/02/2024 08:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,05    | 1   | 0,78  | 0,23   | 0,3   | 1,32  | MQP01N8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737067 | LUZ | TF | 1223147 | 206986 | 26/02/2024 07:26 | 26/02/2024 16:28 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 216,71  | 24  | 7,18  | 1,83   | 0,02  | 9,03  | LUZ01C3 | Murici dos Portelas  | NORTE         |
| 51736370 | ETA | CH | 1228792 | 206289 | 26/02/2024 07:26 | 26/02/2024 12:45 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 2288,13 | 431 | 4,45  | 0,67   | 0,2   | 5,32  | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |
| 51735898 | PAD | TF | 1398412 | 205817 | 26/02/2024 07:29 | 26/02/2024 13:53 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1648,72 | 96  | 2,48  | 1,57   | 2,35  | 6,4   | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51735691 | SAT | CR |         | 205611 | 26/02/2024 07:32 | 26/02/2024 12:32 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,21    | 1   | 4,43  | 0,18   | 0,38  | 5     | SAT01L9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51735729 | PAB | CR |         | 205649 | 26/02/2024 07:33 | 28/02/2024 03:55 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO | 1,85    | 1   | 42,92 | 0,48   | 0,97  | 44,37 | PAB01C1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51737305 | SPP | TF | 1319678 | 207224 | 26/02/2024 07:33 | 26/02/2024 11:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO | 1426,83 | 338 | 3,45  | 0,07   | 0,72  | 4,23  | SPP01C1 | Água Branca          | METROPOLITANA |
| 51736076 | ETA | CH | 1228801 | 205995 | 26/02/2024 07:34 | 26/02/2024 11:54 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE   | 272,95  | 63  | 3,6   | 0,72   | 0,02  | 4,33  | ETA01C3 | Esperantina          | NORTE         |
| 51735738 | PAB | CR |         | 205658 | 26/02/2024 07:34 | 26/02/2024 12:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO | 0,19    | 1   | 2,28  | 0,17   | 2,23  | 4,68  | PAB01C4 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51736233 | PCA | TF | 1368380 | 206152 | 26/02/2024 07:35 | 26/02/2024 13:40 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE   | 109,37  | 18  | 5,47  | 0,53   | 0,08  | 6,08  | PCA01C2 | São José do Divino   | NORTE         |
| 51739035 | PMR | TF | 1062401 | 208954 | 26/02/2024 07:36 | 26/02/2024 16:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE   | 165,22  | 19  | 8,48  | 0,03   | 0,18  | 8,7   | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |     |        |      |       |       |         |                     |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-----|--------|------|-------|-------|---------|---------------------|---------------|
| 51735847 | LUZ | CH | 1223383 | 205766 | 26/02/2024 07:38 | 26/02/2024 10:01 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 125,77  | 53  | 1,57   | 0,8  | 0,02  | 2,38  | LUZ01C3 | Luzilândia          | NORTE         |
| 51735811 | PAB | CR |         | 205730 | 26/02/2024 07:44 | 26/02/2024 17:41 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,41    | 1   | 9,2    | 0,18 | 0,57  | 9,95  | PAB01C3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51735817 | ETA | CR |         | 205736 | 26/02/2024 07:44 | 28/02/2024 12:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,19    | 1   | 52,27  | 0,02 | 0,4   | 52,68 | ETA01C3 | Esperantina         | NORTE         |
| 51736629 | ETA | CH | 1228348 | 206548 | 26/02/2024 07:47 | 26/02/2024 14:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 612,75  | 96  | 5,83   | 0,53 | 0,02  | 6,38  | ETA01C3 | Esperantina         | NORTE         |
| 51735863 | MQP | CR |         | 205782 | 26/02/2024 07:49 | 26/02/2024 13:10 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,22    | 1   | 4,77   | 0,45 | 0,13  | 5,35  | MQP01N8 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51735852 | PMR | CR |         | 205771 | 26/02/2024 07:50 | 26/02/2024 16:39 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,37    | 1   | 8,67   | 0,02 | 0,13  | 8,82  | PMR01P1 | Palmeirais          | METROPOLITANA |
| 51735930 | TSA | CR |         | 205849 | 26/02/2024 07:57 | 26/02/2024 10:16 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1   | 1,95   | 0,22 | 0,15  | 2,32  | TSA01Y8 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51735934 | CRO | CR |         | 205853 | 26/02/2024 07:58 | 26/02/2024 18:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,44    | 1   | 10     | 0,25 | 0,4   | 10,65 | CRO01L1 | Curralinhos         | METROPOLITANA |
| 51735943 | PAD | CR |         | 205862 | 26/02/2024 07:58 | 26/02/2024 10:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,1     | 1   | 1,6    | 0,12 | 0,72  | 2,43  | PAD01P8 | Luís Correia        | NORTE         |
| 51735933 | TSA | CR |         | 205852 | 26/02/2024 08:00 | 26/02/2024 10:58 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,12    | 1   | 2,27   | 0,27 | 0,43  | 2,97  | TSA01Y5 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51735951 | RNA | CR |         | 205870 | 26/02/2024 08:02 | 26/02/2024 14:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,27    | 1   | 5,9    | 0,18 | 0,52  | 6,6   | RNA01C5 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736297 | SPP | TF | 1320780 | 206216 | 26/02/2024 08:03 | 26/02/2024 15:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 904,06  | 116 | 0,03   | 0,58 | 7,18  | 7,8   | SPP01C4 | Agricolândia        | METROPOLITANA |
| 51736019 | LUZ | CR |         | 205938 | 26/02/2024 08:08 | 27/02/2024 19:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,48    | 1   | 35,07  | 0,08 | 0,3   | 35,45 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas | NORTE         |
| 51736021 | DML | CR |         | 205940 | 26/02/2024 08:09 | 27/02/2024 12:28 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,18    | 1   | 27,52  | 0,18 | 0,62  | 28,32 | DML01W2 | Demerval Lobão      | METROPOLITANA |
| 51736023 | SPP | CR |         | 205942 | 26/02/2024 08:09 | 26/02/2024 17:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,41    | 1   | 9,42   | 0,02 | 0,35  | 9,78  | SPP01C1 | Água Branca         | METROPOLITANA |
| 51736028 | PAB | CR |         | 205947 | 26/02/2024 08:10 | 26/02/2024 16:34 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,35    | 1   | 7,22   | 0,87 | 0,32  | 8,4   | PAB01C2 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51736060 | MQP | CR |         | 205979 | 26/02/2024 08:12 | 26/02/2024 09:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,07    | 1   | 0,72   | 0,35 | 0,53  | 1,6   | MQP01N1 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736055 | CPM | CR |         | 205974 | 26/02/2024 08:13 | 26/02/2024 11:40 | CONSUMIDOR                          | RAMAL TRANÇADO         | 0,14    | 1   | 3,1    | 0,22 | 0,13  | 3,45  | CPM01C3 | Campo Maior         | METROPOLITANA |
| 51736067 | RNA | CR |         | 205986 | 26/02/2024 08:13 | 26/02/2024 18:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,42    | 1   | 8,9    | 0,38 | 0,85  | 10,13 | RNA01C7 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736064 | PAB | CR |         | 205983 | 26/02/2024 08:16 | 29/02/2024 11:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 3,14    | 1   | 74,93  | 0,03 | 0,38  | 75,35 | PAB01C2 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51736073 | PTY | CR |         | 205992 | 26/02/2024 08:17 | 26/02/2024 20:41 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,52    | 1   | 11,83  | 0,28 | 0,28  | 12,4  | PTY01P2 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736099 | MQP | CR |         | 206018 | 26/02/2024 08:19 | 26/02/2024 17:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,4     | 1   | 9,08   | 0,08 | 0,45  | 9,62  | MQP01N3 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736144 | PAD | CR |         | 206063 | 26/02/2024 08:22 | 28/02/2024 06:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,92    | 1   | 43,95  | 0,37 | 1,75  | 46,07 | PAD01P3 | Parnaíba            | NORTE         |
| 51737393 | ETA | CH | 1228359 | 207312 | 26/02/2024 08:25 | 26/02/2024 16:58 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 34,19   | 4   | 7,43   | 1,12 | 0     | 8,55  | ETA01C3 | Esperantina         | NORTE         |
| 51736852 | SPP | TF | 1319796 | 206771 | 26/02/2024 08:28 | 26/02/2024 11:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 23,9    | 9   | 1,77   | 0,23 | 0,67  | 2,67  | SPP01C3 | São Pedro do Piauí  | METROPOLITANA |
| 51736204 | ATS | TF | 1060578 | 206123 | 26/02/2024 08:30 | 02/03/2024 12:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 246,99  | 2   | 120,28 | -119 | 122,7 | 123,5 | ATS01C1 | Benedictinos        | METROPOLITANA |
| 51736189 | UNO | CR |         | 206108 | 26/02/2024 08:31 | 26/02/2024 11:27 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,12    | 1   | 1,65   | 0,17 | 1,12  | 2,93  | UNO01C1 | União               | METROPOLITANA |
| 51736236 | MCU | CR |         | 206155 | 26/02/2024 08:35 | 26/02/2024 11:35 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,12    | 1   | 2,67   | 0,15 | 0,18  | 3     | MCU01V6 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736239 | MQP | CR |         | 206158 | 26/02/2024 08:36 | 26/02/2024 15:43 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,3     | 1   | 6,55   | 0,2  | 0,37  | 7,12  | MQP01N7 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736291 | UNO | TF | 1058950 | 206210 | 26/02/2024 08:38 | 27/02/2024 18:43 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 545,3   | 16  | 32     | 0,7  | 1,38  | 34,08 | UNO01C4 | Lagoa Alegre        | METROPOLITANA |
| 51736282 | PCA | CH | 1415079 | 206201 | 26/02/2024 08:39 | 27/02/2024 14:48 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 241,16  | 8   | 29,25  | 0,52 | 0,38  | 30,15 | PCA01C2 | São José do Divino  | NORTE         |
| 51739913 | JFR | TF | 1063349 | 209832 | 26/02/2024 08:39 | 26/02/2024 17:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 16,69   | 2   | 0      | 0,77 | 7,58  | 8,35  | JFR01C3 | José de Freitas     | METROPOLITANA |
| 51736437 | ETA | TF | 1228521 | 206356 | 26/02/2024 08:46 | 29/02/2024 12:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 1965,01 | 26  | 73,5   | 0,02 | 2,07  | 75,58 | ETA01C3 | Esperantina         | NORTE         |
| 51736374 | ETA | CR |         | 206293 | 26/02/2024 08:48 | 27/02/2024 11:11 | CONSUMIDOR                          | RAMAL TRANÇADO         | 1,1     | 1   | 25,43  | 0,77 | 0,18  | 26,38 | ETA01C2 | Esperantina         | NORTE         |
| 51738620 | MBA | TF | 1057143 | 208539 | 26/02/2024 08:48 | 26/02/2024 23:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 327,45  | 22  | 12,32  | 1,47 | 1,12  | 14,9  | MBA01C1 | União               | METROPOLITANA |
| 51736417 | PAD | CR |         | 206336 | 26/02/2024 08:55 | 26/02/2024 19:25 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,44    | 1   | 9,22   | 0,48 | 0,8   | 10,5  | PAD01P7 | Luís Correia        | NORTE         |
| 51736465 | SPP | CR |         | 206384 | 26/02/2024 08:59 | 26/02/2024 11:57 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,12    | 1   | 1,35   | 0,35 | 1,27  | 2,97  | SPP01C4 | Lagoinha do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51736472 | SAT | CR |         | 206391 | 26/02/2024 09:02 | 26/02/2024 19:40 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 0,44    | 1   | 10,42  | 0,02 | 0,2   | 10,63 | SAT01L7 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736512 | MQP | CR |         | 206431 | 26/02/2024 09:03 | 26/02/2024 16:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,32    | 1   | 6,17   | 0,52 | 1,1   | 7,78  | MQP01N7 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51736522 | PMR | CR |         | 206441 | 26/02/2024 09:05 | 26/02/2024 18:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,41    | 1   | 9,73   | 0,02 | 0,07  | 9,82  | PMR01P1 | Palmeirais          | METROPOLITANA |
| 51736524 | UNO | CR |         | 206443 | 26/02/2024 09:06 | 27/02/2024 16:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,31    | 1   | 31,3   | 0,05 | 0,18  | 31,53 | UNO01C2 | União               | METROPOLITANA |
| 51736555 | UNO | CR |         | 206474 | 26/02/2024 09:09 | 27/02/2024 16:37 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 1,31    | 1   | 30,62  | 0,43 | 0,42  | 31,47 | UNO01C2 | União               | METROPOLITANA |
| 51736588 | RNA | CR |         | 206507 | 26/02/2024 09:12 | 26/02/2024 20:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,49    | 1   | 11,1   | 0,25 | 0,38  | 11,73 | RNA01C8 | Teresina            | METROPOLITANA |
| 51738751 | UNO | CH | 1058301 | 208670 | 26/02/2024 09:14 | 26/02/2024 15:46 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 162,93  | 25  | 0,07   | 2,03 | 4,43  | 6,53  | UNO01C2 | União               | METROPOLITANA |
| 51736632 | MCU | CR |         | 206551 | 26/02/2024 09:16 | 26/02/2024 11:15 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,08    | 1   | 0,97   | 0,37 | 0,65  | 1,98  | MCU01V8 | Teresina            | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                              |         |      |       |      |       |       |         |                      |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|------|-------|------|-------|-------|---------|----------------------|---------------|
| 51736597 | PID | CR |         | 206516 | 26/02/2024 09:17 | 26/02/2024 14:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,22    | 1    | 4,43  | 0,65 | 0,27  | 5,35  | PID01S1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51736697 | PMR | CR |         | 206616 | 26/02/2024 09:23 | 27/02/2024 09:06 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO             | 0,99    | 1    | 22,87 | 0,23 | 0,62  | 23,72 | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51736721 | RNA | CH | 1382274 | 206640 | 26/02/2024 09:25 | 26/02/2024 12:08 | RELIGADOR                              | ARVORE NA REDE               | 5841,55 | 4157 | 0,3   | 0,17 | 2,25  | 2,72  | RNA01C1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51736722 | SAT | CR |         | 206641 | 26/02/2024 09:25 | 26/02/2024 10:52 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,06    | 1    | 1,02  | 0,33 | 0,1   | 1,45  | SAT01L9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51736769 | RNA | CR |         | 206688 | 26/02/2024 09:29 | 26/02/2024 16:15 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,28    | 1    | 5,93  | 0,18 | 0,65  | 6,77  | RNA01C2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51736751 | PCA | CR |         | 206670 | 26/02/2024 09:30 | 27/02/2024 20:19 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,45    | 1    | 32,65 | 0,18 | 1,98  | 34,82 | PCA01C3 | Piracuruca           | NORTE         |
| 51736753 | MBA | CR |         | 206672 | 26/02/2024 09:31 | 26/02/2024 14:58 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,23    | 1    | 4,57  | 0,62 | 0,27  | 5,45  | MBA01C3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737153 | SPP | TF | 1319778 | 207072 | 26/02/2024 09:33 | 26/02/2024 15:06 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO             | 49,82   | 9    | 4,42  | 0,7  | 0,43  | 5,55  | SPP01C3 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51736801 | UNO | CR |         | 206720 | 26/02/2024 09:34 | 26/02/2024 12:00 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,1     | 1    | 1,67  | 0,15 | 0,62  | 2,43  | UNO01C1 | União                | METROPOLITANA |
| 51736843 | PAD | CR |         | 206762 | 26/02/2024 09:37 | 26/02/2024 16:43 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,3     | 1    | 6,48  | 0,18 | 0,43  | 7,1   | PAD01P5 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51732025 | PMR | CH | 1413799 | 201945 | 26/02/2024 09:37 | 26/02/2024 10:16 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 433,17  | 678  | 0,3   | 0,08 | 0,27  | 0,65  | PMR01P2 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51737029 | SGF | CH | 1259483 | 206948 | 26/02/2024 09:37 | 27/02/2024 16:08 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 1464,16 | 48   | 0,03  | 4,35 | 26,13 | 30,52 | SGF01C1 | Juazeiro do Piauí    | METROPOLITANA |
| 51737358 | PMR | TF | 1062352 | 207277 | 26/02/2024 09:39 | 26/02/2024 16:08 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO             | 161,97  | 25   | 0,05  | 4,3  | 2,13  | 6,48  | PMR01P1 | Palmeirais           | METROPOLITANA |
| 51736904 | PAB | CR |         | 206823 | 26/02/2024 09:42 | 26/02/2024 15:37 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,25    | 1    | 4,75  | 0,22 | 0,95  | 5,92  | PAB01C3 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51736895 | MBA | TF | 1056105 | 206814 | 26/02/2024 09:42 | 26/02/2024 12:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 176,15  | 62   | 0,6   | 1,43 | 0,82  | 2,85  | MBA01C3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51736911 | JCK | CR |         | 206830 | 26/02/2024 09:47 | 26/02/2024 11:53 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,09    | 1    | 1,37  | 0,23 | 0,5   | 2,1   | JCK01X3 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51736937 | PAD | CR |         | 206856 | 26/02/2024 09:48 | 26/02/2024 16:31 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,28    | 1    | 5,83  | 0,42 | 0,47  | 6,72  | PAD01P8 | Luís Correia         | NORTE         |
| 51737022 | IGA | CR |         | 206941 | 26/02/2024 09:57 | 26/02/2024 15:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,24    | 1    | 4,87  | 0,63 | 0,22  | 5,72  | IGA01Z2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737068 | PID | CR |         | 206987 | 26/02/2024 10:03 | 26/02/2024 10:57 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,04    | 1    | 0,52  | 0,17 | 0,22  | 0,9   | PID01S5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51738146 | RNA | CR |         | 208065 | 26/02/2024 10:04 | 26/02/2024 15:55 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,24    | 1    | 5,03  | 0,7  | 0,12  | 5,85  | RNA01C5 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737110 | MQP | CR |         | 207029 | 26/02/2024 10:08 | 26/02/2024 12:11 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,08    | 1    | 1,53  | 0    | 0,52  | 2,05  | MQP01N8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737214 | MQP | CR |         | 207133 | 26/02/2024 10:24 | 26/02/2024 18:00 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,32    | 1    | 6,98  | 0,5  | 0,12  | 7,6   | MQP01N8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737426 | SPP | TF | 1319537 | 207345 | 26/02/2024 10:25 | 26/02/2024 16:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 40,51   | 7    | -1,05 | 1,13 | 5,72  | 5,8   | SPP01C1 | Hugo Napoleão        | METROPOLITANA |
| 51737278 | LUZ | TF | 1219920 | 207197 | 26/02/2024 10:27 | 26/02/2024 12:44 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 11,42   | 5    | 0,83  | 1,07 | 0,38  | 2,28  | LUZ01C4 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51737229 | PAD | CR |         | 207148 | 26/02/2024 10:27 | 27/02/2024 17:47 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO                | 1,31    | 1    | 31,22 | 0,05 | 0,07  | 31,33 | PAD01P1 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51737268 | JCK | CR |         | 207187 | 26/02/2024 10:28 | 26/02/2024 17:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,3     | 1    | 6,28  | 0,4  | 0,52  | 7,2   | JCK01X1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737269 | TBL | CH | 1209525 | 207188 | 26/02/2024 10:28 | 26/02/2024 14:43 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 440,53  | 104  | 3,33  | 0,45 | 0,47  | 4,25  | TBL01C4 | Burit dos Lopes      | NORTE         |
| 51737259 | PAB | CR |         | 207178 | 26/02/2024 10:29 | 27/02/2024 11:41 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,05    | 1    | 24,15 | 0,18 | 0,87  | 25,2  | PAB01C5 | Parnaíba             | NORTE         |
| 51737251 | TBC | CH | 1049327 | 207170 | 26/02/2024 10:32 | 26/02/2024 14:00 | CHAVE FUSÍVEL                          | INTERRUPÇÃO EM TEMPO<br>REAL | 232,21  | 67   | 0,05  | 0    | 3,42  | 3,47  | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51731278 | VAL | CR |         | 201198 | 26/02/2024 10:34 | 26/02/2024 11:12 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,03    | 1    | -1,32 | 1,38 | 0,57  | 0,63  | VAL01C2 | São Miguel do Tapuio | METROPOLITANA |
| 51737355 | SAT | CR |         | 207274 | 26/02/2024 10:40 | 26/02/2024 16:54 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,26    | 1    | 5,5   | 0,28 | 0,45  | 6,23  | SAT01L9 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737357 | PAD | CR |         | 207276 | 26/02/2024 10:41 | 26/02/2024 17:27 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,28    | 1    | 6,28  | 0,17 | 0,32  | 6,77  | PAD01P7 | Luís Correia         | NORTE         |
| 51740451 | PCA | TF | 1247206 | 210370 | 26/02/2024 10:43 | 27/02/2024 09:50 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 485,18  | 21   | 22,15 | 0,45 | 0,52  | 23,12 | PCA01C2 | Piracuruca           | NORTE         |
| 51737394 | MCU | CR |         | 207313 | 26/02/2024 10:45 | 26/02/2024 17:12 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,27    | 1    | 5,55  | 0,47 | 0,43  | 6,45  | MCU01V8 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737389 | SPP | CR |         | 207308 | 26/02/2024 10:46 | 26/02/2024 22:06 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,47    | 1    | 10,67 | 0    | 0,67  | 11,33 | SPP01C4 | São Pedro do Piauí   | METROPOLITANA |
| 51737459 | LUZ | CR |         | 207378 | 26/02/2024 10:56 | 26/02/2024 16:07 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,22    | 1    | 4,5   | 0,35 | 0,33  | 5,18  | LUZ01C3 | Joaquim Pires        | NORTE         |
| 51737513 | LUZ | CR |         | 207432 | 26/02/2024 10:57 | 28/02/2024 11:25 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 2,02    | 1    | 47,78 | 0,43 | 0,25  | 48,47 | LUZ01C3 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51737522 | LUZ | CR |         | 207441 | 26/02/2024 11:01 | 28/02/2024 14:31 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 2,15    | 1    | 51,08 | 0,18 | 0,23  | 51,5  | LUZ01C1 | Luzilândia           | NORTE         |
| 51737585 | JFR | CR |         | 207504 | 26/02/2024 11:08 | 27/02/2024 08:16 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,88    | 1    | 20,53 | 0,17 | 0,43  | 21,13 | JFR01C2 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737581 | TBC | CR |         | 207500 | 26/02/2024 11:12 | 27/02/2024 07:40 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,85    | 1    | 19,08 | 0,9  | 0,48  | 20,47 | TBC01K1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737619 | RNA | CR |         | 207538 | 26/02/2024 11:16 | 26/02/2024 17:15 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,25    | 1    | 4,98  | 0,45 | 0,55  | 5,98  | RNA01C1 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737621 | JFR | CR |         | 207540 | 26/02/2024 11:16 | 27/02/2024 14:57 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,15    | 1    | 27,17 | 0,22 | 0,3   | 27,68 | JFR01C2 | José de Freitas      | METROPOLITANA |
| 51737622 | PAD | CR |         | 207541 | 26/02/2024 11:16 | 26/02/2024 16:03 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,2     | 1    | 4,03  | 0,1  | 0,65  | 4,78  | PAD01P2 | Luís Correia         | NORTE         |
| 51737628 | SAT | CR |         | 207547 | 26/02/2024 11:16 | 26/02/2024 19:57 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,36    | 1    | 8,08  | 0,13 | 0,47  | 8,68  | SAT01L7 | Teresina             | METROPOLITANA |
| 51737659 | PCA | CR |         | 207578 | 26/02/2024 11:19 | 26/02/2024 18:37 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,3     | 1    | 6,43  | 0,4  | 0,47  | 7,3   | PCA01C3 | Piracuruca           | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                        |         |      |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|------|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51737660 | PAB | CR |         | 207579 | 26/02/2024 11:20 | 27/02/2024 12:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,07    | 1    | 24,37 | 0,02 | 1,22 | 25,6  | PAB01C5 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738061 | TBL | CH | 1200684 | 207980 | 26/02/2024 11:20 | 26/02/2024 17:49 | CHAVE FUSÍVEL                       | FALHA DE CONEXÃO       | 329,9   | 51   | 3,05  | 1,25 | 2,18 | 6,48  | TBL01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51737684 | CPM | CR |         | 207603 | 26/02/2024 11:23 | 26/02/2024 16:18 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,2     | 1    | 3,82  | 0,47 | 0,63 | 4,92  | CPM01C1 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51738997 | UNO | TF | 1059128 | 208916 | 26/02/2024 11:23 | 26/02/2024 15:57 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 1084,42 | 238  | 0,03  | 1,08 | 3,45 | 4,57  | UNO01C4 | Lagoa Alegre               | METROPOLITANA |
| 51737688 | MTO | CR |         | 207607 | 26/02/2024 11:23 | 27/02/2024 09:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,91    | 1    | 21,88 | 0,03 | 0,05 | 21,97 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51737741 | PAB | CR |         | 207660 | 26/02/2024 11:29 | 28/02/2024 09:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,93    | 1    | 45,38 | 0,22 | 0,72 | 46,32 | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51737803 | JCK | CR |         | 207722 | 26/02/2024 11:39 | 26/02/2024 18:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,27    | 1    | 5,77  | 0,23 | 0,38 | 6,38  | JCK01X6 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51740045 | PAD | CH | 1398411 | 209964 | 26/02/2024 11:44 | 26/02/2024 20:01 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE         | 1374,07 | 166  | 7,63  | 0,12 | 0,53 | 8,28  | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51737848 | VAL | TF | 1073901 | 207767 | 26/02/2024 11:47 | 27/02/2024 17:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 148,3   | 5    | 26,97 | 1,13 | 1,57 | 29,67 | VAL01C2 | São Miguel do Tapuio       | METROPOLITANA |
| 51738167 | ETA | CH | 1232752 | 208086 | 26/02/2024 11:48 | 27/02/2024 10:17 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE         | 1393,16 | 62   | 21,42 | 1,05 | 0,02 | 22,48 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí   | NORTE         |
| 51737878 | MQP | CR |         | 207797 | 26/02/2024 11:48 | 26/02/2024 17:03 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,22    | 1    | 4,55  | 0,13 | 0,57 | 5,25  | MQP01W1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51737913 | UNO | CR |         | 207832 | 26/02/2024 11:53 | 27/02/2024 08:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,87    | 1    | 19,73 | 0,12 | 0,97 | 20,82 | UNO01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51738076 | SAT | CH | 1377649 | 207995 | 26/02/2024 12:12 | 26/02/2024 15:10 | RELIGADOR                           | ARVORE NA REDE         | 1957,26 | 1433 | 0,33  | 0,4  | 2,23 | 2,97  | SAT01L7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738053 | PAB | CR |         | 207972 | 26/02/2024 12:17 | 29/02/2024 09:49 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,9     | 1    | 67,92 | 1,13 | 0,48 | 69,53 | PAB01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738058 | PAD | CR |         | 207977 | 26/02/2024 12:18 | 26/02/2024 13:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,06    | 1    | 0,23  | 0,55 | 0,75 | 1,53  | PAD01P1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738173 | SPP | TF | 1069129 | 208092 | 26/02/2024 12:25 | 26/02/2024 15:02 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 62,64   | 24   | 1,53  | 0,98 | 0,1  | 2,62  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51738179 | LUZ | CR |         | 208098 | 26/02/2024 12:29 | 26/02/2024 19:26 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,29    | 1    | 5,05  | 0,4  | 1,5  | 6,95  | LUZ01C4 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51738254 | NVL | CH | 1072086 | 208173 | 26/02/2024 12:30 | 27/02/2024 11:24 | CHAVE FUSÍVEL                       | CONDUTOR PARTIDO       | 1465,23 | 64   | 18,77 | 0,63 | 3,5  | 22,9  | NVL01C2 | União                      | METROPOLITANA |
| 51738178 | PAD | CR |         | 208097 | 26/02/2024 12:31 | 26/02/2024 17:53 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,22    | 1    | 4,93  | 0,08 | 0,35 | 5,37  | PAD01P7 | Luís Correia               | NORTE         |
| 51738181 | MTO | CR |         | 208100 | 26/02/2024 12:31 | 27/02/2024 09:15 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,86    | 1    | 20,38 | 0,15 | 0,2  | 20,73 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51738238 | ETA | CR |         | 208157 | 26/02/2024 12:37 | 27/02/2024 09:38 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,88    | 1    | 19,57 | 0,43 | 1,02 | 21,02 | ETA01C1 | Esperantina                | NORTE         |
| 51738243 | SPP | CR |         | 208162 | 26/02/2024 12:40 | 27/02/2024 06:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,75    | 1    | 17,48 | 0,15 | 0,45 | 18,08 | SPP01C1 | Água Branca                | METROPOLITANA |
| 51738927 | MBA | TF | 1056238 | 208846 | 26/02/2024 12:42 | 26/02/2024 18:03 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 128,01  | 24   | 2,38  | 1,3  | 1,67 | 5,35  | MBA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738295 | PTY | CR |         | 208214 | 26/02/2024 12:44 | 26/02/2024 16:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1    | 3,38  | 0,37 | 0,17 | 3,92  | PTY01P4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738373 | PTY | CR |         | 208292 | 26/02/2024 12:54 | 27/02/2024 05:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,71    | 1    | 15,97 | 0,53 | 0,43 | 16,93 | PTY01P8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738382 | NVL | CR |         | 208301 | 26/02/2024 12:57 | 27/02/2024 16:07 | CONSUMIDOR                          | ARVORE NA REDE         | 1,13    | 1    | 24,12 | 2,13 | 0,92 | 27,17 | NVL01C2 | União                      | METROPOLITANA |
| 51738418 | RNA | CR |         | 208337 | 26/02/2024 12:59 | 26/02/2024 16:48 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,16    | 1    | 2,65  | 0,57 | 0,6  | 3,82  | RNA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738442 | CMP | CR |         | 208361 | 26/02/2024 13:07 | 27/02/2024 09:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,83    | 1    | 17,67 | 1,45 | 0,87 | 19,98 | CMP01C2 | Cajueiro da Praia          | NORTE         |
| 51738473 | MTO | CR |         | 208392 | 26/02/2024 13:09 | 27/02/2024 08:50 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,82    | 1    | 19,07 | 0,42 | 0,2  | 19,68 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51738478 | PCA | CR |         | 208397 | 26/02/2024 13:12 | 28/02/2024 12:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,97    | 1    | 46,02 | 0,85 | 0,43 | 47,3  | PCA01C4 | São João da Fronteira      | NORTE         |
| 51738582 | LUZ | CR |         | 208501 | 26/02/2024 13:25 | 28/02/2024 12:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,94    | 1    | 46,02 | 0,23 | 0,37 | 46,62 | LUZ01C1 | Luzilândia                 | NORTE         |
| 51738577 | TSA | CR |         | 208496 | 26/02/2024 13:26 | 26/02/2024 16:06 | CONSUMIDOR                          | RAMAL PARTIDO          | 0,11    | 1    | 1,88  | 0,25 | 0,53 | 2,67  | TSA01Y5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738609 | JCK | CR |         | 208528 | 26/02/2024 13:27 | 26/02/2024 17:59 | CONSUMIDOR                          | OBJETO NA REDE         | 0,19    | 1    | 3,92  | 0,27 | 0,35 | 4,53  | JCK01X3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738687 | CBA | TF | 1209342 | 208606 | 26/02/2024 13:28 | 26/02/2024 15:52 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 47,69   | 20   | 1,42  | 0,98 | 0    | 2,4   | CBA01C1 | Caxingó                    | NORTE         |
| 51738926 | ETA | TF | 1232716 | 208845 | 26/02/2024 13:33 | 26/02/2024 18:41 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 133,31  | 26   | 1,65  | 3,48 | 0    | 5,13  | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí   | NORTE         |
| 51738649 | ESP | CR |         | 208568 | 26/02/2024 13:35 | 26/02/2024 15:08 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,06    | 1    | 1,32  | 0,13 | 0,1  | 1,55  | ESP01M3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738712 | PAD | CR |         | 208631 | 26/02/2024 13:43 | 28/02/2024 10:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,86    | 1    | 44,18 | 0,03 | 0,35 | 44,57 | PAD01P5 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738722 | VAL | CR |         | 208641 | 26/02/2024 13:44 | 27/02/2024 10:33 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,87    | 1    | 20,55 | 0,15 | 0,12 | 20,82 | VAL01C2 | São Miguel do Tapuio       | METROPOLITANA |
| 51738726 | RNA | CR |         | 208645 | 26/02/2024 13:45 | 26/02/2024 18:00 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,18    | 1    | 3,72  | 0,27 | 0,27 | 4,25  | RNA01C1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738721 | PAB | CR |         | 208640 | 26/02/2024 13:47 | 27/02/2024 11:24 | CONSUMIDOR                          | CONDUTOR PARTIDO       | 0,9     | 1    | 20,48 | 0,27 | 0,87 | 21,62 | PAB01C3 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738757 | PAB | CR |         | 208676 | 26/02/2024 13:49 | 29/02/2024 10:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 2,88    | 1    | 67,88 | 0,02 | 1,15 | 69,05 | PAB01C2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738759 | RNA | CR |         | 208678 | 26/02/2024 13:49 | 26/02/2024 19:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,22    | 1    | 4,18  | 0,27 | 0,77 | 5,22  | RNA01C7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738760 | MTO | CR |         | 208679 | 26/02/2024 13:50 | 27/02/2024 16:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 1,13    | 1    | 26,25 | 0,68 | 0,13 | 27,07 | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51738786 | VDJ | CR |         | 208705 | 26/02/2024 13:53 | 27/02/2024 12:37 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO       | 0,95    | 1    | 21,85 | 0,02 | 0,87 | 22,73 | VDJ01C1 | Buriti dos Lopes           | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                     |                     |        |     |       |      |      |       |         |                            |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|------|-------|---------|----------------------------|---------------|
| 51738814 | PAD | CR |         | 208733 | 26/02/2024 13:59 | 28/02/2024 23:30 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 2,4    | 1   | 56,22 | 0,62 | 0,68 | 57,52 | PAD01P2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738849 | PAD | CR |         | 208768 | 26/02/2024 14:03 | 28/02/2024 10:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,87   | 1   | 43,87 | 0,18 | 0,8  | 44,85 | PAD01P4 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51738857 | LUZ | CR |         | 208776 | 26/02/2024 14:04 | 27/02/2024 19:12 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,21   | 1   | 28,65 | 0,22 | 0,27 | 29,13 | LUZ01C3 | Murici dos Portelas        | NORTE         |
| 51738854 | SAT | CR |         | 208773 | 26/02/2024 14:06 | 27/02/2024 02:02 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,5    | 1   | 11,55 | 0,02 | 0,37 | 11,93 | SAT01L7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51738859 | PCA | CR |         | 208778 | 26/02/2024 14:07 | 28/02/2024 10:43 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,86   | 1   | 44,03 | 0,37 | 0,2  | 44,6  | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE         |
| 51738893 | ETA | CR |         | 208812 | 26/02/2024 14:08 | 27/02/2024 15:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,04   | 1   | 24,45 | 0,27 | 0,17 | 24,88 | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE         |
| 51738899 | LUZ | CR |         | 208818 | 26/02/2024 14:11 | 27/02/2024 16:52 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,11   | 1   | 26,15 | 0,25 | 0,28 | 26,68 | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE         |
| 51738925 | SAT | CR |         | 208844 | 26/02/2024 14:13 | 27/02/2024 00:10 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,41   | 1   | 9,65  | 0,17 | 0,13 | 9,95  | SAT01L1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51740038 | JFR | TF | 1062841 | 209957 | 26/02/2024 14:15 | 26/02/2024 18:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 11,89  | 3   | 3,35  | 0,42 | 0,2  | 3,97  | JFR01C1 | José de Freitas            | METROPOLITANA |
| 51739541 | TBL | TF | 1208131 | 209460 | 26/02/2024 14:19 | 26/02/2024 17:00 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 299,41 | 112 | 1,83  | 0,05 | 0,8  | 2,68  | TBL01C1 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51740292 | TBL | CH | 1395869 | 210211 | 26/02/2024 14:19 | 26/02/2024 21:48 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 104,55 | 14  | 6,72  | 0,77 | 0    | 7,48  | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí     | NORTE         |
| 51738999 | SPP | CR |         | 208918 | 26/02/2024 14:26 | 26/02/2024 15:42 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,05   | 1   | 0,73  | 0,35 | 0,18 | 1,27  | SPP01C3 | São Pedro do Piauí         | METROPOLITANA |
| 51739027 | IGA | CR |         | 208946 | 26/02/2024 14:27 | 26/02/2024 18:41 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,18   | 1   | 3,53  | 0,48 | 0,22 | 4,23  | IGA01Z5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739158 | CET | CH | 1214517 | 209077 | 26/02/2024 14:37 | 26/02/2024 17:10 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 491,83 | 193 | 1,12  | 0,87 | 0,57 | 2,55  | CET01N1 | Cocal                      | NORTE         |
| 51749062 | ETA | TF | 1227389 | 218981 | 26/02/2024 14:45 | 28/02/2024 10:07 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 173,45 | 4   | 41,28 | 2,08 | 0    | 43,37 | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE         |
| 51739127 | CRO | TF | 1054725 | 209046 | 26/02/2024 14:45 | 26/02/2024 17:58 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 70,58  | 22  | 2,77  | 0,08 | 0,37 | 3,22  | CRO01L2 | Curralinhos                | METROPOLITANA |
| 51741830 | PAD | CH | 1418076 | 211749 | 26/02/2024 14:45 | 26/02/2024 21:39 | CHAVE FUSÍVEL                       | DEFEITO EM ISOLADOR | 192,94 | 28  | 0,1   | 5,15 | 1,65 | 6,9   | PAD01P2 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51739119 | PAB | CR |         | 209038 | 26/02/2024 14:47 | 28/02/2024 16:06 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 2,05   | 1   | 48,97 | 0,02 | 0,33 | 49,32 | PAB01C4 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51739190 | MQP | CR |         | 209109 | 26/02/2024 14:54 | 26/02/2024 17:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,1    | 1   | 1,57  | 0,3  | 0,62 | 2,48  | MQP01N3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739192 | RNA | CR |         | 209111 | 26/02/2024 14:54 | 26/02/2024 19:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,18   | 1   | 3,42  | 0,77 | 0,15 | 4,33  | RNA01C1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51735354 | RNA | TF | 1039993 | 205274 | 26/02/2024 14:57 | 26/02/2024 20:18 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO    | 919,48 | 172 | 0,77  | 0,67 | 3,92 | 5,35  | RNA01C8 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739261 | LUZ | CR |         | 209180 | 26/02/2024 15:05 | 28/02/2024 09:11 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,75   | 1   | 41,12 | 0,65 | 0,33 | 42,1  | LUZ01C3 | Joaquim Pires              | NORTE         |
| 51739294 | PCA | TF | 1247140 | 209213 | 26/02/2024 15:07 | 26/02/2024 18:21 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 145,13 | 45  | 1,7   | 1,17 | 0,37 | 3,23  | PCA01C3 | Piracuruca                 | NORTE         |
| 51739291 | RNA | CR |         | 209210 | 26/02/2024 15:09 | 26/02/2024 20:14 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,21   | 1   | 3,88  | 0,27 | 0,93 | 5,08  | RNA01C3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739321 | RNA | CR |         | 209240 | 26/02/2024 15:13 | 26/02/2024 16:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,07   | 1   | 0,73  | 0,02 | 0,82 | 1,57  | RNA01C5 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739327 | MTO | CR |         | 209246 | 26/02/2024 15:14 | 26/02/2024 17:51 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,11   | 1   | 2,1   | 0,37 | 0,15 | 2,62  | MTO01C3 | Nossa Senhora dos Remédios | NORTE         |
| 51739305 | PCA | CR |         | 209224 | 26/02/2024 15:14 | 27/02/2024 18:20 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,13   | 1   | 26,12 | 0,45 | 0,53 | 27,1  | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE         |
| 51739337 | ETA | CR |         | 209256 | 26/02/2024 15:16 | 27/02/2024 18:24 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,13   | 1   | 26,75 | 0,27 | 0,12 | 27,13 | ETA01C4 | Morro do Chapéu do Piauí   | NORTE         |
| 51739358 | PAD | CR |         | 209277 | 26/02/2024 15:18 | 27/02/2024 16:47 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,06   | 1   | 24,52 | 0,25 | 0,72 | 25,48 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51739407 | CPM | CR |         | 209326 | 26/02/2024 15:22 | 26/02/2024 22:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,29   | 1   | 5,07  | 0,4  | 1,45 | 6,92  | CPM01C2 | Campo Maior                | METROPOLITANA |
| 51739406 | MQP | CR |         | 209325 | 26/02/2024 15:27 | 26/02/2024 16:45 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,05   | 1   | 0,55  | 0,33 | 0,42 | 1,3   | MQP01W1 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739437 | PTY | CR |         | 209356 | 26/02/2024 15:27 | 26/02/2024 16:56 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,06   | 1   | 0,35  | 0,25 | 0,88 | 1,48  | PTY01P4 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739443 | PID | CR |         | 209362 | 26/02/2024 15:30 | 27/02/2024 10:04 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,77   | 1   | 17,65 | 0,47 | 0,45 | 18,57 | PID01S7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739446 | SAT | CR |         | 209365 | 26/02/2024 15:31 | 26/02/2024 19:21 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,16   | 1   | 3,17  | 0,25 | 0,42 | 3,83  | SAT01L3 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739498 | PCA | CR |         | 209417 | 26/02/2024 15:41 | 29/02/2024 10:17 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 2,77   | 1   | 65,83 | 0,63 | 0,13 | 66,6  | PCA01C4 | Piracuruca                 | NORTE         |
| 51739581 | SAT | CR |         | 209500 | 26/02/2024 15:47 | 27/02/2024 01:23 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,4    | 1   | 9,17  | 0    | 0,43 | 9,6   | SAT01L7 | Teresina                   | METROPOLITANA |
| 51739589 | PAD | CR |         | 209508 | 26/02/2024 15:50 | 26/02/2024 19:05 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,14   | 1   | 2,83  | 0,02 | 0,4  | 3,25  | PAD01P4 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51739623 | DML | CR |         | 209542 | 26/02/2024 15:55 | 27/02/2024 14:01 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,92   | 1   | 21,75 | 0,3  | 0,05 | 22,1  | DML01W2 | Demerval Lobão             | METROPOLITANA |
| 51739685 | MBA | CH | 1414016 | 209604 | 26/02/2024 16:02 | 26/02/2024 19:02 | CHAVE FUSÍVEL                       | ARVORE NA REDE      | 1920   | 640 | 0,02  | 0,93 | 2,05 | 3     | MBA01C1 | União                      | METROPOLITANA |
| 51739690 | ETA | CR |         | 209609 | 26/02/2024 16:03 | 28/02/2024 09:39 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 1,73   | 1   | 41,28 | 0,02 | 0,3  | 41,6  | ETA01C3 | Esperantina                | NORTE         |
| 51739692 | ATS | CH | 1064937 | 209611 | 26/02/2024 16:05 | 26/02/2024 21:14 | CHAVE FUSÍVEL                       | OBJETO NA REDE      | 123,6  | 24  | 4,3   | 0,72 | 0,13 | 5,15  | ATS01C3 | Coivaras                   | METROPOLITANA |
| 51739723 | PMR | CR |         | 209642 | 26/02/2024 16:11 | 27/02/2024 11:40 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,81   | 1   | 19    | 0,02 | 0,47 | 19,48 | PMR01P2 | Palmeirais                 | METROPOLITANA |
| 51739883 | SPP | TF | 1320639 | 209802 | 26/02/2024 16:15 | 26/02/2024 20:27 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 92,09  | 22  | 1,95  | 1,13 | 1,12 | 4,2   | SPP01C4 | Agricolândia               | METROPOLITANA |
| 51739757 | PAD | CR |         | 209676 | 26/02/2024 16:16 | 27/02/2024 14:54 | CONSUMIDOR                          | FALHA DE CONEXÃO    | 0,94   | 1   | 22,3  | 0,22 | 0,12 | 22,63 | PAD01P6 | Parnaíba                   | NORTE         |
| 51739848 | ATS | TF | 1197699 | 209767 | 26/02/2024 16:18 | 26/02/2024 19:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA | ARVORE NA REDE      | 445,05 | 129 | 0,7   | 2,4  | 0,35 | 3,45  | ATS01C3 | Coivaras                   | METROPOLITANA |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                              |         |      |       |           |      |       |         |                        |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|------|-------|-----------|------|-------|---------|------------------------|---------------|
| 51740255 | PCA | TF | 1247330 | 210174 | 26/02/2024 16:21 | 27/02/2024 10:31 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 72,66   | 4    | 17,82 | 0,02      | 0,33 | 18,17 | PCA01C2 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51739801 | SPP | CH | 1319686 | 209720 | 26/02/2024 16:21 | 26/02/2024 21:20 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 164,28  | 33   | 0     | 2,98      | 2    | 4,98  | SPP01C1 | Água Branca            | METROPOLITANA |
| 51740592 | PCA | TF | 1250215 | 210511 | 26/02/2024 16:22 | 26/02/2024 19:45 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE               | 26,95   | 8    | 2,32  | 1,07      | 0    | 3,38  | PCA01C4 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51739875 | PCA | TF | 1368385 | 209794 | 26/02/2024 16:32 | 01/03/2024 13:30 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO       | 92,97   | 1    | 89,57 | 1,72      | 1,68 | 92,97 | PCA01C2 | São José do Divino     | NORTE         |
| 51739885 | IGA | CH | 1408932 | 209804 | 26/02/2024 16:33 | 26/02/2024 18:38 | RELIGADOR                              | POSTE AVARIADO /<br>ADERNADO | 623,67  | 300  | 0,03  | 0         | 2,05 | 2,08  | IGA01Z1 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51739907 | LUZ | CH | 1392384 | 209826 | 26/02/2024 16:35 | 26/02/2024 19:05 | RELIGADOR                              | FALHA DE CONEXÃO             | 6922,5  | 2769 | 0,27  | 0,15      | 2,08 | 2,5   | LUZ01C4 | Luzilândia             | NORTE         |
| 51739917 | PAD | CR |         | 209836 | 26/02/2024 16:37 | 27/02/2024 18:10 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,06    | 1    | 24,45 | 0,17      | 0,93 | 25,55 | PAD01P6 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51739955 | PAD | CR |         | 209874 | 26/02/2024 16:39 | 26/02/2024 19:47 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,13    | 1    | 2,33  | 0,17      | 0,63 | 3,13  | PAD01P5 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51739958 | JFR | CR |         | 209877 | 26/02/2024 16:42 | 27/02/2024 11:59 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,8     | 1    | 18,83 | 0,02      | 0,43 | 19,28 | JFR01C1 | José de Freitas        | METROPOLITANA |
| 51740000 | SPP | CR |         | 209919 | 26/02/2024 16:45 | 27/02/2024 08:13 | CONSUMIDOR                             | REDE TRANÇADA                | 0,64    | 1    | 14,85 | 0,22      | 0,4  | 15,47 | SPP01C1 | Água Branca            | METROPOLITANA |
| 51740035 | PAD | CR |         | 209954 | 26/02/2024 16:49 | 27/02/2024 10:09 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,72    | 1    | 16,8  | 0,33      | 0,2  | 17,33 | PAD01P2 | Luís Correia           | NORTE         |
| 51740036 | PID | CR |         | 209955 | 26/02/2024 16:49 | 27/02/2024 06:22 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,56    | 1    | 11,37 | 0,52      | 1,67 | 13,55 | PID01S3 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51740072 | RNA | CR |         | 209991 | 26/02/2024 16:56 | 27/02/2024 01:56 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,37    | 1    | 7,53  | 0,25      | 1,22 | 9     | RNA01C8 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51740088 | ETA | CH | 1437729 | 210007 | 26/02/2024 16:59 | 27/02/2024 19:20 | RELIGADOR                              | DEFEITO EM ISOLADOR          | 6229,14 | 695  | 23,28 | 3,07      | 0    | 26,35 | ETA01C2 | Esperantina            | NORTE         |
| 51740189 | MBA | TF | 1063202 | 210108 | 26/02/2024 17:13 | 27/02/2024 09:59 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 83,81   | 5    | 16,68 | 0,02      | 0,07 | 16,77 | MBA01C4 | José de Freitas        | METROPOLITANA |
| 51740191 | PCA | TF | 1328843 | 210110 | 26/02/2024 17:13 | 27/02/2024 12:36 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 19,38   | 1    | 17,6  | 1,3       | 0,48 | 19,38 | PCA01C2 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51740223 | PAB | CR |         | 210142 | 26/02/2024 17:21 | 26/02/2024 19:20 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO             | 0,08    | 1    | 1,63  | 0,02      | 0,33 | 1,98  | PAB01C3 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51740288 | CMP | CR |         | 210207 | 26/02/2024 17:29 | 27/02/2024 10:31 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,71    | 1    | 16,82 | 0,02      | 0,2  | 17,03 | CMP01C2 | Cajueiro da Praia      | NORTE         |
| 51741194 | PAB | TF | 1200408 | 211113 | 26/02/2024 17:30 | 26/02/2024 20:17 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO             | 582,17  | 210  | 52,4  | -<br>50,9 | 1,28 | 2,78  | PAB01C5 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51740312 | ETA | CH | 1427237 | 210231 | 26/02/2024 17:33 | 26/02/2024 22:00 | RELIGADOR                              | CONDUTOR PARTIDO             | 4858,18 | 1764 | 0,08  | 3,37      | 1    | 4,45  | ETA01C3 | Esperantina            | NORTE         |
| 51740337 | PTY | CR |         | 210256 | 26/02/2024 17:35 | 26/02/2024 23:16 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,24    | 1    | 4,27  | 0,57      | 0,85 | 5,68  | PTY01P2 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51740323 | PAD | CR |         | 210242 | 26/02/2024 17:38 | 29/02/2024 22:56 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 3,22    | 1    | 76,65 | 0,5       | 0,15 | 77,3  | PAD01P2 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51741997 | PAD | CR |         | 211916 | 26/02/2024 17:39 | 27/02/2024 17:19 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,99    | 1    | 22,38 | 0,47      | 0,82 | 23,67 | PAD01P5 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51741514 | PID | CR |         | 211433 | 26/02/2024 17:41 | 26/02/2024 21:38 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE               | 0,16    | 1    | 3,02  | 0,25      | 0,68 | 3,95  | PID01S7 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51740452 | LUZ | CR |         | 210371 | 26/02/2024 17:42 | 27/02/2024 14:56 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,88    | 1    | 20,73 | 0,02      | 0,48 | 21,23 | LUZ01C3 | Joaquim Pires          | NORTE         |
| 51740519 | ETA | TF | 1228278 | 210438 | 26/02/2024 17:51 | 27/02/2024 09:51 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 351,72  | 22   | 14,53 | 1,28      | 0,18 | 16    | ETA01C3 | Esperantina            | NORTE         |
| 51740552 | ETA | CR |         | 210471 | 26/02/2024 17:58 | 27/02/2024 14:35 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,86    | 1    | 20,23 | 0,28      | 0,1  | 20,62 | ETA01C1 | Esperantina            | NORTE         |
| 51740585 | UNO | CR |         | 210504 | 26/02/2024 18:02 | 27/02/2024 13:59 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,83    | 1    | 19,02 | 0,02      | 0,92 | 19,95 | UNO01C4 | Lagoa Alegre           | METROPOLITANA |
| 51740593 | PAD | CR |         | 210512 | 26/02/2024 18:05 | 27/02/2024 18:31 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,02    | 1    | 24,07 | 0,02      | 0,35 | 24,43 | PAD01P4 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51740656 | PMR | CR |         | 210575 | 26/02/2024 18:15 | 27/02/2024 10:33 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO                | 0,68    | 1    | 15,28 | 0,7       | 0,32 | 16,3  | PMR01P2 | Palmeirais             | METROPOLITANA |
| 51740666 | SPP | CR |         | 210585 | 26/02/2024 18:15 | 27/02/2024 10:26 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO             | 0,67    | 1    | 15,48 | 0,02      | 0,68 | 16,18 | SPP01C4 | Agricolândia           | METROPOLITANA |
| 51740671 | PCA | CR |         | 210590 | 26/02/2024 18:16 | 28/02/2024 16:57 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,94    | 1    | 45,73 | 0,35      | 0,6  | 46,68 | PCA01C3 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51740980 | TBL | CH | 1213817 | 210899 | 26/02/2024 18:18 | 26/02/2024 21:02 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 723,67  | 265  | 1,4   | 1,33      | 0    | 2,73  | TBL01C5 | Bom Princípio do Piauí | NORTE         |
| 51740706 | UNO | CR |         | 210625 | 26/02/2024 18:19 | 27/02/2024 11:48 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,73    | 1    | 16,93 | 0,13      | 0,42 | 17,48 | UNO01C2 | União                  | METROPOLITANA |
| 51740692 | CMP | CR |         | 210611 | 26/02/2024 18:22 | 27/02/2024 13:16 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,79    | 1    | 18,33 | 0,02      | 0,55 | 18,9  | CMP01C3 | Luís Correia           | NORTE         |
| 51741207 | UNO | CH | 1059005 | 211126 | 26/02/2024 18:23 | 27/02/2024 09:00 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 1797,54 | 123  | 12,28 | 0,58      | 1,75 | 14,62 | UNO01C4 | Lagoa Alegre           | METROPOLITANA |
| 51740825 | MTO | CH | 1258553 | 210744 | 26/02/2024 18:24 | 27/02/2024 09:18 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE               | 640,58  | 43   | 13,78 | 1,1       | 0,02 | 14,9  | MTO01C2 | Luzilândia             | NORTE         |
| 51740778 | NVL | AL | 1419333 | 210697 | 26/02/2024 18:29 | 26/02/2024 20:23 | DISJUNTOR                              | ARVORE NA REDE               | 3383,89 | 1848 | 0,02  | 0,43      | 1,45 | 1,9   | NVL01C2 | União                  | METROPOLITANA |
| 51740768 | MCU | CR |         | 210687 | 26/02/2024 18:32 | 27/02/2024 00:44 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,26    | 1    | 5,93  | 0,05      | 0,22 | 6,2   | MCU01V6 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51740797 | PAD | CR |         | 210716 | 26/02/2024 18:35 | 26/02/2024 21:28 | CONSUMIDOR                             | CONDUTOR PARTIDO             | 0,12    | 1    | 0,3   | 0,53      | 2,05 | 2,88  | PAD01P6 | Parnaíba               | NORTE         |
| 51740898 | PAB | CR |         | 210817 | 26/02/2024 18:45 | 27/02/2024 10:04 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 0,64    | 1    | 14,72 | 0,17      | 0,43 | 15,32 | PAB01C1 | Ilha Grande            | NORTE         |
| 51741165 | PID | TF | 1043884 | 211084 | 26/02/2024 18:45 | 26/02/2024 21:42 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE               | 483,16  | 164  | 1,17  | 0,48      | 1,3  | 2,95  | PID01S7 | Teresina               | METROPOLITANA |
| 51740883 | PCA | CH | 1362916 | 210802 | 26/02/2024 18:45 | 28/02/2024 08:24 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE               | 75,29   | 2    | 37,23 | 0,02      | 0,4  | 37,65 | PCA01C2 | Piracuruca             | NORTE         |
| 51740886 | PAD | CR |         | 210805 | 26/02/2024 18:46 | 28/02/2024 12:12 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO             | 1,73    | 1    | 39,88 | 0,03      | 1,52 | 41,43 | PAD01P6 | Parnaíba               | NORTE         |

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA ISE 06.2024



|          |     |    |         |        |                  |                  |                                        |                        |        |     |       |      |      |       |         |                    |               |
|----------|-----|----|---------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|-----|-------|------|------|-------|---------|--------------------|---------------|
| 51740927 | SAT | TF | 1048422 | 210846 | 26/02/2024 18:47 | 27/02/2024 12:10 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 399,57 | 23  | 13,63 | 0,83 | 2,92 | 17,38 | SAT01L7 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741034 | JCK | CH | 1045929 | 210953 | 26/02/2024 18:57 | 26/02/2024 20:03 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 43,06  | 39  | 0,5   | 0,3  | 0,3  | 1,1   | JCK01X3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741043 | MBA | TF | 1056822 | 210962 | 26/02/2024 18:59 | 27/02/2024 13:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 217,13 | 12  | 13,33 | 1,33 | 3,43 | 18,1  | MBA01C1 | União              | METROPOLITANA |
| 51740991 | SGF | CR |         | 210910 | 26/02/2024 19:01 | 27/02/2024 13:14 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE         | 0,76   | 1   | 16,22 | 1,13 | 0,87 | 18,22 | SGF01C1 | Sigefredo Pacheco  | METROPOLITANA |
| 51741042 | PID | CR |         | 210961 | 26/02/2024 19:03 | 27/02/2024 07:50 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,53   | 1   | 12,43 | 0,02 | 0,33 | 12,78 | PID01S3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741045 | SPP | TF | 1390034 | 210964 | 26/02/2024 19:05 | 27/02/2024 16:14 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 42,29  | 2   | 20,85 | 0,17 | 0,13 | 21,15 | SPP01C3 | Água Branca        | METROPOLITANA |
| 51740103 | PCA | CR |         | 210022 | 26/02/2024 19:11 | 26/02/2024 20:16 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,04   | 1   | 0,37  | 0,72 | 0    | 1,08  | PCA01C4 | Piracuruca         | NORTE         |
| 51741134 | JCK | CR |         | 211053 | 26/02/2024 19:18 | 27/02/2024 00:32 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,22   | 1   | 4,88  | 0,1  | 0,25 | 5,23  | JCK01X8 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741137 | PAD | CR |         | 211056 | 26/02/2024 19:20 | 27/02/2024 17:40 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,93   | 1   | 21,28 | 0,25 | 0,8  | 22,33 | PAD01P6 | Parnaíba           | NORTE         |
| 51741131 | PAB | CR |         | 211050 | 26/02/2024 19:22 | 28/02/2024 11:52 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 1,69   | 1   | 40,12 | 0,1  | 0,28 | 40,5  | PAB01C1 | Ilha Grande        | NORTE         |
| 51741138 | IGA | TF | 1435750 | 211057 | 26/02/2024 19:22 | 26/02/2024 23:04 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | TRANSFORMADOR AVARIADO | 77,38  | 21  | 0,07  | 0,88 | 2,75 | 3,7   | IGA01Z3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741700 | SPP | TF | 1069140 | 211619 | 26/02/2024 19:27 | 27/02/2024 04:33 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 372,6  | 41  | 3,88  | 0,98 | 4,23 | 9,1   | SPP01C4 | São Pedro do Piauí | METROPOLITANA |
| 51741270 | JFR | CH | 1063456 | 211189 | 26/02/2024 19:28 | 26/02/2024 20:51 | CHAVE FUSÍVEL                          | OBJETO NA REDE         | 412,7  | 299 | 0,03  | 0,75 | 0,6  | 1,38  | JFR01C2 | José de Freitas    | METROPOLITANA |
| 51741237 | PCA | CR |         | 211156 | 26/02/2024 19:33 | 26/02/2024 22:37 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,13   | 1   | 2,55  | 0,05 | 0,47 | 3,07  | PCA01C4 | Piracuruca         | NORTE         |
| 51741473 | SPP | CH | 1069037 | 211392 | 26/02/2024 19:35 | 27/02/2024 02:15 | CHAVE FUSÍVEL                          | ARVORE NA REDE         | 978,53 | 147 | 3,27  | 0,98 | 2,42 | 6,67  | SPP01C4 | São Pedro do Piauí | METROPOLITANA |
| 51741304 | PMR | CR |         | 211223 | 26/02/2024 19:43 | 27/02/2024 12:34 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,7    | 1   | 15,73 | 0,77 | 0,35 | 16,85 | PMR01P2 | Curralinhos        | METROPOLITANA |
| 51741584 | TBC | TF | 1049255 | 211503 | 26/02/2024 19:55 | 26/02/2024 21:23 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | CONDUTOR PARTIDO       | 16,12  | 11  | 0,3   | 0,38 | 0,78 | 1,47  | TBC01K1 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741390 | PAD | CR |         | 211309 | 26/02/2024 20:00 | 29/02/2024 00:47 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 2,2    | 1   | 52,48 | 0,15 | 0,15 | 52,78 | PAD01P3 | Parnaíba           | NORTE         |
| 51741386 | UNO | CR |         | 211305 | 26/02/2024 20:02 | 27/02/2024 17:16 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,88   | 1   | 20,6  | 0,13 | 0,5  | 21,23 | UNO01C2 | União              | METROPOLITANA |
| 51741525 | PAD | CR |         | 211444 | 26/02/2024 20:23 | 29/02/2024 02:07 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 2,24   | 1   | 52,97 | 0,15 | 0,62 | 53,73 | PAD01P3 | Parnaíba           | NORTE         |
| 51741550 | PAD | CR |         | 211469 | 26/02/2024 20:28 | 27/02/2024 10:59 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO          | 0,6    | 1   | 13,52 | 0,23 | 0,77 | 14,52 | PAD01P5 | Parnaíba           | NORTE         |
| 51741781 | JCK | TF | 1045149 | 211700 | 26/02/2024 21:07 | 26/02/2024 23:47 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 109,27 | 41  | 1,73  | 0,23 | 0,7  | 2,67  | JCK01X1 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741938 | PAD | CR |         | 211857 | 26/02/2024 21:37 | 29/02/2024 15:06 | CONSUMIDOR                             | RAMAL PARTIDO          | 2,73   | 1   | 64,3  | 0,62 | 0,57 | 65,48 | PAD01P4 | Parnaíba           | NORTE         |
| 51741939 | PTY | CR |         | 211858 | 26/02/2024 21:41 | 27/02/2024 05:12 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,31   | 1   | 6,1   | 0,53 | 0,88 | 7,52  | PTY01P5 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51741994 | PAD | CR |         | 211913 | 26/02/2024 21:48 | 28/02/2024 17:14 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 1,81   | 1   | 42,95 | 0,02 | 0,47 | 43,43 | PAD01P1 | Parnaíba           | NORTE         |
| 51742224 | SAT | CR |         | 212143 | 26/02/2024 22:34 | 27/02/2024 10:59 | CONSUMIDOR                             | ARVORE NA REDE         | 0,52   | 1   | 10,65 | 0,9  | 0,87 | 12,42 | SAT01L3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51742344 | SAT | TF | 1047889 | 212263 | 26/02/2024 22:36 | 27/02/2024 00:22 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | OBJETO NA REDE         | 185,94 | 106 | 0,15  | 0,85 | 0,77 | 1,77  | SAT01L3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51742274 | RNA | CR |         | 212193 | 26/02/2024 22:44 | 27/02/2024 05:23 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,28   | 1   | 6,1   | 0,37 | 0,18 | 6,65  | RNA01C3 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51742273 | PID | CR |         | 212192 | 26/02/2024 22:46 | 27/02/2024 10:38 | CONSUMIDOR                             | FALHA DE CONEXÃO       | 0,49   | 1   | 11,3  | 0,43 | 0,13 | 11,87 | PID01S8 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51742343 | PID | TF | 1369010 | 212262 | 26/02/2024 23:00 | 27/02/2024 14:05 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | ARVORE NA REDE         | 633,02 | 42  | 11,63 | 1,63 | 1,82 | 15,08 | PID01S7 | Teresina           | METROPOLITANA |
| 51742627 | PID | TF | 1042929 | 212546 | 26/02/2024 23:59 | 27/02/2024 03:13 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA<br>COMPANHIA | FALHA DE CONEXÃO       | 609,68 | 189 | 0,67  | 0,85 | 1,72 | 3,23  | PID01S4 | Teresina           | METROPOLITANA |

Anexo V – Figuras ampliadas

