RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

11.2023 – EQTL PI

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030
www.pi.equatorialenergia.com.br

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 05 de novembro de 2023 às 00h00min até 08 de novembro de 2023 às 23h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de novembro de 2023, a área de concessão da Equatorial Piauí, em municípios das regionais Metropolitana e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

MUNICIPIO	REGIONAL	MUNICIPIO	REGIONAL
Agricolândia	METRO	Miguel Alves	METRO
Alto Longá	METRO	Monsenhor Gil	METRO
Alvorada do Gurguéia	SUL	Monte Alegre do Piauí	SUL
Amarante	METRO	Nazaré do Piauí	SUL
Angical do Piauí	METRO	Oeiras	SUL
Anísio de Abreu	SUL	Pajeú do Piauí	SUL
Avelino Lopes	SUL	Palmeirais	METRO
Baixa Grande do Ribeiro	SUL	Paquetá	SUL

Barra D'Alcântara	SUL	Parnaíba	NORTE
Bertolínia	SUL	Patos do Piauí	SUL
Campo Alegre do Fidalgo	SUL	Pau D'Arco do Piauí	METRO
Campo Maior	METRO	Paulistana	SUL
Canavieira	SUL	Pedro II	NORTE
Capitão de Campos	NORTE	Pedro Laurentino	SUL
Colônia do Gurguéia	SUL	Picos	SUL
Colônia do Piauí	SUL	Redenção do Gurguéia	SUL
Conceição do Canindé	SUL	Regeneração	METRO
Corrente	SUL	Riacho Frio	SUL
Cristalândia do Piauí	SUL	Ribeiro Gonçalves	SUL
Cristino Castro	SUL	Rio Grande do Piauí	SUL
Curimatá	SUL	Santa Cruz do Piauí	SUL
Currais	SUL	Santa Filomena	SUL
Curralinhos	METRO	Santa Luz	SUL
Dirceu Arcoverde	SUL	Santo Antônio dos Milagres	METRO
Elesbão Veloso	SUL	Santo Inácio do Piauí	SUL
Esperantina	NORTE	São Francisco de Assis do Piauí	SUL
Flores do Piauí	SUL	São Francisco do Piauí	SUL
Floriano	SUL	São José do Peixe	SUL
Francisco Macedo	SUL	São Lourenço do Piauí	SUL
Gilbués	SUL	São Miguel do Tapuio	METRO
Guaribas	SUL	São Pedro do Piauí	METRO
Ilha Grande	NORTE	São Raimundo Nonato	SUL
Inhuma	SUL	Simões	SUL
Ipiranga do Piauí	SUL	Simplício Mendes	SUL
Isaías Coelho	SUL	Socorro do Piauí	SUL
Itainópolis	SUL	Tamboril do Piauí	SUL
Itaueira	SUL	Valença do Piauí	SUL
Lagoa do Barro do Piauí	SUL	Várzea Grande	SUL
Madeiro	NORTE	Vera Mendes	SUL
Manoel Emídio	SUL	Wall Ferraz	SUL
Marcos Parente	SUL		

Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 141 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	11.2023 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	141.365
d) Quantidade de Municípios atingidos:	79
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	32
f) Quantidade de Subestações atingidas:	58
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	1494
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	05/11/2023 00:11:33
i) Data e hora de término da última interrupção:	12/11/2023 10:57:00
j) Média da duração das interrupções:	9,27
k) Duração da interrupção mais longa:	9,28
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	7,30
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,66
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,31
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	630.202,95
p) CHI Limite:	373.765,77

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do evento.

Análise Gráfica (Ampliar)

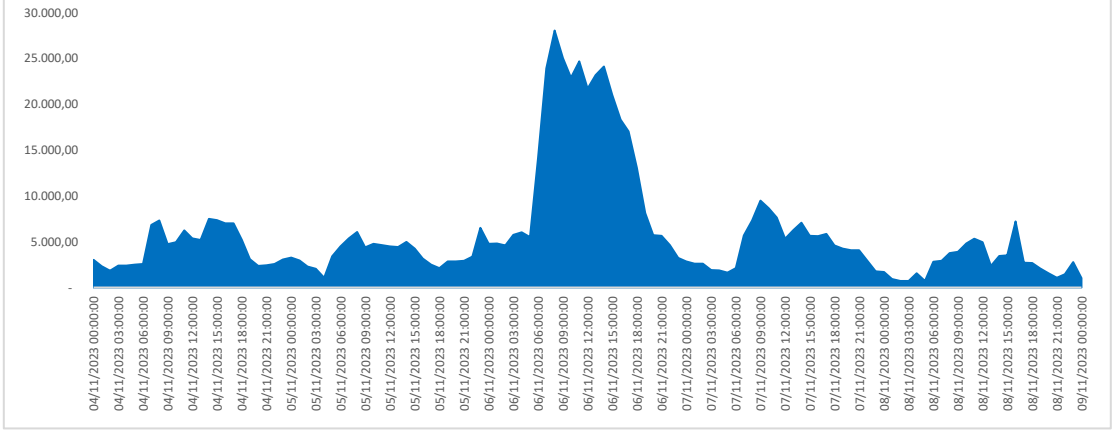

Figura 1 – Curva horária de consumidores interrompidos

Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 05 de novembro de 2023, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 06 de novembro de 2023, às 08h00min.

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 23h00min do dia 08 de novembro de 2023 é evidenciado o fim do evento, conforme laudo meterológico.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que

novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

Análise Gráfica (Ampliar)

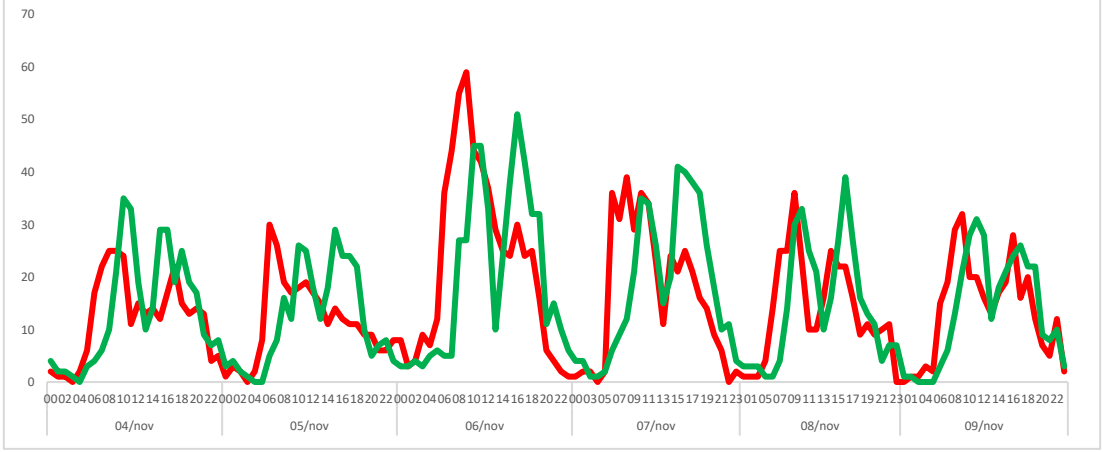

Figura 2 – Ocorrências entrantes (vermelho) x concluídas (verde)

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da Convergência de massa em superfície, juntamente com a circulação atmosférica em altos níveis, a passagem de uma frente fria no oceano e a alta disponibilidade de calor e umidade promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios, que afetaram o estado de Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4, tempestade de raios - 1.3.2.1.2, Frente fria - 1.3.1.2.0.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 05 de novembro de 2023, às 00h00min, e término em 08 de novembro de 2023, às 23h00min.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

A combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a circulação atmosférica em altos níveis, a passagem de uma frente fria no Oceano Atlântico e a alta disponibilidade de calor e umidade, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 05 a 08 de Novembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Floriano, localizado na Regional Sul, totalizando 103 mm em basicamente apenas 2 dias de chuvas intensas. Isso corresponde a

aproximadamente 114% em relação à média climatológica para a região durante todo o mês de Novembro.

Neste período houve registro de intensas rajadas de vento sobre a área de concessão da EquatorialPI. As maiores rajadas chegaram a 77 km/h, sendo classificadas como ventania forte. Essa magnitude tem potencial para causar danos em árvores e em pequenas construções.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi superior a 53.500 ocorrências de raios na Regional Sul. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento **Número/Código do Relatório**	
Descrição	Convergência de massa em superfície juntamente com a circulação atmosférica em altos níveis, a passagem de uma frente fria no oceano e a alta disponibilidade de calor e umidade promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios
Código COBRADE	1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.0 - Frente fria
Hora de início	05/11/2023 - 00:00
Hora do término	08/11/2023 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de novembro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e,

de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.**4.

Mapa – Equatorial PI

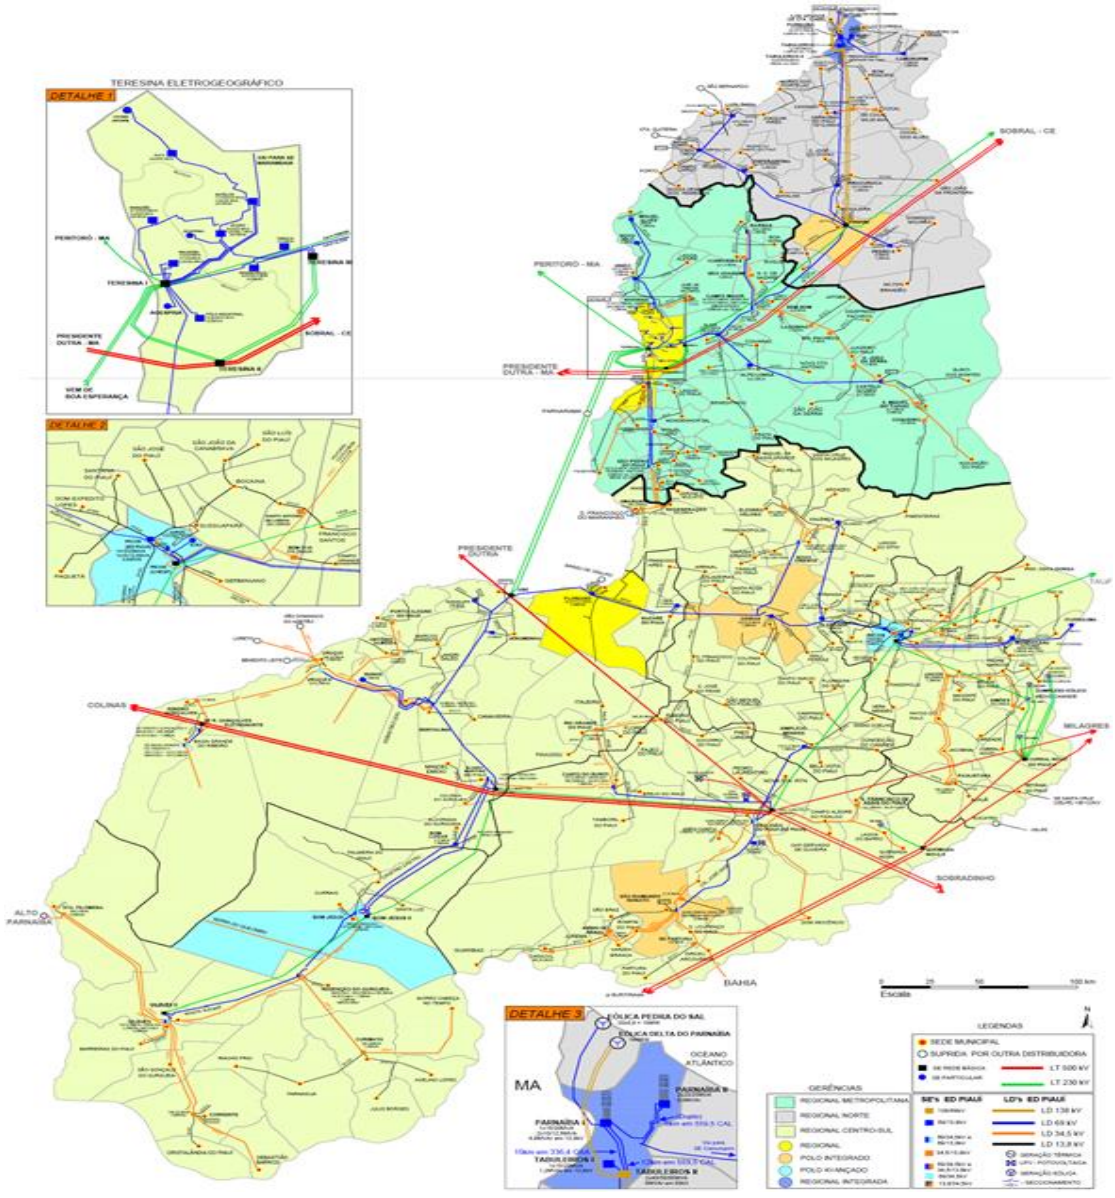

Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais

DIAGRAMA UNIFILAR

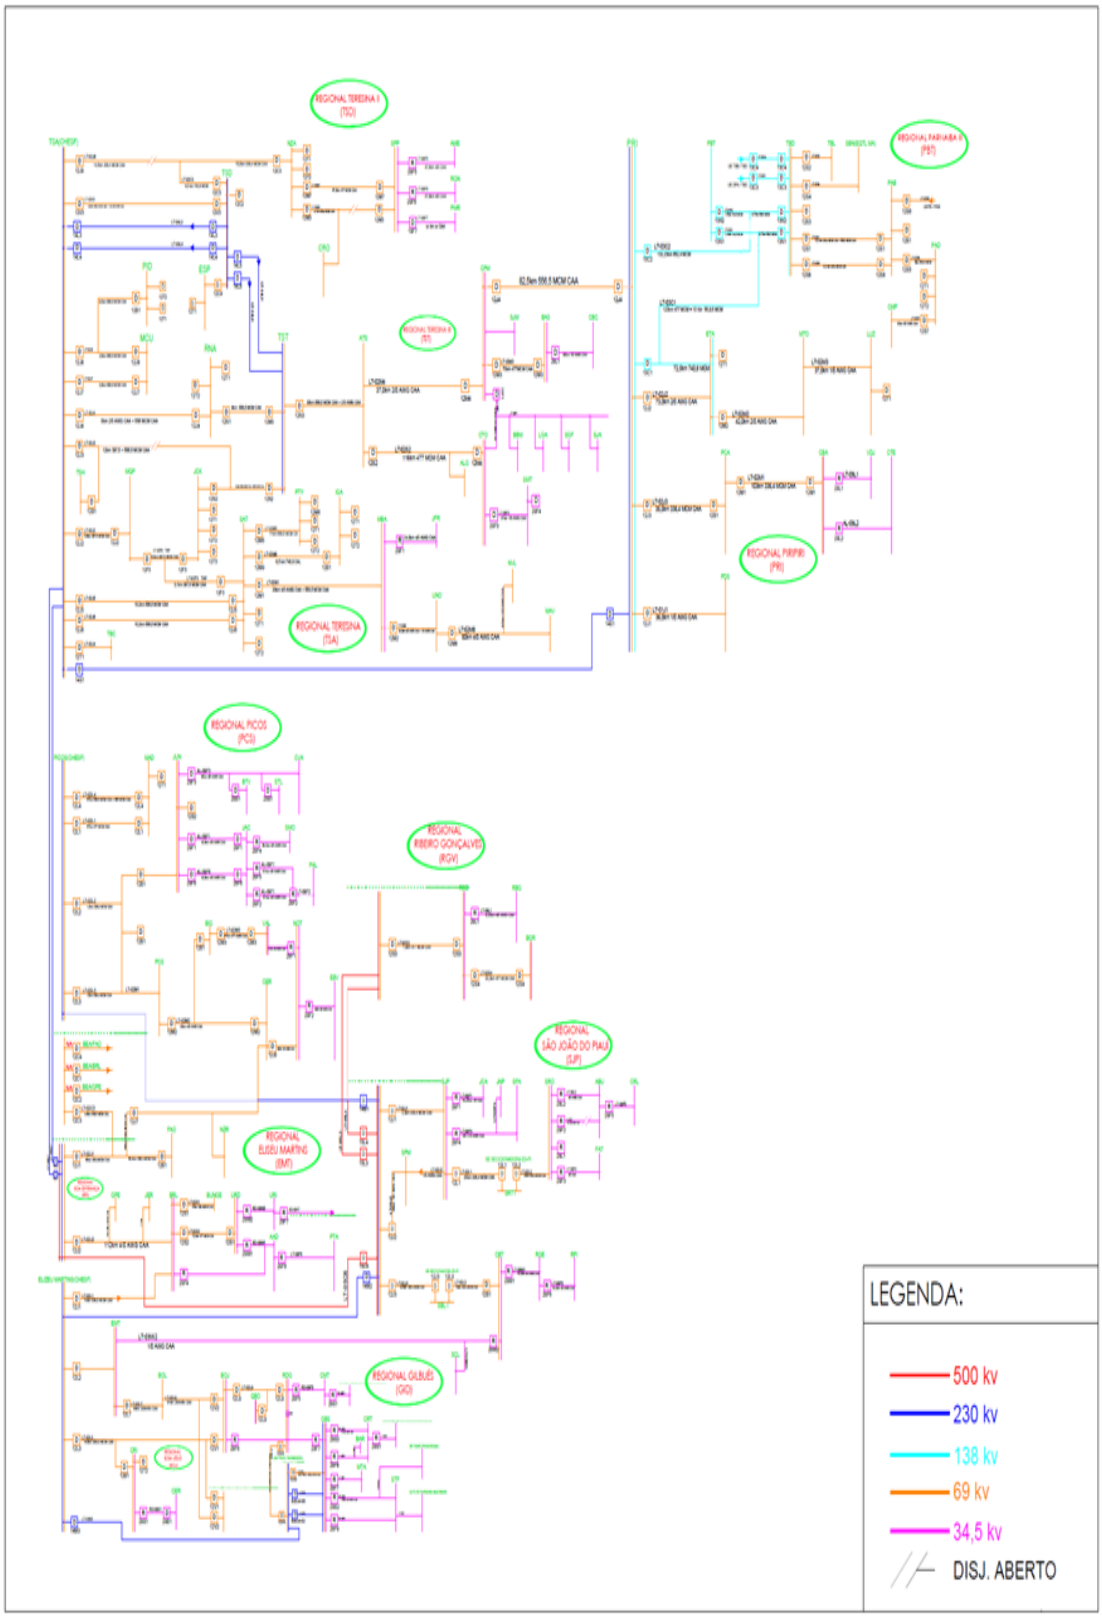

Figura 5 – Diagrama unifilar do sistema de distribuição da Equatorial Piauí.

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO
ABU	ANISIO ABREU
ALG	ALTO LONGA
AME	AMARANTE
ATS	ALTOS
BDG	SE BARÃO DE GRAJAÚ
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
BIG	BURITI GRANDE
BOJ	BOM JESUS
BOL	BOM LUGAR
BRL	BERTOLINIA
CBT	CANTO DO BURITI
CMT	CURIMATA
CPM	CAMPO MAIOR
CRI	CRISTINO CASTRO
CRL	CARACOL
CRO	CURRALINHOS
CRT	CORRENTE
DML	DEMERVAL LOBÃO
EBV	ELESBAO VELOSO
EMT	ELISEU MARTINS
ETA	ESPERANTINA
FAO	FLORIANO
GBS	GILBUES
GPE	GUADALUPE
JAC	JAICOS
JUN	JUNCO
LUZ	LUZILANDIA
MAD	MANDACARU
MAV	MIGUEL ALVES
NOT	NOVO ORIENTE
NVL	NOVO NILO
NZR	NAZARE
OER	OEIRAS
PAB	PARNAIBA
PAD	PARNAIBA II
PAL	PAULISTANA
PCS	PICOS
PDS	PEDRO SEGUNDO

PMR	PALMEIRAIS
PRI	PIRIPIRI
QBO	QUILOMBO
RBG	RIBEIRO GONCALVES
RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
RGD	RIBEIRO GONSALVES DOIS
RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
RGN	REGENERACAO
RPI	RIBEIRA DO PIAUI
SFA	SAO FRANCISCO DE ASSIS
SJP	SAO JOAO DO PIAUI
SMO	SIMOES
SMT	SAO MIGUEL DO TAPUIO
SPM	SIMPLICIO MENDES
SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
TBL	TABULEIRO 1
UNO	UNIAO
URD	URUCUI II
VAL	VALENCA

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
CABO CONC. 10mm Al	552
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	255
ELO FUSIVEL DE 06 K	193
NÃO APLICADO	186
ELO FUSIVEL DE 10 K	144
CONECTOR CUNHA TIPO II	140
ELO FUSIVEL DE 05 H	111
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	95

CONECTOR CUNHA TIPO I	91
ELO FUSIVEL DE 03 H	80
ELO FUSIVEL DE 15 K	78
ELO FUSIVEL DE 01 H	73
CABO MULTI. 25mm Al	71
ELO FUSIVEL DE 02 H	71
SELO DE SEGURANÇA	59
CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC	52
CABO MULTIPLEXADO 35 MM2, COMPACTO, XLPE	50
CABO MULTI. 16mm Al	41
CONECTOR CUNHA TIPO III	37
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	36
ELO FUSIVEL DE 25 K	27
FITA ISOLANTE	26
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	25
CABO,CU,MULT,3X6+1X6mm²,0,6/1kV,PR,NI	25
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	25
CABO CONC. 10mm Cu	24
ALCA PREF.CB. AL. 4AWG	23
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	18
ELO FUSIVEL DE 08 K	16
CABO COBRE NU 25MM2	15
CONECTOR CUNHA TIPO A	13
AMPACTINHO TIPO VII	11
CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM²,0,6/1KV,COL,NI	10
G. P. H. P/CABO 4AWG	10
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	10
TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm²	9
CONEC,DERIV,PERF,70-120mm²,10-35mm²,ISOL	8
Isolador de pino HI-TOP, 15 KV	8
AMPACTINHO TIPO II	7
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	6
ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm²	6
Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	6
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	6
AMPACTINHO TIPO I	5
CABOS ISOLADOS COBRE CONCENTRICO, 0,6/1 KV, BITOLA 10MM2, XL	5
MEDIDOR MONOFÁSICO	5
SELO,SEG,POLIC,AMARELO,ARAME 26X150MM	5
AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	4
ALÇA PRÉ-FORMADA CABO 1/0	4
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	4
CONEC. AMPACTINHO REF. 880557	4
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	4

ELO FUSIVEL TIPO H, 0,5 A	4
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	4
ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG	3
ALÇA PREFORMADA CABO 4/0 AWG	3
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC	3
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	3
LUVA,EMENDA,COMP,CU 25MM²,CU	3
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
POSTE CONC. ARM. DT 300/10 MTS	3
POSTE CONC. ARMADO DT 10/150	3
SELO,SEG,POLIC,CINZA,ARAME 26X150MM	3
ALCA PREF.CB.336,4MCM-CA/CAA	2
ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	2
CONEC,DERIV,PERF,16-70mm²,6-35mm²,ISOL	2
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXFIO 10AWG	2
ELO FUSIVEL DE 12 K	2
ELO FUSIVEL DE 20 K	2
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 50A	2
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	2
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO	2
ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	2
NÃO ISOLADO, BITOLA 185 MM2, 15 KV.	2
TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	2
ABRAÇ,TIPO UNHA,P/ELETR,¿",AÇO	1
ALÇA PREFORMADA CABO CONCÊNTRICO 10 MM2	1
AMPACTINHO TIPO III	1
AMPACTINHO TIPO V	1
CABO COBRE ISOLADO 25MM2-600V	1
CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM²,0,6/1KV,COL,NI	1
CAPACETE,1.¿",180º,AL	1
CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100 A, 10000 A, BASE C	1
CONECTOR CUNHA, CABO 16/35 MM2	1
CONECTOR CUNHA TIPO C	1
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	1
CONECTOR UNIVERSAL KSU-23	1
CRUZETA ""T"", COMPRIMENTO 1900 MM"	1
ELO FUSIVEL DE 1 EF	1
ELO FUSIVEL DE 10 EF	1
ELO FUSIVEL DE 3 EF	1
ELO FUSIVEL DE 40 K	1
ELO FUSIVEL DE 50 K	1
ELO FUSIVELTIPO K, 10 A	1
ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS	1
FITA ISOL,PVC,ANTICHAMA,19x20m,PR	1

Isolador de pino HI-TOP, 27 KV	1
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	1
TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV	1
TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	1
TRANSFORMADOR 30 KVA, 15 KV	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 187 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes

emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

Tabela 2 - Estrutura das equipes

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ABU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ALG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AME-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CAF-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CLG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-CPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DAV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-IPI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JQP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MAV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-MAV-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MCL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MGL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MPA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-H001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-PAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PGA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PMS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RDG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SCZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-SRO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C026M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C027M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C028M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-J005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-Y004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas
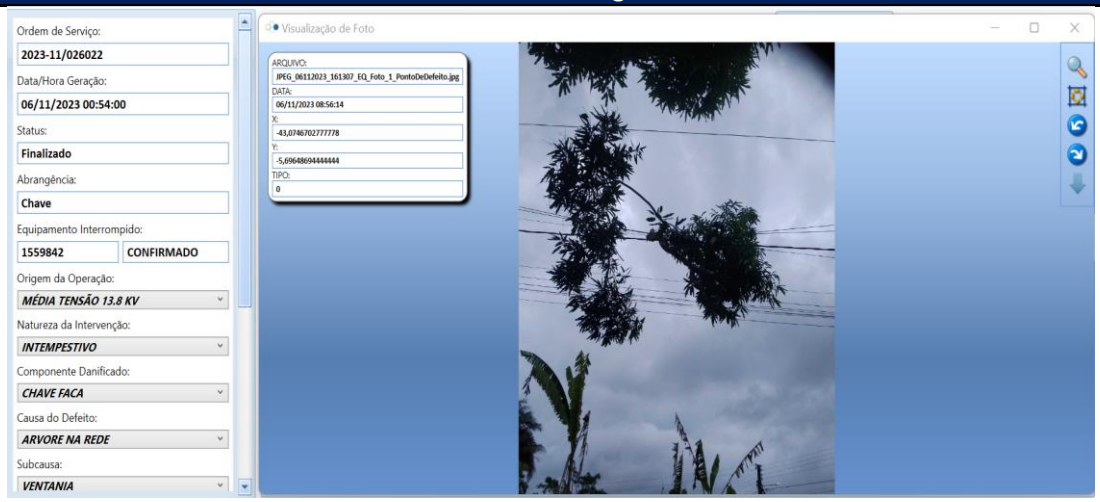
Fotos – Árvores na rede, postes e cabos danificados em decorrencia de fortes ventos, que derrubaram árvore de grande porte sobre a rede.
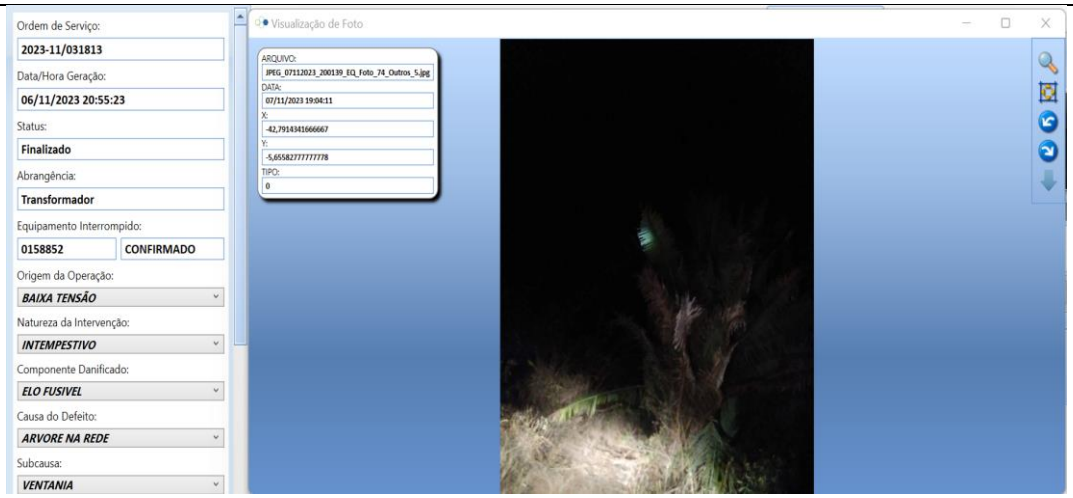
Fotos– Árvores na rede, cabos danificados em decorrencia de fortes ventos.

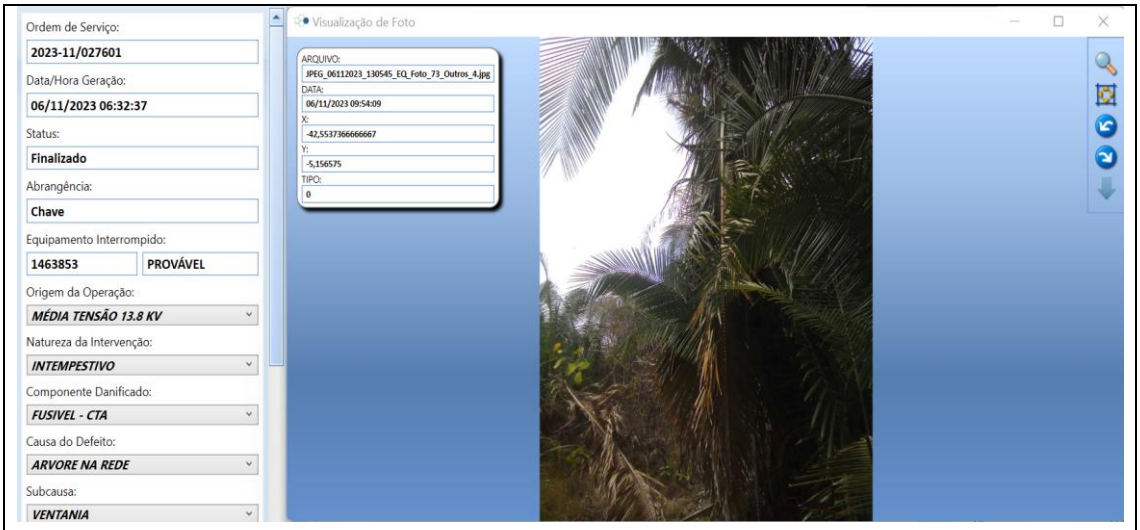

Fotos – Árvores na rede, Ventania antingiu uma arvore de grande porte, que caiu sobre a rede, ocasionando o rompimento de condutores e consequentemente interrupção coletiva.

Fotos – Chuvas intensas, ocasionaram interrupções durante o período.

Fotos – Dificuldade de acesso – Por conta das fortes chuvas que atigiram a região, várias estradas ficaram alagadas. Por este motivo as equipes tiveram deficuldade para acessar os locais do defeito.

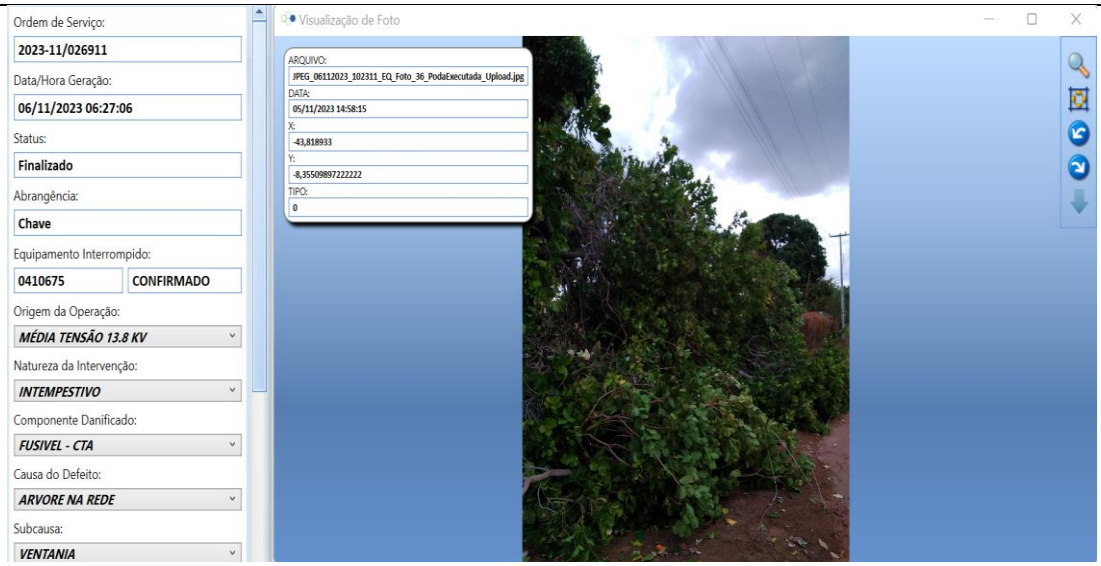

Fotos – Árvore na rede – Ventania causou a queda de árvore sobre a rede, causando o rompiemnto de condutores.

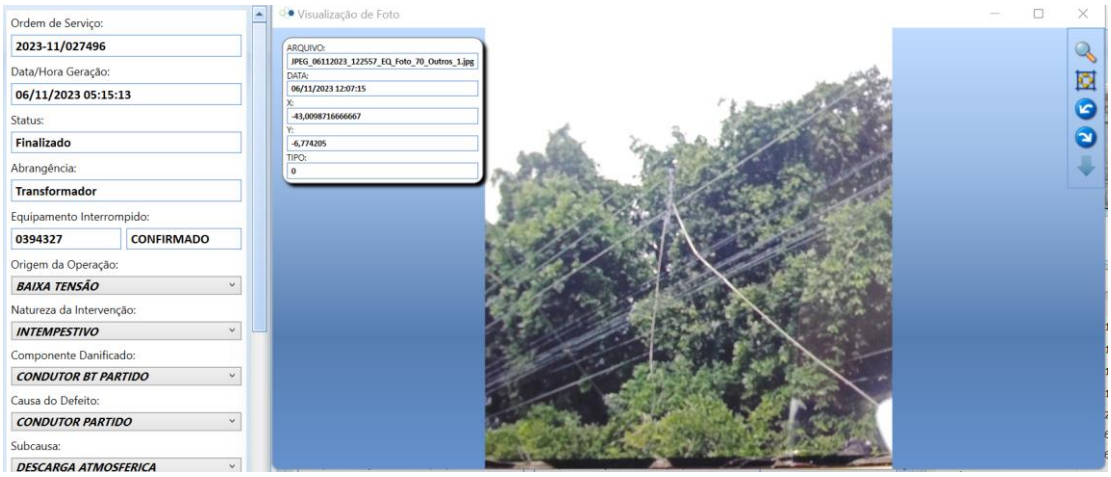

Fotos – Ventania – Durante a chuva uma ventania causou a queda de árvores e lançou objetos sobre a rede

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias	
	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/11/06/apos-noite-de-chuva-teresina-amanhece-com-semaforos-sem-funcionar-e-engarrafamentos-em-varios-pontos.ghtml
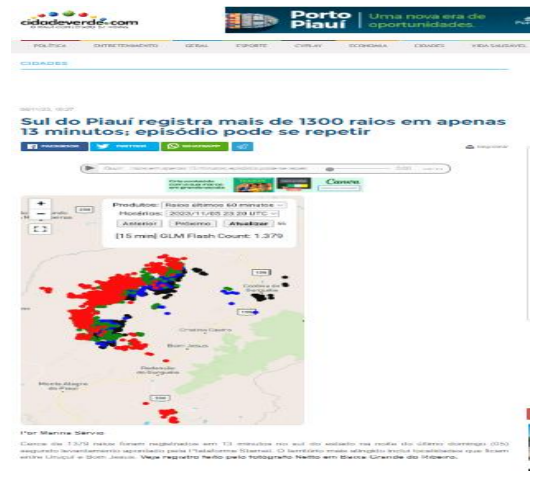	https://cidadeverde.com/noticias/402301/sul-do-piaui-registra-mais-de-1300-raios-em-apenas-13-minutos-episodio-pode-se-repetir
	https://www.meionorte.com/noticias/climatologista-explica-motivo-da-ocorrencia-de-fortes-ventos-em-the-347882

	https://cidadeverde.com/noticias/402300/cinco-cidades-do-piaui-registram-os-maiores-volumes-de-chuva-do-pais-estado-tem-alerta-de-chuvas-intensas
	https://cidadesnanet.com/news/destaque-3/chuva-com-forte-ventania-causa-estragos-a-residencias-e-postos-de-combustiveis-em-francisco-santos/
	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/11/06/apos-meses-de-calor-e-tempo-seco-cidades-do-sul-do-piaui-registram-maiores-indices-de-chuva-do-brasil.ghtml

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

LAUDO

Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
05 a 08 de Novembro de 2023

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Dezembro, 2023

Iluminar o futuro da humanidade

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 11.2023

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Sumário

1 Análise de Evento Meteorológico **2**

1.1 Região de Estudo 2

1.2 Descrição do Evento 2

1.3 Abrangência do Evento 3

1.3.1 Satélite 3

1.3.2 Descargas Atmosféricas 8

1.3.3 Chuva 15

1.3.4 Rajadas de Vento 21

2 Notícias **27**

3 Classificação COBRADE **28**

3.1 Resumo do Evento 28

4 Referências **30**

5 Anexos **31**

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.

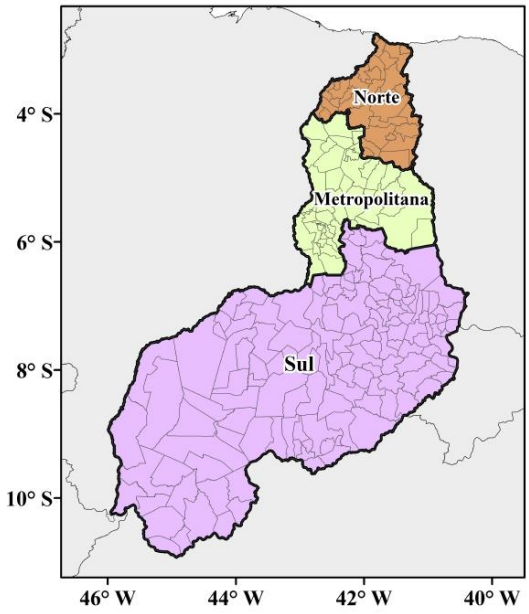

1.2 Descrição do Evento

A combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a circulação atmosférica em altos níveis, a passagem de uma frente fria no Oceano Atlântico e a alta disponibilidade de calor e umidade, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 05 a 08 de Novembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 5 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 05 a 08 de Novembro de 2023. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.

No dia 05 de Novembro (Figura 2), a nebulosidade formada apresenta grande profundidade vertical (nuvens convectivas) já no período da madrugada nas Regionais Metropolitana e Sul. Ao longo da tarde, novos núcleos de tempestade se formam sobre ambas as Regionais, perdurando o impacto até a noite.

No dia 06 de Novembro (Figura 3), as tempestades ganham mais força ainda ao longo da madrugada sobre o estado do Piauí. As nuvens continuam atuando ao longo de todo o dia, espalhando-se para a Regional Norte no final da tarde. As tempestades estão associadas a chuvas intensas, fortes rajadas de vento e grande quantidade de descargas elétricas.

No dia 07 de Novembro (Figura 4), as tempestades continuam atuando sobre a Regional Sul, com risco para chuvas e rajadas de vento fortes, e raios. A partir da manhã, as nuvens convectivas mais profundas enfraquecem, mas nuvens rasas permanecem sobre o estado do Piauí, associadas a chuvas moderadas, fortes rajadas de vento e raios pontuais.

No dia 08 de Novembro (Figura 5), as tempestades cessam e o predomínio é apenas de nuvens rasas. O potencial para transtornos relativos a chuvas intensas e alta quantidade de raios é baixo, mas mantém-se o risco para fortes rajadas de vento. Em pontos isolados da Regional Sul, há ainda nuvens rasas com risco para chuvas moderadas e descargas elétricas.

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 05 de Novembro.

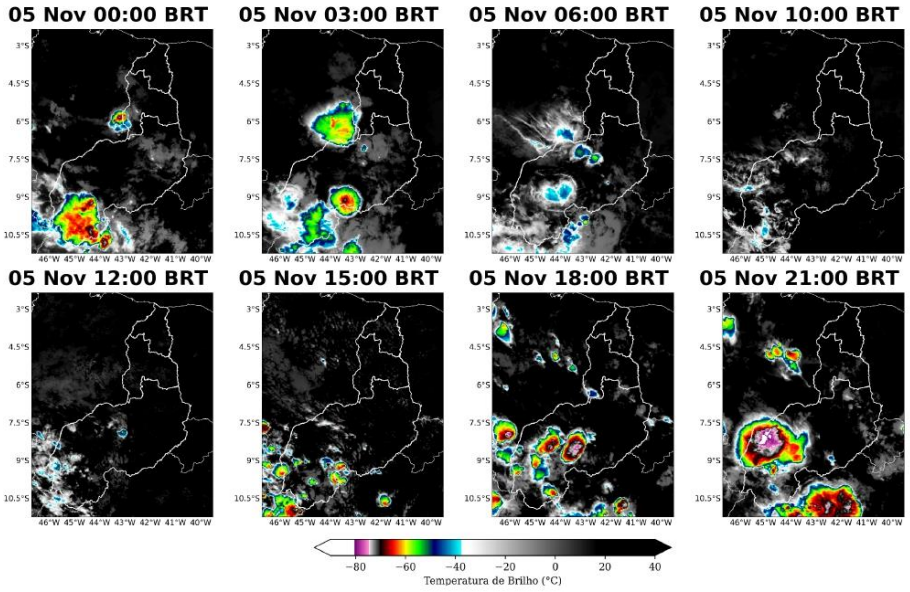

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 06 de Novembro.

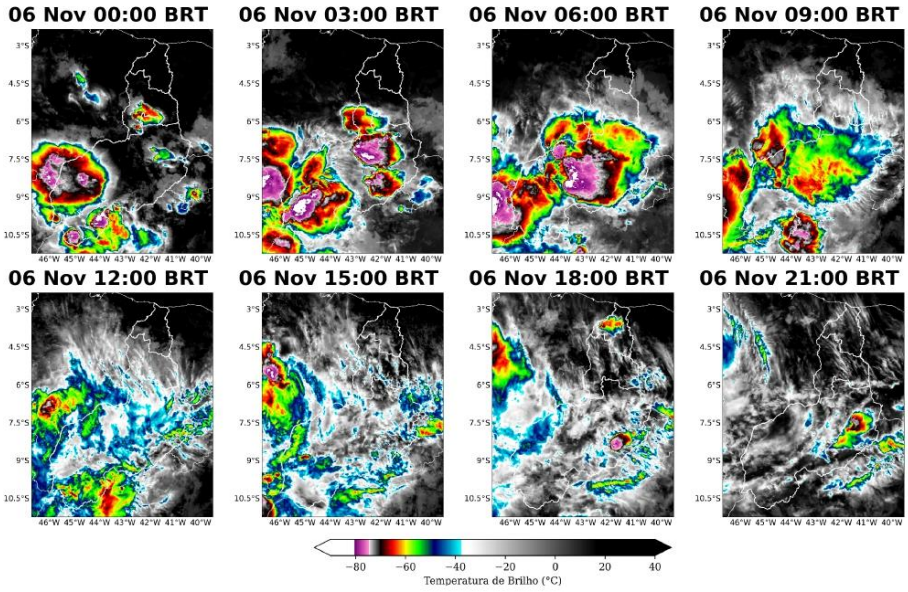

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 07 de Novembro.

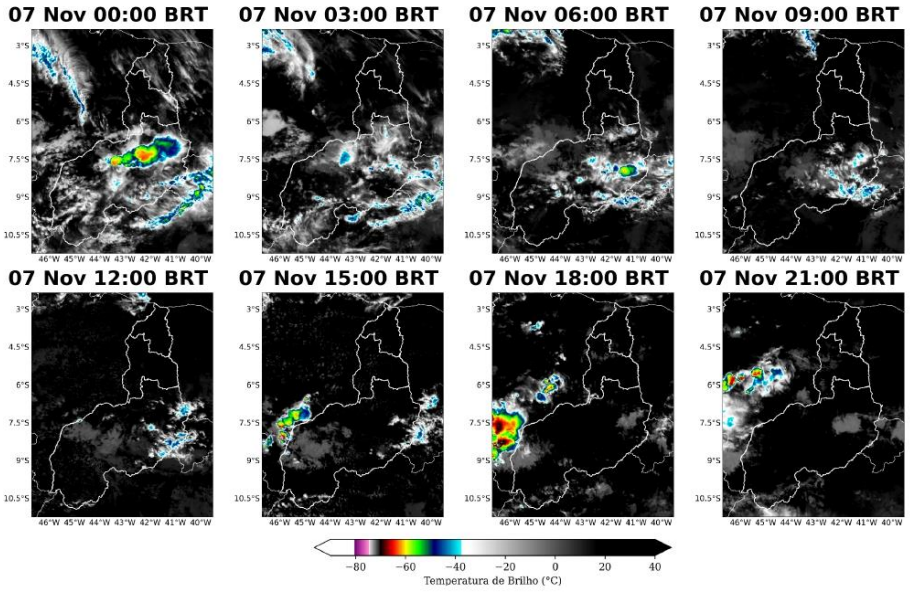

Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 08 de Novembro.

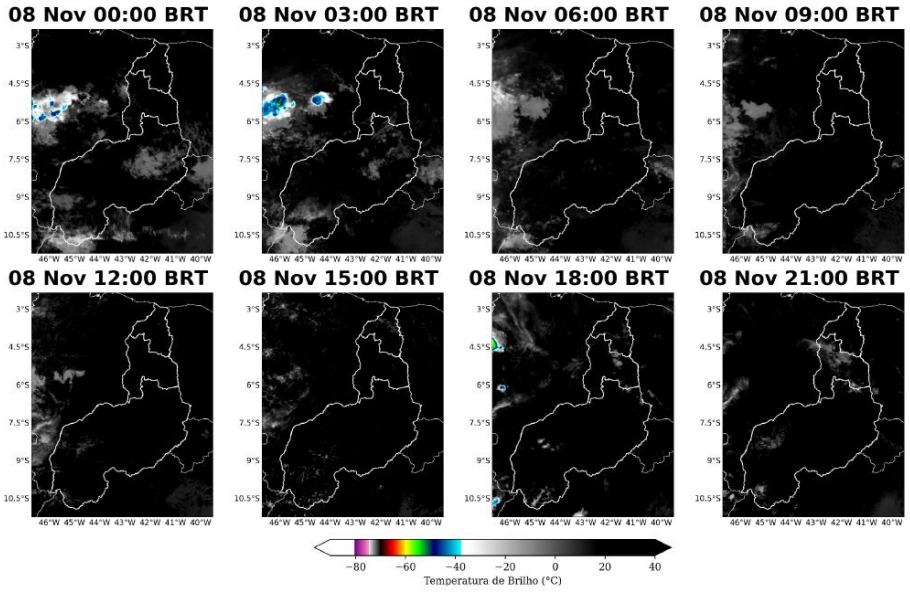

1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 05 de Novembro houve registro de grande quantidade de raios sobre as Regionais Metropolitana e, principalmente, na Sul. Na Norte, não houve incidência.

No dia 06 de Novembro (Figura 7) as altas ocorrências de descargas elétricas se mantiveram sobre as Regionais Sul e Metropolitana, também se espalhando para a Regional Norte.

No dia 07 de Novembro (Figura 8) houve uma diminuição significativa na quantidade de raios sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Entretanto, ainda permaneceu com ocorrências sobre a Regional Sul, de forma espalhada.

No dia 08 de Novembro (Figura 9) a frequência de descargas elétricas se mantém relativamente baixa em comparação aos primeiros dias do evento. Porém, houve registros de raios sobre as Regionais Metropolitana e Sul.

Analisando o evento do período de 05 a 08 de Novembro de 2023 (Figura 10) como um todo, nota-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre o estado do Piauí.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 6: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 05 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

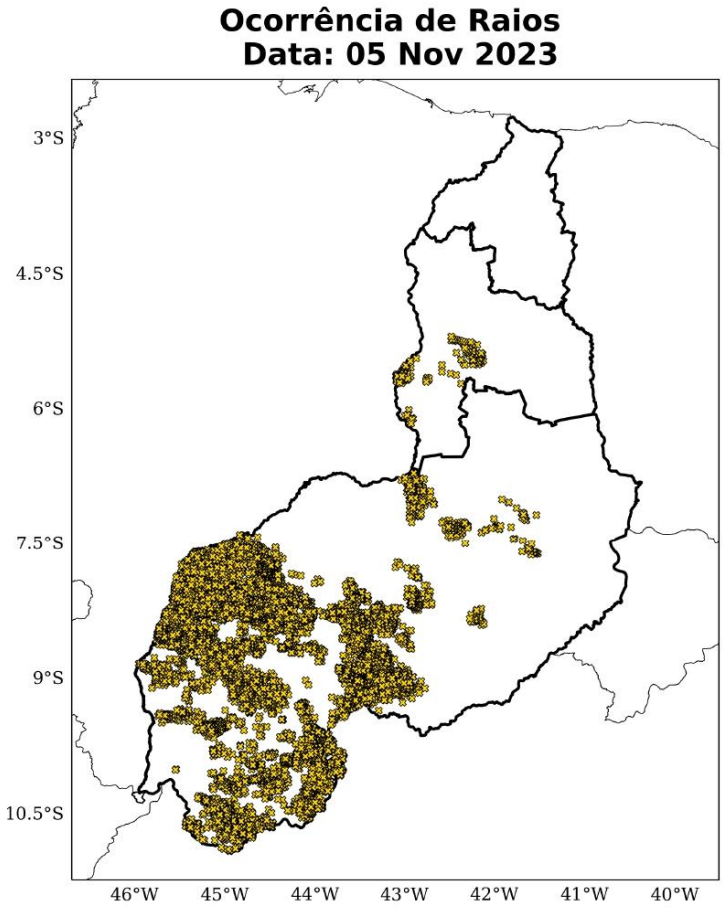

Figura 7: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 06 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

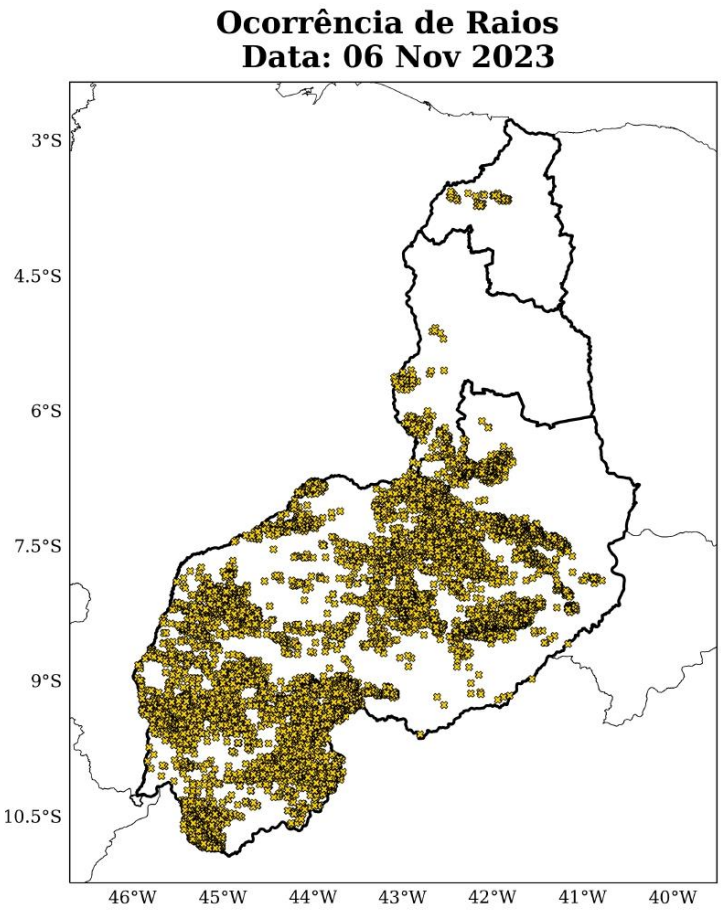

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 8: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 07 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

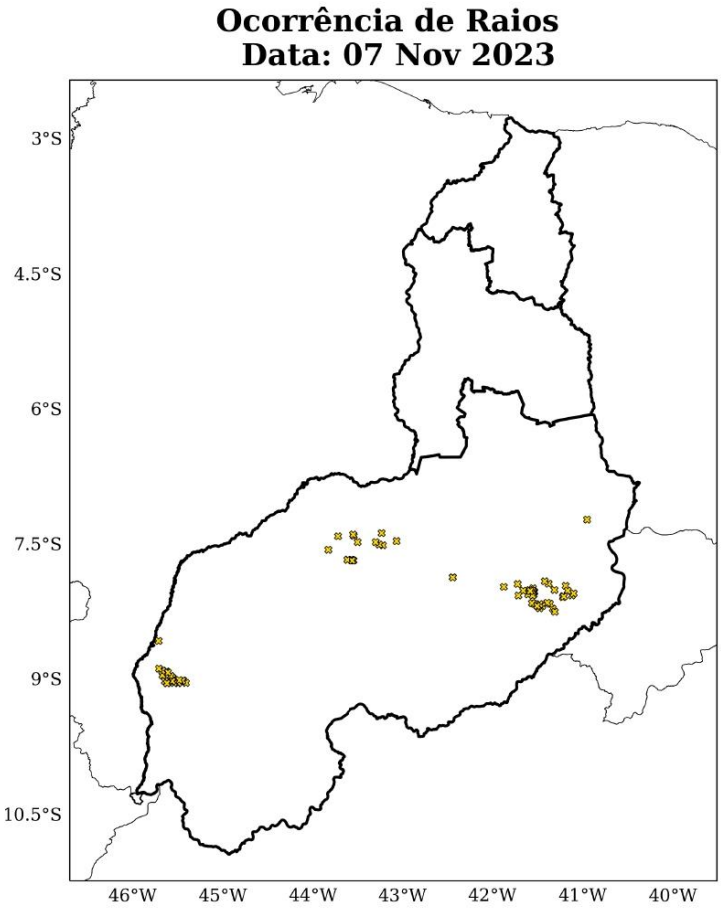

Figura 9: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 08 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

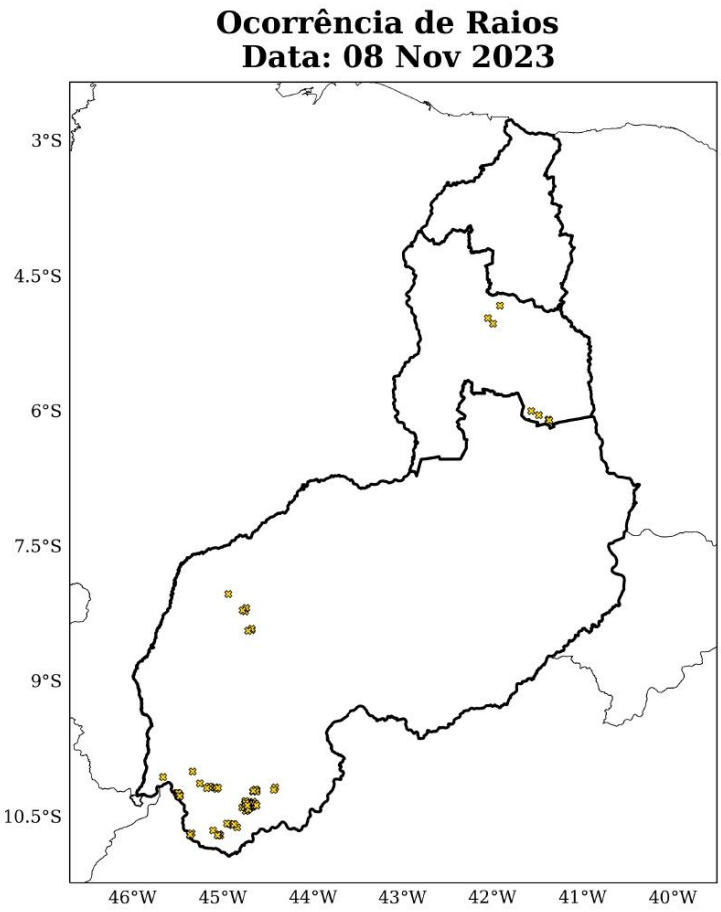

Figura 10: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 05 a 08 de Novembro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

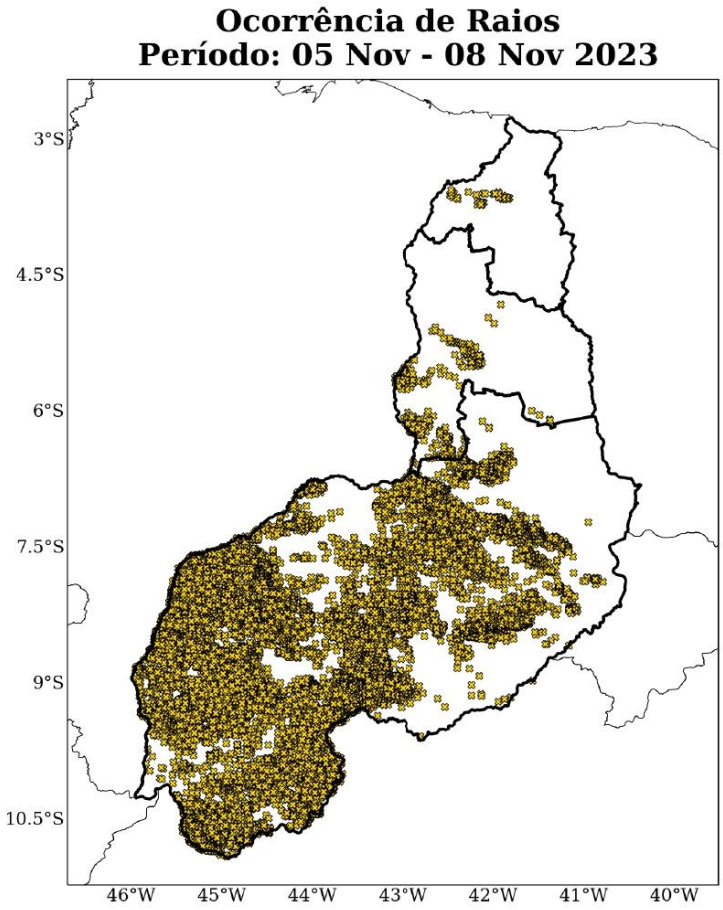

A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada Regional. A Regional Sul foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo mais de 53.500 incidências em apenas 4 dias.

Tabela 1: Total de raios no período de 05 a 08 de Novembro de 2023 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

Regional	Total de Raios
Sul	53552
Metropolitana	710
Norte	44

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 11 a 13) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 05 de Novembro (Figura 11), houve registro de chuva moderada apenas na Regional Sul. Na Norte, o máximo pluviométrico foi de chuva fraca.

No dia 06 de Novembro (Figura 12), as chuvas se intensificaram em praticamente toda a área de concessão da Equatorial-PI. Houve registro de chuva extrema na Regional Sul, enquanto nas demais a chuva atingiu o limiar de chuvisco.

No dia 07 de Novembro (Figura 13), os máximos pluviométricos perderam força em todo o estado. Atingiu-se o limiar de chuva fraca apenas na Regional Sul. Nas demais áreas, não houve acumulados expressivos.

No dia 08 de Novembro não houve chuva significativa em nenhuma das Regionais da Equatorial-PI.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 05 a 08 de Novembro de 2023 (Figura 14) ficaram concentrados na Regional Sul, com volumes superiores a 100 mm.

Figura 11: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 05 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

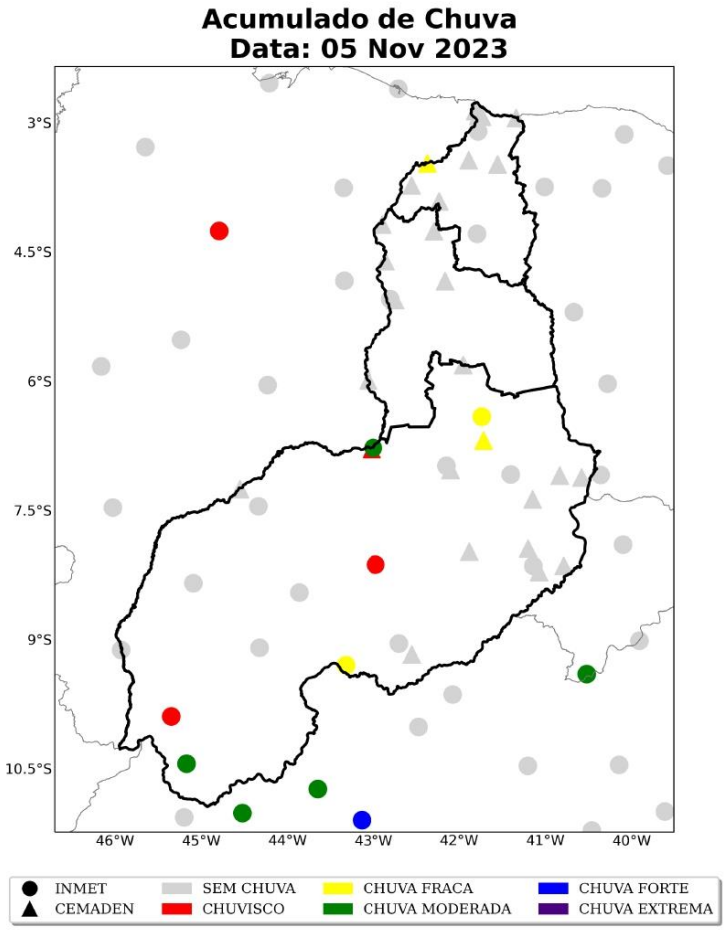

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 12: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 06 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

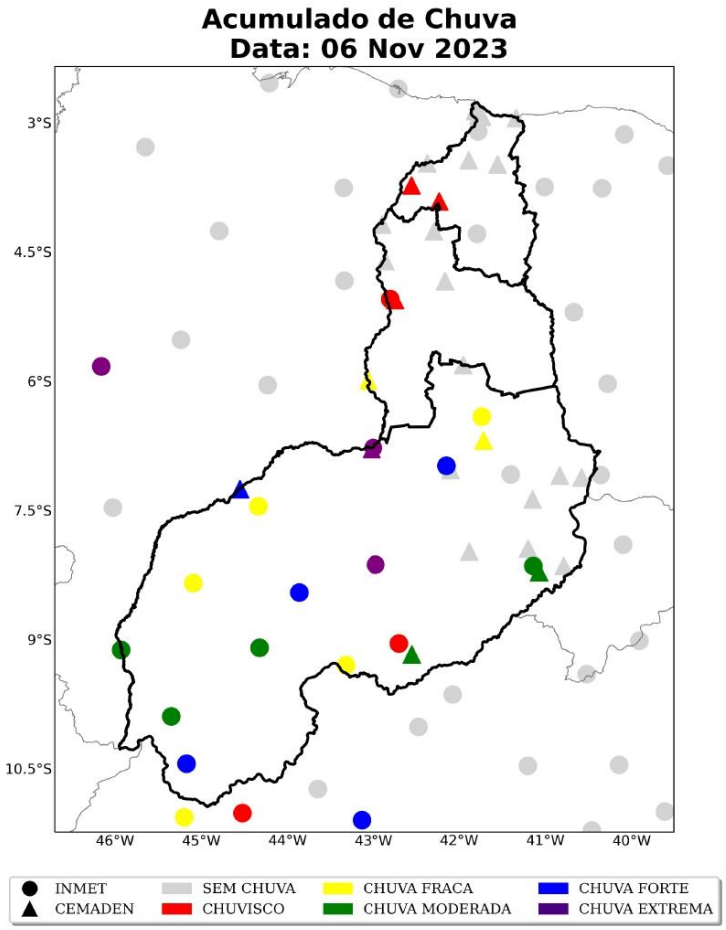

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 13: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 07 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

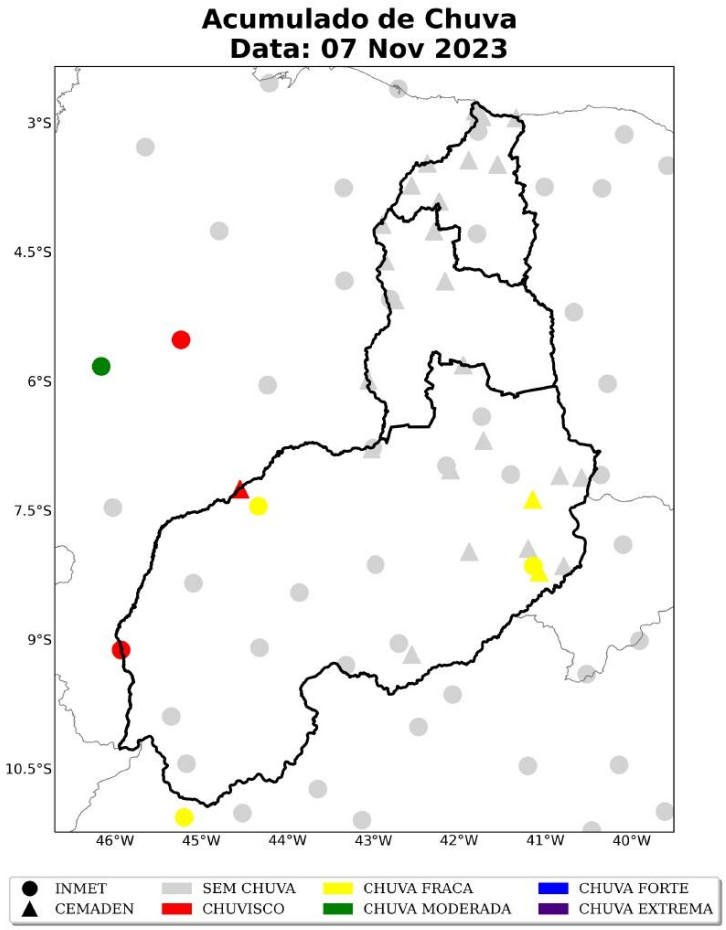

Figura 14: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 05 a 08 de Novembro de 2023), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

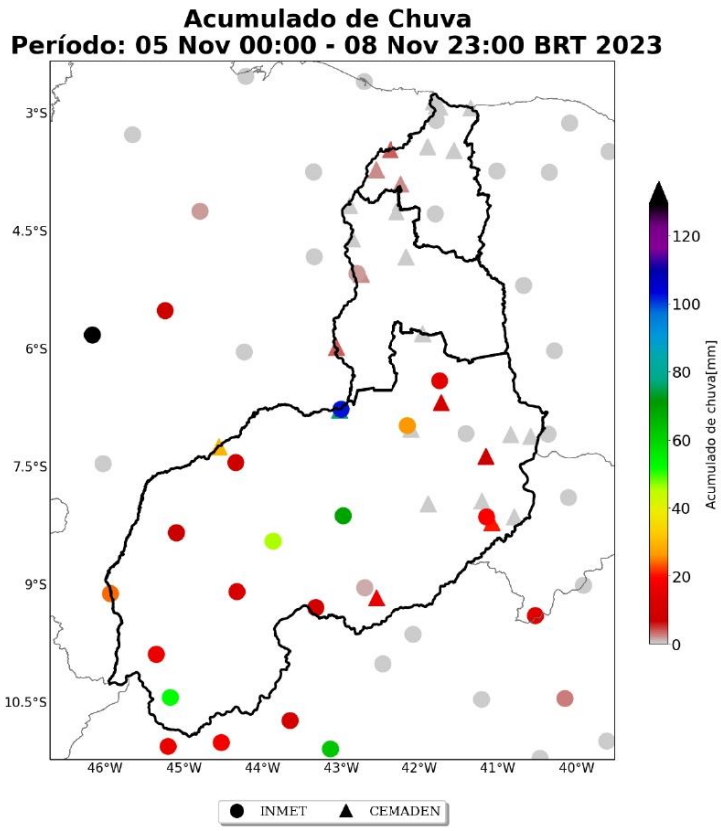

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 05 a 08 de Novembro de 2023 sobre o estado do Piauí. Destaca-se a máxima ocorrência de acumulados de chuva em torno de 103 mm no município de Floriano, localizado na Regional Sul, em apenas 2 dias de chuvas mais intensas.

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 05 a 08 de Novembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
FLORIANO	Floriano	Sul	103	INMET
Centro	Floriano	Sul	76	CEMADEN
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	69	INMET
CORRENTE	Corrente	Sul	52	INMET
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	46	INMET
Malvinas	Uruçuí	Sul	30	CEMADEN
OEIRAS	Oeiras	Sul	26	INMET
ACAUA	Acauã	Sul	21	CEMADEN
PAULISTANA	Paulistana	Sul	19	INMET
SÃO LOURENCO DO PIAUÍ	São lourenço do piauí	Sul	16	CEMADEN
GILBUES	Gilbues	Sul	16	INMET
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	14	INMET
BOM JESUS DO PIAUI	Bom jesus	Sul	12	INMET
INHUMA	Inhuma	Sul	10	CEMADEN
CARACOL	Caracol	Sul	10	INMET
URUCUI	Uruçui	Sul	8	INMET
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	7	INMET
JAICOS	Jaicós	Sul	7	CEMADEN
Centro	Luzilândia	Norte	4	CEMADEN
Centro	Palmeirais	Metropolitana	4	CEMADEN
TERESINA	Teresina	Metropolitana	2	INMET
AC Esperantina	Esperantina	Norte	2	CEMADEN
Centro	Matias olímpio	Norte	2	CEMADEN
Santa Isabel	Teresina	Metropolitana	2	CEMADEN
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	1	INMET

1.3.4 Rajadas de Vento

As Figuras 15 a 18 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 05 a 08 de Novembro de 2023, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 05 de Novembro (Figura 15), as rajadas de vento mais intensas foram registradas na Regional Sul, atingindo o limiar de vento forte. Na Regional Norte, o máximo observado foi vento fresco.

No dia 06 de Novembro (Figura 16), os ventos ganharam força sobre toda a área de concessão da Equatorial-PI. Na Regional Sul, foi registrado ventania forte e diversos pontos de vento forte. Na Norte, os máximos registrados foram de vento fresco, enquanto na Regional Metropolitana o maior limiar foi de brisa forte.

No dia 07 de Novembro (Figura 17), as máximas rajadas de vento registradas foram classificadas como vento forte na Regional Sul. Na Regional Norte, o máximo observado foi vento fresco.

No dia 08 de Novembro (Figura 18), as rajadas de vento ganharam força sobre a Regional Norte, atingindo a classificação de vento forte. Na Regional Sul, o máximo observado foi vento fresco.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 15: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 05 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

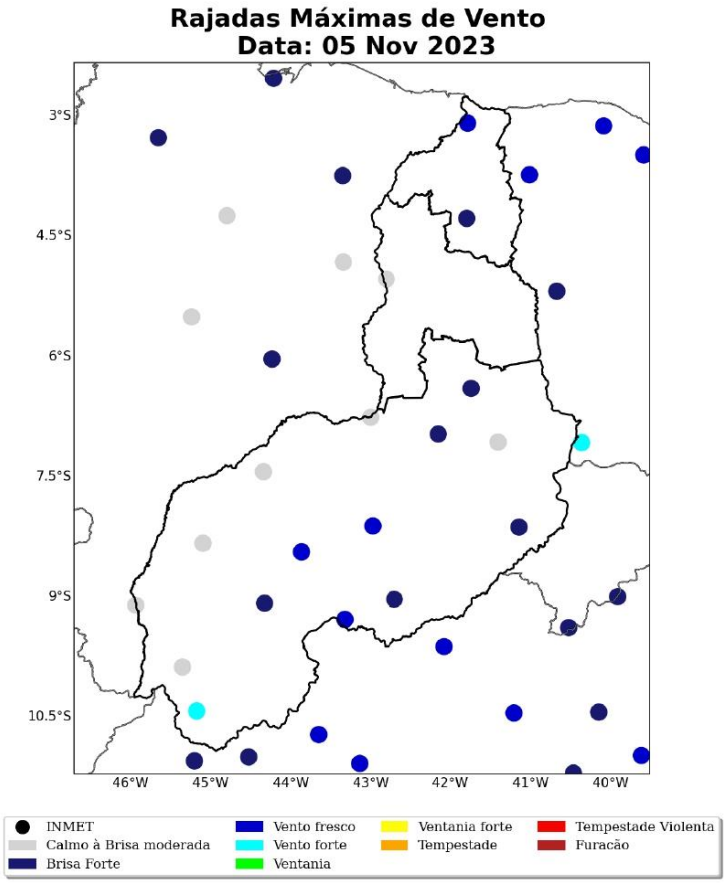

Figura 16: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 06 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

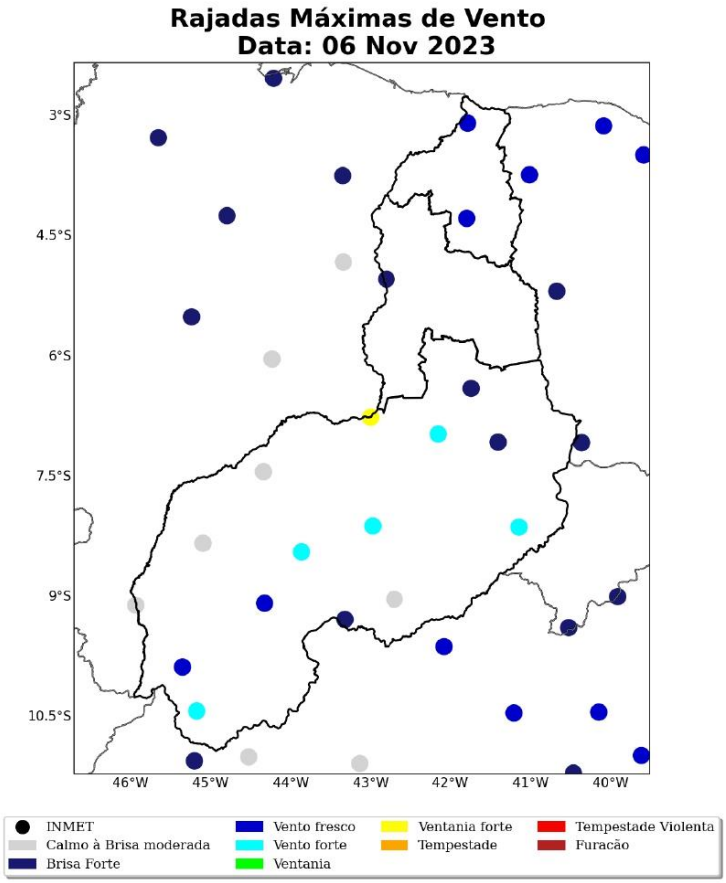

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 17: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 07 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

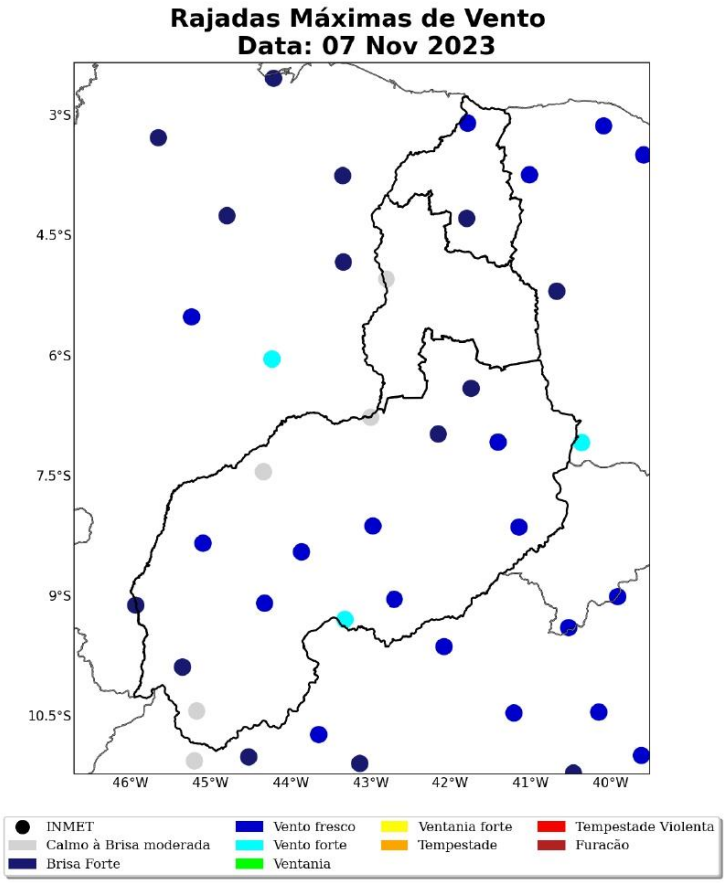

Figura 18: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 08 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

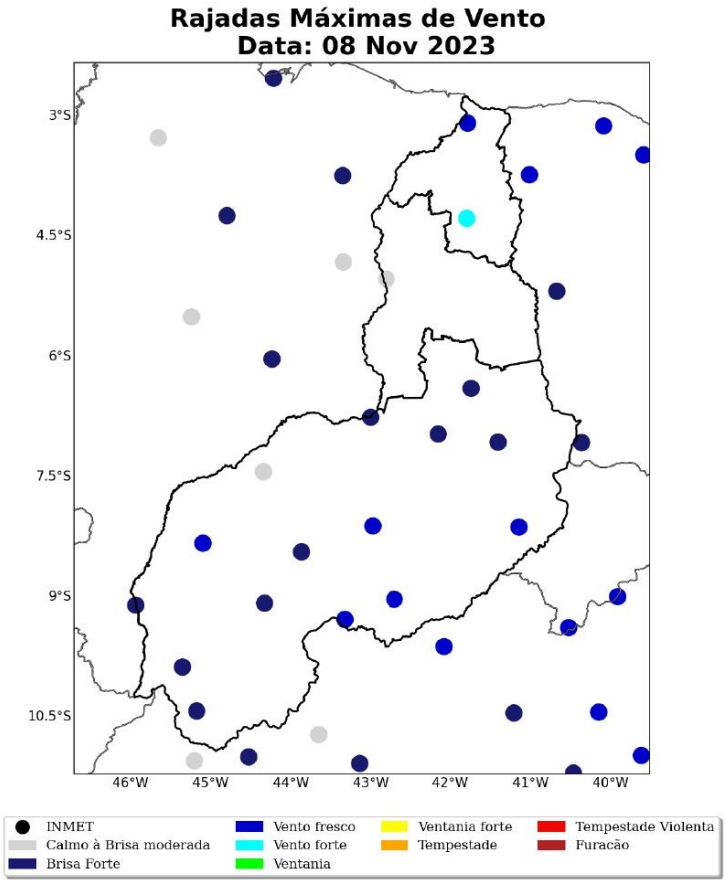

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas Regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 77 km/h às 02 BRT do dia 06 de Novembro no município de Floriano, localizado na Regional Sul.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 05 a 08 de Novembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
FLORIANO	Floriano	Sul	77	06/11/2023 02
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	60	08/11/2023 13
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	58	06/11/2023 03
OEIRAS	Oeiras	Sul	57	06/11/2023 00
CARACOL	Caracol	Sul	55	07/11/2023 18
CORRENTE	Corrente	Sul	52	05/11/2023 23
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	50	06/11/2023 05
PAULISTANA	Paulistana	Sul	50	06/11/2023 16
PICOS	Picos	Sul	45	07/11/2023 19
PARNAIBA	Parnaiba	Norte	44	06/11/2023 08
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	43	07/11/2023 15
BOM JESUS DO PIAUI	Bom jesus	Sul	43	07/11/2023 14
GILBUES	Gilbues	Sul	41	06/11/2023 10
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	40	08/11/2023 07
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	34	06/11/2023 02
TERESINA	Teresina	Metropolitana	30	06/11/2023 10

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da Equatorial-PI durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam a ocorrência de fortes tempestades durante o período analisado, que causaram diversos tipos de transtornos no estado do Piauí.

Figura 19: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da Equatorial-PI durante os dias do evento.

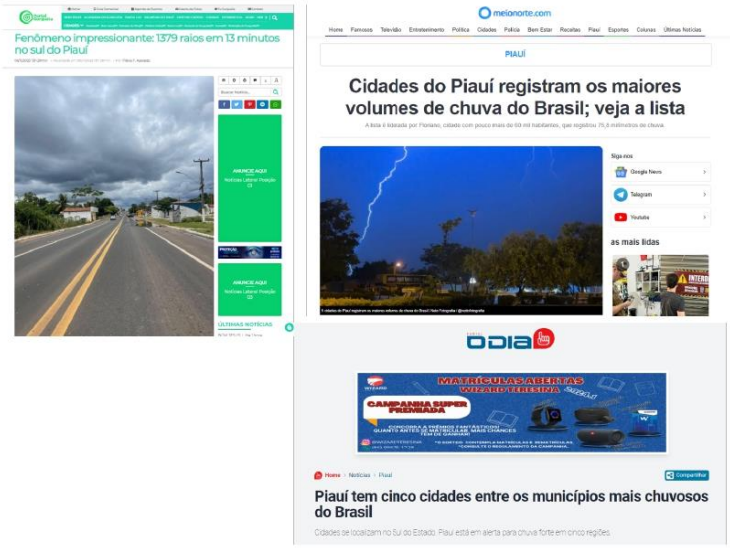

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como frente fria (1.3.1.2.0), vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

3.1 Resumo do Evento

A combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a circulação atmosférica em altos níveis, a passagem de uma frente fria no Oceano Atlântico e a alta disponibilidade de calor e umidade, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 05 a 08 de Novembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Floriano, localizado na Regional Sul, totalizando 103 mm em basicamente apenas 2 dias de chuvas intensas. Isso corresponde a aproximadamente 114% em relação à média climatológica para a região durante todo o mês de Novembro.

Neste período houve registro de intensas rajadas de vento sobre a área de concessão da Equatorial-PI. As maiores rajadas chegaram a 77 km/h, sendo classificadas como ventania forte. Essa magnitude tem potencial para causar danos em árvores e em pequenas construções.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi superior a 53.500 ocorrências de raios na Regional Sul. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	Convergência de massa em superfície juntamente com a circulação atmosférica em altos níveis, a passagem de uma frente fria no oceano e a alta disponibilidade de calor e umidade promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios
Código COBRADE	1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.0 - Frente fria
Hora de início	05/11/2023 - 00:00
Hora do término	08/11/2023 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

4 Referências

1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - http://www.inmet.gov.br

2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - http://www2.cemaden.gov.br/

3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf

4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDA, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.

5 - https://www.portalgurgueia.com.br/noticias/13153-fenomeno-impressionante-1379-raios-em-13-minutos-no-sul-do-piaui

6 - https://www.meionorte.com/piaui/cidades-do-piaui-registram-os-maiores-volumes-de-chuva-do-brasil-veja-a-lista-484546

7 - https://portalodia.com/noticias/piaui/piaui-tem-cinco-cidades-entre-os-municipios-mais-chuvosos-do-brasil-401448.html

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

5 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia

Pedro Regoto
Meteorologista
CREA 2018107258

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
50962763	PCS	TF	1315331	21626	05/11/2023 00:11	05/11/2023 01:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	45,34	45	0,12	0,58	0,32	1,02	PCS01C4	Picos
50962868	RGN	CR		21731	05/11/2023 01:14	05/11/2023 06:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	0,05	0,1	4,78	4,93	RGN01C1	Regeneração
50963303	AME	TF	1062643	22166	05/11/2023 01:49	05/11/2023 08:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1589,68	230	6,53	0,13	0,25	6,92	AME01N1	Amarante
50963445	PMR	TF	1372905	22308	05/11/2023 02:03	05/11/2023 12:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	376,47	36	9,57	0,12	0,78	10,47	PMR01P1	Palmeirais
50963074	PMR	CR		21937	05/11/2023 02:54	05/11/2023 08:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	4,95	0,1	0,25	5,3	PMR01P1	Palmeirais
50963538	PAD	CH	1411318	22401	05/11/2023 04:56	05/11/2023 17:10	CHAVE FACA UNIPOLAR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	5206,09	2237	0,78	0,28	11,17	12,23	PAD01P5	Parnaíba
50963717	CRO	CH	1054668	22580	05/11/2023 05:00	05/11/2023 08:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1377,75	404	0,08	0,25	3,08	3,42	CRO01L2	Curralinhos
50963431	VAL	TF	1074016	22294	05/11/2023 05:38	05/11/2023 12:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	966,65	151	4,02	1,13	1,27	6,42	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
51077373	CRT	CR		135848	05/11/2023 05:43	05/11/2023 06:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50963863	PMR	CH	1389024	22726	05/11/2023 05:47	05/11/2023 10:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	596,23	126	4,22	0,42	0,1	4,73	PMR01P2	Palmeirais

50964870	GBS	CH	1368809	23732	05/11/2023 05:57	05/11/2023 14:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	139,52	16	8,45	0,13	0,15	8,73	GBS01C1	Gilbués
50964141	ABU	CH	1263412	23004	05/11/2023 06:01	05/11/2023 11:09	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2873,72	561	2,88	2,23	0,02	5,13	ABU01C1	Anísio de Abreu
50963657	FAO	CH	1324397	22520	05/11/2023 06:07	05/11/2023 08:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1650,65	652	1,07	0,53	0,93	2,53	FAO01C6	Floriano
50964839	FAO	TF	1324672	23701	05/11/2023 06:07	05/11/2023 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	30,95	3	8,38	1,52	0,42	10,32	FAO01C6	Floriano
50963815	RGN	TF	1069265	22678	05/11/2023 06:10	05/11/2023 08:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	365,63	164	1,52	0,42	0,3	2,23	RGN01C1	Regeneração
50963746	PMR	TF	1062552	22609	05/11/2023 06:14	05/11/2023 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	217,61	58	2,08	0,75	0,93	3,77	PMR01P2	Palmeirais
50963364	JUN	CR		22227	05/11/2023 06:15	05/11/2023 06:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M2	Picos
50963539	RGN	CR		22402	05/11/2023 06:16	05/11/2023 11:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,93	0,25	0,23	5,42	RGN01C1	Regeneração
50963902	FAO	CH	1410775	22765	05/11/2023 06:19	05/11/2023 09:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	48,26	15	2,33	0,23	0,67	3,23	FAO01C6	Floriano
50963575	AME	TF	1062644	22438	05/11/2023 06:22	05/11/2023 08:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	257,18	130	1,48	0,2	0,3	1,98	AME01N1	Amarante
50963969	BOL	CH	1265287	22832	05/11/2023 06:26	05/11/2023 10:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	706,84	183	1,97	1,83	0,07	3,87	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia

50963916	BOL	TF	1265174	22779	05/11/2023 06:29	05/11/2023 10:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	828,75	185	3,75	0,45	0,28	4,48	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50963876	CRT	TF	1267872	22739	05/11/2023 06:31	05/11/2023 10:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	48,57	13	3,32	0,17	0,27	3,75	CRT01C2	Corrente
50964971	GBS	TF	1270494	23833	05/11/2023 06:32	06/11/2023 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	112,92	4	27,73	0,5	0	28,23	GBS09F8	Corrente
51077385	CRT	CR		135860	05/11/2023 06:33	05/11/2023 06:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51077374	CRT	CR		135849	05/11/2023 06:44	05/11/2023 07:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51103318	NZR	CR		158128	05/11/2023 06:44	06/11/2023 02:19	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,82	1	0,05	0,1	19,43	19,58	NZR01C1	Floriano
50964245	CRT	CH	1267899	23108	05/11/2023 06:48	05/11/2023 16:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	623,66	66	8,73	0,33	0,38	9,45	CRT01C2	Corrente
50963742	CMT	CH	1265934	22605	05/11/2023 06:51	05/11/2023 08:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	712,49	343	1,03	0,95	0,1	2,08	CMT01C4	Avelino Lopes
51209388	FAO	CR		161358	05/11/2023 06:52	05/11/2023 08:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,32	0,53	0,93	1,78	FAO01C6	Floriano
51209389	FAO	CR		162806	05/11/2023 06:52	05/11/2023 08:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,32	0,53	0,93	1,78	FAO01C6	Floriano
51077371	CRT	CR		135846	05/11/2023 06:53	05/11/2023 07:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964607	FAO	CR		23469	05/11/2023 06:55	05/11/2023 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	6,92	0,67	0,72	8,3	FAO01C6	Floriano
50963677	PMR	CR		22540	05/11/2023 06:56	05/11/2023 07:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51077383	CRT	CR		135858	05/11/2023 06:57	05/11/2023 07:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente

50963760	GBS	TF	1369937	22623	05/11/2023 07:00	05/11/2023 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	13,52	3	4,07	0,3	0,15	4,52	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51209336	FAO	CR		161352	05/11/2023 07:01	05/11/2023 16:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,39	1	7,48	1,52	0,42	9,42	FAO01C6	Floriano
51209337	FAO	CR		162812	05/11/2023 07:01	05/11/2023 16:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,39	1	7,48	1,52	0,42	9,42	FAO01C6	Floriano
50963703	SMT	CR		22566	05/11/2023 07:02	05/11/2023 17:09	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,42	1	7,28	1,98	0,85	10,12	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
50963743	SRO	CR		22606	05/11/2023 07:12	05/11/2023 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,57	0,55	0,12	8,23	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50963736	PMR	CR		22599	05/11/2023 07:14	05/11/2023 18:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,49	1	11,5	0,07	0,08	11,65	PMR01P1	Palmeirais
50964159	CRI	CH	1379031	23022	05/11/2023 07:20	05/11/2023 14:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	151,71	20	6,27	1,33	0	7,6	CRI01N1	Cristino Castro
50963841	OER	CH	1335652	22704	05/11/2023 07:27	05/11/2023 08:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,08	8	0,1	0,45	0,33	0,88	OER01C3	Colônia do Piauí
50964602	GBS	CH	1394312	23464	05/11/2023 07:28	05/11/2023 10:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	51,78	16	0,1	2,43	0,72	3,25	GBS09F7	Gilbués
50963917	GBS	CH	1373959	22780	05/11/2023 07:29	05/11/2023 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	103,34	10	10,03	0,27	0,05	10,35	GBS09F9	Gilbués
50963702	PAD	CR		22565	05/11/2023 07:33	05/11/2023 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,4	0,53	0	1,93	PAD01P5	Parnaíba
50963927	BOL	TF	1265275	22790	05/11/2023 07:34	05/11/2023 11:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	46,36	12	3,4	0,25	0,22	3,87	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50963945	CMT	CR		22808	05/11/2023 07:35	05/11/2023 10:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,33	0,42	0	2,75	CMT09S1	Curimatá
51077372	CRT	CR		135847	05/11/2023 07:41	05/11/2023 07:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50963862	PAD	CR		22725	05/11/2023 07:44	05/11/2023 17:36	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	8,93	0,38	0,55	9,87	PAD01P4	Parnaíba
50964190	AME	CH	1055748	23053	05/11/2023 07:46	05/11/2023 09:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	170,75	91	1,43	0,3	0,15	1,88	AME01N2	Amarante
50964238	BGR	CH	1315653	23101	05/11/2023 07:50	05/11/2023 15:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	114,29	15	6,75	0,77	0,12	7,63	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro

50964747	ABU	CR		23609	05/11/2023 07:53	05/11/2023 13:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,23	1	4,83	0,63	0	5,47	ABU01C1	Anísio de Abreu
50963912	PAB	CR		22775	05/11/2023 07:56	05/11/2023 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,38	0,38	0,52	2,28	PAB01C1	Parnaíba
50964313	FAO	CH	1324879	23176	05/11/2023 08:02	05/11/2023 14:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	27,1	4	4,33	2,42	0,03	6,78	FAO01C4	Floriano
50965089	URD	CH	1371030	23951	05/11/2023 08:11	05/11/2023 17:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3831,64	405	7,28	2,18	0	9,47	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
50964314	PMR	TF	1062148	23177	05/11/2023 08:12	05/11/2023 14:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	175,28	26	4,55	1,83	0,37	6,75	PMR01P1	Palmeirais
50964510	BRL	CH	1330698	23373	05/11/2023 08:12	05/11/2023 13:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	121,03	25	3,17	1,13	0,55	4,85	BRL01C1	Bertolínia
50964009	PAD	CR		22872	05/11/2023 08:16	05/11/2023 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,95	0,62	0,72	3,28	PAD01P8	Parnaíba
51077387	CRT	CR		135862	05/11/2023 08:17	05/11/2023 08:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51209357	RDG	CR		162807	05/11/2023 08:19	05/11/2023 11:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,14	1	2,22	1,17	0	3,38	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51209358	RDG	CR		161357	05/11/2023 08:19	05/11/2023 11:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,14	1	2,22	1,17	0	3,38	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50964043	PAD	CR		22906	05/11/2023 08:26	06/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,1	1	25,73	0,13	0,62	26,48	PAD01P4	Parnaíba
50964139	SPP	CH	1069308	23002	05/11/2023 08:26	05/11/2023 09:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	82,64	81	0,23	0,55	0,25	1,03	SPP01C5	Angical do Piauí
50964046	PMR	CR		22909	05/11/2023 08:28	05/11/2023 08:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P3	Palmeirais
51077375	CRT	CR		135850	05/11/2023 08:28	05/11/2023 08:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964397	RGE	CH	1356357	23260	05/11/2023 08:29	05/11/2023 12:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	114,62	31	1,4	1,58	0,72	3,7	RGE01N3	Itaueira
51209347	RDG	CR		161354	05/11/2023 08:30	05/11/2023 11:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,13	1	2,03	1,17	0	3,2	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51209352	RDG	CR		162810	05/11/2023 08:30	05/11/2023 11:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,13	1	2,03	1,17	0	3,2	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí

50964929	UNO	TF	1058618	23791	05/11/2023 08:32	05/11/2023 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	104,57	14	4,78	2,47	0,23	7,48	UNO01C4	Miguel Alves
50964081	PAB	CR		22944	05/11/2023 08:37	05/11/2023 16:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,33	1	7,12	0,52	0,42	8,05	PAB01C2	Parnaíba
50965117	NOT	TF	1291289	23979	05/11/2023 08:45	05/11/2023 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	128,79	16	6,97	0,83	0,25	8,05	NOT01C2	Valença do Piauí
50964160	OER	CR		23023	05/11/2023 08:57	05/11/2023 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,92	0,27	0,25	1,43	OER01C3	Oeiras
50964558	CMT	CH	1405296	23421	05/11/2023 09:05	05/11/2023 15:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3827,08	630	4,53	1,55	0	6,08	CMT01C4	Avelino Lopes
50964400	BGR	CH	1315446	23263	05/11/2023 09:13	05/11/2023 14:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	518,04	93	4,72	0,65	0,22	5,58	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
50964811	RDG	CH	1269565	23673	05/11/2023 09:14	06/11/2023 09:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	443,28	18	23,7	0,93	0	24,63	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50964247	BGR	CR		23110	05/11/2023 09:16	05/11/2023 11:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	1,35	1,32	0	2,67	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51077379	CRT	CR		135854	05/11/2023 09:23	05/11/2023 09:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964295	GBS	CR		23158	05/11/2023 09:25	05/11/2023 09:40	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50964335	ETA	CH	1228617	23198	05/11/2023 09:32	05/11/2023 10:40	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	13,47	12	0,1	0,55	0,48	1,13	ETA01C3	Esperantina
51077384	CRT	CR		135859	05/11/2023 09:46	05/11/2023 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964385	AME	CR		23248	05/11/2023 09:47	05/11/2023 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,17	0,18	0,42	1,77	AME01N1	Amarante
50965020	PAB	CH	1200466	23882	05/11/2023 09:48	05/11/2023 17:14	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMADOR AVARIADO	14,86	2	5,47	1,75	0,22	7,43	PAB01C4	Parnaíba

50964416	SJP	TF	1400082	23279	05/11/2023 09:51	06/11/2023 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	91,94	3	27,87	0,57	2,22	30,65	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50964413	PAB	CR		23276	05/11/2023 09:53	05/11/2023 18:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,93	0,5	0,1	8,53	PAB01C3	Parnaíba
50964508	PMR	CH	1062188	23371	05/11/2023 09:56	05/11/2023 15:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	157,65	30	5,02	0,05	0,2	5,27	PMR01P1	Palmeirais
50964543	GBS	CH	1430088	23406	05/11/2023 09:57	05/11/2023 14:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	57,74	13	3,87	0,33	0,25	4,45	GBS09F8	Gilbués
50964883	BOL	TF	1265331	23745	05/11/2023 09:59	05/11/2023 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	958,93	174	2,68	1,37	1,47	5,52	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51077388	CRT	CR		135863	05/11/2023 10:01	05/11/2023 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964453	PAD	CR		23316	05/11/2023 10:05	05/11/2023 18:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	7,58	0,22	0,53	8,33	PAD01P5	Parnaíba
51209342	BGR	CR		162811	05/11/2023 10:12	05/11/2023 14:48	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,19	1	3,73	0,65	0,22	4,6	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51209343	BGR	CR		161353	05/11/2023 10:12	05/11/2023 14:48	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,19	1	3,73	0,65	0,22	4,6	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
50964489	GBS	CR		23352	05/11/2023 10:12	05/11/2023 10:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GBS01C1	Gilbués
51077377	CRT	CR		135852	05/11/2023 10:13	05/11/2023 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51077386	CRT	CR		135861	05/11/2023 10:16	05/11/2023 10:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51077380	CRT	CR		135855	05/11/2023 10:30	05/11/2023 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964566	ETA	CR		23429	05/11/2023 10:32	05/11/2023 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,5	0,65	0,53	4,68	ETA01C1	Esperantina
51077378	CRT	CR		135853	05/11/2023 10:44	05/11/2023 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51077381	CRT	CR		135856	05/11/2023 10:51	05/11/2023 11:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50965425	BOL	CH	1398236	24287	05/11/2023 10:51	05/11/2023 20:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1620,87	173	7,65	1,73	0	9,38	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia

50964634	SRO	CR		23496	05/11/2023 10:53	06/11/2023 12:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,48	0,82	0,35	25,65	SRO09F2	São Lourenço do Piauí
50964657	PAD	CR		23519	05/11/2023 10:56	05/11/2023 16:47	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,24	1	5,3	0,23	0,32	5,85	PAD01P3	Parnaíba
50964693	PAD	CR		23555	05/11/2023 11:07	05/11/2023 16:14	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	4,45	0,17	0,5	5,12	PAD01P2	Parnaíba
50964695	GBS	CR		23557	05/11/2023 11:09	05/11/2023 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GBS09F9	Gilbués
50964709	PAD	CR		23571	05/11/2023 11:11	05/11/2023 21:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,45	0,48	0,37	10,3	PAD01P3	Parnaíba
50964713	EMT	CR		23575	05/11/2023 11:14	05/11/2023 11:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50964726	MAV	CR		23588	05/11/2023 11:16	05/11/2023 11:31	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
50964712	JAC	CR		23574	05/11/2023 11:16	05/11/2023 13:37	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,1	1	0,82	0,63	0,9	2,35	JAC09F5	Patos do Piauí
50964751	PAB	TF	1204843	23613	05/11/2023 11:17	05/11/2023 12:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	47,58	35	0,08	0,23	1,05	1,37	PAB01C1	Parnaíba
50964731	PAB	CR		23593	05/11/2023 11:19	05/11/2023 14:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	0,52	0,35	2,65	3,52	PAB01C1	Parnaíba
51209355	RDG	CR		162808	05/11/2023 11:27	05/11/2023 11:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51209356	RDG	CR		161356	05/11/2023 11:27	05/11/2023 11:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50964779	RGE	CR		23641	05/11/2023 11:31	05/11/2023 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,4	0,43	0,23	3,07	RGE01N2	Flores do Piauí
51077390	CRT	CR		135865	05/11/2023 11:34	05/11/2023 11:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964834	PAB	CR		23696	05/11/2023 11:34	06/11/2023 08:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,89	1	0,05	0,1	21,13	21,28	PAB01C1	Ilha Grande
51077389	CRT	CR		135864	05/11/2023 11:42	05/11/2023 12:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964869	PCS	TF	1314866	23731	05/11/2023 11:43	05/11/2023 14:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	441,36	153	1,08	0,45	1,37	2,9	PCS01C4	Picos

50964885	PAD	TF	1406880	23747	05/11/2023 11:51	05/11/2023 15:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	167,93	41	2,88	0,57	0,65	4,1	PAD01P1	Parnaíba
50964853	PAD	TF	1406883	23715	05/11/2023 11:52	05/11/2023 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	534,69	108	3,17	0,8	1	4,97	PAD01P1	Parnaíba
51209333	FAO	CR		162813	05/11/2023 11:53	05/11/2023 16:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	2,62	1,52	0,42	4,55	FAO01C6	Floriano
51209334	FAO	CR		161351	05/11/2023 11:53	05/11/2023 16:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	2,62	1,52	0,42	4,55	FAO01C6	Floriano
50966440	CMT	CH	1266264	25302	05/11/2023 11:57	06/11/2023 01:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	679,28	52	10,37	2,52	0,18	13,07	CMT01C3	Curimatá
50964897	PAD	CR		23759	05/11/2023 11:58	05/11/2023 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,88	1,77	0	3,65	PAD01P5	Parnaíba
50965133	PMR	TF	1062052	23995	05/11/2023 11:59	05/11/2023 15:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	84,36	22	0,1	0,1	3,65	3,85	PMR01P3	Palmeirais
50964940	GBS	TF	1270060	23802	05/11/2023 12:06	06/11/2023 08:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	753,62	37	19,07	1,17	0,15	20,38	GBS09F9	Gilbués
50964888	PAD	CR		23750	05/11/2023 12:08	05/11/2023 12:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P3	Parnaíba
50964899	TBL	CR		23761	05/11/2023 12:13	05/11/2023 16:23	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,17	1	3,88	0,22	0,07	4,17	TBL01C4	Parnaíba
50964939	PAD	TF	1199595	23801	05/11/2023 12:13	05/11/2023 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	572,97	120	2,95	0,87	0,97	4,78	PAD01P1	Parnaíba
50965666	SPP	CH	1069286	24528	05/11/2023 12:18	05/11/2023 20:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	768,03	96	5,12	2,9	0	8,02	SPP01C4	São Pedro do Piauí

51101613	GBS	CR		2089	05/11/2023 12:27	05/11/2023 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,12	1,03	0,12	5,27	GBS01C1	Gilbués
51101614	GBS	CR		2090	05/11/2023 12:27	05/11/2023 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	0,05	0,1	4,18	4,33	GBS01C1	Gilbués
50964942	ETA	CR		23804	05/11/2023 12:27	05/11/2023 15:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,83	0,77	0,33	2,93	ETA01C3	Esperantina
50965033	LUZ	TF	1220136	23895	05/11/2023 12:36	05/11/2023 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	52,87	12	3,33	0,58	0,5	4,42	LUZ01C2	Madeiro
51077382	CRT	CR		135857	05/11/2023 12:38	05/11/2023 12:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50964976	BGR	TF	1315576	23838	05/11/2023 12:41	05/11/2023 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	233,62	37	4,82	0,33	1,17	6,32	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51101138	SRO	CR		1614	05/11/2023 12:41	05/11/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51077376	CRT	CR		135851	05/11/2023 12:47	05/11/2023 13:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51101141	SRO	CR		1617	05/11/2023 12:50	05/11/2023 13:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SRO09F3	São Raimundo Nonato
50965032	GBS	CR		23894	05/11/2023 13:02	05/11/2023 13:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GBS01C1	Gilbués
50965760	SPP	CH	1432758	24622	05/11/2023 13:08	06/11/2023 01:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1111,06	91	10,17	1,55	0,5	12,22	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50965173	PAD	CR		24035	05/11/2023 13:11	05/11/2023 17:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,2	1	4,05	0,35	0,37	4,77	PAD01P6	Parnaíba
50964490	PAB	TF	1204873	23353	05/11/2023 13:12	05/11/2023 14:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	537,44	467	0,1	0,1	0,97	1,17	PAB01C1	Parnaíba
50965190	PAD	CR		24052	05/11/2023 13:16	05/11/2023 16:42	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,14	1	2,45	0,37	0,62	3,43	PAD01P4	Parnaíba
50965074	PAB	CR		23936	05/11/2023 13:17	05/11/2023 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,67	0,28	0,32	5,27	PAB01C4	Parnaíba
50965077	SPM	CR		23939	05/11/2023 13:19	05/11/2023 13:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPM01C2	Simplício Mendes

50965106	CBT	CR		23968	05/11/2023 13:29	05/11/2023 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,4	0,85	0,92	2,17	CBT01C2	Pajeú do Piauí
50965131	PAD	CR		23993	05/11/2023 13:39	05/11/2023 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,87	0,48	0,22	3,57	PAD01P1	Parnaíba
50965161	PMR	CR		24023	05/11/2023 13:47	05/11/2023 18:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	4,78	0,07	0,1	4,95	PMR01P1	Palmeirais
50965295	ETA	TF	1417446	24157	05/11/2023 13:53	05/11/2023 15:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	294,48	148	1,33	0,3	0,37	2	ETA01C1	Esperantina
50965175	FAO	TF	1325237	24037	05/11/2023 13:55	05/11/2023 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	14,45	4	0,1	0,1	3,58	3,78	FAO01C4	Floriano
50965209	OER	TF	1335788	24071	05/11/2023 13:58	05/11/2023 16:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1032,95	355	1,92	0,27	0,73	2,92	OER01C1	Oeiras
50965223	JUN	CR		24085	05/11/2023 14:06	06/11/2023 10:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	18,62	0,63	1,02	20,27	JUN01M2	Picos
50965238	RGN	CH	1055659	24100	05/11/2023 14:10	05/11/2023 15:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	168,37	120	0,17	0,87	0,38	1,42	RGN01C2	Regeneração
50965296	PDS	CH	1239891	24158	05/11/2023 14:14	05/11/2023 15:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	163,37	114	0,62	0,28	0,53	1,43	PDS01C3	Pedro II
50965268	PCS	TF	1293761	24130	05/11/2023 14:20	06/11/2023 03:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	230,47	18	11,3	1,13	0,38	12,82	PCS01C6	Picos
50965283	SPP	CR		24145	05/11/2023 14:29	05/11/2023 16:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,83	0,52	0,55	1,9	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50965323	DML	CH	1070257	24185	05/11/2023 14:42	05/11/2023 17:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2,59	1	1,6	0,55	0,45	2,6	DML01W3	Monsenhor Gil
50965388	BOL	TF	1265315	24250	05/11/2023 14:43	05/11/2023 17:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	121,97	39	2,1	1,03	0	3,13	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia

50965324	OER	CR		24186	05/11/2023 14:43	05/11/2023 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,22	0,78	0,42	3,42	OER01C3	São Francisco do Piauí
50965652	SRO	TF	1284174	24514	05/11/2023 14:47	05/11/2023 18:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	146,22	36	2,38	0,8	0,88	4,07	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50965374	ETA	CR		24236	05/11/2023 14:57	05/11/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,93	0,48	0,48	1,9	ETA01C2	Esperantina
50965249	CRO	CH	1054681	24111	05/11/2023 15:11	05/11/2023 15:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	44,94	387	0,02	0,07	0,03	0,12	CRO01L2	Curralinhos
51077391	CRT	CR		135866	05/11/2023 15:22	05/11/2023 15:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
50966455	CRT	CH	1408107	25317	05/11/2023 15:22	05/11/2023 23:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1921,89	239	5,92	1,47	0,67	8,05	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
50965467	PCS	TF	1296615	24329	05/11/2023 15:24	05/11/2023 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	250,63	81	1,87	0,42	0,82	3,1	PCS01C2	Picos
50965466	RGE	CH	1356513	24328	05/11/2023 15:28	05/11/2023 17:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	158,78	72	0,9	1,32	0	2,22	RGE01N3	Itaueira
50965916	GBS	CH	1430098	24778	05/11/2023 15:41	06/11/2023 10:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	184,67	10	17,58	0,87	0,02	18,47	GBS09F8	Gilbués
50965644	EMT	CH	1397836	24506	05/11/2023 15:43	05/11/2023 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	38,88	14	2,07	0,72	0	2,78	EMT01C3	Manoel Emídio
50965507	JUN	CR		24369	05/11/2023 15:44	05/11/2023 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,45	0,6	0,35	2,4	JUN01M7	Itainópolis
50965982	RGE	CR		24844	05/11/2023 15:45	05/11/2023 20:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	2,98	1,27	0	4,25	RGE01N3	Itaueira
50965558	PAB	CR		24420	05/11/2023 15:53	06/11/2023 10:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	16,25	1,68	0,22	18,15	PAB01C2	Parnaíba
50965663	NZR	TF	1348626	24525	05/11/2023 15:56	05/11/2023 20:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	53,14	12	2,42	1,45	0,57	4,43	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50965580	SRO	CR		24442	05/11/2023 15:58	05/11/2023 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SRO01C1	São Raimundo Nonato

50965615	PAB	CR		24477	05/11/2023 16:09	06/11/2023 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,48	0,32	0,1	18,9	PAB01C4	Parnaíba
50965908	SPP	TF	1068888	24770	05/11/2023 16:11	05/11/2023 21:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1097,26	205	3,5	0,92	0,95	5,37	SPP01C5	Angical do Piauí
50965654	FAO	CR		24516	05/11/2023 16:20	05/11/2023 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,5	0,3	0,53	2,33	FAO01C6	Floriano
50965866	PAB	TF	1205048	24728	05/11/2023 16:26	05/11/2023 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	541,33	226	1,15	0,6	0,65	2,4	PAB01C1	Ilha Grande
50965854	CRT	CR		24716	05/11/2023 16:29	05/11/2023 18:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	2,13	0,08	0	2,22	CRT01C2	Corrente
50966437	GBS	TF	1270281	25299	05/11/2023 16:34	06/11/2023 01:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	806,86	94	6,18	1,62	0,8	8,6	GBS09F8	Corrente
51209331	URD	CR		162814	05/11/2023 16:36	05/11/2023 16:51	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	URD09W3	Currais
51209332	URD	CR		161350	05/11/2023 16:36	05/11/2023 16:51	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	URD09W3	Currais
50965735	GBS	CH	1393610	24597	05/11/2023 16:47	06/11/2023 09:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	67,75	4	16,37	0,23	0,35	16,95	GBS01C1	Gilbués
50965734	PAD	CR		24596	05/11/2023 16:49	05/11/2023 18:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,05	1	0,32	0,3	0,58	1,2	PAD01P2	Parnaíba
50965740	BGR	CR		24602	05/11/2023 16:53	05/11/2023 19:23	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,1	1	0,02	0,32	2,17	2,5	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50965774	PAD	CR		24636	05/11/2023 16:57	06/11/2023 11:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,78	1	18,22	0,22	0,38	18,82	PAD01P1	Parnaíba
50965669	CRT	CR		24531	05/11/2023 16:58	05/11/2023 17:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,2	0,15	0	0,35	CRT01C2	Cristalândia do Piauí

50965806	CMT	TF	1396075	24668	05/11/2023 16:58	05/11/2023 17:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	0,77	5	0,02	0,1	0,05	0,17	CMT01C4	Avelino Lopes
50966005	AME	TF	1055498	24867	05/11/2023 17:00	05/11/2023 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	190,21	77	1,37	0,25	0,87	2,48	AME01N2	Amarante
50965792	RGN	CR		24654	05/11/2023 17:01	06/11/2023 17:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	0,05	0,1	24,6	24,75	RGN01C1	Regeneração
50965809	FAO	TF	1382970	24671	05/11/2023 17:08	06/11/2023 18:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	25,81	1	24,9	0,3	0,62	25,82	FAO01C6	Floriano
50965907	RGE	CH	1329030	24769	05/11/2023 17:13	05/11/2023 18:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	18,07	12	0,92	0,45	0,15	1,52	RGE01N2	Flores do Piauí
50965882	CMT	TF	1396074	24744	05/11/2023 17:15	05/11/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	64,91	27	2,12	0,3	0	2,42	CMT01C4	Avelino Lopes
50965835	PAB	CR		24697	05/11/2023 17:17	06/11/2023 10:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,72	1	16,75	0,2	0,4	17,35	PAB01C3	Parnaíba
50965850	GBS	CR		24712	05/11/2023 17:21	06/11/2023 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	21,17	1,97	1,52	24,65	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50965893	RGE	TF	1355970	24755	05/11/2023 17:38	07/11/2023 15:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	45,49	1	41,9	1,65	1,95	45,5	RGE01N2	Flores do Piauí
50965945	PAD	TF	1365293	24807	05/11/2023 17:47	05/11/2023 20:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	830,67	322	1,07	0,68	0,83	2,58	PAD01P6	Parnaíba

50965948	CMT	CR		24810	05/11/2023 17:57	06/11/2023 07:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,57	1	0,05	0,1	13,65	13,8	CMT01C4	Avelino Lopes
50965958	SPP	CR		24820	05/11/2023 18:03	05/11/2023 22:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,5	0,3	0,37	4,17	SPP01C5	São Pedro do Piauí
50965974	GBS	CR		24836	05/11/2023 18:10	08/11/2023 16:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	2,93	1	68,73	1,37	0,27	70,37	GBS09F9	Gilbués
50965990	PAB	CR		24852	05/11/2023 18:14	06/11/2023 21:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,23	0,7	0,37	27,3	PAB01C3	Parnaíba
50966086	JAC	CH	1313704	24948	05/11/2023 18:15	05/11/2023 22:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4932,13	1042	2,75	1,98	0	4,73	JAC09F5	Patos do Piauí
50966158	PAD	CR		25020	05/11/2023 18:43	05/11/2023 21:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,88	1,03	0,37	2,28	PAD01P3	Parnaíba
50966104	CRT	CR		24966	05/11/2023 18:46	06/11/2023 11:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,68	1	14,73	0,58	1,07	16,38	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
50966184	PAD	CR		25046	05/11/2023 19:14	06/11/2023 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,83	0,45	0,57	22,85	PAD01P6	Parnaíba
50966201	PAB	CR		25063	05/11/2023 19:18	06/11/2023 02:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	4,43	1,27	1,95	7,65	PAB01C4	Parnaíba
50966251	PDS	CR		25113	05/11/2023 19:39	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,05	0,88	0,23	13,17	PDS01C2	Pedro II
50966268	PAD	CR		25130	05/11/2023 19:45	06/11/2023 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	12,43	1,25	0,73	14,42	PAD01P4	Parnaíba
50966291	SPM	TF	1357430	25153	05/11/2023 19:53	05/11/2023 22:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	451,43	178	1,15	0,22	1,18	2,55	SPM01C2	Simplício Mendes
50966297	SPM	CR		25159	05/11/2023 19:54	06/11/2023 10:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,15	1,62	0,23	15	SPM01C2	Simplício Mendes
50966306	OER	CR		25168	05/11/2023 19:55	05/11/2023 21:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,47	0,32	0,48	1,27	OER01C1	Oeiras
50966330	PAB	CR		25192	05/11/2023 20:06	06/11/2023 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	12,28	0,07	0,07	12,42	PAB01C1	Parnaíba
50966333	VAL	CH	1301308	25195	05/11/2023 20:07	06/11/2023 07:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	247,77	21	10,72	0,33	0,75	11,8	VAL01C1	Valença do Piauí
50966385	EMT	CH	1268445	25247	05/11/2023 20:11	05/11/2023 21:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	453,64	269	0,27	1,43	0	1,7	EMT01C1	Manoel Emídio
50966376	PAD	CR		25238	05/11/2023 20:21	07/11/2023 17:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,87	1	44,05	0,45	0,5	45	PAD01P5	Parnaíba
50966427	BIG	TF	1360872	25289	05/11/2023 20:33	05/11/2023 22:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	918,56	400	0,52	1,77	0,02	2,3	BIG01N2	Inhuma
50970122	CMT	CR		28984	05/11/2023 20:47	06/11/2023 12:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,1	0,38	0,3	15,78	CMT01C5	Riacho Frio

51103375	URD	CR		158172	05/11/2023 21:07	06/11/2023 09:11	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,5	1	0,05	0,1	11,92	12,07	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
50966515	ETA	CR		25377	05/11/2023 21:13	06/11/2023 08:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	9,92	0,3	0,98	11,2	ETA01C4	Esperantina
50966549	PAD	CR		25411	05/11/2023 21:22	06/11/2023 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	12,72	0,3	0,43	13,45	PAD01P4	Parnaíba
50966603	BGR	AL	1373418	25465	05/11/2023 21:42	06/11/2023 18:34	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17279,52	1623	2,17	0,47	18,23	20,87	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51103314	BGR	CR		158124	05/11/2023 21:42	05/11/2023 21:57	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50966797	PAD	CR		25659	05/11/2023 21:52	06/11/2023 12:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,15	0,95	0,22	14,32	PAD01P5	Parnaíba
50966693	VAZ	SE		25555	05/11/2023 22:04	05/11/2023 23:39	VAZIO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10926,44	6946	0,22	0,02	1,35	1,58	VAZIO	Ribeiro Gonçalves
50966734	JUN	CH	1289663	25596	05/11/2023 22:27	05/11/2023 23:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	835,83	581	0,3	0,25	0,9	1,45	JUN01M1	Vera Mendes
50966759	PAL	CH	1302607	25621	05/11/2023 22:30	06/11/2023 03:45	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2561,65	1465	0,68	1,25	3,32	5,25	PAL01C2	Paulistana
50966782	PAB	CR		25644	05/11/2023 22:39	06/11/2023 15:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,71	1	16,33	0,5	0,2	17,03	PAB01C1	Parnaíba
50966835	CPM	CH	1401449	25697	05/11/2023 22:45	06/11/2023 00:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4242,03	2129	0,15	0,27	1,58	2	CPM01C3	Campo Maior
50966838	SRO	CH	1283865	25700	05/11/2023 22:46	05/11/2023 23:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	623,37	594	0,13	0,63	0,28	1,05	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50966828	PAB	CR		25690	05/11/2023 22:48	06/11/2023 09:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,13	0,97	0,65	10,75	PAB01C3	Parnaíba
51208816	VAZ	CR		163058	05/11/2023 22:49	05/11/2023 23:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,08	0,63	0,28	1	VAZIO	São Raimundo Nonato
50966879	SRO	CH	1273852	25741	05/11/2023 23:07	06/11/2023 00:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	647,62	417	0,7	0,68	0,18	1,57	SRO01C1	São Raimundo Nonato

50966898	BIG	TF	1430423	25760	05/11/2023 23:08	06/11/2023 05:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1189,56	196	2,48	0,42	3,18	6,08	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50966904	BIG	CR		25766	05/11/2023 23:19	06/11/2023 11:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,52	1	12,13	0,18	0,18	12,5	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50966973	PCS	CH	1296614	25835	05/11/2023 23:33	06/11/2023 00:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	56,3	81	0,07	0,38	0,25	0,7	PCS01C2	Picos
51103320	EBV	CR		158130	05/11/2023 23:47	06/11/2023 02:19	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,11	1	0,05	0,1	2,38	2,53	EBV01C1	Elesbão Veloso
50967004	RGN	CR		25866	05/11/2023 23:48	06/11/2023 06:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	0,05	0,1	6,15	6,3	RGN01C1	Regeneração
50967097	ETA	CR		25959	05/11/2023 23:54	06/11/2023 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,53	0,27	0,5	11,3	ETA01C2	Esperantina
50967086	CRT	CH	1412523	25948	06/11/2023 00:18	06/11/2023 09:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5697,59	596	7,77	0,92	0,88	9,57	CRT01C2	Corrente
51103409	CRT	CR		158206	06/11/2023 00:24	06/11/2023 05:42	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	0,05	0,1	5,15	5,3	CRT01C3	Corrente
50967881	SRO	TF	1283866	26743	06/11/2023 00:24	06/11/2023 08:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2906,4	360	7,42	0,42	0,25	8,08	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50967115	AME	CH	1437620	25977	06/11/2023 00:27	06/11/2023 02:30	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	910,47	496	0,52	0,27	1,27	2,05	AME01N1	Amarante
51103410	CRT	CR		158207	06/11/2023 00:35	06/11/2023 05:42	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	0,05	0,1	4,97	5,12	CRT01C3	Corrente

50967152	FAO	TF	1324266	26014	06/11/2023 00:50	06/11/2023 04:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	373,63	91	2,67	0,88	0,57	4,12	FAO01C4	Floriano
50967160	PMR	CH	1424102	26022	06/11/2023 00:54	06/11/2023 12:15	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	13937,57	3328	6	2,03	3,32	11,35	PMR01P2	Palmeirais
51209214	CRT	CR		162850	06/11/2023 01:19	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,31	1	0,05	0,1	7,35	7,5	CRT01C2	Corrente
51209215	CRT	CR		161323	06/11/2023 01:19	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,31	1	0,05	0,1	7,35	7,5	CRT01C2	Corrente
50967310	AME	CR		26172	06/11/2023 01:31	06/11/2023 03:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,73	0,53	0,18	2,45	AME01N1	Amarante
50968354	RDG	CH	1270829	27216	06/11/2023 01:45	06/11/2023 22:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1758,44	86	19,5	0,95	0	20,45	RDG09F5	Curimatá
50967405	CRT	CR		26267	06/11/2023 02:14	06/11/2023 07:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	0,05	0,1	5,2	5,35	CRT01C2	Corrente
50967529	VAZ	SE		26391	06/11/2023 02:20	06/11/2023 10:42	VAZIO	POSTE AVARIADO / ADERNADO	124904,1	33695	0,02	0,65	7,7	8,37	VAZIO	Nazaré do Piauí
50967515	FAO	CH	1379515	26377	06/11/2023 02:53	06/11/2023 06:27	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	3250,28	913	2,07	0,12	1,38	3,57	FAO01C4	Floriano
50967528	FAO	TF	1323096	26390	06/11/2023 02:54	06/11/2023 13:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	3714,72	344	9,37	0,2	1,23	10,8	FAO01C6	Floriano
50967892	FAO	CH	1323372	26754	06/11/2023 02:57	06/11/2023 11:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3432,75	384	7,83	1,12	0	8,95	FAO01C2	Floriano
50967659	FAO	TF	1419643	26521	06/11/2023 03:01	06/11/2023 15:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1538,29	123	8,27	1,35	2,9	12,52	FAO01C1	Floriano

50967738	FAO	TF	1323961	26600	06/11/2023 03:16	06/11/2023 15:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1304,44	103	8,98	1,18	2,5	12,67	FAO01C3	Floriano
50967574	FAO	CR		26436	06/11/2023 03:20	07/11/2023 12:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,38	1	28,08	0,25	4,82	33,15	FAO01C6	Floriano
50967624	FAO	CH	1324561	26486	06/11/2023 03:30	06/11/2023 12:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3760,95	430	7,68	0,48	0,58	8,75	FAO01C4	Floriano
50967614	FAO	TF	1324011	26476	06/11/2023 03:36	06/11/2023 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	798,33	109	4,6	2,42	0,32	7,33	FAO01C3	Floriano
50968078	SPP	TF	1069425	26940	06/11/2023 03:46	06/11/2023 04:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	40,54	178	0,07	0,08	0,08	0,23	SPP01C5	Angical do Piauí
51103494	FAO	CR		158289	06/11/2023 03:47	06/11/2023 04:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,02	1	0,05	0,1	0,32	0,47	FAO01C4	Floriano
50967828	FAO	TF	1324478	26690	06/11/2023 04:01	06/11/2023 13:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2009,16	222	4,83	1,7	2,53	9,07	FAO01C4	Floriano
50967952	FAO	TF	1374868	26814	06/11/2023 04:06	06/11/2023 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	825,11	101	5,08	2,33	0,77	8,18	FAO01C4	Floriano
50969155	FAO	TF	1325270	158374	06/11/2023 04:15	06/11/2023 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1682,07	138	10,93	0,18	1,08	12,2	FAO01C4	Floriano

50967718	FAO	TF	1324540	26580	06/11/2023 04:17	06/11/2023 12:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1485,96	190	3,98	3,65	0,2	7,83	FAO01C6	Floriano
51097840	SPM	CR		156314	06/11/2023 04:30	06/11/2023 04:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPM01C1	Simplício Mendes
51097833	SPM	CR		156307	06/11/2023 04:59	06/11/2023 05:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPM01C1	Simplício Mendes
50968634	FAO	TF	1323207	27496	06/11/2023 05:15	06/11/2023 12:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	554,03	79	3,67	0,18	3,17	7,02	FAO01C6	Floriano
50968317	MAD	CH	1360300	27179	06/11/2023 05:19	06/11/2023 08:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	221,55	68	2,48	0,52	0,27	3,27	MAD01C1	Francisco Macedo
50968159	CRO	CH	1054668	27021	06/11/2023 05:38	06/11/2023 09:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1621,63	403	2,37	1	0,67	4,03	CRO01L2	Curralinhos
50967941	SPM	CH	1395121	26803	06/11/2023 05:41	06/11/2023 10:35	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	5067,56	1934	0,1	0,1	4,7	4,9	SPM01C1	Simplício Mendes
50968153	CRT	CH	1392919	27015	06/11/2023 05:42	06/11/2023 08:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6966,32	2247	2,48	0,23	0,4	3,12	CRT01C3	Corrente
50967891	OER	CR		26753	06/11/2023 05:43	06/11/2023 11:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,25	1	5,02	0,1	0,9	6,02	OER01C3	Oeiras
50967391	SJP	CH	1353272	26253	06/11/2023 05:45	06/11/2023 09:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	6915,29	1832	3,38	0,15	0,25	3,78	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50968271	SJP	TF	1381486	27133	06/11/2023 05:45	06/11/2023 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	759,26	163	0,18	0,1	4,38	4,67	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51101418	SJP	CR		1894	06/11/2023 05:45	06/11/2023 06:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,45	0,1	0,45	1	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51209083	SJP	CR		161287	06/11/2023 05:50	06/11/2023 10:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	0,1	0,1	4,38	4,58	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí

51209084	SJP	CR		162904	06/11/2023 05:50	06/11/2023 10:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	0,1	0,1	4,38	4,58	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51101423	SJP	CR		1899	06/11/2023 05:54	06/11/2023 06:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50968176	RBG	TF	1400832	27038	06/11/2023 05:58	06/11/2023 09:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1127,17	347	2,82	0,2	0,23	3,25	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
50968919	EMT	CH	1268496	27781	06/11/2023 05:58	06/11/2023 12:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1756,2	269	3,7	2,33	0,5	6,53	EMT01C1	Manoel Emídio
50968517	RDG	CH	1270904	27379	06/11/2023 06:00	06/11/2023 08:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	661,93	226	2,33	0,37	0,23	2,93	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50968371	RGN	CH	1069715	27233	06/11/2023 06:00	06/11/2023 08:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1913,72	703	2,4	0,18	0,15	2,73	RGN01C1	Regeneração
50969859	CMT	CH	1267120	28721	06/11/2023 06:03	06/11/2023 20:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1685,74	116	13,23	0,8	0,5	14,53	CMT09S1	Curimatá
50968251	CRI	CH	1264230	27113	06/11/2023 06:03	06/11/2023 11:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3427,37	687	2,57	1,1	1,33	5	CRI01N1	Santa Luz
50968105	RGN	TF	1069265	26967	06/11/2023 06:06	06/11/2023 09:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	525,12	164	2,63	0,25	0,33	3,22	RGN01C1	Regeneração
50968384	SPP	CH	1068892	27246	06/11/2023 06:07	06/11/2023 10:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3563,32	799	3	1,12	0,35	4,47	SPP01C5	Angical do Piauí
51209208	CRT	CR		162853	06/11/2023 06:09	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,11	1	0,05	0,1	2,52	2,67	CRT01C2	Corrente
50971417	RGE	CH	1356370	30279	06/11/2023 06:10	06/11/2023 21:18	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	5595,02	370	11,07	0,85	3,22	15,13	RGE01N3	Itaueira
51208791	NZR	CR		163073	06/11/2023 06:10	06/11/2023 06:25	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50968549	SFA	CH	1334787	27411	06/11/2023 06:11	06/11/2023 10:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	745,07	176	2,53	1,48	0,22	4,23	SFA01C1	São Francisco de Assis do Piauí

50967985	BOJ	CH	1264359	26847	06/11/2023 06:13	06/11/2023 10:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	86,07	20	4,03	0,08	0,2	4,32	BOJ01C2	Santa Luz
50968082	SJP	CH	1355181	26944	06/11/2023 06:14	06/11/2023 10:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	541,5	120	3,27	0,3	0,95	4,52	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50968921	SPP	TF	1068632	27783	06/11/2023 06:15	06/11/2023 15:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	219,25	24	0,93	1,02	7,2	9,15	SPP01C5	Angical do Piauí
50968847	SPM	TF	1357677	27709	06/11/2023 06:16	06/11/2023 12:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	13,43	2	4,22	2,5	0	6,72	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
50968446	BIG	CH	1286408	27308	06/11/2023 06:16	06/11/2023 14:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	344,22	43	5,83	2,17	0,02	8,02	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50968197	GBS	CH	1270343	27059	06/11/2023 06:18	06/11/2023 09:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	155,56	47	2,82	0,27	0,23	3,32	GBS09F8	Corrente
50970330	SRO	TF	1284602	29192	06/11/2023 06:18	06/11/2023 16:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	39,69	4	7,98	1,63	0,32	9,93	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
50968009	FAO	TF	1324752	26871	06/11/2023 06:18	06/11/2023 17:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	11,14	1	10,12	0,22	0,82	11,15	FAO01C4	Floriano
50970155	BIG	CH	1286340	29017	06/11/2023 06:24	06/11/2023 17:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	10487,44	925	3,2	1,13	7,02	11,35	BIG01N1	Wall Ferraz
51208940	BIG	CR		162983	06/11/2023 06:25	06/11/2023 17:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	3,18	1,13	7,02	11,33	BIG01N1	Wall Ferraz
51208941	BIG	CR		161235	06/11/2023 06:25	06/11/2023 17:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	3,18	1,13	7,02	11,33	BIG01N1	Wall Ferraz
50968069	RBG	CH	1322945	26931	06/11/2023 06:26	06/11/2023 16:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1233,23	125	8,6	0,9	0,37	9,87	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
51209194	CRT	CR		161315	06/11/2023 06:26	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	0,05	0,1	2,23	2,38	CRT01C2	Corrente

51209195	CRT	CR		162861	06/11/2023 06:26	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	0,05	0,1	2,23	2,38	CRT01C2	Corrente
50968702	BGR	TF	1315499	27564	06/11/2023 06:27	06/11/2023 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1960	490	2,77	1,23	0	4	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50968049	BOL	CH	1265317	26911	06/11/2023 06:27	06/11/2023 09:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2688,43	795	0,1	0,1	3,18	3,38	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51208937	BIG	CR		162985	06/11/2023 06:29	06/11/2023 17:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	3,12	1,13	7,02	11,27	BIG01N1	Wall Ferraz
51208938	BIG	CR		161234	06/11/2023 06:29	06/11/2023 17:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	3,12	1,13	7,02	11,27	BIG01N1	Wall Ferraz
51101420	SJP	CR		1896	06/11/2023 06:30	06/11/2023 06:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50968774	CRT	CH	1267565	27636	06/11/2023 06:31	06/11/2023 15:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3330,77	384	7,33	1,35	0	8,68	CRT01C2	Corrente
50970508	AME	CH	1055739	29370	06/11/2023 06:36	06/11/2023 16:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	122,49	12	8,77	1,2	0,25	10,22	AME01N2	Amarante
50968335	CRT	TF	1267922	27197	06/11/2023 06:38	06/11/2023 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1197,85	245	0,1	0,1	4,7	4,9	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51209175	CRT	CR		162872	06/11/2023 06:39	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,05	0,1	2,02	2,17	CRT01C2	Corrente
51209176	CRT	CR		161308	06/11/2023 06:39	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,05	0,1	2,02	2,17	CRT01C2	Corrente
50968587	BGR	CH	1315465	27449	06/11/2023 06:39	06/11/2023 11:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1143,61	230	4,72	0,27	0	4,98	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50963639	SMO	CH	1310643	22502	06/11/2023 06:40	06/11/2023 10:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1602,59	452	1,05	1,07	1,43	3,55	SMO01C2	Simões

51209202	CRT	CR		162855	06/11/2023 06:42	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	1,37	0,92	0,88	3,17	CRT01C2	Corrente
51209203	CRT	CR		161318	06/11/2023 06:42	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	1,37	0,92	0,88	3,17	CRT01C2	Corrente
50969105	CMT	CH	1266264	27967	06/11/2023 06:43	06/11/2023 19:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	652,95	52	11,77	0,8	0	12,57	CMT01C3	Curimatá
50968396	SPP	CH	1432758	27258	06/11/2023 06:44	06/11/2023 09:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	242,01	91	1,68	0,42	0,57	2,67	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51209181	CRT	CR		161310	06/11/2023 06:45	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,05	0,1	1,92	2,07	CRT01C2	Corrente
51209182	CRT	CR		162868	06/11/2023 06:45	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,05	0,1	1,92	2,07	CRT01C2	Corrente
50968144	CRT	CH	1267669	27006	06/11/2023 06:46	07/11/2023 16:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	784,49	23	31,47	2,37	0,28	34,12	CRT01C2	Corrente
50968365	SRO	CH	1407920	27227	06/11/2023 06:49	06/11/2023 11:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	160,66	37	2,45	1,03	0,87	4,35	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
50968170	PAL	CR		27032	06/11/2023 06:52	06/11/2023 07:07	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAL01C1	Paulistana
50968910	SPP	CH	1068730	27772	06/11/2023 06:53	06/11/2023 08:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	79,55	41	0,12	0,12	1,72	1,95	SPP01C5	São Pedro do Piauí
50968388	RGN	TF	1068645	27250	06/11/2023 06:57	06/11/2023 08:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	472,75	329	1,05	0,22	0,18	1,45	RGN01C1	Regeneração
51209197	CRT	CR		162859	06/11/2023 06:59	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,12	1	1,08	0,92	0,88	2,88	CRT01C2	Corrente
51209198	CRT	CR		161316	06/11/2023 06:59	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,12	1	1,08	0,92	0,88	2,88	CRT01C2	Corrente
51209183	CRT	CR		161311	06/11/2023 06:59	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,05	0,1	1,68	1,83	CRT01C2	Corrente

51209184	CRT	CR		162866	06/11/2023 06:59	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,05	0,1	1,68	1,83	CRT01C2	Corrente
50971563	FAO	CH	1325215	30425	06/11/2023 07:00	07/11/2023 10:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	298,46	11	26,27	0,35	0,52	27,13	FAO01C6	Nazaré do Piauí
50968221	FAO	CR		27083	06/11/2023 07:00	07/11/2023 20:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,56	1	32,17	1,08	4,2	37,45	FAO01C4	Floriano
50969391	EBV	CH	1299516	28253	06/11/2023 07:01	06/11/2023 11:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	210,09	43	4,22	0,18	0,5	4,9	EBV01C2	Elesbão Veloso
50968808	VAL	TF	1293219	27670	06/11/2023 07:02	06/11/2023 17:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	126,35	12	8,13	1,1	1,3	10,53	VAL01C3	Valença do Piauí
51209219	CRT	CR		161325	06/11/2023 07:02	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,12	1	1,03	0,92	0,88	2,83	CRT01C2	Corrente
51209220	CRT	CR		162847	06/11/2023 07:02	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,12	1	1,03	0,92	0,88	2,83	CRT01C2	Corrente
50968500	SPM	TF	1334334	27362	06/11/2023 07:03	06/11/2023 10:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	851,46	259	1,83	1,13	0,33	3,3	SPM01C3	Conceição do Canindé
50968657	SJP	CH	1353517	27519	06/11/2023 07:05	06/11/2023 12:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	103,36	20	4,7	0,48	0	5,18	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50975899	NOT	CR		34760	06/11/2023 07:06	07/11/2023 17:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,44	1	32,97	0,93	0,67	34,57	NOT01C1	Regeneração
50968240	VAL	CR		27102	06/11/2023 07:08	06/11/2023 14:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,53	0,33	0,28	7,15	VAL01C3	Valença do Piauí
50968355	QBO	CH	1264860	27217	06/11/2023 07:09	06/11/2023 09:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	178,82	71	1,6	0,53	0,4	2,53	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
50968249	PAD	CR		27111	06/11/2023 07:10	06/11/2023 11:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	3,75	0,27	0,62	4,63	PAD01P3	Parnaíba
50969163	RGN	CH	1068901	28025	06/11/2023 07:10	06/11/2023 19:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2413,39	191	11,07	1,37	0,22	12,65	RGN01C1	Regeneração
50968868	OER	CH	1337383	27730	06/11/2023 07:11	06/11/2023 14:45	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	6878,08	910	2,28	0,82	4,47	7,57	OER01C2	Oeiras

50969112	BIG	CH	1286287	27974	06/11/2023 07:13	06/11/2023 11:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	277,08	70	2,72	0,9	0,33	3,95	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51209087	SJP	CR		161288	06/11/2023 07:14	06/11/2023 07:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51209088	SJP	CR		162902	06/11/2023 07:14	06/11/2023 07:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50968514	PDS	CR		27376	06/11/2023 07:15	06/11/2023 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,9	1,18	0	2,08	PDS01C1	Pedro II
50969311	FAO	CH	1410775	28173	06/11/2023 07:16	06/11/2023 17:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	148,61	15	8,32	1,08	0,52	9,92	FAO01C6	Floriano
50968555	FAO	TF	1382905	27417	06/11/2023 07:16	06/11/2023 12:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	546,92	113	3,47	0,77	0,62	4,85	FAO01C4	Floriano
50968736	BGR	CH	1429240	27598	06/11/2023 07:17	06/11/2023 12:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	897,24	187	4,35	0,45	0	4,8	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51209206	CRT	CR		161320	06/11/2023 07:18	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,06	1	0,05	0,1	1,37	1,52	CRT01C2	Corrente
51209207	CRT	CR		161321	06/11/2023 07:18	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,06	1	0,05	0,1	1,37	1,52	CRT01C2	Corrente
50969727	FAO	CH	1324974	28589	06/11/2023 07:23	06/11/2023 15:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	412,38	49	7,93	0,32	0,17	8,42	FAO01C6	Floriano
50968742	FAO	TF	1323460	27604	06/11/2023 07:23	06/11/2023 10:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	567,85	170	1,1	1,47	0,78	3,35	FAO01C2	Floriano
51208801	NZR	CR		163067	06/11/2023 07:23	06/11/2023 07:38	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50975917	NOT	CR		34778	06/11/2023 07:25	07/11/2023 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,37	1	32,5	0,25	0,07	32,82	NOT01C1	Várzea Grande
50970305	GBS	CH	1405986	29167	06/11/2023 07:25	07/11/2023 04:03	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	4826,58	234	19,48	1,03	0,12	20,63	GBS09F9	Santa Filomena

50968402	GBS	CH	1270082	27264	06/11/2023 07:25	07/11/2023 13:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1839,64	62	29,1	0,55	0,02	29,67	GBS09F9	Gilbués
50969069	RGE	CH	1355975	158375	06/11/2023 07:29	06/11/2023 18:53	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	182,33	16	8,87	0,9	1,63	11,4	RGE01N2	Flores do Piauí
50969544	SPP	TF	1069164	28406	06/11/2023 07:29	06/11/2023 17:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	213,24	22	7,47	2,03	0,2	9,7	SPP01C5	Angical do Piauí
50969607	RGN	TF	1069528	28469	06/11/2023 07:31	06/11/2023 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	40,7	5	7,1	0,88	0,17	8,15	RGN01C1	Regeneração
50968559	BGR	CH	1370058	27421	06/11/2023 07:34	06/11/2023 11:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	261,74	68	2,88	0,92	0,05	3,85	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50968419	CRT	TF	1270377	27281	06/11/2023 07:35	06/11/2023 09:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	340,22	146	1,53	0,77	0,03	2,33	CRT01C2	Corrente
51208769	NZR	CR		163087	06/11/2023 07:37	06/11/2023 07:52	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51208779	NZR	CR		161170	06/11/2023 07:38	06/11/2023 07:53	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51209077	BOJ	CR		162908	06/11/2023 07:41	06/11/2023 08:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,03	1	0,38	0,13	0,25	0,77	BOJ01C2	Santa Luz
51209078	BOJ	CR		161284	06/11/2023 07:41	06/11/2023 08:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,03	1	0,38	0,13	0,25	0,77	BOJ01C2	Santa Luz
51208800	NZR	CR		163069	06/11/2023 07:43	06/11/2023 07:58	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí

50970589	CMT	TF	1370342	29451	06/11/2023 07:44	06/11/2023 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	75,8	9	5,1	1	2,33	8,43	CMT01C5	Riacho Frio
51097179	JUN	CR		155653	06/11/2023 07:44	06/11/2023 08:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	JUN01M1	Vera Mendes
50968466	EBV	CR		27328	06/11/2023 07:45	07/11/2023 08:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,92	0,43	0,12	24,47	EBV01C1	Elesbão Veloso
50968665	CMT	CH	1407573	27527	06/11/2023 07:45	06/11/2023 16:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1896,49	223	6,57	1,75	0,2	8,52	CMT01C4	Avelino Lopes
50968487	PAD	CR		27349	06/11/2023 07:46	06/11/2023 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,27	0,27	0,78	2,32	PAD01P6	Parnaíba
51097871	NOT	CR		156345	06/11/2023 07:47	06/11/2023 08:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Várzea Grande
51208782	NZR	CR		163080	06/11/2023 07:48	06/11/2023 08:03	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51103420	GPE	CR		158217	06/11/2023 07:51	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	0,05	0,1	3,18	3,33	GPE01C1	Marcos Parente
51097175	JUN	CR		155649	06/11/2023 07:53	06/11/2023 08:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	JUN01M1	Vera Mendes
50969893	AME	CH	1401446	28755	06/11/2023 07:55	06/11/2023 12:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4406,92	894	4	0,68	0,25	4,93	AME01N2	Amarante
50968621	BIG	TF	1361197	27483	06/11/2023 07:55	06/11/2023 11:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	217,14	67	2,35	0,85	0,05	3,25	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50968962	RGE	CR		27824	06/11/2023 07:55	06/11/2023 12:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	0,05	0,1	4,27	4,42	RGE01N2	Flores do Piauí
51209092	SJP	CR		161290	06/11/2023 07:57	06/11/2023 08:12	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51209093	SJP	CR		161291	06/11/2023 07:57	06/11/2023 08:12	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51209163	CRT	CR		161304	06/11/2023 07:58	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,1	0,92	0,88	1,9	CRT01C2	Corrente

51209164	CRT	CR		162880	06/11/2023 07:58	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,1	0,92	0,88	1,9	CRT01C2	Corrente
51097870	NOT	CR		156344	06/11/2023 07:59	06/11/2023 08:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Várzea Grande
51209189	CRT	CR		161313	06/11/2023 07:59	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,08	0,92	0,88	1,88	CRT01C2	Corrente
51209190	CRT	CR		162862	06/11/2023 07:59	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,08	0,92	0,88	1,88	CRT01C2	Corrente
50968703	FAO	TF	1324014	27565	06/11/2023 08:00	06/11/2023 16:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	2262,07	279	6,93	1,15	0,03	8,12	FAO01C3	Floriano
51209200	CRT	CR		162857	06/11/2023 08:01	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,03	1	0,05	0,1	0,65	0,8	CRT01C2	Corrente
51209201	CRT	CR		161317	06/11/2023 08:01	06/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,03	1	0,05	0,1	0,65	0,8	CRT01C2	Corrente
50968944	EBV	CR		27806	06/11/2023 08:01	06/11/2023 10:14	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	1,3	0,65	0,27	2,22	EBV01C1	Elesbão Veloso
50968700	RGN	CH	1055831	27562	06/11/2023 08:05	06/11/2023 10:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	405,74	186	1,73	0,42	0,03	2,18	RGN01C2	Regeneração
50968597	SRO	CR		27459	06/11/2023 08:05	06/11/2023 09:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,13	0,42	0,23	1,78	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51208776	NZR	CR		163082	06/11/2023 08:05	06/11/2023 08:20	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50968848	CBT	CH	1396954	27710	06/11/2023 08:06	06/11/2023 10:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	9,93	4	0,92	0,98	0,58	2,48	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51209171	CRT	CR		161307	06/11/2023 08:06	06/11/2023 08:21	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
51209172	CRT	CR		162874	06/11/2023 08:06	06/11/2023 08:21	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente

51103425	GPE	CR		158222	06/11/2023 08:08	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	0,05	0,1	2,9	3,05	GPE01C1	Marcos Parente
50969598	FAO	CH	1375015	28460	06/11/2023 08:09	06/11/2023 14:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2622,44	400	5,77	0,8	0	6,57	FAO01C4	Floriano
51208787	NZR	CR		163077	06/11/2023 08:11	06/11/2023 08:26	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50971993	CBT	TF	1383969	30855	06/11/2023 08:12	06/11/2023 18:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	21,01	2	9,93	0,3	0,28	10,52	CBT01C3	Tamboril do Piauí
50968646	PCS	CR		27508	06/11/2023 08:13	06/11/2023 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,8	0,28	0,5	2,58	PCS01C4	Picos
51097911	CMT	CR		156385	06/11/2023 08:13	06/11/2023 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá
50968651	SRO	CR		27513	06/11/2023 08:13	06/11/2023 12:02	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,16	1	1,25	1,83	0,73	3,82	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50969187	BRL	CH	1330405	28049	06/11/2023 08:15	06/11/2023 12:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	109,08	28	1,32	2,48	0,1	3,9	BRL01C1	Canavieira
51209074	BOJ	CR		162909	06/11/2023 08:15	06/11/2023 08:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BOJ01C2	Santa Luz
51209075	BOJ	CR		161283	06/11/2023 08:15	06/11/2023 08:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BOJ01C2	Santa Luz
50968770	SPM	CH	1358033	27632	06/11/2023 08:15	06/11/2023 18:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	526,04	54	5,47	0,52	3,77	9,75	SPM01C2	Isaías Coelho
50968678	SRO	CR		27540	06/11/2023 08:15	06/11/2023 10:24	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	1,62	0,23	0,3	2,15	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51209080	BOJ	CR		161285	06/11/2023 08:16	06/11/2023 08:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BOJ01C2	Santa Luz
51209081	BOJ	CR		161286	06/11/2023 08:16	06/11/2023 08:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BOJ01C2	Santa Luz
51103428	GPE	CR		158225	06/11/2023 08:16	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	0,05	0,1	2,77	2,92	GPE01C1	Marcos Parente
50968695	SRO	TF	1284926	27557	06/11/2023 08:17	06/11/2023 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6,14	2	2,02	0,83	0,23	3,08	SRO09F3	Dirceu Arcoverde

50968698	SRO	CR		27560	06/11/2023 08:20	06/11/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,15	1,4	0,42	2,97	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51209089	SJP	CR		161289	06/11/2023 08:21	06/11/2023 08:36	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51209090	SJP	CR		162900	06/11/2023 08:21	06/11/2023 08:36	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50968776	NOT	CH	1378487	27638	06/11/2023 08:22	06/11/2023 15:38	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	2620,37	1393	0,43	1,23	5,6	7,27	NOT01C1	Várzea Grande
50971267	NOT	TF	1293251	30129	06/11/2023 08:22	07/11/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	212,63	7	30,15	0,15	0,08	30,38	NOT01C1	Várzea Grande
51209166	CRT	CR		161305	06/11/2023 08:23	06/11/2023 08:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
51209167	CRT	CR		162878	06/11/2023 08:23	06/11/2023 08:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
51208797	NZR	CR		161177	06/11/2023 08:24	06/11/2023 08:39	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50968843	RDG	CH	1270636	27705	06/11/2023 08:24	06/11/2023 10:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	41,5	21	1,28	0,42	0,28	1,98	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51227742	RDG	CR		120114	06/11/2023 08:24	06/11/2023 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,28	0,42	0,28	1,98	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51209017	NOT	CR		162942	06/11/2023 08:24	06/11/2023 15:21	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,29	1	0,05	0,1	6,8	6,95	NOT01C1	Oeiras
51209018	NOT	CR		161264	06/11/2023 08:24	06/11/2023 15:21	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,29	1	0,05	0,1	6,8	6,95	NOT01C1	Oeiras
50968782	FAO	TF	1324775	27644	06/11/2023 08:26	06/11/2023 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	612,21	106	3,47	2,3	0,02	5,78	FAO01C4	Floriano

50971681	GBS	CH	1269582	30543	06/11/2023 08:26	06/11/2023 19:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1021,71	92	10,27	0,57	0,28	11,12	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51121336	GBS	CR		21596	06/11/2023 08:26	06/11/2023 12:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	1,38	2,13	0,4	3,92	GBS09F9	Gilbués
50968832	PCS	TF	1294450	27694	06/11/2023 08:26	06/11/2023 10:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	547,93	238	0,3	1,17	0,85	2,32	PCS01C3	Picos
50971183	RGE	CH	1356188	30045	06/11/2023 08:27	06/11/2023 14:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1385,64	229	1,88	1,75	2,42	6,05	RGE01N2	Flores do Piauí
50968783	PAD	CR		27645	06/11/2023 08:28	06/11/2023 15:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,23	0,23	0,23	6,7	PAD01P2	Parnaíba
51208790	NZR	CR		163075	06/11/2023 08:30	06/11/2023 08:45	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50969183	PCS	CH	1315299	28045	06/11/2023 08:31	06/11/2023 19:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	880,07	77	10,08	1,03	0,32	11,43	PCS01C4	Paquetá
50969147	BOL	CH	1265287	28009	06/11/2023 08:32	06/11/2023 17:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1641,97	183	7,15	0,83	1	8,98	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51209042	NOT	CR		162926	06/11/2023 08:33	06/11/2023 15:21	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,28	1	0,05	0,1	6,65	6,8	NOT01C1	Oeiras
51209043	NOT	CR		161273	06/11/2023 08:33	06/11/2023 15:21	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,28	1	0,05	0,1	6,65	6,8	NOT01C1	Oeiras
50968804	PAD	CR		27666	06/11/2023 08:34	06/11/2023 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,5	0,2	0,43	1,13	PAD01P6	Parnaíba
50968813	PAB	CR		27675	06/11/2023 08:34	06/11/2023 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,68	0,65	0,33	6,67	PAB01C1	Parnaíba
51208775	NZR	CR		161168	06/11/2023 08:40	06/11/2023 08:55	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51103437	GPE	CR		158234	06/11/2023 08:40	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	0,05	0,1	2,37	2,52	GPE01C1	Marcos Parente
50968886	PAL	CR		27748	06/11/2023 08:41	06/11/2023 16:05	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,31	1	6,72	0,12	0,57	7,4	PAL01C1	Paulistana

50971055	OER	TF	1335411	29917	06/11/2023 08:43	06/11/2023 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	428,59	62	6,22	0,42	0,28	6,92	OER01C3	Colônia do Piauí
50970119	RGE	TF	1355865	28981	06/11/2023 08:44	06/11/2023 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	167,17	23	5,35	0,37	1,57	7,28	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51208956	RGE	CR		162978	06/11/2023 08:44	06/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	0,05	0,1	5,85	6	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51208957	RGE	CR		162977	06/11/2023 08:44	06/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	0,05	0,1	5,85	6	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50968983	CRT	TF	1432824	27845	06/11/2023 08:45	06/11/2023 10:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	142,02	94	0,1	0,1	1,32	1,52	CRT01C1	Corrente
50969023	PAD	CR		27885	06/11/2023 08:47	06/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	0,47	1,18	0,48	2,13	PAD01P4	Parnaíba
50971230	CMT	CH	1433582	30092	06/11/2023 08:48	06/11/2023 16:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	906,98	112	7,47	0,63	0	8,1	CMT01C4	Avelino Lopes
50968991	PAB	TF	1401193	27853	06/11/2023 08:51	06/11/2023 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	508,21	212	1,8	0,6	0	2,4	PAB01C1	Ilha Grande
50969357	SPP	CH	1319771	28219	06/11/2023 08:51	06/11/2023 11:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	360,84	156	1,62	0,15	0,55	2,32	SPP01C2	São Pedro do Piauí
50968955	SPM	CR		27817	06/11/2023 08:51	06/11/2023 16:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,78	0,07	0,05	7,9	SPM01C2	Simplício Mendes
50969048	CRT	TF	1267386	27910	06/11/2023 08:51	06/11/2023 10:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	98,43	48	0,72	1,15	0,2	2,07	CRT01C3	Corrente

51098082	FAO	CR		156556	06/11/2023 08:52	06/11/2023 09:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C4	Floriano
50971551	RGE	TF	1356514	30413	06/11/2023 08:52	07/11/2023 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	238,35	8	24,32	4,88	0,6	29,8	RGE01N3	Itaueira
50969140	FAO	TF	1374902	28002	06/11/2023 08:53	06/11/2023 14:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	425,41	71	3,23	0,48	2,28	6	FAO01C1	Floriano
51101424	SJP	CR		1900	06/11/2023 08:53	06/11/2023 09:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51101422	SJP	CR		1898	06/11/2023 08:54	06/11/2023 09:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51103442	GPE	CR		158239	06/11/2023 08:56	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	0,05	0,1	2,1	2,25	GPE01C1	Marcos Parente
50968989	ETA	CR		27851	06/11/2023 08:57	06/11/2023 10:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,35	0,47	1,02	1,83	ETA01C2	Esperantina
51103447	GPE	CR		158244	06/11/2023 08:59	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	0,05	0,1	2,05	2,2	GPE01C1	Marcos Parente
51101421	SJP	CR		1897	06/11/2023 09:03	06/11/2023 09:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50969018	GBS	TF	1432327	27880	06/11/2023 09:03	06/11/2023 14:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	188,28	32	3,07	2,55	0,28	5,9	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50969387	PAD	CR		28249	06/11/2023 09:04	06/11/2023 11:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	1,85	0,47	0,35	2,67	PAD01P4	Parnaíba
51208766	NZR	CR		163089	06/11/2023 09:04	06/11/2023 09:19	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50969312	SRO	TF	1408066	28174	06/11/2023 09:06	07/11/2023 08:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	71,28	3	23,07	0,52	0,18	23,77	SRO09F3	Dirceu Arcoverde

51209177	CRT	CR		161309	06/11/2023 09:06	06/11/2023 09:21	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
51209178	CRT	CR		162870	06/11/2023 09:06	06/11/2023 09:21	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
50969316	CBT	CR		28178	06/11/2023 09:07	06/11/2023 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,47	1,27	0	2,73	CBT01C3	Tamboril do Piauí
50970614	CRT	TF	1417694	29476	06/11/2023 09:07	06/11/2023 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1411,28	208	4,27	0,7	1,83	6,8	CRT01C3	Corrente
50969064	SPM	CR		158378	06/11/2023 09:11	06/11/2023 12:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,14	1	2,62	0,43	0,27	3,32	SPM01C1	Socorro do Piauí
51101419	SJP	CR		1895	06/11/2023 09:11	06/11/2023 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50970932	CRT	CH	1407774	29794	06/11/2023 09:13	06/11/2023 19:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1219,65	121	7,68	0,77	1,63	10,08	CRT09S1	Corrente
51209217	CRT	CR		162848	06/11/2023 09:14	06/11/2023 09:29	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C2	Corrente
51209218	CRT	CR		161324	06/11/2023 09:14	06/11/2023 09:29	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C2	Corrente
50971657	GBS	CR		30519	06/11/2023 09:14	08/11/2023 08:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,99	1	45,93	1,73	0	47,67	GBS09F9	Gilbués
51209023	NOT	CR		161266	06/11/2023 09:16	06/11/2023 09:31	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NOT01C1	Regeneração
51209024	NOT	CR		162938	06/11/2023 09:16	06/11/2023 09:31	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NOT01C1	Regeneração
50969099	EMT	CR		27961	06/11/2023 09:17	08/11/2023 15:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	53,15	0,87	0,57	54,58	EMT01C2	Manoel Emídio
50969162	BOL	TF	1265184	28024	06/11/2023 09:18	06/11/2023 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	690,9	82	6,23	0,9	1,3	8,43	BOL01C2	Cristino Castro

51209029	NOT	CR	162934	06/11/2023 09:21	06/11/2023 09:36	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51209030	NOT	CR	161268	06/11/2023 09:21	06/11/2023 09:36	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51209035	NOT	CR	161270	06/11/2023 09:22	06/11/2023 09:37	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51209036	NOT	CR	162930	06/11/2023 09:22	06/11/2023 09:37	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51103454	GPE	CR	158251	06/11/2023 09:23	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,05	0,1	1,65	1,8	GPE01C1	Marcos Parente
51208774	NZR	CR	163084	06/11/2023 09:25	06/11/2023 09:40	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51208809	NZR	CR	163063	06/11/2023 09:26	06/11/2023 09:41	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51209032	NOT	CR	161269	06/11/2023 09:27	06/11/2023 09:42	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51209033	NOT	CR	162932	06/11/2023 09:27	06/11/2023 09:42	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
50969325	EMT	TF	1268890	28187	06/11/2023 09:27	06/11/2023 11:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	167,9	77	0,63	1,55	0	2,18	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51209026	NOT	CR		162936	06/11/2023 09:27	06/11/2023 09:42	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NOT01C1	Regeneração
51209027	NOT	CR		161267	06/11/2023 09:27	06/11/2023 09:42	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NOT01C1	Regeneração
51208794	NZR	CR		163071	06/11/2023 09:28	06/11/2023 09:43	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50969962	RDG	CH	1270859	28824	06/11/2023 09:28	06/11/2023 19:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	193,09	19	9,77	0,13	0,27	10,17	RDG09M1	Redenção do Gurguéia

50969172	SMT	TF	1075054	28034	06/11/2023 09:29	06/11/2023 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	45,05	5	0,1	0,1	8,82	9,02	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51101425	SJP	CR		1901	06/11/2023 09:29	06/11/2023 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50971719	GBS	CH	1269756	30581	06/11/2023 09:30	07/11/2023 12:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1475,96	54	27,15	0,17	0,02	27,33	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50970803	FAO	CH	1324397	29665	06/11/2023 09:30	06/11/2023 16:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4394,78	657	5,43	1,07	0,2	6,7	FAO01C6	Floriano
51209211	CRT	CR		162852	06/11/2023 09:32	06/11/2023 09:47	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
51209212	CRT	CR		161322	06/11/2023 09:32	06/11/2023 09:47	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
50969356	CRL	CH	1420098	28218	06/11/2023 09:32	06/11/2023 18:21	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	10097,22	1146	0,43	2,53	5,85	8,82	CRL01C2	Guaribas
51103461	GPE	CR		158257	06/11/2023 09:33	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,05	0,1	1,48	1,63	GPE01C1	Marcos Parente
51209168	CRT	CR		161306	06/11/2023 09:36	06/11/2023 09:51	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
51209170	CRT	CR		162876	06/11/2023 09:36	06/11/2023 09:51	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C2	Corrente
50969245	CRT	CR		28107	06/11/2023 09:37	06/11/2023 16:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,27	1	5,2	0,5	0,83	6,53	CRT01C1	Corrente
50969264	PAD	CR		28126	06/11/2023 09:38	06/11/2023 11:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,8	0,18	0,08	2,07	PAD01P5	Parnaíba
50971164	SRO	CH	1375533	30026	06/11/2023 09:38	06/11/2023 17:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	652,93	80	5,45	2,72	0	8,17	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
50971354	FAO	CR		30216	06/11/2023 09:38	06/11/2023 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,03	0,33	0,62	7,98	FAO01C2	Floriano
50969260	JUN	CR		28122	06/11/2023 09:40	06/11/2023 17:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,32	0,73	0,6	7,65	JUN01M2	Picos
50969261	SRO	CR		28123	06/11/2023 09:40	06/11/2023 11:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,05	0,1	1,23	1,38	SRO09F2	São Raimundo Nonato

50969444	BIG	TF	1360912	28306	06/11/2023 09:41	06/11/2023 16:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	149,64	21	5,45	1,68	0	7,13	BIG01N2	Inhuma
50969541	PRI	TF	1072747	28403	06/11/2023 09:44	06/11/2023 12:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	273,5	92	1,4	1,58	0	2,98	PRI01Y1	Capitão de Campos
50969323	PDS	CR		28185	06/11/2023 09:46	06/11/2023 12:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,55	0,43	0,67	2,65	PDS01C1	Pedro II
51103470	GPE	CR		158265	06/11/2023 09:46	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	0,05	0,1	1,27	1,42	GPE01C1	Marcos Parente
50971957	AME	TF	1055498	30819	06/11/2023 09:46	06/11/2023 16:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	536,16	77	0,82	6,15	0	6,97	AME01N2	Amarante
50969324	PAB	CR		28186	06/11/2023 09:46	06/11/2023 16:42	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,29	1	5,87	0,28	0,78	6,93	PAB01C1	Parnaíba
50968799	SJP	CR		27661	06/11/2023 09:46	06/11/2023 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,27	0,37	0,43	1,07	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
50969319	SRO	CR		28181	06/11/2023 09:48	06/11/2023 14:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,42	2,1	0,08	4,6	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50969329	PAB	TF	1205024	28191	06/11/2023 09:48	06/11/2023 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	409,87	71	3,98	1,08	0,72	5,78	PAB01C1	Parnaíba
50969330	CRT	CR		28192	06/11/2023 09:48	07/11/2023 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,2	0,13	0,25	24,58	CRT09S1	Corrente
50969347	SPM	CR		28209	06/11/2023 09:52	06/11/2023 16:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,58	0,45	0,1	6,13	SPM01C2	Simplício Mendes
50970636	JUN	TF	1289827	29498	06/11/2023 09:55	06/11/2023 13:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	104,96	28	0,78	2,97	0	3,75	JUN01M1	Vera Mendes

50969345	CRO	CH	1054601	28207	06/11/2023 09:55	06/11/2023 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	57,11	160	0,05	0,1	0,22	0,37	CRO01L2	Curralinhos
50971894	CRT	CH	1269957	30756	06/11/2023 09:56	06/11/2023 20:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2620,96	245	9,37	0,53	0,8	10,7	CRT09S1	Corrente
51208951	RGE	CR		162979	06/11/2023 09:56	06/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	0,05	0,1	4,65	4,8	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51208954	RGE	CR		161237	06/11/2023 09:56	06/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	0,05	0,1	4,65	4,8	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50969511	JUN	CH	1289595	28373	06/11/2023 09:57	06/11/2023 16:47	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	232,08	34	3,85	2,98	0	6,83	JUN01M1	Vera Mendes
50971199	SJP	CH	1428424	30061	06/11/2023 09:58	06/11/2023 16:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	499,81	73	5,98	0,87	0	6,85	SJP01C2	Pedro Laurentino
50969645	CRT	CH	1406144	28507	06/11/2023 09:59	07/11/2023 10:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	840,42	35	22,7	0,65	0,67	24,02	CRT09S1	Corrente
50969388	OER	CR		28250	06/11/2023 09:59	06/11/2023 16:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,12	1,92	0,12	6,15	OER01C2	Oeiras
50969375	CRO	CH	1054722	28237	06/11/2023 10:00	06/11/2023 11:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	206,97	198	0,28	0,35	0,42	1,05	CRO01L2	Curralinhos
50969537	CRT	CH	1267683	28399	06/11/2023 10:00	06/11/2023 15:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	504,48	85	5,48	0,47	0	5,95	CRT01C2	Corrente
51103487	GPE	CR		158282	06/11/2023 10:06	06/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,05	0,1	0,93	1,08	GPE01C1	Marcos Parente
50969447	BIG	CR		28309	06/11/2023 10:07	06/11/2023 10:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	Inhuma
50969606	PDS	CH	1239891	28468	06/11/2023 10:10	06/11/2023 16:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	769,5	114	4,25	1,18	1,32	6,75	PDS01C3	Pedro II
50969933	FAO	CR		28795	06/11/2023 10:10	06/11/2023 22:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	12,25	0,07	0,15	12,47	FAO01C4	Floriano
50969462	CRO	TF	1070505	28324	06/11/2023 10:12	06/11/2023 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	60,99	8	7,3	0,15	0,18	7,63	CRO01L1	Monsenhor Gil
50969518	CRT	TF	1370370	28380	06/11/2023 10:17	06/11/2023 22:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1772,53	151	10,1	1,28	0,37	11,75	CRT01C4	Cristalândia do Piauí

51208943	BIG	CR		162981	06/11/2023 10:18	06/11/2023 10:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BIG01N1	Wall Ferraz
51208944	BIG	CR		161236	06/11/2023 10:18	06/11/2023 10:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BIG01N1	Wall Ferraz
50969514	PAB	CR		28376	06/11/2023 10:18	06/11/2023 16:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,28	1	4,93	0,98	0,7	6,62	PAB01C3	Parnaíba
50973690	CRT	TF	1267411	32552	06/11/2023 10:19	07/11/2023 10:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	261,93	11	22,32	0,97	0,53	23,82	CRT01C3	Corrente
50969735	RGE	CH	1355951	28597	06/11/2023 10:21	06/11/2023 14:05	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	7221,6	1941	0,57	1,85	1,32	3,73	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50970011	CPM	TF	1260633	28873	06/11/2023 10:24	06/11/2023 12:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	903,68	365	0,1	0,1	2,28	2,48	CPM01C1	Campo Maior
51208822	RGE	CR		161187	06/11/2023 10:27	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,45	1	6,78	0,85	3,22	10,85	RGE01N3	Itaueira
51208823	RGE	CR		163054	06/11/2023 10:27	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,45	1	6,78	0,85	3,22	10,85	RGE01N3	Itaueira
50970426	BRL	CH	1330585	29288	06/11/2023 10:28	06/11/2023 16:52	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	166,08	26	4,1	1,28	1,02	6,4	BRL01C1	Bertolínia
50970570	SFA	CH	1334787	29432	06/11/2023 10:29	06/11/2023 15:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	840,25	176	4,58	0,08	0,12	4,78	SFA01C1	São Francisco de Assis do Piauí
50969776	AME	TF	1062652	28638	06/11/2023 10:30	06/11/2023 11:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	53,24	38	0,97	0,22	0,23	1,42	AME01N1	Amarante
50969605	GBS	CR		28467	06/11/2023 10:32	07/11/2023 14:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	26,87	0,5	0,27	27,63	GBS01C1	Gilbués
51208806	NZR	CR		163065	06/11/2023 10:33	06/11/2023 10:48	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NZR01C1	Nazaré do Piauí

50970383	JAC	TF	1314687	29245	06/11/2023 10:35	06/11/2023 14:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	927,9	216	3,17	1,03	0,1	4,3	JAC09F5	Patos do Piauí
50969666	EBV	CR		28528	06/11/2023 10:36	07/11/2023 16:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,24	1	29,02	0,13	0,63	29,78	EBV01C1	Regeneração
50969652	ALG	CH	1061653	28514	06/11/2023 10:36	06/11/2023 17:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	32,68	5	2,98	1,6	1,97	6,55	ALG01N2	Alto Longá
51208848	RGE	CR		161199	06/11/2023 10:37	06/11/2023 10:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	RGE01N2	Flores do Piauí
51208849	RGE	CR		163040	06/11/2023 10:37	06/11/2023 10:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	RGE01N2	Flores do Piauí
50971524	CRT	CH	1267514	30386	06/11/2023 10:39	06/11/2023 16:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	69,45	13	1,18	3	1,17	5,35	CRT01C1	Corrente
50969663	OER	CR		28525	06/11/2023 10:39	06/11/2023 23:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,53	1	12,02	0,3	0,38	12,7	OER01C3	Oeiras
50969687	CRT	CR		28549	06/11/2023 10:42	07/11/2023 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,83	0,1	0,12	24,05	CRT09S1	Corrente
50969769	RGN	TF	1068913	28631	06/11/2023 10:43	06/11/2023 14:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	797,22	209	3,48	0,33	0	3,82	RGN01C1	Regeneração
50970963	CRT	CH	1267953	29825	06/11/2023 10:43	06/11/2023 16:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1085,77	176	5,43	0,75	0	6,18	CRT01C2	Corrente
51103319	NZR	CR		158129	06/11/2023 10:44	06/11/2023 10:59	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50970784	JUN	TF	1289602	29646	06/11/2023 10:46	07/11/2023 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	62,46	2	6,27	0,67	24,3	31,23	JUN01M1	Vera Mendes
50969723	CRO	CR		28585	06/11/2023 10:46	07/11/2023 10:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,27	0,2	0,5	23,97	CRO01L1	Monsenhor Gil

50969724	PCS	CR		28586	06/11/2023 10:46	06/11/2023 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4	0,95	0,68	5,63	PCS01C1	Picos
50969971	EMT	CH	1268344	28833	06/11/2023 10:48	06/11/2023 18:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2292,29	286	0,1	0,1	7,82	8,02	EMT01C1	Manoel Emídio
50969728	SRO	CR		28590	06/11/2023 10:48	06/11/2023 12:21	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,38	0,43	0,73	1,55	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51208795	GBS	CR		163070	06/11/2023 10:49	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,08	1	25,83	0,17	0,02	26,02	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51208796	GBS	CR		161176	06/11/2023 10:49	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,08	1	25,83	0,17	0,02	26,02	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50969748	PAL	CH	1303057	28610	06/11/2023 10:52	06/11/2023 15:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	281,46	68	2,98	1,05	0,12	4,15	PAL01C2	Paulistana
50969749	RGN	CR		28611	06/11/2023 10:52	07/11/2023 10:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,27	0,28	0,27	23,82	RGN01C2	Regeneração
50971391	SJP	CH	1355181	30253	06/11/2023 10:55	06/11/2023 18:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	905,83	120	5,03	1,32	1,2	7,55	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
50972082	BOJ	CH	1264359	30944	06/11/2023 10:56	06/11/2023 23:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1787,23	139	11,1	1,05	0,72	12,87	BOJ01C2	Santa Luz
50969940	EMT	TF	1384011	28802	06/11/2023 10:57	06/11/2023 19:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	25,2	3	0,1	0,1	8,2	8,4	EMT01C3	Manoel Emídio
50969755	CMT	CH	1378481	28617	06/11/2023 10:58	06/11/2023 17:30	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14604,29	2578	0,07	0,1	6,37	6,53	CMT01C4	Curimatá
50969865	RGE	CH	1417165	28727	06/11/2023 10:59	06/11/2023 21:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	619,93	60	9,78	0,23	0,32	10,33	RGE01N3	Itaueira
50969770	BIG	CR		28632	06/11/2023 11:00	07/11/2023 12:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,33	0,33	0,65	25,32	BIG01N2	Inhuma
50969809	GBS	TF	1270281	28671	06/11/2023 11:03	07/11/2023 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	2860,26	94	27,18	1,22	2,03	30,43	GBS09F8	Corrente
50969835	RGE	TF	1355707	28697	06/11/2023 11:03	06/11/2023 19:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1331,48	163	7,83	0,25	0,1	8,18	RGE01N1	Rio Grande do Piauí

50969906	SJP	TF	1353063	28768	06/11/2023 11:06	06/11/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	21,88	6	2,92	0,62	0,12	3,65	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
51103316	NZR	CR		158126	06/11/2023 11:06	06/11/2023 11:21	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51103464	FAO	CR		158260	06/11/2023 11:07	06/11/2023 12:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,93	1,08	FAO01C2	Floriano
50970938	EMT	CH	1268727	29800	06/11/2023 11:08	07/11/2023 11:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	393,77	16	22,62	2	0	24,62	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50969862	CRT	CR		28724	06/11/2023 11:11	07/11/2023 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	23,05	0,22	0,35	23,62	CRT01C2	Corrente
51208819	RGE	CR		163056	06/11/2023 11:11	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,42	1	6,05	0,85	3,22	10,12	RGE01N3	Itaueira
51208820	RGE	CR		161186	06/11/2023 11:11	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,42	1	6,05	0,85	3,22	10,12	RGE01N3	Itaueira
50971455	GPE	TF	1331146	30317	06/11/2023 11:11	06/11/2023 19:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2642,63	333	4,97	0,83	2,15	7,95	GPE01C1	Marcos Parente
51103467	FAO	CR		158263	06/11/2023 11:15	06/11/2023 12:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,05	0,1	0,8	0,95	FAO01C2	Floriano
50970319	BDG	CH	1405325	29181	06/11/2023 11:16	06/11/2023 20:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	219,63	23	7,97	1,48	0,1	9,55	BDG01C1	Floriano
50969321	CRT	CR		28183	06/11/2023 11:16	06/11/2023 11:31	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRT01C2	Corrente
50969911	RDG	TF	1269566	28773	06/11/2023 11:17	06/11/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	75,9	11	3,67	0,75	2,5	6,92	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí

51208959	RDG	CR		162975	06/11/2023 11:17	06/11/2023 16:37	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	3,67	1,67	0	5,33	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51208960	RDG	CR		161240	06/11/2023 11:17	06/11/2023 16:37	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	3,67	1,67	0	5,33	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51208962	RDG	CR		161241	06/11/2023 11:18	06/11/2023 16:37	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	3,65	1,67	0	5,32	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51208963	RDG	CR		162974	06/11/2023 11:18	06/11/2023 16:37	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	3,65	1,67	0	5,32	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50969989	NZR	TF	1411609	28851	06/11/2023 11:21	06/11/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	42,56	67	0,1	0,1	0,45	0,65	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50969936	BIG	CR		28798	06/11/2023 11:22	07/11/2023 09:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,2	0,65	0,33	22,18	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50970130	OER	CH	1335932	28992	06/11/2023 11:22	06/11/2023 15:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	72,11	17	2,82	1,05	0,38	4,25	OER01C3	Oeiras
50970893	SRO	CR		29755	06/11/2023 11:24	06/11/2023 19:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,1	0,38	0,17	7,65	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50969938	FAO	CR		28800	06/11/2023 11:24	06/11/2023 16:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,55	0,23	0,15	4,93	FAO01C4	Floriano
50970681	CRT	CR		29543	06/11/2023 11:29	06/11/2023 18:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,52	1,28	0,47	7,27	CRT01C2	Corrente
51103315	NZR	CR		158125	06/11/2023 11:33	06/11/2023 11:48	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50970006	PCS	CR		28868	06/11/2023 11:33	07/11/2023 02:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	12,4	2,43	0,3	15,13	PCS01C1	Picos
51103484	FAO	CR		158279	06/11/2023 11:34	06/11/2023 12:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,03	1	0,05	0,1	0,48	0,63	FAO01C2	Floriano
50970032	ABU	TF	1375001	28894	06/11/2023 11:37	07/11/2023 10:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	90,43	4	21,63	0,2	0,78	22,62	ABU01C2	Anísio de Abreu
50970041	PCS	CR		28903	06/11/2023 11:39	10/11/2023 10:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,97	1	94,5	0,58	0,2	95,28	PCS01C4	Paquetá

51103498	FAO	CR		158293	06/11/2023 11:48	06/11/2023 12:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,05	0,1	0,25	0,4	FAO01C2	Floriano
51101936	NOT	CR		2412	06/11/2023 11:50	06/11/2023 12:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Várzea Grande
50970903	PAB	CR		29765	06/11/2023 11:51	06/11/2023 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,27	0,37	0,33	4,97	PAB01C4	Parnaíba
50971867	RPI	TF	1328800	30729	06/11/2023 11:52	06/11/2023 17:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	173,1	30	5,28	0,35	0,15	5,78	RPI01C2	Socorro do Piauí
51208736	RPI	CR		163102	06/11/2023 11:52	06/11/2023 17:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	5,28	0,35	0,15	5,78	RPI01C2	São José do Peixe
50970170	CRT	CR		29032	06/11/2023 11:53	06/11/2023 12:08	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRT01C2	Corrente
50979730	SMO	CR		38591	06/11/2023 11:54	06/11/2023 12:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SMO01C2	Simões
50971228	RDG	CH	1270633	30090	06/11/2023 11:56	06/11/2023 19:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	272,73	35	0,1	0,1	7,6	7,8	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
50970185	CBT	CR		29047	06/11/2023 11:56	08/11/2023 16:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,2	1	52,07	0,15	0,62	52,83	CBT01C2	Pajeú do Piauí
50970186	SPM	CR		29048	06/11/2023 11:58	06/11/2023 15:27	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,15	1	0,23	3,07	0,18	3,48	SPM01C2	Simplício Mendes
50971112	EMT	CR		29974	06/11/2023 12:00	07/11/2023 20:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,36	1	29,75	2,62	0,38	32,75	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
50970683	LUZ	CH	1220551	29545	06/11/2023 12:03	06/11/2023 17:50	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	628,81	109	4,22	0,4	1,17	5,78	LUZ01C2	Madeiro
50972893	CRI	TF	1264514	31755	06/11/2023 12:04	07/11/2023 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	389,69	17	20,47	2,47	0	22,93	CRI01N1	Santa Luz
50970228	PAD	CR		29090	06/11/2023 12:04	06/11/2023 16:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,17	1	3,62	0,47	0,1	4,18	PAD01P3	Parnaíba
50970507	PAD	TF	1200489	29369	06/11/2023 12:07	06/11/2023 13:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	215,16	127	0,1	0,1	1,5	1,7	PAD01P4	Parnaíba

50970256	EMT	CR		29118	06/11/2023 12:08	07/11/2023 17:20	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,22	1	27,7	1,27	0,23	29,2	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50970483	EMT	CH	1268773	29345	06/11/2023 12:09	06/11/2023 22:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1180,95	117	8,78	0,57	0,75	10,1	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50972478	EMT	CH	1268736	31340	06/11/2023 12:09	07/11/2023 12:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	561,22	23	23,6	0,82	0	24,42	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50970745	FAO	CH	1324955	29607	06/11/2023 12:10	06/11/2023 19:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4272,27	586	2,72	1,17	3,42	7,3	FAO01C6	Floriano
50971624	SPM	CR		30486	06/11/2023 12:10	07/11/2023 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	25,38	1,65	0,07	27,1	SPM01C1	Socorro do Piauí
50972928	NOT	CR		31790	06/11/2023 12:11	07/11/2023 15:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,25	1,07	0,1	27,42	NOT01C1	Várzea Grande
50971279	NOT	CH	1292028	30141	06/11/2023 12:12	07/11/2023 09:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	294,88	14	20,03	1,02	0,02	21,07	NOT01C1	Várzea Grande
50972054	FAO	TF	1323432	30916	06/11/2023 12:12	06/11/2023 17:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1697,75	300	3,85	1,28	0,53	5,67	FAO01C2	Floriano
50970303	SRO	CR		29165	06/11/2023 12:16	06/11/2023 15:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,8	0,15	0,28	3,23	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50972020	NZR	TF	1348671	30882	06/11/2023 12:16	06/11/2023 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,75	10	6,78	1,2	0	7,98	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50970327	PAL	TF	1304784	29189	06/11/2023 12:18	06/11/2023 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	31,25	7	3,1	1,3	0,07	4,47	PAL01C1	Paulistana
50970161	RGE	CH	1356180	29023	06/11/2023 12:20	06/11/2023 16:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5105,58	1157	2,17	1,22	1,03	4,42	RGE01N2	Flores do Piauí
50970935	CRT	CH	1406806	29797	06/11/2023 12:27	06/11/2023 17:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2441,11	537	2,75	1,8	0	4,55	CRT01C2	Cristalândia do Piauí

50970512	NZR	TF	1349147	29374	06/11/2023 12:27	06/11/2023 14:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	97,53	55	0,97	0,6	0,22	1,78	NZR01C2	Regeneração
50970362	CRO	CR		29224	06/11/2023 12:29	07/11/2023 08:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,84	1	19,52	0,3	0,38	20,2	CRO01L1	Monsenhor Gil
50972119	AME	CH	1055597	30981	06/11/2023 12:29	06/11/2023 18:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	967,44	174	5,1	0,47	0	5,57	AME01N2	Amarante
50970703	NZR	CH	1348447	29565	06/11/2023 12:29	06/11/2023 19:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	248,92	38	5,7	0,58	0,28	6,57	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50971598	FAO	CH	1379515	30460	06/11/2023 12:30	06/11/2023 21:46	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	5551,1	885	0,1	0,1	9,07	9,27	FAO01C4	Floriano
50970612	PAB	TF	1199228	29474	06/11/2023 12:32	06/11/2023 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1704,79	545	2,08	0,22	0,83	3,13	PAB01C3	Parnaíba
50970395	PAD	CR		29257	06/11/2023 12:33	06/11/2023 17:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,7	0,27	0,53	4,5	PAD01P5	Parnaíba
50972055	GBS	CH	1270496	30917	06/11/2023 12:33	06/11/2023 23:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	377	33	10,55	0,45	0,43	11,43	GBS09F8	Corrente
50970994	QBO	CR		29856	06/11/2023 12:39	06/11/2023 12:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
50970528	FAO	CR		29390	06/11/2023 12:42	06/11/2023 22:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	3,42	5,9	0	9,32	FAO01C4	Floriano
50970460	SRO	TF	1440254	29322	06/11/2023 12:45	06/11/2023 19:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21,07	3	5,55	1,2	0,28	7,03	SRO09F2	Anísio de Abreu
50970387	RGE	CR		29249	06/11/2023 12:48	06/11/2023 20:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,87	0,08	0,15	8,1	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50970487	ETA	CR		29349	06/11/2023 12:51	07/11/2023 11:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	20,87	1,17	0,43	22,47	ETA01C3	Esperantina
51208824	RGE	CR		161188	06/11/2023 12:53	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	4,35	0,85	3,22	8,42	RGE01N3	Itaueira

51208825	RGE	CR		163052	06/11/2023 12:53	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	4,35	0,85	3,22	8,42	RGE01N3	Itaueira
50971021	FAO	CH	1324561	29883	06/11/2023 12:55	06/11/2023 18:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2413,38	430	3,17	0,33	2,12	5,62	FAO01C4	Floriano
50971720	NOT	CH	1293192	30582	06/11/2023 12:57	07/11/2023 12:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	117,02	5	22,1	1,32	0	23,42	NOT01C1	Várzea Grande
51208924	RGE	CR		161229	06/11/2023 12:58	06/11/2023 16:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	1,53	1,22	1,03	3,78	RGE01N2	Flores do Piauí
51208925	RGE	CR		162994	06/11/2023 12:58	06/11/2023 16:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	1,53	1,22	1,03	3,78	RGE01N2	Flores do Piauí
50970806	EMT	CH	1268787	29668	06/11/2023 13:03	07/11/2023 14:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	307,08	12	23,52	1,33	0,75	25,6	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50970524	JAC	CR		29386	06/11/2023 13:03	07/11/2023 16:03	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,12	1	25,18	1,43	0,38	27	JAC09F5	Patos do Piauí
51208874	SJP	CR		163024	06/11/2023 13:06	07/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,82	1	0,05	0,1	19,57	19,72	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51208875	SJP	CR		161209	06/11/2023 13:06	07/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,82	1	0,05	0,1	19,57	19,72	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51208868	FAO	CR		163028	06/11/2023 13:13	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	2,87	0,33	0	3,2	FAO01C4	Floriano
51208869	FAO	CR		161207	06/11/2023 13:13	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	2,87	0,33	0	3,2	FAO01C4	Floriano
50970569	PAD	CR		29431	06/11/2023 13:13	06/11/2023 19:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	4,58	0,7	1,25	6,53	PAD01P2	Parnaíba
50970560	SPP	CR		29422	06/11/2023 13:14	06/11/2023 20:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,29	1	5,65	0,5	0,9	7,05	SPP01C5	Angical do Piauí
50970616	SRO	CR		29478	06/11/2023 13:17	06/11/2023 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,22	0,27	0,9	3,38	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50970618	VAL	CH	1293215	29480	06/11/2023 13:17	06/11/2023 18:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	24,89	5	4,35	0,48	0,15	4,98	VAL01C3	Valença do Piauí
50970884	BRL	CH	1330598	29746	06/11/2023 13:21	06/11/2023 14:34	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	475,2	393	0,8	0,3	0,12	1,22	BRL01C1	Canavieira

50979735	SMO	CR		38596	06/11/2023 13:22	06/11/2023 13:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SMO01C2	Simões
50970705	BOJ	TF	1264049	29567	06/11/2023 13:24	07/11/2023 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	300,19	11	26,07	0,62	0,62	27,3	BOJ01C3	Currais
50971429	SPP	TF	1069553	30291	06/11/2023 13:25	06/11/2023 19:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	73,11	13	2,32	0,07	3,25	5,63	SPP01C2	Regeneração
50970685	SRO	CH	1277102	29547	06/11/2023 13:26	07/11/2023 09:52	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	61,26	3	19,72	0,43	0,28	20,43	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
50970723	JUN	CR		29585	06/11/2023 13:38	06/11/2023 15:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,78	1,07	0,28	2,13	JUN01M1	Vera Mendes
50971337	AME	CH	1055748	30199	06/11/2023 13:40	06/11/2023 16:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	259,63	91	2,15	0,27	0,45	2,87	AME01N2	Amarante
50970778	RGN	TF	1069377	29640	06/11/2023 13:44	06/11/2023 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	457,17	294	0,5	0,83	0,23	1,57	RGN01C1	Regeneração
50970777	PAD	CR		29639	06/11/2023 13:46	06/11/2023 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,38	1,92	0	3,3	PAD01P2	Parnaíba
50971138	BOL	CH	1265281	30000	06/11/2023 13:47	06/11/2023 17:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	45,25	14	2,73	0,5	0	3,23	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50970772	FAO	CR		29634	06/11/2023 13:47	06/11/2023 21:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	4,58	1,25	1,48	7,32	FAO01C3	Floriano
51097860	BGR	CR		156334	06/11/2023 13:49	06/11/2023 14:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50970808	CRO	TF	1362470	29670	06/11/2023 13:51	06/11/2023 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	4,98	1	3,98	0,82	0,18	4,98	CRO01L2	Curralinhos
51208871	SJP	CR		161208	06/11/2023 13:51	07/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,79	1	0,05	0,1	18,82	18,97	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51208872	SJP	CR		163026	06/11/2023 13:51	07/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,79	1	0,05	0,1	18,82	18,97	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo

50971315	MAV	CH	1374798	30177	06/11/2023 13:54	06/11/2023 15:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	78,44	43	0,95	0,17	0,72	1,83	MAV01C1	Miguel Alves
51208792	GBS	CR		161175	06/11/2023 13:57	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,95	1	22,7	0,17	0,02	22,88	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51208793	GBS	CR		163072	06/11/2023 13:57	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,95	1	22,7	0,17	0,02	22,88	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50972925	NOT	CR		31787	06/11/2023 13:57	07/11/2023 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,82	0,65	0,2	25,67	NOT01C1	Regeneração
50972068	BIG	CH	1360985	30930	06/11/2023 13:59	06/11/2023 19:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	276,42	54	4,27	0,87	0	5,13	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50970880	NZR	CR		29742	06/11/2023 14:05	06/11/2023 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,17	0,38	0,38	2,93	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51208865	FAO	CR		161206	06/11/2023 14:06	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	1,98	0,33	0	2,32	FAO01C4	Floriano
51208866	FAO	CR		163030	06/11/2023 14:06	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	1,98	0,33	0	2,32	FAO01C4	Floriano
50970906	SPM	CR		29768	06/11/2023 14:08	07/11/2023 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	22,72	2,37	0,13	25,22	SPM01C1	Simplício Mendes
50970998	CRT	TF	1269926	29860	06/11/2023 14:11	06/11/2023 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10,5	22	0,07	0,42	0	0,48	CRT09S1	Corrente
51208783	GBS	CR		163078	06/11/2023 14:12	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,94	1	22,45	0,17	0,02	22,63	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51208784	GBS	CR		161172	06/11/2023 14:12	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,94	1	22,45	0,17	0,02	22,63	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51101937	NOT	CR		2413	06/11/2023 14:15	07/11/2023 05:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	0,05	0,1	14,68	14,83	NOT01C1	Várzea Grande
51208859	FAO	CR		161204	06/11/2023 14:16	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	1,82	0,33	0	2,15	FAO01C4	Floriano
51208860	FAO	CR		163034	06/11/2023 14:16	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	1,82	0,33	0	2,15	FAO01C4	Floriano
50973150	QBO	CR		32012	06/11/2023 14:23	07/11/2023 13:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,35	0,45	0,08	22,88	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
50972823	FAO	CH	1324936	31685	06/11/2023 14:24	07/11/2023 02:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3063,3	257	11,65	0,28	0	11,93	FAO01C4	Floriano

51208932	RGE	CR		162989	06/11/2023 14:25	06/11/2023 16:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	0,08	1,22	1,03	2,33	RGE01N2	Flores do Piauí
51208933	RGE	CR		161232	06/11/2023 14:25	06/11/2023 16:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	0,08	1,22	1,03	2,33	RGE01N2	Flores do Piauí
51208828	RGE	CR		161189	06/11/2023 14:33	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,28	1	2,68	0,85	3,22	6,75	RGE01N3	Itaueira
51208829	RGE	CR		163050	06/11/2023 14:33	06/11/2023 21:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,28	1	2,68	0,85	3,22	6,75	RGE01N3	Itaueira
50971481	CRT	TF	1267964	30343	06/11/2023 14:36	07/11/2023 13:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	227,28	10	18,83	2,73	1,17	22,73	CRT01C2	Corrente
50971088	BRL	CR		29950	06/11/2023 14:38	08/11/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,15	1	50,63	0,63	0,27	51,53	BRL01C1	Canavieira
51208928	RGE	CR		162991	06/11/2023 14:41	06/11/2023 14:56	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	RGE01N2	Flores do Piauí
51208929	RGE	CR		161231	06/11/2023 14:41	06/11/2023 14:56	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	RGE01N2	Flores do Piauí
51208840	NOT	CR		163044	06/11/2023 14:43	07/11/2023 14:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1	1	23,8	0,15	0,08	24,03	NOT01C1	Várzea Grande
51208841	NOT	CR		161196	06/11/2023 14:43	07/11/2023 14:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1	1	23,8	0,15	0,08	24,03	NOT01C1	Várzea Grande
50971193	PAL	CR		30055	06/11/2023 14:45	07/11/2023 07:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,82	0,7	0,13	16,65	PAL01C2	Paulistana
50971201	FAO	CR		30063	06/11/2023 14:46	07/11/2023 16:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	24,23	1,03	0,25	25,52	FAO01C4	Floriano
50971210	PAB	CR		30072	06/11/2023 14:47	06/11/2023 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,3	0,55	0,83	2,68	PAB01C1	Ilha Grande
50971200	PAB	CH	1200466	30062	06/11/2023 14:48	06/11/2023 17:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	5,45	2	2,02	0,72	0	2,73	PAB01C4	Parnaíba
50971226	FAO	CH	1324976	30088	06/11/2023 14:52	06/11/2023 18:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3,78	1	3,33	0,35	0,1	3,78	FAO01C6	Floriano
50971221	TBL	CR		30083	06/11/2023 14:53	06/11/2023 19:53	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,21	1	3,23	0,92	0,85	5	TBL01C4	Parnaíba

50971278	SRO	TF	1273895	30140	06/11/2023 14:58	06/11/2023 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	410,27	243	1,12	0,15	0,43	1,7	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50971256	BRL	TF	1330445	30118	06/11/2023 14:59	07/11/2023 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	31	1	0,02	8,98	22,02	31,02	BRL01C1	Canavieira
50971282	SRO	CR		30144	06/11/2023 15:00	07/11/2023 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,45	0,58	0,2	19,23	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51208861	FAO	CR		163032	06/11/2023 15:09	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,05	1	0,93	0,33	0	1,27	FAO01C4	Floriano
51208863	FAO	CR		161205	06/11/2023 15:09	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,05	1	0,93	0,33	0	1,27	FAO01C4	Floriano
51208855	FAO	CR		161203	06/11/2023 15:12	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,05	1	0,88	0,33	0	1,22	FAO01C4	Floriano
51208856	FAO	CR		163036	06/11/2023 15:12	06/11/2023 16:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,05	1	0,88	0,33	0	1,22	FAO01C4	Floriano
50972544	AME	TF	1055797	31406	06/11/2023 15:13	06/11/2023 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	171,4	48	1,17	1,82	0,6	3,58	AME01N2	Amarante
51101158	NOT	CR		1634	06/11/2023 15:21	06/11/2023 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
51101151	NOT	CR		1627	06/11/2023 15:24	06/11/2023 15:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
50971384	OER	TF	1335437	30246	06/11/2023 15:24	09/11/2023 11:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	407,44	6	63,77	2,18	1,97	67,92	OER01C3	Colônia do Piauí

51208817	SPP	CR		163057	06/11/2023 15:26	06/11/2023 19:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	0,3	0,07	3,25	3,62	SPP01C2	Regeneração
51208818	SPP	CR		161185	06/11/2023 15:26	06/11/2023 19:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	0,3	0,07	3,25	3,62	SPP01C2	Regeneração
51208807	FAO	CR		163062	06/11/2023 15:28	06/11/2023 15:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	FAO01C4	Floriano
51208808	FAO	CR		161181	06/11/2023 15:28	06/11/2023 15:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	FAO01C4	Floriano
51101152	NOT	CR		1628	06/11/2023 15:34	06/11/2023 15:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
50972143	CRO	TF	1320551	31005	06/11/2023 15:36	06/11/2023 17:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	79,04	37	1,22	0,93	0	2,15	CRO01L1	Monsenhor Gil
50971717	RPI	CH	1394268	30579	06/11/2023 15:36	07/11/2023 15:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	117	5	21,78	1,02	0,62	23,42	RPI01C1	São Francisco do Piauí
51101565	RPI	CR		2041	06/11/2023 15:36	06/11/2023 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RPI01C1	São Francisco do Piauí
50971498	GBS	CR		30360	06/11/2023 15:41	07/11/2023 16:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,02	1	24,2	0,08	0,08	24,37	GBS09F9	Gilbués
50971956	AME	TF	1055529	30818	06/11/2023 15:41	06/11/2023 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	180,64	67	0,93	1,62	0,15	2,7	AME01N2	Amarante
50971500	RGN	CR		30362	06/11/2023 15:42	07/11/2023 10:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	18,02	0,18	0,13	18,33	RGN01C1	Regeneração
50971579	FAO	CR		30441	06/11/2023 15:55	06/11/2023 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,02	0,3	0,43	1,75	FAO01C6	Floriano
50971592	NZR	TF	1348593	30454	06/11/2023 15:57	09/11/2023 09:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	65,89	1	3,2	0,27	62,43	65,9	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50971762	CRT	CR		30624	06/11/2023 15:57	06/11/2023 21:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,53	0,75	0,12	5,4	CRT01C2	Corrente
51208731	RPI	CR		163106	06/11/2023 15:58	06/11/2023 17:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	1,18	0,35	0,15	1,68	RPI01C2	Socorro do Piauí

50971869	NOT	TF	1292722	30731	06/11/2023 16:04	06/11/2023 19:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	63,31	20	1,9	0,63	0,63	3,17	NOT01C1	Várzea Grande
50972165	RGE	CH	1355714	31027	06/11/2023 16:08	07/11/2023 06:44	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	5486,05	376	8,62	0,95	5,03	14,6	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50971655	CBT	CH	1329368	30517	06/11/2023 16:09	08/11/2023 16:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	144,59	3	46,38	0,53	1,28	48,2	CBT01C2	Pajeú do Piauí
50971800	SPP	TF	1320650	30662	06/11/2023 16:09	06/11/2023 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	516,54	249	0,1	0,1	1,88	2,08	SPP01C4	Agricolândia
50971660	FAO	CR		30522	06/11/2023 16:12	06/11/2023 16:27	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C3	Floriano
50971680	RGN	CR		30542	06/11/2023 16:13	06/11/2023 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RGN01C2	Regeneração
51208804	GBS	CR		161180	06/11/2023 16:15	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,86	1	20,4	0,17	0,02	20,58	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51208805	GBS	CR		163064	06/11/2023 16:15	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,86	1	20,4	0,17	0,02	20,58	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51101564	RPI	CR		2040	06/11/2023 16:17	06/11/2023 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RPI01C1	São Francisco do Piauí
50965213	BOL	CH	1265231	24075	06/11/2023 16:21	06/11/2023 17:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	38,98	44	0,67	0,1	0,13	0,9	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51208852	FAO	CR		163038	06/11/2023 16:24	06/11/2023 16:39	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	FAO01C4	Floriano
51208853	FAO	CR		161201	06/11/2023 16:24	06/11/2023 16:39	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	FAO01C4	Floriano
50972841	CRT	CR		31703	06/11/2023 16:25	08/11/2023 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,72	1	40	1,2	0,12	41,32	CRT01C2	Corrente
50971769	CRT	CR		30631	06/11/2023 16:26	07/11/2023 09:24	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,71	1	15,27	1,5	0,2	16,97	CRT01C2	Corrente
50972148	OER	CH	1335408	31010	06/11/2023 16:31	07/11/2023 13:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1810,33	88	19,12	0,7	0,77	20,58	OER01C3	Colônia do Piauí

50971796	PMR	CR		30658	06/11/2023 16:32	06/11/2023 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,45	1,03	0,12	1,6	PMR01P2	Palmeirais
51101532	RDG	CR		2008	06/11/2023 16:40	06/11/2023 16:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50971970	SPP	CH	1432758	30832	06/11/2023 16:43	06/11/2023 18:32	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	165,22	91	0,58	0,6	0,63	1,82	SPP01C3	São Pedro do Piauí
50971865	RGN	CR		30727	06/11/2023 16:44	06/11/2023 16:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RGN01C2	Regeneração
50972559	CMT	CH	1267261	31421	06/11/2023 16:44	06/11/2023 21:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	675,96	150	3,87	0,65	0	4,52	CMT09S1	Curimatá
50972957	NOT	CR		31819	06/11/2023 16:44	06/11/2023 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51101533	RDG	CR		2009	06/11/2023 16:47	06/11/2023 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51208745	FAO	CR		161157	06/11/2023 16:48	06/11/2023 19:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,6	0,72	0,12	2,43	FAO01C4	Floriano
51208746	FAO	CR		163097	06/11/2023 16:48	06/11/2023 19:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,6	0,72	0,12	2,43	FAO01C4	Floriano
51208748	FAO	CR		163095	06/11/2023 16:49	06/11/2023 19:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,58	0,72	0,12	2,42	FAO01C4	Floriano
51208749	FAO	CR		161158	06/11/2023 16:49	06/11/2023 19:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,58	0,72	0,12	2,42	FAO01C4	Floriano
50970969	CMT	CR		29831	06/11/2023 16:51	06/11/2023 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,68	0,93	0	2,62	CMT01C5	Riacho Frio
51101156	NOT	CR		1632	06/11/2023 16:51	06/11/2023 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
51208742	FAO	CR		161155	06/11/2023 16:52	06/11/2023 19:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,53	0,72	0,12	2,37	FAO01C4	Floriano
51208743	FAO	CR		163098	06/11/2023 16:52	06/11/2023 19:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,53	0,72	0,12	2,37	FAO01C4	Floriano
51101535	RDG	CR		2011	06/11/2023 16:52	06/11/2023 17:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51101566	RPI	CR		2042	06/11/2023 16:59	06/11/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RPI01C1	São Francisco do Piauí
50971974	FAO	CR		30836	06/11/2023 17:02	06/11/2023 19:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,92	0,7	0,17	2,78	FAO01C6	Floriano
50971989	EBV	CR		30851	06/11/2023 17:05	09/11/2023 07:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,59	1	0,05	0,1	61,97	62,12	EBV01C2	Elesbão Veloso
50972167	CMT	CH	1407573	31029	06/11/2023 17:05	06/11/2023 23:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1501,78	223	5,12	1,3	0,33	6,75	CMT01C4	Avelino Lopes
50972021	PAD	CR		30883	06/11/2023 17:10	07/11/2023 00:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,6	0,18	0,37	7,15	PAD01P5	Parnaíba
51101536	RDG	CR		2012	06/11/2023 17:12	06/11/2023 17:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50972019	ETA	CR		30881	06/11/2023 17:15	07/11/2023 06:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,7	0,28	0,33	13,32	ETA01C1	Esperantina

50972091	CRO	CR		30953	06/11/2023 17:23	07/11/2023 10:02	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,69	1	16,45	0,12	0,08	16,65	CRO01L1	Monsenhor Gil
51208798	GBS	CR		161178	06/11/2023 17:24	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,81	1	19,25	0,17	0,02	19,43	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51208799	GBS	CR		163068	06/11/2023 17:24	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,81	1	19,25	0,17	0,02	19,43	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51103372	SJP	CR		158169	06/11/2023 17:28	07/11/2023 06:19	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,54	1	0,05	0,1	12,7	12,85	SJP01C2	Pedro Laurentino
50972736	PDS	TF	1240154	31598	06/11/2023 17:33	06/11/2023 21:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1565,74	395	2,32	0,5	1,15	3,97	PDS01C2	Pedro II
50972170	SPP	CR		31032	06/11/2023 17:38	06/11/2023 20:49	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	2,65	0,48	0,05	3,18	SPP01C2	São Pedro do Piauí
50972810	FAO	TF	1324460	31672	06/11/2023 17:39	07/11/2023 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	187,21	12	14,42	1,2	0	15,62	FAO01C6	Nazaré do Piauí
50972202	AME	TF	1062663	31064	06/11/2023 17:41	06/11/2023 20:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	797,46	273	0,85	0,4	1,68	2,93	AME01N1	Amarante
50972316	SJP	CH	1352930	31178	06/11/2023 17:41	06/11/2023 19:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	518,65	232	1,1	0,88	0,27	2,25	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
50972346	CBT	CR		31208	06/11/2023 17:44	07/11/2023 13:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,47	0,12	0,85	19,43	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51101157	NOT	CR		1633	06/11/2023 17:46	06/11/2023 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
50972856	RGN	TF	1069361	31718	06/11/2023 17:46	07/11/2023 02:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	525,24	61	7	1,23	0,38	8,62	RGN01C1	Regeneração

50972217	PAB	CR		31079	06/11/2023 17:47	06/11/2023 19:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,93	0,52	0,4	1,85	PAB01C1	Ilha Grande
50972255	CRT	CR		31117	06/11/2023 17:55	08/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,65	1	39,3	0,22	0,13	39,65	CRT01C1	Corrente
51208811	FAO	CR		161183	06/11/2023 17:56	06/11/2023 18:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	FAO01C4	Floriano
51208812	FAO	CR		163061	06/11/2023 17:56	06/11/2023 18:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	FAO01C4	Floriano
50972261	SPP	CR		31123	06/11/2023 17:57	06/11/2023 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C2	São Pedro do Piauí
50972259	SRO	CR		31121	06/11/2023 17:58	06/11/2023 23:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,35	0,15	0,05	5,55	SRO09L1	São Raimundo Nonato
50972298	FAO	CR		31160	06/11/2023 18:09	06/11/2023 21:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,28	0,32	0,6	3,2	FAO01C2	Floriano
50972302	OER	CR		31164	06/11/2023 18:10	07/11/2023 08:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,32	0,85	0,08	14,25	OER01C3	Oeiras
50972567	NZR	TF	1348574	31429	06/11/2023 18:17	07/11/2023 10:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	157,38	10	13,73	1,68	0,33	15,75	NZR01C1	São José do Peixe
51101150	NOT	CR		1626	06/11/2023 18:19	06/11/2023 18:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
50971092	FAO	CR		29954	06/11/2023 18:20	06/11/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,03	0,63	0,5	1,17	FAO01C4	Floriano
50972384	PAD	CR		31246	06/11/2023 18:23	07/11/2023 09:30	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,63	1	14,42	0,15	0,55	15,12	PAD01P6	Parnaíba
50972450	BIG	CR		31312	06/11/2023 18:26	07/11/2023 08:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,37	0,42	0,35	14,13	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50972439	NZR	CR		31301	06/11/2023 18:26	07/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,69	1	13,57	1,52	1,4	16,48	NZR01C2	Nazaré do Piauí
50973173	PAB	CR		32035	06/11/2023 18:26	06/11/2023 18:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C5	Parnaíba
50972942	NOT	CR		31804	06/11/2023 18:26	07/11/2023 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,95	0,1	0,3	22,35	NOT01C1	Várzea Grande
50972449	ETA	TF	1379430	31311	06/11/2023 18:28	06/11/2023 22:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	813,69	217	1,5	0,2	2,05	3,75	ETA01C4	Esperantina

50972454	PCS	TF	1294938	31316	06/11/2023 18:28	06/11/2023 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	169,68	39	2,98	0,88	0,5	4,37	PCS01C3	Picos
50972633	SJP	CH	1352779	31495	06/11/2023 18:34	06/11/2023 21:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	710,25	283	1,6	0,5	0,42	2,52	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
50972460	BGR	CR		31322	06/11/2023 18:36	06/11/2023 21:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,8	0,73	0,37	2,9	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50972481	AME	CR		31343	06/11/2023 18:38	07/11/2023 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,2	1,18	0,22	20,6	AME01N1	Amarante
50973052	GBS	CH	1270089	31914	06/11/2023 18:40	07/11/2023 03:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	383,03	46	8,07	0,17	0,1	8,33	GBS09F9	Gilbués
50972448	CPM	CR		31310	06/11/2023 18:42	07/11/2023 11:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,5	0,63	0,33	16,47	CPM09F2	Campo Maior
50972523	OER	CH	1335273	31385	06/11/2023 18:53	07/11/2023 16:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	43,6	2	21,12	0,35	0,33	21,8	OER01C3	Colônia do Piauí
50972882	BGR	CH	1315480	31744	06/11/2023 18:54	07/11/2023 20:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	281,72	11	24,88	0,68	0,05	25,62	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50972524	CRT	CR		31386	06/11/2023 18:55	07/11/2023 17:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,95	1	20,15	0,67	1,98	22,8	CRT01C3	Corrente
51101153	NOT	CR		1629	06/11/2023 18:56	06/11/2023 19:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
50972546	PAD	CR		31408	06/11/2023 18:57	07/11/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,77	0,27	0,67	21,7	PAD01P6	Parnaíba
50974015	NZR	CR		32877	06/11/2023 19:03	08/11/2023 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,81	1	37,38	3,35	2,8	43,53	NZR01C1	São José do Peixe
50972578	CPM	CR		31440	06/11/2023 19:09	07/11/2023 07:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	10,83	0,72	0,48	12,03	CPM01C1	Campo Maior
51101155	NOT	CR		1631	06/11/2023 19:10	06/11/2023 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
50972855	CRI	TF	1264229	31717	06/11/2023 19:12	07/11/2023 00:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1490,48	274	4,6	0,57	0,28	5,45	CRI01N1	Santa Luz
50972619	FAO	CR		31481	06/11/2023 19:17	06/11/2023 21:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,18	0,32	0,63	2,13	FAO01C6	Floriano
50972659	PAB	CR		31521	06/11/2023 19:26	07/11/2023 11:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,67	1	14,63	0,42	1,15	16,2	PAB01C1	Parnaíba
50972707	PAD	CH	1199585	31569	06/11/2023 19:34	06/11/2023 22:41	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1473,35	474	0,8	0,62	1,7	3,12	PAD01P3	Parnaíba

50972705	OER	CR		31567	06/11/2023 19:35	07/11/2023 12:27	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,7	1	15,63	0,65	0,58	16,87	OER01C1	Oeiras
50972872	PAB	CR		31734	06/11/2023 19:41	06/11/2023 22:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,85	0,52	0,77	3,13	PAB01C4	Parnaíba
50972873	PAB	CR		31735	06/11/2023 19:42	06/11/2023 23:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,12	0,27	0,32	3,7	PAB01C4	Parnaíba
50973188	PAB	CR		32050	06/11/2023 19:44	07/11/2023 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,53	0,15	0,12	19,8	PAB01C5	Parnaíba
50972752	SPP	CR		31614	06/11/2023 19:52	07/11/2023 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20,1	0,13	0,08	20,32	SPP01C5	São Pedro do Piauí
50972755	CRT	CR		31617	06/11/2023 19:54	07/11/2023 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,95	0,12	1,43	16,5	CRT01C2	Corrente
51103387	SJP	CR		158184	06/11/2023 19:56	07/11/2023 06:19	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,43	1	0,05	0,1	10,23	10,38	SJP01C2	Pedro Laurentino
50972770	PAD	CR		31632	06/11/2023 19:58	07/11/2023 00:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,35	0,22	0,3	4,87	PAD01P2	Parnaíba
50972796	PAB	CR		31658	06/11/2023 20:02	07/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,63	1	14,4	0,43	0,32	15,15	PAB01C4	Parnaíba
50972825	OER	CR		31687	06/11/2023 20:12	07/11/2023 08:50	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,53	1	11,98	0,25	0,4	12,63	OER01C1	Oeiras
51101154	NOT	CR		1630	06/11/2023 20:37	06/11/2023 20:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
50972973	NZR	CH	1429738	31835	06/11/2023 20:41	07/11/2023 09:10	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3586,68	567	0,1	0,1	12,28	12,48	NZR01C2	São José do Peixe
50972951	CRO	TF	1054726	31813	06/11/2023 20:55	07/11/2023 19:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	842,72	38	21,75	0,18	0,25	22,18	CRO01L2	Curralinhos
50972978	OER	CR		31840	06/11/2023 21:01	07/11/2023 09:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	10,5	1,5	0,27	12,27	OER01C1	Oeiras
50974025	NZR	TF	1348460	32887	06/11/2023 21:09	07/11/2023 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	228,18	16	11,3	1,82	1,15	14,27	NZR01C1	Floriano

50972996	BOL	TF	1406052	31858	06/11/2023 21:11	08/11/2023 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	49,31	1	0,53	0,23	48,55	49,32	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50973074	PCS	CH	1294885	31936	06/11/2023 21:28	07/11/2023 00:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1136,71	334	1,33	1,47	0,62	3,42	PCS01C3	Itainópolis
50973272	PAD	CR		32134	06/11/2023 22:56	07/11/2023 18:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	18,53	1,17	0,12	19,82	PAD01P1	Parnaíba
50973609	AME	CR		32471	06/11/2023 23:31	07/11/2023 05:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,55	0,88	0,28	5,72	AME01N1	Amarante
50973503	SRO	TF	1273914	32365	07/11/2023 00:58	07/11/2023 02:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	673,78	386	0,83	0,2	0,72	1,75	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50974094	AME	CR		32956	07/11/2023 02:08	07/11/2023 06:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	0,05	0,1	4,65	4,8	AME01N1	Amarante
50973759	OER	CR		32621	07/11/2023 03:14	07/11/2023 15:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,35	0,3	0,28	11,93	OER01C1	Oeiras
50973790	SPP	CR		32652	07/11/2023 03:29	07/11/2023 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,3	1,28	0,38	5,97	SPP01C4	Agricolândia
50974723	NOT	CH	1293136	33584	07/11/2023 05:05	07/11/2023 10:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	887,65	167	4,17	0,93	0,22	5,32	NOT01C1	Várzea Grande
50968338	AME	TF	1062660	27200	07/11/2023 06:01	07/11/2023 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1102,13	302	2,2	0,87	0,58	3,65	AME01N1	Amarante
50974278	AME	CH	1055739	33140	07/11/2023 06:01	07/11/2023 07:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	11,79	12	0,02	0,13	0,83	0,98	AME01N2	Amarante
50974202	SJP	CH	1416934	33064	07/11/2023 06:15	07/11/2023 10:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1137,5	283	0,92	3,12	0	4,03	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51208578	PAD	CR		161131	07/11/2023 06:17	07/11/2023 08:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	0,05	0,1	2,08	2,23	PAD01P2	Parnaíba
51208579	PAD	CR		163125	07/11/2023 06:17	07/11/2023 08:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	0,05	0,1	2,08	2,23	PAD01P2	Parnaíba

50974780	SJP	CH	1428424	33641	07/11/2023 06:19	07/11/2023 09:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	236,68	73	2,55	0,25	0,45	3,25	SJP01C2	Pedro Laurentino
50974699	RGE	CH	1356439	33560	07/11/2023 06:22	07/11/2023 20:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	641,34	46	11,78	0,12	2,05	13,95	RGE01N3	Itaueira
50974673	CRT	CH	1407099	33534	07/11/2023 06:22	07/11/2023 17:47	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3284,72	288	11,08	0,33	0	11,42	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
50975277	MAV	CH	1374798	34138	07/11/2023 06:23	07/11/2023 11:33	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	221,55	43	4,1	0,93	0,13	5,17	MAV01C1	Miguel Alves
50975566	RDG	CH	1270859	34427	07/11/2023 06:24	07/11/2023 15:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	175,98	19	0,1	0,1	9,07	9,27	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
50974808	OER	CH	1335853	33669	07/11/2023 06:25	07/11/2023 11:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1633,41	314	4,28	0,93	0	5,22	OER01C3	Colônia do Piauí
51103511	EMT	CR		158306	07/11/2023 06:26	07/11/2023 07:53	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,06	1	0,05	0,1	1,3	1,45	EMT01C1	Bertolínia
50974237	SJP	CH	1338714	33099	07/11/2023 06:27	07/11/2023 11:12	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	109,18	23	4,28	0,35	0,12	4,75	SJP01C2	Pedro Laurentino
51103489	BRL	CR		158284	07/11/2023 06:27	07/11/2023 08:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	0,05	0,1	1,8	1,95	BRL01C1	Bertolínia
50974186	NZR	TF	1348626	33048	07/11/2023 06:33	07/11/2023 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	131,04	12	9,43	0,33	1,17	10,93	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50974206	ETA	CR		33068	07/11/2023 06:39	07/11/2023 19:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	11,82	1,17	0,33	13,32	ETA01C4	Esperantina
51103418	RDG	CR		158215	07/11/2023 06:39	08/11/2023 09:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,13	1	24,52	2,47	0,12	27,1	RDG09F5	Curimatá
50974522	NZR	CH	1348781	33383	07/11/2023 06:41	07/11/2023 11:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	792,68	157	3,17	1,88	0	5,05	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50974407	CBT	CR		33268	07/11/2023 06:42	07/11/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	7,33	0,83	1,78	9,95	CBT01C3	Tamboril do Piauí

50974510	CMT	CH	1265905	33371	07/11/2023 06:42	07/11/2023 11:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1494,24	316	3,52	1,22	0	4,73	CMT01C4	Curimatá
50974370	EBV	CH	1289231	33231	07/11/2023 06:43	07/11/2023 10:15	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	257,61	73	1,5	0,4	1,63	3,53	EBV01C1	Elesbão Veloso
50976735	CBT	CR		35596	07/11/2023 06:44	08/11/2023 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,18	1	27,88	0,32	0,08	28,28	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51162899	PCS	CR		63143	07/11/2023 06:45	07/11/2023 07:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PCS01C2	Picos
50974240	LUZ	CH	1223050	33102	07/11/2023 06:45	07/11/2023 09:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1231,63	485	0,85	1,7	0	2,55	LUZ01C3	Esperantina
51162898	PCS	CR		63142	07/11/2023 06:46	07/11/2023 08:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,87	1,17	0,02	2,05	PCS01C2	Picos
50974246	FAO	CH	1324671	33108	07/11/2023 06:49	07/11/2023 20:46	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMADOR AVARIADO	278,71	20	8,18	0,82	4,95	13,95	FAO01C6	Floriano
50974258	BGR	CH	1315390	33120	07/11/2023 06:51	07/11/2023 10:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	734,88	222	1,07	2,25	0	3,32	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51004080	BIG	CR		62935	07/11/2023 06:54	07/11/2023 07:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BIG01N1	Wall Ferraz
50974681	RDG	CH	1270808	33542	07/11/2023 06:55	07/11/2023 20:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	307,89	23	2,75	10,5	0,15	13,4	RDG09F5	Curimatá
50975094	AME	TF	1062698	33955	07/11/2023 06:56	07/11/2023 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	785,21	205	0,1	0,1	3,63	3,83	AME01N1	Amarante
50974271	PAB	CR		33133	07/11/2023 06:57	07/11/2023 07:12	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C5	Parnaíba
50977924	RGE	CH	1356370	36785	07/11/2023 06:59	07/11/2023 21:15	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	5287,68	371	11,03	1,15	2,08	14,27	RGE01N3	Itaueira
50974657	NZR	TF	1348448	33518	07/11/2023 07:00	07/11/2023 13:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	100,45	15	4,83	1,33	0,53	6,7	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50974310	PMR	CR		33172	07/11/2023 07:08	07/11/2023 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	8,82	1,12	0,73	10,67	PMR01P2	Curralinhos
50974346	GBS	CH	1270065	33208	07/11/2023 07:15	07/11/2023 08:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	135,45	88	0,15	0,83	0,57	1,55	GBS09F9	Gilbués
50974341	CRO	CH	1393537	33203	07/11/2023 07:19	07/11/2023 11:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	122,28	28	3,42	0,78	0,18	4,38	CRO01L2	Monsenhor Gil

50975020	SPM	CR		33881	07/11/2023 07:30	07/11/2023 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,32	0,6	0	2,92	SPM01C2	Simplício Mendes
50975100	GBS	CH	1270516	33961	07/11/2023 07:33	07/11/2023 18:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	216,85	20	8,35	1,65	0,85	10,85	GBS09F8	Corrente
50974411	SPP	CR		33272	07/11/2023 07:34	07/11/2023 11:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,15	0,28	0,43	3,87	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51097243	GBS	CR		155717	07/11/2023 07:35	07/11/2023 21:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	3,93	4,03	5,45	13,42	GBS09F8	Corrente
50974920	PCS	TF	1294886	33781	07/11/2023 07:39	08/11/2023 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	844,89	33	24,15	1,47	0	25,62	PCS01C3	Itainópolis
50974486	LUZ	CR		33347	07/11/2023 07:40	07/11/2023 08:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,1	0,22	0,27	0,58	LUZ01C3	Esperantina
50976756	NZR	TF	1348443	35617	07/11/2023 07:41	07/11/2023 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	30,92	3	8,52	0,62	1,18	10,32	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50974473	SJP	CH	1353547	33334	07/11/2023 07:41	07/11/2023 14:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	85,22	12	6,35	0,35	0,42	7,12	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
50974576	CRO	TF	1320682	33437	07/11/2023 07:42	07/11/2023 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	612,76	121	1,27	0,87	2,92	5,05	CRO01L1	Monsenhor Gil
50976436	BGR	CH	1371555	35297	07/11/2023 07:44	07/11/2023 22:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	712,99	50	13,28	0,48	0,5	14,27	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50976264	SPM	CH	1334290	35125	07/11/2023 07:45	08/11/2023 14:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1011,44	33	29,13	0,93	0,58	30,65	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
50973900	GBS	CH	1406858	32762	07/11/2023 07:50	07/11/2023 12:16	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	1230,23	278	1,67	0,22	2,55	4,43	GBS09F9	Santa Filomena
50974536	EMT	CH	1268411	33397	07/11/2023 07:53	07/11/2023 17:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	564,6	62	8,87	0,15	0,1	9,12	EMT01C1	Bertolínia

51208576	OER	CR		161130	07/11/2023 07:54	07/11/2023 11:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	2,8	0,93	0	3,73	OER01C3	Colônia do Piauí
51208577	OER	CR		163126	07/11/2023 07:54	07/11/2023 11:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	2,8	0,93	0	3,73	OER01C3	Colônia do Piauí
50974529	FAO	CR		33390	07/11/2023 07:56	07/11/2023 15:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,58	0,3	0,38	7,27	FAO01C2	Floriano
50974532	JUN	TF	1289800	33393	07/11/2023 07:59	07/11/2023 16:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	57	7	7	0,83	0,32	8,15	JUN01M1	Vera Mendes
50984769	FAO	CR		43627	07/11/2023 07:59	07/11/2023 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	1,3	1,5	5,43	8,23	FAO01C4	Floriano
50975776	RGE	CH	1356343	34637	07/11/2023 07:59	07/11/2023 16:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	513,45	58	6,77	2,1	0	8,87	RGE01N3	Itaueira
50974578	PDS	CR		33439	07/11/2023 08:06	07/11/2023 09:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,05	1	0,25	0,3	0,65	1,2	PDS01C2	Pedro II
50974655	ETA	TF	1233076	33516	07/11/2023 08:07	07/11/2023 13:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	85,52	15	0,48	1	4,32	5,8	ETA01C4	Esperantina
50975109	EMT	TF	1268775	33970	07/11/2023 08:08	10/11/2023 12:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	76,07	1	6,52	0,58	68,98	76,08	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50974581	AME	CR		33442	07/11/2023 08:08	07/11/2023 10:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	1,38	0,85	0,57	2,8	AME01N1	Palmeirais
50974603	EBV	CR		33464	07/11/2023 08:11	07/11/2023 14:43	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,27	1	5,32	0,63	0,58	6,53	EBV01C1	Elesbão Veloso
50974628	SPP	CH	1068855	33489	07/11/2023 08:12	07/11/2023 11:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	21,71	6	0,05	0,08	3,5	3,63	SPP01C5	Angical do Piauí
50976658	GBS	TF	1270216	35519	07/11/2023 08:13	10/11/2023 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,46	1	77,78	1,65	0,03	79,47	GBS09F9	Santa Filomena

50976032	RGE	CH	1355710	34893	07/11/2023 08:14	07/11/2023 16:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	888,86	110	7,48	0,55	0,05	8,08	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50974609	SPM	CR		33470	07/11/2023 08:14	07/11/2023 11:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,38	0,68	0,5	3,57	SPM01C1	Simplício Mendes
50974610	SPM	CR		33471	07/11/2023 08:14	07/11/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,73	1,18	0,1	3,02	SPM01C2	Simplício Mendes
50974626	CPM	CR		33487	07/11/2023 08:15	07/11/2023 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,23	0,25	0,67	4,15	CPM01C3	Campo Maior
50974629	PAD	CR		33490	07/11/2023 08:18	08/11/2023 09:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,72	0,52	0,37	25,6	PAD01P1	Parnaíba
50974653	SRO	CR		33514	07/11/2023 08:22	07/11/2023 10:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,57	0,32	0,8	1,68	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50976736	CBT	TF	1383969	35597	07/11/2023 08:22	07/11/2023 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	21,32	2	9,53	0,95	0,18	10,67	CBT01C3	Tamboril do Piauí
50976536	EMT	TF	1268694	35397	07/11/2023 08:23	07/11/2023 18:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	40,25	4	8,95	0,82	0,3	10,07	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50974284	RGE	CR		33146	07/11/2023 08:24	07/11/2023 16:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	0,05	6,3	1,82	8,17	RGE01N3	Itaueira
50974649	BRL	CH	1330498	33510	07/11/2023 08:24	07/11/2023 16:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	275,45	33	5,4	2,88	0,07	8,35	BRL01C1	Bertolínia
50975371	PAD	CR		34232	07/11/2023 08:24	07/11/2023 11:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,4	0,63	0	3,03	PAD01P1	Parnaíba
50974671	BOL	CR		33532	07/11/2023 08:26	08/11/2023 12:35	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,17	1	25,47	1,52	1,17	28,15	BOL01C2	Cristino Castro
50974708	PAD	CH	1397526	33569	07/11/2023 08:31	07/11/2023 11:16	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	238,14	87	1,12	1,63	0	2,75	PAD01P2	Parnaíba
50974786	OER	TF	1335788	33647	07/11/2023 08:31	07/11/2023 11:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	911,66	355	0,77	1,63	0,18	2,58	OER01C1	Oeiras
50974717	NZR	CR		33578	07/11/2023 08:39	07/11/2023 12:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,77	0,43	0,25	3,45	NZR01C1	Floriano
50974752	JAC	CR		33613	07/11/2023 08:42	07/11/2023 10:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,08	1	0,8	0,83	0,37	2	JAC09F5	Patos do Piauí

50974754	RGN	CR		33615	07/11/2023 08:45	07/11/2023 10:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,3	0,22	0,5	2,02	RGN01C2	Regeneração
50974976	PAL	CH	1302733	33837	07/11/2023 08:46	07/11/2023 17:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	328,01	37	2,23	4,03	2,6	8,87	PAL01C2	São Francisco de Assis do Piauí
51097244	PAD	CR		155718	07/11/2023 08:47	07/11/2023 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,22	0,08	0,3	8,6	PAD01P5	Parnaíba
50975751	GBS	CH	1270055	34612	07/11/2023 08:49	08/11/2023 09:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	917,59	37	23,9	0,88	0,02	24,8	GBS09F9	Gilbués
50976232	SJP	CH	1354518	35093	07/11/2023 08:49	07/11/2023 16:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1390,74	174	5,98	0,88	1,13	8	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
50975503	SPM	CH	1331660	34364	07/11/2023 08:54	07/11/2023 12:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	255,95	82	2,32	0,77	0,05	3,13	SPM01C1	Socorro do Piauí
50974995	NZR	CR		33856	07/11/2023 08:56	08/11/2023 15:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,25	1	27,52	1,57	1,03	30,12	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976481	CMT	CH	1408138	35342	07/11/2023 08:57	07/11/2023 15:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	916,6	136	6,32	0,43	0	6,75	CMT01C4	Avelino Lopes
51121041	CMT	CR		21301	07/11/2023 08:57	07/11/2023 15:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,32	0,43	0	6,75	CMT01C4	Avelino Lopes
51121074	CMT	CR		21334	07/11/2023 08:57	07/11/2023 15:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,32	0,43	0	6,75	CMT01C4	Avelino Lopes
51208580	PAD	CR		163124	07/11/2023 09:02	07/11/2023 11:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	0,6	1,63	0	2,23	PAD01P2	Parnaíba
51208581	PAD	CR		161132	07/11/2023 09:02	07/11/2023 11:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	0,6	1,63	0	2,23	PAD01P2	Parnaíba
50974950	FAO	TF	1323432	33811	07/11/2023 09:02	07/11/2023 10:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	558,09	298	0,35	1,5	0,03	1,88	FAO01C2	Floriano
51208574	FAO	CR		163127	07/11/2023 09:02	07/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,35	1,5	0,03	1,88	FAO01C2	Floriano
51208575	FAO	CR		161129	07/11/2023 09:02	07/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,35	1,5	0,03	1,88	FAO01C2	Floriano
51208785	GBS	CR		163076	07/11/2023 09:08	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,15	1	3,52	0,17	0,02	3,7	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí

51208786	GBS	CR		161173	07/11/2023 09:08	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,15	1	3,52	0,17	0,02	3,7	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51208802	GBS	CR		163066	07/11/2023 09:10	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,15	1	3,48	0,17	0,02	3,67	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51208803	GBS	CR		161179	07/11/2023 09:10	07/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,15	1	3,48	0,17	0,02	3,67	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50974919	PAB	CR		33780	07/11/2023 09:11	07/11/2023 14:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,24	1	4,33	0,87	0,5	5,7	PAB01C1	Parnaíba
50974911	PAB	CR		33772	07/11/2023 09:12	07/11/2023 15:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,26	1	5,68	0,12	0,37	6,17	PAB01C1	Parnaíba
50975111	NZR	TF	1348688	33972	07/11/2023 09:13	07/11/2023 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	345,95	133	1,7	0,17	0,75	2,62	NZR01C3	Nazaré do Piauí
50974948	SRO	CR		33809	07/11/2023 09:17	07/11/2023 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,67	0,58	0,83	6,08	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50974940	CRI	CR		33801	07/11/2023 09:17	09/11/2023 10:51	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	2,06	1	48,12	0,75	0,7	49,57	CRI01N1	Santa Luz
50974999	FAO	TF	1323130	33860	07/11/2023 09:23	07/11/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	148,96	57	1,5	1,08	0,03	2,62	FAO01C1	Floriano
50974991	PAL	CR		33852	07/11/2023 09:25	07/11/2023 14:20	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,2	1	3,95	0,53	0,43	4,92	PAL01C2	Paulistana
50976213	NZR	CH	1406186	35074	07/11/2023 09:25	08/11/2023 15:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	30,14	1	29,63	0,15	0,37	30,15	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50974997	BIG	CR		33858	07/11/2023 09:29	07/11/2023 12:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,07	0,37	0,15	2,58	BIG01N1	Wall Ferraz
50975019	EMT	CR		33880	07/11/2023 09:32	07/11/2023 20:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,62	0,57	0,23	11,42	EMT01C2	Manoel Emídio
50975333	SPM	CR		34194	07/11/2023 09:32	07/11/2023 12:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2	1,17	0,15	3,32	SPM01C2	Simplício Mendes
50975023	GBS	CR		33884	07/11/2023 09:34	08/11/2023 08:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,42	0,58	0,23	23,23	GBS01C1	Gilbués
50975408	SJP	CH	1353184	34269	07/11/2023 09:37	07/11/2023 12:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	30,89	13	1,53	0,15	0,7	2,38	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo

50975056	MAV	TF	1055023	33917	07/11/2023 09:38	07/11/2023 12:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,84	14	1,92	0,35	0,17	2,43	MAV01C1	Miguel Alves
50978826	CRT	CR		37687	07/11/2023 09:39	08/11/2023 12:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	25,3	0,93	0,22	26,45	CRT01C1	Corrente
50975059	GBS	CR		33920	07/11/2023 09:40	08/11/2023 09:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,13	0,22	0,97	24,32	GBS01C1	Gilbués
50975074	ETA	CR		33935	07/11/2023 09:41	07/11/2023 09:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C4	Esperantina
50975107	PAB	CR		33968	07/11/2023 09:48	07/11/2023 15:05	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,22	1	4,47	0,58	0,23	5,28	PAB01C2	Parnaíba
50975127	ETA	TF	1379430	33988	07/11/2023 09:48	07/11/2023 11:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	268,36	217	0,7	0,25	0,3	1,25	ETA01C4	Esperantina
50975104	FAO	CR		33965	07/11/2023 09:49	08/11/2023 10:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,22	0,3	0,15	24,67	FAO01C3	Floriano
50975110	VAL	CR		33971	07/11/2023 09:50	07/11/2023 13:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,95	0,83	0,35	4,13	VAL01C3	Valença do Piauí
50975126	BIG	CR		33987	07/11/2023 09:50	07/11/2023 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,18	0,38	0,18	7,75	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50975949	CRO	CR		34810	07/11/2023 09:53	07/11/2023 17:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	5,88	1,57	0	7,45	CRO01L1	Monsenhor Gil
50975132	BGR	CR		33993	07/11/2023 09:53	07/11/2023 18:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	6,68	1,6	0,33	8,62	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
50975179	BGR	CH	1370058	34040	07/11/2023 10:00	07/11/2023 19:46	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	663,34	68	4,07	5,53	0,17	9,77	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50975172	MAV	CR		34033	07/11/2023 10:01	07/11/2023 15:07	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,21	1	3,95	0,73	0,42	5,1	MAV01C3	Miguel Alves
50975185	GBS	CR		34046	07/11/2023 10:02	07/11/2023 21:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	1,48	4,03	5,45	10,97	GBS09F8	Corrente
50976739	CBT	CR		35600	07/11/2023 10:02	08/11/2023 10:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,38	0,1	0,1	24,58	CBT01C3	Tamboril do Piauí
50975845	PAD	CR		34706	07/11/2023 10:02	07/11/2023 13:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,55	0,7	0,6	3,85	PAD01P2	Parnaíba

50975366	CRI	TF	1264425	34227	07/11/2023 10:03	07/11/2023 22:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	4289,63	346	9,28	0,98	2,13	12,4	CRI01N1	Cristino Castro
50975203	PCS	TF	1314988	34064	07/11/2023 10:05	07/11/2023 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	5,49	1	4,72	0,57	0,22	5,5	PCS01C4	Picos
50975210	PDS	CR		34071	07/11/2023 10:07	07/11/2023 11:22	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,05	1	0,53	0,22	0,5	1,25	PDS01C2	Pedro II
50975206	CRI	CR		34067	07/11/2023 10:09	07/11/2023 10:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRI01N1	Cristino Castro
50975315	FAO	CH	1324631	34176	07/11/2023 10:13	07/11/2023 14:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	131,31	29	0,65	3,65	0,23	4,53	FAO01C4	Floriano
50975237	SMT	TF	1075143	34098	07/11/2023 10:13	07/11/2023 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	9,77	18	0,18	0,07	0,3	0,55	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
50975261	PAB	CR		34122	07/11/2023 10:15	07/11/2023 20:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	9,08	1,52	0,08	10,68	PAB01C4	Parnaíba
50975276	RGD	CR		34137	07/11/2023 10:15	09/11/2023 13:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,11	1	45,43	3,32	2	50,75	RGD09L1	Ribeiro Gonçalves
50975284	FAO	TF	1381551	34145	07/11/2023 10:17	07/11/2023 11:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	235,77	147	0,47	0,35	0,8	1,62	FAO01C1	Floriano
50976952	FAO	CR		35813	07/11/2023 10:20	07/11/2023 10:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C4	Floriano
50975561	PCS	TF	1294402	34422	07/11/2023 10:21	08/11/2023 09:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	532,9	23	22,92	0,1	0,17	23,18	PCS01C3	Itainópolis

50976478	CMT	CH	1267349	35339	07/11/2023 10:21	07/11/2023 19:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	457,64	52	7,9	0,25	0,67	8,82	CMT09S1	Curimatá
50975313	PAD	CR		34174	07/11/2023 10:22	07/11/2023 20:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	6,85	2,63	0,92	10,4	PAD01P5	Parnaíba
50975307	JUN	CR		34168	07/11/2023 10:22	08/11/2023 11:45	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,06	1	24,85	0,12	0,42	25,38	JUN01M1	Vera Mendes
50975334	RGN	CR		34195	07/11/2023 10:27	07/11/2023 11:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,38	0,43	0,15	0,97	RGN01C1	Regeneração
50975346	FAO	TF	1325311	34207	07/11/2023 10:27	07/11/2023 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	127,18	27	1,67	2,72	0,33	4,72	FAO01C4	Floriano
50975384	RBG	CR		34245	07/11/2023 10:39	08/11/2023 09:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	11,85	0,1	10,8	22,75	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
50975413	PAL	TF	1303263	34274	07/11/2023 10:43	07/11/2023 12:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	739,97	372	0,08	1,92	0	2	PAL01C1	Paulistana
50975436	JAC	CR		34297	07/11/2023 10:46	07/11/2023 16:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,25	1	5,28	0,3	0,45	6,03	JAC09F5	Patos do Piauí
50975729	RPI	TF	1328745	34590	07/11/2023 10:53	07/11/2023 13:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	144,29	54	1,15	1,52	0,02	2,68	RPI01C2	Socorro do Piauí
51103491	CRO	CR		158286	07/11/2023 10:54	07/11/2023 12:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,05	0,1	1,7	1,85	CRO01L1	Monsenhor Gil
50975474	BIG	CR		34335	07/11/2023 10:55	08/11/2023 08:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,91	1	21,47	0,25	0,13	21,85	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
50975707	EMT	CH	1268344	34568	07/11/2023 10:57	07/11/2023 17:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1985,56	286	1,02	4,7	1,23	6,95	EMT01C1	Manoel Emídio
50975702	SPP	CH	1069389	34563	07/11/2023 11:01	07/11/2023 11:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	16,14	18	0,15	0,75	0	0,9	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50975528	GBS	CR		34389	07/11/2023 11:03	08/11/2023 12:24	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	1,06	1	24,8	0,2	0,35	25,35	GBS09F8	Corrente

50976958	RDG	TF	1270761	35819	07/11/2023 11:03	08/11/2023 09:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	45,37	2	20,12	2,47	0,12	22,7	RDG09F5	Curimatá
51137912	RDG	CR		158353	07/11/2023 11:03	08/11/2023 09:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	20,12	2,47	0,12	22,7	RDG09F5	Curimatá
51137913	RDG	CR		158352	07/11/2023 11:03	08/11/2023 09:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	20,12	2,47	0,12	22,7	RDG09F5	Curimatá
51137914	RDG	CR		158351	07/11/2023 11:03	08/11/2023 09:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	20,12	2,47	0,12	22,7	RDG09F5	Curimatá
50975521	RDG	TF	1374634	34382	07/11/2023 11:04	08/11/2023 16:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	148,69	5	26,65	3,1	0	29,75	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50975563	SPM	CR		34424	07/11/2023 11:10	07/11/2023 16:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	4,18	1,03	0,55	5,77	SPM01C1	Simplício Mendes
50982926	CRT	CR		41784	07/11/2023 11:12	10/11/2023 10:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	2,98	1	0,05	0,1	71,37	71,52	CRT01C2	Corrente
50975823	PCS	TF	1297247	34684	07/11/2023 11:14	07/11/2023 16:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	96,32	18	2,87	2,48	0,02	5,37	PCS01C2	Picos
50975575	GBS	CR		34436	07/11/2023 11:14	07/11/2023 11:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GBS01C1	Gilbués
50975858	RPI	TF	1383643	34719	07/11/2023 11:19	07/11/2023 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	39,09	8	4,18	0,63	0,08	4,9	RPI01C2	Socorro do Piauí
50975593	GBS	CR		34454	07/11/2023 11:20	07/11/2023 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,77	0,13	0,1	8	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50975612	PAB	CR		34473	07/11/2023 11:21	07/11/2023 16:00	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,73	0,25	0,67	4,65	PAB01C2	Parnaíba
50975630	PAB	CR		34491	07/11/2023 11:23	07/11/2023 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,65	0,45	0,5	6,6	PAB01C3	Parnaíba
50975631	CPM	CR		34492	07/11/2023 11:26	08/11/2023 11:01	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,98	1	22,37	0,5	0,72	23,58	CPM01C1	Campo Maior

50977201	CMT	CH	1267242	36062	07/11/2023 11:28	07/11/2023 22:19	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	509,81	47	7,75	2,37	0,73	10,85	CMT09S1	Curimatá
50976139	RPI	CR		35000	07/11/2023 11:28	07/11/2023 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,75	0,45	0,03	5,23	RPI01C2	Socorro do Piauí
50975638	CRT	CH	1439527	34499	07/11/2023 11:29	07/11/2023 16:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	90,16	20	2,77	1,68	0,07	4,52	CRT09S1	Cristalândia do Piauí
50975651	ABU	CR		34512	07/11/2023 11:31	07/11/2023 17:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,25	1	5,03	0,17	0,92	6,12	ABU01C1	Anísio de Abreu
50975755	ETA	TF	1232127	34616	07/11/2023 11:33	07/11/2023 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	221,63	74	0,55	1,32	1,13	3	ETA01C2	Esperantina
50975655	ETA	CR		34516	07/11/2023 11:34	07/11/2023 15:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,65	0,55	0,17	4,37	ETA01C2	Esperantina
51103471	GPE	CR		158266	07/11/2023 11:34	07/11/2023 13:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	0,05	0,1	2,15	2,3	GPE01C1	Marcos Parente
50976269	RDG	CR		35130	07/11/2023 11:36	07/11/2023 18:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,25	0,15	0,25	6,65	RDG09F5	Curimatá
50975699	ETA	CR		34560	07/11/2023 11:43	07/11/2023 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,22	0,12	0,25	4,58	ETA01C2	Esperantina
50975720	PRI	CR		34581	07/11/2023 11:46	07/11/2023 15:24	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,15	1	2,92	0,62	0,1	3,63	PRI01Y1	Capitão de Campos
50976137	RPI	CR		34998	07/11/2023 11:47	07/11/2023 22:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	8,88	1,08	0,32	10,28	RPI01C2	São José do Peixe
50975719	CRT	CR		34580	07/11/2023 11:49	07/11/2023 18:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,52	0,25	0,4	7,17	CRT01C2	Corrente
50975777	PRI	CR		34638	07/11/2023 11:59	07/11/2023 14:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	1,58	1,02	0,1	2,7	PRI01Y1	Capitão de Campos
50975787	SRO	CR		34648	07/11/2023 12:02	07/11/2023 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,6	0,25	0,32	6,17	SRO09F2	Anísio de Abreu
50976349	BIG	CH	1286261	35210	07/11/2023 12:10	07/11/2023 18:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2918,39	461	4,87	0,8	0,67	6,33	BIG01N1	Wall Ferraz
50975830	SRO	CR		34691	07/11/2023 12:14	07/11/2023 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,18	0,52	0,1	4,8	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50976384	CRT	CR		35245	07/11/2023 12:18	08/11/2023 18:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,25	1	5,73	0,22	24,07	30,02	CRT01C3	Corrente
50976027	PAD	CR		34888	07/11/2023 12:19	07/11/2023 14:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,57	0,15	0,62	2,33	PAD01P2	Parnaíba
50976136	RPI	CR		34997	07/11/2023 12:23	07/11/2023 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RPI01C2	Socorro do Piauí

50976682	JUN	TF	1289571	35543	07/11/2023 12:23	07/11/2023 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	33,41	7	4,27	0,32	0,2	4,78	JUN01M1	Itainópolis
50975882	PAD	CR		34743	07/11/2023 12:25	07/11/2023 13:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,38	1,03	0	1,42	PAD01P1	Parnaíba
50975881	PAD	CR		34742	07/11/2023 12:26	07/11/2023 18:34	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,25	1	5,45	0,4	0,28	6,13	PAD01P5	Parnaíba
50977769	OER	CH	1336397	36630	07/11/2023 12:32	08/11/2023 08:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	665,9	33	18,37	1,57	0,25	20,18	OER01C3	Colônia do Piauí
50976530	SJP	CH	1338714	35391	07/11/2023 12:37	07/11/2023 19:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	166,32	23	5,45	1,65	0,13	7,23	SJP01C2	Pedro Laurentino
50975929	FAO	CR		34790	07/11/2023 12:38	07/11/2023 15:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,67	0,43	0,2	3,3	FAO01C4	Floriano
50977903	SJP	CH	1353039	36764	07/11/2023 12:44	08/11/2023 08:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	158,09	8	19,6	0,12	0,05	19,77	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
50975969	PAD	CR		34830	07/11/2023 12:45	07/11/2023 19:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,3	1	5,82	0,47	0,83	7,12	PAD01P2	Parnaíba
50976024	CRO	CH	1070584	34885	07/11/2023 12:45	07/11/2023 15:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1829,56	819	1,47	0,75	0,03	2,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
50975975	AME	CR		34836	07/11/2023 12:46	07/11/2023 14:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	0,93	0,98	0,12	2,03	AME01N2	Amarante
50976005	PAD	CR		34866	07/11/2023 12:52	07/11/2023 18:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,23	0,4	0,85	5,48	PAD01P6	Parnaíba
50976140	RPI	CR		35001	07/11/2023 13:02	07/11/2023 13:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RPI01C2	Socorro do Piauí
50971020	OER	TF	1336491	29882	07/11/2023 13:04	07/11/2023 14:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	8,32	5	0,57	0,63	0,47	1,67	OER01C3	Colônia do Piauí
50976662	PAD	CR		35523	07/11/2023 13:16	07/11/2023 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,88	1,03	0	2,92	PAD01P2	Parnaíba

50976271	BDG	TF	1405321	35132	07/11/2023 13:19	07/11/2023 19:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	72,35	11	1,65	4,93	0	6,58	BDG01C1	Floriano
50976204	PCS	TF	1294581	35065	07/11/2023 13:29	07/11/2023 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	53,99	11	1,27	3,03	0,62	4,92	PCS01C3	Picos
50976218	NZR	CH	1419538	35079	07/11/2023 13:36	07/11/2023 17:15	RELIGADOR	OBJETO NA REDE	2653,15	727	0,02	0,12	3,52	3,65	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208500	NZR	CR		161091	07/11/2023 13:45	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,08	1	25,3	0,15	0,37	25,82	NZR01C2	São José do Peixe
51208501	NZR	CR		163162	07/11/2023 13:45	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,08	1	25,3	0,15	0,37	25,82	NZR01C2	São José do Peixe
51208478	NZR	CR		161080	07/11/2023 13:46	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	25,28	0,15	0,37	25,8	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208479	NZR	CR		163173	07/11/2023 13:46	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	25,28	0,15	0,37	25,8	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976212	VAZ	CR		35073	07/11/2023 13:47	07/11/2023 15:43	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	1,08	0,2	0,65	1,93	VAZIO	Parnaíba
50976429	GPE	CH	1331285	35290	07/11/2023 13:52	07/11/2023 18:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	429,52	86	3,05	1,93	0,02	5	GPE01C1	Marcos Parente
51208484	NZR	CR		163170	07/11/2023 13:53	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	25,17	0,15	0,37	25,68	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208485	NZR	CR		161083	07/11/2023 13:53	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	25,17	0,15	0,37	25,68	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51004081	BIG	CR		62936	07/11/2023 13:56	07/11/2023 14:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BIG01N1	Wall Ferraz
51208504	NZR	CR		161093	07/11/2023 14:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	25,02	0,15	0,37	25,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208505	NZR	CR		163160	07/11/2023 14:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	25,02	0,15	0,37	25,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976334	PAB	CR		35195	07/11/2023 14:03	07/11/2023 19:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	4,52	0,43	0,52	5,47	PAB01C3	Parnaíba
51208496	NZR	CR		163164	07/11/2023 14:03	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	25	0,15	0,37	25,52	NZR01C2	São Francisco do Piauí

51208497	NZR	CR		161089	07/11/2023 14:03	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	25	0,15	0,37	25,52	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976323	SRO	CR		35184	07/11/2023 14:03	07/11/2023 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,63	0,82	0,08	2,53	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
50976372	SPM	CR		35233	07/11/2023 14:07	07/11/2023 15:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,9	0,53	0,13	1,57	SPM01C2	Simplício Mendes
50977384	SJP	CH	1338666	36245	07/11/2023 14:12	07/11/2023 19:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,02	3	5,52	0,17	0	5,68	SJP01C2	Pedro Laurentino
51208526	NZR	CR		163150	07/11/2023 14:12	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	24,85	0,15	0,37	25,37	NZR01C2	São José do Peixe
51208527	NZR	CR		161104	07/11/2023 14:12	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	24,85	0,15	0,37	25,37	NZR01C2	São José do Peixe
51101633	NOT	CR		2109	07/11/2023 14:14	07/11/2023 14:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Oeiras
51208542	NZR	CR		163143	07/11/2023 14:14	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,82	0,15	0,37	25,33	NZR01C2	São José do Peixe
51208543	NZR	CR		161113	07/11/2023 14:14	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,82	0,15	0,37	25,33	NZR01C2	São José do Peixe
50976394	CRT	CR		35255	07/11/2023 14:15	07/11/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,47	0,22	0,22	4,9	CRT01C3	Corrente
50976740	CBT	CR		35601	07/11/2023 14:20	08/11/2023 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,85	0,07	0,17	20,08	CBT01C3	Tamboril do Piauí
50976396	ETA	CR		35257	07/11/2023 14:20	07/11/2023 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,2	0,38	0,12	2,7	ETA01C4	Esperantina
51208518	NZR	CR		161100	07/11/2023 14:23	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,67	0,15	0,37	25,18	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208519	NZR	CR		163154	07/11/2023 14:23	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,67	0,15	0,37	25,18	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208468	NZR	CR		161075	07/11/2023 14:25	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,63	0,15	0,37	25,15	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208469	NZR	CR		163178	07/11/2023 14:25	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,63	0,15	0,37	25,15	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208486	NZR	CR		161084	07/11/2023 14:25	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,63	0,15	0,37	25,15	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208487	NZR	CR		163169	07/11/2023 14:25	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,63	0,15	0,37	25,15	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208546	NZR	CR		161115	07/11/2023 14:26	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,62	0,15	0,37	25,13	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208547	NZR	CR		163141	07/11/2023 14:26	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,62	0,15	0,37	25,13	NZR01C2	São Francisco do Piauí

51208550	NZR	CR		163139	07/11/2023 14:26	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,62	0,15	0,37	25,13	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208551	NZR	CR		161117	07/11/2023 14:26	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,62	0,15	0,37	25,13	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976469	PCS	CR		35330	07/11/2023 14:30	07/11/2023 17:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,92	0,55	0,17	2,63	PCS01C4	Picos
50977074	FAO	CR		35935	07/11/2023 14:30	07/11/2023 18:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,82	0,87	0,4	4,08	FAO01C4	Floriano
51208498	NZR	CR		161090	07/11/2023 14:31	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,04	1	24,53	0,15	0,37	25,05	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208499	NZR	CR		163163	07/11/2023 14:31	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,04	1	24,53	0,15	0,37	25,05	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977241	SPP	CH	1069308	36102	07/11/2023 14:38	07/11/2023 19:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	399,96	81	4,5	0,27	0,18	4,95	SPP01C5	Angical do Piauí
50976559	BOJ	TF	1264185	35420	07/11/2023 14:43	08/11/2023 11:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,32	3	19,12	1,55	0,12	20,78	BOJ01C3	Currais
51208532	NZR	CR		161107	07/11/2023 14:47	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	24,27	0,15	0,37	24,78	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208533	NZR	CR		163147	07/11/2023 14:47	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	24,27	0,15	0,37	24,78	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976796	PAD	CR		35657	07/11/2023 14:50	07/11/2023 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,92	0,52	0,07	4,5	PAD01P1	Parnaíba
50976685	CRT	TF	1267865	35546	07/11/2023 14:50	08/11/2023 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	352,35	18	17,6	1,7	0,28	19,58	CRT01C2	Corrente
51208528	NZR	CR		163149	07/11/2023 14:51	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	24,2	0,15	0,37	24,72	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208529	NZR	CR		161105	07/11/2023 14:51	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	24,2	0,15	0,37	24,72	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977559	NOT	CR		36420	07/11/2023 14:53	08/11/2023 11:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,85	1	19,78	0,28	0,43	20,5	NOT01C1	Regeneração
50977894	OER	CR		36755	07/11/2023 14:53	07/11/2023 22:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,13	1,35	0,32	7,8	OER01C2	Oeiras
50976633	OER	CR		35494	07/11/2023 14:58	07/11/2023 18:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,12	0,72	0,12	3,95	OER01C1	Oeiras

51208524	NZR	CR		161103	07/11/2023 15:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	24,02	0,15	0,37	24,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208525	NZR	CR		163151	07/11/2023 15:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	24,02	0,15	0,37	24,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50988978	GBS	CR		47836	07/11/2023 15:02	10/11/2023 15:53	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	3,03	1	65,22	1,75	5,88	72,85	GBS09F9	Santa Filomena
50976707	MAV	TF	1056554	35568	07/11/2023 15:03	07/11/2023 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	36,26	28	0,82	0,48	0	1,3	MAV01C3	Miguel Alves
50976674	PAL	CR		35535	07/11/2023 15:05	08/11/2023 08:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,5	0,33	0,37	17,2	PAL01C1	Paulistana
50977003	FAO	TF	1324479	35864	07/11/2023 15:09	08/11/2023 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	167,46	8	18,43	1,83	0,67	20,93	FAO01C6	Floriano
50976677	BGR	CH	1315408	35538	07/11/2023 15:09	07/11/2023 19:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	247,18	59	3,08	0,88	0,23	4,2	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
50976680	ETA	CR		35541	07/11/2023 15:09	07/11/2023 15:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C4	Esperantina
51208510	NZR	CR		163158	07/11/2023 15:11	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	23,87	0,15	0,37	24,38	NZR01C2	São José do Peixe
51208511	NZR	CR		161096	07/11/2023 15:11	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	23,87	0,15	0,37	24,38	NZR01C2	São José do Peixe
51208488	NZR	CR		163168	07/11/2023 15:11	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	23,87	0,15	0,37	24,38	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208489	NZR	CR		161085	07/11/2023 15:11	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	23,87	0,15	0,37	24,38	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976690	CBT	TF	1396952	35551	07/11/2023 15:13	08/11/2023 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	24,19	1	22,47	0,98	0,75	24,2	CBT01C3	Tamboril do Piauí

50977246	MAV	TF	1056664	36107	07/11/2023 15:13	07/11/2023 17:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	108,35	43	0,1	0,1	2,33	2,53	MAV01C3	Miguel Alves
51208502	NZR	CR		163161	07/11/2023 15:16	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,01	1	23,78	0,15	0,37	24,3	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208503	NZR	CR		161092	07/11/2023 15:16	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,01	1	23,78	0,15	0,37	24,3	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976974	CPM	CR		35835	07/11/2023 15:19	07/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CPM01C2	Campo Maior
50976795	PAD	CR		35656	07/11/2023 15:20	07/11/2023 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Parnaíba
51208540	NZR	CR		161112	07/11/2023 15:24	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,01	1	23,65	0,15	0,37	24,17	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208541	NZR	CR		163144	07/11/2023 15:24	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,01	1	23,65	0,15	0,37	24,17	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208572	RGE	CR		161128	07/11/2023 15:26	07/11/2023 15:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	RGE01N3	Itaueira
51208573	RGE	CR		161128	07/11/2023 15:26	07/11/2023 15:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	RGE01N3	Itaueira
50978177	CRT	CH	1267963	37038	07/11/2023 15:28	08/11/2023 11:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	200,36	10	18,67	0,88	0,5	20,05	CRT01C2	Corrente
51208480	NZR	CR		161081	07/11/2023 15:31	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1	1	23,53	0,15	0,37	24,05	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208481	NZR	CR		163172	07/11/2023 15:31	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1	1	23,53	0,15	0,37	24,05	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208492	NZR	CR		161087	07/11/2023 15:32	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1	1	23,52	0,15	0,37	24,03	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208493	NZR	CR		163166	07/11/2023 15:32	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1	1	23,52	0,15	0,37	24,03	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976786	OER	CR		35647	07/11/2023 15:34	07/11/2023 19:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,35	0,25	0,32	3,92	OER01C1	Oeiras
51208508	NZR	CR		161095	07/11/2023 15:34	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1	1	23,48	0,15	0,37	24	NZR01C2	São Francisco do Piauí

51208570	RGE	CR	161127	07/11/2023 15:39	07/11/2023 15:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	RGE01N3	Itaueira
51208571	RGE	CR	163129	07/11/2023 15:39	07/11/2023 15:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	RGE01N3	Itaueira
50976825	CRT	CR	35686	07/11/2023 15:41	07/11/2023 21:01	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,22	1	3,8	1,45	0,08	5,33	CRT01C1	Corrente
51208534	NZR	CR	161108	07/11/2023 15:44	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,32	0,15	0,37	23,83	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208535	NZR	CR	163146	07/11/2023 15:44	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,32	0,15	0,37	23,83	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208544	NZR	CR	161114	07/11/2023 15:45	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,3	0,15	0,37	23,82	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208545	NZR	CR	163142	07/11/2023 15:45	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,3	0,15	0,37	23,82	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976847	SRO	CR	35708	07/11/2023 15:49	07/11/2023 16:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
51208548	NZR	CR	163140	07/11/2023 15:51	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,2	0,15	0,37	23,72	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208549	NZR	CR	161116	07/11/2023 15:51	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,2	0,15	0,37	23,72	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208512	NZR	CR	163157	07/11/2023 15:53	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,17	0,15	0,37	23,68	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208513	NZR	CR	161097	07/11/2023 15:53	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,99	1	23,17	0,15	0,37	23,68	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208474	NZR	CR	161078	07/11/2023 15:55	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23,13	0,15	0,37	23,65	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208475	NZR	CR	163175	07/11/2023 15:55	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23,13	0,15	0,37	23,65	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208520	NZR	CR	161101	07/11/2023 15:57	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23,1	0,15	0,37	23,62	NZR01C2	São José do Peixe
51208521	NZR	CR	163153	07/11/2023 15:57	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23,1	0,15	0,37	23,62	NZR01C2	São José do Peixe
51208482	NZR	CR	161082	07/11/2023 16:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23,02	0,15	0,37	23,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208483	NZR	CR	163171	07/11/2023 16:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23,02	0,15	0,37	23,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí

51208522	NZR	CR		163152	07/11/2023 16:03	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23	0,15	0,37	23,52	NZR01C2	São José do Peixe
51208523	NZR	CR		161102	07/11/2023 16:03	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	23	0,15	0,37	23,52	NZR01C2	São José do Peixe
51208530	NZR	CR		161106	07/11/2023 16:04	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	22,98	0,15	0,37	23,5	NZR01C2	São José do Peixe
51208531	NZR	CR		163148	07/11/2023 16:04	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	22,98	0,15	0,37	23,5	NZR01C2	São José do Peixe
51208538	NZR	CR		161111	07/11/2023 16:05	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	22,97	0,15	0,37	23,48	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208539	NZR	CR		163145	07/11/2023 16:05	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,98	1	22,97	0,15	0,37	23,48	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977218	BRL	TF	1330412	36079	07/11/2023 16:07	07/11/2023 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	192,29	67	1,42	0,75	0,72	2,88	BRL01C1	Bertolínia
51208536	NZR	CR		161109	07/11/2023 16:14	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,97	1	22,82	0,15	0,37	23,33	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208537	NZR	CR		161110	07/11/2023 16:14	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,97	1	22,82	0,15	0,37	23,33	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50976968	CRO	CR		35829	07/11/2023 16:15	08/11/2023 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,85	0,5	0,38	25,73	CRO01L1	Monsenhor Gil
50976960	CRT	CR		35821	07/11/2023 16:18	09/11/2023 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,71	1	40,68	0,23	0,23	41,15	CRT01C3	Corrente
50976987	RDG	CR		35848	07/11/2023 16:22	07/11/2023 19:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,28	0,23	0,13	2,65	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
50976989	SPM	CR		35850	07/11/2023 16:24	07/11/2023 18:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,13	0,78	0,17	2,08	SPM01C1	Simplício Mendes
50976991	RDG	CR		35852	07/11/2023 16:24	07/11/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
50977427	AME	TF	1055784	36288	07/11/2023 16:25	07/11/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	38,35	15	1,82	0,53	0,22	2,57	AME01N2	Amarante
50977024	SMO	CR		35885	07/11/2023 16:31	08/11/2023 19:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,47	0,28	0,27	27,02	SMO01C2	Simões
50977028	PAD	CR		35889	07/11/2023 16:32	07/11/2023 18:34	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	1,65	0,18	0,2	2,03	PAD01P3	Parnaíba

51208494	NZR	CR		161088	07/11/2023 16:34	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,48	0,15	0,37	23	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208495	NZR	CR		163165	07/11/2023 16:34	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,48	0,15	0,37	23	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208516	NZR	CR		163155	07/11/2023 16:35	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,47	0,15	0,37	22,98	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208517	NZR	CR		161099	07/11/2023 16:35	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,47	0,15	0,37	22,98	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977369	NOT	CR		36230	07/11/2023 16:36	07/11/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NOT01C1	Regeneração
50977708	CRT	CH	1407793	36569	07/11/2023 16:36	08/11/2023 09:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	357,46	21	14,93	1,38	0,72	17,03	CRT09S1	Corrente
50977452	LUZ	CH	1220545	36313	07/11/2023 16:43	07/11/2023 21:34	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	222,96	46	1,33	1,68	1,83	4,85	LUZ01C2	Madeiro
50977081	EMT	TF	1268625	35942	07/11/2023 16:44	08/11/2023 09:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	16,41	1	15,1	1,18	0,13	16,42	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50977088	ETA	CR		35949	07/11/2023 16:44	08/11/2023 07:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,18	1,37	0,4	14,95	ETA01C3	Esperantina
50977225	SMT	TF	1075277	36086	07/11/2023 16:45	10/11/2023 12:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	406,95	6	0,2	0,57	67,07	67,83	SMT09F4	São Miguel do Tapuio
51208470	NZR	CR		163177	07/11/2023 16:47	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,27	0,15	0,37	22,78	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208471	NZR	CR		161076	07/11/2023 16:47	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,27	0,15	0,37	22,78	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977118	BRL	CH	1330601	35979	07/11/2023 16:47	08/11/2023 13:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	766,88	37	19,62	0,97	0,15	20,73	BRL01C1	Canavieira
51208514	NZR	CR		163156	07/11/2023 16:49	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,23	0,15	0,37	22,75	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208515	NZR	CR		161098	07/11/2023 16:49	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,23	0,15	0,37	22,75	NZR01C2	São Francisco do Piauí

51208490	NZR	CR		163167	07/11/2023 16:49	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,23	0,15	0,37	22,75	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208491	NZR	CR		161086	07/11/2023 16:49	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,23	0,15	0,37	22,75	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977116	GBS	CR		35977	07/11/2023 16:50	07/11/2023 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,08	0,57	0,27	0,92	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50977952	CRT	CH	1406806	36813	07/11/2023 16:51	08/11/2023 00:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4190,09	537	4,17	2,48	1,17	7,82	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51208506	NZR	CR		161094	07/11/2023 16:56	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	22,12	0,15	0,37	22,63	NZR01C2	São José do Peixe
51208507	NZR	CR		163159	07/11/2023 16:56	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	22,12	0,15	0,37	22,63	NZR01C2	São José do Peixe
50977177	FAO	CR		36038	07/11/2023 16:57	08/11/2023 10:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,22	0,62	0,25	17,08	FAO01C2	Floriano
50977195	PDS	TF	1239521	36056	07/11/2023 17:00	07/11/2023 19:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	41,21	18	0,67	0,47	1,17	2,3	PDS01C3	Pedro II
50977197	CBT	TF	1400114	36058	07/11/2023 17:01	08/11/2023 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	91,92	4	22,52	0,28	0,18	22,98	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51208476	NZR	CR		161079	07/11/2023 17:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	22,02	0,15	0,37	22,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208477	NZR	CR		163174	07/11/2023 17:02	08/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	22,02	0,15	0,37	22,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977202	RGE	CR		36063	07/11/2023 17:04	07/11/2023 17:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RGE01N3	Itaueira
50977807	AME	TF	1055756	36668	07/11/2023 17:10	07/11/2023 21:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	347,3	87	2,38	1,42	0,2	4	AME01N2	Amarante
50977249	PAD	CR		36110	07/11/2023 17:14	08/11/2023 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,03	0,32	0,18	16,53	PAD01P6	Parnaíba
50977260	BDG	CR		36121	07/11/2023 17:20	08/11/2023 08:26	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,63	1	0,05	0,1	14,95	15,1	BDG01C1	Floriano

50977458	PAD	TF	1199667	36319	07/11/2023 17:27	07/11/2023 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	778,14	341	0,62	1,13	0,53	2,28	PAD01P3	Parnaíba
50977307	SPM	CR		36168	07/11/2023 17:27	08/11/2023 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,48	0,17	0,27	18,92	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
50977309	SRO	TF	1273905	36170	07/11/2023 17:28	07/11/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	307,92	428	0,08	0,47	0,18	0,73	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50977332	PAB	CR		36193	07/11/2023 17:32	08/11/2023 11:02	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,73	1	16,15	0,77	0,58	17,5	PAB01C1	Parnaíba
50977338	PAB	CR		36199	07/11/2023 17:35	08/11/2023 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,27	0,45	0,92	16,63	PAB01C2	Parnaíba
50977355	FAO	CR		36216	07/11/2023 17:38	07/11/2023 19:57	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,1	1	1,25	0,88	0,18	2,32	FAO01C6	Nazaré do Piauí
50977358	PAB	CR		36219	07/11/2023 17:38	08/11/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,48	0,27	0,47	17,22	PAB01C3	Parnaíba
50977457	SPP	CH	1393535	36318	07/11/2023 17:40	07/11/2023 19:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	183,09	125	0,38	0,78	0,3	1,47	SPP01C5	Angical do Piauí
50977380	NZR	CR		36241	07/11/2023 17:40	08/11/2023 11:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,75	1	14,53	2,27	1,1	17,9	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50977381	CPM	CR		36242	07/11/2023 17:44	08/11/2023 07:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,15	0,38	0,73	13,27	CPM01C1	Campo Maior
50977402	PAL	CR		36263	07/11/2023 17:49	07/11/2023 22:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	4	0,12	0,3	4,42	PAL01C1	Paulistana
50977421	PMR	CR		36282	07/11/2023 17:50	07/11/2023 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,13	0,07	0,17	0,37	PMR01P1	Palmeirais
50977424	MAV	CR		36285	07/11/2023 17:54	07/11/2023 18:09	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
50977449	SPM	CR		36310	07/11/2023 17:56	08/11/2023 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,48	0,68	0,25	16,42	SPM01C2	Simplício Mendes
50977456	PCS	CR		36317	07/11/2023 17:59	08/11/2023 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,4	0,52	0,47	15,38	PCS01C4	Picos

50977480	MAV	CR		36341	07/11/2023 18:02	07/11/2023 18:17	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
50977487	PAB	CR		36348	07/11/2023 18:08	07/11/2023 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PAB01C1	Parnaíba
50977496	CRI	CR		36357	07/11/2023 18:09	08/11/2023 10:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,23	0,48	0,1	16,82	CRI01N1	Cristino Castro
50977514	PMR	CR		36375	07/11/2023 18:12	07/11/2023 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
50977603	EMT	TF	1268340	36464	07/11/2023 18:12	08/11/2023 14:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	80,59	4	14,25	2,37	3,53	20,15	EMT01C1	Manoel Emídio
50977526	PAD	CR		36387	07/11/2023 18:16	07/11/2023 19:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,15	0,97	0,48	1,6	PAD01P3	Parnaíba
50977533	PAD	CR		36394	07/11/2023 18:18	08/11/2023 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,28	0,3	0,93	16,52	PAD01P6	Parnaíba
50977571	OER	CR		36432	07/11/2023 18:28	08/11/2023 03:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	0,05	0,1	9,12	9,27	OER01C3	Oeiras
50977617	CRI	CR		36478	07/11/2023 18:40	08/11/2023 13:47	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,8	1	14,63	0,72	3,77	19,12	CRI01N1	Santa Luz
50977615	PAL	TF	1302825	36476	07/11/2023 18:43	07/11/2023 21:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	609,5	208	0,53	2,4	0	2,93	PAL01C2	Paulistana
50977627	BOL	AL	1265087	36488	07/11/2023 18:48	07/11/2023 22:05	DISJUNTOR	OBJETO NA REDE	1298,55	569	1,7	1,35	0,23	3,28	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
50977681	BRL	TF	1330630	36542	07/11/2023 18:51	07/11/2023 22:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	882,16	266	2,18	0,8	0,33	3,32	BRL01C1	Bertolínia
50977682	VAZ	CR		36543	07/11/2023 18:53	08/11/2023 10:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	15,17	0,2	0,28	15,65	VAZIO	Corrente
50978026	CPM	CR		36887	07/11/2023 19:09	07/11/2023 23:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,75	0,1	0,35	4,2	CPM01C2	Campo Maior
50977740	BOL	CH	1408073	36601	07/11/2023 19:09	08/11/2023 15:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	144	7	17,43	2,87	0,28	20,58	BOL01C2	Cristino Castro

50975407	BGR	CR		34268	07/11/2023 19:26	07/11/2023 19:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50977802	NZR	TF	1349282	36663	07/11/2023 19:28	07/11/2023 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	40,75	28	0,7	0,45	0,3	1,45	NZR01C2	Regeneração
50977812	SRO	CR		36673	07/11/2023 19:35	07/11/2023 23:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,78	0,1	0,07	3,95	SRO09F2	São Raimundo Nonato
50977831	CPM	TF	1262250	36692	07/11/2023 19:38	07/11/2023 21:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1145,3	517	0,5	0,27	1,45	2,22	CPM01C3	Campo Maior
50977833	SMT	CR		36694	07/11/2023 19:42	07/11/2023 21:17	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,07	1	0,08	0,3	1,2	1,58	SMT09F4	São Miguel do Tapuio
50977879	SPM	TF	1332674	36740	07/11/2023 19:52	08/11/2023 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	35,09	2	15,3	1,93	0,32	17,55	SPM01C1	Socorro do Piauí
50977981	OER	CH	1337035	36842	07/11/2023 19:55	08/11/2023 09:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1117,98	81	11,7	1,93	0,18	13,82	OER01C2	Oeiras
50977993	SPP	TF	1069392	36854	07/11/2023 20:07	08/11/2023 01:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	174,68	34	2,92	1,82	0,42	5,15	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
50977980	PAB	CR		36841	07/11/2023 20:12	08/11/2023 13:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,9	0,37	0,28	17,55	PAB01C1	Parnaíba
50978060	JUN	TF	1290568	36921	07/11/2023 20:26	08/11/2023 00:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	937,99	231	2,77	0,32	0,98	4,07	JUN01M3	Picos
50978032	PAD	CR		36893	07/11/2023 20:28	08/11/2023 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,43	0,27	0,35	14,05	PAD01P6	Parnaíba

50978047	SRO	CR		36908	07/11/2023 20:32	07/11/2023 23:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	3	0,08	0,05	3,13	SRO09F3	São Raimundo Nonato
50978161	PAD	CR		37022	07/11/2023 20:36	08/11/2023 00:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	1,9	0,27	1,3	3,47	PAD01P6	Parnaíba
50978067	CMT	CH	1267142	36928	07/11/2023 20:39	08/11/2023 11:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	238,44	16	14,07	0,78	0,07	14,92	CMT09S1	Curimatá
50978228	PAD	CR		37089	07/11/2023 21:01	07/11/2023 21:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P6	Parnaíba
50978170	MAV	TF	1056661	37031	07/11/2023 21:07	08/11/2023 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	109,21	9	11,9	0,12	0,13	12,15	MAV01C3	Miguel Alves
50978346	CBT	CH	1329082	37207	07/11/2023 21:31	08/11/2023 01:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	589,34	155	2,67	0,87	0,28	3,82	CBT01C2	Pajeú do Piauí
50978288	SRO	TF	1273905	37149	07/11/2023 21:46	07/11/2023 22:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	386,98	428	0,12	0,43	0,37	0,92	SRO01C1	São Raimundo Nonato
50978315	PAD	TF	1375270	37176	07/11/2023 21:49	07/11/2023 23:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	169,4	89	0,63	0,78	0,5	1,92	PAD01P1	Parnaíba
50978293	PAD	CR		37154	07/11/2023 21:54	08/11/2023 09:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,15	0,75	0,33	11,23	PAD01P2	Parnaíba
50978544	OER	CR		37405	07/11/2023 23:33	08/11/2023 03:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	0,05	0,1	4,03	4,18	OER01C1	Oeiras
50978582	CPM	CR		37443	07/11/2023 23:55	08/11/2023 08:19	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,35	1	7,08	0,93	0,38	8,4	CPM01C3	Campo Maior
50978601	SPP	CR		37462	08/11/2023 00:04	08/11/2023 03:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,2	1,18	0,68	3,07	SPP01C5	Angical do Piauí
50978714	PAB	CR		37575	08/11/2023 01:03	08/11/2023 12:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	11,15	0,23	0,3	11,68	PAB01C4	Parnaíba
50979054	PMR	AL	1414936	37915	08/11/2023 03:58	08/11/2023 05:58	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	7,96	4	0,02	0,52	1,47	2	PMR01P2	Palmeirais
50979477	VAL	CH	1409428	38338	08/11/2023 05:30	08/11/2023 12:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14486,55	1955	0,83	3,6	2,98	7,42	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
50979819	OER	CH	1337661	38680	08/11/2023 05:32	08/11/2023 12:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	253,4	39	4,08	2,02	0,4	6,5	OER01C2	Oeiras

50979205	BGR	TF	1385520	38066	08/11/2023 05:35	08/11/2023 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	154,68	13	8,67	2,1	1,13	11,9	BGR09F9	Ribeiro Gonçalves
50979243	NOT	CH	1292983	38104	08/11/2023 05:54	08/11/2023 10:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	280,23	66	1,72	2,17	0,37	4,25	NOT01C1	Várzea Grande
50979280	OER	CR		38141	08/11/2023 06:16	08/11/2023 11:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,88	0,12	0,5	5,5	OER01C1	Oeiras
50979278	SPM	CR		38139	08/11/2023 06:16	08/11/2023 10:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	3	0,77	0,85	4,62	SPM01C1	Simplício Mendes
50979298	ATS	CR		38159	08/11/2023 06:22	08/11/2023 10:33	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,17	1	2,4	0,52	1,27	4,18	ATS01C3	Campo Maior
50979293	FAO	CR		38154	08/11/2023 06:24	08/11/2023 12:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	4,85	1,02	0,07	5,93	FAO01C4	Floriano
51098130	GBS	CR		156604	08/11/2023 06:26	08/11/2023 06:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	GBS09F8	Corrente
50979307	JUN	CR		38168	08/11/2023 06:27	08/11/2023 10:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,63	0,07	0,42	4,12	JUN01M5	Picos
50979326	CRT	CR		38187	08/11/2023 06:32	08/11/2023 16:23	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,41	1	8,88	0,77	0,2	9,85	CRT01C2	Corrente
50979370	MAV	TF	1056664	38231	08/11/2023 06:35	08/11/2023 07:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	17,76	43	0,02	0,07	0,33	0,42	MAV01C3	Miguel Alves
50980088	FAO	CH	1371002	38949	08/11/2023 06:39	08/11/2023 11:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1002,12	216	3,28	1,32	0,05	4,65	FAO01C4	Floriano
50979349	PAB	CR		38210	08/11/2023 06:41	08/11/2023 08:57	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,09	1	1,38	0,7	0,18	2,27	PAB01C1	Parnaíba
50979398	CRT	CR		38259	08/11/2023 06:58	09/11/2023 11:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,19	1	27,68	0,58	0,23	28,5	CRT01C2	Corrente
50979400	BGR	CH	1371617	38261	08/11/2023 06:59	08/11/2023 18:55	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	35,78	3	0,1	0,1	11,73	11,93	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
50979439	NVL	TF	1072185	38300	08/11/2023 07:03	08/11/2023 10:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	59,75	16	1,08	2,15	0,52	3,75	NVL01C2	Miguel Alves
50979419	RGE	CR		38280	08/11/2023 07:05	08/11/2023 10:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,98	0,13	1,35	3,47	RGE01N3	Itaueira

50979966	NOT	TF	1292937	38827	08/11/2023 07:09	08/11/2023 12:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	74,83	13	4,68	0,63	0,45	5,77	NOT01C1	Oeiras
50981074	CRT	TF	1267411	39932	08/11/2023 07:14	08/11/2023 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	98,47	11	7,57	1,32	0,08	8,97	CRT01C3	Corrente
50979460	OER	CR		38321	08/11/2023 07:19	08/11/2023 12:00	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,19	1	4,05	0,42	0,22	4,68	OER01C3	Colônia do Piauí
50979597	OER	CH	1337049	38458	08/11/2023 07:25	08/11/2023 11:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	10,76	3	2,85	0,52	0,23	3,6	OER01C2	Oeiras
50979489	CMT	CH	1266105	38350	08/11/2023 07:26	09/11/2023 10:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	26,8	1	25,98	0,57	0,27	26,82	CMT01C4	Curimatá
50979490	CRT	CR		38351	08/11/2023 07:27	08/11/2023 18:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,85	0,22	0,08	11,15	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
50979501	SRO	CH	1280056	38362	08/11/2023 07:29	08/11/2023 08:41	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	334,08	281	0,42	0,55	0,23	1,2	SRO09F2	São Raimundo Nonato
50979515	GPE	TF	1331257	38376	08/11/2023 07:32	08/11/2023 09:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	217,2	123	0,62	0,08	1,07	1,77	GPE01C1	Marcos Parente
50980406	NZR	CH	1348955	39264	08/11/2023 07:32	08/11/2023 16:44	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	551,23	60	0,03	1,17	8	9,2	NZR01C2	Regeneração
50979540	CMT	CR		38401	08/11/2023 07:39	08/11/2023 18:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,02	0,32	0,13	10,47	CMT01C4	Curimatá
50979686	CRT	CH	1267619	38547	08/11/2023 07:39	08/11/2023 15:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	264,01	32	5,7	2,5	0,07	8,27	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
50979598	CRT	TF	1267696	38459	08/11/2023 07:45	08/11/2023 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	298,42	130	0,6	0,33	1,37	2,3	CRT01C2	Corrente

50979599	SRO	CR		38460	08/11/2023 07:50	08/11/2023 09:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,88	0,08	0,17	2,13	SRO09F2	São Raimundo Nonato
50986548	CRT	CR		45406	08/11/2023 07:50	09/11/2023 11:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	0,05	0,1	27,4	27,55	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
50979594	OER	CR		38455	08/11/2023 07:52	08/11/2023 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,22	0,07	1,27	2,55	OER01C3	Oeiras
50979595	RGN	CR		38456	08/11/2023 07:53	08/11/2023 08:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RGN01C1	Regeneração
50979602	BIG	CR		38463	08/11/2023 07:53	08/11/2023 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,57	0,33	0,2	7,1	BIG01N2	Inhuma
50979586	NZR	CR		38447	08/11/2023 07:54	09/11/2023 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	26,77	0,97	0,25	27,98	NZR01C2	Nazaré do Piauí
50979617	AME	CR		38478	08/11/2023 07:57	08/11/2023 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,53	0,58	0,63	1,75	AME01N1	Amarante
50989471	CRT	TF	1267918	48326	08/11/2023 07:59	10/11/2023 20:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			3,02	0,25	57,2	60,47	CRT01C2	Corrente
50979655	PDS	CR		38516	08/11/2023 08:06	08/11/2023 12:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,2	1	3,85	0,6	0,43	4,88	PDS01C2	Pedro II
50979654	ETA	CR		38515	08/11/2023 08:06	08/11/2023 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,35	0,1	0,52	8,97	ETA01C4	Esperantina
50980345	PAD	CR		39203	08/11/2023 08:11	08/11/2023 15:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,32	1	5,62	1,1	0,9	7,62	PAD01P2	Parnaíba
50979674	FAO	TF	1324242	38535	08/11/2023 08:11	09/11/2023 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	30,47	1	6,08	2,22	22,18	30,48	FAO01C6	Floriano
50979676	VAL	TF	1301193	38537	08/11/2023 08:15	08/11/2023 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,9	2	8,35	0,33	0,27	8,95	VAL01C1	Valença do Piauí
50979698	PAB	CR		38559	08/11/2023 08:17	08/11/2023 10:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,85	0,4	0,58	1,83	PAB01C1	Parnaíba

50979699	SRO	TF	1284389	38560	08/11/2023 08:17	08/11/2023 15:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	256,01	36	1,68	0,55	4,88	7,12	SRO01C2	São Raimundo Nonato
50979711	OER	CR		38572	08/11/2023 08:22	08/11/2023 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,3	0,18	1,3	6,78	OER01C3	Colônia do Piauí
50980060	PDS	TF	1240192	38921	08/11/2023 08:26	08/11/2023 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1362,29	440	1,47	0,25	1,38	3,1	PDS01C2	Pedro II
50979767	BDG	CH	1405325	38628	08/11/2023 08:26	08/11/2023 10:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	35,75	23	0,3	1,1	0,17	1,57	BDG01C1	Floriano
50979768	PCS	CR		38629	08/11/2023 08:31	08/11/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,05	0,27	0,88	3,2	PCS01C6	Picos
50979799	ALG	CR		38660	08/11/2023 08:37	09/11/2023 09:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,52	0,33	0,38	25,23	ALG01N2	Alto Longá
50979803	JUN	CR		38664	08/11/2023 08:38	08/11/2023 17:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,39	1	7,35	1,35	0,58	9,28	JUN01M1	Vera Mendes
50979830	PAB	CR		38691	08/11/2023 08:46	08/11/2023 15:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,83	0,13	0,37	6,33	PAB01C4	Parnaíba
50979843	SPM	CR		38704	08/11/2023 08:49	08/11/2023 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,67	0,38	1,28	6,33	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
50979840	VAL	CR		38701	08/11/2023 08:49	08/11/2023 11:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	1,88	0,12	1,12	3,12	VAL01C3	Valença do Piauí
50979867	BOJ	CR		38728	08/11/2023 08:53	09/11/2023 10:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	23	1,67	0,52	25,18	BOJ01C3	Currais
50979879	VAL	CR		38740	08/11/2023 08:55	08/11/2023 16:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,75	0,23	0,7	7,68	VAL01C3	Valença do Piauí
50979888	SRO	CR		38749	08/11/2023 08:57	08/11/2023 11:20	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,1	1	1,37	0,7	0,32	2,38	SRO09F3	São Raimundo Nonato
50979891	CRT	CH	1267915	38752	08/11/2023 08:58	10/11/2023 10:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	992,42	20	48,38	1,15	0,13	49,67	CRT01C2	Corrente
51101368	BGR	CR		1844	08/11/2023 09:01	08/11/2023 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	0,05	0,1	6,42	6,57	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50979907	CRT	CR		38768	08/11/2023 09:02	08/11/2023 17:11	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	3,1	4,58	0,47	8,15	CRT01C1	Corrente
50979911	PAD	CR		38772	08/11/2023 09:04	08/11/2023 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,43	0,97	0,45	2,85	PAD01P6	Parnaíba

50980086	BGR	CR	38947	08/11/2023 09:05	09/11/2023 15:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,27	1	30,28	0,07	0,25	30,6	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
50979927	PMR	CR	38788	08/11/2023 09:06	08/11/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,62	0,65	0,28	7,55	PMR01P1	Palmeirais
50979921	FAO	CR	38782	08/11/2023 09:07	08/11/2023 14:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,45	0,18	0,33	4,97	FAO01C4	Floriano
50979930	GBS	CR	38791	08/11/2023 09:08	08/11/2023 12:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	1,95	1,02	0,18	3,15	GBS09F8	Gilbués
50979949	FAO	CR	38810	08/11/2023 09:12	08/11/2023 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,75	0,52	0,12	5,38	FAO01C1	Floriano
51227382	SJP	CR	119754	08/11/2023 09:16	08/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
50980085	BGR	CR	38946	08/11/2023 09:17	09/11/2023 17:59	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,36	1	30,95	1,2	0,55	32,7	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
50979960	VAL	CR	38821	08/11/2023 09:18	08/11/2023 14:50	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	2,63	2,33	0,57	5,53	VAL01C3	Valença do Piauí
50980907	GPE	TF	1331099	39765	08/11/2023 09:22	08/11/2023 16:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1443,36	216	4,55	2,1	0,03	6,68	GPE01C1	Marcos Parente
50979997	RGE	TF	1356551	38858	08/11/2023 09:23	09/11/2023 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	352,25	13	26,25	0,75	0,1	27,1	RGE01N3	Itaueira
50980690	BOL	TF	1385769	39548	08/11/2023 09:24	08/11/2023 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	81,44	13	4,28	0,5	1,48	6,27	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
50980009	PAB	CH	1199200	38870	08/11/2023 09:29	08/11/2023 13:45	CHAVE FUSÍVEL	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	1263,65	297	0,1	0,1	4,07	4,27	PAB01C3	Parnaíba
50980020	BIG	CR		38881	08/11/2023 09:29	10/11/2023 19:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,41	1	57,2	0,45	0,12	57,77	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí

50980811	CRO	CR		39669	08/11/2023 09:31	08/11/2023 17:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,32	1	6,45	1,13	0	7,58	CRO01L1	Monsenhor Gil
50980090	CRT	CH	1269957	38951	08/11/2023 09:31	08/11/2023 12:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	647,96	245	1,8	0,7	0,15	2,65	CRT09S1	Corrente
50980052	PDS	CR		38913	08/11/2023 09:32	08/11/2023 15:44	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,26	1	4,68	0,62	0,9	6,2	PDS01C1	Pedro II
50980043	PAL	CR		38904	08/11/2023 09:32	08/11/2023 13:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,7	0,87	0,37	3,93	PAL01C2	Paulistana
50980162	AME	TF	1062665	39023	08/11/2023 09:35	08/11/2023 10:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	258,9	347	0,02	0,17	0,57	0,75	AME01N1	Amarante
50980882	EMT	CH	1268884	39740	08/11/2023 09:36	08/11/2023 20:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	131,13	12	8,42	1	1,52	10,93	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51208388	FAO	CR		161035	08/11/2023 09:40	08/11/2023 11:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,27	1,32	0,05	1,63	FAO01C4	Floriano
51208389	FAO	CR		163218	08/11/2023 09:40	08/11/2023 11:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,27	1,32	0,05	1,63	FAO01C4	Floriano
50980109	FAO	TF	1323130	38970	08/11/2023 09:45	08/11/2023 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	92,69	57	0,37	0,2	1,07	1,63	FAO01C1	Floriano
50980102	CMT	CR		38963	08/11/2023 09:45	08/11/2023 18:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,2	0,33	0,07	8,6	CMT01C4	Avelino Lopes
50980108	FAO	CR		38969	08/11/2023 09:49	08/11/2023 11:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,97	0,58	0,2	1,75	FAO01C2	Floriano
50980288	BIG	CR		39146	08/11/2023 09:51	08/11/2023 12:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,9	0,28	0,37	2,55	BIG01N1	Wall Ferraz
50980169	ETA	CR		39030	08/11/2023 10:00	08/11/2023 19:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	7,38	1,35	0,47	9,2	ETA01C3	Esperantina
50980178	PAD	CR		39039	08/11/2023 10:01	08/11/2023 11:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	1,03	0,15	0,57	1,75	PAD01P6	Parnaíba
50982357	ATS	CH	1388763	41215	08/11/2023 10:08	08/11/2023 19:10	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMADOR AVARIADO	586,72	65	0,05	0,15	8,83	9,03	ATS01C3	Campo Maior

50980395	BRL	TF	1330473	39253	08/11/2023 10:10	08/11/2023 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	491,91	221	0,78	1,08	0,37	2,23	BRL01C1	Canavieira
50981084	PAD	CR		39942	08/11/2023 10:18	08/11/2023 16:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,32	1,38	0	5,7	PAD01P5	Parnaíba
50980292	RGE	CR		39150	08/11/2023 10:23	10/11/2023 08:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,93	1	45,25	0,88	0,23	46,37	RGE01N2	Flores do Piauí
51208408	BGR	CR		163208	08/11/2023 10:31	08/11/2023 10:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
51208409	BGR	CR		161045	08/11/2023 10:31	08/11/2023 10:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
50980332	BIG	CR		39190	08/11/2023 10:32	08/11/2023 15:31	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	4,45	0,4	0,13	4,98	BIG01N2	Inhuma
50980376	CRT	CH	1390284	39234	08/11/2023 10:43	08/11/2023 13:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	667,43	270	0,58	0,13	1,77	2,48	CRT01C3	Corrente
50980398	PCS	CR		39256	08/11/2023 10:45	08/11/2023 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	0,97	2,7	0,87	4,53	PCS01C2	Picos
50980412	ETA	CR		39270	08/11/2023 10:46	08/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,83	0,13	0	3,97	ETA01C1	Esperantina
51208376	CRT	CR		161029	08/11/2023 10:50	08/11/2023 13:12	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	0,47	0,13	1,77	2,37	CRT01C3	Corrente
51208377	CRT	CR		163224	08/11/2023 10:50	08/11/2023 13:12	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	0,47	0,13	1,77	2,37	CRT01C3	Corrente
50980444	SJP	CR		39302	08/11/2023 10:51	09/11/2023 19:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,36	1	28,67	1,58	2,37	32,62	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
50980430	PAB	CR		39288	08/11/2023 10:53	08/11/2023 11:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C4	Parnaíba
50980485	CRT	TF	1267813	39343	08/11/2023 10:58	08/11/2023 12:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	123,46	97	0,55	0,67	0,07	1,28	CRT01C2	Corrente
50980463	GPE	CR		39321	08/11/2023 11:00	08/11/2023 19:35	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,36	1	8,05	0,4	0,13	8,58	GPE01C1	Marcos Parente

51208370	CRT	CR		161026	08/11/2023 11:03	08/11/2023 13:12	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,25	0,13	1,77	2,15	CRT01C3	Corrente
51208371	CRT	CR		163227	08/11/2023 11:03	08/11/2023 13:12	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,25	0,13	1,77	2,15	CRT01C3	Corrente
50980912	RGN	CH	1055832	39770	08/11/2023 11:09	08/11/2023 15:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1924,38	450	2,08	0,6	1,6	4,28	RGN01C2	Regeneração
50980509	NVL	CR		39367	08/11/2023 11:10	08/11/2023 13:39	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,1	1	2,08	0,22	0,18	2,48	NVL01C1	Miguel Alves
50980542	OER	CR		39400	08/11/2023 11:16	08/11/2023 15:40	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,18	1	3,23	1	0,17	4,4	OER01C3	Oeiras
50980550	RGE	TF	1418827	39408	08/11/2023 11:17	09/11/2023 15:06	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	27,81	1	26,83	0,9	0,08	27,82	RGE01N3	Itaueira
50980578	BGR	CR		39436	08/11/2023 11:28	08/11/2023 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	0,05	0,1	3,97	4,12	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50980641	ETA	CR		39499	08/11/2023 11:46	08/11/2023 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,68	0,72	0,28	4,68	ETA01C2	Esperantina
50980691	SPP	CR		39549	08/11/2023 12:01	08/11/2023 18:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	2,78	2,57	1,57	6,92	SPP01C4	São Pedro do Piauí
50980710	CPM	CR		39568	08/11/2023 12:10	08/11/2023 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,52	0,55	0,35	2,42	CPM01C1	Campo Maior
50980728	CMT	TF	1433687	39586	08/11/2023 12:11	09/11/2023 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	72,43	3	23,77	0,28	0,1	24,15	CMT01C4	Avelino Lopes
50980750	VAL	CR		39608	08/11/2023 12:20	08/11/2023 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,43	0,6	0,3	4,33	VAL01C3	Valença do Piauí
50980778	BOJ	CR		39636	08/11/2023 12:29	09/11/2023 12:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,48	0,43	0,72	23,63	BOJ01C3	Currais
50980803	AME	CR		39661	08/11/2023 12:39	08/11/2023 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,12	0,18	0,42	5,72	AME01N2	Amarante
51208378	CRT	CR		163223	08/11/2023 12:40	08/11/2023 12:55	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51208379	CRT	CR		161030	08/11/2023 12:40	08/11/2023 12:55	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente

51208384	CRT	CR		161033	08/11/2023 12:53	08/11/2023 13:08	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C3	Corrente
51208385	CRT	CR		163220	08/11/2023 12:53	08/11/2023 13:08	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C3	Corrente
50980863	OER	CR		39721	08/11/2023 12:55	08/11/2023 22:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	8,25	0,43	1,13	9,82	OER01C3	Oeiras
51208372	CRT	CR		163226	08/11/2023 12:58	08/11/2023 13:13	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51208373	CRT	CR		161027	08/11/2023 12:58	08/11/2023 13:13	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
50981879	EMT	CH	1268702	40737	08/11/2023 13:04	08/11/2023 20:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	456,18	61	6,13	0,75	0,6	7,48	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
50980925	PRI	CH	1072731	39783	08/11/2023 13:06	08/11/2023 14:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	331,35	196	0,2	1,47	0,03	1,7	PRI01Y1	Capitão de Campos
51208380	CRT	CR		161031	08/11/2023 13:07	08/11/2023 13:22	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51208381	CRT	CR		163222	08/11/2023 13:07	08/11/2023 13:22	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51208374	CRT	CR		163225	08/11/2023 13:09	08/11/2023 13:24	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C3	Corrente
51208375	CRT	CR		161028	08/11/2023 13:09	08/11/2023 13:24	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C3	Corrente
50980945	OER	TF	1335788	39803	08/11/2023 13:09	08/11/2023 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1270,57	354	1,27	0,57	1,77	3,6	OER01C1	Oeiras

50980936	CRO	TF	1070725	39794	08/11/2023 13:10	08/11/2023 15:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	727,18	261	1,17	0,33	1,3	2,8	CRO01L1	Monsenhor Gil
50980943	CMT	TF	1433673	39801	08/11/2023 13:11	09/11/2023 11:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	68,25	3	22,08	0,6	0,08	22,77	CMT01C4	Avelino Lopes
50980947	SMO	CR		39805	08/11/2023 13:14	08/11/2023 13:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SMO01C1	Simões
50981258	NOT	CH	1292932	40116	08/11/2023 13:30	08/11/2023 14:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	266,83	182	1,13	0,12	0,22	1,47	NOT01C1	Oeiras
50981063	RGE	CR		39921	08/11/2023 13:47	08/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,27	0,45	0,23	0,95	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50981080	RGE	CH	1355840	39938	08/11/2023 13:50	08/11/2023 16:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	299,32	115	0,9	0,35	1,37	2,62	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
50981686	PAD	CR		40544	08/11/2023 13:52	08/11/2023 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,77	0,15	0,7	3,62	PAD01P5	Parnaíba
50981501	AME	TF	1055756	40359	08/11/2023 13:57	08/11/2023 17:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	302,35	87	1,52	1,48	0,48	3,48	AME01N2	Amarante
50981141	RGN	CR		39999	08/11/2023 14:07	09/11/2023 17:16	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1,13	1	25,1	1,08	0,97	27,15	RGN01C1	Regeneração
50981158	MAV	CR		40016	08/11/2023 14:11	08/11/2023 17:43	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,15	1	1,13	2,25	0,15	3,53	MAV01C3	Miguel Alves
50981155	PAB	CR		40013	08/11/2023 14:12	09/11/2023 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	25,03	0,5	1	26,53	PAB01C1	Parnaíba
50981153	MAV	CR		40011	08/11/2023 14:13	08/11/2023 14:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,27	0,1	0,1	0,47	MAV01C1	Miguel Alves
50982927	CMT	CR		41785	08/11/2023 14:15	09/11/2023 12:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,77	0,6	0,08	22,45	CMT01C5	Riacho Frio

50982301	BGR	CH	1315466	41159	08/11/2023 14:23	08/11/2023 20:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2987	522	4,67	0,63	0,43	5,73	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51208398	BGR	CR		163213	08/11/2023 14:23	08/11/2023 14:38	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51208399	BGR	CR		161040	08/11/2023 14:23	08/11/2023 14:38	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50981210	NZR	CR		40068	08/11/2023 14:25	08/11/2023 16:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,15	0,42	0,3	1,87	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50981226	GBS	CR		40084	08/11/2023 14:27	08/11/2023 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,53	0,63	0,17	2,33	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50981224	PAD	CR		40082	08/11/2023 14:29	08/11/2023 18:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,17	0,33	0,45	3,95	PAD01P5	Parnaíba
50981248	ETA	CR		40106	08/11/2023 14:31	08/11/2023 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,92	0,38	0,12	2,42	ETA01C1	Esperantina
50981302	FAO	CR		40160	08/11/2023 14:42	08/11/2023 16:02	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,37	0,85	0,12	1,33	FAO01C4	Floriano
50981305	PAB	CR		40163	08/11/2023 14:42	08/11/2023 21:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,85	0,85	0,32	7,02	PAB01C1	Parnaíba
50981358	FAO	CR		40216	08/11/2023 14:58	08/11/2023 17:26	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,1	1	1,78	0,32	0,37	2,47	FAO01C6	Floriano
50981375	PCS	CR		40233	08/11/2023 15:01	08/11/2023 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PCS01C1	Picos
50978205	NOT	CH	1292554	37066	08/11/2023 15:02	08/11/2023 17:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	27,2	12	0,92	0,63	0,72	2,27	NOT01C1	Oeiras
50981379	NZR	CR		40237	08/11/2023 15:04	08/11/2023 20:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,58	0,32	0,63	5,53	NZR01C2	São Francisco do Piauí
50981649	FAO	CH	1324464	40507	08/11/2023 15:13	08/11/2023 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	124,55	38	1,25	1,4	0,63	3,28	FAO01C6	Floriano
50981467	CRT	CR		40325	08/11/2023 15:13	08/11/2023 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,17	1,05	0,1	2,32	CRT01C3	Corrente
50981503	RGN	TF	1068913	40361	08/11/2023 15:18	08/11/2023 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	230,83	209	0,03	0,08	1	1,12	RGN01C1	Regeneração

50982100	CRT	TF	1267451	40958	08/11/2023 15:27	08/11/2023 21:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	58,57	10	5,28	0,3	0,28	5,87	CRT01C1	Corrente
50981529	FAO	CR		40387	08/11/2023 15:29	08/11/2023 17:10	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,07	1	1,25	0,15	0,28	1,68	FAO01C2	Floriano
50981559	CRT	CH	1390284	40417	08/11/2023 15:30	08/11/2023 16:34	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	283,65	270	0,32	0,53	0,22	1,07	CRT01C3	Corrente
50981543	JUN	CR		40401	08/11/2023 15:32	09/11/2023 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,23	1,2	0,35	19,78	JUN01M1	Itainópolis
51101375	BGR	CR		1851	08/11/2023 15:37	08/11/2023 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50981585	PAL	CR		40443	08/11/2023 15:41	09/11/2023 12:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,88	1	20,4	0,42	0,23	21,05	PAL01C2	Paulistana
51101370	BGR	CR		1846	08/11/2023 15:42	08/11/2023 16:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51101374	BGR	CR		1850	08/11/2023 15:45	08/11/2023 16:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51101372	BGR	CR		1848	08/11/2023 15:47	08/11/2023 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51208394	CRT	CR		163215	08/11/2023 15:58	10/11/2023 10:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,78	1	41,38	1,15	0,13	42,67	CRT01C2	Corrente
51208395	CRT	CR		161038	08/11/2023 15:58	10/11/2023 10:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,78	1	41,38	1,15	0,13	42,67	CRT01C2	Corrente
50981682	CRT	CR		40540	08/11/2023 16:02	09/11/2023 09:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,42	0,1	0,25	17,77	CRT01C3	Corrente
50981683	PDS	TF	1273788	40541	08/11/2023 16:06	08/11/2023 20:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	81,52	17	1,75	3,05	0	4,8	PDS01C1	Pedro II
51101377	BGR	CR		1853	08/11/2023 16:06	08/11/2023 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51101373	BGR	CR		1849	08/11/2023 16:08	08/11/2023 16:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro

50981706	SRO	TF	1279147	40564	08/11/2023 16:08	10/11/2023 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	49,13	1	18,8	0,38	29,95	49,13	SRO09F2	São Lourenço do Piauí
50981703	NZR	CR		40561	08/11/2023 16:08	09/11/2023 10:40	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,77	1	17,95	0,42	0,17	18,53	NZR01C1	Nazaré do Piauí
50981744	BRL	TF	1330388	40602	08/11/2023 16:11	08/11/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	427,48	213	1,68	0,22	0,12	2,02	BRL01C1	Bertolínia
51101369	BGR	CR		1845	08/11/2023 16:13	08/11/2023 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50981771	SMO	TF	1310727	40629	08/11/2023 16:30	08/11/2023 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	141,89	107	0,35	0,48	0,5	1,33	SMO01C2	Simões
50982335	RGE	TF	1356240	41193	08/11/2023 16:33	09/11/2023 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	55,57	3	17,53	0,97	0,03	18,53	RGE01N3	Itaueira
51101376	BGR	CR		1852	08/11/2023 16:33	08/11/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50981817	NZR	CH	1404061	40675	08/11/2023 16:43	08/11/2023 23:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	150,55	23	4,32	0,93	1,3	6,55	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51208396	BGR	CR		163214	08/11/2023 16:43	08/11/2023 16:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51208397	BGR	CR		161039	08/11/2023 16:43	08/11/2023 16:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50981820	GBS	CR		40678	08/11/2023 16:43	08/11/2023 23:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,2	1,28	0	6,48	GBS09F8	Corrente
50981838	PAB	CR		40696	08/11/2023 16:49	09/11/2023 07:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,32	1,48	0,37	15,17	PAB01C1	Ilha Grande
50981847	PAD	CR		40705	08/11/2023 16:52	08/11/2023 20:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	1,22	0,07	1,87	3,15	PAD01P2	Parnaíba

50981956	CPM	TF	1081620	40814	08/11/2023 16:56	08/11/2023 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	88	38	0,02	0,88	1,42	2,32	CPM09F1	Campo Maior
50981903	BIG	CR		40761	08/11/2023 17:01	09/11/2023 11:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,78	1	18	0,32	0,43	18,75	BIG01N2	Inhuma
50981902	BGR	TF	1315400	40760	08/11/2023 17:01	09/11/2023 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	99,81	6	16,17	0,42	0,07	16,65	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
50981894	PCS	CR		40752	08/11/2023 17:04	09/11/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,27	0,33	0,58	18,18	PCS01C6	Picos
51208402	BGR	CR		161042	08/11/2023 17:10	08/11/2023 17:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51208403	BGR	CR		163211	08/11/2023 17:10	08/11/2023 17:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50981935	PAD	CR		40793	08/11/2023 17:14	08/11/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1	0,32	0,6	1,92	PAD01P6	Parnaíba
50981990	MAD	CR		40848	08/11/2023 17:31	09/11/2023 11:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,52	0,33	0,25	18,1	MAD01C1	Simões
50982003	BRL	CR		40861	08/11/2023 17:33	08/11/2023 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BRL01C1	Bertolínia
50982452	CMT	CH	1434009	41310	08/11/2023 17:39	09/11/2023 09:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	187,81	12	14,17	1,5	0	15,67	CMT01C4	Avelino Lopes
50982027	FAO	TF	1382970	40885	08/11/2023 17:40	09/11/2023 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	23,1	1	0,08	0,25	22,77	23,1	FAO01C6	Floriano
50982042	OER	CR		40900	08/11/2023 17:41	09/11/2023 08:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,2	0,27	0,1	14,57	OER01C1	Oeiras
50982050	RDG	CR		40908	08/11/2023 17:42	12/11/2023 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,72	1	88,23	0,35	0,67	89,25	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
50982091	PDS	TF	1240192	40949	08/11/2023 17:45	08/11/2023 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	630,18	440	0,55	0,33	0,55	1,43	PDS01C2	Pedro II

50982063	ETA	CR		40921	08/11/2023 17:45	08/11/2023 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C4	Esperantina
50982085	PAD	CR		40943	08/11/2023 17:51	08/11/2023 23:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,5	0,85	0,35	5,7	PAD01P4	Parnaíba
50982112	OER	CR		40970	08/11/2023 17:52	09/11/2023 19:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,06	1	23,43	1,65	0,47	25,55	OER01C3	Oeiras
51227381	SJP	CR		119753	08/11/2023 17:56	08/11/2023 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
51208400	BGR	CR		161041	08/11/2023 18:04	08/11/2023 18:19	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
51208401	BGR	CR		163212	08/11/2023 18:04	08/11/2023 18:19	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
50982178	MAV	TF	1054891	41036	08/11/2023 18:22	09/11/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	95,33	4	21,15	2,62	0,07	23,83	MAV01C3	Miguel Alves
50982192	SJP	TF	1353313	41050	08/11/2023 18:24	12/11/2023 10:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	263,29	3	86,08	0,3	1,38	87,77	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
50982603	PAD	CR		41461	08/11/2023 18:29	08/11/2023 21:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,57	0,27	0,3	3,13	PAD01P5	Parnaíba
50982226	SPP	TF	1068705	41084	08/11/2023 18:31	09/11/2023 10:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	695,46	44	0,1	0,1	15,62	15,82	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51208404	BGR	CR		163210	08/11/2023 18:33	08/11/2023 18:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51208405	BGR	CR		161043	08/11/2023 18:33	08/11/2023 18:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50982219	BOL	CH	1406103	41077	08/11/2023 18:34	09/11/2023 10:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	225,94	14	14,72	1,05	0,38	16,15	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia

50982240	CMT	TF	1434241	41098	08/11/2023 18:36	09/11/2023 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	58,44	3	17,73	1,6	0,15	19,48	CMT01C4	Avelino Lopes
50982248	CRO	CR		41106	08/11/2023 18:37	09/11/2023 09:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,47	0,27	0,9	14,63	CRO01L1	Monsenhor Gil
50982752	CRT	CR		41610	08/11/2023 18:45	09/11/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,12	0,68	0,42	18,22	CRT09S1	Corrente
51208406	BGR	CR		161044	08/11/2023 18:54	08/11/2023 19:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
51208407	BGR	CR		163209	08/11/2023 18:54	08/11/2023 19:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
50982498	GBS	TF	1369937	41356	08/11/2023 19:03	09/11/2023 12:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	51,43	3	15,32	1,82	0,02	17,15	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50982361	MAV	CR		41219	08/11/2023 19:10	09/11/2023 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	12,72	0,88	0,07	13,67	MAV01C1	Miguel Alves
50982368	CPM	CR		41226	08/11/2023 19:10	08/11/2023 19:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CPM01C2	Campo Maior
50982374	BOJ	CR		41232	08/11/2023 19:11	09/11/2023 10:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,66	1	13,7	1,75	0,33	15,78	BOJ01C3	Currais
50982367	SPM	CR		41225	08/11/2023 19:14	09/11/2023 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	20,6	1,6	0,1	22,3	SPM01C1	Socorro do Piauí
50982587	SPM	TF	1356841	41445	08/11/2023 19:17	09/11/2023 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	388,2	24	14,97	1,07	0,15	16,18	SPM01C2	Simplício Mendes
51101371	BGR	CR		1847	08/11/2023 19:42	08/11/2023 20:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
50982616	CRT	TF	1408639	41474	08/11/2023 19:48	09/11/2023 11:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	512,05	32	12,3	3,72	0	16,02	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
50982508	PAD	CR		41366	08/11/2023 20:01	10/11/2023 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,67	1	39,35	0,35	0,3	40	PAD01P6	Parnaíba

50982520	PAB	CR		41378	08/11/2023 20:06	09/11/2023 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,63	0,82	0,13	21,58	PAB01C2	Parnaíba
50982519	PAB	CR		41377	08/11/2023 20:06	09/11/2023 10:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,07	0,73	0,83	14,63	PAB01C1	Parnaíba
50982566	BRL	TF	1330649	41424	08/11/2023 20:17	09/11/2023 10:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	42,28	3	11,52	2,58	0	14,1	BRL01C1	Canavieira
50982628	MAV	TF	1056658	41486	08/11/2023 20:23	08/11/2023 22:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	50,33	25	0,07	1,73	0,22	2,02	MAV01C3	Miguel Alves
50985816	BIG	CR		44674	08/11/2023 21:24	09/11/2023 06:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	0,05	0,1	9,43	9,58	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
50982755	PAD	CR		41613	08/11/2023 21:31	09/11/2023 09:31	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,5	1	10,93	0,47	0,6	12	PAD01P5	Parnaíba
50982975	GPE	CR		41833	08/11/2023 21:45	08/11/2023 22:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,22	0,2	0,25	0,67	GPE01C1	Marcos Parente
50982801	EMT	CR		41659	08/11/2023 21:48	09/11/2023 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	10,07	1,55	0,6	12,22	EMT01C2	Manoel Emídio
50982818	OER	CR		41676	08/11/2023 21:52	09/11/2023 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,92	0,5	0,38	16,8	OER01C3	Oeiras
50982857	ATS	TF	1065150	41715	08/11/2023 22:09	09/11/2023 09:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	127,73	11	0,02	0,83	10,77	11,62	ATS01C3	Campo Maior
50982939	GBS	TF	1269586	41797	08/11/2023 22:21	08/11/2023 23:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	373,4	353	0,12	0,53	0,42	1,07	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
50982950	RGN	TF	1068619	41808	08/11/2023 22:26	08/11/2023 22:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,83	130	0,1	0,1	0,28	0,48	RGN01C1	Regeneração
50982951	JUN	CR		41809	08/11/2023 22:26	09/11/2023 08:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,55	0,22	0,2	9,97	JUN01M2	Picos

50982994	CPM	TF	1260590	41852	08/11/2023 22:36	09/11/2023 00:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	336,74	156	0,9	0,68	0,58	2,17	CPM01C1	Campo Maior
50982981	CPM	TF	1262250	41839	08/11/2023 22:36	08/11/2023 23:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	458,12	517	0,12	0,15	0,63	0,9	CPM01C3	Campo Maior
50982983	ETA	TF	1232971	41841	08/11/2023 22:38	08/11/2023 23:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	486,56	443	0,15	0,42	0,53	1,1	ETA01C1	Esperantina
50982996	CPM	CR		41854	08/11/2023 22:38	09/11/2023 01:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,13	0,1	0,18	2,42	CPM01C3	Campo Maior
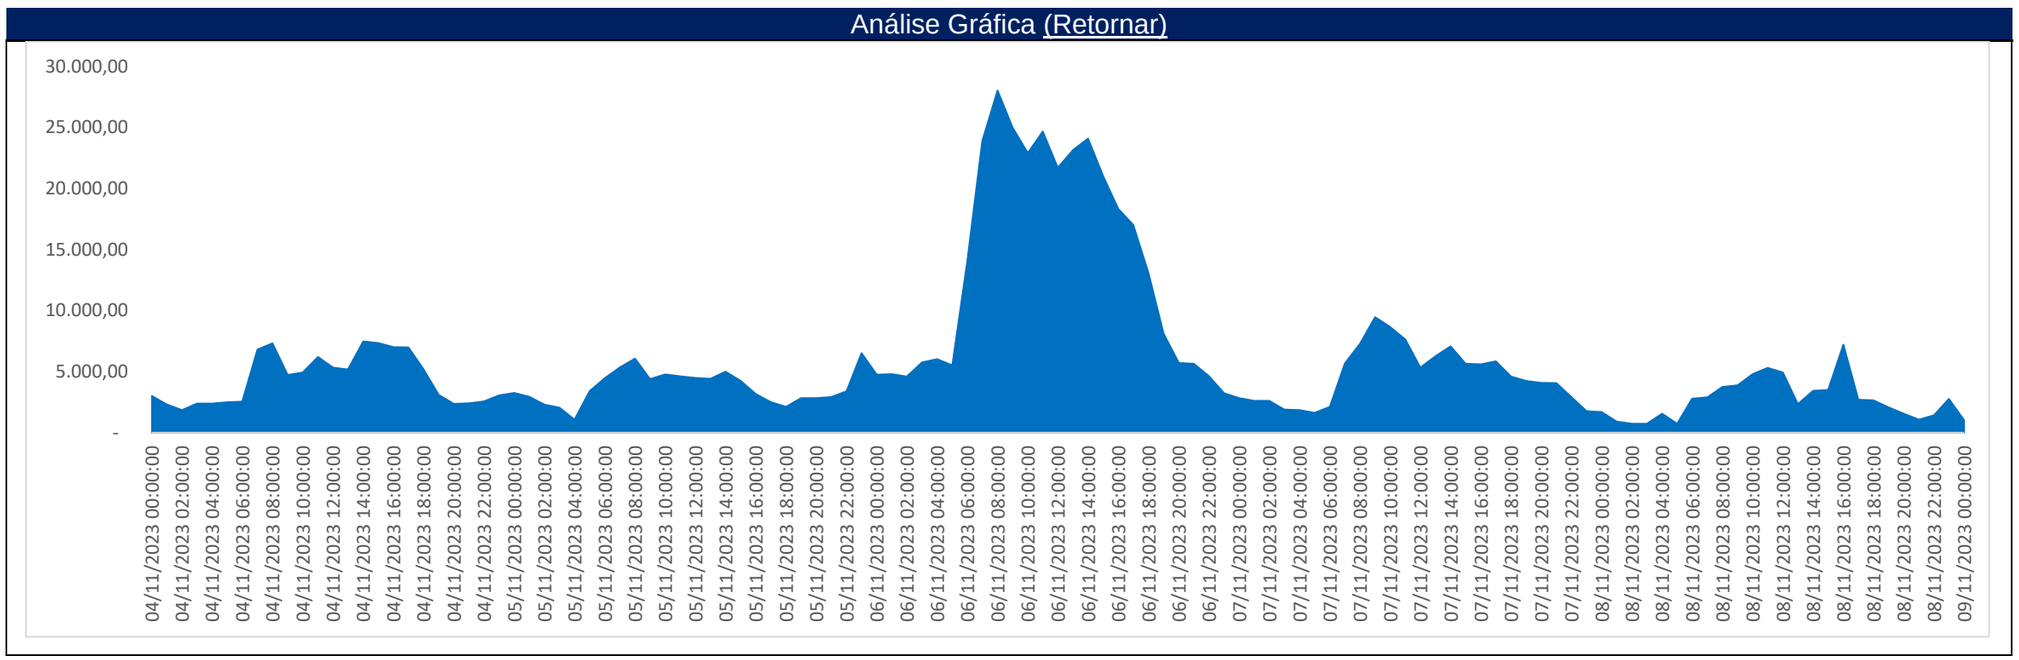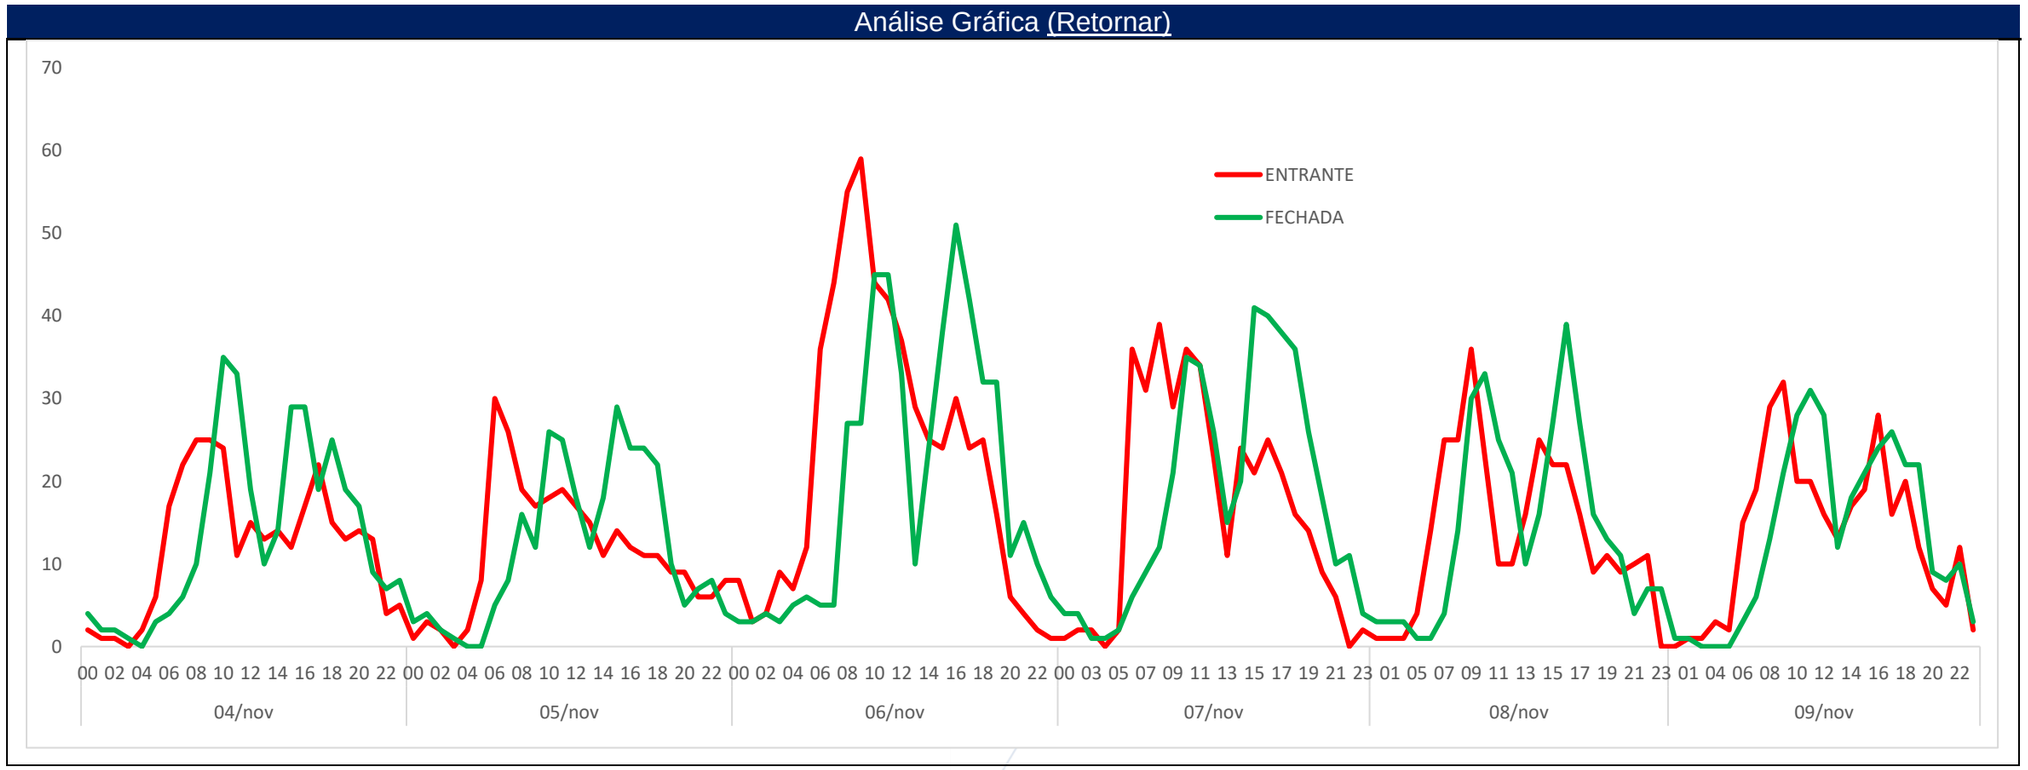
Anexo V – Figuras ampliadas