

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

12.2023 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 19 de novembro de 2023 às 00h00min até 22 de novembro de 2023 às 23h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de novembro de 2023, a área de concessão da Equatorial Piauí, abrangendo as regionais de Metropolitana e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

MUNICÍPIO	REGIONAL	MUNICÍPIO	REGIONAL
Alagoinha do Piauí	SUL	Júlio Borges	SUL
Anísio de Abreu	SUL	Jurema	SUL
Antônio Almeida	SUL	Landri Sales	SUL
Aroazes	SUL	Manoel Emídio	SUL
Arraial	SUL	Marcos Parente	SUL
Avelino Lopes	SUL	Monsenhor Gil	METRO
Baixa Grande do Ribeiro	SUL	Morro Cabeça no Tempo	SUL
Barra D'Alcântara	SUL	Nazaré do Piauí	SUL

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023


Barreiras do Piauí	SUL	Nova Santa Rita	SUL
Bela Vista do Piauí	SUL	Novo Oriente do Piauí	SUL
Bertolínia	SUL	Oeiras	SUL
Bom Jesus	SUL	Pajeú do Piauí	SUL
Brejo do Piauí	SUL	Palmeira do Piauí	SUL
Cajazeiras do Piauí	SUL	Parnaguá	SUL
Campinas do Piauí	SUL	Passagem franca do Piauí	METRO
Canavieira	SUL	Pimenteiras	SUL
Canto do Buriti	SUL	Porto Alegre do Piauí	SUL
Capitão Gervásio Oliveira	SUL	Redenção do Gurguéia	SUL
Caracol	SUL	Regeneração	METRO
Colônia do Gurguéia	SUL	Riacho Frio	SUL
Coronel José Dias	SUL	Ribeiro Gonçalves	SUL
Corrente	SUL	Rio Grande do Piauí	SUL
Cristalândia do Piauí	SUL	Santa Filomena	SUL
Cristino Castro	SUL	Santa Luz	SUL
Curimatá	SUL	Santa Rosa do Piauí	SUL
Currais	SUL	Santo Inácio do Piauí	SUL
Dom Inocêncio	SUL	São Braz do Piauí	SUL
Elesbão Veloso	SUL	São Félix do Piauí	SUL
Eliseu Martins	SUL	São Francisco do Piauí	SUL
Fartura do Piauí	SUL	São João do Piauí	SUL
Flores do Piauí	SUL	São José do Peixe	SUL
Floriano	SUL	São Miguel da Baixa Grande	SUL
Francinópolis	SUL	São Miguel do Fidalgo	SUL
Gilbués	SUL	São Miguel do Tapuio	METRO
Guadalupe	SUL	Sebastião Barros	SUL
Guaribas	SUL	Sebastião Leal	SUL
Inhumas	SUL	Simplicio Mendes	SUL
Isaías Coelho	SUL	Tanque do Piauí	SUL
Itainópolis	SUL	Uruçuí	SUL
Itaueira	SUL	Valença do Piauí	SUL
Jerumenha	SUL	Várzea Grande	SUL
João Costa	SUL	Wall Ferraz	SUL

Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 120 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	12.2023 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	120.010
d) Quantidade de Municípios atingidos:	81
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	22
f) Quantidade de Subestações atingidas:	49
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	1027
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	19/11/2023 00:35:01
i) Data e hora de término da última interrupção:	26/11/2023 09:51:06
j) Média da duração das interrupções:	9,12
k) Duração da interrupção mais longa:	116,85
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	6,55
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,87
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,70
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	564.837,67
p) CHI Limite:	373.765,77

A determinação da janela de expurgo foi realizada com base nas informações contidas no laudo climático fornecido pela empresa CLIMATEMPO ENERGIA. Para assegurar uma abordagem embasada e precisa, foi utilizada as informações registradas no laudo, estabelecendo com rigor o início e o término do evento em questão. Dessa forma, buscou garantir uma análise consistente e confiável para o processo de expurgo.

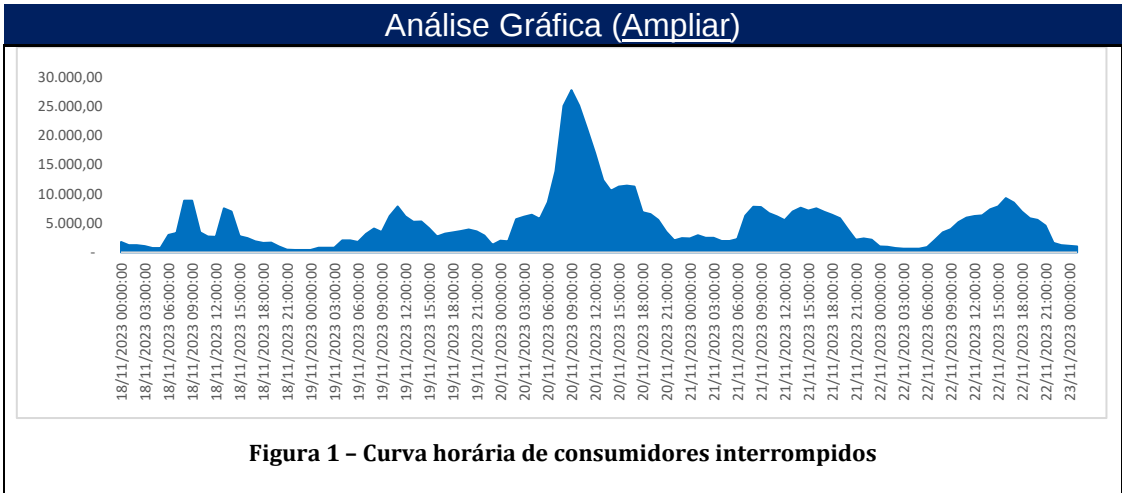


Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 19 de novembro de 2023, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 21 de novembro de 2023, às 09h00min. Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

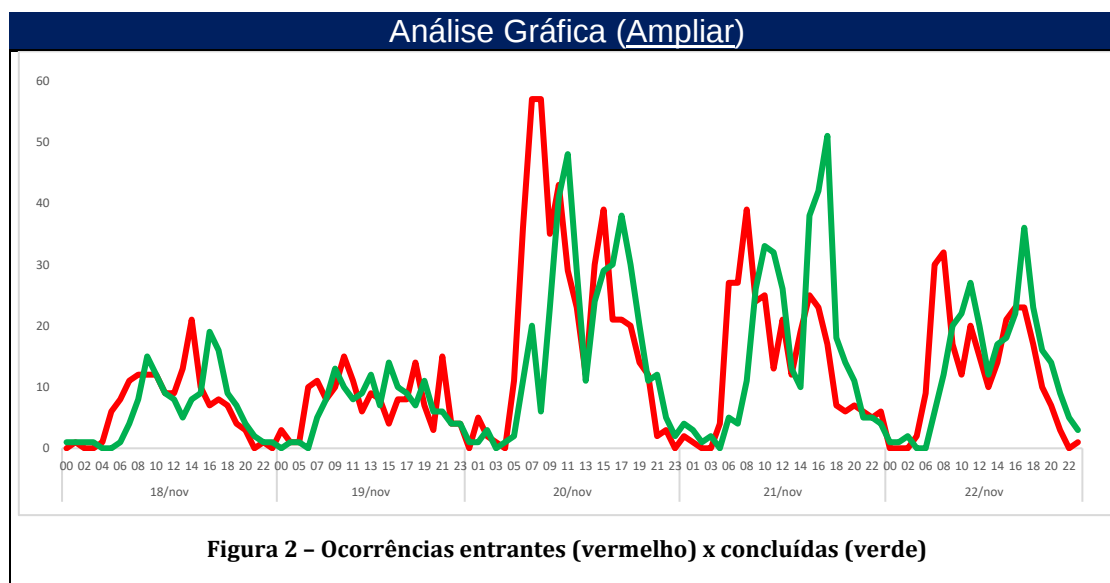

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico abordando os eventos climáticos associados a partir da combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a circulação atmosférica em altos níveis e o aporte de calor e umidade proveniente do oceano, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o

período de 19 a 22 de Novembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 19 de novembro de 2023, às 00h00min, e término em 22 de novembro de 2023, às 23h00min.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

A combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a

A combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a circulação atmosférica em altos níveis e o aporte de calor e umidade proveniente do oceano, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 19 a 22 de Novembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Valença do Piauí, localizado na Regional Sul, totalizando 81 mm em apenas 2 dias. Isso corresponde a aproximadamente 102% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de Novembro.

Neste período houve registro de intensas rajadas de vento sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os ventos mais fortes chegaram a 67 km/h, sendo classificados como ventania. Essa magnitude tem potencial para quebrar galhos de árvores.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 82.000 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul em apenas 4 dias. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	Convergência de massa em superfície juntamente com a circulação atmosférica em altos níveis e o aporte de calor e umidade do oceano promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 19/11/2023 - 00:00 22/11/2023 - 23:00 Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí
Número/Código do Relatório	
Descrição	
Código COBRADE	
Hora de início	
Hora do término	
Abrangência espacial	

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de novembro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e,

de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.


O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.4.**

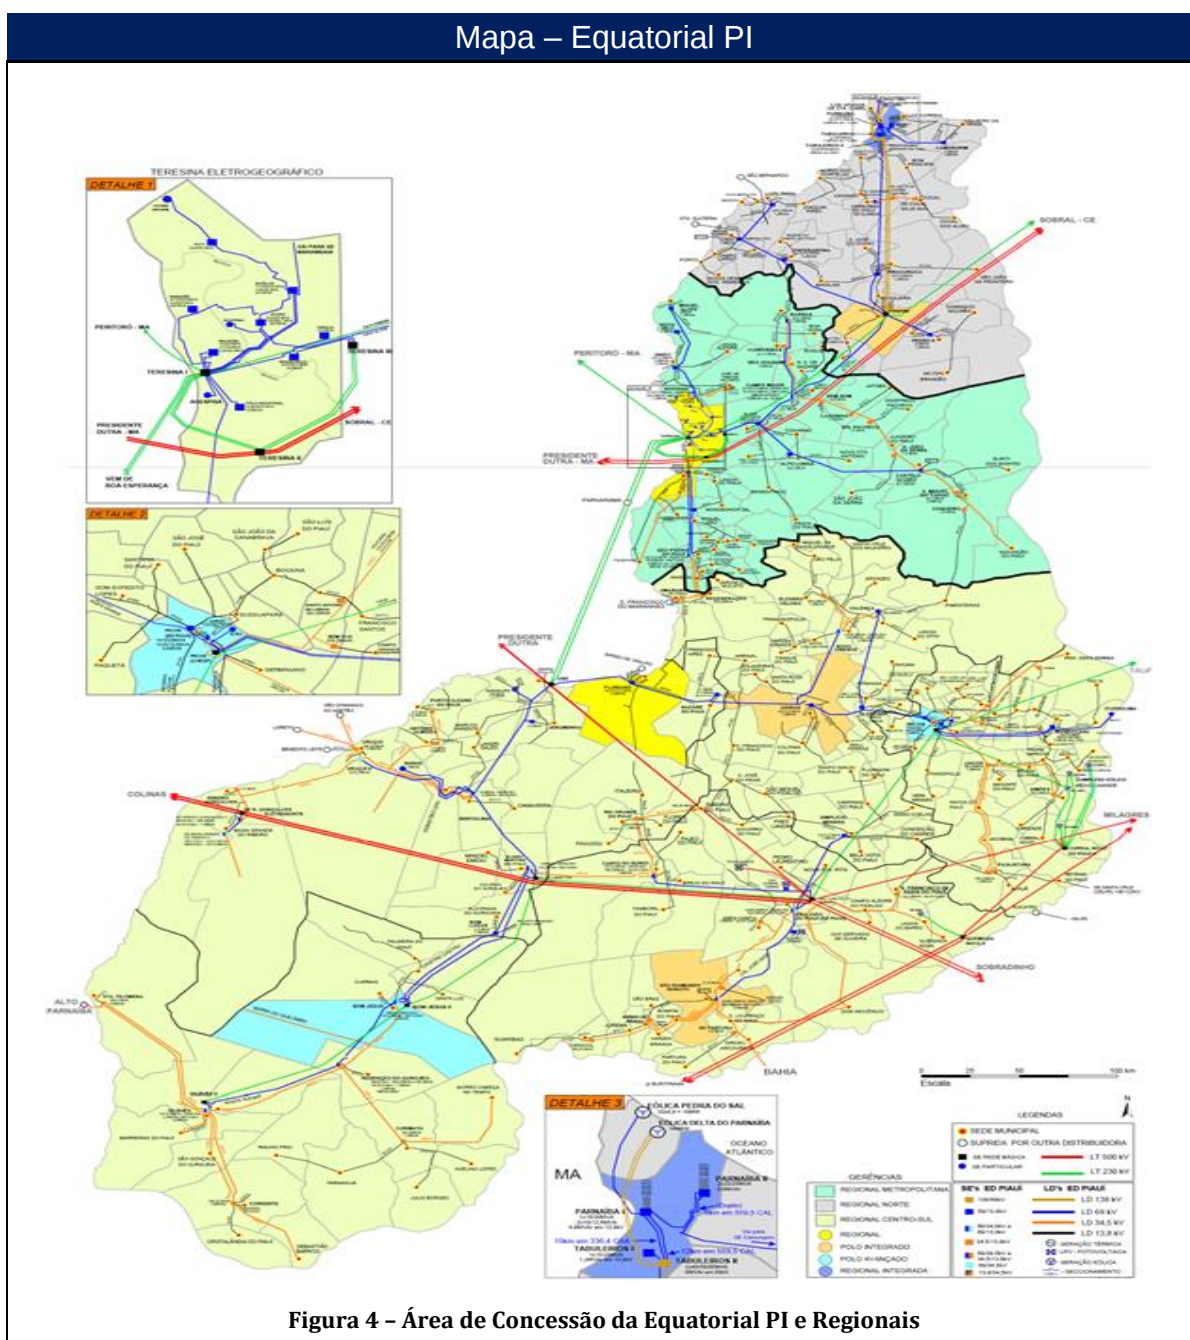

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023

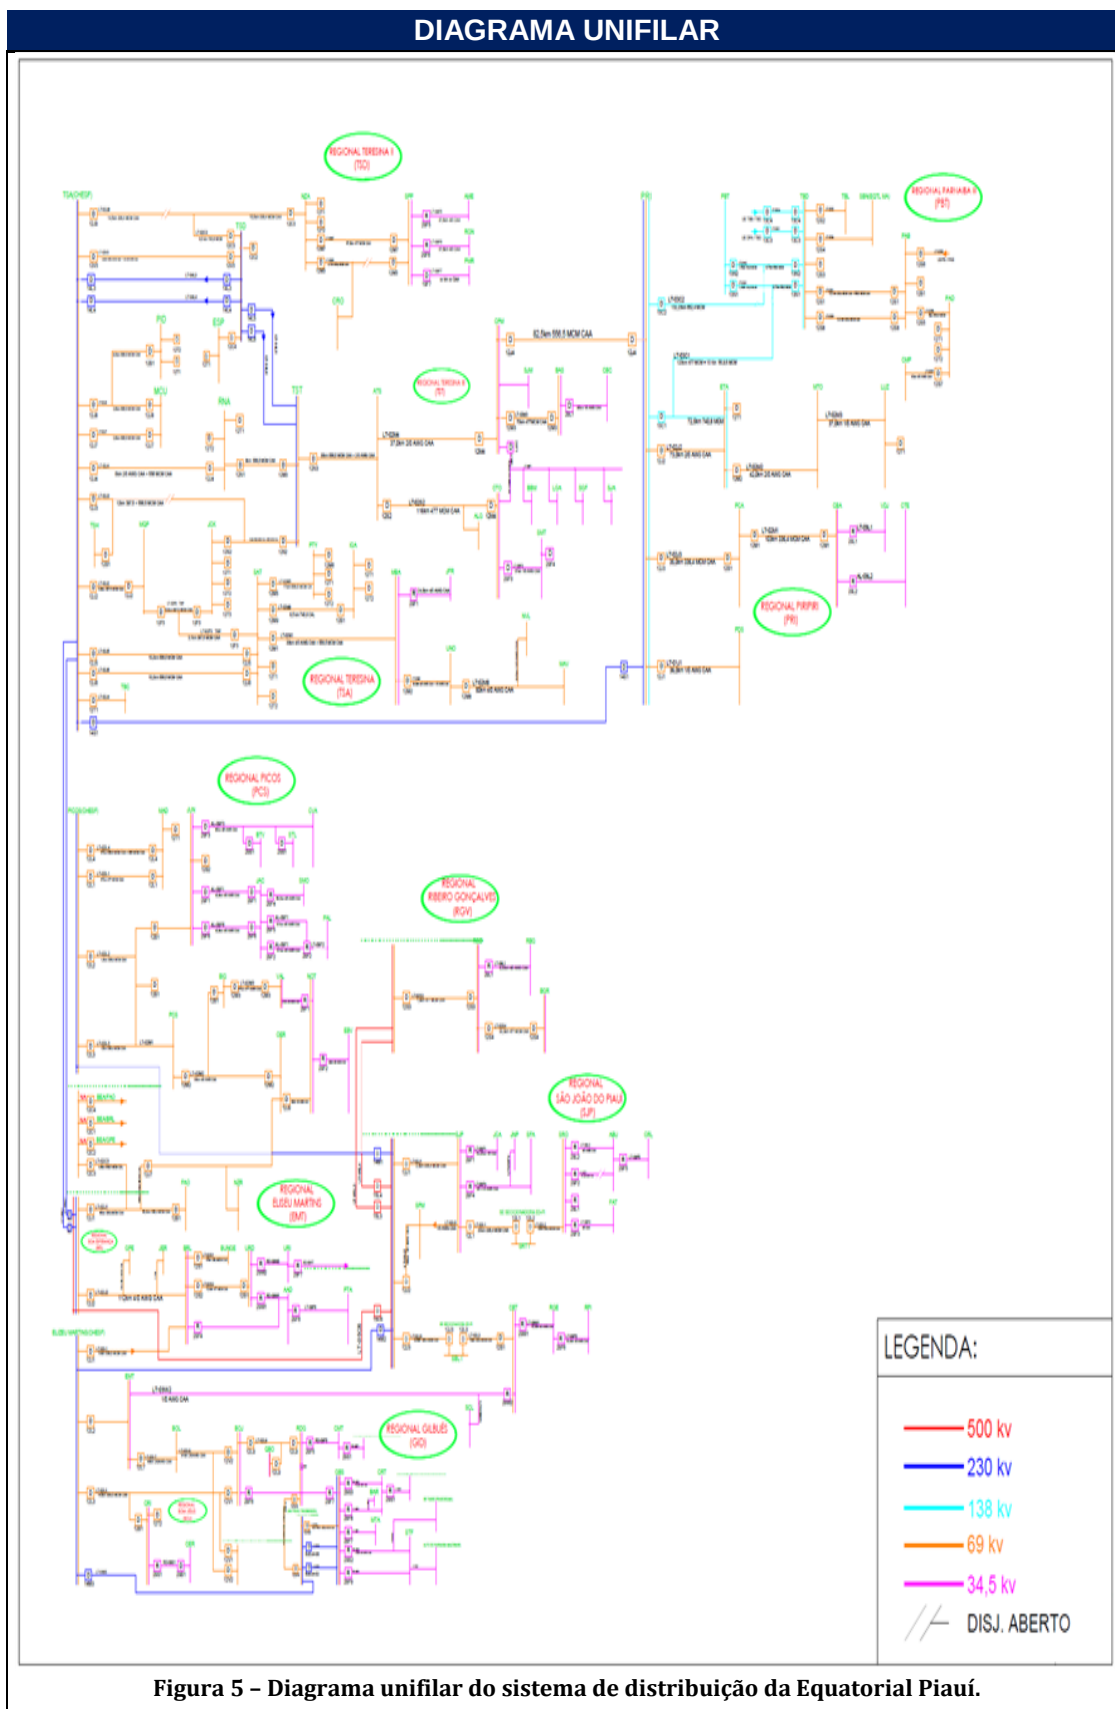


Figura 5 – Diagrama unifilar do sistema de distribuição da Equatorial Piauí.

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA
ABU	ANISIO ABREU
BAR	BARREIRAS
BDG	SE BARÃO DE GRAJAÚ
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
BIG	BURITI GRANDE
BOJ	BOM JESUS
BOL	BOM LUGAR
BRL	BERTOLINIA
CBT	CANTO DO BURITI
CER	CERRADOS
CMT	CURIMATA
CPM	CAMPO MAIOR
CRI	CRISTINO CASTRO
CRL	CARACOL
CRO	CURRALINHOS
CRT	CORRENTE
EBV	ELESBAO VELOSO
EMT	ELISEU MARTINS
FAO	FLORIANO
FAT	FARTURA
GBS	GILBUES
GPE	GUADALUPE
JCA	JOÃO COSTA
JER	JERUMENHA
JNP	JENIPAPO
JUN	JUNCO
MAD	MANDACARU
NOT	NOVO ORIENTE
NZR	NAZARE
OER	OEIRAS
PCS	PICOS
PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
QBO	QUILOMBO
RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
RGN	REGENERACAO
RPI	RIBEIRA DO PIAUI

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023

SCL	SANTA CLARA
SJA	SAO JOAO DA SERRA
SJP	SAO JOAO DO PIAUI
SMT	SAO MIGUEL DO TAPUIO
SPM	SIMPLICIO MENDES
SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
STF	SANTA FILOMENA
STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
URD	URUCUI II
URI	URUCUI
VAL	VALENCA

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
ELO FUSIVEL DE 06 K	110
ELO FUSIVEL DE 10 K	86
CABO CONC. 10mm Cu	52
CABO CONC. 10mm Al	47
NÃO APLICADO	46
ELO FUSIVEL DE 01 H	45
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	44
CONECTOR CUNHA TIPO II	43
CABO AL MULT 3X10+1X10MM ² 0,6/1KV COL NI	40
ELO FUSIVEL DE 05 H	39
CABO COBRE NU 16MM ²	38
ELO FUSIVEL DE 02 H	38
ELO FUSIVEL DE 03 H	32
CABO CU MULT 3X10+1X10mm ² 0,6/1KV PR NI	26
CABO MULTI. 16mm Al	25
ELO FUSIVEL DE 15 K	17
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	16

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023

SELO DE SEGURANÇA	15
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	14
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	13
ELO FUSIVEL DE 40 K	10
CONECTOR CUNHA TIPO I	9
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	8
ELO FUSIVEL DE 25 K	7
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	6
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	4
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	4
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	3
ELO FUSIVEL DE 08 K	3
ELO FUSIVEL DE 12 K	3
Isolador de pino MULTICORPO 27 KV	3
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	3
TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm ²	3
ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG	2
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	2
ALÇA SERV MULT NI AÇO 10 OU 16mm ²	2
CONECTOR CUNHA TIPO A	2
CONECTOR CUNHA TIPO III	2
ELO FUSIVEL DE 20 K	2
ELO FUSIVEL TIPO H 0,5A	2
FITA ISOLANTE	2
Isolador de pino HI-TOP 69 KV	2
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	2
SELO SEG POLIC AMARELO ARAME 26X150MM	2
TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	2
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	1
CABO AL MULT 1X10+1X10MM ² 0,6/1KV COL NI	1
CONEC DERIV PERF 16-70mm ² 6-35mm ² ISOL	1
CONEC DERIV PERF 70-120mm ² 10-35mm ² ISOL	1
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXCABO 2AWG	1
ELO DE LIGACAO GALV. DE 5/8"	1
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2	1
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO	1
ISOLADOR PORCELANA/PILAR 24,2 KV USO EXTERNO	1
POSTE CONC. ARMADO DT 9/150	1
TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
TRANSFORMADOR 75 KVA 15 KV	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /relição, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 141 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023

Tabela 2 - Estrutura das equipes

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ABU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AME-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CAF-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CLG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DAV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023

PI-EMT- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-IPi-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MGL- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MPA- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023

PI-OER-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PGA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RDG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN- R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SCZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMG- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023

PI-THE-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
VAL270	OUTROS	8h 2x4 (2E)

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas



Fotos– Chuvas intensas

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



Pi-val-C001m não foi possível atender coletiva no
povoado taboca

12:02

Anexo II - Reportagens da Mídia

g1

PIAUÍ

PIAUÍ

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para 59 cidades do Piauí

Bom Jesus, Roriano e Regeneração são alguns dos municípios que deverão ser afetados. Veja a lista completa ao fim da reportagem.

Por Lívia Ferreira, g1 PI
20/11/2023 17h16 - Atualizado há um mês







Exterior de uma casa afetada por chuvas intensas para 59 municípios do Piauí, segundo o Inmet. Crédito: Colégio Castelo (2)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em 59 cidades do Piauí (veja a lista ao fim da reportagem). O alerta inicia nesta segunda-feira (20) e termina na terça (21).



RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023

 cidadeverde.com 5 10 OPORTUNIDADE DE GANHAR DINHEIRO Você pode ganhar PARTICIPE POLÍTICA ENTRETENIMENTO GERAL ESPORTE CVPLAY ECONOMIA CIDADES VIDA SAUDÁVEL CIDADES 17/11/2023, 14:08 INMET alerta para temporal no sudoeste do Piauí e meteorologia aponta para início de período chuvoso Imprimir Chuva: temporal no sudoeste do Piauí e meteorologia aponta 0:00 CLIQUE PARA AMPLIAR CLIQUE PARA CONTRAIR 100% 100%  Por Roberto Araújo O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (17), um alerta para as próximas 24 horas para risco de tempestade com chuvas intensas na região do sudoeste piauiense. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/h, ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h e até queda de granizo. Pelo menos 25 municípios poderão ser afetados.	https://cidadeverde.com/noticias/402968/inmet-alerta-para-temporal-no-sudoeste-do-piaui-e-meteorologia-aponta-para-inicio-de-periodo-chuvoso
 meionorte.com Home Famosos Tela Entretenimento Política Cidades Polícia Bem Estar Recursos Piauí Esportes Colunas Últimas Notícias PIAÚI Mais de 50 cidades do Piauí estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais O alerta de perigo potencial também foi emitido para mais outros 14 estados além do Piauí. Canais Orie conteúdo com a sua marca em grande escala Google News Telegram YouTube as mais lidas 1 2 3 Após forte onda de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta, desta vez para chuvas intensas. O aviso amarelo (perigo potencial) foi publicado nesta segunda-feira (20), e inclui às 10h12m, para 59 cidades do estado do Piauí, com o tempo previsto para o dia 21 de novembro de 2023, às 11h. as mais lidas 1 2 3	https://www.meionorte.com/piaui/mas-de-50-cidades-do-piaui-estao-sob-alerta-de-chuvas-intensas-veja-quais-485431
 cidadeverde.com Casa completa para o fim de ano POLÍTICA ENTRETENIMENTO GERAL ESPORTE CVPLAY ECONOMIA CIDADES VIDA SAUDÁVEL PICOS 17/11/2023, 08:00 Fenômeno Meteorológico Atinge a Região de Picos Imprimir Chuva: Fenômeno Meteorológico Atinge a Região de Picos 0:00 Empresas afetadas por falta de acessibilidade em seus sites. Saiba como evitar esse risco Nas últimas dias, uma série de eventos meteorológicos surpreenderam moradores da região de Picos, no Piauí. Um fenômeno de ventos fortes e chuvas intensas causou danos em algumas localidades próximas à cidade, deixando prejuízos em sua passagem. A ventania e a chuva intensa identificaram um estabelecimento comercial em Bocaina, onde o teto parcial foi arrancado. Este evento ocorreu em questão de segundos, mas felizmente não resultou em feridos. A situação chamou a atenção para a frequência desses fenômenos climáticos na região durante a época do "Bo-fino," causando preocupações com os prejuízos potenciais para a população e a infraestrutura local. Ventania deixa estragos pela cidade de Bocaina, sudoeste do PI. Ventania em Bocaina ABELEDAMENTO COMERCIAL FICOU DESTRUIDO Assisti no YouTube Em outra localidade, na povoação Contenda, próximo à cidade de Oeiras, uma ventania de apenas 30 segundos gerou diversos estragos na comunidade. Relatos indicam que uma caixa d'água de 5.000 litros foi arrastada pelo vento, portões, telhados de casas e estabelecimentos comerciais foram danificados, e até mesmo lixo e cadeiras foram arrastados. A população local ficou apreensiva diante dessa súbita tempestade, e a prefeitura de Oeiras mobilizou equipes de assistência social e da defesa civil para prestar apoio às famílias afetadas.	https://cidadeverde.com/noticias/401177/fenomeno-meteorologico-atinge-a-regiao-de-picos

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

LAUDO	
1. Identificação: O presente laudo foi elaborado em virtude da solicitação nº 001/2024, encaminhada pelo Conselho Municipal de Educação (CME) de São José do Rio Preto, visando à avaliação da qualidade da educação oferecida nas escolas municipais de ensino fundamental. 2. Objetivo: O objetivo principal deste laudo é avaliar a qualidade da educação oferecida nas escolas municipais de ensino fundamental, considerando os aspectos pedagógicos, administrativos e de infraestrutura. 3. Metodologia: A metodologia utilizada para a elaboração deste laudo foi a observação direta, a análise documental e a aplicação de questionários aos professores e gestores das escolas avaliadas. 4. Resultados: Os resultados da avaliação indicam que a qualidade da educação oferecida nas escolas municipais de ensino fundamental é satisfatória, com destaque para os aspectos pedagógicos e de infraestrutura. No entanto, foram identificados alguns pontos de melhoria, especialmente em relação à formação continuada dos professores e à gestão escolar. 5. Conclusão: Conclui-se que a educação oferecida nas escolas municipais de ensino fundamental é de qualidade, mas que é necessário implementar medidas para melhorar a formação dos professores e a gestão escolar, visando à melhoria contínua da qualidade da educação.	



Climatedempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
19 a 22 de Novembro de 2023

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Dezembro, 2023

Iluminar o futuro da humanidade

Sumário

1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
1.3.1	Satélite	3
1.3.2	Descargas Atmosféricas	8
1.3.3	Chuva	15
1.3.4	Rajadas de Vento	22
2	Classificação COBRADE	28
2.1	Resumo do Evento	28
3	Referências	30
4	Anexos	31

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 1 de 31

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.

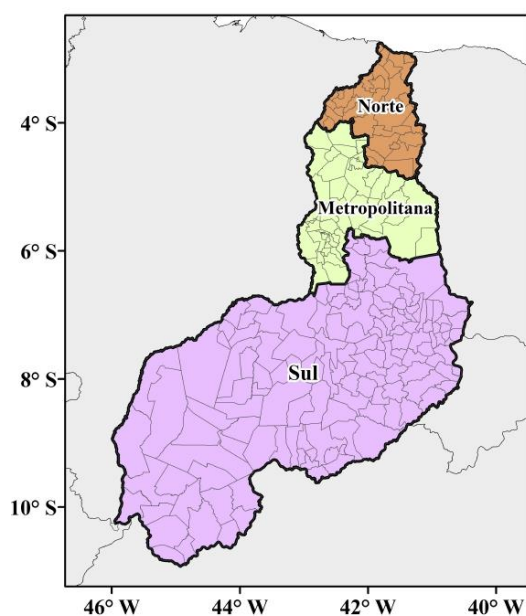

1.2 Descrição do Evento

A combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a circulação atmosférica em altos níveis e o aporte de calor e umidade proveniente do oceano, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 19 a 22 de Novembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 2 de 31

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 5 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 19 a 22 de Novembro de 2023. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.

Na madrugada do dia 19 de Novembro (Figura 2), havia núcleos muito isolados de nuvens convectivas sobre a Regional Sul, mas com associação já para chuvas, ventos e raios, porém de forma pontual. A partir da manhã, a convecção se intensifica e nuvens de grande profundidade vertical começam a ocorrer e se espalhar até o fim do dia sobre a Regional Sul. Essas nuvens estão associadas a chuvas intensas, fortes rajadas de vento e descargas elétricas.

Desde a madrugada do dia 20 de Novembro (Figura 3) até a noite, as nuvens de tempestade continuaram atuando sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os períodos mais críticos foram entre a madrugada e manhã, principalmente para a Regional Sul.

Entre a madrugada e manhã do dia 21 de Novembro (Figura 4), as tempestades continuam atuando sobre a Regional Sul, com risco para chuvas e rajadas de vento fortes, e raios. A partir da tarde, as nuvens convectivas mais profundas volta a ocorrer sobre as Regionais Sul e Metropolitana, perdurando até o fim do dia.


Na madrugada do dia 22 de Novembro (Figura 5), as tempestades cessam no estado, mas ainda há predomínio de nuvens rasas, com chuvas moderadas, fortes rajadas de vento e raios associados. Ao longo da manhã, mas principalmente durante a tarde, as tempestades voltam a ocorrer sobre as Regionais Sul e Metropolitana. Na Regional Norte, no período da noite, as nuvens convectivas atuaram, também trazendo condições de tempo severo.

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 3 de 31

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 19 de Novembro.

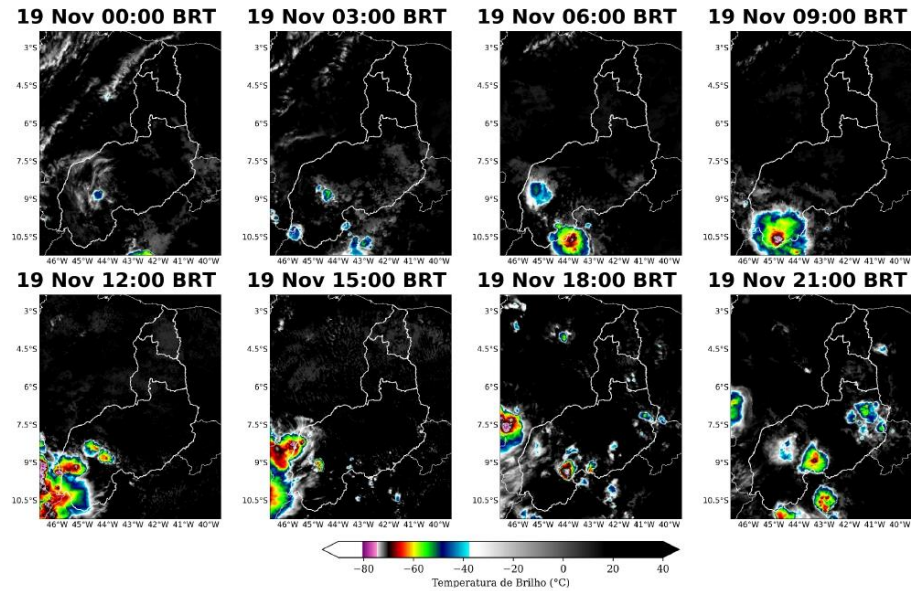


Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 4 de 31

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023


Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 20 de Novembro.

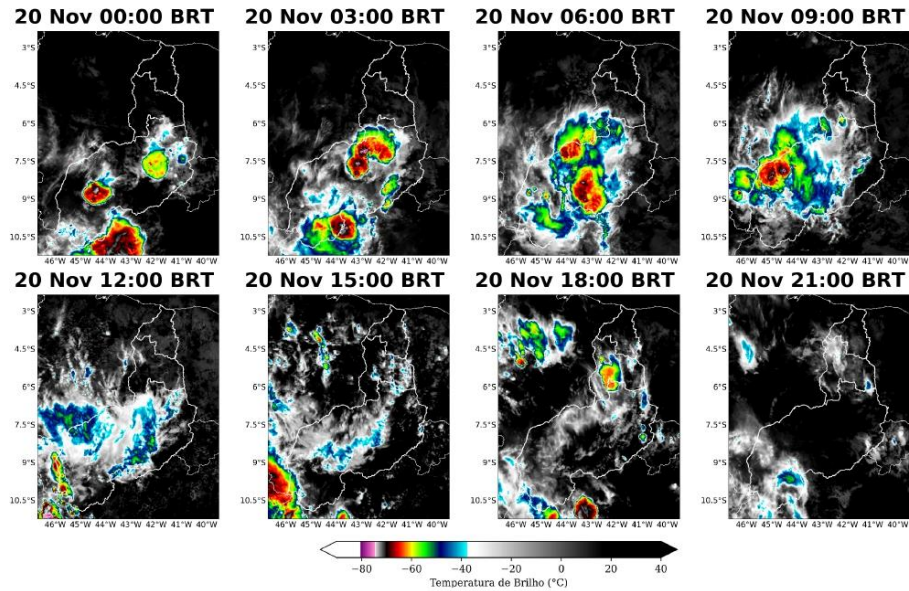

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 5 de 31


Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 21 de Novembro.

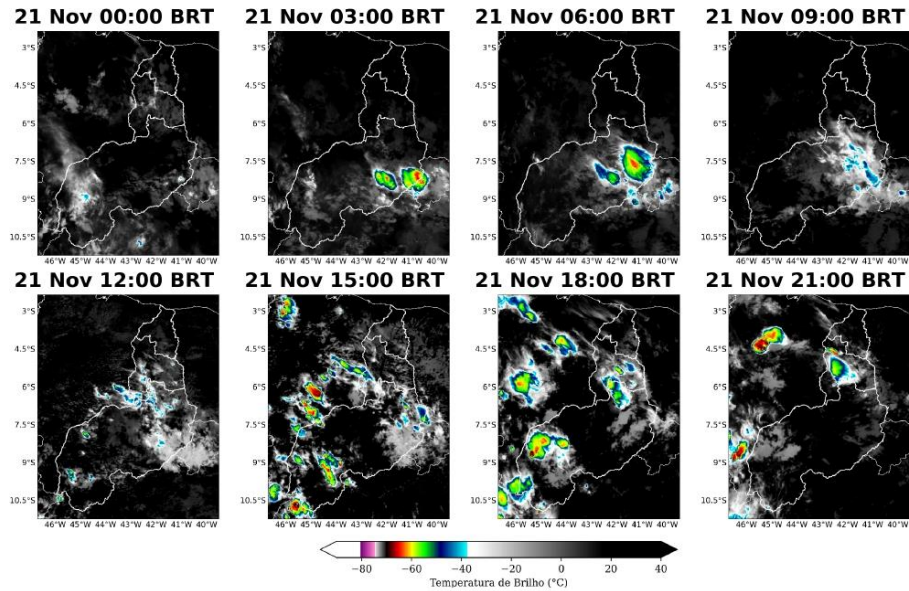

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo – Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 6 de 31

Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 22 de Novembro.

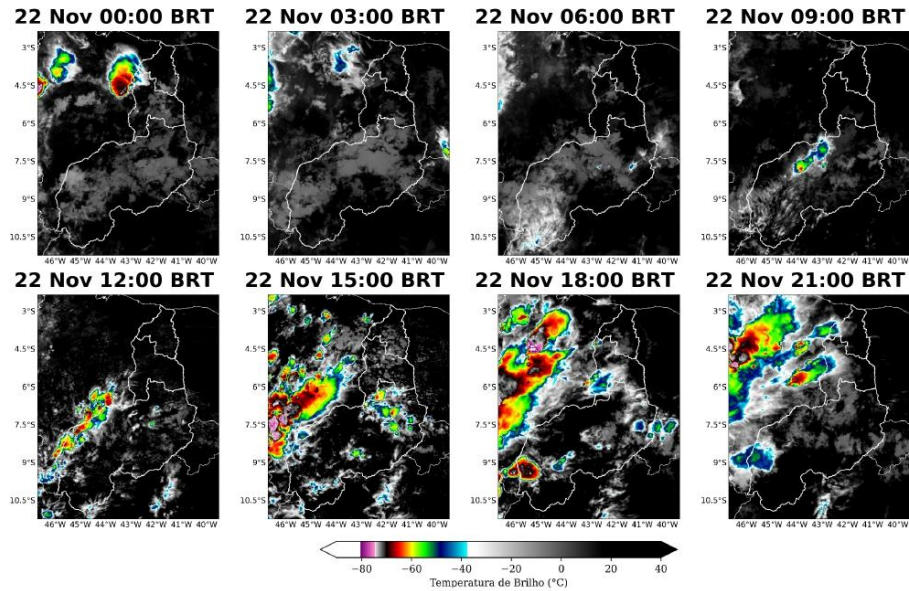

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 7 de 31

1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 19 de Novembro houve registros de muitas incidências de raios sobre a Regional Sul e parte na Metropolitana.

No dia 20 de Novembro (Figura 7) os raios se mantiveram com alta taxa de ocorrência na Regional Sul, aumentou na Metropolitana e se espalhou também na Norte.

No dia 21 de Novembro (Figura 8) ainda houve a presença de uma alta densidade de raios sobre a Regional Sul e também na Metropolitana.


No dia 22 de Novembro (Figura 9) houve incidência de densidade significativa de raios sobre as Regionais Sul e Metropolitana, e isoladamente, na Norte.

Analisando o evento do período de 19 a 22 de Novembro de 2023 (Figura 10) como um todo, ressalta-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre o estado do Piauí.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 8 de 31


Figura 6: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 19 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

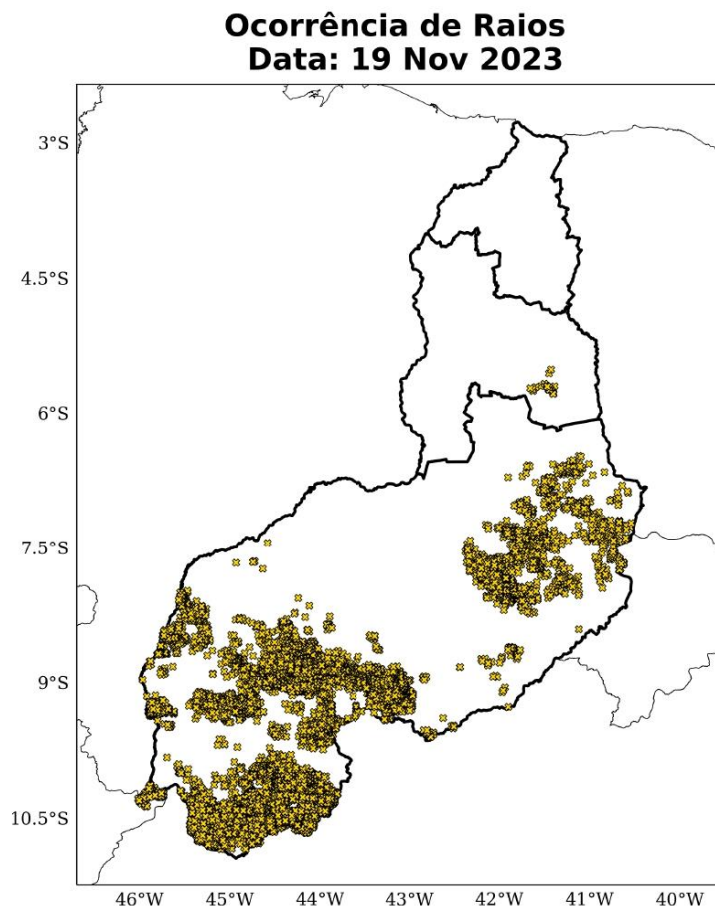

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 9 de 31


Figura 7: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 20 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

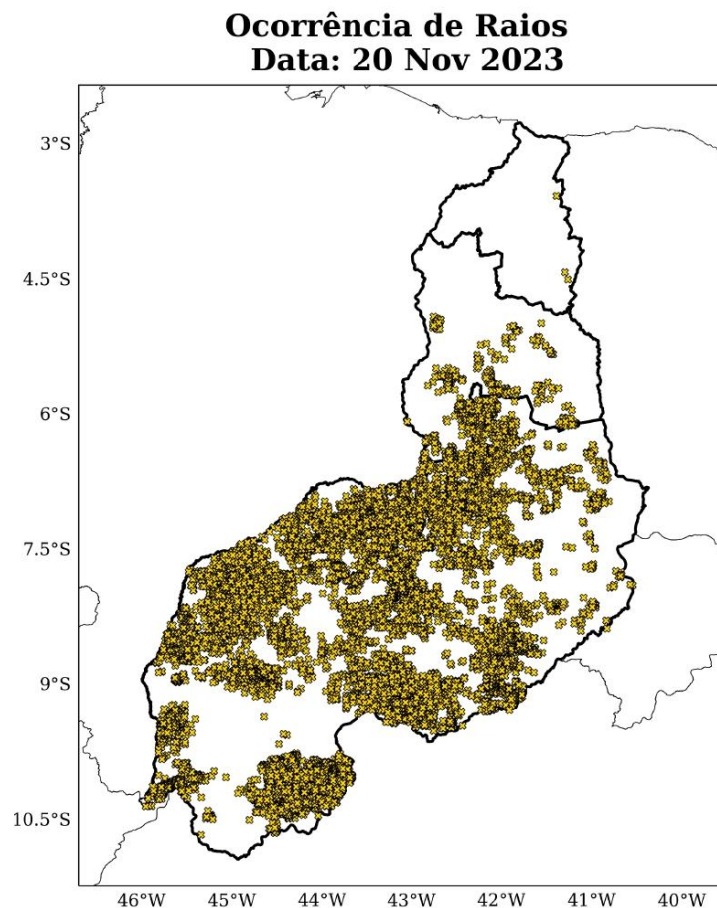

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 10 de 31


Figura 8: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 21 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

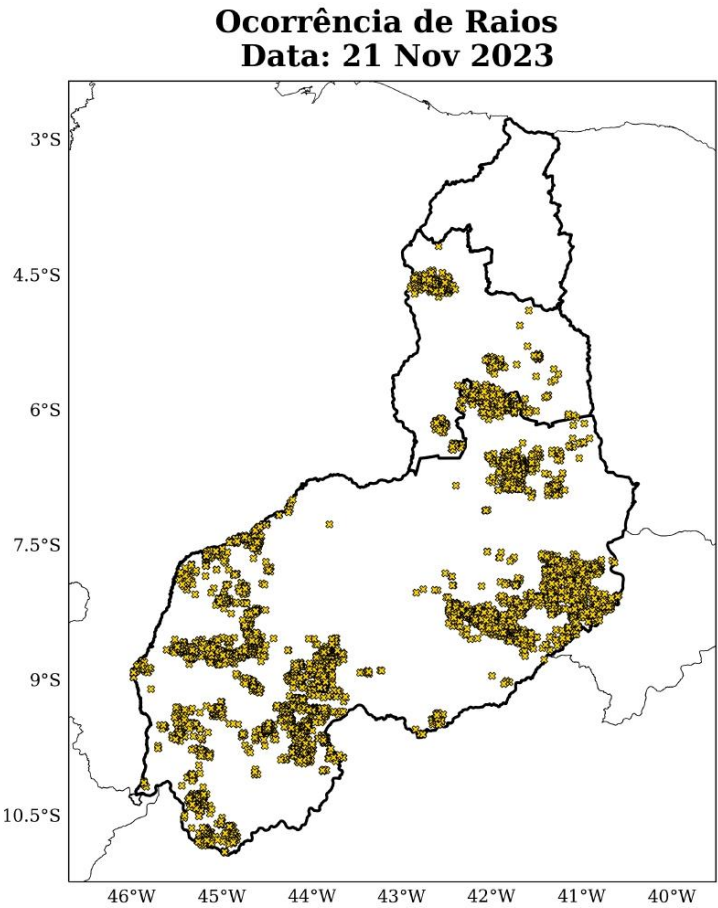

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 11 de 31


Figura 9: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 22 de Novembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

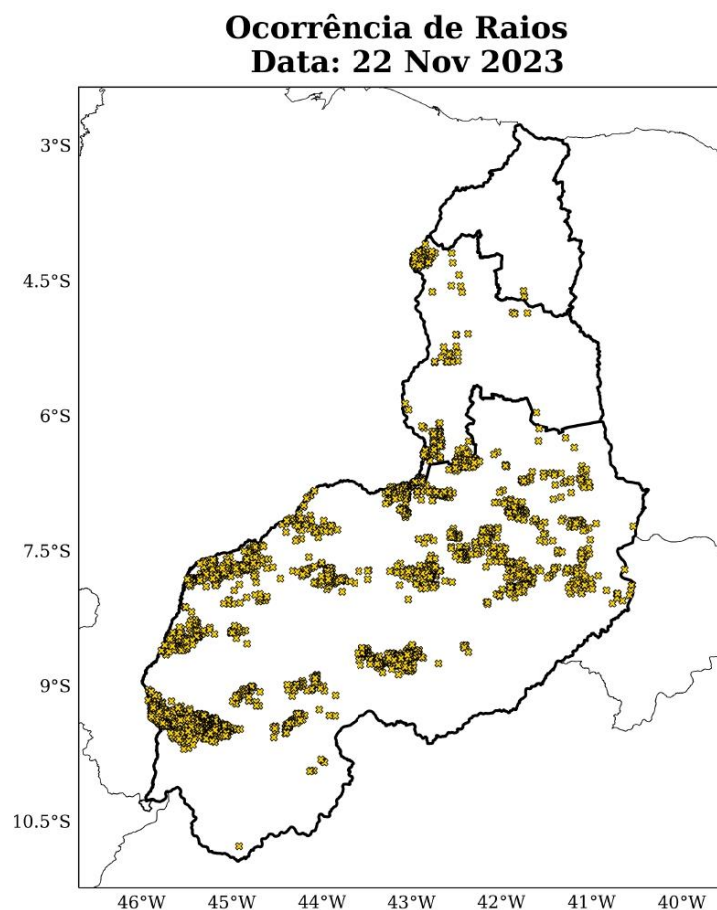

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 12 de 31

Figura 10: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 19 a 22 de Novembro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

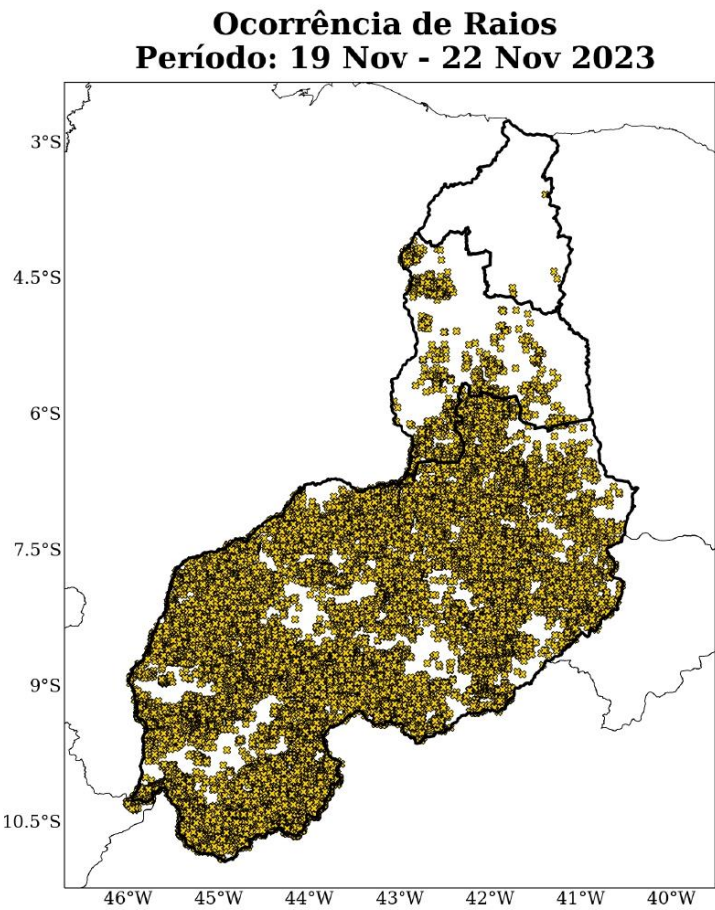

A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada Regional. A Regional Sul foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo mais de 82.000 incidências em apenas 4 dias.

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 13 de 31

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023

Tabela 1: Total de raios no período de 19 a 22 de Novembro de 2023 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

Regional	Total de Raios
Sul	82007
Metropolitana	1983
Norte	6

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 14 de 31

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 11 a 14) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 19 de Novembro (Figura 11), houve registro de chuva moderada somente na Regional Sul. Nas demais áreas, não houve registro de chuva significativa.

No dia 20 de Novembro (Figura 12), as chuvas se intensificaram na Regional Sul, alcançando o limiar de chuva extrema. Na Metropolitana, a chuva atingiu a classificação de chuva fraca. Na Regional Norte, somente chuvisco foi observado.

No dia 21 de Novembro (Figura 13), houve registro de chuva forte nas Regionais Sul e Metropolitana. Na Norte não houve chuva significativa.


No dia 22 de Novembro (Figura 14), as chuvas perderam força sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Entretanto, na Regional Metropolitana ainda houve chuva moderada. Na Sul, apenas chuva fraca foi observada. Na Regional Norte não houve chuva significativa.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 19 a 22 de Novembro de 2023 (Figura 15) ficaram concentrados na Regional Sul, com volumes próximos a 80 mm.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 15 de 31


Figura 11: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

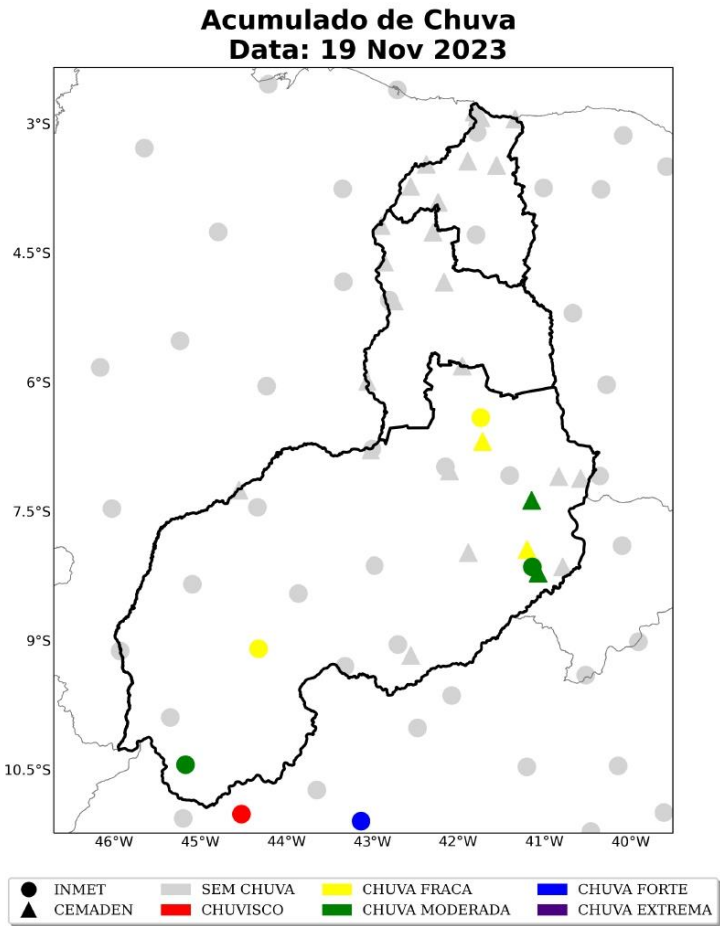

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 16 de 31


Figura 12: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

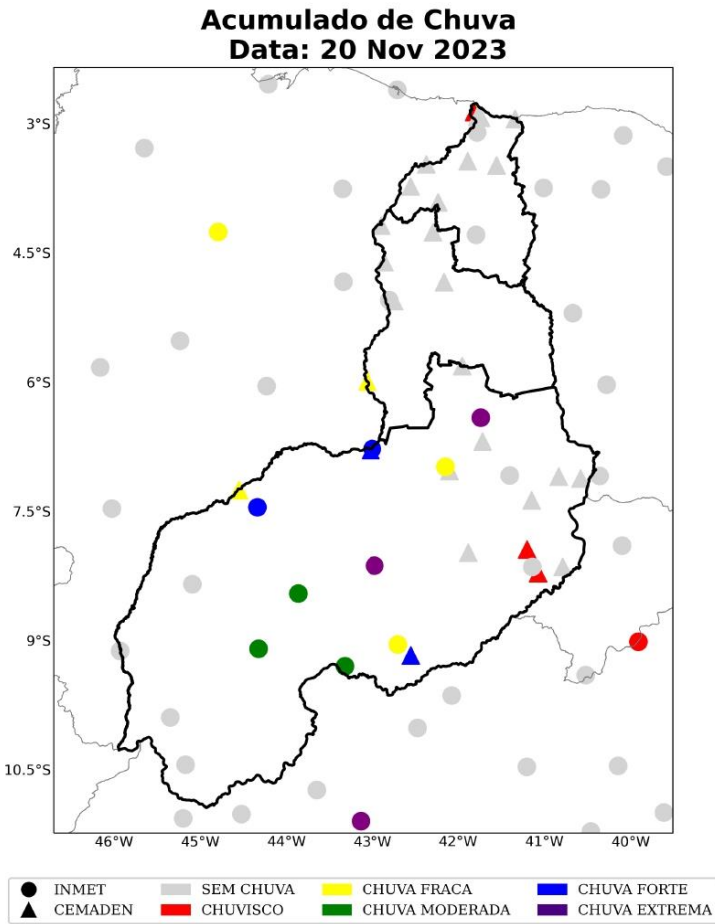

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 17 de 31


Figura 13: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 21 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

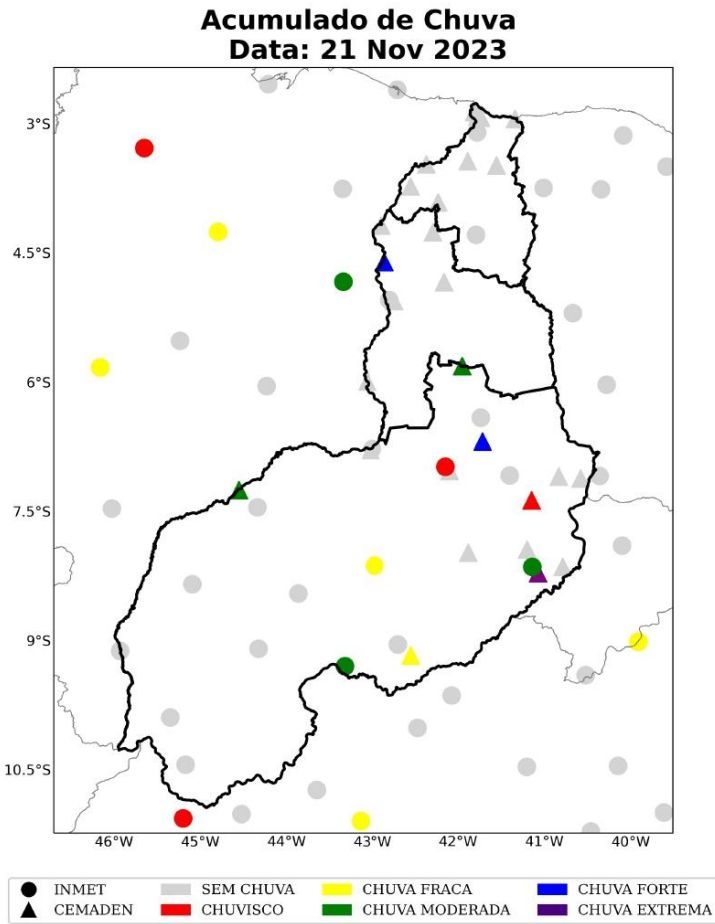

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 18 de 31


Figura 14: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

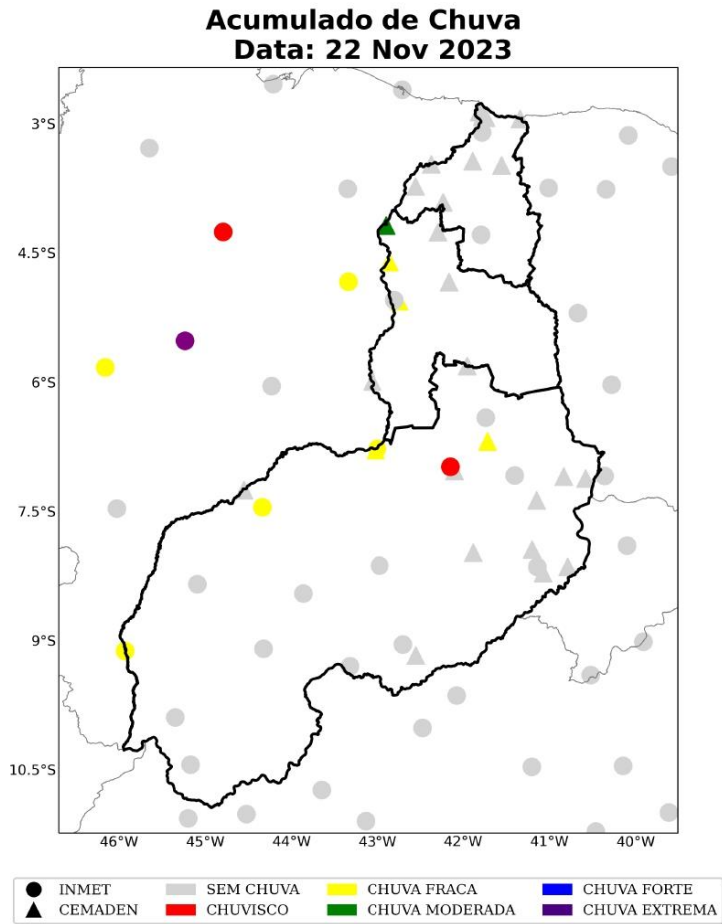

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 19 de 31

Figura 15: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 19 a 22 de Novembro de 2023), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

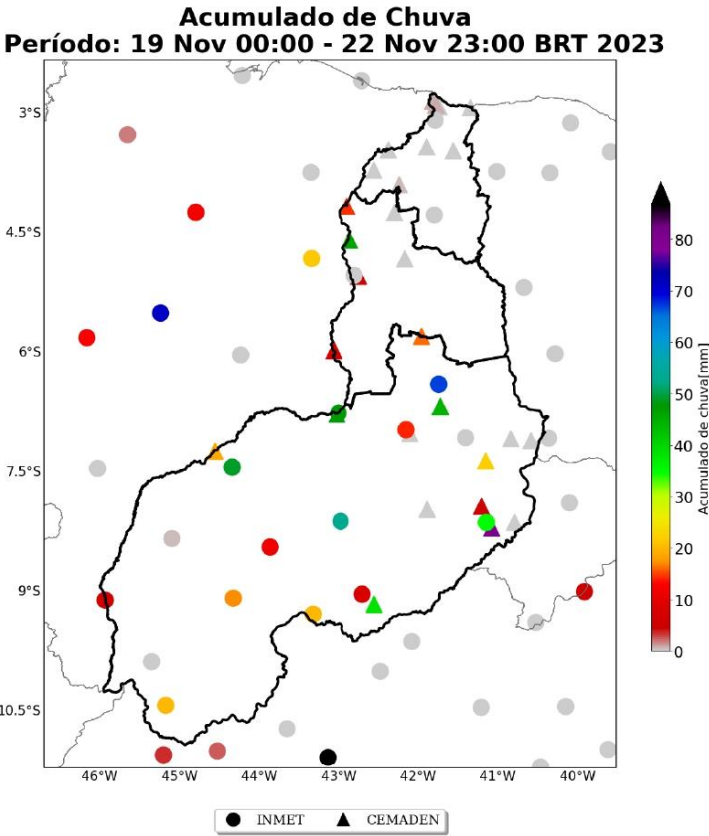

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 19 a 22 de Novembro de 2023 sobre o estado de Piauí. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 81 mm no município de Acauã, localizado na Regional Sul, em apenas 4 dias.

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 19 a 22 de Novembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
ACAUA	Acauã	Sul	81	CEMADEN

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 20 de 31

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 12.2023

Table 2 continued from previous page

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
VALENCA DO PIAUI	Valença do piauí	Sul	67	INMET
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	53	INMET
URUCUI	Uruçui	Sul	49	INMET
Centro	Florianópolis	Sul	48	CEMADEN
FLORIANO	Florianópolis	Sul	48	INMET
Centro	União	Metropolitana	46	CEMADEN
INHUMA	Inhuma	Sul	44	CEMADEN
SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ	São Lourenço do piauí	Sul	38	CEMADEN
PAULISTANA	Paulistana	Sul	35	INMET
JAICOS	Jaicós	Sul	22	CEMADEN
CORRENTE	Corrente	Sul	20	INMET
CARACOL	Caracol	Sul	20	INMET
Malvinas	Uruçuí	Sul	19	CEMADEN
BOM JESUS DO PIAUI	Bom Jesus	Sul	17	INMET
Prefeitura Municipal	Santa Cruz dos Milagres	Sul	16	CEMADEN
Centro	Miguel Alves	Metropolitana	14	CEMADEN
OEIRAS	Oeiras	Sul	14	INMET
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do Gurgueia	Sul	11	INMET
SAO RAIMUNDO NONATO	São Raimundo Nonato	Sul	8	INMET
Centro	Palmeiras	Metropolitana	7	CEMADEN
Santa Isabel	Teresina	Metropolitana	6	CEMADEN
JACOBINA DO PIAUÍ	Jacobina do piauí	Sul	5	CEMADEN
AC Esperantina	Esperantina	Norte	1	CEMADEN
Nossa Senhora do Carmo	Parnaíba	Norte	1	CEMADEN
Centro	Ilha Grande	Norte	1	CEMADEN

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 21 de 31

1.3.4 Rajadas de Vento

As Figuras 16 a 19 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 19 a 22 de Novembro de 2023, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 19 de Novembro (Figura 16), as rajadas de vento mais intensas foram registradas na Regional Sul, atingindo o limiar de ventania. Na Regional Norte, a máxima rajada alcançou a classificação de vento fresco, enquanto na Metropolitana, somente brisa forte.

No dia 20 de Novembro (Figura 17), os ventos se mantiveram intensos na área de concessão da Equatorial-PI. A Regional Sul foi ainda a que apresentou maiores valores, mantendo a classificação de ventania. Tanto na Metropolitana quanto na Norte, as rajadas entraram no limiar de vento fresco.


No dia 21 de Novembro (Figura 18), as máximas rajadas de vento registradas foram classificadas como vento forte na Regional Sul. Na Regional Norte, o máximo observado foi vento fresco, enquanto na Metropolitana foi brisa forte.

No dia 22 de Novembro (Figura 19), as maiores rajadas de vento entraram na classificação de vento forte na Regional Sul. Na Regional Norte, o máximo observado foi vento fresco, enquanto na Metropolitana foi brisa forte.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 22 de 31


Figura 16: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

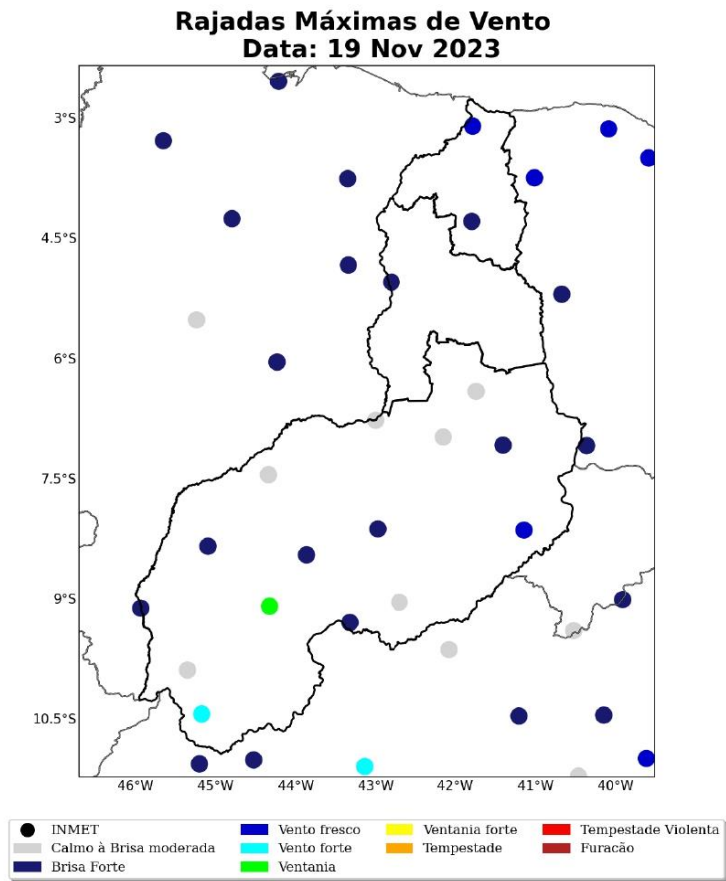

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 23 de 31


Figura 17: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

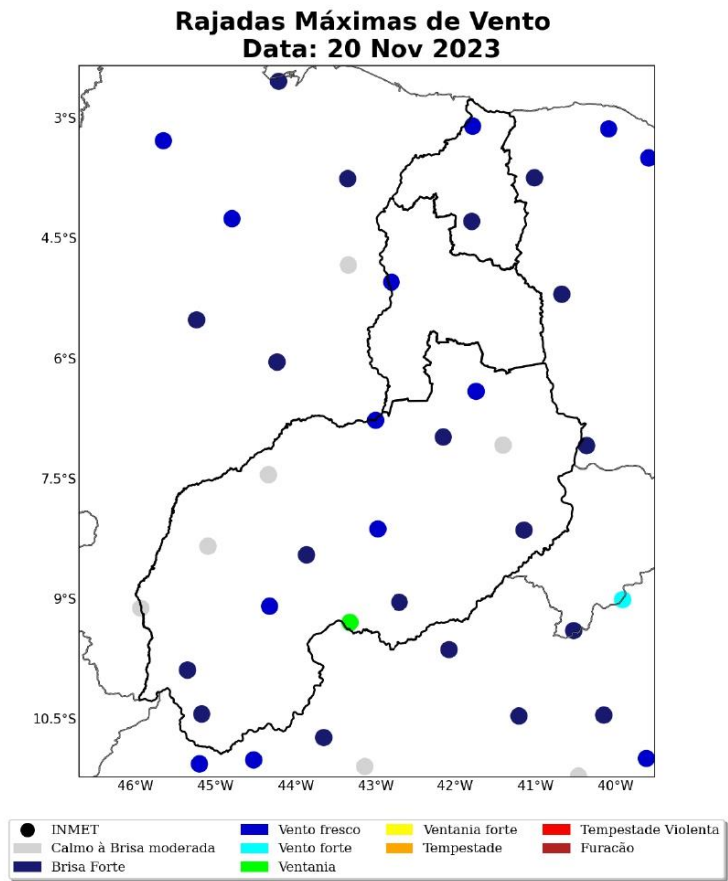

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 24 de 31


Figura 18: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 21 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

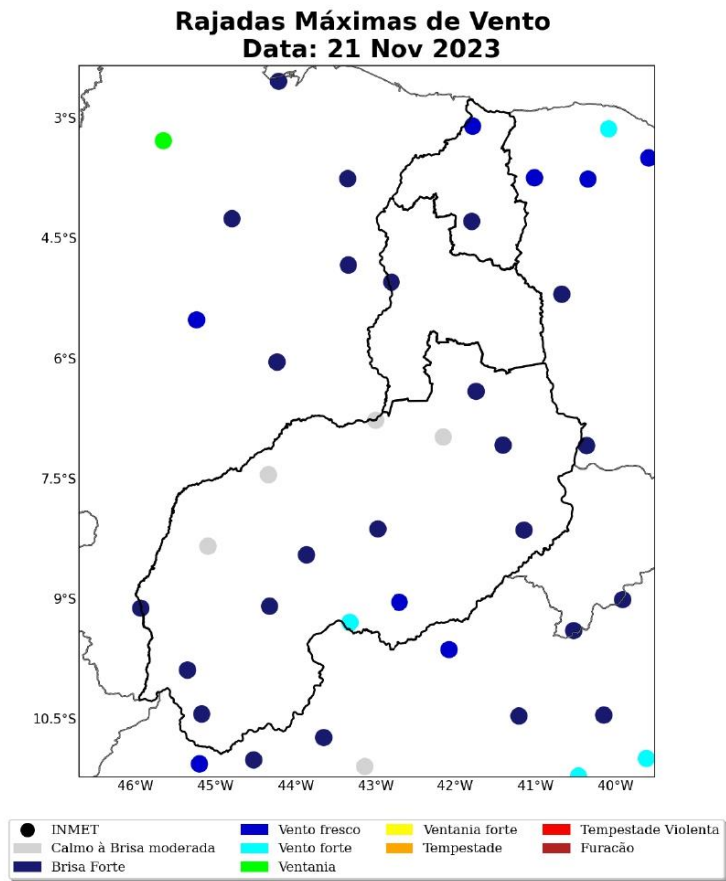

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 25 de 31

Figura 19: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de Novembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

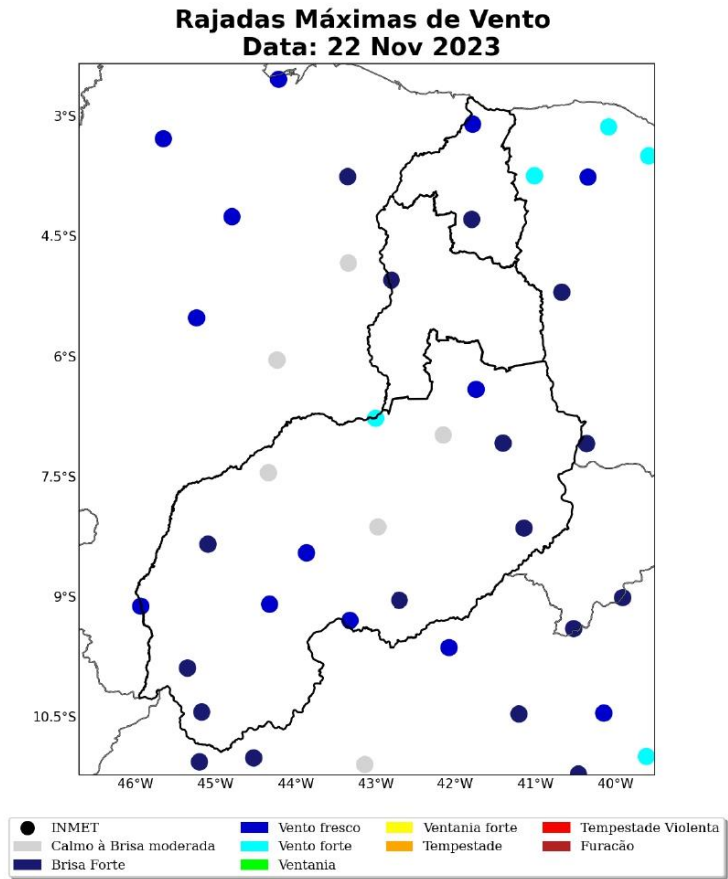

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas Regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 67 km/h às 22 BRT do dia 19 de Novembro no município de Bom Jesus, na Regional Sul.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 26 de 31

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023

Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 19 a 22 de Novembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
BOM JESUS DO PIAUI	Bom Jesus	Sul	67	19/11/2023 22
CARACOL	Caracol	Sul	62	20/11/2023 01
FLORIANO	Floriano	Sul	55	22/11/2023 15
CORRENTE	Corrente	Sul	52	19/11/2023 09
PARNAIBA	Parnaíba	Norte	48	22/11/2023 14
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	45	22/11/2023 14
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	41	21/11/2023 12
TERESINA	Teresina	Metropolitana	39	20/11/2023 17
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	39	22/11/2023 11
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	39	20/11/2023 04
PAULISTANA	Paulistana	Sul	39	19/11/2023 22
GILBUES	Gilbues	Sul	38	22/11/2023 12
PICOS	Picos	Sul	37	19/11/2023 20
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	35	20/11/2023 16
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	33	19/11/2023 15
OEIRAS	Oeiras	Sul	33	20/11/2023 00
URUCUI	Uruçui	Sul	25	19/11/2023 15

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 27 de 31

2 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

2.1 Resumo do Evento

A combinação da convergência de massa em baixos níveis da atmosfera, com a circulação atmosférica em altos níveis e o aporte de calor e umidade proveniente do oceano, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 19 a 22 de Novembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Valença do Piauí, localizado na Regional Sul, totalizando 81 mm em apenas 2 dias. Isso corresponde a aproximadamente 102% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de Novembro.

Neste período houve registro de intensas rajadas de vento sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os ventos mais fortes chegaram a 67 km/h, sendo classificados como ventania. Essa magnitude tem potencial para quebrar galhos de árvores.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 82.000 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul em apenas 4 dias. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 28 de 31

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	Convergência de massa em superfície juntamente com a circulação atmosférica em altos níveis e o aporte de calor e umidade do oceano promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios
Código COBRADE	1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
Hora de início	19/11/2023 - 00:00
Hora do término	22/11/2023 - 23:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 29 de 31

3 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br/>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDÁ, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 30 de 31

4 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 31 de 31



Pedro Regoto
Meteorologista
CREA 2018107258

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
51032561	CRI	CH	1383073	91180	19/11/2023 00:35	19/11/2023 05:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1903,39	405	0,08	0,62	4	4,7	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51032376	SRO	CH	1285418	90995	19/11/2023 00:40	19/11/2023 19:57	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	134,89	7	17,43	1,78	0,07	19,28	SRO09F3	Dom Inocêncio
51032408	ABU	CR		91027	19/11/2023 00:59	19/11/2023 08:57	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,33	1	6,98	0,75	0,23	7,97	ABU01C2	Jurema
51032729	BOJ	CH	1429080	91348	19/11/2023 03:28	19/11/2023 12:08	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7576,36	1674	0,95	0,95	6,77	8,67	BOJ01C3	Currais
51033120	SRO	CH	1375533	91739	19/11/2023 05:18	19/11/2023 13:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	622,51	80	6,77	0,93	0,08	7,78	SRO09F3	Coronel José Dias
51033258	RGE	CH	1389791	91877	19/11/2023 06:21	19/11/2023 08:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2025,73	1028	1,25	0,62	0,12	1,98	RGE01N3	Itaueira
51033133	CRI	CH	1264644	91752	19/11/2023 06:25	19/11/2023 12:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	501,96	79	3,87	2,5	0	6,37	CRI01N2	Cristino Castro
51033122	SJA	CR		91741	19/11/2023 06:29	19/11/2023 12:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	1,35	3,72	0,8	5,87	SJA01C1	São Miguel do Tapuio
51033269	RGN	TF	1069265	91888	19/11/2023 06:34	19/11/2023 08:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	332,97	164	1,48	0,12	0,43	2,03	RGN01C1	Regeneração
51063895	CBT	CR		122370	19/11/2023 06:55	19/11/2023 13:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,85	0,32	0	6,17	CBT01C2	Canto do Buriti
51063896	CBT	CR		122371	19/11/2023 06:55	19/11/2023 13:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,85	0,32	0	6,17	CBT01C2	Canto do Buriti
51063897	CBT	CR		122372	19/11/2023 06:55	19/11/2023 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,05	0,1	2,02	2,17	CBT01C2	Canto do Buriti
51063898	CBT	CR		122373	19/11/2023 06:55	19/11/2023 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,05	0,1	2,02	2,17	CBT01C2	Canto do Buriti
51033462	GBS	CH	1270343	92081	19/11/2023 07:12	20/11/2023 09:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1241,35	47	24,07	0,53	1,82	26,42	GBS09F8	Corrente
51033255	NOT	CR		91874	19/11/2023 07:15	19/11/2023 07:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C2	Aroazes
51033254	RGN	CR		91873	19/11/2023 07:17	19/11/2023 10:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	2,45	0,1	0,42	2,97	RGN01C2	Regeneração

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51033317	CRI	TF	1264764	91936	19/11/2023 07:22	19/11/2023 13:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	215,88	35	5,42	0,1	0,67	6,18	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51033301	SJP	CR		91920	19/11/2023 07:34	20/11/2023 08:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,03	0,48	0,33	24,85	SJP09F4	São João do Piauí
51034295	CRT	CH	1412707	92914	19/11/2023 07:41	19/11/2023 18:58	CHAVE FACA UNIPOLAR	ARVORE NA REDE	5334,91	473	6,6	0,43	4,25	11,28	CRT01C1	Corrente
51034605	CRI	CH	1383164	93224	19/11/2023 07:51	19/11/2023 15:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	119,58	15	6,78	1,17	0,03	7,98	CRI01N2	Cristino Castro
51034544	SRO	TF	1374382	93163	19/11/2023 07:53	19/11/2023 15:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,31	1	5,1	1,93	0,28	7,32	SRO09F3	Dom Inocêncio
51033411	SPM	CR		92030	19/11/2023 08:08	19/11/2023 08:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPM01C4	Campinas do Piauí
51034076	CBT	CR		92695	19/11/2023 08:14	19/11/2023 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,35	0,42	0,7	9,47	CBT01C2	Canto do Buriti
51204519	CRI	CR		159815	19/11/2023 08:18	19/11/2023 15:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,31	1	6,33	1,17	0,03	7,53	CRI01N2	Cristino Castro
51033832	RGE	TF	1356253	92451	19/11/2023 08:31	22/11/2023 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	149,66	2	0,15	7,77	66,92	74,83	RGE01N3	Itaueira
51033754	SCL	TF	1370066	92373	19/11/2023 08:34	19/11/2023 11:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	115,87	36	2,33	0,9	0	3,23	SCL01C1	Canto do Buriti
51204546	CRT	CR		159842	19/11/2023 08:39	19/11/2023 08:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51033713	CMT	TF	1266179	92332	19/11/2023 08:51	19/11/2023 15:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	74,1	12	4,75	1,23	0,2	6,18	CMT01C4	Avelino Lopes
51033552	CMT	CH	1438660	92171	19/11/2023 08:53	19/11/2023 14:20	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	4792,8	1037	0,12	1,8	3,53	5,45	CMT01C5	Parnaguá
51033591	RGN	CR		92210	19/11/2023 09:04	19/11/2023 09:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,03	1	0,02	0,07	0,58	0,67	RGN01C1	Regeneração
51033598	EMT	CR		92217	19/11/2023 09:05	20/11/2023 11:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,88	0,08	0,08	26,05	EMT01C2	Manoel Emídio
51034662	CBT	CH	1329876	93281	19/11/2023 09:05	19/11/2023 16:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	270,02	36	6,77	0,73	0,02	7,52	CBT01C2	Canto do Buriti
51033645	BRL	CR		92264	19/11/2023 09:17	19/11/2023 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,78	0,6	0,65	2,03	BRL01C2	Sebastião Leal
51033725	CRT	CH	1428772	92344	19/11/2023 09:27	19/11/2023 11:50	RELIGADOR	REDE TRANÇADA	5214,95	2195	0,42	0,4	1,57	2,38	CRT01C3	Corrente
51033810	CRO	TF	1070283	92429	19/11/2023 09:35	19/11/2023 13:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	595,87	167	1,93	1,52	0,13	3,58	CRO01L1	Monsenhor Gil

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51034401	ABU	TF	1262707	93020	19/11/2023 09:38	19/11/2023 13:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	224,2	56	3,4	0,62	0	4,02	ABU01C2	Jurema
51033750	BGR	TF	1397413	92369	19/11/2023 09:46	19/11/2023 13:51	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,07	1	3,85	0,15	0,08	4,08	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
51034452	CRT	TF	1425504	93071	19/11/2023 09:57	19/11/2023 15:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	376,93	74	4,35	0,07	0,68	5,1	CRT01C2	Corrente
51033851	SJP	TF	1338074	92470	19/11/2023 10:09	19/11/2023 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	229,49	107	1,03	0,63	0,48	2,15	SJP01C1	São João do Piauí
51033885	CRT	TF	1267684	92504	19/11/2023 10:12	19/11/2023 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	456,66	85	5,05	0,17	0,17	5,38	CRT01C2	Corrente
51034130	CRT	CH	1267565	92749	19/11/2023 10:16	19/11/2023 16:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2313,81	384	5,57	0,3	0,17	6,03	CRT01C2	Corrente
51034440	CRT	CH	1269957	93059	19/11/2023 10:20	19/11/2023 19:31	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2249,78	245	5,45	2,73	1	9,18	CRT09S1	Corrente
51035368	CRT	CH	1408076	93987	19/11/2023 10:22	20/11/2023 11:38	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2020,33	80	24,82	0,15	0,3	25,27	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51033868	EMT	CR		92487	19/11/2023 10:25	20/11/2023 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,72	0,13	0,13	24,98	EMT01C2	Manoel Emídio
51034178	CRT	CH	1267773	92797	19/11/2023 10:26	19/11/2023 14:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2764,43	717	2,18	1,62	0,07	3,87	CRT01C2	Corrente
51034158	RDG	TF	1270687	92777	19/11/2023 10:37	20/11/2023 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	294,39	9	31,18	0,95	0,58	32,72	RDG09F5	Curimatá
51034438	CRT	TF	1426830	93057	19/11/2023 10:42	19/11/2023 16:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	91,16	16	5,03	0,17	0,5	5,7	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51033935	BRL	CR		92554	19/11/2023 10:42	19/11/2023 14:41	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,17	1	0,97	2,3	0,72	3,98	BRL01C2	Landri Sales
51033952	CMT	CR		92571	19/11/2023 10:49	20/11/2023 18:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,33	1	31,13	0,18	0,72	32,03	CMT01C5	Parnaguá
51034029	CRT	CH	1388521	92648	19/11/2023 10:51	19/11/2023 12:38	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	222,12	125	1,52	0,25	0,02	1,78	CRT01C1	Corrente
51034010	QBO	CR		92629	19/11/2023 11:03	19/11/2023 19:20	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,34	1	7,63	0,45	0,2	8,28	QBO09S2	Bom Jesus
51034030	CRT	CR		92649	19/11/2023 11:05	19/11/2023 19:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,36	1	6,97	0,85	0,73	8,55	CRT01C3	Corrente
51035837	BOJ	CH	1264956	94455	19/11/2023 11:08	19/11/2023 21:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5303,96	525	9,15	0,8	0,17	10,12	BOJ09F6	Bom Jesus
51034052	RGN	CR		92671	19/11/2023 11:12	19/11/2023 11:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,03	1	0,35	0,08	0,27	0,7	RGN01C2	Regeneração

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51035370	CRT	TF	1408589	93989	19/11/2023 11:18	20/11/2023 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	214,93	9	22,37	0,83	0,68	23,88	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51035786	SPM	TF	1332460	94405	19/11/2023 11:18	20/11/2023 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	90,57	4	21,62	0,22	0,82	22,65	SPM01C1	Simplício Mendes
51034571	QBO	CH	1265031	93190	19/11/2023 11:19	19/11/2023 18:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	64,62	9	2,87	1,88	2,43	7,18	QBO09S2	Bom Jesus
51034098	VAL	TF	1415261	92717	19/11/2023 11:23	19/11/2023 13:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	51,69	21	1,53	0,7	0,23	2,47	VAL01C3	Novo Oriente do Piauí
51034132	FAT	CH	1440531	92751	19/11/2023 11:35	20/11/2023 10:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	206,79	9	22,57	0,18	0,23	22,98	FAT01C1	Fartura do Piauí
51034193	QBO	CR		92812	19/11/2023 11:54	20/11/2023 10:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,82	0,47	0,25	22,53	QBO09S2	Bom Jesus
51036128	GBS	CH	1270562	94746	19/11/2023 12:24	20/11/2023 10:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1309,05	59	21,22	0,98	0	22,2	GBS09F8	Corrente
51034328	PTA	CR		92947	19/11/2023 12:33	19/11/2023 17:14	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,2	1	2,53	1,88	0,27	4,68	PTA01C1	Guadalupe
51034356	QBO	CR		92975	19/11/2023 12:42	20/11/2023 13:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24	0,27	0,58	24,85	QBO09S2	Bom Jesus
51034372	QBO	CR		92991	19/11/2023 12:49	20/11/2023 09:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,87	1	20,25	0,6	0,05	20,9	QBO09S2	Bom Jesus
51034432	EBV	CR		93051	19/11/2023 13:06	19/11/2023 15:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,17	0,83	0,3	2,3	EBV01C1	Regeneração
51035249	CRT	CH	1267481	93868	19/11/2023 13:06	20/11/2023 06:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	983,38	56	15,82	0,8	0,95	17,57	CRT01C3	Corrente
51035981	CRT	TF	1267483	158407	19/11/2023 13:06	20/11/2023 13:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	144,46	6	0,1	0,1	23,88	24,08	CRT01C3	Corrente
51036252	CMT	CR		94870	19/11/2023 13:10	20/11/2023 11:46	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,94	1	18,9	3,7	0	22,6	CMT01C4	Júlio Borges
51213346	CRT	CR		105723	19/11/2023 13:21	20/11/2023 07:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	0,05	0,1	17,5	17,65	CRT01C3	Corrente
51034902	CRT	TF	1270378	93521	19/11/2023 13:28	19/11/2023 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	561,47	240	2,22	0,1	0,03	2,35	CRT01C2	Corrente
51034516	JER	CR		93135	19/11/2023 13:35	19/11/2023 19:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,18	0,08	0,33	5,6	JER01C2	Jerumenha
51034517	BGR	TF	1315580	93136	19/11/2023 13:35	20/11/2023 11:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	216,41	10	21,02	0,3	0,33	21,65	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51034555	CRT	CR		93174	19/11/2023 13:46	19/11/2023 14:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51034575	EBV	CR		93194	19/11/2023 13:53	19/11/2023 14:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C1	Regeneração
51034663	CRT	CR		93282	19/11/2023 14:17	19/11/2023 17:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,43	0,12	0,3	2,85	CRT01C3	Corrente
51034664	GBS	CR		93283	19/11/2023 14:18	19/11/2023 16:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	1,05	0,58	0,52	2,15	GBS09F7	Bom Jesus
51034697	CMT	CR		93316	19/11/2023 14:26	19/11/2023 14:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CMT01C5	Parnaguá
51034706	NOT	CR		93325	19/11/2023 14:29	19/11/2023 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,15	2,33	0,17	3,65	NOT01C1	Oeiras
51034765	OER	CR		93384	19/11/2023 14:46	19/11/2023 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,28	0,18	0,5	2,97	OER01C1	Oeiras
51034792	GBS	CH	1270490	93411	19/11/2023 14:56	20/11/2023 17:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1175,02	44	24,18	0,58	1,95	26,72	GBS09F8	Corrente
51034817	CRL	TF	1270983	93436	19/11/2023 15:04	19/11/2023 17:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,09	28	1,08	1,75	0	2,83	CRL01C2	Guaribas
51036234	CMT	CH	1266150	94852	19/11/2023 15:05	20/11/2023 14:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	138,2	6	20,68	2,18	0,17	23,03	CMT01C4	Júlio Borges
51034954	CMT	CR		93573	19/11/2023 15:55	21/11/2023 12:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,86	1	44,03	0,32	0,37	44,72	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51034967	CRT	CR		93586	19/11/2023 15:57	19/11/2023 19:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,18	0,2	2,32	3,7	CRT01C1	Corrente
51036094	EMT	CR		94712	19/11/2023 16:16	21/11/2023 09:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,73	1	41,23	0,27	0,12	41,62	EMT01C2	Manoel Emídio
51203062	CRT	CR		158411	19/11/2023 16:17	19/11/2023 16:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51035500	SJP	CH	1414003	94119	19/11/2023 16:53	19/11/2023 20:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1004,27	316	1,73	1,45	0	3,18	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51035385	CMT	TF	1265999	94004	19/11/2023 16:56	19/11/2023 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	206,02	83	1,43	0,33	0,72	2,48	CMT01C3	Curimatá
51204530	CRT	CR		159826	19/11/2023 17:05	19/11/2023 17:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C1	Corrente
51035543	CRT	TF	1267567	94162	19/11/2023 17:06	20/11/2023 12:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	217,16	11	18,65	1,1	0	19,75	CRT01C2	Corrente
51035220	QBO	CR		93839	19/11/2023 17:09	20/11/2023 12:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	17,42	0,27	1,78	19,47	QBO09S2	Bom Jesus
51204531	CRT	CR		159827	19/11/2023 17:21	19/11/2023 17:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C1	Corrente
51035295	OER	CR		93914	19/11/2023 17:33	19/11/2023 19:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,4	0,07	0,98	1,45	OER01C3	Oeiras
51204529	CRT	CR		159825	19/11/2023 17:35	19/11/2023 17:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C1	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51204532	CRT	CR		159828	19/11/2023 17:41	19/11/2023 17:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C1	Corrente
51035428	RGE	CH	1356188	94047	19/11/2023 17:41	19/11/2023 20:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	565,76	229	0,53	1,63	0,32	2,48	RGE01N2	Flores do Piauí
51035381	CRT	TF	1267774	94000	19/11/2023 17:48	19/11/2023 19:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	558,63	265	1,02	0,58	0,52	2,12	CRT01C2	Corrente
51035365	ABU	CR		93984	19/11/2023 17:55	20/11/2023 12:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,78	1	16,73	1,42	0,57	18,72	ABU01C1	Anísio de Abreu
51035367	SPM	TF	1334313	93986	19/11/2023 17:55	19/11/2023 20:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	7,47	3	1,03	1,38	0,08	2,5	SPM01C3	Simplício Mendes
51035425	RGN	TF	1055729	94044	19/11/2023 18:06	19/11/2023 20:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	211,96	92	0,1	0,1	2,12	2,32	RGN01C2	Regeneração
51035900	EMT	CH	1268889	94518	19/11/2023 18:19	20/11/2023 14:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1558,39	77	17,77	1,95	0,53	20,25	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51035566	SJP	CR		94185	19/11/2023 18:26	20/11/2023 10:43	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,68	1	14,58	1,57	0,13	16,28	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51035499	NZR	CR		94118	19/11/2023 18:30	20/11/2023 14:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,85	1	16,17	4,05	0,18	20,4	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51035712	VAL	TF	1300676	94331	19/11/2023 18:35	19/11/2023 21:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	279,69	88	1,35	1,15	0,68	3,18	VAL01C3	Valença do Piauí
51035518	VAL	CR		94137	19/11/2023 18:35	19/11/2023 22:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,17	1	3,18	0,4	0,47	4,05	VAL01C3	Valença do Piauí
51035531	GBS	CR		94150	19/11/2023 18:40	21/11/2023 11:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,71	1	39,1	1,45	0,5	41,05	GBS01C1	Barreiras do Piauí
51035782	CRL	CH	1263236	94401	19/11/2023 18:42	19/11/2023 21:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	795,85	317	1,47	0,87	0,18	2,52	CRL01C1	Caracol
51035558	BRL	TF	1330363	94177	19/11/2023 18:46	19/11/2023 23:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	577,41	119	0,28	0,45	4,13	4,87	BRL01C1	Bertolândia
51035563	FAO	CR		94182	19/11/2023 18:48	19/11/2023 20:08	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,06	1	0,02	0,4	0,92	1,33	FAO01C4	Floriano
51035744	BIG	TF	1361121	94363	19/11/2023 19:07	20/11/2023 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	221,59	14	13,95	1,52	0,37	15,83	BIG01N2	Inhuma
51035882	ABU	CH	1262814	94500	19/11/2023 19:09	19/11/2023 22:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2441,71	727	2,07	1,18	0,12	3,37	ABU01C2	Jurema
51035742	SRO	CH	1354478	94361	19/11/2023 19:10	20/11/2023 12:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	282,36	16	15,15	2,33	0,17	17,65	SRO09F3	Dom Inocêncio
51035747	CRT	CR		94366	19/11/2023 19:22	20/11/2023 18:08	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,95	1	19,63	3,05	0,08	22,77	CRT01C1	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51035717	JUN	CH	1290128	94336	19/11/2023 19:29	20/11/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2299,07	149	13,77	1,67	0	15,43	JUN01M1	Itainópolis
51204503	JUN	CR		159799	19/11/2023 19:29	20/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,64	1	13,77	1,67	0	15,43	JUN01M1	Itainópolis
51204502	JUN	CR		159798	19/11/2023 19:29	20/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,64	1	13,77	1,67	0	15,43	JUN01M1	Itainópolis
51036253	CMT	TF	1418347	158402	19/11/2023 19:35	21/11/2023 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	118,09	3	38,78	0,52	0,07	39,37	CMT01C4	Júlio Borges
51204501	JUN	CR		159797	19/11/2023 19:43	20/11/2023 10:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,63	1	13,53	1,67	0	15,2	JUN01M1	Itainópolis
51035787	ABU	CR		94406	19/11/2023 19:50	20/11/2023 06:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	0,05	0,1	10,88	11,03	ABU01C2	Jurema
51035918	CRT	TF	1267698	94536	19/11/2023 20:30	21/11/2023 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	575,84	15	35,42	2,62	0,37	38,4	CRT01C2	Corrente
51203060	CRT	CR		158409	19/11/2023 20:48	19/11/2023 21:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51203061	CRT	CR		158410	19/11/2023 20:51	19/11/2023 21:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C3	Corrente
51121913	QBO	CR		22173	19/11/2023 21:10	20/11/2023 07:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	0,05	0,1	10,38	10,53	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51076973	CRT	CR		135448	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076976	CRT	CR		135451	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076978	CRT	CR		135453	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076980	CRT	CR		135455	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076982	CRT	CR		135457	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076986	CRT	CR		135461	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076992	CRT	CR		135467	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076996	CRT	CR		135471	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51076997	CRT	CR		135472	19/11/2023 21:12	20/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,7	1,67	0	12,37	CRT01C2	Corrente
51036216	CRL	TF	1263092	94834	19/11/2023 21:15	20/11/2023 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	442,48	22	0,1	0,1	19,92	20,12	CRL01C1	Caracol
51213335	CRT	CR		105712	19/11/2023 21:17	19/11/2023 22:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,27	0,57	0,07	0,9	CRT01C3	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51036236	BIG	TF	1286342	94854	19/11/2023 21:49	20/11/2023 01:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	994,13	240	2,5	0,12	1,53	4,15	BIG01N1	Wall Ferraz
51036254	CMT	TF	1418468	94872	19/11/2023 21:52	21/11/2023 11:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	37,22	1	0,1	0,1	37,03	37,23	CMT01C4	Júlio Borges
51040010	CRT	CR		98628	19/11/2023 21:57	20/11/2023 07:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,39	1	0,05	0,1	9,15	9,3	CRT09S1	Corrente
51084202	CMT	CR		142677	19/11/2023 22:27	19/11/2023 22:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá
51036361	VAL	CR		94979	19/11/2023 22:35	20/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,52	1	9,32	3,27	0,02	12,6	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
51036749	VAZ	SE		95367	19/11/2023 22:50	20/11/2023 04:25	VAZIO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	139209,3	24933	2,03	0	3,55	5,58	VAZIO	Simplício Mendes
51036726	BOJ	CR		95344	19/11/2023 23:03	20/11/2023 02:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,43	0,15	0	3,58	BOJ09F6	Bom Jesus
51036713	BOJ	CH	1263938	95331	19/11/2023 23:13	20/11/2023 02:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1018,16	312	1,88	1	0,38	3,27	BOJ01C1	Bom Jesus
51036675	NZR	CH	1429738	95293	19/11/2023 23:51	20/11/2023 11:20	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	3730,79	875	1,13	2,32	8,03	11,48	NZR01C2	São José do Peixe
51036815	VAL	TF	1300748	95433	20/11/2023 01:07	20/11/2023 02:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	481,26	261	0,08	0,8	0,97	1,85	VAL01C3	Valença do Piauí
51036963	OER	CH	1336055	95581	20/11/2023 01:26	20/11/2023 07:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1942,33	317	5,55	0,58	0	6,13	OER01C3	Oeiras
51036925	FAO	CH	1323372	95543	20/11/2023 01:38	20/11/2023 04:40	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	2075,5	687	2,7	0,15	0,18	3,03	FAO01C2	Floriano
51036950	CMT	CH	1378481	95568	20/11/2023 01:54	20/11/2023 12:58	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	27554,16	2603	1,42	0,68	8,97	11,07	CMT01C4	Curimatá
51204443	OER	CR		159739	20/11/2023 02:15	20/11/2023 07:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	4,73	0,58	0	5,32	OER01C3	Oeiras
51037007	SRO	CH	1414238	95625	20/11/2023 02:19	20/11/2023 11:45	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	5501,56	954	0,9	6,62	1,92	9,43	SRO09F3	Dom Inocêncio
51037925	RGE	CH	1389791	96543	20/11/2023 05:18	20/11/2023 09:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4341,87	1028	3,68	0,18	0,35	4,22	RGE01N3	Itaueira
51103271	SPM	CR		158097	20/11/2023 05:18	20/11/2023 05:33	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C3	Bela Vista do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51037662	CRT	CH	1267644	96280	20/11/2023 05:29	20/11/2023 10:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1284,55	245	3,85	1,43	0	5,28	CRT01C2	Corrente
51103272	SPM	CR		158098	20/11/2023 05:29	20/11/2023 05:44	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
51037476	CRI	CH	1264553	96094	20/11/2023 05:39	20/11/2023 15:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3144,32	331	8,12	0,4	0,98	9,5	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51038038	BIG	CH	1286134	96656	20/11/2023 05:44	20/11/2023 11:19	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	407	73	4,38	0,6	0,6	5,58	BIG01N1	Wall Ferraz
51038018	VAL	CH	1301404	96636	20/11/2023 05:45	20/11/2023 08:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	651,38	228	1,87	0,6	0,4	2,87	VAL01C3	Valença do Piauí
51037515	RGE	TF	1355917	96133	20/11/2023 05:47	20/11/2023 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1034,82	324	1,93	0,92	0,35	3,2	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51038061	RGE	TF	1356551	96679	20/11/2023 05:52	20/11/2023 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	173,08	13	13,05	0,22	0,05	13,32	RGE01N3	Itaueira
51038782	CRI	CH	1264760	97400	20/11/2023 05:53	20/11/2023 19:30	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	7456,3	548	5,25	0,63	7,73	13,62	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51038996	AAD	CH	1321172	97614	20/11/2023 06:01	20/11/2023 12:20	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	44,19	7	4,57	1,75	0	6,32	AAD09F6	Porto Alegre do Piauí
51037582	BGR	CH	1376798	96200	20/11/2023 06:04	20/11/2023 13:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	7,83	1	7,62	0,17	0,05	7,83	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51041752	NOT	CR		100368	20/11/2023 06:12	21/11/2023 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	26,6	0,42	0,52	27,53	NOT01C1	Várzea Grande
51103274	SPM	CR		158100	20/11/2023 06:17	20/11/2023 06:32	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C2	Isaías Coelho
51037953	VAL	CH	1394252	96571	20/11/2023 06:21	20/11/2023 10:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	64,42	15	3,03	0,73	0,53	4,3	VAL01C3	Valença do Piauí
51103275	SPM	CR		158101	20/11/2023 06:27	20/11/2023 06:42	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51103276	SPM	CR		158102	20/11/2023 06:29	20/11/2023 06:44	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C2	Simplício Mendes
51103277	SPM	CR		158103	20/11/2023 06:29	20/11/2023 06:44	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C2	Isaías Coelho

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51038690	CRT	CH	1426815	97308	20/11/2023 06:29	20/11/2023 18:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2955,95	253	10,42	0,9	0,38	11,7	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51204448	OER	CR		159744	20/11/2023 06:31	20/11/2023 07:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,04	1	0,47	0,58	0	1,05	OER01C3	Oeiras
51037696	BRL	CH	1427073	96314	20/11/2023 06:33	20/11/2023 13:48	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6664,63	2368	1,27	1,1	4,88	7,25	BRL01C2	Landri Sales
51101434	CMT	CR		1910	20/11/2023 06:34	20/11/2023 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	0,05	0,1	4,87	5,02	CMT01C4	Curimatá
51103279	SPM	CR		158105	20/11/2023 06:36	20/11/2023 06:51	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
51103280	SPM	CR		158106	20/11/2023 06:39	20/11/2023 06:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
51037744	CRT	CH	1267460	96362	20/11/2023 06:40	20/11/2023 18:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	461,8	39	0,1	0,1	11,65	11,85	CRT01C1	Corrente
51101574	CRT	CR		2050	20/11/2023 06:40	20/11/2023 06:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C1	Corrente
51103281	SPM	CR		158107	20/11/2023 06:41	20/11/2023 06:56	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPM01C2	Simplício Mendes
51039882	BOJ	CH	1429750	98500	20/11/2023 06:44	20/11/2023 21:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	18186,81	1275	9,92	3,85	0,5	14,27	BOJ01C3	Currais
51204445	OER	CR		159741	20/11/2023 06:44	20/11/2023 07:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,03	1	0,25	0,58	0	0,83	OER01C3	Oeiras
51103282	SPM	CR		158108	20/11/2023 06:44	20/11/2023 06:59	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C4	Campinas do Piauí
51038560	SJP	CH	1353955	97178	20/11/2023 06:44	20/11/2023 11:12	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	538,52	121	3,98	0,37	0,12	4,47	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51037894	STF	TF	1428174	96512	20/11/2023 06:45	20/11/2023 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	418,29	93	1,67	2,72	0,12	4,5	STF01C1	Santa Filomena
51103283	SPM	CR		158109	20/11/2023 06:45	20/11/2023 07:00	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C2	Campinas do Piauí
51038873	CRL	CH	1262975	97491	20/11/2023 06:45	20/11/2023 10:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1276,73	316	3,4	0,5	0,15	4,05	CRL01C1	Caracol

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51204444	OER	CR		159740	20/11/2023 06:47	20/11/2023 07:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,03	1	0,2	0,58	0	0,78	OER01C3	Oeiras
51037791	QBO	CR		96409	20/11/2023 06:48	20/11/2023 14:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,58	0,18	0,07	7,83	QBO09S2	Bom Jesus
51037956	RGN	TF	1069265	96574	20/11/2023 06:51	20/11/2023 09:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	376,79	164	0,9	0,53	0,87	2,3	RGN01C1	Regeneração
51103284	SPM	CR		158110	20/11/2023 06:54	20/11/2023 07:09	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C4	Campinas do Piauí
51101573	CRT	CR		2049	20/11/2023 06:55	20/11/2023 07:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C1	Corrente
51037898	RPI	CH	1328546	96516	20/11/2023 06:59	20/11/2023 13:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	721,1	120	1,62	3,93	0,47	6,02	RPI01C1	São José do Peixe
51039857	CRT	CH	1392919	98475	20/11/2023 07:00	20/11/2023 13:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	11661,55	1888	5,55	0,57	0,07	6,18	CRT01C3	Corrente
51037844	OER	CR		96462	20/11/2023 07:00	20/11/2023 09:22	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,1	1	1,48	0,68	0,2	2,37	OER01C3	Oeiras
51037866	FAT	CR		96484	20/11/2023 07:00	20/11/2023 16:07	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,38	1	7,72	1,12	0,28	9,12	FAT01C1	Fartura do Piauí
51038542	OER	CH	1336652	97160	20/11/2023 07:07	20/11/2023 11:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	467,65	111	2,52	1,58	0,12	4,22	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51038001	CRT	TF	1390347	96619	20/11/2023 07:08	20/11/2023 11:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	13,81	3	3,63	0,6	0,38	4,62	CRT01C2	Corrente
51103285	SPM	CR		158111	20/11/2023 07:10	20/11/2023 07:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPM01C2	Simplício Mendes
51038554	ABU	CH	1263412	97172	20/11/2023 07:10	20/11/2023 12:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3170,59	561	2,52	2,13	1,02	5,67	ABU01C1	Anísio de Abreu
51037924	RGN	CR		96542	20/11/2023 07:13	20/11/2023 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,37	0,08	0,22	4,67	RGN01C1	Regeneração
51037994	OER	CH	1335903	96612	20/11/2023 07:15	20/11/2023 09:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,81	16	0,47	1,65	0	2,12	OER01C3	Oeiras
51038661	CRT	CH	1269957	97279	20/11/2023 07:15	20/11/2023 11:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1087,66	245	3,42	0,75	0,28	4,45	CRT09S1	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51103444	CRI	CR		158241	20/11/2023 07:15	20/11/2023 10:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	0,05	0,1	2,97	3,12	CRI01N1	Cristino Castro
51038364	BOJ	TF	1264215	96982	20/11/2023 07:16	20/11/2023 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	662,41	385	0,8	0,93	0	1,73	BOJ01C3	Bom Jesus
51103448	CRI	CR		158245	20/11/2023 07:17	20/11/2023 10:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	0,05	0,1	2,93	3,08	CRI01N1	Cristino Castro
51103288	SPM	CR		158114	20/11/2023 07:18	20/11/2023 07:33	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51103289	SPM	CR		158115	20/11/2023 07:21	20/11/2023 07:36	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
51103290	SPM	CR		158116	20/11/2023 07:21	20/11/2023 07:36	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51039370	CMT	CH	1407573	97988	20/11/2023 07:21	20/11/2023 17:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2298,76	223	8,37	1,73	0,22	10,32	CMT01C4	Avelino Lopes
51038402	FAO	CR		97020	20/11/2023 07:22	20/11/2023 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,73	0,65	0,6	2,98	FAO01C3	Floriano
51103292	SPM	CR		158118	20/11/2023 07:22	20/11/2023 07:37	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51204446	OER	CR		159742	20/11/2023 07:23	20/11/2023 07:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	OER01C3	Oeiras
51037975	QBO	CR		96593	20/11/2023 07:24	20/11/2023 07:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	QBO09S2	Bom Jesus
51103293	SPM	CR		158119	20/11/2023 07:26	20/11/2023 07:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPM01C2	Isaías Coelho
51038049	CRT	CH	1407774	96667	20/11/2023 07:26	20/11/2023 14:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	898,43	121	2,15	2,3	2,98	7,43	CRT09S1	Corrente
51103294	SPM	CR		158120	20/11/2023 07:26	20/11/2023 07:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51038100	FAO	CH	1324746	96718	20/11/2023 07:26	20/11/2023 11:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	406,81	107	0,7	2,97	0,15	3,82	FAO01C4	Floriano
51204447	OER	CR		159743	20/11/2023 07:29	20/11/2023 07:44	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	OER01C3	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51103297	SPM	CR		158123	20/11/2023 07:33	20/11/2023 07:48	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C4	Campinas do Piauí
51038023	FAO	CH	1324671	163553	20/11/2023 07:35	20/11/2023 13:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	110,66	20	3,97	0,6	0,97	5,53	FAO01C6	Floriano
51043093	BOL	TF	1265192	101639	20/11/2023 07:35	21/11/2023 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2880,81	86	29,55	2,13	1,82	33,5	BOL01C2	Cristino Castro
51038058	FAO	CR		96676	20/11/2023 07:38	20/11/2023 12:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	3,63	0,65	0,18	4,47	FAO01C4	Floriano
51039448	RGE	CH	1355904	98066	20/11/2023 07:38	20/11/2023 18:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	282,78	27	8,43	0,15	1,9	10,48	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51038095	NZR	TF	1348446	96713	20/11/2023 07:41	20/11/2023 10:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	66,97	27	1,87	0,38	0,23	2,48	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51036079	QBO	CH	1264823	94697	20/11/2023 07:42	20/11/2023 10:24	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	617,93	230	0,62	0,7	1,38	2,7	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51038413	BRL	CH	1378399	97031	20/11/2023 07:43	20/11/2023 11:40	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5631,41	1817	0,95	1,92	1,08	3,95	BRL01C1	Bertolândia
51039682	NZR	CH	1348886	98300	20/11/2023 07:46	20/11/2023 18:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1908,96	173	6,8	1,33	2,92	11,05	NZR01C2	Arraial
51038428	SRO	TF	1284015	97046	20/11/2023 07:47	20/11/2023 11:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	94,51	26	1,12	2,53	0	3,65	SRO01C2	São Braz do Piauí
51038505	CBT	CH	1329191	97123	20/11/2023 07:48	20/11/2023 10:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	870,16	292	1	1,4	0,58	2,98	CBT01C3	Brejo do Piauí
51038114	EMT	AL	1268842	96732	20/11/2023 07:48	20/11/2023 11:50	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5877,02	3681	0,15	0,92	2,97	4,03	EMT09L9	Eliseu Martins
51040188	BDG	CH	1405324	98804	20/11/2023 07:48	20/11/2023 15:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	130,61	18	6,48	0,63	0,15	7,27	BDG01C1	Floriano
51038895	RGN	TF	1055823	97513	20/11/2023 07:50	20/11/2023 10:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	661,76	264	2,2	0,08	0,23	2,52	RGN01C2	Regeneração
51103459	CRI	CR		158255	20/11/2023 07:50	20/11/2023 10:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	0,05	0,1	2,38	2,53	CRI01N1	Currais
51103460	CRI	CR		158256	20/11/2023 07:51	20/11/2023 10:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	0,05	0,1	2,37	2,52	CRI01N1	Currais
51038349	OER	CH	1336068	96967	20/11/2023 07:55	20/11/2023 09:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	71,88	46	0,7	0,85	0,02	1,57	OER01C3	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51038189	JNP	CR		96807	20/11/2023 07:56	20/11/2023 10:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,15	0,83	0,57	2,55	JNP01C1	São João do Piauí
51039082	FAO	CH	1324467	97700	20/11/2023 07:56	20/11/2023 12:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1460,42	302	2,3	2,47	0,08	4,85	FAO01C4	Floriano
51038194	JUN	CR		96812	20/11/2023 07:59	21/11/2023 10:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,11	1	25,37	0,67	0,52	26,55	JUN01M1	Itainópolis
51039156	ABU	CH	1283726	97774	20/11/2023 08:00	20/11/2023 16:18	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	721,3	87	3,93	4	0,37	8,3	ABU01C2	São Braz do Piauí
51038220	OER	CR		96838	20/11/2023 08:05	20/11/2023 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,43	0,85	0,12	1,4	OER01C2	Oeiras
51038246	SPM	CR		96864	20/11/2023 08:05	20/11/2023 23:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	12,03	3,13	0	15,17	SPM01C4	Campinas do Piauí
51178387	JUN	CR		78627	20/11/2023 08:08	20/11/2023 10:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,05	0,1	2,22	2,37	JUN01M1	Itainópolis
51038348	JUN	CH	1289971	96966	20/11/2023 08:10	20/11/2023 09:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	104,81	98	0,23	0,65	0,2	1,08	JUN01M1	Itainópolis
51038284	ABU	CR		96902	20/11/2023 08:12	20/11/2023 08:27	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ABU01C2	Jurema
51040918	PTA	CH	1322902	99534	20/11/2023 08:13	20/11/2023 21:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5941,71	462	7,3	4,72	0,85	12,87	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51038978	JER	CH	1322375	97596	20/11/2023 08:13	20/11/2023 12:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	483,36	106	3,37	0,37	0,83	4,57	JER01C2	Jerumenha
51039002	BGR	CH	1315446	97620	20/11/2023 08:13	20/11/2023 12:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	428,27	93	1,77	1,93	0,92	4,62	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51204405	BGR	CR		159701	20/11/2023 08:13	20/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,19	1	1,77	1,93	0,92	4,62	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51038289	CMT	CR		96907	20/11/2023 08:14	20/11/2023 10:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,93	0,33	0,1	2,37	CMT01C5	Riacho Frio
51038785	SPM	CH	1356947	97403	20/11/2023 08:14	20/11/2023 13:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	757,66	133	3,48	2,2	0,02	5,7	SPM01C4	Campinas do Piauí
51040475	CRT	CH	1267529	99091	20/11/2023 08:15	20/11/2023 21:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1877,94	140	0,1	0,1	13,22	13,42	CRT01C1	Corrente
51038308	BIG	CR		96926	20/11/2023 08:15	21/11/2023 11:55	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,15	1	26,45	0,5	0,72	27,67	BIG01N2	Inhuma
51038325	RDG	CR		96943	20/11/2023 08:15	20/11/2023 08:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RDG09F5	Parnaguá
51039194	CRT	CH	1267569	97812	20/11/2023 08:20	21/11/2023 10:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	557,07	21	24,95	1,58	0	26,53	CRT01C2	Corrente
51041308	SPM	CR		99924	20/11/2023 08:23	21/11/2023 02:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	8,38	9,22	0,02	17,62	SPM01C2	Isaías Coelho
51038618	CRI	CH	1264436	97236	20/11/2023 08:24	20/11/2023 10:58	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	4963,74	1931	1,4	0,1	1,07	2,57	CRI01N1	Cristino Castro

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51120789	BOJ	CR		21049	20/11/2023 08:25	20/11/2023 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,65	0,98	0	2,63	BOJ09F6	Bom Jesus
51120790	BOJ	CR		21050	20/11/2023 08:25	20/11/2023 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,65	0,98	0	2,63	BOJ09F6	Bom Jesus
51039704	RGN	CH	1068901	98322	20/11/2023 08:28	20/11/2023 12:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	768,39	190	3,67	0,05	0,33	4,05	RGN01C1	Regeneração
51038442	FAO	CR		97060	20/11/2023 08:32	20/11/2023 18:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,4	1	6,97	0,67	1,85	9,48	FAO01C4	Floriano
51038444	CMT	CR		97062	20/11/2023 08:32	21/11/2023 18:13	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,4	1	33,33	0,27	0,08	33,68	CMT01C5	Parnaguá
51038660	SPM	CH	1356906	97278	20/11/2023 08:35	20/11/2023 11:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	72,31	29	1,58	0,92	0	2,5	SPM01C4	Campinas do Piauí
51038473	NZR	CR		97091	20/11/2023 08:38	20/11/2023 16:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,33	1	5,55	0,65	1,63	7,83	NZR01C1	São José do Peixe
51038474	RGE	CR		97092	20/11/2023 08:40	20/11/2023 15:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,98	0,7	0,33	7,02	RGE01N3	Itaueira
51038850	CBT	CH	1396119	97468	20/11/2023 08:40	20/11/2023 10:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	217,65	154	0,35	0,5	0,57	1,42	CBT01C2	Canto do Buriti
51039332	RGN	CH	1069715	97950	20/11/2023 08:40	20/11/2023 11:25	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1929,74	703	2,32	0,22	0,22	2,75	RGN01C1	Regeneração
51038525	CRL	CH	1263177	97143	20/11/2023 08:40	20/11/2023 14:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	603,66	97	2,57	0,13	3,53	6,23	CRL01C2	Caracol
51229436	CRL	CR		121807	20/11/2023 08:40	20/11/2023 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,27	0,8	0,15	6,22	CRL01C2	Caracol
51229437	CRL	CR		121808	20/11/2023 08:40	20/11/2023 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,27	0,8	0,15	6,22	CRL01C2	Caracol
51229496	CRL	CR		121867	20/11/2023 08:40	20/11/2023 14:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	2,57	0,13	3,53	6,23	CRL01C2	Caracol
51229497	CRL	CR		121868	20/11/2023 08:40	20/11/2023 14:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	2,57	0,13	3,53	6,23	CRL01C2	Caracol
51229498	CRL	CR		121869	20/11/2023 08:40	20/11/2023 14:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	2,57	0,13	3,53	6,23	CRL01C2	Caracol
51038510	CRT	CR		97128	20/11/2023 08:43	20/11/2023 16:14	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,31	1	2,27	4,87	0,38	7,52	CRT01C2	Corrente
51038652	RGN	TF	1055835	97270	20/11/2023 08:45	20/11/2023 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	406,68	329	0,4	0,23	0,62	1,25	RGN01C2	Regeneração
51040979	CER	TF	1264490	99595	20/11/2023 08:46	22/11/2023 18:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	116,23	2	56,88	0,9	0,33	58,12	CER01P1	Palmeira do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51039251	CBT	CH	1329630	97869	20/11/2023 08:47	20/11/2023 12:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	180,31	51	3,02	0,37	0,17	3,55	CBT01C3	Canto do Buriti
51204417	CRL	CR		159713	20/11/2023 08:49	20/11/2023 12:42	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	2,42	0,13	1,33	3,88	CRL01C2	Caracol
51204396	CRL	CR		159692	20/11/2023 08:49	20/11/2023 14:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,25	1	5,12	0,97	0	6,08	CRL01C2	Caracol
51038578	CMT	CR		97196	20/11/2023 08:52	21/11/2023 10:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	25,12	0,15	0,05	25,32	CMT01C5	Parnaguá
51039888	RDG	CH	1270719	98506	20/11/2023 08:53	20/11/2023 12:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	16,81	5	0,13	0,78	2,45	3,37	RDG09F5	Curimatá
51038943	CBT	CH	1329703	97561	20/11/2023 08:55	20/11/2023 11:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	96,98	33	2,25	0,7	0	2,95	CBT01C3	Canto do Buriti
51038818	SPM	CH	1357051	97436	20/11/2023 08:56	20/11/2023 10:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	530,16	432	0,83	0,08	0,32	1,23	SPM01C2	Simplício Mendes
51038915	SPM	TF	1411688	97533	20/11/2023 08:56	20/11/2023 11:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	50,29	22	1,27	1,03	0	2,3	SPM01C2	Isaías Coelho
51038620	VAL	TF	1301661	97238	20/11/2023 08:57	21/11/2023 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	33,01	1	30,67	0,68	1,67	33,02	VAL01C1	Pimenteiras
51038912	CBT	CH	1329492	97530	20/11/2023 08:57	20/11/2023 11:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	348,88	123	2,13	0,27	0,45	2,85	CBT01C3	Canto do Buriti
51041745	NOT	CH	1292846	100361	20/11/2023 09:01	20/11/2023 15:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	534,08	87	4,87	0,7	0,58	6,15	NOT01C1	Regeneração
51038656	FAO	CR		97274	20/11/2023 09:03	20/11/2023 15:39	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,27	1	1,28	4,52	0,8	6,6	FAO01C6	Floriano
51038658	QBO	CR		97276	20/11/2023 09:04	20/11/2023 14:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,48	0,17	0,67	5,32	QBO09S2	Bom Jesus
51204296	NOT	CR		159592	20/11/2023 09:04	20/11/2023 15:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,25	1	4,82	0,7	0,58	6,1	NOT01C1	Regeneração
51038685	VAL	CR		97303	20/11/2023 09:06	20/11/2023 14:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,23	1	3,98	1,28	0,25	5,52	VAL01C1	Pimenteiras
51038716	SPM	CR		97334	20/11/2023 09:15	21/11/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,63	0,22	0,15	26	SPM01C2	Simplício Mendes
51039096	CRL	CH	1271055	97714	20/11/2023 09:17	20/11/2023 12:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1226,91	427	1,52	0,88	0,48	2,88	CRL01C2	Caracol

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51204293	NOT	CR		159589	20/11/2023 09:18	20/11/2023 15:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,24	1	4,58	0,7	0,58	5,87	NOT01C1	Regeneração
51039699	GPE	CH	1368288	98317	20/11/2023 09:20	20/11/2023 15:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	224,9	39	4,9	0,87	0	5,77	GPE01C1	Jerumenha
51039383	SPM	CH	1334544	98001	20/11/2023 09:21	20/11/2023 14:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1636,67	332	4,15	0,65	0,13	4,93	SPM01C3	Simplicio Mendes
51039456	RGN	CH	1069606	98074	20/11/2023 09:21	20/11/2023 11:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1758,75	734	0,1	0,1	2,2	2,4	RGN01C1	Regeneração
51038825	RGN	CR		97443	20/11/2023 09:29	20/11/2023 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,1	0,18	0,47	0,75	RGN01C1	Regeneração
51039307	BIG	TF	1361477	97925	20/11/2023 09:30	20/11/2023 21:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	117,86	10	9,28	2,52	0	11,8	BIG01N2	Inhuma
51039964	SRO	CH	1354319	98582	20/11/2023 09:31	22/11/2023 19:00	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1839,26	32	0,1	0,1	57,28	57,48	SRO09F3	Dom Inocência
51204378	SRO	CR		159674	20/11/2023 09:31	22/11/2023 19:00	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	2,39	1	0,1	0,1	57,28	57,48	SRO09F3	Dom Inocência
51204404	BGR	CR		159700	20/11/2023 09:32	20/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,14	1	0,45	1,93	0,92	3,3	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51038848	RGN	CR		97466	20/11/2023 09:33	20/11/2023 10:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,8	0,17	0,35	1,32	RGN01C1	Regeneração
51204394	CRL	CR		159690	20/11/2023 09:36	20/11/2023 14:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	4,33	0,97	0	5,3	CRL01C2	Caracol
51038993	EBV	CH	1299516	163540	20/11/2023 09:36	20/11/2023 11:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	77,62	43	0,58	0,78	0,45	1,82	EBV01C2	Elesbão Velooso
51039745	NZR	CH	1348864	98363	20/11/2023 09:41	20/11/2023 12:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	285,26	112	2,22	0,22	0,12	2,55	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51038914	FAO	TF	1324140	97532	20/11/2023 09:44	20/11/2023 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	41,43	26	0,48	0,9	0,22	1,6	FAO01C4	Floriano
51039436	NZR	CH	1348712	98054	20/11/2023 09:44	20/11/2023 15:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	185,1	31	4,8	0,27	0,92	5,98	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51038942	CRT	CR		97560	20/11/2023 09:47	20/11/2023 17:00	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,3	1	6,23	0,78	0,2	7,22	CRT01C2	Corrente
51039747	NZR	CH	1349093	98365	20/11/2023 09:48	20/11/2023 12:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	123,09	43	2,43	0,07	0,37	2,87	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51038944	CMT	CH	1405838	97562	20/11/2023 09:49	20/11/2023 18:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	774,81	91	7,63	0,62	0,27	8,52	CMT01C4	Avelino Lopes

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51038961	OER	CH	1336851	97579	20/11/2023 09:49	20/11/2023 16:27	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1636,58	247	1,72	4,6	0,32	6,63	OER01C2	Oeiras
51038999	SJP	CR		97617	20/11/2023 09:51	20/11/2023 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,22	0,55	0,27	2,03	SJP01C1	São João do Piauí
51204406	BGR	CR		159702	20/11/2023 09:54	20/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,12	1	0,08	1,93	0,92	2,93	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51204393	NZR	CR		159689	20/11/2023 09:55	20/11/2023 18:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,37	1	4,65	1,33	2,92	8,9	NZR01C2	Arraial
51039020	EMT	CR		97638	20/11/2023 09:55	20/11/2023 11:38	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,07	1	1,48	0,13	0,1	1,72	EMT01C2	Manoel Emídio
51039258	CRT	TF	1388530	97876	20/11/2023 09:56	20/11/2023 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	106,21	21	3,08	1,47	0,5	5,05	CRT01C2	Corrente
51039245	AAD	CH	1315761	97863	20/11/2023 09:57	20/11/2023 11:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	854,37	456	1,02	0,37	0,5	1,88	AAD01C1	Antônio Almeida
51039019	RGE	CR		97637	20/11/2023 09:58	20/11/2023 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,28	0,22	0,42	4,92	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51039746	NZR	TF	1349307	98364	20/11/2023 10:01	20/11/2023 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	233,75	47	3,6	0,92	0,47	4,98	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51041455	CRT	CH	1267896	100071	20/11/2023 10:02	20/11/2023 18:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1926,78	217	7,47	0,53	0,87	8,87	CRT01C2	Corrente
51039155	RGN	TF	1055839	97773	20/11/2023 10:02	20/11/2023 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	335,51	187	0,95	0,47	0,38	1,8	RGN01C2	Regeneração
51040221	BGR	TF	1400195	98837	20/11/2023 10:04	20/11/2023 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	201,19	28	5,72	1,48	0	7,2	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51204407	VAZ	CR		159703	20/11/2023 10:05	20/11/2023 12:47	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	1,5	0,37	0,83	2,7	VAZIO	Jerumenha
51039097	URI	CR		97715	20/11/2023 10:08	21/11/2023 11:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	23,75	0,07	1,98	25,8	URI01C1	Uruçuí
51039594	SPM	CH	1357053	98212	20/11/2023 10:15	20/11/2023 11:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	199,24	136	0,33	1,03	0,1	1,47	SPM01C4	Campinas do Piauí
51039145	CRT	CR		97763	20/11/2023 10:15	20/11/2023 17:22	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,3	1	5,98	1,03	0,1	7,12	CRT01C2	Corrente
51039154	FAO	CR		97772	20/11/2023 10:17	20/11/2023 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,1	0,7	0,72	5,52	FAO01C1	Floriano
51039195	CRL	CH	1262983	97813	20/11/2023 10:19	20/11/2023 12:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	387,28	175	1,37	0,68	0,17	2,22	CRL01C1	Caracol

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51041459	CRI	TF	1264764	100075	20/11/2023 10:19	21/11/2023 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	844,48	35	23,48	0,32	0,33	24,13	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51039806	SPM	CH	1331856	98424	20/11/2023 10:21	20/11/2023 16:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	348,87	60	4,17	0,97	0,68	5,82	SPM01C1	Simplício Mendes
51204386	SPM	CR		159682	20/11/2023 10:21	20/11/2023 16:10	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,24	1	4,17	0,97	0,68	5,82	SPM01C1	Simplício Mendes
51039181	VAL	CR		97799	20/11/2023 10:21	20/11/2023 17:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,3	1	6	0,08	1,23	7,32	VAL01C3	Valença do Piauí
51042087	CRI	CH	1264357	100668	20/11/2023 10:22	20/11/2023 21:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1663,47	152	7,1	1,53	2,32	10,95	CRI01N1	Cristino Castro
51039218	SPM	CH	1332436	97836	20/11/2023 10:23	20/11/2023 15:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	796,9	149	0,23	1,05	4,07	5,35	SPM01C1	Simplício Mendes
51103349	BOL	CR		158148	20/11/2023 10:27	21/11/2023 08:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,93	1	0,05	0,1	22,27	22,42	BOL01C2	Cristino Castro
51039227	JUN	CH	1404546	163538	20/11/2023 10:30	20/11/2023 12:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	368,61	211	0,72	1,03	0	1,75	JUN01M1	Itainópolis
51040444	BOJ	CH	1369709	99060	20/11/2023 10:31	20/11/2023 16:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	146,93	24	4,98	0,43	0,72	6,13	BOJ01C3	Currais
51076994	CRT	CR		135469	20/11/2023 10:33	20/11/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51039889	CBT	CH	1330307	98507	20/11/2023 10:33	20/11/2023 14:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	192,36	51	2,27	1,35	0,17	3,78	CBT09W2	Canto do Buriti
51039317	CRT	TF	1388529	97935	20/11/2023 10:34	20/11/2023 15:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	31,1	7	4,03	0,12	0,3	4,45	CRT01C2	Corrente
51039280	RGE	CR		97898	20/11/2023 10:38	20/11/2023 17:05	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	5,05	0,23	1,17	6,45	RGE01N3	Itaueira
51076979	CRT	CR		135454	20/11/2023 10:38	20/11/2023 10:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51042227	CRT	TF	1269930	100808	20/11/2023 10:41	21/11/2023 15:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	482,99	17	24,18	3,97	0,27	28,42	CRT09S1	Corrente
51204400	SPM	CR		159696	20/11/2023 10:41	20/11/2023 10:56	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51040503	BGR	CH	1371555	99119	20/11/2023 10:42	20/11/2023 16:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	310,28	50	0,05	1,03	5,13	6,22	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51039309	JCA	CR		97927	20/11/2023 10:43	20/11/2023 18:11	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,31	1	5,83	0,93	0,7	7,47	JCA01N1	João Costa
51039604	SJP	CH	1337947	98222	20/11/2023 10:47	20/11/2023 14:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	93,4	24	2,95	0,8	0,15	3,9	SJP01C1	São João do Piauí
51039801	RDG	CH	1270701	98419	20/11/2023 10:48	21/11/2023 12:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	181,52	7	21,88	2,37	1,68	25,93	RDG09F5	Curimatá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51204382	CRT	CR		159678	20/11/2023 10:53	20/11/2023 13:11	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,1	1	1,67	0,57	0,07	2,3	CRT01C3	Corrente
51039375	CMT	CR		97993	20/11/2023 10:55	21/11/2023 15:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,19	1	25,73	2,58	0,25	28,57	CMT01C5	Parnaguá
51204298	NOT	CR		159594	20/11/2023 10:55	20/11/2023 15:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,18	1	2,97	0,7	0,58	4,25	NOT01C1	Regeneração
51041039	ABU	CH	1263188	99655	20/11/2023 10:56	20/11/2023 15:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	59,97	12	4,35	0,65	0	5	ABU01C2	Jurema
51041370	NOT	CR		99986	20/11/2023 10:56	20/11/2023 18:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,31	1	5,47	1,2	0,67	7,33	NOT01C1	Várzea Grande
51204381	CRT	CR		159677	20/11/2023 10:56	20/11/2023 13:11	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,09	1	1,62	0,57	0,07	2,25	CRT01C3	Corrente
51039412	RDG	CR		98030	20/11/2023 11:00	21/11/2023 21:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,45	1	30,38	1,57	2,97	34,92	RDG09F5	Curimatá
51039434	EMT	CR		98052	20/11/2023 11:01	20/11/2023 11:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EMT01C1	Manoel Emídio
51101575	CRT	CR		2051	20/11/2023 11:01	20/11/2023 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C1	Corrente
51204401	SPM	CR		159697	20/11/2023 11:03	20/11/2023 11:18	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51039469	SJP	CR		98087	20/11/2023 11:05	21/11/2023 12:01	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,04	1	24,13	0,68	0,12	24,93	SJP01C1	João Costa
51039523	GBS	CH	1270343	98141	20/11/2023 11:06	21/11/2023 16:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1393,28	47	1,1	1,48	27,07	29,65	GBS09F8	Corrente
51042525	NZR	CH	1348834	101071	20/11/2023 11:09	21/11/2023 09:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	383,83	17	20,68	1,9	0	22,58	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí
51039487	OER	CH	1336526	98105	20/11/2023 11:14	20/11/2023 14:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	545,57	147	2,05	1,5	0,17	3,72	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51041749	NOT	CR		100365	20/11/2023 11:20	21/11/2023 10:13	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,95	1	21,2	1,68	0	22,88	NOT01C1	Várzea Grande
51076983	CRT	CR		135458	20/11/2023 11:21	20/11/2023 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51039824	OER	CR		98442	20/11/2023 11:24	20/11/2023 12:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,93	0,13	0,43	1,5	OER01C1	Oeiras
51039573	CMT	CR		98191	20/11/2023 11:26	21/11/2023 09:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22	0,48	0,07	22,55	CMT01C5	Parnaguá
51204380	CRT	CR		159676	20/11/2023 11:28	20/11/2023 13:11	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,07	1	1,08	0,57	0,07	1,72	CRT01C3	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51040102	CBT	CH	1330324	98718	20/11/2023 11:29	20/11/2023 16:00	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	585,61	130	2,83	1,25	0,43	4,52	CBT09W2	Canto do Buriti
51103434	OER	CR		158231	20/11/2023 11:31	20/11/2023 15:05	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,15	1	0,05	0,1	3,42	3,57	OER01C2	Oeiras
51039612	BGR	CH	1315557	98230	20/11/2023 11:34	20/11/2023 17:23	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	5,82	1	4,2	0,15	1,47	5,82	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51039635	CMT	CH	1265905	98253	20/11/2023 11:35	20/11/2023 16:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1565,08	316	1,87	0,62	2,48	4,97	CMT01C4	Curimatá
51101439	CMT	CR		1915	20/11/2023 11:35	20/11/2023 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá
51039924	CRL	TF	1262974	98542	20/11/2023 11:38	20/11/2023 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	169,4	27	5,28	0,22	0,78	6,28	CRL01C1	Jurema
51039731	EBV	TF	1292281	98349	20/11/2023 11:39	20/11/2023 14:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	294,65	123	0,98	0,77	0,65	2,4	EBV01C1	Francinópolis
51039926	GBS	TF	1269501	98544	20/11/2023 11:39	20/11/2023 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	562,54	117	2,98	1,62	0,22	4,82	GBS01C1	Gilbués
51039703	SPM	TF	1332632	98321	20/11/2023 11:43	20/11/2023 17:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	271,86	44	3,85	0,35	1,98	6,18	SPM01C5	São Miguel do Fidalgo
51040168	ABU	TF	1262811	98784	20/11/2023 11:44	21/11/2023 12:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	151,1	6	23,73	1,37	0,08	25,18	ABU01C2	Jurema
51204418	CRL	CR		159714	20/11/2023 11:44	20/11/2023 11:59	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRL01C2	Caracol
51039687	BIG	CR		98305	20/11/2023 11:45	21/11/2023 10:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,93	1	20,03	1,85	0,53	22,42	BIG01N2	Inhuma
51039701	VAL	CR		98319	20/11/2023 11:46	21/11/2023 00:15	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,52	1	8,57	1,33	2,58	12,48	VAL01C2	São Miguel do Tapuí
51041096	CRI	TF	1264229	99712	20/11/2023 11:51	20/11/2023 17:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1529,99	274	4,05	1,4	0,15	5,6	CRI01N1	Santa Luz
51039777	OER	CR		98395	20/11/2023 11:52	20/11/2023 16:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,52	0,47	0,18	4,17	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51039788	SJP	CR		98406	20/11/2023 11:54	20/11/2023 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,25	0,67	0,33	3,25	SJP01C1	São João do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51204385	SPM	CR		159681	20/11/2023 12:00	20/11/2023 16:10	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,17	1	2,52	0,97	0,68	4,17	SPM01C1	Simplício Mendes
51101438	CMT	CR		1914	20/11/2023 12:06	20/11/2023 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá
51039860	VAL	CR		98478	20/11/2023 12:10	20/11/2023 16:21	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,17	1	0,73	2,42	1,03	4,18	VAL01C3	Valença do Piauí
51039875	JNP	CR		98493	20/11/2023 12:14	20/11/2023 16:05	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	2,45	1,3	0,1	3,85	JNP01C1	São João do Piauí
51076991	CRT	CR		135466	20/11/2023 12:18	20/11/2023 12:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51039953	NZR	CR		98571	20/11/2023 12:21	21/11/2023 17:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	27,12	1,57	0,48	29,17	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51039961	EMT	TF	1405994	98579	20/11/2023 12:21	22/11/2023 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	53,81	1	52,87	0,75	0,2	53,82	EMT01C1	Colônia do Gurguéia
51039958	CRT	CR		98576	20/11/2023 12:23	21/11/2023 00:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,49	1	5,42	0,87	5,37	11,65	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51039841	EMT	CR		98459	20/11/2023 12:23	21/11/2023 16:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,16	1	27,58	0,3	0	27,88	EMT01C1	Manoel Emídio
51204379	SRO	CR		159675	20/11/2023 12:23	20/11/2023 12:38	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SRO09F3	Dom Inocêncio
51204294	NOT	CR		159590	20/11/2023 12:23	20/11/2023 15:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,12	1	1,5	0,7	0,58	2,78	NOT01C1	Regeneração
51204416	CRL	CR		159712	20/11/2023 12:27	20/11/2023 12:42	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRL01C2	Caracol
51042523	NZR	CR		101069	20/11/2023 12:29	21/11/2023 09:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,87	1	19,57	1	0,22	20,78	NZR01C2	Regeneração
51204392	NZR	CR		159688	20/11/2023 12:37	20/11/2023 18:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,26	1	1,95	1,33	2,92	6,2	NZR01C2	Arraial
51040024	ABU	CR		98642	20/11/2023 12:38	20/11/2023 18:55	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,26	1	5,67	0,45	0,17	6,28	ABU01C1	Anísio de Abreu
51042552	STL	TF	1298264	101098	20/11/2023 12:40	21/11/2023 00:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	527,45	46	7,98	1,9	1,58	11,47	STL01C2	Alagoinha do Piauí
51041518	SPM	CR		100134	20/11/2023 12:42	22/11/2023 14:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,08	1	0,05	0,1	49,87	50,02	SPM01C2	Campinas do Piauí
51040046	VAL	CR		98664	20/11/2023 12:43	20/11/2023 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,1	0,33	0,25	5,68	VAL01C3	Valença do Piauí
51040117	NOT	TF	1291725	98733	20/11/2023 12:46	20/11/2023 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14,31	6	0,02	0,43	1,95	2,4	NOT01C2	Aroazes

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51040497	SPM	CH	1331669	99113	20/11/2023 12:51	20/11/2023 17:28	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	934,14	203	2,63	1,88	0,1	4,62	SPM01C1	Simplício Mendes
51040291	CRT	TF	1267392	98907	20/11/2023 12:54	20/11/2023 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1082,41	332	2,52	0,52	0,23	3,27	CRT01C1	Corrente
51040126	FAO	AL	1324082	98742	20/11/2023 13:02	20/11/2023 15:30	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2086,52	3190	0,37	1,77	0,33	2,47	FAO01C3	Florianópolis
51101436	CMT	CR		1912	20/11/2023 13:18	20/11/2023 13:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá
51040878	RGE	TF	1356607	99494	20/11/2023 13:20	20/11/2023 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	64,85	39	0,08	1,23	0,35	1,67	RGE01N3	Itaueira
51040253	JCA	CR		98869	20/11/2023 13:22	21/11/2023 12:41	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,97	1	22,65	0,27	0,4	23,32	JCA01N1	João Costa
51041569	JUN	CH	1289701	100185	20/11/2023 13:24	20/11/2023 20:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	217,26	32	5,88	0,92	0	6,8	JUN01M1	Itainópolis
51204387	SPM	CR		159683	20/11/2023 13:27	20/11/2023 16:10	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	1,07	0,97	0,68	2,72	SPM01C1	Simplício Mendes
51040175	FAO	CR		98791	20/11/2023 13:31	20/11/2023 21:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,68	1,32	0	8	FAO01C1	Florianópolis
51040982	CMT	CH	1266615	99598	20/11/2023 13:37	21/11/2023 08:55	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	462,95	24	18,17	0,88	0,25	19,3	CMT01C5	Parnaguá
51040435	SJP	CR		99051	20/11/2023 13:52	20/11/2023 15:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,28	0,28	0,07	1,63	SJP01C1	São João do Piauí
51041664	NZR	CH	1370822	100280	20/11/2023 13:54	20/11/2023 17:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	124,3	34	3,02	0,52	0,13	3,67	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51204313	CRT	CR		159609	20/11/2023 13:55	20/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	3,58	0,53	0,87	4,98	CRT01C2	Corrente
51204310	CRT	CR		159606	20/11/2023 13:57	20/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	3,55	0,53	0,87	4,95	CRT01C2	Corrente
51204388	NZR	CR		159684	20/11/2023 13:57	20/11/2023 18:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,2	1	0,62	1,33	2,92	4,87	NZR01C2	Arraial
51076981	CRT	CR		135456	20/11/2023 13:57	20/11/2023 14:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51204395	CRL	CR		159691	20/11/2023 14:02	20/11/2023 14:17	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRL01C2	Caracol
51040523	CMT	CH	1266028	99139	20/11/2023 14:06	20/11/2023 20:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	170,35	28	5,63	0,47	0	6,1	CMT01C4	Curimatá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51076998	CRT	CR	135473	20/11/2023 14:10	20/11/2023 14:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente	
51040789	SJP	TF	1338332	99405	20/11/2023 14:10	20/11/2023 16:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	40,25	17	1,92	0,2	0,27	2,38	SJP01C1	São João do Piauí
51041718	SJP	TF	1338333	100334	20/11/2023 14:11	20/11/2023 17:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	158,17	43	2,6	0,27	0,82	3,68	SJP01C1	São João do Piauí
51076995	CRT	CR		135470	20/11/2023 14:14	20/11/2023 14:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51076985	CRT	CR		135460	20/11/2023 14:15	20/11/2023 14:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51040591	CBT	TF	1329319	99207	20/11/2023 14:21	21/11/2023 09:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	38,24	2	17,03	1,48	0,62	19,13	CBT01C3	Brejo do Piauí
51040594	NZR	CR		99210	20/11/2023 14:23	20/11/2023 19:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,2	1	2,17	1,83	0,77	4,77	NZR01C3	Nazaré do Piauí
51040674	JER	TF	1322618	99290	20/11/2023 14:27	20/11/2023 19:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	108,07	20	4,37	1,05	0	5,42	JER01C2	Jerumenha
51041463	CRT	CH	1267565	100079	20/11/2023 14:32	20/11/2023 17:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1081,07	384	1,8	1,02	0	2,82	CRT01C2	Corrente
51204297	NOT	CR		159593	20/11/2023 14:32	20/11/2023 14:47	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NOT01C1	Regeneração
51041036	BRL	CH	1331074	99652	20/11/2023 14:34	20/11/2023 17:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	680,66	220	0,95	1,52	0,63	3,1	BRL01C2	Landri Sales
51041607	VAL	TF	1291378	100223	20/11/2023 14:34	20/11/2023 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	196,66	44	3,7	0,43	0,33	4,47	VAL01C1	Aroazes
51041487	VAL	TF	1291659	100103	20/11/2023 14:39	20/11/2023 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	400,33	133	1,57	0,73	0,72	3,02	VAL01C1	Aroazes
51204397	CRL	CR		159693	20/11/2023 14:44	20/11/2023 14:59	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRL01C2	Caracol
51204389	NZR	CR		159685	20/11/2023 14:46	20/11/2023 15:01	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	NZR01C2	Arraial
51041326	CRO	CH	1070279	99942	20/11/2023 14:46	20/11/2023 17:18	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2547,43	1012	0,02	1,23	1,28	2,53	CRO01L1	Monsenhor Gil
51040802	FAO	CR		99418	20/11/2023 14:47	20/11/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,1	0,77	0,5	4,37	FAO01C1	Florianópolis

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51204390	NZR	CR		159686	20/11/2023 14:49	20/11/2023 15:04	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NZR01C2	Arraial
51045811	SRO	TF	1397105	104353	20/11/2023 14:50	21/11/2023 11:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	62,74	3	20,57	0,27	0,08	20,92	SRO09L1	Coronel José Dias
51204384	SPM	CR		159680	20/11/2023 14:53	20/11/2023 15:08	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51042040	CMT	TF	1266439	100621	20/11/2023 14:54	20/11/2023 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	91,73	19	3,75	1,08	0	4,83	CMT01C4	Curimatá
51040978	VAL	TF	1291728	99594	20/11/2023 14:56	20/11/2023 17:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	124,51	42	2,73	0,12	0,12	2,97	VAL01C1	Aroazes
51101433	CMT	CR		1909	20/11/2023 14:56	20/11/2023 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá
51041483	CRT	TF	1267686	100099	20/11/2023 14:58	20/11/2023 19:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	78,2	19	3,67	0,22	0,23	4,12	CRT01C2	Corrente
51041428	VAL	TF	1300788	100044	20/11/2023 14:58	20/11/2023 17:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	860,61	311	1,3	1,48	0	2,78	VAL01C3	Valença do Piauí
51036399	EMT	CH	1268835	95017	20/11/2023 14:59	20/11/2023 17:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	243,81	108	0,08	0,9	1,28	2,27	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51041385	SPM	TF	1331822	100001	20/11/2023 14:59	20/11/2023 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	29,34	10	2,5	0,28	0,17	2,95	SPM01C1	Simplício Mendes
51040977	CRT	CR		99593	20/11/2023 15:02	21/11/2023 13:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,1	0,77	0,1	21,97	CRT09S1	Corrente
51042047	OER	CH	1337728	100628	20/11/2023 15:05	20/11/2023 17:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	121,28	54	0,87	0,58	0,8	2,25	OER01C2	Oeiras
51041204	NOT	TF	1291342	99820	20/11/2023 15:06	21/11/2023 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	198,16	7	23,83	1,6	2,88	28,32	NOT01C2	Aroazes
51041045	FAO	CR		99661	20/11/2023 15:07	20/11/2023 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,45	0,33	0,93	1,72	FAO01C4	Florianópolis
51204326	ABU	CR		159622	20/11/2023 15:08	20/11/2023 15:56	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,03	1	0,15	0,65	0	0,8	ABU01C2	Jurema
51042014	CRT	TF	1267696	100595	20/11/2023 15:12	20/11/2023 19:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	553,01	130	3,88	0,37	0,02	4,27	CRT01C2	Corrente
51204449	EMT	CR		159745	20/11/2023 15:14	20/11/2023 15:29	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51041084	CMT	CR		99700	20/11/2023 15:14	21/11/2023 09:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,78	0,27	0,15	18,2	CMT01C5	Parnaguá
51101437	CMT	CR		1913	20/11/2023 15:15	20/11/2023 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51042154	BRL	CH	1331214	100735	20/11/2023 15:18	20/11/2023 19:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1615,63	375	2,45	0,68	1,18	4,32	BRL01C2	Landri Sales
51101447	BRL	CR		1923	20/11/2023 15:18	20/11/2023 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	1,02	0,1	0,05	1,17	BRL01C2	Sebastião Leal
51041138	SPM	CR		99754	20/11/2023 15:19	21/11/2023 10:19	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,79	1	18,33	0,62	0,05	19	SPM01C1	Simplicio Mendes
51041145	CMT	CR		99761	20/11/2023 15:19	21/11/2023 12:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	19,8	1,22	0,08	21,1	CMT01C4	Júlio Borges
51076975	CRT	CR		135450	20/11/2023 15:19	20/11/2023 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51043854	SPM	CR		102400	20/11/2023 15:19	21/11/2023 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,38	0,08	0,05	19,52	SPM01C1	Simplicio Mendes
51041723	CRL	CH	1263179	100339	20/11/2023 15:21	20/11/2023 22:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	249,07	33	6,23	1,32	0	7,55	CRL01C2	Caracol
51041164	CRT	CR		99780	20/11/2023 15:25	20/11/2023 16:59	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,06	1	0,48	0,93	0,15	1,57	CRT01C2	Corrente
51041205	JER	CR		99821	20/11/2023 15:28	21/11/2023 16:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,04	1	24,32	0,75	0	25,07	JER01C2	Jerumenha
51204391	NZR	CR		159687	20/11/2023 15:30	20/11/2023 15:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	NZR01C2	Arraial
51041211	RGE	CR		99827	20/11/2023 15:30	21/11/2023 16:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,05	1	24,42	0,47	0,43	25,32	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51101435	CMT	CR		1911	20/11/2023 15:35	20/11/2023 15:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CMT01C4	Curimatá
51204311	CRT	CR		159607	20/11/2023 15:38	20/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,14	1	1,87	0,53	0,87	3,27	CRT01C2	Corrente
51041297	JUN	CH	1404546	99913	20/11/2023 15:38	20/11/2023 19:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	767,92	211	0,98	2,67	0	3,65	JUN01M1	Itainópolis
51204308	CRT	CR		159604	20/11/2023 15:44	20/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	1,77	0,53	0,87	3,17	CRT01C2	Corrente
51204314	CRT	CR		159610	20/11/2023 15:46	20/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	1,73	0,53	0,87	3,13	CRT01C2	Corrente
51076977	CRT	CR		135452	20/11/2023 15:48	20/11/2023 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51076974	CRT	CR		135449	20/11/2023 15:48	20/11/2023 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51204309	CRT	CR		159605	20/11/2023 15:48	20/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	1,7	0,53	0,87	3,1	CRT01C2	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51041663	NZR	CH	1349097	100279	20/11/2023 15:50	20/11/2023 18:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,6	3	1,73	0,62	0,18	2,53	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51204317	CRO	CR		159613	20/11/2023 15:53	20/11/2023 16:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51042013	NZR	CH	1332239	100594	20/11/2023 15:54	20/11/2023 17:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	78,35	42	1,4	0,35	0,12	1,87	NZR01C2	São Miguel do Fidalgo
51204320	CRO	CR		159616	20/11/2023 15:58	20/11/2023 16:13	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51041468	FAO	CH	1324153	100084	20/11/2023 15:59	21/11/2023 12:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	423,34	21	18,75	0,78	0,63	20,17	FAO01C6	Floriano
51042056	CRL	TF	1263096	100637	20/11/2023 16:02	20/11/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	246,87	84	1,4	1,12	0,43	2,95	CRL01C1	Caracol
51043126	BOJ	TF	1264325	101672	20/11/2023 16:03	21/11/2023 13:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	258,01	12	19,63	1,78	0,1	21,52	BOJ01C2	Santa Luz
51204322	CRO	CR		159618	20/11/2023 16:07	20/11/2023 16:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51041544	OER	CR		100160	20/11/2023 16:11	20/11/2023 18:19	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,42	1,2	0,52	2,13	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51204321	CRO	CR		159617	20/11/2023 16:17	20/11/2023 16:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51042480	JER	CH	1322284	101026	20/11/2023 16:18	20/11/2023 21:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	618,64	115	4,2	1,18	0	5,38	JER01C2	Jerumenha
51204281	VAZ	CR		159577	20/11/2023 16:18	20/11/2023 21:41	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,22	1	4,2	1,18	0	5,38	VAZIO	Jerumenha
51204318	CRO	CR		159614	20/11/2023 16:18	20/11/2023 16:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51204319	CRO	CR		159615	20/11/2023 16:19	20/11/2023 16:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51041605	FAO	CR		100221	20/11/2023 16:21	20/11/2023 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,83	0,13	0,68	1,65	FAO01C3	Floriano
51046625	ABU	CR		105103	20/11/2023 16:21	21/11/2023 15:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,67	0,47	0	23,13	ABU01C1	Anísio de Abreu
51042314	RGE	CH	1356370	100860	20/11/2023 16:22	20/11/2023 21:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1739,22	369	2,82	1,37	0,53	4,72	RGE01N3	Itaueira
51041614	CMT	CR		100230	20/11/2023 16:24	22/11/2023 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,96	1	46,07	0,07	0,83	46,97	CMT01C3	Curimatá
51039578	OER	CR		98196	20/11/2023 16:30	20/11/2023 16:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,02	0,2	0,25	0,47	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51042057	URD	CH	1321962	100638	20/11/2023 16:30	21/11/2023 09:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	156,31	9	13,8	3,58	0	17,38	URD09W3	Uruçuí
51041716	BOJ	CR		100332	20/11/2023 16:35	21/11/2023 13:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,58	0,27	0	20,85	BOJ01C3	Bom Jesus

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51041722	CMT	CH	1405298	100338	20/11/2023 16:36	22/11/2023 17:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	48,71	1	48,35	0,17	0,2	48,72	CMT01C4	Avelino Lopes
51041720	FAO	CR		100336	20/11/2023 16:38	21/11/2023 11:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,77	1	15,78	2,6	0,2	18,58	FAO01C6	Floriano
51042044	JUN	TF	1290205	100625	20/11/2023 16:45	20/11/2023 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	76,12	18	3,45	0,53	0,25	4,23	JUN01M1	Itainópolis
51043426	SJP	CH	1352684	101972	20/11/2023 16:49	21/11/2023 00:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1024,88	134	7,2	0,13	0,32	7,65	SJP09F4	São João do Piauí
51042708	ABU	CR		101254	20/11/2023 16:50	21/11/2023 12:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	0,05	0,1	19,08	19,23	ABU01C1	Anísio de Abreu
51041884	FAO	CR		100500	20/11/2023 17:00	21/11/2023 10:47	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,74	1	17,45	0,33	0	17,78	FAO01C6	Floriano
51076987	CRT	CR		135462	20/11/2023 17:16	20/11/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51042035	JUN	CR		100616	20/11/2023 17:16	20/11/2023 22:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	2,72	1,88	0,7	5,3	JUN01M4	Pimenteiras
51101446	BRL	CR		1922	20/11/2023 17:17	20/11/2023 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51042046	SJP	CR		100627	20/11/2023 17:17	21/11/2023 08:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,38	0,63	0,08	15,1	SJP01C1	São João do Piauí
51043113	SPM	CR		101659	20/11/2023 17:19	20/11/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
51042081	CBT	TF	1329927	100662	20/11/2023 17:20	20/11/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	13,19	8	0,48	0,5	0,67	1,65	CBT09W2	Canto do Buriti
51042550	SJP	TF	1338278	101096	20/11/2023 17:23	21/11/2023 12:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	545,08	29	16,23	0,5	2,07	18,8	SJP01C1	São João do Piauí
51042368	SRO	TF	1278818	100914	20/11/2023 17:23	21/11/2023 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	374,19	16	22,45	0,72	0,23	23,4	SRO09F2	Anísio de Abreu
51042082	CRO	CR		100663	20/11/2023 17:26	20/11/2023 18:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,18	1,15	0,22	1,55	CRO01L1	Monsenhor Gil
51042108	CRL	TF	1271111	100689	20/11/2023 17:27	20/11/2023 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	231,44	56	1,1	2,22	0,82	4,13	CRL01C2	Guaribas
51042323	BOJ	CH	1369709	100869	20/11/2023 17:29	20/11/2023 22:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	111,39	24	3,53	0,07	1,05	4,65	BOJ01C3	Currais
51042140	CRO	CR		100721	20/11/2023 17:32	20/11/2023 19:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	1,9	0,17	0,13	2,2	CRO01L1	Monsenhor Gil
51042132	SPM	CR		100713	20/11/2023 17:33	21/11/2023 12:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,78	1	18,1	0,25	0,4	18,75	SPM01C4	Campinas do Piauí
51101450	BRL	CR		1926	20/11/2023 17:35	20/11/2023 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51042194	VAL	CR		100775	20/11/2023 17:42	20/11/2023 21:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,67	0,33	0,4	3,4	VAL01C3	Valença do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51076993	CRT	CR	135468	20/11/2023 17:45	20/11/2023 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C2	Corrente
51042325	CRT	CR	100871	20/11/2023 17:57	21/11/2023 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	0,05	0,1	20,48	20,63	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51101445	BRL	CR	1921	20/11/2023 18:02	20/11/2023 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51101449	BRL	CR	1925	20/11/2023 18:02	20/11/2023 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51042829	SPM	CR	101375	20/11/2023 18:02	21/11/2023 11:49	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,74	1	17,35	0,38	0,05	17,78	SPM01C1	Simplício Mendes
51042402	JUN	CR	100948	20/11/2023 18:10	21/11/2023 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,37	0,15	0,5	17,02	JUN01M1	Itainópolis
51101451	BRL	CR	1927	20/11/2023 18:12	20/11/2023 18:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51042647	BOJ	TF	1264397	20/11/2023 18:12	20/11/2023 20:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	252,48	99	0,8	1,58	0,18	2,57	BOJ01C2	Bom Jesus
51042489	EBV	CH	1299578	20/11/2023 18:18	21/11/2023 09:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	443,79	30	14,02	0,65	0,13	14,8	EBV01C2	São Félix do Piauí
51042731	EMT	CH	1397836	20/11/2023 18:26	20/11/2023 20:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	24,12	14	0,1	0,1	1,53	1,73	EMT01C3	Manoel Emídio
51042831	SPM	CR	101377	20/11/2023 18:28	21/11/2023 11:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,73	1	17,35	0,13	0,03	17,52	SPM01C1	Simplício Mendes
51042545	ABU	CR	101091	20/11/2023 18:32	21/11/2023 13:19	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,78	1	18,3	0,18	0,3	18,78	ABU01C2	Jurema
51044921	BRL	CR	103467	20/11/2023 18:33	20/11/2023 18:48	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BRL01C2	Landri Sales
51043036	NZR	CH	1348541	20/11/2023 18:39	21/11/2023 03:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3362,35	399	2,87	5,57	0	8,43	NZR01C1	Floriano
51103366	BOL	CR	158164	20/11/2023 18:48	21/11/2023 08:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,59	1	0,05	0,1	13,92	14,07	BOL01C2	Cristino Castro
51101448	BRL	CR	1924	20/11/2023 18:49	20/11/2023 19:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51042689	VAL	CR	101235	20/11/2023 18:55	20/11/2023 20:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,23	1,05	0,17	1,45	VAL01C3	Valença do Piauí
51046109	CRT	CR	104651	20/11/2023 18:58	20/11/2023 19:13	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51042710	BRL	CR	101256	20/11/2023 19:00	21/11/2023 10:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,32	1,4	0,17	15,88	BRL01C2	Sebastião Leal
51042777	FAO	CR	101323	20/11/2023 19:11	20/11/2023 22:22	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,13	1	2,78	0,4	0	3,18	FAO01C4	Floriano
51043124	BOJ	TF	1264545	20/11/2023 19:22	21/11/2023 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,24	5	18,2	0,48	0,17	18,85	BOJ01C2	Santa Luz
51042819	EBV	CR	101365	20/11/2023 19:24	21/11/2023 12:04	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,69	1	16,28	0,28	0,1	16,67	EBV01C1	Várzea Grande

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51043560	CRT	CH	1267724	102106	20/11/2023 19:26	21/11/2023 23:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	13843,78	499	26,37	1,38	0	27,75	CRT01C2	Corrente
51042454	CRT	TF	1408692	101000	20/11/2023 19:28	21/11/2023 14:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	19,3	1	17,12	2,2	0	19,32	CRT09S1	Corrente
51042859	BOL	CR		101405	20/11/2023 19:32	21/11/2023 08:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,56	1	0,05	0,1	13,18	13,33	BOL01C2	Cristino Castro
51042855	CRT	CR		101401	20/11/2023 19:34	21/11/2023 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,65	0,58	0,18	20,42	CRT01C2	Corrente
51043084	GBS	TF	1270494	101630	20/11/2023 19:36	21/11/2023 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	84,58	4	20,32	0,42	0,42	21,15	GBS09F8	Corrente
51042932	SJP	CR		101478	20/11/2023 19:46	21/11/2023 08:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	0,05	0,1	12,15	12,3	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51043448	CMT	CH	1405851	101994	20/11/2023 20:02	21/11/2023 17:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	64,7	3	21,25	0,33	0	21,58	CMT01C4	Avelino Lopes
51043022	SRO	CR		101568	20/11/2023 20:09	21/11/2023 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,25	0,33	0	21,58	SRO09F3	Dom Inocêncio
51101612	SMT	CR		2088	20/11/2023 20:10	20/11/2023 20:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51043035	CMT	CR		101581	20/11/2023 20:11	21/11/2023 17:17	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,88	1	20,73	0,07	0,3	21,1	CMT01C4	Avelino Lopes
51043072	VAL	CR		101618	20/11/2023 20:25	21/11/2023 01:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,4	0,42	0,25	5,07	VAL01C3	Valença do Piauí
51043198	SPM	CR		101744	20/11/2023 20:32	20/11/2023 20:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
51043110	BIG	CR		101656	20/11/2023 20:35	21/11/2023 12:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,8	0,18	0,2	16,18	BIG01N1	Wall Ferraz
51043140	SMT	CR		101686	20/11/2023 20:39	21/11/2023 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,03	0,22	0,33	19,58	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51043147	QBO	CR		101693	20/11/2023 20:45	21/11/2023 11:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,61	1	0,28	0,3	14	14,58	QBO09S2	Bom Jesus
51043384	RDG	CR		101930	20/11/2023 21:44	21/11/2023 10:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,45	0,27	0,48	13,2	RDG09F5	Parnaguá
51043402	CMT	CR		101948	20/11/2023 21:49	21/11/2023 11:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	13,12	0,15	0,3	13,57	CMT01C5	Parnaguá
51043631	SMT	TF	1075121	102177	20/11/2023 22:34	21/11/2023 01:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	328,31	129	1,62	0,52	0,42	2,55	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51101611	SMT	CR		2087	20/11/2023 22:34	20/11/2023 22:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51043665	SMT	TF	1394257	102211	20/11/2023 22:43	21/11/2023 01:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	794,77	282	2,4	0,2	0,23	2,83	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51043892	BGR	CH	1409197	102438	21/11/2023 00:56	21/11/2023 10:11	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5268,29	677	7,15	1,08	1,02	9,25	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51044050	FAO	CR		102596	21/11/2023 01:57	21/11/2023 11:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,39	1	8,67	0,23	0,45	9,35	FAO01C2	Florianópolis
51044759	CRI	CH	1264427	103305	21/11/2023 05:12	21/11/2023 11:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	173,52	29	3,55	1,33	1,12	6	CRI01N2	Cristino Castro
51044755	SPM	CH	1369055	103301	21/11/2023 05:53	21/11/2023 09:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	164,05	45	2,82	0,62	0,22	3,65	SPM01C2	Campinas do Piauí
51045586	RGE	TF	1355962	104128	21/11/2023 05:54	21/11/2023 12:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	76,03	11	5	1,23	0,68	6,92	RGE01N2	Flores do Piauí
51046032	BOJ	TF	1264223	104574	21/11/2023 05:58	21/11/2023 17:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	236,9	20	4,98	1,9	4,97	11,85	BOJ01C2	Santa Luz
51204256	BOJ	CR		159552	21/11/2023 05:58	21/11/2023 12:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	4,98	1,9	0	6,88	BOJ01C2	Santa Luz
51047799	CRI	CH	1264258	106277	21/11/2023 06:01	21/11/2023 16:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	708,48	65	0,1	0,1	10,7	10,9	CRI01N1	Santa Luz
51045161	BOJ	TF	1264053	103703	21/11/2023 06:04	21/11/2023 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	87,18	20	3,63	0,2	0,53	4,37	BOJ01C3	Currais
51045912	SRO	CH	1407231	104454	21/11/2023 06:07	21/11/2023 11:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	870,42	165	4,23	0,87	0,18	5,28	SRO09L1	Coronel José Dias
51047922	RGE	CR		106400	21/11/2023 06:07	21/11/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	10,85	0,87	0,13	11,85	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51044678	EBV	CR		103224	21/11/2023 06:12	21/11/2023 14:24	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,34	1	4,08	1,67	2,45	8,2	EBV01C3	São Félix do Piauí
51044773	RGE	CH	1441320	103319	21/11/2023 06:15	21/11/2023 09:06	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1079,41	379	0,08	2,17	0,6	2,85	RGE01N3	Itaueira
51044774	CRI	CH	1264760	103320	21/11/2023 06:18	21/11/2023 19:24	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	7170,58	548	1,7	6	5,4	13,1	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51044719	BGR	TF	1400550	103265	21/11/2023 06:19	21/11/2023 10:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1035,84	234	3,98	0,35	0,1	4,43	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51044737	CRT	CR		103283	21/11/2023 06:20	21/11/2023 15:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,85	0,07	0,23	9,15	CRT01C1	Corrente
51044838	CRT	TF	1267642	103384	21/11/2023 06:21	21/11/2023 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	95,6	18	2,08	1,77	1,47	5,32	CRT01C2	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51044757	RGE	CH	1356370	103303	21/11/2023 06:23	21/11/2023 13:52	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2757,66	369	5,57	0,32	1,6	7,48	RGE01N3	Itaueira
51046576	NZR	CH	1375179	105054	21/11/2023 06:24	22/11/2023 12:55	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	701,64	23	28,63	1	0,88	30,52	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí
51103402	SJP	CR		158199	21/11/2023 06:28	21/11/2023 12:32	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,25	1	0,05	0,1	5,92	6,07	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51046220	SPM	TF	1332220	104762	21/11/2023 06:31	21/11/2023 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	802,04	124	4,3	1,93	0,25	6,48	SPM01C1	Simplício Mendes
51047811	CRI	TF	1264354	106289	21/11/2023 06:39	21/11/2023 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	207,27	20	9,43	0,2	0,73	10,37	CRI01N1	Santa Luz
51045311	SJP	CH	1338290	103853	21/11/2023 06:43	21/11/2023 08:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3459,61	1589	0,08	1,42	0,68	2,18	SJP01C1	São João do Piauí
51084297	OER	CR		142772	21/11/2023 06:47	21/11/2023 07:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51045003	JER	CH	1415992	103545	21/11/2023 06:52	21/11/2023 09:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	508,92	204	1,12	1,35	0,03	2,5	JER01C2	Jerumenha
51045954	ABU	TF	1262722	104496	21/11/2023 06:56	21/11/2023 16:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,74	4	8,92	0,15	0,13	9,2	ABU01C2	Jurema
51161423	SJP	CR		61668	21/11/2023 06:58	21/11/2023 07:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	São João do Piauí
51044874	BOJ	CH	1264048	103420	21/11/2023 06:59	21/11/2023 09:42	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	40,51	15	2,25	0,15	0,32	2,72	BOJ01C3	Currais
51045146	BRL	CH	1331074	103688	21/11/2023 07:00	21/11/2023 11:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1014,99	242	0,88	0,97	2,35	4,2	BRL01C2	Landri Sales
51103408	SJP	CR		158205	21/11/2023 07:08	21/11/2023 12:32	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	0,05	0,1	5,25	5,4	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51045055	SMT	TF	1075121	103597	21/11/2023 07:13	21/11/2023 11:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	523,74	129	0,33	1,2	2,53	4,07	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51045259	CMT	CH	1266340	103801	21/11/2023 07:14	21/11/2023 09:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	170,11	73	0,97	1,37	0	2,33	CMT01C4	Júlio Borges
51046043	CMT	TF	1266184	104585	21/11/2023 07:17	21/11/2023 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	28,87	3	6,98	2,65	0	9,63	CMT01C4	Avelino Lopes
51045031	CRT	CR		103573	21/11/2023 07:25	21/11/2023 10:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	1,25	0,93	0,75	2,93	CRT01C2	Corrente
51045988	JUN	TF	1289405	104530	21/11/2023 07:26	21/11/2023 13:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	340,62	61	0,28	0,32	5	5,6	JUN01M1	Itainópolis
51045145	BRL	TF	1330902	103687	21/11/2023 07:28	21/11/2023 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	15,33	7	1,38	0,47	0,35	2,2	BRL01C2	Sebastião Leal

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51045380	RGE	CH	1356439	103922	21/11/2023 07:31	21/11/2023 17:08	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	441,63	46	8,23	1,18	0,2	9,62	RGE01N3	Itaueira
51045085	ABU	CR		103627	21/11/2023 07:37	22/11/2023 10:38	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,13	1	26,17	0,5	0,35	27,02	ABU01C2	São Braz do Piauí
51045918	VAL	CH	1364608	104460	21/11/2023 07:38	21/11/2023 10:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	168,59	56	2,02	0,85	0,15	3,02	VAL01C2	Pimenteiras
51045120	NZR	TF	1349001	103662	21/11/2023 07:40	21/11/2023 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	878,32	274	0,7	1,73	0,78	3,22	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51045354	CMT	CH	1371969	103896	21/11/2023 07:41	21/11/2023 11:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	630,1	149	3,32	0,67	0,25	4,23	CMT01C4	Júlio Borges
51045099	CBT	CR		103641	21/11/2023 07:41	21/11/2023 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,17	0,77	0,4	2,33	CBT01C2	Canto do Buriti
51045134	CRI	TF	1383525	103676	21/11/2023 07:46	21/11/2023 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	23,1	2	10,88	0,68	0,15	11,72	CRI01N2	Cristino Castro
51045138	VAL	CR		103680	21/11/2023 07:49	21/11/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,07	0,33	0,35	1,75	VAL01C3	Valença do Piauí
51045489	GPE	TF	1322561	104031	21/11/2023 07:54	21/11/2023 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	23,61	3	5,3	2,12	0,47	7,88	GPE01C1	Jerumenha
51046222	SJP	CH	1338908	104764	21/11/2023 07:59	22/11/2023 10:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1019,54	39	0,05	1,97	24,13	26,15	SJP01C2	Nova Santa Rita
51045225	RGE	CR		103767	21/11/2023 08:00	21/11/2023 15:55	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,33	1	6,68	0,58	0,65	7,92	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51045227	URI	TF	1320869	103769	21/11/2023 08:01	21/11/2023 12:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	216,16	48	4,08	0,18	0,25	4,52	URI01C2	Uruçuí
51045232	NZR	CR		103774	21/11/2023 08:03	21/11/2023 17:48	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,41	1	5,77	2,05	1,93	9,75	NZR01C1	Floriano
51045236	CMT	CR		103778	21/11/2023 08:03	21/11/2023 12:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,33	0,37	0,48	4,18	CMT01C5	Parnaguá
51048490	SJP	CH	1414003	106968	21/11/2023 08:05	21/11/2023 17:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3104,57	317	1,28	0,43	8,07	9,78	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51045461	SJP	CH	1353034	104003	21/11/2023 08:06	21/11/2023 18:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	347,95	35	9,22	0,35	0,38	9,95	SJP09F4	São João do Piauí
51045308	JER	CH	1322617	103850	21/11/2023 08:11	21/11/2023 13:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	250,72	50	1,82	3,2	0	5,02	JER01C2	Jerumenha

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51045697	CRT	TF	1267528	104239	21/11/2023 08:12	21/11/2023 13:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	21,67	4	2,17	2,23	1,03	5,43	CRT01C1	Corrente
51048415	SJP	CH	1352740	106893	21/11/2023 08:13	21/11/2023 19:23	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	914,55	82	9,17	0,2	1,8	11,17	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51045291	NZR	CH	1429738	103833	21/11/2023 08:16	21/11/2023 09:50	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	883,89	567	0,1	0,1	1,37	1,57	NZR01C2	São José do Peixe
51045749	BIG	TF	1286245	104291	21/11/2023 08:21	24/11/2023 10:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	442,92	6	0,1	0,1	73,62	73,82	BIG01N1	Wall Ferraz
51045339	EBV	TF	1299781	103881	21/11/2023 08:22	23/11/2023 12:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	52,44	1	47,15	2,22	3,08	52,45	EBV01C2	São Félix do Piauí
51045379	JUN	CH	1289971	103921	21/11/2023 08:23	21/11/2023 11:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	326,2	98	2,8	0,4	0,13	3,33	JUN01M1	Itainópolis
51161422	SJP	CR		61667	21/11/2023 08:27	21/11/2023 08:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SJP09F4	São João do Piauí
51047948	EMT	CH	1268884	106426	21/11/2023 08:31	22/11/2023 10:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	306,63	12	23,42	1,6	0,55	25,57	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51045433	BOJ	TF	1264316	103975	21/11/2023 08:33	21/11/2023 12:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	39,55	11	2,68	0,32	0,6	3,6	BOJ01C2	Bom Jesus
51045416	JUN	CR		103958	21/11/2023 08:34	22/11/2023 12:07	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,15	1	26,48	0,6	0,47	27,55	JUN01M1	Itainópolis
51046503	CRT	CH	1407793	104981	21/11/2023 08:41	21/11/2023 16:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	167,81	21	4,85	0,57	2,58	8	CRT09S1	Corrente
51048346	RGE	CH	1392441	106824	21/11/2023 08:44	21/11/2023 17:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	262,07	29	7,95	0,82	0,28	9,05	RGE01N3	Itaueira
51045511	OER	CR		104053	21/11/2023 08:52	22/11/2023 21:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,52	1	36,4	0,13	0,07	36,6	OER01C2	Wall Ferraz
51048088	BOL	CH	1265199	106566	21/11/2023 08:52	21/11/2023 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1982,46	206	9,02	0,32	0,3	9,63	BOL01C2	Cristino Castro
51047541	BOJ	CH	1264359	106019	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	649,03	73	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057864	BOJ	CR		116342	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057865	BOJ	CR		116343	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057866	BOJ	CR		116344	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057868	BOJ	CR		116346	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51057869	BOJ	CR		116347	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057870	BOJ	CR		116348	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057871	BOJ	CR		116349	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057872	BOJ	CR		116350	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51057873	BOJ	CR		116351	21/11/2023 08:55	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,62	0,48	0,8	8,9	BOJ01C2	Santa Luz
51046929	SPM	CH	1385487	105407	21/11/2023 08:55	22/11/2023 00:09	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	289,2	19	6,5	8,73	0	15,23	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
51138342	CRI	CR		38598	21/11/2023 08:56	21/11/2023 09:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRI01N1	Santa Luz
51047509	ABU	CH	1374799	105987	21/11/2023 08:57	21/11/2023 17:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	242,33	30	7,05	1,03	0	8,08	ABU01C2	Anísio de Abreu
51046167	BOJ	CH	1264386	104709	21/11/2023 09:00	21/11/2023 13:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	8,66	2	3,15	1,02	0,17	4,33	BOJ01C2	Bom Jesus
51045566	EBV	TF	1407589	104108	21/11/2023 09:05	21/11/2023 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	9,82	3	2,3	0,78	0,2	3,28	EBV01C3	São Félix do Piauí
51046601	SJP	TF	1338095	105079	21/11/2023 09:08	21/11/2023 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	223,43	31	5,58	1,2	0,43	7,22	SJP01C1	São João do Piauí
51045593	GBS	CR		104135	21/11/2023 09:10	21/11/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,05	0,53	0,53	8,12	GBS01C1	Gilbués
51045612	CBT	CR		104154	21/11/2023 09:12	21/11/2023 11:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	0,82	0,77	0,52	2,1	CBT01C3	Brejo do Piauí
51045696	CRI	CR		104238	21/11/2023 09:18	22/11/2023 20:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,45	1	33,43	1,07	0,23	34,73	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51045687	SRO	CR		104229	21/11/2023 09:18	21/11/2023 16:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,53	0,08	0,13	6,75	SRO09F3	Dom Inocêncio
51045740	ABU	CR		104282	21/11/2023 09:21	21/11/2023 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,68	0,55	0	8,23	ABU01C2	Anísio de Abreu
51045748	FAO	CH	1324974	104290	21/11/2023 09:24	21/11/2023 12:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	144,89	49	0,98	0,95	1,03	2,97	FAO01C6	Floriano
51045766	SJP	CH	1352816	104308	21/11/2023 09:26	21/11/2023 15:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	157,26	28	4,78	0,53	0,3	5,62	SJP09F4	São João do Piauí
51161421	SJP	CR		61666	21/11/2023 09:26	21/11/2023 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,78	0,53	0,3	5,62	SJP09F4	São João do Piauí
51045773	CRT	CH	1439612	104315	21/11/2023 09:27	21/11/2023 15:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	24,16	4	5,88	0,08	0,08	6,05	CRT01C1	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51045790	VAL	CH	1300814	104332	21/11/2023 09:29	21/11/2023 12:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10,02	3	2,4	0,92	0,03	3,35	VAL01C3	Valença do Piauí
51045794	CRT	TF	1391829	104336	21/11/2023 09:32	21/11/2023 11:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2,05	1	0,62	0,63	0,8	2,05	CRT01C2	Corrente
51047007	SJP	TF	1338094	105485	21/11/2023 09:33	22/11/2023 08:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	514,21	22	22,65	0,55	0,18	23,38	SJP01C1	São João do Piauí
51046558	SJP	CH	1338336	105036	21/11/2023 09:36	21/11/2023 16:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	816,08	122	6,43	0,07	0,2	6,7	SJP01C1	São João do Piauí
51045870	URD	CR		104412	21/11/2023 09:43	21/11/2023 20:57	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,47	1	7,12	3,97	0,15	11,23	URD09W3	Uruçuí
51046551	CMT	TF	1405835	105029	21/11/2023 09:45	21/11/2023 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	57,14	7	7,87	0,3	0	8,17	CMT01C4	Avelino Lopes
51045896	FAO	CR		104438	21/11/2023 09:49	21/11/2023 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	1,98	2,92	0,37	5,27	FAO01C4	Floriano
51045997	SJP	CR		104539	21/11/2023 10:06	21/11/2023 16:02	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,25	1	4,47	0,93	0,53	5,93	SJP01C1	São João do Piauí
51046717	SJP	CH	1338193	105195	21/11/2023 10:06	21/11/2023 17:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1581,42	207	7,07	0,33	0,25	7,65	SJP01C1	São João do Piauí
51046003	SPM	CR		104545	21/11/2023 10:07	21/11/2023 18:16	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,34	1	7,68	0,25	0,22	8,15	SPM01C1	Simplício Mendes
51045990	RDG	CR		104532	21/11/2023 10:07	21/11/2023 20:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	10,45	0,42	0	10,87	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51047164	CMT	TF	1266360	105642	21/11/2023 10:08	21/11/2023 14:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	367	90	0,68	0,75	2,63	4,07	CMT01C4	Júlio Borges
51047406	NOT	CH	1292684	105884	21/11/2023 10:26	21/11/2023 17:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	72,54	11	4,67	1,92	0	6,58	NOT01C1	Regeneração
51047433	CMT	TF	1266831	105911	21/11/2023 10:26	22/11/2023 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	203,38	7	0,2	4,68	24,18	29,07	CMT01C5	Parnaguá
51046837	SPM	CH	1334616	105315	21/11/2023 10:27	21/11/2023 14:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	151,25	34	0,08	3,55	0,82	4,45	SPM01C3	Simplício Mendes
51046175	SPM	CR		104717	21/11/2023 10:32	21/11/2023 17:37	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,29	1	6,08	0,95	0,05	7,08	SPM01C1	Simplício Mendes
51046083	ABU	CH	1397191	104625	21/11/2023 10:34	21/11/2023 15:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	320,56	61	1,25	4,02	0	5,27	ABU01C1	Anísio de Abreu

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51046256	RGN	CH	1393117	104798	21/11/2023 10:35	21/11/2023 15:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1201,29	266	4,17	0,07	0,28	4,52	RGN01C1	Regeneração
51046170	JER	CR		104712	21/11/2023 10:35	22/11/2023 20:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,42	1	31,42	2,08	0,63	34,13	JER01C2	Jerumenha
51046201	CRL	CR		104743	21/11/2023 10:37	22/11/2023 08:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,92	1	20,65	0,5	0,98	22,13	CRL01C1	Caracol
51046199	OER	CR		104741	21/11/2023 10:39	21/11/2023 16:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,1	0,17	0,52	5,78	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51046196	EMT	CR		104738	21/11/2023 10:39	22/11/2023 13:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	26,72	0,08	0,12	26,92	EMT01C2	Manoel Emídio
51161160	BIG	CR		61405	21/11/2023 10:51	21/11/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	0,05	0,1	6,97	7,12	BIG01N2	Inhumas
51046279	JER	CR		104821	21/11/2023 10:51	22/11/2023 10:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,01	1	23,77	0,13	0,23	24,13	JER01C2	Jerumenha
51042929	CRT	TF	1390728	101475	21/11/2023 10:58	21/11/2023 18:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	159,37	22	5,35	0,73	1,17	7,25	CRT09S1	Corrente
51046308	FAO	CR		104850	21/11/2023 11:00	21/11/2023 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	4,95	0,78	0,68	6,42	FAO01C6	Florianópolis
51046336	FAO	CR		104878	21/11/2023 11:04	21/11/2023 15:34	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,19	1	3,27	0,32	0,92	4,5	FAO01C3	Florianópolis
51046946	NZR	TF	1406188	105424	21/11/2023 11:41	21/11/2023 15:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	23,14	6	2,62	1,08	0,17	3,87	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51049722	ABU	CR		108200	21/11/2023 11:50	21/11/2023 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	ABU01C1	Anísio de Abreu
51046690	CMT	CR		105168	21/11/2023 11:57	21/11/2023 21:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	9,03	0,3	0	9,33	CMT01C5	Parnaguá
51046698	BOJ	CR		105176	21/11/2023 11:57	21/11/2023 18:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,28	1	4,13	0,43	2,18	6,75	BOJ09F6	Bom Jesus
51046854	EMT	CH	1268445	105332	21/11/2023 12:02	21/11/2023 15:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	972,36	271	1,97	1,52	0,12	3,6	EMT01C1	Manoel Emídio
51046721	SPM	CR		105199	21/11/2023 12:04	21/11/2023 16:17	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	0,35	3,62	0,25	4,22	SPM01C2	Simplicio Mendes
51046750	RPI	CR		105228	21/11/2023 12:07	21/11/2023 15:21	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	2,57	0,38	0,28	3,23	RPI01C1	São José do Peixe
51048252	CRL	CR		106730	21/11/2023 12:11	21/11/2023 17:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5	0,35	0,1	5,45	CRL01C2	Caracol
51046839	GBS	TF	1269501	105317	21/11/2023 12:11	21/11/2023 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	195,85	117	0,1	1,13	0,45	1,68	GBS01C1	Gilbués
51046777	VAL	CR		105255	21/11/2023 12:13	21/11/2023 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,68	0,52	0,38	4,58	VAL01C3	Valença do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51046809	SJP	TF	1337969	105287	21/11/2023 12:16	21/11/2023 16:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1547,95	409	2,48	0,75	0,57	3,8	SJP01C1	São João do Piauí
51046807	BRL	CH	1397237	105285	21/11/2023 12:18	21/11/2023 16:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	8,89	2	1,55	2,75	0,15	4,45	BRL01C2	Sebastião Leal
51046812	NZR	CR		105290	21/11/2023 12:18	21/11/2023 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,38	1,38	0,12	3,88	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51047053	RGN	TF	1168254	105531	21/11/2023 12:26	21/11/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1032,32	447	1,73	0,3	0,28	2,32	RGN01C2	Regeneração
51046855	SPM	CR		105333	21/11/2023 12:29	21/11/2023 16:29	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,17	1	3,68	0,27	0,05	4	SPM01C3	Simplício Mendes
51048231	SJP	TF	1421655	106709	21/11/2023 12:32	21/11/2023 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	363,53	80	3,47	0,67	0,42	4,55	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51046921	URD	CR		105399	21/11/2023 12:36	22/11/2023 12:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,98	1	22	0,25	1,32	23,57	URD09W1	Uruçuí
51046949	CRT	CR		105427	21/11/2023 12:44	21/11/2023 16:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,05	1,28	0,13	3,47	CRT01C2	Corrente
51047003	CBT	TF	1329142	105481	21/11/2023 12:52	21/11/2023 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	6,27	2	2,52	0,37	0,25	3,13	CBT01C3	Brejo do Piauí
51047014	EBV	CR		105492	21/11/2023 12:55	21/11/2023 15:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,11	1	1,52	0,17	0,92	2,6	EBV01C1	Elesbão Velooso
51047037	CBT	CH	1329160	105515	21/11/2023 12:59	21/11/2023 17:07	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	8,25	2	3,02	0,07	1,05	4,13	CBT01C3	Brejo do Piauí
51047060	JER	CR		105538	21/11/2023 13:03	21/11/2023 20:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,32	1	5,83	0,95	0,95	7,73	JER01C2	Jerumenha
51047187	CBT	CH	1329835	105665	21/11/2023 13:29	21/11/2023 15:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	16,77	7	1,08	0,82	0,5	2,4	CBT01C3	Brejo do Piauí
51047188	BGR	CR		105666	21/11/2023 13:32	21/11/2023 14:59	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,06	1	0,73	0,67	0,05	1,45	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51047209	SJP	CR		105687	21/11/2023 13:37	21/11/2023 19:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,32	0,13	0,05	5,5	SJP01C1	São João do Piauí
51047678	STF	TF	1270954	106156	21/11/2023 13:43	21/11/2023 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	597,93	174	2,23	0,72	0,5	3,45	STF01C1	Santa Filomena
51047504	BRL	TF	1330904	105982	21/11/2023 13:49	21/11/2023 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	592,23	110	0,02	0,48	4,88	5,38	BRL01C2	Landri Sales
51047388	CBT	TF	1328995	105866	21/11/2023 13:49	21/11/2023 16:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	9,05	3	2,1	0,55	0,38	3,03	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51227537	CBT	CR		119909	21/11/2023 13:49	21/11/2023 17:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3,08	3,23	CBT01C2	Pajeú do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51227538	CBT	CR		119910	21/11/2023 13:49	21/11/2023 17:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3,08	3,23	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51047280	VAL	CR		105758	21/11/2023 13:52	21/11/2023 16:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	0,27	0,57	2,2	3,03	VAL01C1	Aroazes
51204252	CBT	CR		159548	21/11/2023 13:57	21/11/2023 17:03	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	0,05	0,1	2,95	3,1	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51047322	RGE	CR		105800	21/11/2023 14:00	22/11/2023 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	19,78	1,2	0,13	21,12	RGE01N3	Itaueira
51047407	JUN	CH	1289971	105885	21/11/2023 14:01	21/11/2023 15:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	172,73	98	0,7	1,05	0,02	1,77	JUN01M1	Itainópolis
51047385	FAO	CR		105863	21/11/2023 14:06	21/11/2023 18:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,45	0,3	1,2	3,95	FAO01C1	Floriano
51047545	SPM	CH	1357038	106023	21/11/2023 14:15	21/11/2023 20:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	226,84	36	5,1	1,22	0	6,32	SPM01C2	Isaías Coelho
51047436	URI	CR		105914	21/11/2023 14:17	22/11/2023 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	19,82	0,88	0,77	21,47	URI01C1	Uruçuí
51047431	CRT	CR		105909	21/11/2023 14:19	21/11/2023 17:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,14	1	1,52	1,08	0,67	3,27	CRT01C3	Corrente
51050018	BOJ	CR		108496	21/11/2023 14:21	22/11/2023 08:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,97	0,17	0,52	17,65	BOJ01C3	Bom Jesus
51047467	NZR	CR		105945	21/11/2023 14:23	22/11/2023 07:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,73	1	0,05	0,1	17,45	17,6	NZR01C1	Floriano
51047484	SPM	CR		105962	21/11/2023 14:29	21/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51047608	CRT	TF	1435734	106086	21/11/2023 14:35	21/11/2023 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,12	12	1,3	0,88	0	2,18	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51047548	ABU	CR		106026	21/11/2023 14:42	22/11/2023 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,8	0,45	0,08	20,33	ABU01C1	Anísio de Abreu
51049481	ABU	CR		107959	21/11/2023 14:49	21/11/2023 15:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ABU01C2	Jurema
51047584	FAT	CR		106062	21/11/2023 14:52	22/11/2023 13:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	0,05	0,1	22,2	22,35	FAT01C1	Fartura do Piauí
51204243	CRT	CR		159539	21/11/2023 14:56	21/11/2023 16:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	0,95	0,88	0	1,83	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51047609	JER	CR		106087	21/11/2023 14:56	22/11/2023 09:39	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,78	1	17,05	1,32	0,35	18,72	JER01C2	Jerumenha
51047615	CRT	TF	1267483	106093	21/11/2023 15:00	22/11/2023 08:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	106,46	6	16,27	1,48	0	17,75	CRT01C3	Corrente
51048458	SRO	CH	1284017	106936	21/11/2023 15:02	21/11/2023 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4455,87	1039	0,55	0,6	3,15	4,3	SRO01C2	São Braz do Piauí
51055471	EBV	CR		113949	21/11/2023 15:10	22/11/2023 07:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	0,05	0,1	15,93	16,08	EBV01C2	São Félix do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51047679	CRT	CR		106157	21/11/2023 15:10	21/11/2023 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,42	0,65	0,15	3,22	CRT01C1	Corrente
51047687	FAO	CR		106165	21/11/2023 15:12	21/11/2023 17:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,62	0,6	1,02	2,23	FAO01C1	Florianópolis
51047688	CMT	CR		106166	21/11/2023 15:12	21/11/2023 20:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,6	0,15	0,7	5,45	CMT01C5	Parnaguá
51048310	CMT	TF	1266232	106788	21/11/2023 15:13	22/11/2023 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	105,71	5	16,8	4,18	0,17	21,15	CMT01C4	Júlio Borges
51047723	URD	CR		106201	21/11/2023 15:20	21/11/2023 19:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,02	1,12	0,17	4,3	URD09W3	Uruçuí
51047727	VAL	CR		106205	21/11/2023 15:21	21/11/2023 21:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,27	1	3,4	1,88	1,08	6,37	VAL01C1	Valença do Piauí
51047726	GPE	CR		106204	21/11/2023 15:23	24/11/2023 08:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,7	1	64,32	0,15	0,25	64,72	GPE01C1	Marcos Parente
51047796	CMT	TF	1397695	106274	21/11/2023 15:26	21/11/2023 22:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1629,73	235	4,07	0,88	2	6,95	CMT01C3	Curimatá
51048837	FAO	CH	1324974	107315	21/11/2023 15:32	21/11/2023 21:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	276,58	49	3,13	2,52	0	5,65	FAO01C6	Florianópolis
51052553	EBV	CR		111031	21/11/2023 15:41	21/11/2023 15:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C2	São Félix do Piauí
51047862	RGE	CR		106340	21/11/2023 15:41	22/11/2023 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20,12	0,12	0,12	20,35	RGE01N3	Itaueira
51048005	SJP	CR		106483	21/11/2023 15:42	21/11/2023 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,97	1,27	0,4	3,63	SJP01C1	São João do Piauí
51047892	VAL	CR		106370	21/11/2023 15:47	22/11/2023 08:18	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,69	1	15,45	0,13	0,93	16,52	VAL01C3	Valença do Piauí
51047895	URI	TF	1320971	106373	21/11/2023 15:49	22/11/2023 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	541,85	25	21,03	0,4	0,25	21,68	URI01C1	Uruçuí
51048389	CMT	CH	1266630	106867	21/11/2023 15:50	21/11/2023 18:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	237,28	100	0,38	0,58	1,42	2,38	CMT01C5	Parnaguá
51048546	URD	CH	1371030	107024	21/11/2023 15:53	21/11/2023 23:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3061,01	405	3,2	1,82	2,55	7,57	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51047950	OER	CR		106428	21/11/2023 15:59	22/11/2023 12:34	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,86	1	19,15	0,38	1,05	20,58	OER01C2	Wall Ferraz
51048101	ABU	TF	1262811	106579	21/11/2023 16:01	23/11/2023 11:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	263,7	6	19,87	20,12	3,97	43,95	ABU01C2	Jurema
51048071	URD	CH	1321970	106549	21/11/2023 16:01	21/11/2023 17:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	168,57	94	1,07	0,33	0,4	1,8	URD09W3	Uruçuí
51049182	SJP	CR		107660	21/11/2023 16:06	21/11/2023 16:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SJP01C1	São João do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51048006	ABU	CR		106484	21/11/2023 16:07	22/11/2023 10:30	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,77	1	17,32	0,33	0,73	18,38	ABU01C2	Anísio de Abreu
51204241	CRT	CR		159537	21/11/2023 16:08	21/11/2023 16:23	CONSUMIDOR	MANOBRA DE URGENCIA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	CRT01C1	Corrente
51097680	CRT	CR		156154	21/11/2023 16:15	21/11/2023 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C3	Gilbués
51048177	CBT	CH	1330050	106655	21/11/2023 16:15	21/11/2023 18:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	184,51	96	0,87	0,72	0,35	1,93	CBT09W2	Canto do Buriti
51097681	CRT	CR		156155	21/11/2023 16:18	21/11/2023 16:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRT01C3	Gilbués
51046604	BOJ	CR		105082	21/11/2023 16:20	21/11/2023 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,17	1,23	0	1,4	BOJ01C3	Currais
51048570	SRO	CH	1396038	107048	21/11/2023 16:24	22/11/2023 09:26	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	255,26	15	15,35	1,53	0,15	17,03	SRO09F2	Anísio de Abreu
51048163	SRO	CR		106641	21/11/2023 16:25	22/11/2023 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	17,03	0,33	0	17,37	SRO01C2	São Braz do Piauí
51097279	SRO	CR		155753	21/11/2023 16:25	22/11/2023 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	17,03	0,33	0	17,37	SRO01C2	São Braz do Piauí
51048212	CMT	CR		106690	21/11/2023 16:40	22/11/2023 18:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	24,88	1,1	0,22	26,2	CMT09S1	Curimatá
51048279	VAL	CH	1300997	106757	21/11/2023 16:52	21/11/2023 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO			0,27	1,87	0,33	2,47	VAL01C3	Valença do Piauí
51049118	VAL	TF	1300998	107596	21/11/2023 16:52	22/11/2023 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	35,52	2	16,63	0,35	0,78	17,77	VAL01C3	Valença do Piauí
51048312	NZR	TF	1349497	106790	21/11/2023 16:55	21/11/2023 19:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	127,55	49	0,72	1,9	0	2,62	NZR01C2	Arraial
51048320	BIG	CR		106798	21/11/2023 16:56	22/11/2023 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	15,38	1,68	0,38	17,45	BIG01N2	Inhuma
51048353	QBO	CH	1264823	106831	21/11/2023 16:57	21/11/2023 20:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	828,26	230	0,87	2,75	0	3,62	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51048379	CRL	TF	1271005	106857	21/11/2023 16:59	21/11/2023 18:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	81,96	56	0,65	0,82	0	1,47	CRL01C2	Guaribas
51048326	FAO	CR		106804	21/11/2023 16:59	21/11/2023 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,45	0,17	0,22	0,83	FAO01C4	Floriano
51048311	OER	CR		106789	21/11/2023 16:59	21/11/2023 18:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,02	0,52	0,2	1,73	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51048314	RGE	TF	1355900	106792	21/11/2023 17:01	22/11/2023 14:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	42,03	2	15,87	4,75	0,4	21,02	RGE01N1	Rio Grande do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51048433	CBT	CH	1415760	106911	21/11/2023 17:03	21/11/2023 20:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	579,03	190	1,88	0,6	0,57	3,05	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51048484	BIG	TF	1360872	106962	21/11/2023 17:06	21/11/2023 20:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1497,58	399	1,6	0,78	1,37	3,75	BIG01N2	Inhuma
51048487	VAL	CH	1301353	106965	21/11/2023 17:09	21/11/2023 19:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	118,66	52	1,38	0,47	0,43	2,28	VAL01C3	Valença do Piauí
51048461	ABU	CR		106939	21/11/2023 17:17	22/11/2023 11:28	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,76	1	17,35	0,12	0,72	18,18	ABU01C2	São Braz do Piauí
51049562	SJP	CR		108040	21/11/2023 17:20	21/11/2023 17:35	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SJP01C1	São João do Piauí
51049363	CRI	TF	1264424	107841	21/11/2023 17:22	21/11/2023 23:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1429,06	246	5,32	0,33	0,17	5,82	CRI01N1	Cristino Castro
51048478	SJP	CR		106956	21/11/2023 17:23	22/11/2023 13:51	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,85	1	18,72	1,62	0,13	20,47	SJP01C1	São João do Piauí
51048517	CRL	CR		106995	21/11/2023 17:26	23/11/2023 09:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,67	1	39,77	0,08	0,22	40,07	CRL01C1	Caracol
51048520	FAT	CR		106998	21/11/2023 17:30	22/11/2023 20:32	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,13	1	25,52	0,78	0,73	27,03	FAT01C1	Fartura do Piauí
51048738	BIG	CH	1361659	107216	21/11/2023 17:32	22/11/2023 09:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1119,95	69	14,87	0,87	0,5	16,23	BIG01N2	Inhuma
51051185	BIG	CH	1361710	109663	21/11/2023 17:34	22/11/2023 11:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1254,53	71	16,8	0,42	0,47	17,68	BIG01N2	Inhuma
51049138	VAL	TF	1293086	107616	21/11/2023 17:49	21/11/2023 23:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	128,93	21	3,25	2,9	0	6,15	VAL01C3	Valença do Piauí
51048888	BIG	CH	1361422	107366	21/11/2023 17:58	21/11/2023 22:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	436,67	98	3,28	0,8	0,38	4,47	BIG01N2	Inhuma
51204253	PTA	CR		159549	21/11/2023 18:05	21/11/2023 18:20	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTA01C1	Guadalupe
51048697	SJP	CR		107175	21/11/2023 18:06	22/11/2023 11:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,72	1	16,63	0,18	0,38	17,2	SJP01C1	São João do Piauí
51049369	CRI	TF	1264778	107847	21/11/2023 18:14	22/11/2023 08:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	145,93	10	12,42	0,55	1,63	14,6	CRI01N1	Santa Luz
51204219	BIG	CR		159515	21/11/2023 18:14	22/11/2023 11:15	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,71	1	16,13	0,42	0,47	17,02	BIG01N2	Inhuma

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51046810	SJP	CR		105288	21/11/2023 18:17	21/11/2023 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,22	0,78	0,05	1,05	SJP01C1	São João do Piauí
51048950	NZR	TF	1348609	107428	21/11/2023 18:49	22/11/2023 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	36	2	12,78	2,67	2,57	18,02	NZR01C1	Floriano
51204220	BIG	CR		159516	21/11/2023 18:50	22/11/2023 11:15	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,68	1	15,53	0,42	0,47	16,42	BIG01N2	Inhuma
51204218	BIG	CR		159514	21/11/2023 18:51	22/11/2023 11:15	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,68	1	15,52	0,42	0,47	16,4	BIG01N2	Inhuma
51048993	BIG	CR		107471	21/11/2023 19:08	21/11/2023 21:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,4	0,75	0	2,15	BIG01N2	Inhuma
51048991	SRO	CR		107469	21/11/2023 19:09	21/11/2023 19:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SRO09F3	Dom Inocêncio
51049052	CBT	CR		107530	21/11/2023 19:22	22/11/2023 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,93	0,17	0,32	21,42	CBT01C1	Canto do Buriti
51049139	VAL	CR		107617	21/11/2023 19:48	22/11/2023 10:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,6	1	13,35	1	0,13	14,48	VAL01C1	Novo Oriente do Piauí
51049165	NOT	TF	1292825	107643	21/11/2023 20:00	22/11/2023 09:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	53,5	4	11,8	0,92	0,67	13,38	NOT01C1	Tanque do Piauí
51049196	OER	TF	1337571	107674	21/11/2023 20:05	22/11/2023 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	14,48	1	12,35	1,48	0,65	14,48	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51049311	EBV	CR		107789	21/11/2023 20:42	22/11/2023 18:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,92	1	18,05	0,45	3,6	22,1	EBV01C3	São Miguel da Baixa Grande
51049391	CRT	CR		107869	21/11/2023 20:59	22/11/2023 17:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,84	1	18,02	1,6	0,45	20,07	CRT09S1	Corrente
51049406	CBT	TF	1330020	107884	21/11/2023 21:04	22/11/2023 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	41,88	2	19,72	0,82	0,42	20,95	CBT09W2	Canto do Buriti
51049453	CRI	TF	1382797	107931	21/11/2023 21:06	21/11/2023 22:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	361,73	234	0,48	0,92	0,15	1,55	CRI01N1	Cristino Castro
51051520	ABU	CR		109998	21/11/2023 21:21	22/11/2023 12:37	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,64	1	0,05	0,1	15,12	15,27	ABU01C2	Jurema
51049521	BRL	TF	1420585	107999	21/11/2023 21:39	22/11/2023 11:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	13,45	1	10,47	2,6	0,38	13,45	BRL01C2	Sebastião Leal
51055386	EBV	CR		113864	21/11/2023 21:51	22/11/2023 21:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,68	0,07	0,05	23,8	EBV01C3	São Félix do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51049583	RGN	CR		108061	21/11/2023 21:56	22/11/2023 07:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,22	0,23	0,22	9,67	RGN01C2	Regeneração
51049615	ABU	CR		108093	21/11/2023 22:07	22/11/2023 07:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	0,05	0,1	8,88	9,03	ABU01C1	Anísio de Abreu
51050791	URD	TF	1377883	109269	21/11/2023 22:08	22/11/2023 18:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	259,99	13	19,75	0,1	0,15	20	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51055415	NOT	CR		113893	21/11/2023 22:10	21/11/2023 22:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C2	Aroazes
51049785	CMT	TF	1266800	108263	21/11/2023 23:01	22/11/2023 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	75,74	4	16,57	2,1	0,28	18,95	CMT01C5	Parnaguá
51049861	EBV	CR		108339	21/11/2023 23:29	22/11/2023 20:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	11,92	0,65	8,23	20,8	EBV01C3	São Félix do Piauí
51049877	NOT	CR		108355	21/11/2023 23:32	22/11/2023 10:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	8,8	1,38	1,22	11,4	NOT01C2	Aroazes
51049909	CPM	CR		108387	21/11/2023 23:41	22/11/2023 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	10,6	0,9	0,22	11,72	CPM01C2	Novo Oriente do Piauí
51052463	SJP	CH	1353046	110941	22/11/2023 05:58	22/11/2023 14:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1089,8	126	0,1	0,1	8,45	8,65	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51051311	CRT	CH	1267807	109789	22/11/2023 06:02	22/11/2023 09:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	152,06	45	2,83	0,45	0,1	3,38	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51050839	SPM	CH	1332436	109317	22/11/2023 06:10	22/11/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	706,67	149	0,22	1,53	3	4,75	SPM01C1	Simplício Mendes
51051240	CMT	TF	1266814	109718	22/11/2023 06:32	22/11/2023 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	23,82	5	0,1	0,1	4,57	4,77	CMT01C5	Parnaguá
51050926	RGE	TF	1417164	109404	22/11/2023 06:44	22/11/2023 17:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	517,48	49	8,3	1,73	0,53	10,57	RGE01N3	Itaueira
51051069	NZR	CH	1349065	109547	22/11/2023 06:50	22/11/2023 09:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1234,7	431	1,58	0,97	0,32	2,87	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51052784	BOL	CH	1265176	111262	22/11/2023 06:56	22/11/2023 13:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	174,78	26	6,43	0,07	0,22	6,72	BOL01C2	Cristino Castro
51050971	BIG	CR		109449	22/11/2023 07:00	22/11/2023 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,38	0,63	0,62	5,63	BIG01N2	Inhuma
51052371	CER	TF	1264457	110849	22/11/2023 07:09	22/11/2023 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	278,29	29	6,8	2,43	0,37	9,6	CER01P2	Uruçuí
51051103	BOJ	CH	1407897	109581	22/11/2023 07:09	22/11/2023 09:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	382,18	138	0,85	1,93	0	2,78	BOJ01C3	Currais

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51103493	BOJ	CR		158288	22/11/2023 07:10	22/11/2023 09:00	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,08	1	0,05	0,1	1,68	1,83	BOJ01C2	Santa Luz
51051040	NZR	TF	1406188	109518	22/11/2023 07:11	22/11/2023 10:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	21,99	6	2,75	0,88	0,03	3,67	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51053478	SJP	CH	1374339	111956	22/11/2023 07:11	22/11/2023 17:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	314,44	30	10,15	0,2	0,13	10,48	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51051041	AAD	CH	1377772	109519	22/11/2023 07:14	22/11/2023 14:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	43,33	6	4,1	2,87	0,27	7,23	AAD01C1	Antônio Almeida
51051197	GBS	CH	1270075	109675	22/11/2023 07:14	22/11/2023 10:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	294,26	84	0,72	2,5	0,3	3,52	GBS09F9	Gilbués
51047850	EBV	TF	1299551	106328	22/11/2023 07:15	22/11/2023 10:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21,67	6	2,3	1,22	0,1	3,62	EBV01C2	São Félix do Piauí
51051837	BGR	CR		110315	22/11/2023 07:19	22/11/2023 13:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,28	0,55	0	5,83	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51051081	QBO	CR		109559	22/11/2023 07:20	22/11/2023 15:24	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,34	1	7,48	0,22	0,37	8,07	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51052350	SJP	CH	1353929	110828	22/11/2023 07:24	22/11/2023 14:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	87,57	13	6,57	0,08	0,1	6,75	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51051180	SRO	TF	1372138	109658	22/11/2023 07:25	22/11/2023 11:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	7,19	2	2,03	1,5	0,07	3,6	SRO09F3	Dom Inocêncio
51103503	BOJ	CR		158298	22/11/2023 07:28	22/11/2023 09:00	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,06	1	0,05	0,1	1,38	1,53	BOJ01C2	Santa Luz
51103510	BOJ	CR		158305	22/11/2023 07:32	22/11/2023 09:00	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,06	1	0,05	0,1	1,32	1,47	BOJ01C2	Santa Luz
51051533	SJP	CH	1353082	110011	22/11/2023 07:35	22/11/2023 16:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	215,81	25	7,33	0,27	1,03	8,63	SJP09F4	São João do Piauí
51051561	RGE	CH	1356370	110039	22/11/2023 07:35	22/11/2023 15:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2973,73	369	3,78	4,27	0,02	8,07	RGE01N3	Itaueira
51204225	CRI	CR		159521	22/11/2023 07:36	22/11/2023 09:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,05	0,1	1,25	1,4	CRI01N1	Santa Luz
51051179	CRT	CH	1267739	109657	22/11/2023 07:40	22/11/2023 10:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	795,02	319	1,08	1,37	0,05	2,5	CRT01C2	Corrente

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51103453	URD	CR		158250	22/11/2023 07:41	22/11/2023 10:26	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,11	1	0,05	0,1	2,6	2,75	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51051211	SJP	CR		109689	22/11/2023 07:43	22/11/2023 13:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	3,2	2,75	0,12	6,07	SJP01C1	São João do Piauí
51053620	SJP	CH	1354048	112098	22/11/2023 07:48	22/11/2023 17:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,43	10	8,93	0,37	0,15	9,45	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51051232	ABU	CR		109710	22/11/2023 07:48	22/11/2023 11:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	0,85	0,07	3,08	4	ABU01C1	Anísio de Abreu
51052045	SJP	TF	1353950	110523	22/11/2023 07:49	22/11/2023 13:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,28	2	2,7	3,45	0	6,15	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51131854	BOJ	CR		32112	22/11/2023 07:52	22/11/2023 09:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	0,98	1,13	BOJ01C2	Santa Luz
51051271	CBT	CH	1329966	109749	22/11/2023 07:52	22/11/2023 09:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	28,92	19	1,03	0,35	0,15	1,53	CBT09W2	Canto do Buriti
51051583	CRT	CH	1408076	110061	22/11/2023 07:53	22/11/2023 14:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	531,73	80	5,63	0,32	0,7	6,65	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51051300	EMT	CH	1268891	109778	22/11/2023 08:00	22/11/2023 11:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	93,23	27	2,7	0,5	0,27	3,47	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51051860	RDG	TF	1270577	110338	22/11/2023 08:08	22/11/2023 14:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	38,71	6	4,45	1,93	0,08	6,47	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51051416	CMT	TF	1267028	109894	22/11/2023 08:09	22/11/2023 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	21,06	6	0,33	2,45	0,73	3,52	CMT01C5	Parnaguá
51051645	GBS	CR		110123	22/11/2023 08:09	22/11/2023 11:08	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,12	1	1,07	0,3	1,62	2,98	GBS09F8	Corrente
51051395	URI	CH	1320876	109873	22/11/2023 08:09	22/11/2023 09:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	32,72	28	0,43	0,13	0,62	1,18	URI01C1	Uruçuí
51051352	BIG	CR		109830	22/11/2023 08:10	22/11/2023 12:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,08	0,12	0,68	3,88	BIG01N2	Inhumas
51051997	ABU	TF	1262728	110475	22/11/2023 08:12	22/11/2023 18:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	233,69	23	9,5	0,18	0,48	10,17	ABU01C2	Caracol
51051562	NZR	CH	1349304	110040	22/11/2023 08:14	22/11/2023 10:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	118,86	50	1,2	0,77	0,42	2,38	NZR01C2	Arraial
51051666	SJP	TF	1338462	110144	22/11/2023 08:15	22/11/2023 14:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	81,14	13	3,05	2,78	0,42	6,25	SJP01C1	São João do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51051390	NOT	CH	1443113	109868	22/11/2023 08:18	22/11/2023 11:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	408,66	117	0,67	0,75	2,08	3,5	NOT01C1	Regeneração
51055341	BOJ	TF	1264095	113819	22/11/2023 08:21	23/11/2023 09:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	74,04	3	23,38	0,48	0,82	24,68	BOJ01C3	Currais
51131855	BOJ	CR		32113	22/11/2023 08:21	22/11/2023 09:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,05	0,1	0,5	0,65	BOJ01C2	Cristino Castro
51051421	MAD	CR		109899	22/11/2023 08:25	22/11/2023 08:40	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51051478	BRL	CH	1330411	109956	22/11/2023 08:31	22/11/2023 15:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	476,45	68	3,92	1,1	2	7,02	BRL01C1	Bertolónia
51051480	JER	CR		109958	22/11/2023 08:35	22/11/2023 11:20	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	2,4	0,07	0,28	2,75	JER01C2	Jerumenha
51051477	GBS	CR		109955	22/11/2023 08:35	22/11/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	5,95	1,82	0,3	8,07	GBS01C1	Gilbués
51051487	RGE	CR		109965	22/11/2023 08:36	22/11/2023 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	8,7	1,02	0,2	9,92	RGE01N3	Itaueira
51048658	ABU	TF	1374986	107136	22/11/2023 08:37	22/11/2023 10:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	16,83	9	0,02	0,4	1,47	1,88	ABU01C2	Anísio de Abreu
51051589	JNP	TF	1352811	110067	22/11/2023 08:38	22/11/2023 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	41,56	17	1,32	0,5	0,63	2,45	JNP01C1	São João do Piauí
51051491	FAO	CR		109969	22/11/2023 08:39	22/11/2023 10:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,45	0,97	0,52	1,93	FAO01C4	Floriano
51051599	BOL	TF	1265186	110077	22/11/2023 08:42	22/11/2023 18:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	146,28	15	7,38	2,28	0,1	9,77	BOL01C2	Cristino Castro
51051890	FAT	CR		110368	22/11/2023 08:42	22/11/2023 18:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,41	1	9,35	0,07	0,35	9,77	FAT01C1	Fartura do Piauí
51051614	URI	CR		110092	22/11/2023 08:56	22/11/2023 14:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,57	0,87	0,05	5,48	URI01C2	Uruçuí
51051615	SRO	CR		110093	22/11/2023 08:56	22/11/2023 15:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	6,3	0,65	0,08	7,03	SRO09F2	Anísio de Abreu
51227610	CRI	CR		119982	22/11/2023 09:00	22/11/2023 22:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	8,97	0,07	3,97	13	CRI01N1	Cristino Castro
51227611	BOJ	CR		119983	22/11/2023 09:00	22/11/2023 09:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,83	0,98	BOJ01C2	Cristino Castro
51051654	SJP	TF	1400916	110132	22/11/2023 09:03	22/11/2023 13:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	19,11	4	0,8	3,97	0,02	4,78	SJP09F4	São João do Piauí
51051639	CRL	CR		110117	22/11/2023 09:03	23/11/2023 07:47	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,1	0,18	0,45	22,73	CRL01C1	Caracol
51054201	ABU	CR		112679	22/11/2023 09:05	23/11/2023 12:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,12	1	26,18	0,22	0,57	26,97	ABU01C2	Jurema

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51051662	RGE	CR		110140	22/11/2023 09:06	23/11/2023 17:10	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,34	1	31,07	0,78	0,22	32,07	RGE01N3	Itaueira
51051684	BGR	CH	1315541	110162	22/11/2023 09:12	23/11/2023 13:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,4	1	25,02	3,35	0,05	28,42	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51103499	BRL	CR		158294	22/11/2023 09:16	22/11/2023 11:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,05	0,1	1,58	1,73	BRL01C2	Landri Sales
51051740	BRL	CR		110218	22/11/2023 09:23	22/11/2023 16:09	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,28	1	5,78	0,75	0,23	6,77	BRL01C2	Landri Sales
51052023	SJP	CH	1373276	110501	22/11/2023 09:28	23/11/2023 10:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	377,8	15	23,87	1,17	0,17	25,2	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51051772	ABU	CR		110250	22/11/2023 09:31	22/11/2023 14:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,57	0,58	0,1	5,25	ABU01C1	Anísio de Abreu
51051798	SRO	CR		110276	22/11/2023 09:35	22/11/2023 18:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,35	1	6,3	1,48	0,63	8,42	SRO09F3	Dom Inocêncio
51051822	CMT	CR		110300	22/11/2023 09:40	23/11/2023 15:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,26	1	28,55	1,5	0,12	30,17	CMT01C5	Parnaguá
51051820	VAL	CR		110298	22/11/2023 09:40	23/11/2023 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,03	0,7	0,83	24,57	VAL01C1	Valença do Piauí
51051863	MAD	TF	1288937	110341	22/11/2023 09:49	22/11/2023 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	15,26	3	3,98	0,57	0,55	5,1	MAD01C3	Alagoinha do Piauí
51051921	VAZ	CR		110399	22/11/2023 09:56	22/11/2023 14:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,15	0,42	0,37	4,93	VAZIO	São João do Piauí
51054342	BOJ	CH	1264359	112820	22/11/2023 09:59	22/11/2023 18:54	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1237,99	139	7,98	0,07	0,87	8,92	BOJ01C2	Santa Luz
51227645	BOJ	CR		120017	22/11/2023 09:59	22/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,98	0,07	0,87	8,92	BOJ01C2	Santa Luz
51227646	CRI	CR		120018	22/11/2023 09:59	22/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,98	0,07	0,87	8,92	CRI01N1	Santa Luz
51227647	CRI	CR		120019	22/11/2023 09:59	22/11/2023 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,98	0,07	0,87	8,92	CRI01N1	Santa Luz
51052022	VAL	CR		110500	22/11/2023 10:19	22/11/2023 15:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	4	0,3	0,65	4,95	VAL01C3	Valença do Piauí
51052037	BGR	CH	1409197	110515	22/11/2023 10:22	22/11/2023 12:14	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1272,76	676	0,55	1,08	0,23	1,87	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51052052	SJP	CR		110530	22/11/2023 10:24	22/11/2023 17:21	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,29	1	0,05	0,1	6,8	6,95	SJP01C1	São João do Piauí
51204213	CRI	CR		159509	22/11/2023 10:25	22/11/2023 15:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	1,67	3,18	0,17	5,02	CRI01N1	Cristino Castro
51052041	URD	CH	1420069	110519	22/11/2023 10:26	22/11/2023 17:00	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3483,22	736	0,3	2,17	4,1	6,57	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51052094	SMT	CR		110572	22/11/2023 10:30	22/11/2023 18:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	6,52	0,98	0,68	8,18	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51053032	VAL	TF	1301796	111510	22/11/2023 10:34	23/11/2023 09:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	182,26	8	21,43	1,17	0,18	22,78	VAL01C3	Inhuma
51053389	CER	TF	1376521	111867	22/11/2023 10:36	22/11/2023 20:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	38,02	4	0,1	0,1	9,32	9,52	CER01P2	Palmeira do Piauí
51053651	BRL	CH	1331104	112129	22/11/2023 11:00	22/11/2023 17:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1294,1	207	5,15	0,93	0,17	6,25	BRL01C2	Landri Sales
51052228	SJP	CR		110706	22/11/2023 11:01	22/11/2023 15:33	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,8	0,25	0,48	4,53	SJP01C1	São João do Piauí
51052821	SPM	TF	1334585	111299	22/11/2023 11:02	22/11/2023 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	54,11	10	4,32	0,97	0,13	5,42	SPM01C3	Simplício Mendes
51052621	RGE	CH	1355975	111099	22/11/2023 11:02	22/11/2023 15:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	74,43	16	0,1	0,1	4,47	4,67	RGE01N2	Flores do Piauí
51052329	ABU	TF	1263407	110807	22/11/2023 11:10	23/11/2023 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	656,82	22	0,1	0,1	29,67	29,87	ABU01C1	Anísio de Abreu
51204212	ABU	CR		159508	22/11/2023 11:10	23/11/2023 17:02	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,24	1	0,1	0,1	29,67	29,87	ABU01C2	Anísio de Abreu
51052415	CRT	CH	1267831	110893	22/11/2023 11:20	22/11/2023 16:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2910,15	522	2,62	1,37	1,6	5,58	CRT01C2	Corrente
51204211	ABU	CR		159507	22/11/2023 11:20	22/11/2023 11:35	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	ABU01C2	Anísio de Abreu
51054693	BOL	CH	1440331	113171	22/11/2023 11:20	23/11/2023 15:55	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	314,27	11	23,23	5,35	0	28,58	BOL01C2	Cristino Castro
51052765	SRO	TF	1396036	111243	22/11/2023 11:24	22/11/2023 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	38,22	7	3,12	2,18	0,17	5,47	SRO09F2	Anísio de Abreu
51052334	RGE	TF	1355970	110812	22/11/2023 11:25	22/11/2023 14:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3,45	1	2,22	0,92	0,32	3,45	RGE01N2	Flores do Piauí
51052366	PTA	CR		110844	22/11/2023 11:26	22/11/2023 15:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,18	1	2,1	1,78	0,52	4,4	PTA01C1	Guadalupe
51052437	EMT	CR		110915	22/11/2023 11:41	22/11/2023 14:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	2,53	0,13	0,38	3,05	EMT01C2	Manoel Emídio

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51052449	CRI	CR		110927	22/11/2023 11:46	24/11/2023 12:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,04	1	48,2	0,77	0,1	49,07	CRI01N2	Cristino Castro
51053380	GPE	CH	1389283	111858	22/11/2023 11:48	22/11/2023 17:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	650,15	111	4,03	1,75	0,08	5,87	GPE01C1	Jerumenha
51095827	SPM	CR		154301	22/11/2023 11:49	22/11/2023 12:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPM01C2	Simplicio Mendes
51052465	CRL	CR		110943	22/11/2023 11:49	23/11/2023 09:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,89	1	20,35	0,32	0,72	21,38	CRL01C1	Caracol
51052484	BOJ	CR		110962	22/11/2023 11:51	22/11/2023 12:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BOJ09F6	Bom Jesus
51052487	CMT	TF	1266104	110965	22/11/2023 11:51	22/11/2023 16:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	8,74	2	2,93	0,78	0,67	4,38	CMT01C4	Curimatá
51053678	SRO	TF	1376195	112156	22/11/2023 11:56	22/11/2023 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	58,02	8	5,62	1,08	0,57	7,27	SRO01C2	São Braz do Piauí
51053447	ABU	CR		111925	22/11/2023 12:00	23/11/2023 10:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,23	0,6	0,67	22,5	ABU01C2	Anísio de Abreu
51052555	EBV	CH	1299664	111033	22/11/2023 12:05	22/11/2023 17:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	88,75	17	0,1	0,1	5,03	5,23	EBV01C3	São Félix do Piauí
51052619	GBS	TF	1270484	111097	22/11/2023 12:08	22/11/2023 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10,34	3	1,65	1,45	0,35	3,45	GBS09F8	Corrente
51052761	BGR	TF	1315479	111239	22/11/2023 12:25	22/11/2023 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	148,48	27	4,47	0,63	0,4	5,5	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51052636	SJP	CR		111114	22/11/2023 12:28	22/11/2023 12:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SJP01C1	São João do Piauí
51052647	BRL	TF	1330903	111125	22/11/2023 12:34	22/11/2023 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	718,67	109	0,02	1,67	4,92	6,6	BRL01C2	Landri Sales
51053933	ABU	CH	1262725	112411	22/11/2023 12:37	22/11/2023 17:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	471,46	93	4,67	0,33	0,08	5,08	ABU01C2	Jurema
51052707	BOJ	TF	1263929	111185	22/11/2023 12:45	22/11/2023 15:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	263,18	104	1,25	0,27	1,02	2,53	BOJ01C3	Bom Jesus
51055052	EMT	TF	1396443	113530	22/11/2023 12:48	23/11/2023 09:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	898,49	44	18,45	1,9	0,08	20,43	EMT09L9	Canto do Buriti

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51052730	SPM	TF	1334174	111208	22/11/2023 12:53	22/11/2023 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	62,95	10	1,12	2,3	2,88	6,3	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
51053468	BGR	CH	1315466	111946	22/11/2023 12:55	22/11/2023 16:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1895,78	530	2,78	0,73	0,07	3,58	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51052767	EMT	CR		111245	22/11/2023 12:58	22/11/2023 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,07	0,72	0,15	4,93	EMT01C1	Eliseu Martins
51052853	FAT	TF	1269062	111331	22/11/2023 13:13	23/11/2023 13:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	120,43	5	0,1	0,1	23,9	24,1	FAT01C1	Fartura do Piauí
51053138	RGE	TF	1329039	111616	22/11/2023 13:20	22/11/2023 15:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5,11	2	2,37	0,12	0,08	2,57	RGE01N2	Flores do Piauí
51052871	BGR	CR		111349	22/11/2023 13:22	22/11/2023 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,27	0,07	0,08	3,42	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51052940	CRT	CR		111418	22/11/2023 13:37	22/11/2023 16:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	0,9	0,3	1,35	2,55	CRT01C3	Corrente
51053354	EMT	CH	1268344	111832	22/11/2023 13:39	22/11/2023 17:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	973,36	288	2,98	0,23	0,17	3,38	EMT01C1	Manoel Emídio
51052949	CRT	TF	1267436	111427	22/11/2023 13:41	24/11/2023 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	105,28	2	1,88	0,33	50,43	52,65	CRT01C1	Corrente
51054038	CRT	CH	1406806	112516	22/11/2023 13:51	22/11/2023 17:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2002,26	537	3,2	0,4	0,13	3,73	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51053335	RDG	TF	1270587	111813	22/11/2023 14:05	22/11/2023 17:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	11,31	3	1,98	1,62	0,18	3,78	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51053136	BIG	CH	1421888	111614	22/11/2023 14:09	22/11/2023 18:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3195,86	729	2,9	1,37	0,13	4,4	BIG01N2	Inhuma
51053133	BRL	CR		111611	22/11/2023 14:11	22/11/2023 19:42	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,23	1	4,72	0,6	0,2	5,52	BRL01C1	Bertolândia
51053552	CRT	CR		112030	22/11/2023 14:22	23/11/2023 12:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,32	0,9	0,07	22,28	CRT01C2	Sebastião Barros
51053987	GPE	CH	1330873	112465	22/11/2023 14:24	22/11/2023 20:26	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	96,42	16	2,78	3,13	0,12	6,03	GPE01C1	Marcos Parente
51053402	SJP	TF	1338071	111880	22/11/2023 14:34	22/11/2023 17:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	717,9	275	1,97	0,2	0,45	2,62	SJP01C1	São João do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51053295	SPM	AL	1406836	111773	22/11/2023 14:43	22/11/2023 14:53	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1285,17	7711	0,05	0,07	0,05	0,17	SPM01C2	Simplício Mendes
51054133	PCS	TF	1294793	112611	22/11/2023 14:53	22/11/2023 19:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	34,66	8	4	0,13	0,2	4,33	PCS01C3	Itainópolis
51103322	SPM	CR		158132	22/11/2023 14:54	22/11/2023 15:09	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	SPM01C2	Simplício Mendes
51053392	VAL	TF	1376127	111870	22/11/2023 15:03	22/11/2023 16:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	380,87	256	0,38	0,08	1,03	1,5	VAL01C3	Valença do Piauí
51053388	CBT	CR		111866	22/11/2023 15:04	23/11/2023 12:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,25	0,43	0,37	21,05	CBT01C1	Canto do Buriti
51053434	PCS	CH	1294885	111912	22/11/2023 15:05	22/11/2023 18:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1261,7	333	2,45	1,35	0	3,8	PCS01C3	Itainópolis
51053413	CMT	CR		111891	22/11/2023 15:09	22/11/2023 19:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,53	1,5	0,55	4,58	CMT01C5	Parnaguá
51053669	FAO	CH	1324974	112147	22/11/2023 15:11	22/11/2023 19:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	219,64	49	3,4	0,63	0,45	4,48	FAO01C6	Florianópolis
51054882	SPM	CH	1356802	113360	22/11/2023 15:17	22/11/2023 19:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	640,48	139	2,97	0,58	1,07	4,62	SPM01C2	Campinas do Piauí
51053500	EMT	CH	1268411	111978	22/11/2023 15:19	22/11/2023 17:32	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	137,11	62	1,67	0,47	0,08	2,22	EMT01C1	Bertolândia
51053687	SJP	CH	1353046	112165	22/11/2023 15:24	22/11/2023 17:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	243,54	125	0,82	0,77	0,37	1,95	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51053482	VAL	CR		111960	22/11/2023 15:24	22/11/2023 17:54	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,1	1	1,53	0,25	0,72	2,5	VAL01C1	Pimenteiras
51053483	EMT	CR		111961	22/11/2023 15:24	23/11/2023 12:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	20,15	0,38	0,17	20,7	EMT01C2	Manoel Emídio
51053544	CMT	CH	1266408	112022	22/11/2023 15:29	22/11/2023 16:52	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	703,94	510	0,97	0,08	0,33	1,38	CMT01C3	Curimatá
51053545	CRO	CR		112023	22/11/2023 15:33	23/11/2023 11:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	17,65	1,52	0,72	19,88	CRO01L1	Monsenhor Gil
51053581	OER	CR		112059	22/11/2023 15:37	22/11/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,08	0,43	0,15	1,67	OER01C1	Oeiras
51054774	SJP	TF	1352805	113252	22/11/2023 15:42	24/11/2023 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	668,85	15	23,13	1,42	20,05	44,6	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51103431	CRO	CR		158228	22/11/2023 15:43	22/11/2023 19:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	0,05	0,1	3,63	3,78	CRO01L1	Monsenhor Gil
51053605	FAO	TF	1424320	112083	22/11/2023 15:43	23/11/2023 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	4776,1	252	1,53	3,05	14,38	18,97	FAO01C6	Florianópolis

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51053610	FAO	CR		112088	22/11/2023 15:43	22/11/2023 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,47	1,05	0	1,52	FAO01C1	Florianópolis
51204206	FAO	CR		159502	22/11/2023 15:43	23/11/2023 10:41	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,79	1	1,53	3,05	14,38	18,97	FAO01C6	Florianópolis
51053688	NOT	CH	1292848	112166	22/11/2023 16:00	23/11/2023 09:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	933,88	52	16,1	0,6	1,27	17,97	NOT01C1	Regeneração
51053835	FAO	CH	1324824	112313	22/11/2023 16:02	22/11/2023 19:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	829,92	232	0,92	2,47	0,2	3,58	FAO01C4	Florianópolis
51053708	FAO	CR		112186	22/11/2023 16:04	23/11/2023 08:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,13	0,48	0,27	16,88	FAO01C2	Florianópolis
51053722	CMT	CR		112200	22/11/2023 16:07	23/11/2023 06:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	0,05	0,1	14,55	14,7	CMT01C5	Parnaguá
51054333	FAO	CH	1324316	112811	22/11/2023 16:08	22/11/2023 21:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	274,95	52	4	1,3	0	5,3	FAO01C4	Florianópolis
51053779	VAL	CH	1427386	112257	22/11/2023 16:10	22/11/2023 17:28	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	152,35	2547	0,17	0,13	1	1,3	VAL01C1	Valença do Piauí
51053733	FAO	TF	1323120	112211	22/11/2023 16:10	22/11/2023 20:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	399,33	103	2,15	0,95	0,78	3,88	FAO01C6	Florianópolis
51054433	BRL	CH	1330537	112911	22/11/2023 16:16	22/11/2023 18:50	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	437,38	171	2,18	0,17	0,22	2,57	BRL01C1	Bertolândia
51054912	SPM	CR		113390	22/11/2023 16:20	22/11/2023 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,62	1,77	SPM01C2	Isaías Coelho
51054789	FAO	CR		113267	22/11/2023 16:22	22/11/2023 21:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	3,83	1,6	0	5,43	FAO01C4	Florianópolis
51054612	BIG	TF	1286260	113090	22/11/2023 16:41	22/11/2023 21:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	89,59	20	2,75	1,73	0	4,48	BIG01N1	Wall Ferraz
51053947	CRI	CR		112425	22/11/2023 16:44	23/11/2023 11:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,8	1	18,53	0,15	0,5	19,18	CRI01N1	Cristino Castro
51053972	FAO	CR		112450	22/11/2023 16:48	23/11/2023 09:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,69	1	15,37	1,1	0,1	16,57	FAO01C6	Florianópolis
51055061	NOT	CR		113539	22/11/2023 16:49	22/11/2023 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C1	Regeneração
51054007	EBV	CR		112485	22/11/2023 16:50	22/11/2023 20:45	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,92	0,45	0,55	3,92	EBV01C1	Elesbão Velo
51054043	PTA	TF	1322903	112521	22/11/2023 16:58	23/11/2023 17:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	24,24	1	22,43	0,95	0,87	24,25	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51054120	BOJ	TF	1263890	112598	22/11/2023 17:05	22/11/2023 17:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	57,09	108	0,13	0,1	0,3	0,53	BOJ01C1	Bom Jesus
51054102	NZR	CR		112580	22/11/2023 17:05	22/11/2023 20:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,14	1	1,02	1,3	1,13	3,45	NZR01C2	São José do Peixe

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51055076	FAO	CH	1324858	113554	22/11/2023 17:07	23/11/2023 09:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	259,44	16	14,53	0,68	1	16,22	FAO01C6	Florianópolis
51054143	FAO	CR		112621	22/11/2023 17:11	22/11/2023 20:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	2,87	0,05	0,05	2,97	FAO01C3	Florianópolis
51054153	BGR	TF	1315656	112631	22/11/2023 17:12	22/11/2023 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,81	1	0,58	0,05	0,18	0,82	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51054291	RGE	TF	1355717	112769	22/11/2023 17:16	22/11/2023 20:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	985,7	283	0,85	0,57	2,07	3,48	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51054108	NZR	CH	1349016	112586	22/11/2023 17:17	22/11/2023 17:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	36,49	160	0,02	0,12	0,1	0,23	NZR01C3	Arraial
51054234	SJP	TF	1337943	112712	22/11/2023 17:21	26/11/2023 09:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	619,5	7	0,33	1,13	87,03	88,5	SJP01C1	São João do Piauí
51054230	RGN	CH	1069223	112708	22/11/2023 17:23	22/11/2023 20:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2494,54	694	1,58	1,18	0,83	3,6	RGN01C1	Regeneração
51054252	SRO	CR		112730	22/11/2023 17:26	22/11/2023 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SRO09F3	Dom Inocêncio
51054254	FAO	CR		112732	22/11/2023 17:28	22/11/2023 20:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,68	0,18	0,42	3,28	FAO01C4	Florianópolis
51054242	BRL	CR		112720	22/11/2023 17:29	23/11/2023 14:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,86	1	17,83	1,93	0,77	20,53	BRL09F4	Uruçuí
51054268	BAR	TF	1400445	112746	22/11/2023 17:32	23/11/2023 09:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	16,16	1	13,52	2	0,65	16,17	BAR01N1	Barreiras do Piauí
51054270	SJP	CR		112748	22/11/2023 17:33	23/11/2023 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,9	0,6	0,25	15,75	SJP01C2	São João do Piauí
51054314	SPM	CR		112792	22/11/2023 17:36	22/11/2023 21:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,98	1,43	0,12	3,53	SPM01C1	Simplício Mendes
51055062	NOT	CR		113540	22/11/2023 17:42	23/11/2023 10:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,71	1	14,73	1,52	0,87	17,12	NOT01C1	Francinópolis
51054383	FAO	CR		112861	22/11/2023 17:49	22/11/2023 18:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C6	Florianópolis
51054441	NZR	CR		112919	22/11/2023 17:58	23/11/2023 10:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,25	1,85	0,38	16,48	NZR01C3	Arraial
51054850	SPM	CH	1357398	113328	22/11/2023 17:59	22/11/2023 21:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	690,21	228	1,3	0,22	1,52	3,03	SPM01C2	Isaías Coelho
51054495	GBS	CH	1406858	112973	22/11/2023 18:05	22/11/2023 23:11	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	448,87	88	0,28	2,87	1,95	5,1	GBS09F9	Santa Filomena
51056588	SPM	CH	1421889	115066	22/11/2023 18:06	23/11/2023 10:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1751,65	107	16,08	0,17	0,13	16,38	SPM01C2	Isaías Coelho
51054511	OER	CR		112989	22/11/2023 18:13	22/11/2023 22:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,65	1,58	0,28	4,52	OER01C3	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023




51055075	FAO	CR		113553	22/11/2023 18:19	23/11/2023 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,48	0,08	0,2	14,77	FAO01C6	Florianópolis
51054628	SJP	CH	1353812	113106	22/11/2023 18:19	23/11/2023 11:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	119,12	7	13,53	2,85	0,65	17,03	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51056694	VAZ	CR		115172	22/11/2023 18:23	23/11/2023 12:16	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,74	1	16,55	0,65	0,68	17,88	VAZIO	Arraial
51054629	GBS	TF	1270484	113107	22/11/2023 18:27	23/11/2023 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,13	3	0,1	0,1	16,18	16,38	GBS09F8	Corrente
51055164	BIG	TF	1361460	113642	22/11/2023 18:34	23/11/2023 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	338,03	23	13,35	1,23	0,12	14,7	BIG01N2	Inhumas
51055071	VAL	CH	1301404	113549	22/11/2023 18:44	22/11/2023 22:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	782,04	228	1,8	1,63	0	3,43	VAL01C3	Valença do Piauí
51054704	CRT	TF	1407835	113182	22/11/2023 18:45	23/11/2023 11:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	81,88	5	13,75	0,25	2,38	16,38	CRT09S1	Corrente
51204131	SPM	CR		159432	22/11/2023 18:45	23/11/2023 10:29	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,65	1	15,43	0,17	0,13	15,73	SPM01C2	Isaías Coelho
51054712	CRT	TF	1267500	113190	22/11/2023 18:49	22/11/2023 22:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	755,67	219	0,03	0,18	3,25	3,47	CRT01C3	Corrente
51054722	BOL	CR		113200	22/11/2023 18:50	22/11/2023 19:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BOL01C2	Cristino Castro
51054747	BOJ	CR		113225	22/11/2023 18:53	23/11/2023 09:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,42	0,55	0,37	14,33	BOJ01C3	Currais
51054804	STF	TF	1428174	113282	22/11/2023 18:54	23/11/2023 03:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	758,91	93	6,55	0,08	1,53	8,17	STF01C1	Santa Filomena
51056596	FAO	CR		115074	22/11/2023 19:02	23/11/2023 11:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,02	0,97	0,65	16,63	FAO01C4	Florianópolis
51056628	PTA	CR		115106	22/11/2023 19:05	22/11/2023 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTA01C1	Guadalupe
51204142	VAL	CR		159442	22/11/2023 19:07	22/11/2023 22:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,13	1	1,42	1,63	0	3,05	VAL01C3	Valença do Piauí
51054857	RDG	CR		113335	22/11/2023 19:11	23/11/2023 09:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,61	1	13,32	0,82	0,62	14,75	RDG09F5	Curimatá
51055505	BOJ	TF	1264086	113983	22/11/2023 19:21	23/11/2023 07:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	853,61	69	10,62	1,62	0,15	12,38	BOJ01C3	Currais
51054969	SPM	CR		113447	22/11/2023 19:26	23/11/2023 10:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,25	0,52	0,13	14,9	SPM01C2	Campinas do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 12.2023



51055049	CRO	TF	1070320	113527	22/11/2023 19:30	22/11/2023 21:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	508,69	273	1,15	0,18	0,53	1,87	CRO01L1	Monsenhor Gil
51055011	FAO	CR		113489	22/11/2023 19:32	23/11/2023 09:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	12,65	0,4	0,45	13,5	FAO01C6	Florianópolis
51055009	RDG	TF	1407952	113487	22/11/2023 19:35	23/11/2023 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	22,73	1	20,3	1,08	1,37	22,75	RDG09F5	Curimatá
51204141	VAL	CR		159441	22/11/2023 19:36	22/11/2023 22:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,11	1	0,93	1,63	0	2,57	VAL01C3	Valença do Piauí
51055051	FAO	CR		113529	22/11/2023 19:44	23/11/2023 06:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	0,05	0,1	10,48	10,63	FAO01C6	Florianópolis
51055105	SPM	CR		113583	22/11/2023 19:52	23/11/2023 09:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	11,73	2,28	0,07	14,08	SPM01C1	Simplício Mendes
51055145	CRT	CR		113623	22/11/2023 20:04	23/11/2023 11:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,64	1	12,42	2,83	0,15	15,4	CRT09S1	Sebastião Barros
51204139	VAL	CR		159440	22/11/2023 20:08	22/11/2023 22:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,4	1,63	0	2,03	VAL01C3	Valença do Piauí
51055211	GBS	TF	1270274	113689	22/11/2023 20:15	24/11/2023 20:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	144,09	3	14,32	1,75	31,97	48,03	GBS09F9	Gilbués
51055241	URD	TF	1408561	113719	22/11/2023 20:30	24/11/2023 20:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	381,06	8	45,3	1,18	1,15	47,63	URD09W3	Currais
51055399	RGE	CR		113877	22/11/2023 21:02	22/11/2023 23:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,6	1,08	0	2,68	RGE01N2	Flores do Piauí
51056483	RGE	CR		114961	22/11/2023 21:03	23/11/2023 15:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,77	0,55	0,47	18,78	RGE01N2	Flores do Piauí
51055511	RGN	CR		113989	22/11/2023 21:23	23/11/2023 10:19	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,54	1	12,35	0,1	0,48	12,93	RGN01C2	Regeneração

Análise Gráfica (Retornar)

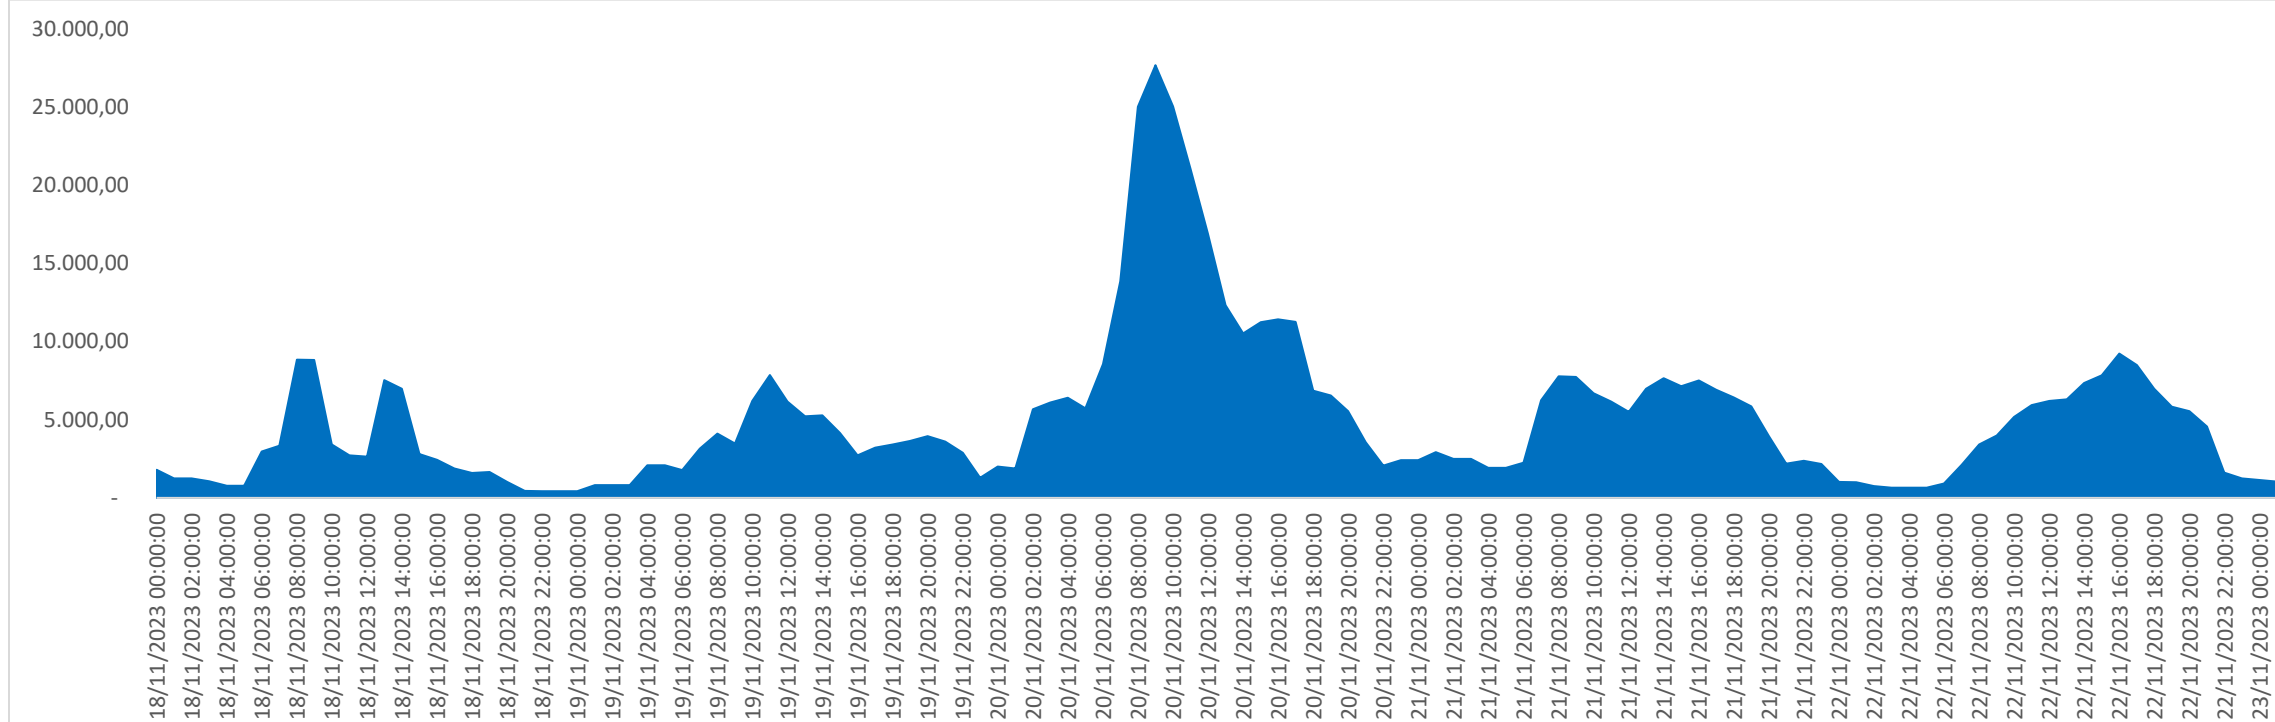

Análise Gráfica (Retornar)

