RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

15.2023 – EQTL PI

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030
www.pi.equatorialenergia.com.br

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 14 de dezembro de 2023 às 06h00min até 24 de dezembro de 2023 às 02h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de dezembro de 2023, a área de concessão da Equatorial Piauí, em municípios das regionais Metropolitana, Norte e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

REGIONAL	MUNICÍPIO
METROPOLITANA	Agricolândia
METROPOLITANA	Água Branca
SUL	Alegrete do Piauí
METROPOLITANA	Alto Longá
METROPOLITANA	Altos

SUL	Alvorada do Gurguéia
METROPOLITANA	Amarante
METROPOLITANA	Angical do Piauí
SUL	Antônio Almeida
SUL	Aroazes
SUL	Aroeiras do Itaim
SUL	Arraial
METROPOLITANA	Assunção do Piauí
SUL	Baixa Grande do Ribeiro
SUL	Barra D'Alcântara
METROPOLITANA	Barras
METROPOLITANA	Barro Duro
NORTE	Batalha
METROPOLITANA	Beneditinos
METROPOLITANA	Boa Hora
SUL	Bocaina
SUL	Bom Jesus
	Bom Princípio do Piauí
METROPOLITANA	Boqueirão do Piauí
NORTE	Brasileira
NORTE	Buriti dos Lopes
METROPOLITANA	Cabeceiras do Piauí
SUL	Cajazeiras do Piauí
	Cajueiro da Praia
SUL	Campinas do Piauí
NORTE	Campo Largo do Piauí
METROPOLITANA	Campo Maior
SUL	Canavieira
NORTE	Capitão de Campos
NORTE	Caraúbas do Piauí
NORTE	Caxingó
NORTE	Cocal
NORTE	Cocal de Telha
NORTE	Cocal dos Alves
METROPOLITANA	Coivaras
SUL	Colônia do Gurguéia
SUL	Colônia do Piauí
SUL	Conceição do Canindé
SUL	Curimatá
METROPOLITANA	Curralinhos
METROPOLITANA	Demerval Lobão
SUL	Dom Expedito Lopes
NORTE	Domingos Mourão
SUL	Elesbão Veloso

NORTE	Esperantina
SUL	Floriano
SUL	Francinópolis
SUL	Francisco Santos
SUL	Gilbués
SUL	Guadalupe
METROPOLITANA	Hugo Napoleão
NORTE	Ilha Grande
SUL	Inhuma
SUL	Ipiranga do Piauí
SUL	Isaías Coelho
SUL	Itainópolis
SUL	Itaueira
SUL	Jaicós
METROPOLITANA	Jardim do Mulato
METROPOLITANA	Jatobá do Piauí
SUL	Jerumenha
	Joaquim Pires
	Joca Marques
METROPOLITANA	José de Freitas
METROPOLITANA	Lagoa Alegre
NORTE	Lagoa de São Francisco
SUL	Lagoa do Barro do Piauí
METROPOLITANA	Lagoa do Piauí
SUL	Lagoa do Sítio
METROPOLITANA	Lagoinha do Piauí
SUL	Landri Sales
NORTE	Luís Correia
	Luzilândia
NORTE	Madeiro
SUL	Marcolândia
SUL	Marcos Parente
NORTE	Matias Olímpio
METROPOLITANA	Miguel Alves
NORTE	Milton Brandão
METROPOLITANA	Monsenhor Gil
SUL	Monsenhor Hipólito
SUL	Morro Cabeça no Tempo
NORTE	Morro do Chapéu do Piauí
NORTE	Murici dos Portelas
SUL	Nazaré do Piauí
METROPOLITANA	Nazária
METROPOLITANA	Nossa Senhora de Nazaré
NORTE	Nossa Senhora dos Remédios

SUL	Novo Oriente do Piauí
SUL	Oeiras
SUL	Palmeira do Piauí
METROPOLITANA	Palmeirais
NORTE	Parnaíba
METROPOLITANA	Passagem Franca do Piauí
SUL	Patos do Piauí
METROPOLITANA	Pau D'Arco do Piauí
NORTE	Pedro II
SUL	Picos
SUL	Pimenteiras
SUL	Pio IX
NORTE	Piracuruca
NORTE	Piripiri
NORTE	Porto
SUL	Porto Alegre do Piauí
SUL	Redenção do Gurguéia
SUL	Rio Grande do Piauí
SUL	Santa Cruz dos Milagres
SUL	Santa Rosa do Piauí
SUL	Santana do Piauí
METROPOLITANA	Santo Antônio dos Milagres
SUL	São Gonçalo do Gurguéia
METROPOLITANA	São Gonçalo do Piauí
NORTE	São João da Fronteira
SUL	São João da Varjota
NORTE	São João do Arraial
NORTE	São José do Divino
SUL	São José do Peixe
SUL	São José do Piauí
SUL	São Lourenço do Piauí
SUL	São Luis do Piauí
METROPOLITANA	São Miguel do Tapuio
METROPOLITANA	São Pedro do Piauí
SUL	São Raimundo Nonato
SUL	Sebastião Leal
METROPOLITANA	Sigefredo Pacheco
SUL	Simões
SUL	Simplício Mendes
SUL	Tanque do Piauí
METROPOLITANA	Teresina
METROPOLITANA	União
SUL	Uruçuí
SUL	Valença do Piauí

SUL	Várzea Branca
SUL	Várzea Grande
SUL	Vera Mendes
SUL	Vila Nova do Piauí
SUL	Wall Ferraz

Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 483 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	15.2023 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	483.586
d) Quantidade de Municípios atingidos:	140
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	43
f) Quantidade de Subestações atingidas:	88
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	6252
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	16/12/2023 00:07:45
i) Data e hora de término da última interrupção:	28/12/2023 11:42:00
j) Média da duração das interrupções:	7,99
k) Duração da interrupção mais longa:	145,95
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	5,91
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,54
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,54
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	2.533.725,65
p) CHI Limite:	373.765,77

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início e fim do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA.

Análise Gráfica (Ampliar)

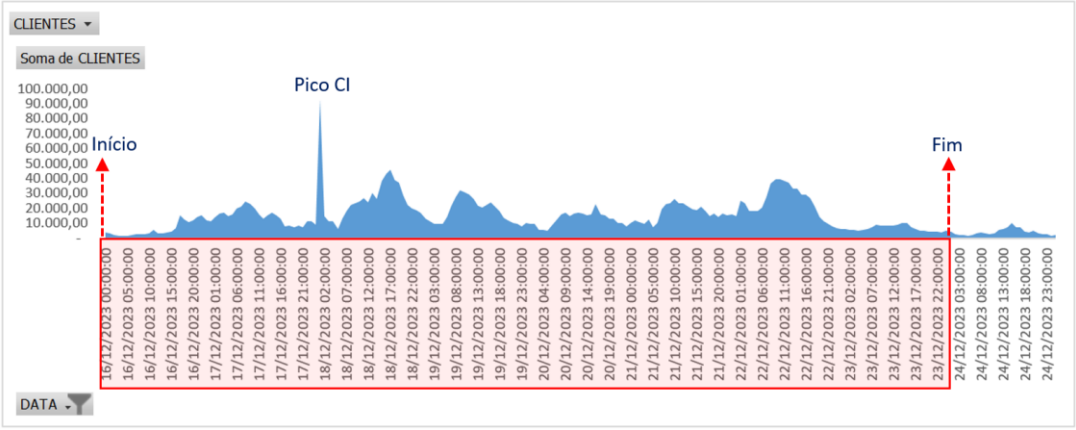

Figura 1 – Curva horária de consumidores interrompidos

Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 16 de dezembro de 2023, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 17 de dezembro de 2023, às 01h00min.

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 02h00min do dia 24 de dezembro de 2023 é evidenciado o fim do evento, segundo laudo meteorológico.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das

conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

Análise Gráfica (Ampliar)

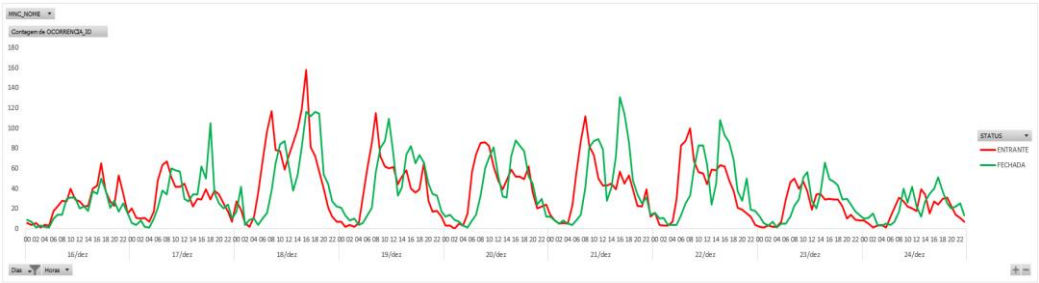

Figura 2 – Ocorrências entrantes (vermelho) x concluídas (verde)

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios, que afetaram o estado de Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: 1.3.2.1.5 – Vendaval, 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios e 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 16 de dezembro de 2023, às 00h00min, e término em 24 de dezembro de 2023, às 02h00min.

No laudo é destacada como região de abrangência municípios das regionais Metropolitana, Norte e Sul.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

O evento meteorológico foi causado pela presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade, que foram responsáveis pela formação de tempestades severas na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 16 a 24 de dezembro de 2023. Os impactos mais significativos no estado do Piauí foram provenientes de chuvas, vendavais e descargas elétricas.

Neste período houve registro de fortes rajadas de vento sobre a área de concessão da Equatorial-PI. Os ventos mais intensos chegaram a 65 km/h, sendo classificados como vento forte. Essa magnitude tem potencial para

movimentar árvores grandes, o que pode ocasionar transtornos à rede de distribuição elétrica.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Valença do Piauí, localizado na Regional Sul, totalizando 107 mm.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi em torno de 24864 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul. Isso caracteriza como um evento de tempestade de raios. A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

	Resumo do Evento
Número/Código do Evento Número/Código do Relatório	
Descrição	A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí.
Código COBRADE	1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
Hora de início	14/12/2023 - 06:00
Hora do término	24/12/2023 - 02:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de dezembro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.**4.

Mapa – Equatorial PI

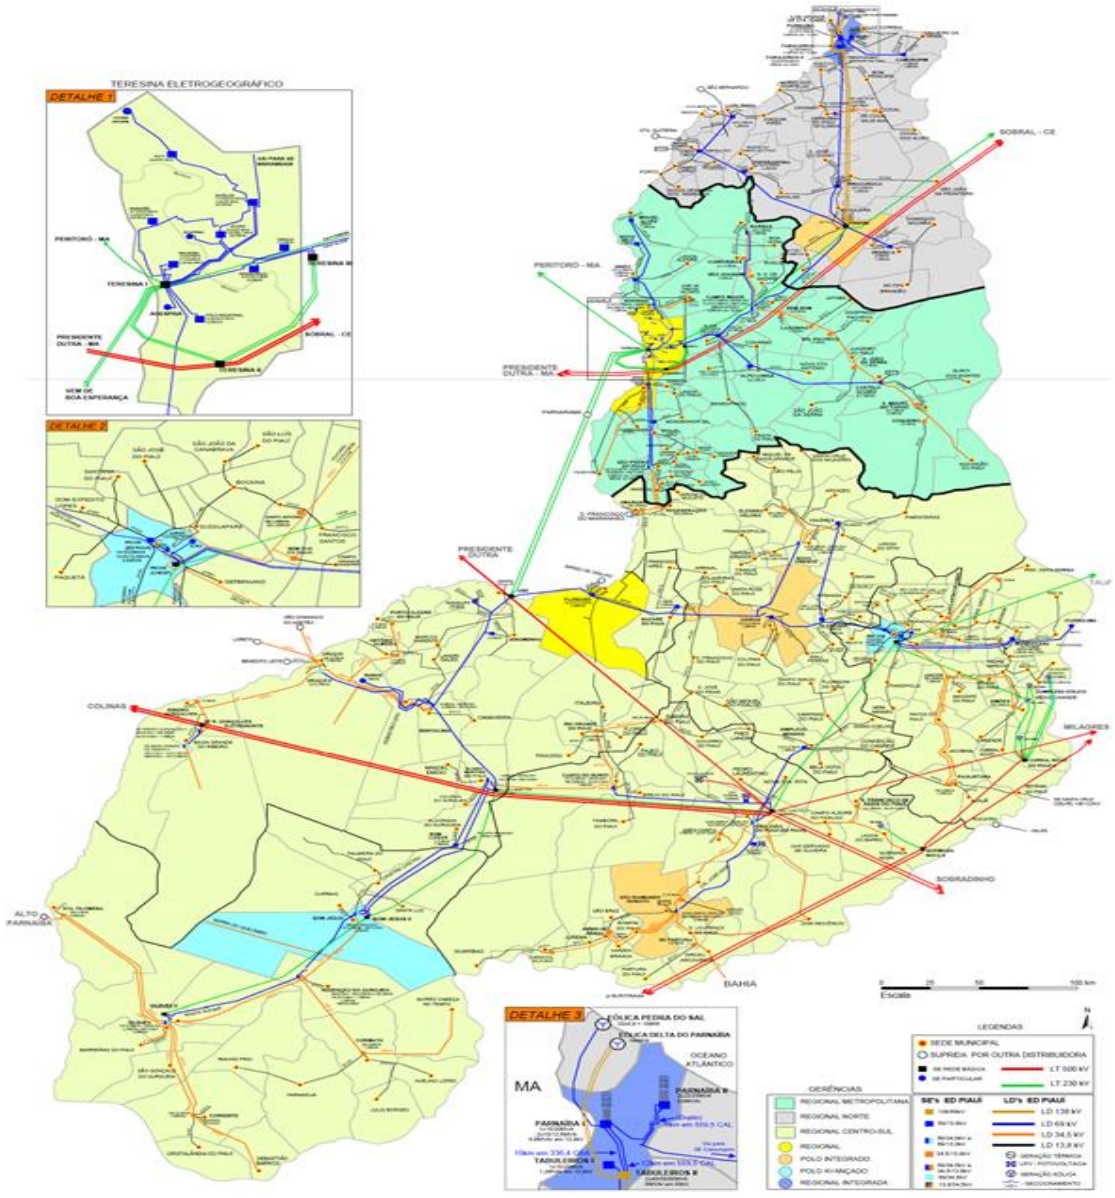

Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais

DIAGRAMA UNIFILAR

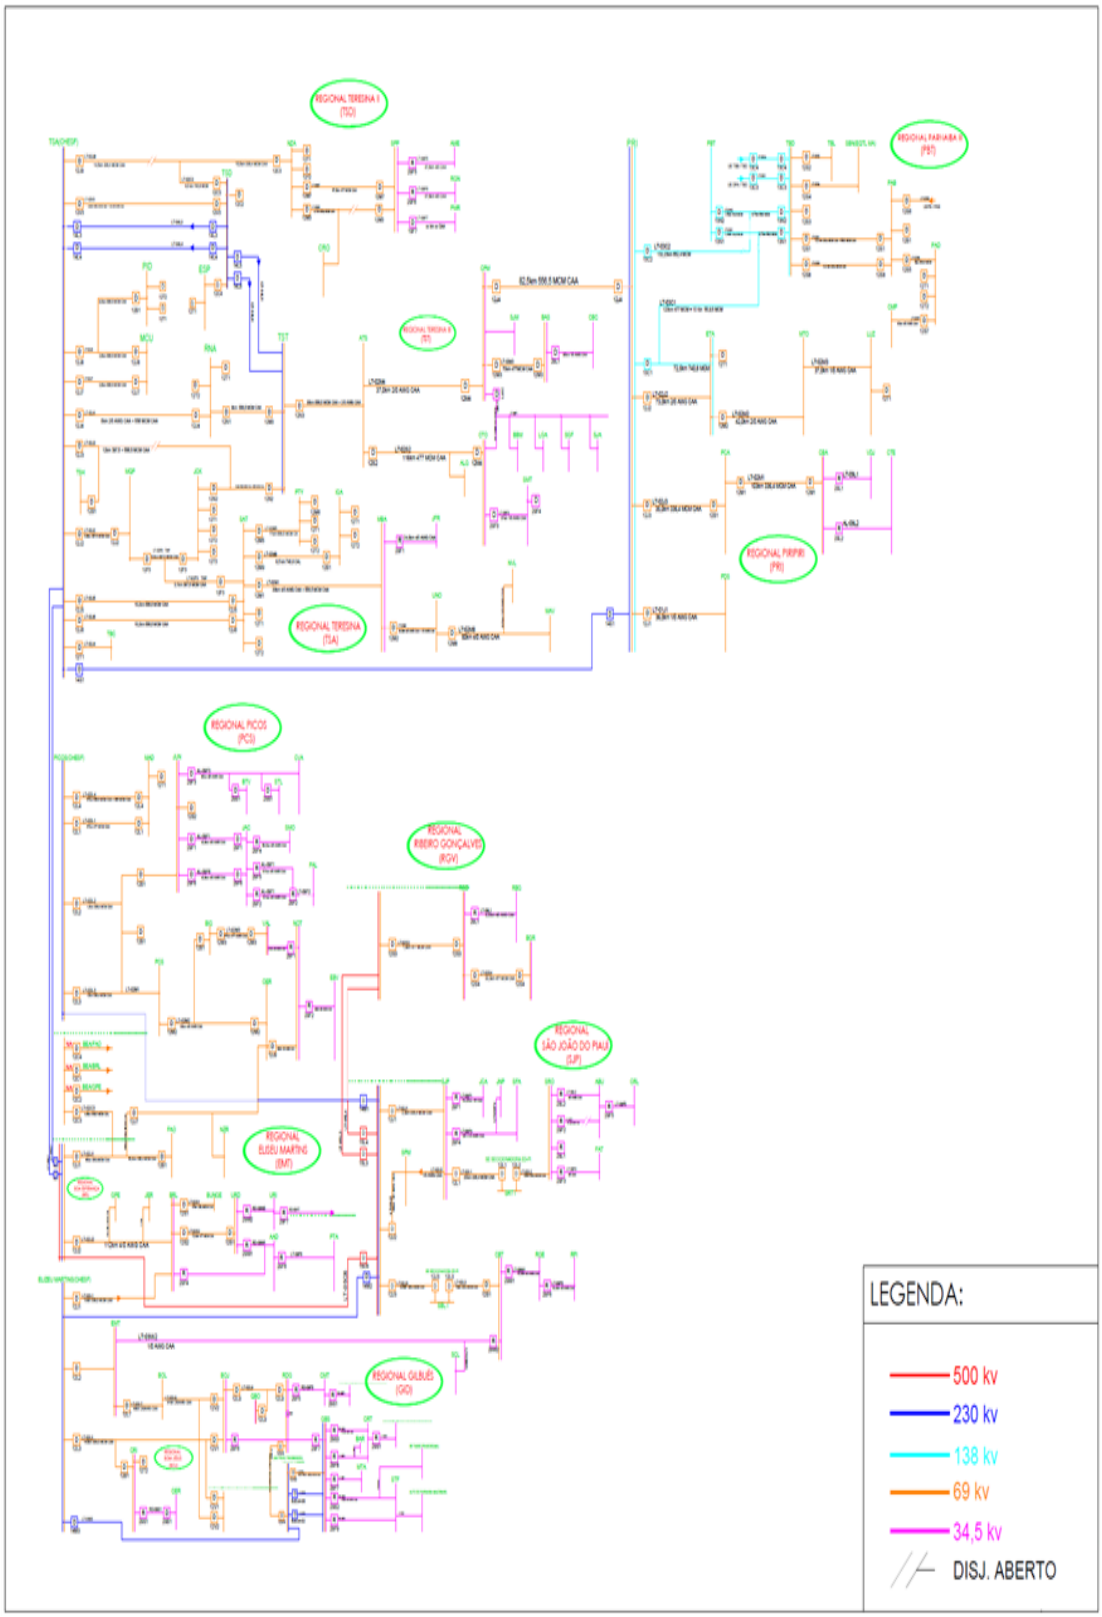

Figura 5 – Diagrama unifilar do sistema de distribuição da Equatorial Piauí.

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA
ALG	ALTO LONGA
AME	AMARANTE
ATS	ALTOS
BAS	BARRAS
BBM	BEM BOM
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
BIG	BURITI GRANDE
BOJ	BOM JESUS
BOL	BOM LUGAR
BRG	SE BARÃO DE GRAJAÚ II
BRL	BERTOLINIA
BTV	BEM TE VI
CBA	CARAUBAS
CBC	CABECEIRAS
CEN	CENTRO
CER	CERRADOS
CET	COCAL DA ESTAÇÃO
CLC	SE COELCE
CMP	CAMURUPIM
CMT	CURIMATA
CPM	CAMPO MAIOR
CRI	CRISTINO CASTRO
CRO	CURRALINHOS
CVA	POV COVA DONGA
DML	DEMERVAL LOBÃO
EBV	ELESBAO VELOSO
EMT	ELISEU MARTINS
ESP	ESPLANADA
ETA	ESPERANTINA
FAO	FLORIANO
FAT	FARTURA
GBS	GILBUES
GPE	GUADALUPE
IGA	ININGA

JAC	JAICOS
JCK	JOCKEY
JER	JERUMENHA
JFR	JOSE DE FREITAS
JUN	JUNCO
LGA	LAGOINHA
LUZ	LUZILANDIA
MAD	MANDACARU
MAV	MIGUEL ALVES
MBA	MARAMBAIA
MCU	MACAUBA
MQP	MARQUES
MTO	MATIAS OLIMPIO
NOT	NOVO ORIENTE
NVL	NOVO NILO
NZA	NAZÁRIA
NZR	NAZARE
OER	OEIRAS
PAB	PARNAIBA
PAD	PARNAIBA II
PCA	PIRACURUCA
PCS	PICOS
PDS	PEDRO SEGUNDO
PID	POLO INDUSTRIAL
PMR	PALMEIRAIS
PRI	PIRIPIRI
PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
PTY	POTY
QBO	QUILOMBO
RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
RGN	REGENERACAO
RNA	RENASCENÇA
RPI	RIBEIRA DO PIAUI
SAT	SATELITE
SGF	SIGEFREDO PACHECO
SJA	SAO JOAO DA SERRA
SJM	SAO JOAQUIM
SJP	SAO JOAO DO PIAUI
SMO	SIMOES
SMT	SAO MIGUEL DO TAPUIO
SPM	SIMPLICIO MENDES
SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
SRO	SAO RAIMUNDO NONATO

STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
TBC	TABOCA
TBL	TABULEIRO 1
TSA	CHESF
UNO	UNIAO
URD	URUCUI II
URI	URUCUI
VAL	VALENCA
VDJ	VOLTA DA JUREMA

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
NÃO APLICADO	11065
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	859
CABO CONC. 10mm Al	823
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	781
ELO FUSIVEL DE 06 K	741
CONECTOR CUNHA TIPO II	730
ELO FUSIVEL DE 05 H	600
CABO MULTI. 16mm Al	550
ELO FUSIVEL DE 10 K	536
CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	476
ELO FUSIVEL DE 03 H	454
CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	441
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	426

ELO FUSIVEL DE 02 H	404
ELO FUSIVEL DE 01 H	326
CONECTOR CUNHA TIPO I	297
ELO FUSIVEL DE 15 K	292
CABO,AL,MULT,1X10MM²,0,6/1KV,COL,NI	259
CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC	232
SELO DE SEGURANÇA	199
G. P. H. P/CABO 4AWG	177
CABO COBRE NU 16MM2	175
CONECTOR CUNHA TIPO III	162
CABO COBRE ISOLADO 10MM2-600V	158
CABO QUADRIPLEX 25mm Cu	140
ELO FUSIVEL DE 25 K	139
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2	135
CABO MULTI. 25mm Al	127
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	126
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	108
CABO MULTI. 35mm Al	105
CABO QUADRIPLEX 16mm Cu	88
ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS	75
FITA ISOLANTE	68
CABO CONC. 10mm Cu	66
CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm²,0,6/1kV,PR,NI	65
ELO FUSIVEL DE 08 K	55
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	52
CABO QUADRIPLEX 35mm Cu	50
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	50
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	44
LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ACSR	40
ELO FUSIVEL DE 20 K	39
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	36
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	33
AMPACTINHO TIPO VII	33
SELO,SEG,POLIC,AMARELO,ARAME 26X150MM	32
CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM²,0,6/1KV,COL,NI	30
ELO FUSIVEL DE 30 K	30
ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm²	26
CONECTOR CUNHA TIPO A	26
MEDIDOR MONOFÁSICO	26
PARAFUSO MAQ. 5/8X18" 6R	25
CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM²,0,6/1KV,COL,NI	24
ELO FUSIVEL DE 12 K	24
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	23
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	23

AMPACTINHO TIPO II	23
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	22
CABO DE ACO GALVANIZADO 1/4"	21
Isolador de pino HI-TOP, 15 KV	20
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	18
AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	17
ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG	17
CABOS NUS ALUMINIO 4 AWG TIPO CA, 7 FIOS	17
ALCA PREF.CB. AL. 4AWG	15
CABOS NUS ALUMINIO 2 AWG TIPO CA, 7 FIOS	15
CONECTOR CUNHA TIPO C	15
TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm²	15
COM PINO INCORPORADO, TIPO UNIVERSAL, 15 KV	14
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXCABO 2AWG	13
FIO DE RAMAL BITOLA 6 MM2	12
ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	11
ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	11
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	11
TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV	11
DERIVACAO "T" P/ CABO 1/0AWG	10
ELO FUSIVEL DE 40 K	10
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	10
ELO FUSIVEL DE 3 EF	9
ALCA PREF.CB.336,4MCM-CA/CAA	8
AMPACTINHO TIPO I	8
CABO COBRE ISOLADO 16MM2-600V	8
CABOS NUS ALUMINIO 1/0 AWG TIPO CAA, 7 FIOS	8
CONECTOR CUNHA TIPO B	8
DERIVACAO "T" P/ CABO 4/0AWG	8
MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECIONAL	8
TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	8
AMPACTINHO TIPO III	7
CONEC,DERIV,PERF,16-70mm²,6-35mm²,ISOL	7
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXFIO 10AWG	7
ISOL,POLIM,SUSP,GARFO-OLHAL,15KV,N IV	7
TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV	7
ANTIPOLUIÇÃO, 15 KV - F.P.C.	6
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.2000A	6
ELO FUSIVEL TIPO H, 0,5 A	6
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO	6
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ASC	6
LUVA,EMENDA,COMP,CU 70MM²,CU	6
POSTE CONC. ARMADO DT 11/300	6
SUPORTE GALV. P/ TRAFO 700MM	6

ALCA PREF.CB. AL.2/0AWG-CA/CAA	5
CABOS NUS ALUMINIO 4/0 AWG TIPO CA , 7 FIOS	5
CONEC,DERIV,PERF,70-120mm²,10-35mm²,ISOL	5
DERIVACAO "T" P/ CABO 2/0AWG	5
ELO FUSIVEL TIPO K, 6 A	5
PARA-RAIO VALVULA 15 KV	5
SELO,SEG,POLIC,CINZA,ARAME 26X150MM	5
TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV	5
TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV	5
ALCA PREF.FIO AÇO ZINC. 3,09MM	4
ALÇA PREFORMADA CABO 2 AWG	4
ALÇA PREFORMADA CABO 4/0 AWG	4
CONEC,ATER,HS DN 16-19mm,CB 10-25mm²,CU	4
CONECTOR BIMETÁLICO - TIPO RAB	4
ELO FUSIVEL DE 5 EF	4
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	4
Isolador de pino HI-TOP, 25 KV	4
MEDIDOR TRIFÁSICO IRRIGANTE	4
TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	4
TRANSF. TRIFASICO 30KVA 13.8KV	4
ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO,6mm²	3
AMPACTINHO TIPO VI	3
CONEC. COMP. TP ESTR. CB.4AWG	3
CONECTOR CUNHA, CABO CA 1/0 / 4/0 AWG	3
ELO FUSIVEL DE 125 EF - 15 KV	3
FITA ISOLANTE PVC 19/5000m	3
ISOLADOR DISCO, 254 MM	3
POSTE CONC. ARMADO DT 9/300	3
POSTE CONC. ARMADO DT 10/300	3
TERMINAL TUBULAR COMP. 25mm	3
TRANSF. TRIFASICO 112,5KVA 13.	3
TRANSFORMADOR 10 KVA, 34,5 KV, 440/220 V	3
ALÇA PREFORMADA CABO 2/0 AWG	2
ALÇA PREFORMADA CABO CONCÊNTRICO 10 MM2	2
CABO COBRE ISOLADO 25MM2-600V	2
CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100 A, 10000 A, BASE C	2
CONEC,DERIV,CUN,TIPO A,CU EST	2
CONEC. AMPACTINHO REF. 880557	2
CONECTOR CUNHA, CABO 16/70 MM2	2
CONECTOR CUNHA, CABO 2,5/95 MM2, TIPO C	2
CONECTOR CUNHA, CABO CA 4 - 336,4 MCM	2
CONECTOR CUNHA, CABO CA 4/0 AWG/336,4 MCM	2
CONECTOR PERFURANTE 4 VIAS	2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 25A (DOA)	2

ELO DE LIGACAO GALV. DE 5/8"	2
ELO FUSIVEL DE 25 EF	2
FIO DE RAMAL BITOLA 4 MM2.	2
GRAMPO DE LINHA VIVA	2
Isolador de pino MULTICORPO, 25 KV	2
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC	2
LUVA,EMENDA,COMP,CU 25MM², CU	2
PARAFUSO MAQ. 5/8X6" 2R	2
PARA-RAIO POLIMERICO 12KV	2
TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV	2
TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV	2
TRANSFORMADOR 15 KVA, 34,5 KV	2
TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV	2
TRANSFORMADOR MONO 15 KVA, 7.9 KV	2
ALÇA PREFORMADA CABO CONCÊNTRICO 4 MM2	1
AMPACTINHO TIPO IV	1
AMPACTINHO TIPO VIII	1
ARMACAO SECUNDARIA 02 ESTRIBOS	1
BASTÃO XS PEQUENO	1
CABO ALUMINIO 336,4MCM-ASC	1
CABO CONCETNTRICO COBRE 4 MM2	1
CHAVE FUS.200A 15KV-HXO	1
CHAVE FUSIVEL15 KV, 100 A, 4000 A	1
CONEC. CRUZ. P/ CB. 4 E 4/0AWG	1
CONECTOR CUNHA, CABO 16/35 MM2	1
CONECTOR CUNHA, CABO CAA 4/0 / 4/0 AWG	1
CONECTOR CUNHA, CABO 1,5/70 MM2,TIPO K	1
DISJ,TERMOMAG,MONO,20A,220/380V,3kA	1
ELO FUSIVEL DE 1 EF	1
ELO FUSIVEL DE 10 EF	1
ELO FUSIVEL DE 15 EF	1
ELO FUSIVEL TIPO H, 2 A	1
ELO FUSIVEL TIPO K, 12 A	1
ELO FUSIVELTIPO H, 5 A	1
ELO FUSIVELTIPO K, 10 A	1
EMENDA PREFORMADA 1/0 AWG CAA	1
EMENDA,TERMOC,DERIV,15KV,95-35MM²	1
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 50A	1
FIO DE COBRE 4MM-ISOLADO-600V	1
FIO DE COBRE ISOLADO DE 1,5MM	1
FITA ISOL,PVC,ANTICHAMA,19x20m,PR	1
GRAMPO TENSAO AL.CABO 336,4MC	1
Isolador de pino HI-TOP, 27 KV	1
ISOLADOR DISCO, 165 MM	1

ISOLADOR PEDESTAL, 69 KV	1
ISOLADOR PORCELANA TP ROLDANA	1
LAMINA P/CH. CORTA-CIRC. 300A	1
LUVA E.PREF.TOT.CABO1/0ACSR	1
LUVA EM.PR.P/FIO ACO ZINC.3,09	1
LUVA EMENDA PREF. CABO 2/0ACSR	1
MED,ELET, TRIF,3 EL, 4F, 15A MEDIÇÃO KWH	1
MED,ELET,MONO,1 EL,2F,C/ DISPL LCD	1
MOTO-PODA SÃO LUÍS 83723	1
NÃO ISOLADO, BITOLA 185 MM2, 15 KV.	1
PARAFUSO OLHAL 5/8X8" 6R	1
PORCA DE OLHAL DE 5/8"	1
POSTE CONC. ARM. DT 150/10 MTS	1
POSTE CONC. ARM. DT 200/9 MTS	1
POSTE CONC. ARM. DT 300/10 MTS	1
POSTE,QUAD,AÇO,70X70X7.000MM,SECC.	1
ROLDANA P/BT	1
ROLDANA, 57 X 45 X 54 MM	1
TERMINAL TUBULAR COMP. 35mm	1
TRANSFORMADOR 15 KV, 34,5 KV, 440/220 V	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os

danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 436 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

Tabela 2 - Estrutura das equipes

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
METM78	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM02	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ABU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ALG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AME-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-BAS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRD-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CAF-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CET-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CET-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CET-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CLG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DAV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-EBV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FCS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FRT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-IPI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-JER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JQP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MAV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MAV-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MCL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MGL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MPA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-PAB-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F016M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F020M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-H001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-H002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-R002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-PCS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F012M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PIO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PMS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RDG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-RGN-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SCZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C012M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-THE-C014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C016M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C020M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C022M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C023M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C024M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C025M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C026M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C027M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C028M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E003N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E003T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E004T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E005N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E005T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E006T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E007N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E007T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E008T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E009T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E010T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E012M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-THE-E015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E016N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E016T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E017N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E017T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E018N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E018T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E020M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F012M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F016M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F020M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F022M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F023M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F024M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F025M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F026M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F027M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F029M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F030M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F031M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F032M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F033M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F034M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F035M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F036M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F037M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F038M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-THE-F039M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F040M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F041M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F042M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F043M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F044M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F045M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-J003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-J005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-Y005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-Y007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

PI-URI-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE754	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM11	OUTROS	8h 2x4 (2E)
VAL270	OUTROS	8h 2x4 (2E)

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas
Fotos – As chuvas começaram pela madrugada, onde tivemos desarmes causados pela forte chuvas com ventos e acidente por abalroamento no alimentador BOJ 01C2, provocado pela chuva, tivemos também ocorrências de grande impactos, nos alimentadores RDG 09M1, BOJ 09F6, EMT 09L9.
Fotos – Fortes chuvas dificultaram o atendimento imediato.

Fotos – Chuvas com ventos muito fortes, onde tivemos ocorrências de grande impactos, causando grande estrago na rede elétrica e nas estradas, dificultando acesso a rede.

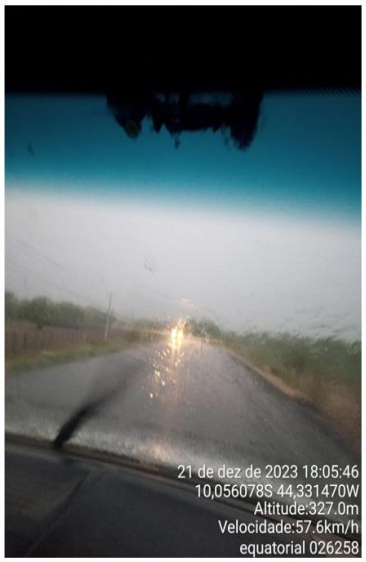

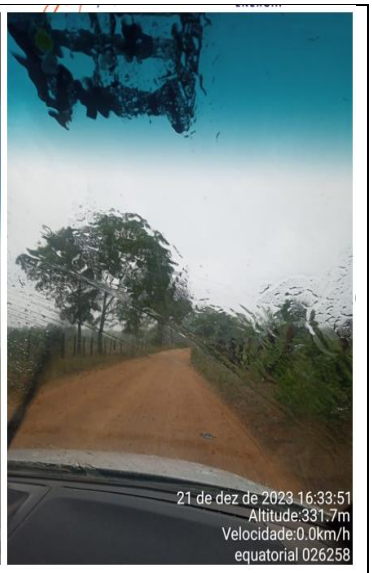

Fotos – Chuva intensa atingiu a região ocasionando varias interrupções, e dificultando a chegada da equipe ao local do defeito.

Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos e chuva, galhos de árvore foram arremessados sobre a rede, ocasionando interrupção para grandes blocos de clientes.

Fotos – Chuva Intensa dificultou o atendimento a ocorrências de grande impacto

Fotos – Arvore na rede - Devido aos fortes ventos que atingiram a região, uma árvore de grande porte, caiu sobre a rede, ocasionando aquebra de um poste e rompimento de condutores.

Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos e chuva, árvores foram arremessadas sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores.

Fotos – Chuvas Intensas dificultaram a chegada da equipe ao local.

Fotos – Chuvas intensas – Devido as fortes chuvas, ocorreram varias interrupções.

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as chuvas, estradas de barro ficaram danificadas e com instabilidade no solo, por este motivo o caminhão que transportava materiais para recomposição do fornecimento, atolou e teve dificuldades para chegar ao local do defeito.

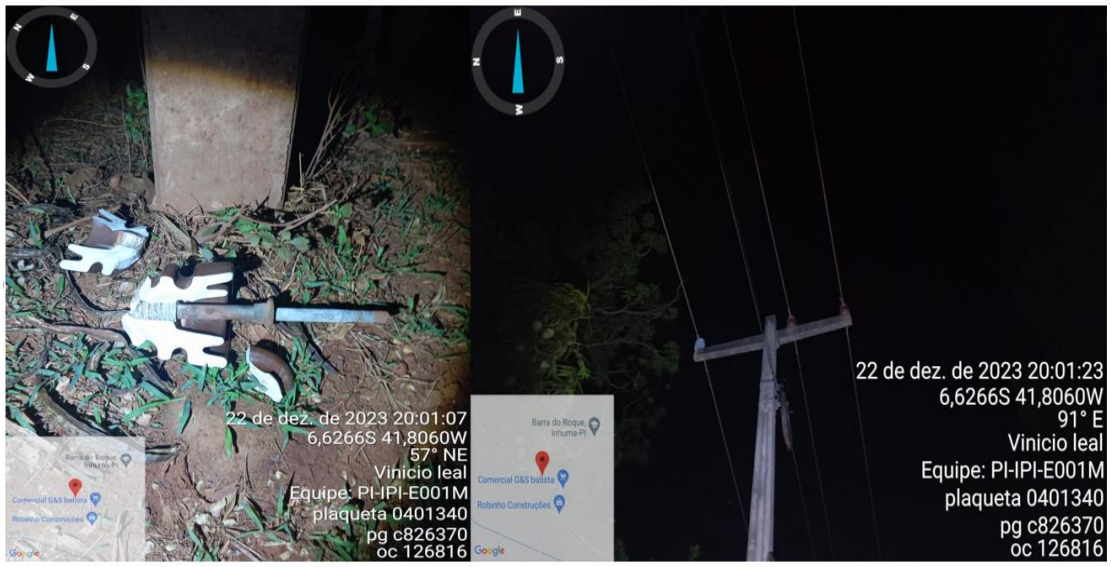

Fotos – Descarga atmosférica atigiu a rede, ocasionando danos ao isolador e consequentemente interrupção para grandes blocos de clientes.

Fotos – Descarga atmosférica – Descarga atmosférica atingiu a rede ocasionando rompimento do condutor e interrupção.

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram completamente alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local.

Fotos – Descarga atmosférica atingiu a rede ocasionando a quebra de isolador e intrerrupção coletiva.

Fotos – Árvores na rede – Devido ventania, árvore de grande porte caiu sobre a rede, ocasionando o rompimento de condutores e danificando estrutura de sustentação de rede.

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias	
	Piauí recebe alerta para chuvas intensas; perigo maior para Teresina e Norte do estado - OitoMeia
	Piauí terá chuvas volumosas até a próxima sexta-feira (22), alerta Inmet - OitoMeia
	Após forte chuva, barragem rompe e água atinge comunidade em Assunção do Piauí	Piauí	G1 (globo.com)

	Moradores de Pedro II flagram chuva de granizo (cidadeverde.com)
	Chuva de granizo é registrada em Castelo do Piauí | Piauí | MEIO NORTE
	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/12/20/quase-todo-o-piaui-esta-sob-aviso-de-perigo-de-chuvas-intensas-veja-a-previsao.ghtml

	https://www.meionorte.com/piaui/valenca-do-piaui-lidera-ranking-nacional-de-volume-de-chuvas-veja-a-lista-487306
	https://cidadeverde.com/noticias/404869/piaui-permanece-com-alerta-de-chuvas-intensas-para-todos-os-municipios-confira
	https://cidadeverde.com/noticias/404740/inmet-emite-alerta-de-chuva-para-todos-os-municipios-do-piaui-veja-previsao

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

LAUDO

Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
14 a 24 de Dezembro de 2023

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Janeiro, 2024

Iluminar o futuro da humanidade

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Sumário

1 Análise de Evento Meteorológico **2**

1.1 Região de Estudo 2

1.2 Descrição do Evento 2

1.3 Abrangência do Evento 3

1.3.1 Satélite 3

1.3.2 Descargas Atmosféricas 15

1.3.3 Chuva 27

1.3.4 Rajadas de Vento 41

2 Classificação COBRADE **49**

2.1 Resumo do Evento 49

3 Referências **51**

4 Anexos **52**

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.

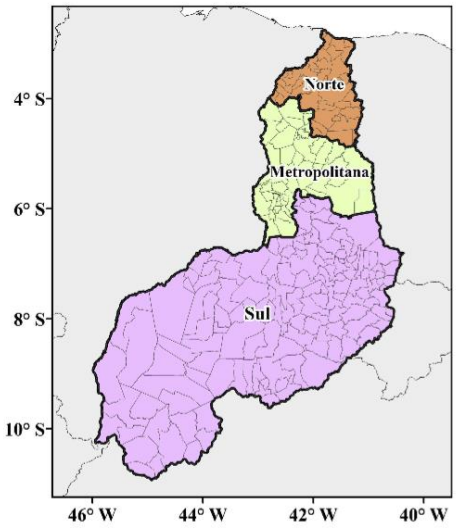

1.2 Descrição do Evento

Durante o período de 14 a 24 de Dezembro de 2023, a presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) combinado com a convergência de calor e umidade em baixos níveis da atmosfera foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Foram registradas chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 12 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 14 a 24 de Dezembro de 2023. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.

Entre a madrugada e a manhã do dia 14 de Dezembro (Figura 2), nota-se a presença de núcleos convectivos de forma isolada sobre o estado. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta sobre o Piauí.

No dia 15 de Dezembro (Figura 3), o predomínio foi de nuvens médias, com potencial para causar chuvas e raios de forma isolada.

Entre a madrugada e o início da tarde do dia 16 de Dezembro (Figura 4), o predomínio é de nuvens rasas sobre o estado, com potencial para causar chuvas isoladas. Ao longo da tarde, nuvens de grande desenvolvimento vertical começam a atuar, principalmente, sobre o centro-norte do Piauí. Essa nebulosidade está associada a chuvas intensas, raios e rajadas de vento.

Entre a madrugada e o início da tarde do dia 17 de Dezembro (Figura 5), núcleos convectivas atuam de forma isolada sobre o estado. Ao longo da tarde, é quando essas nuvens de tempestade se tornam mais severas e abrangentes sobre o Piauí.

Ao longo de todo o dia 18 de Dezembro (Figura 6), as nuvens de tempestades continuam atuando sobre todo o estado, com potencial para chuvas intensas, fortes rajadas de vento e raios.

Entre a madrugada e o início da tarde do dia 19 de Dezembro (Figura 7), essa nebulosidade diminui. Ao longo da tarde, núcleos convectivos voltam a atuar sobre o Piauí. Essa nebulosidade está associada a chuvas intensas, raios e rajadas de vento.

Ao longo do dia 20 de Dezembro (Figura 8), o predomínio é de nuvens de grande desenvolvimento vertical, com potencial para causar um tempo severo sobre o Piauí.

Na madrugada do dia 21 de Dezembro (Figura 9), observa-se a atuação de nuvens de tempestade, capazes de causar raios, chuvas intensas e rajadas de vento. Entre a manhã e a tarde, a nebulosidade diminui.

Durante a noite, núcleos convectivos atuam de forma isolada sobre o estado.

Entre a madrugada e a manhã do dia 22 de Dezembro (Figura 10), há a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, associadas a tempo muito severo, como chuvas intensas, raios e rajadas de vento. Entre a tarde e a noite, núcleos convectivos atuam de forma isolada sobre o estado.

Entre os dias 23 de Dezembro e 24 de Dezembro (Figuras 11-12), o predomínio é de poucas nuvens, com baixo potencial para causar tempo severo.

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 14 de Dezembro.

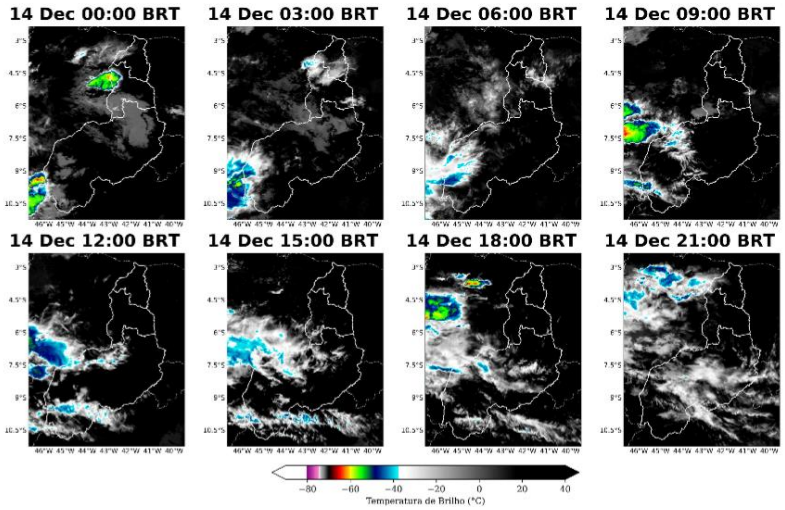

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 15 de Dezembro.

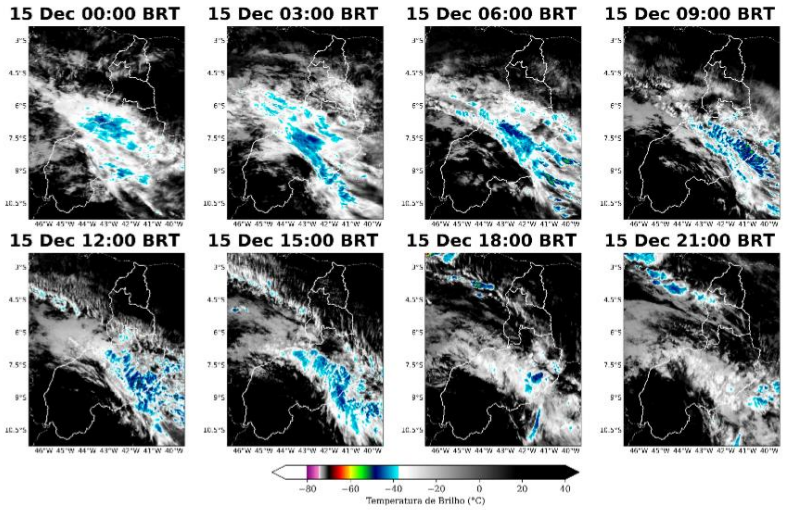

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 4: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 16 de Dezembro.

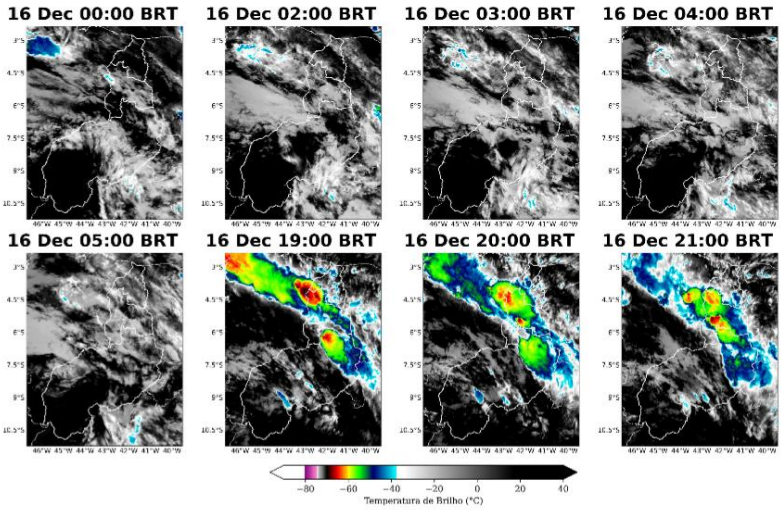

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 5: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 17 de Dezembro.

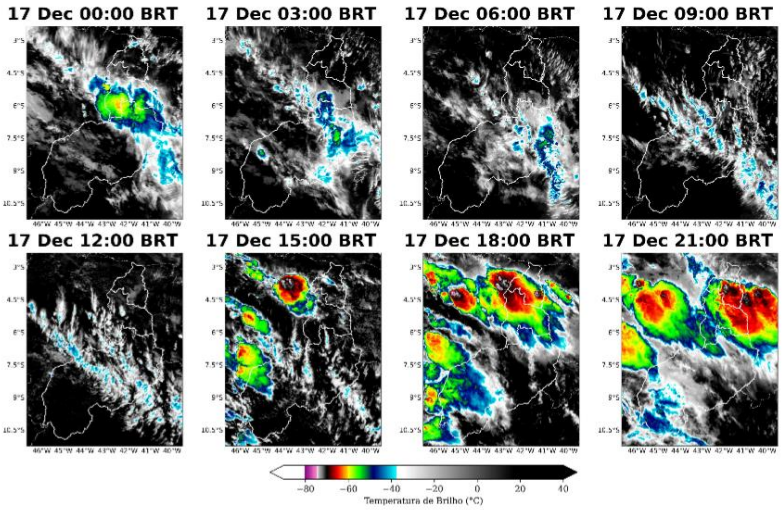

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 6: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 18 de Dezembro.

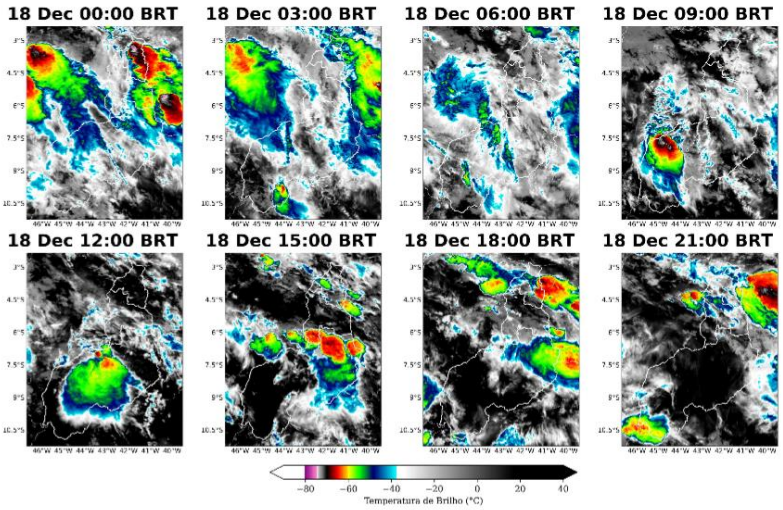

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 7: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 19 de Dezembro.

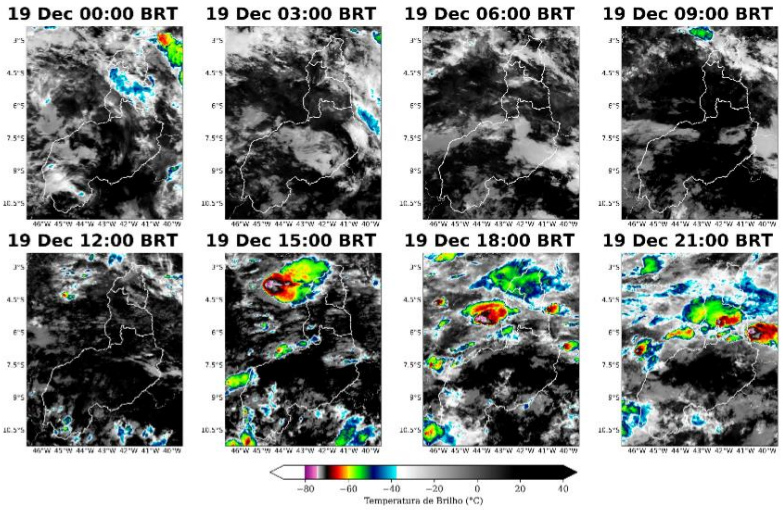

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 8: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 20 de Dezembro.

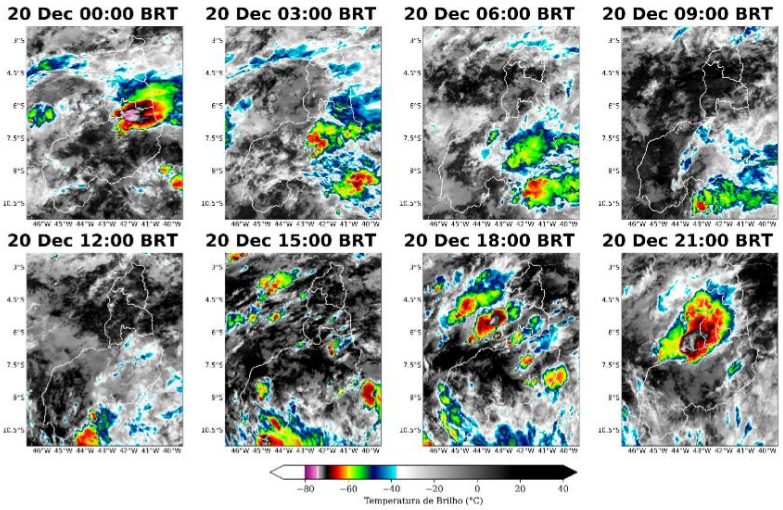

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 9: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 21 de Dezembro.

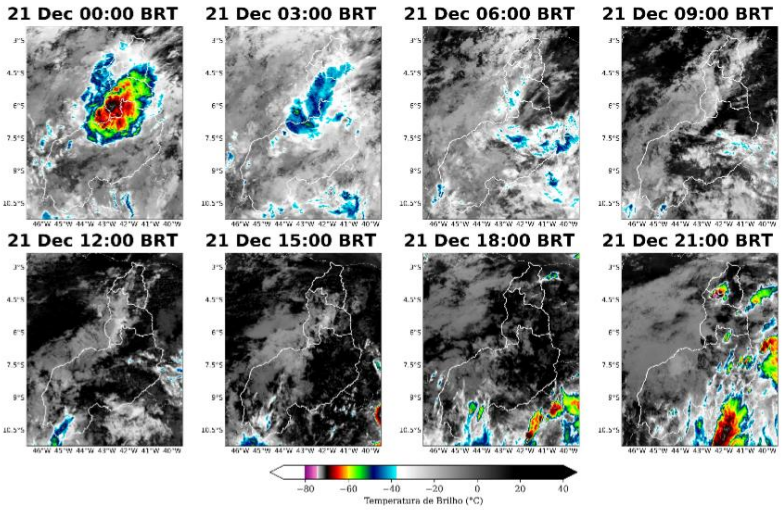

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 10: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 22 de Dezembro.

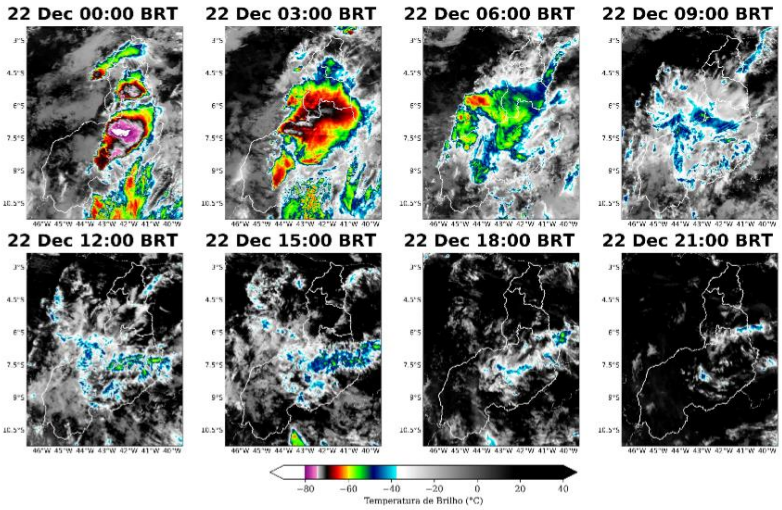

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 11: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 23 de Dezembro.

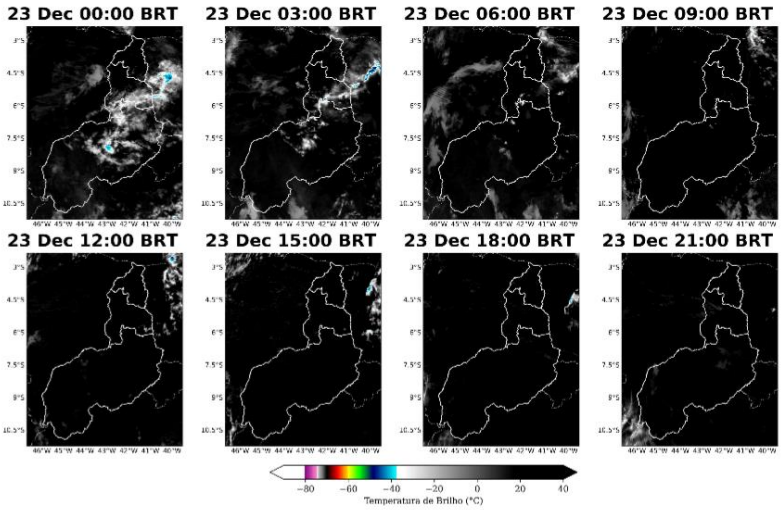

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 12: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 24 de Dezembro.

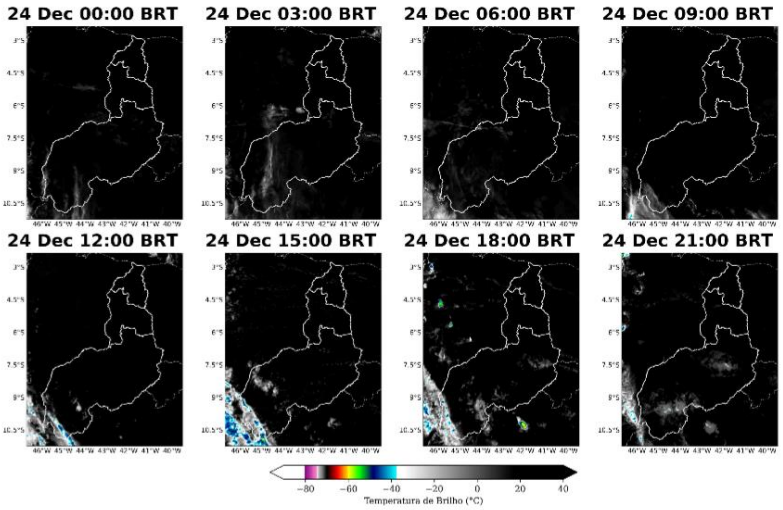

1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 14 de Dezembro não houve registro de raios.

No dia 15 de Dezembro (Figura 13), foram registradas descargas atmosféricas de forma isolada sobre a regional Metropolitana.

Entre os dias 16 de Dezembro e 21 de Dezembro (Figuras 14-19) houve uma alta densidade de raios sobre todo o estado.

No dia 22 de Dezembro (Figura 20) as incidências de raios ficaram concentradas nas regionais Metropolitana e Sul.

No dia 23 de Dezembro não foram registrados raios.

No dia 24 de Dezembro (Figura 21), houve a ocorrência de raios de forma isolada na regional Sul.

Analisando o evento do período de 14 a 24 de Dezembro de 2023 (Figura 22) como um todo, ressalta-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre o estado do Piauí.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 13: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 15 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

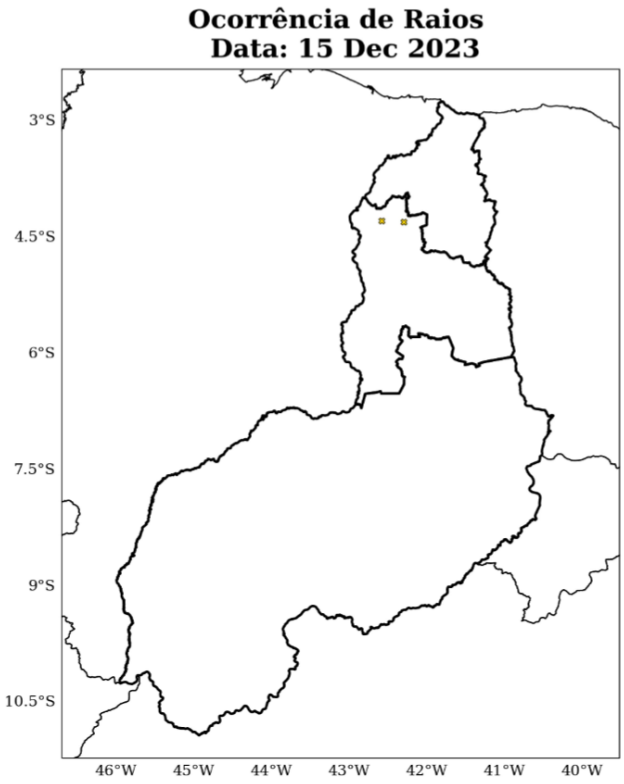

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 14: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 16 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

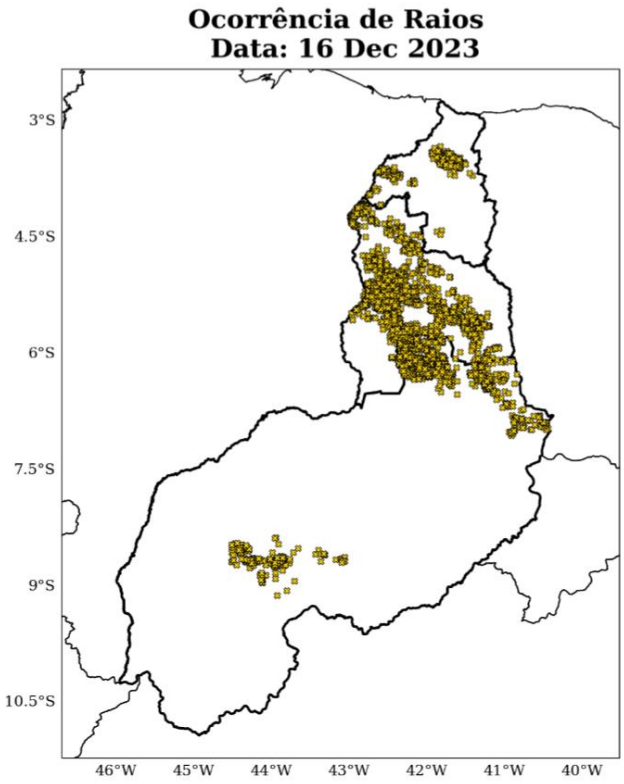

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 15: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 17 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

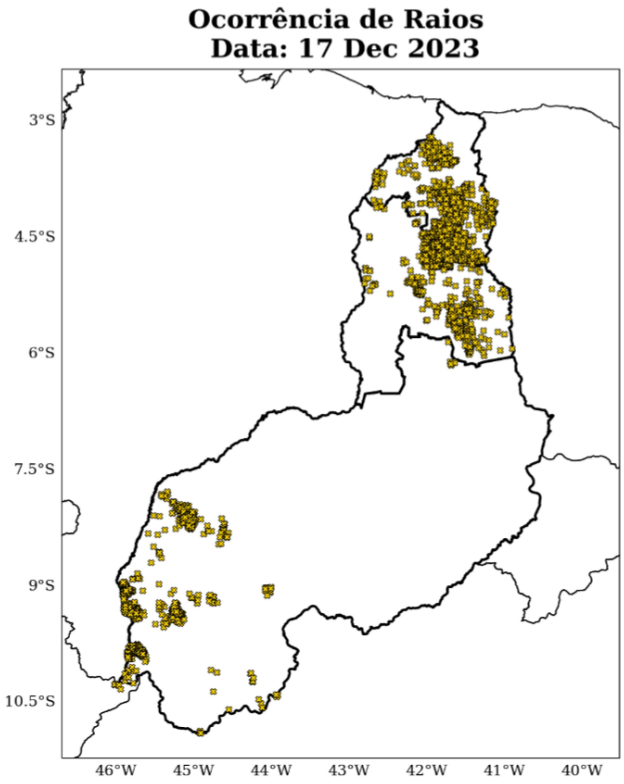

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 16: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 18 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

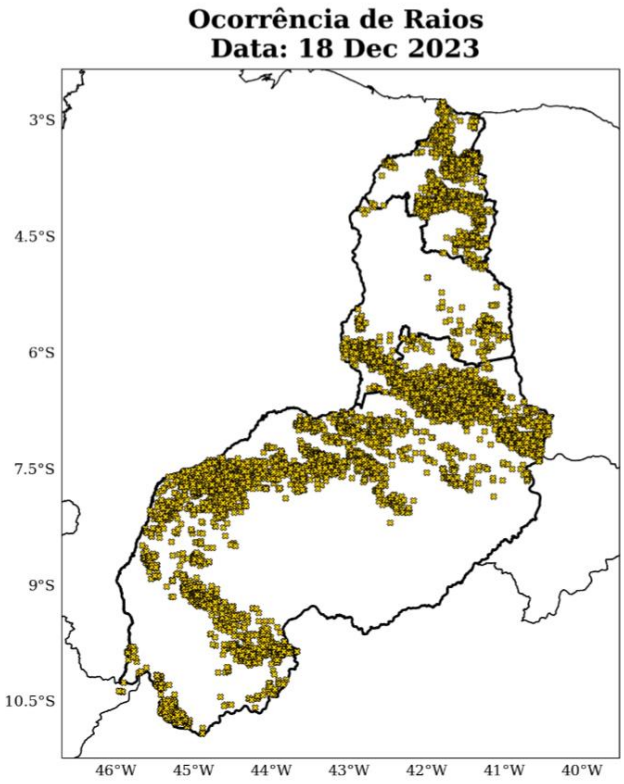

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 17: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 19 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

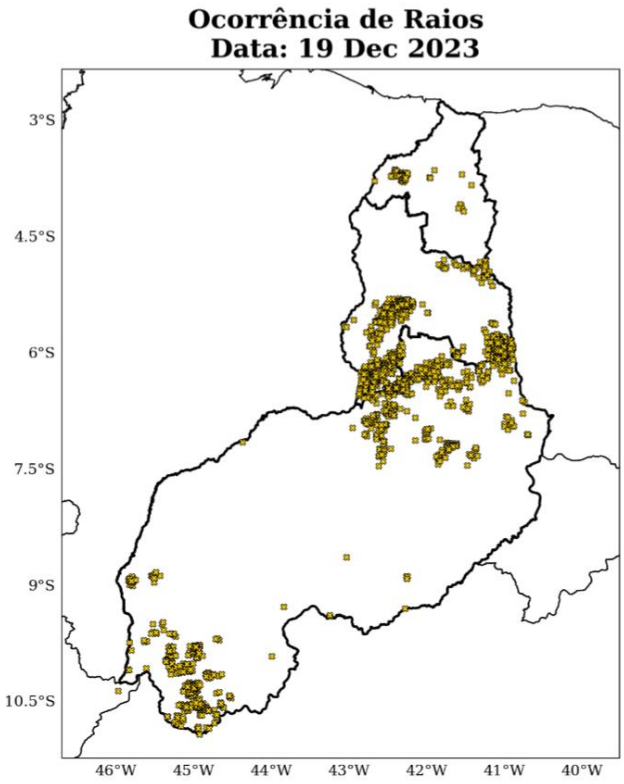

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 18: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 20 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

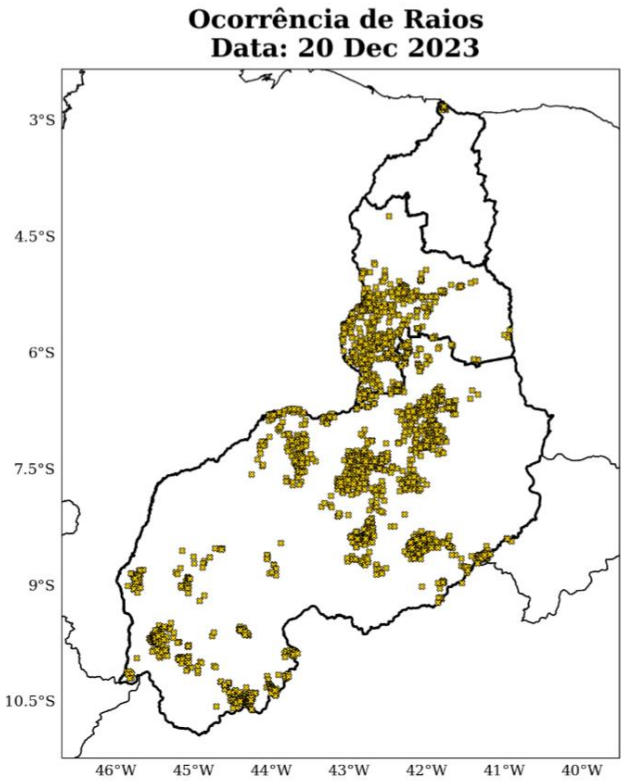

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 19: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 21 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

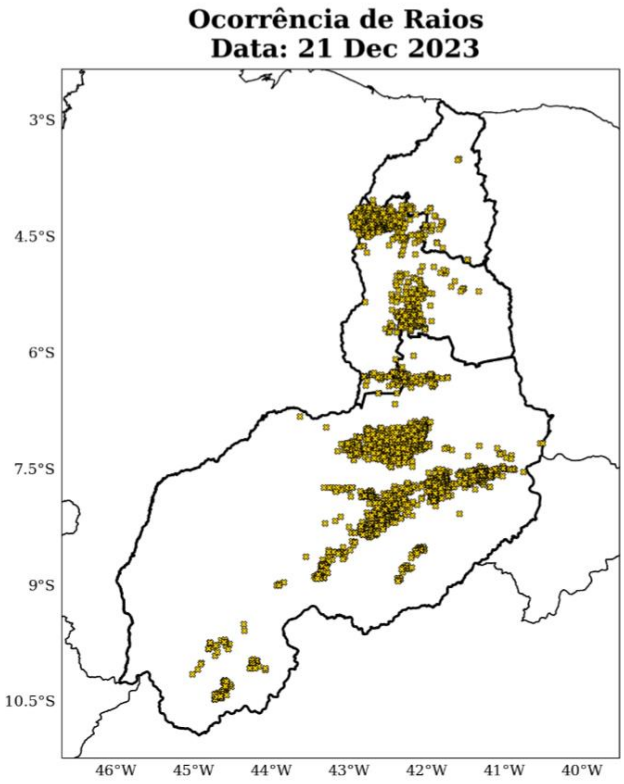

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 20: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 22 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

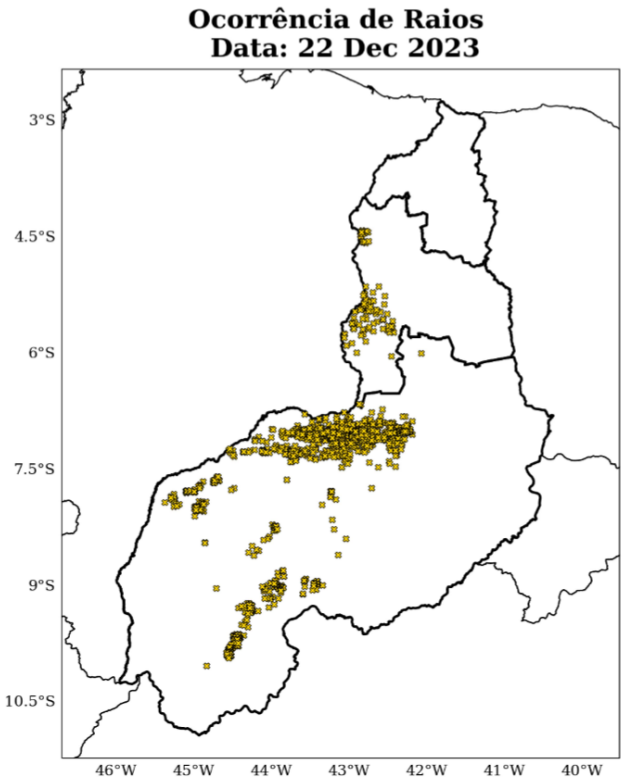

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 21: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 24 de Dezembro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

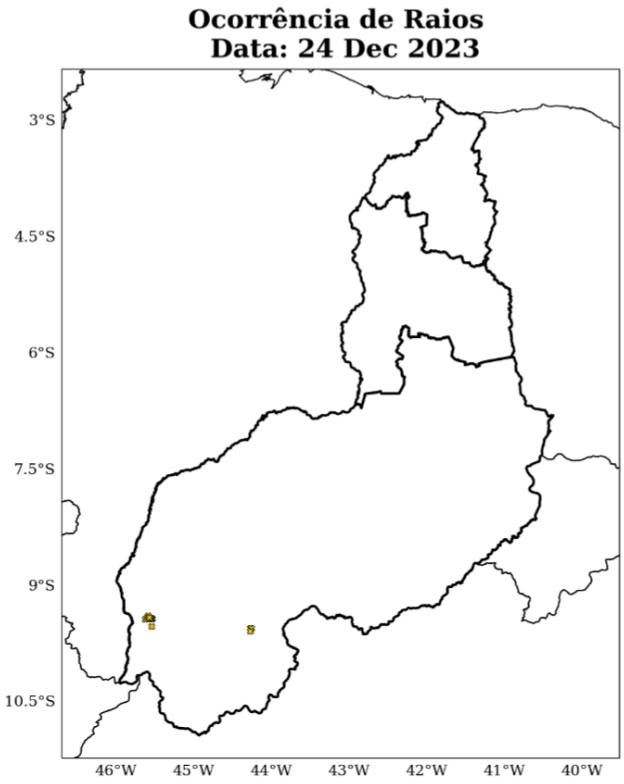

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 22: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 14 a 24 de Dezembro de 2023 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

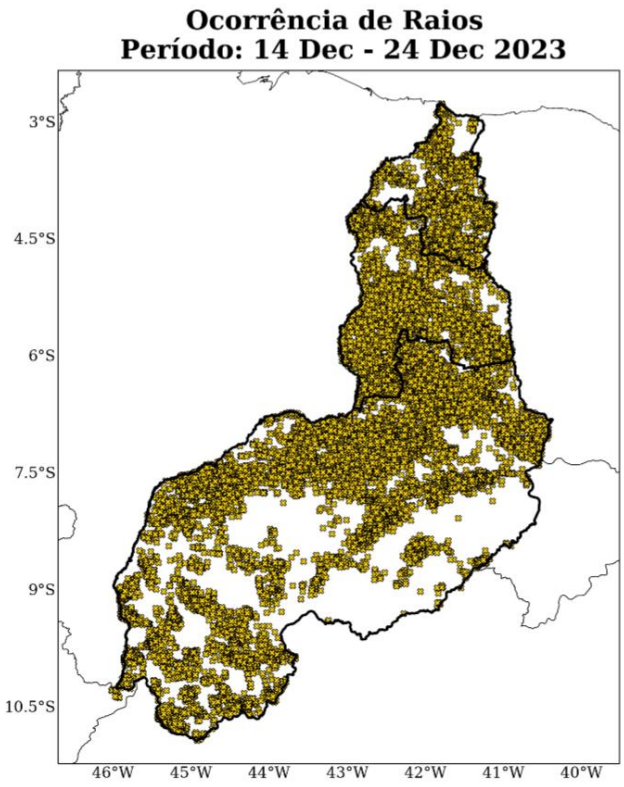

A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada Regional. A Regional Sul foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo mais de 24.800 incidências em apenas 11 dias.

Tabela 1: Total de raios no período de 14 a 24 de Dezembro de 2023 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

Regional	Total de Raios
Sul	24864
Metropolitana	11345
Norte	5425

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 23 a 33) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 14 de Dezembro (Figura 23), não houve registro de chuvas sobre o estado.

No dia 15 de Dezembro (Figura 24), foi registrada chuva fraca de forma isolada na regional Metropolitana.

No dia 16 de Dezembro (Figura 25), houve registro de chuva forte na regional Norte. Nas demais áreas, as chuvas variaram entre chuviscos e chuvas fracas.

No dia 17 de Dezembro (Figura 26), ocorreram registros de chuva extrema na regional Norte. As regionais Metropolitana e Sul registraram chuvas moderadas.

No dia 18 de Dezembro (Figura 27), as chuvas se tornaram mais abrangentes. Houve registro de chuva extrema na regional Norte e chuvas fortes na regional Sul. Na regional Metropolitana ocorreram chuvas fracas.

No dia 19 de Dezembro (Figura 28), houve registro de chuva extrema na regional Sul. Nas demais áreas, as chuvas variaram entre chuviscos e chuvas fracas.

No dia 20 de Dezembro (Figura 29), ocorreram chuvas fortes nas regionais Sul e Metropolitana. Na regional Norte ocorreram chuvas fracas e chuviscos.

No dia 21 de Dezembro (Figura 30), foi registrada chuva extrema na regional Sul e chuva moderada na regional Metropolitana.

No dia 22 de Dezembro (Figura 31), as chuvas enfraqueceram. Houve registro de chuvas fracas a moderadas nas regionais Sul e Metropolitana.

Entre os dias 23 de Dezembro e 24 de Dezembro (Figuras 32-33), não foram registradas chuvas.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 14 a 24 de Dezembro de 2023 (Figura 34) ficaram concentrados na Regional Sul, com volumes superiores a 110 mm.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 23: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 14 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

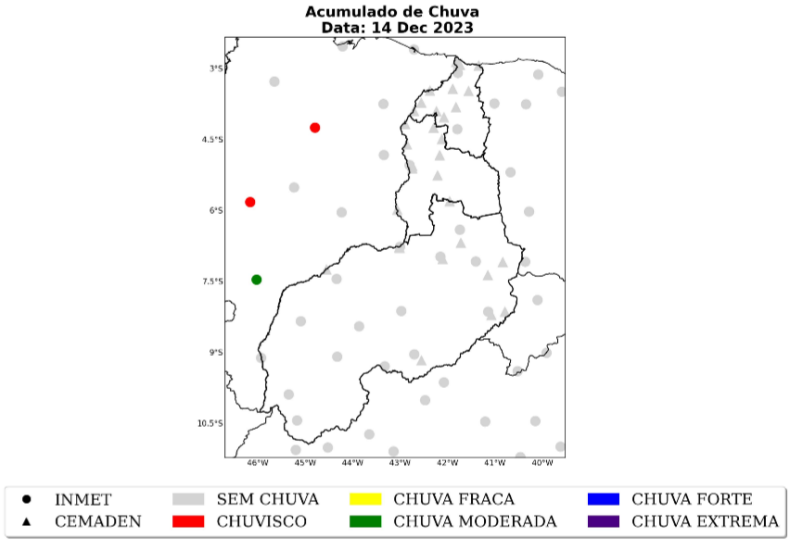

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 24: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 15 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

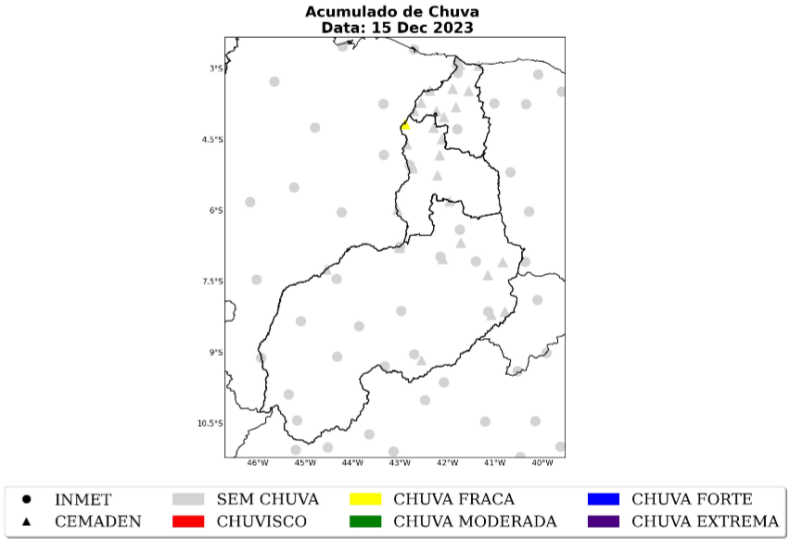

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 25: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 16 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

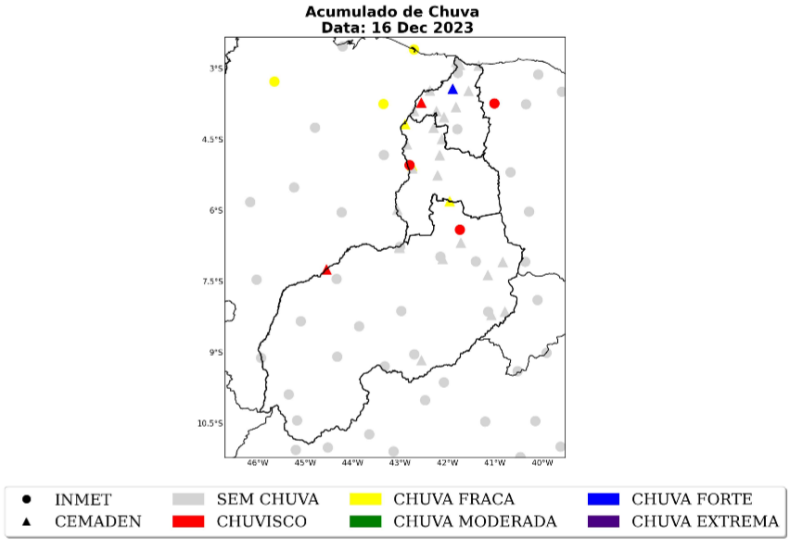

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 26: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 17 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

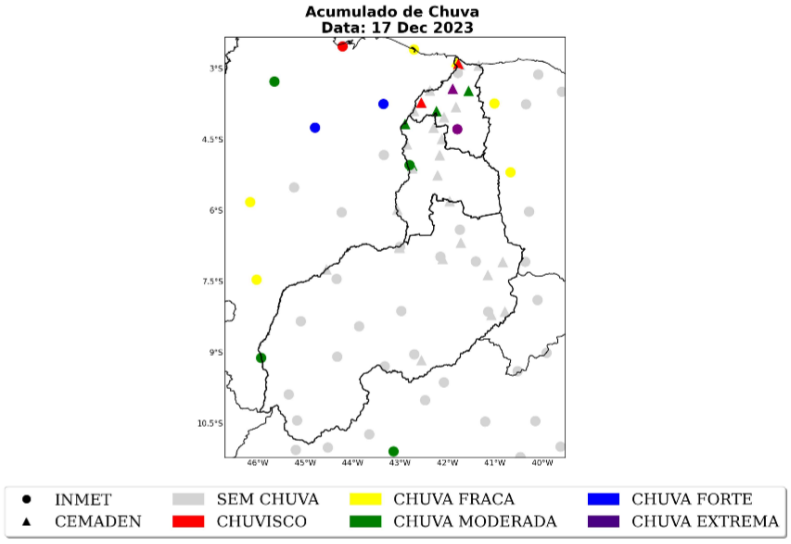

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 27: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 18 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

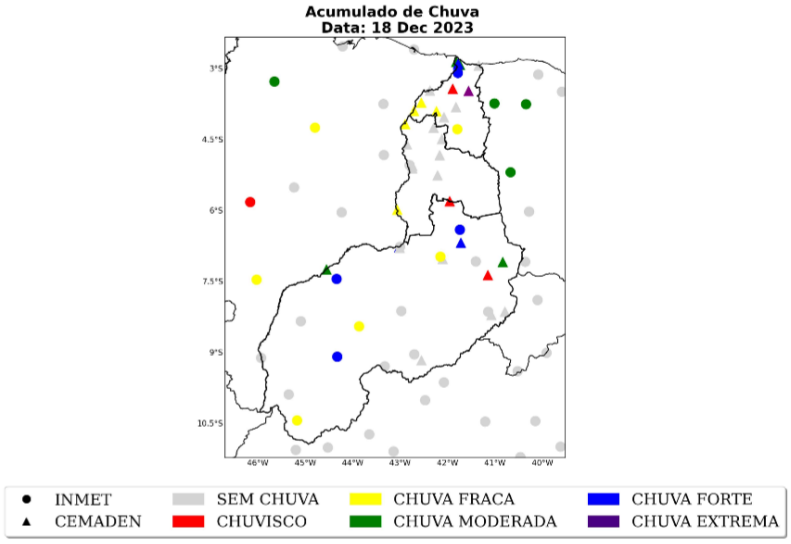

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 28: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

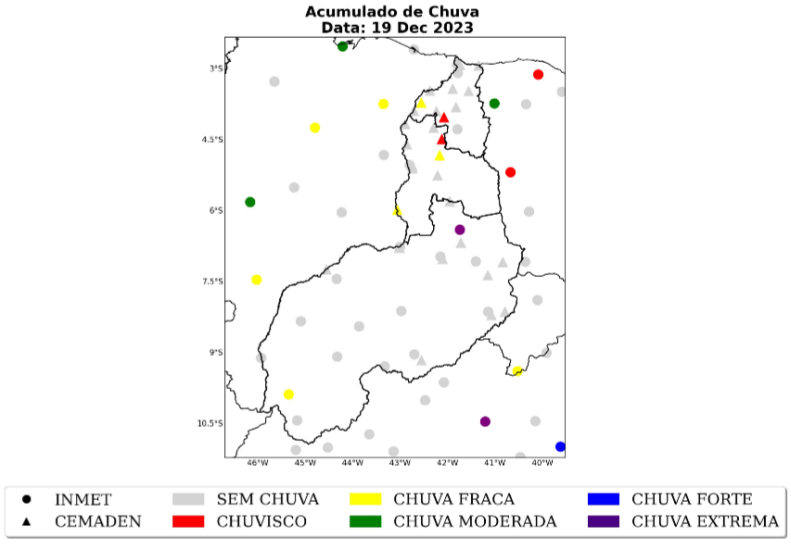

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 29: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

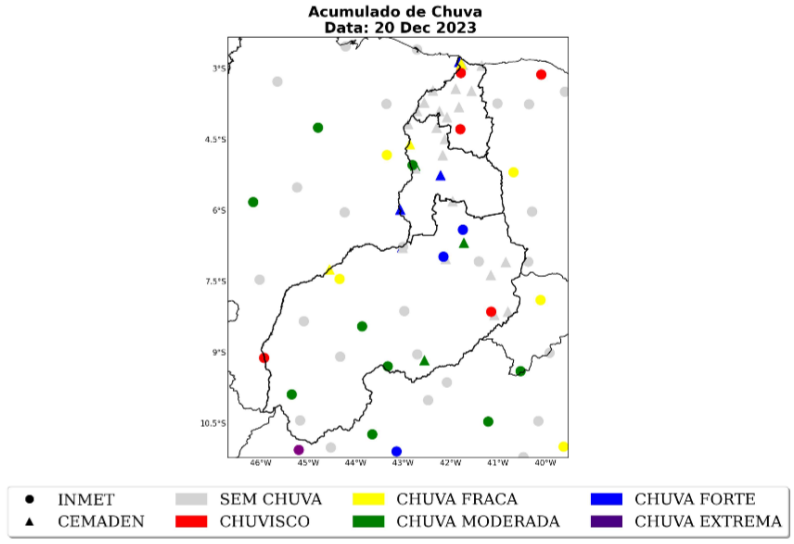

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 30: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 21 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

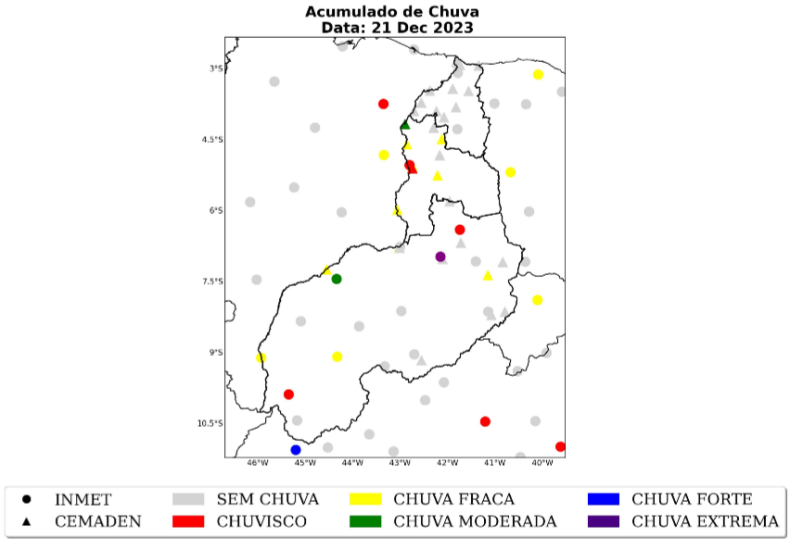

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 31: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

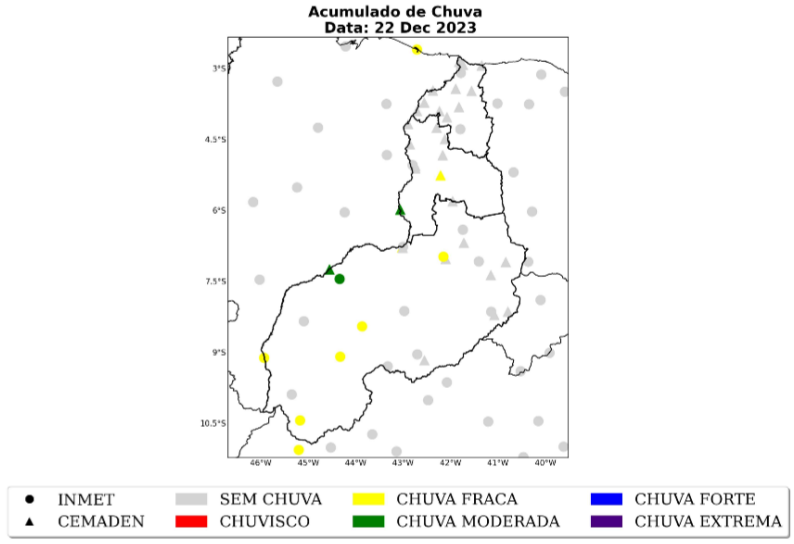

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 32: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

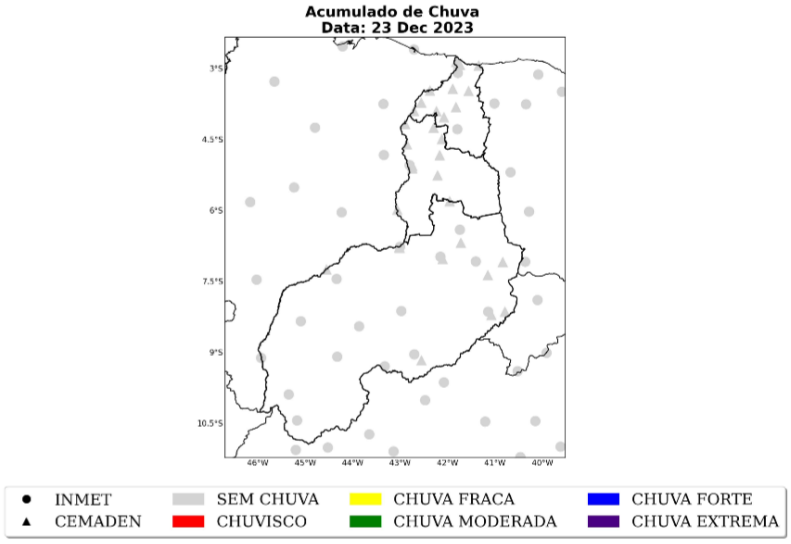

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 33: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

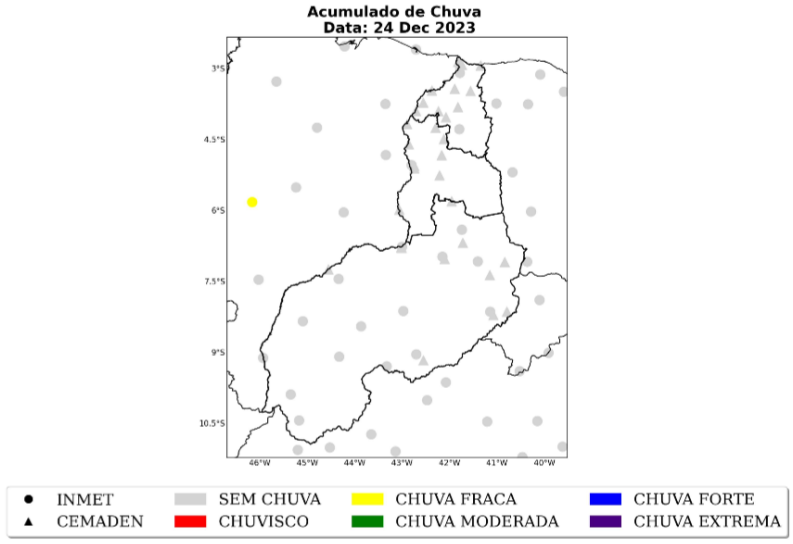

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 34: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 14 a 24 de Dezembro de 2023), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

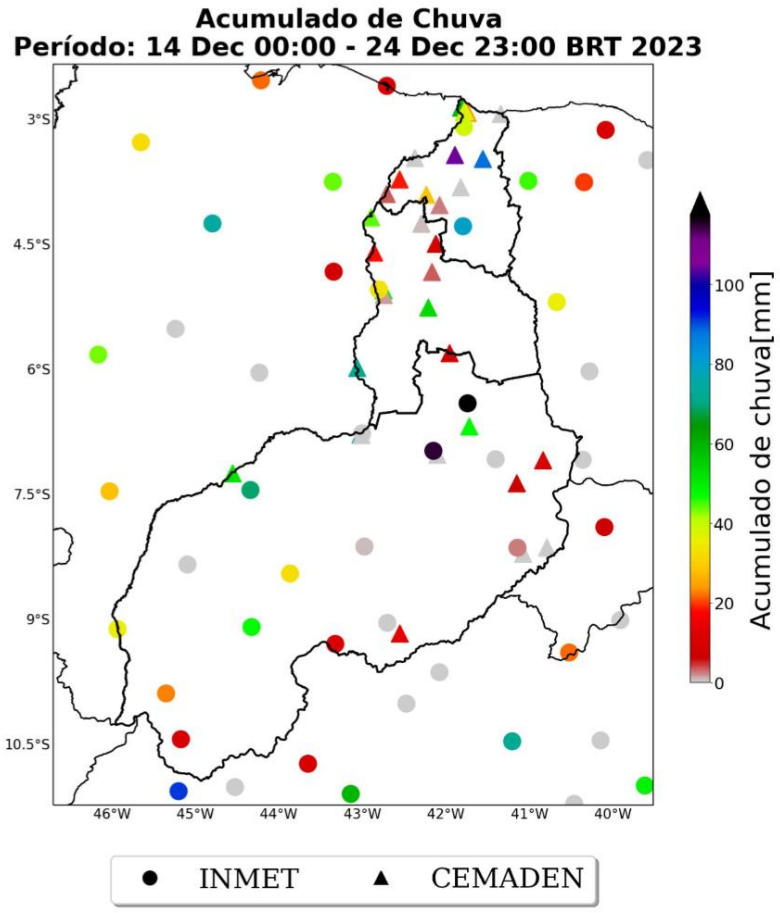

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 14 a 24 de Dezembro de 2023 sobre o estado de Piauí. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 117 mm no município de Valença do Piauí, localizado na Regional Sul.

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 14 a 24 de Dezembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	117	INMET
OEIRAS	Oeiras	Sul	115	INMET
Centro	Caxingó	Norte	104	CEMADEN
Centro	Cocal	Norte	88	CEMADEN
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	80	INMET
Centro	Floriano	Sul	80	CEMADEN
Centro	Palmeirais	Metropolitana	72	CEMADEN
URUCUI	Uruçui	Sul	69	INMET
Centro	Ilha grande	Norte	59	CEMADEN
Prefeitura Municipal	Alto longá	Metropolitana	53	CEMADEN
Malvinas	Uruçuí	Sul	52	CEMADEN
Santa Isabel	Teresina	Metropolitana	49	CEMADEN
INHUMA	Inhuma	Sul	48	CEMADEN
BOM JESUS DO PIAUI	Bom jesus	Sul	47	INMET
Centro	Miguel alves	Metropolitana	44	CEMADEN
Mercado Municipal	Parnaíba	Norte	43	CEMADEN
PARNAIBA	Parnaiba	Norte	39	INMET
Nossa Senhora do Carmo	Parnaíba	Norte	37	CEMADEN
TERESINA	Teresina	Metropolitana	33	INMET
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	33	INMET
AC Esperantina	Esperantina	Norte	29	CEMADEN
Conjunto Betania 1	Parnaíba	Norte	24	CEMADEN
GILBUES	Gilbues	Sul	23	INMET
Centro	Matias olímpio	Norte	19	CEMADEN
Centro	União	Metropolitana	18	CEMADEN
SÃO LOURENCO DO PIAUÍ	São lourenço do piauí	Sul	14	CEMADEN
CARACOL	Caracol	Sul	12	INMET
SÃO JULIÃO	São julião	Sul	11	CEMADEN
CORRENTE	Corrente	Sul	10	INMET

1.3.4 Rajadas de Vento

As Figuras 35 a 45 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 14 a 24 de Dezembro de 2023, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 14 de Dezembro (Figura 35), as máximas rajadas de vento alcançaram o limiar de vento forte nas regionais Sul e Norte.

No dia 15 de Dezembro (Figura 36), ocorreram ventos fortes na regional Sul. Destaca-se que foi registrada ventania em uma estação meteorológica próxima à regional Metropolitana, no estado do Ceará.

No dia 16 de Dezembro (Figura 37), as rajadas de vento perderam força sobre a área de concessão da Equatorial-PI, mas ainda permaneceram com intensidades de brisa forte a vento fresco.

No dia 17 de Dezembro (Figura 38), houve registro de vento forte na regional Sul. Nas demais áreas, as rajadas de vento permaneceram com intensidades variando entre brisa forte e vento fresco no Piauí.

No dia 18 de Dezembro (Figura 39), foram registrados ventos fortes nas regionais Metropolitana e Sul.

No dia 19 de Dezembro (Figura 40), as maiores rajadas de vento atingiram o limiar de brisa forte a vento fresco na área de concessão da Equatorial-PI.

No dia 20 de Dezembro (Figura 41), foi registrado vento forte na regional Sul. Nas demais áreas, as rajadas de vento apresentaram intensidades variando entre brisa forte e vento fresco.

No dia 21 de Dezembro (Figura 42), foi registrada ventania na regional Sul.

No dia 22 de Dezembro (Figura 43), as máximas rajadas de vento variaram entre brisa forte e vento fresco.

No dia 23 de Dezembro (Figura 44), houve ocorrência de vento forte na regional Sul.

No dia 24 de Dezembro (Figura 45), as máximas rajadas de vento variaram entre brisa forte e vento fresco.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 35: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 14 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

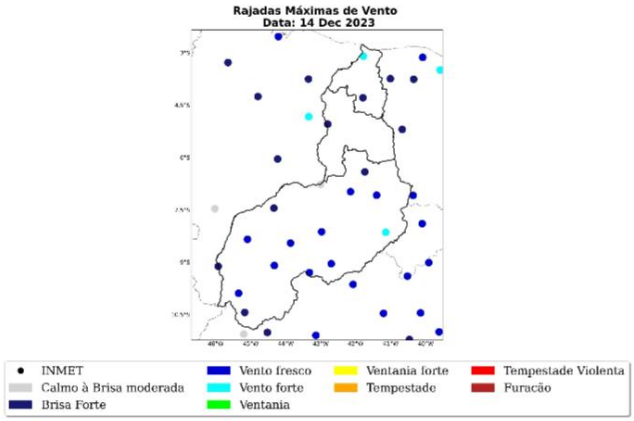

Figura 36: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 15 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

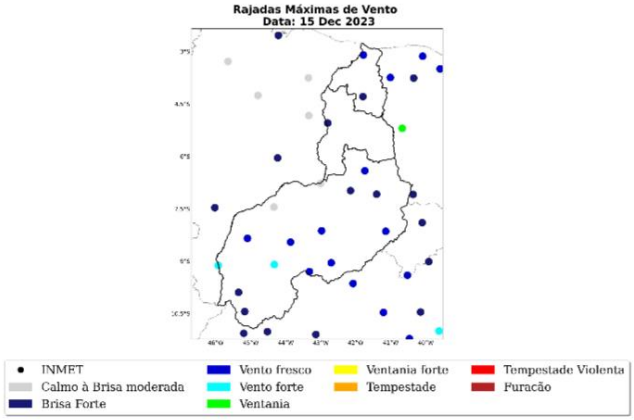

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 37: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 16 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

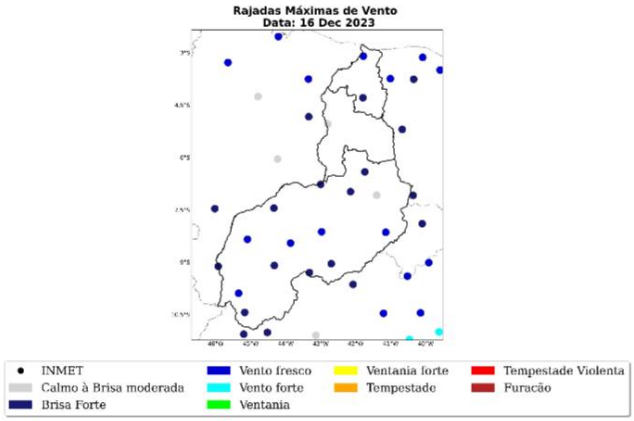

Figura 38: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 17 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

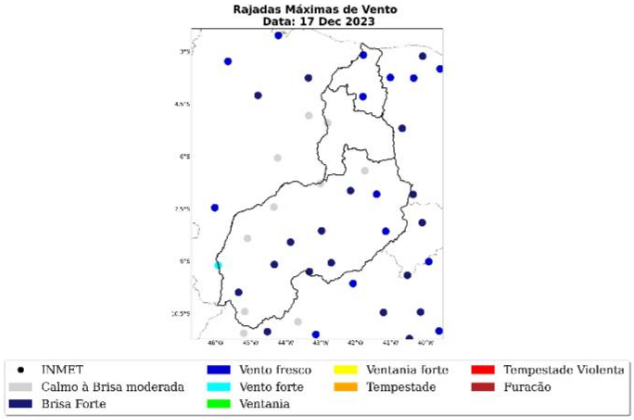

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 39: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 18 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

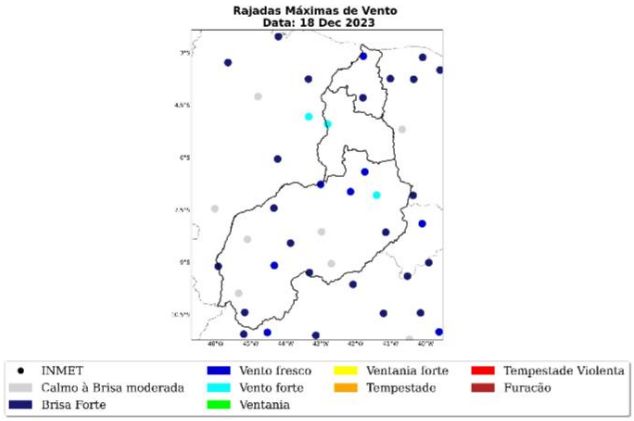

Figura 40: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 19 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

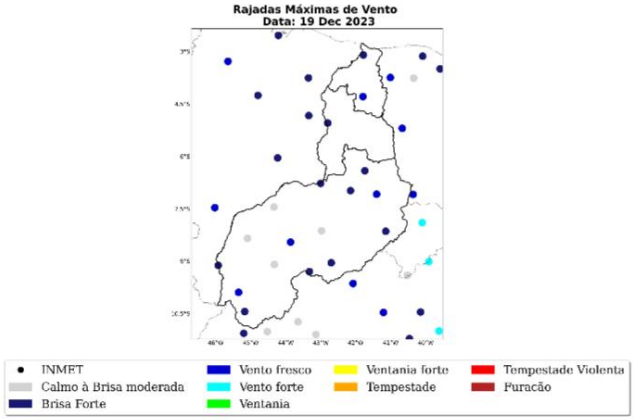

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 41: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 20 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

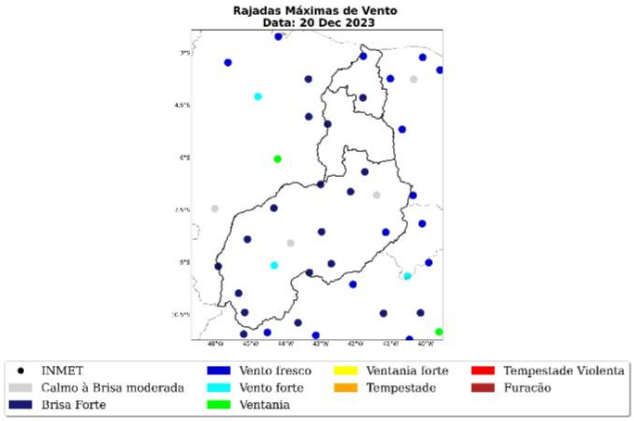

Figura 42: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 21 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

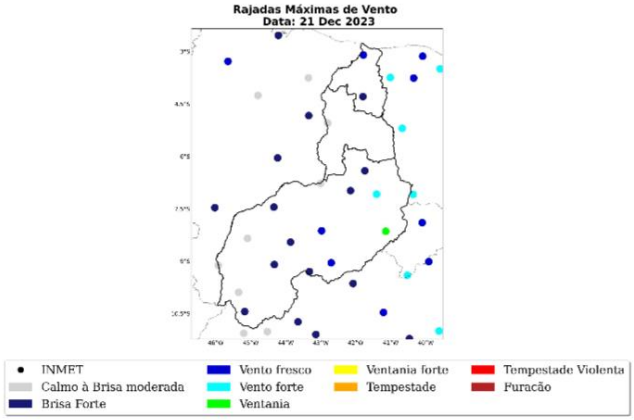

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 43: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 22 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

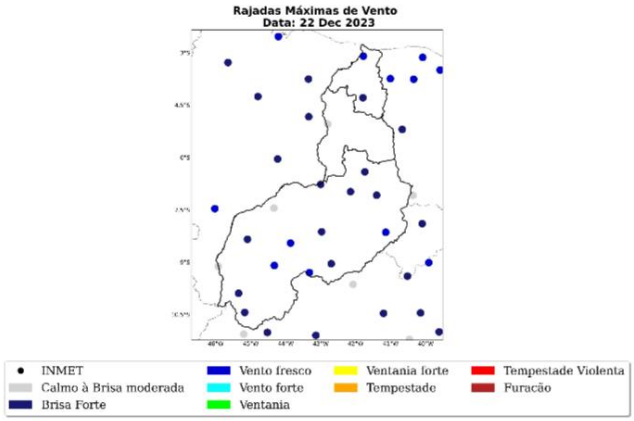

Figura 44: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 23 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

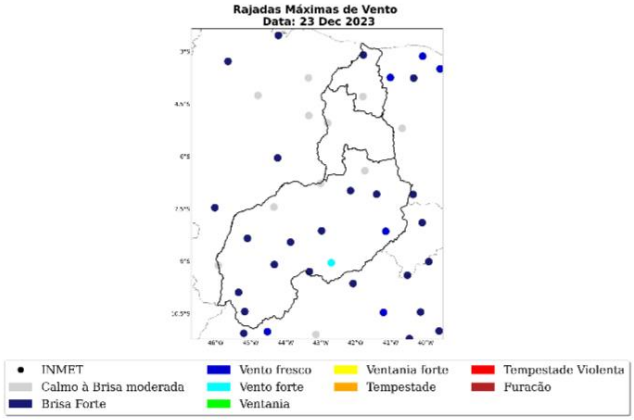

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Figura 45: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 24 de Dezembro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

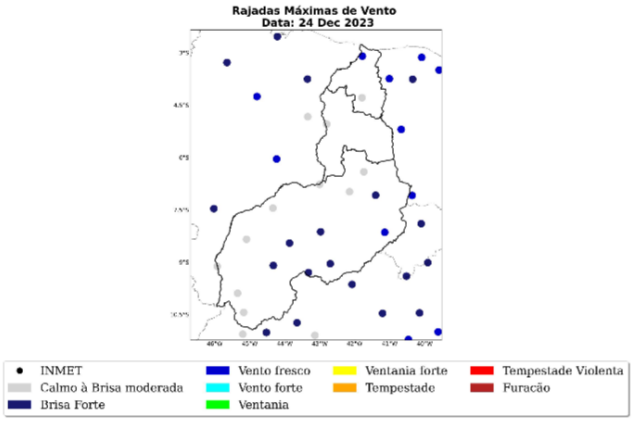

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas Regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 65 km/h no município de Paulistana, localizado na Regional Sul.

Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 14 a 24 de Dezembro de 2023 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI. Fonte: INMET.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
PAULISTANA	Paulistana	Sul	65	21/12/2023 20
PICOS	Picos	Sul	58	21/12/2023 22
BOM JESUS DO PIAUI	Bom jesus	Sul	54	15/12/2023 07
TERESINA	Teresina	Metropolitana	54	18/12/2023 16
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	53	23/12/2023 12
PARNAIBA	Parnaiba	Norte	51	14/12/2023 13
OEIRAS	Oeiras	Sul	49	18/12/2023 13
GILBUES	Gilbues	Sul	48	19/12/2023 12
FLORIANO	Floriano	Sul	47	18/12/2023 12
CARACOL	Caracol	Sul	46	22/12/2023 07
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	46	15/12/2023 08
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	46	19/12/2023 17
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	45	15/12/2023 10
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	44	15/12/2023 09
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	41	15/12/2023 09
CORRENTE	Corrente	Sul	38	19/12/2023 11
URUCUI	Uruçui	Sul	36	18/12/2023 09

2 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

2.1 Resumo do Evento

A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) combinado com a convergência de calor e umidade em baixos níveis da atmosfera foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 14 a 24 de Dezembro de 2023. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Valença do Piauí, localizado na Regional Sul, totalizando 117 mm em cerca de 9 dias. Isso corresponde a aproximadamente 100% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de Dezembro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores próximos de 65 km/h, no município de Paulistana, localizado na Regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como ventania, os quais estão associados a quebra de galhos de árvores, o que pode causar prejuízos à rede elétrica.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 24.800 ocorrências de raios nuvem-solo na Regional Sul em 11 dias. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí.
Código COBRADE	1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
Hora de início	14/12/2023 - 06:00
Hora do término	24/12/2023 - 02:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

3 Referências

1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - http://www.inmet.gov.br

2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - http://www2.cemaden.gov.br/

3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf

4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDA, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.

CLIMATEMPO
A StormGeo Company

4 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia

Marcely Sondermann
Meteorologista
CREA 2020108081

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
51180367	ESP	TF	1042885	80606	16/12/2023 00:07	16/12/2023 02:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	650,28	239	1,35	1,28	0,1	2,73	ESP01M2	Teresina
51180436	PAD	CR		80675	16/12/2023 00:33	16/12/2023 00:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P4	Parnaíba
51180492	MCU	TF	1041180	80731	16/12/2023 00:46	16/12/2023 03:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	277,26	121	0,1	0,1	2,1	2,3	MCU01V5	Teresina
51180480	FAO	CH	1324889	80719	16/12/2023 00:50	16/12/2023 10:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	9,66	1	8,7	0,62	0,35	9,67	FAO01C6	Floriano
51180494	PID	CR		80733	16/12/2023 00:54	16/12/2023 09:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,83	0,2	0,35	8,38	PID01S1	Teresina
51180553	PTY	CR		80792	16/12/2023 01:20	16/12/2023 14:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,53	1	10,93	0,35	1,4	12,68	PTY01P2	Teresina
51180622	PAD	CR		80861	16/12/2023 01:46	16/12/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,53	0,62	0,05	16,2	PAD01P4	Parnaíba
51180643	PTY	CR		80882	16/12/2023 01:59	16/12/2023 07:27	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	4,18	0,43	0,85	5,47	PTY01P2	Teresina
51180788	CEN	TF	1040811	81027	16/12/2023 02:23	16/12/2023 06:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	426,76	98	0,1	0,1	4,17	4,37	CEN01U1	Teresina
51180726	PAD	CR		80965	16/12/2023 02:32	16/12/2023 06:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	0,05	0,1	3,9	4,05	PAD01P5	Parnaíba
51181163	LUZ	TF	1219802	81402	16/12/2023 02:48	16/12/2023 03:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1095,55	278	0,67	0,05	0	0,72	LUZ01C1	Luzilândia
51412474	LUZ	CR		112677	16/12/2023 02:48	16/12/2023 07:28	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,19	1	4,2	0,13	0,33	4,67	LUZ01C1	Luzilândia
51181376	FAO	CH	1410775	81615	16/12/2023 04:32	16/12/2023 10:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	78,55	14	3,57	1,43	0,62	5,62	FAO01C6	Floriano
51181032	LUZ	CR		81271	16/12/2023 04:54	16/12/2023 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,35	0,25	0,28	4,88	LUZ01C1	Luzilândia
51181075	SAT	CR		81314	16/12/2023 05:10	16/12/2023 06:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,07	0,52	0,07	1,65	SAT01L4	Teresina
51181152	PAD	TF	1398616	81391	16/12/2023 05:46	16/12/2023 08:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	772,32	284	0,4	1,43	0,9	2,73	PAD01P3	Parnaíba
51181288	FAO	TF	1323399	81527	16/12/2023 06:20	16/12/2023 07:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	178,79	130	0,42	0,15	0,82	1,38	FAO01C2	Floriano
51181317	PAD	CR		81556	16/12/2023 06:21	16/12/2023 09:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,7	1,17	0,62	3,48	PAD01P1	Parnaíba
51181724	PAD	CR		81963	16/12/2023 06:22	16/12/2023 06:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Parnaíba
51181431	EBV	CH	1299260	81670	16/12/2023 06:24	16/12/2023 15:03	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	129,57	15	7,82	0,83	0	8,65	EBV01C2	Elesbão Veloso
51181940	PAD	CR		82179	16/12/2023 06:26	16/12/2023 17:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	8,43	2,5	0	10,93	PAD01P2	Parnaíba
51181381	CBC	TF	1075687	81620	16/12/2023 06:31	16/12/2023 09:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	64,18	19	1,75	1,38	0,25	3,38	CBC01C2	Boa Hora
51181286	RNA	CR		81525	16/12/2023 06:36	16/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,85	0,38	0,47	2,7	RNA01C8	Teresina
51181318	SPP	TF	1068960	81557	16/12/2023 06:42	16/12/2023 09:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1325,96	550	1,7	0,72	0	2,42	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51181330	JUN	CR		81569	16/12/2023 06:54	16/12/2023 07:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M6	Bocaina
51181332	LUZ	CR		81571	16/12/2023 06:55	16/12/2023 09:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,92	0,18	0,23	2,33	LUZ01C1	Luzilândia
51181345	JCK	TF	1423167	81584	16/12/2023 06:56	16/12/2023 08:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	157,41	78	0,45	0,22	1,37	2,03	JCK01X4	Teresina
51329542	CRI	CR		29762	16/12/2023 06:57	16/12/2023 08:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,67	1,82	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51181717	PAD	CR		81956	16/12/2023 06:58	16/12/2023 07:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Parnaíba
51181362	PAD	CH	1429831	81601	16/12/2023 06:59	16/12/2023 17:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	54,59	5	10,27	0,33	0,33	10,93	PAD01P1	Luís Correia
51181365	PTY	CR		81604	16/12/2023 07:04	16/12/2023 07:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P9	Teresina
51181416	JUN	CR		81655	16/12/2023 07:22	16/12/2023 07:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M1	Itainópolis
51181418	URI	CR		81657	16/12/2023 07:23	16/12/2023 07:38	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URI01C1	Uruçuí
51181570	PAD	CH	1199873	81809	16/12/2023 07:25	16/12/2023 07:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	608,51	194	0,07	0,05	0	0,12	PAD01P2	Luís Correia
51181434	MAV	CH	1412887	81673	16/12/2023 07:28	16/12/2023 11:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	421,78	100	3,3	0,47	0,47	4,23	MAV01C2	Miguel Alves
51181462	SPM	CR		81701	16/12/2023 07:35	17/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,17	0,97	0,58	25,72	SPM01C1	Simplício Mendes
51181465	SPM	CR		81704	16/12/2023 07:36	16/12/2023 07:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPM01C4	Campinas do Piauí

51181466	LUZ	CR		81705	16/12/2023 07:38	16/12/2023 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,68	0,28	0,23	1,2	LUZ01C1	Luzilândia
51181482	URI	CR		81721	16/12/2023 07:43	16/12/2023 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,52	0,07	0,15	1,73	URI01C2	Uruçuí
51181483	AME	CR		81722	16/12/2023 07:44	16/12/2023 11:39	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	2,58	1,1	0,23	3,92	AME01N2	Amarante
51181485	SMO	TF	1310282	81724	16/12/2023 07:44	16/12/2023 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	56,47	6	8,63	0,35	0,43	9,42	SMO01C2	Simões
51181499	SPP	CR		81738	16/12/2023 07:48	16/12/2023 08:03	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C3	Barro Duro
51181501	TBC	TF	1050129	81740	16/12/2023 07:49	16/12/2023 13:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	63,5	12	3,85	0,92	0,53	5,3	TBC01K1	Teresina
51181842	CRO	CH	1070472	82081	16/12/2023 07:53	16/12/2023 10:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	295,6	102	1,8	1,1	0	2,9	CRO01L1	Monsenhor Gil
51181514	RNA	CR		81753	16/12/2023 07:53	16/12/2023 12:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,2	0,38	0,87	4,45	RNA01C6	Teresina
51181800	SJP	CH	1381291	82039	16/12/2023 07:54	16/12/2023 13:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	237,43	44	4,68	0,72	0	5,4	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51181531	JAC	CR		81770	16/12/2023 07:57	16/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,27	0,58	0,17	1,02	JAC09F5	Patos do Piauí
51181532	EMT	TF	1268885	81771	16/12/2023 07:58	16/12/2023 10:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2,06	1	1,2	0,6	0,27	2,07	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51181550	PAD	TF	1199868	81789	16/12/2023 08:03	17/12/2023 05:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	775,75	36	20,57	0,1	0,87	21,53	PAD01P1	Luís Correia
51181566	MTO	CR		81805	16/12/2023 08:05	16/12/2023 09:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,4	0,25	0,42	1,07	MTO01C2	Matias Olímpio
51181568	EBV	CR		81807	16/12/2023 08:06	17/12/2023 18:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,45	1	34,17	0,45	0,2	34,82	EBV01C1	Francinópolis
51181585	ETA	TF	1408335	81824	16/12/2023 08:11	16/12/2023 11:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	7,07	2	2,25	0,72	0,58	3,55	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51182232	PAD	CR		82471	16/12/2023 08:12	16/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,67	0,32	0,38	9,37	PAD01P8	Luís Correia
51181586	ESP	CR		81825	16/12/2023 08:13	16/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,93	0,37	0,65	1,95	ESP01M2	Teresina
51181597	IGA	CR		81836	16/12/2023 08:16	16/12/2023 11:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,8	0,3	0,27	3,37	IGA01Z3	Teresina
51181601	NZR	CR		81840	16/12/2023 08:19	16/12/2023 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,72	0,15	0,28	1,15	NZR01C3	Nazaré do Piauí
51181630	JUN	CH	1290518	81869	16/12/2023 08:26	16/12/2023 14:57	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	13	2	5,78	0,38	0,35	6,52	JUN01M5	Picos
51181634	EBV	CH	1299344	81873	16/12/2023 08:28	16/12/2023 16:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	15,12	2	6,83	0,5	0,23	7,57	EBV01C2	Elesbão Veloso
51183373	EBV	CH	1299386	83612	16/12/2023 08:28	17/12/2023 11:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	521,42	19	0,1	0,1	27,25	27,45	EBV01C2	Elesbão Veloso
51181636	SPP	CR		81875	16/12/2023 08:29	16/12/2023 12:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	2,92	0,57	0,2	3,68	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51181681	NZR	CR		81920	16/12/2023 08:44	17/12/2023 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,37	0,95	0,32	24,63	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51181697	ESP	CR		81936	16/12/2023 08:47	16/12/2023 13:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2	2,17	0,22	4,38	ESP01M1	Teresina
51182628	PAB	CR		82867	16/12/2023 08:49	16/12/2023 15:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,1	0,92	0	7,02	PAB01C1	Parnaíba
51181714	PAD	CR		81953	16/12/2023 08:54	16/12/2023 09:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	PAD01P2	Luís Correia
51181733	SPP	CR		81972	16/12/2023 08:58	16/12/2023 11:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,92	0,2	0,3	2,42	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51181754	LUZ	CR		81993	16/12/2023 09:03	16/12/2023 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,73	0,2	0,28	1,22	LUZ01C1	Luzilândia
51181773	CMP	CR		82012	16/12/2023 09:06	16/12/2023 13:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,82	0,18	0,4	4,4	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51181771	ATS	CR		82010	16/12/2023 09:09	16/12/2023 09:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
51181806	GPE	CH	1331258	82045	16/12/2023 09:09	16/12/2023 13:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2651,4	573	0,33	0,77	3,53	4,63	GPE01C1	Marcos Parente
51181824	PMR	CR		82063	16/12/2023 09:21	16/12/2023 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,07	0,08	0,38	5,53	PMR01P1	Palmeirais
51181826	SAT	CR		82065	16/12/2023 09:23	16/12/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,17	0,12	0,18	1,47	SAT01L7	Teresina
51181829	ETA	CR		82068	16/12/2023 09:24	16/12/2023 09:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C4	Esperantina
51181841	PAD	CR		82080	16/12/2023 09:29	16/12/2023 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,15	0,23	0,3	6,68	PAD01P1	Luís Correia
51181856	PAD	CR		82095	16/12/2023 09:30	16/12/2023 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,67	0,2	0,33	7,2	PAD01P1	Luís Correia
51181857	PAB	CR		82096	16/12/2023 09:32	16/12/2023 20:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	9,2	0,47	0,8	10,47	PAB01C6	Parnaíba
51181858	CMP	CR		82097	16/12/2023 09:33	17/12/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,82	0,1	0,38	25,3	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51181876	PAB	CH	1199359	82115	16/12/2023 09:36	16/12/2023 13:08	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	662,49	188	0,6	2,93	0	3,53	PAB01C2	Parnaíba
51181873	MTO	CR		82112	16/12/2023 09:36	16/12/2023 10:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,53	0,23	0,37	1,13	MTO01C2	Matias Olímpio
51181875	VDJ	CR		82114	16/12/2023 09:39	16/12/2023 10:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,05	0,1	0,68	0,83	VDJ01C1	Buriti dos Lopes
51181910	PID	CR		82149	16/12/2023 09:50	16/12/2023 17:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,3	0,33	0,47	8,1	PID01S1	Teresina
51181925	PAD	CR		82164	16/12/2023 09:54	16/12/2023 21:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,1	0,37	0,8	11,27	PAD01P6	Parnaíba
51182354	PAD	CR		82593	16/12/2023 09:59	16/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,73	0,67	0,6	7	PAD01P4	Parnaíba

51181958	PID	CR		82197	16/12/2023 10:05	16/12/2023 21:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,07	0,75	0,12	10,93	PID01S1	Teresina
51182026	PID	CR		82265	16/12/2023 10:08	16/12/2023 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S7	Teresina
51181973	PRI	CR		82212	16/12/2023 10:09	16/12/2023 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,18	0,42	0,27	0,87	PRI01Y2	Batalha
51181991	RNA	CR		82230	16/12/2023 10:12	16/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,92	0,17	0,43	1,52	RNA01C3	Teresina
51181995	PAD	CR		82234	16/12/2023 10:13	16/12/2023 17:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	7,02	0,07	0,2	7,28	PAD01P5	Parnaíba
51182009	NZR	CH	1349022	82248	16/12/2023 10:14	16/12/2023 11:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	401,31	234	0,27	1,45	0	1,72	NZR01C2	Arraial
51284088	GBS	CR		176454	16/12/2023 10:14	16/12/2023 10:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51182008	PDS	CR		82247	16/12/2023 10:18	16/12/2023 14:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,97	0,33	0,3	4,6	PDS01C2	Pedro II
51182062	CET	TF	1214794	82301	16/12/2023 10:18	16/12/2023 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	179,81	29	4,88	0,97	0,37	6,22	CET01N1	Cocal dos Alves
51182245	URD	CH	1322003	82484	16/12/2023 10:26	16/12/2023 15:19	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	141,32	29	4,1	0,78	0	4,88	URD09W3	Uruçuí
51182078	RNA	CR		82317	16/12/2023 10:37	16/12/2023 18:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,12	0,18	0,83	8,13	RNA01C3	Teresina
51182081	PCA	CR		82320	16/12/2023 10:38	16/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,47	0,73	0,2	4,4	PCA01C1	Batalha
51182427	STL	CR		82666	16/12/2023 10:38	16/12/2023 18:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,5	0,48	0,42	7,4	STL01C2	Francisco Santos
51182100	TSA	CR		82339	16/12/2023 10:45	16/12/2023 19:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,63	1,05	0,1	8,78	TSA01Y3	Teresina
51184966	VAL	CR		85205	16/12/2023 10:46	18/12/2023 13:02	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	2,09	1	49,03	0,4	0,83	50,27	VAL01C2	Assunção do Piauí
51182111	TBC	CR		82350	16/12/2023 10:50	16/12/2023 13:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,15	0,85	0,07	3,07	TBC01K1	Teresina
51182147	SPP	CR		82386	16/12/2023 10:57	16/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,72	0,42	0,48	6,62	SPP01C5	Angical do Piauí
51182146	CEN	CR		82385	16/12/2023 10:59	16/12/2023 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,73	0,17	0,07	4,97	CEN01U5	Teresina
51182151	PMR	CR		82390	16/12/2023 11:00	16/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PMR01P3	Palmeirais
51182230	JFR	CH	1442681	82469	16/12/2023 11:05	16/12/2023 12:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	169,54	114	0,87	0,63	0	1,5	JFR01C2	José de Freitas
51182182	GBS	CR		82421	16/12/2023 11:06	17/12/2023 09:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,92	1	21,92	0,08	0,18	22,18	GBS01C1	Gilbués
51182186	JER	CR		82425	16/12/2023 11:12	16/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,4	0,13	0,75	5,28	JER01C2	Jerumenha
51182212	ETA	CH	1388445	82451	16/12/2023 11:20	16/12/2023 12:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3,07	3	0,83	0,2	0	1,03	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51182228	PTY	CR		82467	16/12/2023 11:22	16/12/2023 15:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	2,48	0,17	1,78	4,43	PTY01P3	Teresina
51182249	UNO	CR		82488	16/12/2023 11:27	16/12/2023 11:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C2	União
51182452	UNO	CR		82691	16/12/2023 11:30	16/12/2023 15:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	2,72	1,12	0	3,83	UNO01C4	Miguel Alves
51182263	OER	CR		82502	16/12/2023 11:31	16/12/2023 14:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,18	0,27	0,23	2,68	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51182938	TBC	CH	1385992	83177	16/12/2023 11:31	16/12/2023 17:01	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	252,27	46	4,72	0,52	0,27	5,5	TBC01K1	Teresina
51182282	PTY	CR		82521	16/12/2023 11:36	16/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	4,98	0,35	0,08	5,42	PTY01P8	Teresina
51182355	PAD	CR		82594	16/12/2023 11:44	16/12/2023 20:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	6,95	0,43	1,25	8,63	PAD01P5	Parnaíba
51182386	VAL	TF	1300921	82625	16/12/2023 11:55	16/12/2023 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	76,87	22	2,17	1	0,33	3,5	VAL01C3	Valença do Piauí
51373328	ATS	CR		73544	16/12/2023 11:57	16/12/2023 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	ATS01C3	Altos
51182352	VAL	CR		82591	16/12/2023 11:58	16/12/2023 13:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,98	0,15	0,23	1,37	VAL01C2	Pimenteiras
51182338	MQP	CR		82577	16/12/2023 11:59	18/12/2023 09:40	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,9	1	43,87	1,05	0,77	45,68	MQP01N1	Teresina
51182372	PAD	CR		82611	16/12/2023 12:00	16/12/2023 20:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,37	0,42	0,08	8,87	PAD01P5	Parnaíba
51182370	NOT	TF	1292743	82609	16/12/2023 12:03	16/12/2023 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10,56	3	2,87	0,3	0,37	3,53	NOT01C1	Várzea Grande
51182383	MAV	CR		82622	16/12/2023 12:06	16/12/2023 12:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
51182399	DML	CR		82638	16/12/2023 12:13	16/12/2023 14:52	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	1,75	0,48	0,42	2,65	DML01W1	Demerval Lobão
51182415	CPM	CR		82654	16/12/2023 12:18	16/12/2023 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,43	0,45	0,33	4,22	CPM01C3	Campo Maior
51182416	UNO	CR		82655	16/12/2023 12:20	16/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,17	0,27	0,08	4,52	UNO01C1	União
51182603	STL	CR		82842	16/12/2023 12:21	17/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,48	0,52	0,18	27,18	STL01C2	Francisco Santos
51182541	PCS	TF	1315036	82780	16/12/2023 12:22	16/12/2023 15:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	118,75	43	0,78	1,97	0,02	2,77	PCS01C4	Picos
51182453	LUZ	CR		82692	16/12/2023 12:29	16/12/2023 15:30	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	1,73	0,57	0,72	3,02	LUZ01C3	Joaquim Pires
51182466	PRI	CR		82705	16/12/2023 12:30	16/12/2023 14:30	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,08	1	0,73	0,68	0,58	2	PRI01Y1	Capitão de Campos
51182469	CMT	CR		82708	16/12/2023 12:31	16/12/2023 14:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	1,57	0,07	0,17	1,8	CMT01C3	Curimatá

51182481	MAV	CR		82720	16/12/2023 12:38	16/12/2023 12:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
51183097	BRL	TF	1330475	83336	16/12/2023 12:40	16/12/2023 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	55,89	13	3,67	0,45	0,18	4,3	BRL01C1	Canavieira
51182496	UNO	CR		82735	16/12/2023 12:43	16/12/2023 18:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,26	1	4,15	1,12	0,9	6,17	UNO01C2	União
51179471	CMP	CR		79710	16/12/2023 12:53	16/12/2023 13:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CMP01C3	Luís Correia
51182543	SAT	CR		82782	16/12/2023 12:57	16/12/2023 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,78	0,45	0,72	2,95	SAT01L3	Teresina
51182539	PTY	CR		82778	16/12/2023 12:58	16/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,2	1	4,32	0,35	0,23	4,9	PTY01P5	Teresina
51182571	PAB	CR		82810	16/12/2023 13:09	17/12/2023 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	27,32	0,25	0,08	27,65	PAB01C4	Parnaíba
51182658	CMP	TF	1216290	82897	16/12/2023 13:10	16/12/2023 16:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1278,61	442	1,48	1,22	0,2	2,9	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51182587	PTY	CR		82826	16/12/2023 13:11	16/12/2023 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2	0,28	0,45	2,73	PTY01P3	Teresina
51182585	CRO	TF	1368164	82824	16/12/2023 13:11	16/12/2023 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	28,93	14	0,05	0,75	1,27	2,07	CRO01L1	Passagem Franca do Piauí
51182825	EBV	TF	1289201	83064	16/12/2023 13:38	16/12/2023 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	96,53	30	2,9	0,12	0,22	3,23	EBV01C1	Elesbão Veloso
51182657	BOL	TF	1265259	82896	16/12/2023 13:40	17/12/2023 11:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	22,1	1	21,27	0,43	0,4	22,1	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51182673	NOT	CR		82912	16/12/2023 13:42	16/12/2023 13:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51182675	SPP	CR		82914	16/12/2023 13:43	16/12/2023 17:28	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	1,52	1,43	0,8	3,75	SPP01C2	Jardim do Mulato
51182670	NZR	CH	1348426	82909	16/12/2023 13:43	16/12/2023 16:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	438,61	163	0,48	2,1	0,12	2,7	NZR01C1	Floriano
51182679	JUN	CR		82918	16/12/2023 13:44	16/12/2023 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,73	0,52	0,08	3,33	JUN01M4	Bocaina
51182761	SMO	CH	1310202	83000	16/12/2023 13:44	16/12/2023 16:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	46,02	20	0,1	0,1	2,12	2,32	SMO01C2	Simões
51182691	AME	CR		82930	16/12/2023 13:50	16/12/2023 16:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	1,95	0,62	0,55	3,12	AME01N2	Amarante
51182874	UNO	TF	1377426	83113	16/12/2023 13:51	16/12/2023 14:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	5,12	5	0,03	0,43	0,57	1,03	UNO01C2	União
51182710	GPE	TF	1330946	82949	16/12/2023 13:53	16/12/2023 15:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,85	4	0,47	0,23	0,52	1,22	GPE01C1	Marcos Parente
51182712	VAL	CR		82951	16/12/2023 13:55	16/12/2023 22:11	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	2,67	2,03	3,57	8,27	VAL01C2	Assunção do Piauí
51182742	TBL	CH	1209651	82981	16/12/2023 14:01	16/12/2023 20:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	811,04	121	6,5	0,22	0	6,72	TBL01C4	Caxingó
51182759	PAD	CR		82998	16/12/2023 14:06	17/12/2023 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	21,88	4,23	0,08	26,2	PAD01P4	Parnaíba
51183121	RGN	CR		83360	16/12/2023 14:09	16/12/2023 19:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	0,05	0,1	5,63	5,78	RGN01C1	Jardim do Mulato
51182810	MTO	CR		83049	16/12/2023 14:25	16/12/2023 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,22	0,28	0,6	2,1	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51182822	PCA	CR		83061	16/12/2023 14:25	16/12/2023 16:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,68	0,58	0,7	1,97	PCA01C2	Batalha
51182823	PAD	CR		83062	16/12/2023 14:26	16/12/2023 22:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,12	0,58	0,87	7,57	PAD01P2	Luís Correia
51182824	PAD	CR		83063	16/12/2023 14:28	17/12/2023 18:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	26,7	0,5	0,65	27,85	PAD01P8	Luís Correia
51182940	EBV	TF	1292809	83179	16/12/2023 14:33	16/12/2023 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	478,8	140	0,1	0,1	3,23	3,43	EBV01C1	Francinópolis
51182856	RNA	CR		83095	16/12/2023 14:37	16/12/2023 19:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	3,67	0,28	1,17	5,12	RNA01C5	Teresina
51182858	CMP	CR		83097	16/12/2023 14:38	17/12/2023 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,22	0,28	1,12	21,62	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51182875	JUN	TF	1299014	83114	16/12/2023 14:45	19/12/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	301,76	4	42	1,12	32,33	75,45	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51182887	PID	CR		83126	16/12/2023 14:48	17/12/2023 14:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,32	0,3	0,15	23,77	PID01S5	Teresina
51182891	JER	CR		83130	16/12/2023 14:49	17/12/2023 08:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,18	0,38	0,28	17,85	JER01C2	Jerumenha
51182976	CMP	TF	1216426	83215	16/12/2023 14:52	17/12/2023 09:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	869,13	46	18,27	0,63	0	18,9	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51182910	CPM	CR		83149	16/12/2023 14:53	17/12/2023 08:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,4	0,95	0,25	17,6	CPM01C2	Campo Maior
51182926	NOT	CH	1394589	83165	16/12/2023 14:56	16/12/2023 18:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	27,78	8	0,1	0,1	3,28	3,48	NOT01C1	Tanque do Piauí
51182925	BOL	CH	1265317	83164	16/12/2023 14:57	16/12/2023 18:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2504,35	797	2,18	0,55	0,42	3,15	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51183119	PMR	TF	1062199	83358	16/12/2023 14:58	16/12/2023 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	19,12	16	0,05	0,4	0,75	1,2	PMR01P2	Palmeirais
51182939	PAD	CR		83178	16/12/2023 15:00	16/12/2023 15:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51182945	RNA	TF	1045574	83184	16/12/2023 15:02	16/12/2023 16:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	498,23	418	0,4	0,15	0,65	1,2	RNA01C4	Teresina
51182967	RNA	CH	1418188	83206	16/12/2023 15:11	16/12/2023 22:24	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5473,76	1917	0,1	0,1	7,02	7,22	RNA01C8	Teresina
51182983	JCK	CH	1045552	83222	16/12/2023 15:11	16/12/2023 16:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	194,48	125	0,72	0,27	0,58	1,57	JCK01X1	Teresina
51182998	RNA	CR		83237	16/12/2023 15:15	16/12/2023 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,17	0,25	0,07	2,48	RNA01C8	Teresina
51183022	SAT	TF	1048263	83261	16/12/2023 15:16	16/12/2023 20:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	237,71	43	1,53	1,08	2,92	5,53	SAT01L9	Teresina

51183000	RNA	CR		83239	16/12/2023 15:16	16/12/2023 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,07	0,37	0,08	2,52	RNA01C8	Teresina
51183059	SAT	CR		83298	16/12/2023 15:33	18/12/2023 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,77	1	41,48	0,82	0,17	42,47	SAT01L7	Teresina
51183064	JFR	CR		83303	16/12/2023 15:34	16/12/2023 17:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	1,6	0,22	0,3	2,12	JFR01C2	José de Freitas
51183065	ATS	CR		83304	16/12/2023 15:35	17/12/2023 08:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,7	1	16,43	0,2	0,15	16,78	ATS01C3	Altos
51183545	JFR	CH	1050037	83784	16/12/2023 15:39	16/12/2023 17:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	249,46	148	0,03	0,55	1,12	1,7	JFR01C2	Altos
51183103	RNA	CR		83342	16/12/2023 15:44	16/12/2023 19:11	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,14	1	2,37	0,12	0,97	3,45	RNA01C1	Teresina
51183438	LUZ	CH	1222643	83677	16/12/2023 15:49	16/12/2023 16:57	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	879,42	235	1,08	0,05	0	1,13	LUZ01C3	Luzilândia
51416999	LUZ	CR		117200	16/12/2023 15:49	16/12/2023 20:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	3,42	0,4	1,07	4,88	LUZ01C3	Luzilândia
51183118	PCA	CR		83357	16/12/2023 15:49	16/12/2023 17:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,05	0,28	0,7	2,03	PCA01C1	Batalha
51183136	SPP	CR		83375	16/12/2023 15:52	16/12/2023 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,97	0,48	0,17	1,62	SPP01C4	Agricolândia
51183201	LUZ	CH	1220317	83440	16/12/2023 15:52	16/12/2023 17:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	443,42	304	0,55	0,92	0	1,47	LUZ01C4	Luzilândia
51185078	PAD	CR		85317	16/12/2023 15:54	17/12/2023 02:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,43	1	8,38	0,8	1,18	10,37	PAD01P8	Luís Correia
51183157	UNO	CR		83396	16/12/2023 15:57	17/12/2023 08:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,67	1	14,82	0,78	0,45	16,05	UNO01C3	União
51183158	ATS	TF	1418201	83397	16/12/2023 15:57	16/12/2023 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	96,31	106	0,03	0,37	0,52	0,92	ATS01C2	Altos
51187511	SJA	CH	1371104	87750	16/12/2023 15:57	17/12/2023 10:03	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2333,11	129	14,85	2,17	1,08	18,1	SJA01C1	São Miguel do Tapuio
51183899	VAL	CH	1301507	84138	16/12/2023 15:58	16/12/2023 21:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3273,03	590	5,27	0,28	0	5,55	VAL01C1	Pimenteiras
51183181	BAS	CR		83420	16/12/2023 16:03	16/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,07	1	1,33	0,18	0,25	1,77	BAS01C1	Barras
51183188	PID	AL	1382262	83427	16/12/2023 16:04	16/12/2023 18:00	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4352,48	2660	1,67	0,07	0,2	1,93	PID01S6	Teresina
51183596	ATS	CH	1064940	83835	16/12/2023 16:06	16/12/2023 19:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	712,51	196	2,58	0,73	0,33	3,65	ATS01C2	Altos
51183246	PID	TF	1043857	83485	16/12/2023 16:11	16/12/2023 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	676,27	192	2,2	0,75	0,58	3,53	PID01S5	Teresina
51183294	TBC	CH	1049258	83533	16/12/2023 16:12	16/12/2023 17:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	57,55	34	0,1	0,1	1,5	1,7	TBC01K1	Teresina
51183521	RNA	TF	1045411	83760	16/12/2023 16:16	16/12/2023 22:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	760,91	127	4,37	0,97	0,67	6	RNA01C3	Teresina
51183424	ESP	CH	1043170	83663	16/12/2023 16:19	16/12/2023 22:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4556,64	765	3,05	0,67	2,25	5,97	ESP01M1	Teresina
51183267	PAD	CR		83506	16/12/2023 16:21	16/12/2023 16:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51183287	DML	TF	1319416	83526	16/12/2023 16:21	16/12/2023 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	13,42	10	0,02	0,38	0,95	1,35	DML01W1	Demerval Lobão
51183366	ATS	TF	1060463	83605	16/12/2023 16:22	16/12/2023 19:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	13,19	5	0,8	0,72	1,13	2,65	ATS01C1	Coivaras
51183324	PID	TF	1044039	83563	16/12/2023 16:27	16/12/2023 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	197,16	159	0,28	0,5	0,47	1,25	PID01S5	Teresina
51183312	PCA	CR		83551	16/12/2023 16:33	16/12/2023 20:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	0,85	0,68	2,22	3,75	PCA01C4	Piracuruca
51187620	TBC	CH	1401460	87859	16/12/2023 16:33	16/12/2023 16:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33109,27	1262	0,08	0,05	0	0,13	TBC01K1	Altos
51183321	RNA	CR		83560	16/12/2023 16:35	16/12/2023 18:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,45	0,45	0,33	2,23	RNA01C7	Teresina
51183444	ATS	CH	1064524	83683	16/12/2023 16:38	17/12/2023 09:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3003,97	179	14,77	0,57	1,45	16,78	ATS01C1	Altos
51183346	PMR	CR		83585	16/12/2023 16:38	16/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51183349	RNA	CR		83588	16/12/2023 16:39	16/12/2023 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,17	0,07	0,22	1,45	RNA01C8	Teresina
51183275	PTY	CH	1379178	83514	16/12/2023 16:40	16/12/2023 20:30	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2642,05	888	0,23	1,25	2,35	3,83	PTY01P2	Teresina
51454455	ATS	CR		195332	16/12/2023 16:41	17/12/2023 09:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,7	1	1,28	0,53	14,92	16,73	ATS01C1	Altos
51183998	ETA	TF	1232663	84237	16/12/2023 16:44	17/12/2023 01:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	294,74	33	7,95	0,57	0,42	8,93	ETA01C4	Esperantina
51183378	LUZ	TF	1222873	83617	16/12/2023 16:45	16/12/2023 19:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	429,38	173	1,52	0,32	0,65	2,48	LUZ01C3	Luzilândia
51183395	MTO	CH	1256852	83634	16/12/2023 16:48	16/12/2023 18:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	81,2	65	0,68	0,57	0	1,25	MTO01C3	Porto
51184045	VDJ	TF	1209417	84284	16/12/2023 16:50	17/12/2023 11:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	645,12	34	17,92	0,78	0,28	18,98	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51183497	NZA	TF	1054119	83736	16/12/2023 16:54	16/12/2023 18:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	373,64	219	0,8	0,55	0,37	1,72	NZA01Z1	Teresina
51183419	DML	CR		83658	16/12/2023 16:54	17/12/2023 15:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,52	0,63	0,12	22,27	DML01W2	Demerval Lobão
51183420	MTO	CR		83659	16/12/2023 16:54	16/12/2023 17:09	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MTO01C3	Porto
51183430	SPM	CH	1437549	83669	16/12/2023 16:57	17/12/2023 10:30	RELIGADOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	5985,22	1791	0,1	0,1	17,35	17,55	SPM01C3	Conceição do Canindé
51183475	CBA	CH	1209560	83714	16/12/2023 16:58	16/12/2023 17:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	136,54	174	0,28	0,25	0,27	0,8	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51183641	MTO	TF	1258675	83880	16/12/2023 16:59	16/12/2023 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	15,98	10	1,05	0,22	0,33	1,6	MTO01C2	Matias Olímpio

51183573	PCS	CH	1315029	83812	16/12/2023 16:59	16/12/2023 19:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	928,82	345	1,4	1,15	0,15	2,7	PCS01C4	Santana do Piauí
51184318	ETA	CH	1232898	84557	16/12/2023 17:00	17/12/2023 00:26	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	966,04	130	3,77	0,73	2,93	7,43	ETA01C4	Esperantina
51183472	MTO	CR		83711	16/12/2023 17:01	16/12/2023 19:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,38	0,27	0,55	2,2	MTO01C3	Porto
51183480	MAV	CR		83719	16/12/2023 17:04	17/12/2023 10:24	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,72	1	16,9	0,22	0,22	17,33	MAV01C1	Miguel Alves
51200406	PAD	CR		100643	16/12/2023 17:06	18/12/2023 00:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,32	1	0,05	0,1	31,5	31,65	PAD01P6	Parnaíba
51183494	ETA	TF	1232899	83733	16/12/2023 17:06	17/12/2023 08:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	14,99	1	14,38	0,62	0	15	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51183495	QBO	TF	1432010	83734	16/12/2023 17:06	17/12/2023 08:42	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	31,17	2	14,07	1,22	0,32	15,6	QBO09S2	Bom Jesus
51318293	ATS	CR		18514	16/12/2023 17:07	17/12/2023 05:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	0,05	0,1	11,98	12,13	ATS01C2	Altos
51371147	NZA	CR		71363	16/12/2023 17:07	16/12/2023 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,43	0,58	NZA01Z3	Demerval Lobão
51371164	NZA	CR		71380	16/12/2023 17:07	16/12/2023 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,43	0,58	NZA01Z3	Demerval Lobão
51183508	JAC	CR		83747	16/12/2023 17:09	17/12/2023 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,17	0,72	0,28	18,17	JAC09F5	Patos do Piauí
51183525	PMR	CR		83764	16/12/2023 17:10	16/12/2023 17:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P2	Palmeirais
51183801	MTO	TF	1258649	84040	16/12/2023 17:11	16/12/2023 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	11,53	11	0,65	0,17	0,23	1,05	MTO01C2	Matias Olímpio
51183530	ETA	CR		83769	16/12/2023 17:14	17/12/2023 07:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,55	0,13	0,57	14,25	ETA01C4	Esperantina
51454456	ATS	CR		195333	16/12/2023 17:16	17/12/2023 09:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,67	1	0,7	0,53	14,92	16,15	ATS01C1	Altos
51183575	ETA	TF	1228328	83814	16/12/2023 17:16	16/12/2023 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	195,44	177	0,25	0,48	0,38	1,12	ETA01C3	Esperantina
51183668	MTO	CH	1257538	83907	16/12/2023 17:18	16/12/2023 18:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	170,21	205	0,2	0,33	0,3	0,83	MTO01C3	Porto
51183551	ATS	CR		83790	16/12/2023 17:18	17/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,07	1,6	0,23	16,9	ATS01C1	Coivaras
51184225	CPM	CH	1262378	84464	16/12/2023 17:20	16/12/2023 21:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	279,78	74	0,03	0,93	2,82	3,78	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51183543	MTO	CR		83782	16/12/2023 17:20	17/12/2023 08:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,63	0,32	0,33	15,28	MTO01C2	Matias Olímpio
51184360	VDJ	TF	1209573	84599	16/12/2023 17:24	16/12/2023 22:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	59,07	12	3,88	0,73	0,32	4,93	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51184286	MBA	TF	1056147	84525	16/12/2023 17:27	17/12/2023 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1821,56	79	21,78	1,28	0	23,07	MBA01C3	Teresina
51184189	MTO	CH	1257898	84428	16/12/2023 17:29	16/12/2023 21:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	144,76	37	2,7	0,87	0,35	3,92	MTO01C3	Porto
51183640	VDJ	CR		83879	16/12/2023 17:30	16/12/2023 20:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,2	1,58	0	2,78	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51183849	SPP	TF	1068991	84088	16/12/2023 17:31	16/12/2023 18:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	244,2	171	0,03	0,47	0,93	1,43	SPP01C2	Hugo Napoleão
51186857	JFR	CH	1063193	87096	16/12/2023 17:33	17/12/2023 10:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	103,57	6	16,55	0,48	0,23	17,27	JFR01C4	José de Freitas
51183853	ESP	CH	1368377	84092	16/12/2023 17:33	17/12/2023 11:02	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	314,46	18	16,67	0,53	0,28	17,48	ESP01M1	Teresina
51183623	CBA	CH	1208210	83862	16/12/2023 17:33	16/12/2023 18:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	200,73	240	0,45	0,23	0,17	0,85	CBA01C1	Caxingó
51184441	MTO	CR		84680	16/12/2023 17:38	17/12/2023 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,8	0,25	0,08	16,13	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51184475	NZA	CR		84714	16/12/2023 17:40	18/12/2023 10:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,68	1	39,15	1,17	0,05	40,37	NZA01Z1	Teresina
51183658	MTO	CH	1257411	83897	16/12/2023 17:41	17/12/2023 09:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	281,71	18	15,37	0,3	0	15,67	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51183874	JFR	TF	1384524	84113	16/12/2023 17:42	16/12/2023 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	16,09	9	0,55	0,58	0,67	1,8	JFR01C2	José de Freitas
51186676	NZA	CH	1070015	86915	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3336,65	166	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429296	NZA	CR		129497	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429297	NZA	CR		129498	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429298	NZA	CR		129499	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429299	NZA	CR		129500	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429300	NZA	CR		129501	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429301	NZA	CR		129502	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429302	NZA	CR		129503	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429303	NZA	CR		129504	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51429304	NZA	CR		129505	16/12/2023 17:42	17/12/2023 13:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,84	1	18,95	0,37	0,8	20,12	NZA01Z3	Demerval Lobão
51183664	PCA	CR		83903	16/12/2023 17:43	17/12/2023 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,4	0,2	0,2	14,8	PCA01C1	Batalha
51183691	RDG	CR		83930	16/12/2023 17:46	17/12/2023 09:50	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,67	1	14,23	0,78	1,05	16,07	RDG09F5	Curimatá
51186498	MBA	CH	1063399	86737	16/12/2023 17:47	17/12/2023 11:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1767,78	98	17,12	0,93	0	18,05	MBA01C4	José de Freitas

51183685	MTO	CR		83924	16/12/2023 17:47	16/12/2023 19:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,1	0,07	0,5	1,67	MTO01C2	Matias Olímpio
51183716	VAL	CH	1301649	83955	16/12/2023 17:48	16/12/2023 22:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	942,14	214	3,75	0,67	0	4,42	VAL01C1	Pimenteiras
51282398	NZR	CR		174765	16/12/2023 17:50	16/12/2023 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51183709	BAS	CR		83948	16/12/2023 17:53	16/12/2023 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BAS01C1	Barras
51183708	BAS	TF	1074814	83947	16/12/2023 17:54	17/12/2023 11:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	34,61	2	15,77	1,27	0,28	17,32	BAS01C4	Barras
51331671	ETA	CR		31891	16/12/2023 17:55	17/12/2023 07:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	0,05	0,1	13,13	13,28	ETA01C2	Barras
51183712	PAD	CR		83951	16/12/2023 17:55	16/12/2023 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,37	0,12	0,12	0,6	PAD01P1	Luís Correia
51183737	LUZ	CR		83976	16/12/2023 18:00	17/12/2023 09:05	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,63	1	14	1	0,08	15,08	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51183808	PMR	CH	1062238	84047	16/12/2023 18:01	17/12/2023 20:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1999,99	77	0,02	0,72	25,25	25,98	PMR01P2	Curralinhos
51284124	PID	CR		176490	16/12/2023 18:02	16/12/2023 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PID01S6	Teresina
51183807	SJM	TF	1259866	84046	16/12/2023 18:05	16/12/2023 19:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,03	28	0,05	0,62	1,08	1,75	SJM01C1	Nossa Senhora de Nazaré
51284123	PID	CR		176489	16/12/2023 18:06	16/12/2023 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PID01S6	Teresina
51183786	GPE	CR		84025	16/12/2023 18:06	17/12/2023 07:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	13,52	0,08	0,1	13,7	GPE01C1	Marcos Parente
51183877	VAL	CR		84116	16/12/2023 18:08	18/12/2023 08:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,59	1	36,92	0,92	0,32	38,15	VAL01C2	Pimenteiras
51183798	VAL	TF	1291277	84037	16/12/2023 18:09	17/12/2023 02:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	2518,2	305	6,25	0,53	1,48	8,27	VAL01C3	Novo Oriente do Piauí
51183804	DML	CR		84043	16/12/2023 18:10	16/12/2023 18:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W1	Demerval Lobão
51183805	MTO	CR		84044	16/12/2023 18:11	16/12/2023 18:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MTO01C3	Porto
51454454	ATS	CR		195331	16/12/2023 18:11	16/12/2023 18:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	ATS01C1	Altos
51183799	TSA	CR		84038	16/12/2023 18:13	16/12/2023 21:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,43	0,08	0,25	3,77	TSA01Y4	Teresina
51183810	EBV	CH	1299516	84049	16/12/2023 18:15	17/12/2023 08:30	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	613,08	43	12,2	0,15	1,9	14,25	EBV01C2	Elesbão Veloso
51183852	ATS	CH	1389479	84091	16/12/2023 18:16	17/12/2023 06:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	878,52	70	11,62	0,95	0	12,57	ATS01C3	Altos
51373326	ATS	CR		73542	16/12/2023 18:16	17/12/2023 06:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,62	0,95	0	12,57	ATS01C3	Altos
51373327	ATS	CR		73543	16/12/2023 18:16	17/12/2023 06:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,62	0,95	0	12,57	ATS01C3	Altos
51183831	CPM	CR		84070	16/12/2023 18:17	16/12/2023 21:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,68	0,38	0,27	3,33	CPM01C4	Nossa Senhora de Nazaré
51183999	DML	CH	1070166	84238	16/12/2023 18:20	17/12/2023 12:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	10148,69	557	16,45	1,4	0,38	18,23	DML01W1	Demerval Lobão
51183855	BIG	TF	1361556	84094	16/12/2023 18:23	17/12/2023 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	342,1	19	16,98	0,75	0,28	18,02	BIG01N2	Inhuma
51185015	PAD	CR		85254	16/12/2023 18:33	17/12/2023 05:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,46	1	0,05	0,1	10,88	11,03	PAD01P1	Luís Correia
51284147	CBA	CR		176513	16/12/2023 18:33	16/12/2023 18:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51183901	IGA	CR		84140	16/12/2023 18:35	18/12/2023 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,88	1	43,88	0,48	0,67	45,03	IGA01Z5	Teresina
51185143	PID	CH	1043510	85382	16/12/2023 18:36	16/12/2023 19:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3268,18	257	1,12	0,07	0	1,18	PID01S8	Teresina
51404193	PID	CR		104401	16/12/2023 18:36	17/12/2023 08:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,58	1	0,1	0,1	13,7	13,9	PID01S8	Teresina
51404194	PID	CR		104402	16/12/2023 18:36	17/12/2023 08:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,58	1	0,1	0,1	13,7	13,9	PID01S8	Teresina
51183934	PAD	CR		84173	16/12/2023 18:40	17/12/2023 11:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,75	0,8	0,35	16,9	PAD01P4	Parnaíba
51183957	CPM	CR		84196	16/12/2023 18:41	17/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,18	0,82	0,62	14,62	CPM01C4	Boqueirão do Piauí
51183962	PCA	CR		84201	16/12/2023 18:44	17/12/2023 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,98	0,13	0,62	14,73	PCA01C4	São João da Fronteira
51183978	IGA	TF	1052505	84217	16/12/2023 18:47	17/12/2023 00:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	354,57	58	5,23	0,07	0,82	6,12	IGA01Z5	Teresina
51184694	EBV	CR		84933	16/12/2023 18:50	17/12/2023 19:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,08	0,1	0,52	24,7	EBV01C1	Francinópolis
51183991	PAD	CR		84230	16/12/2023 18:53	16/12/2023 20:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,18	0,65	0,57	1,4	PAD01P4	Parnaíba
51184006	IGA	CR		84245	16/12/2023 18:54	16/12/2023 20:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,83	0,4	0,55	1,78	IGA01Z2	Teresina
51184019	SAT	CR		84258	16/12/2023 18:56	17/12/2023 10:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,64	1	13,38	1,18	0,8	15,37	SAT01L6	Teresina
51184029	MAD	CR		84268	16/12/2023 18:56	16/12/2023 19:11	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	MAD01C4	Pio IX
51184030	ETA	CR		84269	16/12/2023 19:00	17/12/2023 09:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,48	0,9	0,3	14,68	ETA01C4	Esperantina
51184046	CPM	CR		84285	16/12/2023 19:03	17/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,61	1	14,25	0,1	0,23	14,58	CPM01C4	Nossa Senhora de Nazaré
51184061	PTY	CR		84300	16/12/2023 19:07	16/12/2023 22:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,13	0,28	0,83	3,25	PTY01P8	Teresina
51184224	VAL	TF	1291414	84463	16/12/2023 19:14	16/12/2023 23:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	71,05	17	3,37	0,57	0,25	4,18	VAL01C1	Aroazes

51184344	VAL	CH	1300764	84583	16/12/2023 19:17	16/12/2023 21:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2810,3	1074	1,17	1,18	0,27	2,62	VAL01C3	Valença do Piauí
51184750	PAD	CR		84989	16/12/2023 19:17	16/12/2023 23:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,68	0,53	0,42	4,63	PAD01P1	Luís Correia
51331867	CPM	CR		32087	16/12/2023 19:25	17/12/2023 07:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	0,05	0,1	12,28	12,43	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51184145	OER	CR		84384	16/12/2023 19:27	16/12/2023 21:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,47	0,28	0,48	2,23	OER01C1	Oeiras
51184149	OER	TF	1337385	84388	16/12/2023 19:27	16/12/2023 23:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3,82	1	3,25	0,07	0,52	3,83	OER01C2	Oeiras
51184185	VAL	TF	1300654	84424	16/12/2023 19:33	16/12/2023 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1324,88	450	2,37	0,15	0,43	2,95	VAL01C3	Valença do Piauí
51184188	BOJ	TF	1398283	84427	16/12/2023 19:33	16/12/2023 22:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	292,66	110	2,03	0,32	0,32	2,67	BOJ01C3	Bom Jesus
51184410	DML	TF	1070069	84649	16/12/2023 19:33	16/12/2023 23:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1075,01	278	1,25	2,22	0,42	3,88	DML01W3	Lagoa do Piauí
51184182	STL	CR		84421	16/12/2023 19:35	16/12/2023 19:50	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51194792	JCK	CR		95029	16/12/2023 19:35	18/12/2023 08:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,53	1	0,05	0,1	36,68	36,83	JCK01X8	Teresina
51184210	CMP	CR		84449	16/12/2023 19:44	17/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,88	0,5	0,53	21,92	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51184211	PAD	CR		84450	16/12/2023 19:44	17/12/2023 20:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,62	0,28	0,7	24,6	PAD01P2	Luís Correia
51184246	EBV	CH	1299360	84485	16/12/2023 19:52	17/12/2023 12:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	16,95	1	0,1	0,1	16,75	16,95	EBV01C2	Elesbão Veloso
51184254	CRI	TF	1264550	84493	16/12/2023 19:53	17/12/2023 09:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	138,61	10	13,63	0,1	0,13	13,87	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51184480	RGN	TF	1429940	84719	16/12/2023 19:54	17/12/2023 01:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	45,42	8	4,68	0,65	0,35	5,68	RGN01C1	Jardim do Mulato
51184503	RGN	TF	1068604	84742	16/12/2023 19:56	16/12/2023 23:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	869,28	284	1,9	0,82	0,35	3,07	RGN01C1	Jardim do Mulato
51184270	SRO	CR		84509	16/12/2023 19:57	16/12/2023 23:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,93	0,15	0,33	3,42	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51184274	CMP	CR		84513	16/12/2023 19:59	17/12/2023 20:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	22,55	1,88	0,38	24,82	CMP01C3	Luís Correia
51184291	ETA	CR		84530	16/12/2023 20:03	17/12/2023 06:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,92	0,57	0,25	10,73	ETA01C2	Esperantina
51185217	ESP	TF	1043220	85456	16/12/2023 20:03	17/12/2023 12:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	197,31	12	14,95	1	0,5	16,45	ESP01M1	Teresina
51184357	JCK	TF	1391726	84596	16/12/2023 20:04	17/12/2023 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	193,39	13	12,6	0,25	2,03	14,88	JCK01X1	Teresina
51184307	EBV	CR		84546	16/12/2023 20:10	17/12/2023 18:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,83	0,07	0,18	22,08	EBV01C1	Francinópolis
51184323	SAT	CR		84562	16/12/2023 20:13	17/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	14,08	0,13	0,27	14,48	SAT01L6	Teresina
51184428	VAL	CH	1291592	84667	16/12/2023 20:17	16/12/2023 23:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	803,68	280	0,92	1,87	0,1	2,88	VAL01C1	Aroazes
51184377	FAO	CR		84616	16/12/2023 20:30	17/12/2023 13:53	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,72	1	16,35	0,33	0,7	17,38	FAO01C6	Floriano
51184419	ALG	CH	1376913	84658	16/12/2023 20:39	16/12/2023 22:58	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2498,27	1078	0,02	0,73	1,57	2,32	ALG01N1	Beneditinos
51184412	PAD	CR		84651	16/12/2023 20:39	18/12/2023 00:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	0,05	0,1	27,95	28,1	PAD01P1	Parnaíba
51188974	EBV	CR		89213	16/12/2023 20:47	16/12/2023 21:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C1	Elesbão Veloso
51184451	PAD	CR		84690	16/12/2023 20:48	16/12/2023 21:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,37	0,7	0	1,07	PAD01P2	Parnaíba
51184471	PID	TF	1044132	84710	16/12/2023 20:50	17/12/2023 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3612,67	163	20,83	0,58	0,75	22,17	PID01S6	Teresina
51184484	PID	TF	1042835	84723	16/12/2023 20:51	17/12/2023 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3417,3	248	11,15	0,42	2,22	13,78	PID01S1	Teresina
51185052	NZA	TF	1054119	85291	16/12/2023 20:53	17/12/2023 09:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2735,55	219	10,7	0,23	1,57	12,5	NZA01Z1	Teresina
51184884	PID	CH	1365253	85123	16/12/2023 20:53	17/12/2023 06:10	CHAVE FACA UNIPOLAR	CONDUTOR PARTIDO	8538,18	2120	3,48	0,33	5,47	9,28	PID01S3	Teresina
51184483	PID	TF	1044589	84722	16/12/2023 20:55	17/12/2023 07:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	3287,22	321	0,1	0,1	10,05	10,25	PID01S1	Teresina
51184504	PID	TF	1378606	84743	16/12/2023 20:56	17/12/2023 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	918,1	50	0,03	0,1	18,23	18,37	PID01S9	Teresina
51184540	RNA	CH	1442041	84779	16/12/2023 20:59	16/12/2023 22:41	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1532,58	907	0,75	0,43	0,52	1,7	RNA01C6	Teresina
51188076	PID	CR		88315	16/12/2023 21:00	17/12/2023 18:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,27	1,22	0,35	21,83	PID01S9	Teresina
51184532	TSA	CR		84771	16/12/2023 21:02	17/12/2023 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,45	0,52	0,67	19,63	TSA01Y3	Teresina
51184553	DML	CR		84792	16/12/2023 21:05	17/12/2023 09:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,32	0,13	0,22	12,67	DML01W1	Demerval Lobão
51184580	MCU	CR		84819	16/12/2023 21:07	18/12/2023 09:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,52	1	35,95	0,4	0,18	36,53	MCU01V6	Teresina
51184641	SAT	TF	1418214	84880	16/12/2023 21:08	17/12/2023 17:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1619,37	78	19,42	0,78	0,57	20,77	SAT01L8	Teresina
51184697	TSA	CH	1426777	84936	16/12/2023 21:08	17/12/2023 11:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	2288,84	160	12,97	0,63	0,72	14,32	TSA01Y5	Teresina
51184611	VAL	CR		84850	16/12/2023 21:10	18/12/2023 09:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,51	1	35,57	0,57	0,18	36,32	VAL01C1	Pimenteiras
51184668	RNA	CH	1048642	84907	16/12/2023 21:11	17/12/2023 06:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	802,19	91	7,82	0,45	0,55	8,82	RNA01C7	Teresina
51184615	OER	TF	1336422	84854	16/12/2023 21:12	17/12/2023 20:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	23,76	1	0,1	0,1	23,57	23,77	OER01C3	Colônia do Piauí

51184620	MCU	TF	1041114	84859	16/12/2023 21:12	16/12/2023 23:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	222,89	105	0,78	1,02	0,33	2,13	MCU01V5	Teresina
51184618	SAT	CR		84857	16/12/2023 21:13	18/12/2023 09:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,5	1	35,35	0,48	0,07	35,9	SAT01L8	Teresina
51184746	SAT	TF	1405230	84985	16/12/2023 21:14	17/12/2023 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	1165,17	87	12,17	0,37	0,87	13,4	SAT01L9	Teresina
51190261	PID	CH	1409679	90500	16/12/2023 21:15	17/12/2023 17:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	656,23	134	19,7	0,05	0	19,75	PID01S3	Teresina
51429743	PID	CR		129944	16/12/2023 21:15	17/12/2023 21:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,03	1	22,48	0,83	1,33	24,65	PID01S3	Teresina
51184640	TSA	CR		84879	16/12/2023 21:16	17/12/2023 18:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	19,9	1,2	0,28	21,38	TSA01Y7	Teresina
51185080	PID	CR		85319	16/12/2023 21:19	17/12/2023 05:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	0,05	0,1	8,37	8,52	PID01S5	Teresina
51184651	ALG	TF	1413097	84890	16/12/2023 21:20	17/12/2023 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	374,94	18	0,1	0,1	20,63	20,83	ALG01N1	Beneditinos
51184673	JCK	CR		84912	16/12/2023 21:21	18/12/2023 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,54	1	13,33	0,65	22,98	36,97	JCK01X2	Teresina
51184693	RNA	TF	1045481	84932	16/12/2023 21:21	17/12/2023 07:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1878,29	189	8,92	0,45	0,58	9,95	RNA01C4	Teresina
51184664	PAD	CR		84903	16/12/2023 21:22	18/12/2023 00:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	0,05	0,1	27,23	27,38	PAD01P2	Luís Correia
51184665	MCU	CR		84904	16/12/2023 21:24	17/12/2023 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,82	0,27	0,62	20,7	MCU01V5	Teresina
51185374	PID	TF	1368482	85613	16/12/2023 21:26	17/12/2023 11:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1817,52	131	13,22	0,22	0,45	13,88	PID01S2	Teresina
51184689	PAD	CR		84928	16/12/2023 21:26	17/12/2023 05:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	0,05	0,1	8	8,15	PAD01P1	Luís Correia
51184993	TSA	TF	1429819	85232	16/12/2023 21:27	17/12/2023 07:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,33	6	4,02	0,57	5,82	10,4	TSA01Y5	Teresina
51425275	TSA	CR		125476	16/12/2023 21:27	18/12/2023 03:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,27	1	28,02	0,57	1,9	30,48	TSA01Y5	Teresina
51184760	RNA	TF	1040022	84999	16/12/2023 21:28	16/12/2023 23:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	430,4	257	0,8	0,32	0,57	1,68	RNA01C5	Teresina
51184696	RNA	CR		84935	16/12/2023 21:30	18/12/2023 10:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,52	1	35,15	0,68	0,72	36,55	RNA01C7	Teresina
51185396	PTY	CH	1412565	85635	16/12/2023 21:32	17/12/2023 10:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	7274,36	550	10,45	1,72	1,07	13,23	PTY01P2	Teresina
51184759	TSA	TF	1044282	84998	16/12/2023 21:33	17/12/2023 11:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1374,27	97	13,28	0,18	0,72	14,18	TSA01Y1	Teresina
51185231	TSA	CR		85470	16/12/2023 21:35	17/12/2023 15:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,75	1	17,4	0,43	0,28	18,12	TSA01Y5	Teresina
51184828	UNO	CH	1058586	85067	16/12/2023 21:37	17/12/2023 06:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	576,87	63	0,02	0,2	8,95	9,17	UNO01C2	União
51184789	TSA	TF	1045082	85028	16/12/2023 21:39	16/12/2023 23:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	172,03	104	0,65	0,12	0,88	1,65	TSA01Y4	Teresina
51184825	PID	TF	1044362	85064	16/12/2023 21:41	17/12/2023 05:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1206,93	165	6,05	0,62	0,65	7,32	PID01S7	Teresina
51184792	LUZ	CR		85031	16/12/2023 21:44	17/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	12,83	0,38	0,35	13,57	LUZ01C4	Joca Marques
51184819	PID	CH	1387137	85058	16/12/2023 21:45	17/12/2023 07:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	7441,67	735	0,1	0,1	9,93	10,13	PID01S8	Teresina
51184803	MBA	TF	1063500	85042	16/12/2023 21:49	17/12/2023 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1078,8	62	0,02	0,6	16,78	17,4	MBA01C4	José de Freitas
51186050	ATS	CR		86289	16/12/2023 21:50	16/12/2023 23:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,1	1,25	ATS01C2	Altos
51186164	PID	CR		86403	16/12/2023 21:54	17/12/2023 12:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	0,05	0,1	13,95	14,1	PID01S9	Teresina
51184873	JAC	CR		85112	16/12/2023 21:56	17/12/2023 10:24	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,52	1	11,72	0,3	0,45	12,47	JAC01C2	Jaicós
51185507	RNA	TF	1048962	85746	16/12/2023 21:57	17/12/2023 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	361,01	18	18,37	0,5	1,2	20,07	RNA01C7	Teresina
51454442	PID	CR		195319	16/12/2023 21:57	17/12/2023 06:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,34	1	2,42	0,33	5,47	8,22	PID01S3	Teresina
51189924	PID	CR		90163	16/12/2023 21:59	16/12/2023 22:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S6	Teresina
51454440	PID	CR		195317	16/12/2023 22:08	17/12/2023 06:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,33	1	2,23	0,33	5,47	8,03	PID01S3	Teresina
51184969	MQP	TF	1377124	85208	16/12/2023 22:11	17/12/2023 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1339,37	115	10,87	0,35	0,43	11,65	MQP01N6	Teresina
51184960	TSA	CH	1043578	85199	16/12/2023 22:11	17/12/2023 07:51	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	8995,46	3220	9,62	0,05	0	9,67	TSA01Y5	Teresina
51309564	TSA	CR		9785	16/12/2023 22:17	16/12/2023 22:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51309565	TSA	CR		9786	16/12/2023 22:20	16/12/2023 22:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51309566	TSA	CR		9787	16/12/2023 22:21	16/12/2023 22:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51454427	PTY	CR		195304	16/12/2023 22:21	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,37	1	7,5	0,98	0,43	8,92	PTY01P4	Teresina
51454424	PTY	CR		195301	16/12/2023 22:21	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,37	1	7,5	0,98	0,43	8,92	PTY01P4	Teresina
51309567	TSA	CR		9788	16/12/2023 22:21	16/12/2023 22:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51309568	TSA	CR		9789	16/12/2023 22:23	16/12/2023 22:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51454432	PTY	CR		195309	16/12/2023 22:29	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,37	1	7,37	0,98	0,43	8,78	PTY01P4	Teresina
51309569	TSA	CR		9790	16/12/2023 22:29	16/12/2023 22:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina

51309570	TSA	CR		9791	16/12/2023 22:32	16/12/2023 22:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51185079	RNA	TF	1039976	85318	16/12/2023 22:33	17/12/2023 20:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1451,39	67	20,95	0,62	0,18	21,75	RNA01C6	Teresina
51309571	TSA	CR		9792	16/12/2023 22:33	16/12/2023 22:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51185348	TBC	CH	1048887	85587	16/12/2023 22:34	17/12/2023 12:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	749,01	54	12,23	1,65	0	13,88	TBC01K1	Teresina
51309572	TSA	CR		9793	16/12/2023 22:34	16/12/2023 22:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51185048	IGA	AL	1414242	85287	16/12/2023 22:36	17/12/2023 11:23	DISJUNTOR	FALHA DE CONEXÃO	2319,88	297	0,03	0,03	12,72	12,78	IGA01Z6	Teresina
51309573	TSA	CR		9794	16/12/2023 22:36	16/12/2023 22:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51454431	PTY	CR		195308	16/12/2023 22:39	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,36	1	7,2	0,98	0,43	8,62	PTY01P4	Teresina
51186499	IGA	TF	1047662	86738	16/12/2023 22:43	17/12/2023 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1456,67	115	10,9	0,7	1,07	12,67	IGA01Z6	Teresina
51378767	IGA	CR		78983	16/12/2023 22:43	17/12/2023 10:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,51	1	10,9	0,7	0,55	12,15	IGA01Z6	Teresina
51378768	IGA	CR		78984	16/12/2023 22:43	17/12/2023 10:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,51	1	10,9	0,7	0,55	12,15	IGA01Z6	Teresina
51378769	IGA	CR		78985	16/12/2023 22:43	17/12/2023 10:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,51	1	10,9	0,7	0,55	12,15	IGA01Z6	Teresina
51187902	PAD	CH	1200379	88141	16/12/2023 22:44	17/12/2023 12:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2760,78	198	0,1	0,1	13,75	13,95	PAD01P8	Luís Correia
51454439	PID	CR		195316	16/12/2023 22:46	17/12/2023 06:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,31	1	1,6	0,33	5,47	7,4	PID01S3	Teresina
51187330	CEN	CR		87569	16/12/2023 22:47	17/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,08	0,67	0,48	19,23	CEN01U2	Teresina
51185148	EBV	CR		85387	16/12/2023 22:50	17/12/2023 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,4	0,33	0,28	17,02	EBV01C1	Elesbão Veloso
51185169	PTY	CR		85408	16/12/2023 22:54	17/12/2023 09:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,43	1	9,53	0,1	0,68	10,32	PTY01P3	Teresina
51185187	PAD	CR		85426	16/12/2023 22:55	17/12/2023 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,82	0,43	0,52	18,77	PAD01P3	Parnaíba
51316584	ATS	CR		16805	16/12/2023 22:56	17/12/2023 06:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	0,05	0,1	7,23	7,38	ATS01C4	Altos
51185188	ESP	CR		85427	16/12/2023 22:57	16/12/2023 23:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ESP01M3	Teresina
51185189	RNA	CR		85428	16/12/2023 22:57	18/12/2023 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,47	1	34,8	0,2	0,37	35,37	RNA01C3	Teresina
51185210	ATS	TF	1064552	85449	16/12/2023 23:06	17/12/2023 00:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	340,27	232	0,25	0,55	0,67	1,47	ATS01C2	Altos
51454437	PID	CR		195314	16/12/2023 23:09	17/12/2023 06:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	1,22	0,33	5,47	7,02	PID01S3	Teresina
51186271	PAD	TF	1200159	86510	16/12/2023 23:09	17/12/2023 12:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	167,13	13	12,78	0,08	0	12,87	PAD01P8	Luís Correia
51454438	PID	CR		195315	16/12/2023 23:14	17/12/2023 06:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	1,13	0,33	5,47	6,93	PID01S3	Teresina
51185593	VAL	CR		85832	16/12/2023 23:16	16/12/2023 23:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C3	Novo Oriente do Piauí
51185251	PTY	TF	1051000	85490	16/12/2023 23:23	17/12/2023 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2690,16	212	11,37	0,25	1,08	12,7	PTY01P8	Teresina
51309574	TSA	CR		9795	16/12/2023 23:31	16/12/2023 23:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51185320	VAL	CH	1427386	85559	16/12/2023 23:33	17/12/2023 01:04	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	368,21	243	0,77	0,38	0,37	1,52	VAL01C1	Valença do Piauí
51454423	PTY	CR		195300	16/12/2023 23:36	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,32	1	6,25	0,98	0,43	7,67	PTY01P4	Teresina
51185362	IGA	TF	1439553	85601	16/12/2023 23:46	17/12/2023 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	188,43	18	0,1	0,1	10,28	10,48	IGA01Z3	Teresina
51185284	IGA	CR		85523	16/12/2023 23:48	17/12/2023 02:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,35	0,07	1,53	2,95	IGA01Z6	Teresina
51309575	TSA	CR		9796	16/12/2023 23:49	17/12/2023 00:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51454441	PID	CR		195318	16/12/2023 23:51	17/12/2023 06:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,26	1	0,52	0,33	5,47	6,32	PID01S3	Teresina
51454430	PTY	CR		195307	16/12/2023 23:52	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,31	1	5,98	0,98	0,43	7,4	PTY01P4	Teresina
51309576	TSA	CR		9797	16/12/2023 23:56	17/12/2023 00:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51185399	PID	TF	1044129	85638	17/12/2023 00:06	17/12/2023 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1280,2	144	0,1	0,1	8,7	8,9	PID01S6	Teresina
51186644	SAT	TF	1048001	86883	17/12/2023 00:08	18/12/2023 02:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	211,92	8	24,75	1,75	0	26,5	SAT01L7	Teresina
51454425	PTY	CR		195302	17/12/2023 00:08	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,3	1	5,72	0,98	0,43	7,13	PTY01P4	Teresina
51186809	MAV	TF	1054961	87048	17/12/2023 00:10	17/12/2023 09:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	244,96	26	8,17	0,28	0,98	9,43	MAV01C3	Miguel Alves
51185412	NZA	CR		85651	17/12/2023 00:10	17/12/2023 15:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,97	0,67	0,45	15,08	NZA01Z2	Nazária
51186982	SPP	TF	1319997	87221	17/12/2023 00:14	17/12/2023 08:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	274,5	33	0,1	0,1	8,13	8,33	SPP01C3	Barro Duro
51185459	PDS	TF	1238666	85698	17/12/2023 00:19	17/12/2023 02:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1143,08	449	1,08	0,82	0,65	2,55	PDS01C4	Milton Brandão
51185432	IGA	CR		85671	17/12/2023 00:20	17/12/2023 11:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	0,05	0,1	11,18	11,33	IGA01Z1	Teresina
51454426	PTY	CR		195303	17/12/2023 00:26	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,28	1	5,42	0,98	0,43	6,83	PTY01P4	Teresina

51454433	PTY	CR		195310	17/12/2023 00:28	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,28	1	5,38	0,98	0,43	6,8	PTY01P4	Teresina
51185877	RNA	CH	1049304	86116	17/12/2023 00:28	17/12/2023 11:47	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1435,35	127	10,48	0,27	0,57	11,32	RNA01C7	Teresina
51309577	TSA	CR		9798	17/12/2023 00:32	17/12/2023 00:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51185508	RNA	TF	1040070	85747	17/12/2023 00:36	17/12/2023 11:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3008,77	269	10,03	0,37	0,8	11,2	RNA01C4	Teresina
51454421	VAZ	CR		195298	17/12/2023 00:42	17/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,25	0,27	0,57	11,08	VAZIO	Teresina
51185532	SAT	CR		85771	17/12/2023 00:52	18/12/2023 09:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,38	1	32,48	0,25	0,37	33,1	SAT01L1	Teresina
51185548	IGA	TF	1366161	85787	17/12/2023 00:52	17/12/2023 09:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	217,23	24	7,65	0,47	0,95	9,07	IGA01Z3	Teresina
51185561	JCK	CH	1045626	85800	17/12/2023 00:57	17/12/2023 10:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4232,19	456	8,28	0,52	0,48	9,28	JCK01X4	Teresina
51185560	PTY	CH	1050793	85799	17/12/2023 00:59	17/12/2023 15:00	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7298,26	1537	8,68	0,9	4,43	14,02	PTY01P5	Teresina
51185575	PCA	CR		85814	17/12/2023 01:06	17/12/2023 06:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	0,05	0,1	5,05	5,2	PCA01C5	Brasileira
51185632	CEN	CH	1365556	85871	17/12/2023 01:11	17/12/2023 03:38	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1708,58	700	1,57	0,62	0,27	2,45	CEN01U4	Teresina
51185616	MQP	TF	1051023	85855	17/12/2023 01:13	17/12/2023 06:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	858,01	178	2,42	0,57	1,85	4,83	MQP01N5	Teresina
51185617	PRI	CR		85856	17/12/2023 01:24	17/12/2023 07:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	6,15	0,22	0,22	6,58	PRI01Y2	Piripiri
51185618	JCK	AL	1045111	85857	17/12/2023 01:25	17/12/2023 12:30	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	3276,21	1122	9,75	0	1,33	11,08	JCK01X1	Teresina
51185634	CEN	CR		85873	17/12/2023 01:27	18/12/2023 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,65	1	39,22	0,28	0,08	39,58	CEN01U4	Teresina
51185664	RNA	TF	1045574	85903	17/12/2023 01:30	17/12/2023 05:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1533,02	418	0,1	0,1	3,48	3,68	RNA01C4	Teresina
51185647	MQP	CR		85886	17/12/2023 01:32	17/12/2023 19:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	17,23	0,12	0,18	17,53	MQP01N7	Teresina
51185675	UNO	CR		85914	17/12/2023 01:42	17/12/2023 01:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C4	Lagoa Alegre
51185689	PAD	CR		85928	17/12/2023 01:49	17/12/2023 02:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51185723	SAT	CR		85962	17/12/2023 02:04	17/12/2023 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,22	0,28	0,28	9,78	SAT01L4	Teresina
51185721	MCU	CR		85960	17/12/2023 02:04	18/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,36	1	31,6	0,57	0,42	32,58	MCU01V5	Teresina
51185850	JCK	TF	1046428	86089	17/12/2023 02:16	17/12/2023 09:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	387,2	52	6,63	0,65	0,17	7,45	JCK01X8	Teresina
51185772	MQP	CH	1419460	86011	17/12/2023 02:20	17/12/2023 03:38	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	1583,64	1337	0,42	0,35	0,53	1,3	MQP01N5	Teresina
51309578	TSA	CR		9799	17/12/2023 02:25	17/12/2023 02:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TSA01Y5	Teresina
51186412	ATS	TF	1065012	86651	17/12/2023 02:27	17/12/2023 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1123,71	150	0,1	0,1	7,3	7,5	ATS01C2	Altos
51185825	BGR	AL	1373418	86064	17/12/2023 02:29	17/12/2023 09:13	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	2390,64	939	0,9	0,18	5,65	6,73	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51186384	SAT	TF	1048105	86623	17/12/2023 02:29	17/12/2023 18:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	709,19	45	13,95	0,25	1,57	15,77	SAT01L7	Teresina
51187644	TSA	CR		87883	17/12/2023 02:55	17/12/2023 07:52	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,21	1	0,05	0,1	4,8	4,95	TSA01Y5	Teresina
51454428	PTY	CR		195305	17/12/2023 03:05	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,17	1	2,77	0,98	0,43	4,18	PTY01P4	Teresina
51185911	MCU	CR		86150	17/12/2023 03:13	18/12/2023 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,56	1	36,87	0,45	0,13	37,45	MCU01V6	Teresina
51186459	PTY	TF	1047257	86698	17/12/2023 03:16	17/12/2023 11:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	728,47	86	7,62	0,25	0,62	8,48	PTY01P2	Teresina
51186119	MQP	TF	1053558	86358	17/12/2023 03:17	17/12/2023 09:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1049,55	164	3,55	2,83	0,02	6,4	MQP01N8	Teresina
51186715	PAB	CH	1205027	86954	17/12/2023 03:17	17/12/2023 12:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	753,49	80	8,72	0,12	0,6	9,43	PAB01C1	Parnaíba
51185949	PTY	TF	1050883	86188	17/12/2023 03:23	17/12/2023 07:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1256,21	274	3,07	0,6	0,93	4,6	PTY01P7	Teresina
51454434	PTY	CR		195311	17/12/2023 03:26	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	2,42	0,98	0,43	3,83	PTY01P4	Teresina
51454429	PTY	CR		195306	17/12/2023 03:28	17/12/2023 07:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	2,38	0,98	0,43	3,8	PTY01P4	Teresina
51186717	PAD	TF	1379488	86956	17/12/2023 03:41	17/12/2023 09:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1068,59	178	5,3	0,23	0,48	6,02	PAD01P1	Luís Correia
51186037	SAT	CH	1047935	86276	17/12/2023 03:56	17/12/2023 10:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1051,65	173	4,67	0,35	1,07	6,08	SAT01L8	Teresina
51186501	PID	TF	1042929	86740	17/12/2023 03:58	17/12/2023 09:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1011,28	188	4,75	0,3	0,33	5,38	PID01S4	Teresina
51186049	SAT	CR		86288	17/12/2023 04:10	17/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,3	1	6,53	0,17	0,42	7,12	SAT01L4	Teresina
51187029	ESP	CH	1043696	87268	17/12/2023 04:24	17/12/2023 18:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1591,54	115	12,6	0,82	0,43	13,85	ESP01M1	Teresina
51284242	MAD	CR		176608	17/12/2023 04:41	17/12/2023 04:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MAD01C6	Pio IX
51186265	PDS	CH	1239203	86504	17/12/2023 04:48	17/12/2023 09:51	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	468,95	93	3,3	1,75	0	5,05	PDS01C3	Pedro II
51186624	VAL	CH	1300773	86863	17/12/2023 05:04	17/12/2023 07:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	274,54	97	2,12	0,38	0,33	2,83	VAL01C3	Valença do Piauí
51186399	MAD	CH	1318625	86638	17/12/2023 05:10	17/12/2023 10:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1968,17	353	4,07	1,52	0	5,58	MAD01C4	Pio IX

51186298	ATS	CH	1064846	86537	17/12/2023 05:15	17/12/2023 10:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1570,4	275	5,12	0,6	0	5,72	ATS01C2	Altos
51186299	PAD	CH	1199753	86538	17/12/2023 05:15	17/12/2023 10:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	637,76	129	4,45	0,12	0,38	4,95	PAD01P2	Luís Correia
51186861	PID	TF	1044554	87100	17/12/2023 05:16	17/12/2023 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1228,95	332	0,1	0,1	3,52	3,72	PID01S1	Teresina
51454345	TSA	CR		195224	17/12/2023 05:28	17/12/2023 05:43	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51186541	NOT	CH	1291310	86780	17/12/2023 05:31	17/12/2023 12:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1202,95	180	0,1	0,1	6,48	6,68	NOT01C2	Aroazes
51186855	VAL	CH	1437116	87094	17/12/2023 05:32	17/12/2023 14:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	983,85	114	1,6	1,03	6	8,63	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51186279	PAD	CH	1418854	86518	17/12/2023 05:35	17/12/2023 09:42	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	4583,35	2874	3,18	0,15	0,78	4,12	PAD01P1	Parnaíba
51186329	JCK	TF	1375290	86568	17/12/2023 05:46	17/12/2023 14:41	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	FALHA DE CONEXÃO	1443,42	162	8,18	0,4	0,33	8,92	JCK01X1	Teresina
51186314	BOJ	CR		86553	17/12/2023 05:46	17/12/2023 06:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BOJ01C1	Bom Jesus
51186522	PID	TF	1365547	86761	17/12/2023 05:50	17/12/2023 15:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	575,74	62	8,6	0,23	0,47	9,3	PID01S5	Teresina
51186362	RNA	TF	1049332	86601	17/12/2023 05:51	17/12/2023 22:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2716,52	159	14,28	0,45	2,37	17,1	RNA01C7	Teresina
51186542	UNO	TF	1058966	86781	17/12/2023 05:59	17/12/2023 13:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	104,49	14	0,1	0,1	7,27	7,47	UNO01C4	Lagoa Alegre
51454368	TSA	CR		195247	17/12/2023 06:03	17/12/2023 06:18	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51186359	ESP	CR		86598	17/12/2023 06:03	17/12/2023 06:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ESP01M1	Teresina
51186697	PAD	CH	1200158	86936	17/12/2023 06:04	17/12/2023 11:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	792,26	139	4,6	0,5	0,77	5,87	PAD01P8	Luís Correia
51186379	PRI	TF	1073705	86618	17/12/2023 06:06	17/12/2023 07:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	3,67	3	1,03	0,2	0	1,23	PRI01Y1	Piripiri
51454436	PTY	CR		195313	17/12/2023 06:10	17/12/2023 06:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P4	Teresina
51186625	NOT	CH	1291880	86864	17/12/2023 06:15	17/12/2023 19:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1395,93	108	8,75	0,45	3,73	12,93	NOT01C2	Aroazes
51186404	CBC	CH	1429232	86643	17/12/2023 06:15	17/12/2023 09:15	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2192,17	1076	0,42	0,92	1,67	3	CBC01C2	Boa Hora
51186626	JCK	TF	1385733	86865	17/12/2023 06:15	17/12/2023 09:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	878,94	262	2,53	0,33	0,5	3,37	JCK01X1	Teresina
51187426	PID	TF	1044623	87665	17/12/2023 06:16	17/12/2023 14:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1719,1	204	7,6	0,6	0,23	8,43	PID01S9	Teresina
51188222	ESP	TF	1043196	88461	17/12/2023 06:17	17/12/2023 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	35,16	3	0,1	0,1	11,53	11,73	ESP01M1	Teresina
51186571	PCA	TF	1254977	86810	17/12/2023 06:18	17/12/2023 13:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	528,95	78	1,68	1,93	3,17	6,78	PCA01C5	Brasileira
51186870	ATS	CH	1388536	87109	17/12/2023 06:19	17/12/2023 11:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3292,3	604	4,65	0,82	0	5,47	ATS01C4	Altos
51187572	ESP	TF	1043281	87811	17/12/2023 06:24	17/12/2023 19:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	290,68	23	12,07	0,45	0,13	12,65	ESP01M1	Demerval Lobão
51186439	TSA	CR		86678	17/12/2023 06:25	17/12/2023 06:40	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y2	Teresina
51324102	CRI	CR		24323	17/12/2023 06:26	17/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,83	0,72	0,32	2,87	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51186458	SAT	CR		86697	17/12/2023 06:27	17/12/2023 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	7,93	0,52	0,9	9,35	SAT01L4	Teresina
51186917	JCK	TF	1045290	87156	17/12/2023 06:29	17/12/2023 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	766,5	76	0,1	0,1	9,9	10,1	JCK01X2	Teresina
51186456	NOT	CR		86695	17/12/2023 06:30	17/12/2023 06:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C2	Aroazes
51186687	DML	CH	1070397	86926	17/12/2023 06:33	17/12/2023 11:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	406,58	75	4,45	0,32	0,65	5,42	DML01W3	Lagoa do Piauí
51187353	PID	CR		87592	17/12/2023 06:33	17/12/2023 14:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	3,37	0,67	4,28	8,32	PID01S1	Teresina
51186698	MAD	TF	1382287	86937	17/12/2023 06:34	17/12/2023 09:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	649,97	192	2,35	0,07	0,98	3,4	MAD01C4	Pio IX
51186524	SAT	CR		86763	17/12/2023 06:39	17/12/2023 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,33	0,72	0	2,05	SAT01L6	Teresina
51186592	PID	TF	1044586	86831	17/12/2023 06:39	17/12/2023 10:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	704,28	198	2,58	0,08	0,9	3,57	PID01S1	Teresina
51186503	SPP	TF	1319849	86742	17/12/2023 06:40	17/12/2023 08:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	225,12	109	0,83	0,23	1	2,07	SPP01C1	Água Branca
51186886	PTY	TF	1050928	87125	17/12/2023 06:44	17/12/2023 10:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	221,75	62	3,1	0,27	0,22	3,58	PTY01P8	Teresina
51186529	RNA	CR		86768	17/12/2023 06:45	17/12/2023 22:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,8	0,58	0,12	15,5	RNA01C6	Teresina
51186530	UNO	CR		86769	17/12/2023 06:45	17/12/2023 07:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C2	União
51186670	PAB	TF	1205024	86909	17/12/2023 06:46	17/12/2023 12:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	434,72	71	1,75	3,97	0,42	6,13	PAB01C1	Parnaíba
51187297	PID	TF	1420568	87536	17/12/2023 06:46	17/12/2023 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	314	34	7,93	0,38	0,93	9,25	PID01S3	Teresina
51186551	PAD	CR		86790	17/12/2023 06:48	17/12/2023 18:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,37	0,18	0,42	11,97	PAD01P2	Luís Correia
51187458	TBC	TF	1048851	87697	17/12/2023 06:49	17/12/2023 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	59,51	7	7,72	0,55	0,25	8,52	TBC01K1	Teresina
51425501	ALG	CR		125702	17/12/2023 06:50	17/12/2023 17:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,46	1	10,52	0,1	0,4	11,02	ALG01N1	Beneditinos
51186716	VAL	TF	1301163	86955	17/12/2023 06:50	17/12/2023 22:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	497,89	31	13,27	2,3	0,5	16,07	VAL01C1	Pimenteiras

51187229	PAD	CR		87468	17/12/2023 06:51	17/12/2023 07:06	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P3	Parnaíba
51186586	FAO	CR		86825	17/12/2023 06:51	17/12/2023 07:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,3	0,65	0	0,95	FAO01C1	Floriano
51187052	MAV	CH	1405753	87291	17/12/2023 06:52	17/12/2023 09:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2467,87	892	1,75	1,02	0	2,77	MAV01C1	Miguel Alves
51188188	ESP	CH	1388433	88427	17/12/2023 06:53	17/12/2023 19:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	626,38	49	11,37	0,78	0,63	12,78	ESP01M1	Teresina
51186572	MAD	TF	1376829	86811	17/12/2023 06:55	17/12/2023 09:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,08	11	1,43	1,53	0,05	3,02	MAD01C6	Pio IX
51186800	PAD	TF	1371485	87039	17/12/2023 06:56	17/12/2023 11:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	866,47	202	2,07	0,63	1,6	4,3	PAD01P4	Parnaíba
51187203	ETA	CH	1232342	87442	17/12/2023 06:59	17/12/2023 10:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	213,57	60	3,13	0,43	0	3,57	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51186771	TSA	TF	1043120	87010	17/12/2023 07:00	17/12/2023 07:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	82,62	98	0,53	0,13	0,18	0,85	TSA01Y5	Teresina
51454413	VAZ	CR		195291	17/12/2023 07:00	17/12/2023 07:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,53	0,13	0,18	0,85	VAZIO	Teresina
51186613	ESP	CR		86852	17/12/2023 07:00	18/12/2023 08:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,33	0,18	0,48	25	ESP01M1	Teresina
51187141	MAV	CH	1054877	87380	17/12/2023 07:00	17/12/2023 11:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	173,57	39	3,78	0,62	0,07	4,47	MAV01C3	Miguel Alves
51186666	LUZ	CH	1219817	86905	17/12/2023 07:01	17/12/2023 08:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	551,78	322	1,13	0,58	0	1,72	LUZ01C1	Luzilândia
51189142	MQP	TF	1053617	89381	17/12/2023 07:02	17/12/2023 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1233,1	99	9,97	0,55	1,95	12,47	MQP01N8	Teresina
51454313	VAZ	CR		195192	17/12/2023 07:02	17/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	9,97	0,55	1,95	12,47	VAZIO	Teresina
51186985	CVA	CH	1301877	87224	17/12/2023 07:03	17/12/2023 11:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	403,96	95	2,03	0,22	2,02	4,27	CVA01C1	Pio IX
51454356	TSA	CR		195235	17/12/2023 07:05	17/12/2023 07:20	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51186668	EBV	TF	1410397	86907	17/12/2023 07:12	18/12/2023 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	202,37	6	0,1	0,1	33,53	33,73	EBV01C2	Elesbão Veloso
51186669	ETA	CH	1232496	86908	17/12/2023 07:12	17/12/2023 22:04	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	505,16	34	9,37	5,5	0	14,87	ETA01C2	Barras
51186869	EMT	CH	1268736	87108	17/12/2023 07:14	17/12/2023 09:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,89	37	2,13	0,08	0,35	2,57	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51187323	MTO	CH	1257354	87562	17/12/2023 07:14	17/12/2023 11:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	220,48	53	2,53	1,63	0	4,17	MTO01C3	Porto
51454435	PTY	CR		195312	17/12/2023 07:15	17/12/2023 07:30	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P4	Teresina
51187085	PAD	CR		87324	17/12/2023 07:16	17/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	7,73	0,57	1,32	9,62	PAD01P8	Luís Correia
51186690	TSA	CR		86929	17/12/2023 07:18	17/12/2023 07:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y2	Teresina
51186699	ATS	CR		86938	17/12/2023 07:18	18/12/2023 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	26,55	0,55	0,55	27,65	ATS01C2	Altos
51186692	TSA	CR		86931	17/12/2023 07:19	17/12/2023 07:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187676	MAV	TF	1056472	87915	17/12/2023 07:21	17/12/2023 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	316	47	5,72	0,6	0,42	6,73	MAV01C3	Miguel Alves
51454378	TSA	CR		195257	17/12/2023 07:25	17/12/2023 07:40	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51186731	IGA	CR		86970	17/12/2023 07:25	18/12/2023 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,38	1	32,63	0,4	0,1	33,13	IGA01Z5	Teresina
51186726	SPP	TF	1319936	86965	17/12/2023 07:26	17/12/2023 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	124,39	35	0,9	1,33	1,33	3,57	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
51186825	SMT	TF	1370795	87064	17/12/2023 07:27	17/12/2023 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	5,58	2	2,35	0,38	0,07	2,8	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51454422	VAZ	CR		195299	17/12/2023 07:27	17/12/2023 07:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	VAZIO	Teresina
51186747	SRO	TF	1283639	86986	17/12/2023 07:28	17/12/2023 09:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	86,44	52	0,1	0,1	1,47	1,67	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51186748	BOJ	CR		86987	17/12/2023 07:28	17/12/2023 11:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,4	0,13	0,35	3,88	BOJ01C3	Bom Jesus
51187018	SAT	CR		87257	17/12/2023 07:31	17/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	9,02	0,72	0,08	9,82	SAT01L1	Teresina
51188047	TSA	CH	1435883	88286	17/12/2023 07:31	17/12/2023 07:46	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	20363,18	2286	0,2	0,05	0	0,25	TSA01Y4	Teresina
51454410	TSA	CR		195288	17/12/2023 07:31	17/12/2023 10:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,11	1	0,9	0,6	1,08	2,58	TSA01Y4	Teresina
51186785	RNA	CR		87024	17/12/2023 07:35	18/12/2023 10:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,37	0,12	0,72	27,2	RNA01C2	Teresina
51186897	CRI	TF	1264379	87136	17/12/2023 07:37	17/12/2023 09:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	25,17	15	0,65	0,72	0,32	1,68	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51187530	PAB	CR		87769	17/12/2023 07:37	17/12/2023 07:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Parnaíba
51454420	MAD	CR		195297	17/12/2023 07:39	17/12/2023 09:56	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,7	1,53	0,05	2,28	MAD01C6	Pio IX
51187540	TSA	CR		87779	17/12/2023 07:40	17/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	6,13	2,88	0,65	9,67	TSA01Y7	Teresina
51454407	TSA	CR		195285	17/12/2023 07:41	17/12/2023 10:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	0,73	0,6	1,08	2,42	TSA01Y4	Teresina
51187272	OER	TF	1337690	87511	17/12/2023 07:43	17/12/2023 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	280,06	111	1,35	0,18	1	2,53	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51186831	PTY	CR		87070	17/12/2023 07:44	17/12/2023 07:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P6	Teresina
51187143	TSA	TF	1045095	87382	17/12/2023 07:46	17/12/2023 16:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			7,37	0,73	0,23	8,33	TSA01Y4	Teresina

51186850	PAD	CR		87089	17/12/2023 07:47	17/12/2023 16:12	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	8,03	0,07	0,32	8,42	PAD01P6	Parnaíba
51186984	SAT	TF	1047946	87223	17/12/2023 07:48	17/12/2023 12:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	240,97	57	2,45	0,28	1,5	4,23	SAT01L8	Teresina
51186851	RNA	CR		87090	17/12/2023 07:48	17/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,37	0,6	0,22	9,18	RNA01C5	Teresina
51189527	RNA	CR		89766	17/12/2023 07:50	18/12/2023 10:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	25,32	0,82	0,22	26,35	RNA01C7	Teresina
51184118	CPM	CH	1262572	84357	17/12/2023 07:51	17/12/2023 11:28	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	202,22	56	0,15	3,47	0	3,62	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51186904	EBV	CR		87143	17/12/2023 07:52	17/12/2023 08:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C2	Elesbão Veloso
51187026	PID	TF	1042927	87265	17/12/2023 07:54	17/12/2023 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1603,78	159	7,58	1,63	0,88	10,1	PID01S4	Teresina
51187726	PCA	CR		87965	17/12/2023 07:56	17/12/2023 12:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4	0,37	0,23	4,6	PCA01C5	Brasileira
51187023	MAV	CH	1412887	87262	17/12/2023 07:59	17/12/2023 10:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	283,56	100	0,03	0,98	1,83	2,85	MAV01C2	Miguel Alves
51186932	NZR	TF	1349300	87171	17/12/2023 08:00	17/12/2023 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	38,07	11	2,55	0,48	0,43	3,47	NZR01C2	Arraial
51186959	CBC	CR		87198	17/12/2023 08:03	17/12/2023 16:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,33	1	7,45	0,42	0,08	7,95	CBC01C2	Boa Hora
51186958	MAV	CR		87197	17/12/2023 08:05	17/12/2023 08:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C3	Miguel Alves
51454409	TSA	CR		195287	17/12/2023 08:06	17/12/2023 10:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,08	1	0,32	0,6	1,08	2	TSA01Y4	Teresina
51186975	PID	CR		87214	17/12/2023 08:08	17/12/2023 13:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	3,18	0,6	1,88	5,67	PID01S5	Teresina
51454312	TSA	CR		195191	17/12/2023 08:08	18/12/2023 06:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,92	1	20,45	0,23	1,47	22,15	TSA01Y5	Teresina
51454391	TSA	CR		195270	17/12/2023 08:11	17/12/2023 19:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,49	1	10,88	0,38	0,5	11,77	TSA01Y5	Teresina
51284229	MCU	CR		176595	17/12/2023 08:13	17/12/2023 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51187952	DML	TF	1378528	88191	17/12/2023 08:15	19/12/2023 20:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	968,74	16	55,6	1,95	3	60,55	DML01W1	Teresina
51187628	ESP	TF	1043725	87867	17/12/2023 08:15	17/12/2023 23:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	433,12	28	15,3	0,18	0	15,48	ESP01M1	Teresina
51454350	TSA	CR		195229	17/12/2023 08:16	17/12/2023 08:31	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51284215	MCU	CR		176581	17/12/2023 08:16	17/12/2023 08:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51187878	SPP	TF	1069281	88117	17/12/2023 08:17	17/12/2023 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,37	3	2,92	0,83	0,38	4,13	SPP01C2	Jardim do Mulato
51187060	EBV	CH	1299260	87299	17/12/2023 08:17	17/12/2023 09:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	15,55	15	0,33	0,63	0,07	1,03	EBV01C2	Elesbão Veloso
51187429	PAD	TF	1377865	87668	17/12/2023 08:18	17/12/2023 14:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	666,24	112	5,68	0,1	0,17	5,95	PAD01P6	Parnaíba
51187061	ESP	CR		87300	17/12/2023 08:19	18/12/2023 10:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,1	1	25,6	0,68	0,23	26,52	ESP01M3	Teresina
51187062	PTY	CR		87301	17/12/2023 08:19	17/12/2023 08:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P4	Teresina
51187047	ESP	CR		87286	17/12/2023 08:20	18/12/2023 14:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,27	1	7,92	1,2	21,47	30,58	ESP01M1	Teresina
51454382	TSA	CR		195261	17/12/2023 08:22	17/12/2023 08:37	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187080	PID	CR		87319	17/12/2023 08:22	18/12/2023 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,3	0,43	0,23	24,97	PID01S9	Teresina
51187100	ALG	CH	1376913	87339	17/12/2023 08:26	17/12/2023 14:17	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	4595,5	1074	1,77	1,12	2,97	5,85	ALG01N1	Beneditinos
51187574	SPP	CH	1388441	87813	17/12/2023 08:27	17/12/2023 11:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	95,69	35	1,57	0,25	0,93	2,75	SPP01C3	Barro Duro
51187119	JUN	CR		87358	17/12/2023 08:29	17/12/2023 15:35	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,3	1	6,37	0,5	0,23	7,1	JUN01M6	Bocaina
51188834	EBV	CH	1299850	89073	17/12/2023 08:30	17/12/2023 19:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1293,95	122	8,5	0,35	1,77	10,62	EBV01C2	Elesbão Veloso
51454341	TSA	CR		195220	17/12/2023 08:30	17/12/2023 08:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187171	EBV	TF	1289201	87410	17/12/2023 08:31	17/12/2023 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	53,29	30	1,05	0,45	0,28	1,78	EBV01C1	Elesbão Veloso
51187146	VAL	CR		87385	17/12/2023 08:32	17/12/2023 08:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C1	Valença do Piauí
51187147	TBC	CR		87386	17/12/2023 08:32	17/12/2023 08:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51187149	TBL	CR		87388	17/12/2023 08:32	17/12/2023 08:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51454393	TSA	CR		195272	17/12/2023 08:33	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,13	1,1	0,9	8,13	TSA01Y4	Teresina
51187188	SAT	TF	1048254	87427	17/12/2023 08:36	17/12/2023 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	860,38	110	6,42	0,22	1,2	7,83	SAT01L9	Teresina
51188511	SAT	TF	1049187	88750	17/12/2023 08:37	17/12/2023 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1020,22	107	9,05	0,23	0,27	9,55	SAT01L6	Teresina
51187348	ESP	TF	1043524	87587	17/12/2023 08:38	17/12/2023 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	565,05	69	7,02	0,7	0,48	8,2	ESP01M1	Teresina
51454411	TSA	CR		195289	17/12/2023 08:40	17/12/2023 08:55	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y4	Teresina
51187214	BAS	CR		87453	17/12/2023 08:41	17/12/2023 14:14	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,23	1	2,53	1,32	1,7	5,55	BAS01C4	Barras
51188315	PID	TF	1366077	88554	17/12/2023 08:41	17/12/2023 14:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1121,83	207	4,57	0,77	0,1	5,43	PID01S6	Teresina

51187806	BAS	CH	1074736	88045	17/12/2023 08:42	17/12/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	81,82	37	0,13	0,08	2	2,22	BAS01C4	Barras
51187324	PAD	TF	1199816	87563	17/12/2023 08:42	17/12/2023 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	309,3	53	3,8	0,17	1,88	5,85	PAD01P1	Luís Correia
51187192	PMR	CR		87431	17/12/2023 08:42	17/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,17	0,2	0,58	1,95	PMR01P1	Palmeirais
51188472	ESP	CR		88711	17/12/2023 08:43	18/12/2023 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,75	0,33	0,12	27,2	ESP01M3	Teresina
51187212	PTY	CR		87451	17/12/2023 08:44	18/12/2023 14:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,25	1	27,3	1,98	0,75	30,03	PTY01P2	Teresina
51187220	PCA	CR		87459	17/12/2023 08:44	17/12/2023 08:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C5	Brasileira
51187237	JCK	TF	1045551	87476	17/12/2023 08:45	17/12/2023 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	502,02	67	5,63	0,53	1,33	7,5	JCK01X1	Teresina
51187696	ESP	TF	1043872	87935	17/12/2023 08:50	18/12/2023 01:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,86	3	15,52	0,8	0,32	16,63	ESP01M1	Teresina
51187519	VDJ	TF	1208873	87758	17/12/2023 08:51	17/12/2023 12:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	86,61	23	0,02	0,1	3,65	3,77	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51454395	TSA	CR		195274	17/12/2023 08:51	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	5,83	1,1	0,9	7,83	TSA01Y4	Teresina
51187270	SRO	CR		87509	17/12/2023 08:52	17/12/2023 13:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,42	0,3	0,33	5,05	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51429323	NZA	CR		129524	17/12/2023 08:52	17/12/2023 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,7	0,52	0	9,22	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
51429324	NZA	CR		129525	17/12/2023 08:52	17/12/2023 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,7	0,52	0	9,22	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
51187274	RNA	CR		87513	17/12/2023 08:53	18/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,32	1	29,88	1,18	0,53	31,6	RNA01C1	Teresina
51187289	LUZ	CR		87528	17/12/2023 08:56	17/12/2023 09:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,03	1	0,15	0,3	0,33	0,78	LUZ01C3	Joaquim Pires
51187293	OER	TF	1336296	87532	17/12/2023 08:57	18/12/2023 09:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	98,77	4	23,05	1,28	0,37	24,7	OER01C3	Oeiras
51187313	PMR	CR		87552	17/12/2023 09:01	17/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51454397	TSA	CR		195276	17/12/2023 09:05	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	5,6	1,1	0,9	7,6	TSA01Y4	Teresina
51187470	NZA	TF	1054321	87709	17/12/2023 09:07	17/12/2023 11:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	56,56	20	1,73	1,08	0,02	2,83	NZA01Z2	Nazária
51187344	JUN	CR		87583	17/12/2023 09:08	17/12/2023 16:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,32	1	6,05	0,85	0,73	7,63	JUN01M1	Itainópolis
51187781	CBC	TF	1075439	88020	17/12/2023 09:11	17/12/2023 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	300,56	48	3,35	2,73	0,18	6,27	CBC01C2	Boa Hora
51187369	ESP	CR		87608	17/12/2023 09:13	17/12/2023 12:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,58	0,17	0,57	3,32	ESP01M3	Teresina
51454408	TSA	CR		195286	17/12/2023 09:13	17/12/2023 09:28	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y4	Teresina
51187370	BRL	CR		87609	17/12/2023 09:14	17/12/2023 13:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,47	0,38	0,87	4,72	BRL01C2	Sebastião Leal
51187802	PID	TF	1370891	88041	17/12/2023 09:14	17/12/2023 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	596,56	94	5,45	0,42	0,48	6,35	PID01S3	Teresina
51187373	VAL	CH	1301618	87612	17/12/2023 09:14	18/12/2023 11:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	52,66	2	25,17	0,08	1,08	26,33	VAL01C1	Pimenteiras
51187406	IGA	CR		87645	17/12/2023 09:15	17/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	IGA01Z3	Teresina
51454334	TSA	CR		195213	17/12/2023 09:16	17/12/2023 09:31	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187389	PMR	CR		87628	17/12/2023 09:17	17/12/2023 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,67	0,05	0,95	7,67	PMR01P1	Palmeirais
51454389	TSA	CR		195268	17/12/2023 09:17	17/12/2023 19:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,44	1	9,78	0,38	0,5	10,67	TSA01Y5	Teresina
51187524	PID	TF	1044554	87763	17/12/2023 09:17	17/12/2023 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2379,89	332	6,3	0,65	0,23	7,18	PID01S1	Teresina
51187398	PCA	TF	1228492	87637	17/12/2023 09:20	17/12/2023 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1,7	2	0,25	0,6	0	0,85	PCA01C1	Batalha
51187399	JAC	CR		87638	17/12/2023 09:20	17/12/2023 16:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	4,67	1,67	0,62	6,95	JAC09F5	Patos do Piauí
51187419	MQP	CR		87658	17/12/2023 09:21	17/12/2023 21:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,65	0,43	0,27	12,35	MQP01N1	Teresina
51284213	MCU	CR		176579	17/12/2023 09:22	17/12/2023 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51187423	PRI	CR		87662	17/12/2023 09:23	17/12/2023 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,73	0,17	0,35	3,25	PRI01Y3	Piripiri
51187441	MQP	TF	1406712	87680	17/12/2023 09:24	17/12/2023 17:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2765,69	351	7,07	0,3	0,52	7,88	MQP01N8	Teresina
51187444	TSA	CR		87683	17/12/2023 09:25	18/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	23,5	0,72	0,23	24,45	TSA01Y5	Teresina
51187445	MAV	TF	1056567	87684	17/12/2023 09:25	17/12/2023 17:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	22,88	3	0,1	0,1	7,43	7,63	MAV01C1	Miguel Alves
51188447	NOT	CH	1293203	88686	17/12/2023 09:26	17/12/2023 14:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	177,62	34	4,75	0,37	0,12	5,23	NOT01C1	Várzea Grande
51454374	TSA	CR		195253	17/12/2023 09:26	17/12/2023 09:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454412	TSA	CR		195290	17/12/2023 09:26	17/12/2023 09:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y4	Teresina
51454418	MAD	CR		195295	17/12/2023 09:29	17/12/2023 09:44	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	MAD01C6	Pio IX
51187443	JCK	CR		87682	17/12/2023 09:29	18/12/2023 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,25	0,32	1,05	25,62	JCK01X2	Teresina
51187453	PRI	CR		87692	17/12/2023 09:30	17/12/2023 09:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y2	Batalha

51323953	CER	CR		24174	17/12/2023 09:32	17/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,02	1,17	CER01P1	Palmeira do Piauí
51323954	CER	CR		24175	17/12/2023 09:32	17/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,02	1,17	CER01P1	Palmeira do Piauí
51454415	MAD	CR		195292	17/12/2023 09:33	17/12/2023 09:48	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	MAD01C6	Pio IX
51284212	MCU	CR		176578	17/12/2023 09:34	17/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51187521	TSA	TF	1044706	87760	17/12/2023 09:35	17/12/2023 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	516,38	72	6,52	0,22	0,45	7,18	TSA01Y3	Teresina
51454419	MAD	CR		195296	17/12/2023 09:37	17/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	MAD01C6	Pio IX
51187494	SAT	CR		87733	17/12/2023 09:37	17/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	1,23	0,6	1,53	3,37	SAT01L7	Teresina
51454405	TSA	CR		195284	17/12/2023 09:38	17/12/2023 09:53	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y4	Teresina
51187578	NZA	TF	1054450	87817	17/12/2023 09:38	17/12/2023 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	37,69	10	2,3	1,12	0,37	3,78	NZA01Z2	Nazária
51284204	MCU	CR		176570	17/12/2023 09:45	17/12/2023 10:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51187538	CMT	CR		87777	17/12/2023 09:46	17/12/2023 14:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	4,18	0,12	0,37	4,67	CMT01C3	Curimatá
51454390	TSA	CR		195269	17/12/2023 09:46	17/12/2023 19:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,42	1	9,3	0,38	0,5	10,18	TSA01Y5	Teresina
51187891	PAD	TF	1200380	88130	17/12/2023 09:50	17/12/2023 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	48,12	19	0,1	0,1	2,33	2,53	PAD01P8	Luís Correia
51187571	BGR	CR		87810	17/12/2023 09:51	17/12/2023 10:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51187565	PID	CR		87804	17/12/2023 09:52	18/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,26	1	29,9	0,15	0,1	30,15	PID01S3	Teresina
51454342	TSA	CR		195221	17/12/2023 09:54	17/12/2023 10:09	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187835	PDS	CR		88074	17/12/2023 09:58	17/12/2023 14:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,4	0,13	0,45	4,98	PDS01C3	Pedro II
51187890	MQP	TF	1365970	88129	17/12/2023 10:01	17/12/2023 22:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	748,2	59	7,32	0,78	4,58	12,68	MQP01N8	Teresina
51454402	TSA	CR		195281	17/12/2023 10:01	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	4,67	1,1	0,9	6,67	TSA01Y4	Teresina
51454367	TSA	CR		195246	17/12/2023 10:01	17/12/2023 10:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187632	BOJ	TF	1381902	87871	17/12/2023 10:03	17/12/2023 10:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	197,57	245	0,32	0,12	0,38	0,82	BOJ01C3	Bom Jesus
51454337	TSA	CR		195216	17/12/2023 10:05	17/12/2023 10:20	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187629	PAB	CR		87868	17/12/2023 10:05	18/12/2023 00:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,61	1	0,05	0,1	14,52	14,67	PAB01C2	Parnaíba
51187659	PAD	CR		87898	17/12/2023 10:07	17/12/2023 21:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,23	0,32	0,5	11,05	PAD01P2	Luís Correia
51188420	PID	TF	1044120	88659	17/12/2023 10:09	17/12/2023 20:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2628,06	255	7,25	1,42	1,65	10,32	PID01S6	Teresina
51187933	NZA	TF	1389274	88172	17/12/2023 10:13	17/12/2023 14:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	50,75	13	3,2	0,6	0,12	3,92	NZA01Z2	Nazária
51454404	VAZ	CR		195283	17/12/2023 10:13	17/12/2023 10:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	VAZIO	Beneditinos
51454379	TSA	CR		195258	17/12/2023 10:14	17/12/2023 10:29	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454364	TSA	CR		195243	17/12/2023 10:15	17/12/2023 10:30	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51323956	CER	CR		24177	17/12/2023 10:17	17/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,27	0,42	CER01P1	Palmeira do Piauí
51188101	MQP	CR		88340	17/12/2023 10:19	17/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,32	1	6,1	0,5	1	7,6	MQP01N6	Teresina
51187717	PAD	CR		87956	17/12/2023 10:25	17/12/2023 10:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	PAD01P1	Parnaíba
51187735	FAO	CR		87974	17/12/2023 10:26	17/12/2023 12:19	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,08	1	0,77	0,2	0,92	1,88	FAO01C4	Floriano
51187832	MAV	CH	1054935	88071	17/12/2023 10:26	17/12/2023 14:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	721,07	173	0,1	0,1	3,98	4,18	MAV01C3	Miguel Alves
51454384	TSA	CR		195263	17/12/2023 10:27	17/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51188002	CPM	TF	1262543	88241	17/12/2023 10:32	17/12/2023 14:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	20,95	6	2,5	0,65	0,35	3,5	CPM09F2	Campo Maior
51187760	PTY	CR		87999	17/12/2023 10:34	18/12/2023 07:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,5	0,17	0,5	21,17	PTY01P9	Teresina
51454363	TSA	CR		195242	17/12/2023 10:38	17/12/2023 10:53	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187804	CER	CH	1264499	88043	17/12/2023 10:42	17/12/2023 16:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1179,24	208	3,98	1,47	0,23	5,68	CER01P1	Palmeira do Piauí
51284202	MCU	CR		176568	17/12/2023 10:45	17/12/2023 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51188237	PID	TF	1043313	88476	17/12/2023 10:46	17/12/2023 17:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1418	200	6,08	0,35	0,67	7,1	PID01S8	Teresina
51284104	VDJ	CR		176470	17/12/2023 10:46	17/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51187824	PID	CR		88063	17/12/2023 10:47	17/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,02	0,22	0,48	8,72	PID01S6	Teresina
51284238	SPM	CR		176604	17/12/2023 10:50	17/12/2023 11:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPM01C3	Simplício Mendes
51188690	MCU	TF	1040160	88929	17/12/2023 10:51	17/12/2023 22:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	725,53	63	10,83	0,28	0,4	11,52	MCU01V3	Teresina

51187856	OER	CR		88095	17/12/2023 10:52	17/12/2023 18:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,33	0,87	0,57	7,77	OER01C3	Colônia do Piauí
51187872	LUZ	CR		88111	17/12/2023 10:56	17/12/2023 15:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	4,02	0,48	0,15	4,65	LUZ01C3	Joaquim Pires
51454403	TSA	CR		195282	17/12/2023 10:56	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	3,75	1,1	0,9	5,75	TSA01Y4	Teresina
51187873	MCU	CR		88112	17/12/2023 10:56	17/12/2023 16:33	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,23	1	5,1	0,3	0,22	5,62	MCU01V8	Teresina
51284201	MCU	CR		176567	17/12/2023 10:57	17/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51184209	VAL	TF	1301545	84448	17/12/2023 10:59	17/12/2023 15:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,79	19	3,02	1,05	0,13	4,2	VAL01C1	Lagoa do Sítio
51187874	TBL	TF	1208540	88113	17/12/2023 11:00	17/12/2023 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	3,67	1	0,1	0,1	3,47	3,67	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51188264	JCK	CR		88503	17/12/2023 11:01	17/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,25	0,17	0,4	5,82	JCK01X1	Teresina
51188571	PCS	TF	1294454	88810	17/12/2023 11:02	17/12/2023 15:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	37,29	9	2,87	1,1	0,18	4,15	PCS01C3	Itainópolis
51454357	TSA	CR		195236	17/12/2023 11:03	17/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51187894	LUZ	CR		88133	17/12/2023 11:05	17/12/2023 13:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,93	0,68	0,33	1,95	LUZ01C3	Joaquim Pires
51187901	SPM	TF	1334114	88140	17/12/2023 11:07	17/12/2023 13:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	11,72	5	0,37	0,55	1,43	2,35	SPM01C3	Conceição do Canindé
51187929	PCA	CR		88168	17/12/2023 11:08	17/12/2023 11:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C2	Batalha
51187945	MAV	CR		88184	17/12/2023 11:10	17/12/2023 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,53	0,15	0,08	3,77	MAV01C1	Miguel Alves
51187968	DML	CR		88207	17/12/2023 11:16	17/12/2023 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,52	0,27	0,5	1,28	DML01W2	Demerval Lobão
51331878	BAS	CR		32098	17/12/2023 11:17	17/12/2023 19:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	0,05	0,1	8,55	8,7	BAS01C3	Barras
51200335	PAD	CR		100572	17/12/2023 11:17	17/12/2023 11:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P8	Luís Correia
51187973	PTY	CR		88212	17/12/2023 11:19	18/12/2023 07:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	18,6	0,78	0,55	19,93	PTY01P8	Teresina
51454401	TSA	CR		195280	17/12/2023 11:20	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,35	1,1	0,9	5,35	TSA01Y4	Teresina
51187989	RNA	CR		88228	17/12/2023 11:23	18/12/2023 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,18	0,42	0,07	23,67	RNA01C1	Teresina
51188006	PID	CR		88245	17/12/2023 11:27	18/12/2023 08:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,45	0,33	0,08	20,87	PID01S6	Teresina
51189710	BBM	CH	1259878	89949	17/12/2023 11:32	17/12/2023 20:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2387,77	256	6,37	2,97	0	9,33	BBM01C1	Sigefredo Pacheco
51188020	DML	CR		88259	17/12/2023 11:33	17/12/2023 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,77	0,3	0,15	6,22	DML01W2	Demerval Lobão
51188012	PAD	CR		88251	17/12/2023 11:34	17/12/2023 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51188038	NZA	CR		88277	17/12/2023 11:35	18/12/2023 12:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,92	0,18	0,43	24,53	NZA01Z2	Nazária
51188499	TBC	TF	1048521	88738	17/12/2023 11:35	18/12/2023 04:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1016,82	62	15,27	0,45	0,7	16,42	TBC01K1	Teresina
51188042	PID	CR		88281	17/12/2023 11:38	18/12/2023 11:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	22,58	0,35	1	23,93	PID01S4	Teresina
51284262	MAV	CR		176628	17/12/2023 11:39	17/12/2023 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MAV01C2	Miguel Alves
51188201	IGA	TF	1046202	88440	17/12/2023 11:40	17/12/2023 15:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	102,25	24	3,7	0,23	0,33	4,27	IGA01Z1	Teresina
51188227	JUN	CR		88466	17/12/2023 11:43	19/12/2023 16:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	2,2	1	0,73	2,4	49,65	52,78	JUN01M4	Bocaina
51454328	PID	CR		195207	17/12/2023 11:47	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,25	1	5,07	0,35	0,67	6,08	PID01S8	Teresina
51188238	PID	CR		88477	17/12/2023 11:49	17/12/2023 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,38	0,15	0,2	3,73	PID01S8	Teresina
51454326	PID	CR		195205	17/12/2023 11:50	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,25	1	5,02	0,35	0,67	6,03	PID01S8	Teresina
51189805	MQP	CR		90044	17/12/2023 11:50	17/12/2023 21:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,25	0,18	0,35	9,78	MQP01N6	Teresina
51187947	JUN	CH	1298523	88186	17/12/2023 11:50	17/12/2023 19:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	335,15	44	0,1	0,1	7,43	7,63	JUN09F3	Pio IX
51189498	ATS	TF	1064297	89737	17/12/2023 11:54	17/12/2023 22:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	805,18	74	8,62	1,48	0,78	10,88	ATS01C2	Altos
51188833	PID	CH	1043508	89072	17/12/2023 11:55	17/12/2023 16:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1403,64	324	3,52	0,62	0,2	4,33	PID01S8	Teresina
51188358	NZA	TF	1054361	88597	17/12/2023 11:58	17/12/2023 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,74	14	3,38	0,72	0,38	4,48	NZA01Z2	Nazária
51188882	DML	CH	1070112	89121	17/12/2023 11:58	17/12/2023 17:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	703,93	140	3,27	1,57	0,2	5,03	DML01W3	Lagoa do Piauí
51188496	IGA	TF	1047726	88735	17/12/2023 11:58	17/12/2023 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	439,56	99	3,97	0,17	0,32	4,45	IGA01Z6	Teresina
51188316	PID	TF	1044013	88555	17/12/2023 12:00	17/12/2023 21:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2304,2	240	8,25	0,37	1	9,62	PID01S9	Teresina
51188163	PCA	CR		88402	17/12/2023 12:01	17/12/2023 14:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,05	0,25	0,33	2,63	PCA01C3	Piracuruca
51189897	MCU	CR		90136	17/12/2023 12:01	18/12/2023 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	13,75	0,08	7,52	21,35	MCU01V2	Teresina
51188179	AME	CR		88418	17/12/2023 12:06	17/12/2023 15:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,05	1	0,23	3,28	AME01N2	Amarante
51188893	PAB	TF	1367104	89132	17/12/2023 12:07	17/12/2023 16:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	132,15	28	3,63	0,62	0,48	4,73	PAB01C1	Parnaíba

51454380	TSA	CR		195259	17/12/2023 12:10	17/12/2023 12:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51188205	JAC	CR		88444	17/12/2023 12:12	17/12/2023 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,08	0,3	0,5	4,88	JAC09F5	Patos do Piauí
51454316	TSA	CR		195195	17/12/2023 12:13	17/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,03	0,93	0,63	4,6	TSA01Y4	Teresina
51454399	TSA	CR		195278	17/12/2023 12:16	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,42	1,1	0,9	4,42	TSA01Y4	Teresina
51188261	PID	TF	1400885	88500	17/12/2023 12:18	17/12/2023 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	541,38	130	0,1	0,1	3,97	4,17	PID01S8	Teresina
51188257	MCU	TF	1041180	88496	17/12/2023 12:18	17/12/2023 15:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	427,94	121	2,58	0,38	0,58	3,55	MCU01V5	Teresina
51188265	PID	TF	1043314	88504	17/12/2023 12:21	17/12/2023 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	657,47	139	0,1	0,1	4,53	4,73	PID01S8	Teresina
51188737	ATS	CH	1064940	88976	17/12/2023 12:21	17/12/2023 17:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1231,32	238	2,43	2,75	0	5,18	ATS01C2	Altos
51454322	PID	CR		195201	17/12/2023 12:21	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,23	1	4,5	0,35	0,67	5,52	PID01S8	Teresina
51188718	PID	TF	1368482	88957	17/12/2023 12:22	17/12/2023 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	653,76	131	4,4	0,38	0,22	5	PID01S2	Teresina
51188250	NZR	CH	1349377	88489	17/12/2023 12:22	17/12/2023 14:21	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3,95	2	1,55	0,23	0,2	1,98	NZR01C2	Arraial
51454396	TSA	CR		195275	17/12/2023 12:25	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,27	1,1	0,9	4,27	TSA01Y4	Teresina
51454335	TSA	CR		195214	17/12/2023 12:28	17/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454325	PID	CR		195204	17/12/2023 12:29	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	4,37	0,35	0,67	5,38	PID01S8	Teresina
51188354	JFR	CH	1063048	88593	17/12/2023 12:29	17/12/2023 14:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	317,14	153	1,62	0,2	0,27	2,08	JFR01C4	José de Freitas
51188301	CMP	CR		88540	17/12/2023 12:32	17/12/2023 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,45	0,33	0,3	4,08	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51284176	MCU	CR		176542	17/12/2023 12:40	17/12/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51188335	PTY	CR		88574	17/12/2023 12:42	18/12/2023 10:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,55	0,27	0,53	21,35	PTY01P8	Teresina
51188328	PAB	CR		88567	17/12/2023 12:44	17/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Parnaíba
51188353	BTV	CR		88592	17/12/2023 12:46	17/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,22	1	4,82	0,08	0,35	5,25	BTV01C1	Francisco Santos
51188667	EMT	CH	1268727	88906	17/12/2023 12:47	17/12/2023 16:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	54,72	15	3,43	0,18	0,03	3,65	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51188351	PTY	CR		88590	17/12/2023 12:47	18/12/2023 12:02	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,97	1	20,97	0,68	1,6	23,25	PTY01P6	Teresina
51454394	TSA	CR		195273	17/12/2023 12:49	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	1,87	1,1	0,9	3,87	TSA01Y4	Teresina
51454323	PID	CR		195202	17/12/2023 12:51	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	4	0,35	0,67	5,02	PID01S8	Teresina
51188371	MTO	CR		88610	17/12/2023 12:52	19/12/2023 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,21	1	50,33	1,07	1,57	52,97	MTO01C3	Barras
51454324	PID	CR		195203	17/12/2023 12:54	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	3,95	0,35	0,67	4,97	PID01S8	Teresina
51188378	CRO	CR		88617	17/12/2023 12:54	17/12/2023 13:09	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51454320	PID	CR		195199	17/12/2023 12:54	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	3,95	0,35	0,67	4,97	PID01S8	Teresina
51454321	PID	CR		195200	17/12/2023 12:55	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	3,93	0,35	0,67	4,95	PID01S8	Teresina
51425502	ALG	CR		125703	17/12/2023 12:56	17/12/2023 17:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	4,42	0,1	0,4	4,92	ALG01N1	Beneditinos
51454318	VAZ	CR		195197	17/12/2023 12:56	17/12/2023 14:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	1,08	0,1	0,13	1,32	VAZIO	Beneditinos
51454327	PID	CR		195206	17/12/2023 12:57	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,2	1	3,9	0,35	0,67	4,92	PID01S8	Teresina
51188393	CEN	CR		88632	17/12/2023 12:57	17/12/2023 13:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CEN01U2	Teresina
51454329	PID	CR		195208	17/12/2023 13:00	17/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,2	1	3,85	0,35	0,67	4,87	PID01S8	Teresina
51184448	EBV	CH	1289210	84687	17/12/2023 13:11	17/12/2023 15:06	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	468,43	246	0,1	0,1	1,72	1,92	EBV01C1	Elesbão Veloso
51188465	BGR	CR		88704	17/12/2023 13:13	17/12/2023 13:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51188279	PID	CR		88518	17/12/2023 13:20	17/12/2023 13:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S8	Teresina
51188231	PAB	CR		88470	17/12/2023 13:21	17/12/2023 15:04	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,07	1	1,48	0,23	0	1,72	PAB01C1	Parnaíba
51188514	JCK	CR		88753	17/12/2023 13:23	18/12/2023 08:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,63	0,13	0,72	19,48	JCK01X4	Teresina
51188627	CRI	CH	1444091	88866	17/12/2023 13:23	17/12/2023 16:44	JUMPER	INCENDIO	4303,73	1396	0,73	2,05	0,57	3,35	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51454400	TSA	CR		195279	17/12/2023 13:25	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,27	1,1	0,9	3,27	TSA01Y4	Teresina
51454332	TSA	CR		195211	17/12/2023 13:26	17/12/2023 13:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454398	TSA	CR		195277	17/12/2023 13:27	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,23	1,1	0,9	3,23	TSA01Y4	Teresina
51189072	ESP	CH	1043726	89311	17/12/2023 13:28	17/12/2023 18:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	490,88	99	4,13	0,15	0,68	4,97	ESP01M1	Teresina
51188547	BAS	CH	1075028	88786	17/12/2023 13:28	18/12/2023 08:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1260,79	67	17,13	0,72	0,98	18,83	BAS01C4	Barras

51189594	TSA	TF	1044618	89833	17/12/2023 13:33	17/12/2023 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	494,85	74	5,55	0,53	0,62	6,7	TSA01Y8	Teresina
51188573	MBA	CR		88812	17/12/2023 13:36	17/12/2023 17:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	1,72	1,28	0,92	3,92	MBA01C1	União
51448603	TSA	CR		148803	17/12/2023 13:37	17/12/2023 14:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	TSA01Y1	Teresina
51188606	JFR	TF	1063542	88845	17/12/2023 13:38	17/12/2023 14:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	223,28	189	0,37	0,5	0,32	1,18	JFR01C3	José de Freitas
51188576	TSA	CR		88815	17/12/2023 13:38	18/12/2023 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20,1	0,3	0,03	20,43	TSA01Y5	Teresina
51188577	SPP	CR		88816	17/12/2023 13:38	17/12/2023 16:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,12	1	0,83	1,88	0,17	2,88	SPP01C3	Barro Duro
51188580	LUZ	CR		88819	17/12/2023 13:40	17/12/2023 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,93	0,07	0,27	1,27	LUZ01C3	Joaquim Pires
51188611	TBC	CR		88850	17/12/2023 13:42	18/12/2023 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,32	0,67	0,08	20,07	TBC01K1	Teresina
51454371	TSA	CR		195250	17/12/2023 13:43	17/12/2023 13:58	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51188613	PAD	TF	1199861	88852	17/12/2023 13:44	18/12/2023 09:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	137,44	7	18,67	0,55	0,43	19,65	PAD01P1	Luís Correia
51454319	ALG	CR		195198	17/12/2023 13:44	17/12/2023 14:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,28	0,1	0,13	0,52	ALG01N1	Beneditinos
51188630	MQP	CR		88869	17/12/2023 13:50	18/12/2023 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	19,92	0,27	1,08	21,27	MQP01N2	Teresina
51188626	TBL	CR		88865	17/12/2023 13:50	17/12/2023 14:05	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51188652	PTY	TF	1046711	88891	17/12/2023 13:55	17/12/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	504,61	118	3,37	0,35	0,57	4,28	PTY01P1	Teresina
51188678	CEN	CH	1364683	88917	17/12/2023 13:56	17/12/2023 16:26	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	947,39	379	0,1	0,1	2,3	2,5	CEN01U2	Teresina
51188669	MQP	CR		88908	17/12/2023 13:57	18/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,85	1	19,03	1,3	0,15	20,48	MQP01N5	Teresina
51188670	SPP	CR		88909	17/12/2023 13:58	18/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,85	1	18,4	1,1	0,97	20,47	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51454353	TSA	CR		195232	17/12/2023 14:00	17/12/2023 14:15	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454317	TSA	CR		195196	17/12/2023 14:02	17/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,22	0,93	0,63	2,78	TSA01Y4	Teresina
51284165	MCU	CR		176531	17/12/2023 14:05	17/12/2023 14:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MCU01V8	Teresina
51189196	TSA	TF	1044270	89435	17/12/2023 14:07	17/12/2023 23:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	841,8	94	8,05	0,8	0,12	8,97	TSA01Y1	Teresina
51189285	CEN	TF	1041946	89524	17/12/2023 14:07	17/12/2023 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	113,44	27	3,33	0,88	0	4,22	CEN01U2	Teresina
51188724	LUZ	CR		88963	17/12/2023 14:12	17/12/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,6	0,1	0,38	3,08	LUZ01C3	Joaquim Pires
51188736	RNA	CR		88975	17/12/2023 14:19	18/12/2023 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	20,77	0,18	1,13	22,08	RNA01C2	Teresina
51189282	DML	CH	1070067	89521	17/12/2023 14:21	18/12/2023 09:50	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	681,5	35	18,63	0,58	0,27	19,48	DML01W1	Teresina
51454392	TSA	CR		195271	17/12/2023 14:29	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,2	1,1	0,9	2,2	TSA01Y4	Teresina
51188765	BAS	TF	1074480	89004	17/12/2023 14:30	20/12/2023 08:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	596,36	9	0,2	0,27	65,8	66,27	BAS01C4	Barras
51454343	TSA	CR		195222	17/12/2023 14:31	17/12/2023 14:46	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51188799	ETA	TF	1227874	89038	17/12/2023 14:40	17/12/2023 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	50,7	34	0,72	0,35	0,43	1,5	ETA01C3	Batalha
51454349	TSA	CR		195228	17/12/2023 14:43	17/12/2023 14:58	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51188813	TSA	CR		89052	17/12/2023 14:43	18/12/2023 11:22	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,86	1	18,48	2,02	0,15	20,65	TSA01Y2	Teresina
51454351	TSA	CR		195230	17/12/2023 14:43	17/12/2023 14:58	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51284103	VDJ	CR		176469	17/12/2023 14:45	17/12/2023 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51188944	MAV	CH	1054908	89183	17/12/2023 14:46	18/12/2023 15:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	300,58	12	0,1	0,1	24,85	25,05	MAV01C3	Miguel Alves
51188825	ALG	CH	1164018	89064	17/12/2023 14:46	17/12/2023 19:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	59,59	13	1,6	1,78	1,22	4,6	ALG01N1	Monsenhor Gil
51188826	FAO	CR		89065	17/12/2023 14:49	17/12/2023 19:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,78	0,28	0,5	4,57	FAO01C3	Floriano
51188884	MCU	TF	1042021	89123	17/12/2023 15:02	17/12/2023 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	357,91	136	2,2	0,18	0,25	2,63	MCU01V8	Teresina
51189193	CET	TF	1213978	89432	17/12/2023 15:04	17/12/2023 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1204,75	336	1,75	1,23	0,62	3,6	CET01N2	Cocal
51454381	TSA	CR		195260	17/12/2023 15:10	17/12/2023 15:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189838	LGA	TF	1242305	90077	17/12/2023 15:13	17/12/2023 22:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	66,28	9	5,77	1,48	0,12	7,37	LGA01C1	Jatobá do Piauí
51454336	TSA	CR		195215	17/12/2023 15:16	17/12/2023 15:31	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454385	TSA	CR		195264	17/12/2023 15:16	17/12/2023 15:31	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51188951	ATS	CR		89190	17/12/2023 15:18	18/12/2023 15:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,98	0,28	0,07	24,33	ATS01C4	Altos
51188953	CRO	CR		89192	17/12/2023 15:22	17/12/2023 15:37	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51188967	PID	CR		89206	17/12/2023 15:22	18/12/2023 16:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	20,55	4,15	0,47	25,17	PID01S1	Teresina

51189028	EBV	CH	1299347	89267	17/12/2023 15:24	17/12/2023 15:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	374,87	15	0,07	0,05	0	0,12	EBV01C2	Elesbão Veloso
51188992	PAD	TF	1429832	89231	17/12/2023 15:27	17/12/2023 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,06	5	0,05	0,08	0,08	0,22	PAD01P1	Luís Correia
51188991	EBV	TF	1299943	89230	17/12/2023 15:28	20/12/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			0,03	2,63	72,85	75,52	EBV01C2	Valença do Piauí
51189100	PID	TF	1409159	89339	17/12/2023 15:29	17/12/2023 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	39,84	14	2,6	0,18	0,07	2,85	PID01S9	Teresina
51324162	BOJ	CR		24383	17/12/2023 15:33	17/12/2023 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,28	0,43	BOJ01C3	Bom Jesus
51189195	STL	TF	1298184	89434	17/12/2023 15:34	17/12/2023 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	20,54	10	1,9	0,1	0,07	2,07	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51189102	PAB	TF	1443655	89341	17/12/2023 15:39	17/12/2023 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	56,01	31	0,6	0,25	0,97	1,82	PAB01C3	Parnaíba
51454314	VAZ	CR		195193	17/12/2023 15:39	17/12/2023 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,6	0,25	0,97	1,82	VAZIO	Parnaíba
51454365	TSA	CR		195244	17/12/2023 15:44	17/12/2023 15:59	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189071	PMR	CR		89310	17/12/2023 15:45	17/12/2023 16:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P2	Palmeirais
51189084	NVL	CH	1072172	89323	17/12/2023 15:45	17/12/2023 21:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	354,36	64	4	0,87	0,68	5,55	NVL01C2	União
51189119	PDS	TF	1239030	89358	17/12/2023 15:48	17/12/2023 19:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	181,21	56	1,27	1,12	0,87	3,25	PDS01C3	Pedro II
51454366	TSA	CR		195245	17/12/2023 15:51	17/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189705	MBA	TF	1056430	89944	17/12/2023 15:52	18/12/2023 03:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	301,89	27	10,3	0,88	0	11,18	MBA01C3	Teresina
51189910	ATS	CR		90149	17/12/2023 15:55	17/12/2023 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C1	Altos
51189732	UNO	CH	1429981	89971	17/12/2023 15:57	17/12/2023 19:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	716,29	201	2,35	1,2	0,02	3,57	UNO01C4	Lagoa Alegre
51189118	BOJ	TF	1418719	89357	17/12/2023 15:59	17/12/2023 20:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	723,35	146	3,27	0,83	0,87	4,97	BOJ01C3	Bom Jesus
51189143	AME	CR		89382	17/12/2023 16:00	17/12/2023 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,73	0,23	0,42	1,38	AME01N1	Amarante
51190001	MBA	CR		90240	17/12/2023 16:03	18/12/2023 01:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,75	0,55	0	9,3	MBA01C3	Teresina
51454340	TSA	CR		195219	17/12/2023 16:04	17/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454375	TSA	CR		195254	17/12/2023 16:05	17/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189194	PAD	CR		89433	17/12/2023 16:09	17/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	PAD01P1	Parnaíba
51189197	JCK	CR		89436	17/12/2023 16:10	18/12/2023 11:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,97	0,35	0,48	19,8	JCK01X2	Teresina
51189233	LUZ	CR		89472	17/12/2023 16:12	17/12/2023 18:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,75	1,2	0,35	2,3	LUZ01C3	Esperantina
51189427	PID	TF	1420568	89666	17/12/2023 16:12	17/12/2023 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	109,09	34	2,6	0,37	0,25	3,22	PID01S3	Teresina
51189255	PID	CR		89494	17/12/2023 16:16	18/12/2023 18:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,09	1	24,85	0,9	0,37	26,12	PID01S7	Teresina
51189261	ALG	TF	1363027	89500	17/12/2023 16:20	19/12/2023 12:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	175,17	4	42,65	0,9	0,25	43,8	ALG01N1	Beneditinos
51454359	TSA	CR		195238	17/12/2023 16:20	17/12/2023 16:35	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454388	TSA	CR		195267	17/12/2023 16:25	17/12/2023 16:40	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189306	MQP	CR		89545	17/12/2023 16:26	18/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,78	0,2	0,18	19,17	MQP01N3	Teresina
51189304	CMP	CR		89543	17/12/2023 16:26	17/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51189337	RNA	TF	1040036	89576	17/12/2023 16:30	17/12/2023 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	352,37	185	0,1	0,1	1,72	1,92	RNA01C4	Teresina
51189336	MBA	CR		89575	17/12/2023 16:32	18/12/2023 13:30	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,87	1	17,47	1,85	1,65	20,97	MBA01C3	Teresina
51189454	CRI	TF	1264771	89693	17/12/2023 16:35	17/12/2023 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	20,94	9	1,9	0,32	0,12	2,33	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51189681	IGA	TF	1047662	89920	17/12/2023 16:48	17/12/2023 18:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	225,62	115	1,4	0,08	0,48	1,97	IGA01Z6	Teresina
51454372	TSA	CR		195251	17/12/2023 16:48	17/12/2023 17:03	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189445	SPP	TF	1320085	89684	17/12/2023 16:50	18/12/2023 09:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	16,78	1	0,02	0,5	16,28	16,8	SPP01C3	Barro Duro
51454311	TSA	CR		195190	17/12/2023 16:53	18/12/2023 06:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,56	1	11,7	0,23	1,47	13,4	TSA01Y5	Teresina
51454360	TSA	CR		195239	17/12/2023 16:55	17/12/2023 17:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454348	TSA	CR		195227	17/12/2023 16:56	17/12/2023 17:11	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189703	MQP	TF	1364754	89942	17/12/2023 17:01	17/12/2023 20:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	319,05	104	2,5	0,23	0,35	3,08	MQP01N8	Teresina
51189514	PID	CR		89753	17/12/2023 17:04	17/12/2023 17:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S1	Teresina
51189518	LUZ	CR		89757	17/12/2023 17:04	18/12/2023 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,47	0,92	0,43	18,82	LUZ01C1	Luzilândia
51189557	RNA	TF	1049305	89796	17/12/2023 17:06	17/12/2023 19:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	61,31	25	1,15	0,48	0,83	2,47	RNA01C7	Teresina
51188355	TSA	CR		88594	17/12/2023 17:12	17/12/2023 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y8	Teresina

51189562	ETA	CR		89801	17/12/2023 17:13	17/12/2023 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C3	Esperantina
51189559	PCA	TF	1251005	89798	17/12/2023 17:14	18/12/2023 00:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	887,74	131	4,67	2,12	0	6,78	PCA01C4	São João da Fronteira
51189577	LUZ	CR		89816	17/12/2023 17:16	17/12/2023 17:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LUZ01C3	Esperantina
51454386	TSA	CR		195265	17/12/2023 17:17	17/12/2023 17:32	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189682	SAT	TF	1052455	89921	17/12/2023 17:20	17/12/2023 19:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	112,47	49	2,05	0,07	0,18	2,3	SAT01L1	Teresina
51189582	MCU	CR		89821	17/12/2023 17:20	18/12/2023 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,75	0,43	0,27	24,45	MCU01V3	Teresina
51454369	TSA	CR		195248	17/12/2023 17:21	17/12/2023 17:36	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189651	DML	TF	1409356	89890	17/12/2023 17:21	17/12/2023 18:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	226,17	177	0,1	0,1	1,08	1,28	DML01W2	Demerval Lobão
51189612	SPP	CR		89851	17/12/2023 17:24	17/12/2023 19:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,97	0,08	0,25	2,3	SPP01C5	Angical do Piauí
51448602	TSA	CR		148802	17/12/2023 17:25	17/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	TSA01Y1	Teresina
51190416	MQP	TF	1406712	90655	17/12/2023 17:27	17/12/2023 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1215,92	351	0,07	1,27	2,13	3,47	MQP01N8	Teresina
51189634	PCA	CR		89873	17/12/2023 17:29	17/12/2023 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,13	0,17	0,22	0,52	PCA01C2	Batalha
51189630	RDG	TF	1270654	89869	17/12/2023 17:30	19/12/2023 12:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	127,79	3	41,83	0,17	0,6	42,6	RDG09F5	Curimatá
51189927	TSA	TF	1377367	90166	17/12/2023 17:30	17/12/2023 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	107,2	64	1,25	0,08	0,35	1,68	TSA01Y8	Teresina
51454333	TSA	CR		195212	17/12/2023 17:30	17/12/2023 17:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189819	VDJ	TF	1209220	90058	17/12/2023 17:31	17/12/2023 21:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,96	8	2,95	0,4	0,28	3,63	VDJ01C1	Caxingó
51190053	PAD	TF	1435192	90292	17/12/2023 17:33	18/12/2023 05:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	208,21	17	0,1	0,1	12,05	12,25	PAD01P1	Luís Correia
51189752	MTO	CH	1256914	89991	17/12/2023 17:36	17/12/2023 18:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	300,33	340	0,4	0,48	0	0,88	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51189680	IGA	CR		89919	17/12/2023 17:36	18/12/2023 02:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,36	1	8,02	0,23	0,32	8,57	IGA01Z5	Teresina
51189684	MCU	TF	1042023	89923	17/12/2023 17:37	17/12/2023 18:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	222,95	179	0,55	0,28	0,42	1,25	MCU01V8	Teresina
51189686	ETA	CR		89925	17/12/2023 17:40	17/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C1	Esperantina
51189711	PID	CR		89950	17/12/2023 17:44	18/12/2023 11:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17	0,5	0,75	18,25	PID01S2	Teresina
51189728	MCU	TF	1042021	89967	17/12/2023 17:45	17/12/2023 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	576,56	136	3,5	0,42	0,33	4,25	MCU01V8	Teresina
51454376	TSA	CR		195255	17/12/2023 17:48	17/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189749	MTO	CR		89988	17/12/2023 17:50	19/12/2023 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,65	1	38,73	0,67	0,23	39,63	MTO01C2	Luzilândia
51454361	TSA	CR		195240	17/12/2023 17:50	17/12/2023 18:05	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454383	TSA	CR		195262	17/12/2023 17:51	17/12/2023 18:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454352	TSA	CR		195231	17/12/2023 17:52	17/12/2023 18:07	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189756	VAL	CR		89995	17/12/2023 17:55	17/12/2023 18:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,03	1	0,1	0,43	0,08	0,62	VAL01C3	Valença do Piauí
51189812	PDS	CH	1239686	90051	17/12/2023 17:55	18/12/2023 12:21	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	7993,8	434	15,77	2,62	0,05	18,43	PDS01C4	Domingos Mourão
51366026	CRI	CR		66242	17/12/2023 17:56	17/12/2023 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51189777	RNA	CR		90016	17/12/2023 17:58	17/12/2023 21:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,48	0,65	0,2	3,33	RNA01C7	Teresina
51189773	PID	CR		90012	17/12/2023 17:59	18/12/2023 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,2	0,5	0,25	22,95	PID01S6	Teresina
51454339	TSA	CR		195218	17/12/2023 18:03	17/12/2023 18:18	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454338	TSA	CR		195217	17/12/2023 18:04	17/12/2023 18:19	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51284270	CRI	CR		176636	17/12/2023 18:04	17/12/2023 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51189798	LUZ	CR		90037	17/12/2023 18:05	17/12/2023 20:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,37	0,13	0,35	2,85	LUZ01C3	Esperantina
51454358	TSA	CR		195237	17/12/2023 18:05	17/12/2023 18:20	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454370	TSA	CR		195249	17/12/2023 18:12	17/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454331	TSA	CR		195210	17/12/2023 18:14	17/12/2023 18:29	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51190601	PCA	TF	1247829	90840	17/12/2023 18:17	18/12/2023 03:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	46,34	5	0,03	0,93	8,32	9,28	PCA01C2	São José do Divino
51189875	IGA	CR		90114	17/12/2023 18:20	17/12/2023 18:35	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	IGA01Z6	Teresina
51189872	PTY	CR		90111	17/12/2023 18:21	17/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P4	Teresina
51454355	TSA	CR		195234	17/12/2023 18:23	17/12/2023 18:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454362	TSA	CR		195241	17/12/2023 18:25	17/12/2023 18:40	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina

51454373	TSA	CR		195252	17/12/2023 18:26	17/12/2023 18:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189889	QBO	CR		90128	17/12/2023 18:28	17/12/2023 18:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	QBO09S2	Bom Jesus
51454387	TSA	CR		195266	17/12/2023 18:28	17/12/2023 18:43	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454346	TSA	CR		195225	17/12/2023 18:30	17/12/2023 18:45	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454377	TSA	CR		195256	17/12/2023 18:33	17/12/2023 18:48	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454354	TSA	CR		195233	17/12/2023 18:34	17/12/2023 18:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51454344	TSA	CR		195223	17/12/2023 18:34	17/12/2023 18:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51189975	URI	CR		90214	17/12/2023 18:45	17/12/2023 19:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URI01C1	Uruçuí
51189977	PAD	CR		90216	17/12/2023 18:48	17/12/2023 19:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51190000	PTY	CR		90239	17/12/2023 18:53	17/12/2023 19:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,12	0,57	0	0,68	PTY01P4	Teresina
51454347	TSA	CR		195226	17/12/2023 18:55	17/12/2023 19:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51191008	SAT	CH	1414901	91247	17/12/2023 18:57	18/12/2023 01:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	523,6	76	6,05	0,48	0,37	6,9	SAT01L7	Teresina
51190220	PID	TF	1042929	90459	17/12/2023 18:57	17/12/2023 21:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	536,32	188	1,63	1,03	0,2	2,87	PID01S4	Teresina
51190034	CRI	CR		90273	17/12/2023 19:03	17/12/2023 19:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51190052	PTY	TF	1046641	90291	17/12/2023 19:07	17/12/2023 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	166,24	159	0	0,13	0,92	1,05	PTY01P2	Teresina
51190068	PAD	CR		90307	17/12/2023 19:13	17/12/2023 19:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PAD01P6	Parnaíba
51190121	ATS	CR		90360	17/12/2023 19:20	18/12/2023 13:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,1	0,2	0,8	18,1	ATS01C2	Altos
51190275	PTY	TF	1051619	90514	17/12/2023 19:22	17/12/2023 21:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	185,34	73	0,85	0,98	0,72	2,55	PTY01P3	Teresina
51190361	PRI	TF	1072604	90600	17/12/2023 19:23	18/12/2023 04:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	320	35	0,1	0,1	8,95	9,15	PRI01Y1	Capitão de Campos
51190126	PID	CR		90365	17/12/2023 19:23	18/12/2023 12:04	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,69	1	15,5	0,3	0,88	16,68	PID01S1	Teresina
51190210	OER	TF	1336885	90449	17/12/2023 19:23	18/12/2023 11:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	208,06	13	0,03	1,35	14,63	16,02	OER01C2	Oeiras
51190120	PRI	CH	1404080	90359	17/12/2023 19:24	17/12/2023 22:46	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	4987,76	2537	0,12	0,9	2,35	3,37	PRI01Y1	Piripiri
51190138	RNA	CR		90377	17/12/2023 19:26	18/12/2023 15:36	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,84	1	15,62	4,5	0,05	20,17	RNA01C3	Teresina
51190196	PRI	TF	1197908	90435	17/12/2023 19:29	18/12/2023 03:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1261,03	168	6,37	0,12	1,03	7,52	PRI01Y1	Capitão de Campos
51190505	MTO	CR		90744	17/12/2023 19:34	17/12/2023 22:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,35	0,77	0	3,12	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51190216	PAD	TF	1377857	90455	17/12/2023 19:37	17/12/2023 21:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	148,04	89	0,67	0,42	0,58	1,67	PAD01P6	Parnaíba
51190356	GBS	TF	1270390	90595	17/12/2023 19:42	17/12/2023 20:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	32,18	44	0,05	0,1	0,57	0,72	GBS09F8	Gilbués
51190246	PRI	CR		90485	17/12/2023 19:45	19/12/2023 05:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,39	1	8,82	0,1	24,37	33,28	PRI01Y1	Capitão de Campos
51190211	ESP	CR		90450	17/12/2023 19:46	18/12/2023 08:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,57	0,4	0,5	12,47	ESP01M1	Teresina
51190314	NZA	TF	1054422	90553	17/12/2023 19:49	18/12/2023 09:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	368,45	27	11,22	0,6	1,83	13,65	NZA01Z2	Nazária
51190214	CEN	CR		90453	17/12/2023 19:50	18/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	20,12	0,22	0,32	20,65	CEN01U4	Teresina
51190245	PRI	TF	1072608	90484	17/12/2023 19:50	18/12/2023 01:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1538,33	293	0,62	1,12	3,53	5,27	PRI01Y1	Capitão de Campos
51190241	PID	CR		90480	17/12/2023 19:51	18/12/2023 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,68	0,13	0,25	14,07	PID01S8	Teresina
51190262	PAD	CR		90501	17/12/2023 19:55	17/12/2023 20:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P2	Luís Correia
51190377	PDS	TF	1409375	90616	17/12/2023 19:57	17/12/2023 22:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	200,73	75	0,92	1,15	0,62	2,68	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
51190271	PID	CR		90510	17/12/2023 19:58	17/12/2023 20:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S1	Teresina
51190359	BAS	CH	1074507	90598	17/12/2023 19:59	18/12/2023 11:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2592,22	170	0,1	0,1	15,05	15,25	BAS01C3	Barras
51193070	BAS	CH	1074648	93309	17/12/2023 19:59	18/12/2023 10:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	453,54	31	13,8	0,83	0	14,63	BAS01C4	Barras
51190393	PRI	CH	1072750	90632	17/12/2023 20:03	18/12/2023 03:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5559,66	731	6,7	0,42	0,5	7,62	PRI01Y1	Capitão de Campos
51190282	PCA	CR		90521	17/12/2023 20:05	17/12/2023 20:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,03	0,07	0,27	0,37	PCA01C5	Piracuruca
51190332	PAB	CR		90571	17/12/2023 20:10	17/12/2023 20:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	PAB01C4	Parnaíba
51190537	JCK	TF	1046184	90776	17/12/2023 20:14	17/12/2023 22:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	26,81	11	1,38	0,28	0,78	2,45	JCK01X7	Teresina
51190362	JCK	TF	1047362	90601	17/12/2023 20:16	17/12/2023 22:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	101,6	41	0,1	0,1	2,28	2,48	JCK01X5	Teresina
51190360	PDS	CH	1238974	90599	17/12/2023 20:17	18/12/2023 09:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5010,21	370	12,25	0,77	0,53	13,55	PDS01C4	Pedro II
51190415	SPP	TF	1068890	90654	17/12/2023 20:19	17/12/2023 21:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	274,31	170	0,32	0,33	0,97	1,62	SPP01C5	Angical do Piauí

51190396	PRI	TF	1388723	90635	17/12/2023 20:21	18/12/2023 03:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	636,11	86	6,73	0,17	0,5	7,4	PRI01Y1	Capitão de Campos
51190378	VAZ	CR		90617	17/12/2023 20:23	18/12/2023 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,22	0,22	0,43	15,87	VAZIO	Teresina
51190503	PCA	TF	1427056	90742	17/12/2023 20:26	18/12/2023 01:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	55,73	12	3,65	0,67	0,33	4,65	PCA01C3	Piracuruca
51190419	MQP	TF	1053617	90658	17/12/2023 20:26	17/12/2023 23:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	335,89	99	2,35	0,63	0,42	3,4	MQP01N8	Teresina
51190400	JFR	CR		90639	17/12/2023 20:27	18/12/2023 08:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,48	1	0,05	0,1	11,4	11,55	JFR01C2	José de Freitas
51190401	PAD	CR		90640	17/12/2023 20:28	18/12/2023 00:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	0,05	0,1	4,13	4,28	PAD01P1	Luís Correia
51190394	BAS	CR		90633	17/12/2023 20:29	17/12/2023 20:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BAS01C1	Barras
51190434	SPP	TF	1320239	90673	17/12/2023 20:31	17/12/2023 22:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	439,24	274	0,42	0,72	0,48	1,62	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51190481	PRI	TF	1255040	90720	17/12/2023 20:34	17/12/2023 23:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	842,04	263	2,83	0,22	0,17	3,22	PRI01Y2	Piripiri
51190534	CBC	TF	1075688	90773	17/12/2023 20:36	18/12/2023 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	846,78	58	13,13	0,4	1,07	14,6	CBC01C2	Boa Hora
51192605	PRI	CH	1072720	92844	17/12/2023 20:38	18/12/2023 11:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1009,39	69	13,35	1,2	0,08	14,63	PRI01Y1	Piripiri
51190440	ESP	CR		90679	17/12/2023 20:40	18/12/2023 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,5	0,42	0,08	13	ESP01M3	Teresina
51190459	SAT	CR		90698	17/12/2023 20:43	18/12/2023 11:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,88	0,28	0,88	15,05	SAT01L9	Teresina
51190441	MCU	CR		90680	17/12/2023 20:43	18/12/2023 08:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,45	0,42	0,65	11,52	MCU01V3	Teresina
51190456	FAO	TF	1323096	90695	17/12/2023 20:45	18/12/2023 01:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1670,81	347	2,1	1,77	0,95	4,82	FAO01C6	Floriano
51190605	PCA	TF	1228282	90844	17/12/2023 20:49	18/12/2023 06:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	140,82	14	0,02	0,67	9,38	10,07	PCA01C1	Batalha
51190478	MTO	CR		90717	17/12/2023 20:50	18/12/2023 18:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,42	0,28	0,33	22,03	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51190495	MTO	CR		90734	17/12/2023 20:51	18/12/2023 11:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,59	1	12,95	0,83	0,42	14,2	MTO01C3	Porto
51190520	MQP	CR		90759	17/12/2023 20:57	18/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,33	0,12	0,62	19,07	MQP01W1	Teresina
51190535	ESP	CR		90774	17/12/2023 21:01	18/12/2023 08:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,35	0,32	0,47	11,13	ESP01M1	Teresina
51190583	ATS	CR		90822	17/12/2023 21:02	17/12/2023 21:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
51190556	PAD	TF	1397535	90795	17/12/2023 21:08	18/12/2023 00:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	99,57	29	1,15	0,62	1,67	3,43	PAD01P2	Parnaíba
51190568	TSA	TF	1045082	90807	17/12/2023 21:10	17/12/2023 22:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	161,17	104	1,05	0,1	0,4	1,55	TSA01Y4	Teresina
51190695	PRI	CR		90934	17/12/2023 21:10	18/12/2023 00:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,62	0,95	0	3,57	PRI01Y3	Piripiri
51190572	MAV	TF	1054961	90811	17/12/2023 21:13	18/12/2023 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	505,38	26	18,95	0,35	0,15	19,45	MAV01C3	Miguel Alves
51193935	ETA	CH	1412498	94172	17/12/2023 21:15	18/12/2023 10:47	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	581,72	43	0,03	0,1	13,4	13,53	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51190757	ATS	TF	1064063	90996	17/12/2023 21:17	17/12/2023 23:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	46,32	19	0,1	0,1	2,25	2,45	ATS01C2	Altos
51190602	FAO	TF	1323201	90841	17/12/2023 21:18	17/12/2023 22:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	311,71	279	0,35	0,13	0,65	1,13	FAO01C1	Floriano
51190637	PAD	CR		90876	17/12/2023 21:32	17/12/2023 21:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	PAD01P2	Parnaíba
51190640	PRI	CR		90879	17/12/2023 21:34	18/12/2023 10:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,55	1	12,3	0,3	0,67	13,27	PRI01Y1	Cocal de Telha
51190821	TSA	TF	1043638	91060	17/12/2023 21:36	18/12/2023 04:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	209	30	3,68	0,58	2,7	6,97	TSA01Y5	Teresina
51190693	PCA	CR		90932	17/12/2023 21:48	18/12/2023 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,47	0,43	0,2	18,1	PCA01C1	Batalha
51190712	MTO	TF	1258612	90951	17/12/2023 21:49	17/12/2023 23:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	139,53	112	0,83	0,27	0,15	1,25	MTO01C2	Matias Olímpio
51190714	SMT	CH	1435800	90953	17/12/2023 21:50	18/12/2023 00:28	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	4689,76	2132	0,53	1,4	0,7	2,63	SMT09F4	Demerval Lobão
51190697	UNO	CR		90936	17/12/2023 21:50	17/12/2023 22:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,42	0,25	0,45	1,12	UNO01C1	União
51190733	PTY	TF	1046641	90972	17/12/2023 21:55	18/12/2023 00:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	458,1	159	0,82	0,93	1,13	2,88	PTY01P2	Teresina
51190731	BAS	CR		90970	17/12/2023 21:55	20/12/2023 11:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,58	1	60,85	0,17	0,9	61,92	BAS01C1	Barras
51190776	BAS	CH	1430740	91015	17/12/2023 21:56	18/12/2023 00:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2405,7	1059	0,82	0,97	0,5	2,28	BAS01C2	Barras
51190749	TSA	TF	1043577	90988	17/12/2023 21:57	17/12/2023 23:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	71,02	53	0,65	0,63	0,07	1,35	TSA01Y5	Teresina
51190932	BAS	CH	1074960	91171	17/12/2023 21:58	18/12/2023 02:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3207,65	721	2,25	2,2	0	4,45	BAS01C4	Barras
51190765	IGA	CR		91004	17/12/2023 21:59	18/12/2023 11:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,52	0,32	0,15	13,98	IGA01Z6	Teresina
51190756	PRI	CR		90995	17/12/2023 22:02	18/12/2023 11:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	0,05	0,1	13,55	13,7	PRI01Y1	Piripiri
51190775	PTY	TF	1051624	91014	17/12/2023 22:07	17/12/2023 23:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	357,01	233	0,78	0,43	0,32	1,53	PTY01P3	Teresina
51190803	JCK	TF	1046393	91042	17/12/2023 22:13	18/12/2023 00:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	159,45	64	1,62	0,28	0,6	2,5	JCK01X8	Teresina
51190802	CMT	TF	1266014	91041	17/12/2023 22:16	17/12/2023 23:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	323,8	361	0,62	0,12	0,17	0,9	CMT01C3	Curimatá

51190806	ETA	CH	1232957	91045	17/12/2023 22:19	18/12/2023 10:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1044,08	85	0,03	0,67	11,58	12,28	ETA01C2	Barras
51190833	LUZ	TF	1219809	91072	17/12/2023 22:25	18/12/2023 00:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	608,42	380	0,82	0,33	0,47	1,62	LUZ01C1	Luzilândia
51193434	PAD	CR		93671	17/12/2023 22:31	18/12/2023 19:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,87	1	20,25	0,32	0,43	21	PAD01P2	Luís Correia
51191131	PID	CH	1042898	91370	17/12/2023 22:39	18/12/2023 01:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1402,22	505	1,73	0,73	0,33	2,8	PID01S2	Teresina
51190927	SAT	TF	1363444	91166	17/12/2023 22:45	18/12/2023 01:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	268,57	120	0,8	0,55	0,9	2,25	SAT01L9	Teresina
51190900	PAD	CH	1199842	91139	17/12/2023 22:48	18/12/2023 03:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1434,19	295	2,78	1,35	0,73	4,87	PAD01P1	Luís Correia
51195447	CBA	CH	1439922	95684	17/12/2023 22:48	18/12/2023 16:10	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	3071,84	177	14,93	2,27	0,17	17,37	CBA01C1	Caxingó
51190926	ETA	CR		91165	17/12/2023 22:58	18/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,85	0,63	0,27	12,75	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51192866	MTO	TF	1257810	93105	17/12/2023 23:11	18/12/2023 11:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	149,87	12	10,52	1,4	0,58	12,5	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51190989	EBV	TF	1289287	91228	17/12/2023 23:14	18/12/2023 01:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1128,94	498	1,23	0,38	0,67	2,28	EBV01C1	Elesbão Veloso
51191055	TSA	TF	1045082	91294	17/12/2023 23:20	18/12/2023 00:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	164,52	104	0,67	0,25	0,67	1,58	TSA01Y4	Teresina
51196272	BAS	CR		96509	17/12/2023 23:21	18/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	15,55	0,75	0,68	16,98	BAS01C2	Barras
51191112	CBA	CH	1208213	91351	17/12/2023 23:46	18/12/2023 05:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	855,74	153	2,12	3,32	0,17	5,6	CBA01C1	Caxingó
51193130	PRI	TF	1072667	93369	17/12/2023 23:48	19/12/2023 00:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1339,4	55	23,75	0,62	0	24,37	PRI01Y1	Cocal de Telha
51191163	OER	TF	1407867	91402	18/12/2023 00:08	18/12/2023 04:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	849,69	213	3	1	0,02	4,02	OER01C1	Oeiras
51256031	VAL	CR		148402	18/12/2023 00:11	18/12/2023 06:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	0,05	0,1	5,88	6,03	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51190846	PAD	CR		91085	18/12/2023 00:23	18/12/2023 04:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,28	0,8	0	4,08	PAD01P2	Luís Correia
51191256	JCK	CR		91495	18/12/2023 00:24	18/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,18	0,38	0,35	15,92	JCK01X4	Teresina
51191345	PTY	TF	1051496	91584	18/12/2023 00:25	18/12/2023 02:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	307,05	180	0,98	0,23	0,5	1,72	PTY01P3	Teresina
51191428	TBL	CR		91667	18/12/2023 00:31	18/12/2023 10:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	9,8	0,37	0,28	10,45	TBL01C1	Parnaíba
51191397	SMT	CR		91636	18/12/2023 00:33	18/12/2023 00:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SMT09F4	Assunção do Piauí
51191647	TBL	AL	1209134	91886	18/12/2023 00:59	18/12/2023 01:08	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	22306,28	8082	0,1	0,05	0	0,15	TBL01C4	Parnaíba
51191601	CEN	CR		91840	18/12/2023 01:16	18/12/2023 08:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,35	0,28	0,05	7,68	CEN01U1	Teresina
51191614	BOJ	AL	1264737	91853	18/12/2023 01:23	18/12/2023 13:32	DISJUNTOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	3725,69	621	1,13	1,38	9,63	12,15	BOJ01C2	Bom Jesus
51192795	SPP	TF	1069070	93034	18/12/2023 01:33	18/12/2023 09:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	779,56	100	6,07	1,6	0,37	8,03	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51191798	PCS	CH	1294537	92037	18/12/2023 01:52	18/12/2023 06:10	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1587,01	369	1,2	1,18	1,92	4,3	PCS01C4	Picos
51192091	PID	TF	1042901	92330	18/12/2023 01:58	18/12/2023 06:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	511,41	110	3,28	0,82	0,55	4,65	PID01S2	Teresina
51318655	PAD	CR		18876	18/12/2023 02:37	18/12/2023 04:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,05	0,1	2,18	2,33	PAD01P3	Parnaíba
51193307	TBL	CH	1208168	93544	18/12/2023 02:47	18/12/2023 12:17	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	113,91	12	9,13	0,23	0,13	9,5	TBL01C1	Parnaíba
51192408	PAD	TF	1199867	92647	18/12/2023 03:25	18/12/2023 11:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	908,07	119	7,1	0,45	0,08	7,63	PAD01P1	Luís Correia
51192350	RDG	AL	1270932	92589	18/12/2023 03:43	18/12/2023 14:17	DISJUNTOR	FALHA DE CONEXÃO	3718,38	1052	0,7	0,82	9,05	10,57	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51410280	PAB	CR		110487	18/12/2023 04:04	18/12/2023 11:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,32	1	5,5	0,58	1,72	7,8	PAB01C1	Parnaíba
51192437	PAD	TF	1199566	92676	18/12/2023 04:09	18/12/2023 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	347,23	68	4,3	0,78	0,03	5,12	PAD01P6	Parnaíba
51192397	PAD	CR		92636	18/12/2023 04:10	18/12/2023 06:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,1	1	0,43	1,77	0,1	2,3	PAD01P4	Parnaíba
51284345	PAD	CR		176711	18/12/2023 04:23	18/12/2023 04:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PAD01P4	Parnaíba
51192448	PRI	TF	1414062	92687	18/12/2023 04:29	18/12/2023 21:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	16,9	1	12,67	0,27	3,97	16,9	PRI01Y3	Piripiri
51284344	PAD	CR		176710	18/12/2023 04:32	18/12/2023 04:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PAD01P4	Parnaíba
51192789	PAD	CH	1199562	93028	18/12/2023 04:47	18/12/2023 05:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1043,41	797	1,08	0,05	0	1,13	PAD01P2	Luís Correia
51405213	PAD	CR		105420	18/12/2023 04:47	18/12/2023 07:14	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	2,05	0,2	0,2	2,45	PAD01P2	Luís Correia
51192524	PAD	TF	1199207	92763	18/12/2023 04:57	18/12/2023 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3296,83	445	1,33	0,93	5,15	7,42	PAD01P3	Parnaíba
51192845	PAD	CH	1393638	93084	18/12/2023 04:57	18/12/2023 10:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1457,69	249	5,5	0,08	0,28	5,87	PAD01P2	Parnaíba
51192840	PAD	TF	1199203	93079	18/12/2023 04:57	18/12/2023 12:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	418,02	55	4,37	0,4	2,85	7,62	PAD01P5	Parnaíba
51192682	PAD	TF	1362082	92921	18/12/2023 04:58	18/12/2023 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	518,59	43	9,42	1,65	1	12,07	PAD01P2	Parnaíba
51192540	PAB	TF	1204941	92779	18/12/2023 05:03	18/12/2023 17:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	517,64	42	9,77	2,5	0,07	12,33	PAB01C1	Parnaíba
51192987	PAB	TF	1199293	93226	18/12/2023 05:11	19/12/2023 00:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	2120,19	111	1,07	0,48	17,57	19,12	PAB01C3	Parnaíba

51192668	PAB	TF	1199546	92907	18/12/2023 05:12	18/12/2023 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1154,96	203	4,05	0,17	1,48	5,7	PAB01C3	Parnaíba
51193068	PAB	TF	1199289	93307	18/12/2023 05:13	18/12/2023 09:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1081,68	269	3,22	0,53	0,28	4,03	PAB01C3	Parnaíba
51192681	PAD	TF	1200177	92920	18/12/2023 05:21	18/12/2023 19:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1718,15	118	0,03	1,45	13,08	14,57	PAD01P8	Luís Correia
51192621	BOJ	AL	1264903	92860	18/12/2023 05:23	18/12/2023 07:04	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	2636,96	1573	0,85	0,28	0,55	1,68	BOJ09F6	Bom Jesus
51193232	JUN	CH	1290086	93469	18/12/2023 05:30	18/12/2023 08:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	133,9	40	2,88	0,17	0,3	3,35	JUN01M1	Itainópolis
51193117	PAB	TF	1204944	93356	18/12/2023 05:30	18/12/2023 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2341,02	177	3,72	0,18	9,33	13,23	PAB01C1	Parnaíba
51192791	PAB	CH	1200467	93030	18/12/2023 05:32	18/12/2023 23:35	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	8230,42	456	16,05	0,4	1,6	18,05	PAB01C4	Parnaíba
51284352	TBL	CR		176718	18/12/2023 05:32	18/12/2023 05:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51193069	TBL	TF	1208524	93308	18/12/2023 05:34	18/12/2023 19:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2889,76	213	13,13	0,22	0,23	13,58	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51193067	PAD	TF	1199300	93306	18/12/2023 05:39	18/12/2023 11:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1666,26	306	3,37	0,35	1,73	5,45	PAD01P6	Parnaíba
51192651	PDS	CH	1273580	92890	18/12/2023 05:39	18/12/2023 11:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1093,94	173	5,55	0,47	0,32	6,33	PDS01C1	Pedro II
51192666	ETA	CR		92905	18/12/2023 05:43	18/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,77	0,55	0,23	3,55	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51192703	TBC	TF	1048521	92942	18/12/2023 05:47	18/12/2023 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	300,32	62	0,78	0,7	3,37	4,85	TBC01K1	Teresina
51193971	PCA	CH	1250214	94208	18/12/2023 05:48	18/12/2023 10:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2512,94	530	0,1	0,1	4,55	4,75	PCA01C4	Piracuruca
51194282	PCA	TF	1250215	94519	18/12/2023 05:48	19/12/2023 08:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	212,73	8	26,3	0,12	0,18	26,6	PCA01C4	Piracuruca
51193273	PAD	TF	1199409	93510	18/12/2023 05:49	18/12/2023 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	3117,52	224	13,42	0,12	0,4	13,93	PAD01P6	Parnaíba
51192690	PTY	CR		92929	18/12/2023 05:50	18/12/2023 16:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	6,2	3,32	0,85	10,37	PTY01P4	Teresina
51192705	PCA	TF	1247649	92944	18/12/2023 05:51	18/12/2023 16:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	33,26	3	10,58	0,32	0,2	11,1	PCA01C2	Piracuruca
51192874	PRI	TF	1254836	93113	18/12/2023 05:51	18/12/2023 11:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	137,44	26	4,32	0,1	0,88	5,3	PRI01Y2	Batalha
51193043	PAD	TF	1199587	93282	18/12/2023 05:52	18/12/2023 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	276,81	73	3,37	0,22	0,22	3,8	PAD01P3	Parnaíba
51192839	PAD	CH	1200506	93078	18/12/2023 05:54	18/12/2023 08:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1925,92	769	0,1	0,1	2,32	2,52	PAD01P4	Parnaíba
51192838	TBL	TF	1208500	93077	18/12/2023 05:54	18/12/2023 09:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	769,52	206	2,48	0,08	1,18	3,75	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51192725	PRI	CH	1073005	92964	18/12/2023 05:56	19/12/2023 10:09	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	366,7	13	26,18	0,45	1,58	28,22	PRI01Y3	Piripiri
51192872	PRI	TF	1073684	93111	18/12/2023 05:57	18/12/2023 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	554,57	139	2,58	0,15	1,27	4	PRI01Y1	Piripiri
51192752	PAD	CH	1199844	92991	18/12/2023 05:58	18/12/2023 10:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1953,17	427	3,7	0,33	0,55	4,58	PAD01P1	Parnaíba
51193315	PAD	TF	1371485	93552	18/12/2023 05:59	18/12/2023 09:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	651,84	202	2,35	0,28	0,6	3,23	PAD01P4	Parnaíba
51192748	PAB	TF	1376211	92987	18/12/2023 06:01	18/12/2023 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5249,02	381	11,32	0,53	1,93	13,78	PAB01C2	Parnaíba
51192749	PAD	CR		92988	18/12/2023 06:02	18/12/2023 19:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	12,63	0,1	0,95	13,68	PAD01P6	Parnaíba
51192963	CRI	TF	1264522	93202	18/12/2023 06:04	19/12/2023 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	637,18	18	32,7	0,57	2,13	35,4	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51192758	PTY	CR		92997	18/12/2023 06:05	18/12/2023 09:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,65	0,17	0,45	3,27	PTY01P3	Teresina
51193008	PAD	TF	1199561	93247	18/12/2023 06:05	19/12/2023 01:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	4510,29	234	18,42	0,5	0,37	19,28	PAD01P2	Luís Correia
51192816	PAB	TF	1204863	93055	18/12/2023 06:06	18/12/2023 13:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	2455,78	317	5,67	0,77	1,32	7,75	PAB01C1	Parnaíba
51192836	MTO	TF	1258564	93075	18/12/2023 06:07	18/12/2023 08:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	645,27	242	0,1	0,1	2,47	2,67	MTO01C2	Matias Olímpio
51192788	BAS	CR		93027	18/12/2023 06:10	18/12/2023 18:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,49	1	11,2	0,33	0,3	11,83	BAS01C1	Barras
51192892	VAL	CH	1437116	93131	18/12/2023 06:13	18/12/2023 09:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	338,01	114	0,6	1,73	0,63	2,97	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51193204	PAD	TF	1372350	93443	18/12/2023 06:14	19/12/2023 01:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5563,21	295	18,27	0,33	0,27	18,87	PAD01P4	Parnaíba
51193037	CPM	CH	1431358	93276	18/12/2023 06:15	18/12/2023 11:16	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	376,19	75	4,48	0,53	0	5,02	CPM01C2	Campo Maior
51191748	CET	CH	1214603	91987	18/12/2023 06:15	18/12/2023 10:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4988,64	1155	1,88	0,67	1,78	4,33	CET01N1	Cocal
51192813	PAD	CR		93052	18/12/2023 06:17	18/12/2023 10:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,93	0,4	0,4	3,73	PAD01P5	Parnaíba
51192822	TBL	CH	1208558	93061	18/12/2023 06:19	18/12/2023 19:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	25,82	2	12,83	0,08	0	12,92	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51193372	PCA	TF	1228296	93609	18/12/2023 06:19	18/12/2023 09:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	339,2	111	2,15	0,75	0,17	3,07	PCA01C1	Batalha
51192988	MQP	TF	1406712	93227	18/12/2023 06:22	18/12/2023 08:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	846,5	351	0,97	0,93	0,52	2,42	MQP01N8	Teresina
51193494	ETA	TF	1228346	93731	18/12/2023 06:24	18/12/2023 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	75,19	25	0,03	1,98	1	3,02	ETA01C3	Esperantina
51192842	TSA	CR		93081	18/12/2023 06:24	18/12/2023 15:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,33	0,35	0,05	8,73	TSA01Y1	Teresina
51192850	PCA	CR		93089	18/12/2023 06:25	18/12/2023 18:11	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,49	1	10,98	0,57	0,22	11,77	PCA01C4	Piracuruca

51195568	PRI	CH	1254656	95805	18/12/2023 06:26	18/12/2023 14:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	439,82	57	6,6	0,88	0,23	7,72	PRI01Y2	Barras
51192873	PRI	CH	1197907	93112	18/12/2023 06:26	18/12/2023 11:04	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	527,88	114	3,18	1,42	0,03	4,63	PRI01Y1	Capitão de Campos
51454275	PRI	CR		195154	18/12/2023 06:26	18/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,18	1,42	0,03	4,63	PRI01Y1	Capitão de Campos
51192875	PAD	CR		93114	18/12/2023 06:26	18/12/2023 10:47	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	3,58	0,17	0,6	4,35	PAD01P5	Parnaíba
51192876	PRI	TF	1072608	93115	18/12/2023 06:27	18/12/2023 14:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	2212,39	293	0,83	2,33	4,4	7,57	PRI01Y1	Capitão de Campos
51193188	PRI	TF	1377954	93427	18/12/2023 06:28	18/12/2023 19:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	91,67	7	12,97	0,12	0,02	13,1	PRI01Y1	Piripiri
51192878	CMT	CH	1383460	93117	18/12/2023 06:28	18/12/2023 09:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	136,49	48	1,73	0,97	0,15	2,85	CMT09S1	Curimatá
51193780	ETA	CH	1232754	94017	18/12/2023 06:30	18/12/2023 16:33	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	332,1	33	8,25	1,43	0,37	10,05	ETA01C2	Barras
51192915	PRI	TF	1254699	93154	18/12/2023 06:33	18/12/2023 13:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	495,99	71	2,47	1,73	2,8	7	PRI01Y2	Batalha
51194159	PAD	TF	1199816	94396	18/12/2023 06:34	19/12/2023 11:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1645,79	56	25,83	1,38	2,18	29,4	PAD01P1	Luís Correia
51193200	PTY	CR		93439	18/12/2023 06:34	18/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,17	0,7	0	1,87	PTY01P2	Teresina
51192897	PCA	CR		93136	18/12/2023 06:35	18/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,37	0,07	0,3	9,73	PCA01C1	Batalha
51199084	PRI	CR		99321	18/12/2023 06:35	19/12/2023 01:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,8	0,53	0,37	18,7	PRI01Y1	Capitão de Campos
51192913	TBL	CR		93152	18/12/2023 06:36	19/12/2023 08:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,07	1	0,05	0,1	25,47	25,62	TBL01C2	Parnaíba
51193141	PDS	CH	1443127	93380	18/12/2023 06:38	18/12/2023 08:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	547,74	289	1,4	0,1	0,4	1,9	PDS01C3	Pedro II
51194278	PAB	CR		94515	18/12/2023 06:38	19/12/2023 15:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,36	1	31,7	0,42	0,58	32,7	PAB01C1	Ilha Grande
51435853	LUZ	CR		136054	18/12/2023 06:41	18/12/2023 12:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	4,25	1,87	0,03	6,15	LUZ01C2	Joca Marques
51192954	PTY	CR		93193	18/12/2023 06:46	18/12/2023 10:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,17	1	2,58	0,87	0,72	4,17	PTY01P3	Teresina
51192960	MAV	CR		93199	18/12/2023 06:47	19/12/2023 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,11	1	25,43	0,77	0,53	26,73	MAV01C3	Miguel Alves
51192958	PDS	CR		93197	18/12/2023 06:47	19/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,07	1	25,15	0,22	0,28	25,65	PDS01C3	Pedro II
51194211	TBL	CH	1209524	94448	18/12/2023 06:49	18/12/2023 11:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	643,87	134	4,22	0,77	0	4,98	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51194284	CPM	TF	1081521	94521	18/12/2023 06:49	18/12/2023 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	98,68	11	8,15	0,57	0,27	8,98	CPM09F1	Campo Maior
51195136	PRI	TF	1073398	95373	18/12/2023 06:50	18/12/2023 19:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	280,67	22	10,35	1,55	0,87	12,77	PRI01Y1	Piripiri
51192989	PAD	CH	1199471	93228	18/12/2023 06:52	18/12/2023 13:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,11	1	3,92	0,23	2,97	7,12	PAD01P5	Parnaíba
51284322	CBA	CR		176688	18/12/2023 06:52	18/12/2023 07:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CBA01C1	Caxingó
51193343	PAB	CR		93580	18/12/2023 06:53	18/12/2023 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	9,8	1,53	1,25	12,58	PAB01C2	Parnaíba
51193044	PAD	CR		93283	18/12/2023 06:55	18/12/2023 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,63	0,28	0,28	4,2	PAD01P1	Parnaíba
51194118	PAB	TF	1199323	94355	18/12/2023 06:56	19/12/2023 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1321,5	45	24,65	4,58	0,13	29,37	PAB01C2	Parnaíba
51193013	PAD	CH	1199720	93252	18/12/2023 06:58	18/12/2023 16:25	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1688,96	179	0,02	1,38	8,05	9,45	PAD01P2	Luís Correia
51193515	PRI	TF	1072966	93752	18/12/2023 06:59	18/12/2023 23:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	745,46	45	15,82	0,75	0	16,57	PRI01Y1	Cocal de Telha
51193693	CPM	CH	1261638	93930	18/12/2023 06:59	18/12/2023 10:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	625,84	186	1	0,2	2,17	3,37	CPM01C2	Campo Maior
51193870	ATS	CR		94107	18/12/2023 06:59	18/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,4	1	7,87	0,88	0,95	9,7	ATS01C2	Altos
51193016	VAL	CH	1301397	93255	18/12/2023 06:59	19/12/2023 08:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	576,29	23	24,35	0,72	0	25,07	VAL01C1	Valença do Piauí
51284321	CBA	CR		176687	18/12/2023 06:59	18/12/2023 07:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CBA01C1	Caxingó
51193389	FAO	TF	1323399	93626	18/12/2023 07:02	18/12/2023 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	256,14	131	1,18	0,43	0,35	1,97	FAO01C2	Floriano
51193084	TBL	CH	1208529	93323	18/12/2023 07:02	18/12/2023 10:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2413,93	692	2,62	0,87	0,02	3,5	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51193890	ETA	TF	1232260	94127	18/12/2023 07:03	18/12/2023 12:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	84,64	15	4,75	0,9	0	5,65	ETA01C2	Esperantina
51193049	RNA	CR		93288	18/12/2023 07:05	18/12/2023 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,42	0,22	0,23	3,87	RNA01C7	Teresina
51194045	PAD	TF	1199205	94282	18/12/2023 07:05	18/12/2023 16:59	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	1583,07	160	4,98	3,28	1,63	9,9	PAD01P6	Parnaíba
51193898	PAD	TF	1362084	94135	18/12/2023 07:06	18/12/2023 17:18	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	FALHA DE CONEXÃO	305,96	30	0,1	0,1	10	10,2	PAD01P2	Parnaíba
51193078	TSA	CR		93317	18/12/2023 07:06	18/12/2023 07:21	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y8	Teresina
51193085	MTO	CR		93324	18/12/2023 07:08	18/12/2023 18:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,46	1	10,45	0,55	0,12	11,12	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51193082	GBS	CH	1270372	93321	18/12/2023 07:09	18/12/2023 09:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	16,19	8	0,1	0,1	1,83	2,03	GBS09F8	Gilbués
51194611	PRI	TF	1072942	94848	18/12/2023 07:10	18/12/2023 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	129,23	15	0,1	0,1	8,42	8,62	PRI01Y1	Capitão de Campos
51193924	FAO	TF	1323179	94161	18/12/2023 07:10	18/12/2023 09:10	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	FALHA DE CONEXÃO	40,13	20	1,48	0,37	0,15	2	FAO01C6	Floriano

51193136	PRI	CH	1072707	93375	18/12/2023 07:10	18/12/2023 16:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1746,21	190	7,88	1,22	0,1	9,2	PRI01Y1	Capitão de Campos
51196195	PRI	TF	1417310	96432	18/12/2023 07:10	18/12/2023 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	113,89	12	8,5	0,8	0,2	9,5	PRI01Y1	Capitão de Campos
51196405	PRI	TF	1072797	96642	18/12/2023 07:10	19/12/2023 02:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	353,23	18	18,83	0,47	0,33	19,63	PRI01Y1	Capitão de Campos
51195027	PRI	TF	1072462	95264	18/12/2023 07:11	18/12/2023 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	374,05	36	9,2	0,37	0,83	10,4	PRI01Y1	Piripiri
51193285	PRI	TF	1378001	93522	18/12/2023 07:12	18/12/2023 16:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	150,32	17	3,4	3,6	1,85	8,85	PRI01Y1	Piripiri
51191478	VAL	TF	1291385	91717	18/12/2023 07:13	18/12/2023 09:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	212,57	84	1,38	0,77	0,38	2,53	VAL01C1	Aroazes
51193125	PRI	CR		93364	18/12/2023 07:15	19/12/2023 08:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,75	0,68	0,4	24,83	PRI01Y3	Brasileira
51195400	EBV	CH	1299525	95637	18/12/2023 07:17	18/12/2023 14:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	340,03	45	6,05	0,93	0,58	7,57	EBV01C2	Elesbão Veloso
51193421	PRI	CH	1254843	93658	18/12/2023 07:17	18/12/2023 10:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	455,77	151	2,6	0,42	0,02	3,03	PRI01Y2	Piripiri
51194780	ATS	TF	1061742	95017	18/12/2023 07:18	18/12/2023 17:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	157,25	15	7,75	0,42	2,32	10,48	ATS01C1	Altos
51193271	NVL	CH	1072097	93508	18/12/2023 07:19	18/12/2023 10:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1529,24	447	0,1	0,1	3,23	3,43	NVL01C2	União
51193776	CBA	TF	1208738	94013	18/12/2023 07:22	18/12/2023 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	42,26	4	0,1	0,1	10,37	10,57	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51193160	PCA	CR		93399	18/12/2023 07:22	18/12/2023 15:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,36	1	3,83	3,73	0,98	8,55	PCA01C3	Piracuruca
51193346	PRI	TF	1072614	93583	18/12/2023 07:22	18/12/2023 13:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	125,71	20	5,3	0,17	0,83	6,3	PRI01Y1	Capitão de Campos
51194397	ETA	TF	1232671	94634	18/12/2023 07:24	18/12/2023 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	277,07	22	3,87	0,7	8,03	12,6	ETA01C4	Esperantina
51193157	ETA	CH	1228551	93396	18/12/2023 07:25	18/12/2023 13:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	108,5	18	0,32	0,6	5,12	6,03	ETA01C3	Esperantina
51193699	CMP	TF	1410632	93936	18/12/2023 07:25	18/12/2023 16:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	484,46	55	7,58	0,9	0,33	8,82	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51193281	PCA	TF	1247330	93518	18/12/2023 07:25	18/12/2023 15:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	31,69	4	6,98	0,65	0,3	7,93	PCA01C2	Piracuruca
51194046	PAD	TF	1199803	94283	18/12/2023 07:25	18/12/2023 15:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	226,9	27	7,28	0,35	0,78	8,42	PAD01P1	Luís Correia
51195522	TBL	TF	1208089	95759	18/12/2023 07:26	18/12/2023 12:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	167,74	25	5,3	0,05	0	5,35	TBL01C1	Parnaíba
51404550	TBL	CR		104758	18/12/2023 07:26	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	10,67	1,35	0,05	12,07	TBL01C1	Parnaíba
51454270	TBL	CR		195149	18/12/2023 07:27	18/12/2023 10:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,57	0,1	0,4	3,07	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51193605	CPM	TF	1262082	93842	18/12/2023 07:27	18/12/2023 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	76,98	19	2,32	0,72	1,03	4,07	CPM01C2	Campo Maior
51193185	LGA	CR		93424	18/12/2023 07:28	18/12/2023 07:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LGA01C1	Jatobá do Piauí
51454269	TBL	CR		195148	18/12/2023 07:29	18/12/2023 10:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,53	0,1	0,4	3,03	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51193835	PTY	CR		94072	18/12/2023 07:29	18/12/2023 11:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	1,57	0,82	1,75	4,13	PTY01P2	Teresina
51195201	PCA	CH	1228671	95438	18/12/2023 07:29	19/12/2023 11:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2223,08	79	24,88	2,9	0,37	28,15	PCA01C1	Batalha
51193228	PDS	TF	1238654	93465	18/12/2023 07:30	18/12/2023 13:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	113,41	20	0,1	0,1	5,48	5,68	PDS01C3	Pedro II
51373547	CPM	CR		73763	18/12/2023 07:31	18/12/2023 07:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CPM01C4	Campo Maior
51194223	PCA	TF	1250528	94460	18/12/2023 07:31	18/12/2023 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	322,88	34	8,03	1,47	0	9,5	PCA01C4	Piracuruca
51193546	PAB	TF	1200487	93783	18/12/2023 07:31	18/12/2023 23:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	3023,64	195	14,4	0,83	0,28	15,52	PAB01C4	Parnaíba
51194799	PAB	CR		95036	18/12/2023 07:33	19/12/2023 01:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,75	1	17,33	0,33	0,4	18,07	PAB01C1	Ilha Grande
51194027	BAS	TF	1074850	94264	18/12/2023 07:33	18/12/2023 12:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	68,04	15	0,1	0,1	4,35	4,55	BAS01C4	Barras
51193226	LUZ	CR		93463	18/12/2023 07:34	18/12/2023 09:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	0,68	0,4	0,83	1,92	LUZ01C3	Joaquim Pires
51193241	ETA	TF	1228210	93478	18/12/2023 07:34	18/12/2023 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	2,87	1	1,8	0,67	0,42	2,88	ETA01C3	Esperantina
51193268	CBA	CH	1209145	93505	18/12/2023 07:37	19/12/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5784,6	212	24,65	1,52	1,13	27,3	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51193270	MCU	CR		93507	18/12/2023 07:38	18/12/2023 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,12	0,53	0,8	2,45	MCU01V3	Teresina
51454274	PRI	CR		195153	18/12/2023 07:38	18/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,14	1	1,98	1,42	0,03	3,43	PRI01Y1	Capitão de Campos
51194443	MQP	TF	1053336	94680	18/12/2023 07:38	18/12/2023 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	108,45	29	2,68	0,6	0,47	3,75	MQP01N8	Teresina
51193277	PCA	CR		93514	18/12/2023 07:39	18/12/2023 11:12	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,15	1	0,67	2,67	0,22	3,55	PCA01C2	Piracuruca
51193280	CPM	CH	1261465	93517	18/12/2023 07:39	18/12/2023 17:45	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	373,34	37	8,43	0,63	1,03	10,1	CPM01C2	Campo Maior
51195487	PRI	TF	1072893	95724	18/12/2023 07:40	18/12/2023 18:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	53,96	5	9,28	1,08	0,43	10,8	PRI01Y1	Capitão de Campos
51193298	PAD	CR		93535	18/12/2023 07:41	18/12/2023 07:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Parnaíba
51194350	IGA	CR		94587	18/12/2023 07:42	18/12/2023 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,97	0,5	1,08	4,55	IGA01Z6	Teresina
51193312	PID	CR		93549	18/12/2023 07:42	18/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,52	0,37	0,48	3,37	PID01S1	Teresina

51194054	CEN	TF	1040828	94291	18/12/2023 07:42	18/12/2023 10:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	132,63	56	1,8	0,4	0,18	2,38	CEN01U1	Teresina
51193917	PCA	TF	1247196	94154	18/12/2023 07:43	18/12/2023 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	18,66	6	2,48	0,57	0,07	3,12	PCA01C2	Piracuruca
51193486	PCA	TF	1254760	93723	18/12/2023 07:43	18/12/2023 11:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	141,1	41	0,78	2,62	0,05	3,45	PCA01C1	Batalha
51193654	BAS	CH	1074873	93891	18/12/2023 07:44	18/12/2023 14:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	905,51	143	4,37	1,97	0	6,33	BAS01C4	Barras
51193318	JAC	CR		93555	18/12/2023 07:44	18/12/2023 07:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC01C2	Jaicós
51193302	SMT	CR		93539	18/12/2023 07:45	18/12/2023 15:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,77	0,15	0,05	7,97	SMT09F4	Assunção do Piauí
51194226	ETA	TF	1232447	94463	18/12/2023 07:46	18/12/2023 20:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	181,67	14	0,1	0,1	12,78	12,98	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51194233	PRI	CR		94470	18/12/2023 07:46	18/12/2023 08:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,72	0,87	PRI01Y3	Piripiri
51193689	ETA	TF	1232164	93926	18/12/2023 07:47	18/12/2023 09:55	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2,12	1	0,9	1,23	0	2,13	ETA01C1	Esperantina
51454265	ETA	CR		195144	18/12/2023 07:47	18/12/2023 09:55	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,09	1	0,9	1,23	0	2,13	ETA01C1	Esperantina
51193368	LUZ	CR		93605	18/12/2023 07:50	18/12/2023 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,13	0,83	0,18	7,15	LUZ01C4	Luzilândia
51193385	CEN	CR		93622	18/12/2023 07:51	18/12/2023 09:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,1	0,38	0,05	1,53	CEN01U4	Teresina
51193607	PAB	TF	1200396	93844	18/12/2023 07:51	18/12/2023 14:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3633,83	581	1,4	0,87	4	6,27	PAB01C3	Parnaíba
51194208	SAT	TF	1048001	94445	18/12/2023 07:51	18/12/2023 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	22,56	8	2,12	0,5	0,22	2,83	SAT01L7	Teresina
51193378	OER	TF	1336902	93615	18/12/2023 07:52	18/12/2023 12:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	44,79	10	0,1	0,1	4,28	4,48	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51193379	PTY	CR		93616	18/12/2023 07:52	18/12/2023 08:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P6	Teresina
51193383	PCS	TF	1293584	93620	18/12/2023 07:52	18/12/2023 10:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	164,41	66	0,1	0,1	2,3	2,5	PCS01C1	Picos
51454277	PAD	CR		195156	18/12/2023 07:54	18/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,12	1	2,55	0,08	0,28	2,92	PAD01P2	Parnaíba
51193413	LUZ	CR		93650	18/12/2023 07:56	18/12/2023 10:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,63	0,42	0,6	2,65	LUZ01C3	Joaquim Pires
51194541	BAS	TF	1225338	94778	18/12/2023 07:56	19/12/2023 08:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	754,96	31	0,1	0,1	24,17	24,37	BAS01C1	Barras
51193409	PCS	TF	1294564	93646	18/12/2023 07:57	18/12/2023 10:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	886,22	369	0,93	0,37	1,1	2,4	PCS01C4	Picos
51193425	PRI	CR		93662	18/12/2023 07:58	19/12/2023 15:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,3	1	28,4	2,1	0,72	31,22	PRI01Y2	Piripiri
51193740	PRI	CH	1073149	93977	18/12/2023 07:59	18/12/2023 15:34	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1059,8	140	2,62	3,3	1,67	7,58	PRI01Y1	Piripiri
51195242	PRI	TF	1073154	95479	18/12/2023 07:59	18/12/2023 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	220,56	18	11,78	0,47	0,02	12,27	PRI01Y1	Piripiri
51193724	LUZ	TF	1223450	93961	18/12/2023 08:00	18/12/2023 08:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5,77	6	0,03	0,73	0,2	0,97	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51193490	JFR	TF	1050185	93727	18/12/2023 08:00	18/12/2023 09:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,81	33	0,8	0,97	0	1,77	JFR01C2	Altos
51193443	PMR	CR		93680	18/12/2023 08:01	18/12/2023 08:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51193457	PAB	CR		93694	18/12/2023 08:02	19/12/2023 14:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,27	1	27,88	2,52	0,12	30,52	PAB01C2	Parnaíba
51193551	PAD	TF	1362085	93788	18/12/2023 08:03	18/12/2023 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	245,41	27	0,1	0,1	8,9	9,1	PAD01P2	Parnaíba
51373541	CPM	CR		73757	18/12/2023 08:03	18/12/2023 08:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CPM01C4	Campo Maior
51193703	MCU	TF	1042021	93940	18/12/2023 08:04	18/12/2023 10:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	369,32	136	1,1	1,47	0,15	2,72	MCU01V8	Teresina
51193460	TBL	TF	1200698	93697	18/12/2023 08:04	18/12/2023 20:05	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	12,02	1	8,73	2,95	0,33	12,02	TBL01C3	Parnaíba
51193455	ESP	CR		93692	18/12/2023 08:04	18/12/2023 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	7,73	0,18	1,4	9,32	ESP01M3	Teresina
51193441	PCA	CH	1247644	93678	18/12/2023 08:04	18/12/2023 19:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	326,09	29	9,7	1,18	0,37	11,25	PCA01C2	Piracuruca
51195549	NVL	TF	1072328	95786	18/12/2023 08:04	18/12/2023 16:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,89	6	7,7	0,33	0,28	8,32	NVL01C2	União
51194693	CBA	TF	1208221	94930	18/12/2023 08:05	18/12/2023 13:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	863,94	153	0,1	0,1	5,45	5,65	CBA01C1	Caxingó
51193514	MTO	CR		93751	18/12/2023 08:05	18/12/2023 09:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,75	0,78	0	1,53	MTO01C2	Matias Olímpio
51193564	PCA	TF	1228141	93801	18/12/2023 08:05	18/12/2023 16:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	56,94	7	7,67	0,3	0,18	8,15	PCA01C1	Batalha
51193580	CET	TF	1362244	93817	18/12/2023 08:06	18/12/2023 11:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	41,37	11	2,68	0,85	0,23	3,77	CET01N1	Cocal dos Alves
51193506	NOT	CR		93743	18/12/2023 08:06	18/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	1,55	0,7	2,63	4,88	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
51193487	TSA	CR		93724	18/12/2023 08:06	18/12/2023 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,4	0,15	1,1	2,65	TSA01Y4	Teresina
51194548	PCA	CH	1247692	94785	18/12/2023 08:07	18/12/2023 20:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	398,72	33	11,87	0,22	0	12,08	PCA01C2	Caraúbas do Piauí
51193497	PAD	CR		93734	18/12/2023 08:07	18/12/2023 08:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51193508	MQP	CR		93745	18/12/2023 08:08	18/12/2023 13:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	2,97	0,13	1,97	5,07	MQP01N6	Teresina
51193483	JUN	CR		93720	18/12/2023 08:08	18/12/2023 11:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	1,98	0,3	0,73	3,02	JUN01M1	Itainópolis

51193502	JUN	CR		93739	18/12/2023 08:09	18/12/2023 14:38	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	5,07	0,6	0,82	6,48	JUN01M2	Picos
51195197	LUZ	TF	1223198	95434	18/12/2023 08:10	18/12/2023 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	354,55	38	6,55	2,67	0,12	9,33	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51193504	CEN	CR		93741	18/12/2023 08:10	19/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,05	1	23,98	0,27	0,88	25,13	CEN01U5	Teresina
51454278	PAD	CR		195157	18/12/2023 08:10	18/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,11	1	2,28	0,08	0,28	2,65	PAD01P2	Parnaíba
51193530	PMR	CR		93767	18/12/2023 08:10	18/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	1,28	0,67	1,6	3,55	PMR01P1	Palmeirais
51194891	ATS	CR		95128	18/12/2023 08:11	18/12/2023 14:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,15	1,23	0,12	6,5	ATS01C2	Altos
51195303	VDJ	CH	1208841	95540	18/12/2023 08:11	18/12/2023 17:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1393,83	153	7,43	1,68	0	9,12	VDJ01C1	Cocal
51195692	LUZ	CH	1223364	95929	18/12/2023 08:11	18/12/2023 12:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1620,1	254	4,18	0,05	0	4,23	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51416452	LUZ	CR		116653	18/12/2023 08:11	18/12/2023 18:48	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,44	1	8,95	0,88	0,78	10,62	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51416456	LUZ	CR		116657	18/12/2023 08:11	18/12/2023 18:48	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,44	1	8,95	0,88	0,78	10,62	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51193531	CEN	CR		93768	18/12/2023 08:11	18/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CEN01U1	Teresina
51373540	CPM	CR		73756	18/12/2023 08:12	18/12/2023 08:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CPM01C4	Campo Maior
51193539	PCA	TF	1247019	93776	18/12/2023 08:13	20/12/2023 17:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	513,23	9	54,35	0,6	2,08	57,03	PCA01C2	Batalha
51193557	FAO	CH	1323083	93794	18/12/2023 08:13	18/12/2023 10:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6,17	3	0,78	0,25	1,02	2,05	FAO01C1	Floriano
51194547	SAT	CR		94784	18/12/2023 08:13	18/12/2023 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,23	0,47	0,27	2,97	SAT01L6	Teresina
51193562	OER	CR		93799	18/12/2023 08:14	19/12/2023 09:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,08	0,6	0,32	25	OER01C2	Oeiras
51193544	RNA	CR		93781	18/12/2023 08:15	18/12/2023 12:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,63	1,47	0,08	4,18	RNA01C3	Teresina
51193650	RGE	TF	1355690	93887	18/12/2023 08:15	18/12/2023 08:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	174,05	353	0,1	0,1	0,3	0,5	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51454276	PAD	CR		195155	18/12/2023 08:16	18/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,11	1	2,18	0,08	0,28	2,55	PAD01P2	Parnaíba
51373545	CPM	CR		73761	18/12/2023 08:16	18/12/2023 08:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CPM01C4	Campo Maior
51193595	PAD	CR		93832	18/12/2023 08:16	19/12/2023 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,39	1	32,68	0,37	0,37	33,42	PAD01P1	Parnaíba
51193923	PDS	CR		94160	18/12/2023 08:17	18/12/2023 12:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	2,27	1,52	0,55	4,33	PDS01C4	Milton Brandão
51193598	BGR	CH	1371555	93835	18/12/2023 08:18	18/12/2023 10:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	119,03	50	0,1	0,1	2,18	2,38	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51193603	SAT	CR		93840	18/12/2023 08:18	18/12/2023 11:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,68	0,4	0,25	3,33	SAT01L7	Teresina
51193570	IGA	CR		93807	18/12/2023 08:19	18/12/2023 16:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	6,62	0,88	0,95	8,45	IGA01Z5	Teresina
51193589	PAD	CR		93826	18/12/2023 08:19	19/12/2023 11:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,5	0,32	0,6	27,42	PAD01P3	Parnaíba
51193604	IGA	CR		93841	18/12/2023 08:19	18/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,85	0,52	0,18	1,55	IGA01Z6	Teresina
51193606	LUZ	CR		93843	18/12/2023 08:20	18/12/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,42	0,1	0,12	9,63	LUZ01C1	Luzilândia
51193644	PID	CR		93881	18/12/2023 08:21	18/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,57	0,3	0,32	1,18	PID01S8	Teresina
51193474	PMR	CH	1062238	93711	18/12/2023 08:21	18/12/2023 09:50	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	113,62	77	0,07	1,03	0,38	1,48	PMR01P2	Curralinhos
51193653	PAD	CR		93890	18/12/2023 08:23	19/12/2023 10:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,28	0,2	0,63	26,12	PAD01P5	Parnaíba
51193656	CER	CR		93893	18/12/2023 08:23	18/12/2023 17:40	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,39	1	8,58	0,35	0,35	9,28	CER01P2	Palmeira do Piauí
51193886	PCA	TF	1254828	94123	18/12/2023 08:24	18/12/2023 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	242,38	50	0,1	0,1	4,65	4,85	PCA01C1	Batalha
51193647	PRI	CR		93884	18/12/2023 08:24	18/12/2023 10:36	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,09	1	1,25	0,38	0,57	2,2	PRI01Y3	Piripiri
51193659	SAT	CR		93896	18/12/2023 08:24	18/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,17	1	2,63	1,37	0,08	4,08	SAT01L7	Teresina
51193663	PAD	CR		93900	18/12/2023 08:25	18/12/2023 13:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	2,83	0,25	1,62	4,7	PAD01P1	Luís Correia
51184430	JCK	TF	1046526	84669	18/12/2023 08:25	18/12/2023 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	159,54	40	0,1	0,1	3,8	4	JCK01X8	Teresina
51373543	CPM	CR		73759	18/12/2023 08:25	18/12/2023 08:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CPM01C4	Campo Maior
51454266	ETA	CR		195145	18/12/2023 08:26	18/12/2023 09:55	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,06	1	0,25	1,23	0	1,48	ETA01C1	Esperantina
51194984	CER	TF	1264729	95221	18/12/2023 08:28	18/12/2023 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	76,37	9	3,37	4,93	0,2	8,5	CER01P1	Palmeira do Piauí
51194010	TBL	CH	1208544	94247	18/12/2023 08:30	18/12/2023 15:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	545,66	82	4,9	1,7	0,07	6,67	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51193784	PAD	TF	1414724	94021	18/12/2023 08:32	18/12/2023 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	863,08	230	1,33	0,3	2,13	3,77	PAD01P4	Parnaíba
51373539	CPM	CR		73755	18/12/2023 08:33	18/12/2023 08:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CPM01C4	Campo Maior
51193719	VAZ	CR		93956	18/12/2023 08:33	18/12/2023 20:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	6,58	0,17	4,93	11,68	VAZIO	Parnaíba
51193742	CPM	CH	1261696	93979	18/12/2023 08:33	18/12/2023 12:02	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	201,34	58	0,1	0,1	3,28	3,48	CPM01C2	Campo Maior

51193750	SPP	CR		93987	18/12/2023 08:33	18/12/2023 13:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,3	0,8	0,53	4,63	SPP01C1	Água Branca
51193722	PRI	CR		93959	18/12/2023 08:34	18/12/2023 08:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y2	Boa Hora
51194015	PDS	TF	1375055	94252	18/12/2023 08:34	18/12/2023 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	123,58	47	1,6	0,22	0,82	2,63	PDS01C1	Pedro II
51193758	TSA	CR		93995	18/12/2023 08:34	18/12/2023 12:52	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,18	1	2,75	0,18	1,37	4,3	TSA01Y7	Teresina
51193754	SAT	CR		93991	18/12/2023 08:35	18/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,28	0,28	0,38	0,95	SAT01L8	Teresina
51193730	PAB	CR		93967	18/12/2023 08:36	19/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	24,9	0,65	0,5	26,05	PAB01C1	Ilha Grande
51194031	PAB	TF	1199512	94268	18/12/2023 08:37	18/12/2023 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	450,33	140	2,62	0,27	0,33	3,22	PAB01C3	Parnaíba
51193785	SAT	CR		94022	18/12/2023 08:38	18/12/2023 15:08	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,27	1	5,52	0,82	0,17	6,5	SAT01L7	Teresina
51190260	PRI	CH	1389588	90499	18/12/2023 08:38	18/12/2023 12:00	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1841,13	549	0,43	2,42	0,52	3,37	PRI01Y3	Piripiri
51193787	PID	CR		94024	18/12/2023 08:38	18/12/2023 08:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S7	Teresina
51193806	JAC	CR		94043	18/12/2023 08:40	18/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,27	1,05	0,22	1,53	JAC09F5	Patos do Piauí
51193814	JCK	CR		94051	18/12/2023 08:41	18/12/2023 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,95	0,3	0,08	1,33	JCK01X1	Teresina
51193880	TBL	TF	1208163	94117	18/12/2023 08:41	18/12/2023 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	178,09	21	6,88	0,28	1,32	8,48	TBL01C1	Parnaíba
51194022	PRI	CH	1073264	94259	18/12/2023 08:43	18/12/2023 11:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	77,93	24	2,47	0,75	0,03	3,25	PRI01Y3	Piripiri
51193847	EBV	CH	1299386	94084	18/12/2023 08:50	18/12/2023 16:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	43,28	6	6,85	0,23	0,13	7,22	EBV01C2	Elesbão Veloso
51193231	PAB	TF	1204928	93468	18/12/2023 08:50	18/12/2023 18:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1775,55	178	8,4	0,45	1,13	9,98	PAB01C1	Parnaíba
51193888	LUZ	CR		94125	18/12/2023 08:52	19/12/2023 16:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,31	1	30,55	0,68	0,15	31,38	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51193861	PRI	CR		94098	18/12/2023 08:52	18/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,04	1	0,17	0,62	0,22	1	PRI01Y1	Capitão de Campos
51194306	JUN	TF	1298857	94543	18/12/2023 08:53	18/12/2023 20:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	478,6	7	11,42	0,05	0	11,47	JUN09F3	Pio IX
51435965	JUN	CR		136166	18/12/2023 08:53	21/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	3,33	1	77,03	1,15	1,67	79,85	JUN09F3	Pio IX
51435966	JUN	CR		136167	18/12/2023 08:53	21/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	3,33	1	77,03	1,15	1,67	79,85	JUN09F3	Pio IX
51194034	UNO	CH	1058942	94271	18/12/2023 08:54	18/12/2023 15:55	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	357,75	51	0,02	0,45	6,55	7,02	UNO01C4	Barras
51193897	PTA	CR		94134	18/12/2023 08:54	18/12/2023 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,1	0,93	0,3	2,33	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51195046	IGA	CR		95283	18/12/2023 08:57	18/12/2023 14:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,3	0,28	0,08	5,67	IGA01Z6	Teresina
51370991	LGA	CR		71207	18/12/2023 08:57	18/12/2023 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	0,05	0,1	2,48	2,63	LGA01C1	Milton Brandão
51370998	LGA	CR		71214	18/12/2023 08:57	18/12/2023 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	0,05	0,1	2,48	2,63	LGA01C1	Milton Brandão
51193920	PAB	CR		94157	18/12/2023 08:58	18/12/2023 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,27	0,3	0,3	1,87	PAB01C1	Parnaíba
51193964	CBA	TF	1208937	94201	18/12/2023 08:58	18/12/2023 12:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	98,22	30	1,62	1,65	0,02	3,28	CBA01C1	Murici dos Portelas
51193977	MAV	CR		94214	18/12/2023 09:01	18/12/2023 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,83	0,1	0,28	8,22	MAV01C1	Miguel Alves
51193967	PID	CR		94204	18/12/2023 09:02	18/12/2023 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	0,6	1,28	1,72	3,6	PID01S2	Teresina
51190259	PCA	TF	1248458	90498	18/12/2023 09:03	18/12/2023 11:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	746,75	277	1,98	0,37	0,35	2,7	PCA01C3	Piracuruca
51193981	PAB	CR		94218	18/12/2023 09:03	18/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,3	1	1,77	0,72	4,78	7,27	PAB01C1	Parnaíba
51194013	PRI	CR		94250	18/12/2023 09:05	18/12/2023 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,8	1,3	0	2,1	PRI01Y3	Piripiri
51193950	RGE	TF	1356436	94187	18/12/2023 09:05	18/12/2023 16:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	54,61	7	0,1	0,1	7,62	7,82	RGE01N3	Itaueira
51194020	PAD	CH	1199456	94257	18/12/2023 09:06	18/12/2023 12:04	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	2052,31	694	0,45	2,4	0,12	2,97	PAD01P6	Parnaíba
51193697	LUZ	CH	1407662	93934	18/12/2023 09:07	18/12/2023 12:40	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1610,44	454	1,1	2,43	0,02	3,55	LUZ01C2	Joca Marques
51454262	TSA	CR		195141	18/12/2023 09:07	18/12/2023 13:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	2,37	0,65	1,23	4,25	TSA01Y5	Teresina
51194091	TBC	TF	1049706	94328	18/12/2023 09:07	18/12/2023 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,75	9	1,72	0,48	0,67	2,87	TBC01K1	Teresina
51194005	MCU	CR		94242	18/12/2023 09:07	18/12/2023 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	3,52	2,02	0,58	6,12	MCU01V2	Teresina
51194007	PAD	CR		94244	18/12/2023 09:08	18/12/2023 21:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,51	1	10,35	0,33	1,58	12,27	PAD01P8	Luís Correia
51454271	PRI	CR		195150	18/12/2023 09:08	18/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	0,48	1,42	0,03	1,93	PRI01Y1	Capitão de Campos
51194009	PCA	CR		94246	18/12/2023 09:09	18/12/2023 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,88	0,17	0,4	8,45	PCA01C1	Batalha
51194367	PAB	TF	1200180	94604	18/12/2023 09:09	19/12/2023 03:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	7796,93	437	16,07	0,83	0,95	17,85	PAB01C5	Parnaíba
51194018	NZR	CR		94255	18/12/2023 09:10	18/12/2023 09:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NZR01C1	São José do Peixe
51195980	OER	CH	1422911	96217	18/12/2023 09:10	18/12/2023 15:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3728,2	560	6,1	0,12	0,45	6,67	OER01C3	Colônia do Piauí

51454264	OER	CR		195143	18/12/2023 09:10	18/12/2023 15:16	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,25	1	5,52	0,28	0,3	6,1	OER01C3	Colônia do Piauí
51193993	TSA	CR		94230	18/12/2023 09:10	18/12/2023 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,97	0,17	0,42	8,55	TSA01Y7	Teresina
51194066	GBS	CR		94303	18/12/2023 09:12	18/12/2023 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51194055	RDG	CR		94292	18/12/2023 09:15	18/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51194097	BIG	TF	1361653	94334	18/12/2023 09:16	18/12/2023 10:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	12,99	9	0,55	0,68	0,22	1,45	BIG01N2	Inhuma
51194098	PAB	CR		94335	18/12/2023 09:16	19/12/2023 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	25,38	0,65	0,45	26,48	PAB01C1	Ilha Grande
51194099	PMR	CR		94336	18/12/2023 09:16	18/12/2023 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,57	0,08	0,17	2,82	PMR01P1	Palmeirais
51194088	MBA	CR		94325	18/12/2023 09:19	18/12/2023 12:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,73	1,02	0,32	3,07	MBA01C4	Teresina
51194373	PAD	TF	1394775	94610	18/12/2023 09:19	18/12/2023 14:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	35,35	7	1,62	0,1	3,35	5,07	PAD01P1	Luís Correia
51196737	OER	CH	1336983	96974	18/12/2023 09:20	18/12/2023 16:41	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1902,14	259	6,58	0,77	0	7,35	OER01C2	Oeiras
51194108	PCA	CH	1250609	94345	18/12/2023 09:20	18/12/2023 18:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	83,02	9	8,87	0,1	0,27	9,23	PCA01C4	Piracuruca
51194089	PAD	CR		94326	18/12/2023 09:21	18/12/2023 09:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P8	Parnaíba
51454260	TSA	CR		195139	18/12/2023 09:21	18/12/2023 13:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	2,13	0,65	1,23	4,02	TSA01Y5	Teresina
51194144	TSA	CR		94381	18/12/2023 09:22	18/12/2023 15:56	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,27	1	5,28	0,45	0,83	6,57	TSA01Y1	Teresina
51194127	CER	CR		94364	18/12/2023 09:22	18/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,36	1	8,3	0,2	0,18	8,68	CER01P1	Palmeira do Piauí
51194259	PID	TF	1364169	94496	18/12/2023 09:23	18/12/2023 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	256,31	171	0,63	0,23	0,63	1,5	PID01S5	Teresina
51194137	MAV	CR		94374	18/12/2023 09:23	18/12/2023 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,87	0,13	0,2	8,2	MAV01C1	Miguel Alves
51194179	PCS	CR		94416	18/12/2023 09:25	18/12/2023 21:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,97	0,53	0	12,5	PCS01C1	Picos
51194174	PCA	CR		94411	18/12/2023 09:26	18/12/2023 13:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	2,13	0,48	1,67	4,28	PCA01C4	Piracuruca
51373544	CPM	CR		73760	18/12/2023 09:28	18/12/2023 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CPM01C4	Campo Maior
51194161	CPM	CR		94398	18/12/2023 09:29	18/12/2023 14:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,45	1,83	0,4	4,68	CPM01C3	Campo Maior
51454273	PRI	CR		195152	18/12/2023 09:31	18/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,1	1,42	0,03	1,55	PRI01Y1	Capitão de Campos
51194575	PAD	TF	1371489	94812	18/12/2023 09:32	18/12/2023 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	299,82	118	1,63	0,23	0,68	2,55	PAD01P4	Parnaíba
51194207	MCU	CR		94444	18/12/2023 09:32	18/12/2023 11:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,07	0,32	0,08	1,47	MCU01V2	Teresina
51318853	URD	CR		19074	18/12/2023 09:33	18/12/2023 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	0,05	0,1	6,77	6,92	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51194227	CMT	CR		94464	18/12/2023 09:33	18/12/2023 09:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CMT01C3	Curimatá
51194802	BRL	TF	1331037	95039	18/12/2023 09:33	18/12/2023 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	124,37	23	3,93	1,43	0,05	5,42	BRL01C2	Sebastião Leal
51194229	VAL	CH	1300679	94466	18/12/2023 09:33	18/12/2023 16:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	162,3	23	5,6	0,62	0,85	7,07	VAL01C3	Valença do Piauí
51194553	MAV	TF	1054920	94790	18/12/2023 09:34	18/12/2023 15:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	202,91	33	4,55	1,18	0,42	6,15	MAV01C3	Miguel Alves
51194251	MTO	CR		94488	18/12/2023 09:36	18/12/2023 12:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,2	0,43	0,35	2,98	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51194262	TBC	CR		94499	18/12/2023 09:39	18/12/2023 09:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51194290	PRI	CR		94527	18/12/2023 09:43	19/12/2023 08:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,37	0,1	0,48	22,95	PRI01Y3	Brasileira
51194297	SAT	CR		94534	18/12/2023 09:47	18/12/2023 17:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,53	0,38	0,5	7,42	SAT01L9	Teresina
51454267	TBL	CR		195146	18/12/2023 09:47	18/12/2023 10:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,03	1	0,23	0,1	0,4	0,73	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51197437	ETA	CH	1227889	97674	18/12/2023 09:48	18/12/2023 20:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2689,88	253	8,6	2,03	0	10,63	ETA01C3	Joaquim Pires
51194485	MTO	TF	1257140	94722	18/12/2023 09:49	19/12/2023 12:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1422,66	54	1,35	1,77	23,23	26,35	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51194741	FAO	CR		94978	18/12/2023 09:50	18/12/2023 12:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	2,05	0,7	0	2,75	FAO01C1	Floriano
51194375	BGR	CH	1429240	94612	18/12/2023 09:54	18/12/2023 13:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	702,49	188	1,98	1,72	0,05	3,75	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51194408	RGE	CR		94645	18/12/2023 09:59	18/12/2023 15:54	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,25	1	5,6	0,2	0,12	5,92	RGE01N3	Itaueira
51194551	FAO	TF	1323106	94788	18/12/2023 10:00	18/12/2023 12:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	452,71	196	0,72	0,07	1,53	2,32	FAO01C6	Floriano
51194430	PAD	TF	1199190	94667	18/12/2023 10:01	18/12/2023 18:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2164,5	260	2,07	2,3	3,97	8,33	PAD01P6	Parnaíba
51194507	ATS	TF	1064297	94744	18/12/2023 10:03	18/12/2023 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	198,85	74	1,42	1,28	0	2,7	ATS01C2	Altos
51194437	MQP	CR		94674	18/12/2023 10:03	18/12/2023 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,85	0,35	0,77	1,97	MQP01N3	Teresina
51194432	PID	CR		94669	18/12/2023 10:04	19/12/2023 08:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	21,88	0,35	0,3	22,53	PID01S6	Teresina
51196987	MTO	TF	1256795	97224	18/12/2023 10:04	18/12/2023 17:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	122,81	16	6,92	0,55	0,22	7,68	MTO01C3	Porto

51196901	CET	TF	1214666	97138	18/12/2023 10:05	20/12/2023 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	162,31	3	50,57	3,48	0,07	54,12	CET01N2	Cocal
51194475	URI	TF	1320953	94712	18/12/2023 10:06	18/12/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1045,06	225	0,18	3,73	0,73	4,65	URI01C1	Uruçuí
51194524	SRO	TF	1273844	94761	18/12/2023 10:06	18/12/2023 11:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	146,56	133	0,2	0,55	0,37	1,12	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51194452	URI	CR		94689	18/12/2023 10:08	18/12/2023 10:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URI01C1	Uruçuí
51194470	BAS	CR		94707	18/12/2023 10:09	18/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,03	0,27	0,57	5,87	BAS01C1	Barras
51194474	PRI	CR		94711	18/12/2023 10:09	19/12/2023 09:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	21,85	0,42	0,8	23,07	PRI01Y2	Piripiri
51194454	ALG	TF	1061879	94691	18/12/2023 10:10	20/12/2023 00:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	113,7	3	0,1	0,1	37,7	37,9	ALG01N1	Beneditinos
51195368	CBA	TF	1209181	95605	18/12/2023 10:10	19/12/2023 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	273,13	11	22,42	1,57	0,85	24,83	CBA01C1	Caxingó
51194956	URI	CH	1320930	95193	18/12/2023 10:10	18/12/2023 12:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1851,92	734	1,62	0,88	0,03	2,53	URI01C2	Uruçuí
51199093	PTY	TF	1050916	99330	18/12/2023 10:11	18/12/2023 20:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1354,74	128	8,87	0,85	0,88	10,6	PTY01P5	Teresina
51194514	PAB	TF	1204899	94751	18/12/2023 10:12	18/12/2023 15:12	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,99	1	4,67	0,22	0,12	5	PAB01C1	Parnaíba
51194521	PAB	CR		94758	18/12/2023 10:12	18/12/2023 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	6,78	1,12	0,42	8,32	PAB01C3	Parnaíba
51194515	PTY	CR		94752	18/12/2023 10:12	18/12/2023 10:27	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P2	José de Freitas
51194506	SPM	CR		94743	18/12/2023 10:14	18/12/2023 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,05	0,82	0,45	2,32	SPM01C2	Campinas do Piauí
51194494	PAB	CR		94731	18/12/2023 10:15	18/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,32	1	5,88	0,27	1,52	7,67	PAB01C1	Parnaíba
51194495	IGA	CR		94732	18/12/2023 10:15	18/12/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,37	0,95	0,08	6,4	IGA01Z2	Teresina
51454263	LUZ	CR		195142	18/12/2023 10:16	18/12/2023 12:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	0,67	1,87	0,03	2,57	LUZ01C2	Joca Marques
51194539	PAD	CR		94776	18/12/2023 10:17	19/12/2023 19:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,37	1	30,63	2,12	0,25	33	PAD01P8	Parnaíba
51194546	MAV	CR		94783	18/12/2023 10:18	19/12/2023 10:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,43	0,7	0,5	24,63	MAV01C3	Miguel Alves
51454268	TBL	CR		195147	18/12/2023 10:19	18/12/2023 10:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51194609	URI	CH	1396652	94846	18/12/2023 10:19	18/12/2023 11:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	257,4	241	0,5	0,58	0	1,08	URI01C2	Uruçuí
51194576	PID	CR		94813	18/12/2023 10:21	18/12/2023 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	3,82	0,53	1,47	5,82	PID01S6	Teresina
51454272	PRI	CR		195151	18/12/2023 10:23	18/12/2023 10:38	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
51194583	PDS	CR		94820	18/12/2023 10:24	18/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PDS01C4	Domingos Mourão
51194617	CEN	CR		94854	18/12/2023 10:28	18/12/2023 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	1,25	4,5	0,08	5,83	CEN01U4	Teresina
51194618	RNA	CR		94855	18/12/2023 10:29	19/12/2023 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	23	0,12	0,07	23,18	RNA01C3	Teresina
51194596	PAD	CR		94833	18/12/2023 10:29	19/12/2023 07:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	0,05	0,1	20,73	20,88	PAD01P1	Luís Correia
51194614	QBO	CR		94851	18/12/2023 10:29	18/12/2023 10:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	QBO09S2	Bom Jesus
51194640	GBS	CR		94877	18/12/2023 10:31	18/12/2023 15:35	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,21	1	3,77	0,67	0,63	5,07	GBS01C1	Gilbués
51195330	PAD	CR		95567	18/12/2023 10:35	19/12/2023 03:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,43	0,43	0	16,87	PAD01P4	Parnaíba
51196082	MCU	TF	1041198	96319	18/12/2023 10:37	18/12/2023 15:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	205,36	43	3,73	0,45	0,6	4,78	MCU01V5	Teresina
51194656	AAD	AL	1315792	94893	18/12/2023 10:40	18/12/2023 19:09	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	4232,5	1769	2,52	1,02	4,95	8,48	AAD01C1	Antônio Almeida
51194699	TBC	CR		94936	18/12/2023 10:42	18/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,85	0,15	0,15	6,15	TBC01K1	Teresina
51194884	PAD	CH	1199844	95121	18/12/2023 10:43	18/12/2023 19:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3913,54	425	7,62	1,47	0,13	9,22	PAD01P1	Parnaíba
51193261	PAB	TF	1204827	93498	18/12/2023 10:43	18/12/2023 15:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1350,26	292	1,58	1,75	1,3	4,63	PAB01C1	Parnaíba
51195835	PAD	TF	1199279	96072	18/12/2023 10:45	18/12/2023 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2057,46	319	5,07	0,73	0,65	6,45	PAD01P5	Parnaíba
51194709	URI	CH	1396393	94946	18/12/2023 10:45	18/12/2023 17:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	757,25	114	6,33	0,13	0,18	6,65	URI01C1	Uruçuí
51194731	LUZ	CR		94968	18/12/2023 10:46	18/12/2023 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LUZ01C3	Esperantina
51194727	PRI	CR		94964	18/12/2023 10:47	19/12/2023 15:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	27,18	1,57	0,23	28,98	PRI01Y1	Piripiri
51194733	QBO	CR		94970	18/12/2023 10:47	18/12/2023 11:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	QBO09S2	Bom Jesus
51194954	CPM	TF	1260740	95191	18/12/2023 10:50	18/12/2023 13:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	24,64	9	2,37	0,38	0	2,75	CPM01C4	Campo Maior
51373542	CPM	CR		73758	18/12/2023 10:50	18/12/2023 13:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,37	0,38	0	2,75	CPM01C4	Campo Maior
51373546	CPM	CR		73762	18/12/2023 10:50	18/12/2023 13:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,37	0,38	0	2,75	CPM01C4	Campo Maior
51194719	PCA	TF	1392849	94956	18/12/2023 10:50	19/12/2023 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	29,15	1	28,7	0,22	0,25	29,17	PCA01C3	Piracuruca
51194758	ATS	CR		94995	18/12/2023 10:50	19/12/2023 06:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,97	0,5	0,28	19,75	ATS01C3	Altos

51194801	FAO	CR		95038	18/12/2023 10:51	18/12/2023 14:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,07	2,55	0	3,62	FAO01C2	Floriano
51197807	TBL	CH	1209198	98044	18/12/2023 10:53	18/12/2023 19:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	384,53	45	8	0,55	0	8,55	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51195181	ETA	TF	1232664	95418	18/12/2023 10:53	18/12/2023 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	68,2	12	4,1	0,28	1,32	5,7	ETA01C4	Esperantina
51194781	VAL	CH	1427386	95018	18/12/2023 10:55	18/12/2023 18:57	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	4121,7	1925	0,1	0,1	7,83	8,03	VAL01C1	Valença do Piauí
51195970	VAL	TF	1291385	96207	18/12/2023 10:55	18/12/2023 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	411,6	84	3,47	0,77	0,67	4,9	VAL01C1	Aroazes
51194774	RNA	CR		95011	18/12/2023 10:55	19/12/2023 09:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,75	0,15	0,07	22,97	RNA01C3	Teresina
51194803	PRI	CR		95040	18/12/2023 10:56	19/12/2023 10:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,97	1	22,28	0,33	0,7	23,32	PRI01Y3	Piripiri
51195329	TBL	TF	1208871	95566	18/12/2023 10:56	18/12/2023 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	185,11	57	1,35	0,05	0	1,4	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51429864	TBL	CR		130065	18/12/2023 10:56	18/12/2023 15:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	4,22	0,27	0,17	4,65	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51194812	PAD	CR		95049	18/12/2023 10:57	20/12/2023 10:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	2	1	47,37	0,4	0,2	47,97	PAD01P1	Parnaíba
51194813	PID	CR		95050	18/12/2023 10:57	18/12/2023 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,22	0,43	0,62	6,27	PID01S2	Teresina
51194814	PAD	CR		95051	18/12/2023 10:58	18/12/2023 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,33	0,2	0,05	7,58	PAD01P6	Parnaíba
51412745	LUZ	CR		112948	18/12/2023 10:59	18/12/2023 17:18	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,26	1	4,33	1,88	0,1	6,32	LUZ01C4	Luzilândia
51194873	TBL	CR		95110	18/12/2023 11:03	18/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51194851	PAB	TF	1199326	95088	18/12/2023 11:03	19/12/2023 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1648,31	65	21,43	0,55	3,38	25,37	PAB01C2	Parnaíba
51194852	QBO	CR		95089	18/12/2023 11:03	18/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	QBO09S2	Bom Jesus
51194847	BGR	CR		95084	18/12/2023 11:04	18/12/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,75	0,73	0,1	5,58	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51194850	TBL	TF	1209011	95087	18/12/2023 11:06	20/12/2023 10:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	188,08	4	46,05	0,68	0,3	47,03	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51194882	SMO	CR		95119	18/12/2023 11:07	18/12/2023 12:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,23	0,27	0,38	0,88	SMO01C2	Simões
51195162	SMT	CH	1075174	95399	18/12/2023 11:08	18/12/2023 15:07	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL TRANÇADO	1125,55	283	3,17	0,38	0,43	3,98	SMT09F4	Assunção do Piauí
51195448	PAB	TF	1204834	95685	18/12/2023 11:10	18/12/2023 15:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1789,92	392	3,18	0,63	0,75	4,57	PAB01C1	Parnaíba
51195044	PRI	TF	1197908	95281	18/12/2023 11:10	18/12/2023 22:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1946,75	168	8,38	3,22	0	11,6	PRI01Y1	Capitão de Campos
51329431	CRI	CR		29651	18/12/2023 11:12	18/12/2023 13:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,05	0,1	2,18	2,33	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51329437	CRI	CR		29657	18/12/2023 11:12	18/12/2023 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	2,77	0,7	1,28	4,75	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51194916	PRI	CR		95153	18/12/2023 11:13	18/12/2023 12:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,85	1	PRI01Y2	Brasileira
51195430	CRI	TF	1264379	95667	18/12/2023 11:13	18/12/2023 20:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	140,18	15	9,25	0,1	0	9,35	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51371012	LGA	CR		71228	18/12/2023 11:14	18/12/2023 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,2	0,35	LGA01C1	Milton Brandão
51194919	RNA	CR		95156	18/12/2023 11:14	18/12/2023 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,08	0,55	0,08	5,72	RNA01C7	Teresina
51194953	PAD	TF	1424657	95190	18/12/2023 11:16	19/12/2023 12:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1649,08	66	20,78	1,32	2,9	25	PAD01P1	Luís Correia
51454259	TSA	CR		195138	18/12/2023 11:17	18/12/2023 13:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	0,2	0,65	1,23	2,08	TSA01Y5	Teresina
51195020	JFR	TF	1050276	95257	18/12/2023 11:20	18/12/2023 14:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	171,03	48	2,62	0,9	0,05	3,57	JFR01C2	Altos
51194133	TBL	TF	1209431	94370	18/12/2023 11:20	18/12/2023 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3358,05	466	4,43	0,47	2,32	7,22	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51194982	PAB	CR		95219	18/12/2023 11:21	18/12/2023 15:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,85	0,12	0,38	4,35	PAB01C4	Parnaíba
51196387	RGE	CH	1356373	96624	18/12/2023 11:24	18/12/2023 15:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3136,6	813	3,6	0,2	0,07	3,87	RGE01N3	Itaueira
51195335	PAD	CR		95572	18/12/2023 11:25	18/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PAD01P1	Luís Correia
51195336	PAD	CR		95573	18/12/2023 11:25	18/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PAD01P1	Luís Correia
51195689	URD	CH	1321962	95926	18/12/2023 11:27	18/12/2023 17:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	56,78	9	5,12	1,2	0	6,32	URD09W3	Uruçuí
51195015	UNO	TF	1058751	95252	18/12/2023 11:29	18/12/2023 14:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	32,41	11	0,1	0,1	2,75	2,95	UNO01C2	União
51195028	BOL	CH	1406106	95265	18/12/2023 11:29	18/12/2023 16:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	163,68	30	0,1	0,1	5,25	5,45	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51195110	PDS	CR		95347	18/12/2023 11:31	18/12/2023 19:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	5,73	1,28	0,65	7,67	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
51195083	JCK	TF	1423167	95320	18/12/2023 11:34	18/12/2023 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	179,18	78	0,48	0,18	1,63	2,3	JCK01X4	Teresina
51364888	PRI	CR		65104	18/12/2023 11:34	18/12/2023 12:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,05	0,1	0,5	0,65	PRI01Y2	Brasileira
51200456	PRI	CR		100693	18/12/2023 11:34	19/12/2023 08:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,55	0,17	0,13	20,85	PRI01Y3	Piripiri
51199696	LGA	CH	1242491	99933	18/12/2023 11:35	18/12/2023 21:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2763,59	273	8,75	1,18	0,2	10,13	LGA01C1	Milton Brandão
51195078	AME	CR		95315	18/12/2023 11:35	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,72	0,27	0,93	7,92	AME01N1	Amarante

51195833	MTO	TF	1257215	96070	18/12/2023 11:36	18/12/2023 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	117,37	28	3,8	0,25	0,15	4,2	MTO01C1	São João do Arraial
51195088	BRL	TF	1330566	95325	18/12/2023 11:38	18/12/2023 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	149,34	35	0,1	0,1	4,08	4,28	BRL01C1	Sebastião Leal
51195130	PAB	CR		95367	18/12/2023 11:44	19/12/2023 00:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,3	1,1	0,17	12,57	PAB01C1	Parnaíba
51198822	PRI	TF	1073248	99059	18/12/2023 11:44	19/12/2023 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	236,68	10	21,45	1,17	1,07	23,68	PRI01Y1	Piripiri
51198947	MTO	TF	1257298	99184	18/12/2023 11:49	19/12/2023 08:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	190,34	9	20,23	0,68	0,23	21,15	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51195187	MTO	TF	1257110	95424	18/12/2023 11:49	18/12/2023 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	545,26	110	3,05	0,32	1,6	4,97	MTO01C3	Porto
51198393	BRL	TF	1331420	98630	18/12/2023 11:50	19/12/2023 12:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	172,17	7	20,28	4,32	0	24,6	BRL09F4	Uruçuí
51195693	SRO	CH	1285045	95930	18/12/2023 11:50	18/12/2023 19:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	607,36	79	4,65	3,05	0	7,7	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51195244	IGA	CR		95481	18/12/2023 11:51	18/12/2023 13:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,83	0,3	0,32	1,45	IGA01Z4	Teresina
51195193	PMR	CR		95430	18/12/2023 11:51	18/12/2023 12:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51195196	RGE	CH	1356642	95433	18/12/2023 11:53	18/12/2023 14:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,13	7	2,08	0,23	0,13	2,45	RGE01N3	Itaueira
51195542	PRI	CH	1414044	95779	18/12/2023 11:53	18/12/2023 21:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	104,34	11	8,4	0,75	0,35	9,5	PRI01Y3	Piripiri
51195191	CPM	CR		95428	18/12/2023 11:53	18/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,93	0,08	0,92	4,93	CPM01C3	Campo Maior
51195202	PRI	CR		95439	18/12/2023 11:55	18/12/2023 22:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,48	0,68	0	10,17	PRI01Y3	Piripiri
51195220	PDS	CR		95457	18/12/2023 11:57	18/12/2023 13:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,63	1,78	PDS01C4	Domingos Mourão
51195270	URI	TF	1320885	95507	18/12/2023 11:57	18/12/2023 17:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1268,19	214	0,1	0,1	5,73	5,93	URI01C1	Uruçuí
51195226	URD	CR		95463	18/12/2023 11:59	18/12/2023 12:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URD09W3	Uruçuí
51195227	RNA	CR		95464	18/12/2023 12:01	18/12/2023 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	1,35	0,83	1,78	3,97	RNA01C7	Teresina
51195241	PAD	CR		95478	18/12/2023 12:02	19/12/2023 16:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,2	1	27,33	1,35	0,08	28,77	PAD01P8	Parnaíba
51195281	PCA	TF	1366149	95518	18/12/2023 12:02	18/12/2023 15:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	47,33	12	0,1	0,1	3,75	3,95	PCA01C2	Piracuruca
51195233	GPE	AL	1415237	95470	18/12/2023 12:05	18/12/2023 13:55	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	7951,59	4315	0,35	0,7	0,78	1,83	GPE01C3	Guadalupe
51195518	BAS	TF	1225682	95755	18/12/2023 12:05	18/12/2023 17:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	90,83	17	2,87	2,45	0,03	5,35	BAS01C2	Barras
51198764	CMP	CH	1409384	99001	18/12/2023 12:05	19/12/2023 21:10	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	926,07	28	32,2	0,62	0,27	33,08	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51195263	MQP	CR		95500	18/12/2023 12:10	18/12/2023 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,03	0,57	0,07	5,67	MQP01N3	Teresina
51195679	PTY	TF	1392006	95916	18/12/2023 12:10	18/12/2023 14:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	212,2	83	0,1	0,1	2,37	2,57	PTY01P6	Teresina
51199685	PRI	CH	1396325	99922	18/12/2023 12:12	19/12/2023 12:56	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	741,76	30	22,03	2,02	0,68	24,73	PRI01Y1	Piripiri
51198775	VDJ	TF	1209314	99012	18/12/2023 12:12	19/12/2023 12:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	48,61	2	0,1	0,1	24,12	24,32	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51197200	PAD	CR		97437	18/12/2023 12:13	18/12/2023 12:28	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P3	Parnaíba
51195312	PRI	CH	1437848	95549	18/12/2023 12:13	19/12/2023 11:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3977,64	174	22,07	0,8	0	22,87	PRI01Y2	Brasileira
51195896	URI	CR		96133	18/12/2023 12:14	18/12/2023 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,35	0,58	0	3,93	URI01C1	Uruçuí
51195337	SRO	TF	1273844	95574	18/12/2023 12:18	18/12/2023 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	416,81	133	0,42	1	1,73	3,15	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51195358	GPE	CR		95595	18/12/2023 12:20	18/12/2023 18:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,57	0,23	0,28	6,08	GPE01C1	Marcos Parente
51195429	PRI	TF	1368514	95666	18/12/2023 12:22	18/12/2023 19:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	233,94	33	5,77	1,33	0	7,1	PRI01Y1	Piripiri
51195362	DML	CR		95599	18/12/2023 12:23	18/12/2023 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W1	Demerval Lobão
51195373	BOL	CR		95610	18/12/2023 12:24	19/12/2023 11:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	21,78	0,35	1	23,13	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51195351	PTY	CR		95588	18/12/2023 12:25	18/12/2023 19:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,6	0,82	0,22	6,63	PTY01P3	Teresina
51284312	PDS	CR		176678	18/12/2023 12:25	18/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51195401	NZA	CR		95638	18/12/2023 12:25	18/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,82	0,17	0,33	4,32	NZA01Z2	Nazária
51195404	PID	CR		95641	18/12/2023 12:26	18/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,07	0,53	0,62	5,22	PID01S9	Teresina
51196217	URI	CR		96454	18/12/2023 12:26	19/12/2023 07:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,98	0,2	0,08	19,27	URI01C2	Uruçuí
51195396	CMT	TF	1419334	95633	18/12/2023 12:27	18/12/2023 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	7,78	2	3,1	0,33	0,47	3,9	CMT09S1	Curimatá
51195405	PID	CR		95642	18/12/2023 12:27	18/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	3,98	1,25	0,33	5,57	PID01S1	Teresina
51195690	PTA	TF	1322739	95927	18/12/2023 12:28	18/12/2023 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	573,42	105	2,42	2,38	0,67	5,47	PTA01C1	Marcos Parente
51195399	RGE	CR		95636	18/12/2023 12:29	18/12/2023 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,15	0,18	0,18	2,52	RGE01N3	Itaueira
51195422	PTY	CR		95659	18/12/2023 12:30	18/12/2023 15:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,25	0,57	0,5	3,32	PTY01P2	Teresina

51195906	JFR	TF	1063006	96143	18/12/2023 12:31	18/12/2023 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	181,46	44	2,32	1,68	0,13	4,13	JFR01C1	José de Freitas
51196264	IGA	CR		96501	18/12/2023 12:31	18/12/2023 12:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	IGA01Z6	Teresina
51195424	URD	CH	1321970	95661	18/12/2023 12:32	18/12/2023 21:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	812,28	95	0,1	0,1	8,37	8,57	URD09W3	Uruçuí
51195435	QBO	CH	1412719	95672	18/12/2023 12:35	18/12/2023 21:21	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	78,9	9	0,1	0,1	8,57	8,77	QBO09S2	Bom Jesus
51195533	PAD	CH	1199982	95770	18/12/2023 12:36	18/12/2023 16:55	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	667,92	155	0,02	0,62	3,68	4,32	PAD01P8	Parnaíba
51195432	ETA	CR		95669	18/12/2023 12:36	19/12/2023 06:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	0,05	0,1	17,85	18	ETA01C4	Esperantina
51195451	PID	CR		95688	18/12/2023 12:37	18/12/2023 17:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	3,37	0,73	0,97	5,07	PID01S6	Teresina
51454261	TSA	CR		195140	18/12/2023 12:38	18/12/2023 12:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	TSA01Y5	Teresina
51197139	SAT	TF	1048001	97376	18/12/2023 12:38	19/12/2023 21:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	263,92	8	29,1	1,77	2,13	33	SAT01L7	Teresina
51195857	PRI	TF	1072861	96094	18/12/2023 12:41	18/12/2023 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	53,55	18	1,73	0,88	0,37	2,98	PRI01Y1	Capitão de Campos
51195762	ETA	TF	1227839	95999	18/12/2023 12:42	18/12/2023 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	35,45	10	1,62	1,88	0,05	3,55	ETA01C3	Esperantina
51195532	FAO	AL	1383676	95769	18/12/2023 12:43	18/12/2023 13:59	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	4338,35	3516	0,62	0	0,65	1,27	FAO01C6	Floriano
51195534	FAO	AL	1324082	95771	18/12/2023 12:43	18/12/2023 16:00	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7463,68	3190	0,78	1	1,5	3,28	FAO01C3	Floriano
51195520	TBC	CR		95757	18/12/2023 12:43	18/12/2023 14:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,58	0,58	0,42	1,58	TBC01K1	Teresina
51195485	RNA	CR		95722	18/12/2023 12:44	18/12/2023 17:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,25	0,25	0,62	5,12	RNA01C5	Teresina
51197380	UNO	TF	1387215	97617	18/12/2023 12:47	18/12/2023 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1090,32	198	3,38	0,05	0	3,43	UNO01C1	União
51454253	TBL	CR		195132	18/12/2023 12:47	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,32	1,35	0,05	6,72	TBL01C1	Parnaíba
51195517	VAL	TF	1300691	95754	18/12/2023 12:50	18/12/2023 21:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	8,18	1	3,75	0,1	4,33	8,18	VAL01C3	Valença do Piauí
51195597	PTA	TF	1322791	95834	18/12/2023 12:52	18/12/2023 14:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	99,63	50	1,38	0,38	0,23	2	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51195547	MTO	CR		95784	18/12/2023 12:54	19/12/2023 08:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,82	1	19,2	0,17	0,32	19,68	MTO01C2	Matias Olímpio
51454256	TBL	CR		195135	18/12/2023 12:56	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,17	1,35	0,05	6,57	TBL01C1	Parnaíba
51454258	TBL	CR		195137	18/12/2023 12:59	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,12	1,35	0,05	6,52	TBL01C1	Parnaíba
51198406	PRI	CH	1072909	98643	18/12/2023 13:00	19/12/2023 01:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2079,41	162	12,45	0,23	0,17	12,85	PRI01Y1	Capitão de Campos
51196499	PRI	TF	1378030	96736	18/12/2023 13:04	19/12/2023 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	430,6	18	0,1	0,17	23,67	23,93	PRI01Y1	Piripiri
51197965	MTO	CR		98202	18/12/2023 13:04	18/12/2023 17:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	4,07	0,08	0,22	4,37	MTO01C3	Porto
51195586	FAO	CR		95823	18/12/2023 13:05	18/12/2023 17:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	2,57	1,32	0,97	4,85	FAO01C2	Floriano
51195628	BOJ	CR		95865	18/12/2023 13:06	18/12/2023 13:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	BOJ01C3	Bom Jesus
51197038	PAB	TF	1199511	97275	18/12/2023 13:07	18/12/2023 17:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	305,1	65	2,77	1,4	0,53	4,7	PAB01C3	Parnaíba
51454233	PAB	CR		195112	18/12/2023 13:07	18/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,2	1	2,77	1,4	0,53	4,7	PAB01C3	Parnaíba
51195629	LUZ	CR		95866	18/12/2023 13:07	18/12/2023 18:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,13	0,37	0,3	5,8	LUZ01C2	Joca Marques
51195635	PID	CR		95872	18/12/2023 13:08	18/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,88	0,15	0,17	3,2	PID01S2	Teresina
51195637	PAB	CR		95874	18/12/2023 13:08	19/12/2023 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,33	0,93	0,52	22,78	PAB01C4	Parnaíba
51195834	MTO	TF	1257300	96071	18/12/2023 13:09	18/12/2023 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,71	14	2,33	1,25	0,53	4,12	MTO01C3	Porto
51195658	PAD	CR		95895	18/12/2023 13:10	20/12/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,17	1	51,08	0,93	0,1	52,12	PAD01P1	Parnaíba
51196080	FAO	CH	1379515	96317	18/12/2023 13:10	18/12/2023 17:30	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	3744	867	1,42	0,15	2,77	4,33	FAO01C4	Floriano
51198456	FAO	TF	1324627	98693	18/12/2023 13:10	19/12/2023 13:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	220,37	9	18,33	0,5	5,67	24,5	FAO01C4	Floriano
51195663	URI	CR		95900	18/12/2023 13:12	18/12/2023 22:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,15	0,88	0,45	9,48	URI01C2	Uruçuí
51195652	JCK	CR		95889	18/12/2023 13:12	18/12/2023 16:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,7	0,43	0,42	3,55	JCK01X8	Teresina
51454257	TBL	CR		195136	18/12/2023 13:14	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,87	1,35	0,05	6,27	TBL01C1	Parnaíba
51195837	FAO	CH	1324579	96074	18/12/2023 13:14	18/12/2023 15:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2084,13	1155	0,87	0,78	0,17	1,82	FAO01C4	Floriano
51196654	ETA	TF	1232497	96891	18/12/2023 13:15	18/12/2023 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	30,82	6	3,23	0,88	1,03	5,15	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51196051	FAO	TF	1440599	96288	18/12/2023 13:16	18/12/2023 19:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	500,07	80	2,3	0,1	3,87	6,27	FAO01C2	Floriano
51196192	FAO	CH	1382931	96429	18/12/2023 13:17	18/12/2023 15:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	306,49	135	1,8	0,23	0,25	2,28	FAO01C4	Floriano
51195672	PAD	CR		95909	18/12/2023 13:19	20/12/2023 10:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,87	1	43,3	0,95	0,62	44,87	PAD01P6	Parnaíba
51195717	BAS	CH	1074507	95954	18/12/2023 13:21	18/12/2023 21:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1324,44	170	5,33	2,08	0,38	7,8	BAS01C3	Barras

51195798	FAO	TF	1323459	96035	18/12/2023 13:21	18/12/2023 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	821,18	177	2,12	0,65	1,88	4,65	FAO01C2	Floriano
51195727	LUZ	CR		95964	18/12/2023 13:22	18/12/2023 13:37	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LUZ01C4	Joca Marques
51195953	FAO	TF	1374881	96190	18/12/2023 13:24	18/12/2023 15:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	121,9	49	1,97	0,25	0,28	2,5	FAO01C4	Floriano
51196048	MCU	TF	1042021	96285	18/12/2023 13:25	18/12/2023 16:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	443,25	136	1,42	0,25	1,6	3,27	MCU01V8	Teresina
51195753	PRI	CR		95990	18/12/2023 13:27	18/12/2023 23:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	8,68	1,52	0	10,2	PRI01Y1	Piripiri
51448754	FAO	CR		148954	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448755	FAO	CR		148955	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448756	FAO	CR		148956	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448757	FAO	CR		148957	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448761	FAO	CR		148961	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448767	FAO	CR		148967	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448768	FAO	CR		148968	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448769	FAO	CR		148969	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448770	FAO	CR		148970	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448771	FAO	CR		148971	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448774	FAO	CR		148974	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448776	FAO	CR		148976	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448781	FAO	CR		148981	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448782	FAO	CR		148982	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448792	FAO	CR		148992	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448793	FAO	CR		148993	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448794	FAO	CR		148994	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448796	FAO	CR		148996	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51448797	FAO	CR		148997	18/12/2023 13:27	18/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	0,63	0,45	4,07	5,15	FAO01C2	Floriano
51195805	OER	TF	1335292	96042	18/12/2023 13:28	18/12/2023 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	281,26	196	0,92	0,08	0,45	1,45	OER01C1	Oeiras
51195990	GPE	TF	1322477	96227	18/12/2023 13:33	18/12/2023 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	162,09	80	0,82	1,2	0,02	2,03	GPE01C1	Jerumenha
51196529	PAB	CR		96766	18/12/2023 13:33	18/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,65	0,22	0,6	4,47	PAB01C4	Parnaíba
51197358	PCS	TF	1314866	97595	18/12/2023 13:33	18/12/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	183,12	152	0,73	0,18	0,28	1,2	PCS01C4	Picos
51195982	BRG	CH	1405452	96219	18/12/2023 13:34	18/12/2023 16:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	437,45	168	0,67	0,7	1,25	2,62	BRG01C1	Amarante
51195829	OER	CR		96066	18/12/2023 13:40	18/12/2023 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,77	0,88	1,2	2,85	OER01C3	Oeiras
51196612	FAO	TF	1374875	96849	18/12/2023 13:40	18/12/2023 17:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	117,87	33	2,58	0,72	0,27	3,57	FAO01C4	Floriano
51454243	FAO	CR		195122	18/12/2023 13:40	18/12/2023 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,58	0,72	0,27	3,57	FAO01C4	Floriano
51195848	FAO	TF	1382800	96085	18/12/2023 13:43	18/12/2023 19:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5,72	1	5,03	0,28	0,42	5,73	FAO01C4	Floriano
51195871	PDS	CH	1239240	96108	18/12/2023 13:44	18/12/2023 15:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	94,51	71	1,03	0,25	0,05	1,33	PDS01C4	Domingos Mourão
51195866	ETA	CR		96103	18/12/2023 13:44	18/12/2023 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,77	0,2	0,28	1,25	ETA01C1	Esperantina
51196071	JER	TF	1322618	96308	18/12/2023 13:45	18/12/2023 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	48,79	20	1,83	0,5	0,1	2,43	JER01C2	Jerumenha
51196766	PDS	TF	1239113	97003	18/12/2023 13:46	18/12/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	82,52	14	0,1	0,1	5,7	5,9	PDS01C4	Domingos Mourão
51284314	PDS	CR		176680	18/12/2023 13:49	18/12/2023 14:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51284300	PDS	CR		176666	18/12/2023 13:49	18/12/2023 14:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51195934	IGA	CR		96171	18/12/2023 13:52	19/12/2023 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,37	0,75	0,47	19,58	IGA01Z1	Teresina
51195936	PTY	CR		96173	18/12/2023 13:52	18/12/2023 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,32	0,97	0,25	3,53	PTY01P3	Teresina
51197036	EMT	TF	1268709	97273	18/12/2023 13:52	18/12/2023 18:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	168,84	36	2,85	1,7	0,15	4,7	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51197336	EMT	TF	1268726	97573	18/12/2023 13:53	18/12/2023 19:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	36,62	7	0,1	0,1	5,03	5,23	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51195915	BRL	CH	1421047	96152	18/12/2023 13:54	19/12/2023 08:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	131,31	7	18,4	0,25	0,12	18,77	BRL09F4	Sebastião Leal
51195932	BRL	CR		96169	18/12/2023 13:55	18/12/2023 14:10	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BRL01C1	Sebastião Leal

51195975	URD	CR		96212	18/12/2023 13:56	18/12/2023 21:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	7,17	0,05	0,08	7,3	URD09W3	Uruçuí
51196078	OER	TF	1335902	96315	18/12/2023 13:56	18/12/2023 14:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	139,67	155	0,68	0,18	0,05	0,92	OER01C1	Oeiras
51454250	VAZ	CR		195129	18/12/2023 13:56	18/12/2023 14:51	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,04	1	0,68	0,18	0,05	0,92	VAZIO	Oeiras
51201587	AME	TF	1055817	101824	18/12/2023 13:58	19/12/2023 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	4817,2	160	28,6	0,72	0,8	30,12	AME01N2	Amarante
51195984	PDS	CR		96221	18/12/2023 13:58	18/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,17	0,62	0,65	2,43	PDS01C4	Domingos Mourão
51196381	FAO	TF	1323434	96618	18/12/2023 13:59	18/12/2023 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	189,6	72	1,38	0,13	1,12	2,63	FAO01C2	Floriano
51196145	NOT	TF	1292000	96382	18/12/2023 14:01	19/12/2023 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	104,05	5	17,78	1,15	1,88	20,82	NOT01C1	Várzea Grande
51196020	RDG	TF	1369957	96257	18/12/2023 14:02	18/12/2023 16:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	60,26	26	0,1	0,1	2,13	2,33	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51195992	CMT	CH	1383568	96229	18/12/2023 14:02	18/12/2023 17:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	116,09	35	2,32	0,37	0,65	3,33	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51284384	GPE	CR		176750	18/12/2023 14:03	18/12/2023 14:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	GPE01C3	Guadalupe
51284289	PDS	CR		176655	18/12/2023 14:03	18/12/2023 14:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51284390	GPE	CR		176756	18/12/2023 14:04	18/12/2023 14:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	GPE01C3	Guadalupe
51284293	PDS	CR		176659	18/12/2023 14:05	18/12/2023 14:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51255605	SPP	CR		147976	18/12/2023 14:08	18/12/2023 14:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPP01C2	Jardim do Mulato
51196049	OER	CH	1337777	96286	18/12/2023 14:09	18/12/2023 15:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1567,29	1280	0,58	0,32	0,33	1,23	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51196117	URD	TF	1321296	96354	18/12/2023 14:09	18/12/2023 17:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	146,13	40	3,25	0,27	0,15	3,67	URD09W2	Uruçuí
51196052	ETA	CR		96289	18/12/2023 14:09	18/12/2023 16:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,53	0,15	0,2	1,88	ETA01C3	Esperantina
51197104	FAO	TF	1323106	97341	18/12/2023 14:13	18/12/2023 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	786,01	196	2,75	0,33	0,93	4,02	FAO01C6	Floriano
51196087	MTO	CR		96324	18/12/2023 14:13	18/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	3,52	0,37	0,35	4,23	MTO01C3	Porto
51196105	RGE	CH	1356347	96342	18/12/2023 14:15	19/12/2023 10:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1562,99	78	0,1	0,1	19,85	20,05	RGE01N3	Itaueira
51284284	PDS	CR		176650	18/12/2023 14:17	18/12/2023 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51196110	PCS	CR		96347	18/12/2023 14:19	19/12/2023 08:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,58	0,22	0,62	18,42	PCS01C3	Picos
51196895	BRL	CH	1331104	97132	18/12/2023 14:19	18/12/2023 19:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1019,42	207	4,13	0,73	0,07	4,93	BRL01C2	Landri Sales
51199998	PCA	TF	1247617	100235	18/12/2023 14:19	19/12/2023 09:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	613,4	32	18,3	0,67	0,22	19,18	PCA01C2	Batalha
51255606	SPP	CR		147977	18/12/2023 14:21	18/12/2023 14:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPP01C2	Jardim do Mulato
51197195	JUN	CH	1290136	97432	18/12/2023 14:21	18/12/2023 18:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	73,67	18	3,15	0,77	0,18	4,1	JUN01M7	Itainópolis
51197032	FAO	TF	1415974	97269	18/12/2023 14:23	18/12/2023 17:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	325,55	115	2,07	0,22	0,55	2,83	FAO01C2	Floriano
51196352	FAO	TF	1323207	96589	18/12/2023 14:24	18/12/2023 17:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	274,37	79	1,6	0,13	1,75	3,48	FAO01C6	Floriano
51196158	OER	CH	1337044	96395	18/12/2023 14:25	18/12/2023 15:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,74	12	0,97	0,13	0,38	1,48	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51196184	URD	CH	1322003	96421	18/12/2023 14:25	18/12/2023 21:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	199,35	29	4,2	0,43	2,25	6,88	URD09W3	Uruçuí
51196161	RGN	CR		96398	18/12/2023 14:28	18/12/2023 18:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	2,97	0,37	0,52	3,85	RGN01C1	Jardim do Mulato
51196179	JFR	CR		96416	18/12/2023 14:28	18/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,03	1	0,3	0,13	0,18	0,62	JFR01C3	José de Freitas
51196541	PAD	CR		96778	18/12/2023 14:28	18/12/2023 19:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,32	1,15	0	5,47	PAD01P6	Parnaíba
51279423	PRI	CR		171790	18/12/2023 14:29	18/12/2023 14:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PRI01Y1	Capitão de Campos
51197322	SPP	CH	1069308	97559	18/12/2023 14:29	18/12/2023 16:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	166,37	81	1,02	0,67	0,37	2,05	SPP01C5	Angical do Piauí
51196341	FAO	TF	1323096	96578	18/12/2023 14:29	18/12/2023 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	523,01	347	0,93	0,52	0,07	1,52	FAO01C6	Floriano
51323340	PCS	CR		23561	18/12/2023 14:29	18/12/2023 14:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,27	0,42	PCS01C1	Picos
51196843	BIG	CH	1427192	97080	18/12/2023 14:30	18/12/2023 18:00	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	4092,86	1878	1,72	0,28	1,5	3,5	BIG01N1	Wall Ferraz
51196243	PCS	TF	1314943	96480	18/12/2023 14:31	18/12/2023 21:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1691,43	261	0,1	0,1	6,28	6,48	PCS01C4	Picos
51196321	PCS	AL	1315359	96558	18/12/2023 14:31	18/12/2023 14:45	DISJUNTOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	7955,58	4005	0,18	0,05	0	0,23	PCS01C4	Picos
51198435	JUN	CR		98672	18/12/2023 14:34	18/12/2023 22:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,48	0,08	0,18	7,75	JUN01M3	Picos
51196301	AAD	TF	1315777	96538	18/12/2023 14:34	18/12/2023 19:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	872,85	165	3,82	1,17	0,32	5,3	AAD01C1	Antônio Almeida
51198495	LUZ	TF	1223248	98732	18/12/2023 14:35	19/12/2023 13:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	880,7	39	4,08	0,43	18,07	22,58	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51412569	LUZ	CR		112772	18/12/2023 14:35	19/12/2023 13:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,94	1	0,08	0,43	22,07	22,58	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51196367	JUN	AL	1412704	96604	18/12/2023 14:35	18/12/2023 16:34	DISJUNTOR	FALHA DE CONEXÃO	4431,61	4897	0,33	0	1,65	1,98	JUN01M7	Picos

51196989	JUN	TF	1289806	97226	18/12/2023 14:35	18/12/2023 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	106,78	142	2,12	0,05	0	2,17	JUN01M7	Itainópolis
51430108	JUN	CR		130309	18/12/2023 14:35	18/12/2023 17:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	1,15	1,77	0,02	2,93	JUN01M7	Itainópolis
51430109	JUN	CR		130310	18/12/2023 14:35	18/12/2023 17:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	1,15	1,77	0,02	2,93	JUN01M7	Itainópolis
51196360	URI	TF	1396208	96597	18/12/2023 14:35	18/12/2023 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	544,9	234	1,62	0,57	0,15	2,33	URI01C2	Uruçuí
51323065	PCS	CR		23286	18/12/2023 14:35	18/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,02	0,17	PCS01C4	Picos
51319328	PCS	CR		19549	18/12/2023 14:36	18/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,05	0,1	1,98	2,13	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51196554	JUN	CR		96791	18/12/2023 14:37	19/12/2023 01:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,15	0,33	0	10,48	JUN01M2	Picos
51196149	FAO	CR		96386	18/12/2023 14:37	19/12/2023 03:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,6	0,18	0	12,78	FAO01C6	Floriano
51197875	JAC	CR		98112	18/12/2023 14:38	18/12/2023 21:46	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,3	1	5,82	1,1	0,22	7,13	JAC01C2	Jaicós
51319136	PCS	CR		19357	18/12/2023 14:38	18/12/2023 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,07	1,22	PCS01C1	Picos
51196281	BOJ	CR		96518	18/12/2023 14:39	19/12/2023 09:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,35	0,5	0,47	19,32	BOJ01C3	Bom Jesus
51196797	GPE	TF	1323035	97034	18/12/2023 14:39	18/12/2023 17:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	612,38	207	1,43	1,47	0,07	2,97	GPE01C3	Guadalupe
51284283	PDS	CR		176649	18/12/2023 14:41	18/12/2023 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51196378	FAO	CR		96615	18/12/2023 14:41	18/12/2023 18:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,53	2,08	0	3,62	FAO01C4	Floriano
51197217	OER	CH	1335853	97454	18/12/2023 14:41	18/12/2023 16:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	684,51	315	1,5	0,33	0,35	2,18	OER01C3	Colônia do Piauí
51198897	PCS	CR		99134	18/12/2023 14:42	18/12/2023 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,08	0,23	PCS01C2	Picos
51197379	JUN	CH	1290588	97616	18/12/2023 14:43	18/12/2023 20:14	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1390,06	252	5,33	0,1	0,08	5,52	JUN01M3	Picos
51196393	JUN	TF	1290465	96630	18/12/2023 14:43	18/12/2023 22:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	997,18	136	5,77	0,25	1,32	7,33	JUN01M2	Picos
51197101	FAO	TF	1324263	97338	18/12/2023 14:43	19/12/2023 04:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	56,59	4	12,3	1,43	0,42	14,15	FAO01C6	Floriano
51196539	PCS	CH	1296319	96776	18/12/2023 14:43	18/12/2023 23:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	734,56	84	8,35	0,4	0	8,75	PCS01C2	Picos
51196350	PCS	CR		96587	18/12/2023 14:43	18/12/2023 14:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C4	Picos
51196452	JUN	TF	1294721	96689	18/12/2023 14:44	18/12/2023 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	468,28	103	3,85	0,33	0,37	4,55	JUN01M2	Picos
51196549	CEN	TF	1040828	96786	18/12/2023 14:45	18/12/2023 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	80,19	56	0,85	0,1	0,48	1,43	CEN01U1	Teresina
51196748	SPP	CH	1069296	96985	18/12/2023 14:45	18/12/2023 17:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	906,14	285	1,55	0,88	0,73	3,17	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51196415	ETA	TF	1232103	96652	18/12/2023 14:46	18/12/2023 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	414,44	109	0,9	0,7	2,22	3,82	ETA01C2	Esperantina
51196340	PCS	AL	1381599	96577	18/12/2023 14:46	18/12/2023 14:52	DISJUNTOR	REDE TRANÇADA	349,43	3504	0,02	0,05	0,03	0,1	PCS01C6	Picos
51198402	PCS	TF	1297527	98639	18/12/2023 14:47	19/12/2023 10:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	337,67	17	18,1	1,77	0	19,87	PCS01C2	Picos
51196421	URI	CR		96658	18/12/2023 14:47	18/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	1,25	0,08	0,2	1,53	URI01C2	Uruçuí
51196981	TSA	TF	1043194	97218	18/12/2023 14:47	18/12/2023 16:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	38,41	19	1,28	0,3	0,45	2,03	TSA01Y5	Teresina
51323323	PCS	CR		23544	18/12/2023 14:48	18/12/2023 16:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,12	1,27	PCS01C2	Picos
51196648	PMR	TF	1062100	96885	18/12/2023 14:48	18/12/2023 18:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	45,5	12	0,1	0,1	3,6	3,8	PMR01P3	Palmeirais
51197242	PDS	CH	1239888	97479	18/12/2023 14:49	18/12/2023 17:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	354,3	141	1,88	0,28	0,35	2,52	PDS01C3	Pedro II
51454254	TBL	CR		195133	18/12/2023 14:49	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,28	1,35	0,05	4,68	TBL01C1	Parnaíba
51196411	URI	CR		96648	18/12/2023 14:49	18/12/2023 16:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,15	0,27	0,8	1,22	URI01C2	Uruçuí
51196735	JUN	TF	1294430	96972	18/12/2023 14:49	18/12/2023 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	199,24	84	0,68	1,17	0,53	2,38	JUN01M2	Picos
51197456	CPM	TF	1260853	97693	18/12/2023 14:50	18/12/2023 19:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	447,59	99	0,1	0,1	4,33	4,53	CPM01C4	Boqueirão do Piauí
51196461	PAD	CR		96698	18/12/2023 14:53	20/12/2023 12:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,91	1	41,97	0,93	2,83	45,73	PAD01P1	Luís Correia
51196463	PCS	TF	1293646	96700	18/12/2023 14:54	18/12/2023 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	530,97	158	2,17	0,48	0,72	3,37	PCS01C1	Picos
51196466	URD	CR		96703	18/12/2023 14:54	18/12/2023 15:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URD09W3	Uruçuí
51196510	SPP	TF	1420046	96747	18/12/2023 14:55	18/12/2023 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	249,71	179	0,48	0,2	0,72	1,4	SPP01C1	Água Branca
51196686	BIG	CH	1361297	96923	18/12/2023 14:55	18/12/2023 16:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	30,87	26	0,53	0,12	0,55	1,2	BIG01N2	Inhuma
51196488	PCS	CH	1296464	96725	18/12/2023 14:56	18/12/2023 18:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	535,18	163	2,1	1	0,18	3,28	PCS01C2	Picos
51196984	SPP	CH	1319562	97221	18/12/2023 14:56	18/12/2023 16:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2124,94	1619	0,95	0,18	0,18	1,32	SPP01C1	Água Branca
51319182	PCS	CR		19403	18/12/2023 14:56	18/12/2023 19:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,33	0,62	0,47	4,42	PCS01C2	Picos
51319183	PCS	CR		19404	18/12/2023 14:56	18/12/2023 19:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,33	0,62	0,47	4,42	PCS01C2	Picos

51197330	JUN	CH	1289999	97567	18/12/2023 14:56	18/12/2023 19:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	352,83	71	2,13	2,32	0,53	4,98	JUN01M1	Itainópolis
51196489	NZR	CH	1389321	96726	18/12/2023 14:57	18/12/2023 18:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3585,35	1016	2,87	0,4	0,27	3,53	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51197211	FAO	TF	1325136	97448	18/12/2023 14:57	18/12/2023 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	333,91	94	1,73	0,13	1,7	3,57	FAO01C4	Floriano
51196950	JUN	CR		97187	18/12/2023 14:58	19/12/2023 08:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,45	0,3	0,15	17,9	JUN01M3	Picos
51284530	BIG	CR		176894	18/12/2023 14:58	18/12/2023 16:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,03	1,18	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51196497	BRL	TF	1331029	96734	18/12/2023 14:59	18/12/2023 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	184,64	54	2,4	0,62	0,42	3,43	BRL01C2	Sebastião Leal
51196520	JUN	CH	1294720	96757	18/12/2023 15:00	18/12/2023 19:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	59,71	12	4,28	0,7	0	4,98	JUN01M2	Picos
51196913	AME	CH	1393310	97150	18/12/2023 15:01	18/12/2023 19:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3051,35	659	3,82	0,18	0,63	4,63	AME01N1	Amarante
51196711	PMR	TF	1062205	96948	18/12/2023 15:01	18/12/2023 16:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	129,52	95	0,1	0,1	1,17	1,37	PMR01P2	Palmeirais
51197644	JUN	CH	1290705	97881	18/12/2023 15:03	18/12/2023 22:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2367,25	318	6,77	0,52	0,17	7,45	JUN09F1	Jaicós
51196777	PDS	TF	1273824	97014	18/12/2023 15:03	18/12/2023 18:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	80,12	22	2,53	0,62	0,5	3,65	PDS01C1	Pedro II
51201865	CPM	TF	1260743	102102	18/12/2023 15:04	19/12/2023 11:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	259,75	13	18,75	1,23	0	19,98	CPM01C4	Campo Maior
51198629	JAC	CH	1314232	98866	18/12/2023 15:05	18/12/2023 21:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	170,27	26	4,67	1,85	0,03	6,55	JAC09F5	Patos do Piauí
51198497	NOT	TF	1292521	98734	18/12/2023 15:05	18/12/2023 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	923,04	144	5,23	1,12	0,07	6,42	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
51196565	JAC	CH	1425516	96802	18/12/2023 15:06	18/12/2023 17:24	CHAVE FACA UNIPOLAR	OBJETO NA REDE	7096,43	3097	0,1	0,1	2,1	2,3	JAC01C2	Jaicós
51196590	AME	CR		96827	18/12/2023 15:07	18/12/2023 15:22	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	AME01N2	Amarante
51197994	JUN	CH	1289462	98231	18/12/2023 15:07	19/12/2023 09:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1266,48	69	17,83	0,53	0	18,37	JUN01M1	Vera Mendes
51196592	PMR	CR		96829	18/12/2023 15:08	18/12/2023 17:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	1,97	0,15	0,07	2,18	PMR01P2	Palmeirais
51454245	FAO	CR		195124	18/12/2023 15:09	18/12/2023 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,1	0,72	0,27	2,08	FAO01C4	Floriano
51196613	PMR	CR		96850	18/12/2023 15:10	18/12/2023 15:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P2	Palmeirais
51196888	BIG	CH	1381079	97125	18/12/2023 15:10	18/12/2023 19:10	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	2667,18	668	0,95	3,05	0	4	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51196689	PDS	TF	1238642	96926	18/12/2023 15:11	18/12/2023 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	70,16	55	0,45	0,38	0,45	1,28	PDS01C3	Pedro II
51196993	FAO	TF	1443311	97230	18/12/2023 15:11	18/12/2023 20:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	841,21	157	2,52	0,65	2,2	5,37	FAO01C6	Floriano
51279409	PDS	CR		171776	18/12/2023 15:11	18/12/2023 15:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C1	Pedro II
51196990	JUN	CH	1296786	97227	18/12/2023 15:12	18/12/2023 16:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	32,97	24	1,12	0,2	0,07	1,38	JUN01M4	Bocaina
51197163	SPP	TF	1320510	97400	18/12/2023 15:13	18/12/2023 18:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	714,26	212	2,15	0,13	1,1	3,38	SPP01C4	Agricolândia
51196662	URD	CR		96899	18/12/2023 15:13	18/12/2023 15:28	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URD09W3	Uruçuí
51197999	AME	TF	1062660	98236	18/12/2023 15:14	18/12/2023 18:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1051,63	302	3,1	0,08	0,3	3,48	AME01N1	Amarante
51197421	JUN	TF	1294712	97658	18/12/2023 15:14	19/12/2023 03:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	532,79	43	11,77	0,3	0,33	12,4	JUN01M2	Picos
51198707	PRI	CH	1389588	98944	18/12/2023 15:14	19/12/2023 02:44	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	6324,39	550	9,6	1,6	0,3	11,5	PRI01Y3	Piripiri
51196739	SPP	TF	1320463	96976	18/12/2023 15:15	18/12/2023 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	174,69	125	0,15	0,72	0,53	1,4	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
51199189	BIG	CH	1361462	99426	18/12/2023 15:17	18/12/2023 23:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	275,24	35	7,63	0,07	0,17	7,87	BIG01N2	Inhuma
51454223	BIG	CR		195102	18/12/2023 15:17	18/12/2023 23:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,33	1	6,22	0,17	1,5	7,88	BIG01N2	Inhuma
51454248	FAO	CR		195127	18/12/2023 15:17	18/12/2023 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,97	0,72	0,27	1,95	FAO01C4	Floriano
51196744	PMR	TF	1062383	96981	18/12/2023 15:18	18/12/2023 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	119,29	91	0,1	0,1	1,12	1,32	PMR01P1	Palmeirais
51454252	TBL	CR		195131	18/12/2023 15:19	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,78	1,35	0,05	4,18	TBL01C1	Parnaíba
51284282	PDS	CR		176648	18/12/2023 15:19	18/12/2023 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51196890	LUZ	CH	1220219	97127	18/12/2023 15:20	18/12/2023 18:10	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	480,77	170	1,43	1,13	0,27	2,83	LUZ01C2	Madeiro
51454242	LUZ	CR		195121	18/12/2023 15:20	18/12/2023 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,1	0,1	2,62	2,82	LUZ01C2	Madeiro
51197427	STL	TF	1297648	97664	18/12/2023 15:20	19/12/2023 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	166,2	7	22,08	1,37	0,3	23,75	STL01C2	Francisco Santos
51199018	SPP	CH	1428524	99255	18/12/2023 15:20	19/12/2023 00:06	RELIGADOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	15262,7	1740	0,1	0,1	8,57	8,77	SPP01C3	Barro Duro
51197498	SPP	CR		97735	18/12/2023 15:21	18/12/2023 17:37	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	1,32	0,43	0,52	2,27	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51200523	SPP	TF	1068944	100760	18/12/2023 15:21	18/12/2023 22:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	975,98	135	0,02	1,37	5,85	7,23	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51197041	SPP	TF	1069289	97278	18/12/2023 15:22	19/12/2023 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	328,36	17	18,88	0,43	0	19,32	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51196778	PTY	CH	1050755	97015	18/12/2023 15:22	18/12/2023 19:52	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1819,24	405	0,38	4,12	0	4,5	PTY01P5	Teresina

51454240	PTY	CR		195119	18/12/2023 15:22	18/12/2023 19:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	0,38	4,12	0	4,5	PTY01P5	Teresina
51196863	SPP	TF	1319997	97100	18/12/2023 15:22	18/12/2023 18:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	109,07	33	2,43	0,57	0,32	3,32	SPP01C3	Barro Duro
51197274	PCS	CR		97511	18/12/2023 15:22	18/12/2023 22:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,95	0,22	0,18	7,35	PCS01C1	Picos
51197167	PCS	TF	1315194	97404	18/12/2023 15:22	19/12/2023 03:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	649,14	55	11,02	0,62	0,18	11,82	PCS01C2	Picos
51196802	RNA	CR		97039	18/12/2023 15:23	18/12/2023 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,03	0,78	0,48	2,3	RNA01C7	Teresina
51196887	PRI	TF	1073388	97124	18/12/2023 15:23	19/12/2023 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	488,69	25	17,7	0,37	1,48	19,55	PRI01Y1	Piripiri
51197347	CRO	CH	1435927	97584	18/12/2023 15:23	18/12/2023 16:43	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	1434,2	1218	0,1	0,1	1,13	1,33	CRO01L2	Ilha Grande
51197100	JAC	CH	1313737	97337	18/12/2023 15:26	18/12/2023 20:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3039,78	643	3,3	1,23	0,2	4,73	JAC09F5	Jaicós
51196848	JAC	CR		97085	18/12/2023 15:26	18/12/2023 15:41	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51199015	SPP	TF	1069467	99252	18/12/2023 15:27	19/12/2023 14:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1457,17	63	21,05	2,07	0,02	23,13	SPP01C2	Jardim do Mulato
51197331	GPE	CH	1323056	97568	18/12/2023 15:28	18/12/2023 18:34	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	21,64	7	2,12	0,97	0,02	3,1	GPE01C3	Guadalupe
51196860	MQP	CR		97097	18/12/2023 15:29	18/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,68	0,55	0,2	2,43	MQP01N6	Teresina
51197028	PAD	TF	1199814	97265	18/12/2023 15:30	18/12/2023 21:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	787,47	142	3,12	0,25	2,18	5,55	PAD01P1	Luís Correia
51454244	FAO	CR		195123	18/12/2023 15:30	18/12/2023 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,75	0,72	0,27	1,73	FAO01C4	Floriano
51196967	SPM	TF	1356782	97204	18/12/2023 15:30	18/12/2023 19:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	48,41	11	3,4	0,98	0,03	4,42	SPM01C4	Campinas do Piauí
51199092	AME	TF	1062645	99329	18/12/2023 15:32	18/12/2023 23:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1580,62	209	0,1	0,1	7,37	7,57	AME01N1	Amarante
51202848	PAD	CR		103085	18/12/2023 15:33	18/12/2023 15:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P5	Parnaíba
51196910	JUN	CH	1376641	97147	18/12/2023 15:33	19/12/2023 09:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	942,11	52	17,8	0,13	0,2	18,13	JUN01M5	Picos
51197018	NOT	TF	1292961	97255	18/12/2023 15:34	18/12/2023 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	318,27	67	4,1	0,17	0,5	4,77	NOT01C1	Várzea Grande
51197318	JAC	TF	1312583	97555	18/12/2023 15:35	18/12/2023 18:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	784,03	251	1,83	0,08	1,22	3,13	JAC01C2	Jaicós
51279416	PRI	CR		171783	18/12/2023 15:36	18/12/2023 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PRI01Y1	Capitão de Campos
51197474	SPP	CH	1319713	97711	18/12/2023 15:36	18/12/2023 17:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1125,61	473	1,22	1,13	0,03	2,38	SPP01C1	Água Branca
51197282	PCS	CH	1294885	97519	18/12/2023 15:36	18/12/2023 19:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1130,63	333	2,4	0,8	0,2	3,4	PCS01C3	Itainópolis
51196939	MTO	CR		97176	18/12/2023 15:36	19/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,84	1	19,9	0,13	0,08	20,12	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51196944	PCA	CR		97181	18/12/2023 15:36	20/12/2023 11:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,84	1	43,6	0,38	0,08	44,07	PCA01C4	São João da Fronteira
51196975	JCK	CR		97212	18/12/2023 15:37	18/12/2023 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,22	0,32	0,32	0,85	JCK01X1	Teresina
51197486	JUN	CH	1297300	97723	18/12/2023 15:37	18/12/2023 18:19	CHAVE FACA UNIPOLAR	FALHA DE CONEXÃO	402,67	150	1,77	0,78	0,15	2,7	JUN01M6	Bocaina
51195836	PAD	CR		96073	18/12/2023 15:37	18/12/2023 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,37	0,95	0,77	2,08	PAD01P3	Parnaíba
51196982	CPM	CR		97219	18/12/2023 15:38	18/12/2023 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2	0,18	0,58	2,77	CPM01C3	Campo Maior
51197044	AME	TF	1055742	97281	18/12/2023 15:39	19/12/2023 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	886,53	34	25,23	0,48	0,37	26,08	AME01N2	Amarante
51454228	SPP	CR		195107	18/12/2023 15:39	18/12/2023 17:56	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	1,55	0,12	0,62	2,28	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51197017	CRO	AL	1378733	97254	18/12/2023 15:40	18/12/2023 17:50	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	318,85	4923	1,02	0,32	0,83	2,17	CRO01L1	Curralinhos
51197031	CMP	CH	1322053	97268	18/12/2023 15:40	18/12/2023 18:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	719,95	252	1,4	0,4	1,07	2,87	CMP01C2	Luís Correia
51198976	BTV	CR		99213	18/12/2023 15:41	19/12/2023 07:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,68	1	0,05	0,1	16,07	16,22	BTV01C1	Francisco Santos
51454234	PAB	CR		195113	18/12/2023 15:43	18/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,09	1	0,17	1,4	0,53	2,1	PAB01C3	Parnaíba
51197164	UNO	TF	1059061	97401	18/12/2023 15:44	18/12/2023 19:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	78,21	19	0,45	1,07	2,6	4,12	UNO01C4	Lagoa Alegre
51197024	PCS	CR		97261	18/12/2023 15:44	19/12/2023 00:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,53	0,27	0,2	9	PCS01C2	Picos
51197027	MTO	CR		97264	18/12/2023 15:44	19/12/2023 09:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,76	1	17,67	0,18	0,3	18,15	MTO01C2	Matias Olímpio
51197135	JUN	TF	1289710	97372	18/12/2023 15:44	19/12/2023 08:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	275,24	16	16,37	0,42	0,43	17,22	JUN01M1	Vera Mendes
51198442	FAO	TF	1323397	98679	18/12/2023 15:45	18/12/2023 19:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	267,39	69	3,33	0,18	0,37	3,88	FAO01C2	Floriano
51197092	MQP	CR		97329	18/12/2023 15:46	18/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,35	0,47	0,47	2,28	MQP01N8	Teresina
51199530	NZR	CR		99767	18/12/2023 15:47	19/12/2023 00:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	5,23	3,5	0	8,73	NZR01C1	Floriano
51319339	PCS	CR		19560	18/12/2023 15:48	18/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,78	0,93	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51198170	BIG	CH	1361335	98407	18/12/2023 15:48	18/12/2023 20:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1504,29	327	4,47	0,15	0	4,62	BIG01N2	Inhuma
51197184	EMT	CH	1268683	97421	18/12/2023 15:49	18/12/2023 16:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	185,9	223	0,3	0,52	0,03	0,85	EMT01C3	Colônia do Gurguéia

51197150	SPP	CR		97387	18/12/2023 15:51	19/12/2023 10:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,45	0,17	0,72	18,33	SPP01C1	Água Branca
51197136	UNO	CR		97373	18/12/2023 15:51	18/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C1	União
51197566	VDJ	CH	1208683	97803	18/12/2023 15:51	18/12/2023 17:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	379,84	291	0,83	0,48	0	1,32	VDJ01C1	Buriti dos Lopes
51197155	PCS	TF	1293734	97392	18/12/2023 15:52	18/12/2023 20:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1777,97	358	4,5	0,37	0,1	4,97	PCS01C1	Picos
51213789	AME	CH	1055736	106166	18/12/2023 15:52	19/12/2023 15:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	19385,53	813	0,05	0,92	22,88	23,85	AME01N2	Amarante
51197141	PAD	CR		97378	18/12/2023 15:52	19/12/2023 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	26,65	0,47	0,87	27,98	PAD01P2	Parnaíba
51454246	FAO	CR		195125	18/12/2023 15:53	18/12/2023 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,37	0,72	0,27	1,35	FAO01C4	Floriano
51197160	FAO	CR		97397	18/12/2023 15:53	20/12/2023 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,75	1	17,65	0,15	24,23	42,03	FAO01C4	Floriano
51197162	SPP	TF	1319695	97399	18/12/2023 15:54	18/12/2023 18:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	481,96	191	1,72	0,6	0,22	2,53	SPP01C1	Água Branca
51454225	EMT	CR		195104	18/12/2023 15:54	18/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,03	1	0,73	0,08	0,02	0,83	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51197371	NZR	TF	1348684	97608	18/12/2023 15:55	18/12/2023 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	43,21	23	0,1	0,1	1,68	1,88	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51197186	JCK	CR		97423	18/12/2023 15:55	18/12/2023 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,42	0,45	0,63	1,5	JCK01X4	Teresina
51198084	RGN	TF	1069395	98321	18/12/2023 15:57	19/12/2023 00:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	900,04	102	8	0,42	0,42	8,83	RGN01C1	Angical do Piauí
51197213	OER	CR		97450	18/12/2023 15:58	18/12/2023 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,4	0,08	0,05	0,53	OER01C3	Oeiras
51197194	PAD	CR		97431	18/12/2023 15:59	20/12/2023 10:24	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,77	1	41,52	0,5	0,4	42,42	PAD01P1	Luís Correia
51197220	PCS	TF	1314850	97457	18/12/2023 15:59	18/12/2023 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	572,52	153	1,58	0,22	1,95	3,75	PCS01C4	Picos
51202935	TSA	CR		103172	18/12/2023 16:01	18/12/2023 18:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,67	0,77	0,48	2,92	TSA01Y5	Teresina
51197768	BIG	TF	1361362	98005	18/12/2023 16:01	18/12/2023 21:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	157,34	30	4,95	0,28	0,02	5,25	BIG01N2	Inhuma
51197264	SPP	CR		97501	18/12/2023 16:01	18/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,17	0,32	SPP01C1	Água Branca
51454231	SPP	CR		195110	18/12/2023 16:01	19/12/2023 10:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,78	1	18,23	0,43	0	18,67	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51197946	SPP	CH	1389106	98183	18/12/2023 16:02	18/12/2023 20:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	331,18	69	3,3	1,35	0,15	4,8	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51197504	STL	CR		97741	18/12/2023 16:03	18/12/2023 22:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,68	1,02	0,07	6,77	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51454230	SPP	CR		195109	18/12/2023 16:03	19/12/2023 10:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,78	1	18,2	0,43	0	18,63	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51197280	LUZ	CR		97517	18/12/2023 16:04	18/12/2023 19:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,28	0,07	0,35	3,7	LUZ01C1	Luzilândia
51197281	PCS	TF	1297210	97518	18/12/2023 16:04	19/12/2023 09:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	584,91	34	16,52	0,2	0,5	17,22	PCS01C2	Picos
51197317	PRI	CH	1254682	97554	18/12/2023 16:06	19/12/2023 09:40	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	491,86	28	0,1	0,1	17,37	17,57	PRI01Y2	Barras
51197325	BOL	TF	1265306	97562	18/12/2023 16:07	18/12/2023 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	198,06	54	0,1	0,1	3,48	3,68	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51197762	SPP	CH	1069255	97999	18/12/2023 16:08	19/12/2023 12:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	11127,47	549	17,28	3	0	20,28	SPP01C2	Jardim do Mulato
51255601	SPP	CR		147972	18/12/2023 16:08	19/12/2023 12:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	17,28	3	0	20,28	SPP01C2	Jardim do Mulato
51255602	SPP	CR		147973	18/12/2023 16:08	19/12/2023 12:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	17,28	3	0	20,28	SPP01C2	Jardim do Mulato
51255603	SPP	CR		147974	18/12/2023 16:08	19/12/2023 12:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	17,28	3	0	20,28	SPP01C2	Jardim do Mulato
51454235	PAB	CR		195114	18/12/2023 16:09	18/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PAB01C3	Parnaíba
51454229	SPP	CR		195108	18/12/2023 16:09	18/12/2023 17:56	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,07	1	1,05	0,12	0,62	1,78	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51197353	BIG	CH	1361188	97590	18/12/2023 16:09	19/12/2023 09:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1938,75	109	16,1	0,45	1,25	17,8	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51197300	PDS	TF	1240176	97537	18/12/2023 16:10	18/12/2023 17:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	322,34	298	0,1	0,1	0,88	1,08	PDS01C2	Pedro II
51197357	PMR	CR		97594	18/12/2023 16:10	18/12/2023 16:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P3	Palmeirais
51448634	PCS	CR		148834	18/12/2023 16:11	18/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	PCS01C4	Picos
51197370	RNA	CR		97607	18/12/2023 16:11	18/12/2023 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,28	0,28	0,63	1,2	RNA01C4	Teresina
51454226	EMT	CR		195105	18/12/2023 16:11	18/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,02	1	0,45	0,08	0,02	0,55	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51197477	DML	TF	1070448	97714	18/12/2023 16:12	18/12/2023 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	37,65	20	0,1	0,1	1,68	1,88	DML01W3	Lagoa do Piauí
51454227	EMT	CR		195106	18/12/2023 16:12	18/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,02	1	0,43	0,08	0,02	0,53	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51195654	PAB	CR		95891	18/12/2023 16:12	19/12/2023 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	16,5	0,98	0,53	18,02	PAB01C1	Parnaíba
51197478	PID	TF	1044013	97715	18/12/2023 16:12	18/12/2023 20:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	941,47	240	0,65	0,35	2,93	3,93	PID01S9	Teresina
51197354	OER	CH	1336360	97591	18/12/2023 16:13	19/12/2023 11:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3191,35	168	18,05	0,45	0,5	19	OER01C3	Oeiras
51454224	BIG	CR		195103	18/12/2023 16:14	18/12/2023 23:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	5,27	0,17	1,5	6,93	BIG01N2	Inhuma

51197800	BRL	TF	1330602	98037	18/12/2023 16:14	18/12/2023 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	116,85	36	0,1	0,1	3,05	3,25	BRL01C1	Canavieira
51197431	DML	TF	1070223	97668	18/12/2023 16:15	18/12/2023 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	290,52	406	0,13	0,28	0,3	0,72	DML01W1	Demerval Lobão
51197394	SAT	CR		97631	18/12/2023 16:15	19/12/2023 13:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	19,27	0,28	1,47	21,02	SAT01L7	Teresina
51319350	PCS	CR		19571	18/12/2023 16:16	18/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,32	0,47	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51197412	LUZ	CH	1319472	97649	18/12/2023 16:17	18/12/2023 19:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	6,56	2	2,22	1,07	0,23	3,52	LUZ01C4	Luzilândia
51454249	FAO	CR		195128	18/12/2023 16:17	18/12/2023 16:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	FAO01C4	Floriano
51197420	TSA	CR		97657	18/12/2023 16:19	20/12/2023 11:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,78	1	41,88	0,72	0,17	42,77	TSA01Y5	Teresina
51197736	PCS	TF	1294362	97973	18/12/2023 16:20	18/12/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	232,96	88	1,9	0,67	0,08	2,65	PCS01C3	Picos
51197460	PID	CR		97697	18/12/2023 16:20	18/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,07	1	0,83	0,6	0,25	1,68	PID01S3	Teresina
51198071	SPP	CH	1393535	98308	18/12/2023 16:20	18/12/2023 21:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	594,13	125	4,08	0,68	0	4,77	SPP01C5	Angical do Piauí
51199641	AME	TF	1062654	99878	18/12/2023 16:20	18/12/2023 21:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	523,95	108	0,1	0,1	4,67	4,87	AME01N1	Amarante
51197439	SPP	CH	1433021	97676	18/12/2023 16:20	18/12/2023 16:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	450,6	965	0,1	0,1	0,28	0,48	SPP01C1	Água Branca
51197453	AME	CR		97690	18/12/2023 16:23	19/12/2023 03:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	0,05	0,1	11,15	11,3	AME01N2	Amarante
51198015	SPP	TF	1320437	98252	18/12/2023 16:23	18/12/2023 19:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	223,79	81	1,03	0,87	0,87	2,77	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51198046	NZA	TF	1054212	98283	18/12/2023 16:23	18/12/2023 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	208,03	111	0,97	0,65	0,27	1,88	NZA01Z1	Teresina
51197472	BOJ	CR		97709	18/12/2023 16:24	19/12/2023 08:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,7	0,6	0,63	15,93	BOJ01C3	Bom Jesus
51197473	RNA	CR		97710	18/12/2023 16:25	18/12/2023 17:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,04	1	0,15	0,63	0,15	0,93	RNA01C3	Teresina
51199069	PCS	TF	1315137	99306	18/12/2023 16:25	19/12/2023 10:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	220,65	12	17,5	0,9	0	18,4	PCS01C2	Picos
51197507	CPM	CR		97744	18/12/2023 16:26	19/12/2023 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,48	0,53	0,22	17,23	CPM01C2	Campo Maior
51197561	PID	TF	1364890	97798	18/12/2023 16:26	18/12/2023 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	88,38	70	0,53	0,37	0,37	1,27	PID01S8	Teresina
51198993	PCS	CH	1412888	99230	18/12/2023 16:26	18/12/2023 20:37	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	371,13	89	3,65	0,2	0,33	4,18	PCS01C6	Picos
51198327	BIG	TF	1361367	98564	18/12/2023 16:27	18/12/2023 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	399,17	121	2,97	0,32	0,02	3,3	BIG01N2	Inhuma
51198689	TBL	CH	1208475	98926	18/12/2023 16:27	19/12/2023 11:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	482,01	25	16,55	2,43	0,3	19,28	TBL01C4	Parnaíba
51199349	MTO	TF	1256625	99586	18/12/2023 16:27	18/12/2023 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	97,42	19	2,93	2,18	0,02	5,13	MTO01C1	São João do Arraial
51454251	TBL	CR		195130	18/12/2023 16:27	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,65	1,35	0,05	3,05	TBL01C1	Parnaíba
51197717	CEN	CH	1053806	97954	18/12/2023 16:27	18/12/2023 18:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	717,28	364	0,95	0,5	0,53	1,98	CEN01U5	Teresina
51197502	URD	CH	1371030	97739	18/12/2023 16:28	18/12/2023 20:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1527,64	405	0,97	2,78	0,03	3,78	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51202947	EBV	CH	1292650	103184	18/12/2023 16:28	19/12/2023 06:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1238,82	111	14,22	0,05	0	14,27	EBV01C1	Francinópolis
51197711	BIG	CH	1361788	97948	18/12/2023 16:29	19/12/2023 19:25	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	457,82	17	23,4	3,47	0,07	26,93	BIG01N3	Ipiranga do Piauí
51197522	JUN	CR		97759	18/12/2023 16:29	18/12/2023 22:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,28	0,27	1,4	5,95	JUN01M6	São José do Piauí
51197573	TSA	CR		97810	18/12/2023 16:30	18/12/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,88	0,62	0,15	2,65	TSA01Y1	Teresina
51197782	MAD	TF	1360269	98019	18/12/2023 16:30	18/12/2023 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	809,75	552	0,1	0,1	1,28	1,48	MAD01C1	Marcolândia
51198771	PDS	CH	1366934	99008	18/12/2023 16:31	18/12/2023 20:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	931,48	232	2,97	0,67	0,38	4,02	PDS01C3	Pedro II
51198462	MQP	TF	1051598	98699	18/12/2023 16:31	18/12/2023 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	260,18	131	1,53	0,47	0	2	MQP01N5	Teresina
51198518	MQP	CH	1385130	98755	18/12/2023 16:31	18/12/2023 17:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	543,73	447	0,07	0,9	0,25	1,22	MQP01N5	Teresina
51197596	DML	TF	1070449	97833	18/12/2023 16:32	18/12/2023 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	52,33	21	0,1	0,1	2,3	2,5	DML01W3	Lagoa do Piauí
51211267	SPP	CH	1069308	103647	18/12/2023 16:32	19/12/2023 10:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1251,22	71	17,02	0,17	0,45	17,63	SPP01C5	Angical do Piauí
51198704	JCK	TF	1377036	98941	18/12/2023 16:32	18/12/2023 20:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	35,03	10	1,85	0,63	1,03	3,52	JCK01X4	Teresina
51197587	TSA	CR		97824	18/12/2023 16:32	19/12/2023 12:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,82	1	16,65	0,95	2	19,6	TSA01Y5	Teresina
51329339	BOJ	CR		29559	18/12/2023 16:32	18/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	0,97	1,12	BOJ01C3	Bom Jesus
51197849	SPP	TF	1320626	98086	18/12/2023 16:33	18/12/2023 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	304,93	70	2,3	0,83	1,23	4,37	SPP01C4	Agricolândia
51198281	SPP	CH	1320497	98518	18/12/2023 16:33	18/12/2023 20:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1245,85	286	2,62	0,22	1,53	4,37	SPP01C4	Agricolândia
51197589	SRO	CR		97826	18/12/2023 16:34	18/12/2023 18:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	0,48	1,33	0	1,82	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51197597	PID	CR		97834	18/12/2023 16:34	19/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,57	0,15	0,22	16,93	PID01S8	Teresina
51197624	PTY	TF	1051157	97861	18/12/2023 16:35	18/12/2023 22:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	693,1	115	5,22	0,22	0,6	6,03	PTY01P4	Teresina

51198116	NZA	TF	1054091	98353	18/12/2023 16:35	18/12/2023 19:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	97,27	36	1,68	0,43	0,6	2,72	NZA01Z1	Teresina
51279408	PDS	CR		171775	18/12/2023 16:36	18/12/2023 16:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C1	Pedro II
51197653	RNA	TF	1045329	97890	18/12/2023 16:36	19/12/2023 01:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1206,97	134	6,77	0,23	2,02	9,02	RNA01C3	Teresina
51197650	PTY	CR		97887	18/12/2023 16:36	19/12/2023 11:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,8	1	18,92	0,3	0,12	19,33	PTY01P7	Teresina
51198452	VAL	CH	1300773	98689	18/12/2023 16:37	18/12/2023 21:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	387,1	88	3,92	0,48	0	4,4	VAL01C3	Valença do Piauí
51197628	EBV	CH	1299938	97865	18/12/2023 16:37	19/12/2023 10:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	70,54	4	16,07	1,02	0,57	17,65	EBV01C2	Valença do Piauí
51199313	PTY	TF	1051276	99550	18/12/2023 16:37	18/12/2023 21:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	78,22	17	3,42	0,97	0,23	4,62	PTY01P4	Teresina
51284274	PDS	CR		176640	18/12/2023 16:38	18/12/2023 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PDS01C4	Pedro II
51454247	FAO	CR		195126	18/12/2023 16:38	18/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	FAO01C4	Floriano
51199129	MAD	TF	1319199	99366	18/12/2023 16:38	19/12/2023 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	272,22	12	21,93	0,62	0,15	22,7	MAD01C4	Pio IX
51198141	PID	TF	1043397	98378	18/12/2023 16:39	18/12/2023 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	122,85	85	0,1	0,1	1,25	1,45	PID01S8	Teresina
51197669	JCK	CR		97906	18/12/2023 16:39	18/12/2023 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,52	0,13	0,5	1,15	JCK01X4	Teresina
51198500	PID	TF	1042997	98737	18/12/2023 16:39	18/12/2023 21:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	724,27	156	3,52	0,82	0,32	4,65	PID01S2	Teresina
51198457	GPE	TF	1322993	98694	18/12/2023 16:40	19/12/2023 09:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3657,08	214	16,17	0,18	0,75	17,1	GPE01C3	Guadalupe
51197696	ATS	CR		97933	18/12/2023 16:40	19/12/2023 07:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14	0,17	0,6	14,77	ATS01C4	Altos
51197700	PRI	CR		97937	18/12/2023 16:41	19/12/2023 09:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,73	0,25	0,33	16,32	PRI01Y2	Piripiri
51197728	IGA	CR		97965	18/12/2023 16:42	18/12/2023 19:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,07	1,42	0,13	2,62	IGA01Z5	Teresina
51197828	EBV	AL	1363426	98065	18/12/2023 16:42	18/12/2023 23:47	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	2943,97	2521	0,68	0,37	6,03	7,08	EBV01C3	Elesbão Veloso
51197738	PID	CR		97975	18/12/2023 16:42	18/12/2023 19:47	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	0,82	1,17	1,1	3,08	PID01S2	Teresina
51198076	SPP	CH	1068892	98313	18/12/2023 16:42	18/12/2023 21:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4075,23	806	4,42	0,67	0,02	5,1	SPP01C5	Angical do Piauí
51198169	TSA	TF	1043681	98406	18/12/2023 16:42	19/12/2023 02:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	138,92	14	8,8	0,85	0,28	9,93	TSA01Y5	Teresina
51197781	SAT	TF	1048282	98018	18/12/2023 16:42	18/12/2023 19:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	367,84	146	0,78	0,6	1,15	2,53	SAT01L7	Teresina
51199893	MAD	CH	1358890	100130	18/12/2023 16:43	19/12/2023 10:11	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1030,52	59	16,62	0,67	0,18	17,47	MAD01C2	Alegrete do Piauí
51199351	IGA	TF	1366161	99588	18/12/2023 16:43	18/12/2023 22:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	131,99	24	4,87	0,52	0,12	5,5	IGA01Z3	Teresina
51284483	JUN	CR		176847	18/12/2023 16:43	18/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	JUN01M7	Picos
51284482	JUN	CR		176846	18/12/2023 16:43	18/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	JUN01M7	Picos
51197862	SAT	CH	1047935	98099	18/12/2023 16:44	18/12/2023 20:57	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	728,86	173	2,63	0,7	0,88	4,22	SAT01L8	Teresina
51197853	PCS	CH	1294543	98090	18/12/2023 16:44	18/12/2023 18:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	595,94	323	1,53	0,23	0,08	1,85	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51198003	RNA	TF	1039976	98240	18/12/2023 16:44	18/12/2023 19:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	171,39	67	0,73	0,6	1,23	2,57	RNA01C6	Teresina
51197718	FAO	CR		97955	18/12/2023 16:45	18/12/2023 17:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C6	Floriano
51197747	OER	CH	1440208	97984	18/12/2023 16:45	18/12/2023 20:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	299,43	74	2,98	1,02	0,05	4,05	OER01C3	Oeiras
51199182	NZA	TF	1062131	99419	18/12/2023 16:45	18/12/2023 22:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	124,36	23	5,05	0,17	0,2	5,42	NZA01Z4	Nazária
51198240	MAD	CH	1358427	98477	18/12/2023 16:46	18/12/2023 18:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	143,77	103	0,98	0,33	0,08	1,4	MAD01C1	Marcolândia
51197792	PAD	CR		98029	18/12/2023 16:46	20/12/2023 16:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,98	1	46,75	0,18	0,55	47,48	PAD01P6	Parnaíba
51198390	JUN	TF	1296997	98627	18/12/2023 16:46	18/12/2023 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	142,56	48	2,77	0,15	0,07	2,98	JUN01M6	São José do Piauí
51454221	VAZ	CR		195100	18/12/2023 16:47	18/12/2023 22:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,02	0,22	0,6	5,83	VAZIO	Teresina
51198347	JAC	TF	1313247	98584	18/12/2023 16:47	19/12/2023 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	797,81	27	27,75	0,43	1,53	29,72	JAC09F5	Jaicós
51198388	FAO	CH	1375025	98625	18/12/2023 16:47	18/12/2023 19:04	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	68,32	30	1,57	0,2	0,52	2,28	FAO01C6	Floriano
51197892	IGA	TF	1052521	98129	18/12/2023 16:48	18/12/2023 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	339,97	139	0,62	0,42	1,42	2,45	IGA01Z3	Teresina
51197776	OER	CH	1337515	98013	18/12/2023 16:48	18/12/2023 19:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	114,54	46	0,1	0,1	2,3	2,5	OER01C2	Oeiras
51198031	MCU	TF	1379533	98268	18/12/2023 16:48	19/12/2023 00:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	797	100	0,1	0,1	7,78	7,98	MCU01V2	Teresina
51198779	SPP	CR		99016	18/12/2023 16:50	19/12/2023 22:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,25	1	28,83	0,77	0,43	30,03	SPP01C4	Agricolândia
51200466	TSA	TF	1044293	100703	18/12/2023 16:50	19/12/2023 02:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1110,51	118	5,98	0,38	3,05	9,42	TSA01Y2	Teresina
51197840	BOJ	CR		98077	18/12/2023 16:50	18/12/2023 20:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,68	0,37	0,83	3,88	BOJ01C3	Bom Jesus
51198001	IGA	TF	1047092	98238	18/12/2023 16:51	19/12/2023 00:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	498,03	67	6,5	0,32	0,62	7,43	IGA01Z5	Teresina

51197860	MQP	TF	1377124	98097	18/12/2023 16:51	18/12/2023 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	279	115	1,67	0,73	0,03	2,43	MQP01N6	Teresina
51454222	BIG	CR		195101	18/12/2023 16:51	18/12/2023 23:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,26	1	4,65	0,17	1,5	6,32	BIG01N2	Inhuma
51197917	RNA	TF	1039973	98154	18/12/2023 16:51	18/12/2023 19:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	467,55	188	0,9	0,5	1,1	2,5	RNA01C6	Teresina
51198247	JUN	CH	1289680	98484	18/12/2023 16:52	18/12/2023 19:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	468,16	173	1,23	1,35	0,13	2,72	JUN01M7	Picos
51197919	MQP	TF	1053432	98156	18/12/2023 16:52	18/12/2023 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	281,21	196	0,72	0,2	0,53	1,45	MQP01W1	Teresina
51198516	PTY	TF	1047140	98753	18/12/2023 16:53	18/12/2023 20:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	552,61	140	2,1	1,82	0,03	3,95	PTY01P2	Teresina
51198005	NZA	TF	1382613	98242	18/12/2023 16:53	18/12/2023 19:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	128,78	45	2,42	0,4	0,07	2,88	NZA01Z1	Teresina
51197987	AME	TF	1055502	98224	18/12/2023 16:53	18/12/2023 23:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	197,13	30	6,28	0,22	0,08	6,58	AME01N2	Amarante
51197867	MCU	CR		98104	18/12/2023 16:53	18/12/2023 18:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,45	0,22	0,07	1,73	MCU01V5	Teresina
51197932	PTY	TF	1368100	98169	18/12/2023 16:53	19/12/2023 04:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	828,08	69	0,45	3,5	8,07	12,02	PTY01P6	Teresina
51198421	JUN	TF	1404751	98658	18/12/2023 16:54	18/12/2023 20:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	478,52	144	2,58	0,62	0,13	3,33	JUN01M2	Picos
51199438	BOL	CH	1398236	99675	18/12/2023 16:56	19/12/2023 09:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2944,17	173	0,1	0,1	16,83	17,03	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51197871	PID	TF	1378606	98108	18/12/2023 16:57	18/12/2023 17:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	38,57	50	0,1	0,1	0,57	0,77	PID01S9	Teresina
51197939	RNA	CR		98176	18/12/2023 16:57	18/12/2023 20:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,13	0,47	0,6	3,2	RNA01C7	Teresina
51197925	TSA	CR		98162	18/12/2023 16:58	18/12/2023 18:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,32	0,95	0,1	1,37	TSA01Y3	Teresina
51198233	DML	TF	1393290	98470	18/12/2023 16:58	18/12/2023 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	853,95	213	0,02	0,48	3,52	4,02	DML01W2	Demerval Lobão
51197948	FAO	CR		98185	18/12/2023 16:59	19/12/2023 03:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	7,53	2,57	0,13	10,23	FAO01C6	Floriano
51198561	MCU	TF	1410631	98798	18/12/2023 16:59	18/12/2023 20:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	570,23	151	3,12	0,55	0,12	3,78	MCU01V6	Teresina
51198296	PAD	TF	1392790	98533	18/12/2023 16:59	19/12/2023 11:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1716,42	93	17,7	0,57	0,2	18,47	PAD01P1	Luís Correia
51198703	MQP	TF	1051501	98940	18/12/2023 17:02	19/12/2023 00:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	912,98	121	0,22	2,58	4,92	7,72	MQP01N6	Teresina
51198028	MAD	CH	1359804	98265	18/12/2023 17:02	18/12/2023 22:02	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	139,7	28	0,1	0,1	4,8	5	MAD01C1	Simões
51199954	TBC	CH	1362428	100191	18/12/2023 17:02	19/12/2023 00:08	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	2593,31	366	5,92	0,43	0,75	7,1	TBC01K1	Teresina
51198064	AME	CR		98301	18/12/2023 17:03	18/12/2023 18:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,05	1	0,48	0,52	0,25	1,25	AME01N1	Amarante
51198900	SPP	CH	1422586	99137	18/12/2023 17:03	19/12/2023 12:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6925,66	353	19	0,07	0,57	19,63	SPP01C1	Água Branca
51198011	TSA	CR		98248	18/12/2023 17:04	18/12/2023 17:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y5	Teresina
51198079	PID	TF	1366077	98316	18/12/2023 17:04	19/12/2023 01:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1801,19	207	8,05	0,3	0,37	8,72	PID01S6	Teresina
51198284	PCS	TF	1294659	98521	18/12/2023 17:06	19/12/2023 15:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	339,83	15	21,33	1,25	0,08	22,67	PCS01C3	Picos
51198063	PID	CR		98300	18/12/2023 17:08	19/12/2023 06:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	0,05	0,1	13,4	13,55	PID01S4	Teresina
51198066	MQP	CR		98303	18/12/2023 17:08	19/12/2023 10:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,15	0,42	0,55	17,12	MQP01N1	Teresina
51199201	FAO	CH	1324967	99438	18/12/2023 17:09	18/12/2023 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	472,22	217	1,85	0,25	0,08	2,18	FAO01C4	Floriano
51454236	PTY	CR		195115	18/12/2023 17:09	18/12/2023 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P5	Teresina
51198085	PTY	CR		98322	18/12/2023 17:09	18/12/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,68	0,52	0,8	2	PTY01P2	Teresina
51198109	ESP	CR		98346	18/12/2023 17:10	19/12/2023 12:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	17,3	1,08	0,78	19,17	ESP01M3	Teresina
51198062	MCU	TF	1040160	98299	18/12/2023 17:11	18/12/2023 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	52,82	63	0,05	0,25	0,55	0,85	MCU01V3	Teresina
51198108	PAB	CR		98345	18/12/2023 17:13	19/12/2023 15:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,91	1	18,53	2,98	0,37	21,88	PAB01C1	Ilha Grande
51198575	SAT	TF	1047884	98812	18/12/2023 17:13	18/12/2023 22:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	807,38	141	4,02	0,82	0,9	5,73	SAT01L3	Teresina
51199558	NOT	CH	1291310	99795	18/12/2023 17:14	18/12/2023 20:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	647,45	180	3,35	0,2	0,05	3,6	NOT01C2	Valença do Piauí
51454212	CRO	CR		195091	18/12/2023 17:15	18/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,02	1	0,02	0,18	0,37	0,57	CRO01L1	Monsenhor Gil
51199864	PDS	TF	1397544	100101	18/12/2023 17:17	19/12/2023 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	183,76	10	17,25	1,03	0,1	18,38	PDS01C4	Domingos Mourão
51193324	PAD	TF	1199484	93561	18/12/2023 17:17	18/12/2023 20:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1157,76	324	0,53	0,47	2,58	3,58	PAD01P6	Parnaíba
51199461	PID	CR		99698	18/12/2023 17:18	18/12/2023 23:49	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,27	1	6,18	0,33	0	6,52	PID01S9	Teresina
51198185	SPP	CR		98422	18/12/2023 17:18	19/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	24,02	0,38	0,12	24,52	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51198163	PAD	CR		98400	18/12/2023 17:18	18/12/2023 20:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,15	0,2	0,73	3,08	PAD01P6	Parnaíba
51454238	PTY	CR		195117	18/12/2023 17:18	18/12/2023 17:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P5	Teresina
51454239	PTY	CR		195118	18/12/2023 17:21	18/12/2023 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P5	Teresina

51454237	PTY	CR		195116	18/12/2023 17:22	18/12/2023 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P5	Teresina
51198660	IGA	TF	1047093	98897	18/12/2023 17:24	18/12/2023 22:45	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	85,49	16	0	2,02	3,33	5,35	IGA01Z5	Teresina
51198235	MQP	CR		98472	18/12/2023 17:25	18/12/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1	0,15	0,58	1,73	MQP01N6	Teresina
51199405	MCU	TF	1042021	99642	18/12/2023 17:27	18/12/2023 22:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	708,07	136	5,02	0,2	0	5,22	MCU01V8	Teresina
51199237	CET	TF	1214370	99474	18/12/2023 17:28	19/12/2023 09:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	522,37	33	15,6	0,22	0,02	15,83	CET01N1	Cocal
51198580	MAD	CH	1318570	98817	18/12/2023 17:28	18/12/2023 18:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	275,18	211	0,62	0,7	0	1,32	MAD01C4	Pio IX
51198504	JCK	CR		98741	18/12/2023 17:28	18/12/2023 18:57	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,06	1	1,07	0,12	0,3	1,48	JCK01X4	Teresina
51198300	NOT	CR		98537	18/12/2023 17:30	20/12/2023 10:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,7	1	38,77	1,43	0,6	40,8	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
51198567	JCK	TF	1045669	98804	18/12/2023 17:33	18/12/2023 18:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	91,71	69	0,1	0,1	1,13	1,33	JCK01X4	Teresina
51198405	SPP	TF	1431448	98642	18/12/2023 17:37	18/12/2023 20:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	319,89	124	1,32	0,13	1,13	2,58	SPP01C5	Angical do Piauí
51198419	JAC	TF	1314110	98656	18/12/2023 17:37	21/12/2023 16:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	70,66	1	68,2	0,73	1,73	70,67	JAC09F5	Jaicós
51199113	SPP	TF	1319721	99350	18/12/2023 17:38	18/12/2023 21:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	809,48	220	0,1	0,1	3,48	3,68	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51198381	SPM	TF	1356784	98618	18/12/2023 17:38	18/12/2023 18:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	391,16	423	0,4	0,32	0,22	0,93	SPM01C2	Simplício Mendes
51198407	BOJ	CH	1264139	98644	18/12/2023 17:39	18/12/2023 19:31	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	903,42	486	0,43	1,43	0	1,87	BOJ01C3	Bom Jesus
51198582	MCU	TF	1040967	98819	18/12/2023 17:42	18/12/2023 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	356,04	92	1,6	0,5	1,78	3,88	MCU01V4	Teresina
51199323	BOL	TF	1265282	99560	18/12/2023 17:43	19/12/2023 08:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	209,51	14	14,2	0,77	0	14,97	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51198440	PAD	CR		98677	18/12/2023 17:44	20/12/2023 11:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,76	1	41,4	0,37	0,43	42,2	PAD01P8	Luís Correia
51284548	MQP	CR		176912	18/12/2023 17:44	18/12/2023 18:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MQP01N5	Teresina
51198466	RNA	CR		98703	18/12/2023 17:44	18/12/2023 19:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,22	0,38	0,53	2,13	RNA01C7	Teresina
51198499	PTY	CR		98736	18/12/2023 17:46	18/12/2023 19:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	0,52	1,3	0,08	1,9	PTY01P6	Teresina
51198507	MQP	CR		98744	18/12/2023 17:48	20/12/2023 01:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,3	1	31,03	0,13	0,08	31,25	MQP01W1	Teresina
51199003	MBA	CH	1055944	99240	18/12/2023 17:48	18/12/2023 21:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	264,4	81	1,5	1,77	0	3,27	MBA01C3	Teresina
51454255	TBL	CR		195134	18/12/2023 17:48	18/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,3	1,35	0,05	1,7	TBL01C1	Parnaíba
51370924	FAO	CR		71140	18/12/2023 17:49	18/12/2023 19:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,1	1,25	FAO01C4	Floriano
51370926	FAO	CR		71142	18/12/2023 17:49	18/12/2023 19:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,1	1,25	FAO01C4	Floriano
51370934	FAO	CR		71150	18/12/2023 17:49	18/12/2023 19:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	1,1	1,25	FAO01C4	Floriano
51284405	FAO	CR		176771	18/12/2023 17:50	18/12/2023 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	FAO01C4	Floriano
51198558	TSA	CR		98795	18/12/2023 17:52	18/12/2023 18:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y2	Teresina
51198564	MAD	CH	1359659	98801	18/12/2023 17:52	18/12/2023 19:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	27,9	14	0,57	0,57	0,87	2	MAD01C1	Simões
51198571	MTO	CR		98808	18/12/2023 17:53	18/12/2023 22:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,9	0,33	0,12	4,35	MTO01C3	Matias Olímpio
51284493	CRO	CR		176857	18/12/2023 17:53	18/12/2023 18:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRO01L1	Curralinhos
51199639	FAO	TF	1382859	99876	18/12/2023 17:54	19/12/2023 12:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	435,81	23	9,5	0,08	9,37	18,95	FAO01C4	Floriano
51198587	IGA	CR		98824	18/12/2023 17:54	18/12/2023 21:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,6	0,47	2,07	3,13	IGA01Z5	Teresina
51198589	RNA	CR		98826	18/12/2023 17:55	18/12/2023 19:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,07	1	1,03	0,35	0,42	1,8	RNA01C8	Teresina
51198277	MTO	CR		98514	18/12/2023 17:55	18/12/2023 19:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,85	0,17	0,38	1,4	MTO01C1	São João do Arraial
51198649	JUN	CH	1290180	98886	18/12/2023 17:55	18/12/2023 21:48	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	436,96	113	3,55	0,17	0,17	3,88	JUN01M7	Picos
51192691	PAB	TF	1204999	92930	18/12/2023 17:57	19/12/2023 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	3426,18	190	16,47	0,7	0,87	18,03	PAB01C1	Ilha Grande
51198754	ATS	CH	1065166	98991	18/12/2023 17:58	18/12/2023 20:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	243,58	100	0,98	1,42	0,05	2,45	ATS01C3	Altos
51198791	JUN	TF	1297245	99028	18/12/2023 17:59	19/12/2023 12:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	649,58	36	17,65	0,28	0,12	18,05	JUN01M6	São José do Piauí
51198621	SPP	CR		98858	18/12/2023 17:59	18/12/2023 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51202246	FAO	CH	1325336	102483	18/12/2023 18:00	19/12/2023 09:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	438,94	29	14,25	0,9	0	15,15	FAO01C4	Floriano
51198650	CEN	CR		98887	18/12/2023 18:03	18/12/2023 18:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,3	0,38	0,15	0,83	CEN01U1	Teresina
51454241	PTY	CR		195120	18/12/2023 18:03	18/12/2023 18:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P5	Teresina
51198662	PRI	CR		98899	18/12/2023 18:03	19/12/2023 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,2	0,35	0,52	17,07	PRI01Y1	Piripiri
51198992	PAD	CR		99229	18/12/2023 18:03	19/12/2023 08:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	0,05	0,1	14,13	14,28	PAD01P1	Parnaíba

51198700	IGA	CR		98937	18/12/2023 18:06	19/12/2023 12:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,15	0,37	0,48	18	IGA01Z5	Teresina
51198714	VAL	CH	1073892	98951	18/12/2023 18:07	19/12/2023 23:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	659,93	132	3,88	0,83	0,28	5	VAL01C2	São Miguel do Tapuio
51199253	SMO	CH	1310033	99490	18/12/2023 18:07	19/12/2023 09:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1790,52	118	13,97	1,22	0	15,18	SMO01C3	Simões
51198692	SPP	CR		98929	18/12/2023 18:08	19/12/2023 05:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	0,05	0,1	11,6	11,75	SPP01C1	Água Branca
51198983	RGN	TF	1068827	99220	18/12/2023 18:08	18/12/2023 19:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	137,98	75	0,1	0,1	1,65	1,85	RGN01C1	Jardim do Mulato
51202418	PDS	TF	1239480	102655	18/12/2023 18:09	19/12/2023 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	79,18	5	14,43	1,27	0,15	15,85	PDS01C4	Domingos Mourão
51198769	DML	CR		99006	18/12/2023 18:12	18/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W1	Teresina
51198770	BRL	CR		99007	18/12/2023 18:13	19/12/2023 13:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,8	1	17,8	0,83	0,53	19,17	BRL01C2	Landri Sales
51198780	TBC	CR		99017	18/12/2023 18:14	18/12/2023 20:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	0,3	1,18	0,45	1,93	TBC01K1	Teresina
51199291	NZA	TF	1054287	99528	18/12/2023 18:16	18/12/2023 22:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	62,35	15	0,1	0,1	3,97	4,17	NZA01Z2	Nazária
51199094	RNA	TF	1379491	99331	18/12/2023 18:17	18/12/2023 20:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	332,28	133	0,1	0,1	2,3	2,5	RNA01C8	Teresina
51198858	CET	TF	1214364	99095	18/12/2023 18:18	18/12/2023 20:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	119,73	65	0,5	1,27	0,08	1,85	CET01N1	Cocal
51199477	ATS	CH	1388336	99714	18/12/2023 18:18	19/12/2023 08:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	321,59	22	13,98	0,48	0,17	14,63	ATS01C3	Altos
51214990	ESP	TF	1043220	107365	18/12/2023 18:20	20/12/2023 08:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	463,28	12	0,1	0,1	38,4	38,6	ESP01M1	Teresina
51198861	FAO	TF	1325194	99098	18/12/2023 18:20	19/12/2023 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	72,56	4	13,95	1,12	3,08	18,15	FAO01C6	Floriano
51198851	FAO	CH	1324824	99088	18/12/2023 18:20	18/12/2023 19:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	260,36	232	0,15	0,1	0,88	1,13	FAO01C4	Floriano
51198895	BGR	CR		99132	18/12/2023 18:23	19/12/2023 10:05	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,65	1	13,8	1,77	0,13	15,7	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51198903	MQP	CR		99140	18/12/2023 18:23	18/12/2023 20:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	0,33	0,37	1,18	1,88	MQP01N6	Teresina
51198904	TSA	CR		99141	18/12/2023 18:24	19/12/2023 11:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,73	1	15,93	0,62	1	17,55	TSA01Y3	Teresina
51198986	RGE	TF	1356374	99223	18/12/2023 18:24	18/12/2023 19:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	72	108	0,25	0,33	0,08	0,67	RGE01N3	Itaueira
51198850	ALG	TF	1061408	99087	18/12/2023 18:25	18/12/2023 18:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	75,92	176	0,1	0,1	0,23	0,43	ALG01N2	Alto Longá
51198938	RNA	CR		99175	18/12/2023 18:26	19/12/2023 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	15,45	0,13	0,05	15,63	RNA01C3	Teresina
51198940	PCA	CH	1250521	99177	18/12/2023 18:26	18/12/2023 20:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	94,54	55	1,12	0,62	0	1,73	PCA01C4	Piracuruca
51199040	CPM	CH	1262355	99277	18/12/2023 18:26	18/12/2023 23:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	748,96	144	4,7	0,35	0,17	5,22	CPM01C3	Campo Maior
51199047	NZA	TF	1054094	99284	18/12/2023 18:27	18/12/2023 20:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	94,09	59	1,27	0,12	0,22	1,6	NZA01Z1	Teresina
51198946	PCS	TF	1315074	99183	18/12/2023 18:27	19/12/2023 07:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	152,55	46	13,23	0,07	0	13,3	PCS01C4	Santana do Piauí
51429334	PCS	CR		129535	18/12/2023 18:27	19/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,69	1	16,12	0,1	0,4	16,62	PCS01C4	Santana do Piauí
51429336	PCS	CR		129537	18/12/2023 18:27	19/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,69	1	16,12	0,1	0,4	16,62	PCS01C4	Santana do Piauí
51198901	GPE	TF	1322992	99138	18/12/2023 18:28	18/12/2023 19:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	14,79	11	0,08	0,18	1,08	1,35	GPE01C3	Guadalupe
51202953	SPP	CH	1068778	103190	18/12/2023 18:29	19/12/2023 14:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	438,86	22	16,2	3,55	0,2	19,95	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51201950	VAL	CH	1437116	102187	18/12/2023 18:33	19/12/2023 15:54	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2432,25	114	16,35	1,32	3,68	21,35	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51198990	JCK	CH	1045670	99227	18/12/2023 18:33	18/12/2023 19:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	136,4	122	0,35	0,33	0,45	1,13	JCK01X4	Teresina
51199355	TSA	TF	1044310	99592	18/12/2023 18:34	18/12/2023 22:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	688,26	193	0,7	0,95	1,92	3,57	TSA01Y2	Teresina
51199041	TSA	CR		99278	18/12/2023 18:36	19/12/2023 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	15,1	0,27	0,25	15,62	TSA01Y4	Teresina
51200218	PCS	CR		100455	18/12/2023 18:37	19/12/2023 00:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,42	0,2	0	5,62	PCS01C6	Picos
51199127	ATS	TF	1064243	99364	18/12/2023 18:37	19/12/2023 08:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	141,86	10	13,62	0,37	0,22	14,2	ATS01C3	Campo Maior
51199131	SPP	TF	1319834	99368	18/12/2023 18:38	19/12/2023 07:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	101,99	8	11,87	0,88	0	12,75	SPP01C1	Água Branca
51199181	CET	TF	1214519	99418	18/12/2023 18:38	18/12/2023 21:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	323,03	112	1,87	1	0,03	2,9	CET01N1	Cocal
51199160	PCA	CH	1439335	99397	18/12/2023 18:39	19/12/2023 13:37	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	5082,43	3003	15,12	0,1	3,75	18,97	PCA01C1	Batalha
51199209	PTY	TF	1056265	99446	18/12/2023 18:40	19/12/2023 06:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	251,12	22	0,1	0,1	11,22	11,42	PTY01P5	Teresina
51199132	NZA	TF	1389274	99369	18/12/2023 18:41	18/12/2023 21:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	32,86	13	1,32	0,33	0,88	2,53	NZA01Z2	Nazária
51454232	SPP	CR		195111	18/12/2023 18:41	19/12/2023 10:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,67	1	15,57	0,43	0	16	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51199247	PDS	CR		99484	18/12/2023 18:41	18/12/2023 19:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,67	0,48	0	1,15	PDS01C3	Pedro II
51199079	MBA	CR		99316	18/12/2023 18:42	19/12/2023 11:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,35	0,8	0,78	16,93	MBA01C3	Teresina
51199090	PAB	CR		99327	18/12/2023 18:42	19/12/2023 03:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,62	0,55	0,15	8,32	PAB01C3	Parnaíba

51199072	CRO	TF	1070278	99309	18/12/2023 18:43	18/12/2023 19:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	56,12	148	0,1	0,1	0,18	0,38	CRO01L1	Monsenhor Gil
51199130	RNA	CR		99367	18/12/2023 18:45	19/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,38	0,35	0,17	15,9	RNA01C4	Teresina
51199137	PTY	CR		99374	18/12/2023 18:47	19/12/2023 03:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	6,92	0,45	1	8,37	PTY01P2	Teresina
51199170	ESP	TF	1379589	99407	18/12/2023 18:47	18/12/2023 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	525,4	118	3,53	0,22	0,72	4,47	ESP01M1	Teresina
51199309	PCS	CH	1315031	99546	18/12/2023 18:48	19/12/2023 06:21	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	277,06	24	11,23	0,23	0,08	11,55	PCS01C4	Santana do Piauí
51323443	PCS	CR		23664	18/12/2023 18:52	18/12/2023 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,05	0,1	0,65	0,8	PCS01C4	Picos
51199180	MQP	CR		99417	18/12/2023 18:53	19/12/2023 09:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,62	0,17	0,33	14,12	MQP01N8	Teresina
51199147	PTY	CR		99384	18/12/2023 18:54	18/12/2023 19:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,77	0,92	PTY01P8	Teresina
51199308	PAD	TF	1199410	99545	18/12/2023 18:54	18/12/2023 21:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1041,14	364	0,52	0,38	1,97	2,87	PAD01P6	Parnaíba
51199204	SAT	CR		99441	18/12/2023 18:54	18/12/2023 21:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,87	1,3	0,05	2,22	SAT01L1	Teresina
51199206	RNA	CR		99443	18/12/2023 18:54	19/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,68	1	15,17	0,45	0,78	16,4	RNA01C3	Teresina
51199252	DML	TF	1069840	99489	18/12/2023 18:58	18/12/2023 20:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	81,45	41	0,1	1,22	0,68	2	DML01W1	Teresina
51199319	MBA	CR		99556	18/12/2023 19:03	19/12/2023 11:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,69	1	15,5	1,02	0,08	16,6	MBA01C3	Teresina
51198699	FAO	CH	1324936	98936	18/12/2023 19:04	19/12/2023 09:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4635,2	311	13,85	0,1	0,97	14,92	FAO01C4	Floriano
51199609	EMT	TF	1268709	99846	18/12/2023 19:05	19/12/2023 16:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	774,5	36	12,75	1,05	7,72	21,52	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51199340	TBC	CR		99577	18/12/2023 19:06	19/12/2023 14:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	17,88	1,35	0,63	19,87	TBC01K1	Teresina
51200806	SPP	CH	1319873	101043	18/12/2023 19:07	19/12/2023 11:20	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	9547,04	589	15,12	0,28	0,82	16,22	SPP01C3	Barro Duro
51199357	ETA	TF	1232260	99594	18/12/2023 19:08	19/12/2023 21:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	389,7	15	24,17	0,47	1,35	25,98	ETA01C2	Esperantina
51199383	MQP	CR		99620	18/12/2023 19:10	18/12/2023 22:27	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,14	1	2,07	0,45	0,77	3,28	MQP01N6	Teresina
51199384	PCS	CR		99621	18/12/2023 19:12	19/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,57	0,62	0,25	14,43	PCS01C4	Santana do Piauí
51196902	PAD	CR		97139	18/12/2023 19:14	19/12/2023 09:06	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,58	1	12,1	1,77	0	13,87	PAD01P5	Parnaíba
51211423	TBL	TF	1380190	103803	18/12/2023 19:15	20/12/2023 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	452,91	12	37,17	0,28	0,3	37,75	TBL01C5	Cocal
51199443	TBL	CR		99680	18/12/2023 19:16	19/12/2023 07:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,49	1	0,05	0,1	11,68	11,83	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51199439	FAO	CR		99676	18/12/2023 19:18	19/12/2023 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,65	0,25	0,58	14,48	FAO01C4	Floriano
51200358	PDS	TF	1391203	100595	18/12/2023 19:22	19/12/2023 00:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1440,91	267	4,62	0,13	0,65	5,4	PDS01C2	Pedro II
51199493	PTY	CR		99730	18/12/2023 19:25	19/12/2023 04:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,73	0,17	0,72	8,62	PTY01P1	Teresina
51199644	ESP	CR		99881	18/12/2023 19:26	18/12/2023 23:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,87	1,05	0,13	4,05	ESP01M1	Teresina
51199506	PCA	CH	1250379	99743	18/12/2023 19:27	19/12/2023 11:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	922,16	56	15,98	0,23	0,27	16,48	PCA01C4	Piracuruca
51211761	PCA	TF	1250327	104141	18/12/2023 19:27	19/12/2023 12:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	68,74	4	0,1	0,1	17	17,2	PCA01C4	Piracuruca
51199515	JCK	CR		99752	18/12/2023 19:29	19/12/2023 08:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,53	0,2	0,1	12,83	JCK01X8	Teresina
51199516	MQP	CR		99753	18/12/2023 19:29	18/12/2023 19:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MQP01N6	Teresina
51199550	MCU	CR		99787	18/12/2023 19:30	19/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,66	1	14,63	0,32	0,85	15,8	MCU01V3	Teresina
51200244	PRI	TF	1375976	100481	18/12/2023 19:33	19/12/2023 17:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	335,95	15	21,52	0,52	0,37	22,4	PRI01Y3	Piripiri
51199548	URD	CH	1370705	99785	18/12/2023 19:34	18/12/2023 22:48	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	9,65	3	0,1	0,1	3,03	3,23	URD09W3	Uruçuí
51454220	VAZ	CR		195099	18/12/2023 19:34	18/12/2023 22:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,1	0,1	3,03	3,23	VAZIO	Uruçuí
51199600	JUN	TF	1290071	99837	18/12/2023 19:35	20/12/2023 12:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	856,6	21	39,65	1,15	0	40,8	JUN01M7	Itainópolis
51199599	PCS	CR		99836	18/12/2023 19:37	19/12/2023 16:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,03	0,2	0,57	20,8	PCS01C4	Santana do Piauí
51199613	PRI	CR		99850	18/12/2023 19:38	19/12/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,67	1,43	0,12	15,22	PRI01Y1	Piripiri
51199673	PCS	CH	1314898	99910	18/12/2023 19:40	19/12/2023 13:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	462,06	26	0,1	0,1	17,57	17,77	PCS01C4	Picos
51199643	PCA	TF	1250321	99880	18/12/2023 19:41	19/12/2023 09:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	27,99	2	13,35	0,28	0,37	14	PCA01C4	Piracuruca
51199635	BRL	CR		99872	18/12/2023 19:42	19/12/2023 13:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,83	0,3	0,15	18,28	BRL01C2	Landri Sales
51199646	PCA	CR		99883	18/12/2023 19:42	19/12/2023 07:53	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,51	1	0,05	0,1	12,03	12,18	PCA01C4	Piracuruca
51199647	PCA	CR		99884	18/12/2023 19:42	20/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,61	1	37,6	1,02	0,12	38,73	PCA01C4	Piracuruca
51199649	CPM	CR		99886	18/12/2023 19:43	19/12/2023 08:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,08	0,42	0,33	12,83	CPM09F2	Campo Maior
51199651	PAB	CR		99888	18/12/2023 19:43	19/12/2023 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	19,97	0,72	0,15	20,83	PAB01C2	Parnaíba

51199654	RNA	CR		99891	18/12/2023 19:45	19/12/2023 10:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,6	1	14,03	0,27	0,07	14,37	RNA01C8	Teresina
51199680	JUN	CR		99917	18/12/2023 19:46	19/12/2023 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,23	0,35	0,67	16,25	JUN01M7	Picos
51199688	URD	CR		99925	18/12/2023 19:49	19/12/2023 10:08	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,6	1	13,07	1,08	0,17	14,32	URD09W1	Uruçuí
51200325	PTY	TF	1050753	100562	18/12/2023 19:49	19/12/2023 01:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	469,85	90	0,1	0,1	5,03	5,23	PTY01P8	Teresina
51199677	NZA	CR		99914	18/12/2023 19:50	19/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,52	1	11,68	0,55	0,37	12,6	NZA01Z1	Teresina
51199709	SAT	CR		99946	18/12/2023 19:55	19/12/2023 12:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,7	1	14,92	0,43	1,38	16,73	SAT01L7	Teresina
51199714	RNA	CR		99951	18/12/2023 19:55	19/12/2023 08:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,2	0,62	0,05	12,87	RNA01C6	Teresina
51199744	OER	CR		99981	18/12/2023 19:56	19/12/2023 08:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,13	0,53	0,63	12,3	OER01C1	Oeiras
51199861	PAD	TF	1199803	100098	18/12/2023 19:57	19/12/2023 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	416,25	27	14,72	0,5	0,2	15,42	PAD01P1	Luís Correia
51199736	RNA	CR		99973	18/12/2023 19:57	19/12/2023 11:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,7	0,97	0,28	15,95	RNA01C5	Teresina
51199819	BIG	CR		100056	18/12/2023 19:59	19/12/2023 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,92	0,13	0,08	15,13	BIG01N2	Inhuma
51199808	ETA	TF	1232103	100045	18/12/2023 19:59	19/12/2023 00:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	465,7	109	1,37	0,75	2,17	4,28	ETA01C2	Esperantina
51199749	PAD	CR		99986	18/12/2023 20:00	19/12/2023 20:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,03	1	21,98	0,83	1,98	24,8	PAD01P2	Parnaíba
51199860	CET	TF	1214990	100097	18/12/2023 20:01	19/12/2023 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	569,78	39	12,12	0,63	1,87	14,62	CET01N1	Cocal
51199786	CET	TF	1214415	100023	18/12/2023 20:02	19/12/2023 06:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	602,78	59	9,78	0,2	0,23	10,22	CET01N1	Cocal
51199787	TBL	CR		100024	18/12/2023 20:02	20/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	1,61	1	37,02	0,68	0,92	38,62	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51199068	PCS	CR		99305	18/12/2023 20:02	19/12/2023 00:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,72	0,18	0,08	3,98	PCS01C6	Picos
51199788	SAT	CR		100025	18/12/2023 20:02	18/12/2023 20:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SAT01L3	Teresina
51200431	CMP	TF	1322074	100668	18/12/2023 20:04	19/12/2023 08:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	321,58	26	11,12	0,53	0,72	12,37	CMP01C2	Luís Correia
51199791	URI	CR		100028	18/12/2023 20:04	19/12/2023 11:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,47	0,15	0,28	15,9	URI01C2	Uruçuí
51200637	AME	TF	1062643	100874	18/12/2023 20:11	19/12/2023 00:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	975,4	231	0,1	0,1	4,03	4,23	AME01N1	Amarante
51199837	PCS	CR		100074	18/12/2023 20:13	18/12/2023 23:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,47	0,17	0,2	2,83	PCS01C4	Picos
51199858	NOT	CR		100095	18/12/2023 20:15	18/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	NOT01C1	Várzea Grande
51200297	PCA	TF	1247291	100534	18/12/2023 20:20	19/12/2023 02:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	607,17	106	4,8	0,45	0,48	5,73	PCA01C2	Piracuruca
51199935	IGA	TF	1052473	100172	18/12/2023 20:21	18/12/2023 20:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	48,58	56	0,05	0,05	0	0,1	IGA01Z3	Teresina
51200210	IGA	CR		100447	18/12/2023 20:21	18/12/2023 20:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	IGA01Z3	Teresina
51199892	PAB	CR		100129	18/12/2023 20:21	19/12/2023 20:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	20,97	0,62	2,7	24,28	PAB01C4	Parnaíba
51199904	PID	CR		100141	18/12/2023 20:24	18/12/2023 20:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S8	Teresina
51199931	AAD	CR		100168	18/12/2023 20:26	19/12/2023 12:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,7	0,47	0,07	16,23	AAD01C1	Uruçuí
51199933	TSA	CR		100170	18/12/2023 20:27	19/12/2023 09:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,55	1	12,77	0,42	0,07	13,25	TSA01Y5	Teresina
51199914	PTY	CR		100151	18/12/2023 20:27	19/12/2023 12:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,66	1	11,82	2	2,02	15,83	PTY01P5	Teresina
51199934	JUN	CR		100171	18/12/2023 20:27	19/12/2023 13:12	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,7	1	14,77	0,68	1,3	16,75	JUN01M2	Picos
51200471	PAD	TF	1199755	100708	18/12/2023 20:28	19/12/2023 18:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	5611,07	254	18,23	0,52	3,35	22,1	PAD01P2	Luís Correia
51199922	ETA	CR		100159	18/12/2023 20:29	19/12/2023 10:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,57	1	12,82	0,23	0,62	13,67	ETA01C1	Esperantina
51199953	PAD	CR		100190	18/12/2023 20:30	19/12/2023 16:00	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,81	1	18,97	0,3	0,23	19,5	PAD01P6	Parnaíba
51200044	PAD	CH	1395242	100281	18/12/2023 20:35	19/12/2023 02:20	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1079,85	188	3,25	0,2	2,3	5,75	PAD01P1	Parnaíba
51199996	SAT	CR		100233	18/12/2023 20:38	19/12/2023 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,03	0,72	0,87	15,62	SAT01L1	Teresina
51199980	JUN	TF	1289945	100217	18/12/2023 20:39	19/12/2023 19:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	46,4	2	21,7	0,72	0,8	23,22	JUN01M7	Picos
51200013	PAD	CR		100250	18/12/2023 20:42	19/12/2023 15:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,77	1	17,95	0,45	0,2	18,6	PAD01P1	Parnaíba
51200011	PAD	CR		100248	18/12/2023 20:45	19/12/2023 11:35	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,62	1	12,28	2,45	0,1	14,83	PAD01P1	Parnaíba
51200035	PID	CR		100272	18/12/2023 20:46	19/12/2023 08:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	10,53	0,68	0,68	11,9	PID01S8	Teresina
51200066	UNO	CR		100303	18/12/2023 20:52	18/12/2023 21:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C1	União
51200100	ESP	CR		100337	18/12/2023 21:00	19/12/2023 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,2	0,52	0,37	13,08	ESP01M3	Teresina
51200101	PAB	CR		100338	18/12/2023 21:00	19/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	12,8	0,35	0,67	13,82	PAB01C3	Parnaíba
51200156	IGA	TF	1052521	100393	18/12/2023 21:09	18/12/2023 23:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	270,74	139	1,07	0,2	0,68	1,95	IGA01Z3	Teresina

51200149	SPM	TF	1332475	100386	18/12/2023 21:12	20/12/2023 09:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	180,87	5	0,05	1,12	35,02	36,18	SPM01C1	Simplício Mendes
51200157	GPE	CR		100394	18/12/2023 21:13	19/12/2023 10:07	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,54	1	12,57	0,07	0,27	12,9	GPE01C3	Guadalupe
51205262	BAS	CH	1074507	103365	18/12/2023 21:13	19/12/2023 05:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	640,99	170	8,67	0,05	0	8,72	BAS01C3	Barras
51404305	BAS	CR		104513	18/12/2023 21:13	19/12/2023 09:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,52	1	12,13	0,3	0,07	12,5	BAS01C3	Barras
51200184	SPP	CH	1389106	100421	18/12/2023 21:20	18/12/2023 23:49	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	170,89	69	2,03	0,1	0,35	2,48	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51200196	PAD	CR		100433	18/12/2023 21:21	19/12/2023 16:37	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,8	1	18,28	0,63	0,35	19,27	PAD01P6	Parnaíba
51200199	JCK	CR		100436	18/12/2023 21:23	19/12/2023 10:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	13,2	0,17	0,15	13,52	JCK01X5	Teresina
51200228	PAD	CR		100465	18/12/2023 21:26	19/12/2023 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,18	0,55	0,23	19,97	PAD01P3	Parnaíba
51200276	PTY	CR		100513	18/12/2023 21:36	19/12/2023 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,33	0,48	0,13	14,95	PTY01P1	Teresina
51200277	FAO	CR		100514	18/12/2023 21:37	19/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	10,68	0,63	0,6	11,92	FAO01C4	Floriano
51200278	MBA	CR		100515	18/12/2023 21:38	19/12/2023 07:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	0,05	0,1	9,7	9,85	MBA01C3	Teresina
51200305	PAD	CH	1431200	100542	18/12/2023 21:40	19/12/2023 00:20	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2561,67	1105	0,1	0,1	2,47	2,67	PAD01P8	Luís Correia
51195680	FAO	TF	1381551	95917	18/12/2023 21:41	18/12/2023 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	226,34	146	0,07	0,25	1,25	1,57	FAO01C1	Floriano
51323590	PCS	CR		23811	18/12/2023 21:49	19/12/2023 06:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	0,05	0,1	8,38	8,53	PCS01C4	Santana do Piauí
51323591	PCS	CR		23812	18/12/2023 21:49	19/12/2023 06:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	0,05	0,1	8,38	8,53	PCS01C4	Santana do Piauí
51200375	PAD	CH	1199562	100612	18/12/2023 21:55	19/12/2023 01:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1990,86	573	2,57	0,27	0,65	3,48	PAD01P2	Luís Correia
51200379	PAD	CR		100616	18/12/2023 21:57	19/12/2023 07:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	0,05	0,1	9,6	9,75	PAD01P8	Luís Correia
51200426	PCS	CH	1425615	100663	18/12/2023 22:06	19/12/2023 20:39	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	157,83	7	19,38	0,95	2,22	22,55	PCS01C4	Picos
51200425	PAB	CR		100662	18/12/2023 22:09	20/12/2023 10:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,53	1	36,03	0,23	0,53	36,8	PAB01C4	Parnaíba
51200449	PCA	CH	1250205	100686	18/12/2023 22:13	19/12/2023 10:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	184,21	15	11,6	0,15	0,53	12,28	PCA01C4	Piracuruca
51200508	PAD	CR		100745	18/12/2023 22:29	19/12/2023 10:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,53	0,37	0,3	12,2	PAD01P6	Parnaíba
51200554	PAD	TF	1200257	100791	18/12/2023 22:32	19/12/2023 09:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3640,62	320	8,05	0,7	2,63	11,38	PAD01P8	Luís Correia
51200522	JUN	CR		100759	18/12/2023 22:33	20/12/2023 11:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,55	1	35,2	0,88	1,17	37,25	JUN01M2	Picos
51200600	PAD	TF	1395308	100837	18/12/2023 22:39	19/12/2023 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	233,24	22	9,62	0,28	0,72	10,62	PAD01P5	Parnaíba
51200668	PAD	TF	1199801	100905	18/12/2023 22:57	19/12/2023 19:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2332,41	113	14,97	1,37	4,32	20,65	PAD01P2	Luís Correia
51200689	PAB	CR		100926	18/12/2023 23:29	19/12/2023 14:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	11	4,12	0,3	15,42	PAB01C3	Parnaíba
51211845	CMP	CH	1322150	104223	18/12/2023 23:33	19/12/2023 18:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4026,09	209	17,25	2,02	0	19,27	CMP01C2	Luís Correia
51202318	MAD	CH	1318531	102555	18/12/2023 23:38	19/12/2023 11:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	795,83	65	10,7	1,32	0,23	12,25	MAD01C4	Pio IX
51200743	PAD	CR		100980	18/12/2023 23:47	19/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,5	0,17	0,37	11,03	PAD01P6	Parnaíba
51195047	PAB	CR		95284	18/12/2023 23:56	19/12/2023 04:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,22	0,37	0,58	4,17	PAB01C3	Parnaíba
51200807	PAD	CR		101044	19/12/2023 00:00	21/12/2023 15:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,65	1	62,6	0,62	0,38	63,6	PAD01P3	Parnaíba
51200855	CVA	TF	1301830	101092	19/12/2023 00:08	19/12/2023 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	8,85	1	7,75	0,9	0,2	8,85	CVA01C1	Pio IX
51201028	ETA	TF	1233124	101265	19/12/2023 00:24	19/12/2023 02:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	477,1	276	0,7	0,5	0,53	1,73	ETA01C1	Esperantina
51200911	PAD	TF	1415360	101148	19/12/2023 00:27	19/12/2023 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	493,29	41	11	0,25	0,78	12,03	PAD01P1	Luís Correia
51200912	MQP	CR		101149	19/12/2023 00:29	19/12/2023 10:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,4	1	8,92	0,25	0,37	9,53	MQP01N5	Teresina
51211552	STL	CH	1297960	103932	19/12/2023 00:36	19/12/2023 07:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1057,18	118	6,55	0,05	0	6,6	STL01C2	Francisco Santos
51201060	PAB	CR		101297	19/12/2023 01:06	19/12/2023 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,4	0,3	0,6	16,3	PAB01C3	Parnaíba
51201258	SPM	CR		101495	19/12/2023 02:02	19/12/2023 07:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,22	1	4,52	0,22	0,55	5,28	SPM01C2	Simplício Mendes
51201729	ATS	TF	1064110	101966	19/12/2023 02:25	19/12/2023 08:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	560,59	96	5,12	0,27	0,47	5,85	ATS01C2	Altos
51201365	PRI	CH	1439049	101602	19/12/2023 02:44	19/12/2023 05:41	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	49,12	210	0,3	0,13	2,52	2,95	PRI01Y3	Piripiri
51201617	AME	AL	1055523	101854	19/12/2023 03:41	19/12/2023 03:54	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	398,46	1832	0,02	0,03	0,17	0,22	AME01N2	Amarante
51202959	DML	CH	1069844	103196	19/12/2023 04:11	19/12/2023 10:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	83,23	14	4,73	0,55	0,67	5,95	DML01W1	Teresina
51202498	CRO	CH	1070305	102735	19/12/2023 04:20	19/12/2023 11:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	987,54	137	5,38	1,2	0,63	7,22	CRO01L1	Monsenhor Gil
51318753	DML	CR		18974	19/12/2023 04:22	19/12/2023 06:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,05	0,1	2,07	2,22	DML01W2	Demerval Lobão
51201907	AME	TF	1062682	102144	19/12/2023 04:39	19/12/2023 09:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	623,47	133	3,67	0,6	0,43	4,7	AME01N1	Amarante

51201686	PAB	CR		101923	19/12/2023 04:40	19/12/2023 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,82	0,12	0,18	12,12	PAB01C1	Parnaíba
51201740	PTY	CR		101977	19/12/2023 04:56	20/12/2023 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,54	1	35,55	0,37	1,03	36,95	PTY01P9	Teresina
51202285	PCS	TF	1412893	102522	19/12/2023 05:13	19/12/2023 12:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	106,99	14	5,43	2,22	0	7,65	PCS01C6	Picos
51201817	PAB	CR		102054	19/12/2023 05:21	19/12/2023 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,07	0,4	0,38	12,85	PAB01C1	Parnaíba
51202143	PCS	TF	1297559	102380	19/12/2023 05:23	19/12/2023 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	286,11	78	0,1	0,1	3,47	3,67	PCS01C2	Picos
51202044	FAO	TF	1323096	102281	19/12/2023 05:28	19/12/2023 13:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2729,44	347	1,25	0,17	6,45	7,87	FAO01C6	Floriano
51201835	SPP	CR		102072	19/12/2023 05:30	19/12/2023 05:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C4	Agricolândia
51202193	PCA	CH	1227383	102430	19/12/2023 05:32	19/12/2023 11:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1371,56	231	5,27	0,68	0	5,95	PCA01C1	Batalha
51201849	FAO	CR		102086	19/12/2023 05:33	19/12/2023 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,37	0,27	0,1	9,73	FAO01C6	Floriano
51202473	PCS	TF	1315194	102710	19/12/2023 05:33	19/12/2023 12:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	357,78	55	5,47	0,42	0,63	6,52	PCS01C2	Picos
51202755	SPP	TF	1319766	102992	19/12/2023 05:34	19/12/2023 10:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	797,35	179	0,1	0,1	4,27	4,47	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51357476	PAB	CR		57692	19/12/2023 05:38	19/12/2023 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3,05	3,2	PAB01C3	Parnaíba
51357477	PAB	CR		57693	19/12/2023 05:38	19/12/2023 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3,05	3,2	PAB01C3	Parnaíba
51202051	CMP	TF	1216162	102288	19/12/2023 05:39	19/12/2023 21:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	989,84	61	15,52	0,33	0,38	16,23	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51202817	CRO	CH	1070497	103054	19/12/2023 05:42	19/12/2023 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3711,07	812	4,02	0,23	0,33	4,58	CRO01L1	Monsenhor Gil
51202536	ETA	CH	1228177	102773	19/12/2023 05:43	19/12/2023 13:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3672,89	494	3,58	1,6	2,25	7,43	ETA01C3	Esperantina
51211168	MAD	CH	1319003	103548	19/12/2023 05:43	19/12/2023 11:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	565,38	95	5,5	0,47	0	5,97	MAD01C4	Pio IX
51202833	FAO	TF	1324130	103070	19/12/2023 05:45	19/12/2023 10:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	181,29	36	4,72	0,33	0	5,05	FAO01C4	Floriano
51201903	ETA	TF	1232566	102140	19/12/2023 05:46	19/12/2023 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	29,17	3	8,13	0,65	0,95	9,73	ETA01C4	Esperantina
51202767	JUN	CH	1296964	103004	19/12/2023 05:47	19/12/2023 13:25	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1471,2	193	6,25	1,38	0	7,63	JUN01M6	São José do Piauí
51211863	PRI	TF	1406267	104240	19/12/2023 05:49	19/12/2023 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	158,03	12	11,58	0,77	0,83	13,18	PRI01Y1	Piripiri
51202425	MQP	TF	1053505	102662	19/12/2023 05:51	19/12/2023 09:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	198,72	61	1,7	0,27	1,3	3,27	MQP01N8	Teresina
51213855	JUN	CH	1400942	106232	19/12/2023 05:52	19/12/2023 19:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2530,01	191	11,7	1,55	0	13,25	JUN01M6	Bocaina
51202466	CPM	TF	1262268	102703	19/12/2023 05:53	19/12/2023 08:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	750,06	248	1,95	0,22	0,87	3,03	CPM01C3	Campo Maior
51202198	SPP	CH	1320328	102435	19/12/2023 05:53	19/12/2023 10:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	388,62	91	3,85	0,43	0	4,28	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51202508	PCS	CH	1393054	102745	19/12/2023 05:54	19/12/2023 16:40	CHAVE FACA UNIPOLAR	CONDUTOR PARTIDO	5973,03	555	4,05	2,25	4,47	10,77	PCS01C3	Itainópolis
51216059	STL	CH	1298183	108433	19/12/2023 05:56	19/12/2023 19:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	495,47	37	2,75	2,02	8,62	13,38	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51202698	PAD	TF	1199854	102935	19/12/2023 05:56	19/12/2023 12:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1332,4	193	0,1	0,1	6,72	6,92	PAD01P1	Luís Correia
51212747	NOT	CH	1292932	105124	19/12/2023 05:57	19/12/2023 16:00	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	1906,65	190	9,05	0,33	0,67	10,05	NOT01C1	Oeiras
51201319	CRO	CH	1054722	101556	19/12/2023 05:58	19/12/2023 15:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1921,65	198	0,1	0,1	9,52	9,72	CRO01L2	Curralinhos
51202815	PDS	CH	1273580	103052	19/12/2023 05:59	19/12/2023 16:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1792,38	173	8,07	0,38	1,92	10,37	PDS01C1	Pedro II
51211320	BIG	CH	1361476	103700	19/12/2023 06:07	19/12/2023 14:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	141,7	17	7,73	0,6	0,02	8,35	BIG01N2	Inhuma
51211464	JUN	CH	1299112	103844	19/12/2023 06:08	19/12/2023 15:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	420,95	43	8	1,68	0,12	9,8	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51202078	PAD	TF	1379488	102315	19/12/2023 06:09	20/12/2023 02:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	3552,68	178	14,83	0,58	4,55	19,97	PAD01P1	Luís Correia
51202325	PAB	TF	1199255	102562	19/12/2023 06:11	19/12/2023 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2773,02	253	9,3	1,5	0,17	10,97	PAB01C3	Parnaíba
51202395	SPP	CH	1418421	102632	19/12/2023 06:11	19/12/2023 09:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	219,29	66	2,28	1,05	0	3,33	SPP01C5	Angical do Piauí
51213166	LGA	CH	1242491	105543	19/12/2023 06:13	19/12/2023 18:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3349,03	273	9,82	1,43	1,03	12,28	LGA01C1	Milton Brandão
51202042	CET	CH	1214408	102279	19/12/2023 06:16	19/12/2023 10:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1507,87	343	3,45	0,42	0,53	4,4	CET01N1	Cocal dos Alves
51211875	JUN	CH	1422822	104252	19/12/2023 06:16	19/12/2023 17:34	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	5227,14	463	9,07	1,13	1,1	11,3	JUN01M1	Patos do Piauí
51202046	JFR	CR		102283	19/12/2023 06:16	19/12/2023 06:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JFR01C3	José de Freitas
51212880	CET	CH	1214822	105257	19/12/2023 06:18	19/12/2023 13:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,53	13	0,03	1,6	5,65	7,28	CET01N1	Cocal
51202050	PCA	TF	1362961	102287	19/12/2023 06:19	19/12/2023 20:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	42,55	3	13,38	0,5	0,3	14,18	PCA01C4	Piracuruca
51454218	PCA	CR		195097	19/12/2023 06:19	19/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,59	1	13,38	0,5	0,3	14,18	PCA01C4	Piracuruca
51202790	NOT	CH	1292718	103027	19/12/2023 06:19	19/12/2023 22:33	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1249,84	77	14	2,23	0	16,23	NOT01C1	Várzea Grande
51211184	MQP	TF	1052876	103564	19/12/2023 06:19	19/12/2023 10:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	140,59	32	3,22	0,52	0,67	4,4	MQP01N4	Teresina

51202076	PCS	CH	1315028	102313	19/12/2023 06:21	19/12/2023 10:01	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	241,84	66	3,28	0,22	0,17	3,67	PCS01C4	Santana do Piauí
51211366	PCS	CR		103746	19/12/2023 06:21	19/12/2023 06:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C6	Picos
51202322	FAO	CH	1324244	102559	19/12/2023 06:21	19/12/2023 17:28	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	655,21	59	4,07	0,67	6,38	11,12	FAO01C4	Floriano
51212409	SPP	TF	1068729	104786	19/12/2023 06:22	19/12/2023 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	283,62	28	9,58	0,42	0,13	10,13	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51202490	STL	CH	1297657	102727	19/12/2023 06:25	19/12/2023 13:50	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	4233,17	571	6,28	0,72	0,42	7,42	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51230543	PAD	CR		122914	19/12/2023 06:25	21/12/2023 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,09	1	0,05	0,1	49,95	50,1	PAD01P1	Luís Correia
51202109	PAD	CR		102346	19/12/2023 06:27	19/12/2023 06:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P4	Parnaíba
51202112	SAT	CR		102349	19/12/2023 06:28	19/12/2023 08:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,72	1,1	0,62	2,43	SAT01L6	Teresina
51202103	EBV	CH	1289198	102340	19/12/2023 06:28	19/12/2023 11:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	362,34	71	4,37	0,63	0,12	5,12	EBV01C1	Elesbão Veloso
51214508	CMP	CH	1216217	106883	19/12/2023 06:29	20/12/2023 10:12	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	775,97	28	26,38	1,05	0,28	27,72	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51202929	PAD	TF	1199814	103166	19/12/2023 06:29	19/12/2023 16:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1352,11	141	8,67	0,4	0,53	9,6	PAD01P1	Luís Correia
51202134	PAD	CR		102371	19/12/2023 06:30	19/12/2023 17:08	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,44	1	9,92	0,63	0,08	10,63	PAD01P6	Parnaíba
51202583	TBC	CH	1362428	102820	19/12/2023 06:33	19/12/2023 09:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1042,39	366	1,33	1,3	0,22	2,85	TBC01K1	Teresina
51202701	SPP	CH	1069027	102938	19/12/2023 06:33	19/12/2023 13:45	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	532,55	74	0,1	0,1	7	7,2	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51202420	CMP	TF	1322194	102657	19/12/2023 06:33	19/12/2023 20:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	4748,85	346	10,45	2,23	1,05	13,73	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51202137	PMR	CH	1062049	102374	19/12/2023 06:33	19/12/2023 10:57	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	882,56	201	1,33	1,22	1,85	4,4	PMR01P3	Palmeirais
51211972	DML	TF	1393290	104349	19/12/2023 06:36	19/12/2023 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2871,77	213	10,37	2,85	0,27	13,48	DML01W2	Demerval Lobão
51202144	ETA	CH	1439383	102381	19/12/2023 06:36	19/12/2023 08:30	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1667,81	884	0,05	0,35	1,5	1,9	ETA01C4	Esperantina
51202173	PAD	CR		102410	19/12/2023 06:38	19/12/2023 19:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,52	1	11,88	0,13	0,4	12,42	PAD01P5	Parnaíba
51203393	PID	TF	1418808	103306	19/12/2023 06:41	19/12/2023 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	242,42	77	1,97	0,22	0,97	3,15	PID01S4	Teresina
51202201	PAD	CR		102438	19/12/2023 06:42	19/12/2023 06:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P2	Parnaíba
51211940	CLC	CH	1379503	104317	19/12/2023 06:43	19/12/2023 15:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	946,6	109	8,08	0,62	0	8,7	CLC01C1	Cocal
51202205	PCA	CH	1247409	102442	19/12/2023 06:45	19/12/2023 11:06	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	308,85	71	3,23	1,12	0	4,35	PCA01C2	São José do Divino
51210038	FAO	TF	1323399	103422	19/12/2023 06:45	19/12/2023 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	421,31	130	2,5	0,28	0,47	3,25	FAO01C2	Floriano
51202223	BAS	CH	1407666	102460	19/12/2023 06:45	19/12/2023 12:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	5254,5	963	4,97	0,3	0,2	5,47	BAS01C4	Barras
51202229	MAD	TF	1359571	102466	19/12/2023 06:46	20/12/2023 12:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	176,26	6	28,65	0,73	0	29,38	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51202225	SAT	CR		102462	19/12/2023 06:49	19/12/2023 13:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,02	0,17	0,5	6,68	SAT01L9	Teresina
51202544	PAD	TF	1199410	102781	19/12/2023 06:49	19/12/2023 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2006,95	364	3,33	0,87	1,32	5,52	PAD01P6	Parnaíba
51198017	BAS	CH	1074800	98254	19/12/2023 06:50	19/12/2023 13:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	807,59	126	6,05	0,37	0	6,42	BAS01C4	Barras
51202781	EBV	CH	1299292	103018	19/12/2023 06:51	19/12/2023 14:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	325,22	44	6,72	0,53	0,15	7,4	EBV01C2	Elesbão Veloso
51203513	CET	CH	1214517	103314	19/12/2023 06:51	19/12/2023 11:11	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	842,29	195	3,78	0,5	0,05	4,33	CET01N1	Cocal
51212052	PAD	TF	1415444	104429	19/12/2023 06:54	19/12/2023 20:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	518,96	38	11,38	1,52	0,77	13,67	PAD01P8	Luís Correia
51211417	PDS	CH	1239688	103797	19/12/2023 06:54	19/12/2023 19:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1636,37	128	10,6	1,07	1,13	12,8	PDS01C4	Milton Brandão
51214138	BOL	TF	1265065	106515	19/12/2023 06:55	19/12/2023 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	285,83	26	0,1	0,1	10,8	11	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51202283	MQP	CR		102520	19/12/2023 06:57	19/12/2023 11:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	4,15	0,07	0,37	4,58	MQP01N5	Teresina
51319008	PCS	CR		19229	19/12/2023 06:57	19/12/2023 07:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,73	0,88	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51211617	PMR	TF	1062415	103997	19/12/2023 06:58	19/12/2023 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	264,78	27	9,55	0,17	0,1	9,82	PMR01P2	Palmeirais
51212126	CET	CH	1214469	104503	19/12/2023 06:58	19/12/2023 18:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	477,44	40	10,73	1,13	0,08	11,95	CET01N1	Cocal
51202309	JAC	CR		102546	19/12/2023 07:02	19/12/2023 07:17	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51211593	BIG	TF	1361463	103973	19/12/2023 07:02	19/12/2023 12:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	105,56	20	4,12	0,57	0,6	5,28	BIG01N2	Inhuma
51202316	BRL	CR		102553	19/12/2023 07:02	19/12/2023 14:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,32	1	6,97	0,27	0,37	7,6	BRL01C2	Marcos Parente
51202783	CET	TF	1214860	103020	19/12/2023 07:03	19/12/2023 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	239,45	25	8,92	0,35	0,32	9,58	CET01N2	Cocal
51213674	EBV	CH	1289286	106051	19/12/2023 07:05	19/12/2023 16:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	620,85	67	8,62	0,65	0	9,27	EBV01C1	Elesbão Veloso
51212653	SPP	CH	1069239	105030	19/12/2023 07:06	19/12/2023 15:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	335,1	40	7,1	0,47	0,82	8,38	SPP01C5	Angical do Piauí
51213641	TBL	TF	1214337	106018	19/12/2023 07:06	19/12/2023 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	59,15	6	8,92	0,95	0	9,87	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí

51202360	MBA	CR		102597	19/12/2023 07:07	19/12/2023 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,73	1,17	0,63	4,53	MBA01C3	Teresina
51202348	MAD	TF	1360092	102585	19/12/2023 07:08	22/12/2023 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	255,57	3	58,35	24,52	2,33	85,2	MAD01C1	Simões
51211158	JAC	CH	1313737	103538	19/12/2023 07:10	19/12/2023 14:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4574,41	643	6,37	0,43	0,32	7,12	JAC09F5	Jaicós
51202883	PRI	CH	1072746	103120	19/12/2023 07:11	19/12/2023 11:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	551,56	145	3,2	0,62	0	3,82	PRI01Y1	Capitão de Campos
51202399	TSA	CR		102636	19/12/2023 07:13	19/12/2023 14:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,72	0,38	0,13	7,23	TSA01Y2	Teresina
51202383	JAC	CR		102620	19/12/2023 07:14	19/12/2023 07:29	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51212085	TSA	TF	1043451	104462	19/12/2023 07:17	19/12/2023 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	43,41	7	3,98	0,5	1,73	6,22	TSA01Y5	Teresina
51202429	PCA	CR		102666	19/12/2023 07:18	19/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,82	1,97	PCA01C1	Batalha
51202437	PAD	TF	1362831	102674	19/12/2023 07:19	21/12/2023 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	768,43	15	46,78	1,02	3,43	51,23	PAD01P1	Luís Correia
51202468	PCA	TF	1247512	102705	19/12/2023 07:22	19/12/2023 17:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	486,87	48	0,1	0,1	9,95	10,15	PCA01C2	Batalha
51202890	PAD	TF	1199680	103127	19/12/2023 07:22	19/12/2023 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1566,72	138	8,58	0,15	2,63	11,37	PAD01P1	Luís Correia
51202469	URD	CR		102706	19/12/2023 07:23	19/12/2023 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,88	1,12	0,27	8,27	URD09W3	Uruçuí
51454217	FAO	CR		195096	19/12/2023 07:24	19/12/2023 09:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	0,72	1	0,85	2,57	FAO01C4	Floriano
51364464	PAD	CR		64680	19/12/2023 07:26	19/12/2023 08:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,75	0,9	PAD01P1	Parnaíba
51454215	PAD	CR		195094	19/12/2023 07:28	19/12/2023 19:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,49	1	3,82	0,92	7,13	11,87	PAD01P8	Luís Correia
51379010	MBA	CR		79226	19/12/2023 07:29	19/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	4,17	0,83	0	5	MBA01C3	Teresina
51379012	MBA	CR		79228	19/12/2023 07:29	19/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,21	1	4,17	0,83	0	5	MBA01C3	Teresina
51213132	PAD	CH	1409188	105509	19/12/2023 07:29	19/12/2023 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	6297,11	532	7,32	1,03	3,5	11,85	PAD01P8	Luís Correia
51211253	SPP	CH	1175084	103633	19/12/2023 07:31	19/12/2023 18:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	367,68	33	9,75	1,33	0,07	11,15	SPP01C2	Hugo Napoleão
51202527	PDS	CH	1367429	102764	19/12/2023 07:31	19/12/2023 17:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	967,47	97	0,1	0,1	9,78	9,98	PDS01C3	Pedro II
51211695	SPP	CH	1320448	104075	19/12/2023 07:32	19/12/2023 11:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1271,81	363	2,65	0,87	0	3,52	SPP01C3	Barro Duro
51202531	PAB	CR		102768	19/12/2023 07:33	20/12/2023 15:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,34	1	30,38	1,03	0,68	32,1	PAB01C3	Parnaíba
51202545	PMR	TF	1062280	102782	19/12/2023 07:34	19/12/2023 15:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	476,09	63	0,1	0,1	7,37	7,57	PMR01P2	Palmeirais
51202548	PCA	CR		102785	19/12/2023 07:35	19/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,05	0,38	0,38	8,82	PCA01C1	Batalha
51202903	NOT	TF	1292539	103140	19/12/2023 07:35	19/12/2023 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,46	3	7,22	2,23	0,05	9,5	NOT01C1	Francinópolis
51202581	BAS	CR		102818	19/12/2023 07:37	19/12/2023 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,63	0,43	0,63	7,7	BAS01C1	Barras
51202587	BIG	CR		102824	19/12/2023 07:38	19/12/2023 10:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,12	1	0,05	0,1	2,73	2,88	BIG01N2	Inhuma
51202578	LUZ	CR		102815	19/12/2023 07:39	19/12/2023 16:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,37	1	7,8	0,57	0,5	8,87	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51202623	PAD	TF	1200292	102860	19/12/2023 07:42	20/12/2023 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	452,37	15	27,98	0,9	1,28	30,17	PAD01P8	Luís Correia
51211131	SPP	CH	1439524	103511	19/12/2023 07:43	19/12/2023 14:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1685,17	238	6,25	0,62	0,22	7,08	SPP01C5	Angical do Piauí
51202611	PCS	CR		102848	19/12/2023 07:44	19/12/2023 10:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,88	1,12	0,38	2,38	PCS01C4	Picos
51202665	TBL	TF	1209484	102902	19/12/2023 07:46	19/12/2023 16:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	9,13	1	0,1	0,1	8,93	9,13	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51202669	RGE	TF	1355720	102906	19/12/2023 07:46	19/12/2023 15:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	3881,69	493	6,72	0,78	0,38	7,88	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51210942	CPM	CH	1262234	103454	19/12/2023 07:46	19/12/2023 15:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	56,49	7	7,15	0,52	0,42	8,08	CPM01C3	Campo Maior
51211932	PAD	CH	1426804	104309	19/12/2023 07:48	19/12/2023 16:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	156,78	19	7,15	1,12	0	8,27	PAD01P1	Parnaíba
51202681	PCS	CH	1294543	102918	19/12/2023 07:50	19/12/2023 08:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	5068,35	324	0,93	0,05	0	0,98	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51425363	PCS	CR		125564	19/12/2023 07:50	20/12/2023 00:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,69	1	15,6	1,03	0	16,63	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51202700	CPM	TF	1262494	102937	19/12/2023 07:51	19/12/2023 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	56,44	6	0,1	0,1	9,22	9,42	CPM09F2	Campo Maior
51202715	NOT	CR		102952	19/12/2023 07:52	19/12/2023 08:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,05	0,1	0,58	0,73	NOT01C2	Elesbão Veloso
51353093	VAL	CR		53309	19/12/2023 07:52	19/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	0,95	1,1	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51353103	VAL	CR		53319	19/12/2023 07:52	19/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	0,95	1,1	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51353104	VAL	CR		53320	19/12/2023 07:52	19/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	0,95	1,1	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51202693	PRI	CR		102930	19/12/2023 07:53	19/12/2023 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,3	1,08	0,18	8,57	PRI01Y2	Piripiri
51211628	PCA	CH	1250397	104008	19/12/2023 07:53	19/12/2023 11:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	250,48	75	2,77	0,58	0	3,35	PCA01C4	Piracuruca
51202933	BTV	CH	1288595	103170	19/12/2023 07:54	19/12/2023 11:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	367,16	111	1,12	2,2	0	3,32	BTV01C1	Francisco Santos

51202728	MQP	CR		102965	19/12/2023 07:55	19/12/2023 08:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MQP01N5	Teresina
51310486	AME	CR		10707	19/12/2023 07:55	19/12/2023 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,05	0,1	3,68	3,83	AME01N2	Amarante
51310496	AME	CR		10717	19/12/2023 07:55	19/12/2023 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,05	0,1	3,68	3,83	AME01N2	Amarante
51310508	AME	CR		10729	19/12/2023 07:55	19/12/2023 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,05	0,1	3,68	3,83	AME01N2	Amarante
51211785	RGN	TF	1068827	104165	19/12/2023 07:56	19/12/2023 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	792,23	75	9,98	0,47	0,12	10,57	RGN01C1	Jardim do Mulato
51202759	JUN	CR		102996	19/12/2023 07:57	20/12/2023 14:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	30,48	0,15	0,18	30,82	JUN01M6	São José do Piauí
51202751	PTY	CR		102988	19/12/2023 08:00	19/12/2023 18:21	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,43	1	8,95	0,83	0,57	10,35	PTY01P7	Teresina
51202768	PCA	CR		103005	19/12/2023 08:00	20/12/2023 11:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,2	0,8	0,15	27,15	PCA01C4	São João da Fronteira
51202807	PTY	CR		103044	19/12/2023 08:02	19/12/2023 16:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,77	0,28	0,33	8,38	PTY01P5	Teresina
51211795	PCA	CH	1247692	104175	19/12/2023 08:03	19/12/2023 11:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	127,72	33	2,95	0,58	0,35	3,88	PCA01C2	Caraúbas do Piauí
51211847	CET	TF	1214498	104224	19/12/2023 08:04	19/12/2023 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	460,67	61	1,02	0,75	5,8	7,57	CET01N1	Cocal
51202818	TBL	CR		103055	19/12/2023 08:05	19/12/2023 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,33	0,15	0,33	9,82	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51211149	CET	TF	1214653	103529	19/12/2023 08:07	19/12/2023 14:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	120,94	20	4,37	1,6	0,08	6,05	CET01N2	Cocal
51202854	PAD	CR		103091	19/12/2023 08:07	20/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,06	1	23,62	1,22	0,68	25,52	PAD01P2	Parnaíba
51224913	NOT	TF	1292416	117286	19/12/2023 08:07	21/12/2023 12:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	211,35	4	50,37	1,97	0,52	52,85	NOT01C1	Francinópolis
51203052	IGA	TF	1047714	103289	19/12/2023 08:08	19/12/2023 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,62	34	0,8	0,7	0,2	1,7	IGA01Z6	Teresina
51211304	CET	TF	1214496	103684	19/12/2023 08:08	19/12/2023 11:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	103,33	30	3	0,45	0	3,45	CET01N1	Cocal
51202844	RNA	CR		103081	19/12/2023 08:09	19/12/2023 08:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RNA01C5	Teresina
51454216	PAD	CR		195095	19/12/2023 08:11	19/12/2023 19:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,46	1	3,1	0,92	7,13	11,15	PAD01P8	Luís Correia
51202897	PAB	CR		103134	19/12/2023 08:13	19/12/2023 18:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,41	1	8,33	0,75	0,85	9,93	PAB01C2	Parnaíba
51202912	MAV	CR		103149	19/12/2023 08:13	19/12/2023 08:28	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
51214829	TBL	TF	1200678	107204	19/12/2023 08:13	20/12/2023 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	407,37	12	30,75	0,6	2,6	33,95	TBL01C2	Parnaíba
51202910	LGA	TF	1242389	103147	19/12/2023 08:15	20/12/2023 20:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	216,17	6	0,18	0,13	35,72	36,03	LGA01C1	Jatobá do Piauí
51202928	GBS	CR		103165	19/12/2023 08:15	19/12/2023 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,38	0,2	0,07	10,65	GBS09F7	Gilbués
51202924	PDS	CR		103161	19/12/2023 08:15	19/12/2023 16:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,28	0,32	1,28	7,88	PDS01C4	Pedro II
51202934	JAC	CH	1314686	103171	19/12/2023 08:16	19/12/2023 11:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	671,24	246	1,73	0,88	0,12	2,73	JAC09F5	Patos do Piauí
51202925	PAD	TF	1199472	103162	19/12/2023 08:16	20/12/2023 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	34,72	1	0,02	1,23	33,48	34,73	PAD01P5	Parnaíba
51202936	TSA	CR		103173	19/12/2023 08:16	19/12/2023 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,13	0,83	0,08	3,05	TSA01Y8	Teresina
51202939	PCA	TF	1250385	103176	19/12/2023 08:16	19/12/2023 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	20,77	2	9,67	0,73	0	10,4	PCA01C4	Piracuruca
51454214	PAD	CR		195093	19/12/2023 08:18	19/12/2023 19:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,46	1	2,98	0,92	7,13	11,03	PAD01P8	Luís Correia
51202946	OER	CH	1392902	103183	19/12/2023 08:18	19/12/2023 11:12	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	445,4	154	1,43	1,23	0,23	2,9	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51202926	PAD	CR		103163	19/12/2023 08:18	19/12/2023 20:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	11,18	0,2	0,38	11,77	PAD01P3	Parnaíba
51202972	CET	TF	1214833	103209	19/12/2023 08:20	19/12/2023 14:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	6,44	1	5,83	0,37	0,25	6,45	CET01N1	Cocal
51211513	PAD	CH	1199848	103893	19/12/2023 08:21	19/12/2023 12:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3763,8	1022	2,8	0,67	0,22	3,68	PAD01P1	Parnaíba
51353165	PRI	CR		53381	19/12/2023 08:21	19/12/2023 19:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	0,05	0,1	10,68	10,83	PRI01Y1	Piripiri
51221751	EBV	CR		114125	19/12/2023 08:21	22/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,33	1	77,48	2,45	0,05	79,98	EBV01C2	Elesbão Veloso
51211665	CPM	TF	1261412	104045	19/12/2023 08:22	20/12/2023 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	623,74	19	0,05	0,58	32,2	32,83	CPM01C2	Jatobá do Piauí
51201931	PDS	CH	1239624	102168	19/12/2023 08:23	19/12/2023 16:55	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	281,57	33	0,27	0,37	7,9	8,53	PDS01C4	Pedro II
51202970	SPP	CR		103207	19/12/2023 08:23	19/12/2023 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	2,57	4,25	0,07	6,88	SPP01C1	Água Branca
51205452	AAD	CH	1315723	103374	19/12/2023 08:24	19/12/2023 14:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	78,89	13	0,35	0,4	5,33	6,08	AAD01C1	Uruçuí
51203022	PDS	CR		103259	19/12/2023 08:25	20/12/2023 12:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	26,55	1,05	0,18	27,78	PDS01C4	Pedro II
51203023	URD	CR		103260	19/12/2023 08:26	19/12/2023 08:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URD09W1	Uruçuí
51211352	CMP	CH	1322069	103732	19/12/2023 08:26	19/12/2023 23:40	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	3212,36	211	13,45	0,45	1,33	15,23	CMP01C2	Luís Correia
51211631	VDJ	TF	1208684	104011	19/12/2023 08:27	19/12/2023 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	161,95	21	6,4	1,32	0	7,72	VDJ01C1	Buriti dos Lopes
51207048	PCS	TF	1294634	103378	19/12/2023 08:27	19/12/2023 09:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	469,09	443	0,38	0,68	0	1,07	PCS01C6	Picos

51203050	EBV	CR		103287	19/12/2023 08:29	19/12/2023 14:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	5,83	0,22	0,07	6,12	EBV01C1	Francinópolis
51203676	NZA	CR		103325	19/12/2023 08:32	19/12/2023 08:47	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NZA01Z4	Nazária
51203689	TSA	CR		103326	19/12/2023 08:32	19/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,13	1	1	0,92	1,15	3,07	TSA01Y5	Teresina
51212970	PMR	TF	1390885	105347	19/12/2023 08:32	20/12/2023 11:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	354,12	13	0,1	0,1	27,05	27,25	PMR01P3	Palmeirais
51213420	MAD	TF	1358416	105797	19/12/2023 08:32	19/12/2023 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	73,1	9	7,02	1,12	0	8,13	MAD01C1	Simões
51203815	CPM	CR		103333	19/12/2023 08:32	19/12/2023 18:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,41	1	0,05	0,1	9,72	9,87	CPM01C2	Campo Maior
51203993	PAD	CR		103343	19/12/2023 08:33	20/12/2023 11:26	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,12	1	26,4	0,12	0,37	26,88	PAD01P6	Parnaíba
51203835	JFR	CR		103334	19/12/2023 08:33	19/12/2023 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,38	0,33	0,25	2,97	JFR01C3	José de Freitas
51212488	JUN	TF	1296669	104865	19/12/2023 08:35	20/12/2023 19:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	664,55	19	8,72	0,25	26,02	34,98	JUN01M4	Bocaina
51206828	NOT	CH	1291879	103377	19/12/2023 08:36	19/12/2023 15:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	711,03	102	5,93	0,73	0,32	6,98	NOT01C2	Valença do Piauí
51205308	SPP	CR		103367	19/12/2023 08:37	19/12/2023 11:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,03	0,95	0,57	2,55	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51205324	VDJ	CR		103369	19/12/2023 08:38	19/12/2023 17:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	5,77	1,2	1,5	8,47	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51212376	NOT	CR		104753	19/12/2023 08:38	20/12/2023 15:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,31	1	23,92	6,8	0,62	31,33	NOT01C1	Francinópolis
51209732	SPP	CR		103412	19/12/2023 08:40	19/12/2023 11:37	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,12	1	2,3	0,28	0,37	2,95	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51209528	CET	CR		103408	19/12/2023 08:40	19/12/2023 16:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,32	1	7,07	0,35	0,2	7,62	CET01N2	Cocal
51210113	MTO	CR		103425	19/12/2023 08:42	19/12/2023 08:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51210139	MQP	CR		103427	19/12/2023 08:42	19/12/2023 09:54	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,05	1	0,25	0,63	0,32	1,2	MQP01N4	Teresina
51211193	PCS	TF	1296336	103573	19/12/2023 08:45	19/12/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	661,92	204	0,93	0,17	2,15	3,25	PCS01C2	Picos
51214448	OER	TF	1336489	106825	19/12/2023 08:46	20/12/2023 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	365,48	11	10,68	2,43	20,12	33,23	OER01C3	Oeiras
51211310	PRI	TF	1072944	103690	19/12/2023 08:46	19/12/2023 12:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	26,66	7	2,23	1,52	0,07	3,82	PRI01Y1	Capitão de Campos
51211115	PMR	CH	1062367	103495	19/12/2023 08:49	19/12/2023 11:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	350,11	113	2,3	0,8	0	3,1	PMR01P1	Palmeirais
51211118	MBA	CR		103498	19/12/2023 08:49	20/12/2023 19:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,43	1	29,53	3,38	1,52	34,43	MBA01C3	Teresina
51211120	PAB	TF	1200412	103500	19/12/2023 08:50	19/12/2023 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	4022,33	440	6,57	0,77	1,82	9,15	PAB01C3	Parnaíba
51211134	URD	CR		103514	19/12/2023 08:50	19/12/2023 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,33	0,67	1,12	3,12	URD09W1	Uruçuí
51211144	PAD	CR		103524	19/12/2023 08:51	20/12/2023 11:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,1	1	25,8	0,27	0,35	26,42	PAD01P6	Parnaíba
51211181	PRI	CR		103561	19/12/2023 08:52	19/12/2023 09:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y3	Piripiri
51211130	OER	CH	1337044	103510	19/12/2023 08:53	19/12/2023 11:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	36,17	12	0,1	0,1	2,82	3,02	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51284455	PCS	CR		176819	19/12/2023 08:53	19/12/2023 09:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PCS01C4	Picos
51211161	NOT	CR		103541	19/12/2023 08:54	19/12/2023 09:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C1	Francinópolis
51211183	PCA	CR		103563	19/12/2023 08:54	20/12/2023 09:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,15	0,15	0,4	24,7	PCA01C4	São João da Fronteira
51211169	PMR	CR		103549	19/12/2023 08:55	19/12/2023 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51211172	DML	CR		103552	19/12/2023 08:55	19/12/2023 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W3	Lagoa do Piauí
51212053	SPP	TF	1416738	104430	19/12/2023 08:56	19/12/2023 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1022,67	396	2,22	0,37	0	2,58	SPP01C3	Barro Duro
51211221	JCK	CR		103601	19/12/2023 08:56	19/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,6	0,5	0,4	1,5	JCK01X4	Teresina
51212014	AME	TF	1062635	104391	19/12/2023 08:57	19/12/2023 18:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	107,11	11	8,73	0,35	0,67	9,75	AME01N1	Palmeirais
51211656	VAL	CH	1300642	104036	19/12/2023 08:58	19/12/2023 17:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6309,26	713	5,82	3,02	0,02	8,85	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51211224	RNA	CR		103604	19/12/2023 08:58	19/12/2023 11:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	1,45	0,2	0,42	2,07	RNA01C4	Teresina
51211194	CMP	CR		103574	19/12/2023 08:59	19/12/2023 09:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CMP01C3	Luís Correia
51211225	PAD	CR		103605	19/12/2023 08:59	20/12/2023 15:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,26	1	29,17	0,5	0,52	30,18	PAD01P2	Luís Correia
51211254	SPP	CR		103634	19/12/2023 09:02	19/12/2023 11:39	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,11	1	0,9	0,32	1,4	2,62	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51211260	CET	CR		103640	19/12/2023 09:03	19/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CET01N1	Cocal
51211233	BIG	CR		103613	19/12/2023 09:04	19/12/2023 15:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	3,27	2,17	0,83	6,27	BIG01N2	Inhuma
51211297	JUN	CH	1294799	103677	19/12/2023 09:05	19/12/2023 15:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	18,36	3	5,58	0,2	0,35	6,13	JUN01M2	Picos
51211299	JUN	CR		103679	19/12/2023 09:06	20/12/2023 09:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,03	1	23,82	0,2	0,65	24,67	JUN01M2	Picos
51211302	TSA	CR		103682	19/12/2023 09:06	20/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,14	1	26,57	0,15	0,67	27,38	TSA01Y5	Teresina

51212201	PAD	TF	1199846	104578	19/12/2023 09:08	19/12/2023 14:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1159,84	206	3,4	1,1	1,13	5,63	PAD01P1	Parnaíba
51211312	SPP	CR		103692	19/12/2023 09:08	19/12/2023 15:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,4	0,67	0,25	6,32	SPP01C3	Barro Duro
51310542	MAD	CR		10763	19/12/2023 09:09	19/12/2023 14:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	0,05	0,1	4,92	5,07	MAD01C6	Pio IX
51284451	PCS	CR		176815	19/12/2023 09:11	19/12/2023 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PCS01C4	Picos
51211368	PAD	CR		103748	19/12/2023 09:12	20/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,72	0,18	0,33	25,23	PAD01P2	Parnaíba
51211373	CEN	TF	1367861	103753	19/12/2023 09:13	19/12/2023 10:51	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,62	1	0,68	0,43	0,52	1,63	CEN01U5	Teresina
51284442	PCS	CR		176806	19/12/2023 09:15	19/12/2023 09:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	PCS01C4	Picos
51211391	PCS	CR		103771	19/12/2023 09:15	19/12/2023 19:08	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	8,27	0,15	1,47	9,88	PCS01C4	Picos
51212294	TBL	CH	1200644	104671	19/12/2023 09:16	19/12/2023 14:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	66,19	14	3,68	0,55	0,5	4,73	TBL01C2	Parnaíba
51212934	PCA	CH	1228415	105311	19/12/2023 09:16	19/12/2023 15:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1088,8	171	5,93	0,43	0,02	6,38	PCA01C1	Batalha
51211426	BOJ	CR		103806	19/12/2023 09:17	19/12/2023 19:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,35	0,37	0,17	9,88	BOJ09F6	Bom Jesus
51211429	JAC	CR		103809	19/12/2023 09:18	20/12/2023 05:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	0,05	0,1	20,2	20,35	JAC01C2	Jaicós
51211413	BIG	CR		103793	19/12/2023 09:18	19/12/2023 09:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	Inhuma
51454219	PCA	CR		195098	19/12/2023 09:18	19/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,47	1	10,4	0,5	0,3	11,2	PCA01C4	Piracuruca
51212581	AME	TF	1055803	104958	19/12/2023 09:20	20/12/2023 03:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1316,73	71	17,97	0,28	0,3	18,55	AME01N2	Amarante
51211495	BGR	AL	1376630	103875	19/12/2023 09:21	19/12/2023 16:59	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	2544,05	335	3,3	0,02	4,32	7,63	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51212839	AME	TF	1062634	105216	19/12/2023 09:21	20/12/2023 03:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1379,07	77	17	0,5	0,42	17,92	AME01N1	Amarante
51211479	MQP	CR		103859	19/12/2023 09:23	19/12/2023 13:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,17	1,02	0,73	3,92	MQP01N1	Teresina
51211481	PAD	CR		103861	19/12/2023 09:24	19/12/2023 20:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,45	1	9,92	0,32	0,62	10,85	PAD01P5	Parnaíba
51211482	ETA	CR		103862	19/12/2023 09:24	19/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,18	0,35	0,32	1,85	ETA01C4	Esperantina
51211485	NOT	CR		103865	19/12/2023 09:24	19/12/2023 15:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	5,4	0,37	0,1	5,87	NOT01C1	Francinópolis
51211505	EBV	CR		103885	19/12/2023 09:26	20/12/2023 18:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,39	1	32,55	0,87	0,05	33,47	EBV01C1	Elesbão Veloso
51454213	BGR	CR		195092	19/12/2023 09:27	19/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,31	1	1,9	3,28	2,35	7,53	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51211494	RNA	CR		103874	19/12/2023 09:28	19/12/2023 10:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,43	0,52	0,35	1,3	RNA01C4	Teresina
51211507	MAV	CR		103887	19/12/2023 09:28	19/12/2023 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,43	0,1	0,18	6,72	MAV01C1	Miguel Alves
51214354	TBL	TF	1213973	106731	19/12/2023 09:29	19/12/2023 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	484,49	59	0,1	0,1	8,02	8,22	TBL01C5	Cocal
51211510	CEN	CR		103890	19/12/2023 09:29	20/12/2023 09:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,22	1,15	0,25	23,62	CEN01U4	Teresina
51323204	PCS	CR		23425	19/12/2023 09:30	19/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,78	0,93	PCS01C2	Picos
51211540	NZA	CR		103920	19/12/2023 09:30	19/12/2023 09:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NZA01Z4	Nazária
51211544	OER	CR		103924	19/12/2023 09:30	19/12/2023 18:20	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,37	1	7,57	0,88	0,38	8,83	OER01C2	Oeiras
51213910	PDS	TF	1238685	106287	19/12/2023 09:30	19/12/2023 20:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	137,2	12	10,2	0,97	0,28	11,45	PDS01C4	Pedro II
51211549	PMR	CH	1062200	103929	19/12/2023 09:33	19/12/2023 16:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2344,77	337	5,58	0,15	1,23	6,97	PMR01P2	Palmeirais
51211550	BOJ	CR		103930	19/12/2023 09:33	19/12/2023 18:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,28	0,4	0,4	9,08	BOJ01C1	Bom Jesus
51211571	CMT	CH	1267287	103951	19/12/2023 09:34	19/12/2023 15:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	12,79	2	4,42	1,12	0,87	6,4	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51213652	PCA	CR		106029	19/12/2023 09:34	19/12/2023 15:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,23	1	5,17	0,1	0,33	5,6	PCA01C3	Piracuruca
51211576	PAB	CR		103956	19/12/2023 09:34	19/12/2023 09:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Parnaíba
51212371	MBA	TF	1387665	104748	19/12/2023 09:34	19/12/2023 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	20,3	7	2,08	0,83	0	2,92	MBA01C3	Teresina
51218803	SMT	CH	1375379	111177	19/12/2023 09:35	19/12/2023 10:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	756,49	24	0,4	0,05	0	0,45	SMT01C1	Assunção do Piauí
51211594	OER	CR		103974	19/12/2023 09:36	19/12/2023 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,22	1,22	0,33	5,77	OER01C1	Oeiras
51213319	MAV	CH	1056527	105696	19/12/2023 09:36	19/12/2023 15:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	663,93	120	5,1	0,43	0	5,53	MAV01C3	Miguel Alves
51211629	RGE	CR		104009	19/12/2023 09:41	19/12/2023 14:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,95	0,3	0,12	4,37	RGE01N3	Itaueira
51199362	PCS	CR		99599	19/12/2023 09:43	19/12/2023 09:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C2	Picos
51211615	PAD	TF	1376605	103995	19/12/2023 09:44	19/12/2023 11:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	47,79	34	0,03	0,08	1,3	1,42	PAD01P5	Parnaíba
51211673	TBL	CR		104053	19/12/2023 09:49	19/12/2023 10:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,05	1	0,77	0,2	0,18	1,15	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51211697	PAB	CR		104077	19/12/2023 09:53	19/12/2023 10:08	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C2	Parnaíba

51211683	CRO	TF	1070340	104063	19/12/2023 09:55	20/12/2023 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	64,25	2	30,88	0,5	0,75	32,13	CRO01L1	Monsenhor Gil
51211732	AME	CR		104112	19/12/2023 09:57	19/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	AME01N1	Palmeirais
51211723	SPP	CR		104103	19/12/2023 09:59	19/12/2023 19:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,41	1	8,52	0,72	0,55	9,78	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51211811	PCS	TF	1294868	104191	19/12/2023 10:00	19/12/2023 11:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	745,51	429	0,32	0,6	0,83	1,75	PCS01C3	Picos
51211729	ATS	CR		104109	19/12/2023 10:01	19/12/2023 15:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,85	0,67	0,3	5,82	ATS01C4	Altos
51379254	SMT	CR		79470	19/12/2023 10:02	20/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,31	1	30,72	0,82	0	31,53	SMT01C1	Assunção do Piauí
51379255	SMT	CR		79471	19/12/2023 10:02	20/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,31	1	30,72	0,82	0	31,53	SMT01C1	Assunção do Piauí
51379256	SMT	CR		79472	19/12/2023 10:02	20/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,31	1	30,72	0,82	0	31,53	SMT01C1	Assunção do Piauí
51379257	SMT	CR		79473	19/12/2023 10:02	20/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,31	1	30,72	0,82	0	31,53	SMT01C1	Assunção do Piauí
51212907	JUN	TF	1298465	105284	19/12/2023 10:04	19/12/2023 15:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	166,16	33	4,07	0,7	0,28	5,05	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51211794	PAD	CR		104174	19/12/2023 10:07	19/12/2023 19:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,4	1	8,95	0,38	0,32	9,65	PAD01P2	Luís Correia
51211838	PDS	CR		104218	19/12/2023 10:10	19/12/2023 14:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,33	0,17	0,98	4,48	PDS01C4	Domingos Mourão
51211814	JCK	CR		104194	19/12/2023 10:11	19/12/2023 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,72	0,28	0,45	2,45	JCK01X5	Teresina
51211850	TSA	CR		104227	19/12/2023 10:12	19/12/2023 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,92	0,55	0,7	2,17	TSA01Y1	Teresina
51211826	PCA	CR		104206	19/12/2023 10:14	20/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1	1	23,38	0,28	0,3	23,97	PCA01C4	São João da Fronteira
51212377	BIG	TF	1361660	104754	19/12/2023 10:14	19/12/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	169,62	18	8,93	0,33	0,17	9,43	BIG01N2	Inhuma
51211861	URD	CR		104238	19/12/2023 10:15	19/12/2023 13:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,73	0,45	0,67	2,85	URD09W3	Uruçuí
51212264	EBV	CH	1292945	104641	19/12/2023 10:21	19/12/2023 18:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2335,27	299	7,3	0,38	0,13	7,82	EBV01C1	Elesbão Veloso
51284522	BIG	CR		176886	19/12/2023 10:22	19/12/2023 10:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51211934	LUZ	CR		104311	19/12/2023 10:23	19/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,75	0,1	0,65	6,5	LUZ01C2	Madeiro
51211912	DML	CR		104289	19/12/2023 10:24	19/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W3	Lagoa do Piauí
51211916	PAD	CR		104293	19/12/2023 10:25	19/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,24	1	4,35	0,52	0,82	5,68	PAD01P3	Parnaíba
51211957	SAT	CR		104334	19/12/2023 10:25	19/12/2023 14:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,45	0,77	0,65	3,87	SAT01L6	Teresina
51212011	PCS	TF	1297559	104388	19/12/2023 10:26	19/12/2023 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	449,04	78	3,03	1,13	1,6	5,77	PCS01C2	Picos
51211961	SMT	CR		104338	19/12/2023 10:26	19/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	4,57	0,2	0,82	5,58	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51213315	PAD	CR		105692	19/12/2023 10:27	19/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51211963	PCA	CR		104340	19/12/2023 10:27	19/12/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	5,13	1,08	1,3	7,52	PCA01C5	Piracuruca
51211975	BIG	TF	1361366	104352	19/12/2023 10:31	19/12/2023 12:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	24,25	11	0,75	0,32	1,15	2,22	BIG01N2	Inhuma
51212007	NZR	TF	1349070	104384	19/12/2023 10:32	19/12/2023 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	33,52	7	3,57	1	0,23	4,8	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí
51212003	PCA	CH	1250376	104380	19/12/2023 10:34	19/12/2023 17:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	21,87	3	6,95	0,35	0	7,3	PCA01C4	Piracuruca
51212055	TSA	CR		104432	19/12/2023 10:37	19/12/2023 17:14	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,28	1	3,92	1,1	1,6	6,62	TSA01Y5	Teresina
51215405	FAO	TF	1323399	107780	19/12/2023 10:38	19/12/2023 21:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	1386,88	130	8,28	0,07	2,33	10,68	FAO01C2	Floriano
51212081	LUZ	CR		104458	19/12/2023 10:40	19/12/2023 21:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,2	0,15	0,27	10,62	LUZ01C3	Joaquim Pires
51212089	PDS	TF	1239651	104466	19/12/2023 10:40	19/12/2023 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	17,91	3	0,1	0,1	5,78	5,98	PDS01C4	Domingos Mourão
51212091	JCK	CR		104468	19/12/2023 10:41	19/12/2023 11:57	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,05	1	0,53	0,4	0,33	1,27	JCK01X5	Teresina
51212062	PCS	CR		104439	19/12/2023 10:41	19/12/2023 19:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,37	1	8,13	0,33	0,4	8,87	PCS01C3	Picos
51212084	SPP	CR		104461	19/12/2023 10:43	19/12/2023 15:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,2	1	3,37	1,03	0,5	4,9	SPP01C1	Água Branca
51214489	PRI	TF	1371568	106864	19/12/2023 10:44	19/12/2023 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	117,79	13	8,07	0,6	0,4	9,07	PRI01Y3	Brasileira
51212107	ETA	CR		104484	19/12/2023 10:45	19/12/2023 14:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,17	1	3,62	0,37	0,18	4,17	ETA01C2	Esperantina
51212109	IGA	CR		104486	19/12/2023 10:45	20/12/2023 01:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,35	0,25	0,38	14,98	IGA01Z3	Teresina
51212135	JAC	CR		104512	19/12/2023 10:47	19/12/2023 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Jaicós
51212139	PCA	CR		104516	19/12/2023 10:47	19/12/2023 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C2	Piracuruca
51212179	TBL	CR		104556	19/12/2023 10:51	19/12/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,4	0,15	0,75	8,3	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51212185	SPP	CR		104562	19/12/2023 10:51	19/12/2023 14:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,37	0,13	0,18	3,68	SPP01C3	Barro Duro
51212176	BRL	CR		104553	19/12/2023 10:51	19/12/2023 15:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,21	1	3,53	0,57	0,85	4,95	BRL01C2	Sebastião Leal

51212690	MAD	TF	1358985	105067	19/12/2023 10:53	19/12/2023 12:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	24,7	17	1,23	0,18	0,05	1,47	MAD01C2	Alegrete do Piauí
51212168	CRO	TF	1320710	104545	19/12/2023 10:55	23/12/2023 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1447,46	15	93,37	1,03	2,1	96,5	CRO01L1	Monsenhor Gil
51212194	PAB	CR		104571	19/12/2023 10:57	19/12/2023 19:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,36	1	7,52	0,62	0,57	8,7	PAB01C1	Parnaíba
51213378	FAO	TF	1323457	105755	19/12/2023 10:59	19/12/2023 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	424,75	58	2,85	4,47	0,02	7,33	FAO01C2	Floriano
51212216	BIG	CR		104593	19/12/2023 10:59	19/12/2023 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	Inhuma
51212230	SRO	CR		104607	19/12/2023 11:00	19/12/2023 13:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,23	0,23	0,13	2,6	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51212585	PAD	TF	1200177	104962	19/12/2023 11:00	19/12/2023 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	683,02	118	5,08	0,55	0,17	5,8	PAD01P8	Luís Correia
51212333	MCU	TF	1041300	104710	19/12/2023 11:06	19/12/2023 13:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	474,45	242	0,3	0,35	1,32	1,97	MCU01V5	Teresina
51212296	ATS	CR		104673	19/12/2023 11:07	19/12/2023 11:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C4	Altos
51212297	PID	CR		104674	19/12/2023 11:08	19/12/2023 21:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	8,43	0,7	1,47	10,6	PID01S9	Teresina
51212286	DML	CR		104663	19/12/2023 11:08	19/12/2023 11:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W3	Lagoa do Piauí
51212302	VDJ	CR		104679	19/12/2023 11:10	19/12/2023 11:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51212336	PAB	CR		104713	19/12/2023 11:14	20/12/2023 19:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,33	1	30,92	0,43	0,58	31,93	PAB01C3	Parnaíba
51212339	FAO	CR		104716	19/12/2023 11:15	19/12/2023 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,22	0,47	0,65	6,33	FAO01C2	Floriano
51212366	CRO	CR		104743	19/12/2023 11:16	19/12/2023 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51213291	SPP	TF	1069126	105668	19/12/2023 11:17	19/12/2023 15:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	235,29	53	3,5	0,6	0,35	4,45	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51212973	DML	TF	1070686	105350	19/12/2023 11:19	19/12/2023 15:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	165,76	36	3,28	0,07	1,27	4,62	DML01W3	Lagoa do Piauí
51212378	IGA	CR		104755	19/12/2023 11:20	19/12/2023 16:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,28	0,12	1,17	5,57	IGA01Z3	Teresina
51212520	PCA	TF	1248397	104897	19/12/2023 11:20	19/12/2023 13:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	637,73	303	0,08	0,08	1,95	2,12	PCA01C3	Piracuruca
51231342	SPP	CR		123713	19/12/2023 11:21	19/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,48	1,63	SPP01C3	Barro Duro
51212407	DML	CR		104784	19/12/2023 11:21	19/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W3	Lagoa do Piauí
51212416	PAD	CR		104793	19/12/2023 11:22	19/12/2023 12:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,83	0,12	0,22	1,17	PAD01P1	Parnaíba
51212387	EBV	CR		104764	19/12/2023 11:24	21/12/2023 10:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,95	1	44,73	1,92	0,23	46,88	EBV01C1	Francinópolis
51212417	SPP	CR		104794	19/12/2023 11:25	20/12/2023 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,63	0,17	0,3	24,1	SPP01C4	Agricolândia
51212941	FAO	CH	1382795	105318	19/12/2023 11:26	19/12/2023 14:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	971,06	292	2,62	0,43	0,28	3,33	FAO01C4	Floriano
51212446	BIG	CR		104823	19/12/2023 11:27	20/12/2023 12:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,43	0,22	0,07	24,72	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
51212567	BAS	CH	1074966	104944	19/12/2023 11:27	19/12/2023 21:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1241,38	123	6,42	2,9	0,78	10,1	BAS01C4	Barras
51231343	SPP	CR		123714	19/12/2023 11:27	19/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,05	0,1	1,38	1,53	SPP01C3	Barro Duro
51323525	PCS	CR		23746	19/12/2023 11:28	19/12/2023 13:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,82	1,97	PCS01C4	Picos
51212449	CRO	CH	1054698	104826	19/12/2023 11:28	20/12/2023 09:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	7415,45	333	21,8	0,2	0,28	22,28	CRO01L2	Curralinhos
51213870	NZA	TF	1197300	106247	19/12/2023 11:32	19/12/2023 16:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	270,54	50	3,77	0,65	1	5,42	NZA01Z3	Teresina
51212476	SMT	CR		104853	19/12/2023 11:33	19/12/2023 14:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,02	0,27	1,07	3,35	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51212486	PCS	TF	1425654	104863	19/12/2023 11:34	19/12/2023 20:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	64,26	7	7,63	1,23	0,32	9,18	PCS01C4	Picos
51212516	CEN	CR		104893	19/12/2023 11:37	19/12/2023 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,43	0,67	2,27	3,37	CEN01U5	Teresina
51454208	PCA	CR		195087	19/12/2023 11:37	19/12/2023 15:28	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,16	1	3,38	0,07	0,4	3,85	PCA01C1	Batalha
51212549	MAD	CH	1367310	104926	19/12/2023 11:42	20/12/2023 08:25	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	20,71	1	19,9	0,4	0,42	20,72	MAD01C4	Pio IX
51213000	AME	CH	1055507	105377	19/12/2023 11:45	19/12/2023 18:28	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	8447,47	1258	2,55	0,32	3,85	6,72	AME01N2	Amarante
51212551	PTY	CR		104928	19/12/2023 11:45	19/12/2023 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,05	0,1	3,62	3,77	PTY01P5	Teresina
51213216	PCS	CH	1315091	105593	19/12/2023 11:47	19/12/2023 19:33	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	93,1	12	6,13	0,15	1,48	7,77	PCS01C4	Santana do Piauí
51212869	JUN	TF	1298473	105246	19/12/2023 11:47	19/12/2023 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	72,6	21	3,22	0,17	0,08	3,47	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51212582	LUZ	CR		104959	19/12/2023 11:49	19/12/2023 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	6,12	0,25	0,22	6,58	LUZ01C1	Luzilândia
51212591	URI	CR		104968	19/12/2023 11:50	19/12/2023 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,07	0,25	0,37	3,68	URI01C2	Uruçuí
51231350	SPP	CR		123721	19/12/2023 11:51	19/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	0,98	1,13	SPP01C3	Barro Duro
51284155	MBA	CR		176521	19/12/2023 11:52	19/12/2023 12:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MBA01C4	José de Freitas
51213507	BTV	TF	1288273	105884	19/12/2023 11:53	19/12/2023 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	60,69	10	4,93	0,45	0,7	6,08	BTV01C1	Francisco Santos

51212622	BOJ	CR		104999	19/12/2023 11:55	19/12/2023 20:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,5	0,2	0,33	9,03	BOJ01C3	Bom Jesus
51454207	PCA	CR		195086	19/12/2023 11:56	19/12/2023 15:28	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,15	1	3,07	0,07	0,4	3,53	PCA01C1	Batalha
51212640	TSA	CR		105017	19/12/2023 12:00	19/12/2023 23:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	4,43	0,2	7,13	11,77	TSA01Y8	Teresina
51212691	MTO	CR		105068	19/12/2023 12:02	19/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,73	1,12	0,22	4,07	MTO01C3	Porto
51213313	BIG	CH	1360853	105690	19/12/2023 12:02	20/12/2023 10:16	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	133,33	6	21,58	0,3	0,35	22,23	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51212719	PCS	CR		105096	19/12/2023 12:06	19/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	3,67	0,25	0,08	4	PCS01C6	Picos
51231356	SPP	CR		123727	19/12/2023 12:06	19/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,73	0,88	SPP01C3	Barro Duro
51212729	MTO	CR		105106	19/12/2023 12:06	19/12/2023 16:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	4,05	0,28	0,13	4,47	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51231357	SPP	CR		123728	19/12/2023 12:07	19/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,72	0,87	SPP01C3	Barro Duro
51213240	NVL	TF	1072328	105617	19/12/2023 12:08	19/12/2023 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,69	6	3,2	0,5	0,75	4,45	NVL01C2	União
51212722	IGA	CR		105099	19/12/2023 12:08	19/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,55	0,42	0,93	2,9	IGA01Z1	Teresina
51212731	PRI	CR		105108	19/12/2023 12:08	19/12/2023 12:23	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y3	Piripiri
51212753	CRO	CH	1320700	105130	19/12/2023 12:13	19/12/2023 17:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	363,18	71	0,1	0,1	4,92	5,12	CRO01L1	Monsenhor Gil
51212926	EMT	CH	1268683	105303	19/12/2023 12:17	19/12/2023 16:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	642,6	149	3,47	0,68	0,17	4,32	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51212782	JUN	CR		105159	19/12/2023 12:18	19/12/2023 21:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,37	1	7,58	1,08	0,33	9	JUN09F3	Pio IX
51212778	FAO	CR		105155	19/12/2023 12:19	19/12/2023 18:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	4,95	0,55	0,22	5,72	FAO01C2	Floriano
51212806	URD	CR		105183	19/12/2023 12:23	19/12/2023 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,05	0,1	3,27	3,42	URD09W1	Uruçuí
51212846	CMP	CR		105223	19/12/2023 12:26	20/12/2023 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,43	0,3	0,65	23,38	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51212841	PAB	CR		105218	19/12/2023 12:27	20/12/2023 12:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,01	1	23,17	0,27	0,7	24,13	PAB01C1	Parnaíba
51212849	RNA	CR		105226	19/12/2023 12:27	19/12/2023 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,93	0,68	0,4	5,02	RNA01C1	Teresina
51213027	SPP	CH	1069471	105404	19/12/2023 12:29	19/12/2023 19:03	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2614,34	399	0,07	5,5	1	6,57	SPP01C2	Jardim do Mulato
51231358	SPP	CR		123729	19/12/2023 12:36	19/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,23	0,38	SPP01C3	Barro Duro
51215037	JUN	TF	1298590	107412	19/12/2023 12:36	19/12/2023 18:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,05	8	6,12	0,07	0,08	6,27	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51231359	SPP	CR		123730	19/12/2023 12:38	19/12/2023 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,2	0,35	SPP01C3	Barro Duro
51212914	PAD	CR		105291	19/12/2023 12:41	20/12/2023 12:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,99	1	22,45	0,25	1,15	23,85	PAD01P2	Parnaíba
51212944	BOJ	CR		105321	19/12/2023 12:43	20/12/2023 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	19,2	0,77	1,67	21,63	BOJ01C3	Bom Jesus
51212937	PAD	CR		105314	19/12/2023 12:44	20/12/2023 01:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,42	0,3	0,48	13,2	PAD01P3	Parnaíba
51213552	BIG	TF	1361463	105929	19/12/2023 12:44	21/12/2023 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1083,34	20	51,2	1,25	1,73	54,18	BIG01N2	Inhuma
51213877	PCA	CH	1228159	106254	19/12/2023 12:47	19/12/2023 21:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1227,5	143	5,92	2,53	0,15	8,6	PCA01C1	Batalha
51454211	EBV	CR		195090	19/12/2023 12:51	19/12/2023 18:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	0,1	0,1	5,1	5,3	EBV01C1	Elesbão Veloso
51212726	SPP	CH	1423907	105103	19/12/2023 12:52	19/12/2023 12:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3435,81	358	0,07	0,05	0	0,12	SPP01C3	Barro Duro
51231360	SPP	CR		123731	19/12/2023 12:52	19/12/2023 13:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPP01C3	Barro Duro
51231366	SPP	CR		123737	19/12/2023 12:52	19/12/2023 13:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPP01C3	Barro Duro
51213037	JCK	CR		105414	19/12/2023 12:54	19/12/2023 18:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,72	0,37	0,6	5,68	JCK01X4	Teresina
51213134	PAD	CR		105511	19/12/2023 12:56	20/12/2023 17:04	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	1,17	1	26,58	0,53	1,02	28,13	PAD01P2	Luís Correia
51213748	JCK	TF	1045585	106125	19/12/2023 12:58	19/12/2023 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	401,39	201	1,47	0,43	0,1	2	JCK01X1	Teresina
51216292	SPP	TF	1319997	108666	19/12/2023 12:59	20/12/2023 11:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	755,06	33	22,05	0,78	0,05	22,88	SPP01C3	Barro Duro
51310090	SPP	CR		10311	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310101	SPP	CR		10322	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310113	SPP	CR		10334	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310114	SPP	CR		10335	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310115	SPP	CR		10336	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310116	SPP	CR		10337	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310117	SPP	CR		10338	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310118	SPP	CR		10339	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro

51310119	SPP	CR		10340	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310120	SPP	CR		10341	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51310121	SPP	CR		10342	19/12/2023 12:59	20/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	0,03	2,27	26,88	29,18	SPP01C3	Barro Duro
51213124	BAS	CR		105501	19/12/2023 12:59	20/12/2023 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,13	0,77	0,4	21,3	BAS01C2	Barras
51213163	SAT	CR		105540	19/12/2023 13:01	19/12/2023 15:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,02	0,2	0,23	2,45	SAT01L5	Teresina
51213182	TSA	CR		105559	19/12/2023 13:04	19/12/2023 17:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,65	0,35	0,23	4,23	TSA01Y8	Teresina
51454209	PCA	CR		195088	19/12/2023 13:04	19/12/2023 15:28	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,1	1	1,93	0,07	0,4	2,4	PCA01C1	Batalha
51213238	PCS	CR		105615	19/12/2023 13:10	19/12/2023 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,57	0,07	0,28	3,92	PCS01C4	Santana do Piauí
51213239	PAD	CR		105616	19/12/2023 13:11	20/12/2023 15:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,11	1	25,15	0,78	0,6	26,53	PAD01P8	Luís Correia
51213233	LUZ	CR		105610	19/12/2023 13:12	19/12/2023 20:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,38	0,23	0,23	6,85	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51214148	TBC	TF	1049069	106525	19/12/2023 13:13	19/12/2023 16:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	331,68	105	2,52	0,3	0,35	3,17	TBC01K1	Teresina
51216018	CET	TF	1214400	108392	19/12/2023 13:15	20/12/2023 11:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	111,75	5	21,73	0,12	0,52	22,37	CET01N1	Cocal
51213298	MAV	TF	1432012	105675	19/12/2023 13:24	19/12/2023 14:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	147,4	101	0,57	0,3	0,6	1,47	MAV01C1	Miguel Alves
51213288	FAO	CR		105665	19/12/2023 13:24	19/12/2023 15:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	1,38	0,12	0,35	1,85	FAO01C1	Floriano
51213289	LUZ	CR		105666	19/12/2023 13:24	19/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,92	0,22	0,22	1,35	LUZ01C3	Luzilândia
51215320	DML	TF	1069840	107695	19/12/2023 13:25	19/12/2023 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	240,5	41	0,1	0,1	5,67	5,87	DML01W1	Teresina
51213299	OER	TF	1337026	105676	19/12/2023 13:25	20/12/2023 00:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	101,06	9	0,1	0,1	11,03	11,23	OER01C2	Oeiras
51213907	PCS	CH	1314898	106284	19/12/2023 13:26	19/12/2023 17:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	95,59	26	2,22	1,47	0	3,68	PCS01C4	Picos
51213321	DML	CR		105698	19/12/2023 13:27	19/12/2023 13:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W3	Lagoa do Piauí
51215504	PAD	CR		107879	19/12/2023 13:28	20/12/2023 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,17	0,2	0,48	20,85	PAD01P1	Parnaíba
51214568	GBS	TF	1393853	106943	19/12/2023 13:28	19/12/2023 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	741,25	150	4,05	0,88	0,02	4,95	GBS01C1	Gilbués
51213329	RDG	CR		105706	19/12/2023 13:30	19/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	3,17	0,22	0,93	4,32	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51213381	OER	TF	1335825	105758	19/12/2023 13:32	19/12/2023 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1024	323	3,02	0,05	0,12	3,18	OER01C1	Oeiras
51213351	PAD	CR		105728	19/12/2023 13:33	19/12/2023 20:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,87	0,12	0,62	6,6	PAD01P6	Parnaíba
51213357	SMT	CR		105734	19/12/2023 13:34	20/12/2023 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	27,82	0,07	0	27,88	SMT01C1	Assunção do Piauí
51215406	FAO	CR		107781	19/12/2023 13:36	20/12/2023 07:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,72	0,33	0,23	18,28	FAO01C2	Floriano
51212426	CPM	CR		104803	19/12/2023 13:44	19/12/2023 15:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,77	0,43	0,13	1,33	CPM01C2	Campo Maior
51214181	GBS	TF	1270073	106558	19/12/2023 13:45	19/12/2023 17:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	255,45	69	2,13	1,52	0,05	3,7	GBS09F9	Gilbués
51213492	JFR	CR		105869	19/12/2023 13:46	19/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,7	0,78	0,58	3,07	JFR01C1	José de Freitas
51214156	JFR	TF	1063628	106533	19/12/2023 13:48	19/12/2023 18:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,36	6	3,75	0,57	0,42	4,73	JFR01C3	José de Freitas
51213551	PAB	CR		105928	19/12/2023 13:51	20/12/2023 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,45	0,7	0,55	25,7	PAB01C1	Parnaíba
51213558	ETA	CR		105935	19/12/2023 13:52	19/12/2023 15:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,33	0,1	0,52	1,95	ETA01C3	Esperantina
51214042	PRI	TF	1072604	106419	19/12/2023 13:53	19/12/2023 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	110,15	35	2,43	0,23	0,48	3,15	PRI01Y1	Capitão de Campos
51213568	UNO	CR		105945	19/12/2023 13:55	19/12/2023 16:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,48	0,43	0,23	2,15	UNO01C1	União
51213730	PMR	TF	1062432	106107	19/12/2023 13:55	20/12/2023 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	574,21	21	26,68	0,1	0,57	27,35	PMR01P3	Palmeirais
51454206	PCA	CR		195085	19/12/2023 13:57	19/12/2023 17:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,55	0,57	0,18	3,3	PCA01C1	Batalha
51213953	JUN	CH	1429202	106330	19/12/2023 13:58	20/12/2023 03:14	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	2003,1	151	0,1	0,1	13,07	13,27	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51214775	AME	TF	1062654	107150	19/12/2023 13:58	20/12/2023 02:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1317,29	107	10,72	0,2	1,4	12,32	AME01N1	Amarante
51213622	PCA	CR		105999	19/12/2023 14:01	20/12/2023 01:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,75	0,1	0,33	11,18	PCA01C5	Brasileira
51213632	CRO	CH	1070474	106009	19/12/2023 14:02	20/12/2023 08:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	37,83	2	18,22	0,38	0,32	18,92	CRO01L1	Monsenhor Gil
51213634	RNA	CR		106011	19/12/2023 14:02	19/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,35	0,35	0,25	2,95	RNA01C4	Teresina
51214262	SPP	TF	1069088	106639	19/12/2023 14:04	19/12/2023 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	96,6	41	1,5	0,65	0,2	2,35	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51213624	SAT	CR		106001	19/12/2023 14:05	19/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,55	0,13	0,27	0,95	SAT01L3	Teresina
51214246	MAD	TF	1382287	106623	19/12/2023 14:06	19/12/2023 19:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	1011,36	192	4,22	0,82	0,25	5,28	MAD01C4	Pio IX
51213659	MTO	CR		106036	19/12/2023 14:07	19/12/2023 16:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	1,03	0,7	0,4	2,13	MTO01C2	Matias Olímpio

51213666	MTO	CR		106043	19/12/2023 14:07	19/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,48	0,12	0,12	2,72	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51213708	PCS	TF	1294362	106085	19/12/2023 14:08	19/12/2023 18:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	410,76	88	2,22	1,45	1,02	4,68	PCS01C3	Picos
51213661	TBL	CR		106038	19/12/2023 14:10	21/12/2023 10:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,85	1	42,92	0,93	0,47	44,32	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51213697	BOJ	CR		106074	19/12/2023 14:11	19/12/2023 20:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,93	0,52	0,78	6,23	BOJ01C3	Bom Jesus
51213875	MAD	CH	1298204	106252	19/12/2023 14:13	19/12/2023 19:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6061,03	1065	3,9	1,7	0,1	5,7	MAD01C6	Pio IX
51213746	PCS	TF	1390815	106123	19/12/2023 14:18	19/12/2023 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	226,94	62	2,08	0,85	0,73	3,67	PCS01C2	Picos
51213737	PAD	TF	1199629	106114	19/12/2023 14:18	19/12/2023 20:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1069,22	167	4,02	2,4	0	6,42	PAD01P1	Parnaíba
51213749	ATS	TF	1065076	106126	19/12/2023 14:19	19/12/2023 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	459,12	54	0,1	0,1	8,32	8,52	ATS01C2	Altos
51213739	PCA	TF	1227883	106116	19/12/2023 14:20	19/12/2023 18:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3,94	1	2,92	0,53	0,5	3,95	PCA01C1	Batalha
51213774	PAD	CR		106151	19/12/2023 14:20	19/12/2023 14:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P4	Parnaíba
51213775	PAD	CR		106152	19/12/2023 14:21	20/12/2023 00:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	8,02	0,42	1,72	10,15	PAD01P4	Parnaíba
51213777	PAD	CR		106154	19/12/2023 14:22	21/12/2023 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,79	1	41,7	0,2	1,07	42,97	PAD01P6	Parnaíba
51213781	PRI	CR		106158	19/12/2023 14:23	19/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,78	0,48	1	3,27	PRI01Y3	Piripiri
51213807	ATS	CR		106184	19/12/2023 14:25	19/12/2023 18:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,17	1,4	0,7	4,27	ATS01C2	Altos
51213825	PAD	CR		106202	19/12/2023 14:32	20/12/2023 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,9	0,08	0,13	20,12	PAD01P6	Parnaíba
51213839	PAD	CR		106216	19/12/2023 14:33	19/12/2023 19:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	2,23	1,75	0,65	4,63	PAD01P6	Parnaíba
51213865	JUN	CH	1289761	106242	19/12/2023 14:37	19/12/2023 23:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1769,07	209	7,68	0,23	0,55	8,47	JUN01M7	Itainópolis
51213924	JFR	CH	1386865	106301	19/12/2023 14:37	19/12/2023 14:46	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	191,63	1243	0,03	0,1	0,02	0,15	JFR01C2	José de Freitas
51454205	AME	CR		195084	19/12/2023 14:38	19/12/2023 14:53	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	AME01N2	Amarante
51213862	PAD	CR		106239	19/12/2023 14:40	20/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	20,25	0,28	0,08	20,62	PAD01P2	Luís Correia
51215114	MAD	TF	1319029	107489	19/12/2023 14:41	19/12/2023 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	214,35	42	4,7	0,17	0,25	5,12	MAD01C4	Pio IX
51213916	BAS	CR		106293	19/12/2023 14:42	19/12/2023 14:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BAS01C3	Barras
51213890	PAD	CH	1199695	106267	19/12/2023 14:43	19/12/2023 17:55	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	615,94	193	2,12	1,08	0	3,2	PAD01P1	Luís Correia
51454203	AME	CR		195082	19/12/2023 14:45	19/12/2023 15:00	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	AME01N2	Amarante
51216096	STL	CH	1297963	108470	19/12/2023 14:47	19/12/2023 22:08	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1160,99	158	0,1	0,1	7,15	7,35	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51214562	PAD	TF	1200272	106937	19/12/2023 14:50	20/12/2023 08:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1448,1	82	16,92	0,25	0,5	17,67	PAD01P8	Luís Correia
51213981	TSA	CR		106358	19/12/2023 14:51	20/12/2023 06:49	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,67	1	15,42	0,3	0,25	15,97	TSA01Y1	Teresina
51214040	FAO	TF	1382881	106417	19/12/2023 14:51	19/12/2023 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1341,14	386	0,33	0,28	2,87	3,48	FAO01C2	Floriano
51213998	GBS	CH	1374374	106375	19/12/2023 14:52	19/12/2023 18:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3,68	1	3,53	0,07	0,08	3,68	GBS09F7	Gilbués
51213985	PID	CR		106362	19/12/2023 14:53	20/12/2023 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,77	0,28	0,4	18,45	PID01S6	Teresina
51214000	LUZ	CR		106377	19/12/2023 14:53	19/12/2023 18:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,52	0,13	0,33	3,98	LUZ01C1	Luzilândia
51214003	CEN	CR		106380	19/12/2023 14:54	19/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	0,25	0,3	2,47	3,02	CEN01U5	Teresina
51214033	PRI	CR		106410	19/12/2023 14:56	19/12/2023 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,65	0,25	0,33	1,23	PRI01Y2	Piripiri
51214030	PMR	TF	1062611	106407	19/12/2023 14:56	20/12/2023 16:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	102,64	4	0,1	0,1	25,47	25,67	PMR01P3	Palmeirais
51214981	FAO	CR		107356	19/12/2023 14:56	20/12/2023 12:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	18,2	3,48	0,08	21,77	FAO01C4	Floriano
51214041	RPI	CR		106418	19/12/2023 14:57	19/12/2023 19:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	1,95	1,25	0,98	4,18	RPI01C1	São José do Peixe
51214059	RGE	CR		106436	19/12/2023 15:00	20/12/2023 08:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,74	1	17,63	0,12	0,13	17,88	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51214122	URD	AL	1321968	106499	19/12/2023 15:01	19/12/2023 22:10	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	3839,78	1502	5,8	0,17	1,18	7,15	URD09W3	Uruçuí
51216125	URD	TF	1321916	108499	19/12/2023 15:01	19/12/2023 22:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	54,2	4	7,08	0,07	0	7,15	URD09W3	Uruçuí
51436430	URD	CR		136631	19/12/2023 15:01	20/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,86	1	6,62	0,9	13,18	20,7	URD09W3	Uruçuí
51214066	MTO	CH	1257769	106443	19/12/2023 15:03	19/12/2023 21:40	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	66,01	10	0,2	0,32	6,1	6,62	MTO01C1	Matias Olímpio
51214844	CEN	TF	1040828	107219	19/12/2023 15:07	19/12/2023 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	163,58	56	2,2	0,4	0,33	2,93	CEN01U1	Teresina
51214149	DML	CR		106526	19/12/2023 15:12	19/12/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,33	0,33	0,28	3,95	DML01W1	Demerval Lobão
51214150	PCA	CR		106527	19/12/2023 15:12	19/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,77	0,72	0,05	1,53	PCA01C4	Piracuruca
51214140	PTY	CR		106517	19/12/2023 15:14	19/12/2023 18:05	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,12	1	1,75	0,4	0,7	2,85	PTY01P6	Teresina

51214452	LUZ	TF	1222585	106829	19/12/2023 15:14	19/12/2023 15:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	373,39	106	0,65	0,05	0	0,7	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51412539	LUZ	CR		112742	19/12/2023 15:14	19/12/2023 19:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	2,02	2,2	0,02	4,23	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51214630	JUN	CH	1290128	107005	19/12/2023 15:14	19/12/2023 21:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	863,17	150	3,45	2,32	0	5,77	JUN01M1	Itainópolis
51454194	JUN	CR		195073	19/12/2023 15:14	19/12/2023 21:00	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,24	1	3,45	2,32	0	5,77	JUN01M1	Itainópolis
51214606	CBC	TF	1075692	106981	19/12/2023 15:17	19/12/2023 18:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	235,58	75	2,05	0,18	0,92	3,15	CBC01C2	Boa Hora
51214529	DML	TF	1069884	106904	19/12/2023 15:18	19/12/2023 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	209,76	78	1,17	0,52	1,02	2,7	DML01W1	Demerval Lobão
51214190	PCS	CR		106567	19/12/2023 15:19	19/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,32	1,13	0,8	2,25	PCS01C2	Picos
51215014	CMP	CH	1395095	107389	19/12/2023 15:20	19/12/2023 22:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1163,14	161	6,67	0,4	0,17	7,23	CMP01C2	Bom Princípio do Piauí
51214535	AME	CR		106910	19/12/2023 15:20	20/12/2023 09:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	16,85	1,6	0,17	18,62	AME01N2	Amarante
51214206	PAB	CR		106583	19/12/2023 15:20	19/12/2023 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C3	Parnaíba
51214228	MQP	CR		106605	19/12/2023 15:22	19/12/2023 22:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,2	0,28	0,22	6,7	MQP01N7	Teresina
51214485	SPP	TF	1068636	106860	19/12/2023 15:22	19/12/2023 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	187,06	49	1,07	1,18	1,58	3,83	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51214224	MCU	CR		106601	19/12/2023 15:23	19/12/2023 17:37	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	0,53	0,3	1,4	2,23	MCU01V5	Teresina
51454204	AME	CR		195083	19/12/2023 15:23	19/12/2023 15:38	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	AME01N2	Amarante
51214230	ALG	CR		106607	19/12/2023 15:24	19/12/2023 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ALG01N2	Alto Longá
51214252	PAB	CR		106629	19/12/2023 15:25	19/12/2023 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,45	0,15	0,35	2,95	PAB01C4	Parnaíba
51214261	VAL	CR		106638	19/12/2023 15:27	20/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,85	1	19,52	0,33	0,48	20,33	VAL01C3	Valença do Piauí
51214247	PAB	CR		106624	19/12/2023 15:27	20/12/2023 15:40	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,01	1	23,6	0,55	0,07	24,22	PAB01C5	Parnaíba
51214277	SPP	TF	1068944	106654	19/12/2023 15:28	19/12/2023 20:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	659,4	135	3,73	0,33	0,83	4,9	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51214280	SPP	CR		106657	19/12/2023 15:31	19/12/2023 19:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,13	0,45	0,5	4,08	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
51215047	PTY	CH	1056021	107422	19/12/2023 15:32	19/12/2023 20:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3403,31	706	3	0,88	0,93	4,82	PTY01P5	Teresina
51215543	PTY	TF	1050912	107918	19/12/2023 15:32	19/12/2023 22:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1145,78	161	6,38	0,22	0,52	7,12	PTY01P5	Teresina
51454186	PTY	CR		195065	19/12/2023 15:32	19/12/2023 20:21	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,2	1	3	0,88	0,93	4,82	PTY01P5	Teresina
51214275	PTY	CR		106652	19/12/2023 15:32	19/12/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,43	1,05	0,27	1,75	PTY01P9	Teresina
51214326	NOT	CH	1291674	106703	19/12/2023 15:34	20/12/2023 21:07	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	4401,63	149	24,55	5	0	29,55	NOT01C2	Aroazes
51214315	JUN	TF	1290087	106692	19/12/2023 15:36	21/12/2023 09:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	41,65	1	41,23	0,28	0,13	41,65	JUN01M1	Itainópolis
51214378	SJP	TF	1353572	106755	19/12/2023 15:37	19/12/2023 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	19,18	8	1,65	0,57	0,18	2,4	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51214328	MAV	CR		106705	19/12/2023 15:37	19/12/2023 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,67	0,07	0,18	1,92	MAV01C1	Miguel Alves
51215203	MAD	TF	1359484	107578	19/12/2023 15:38	19/12/2023 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	597,74	166	2,62	0,9	0,1	3,62	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51214313	PCA	CR		106690	19/12/2023 15:40	19/12/2023 15:55	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C4	São João da Fronteira
51214383	SMT	CR		106760	19/12/2023 15:48	19/12/2023 22:34	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,28	1	5,02	0,72	1,03	6,77	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51215631	PID	CR		108006	19/12/2023 15:48	19/12/2023 22:43	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,29	1	5,93	0,55	0,43	6,92	PID01S6	Teresina
51214404	URD	AL	1321276	106781	19/12/2023 15:48	19/12/2023 17:41	DISJUNTOR	OBJETO NA REDE	907,6	513	0,67	0,72	0,5	1,88	URD09W1	Uruçuí
51214394	OER	CR		106771	19/12/2023 15:48	19/12/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,33	0,17	0,67	2,17	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51436598	AME	CR		136799	19/12/2023 15:52	20/12/2023 00:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,37	1	4,9	0,7	3,18	8,78	AME01N2	Amarante
51454183	AME	CR		195062	19/12/2023 15:52	19/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,9	0,37	0,32	2,58	AME01N2	Amarante
51214420	JCK	CR		106797	19/12/2023 15:52	19/12/2023 21:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,13	0,35	0,27	5,75	JCK01X7	Teresina
51454181	AME	CR		195060	19/12/2023 15:53	19/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,88	0,37	0,32	2,57	AME01N2	Amarante
51216064	AME	TF	1055756	108438	19/12/2023 15:54	20/12/2023 12:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1830,86	88	18,05	1,23	1,53	20,82	AME01N2	Amarante
51215551	CET	TF	1214497	107926	19/12/2023 16:02	20/12/2023 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	185,27	10	17,22	0,55	0,77	18,53	CET01N1	Cocal
51224861	CMP	TF	1216174	117234	19/12/2023 16:04	21/12/2023 21:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	847,1	16	48,22	2,23	2,5	52,95	CMP01C3	Luís Correia
51214933	JUN	CH	1289760	107308	19/12/2023 16:04	19/12/2023 22:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1469,03	236	4,05	0,38	1,8	6,23	JUN01M7	Itainópolis
51454180	AME	CR		195059	19/12/2023 16:04	19/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,7	0,37	0,32	2,38	AME01N2	Amarante
51454195	JUN	CR		195074	19/12/2023 16:05	19/12/2023 21:00	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,2	1	2,6	2,32	0	4,92	JUN01M1	Itainópolis
51214506	PCA	CR		106881	19/12/2023 16:05	20/12/2023 12:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,3	0,47	0,45	20,22	PCA01C1	Batalha

51454187	PTY	CR		195066	19/12/2023 16:11	19/12/2023 20:21	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,17	1	2,35	0,88	0,93	4,17	PTY01P5	Teresina
51214533	CMT	CR		106908	19/12/2023 16:12	19/12/2023 17:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,75	0,33	0,07	1,15	CMT01C3	Curimatá
51214542	IGA	CR		106917	19/12/2023 16:13	19/12/2023 19:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,83	0,33	0,5	3,67	IGA01Z5	Teresina
51215954	PAD	TF	1430862	108328	19/12/2023 16:13	20/12/2023 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	403,02	22	17,03	0,42	0,88	18,33	PAD01P8	Luís Correia
51214593	PAB	CR		106968	19/12/2023 16:20	20/12/2023 15:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,55	0,53	0,3	23,38	PAB01C1	Parnaíba
51215025	CRO	CH	1054722	107400	19/12/2023 16:22	19/12/2023 20:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	816,7	198	0,1	0,1	3,93	4,13	CRO01L2	Curralinhos
51214605	PRI	CH	1072840	106980	19/12/2023 16:22	19/12/2023 20:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	173,59	41	2,72	1,53	0	4,25	PRI01Y1	Piripiri
51214592	SPM	CR		106967	19/12/2023 16:23	19/12/2023 19:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	3,2	0,1	0,12	3,42	SPM01C2	Simplício Mendes
51214595	URI	TF	1320959	106970	19/12/2023 16:23	19/12/2023 19:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	582,66	164	2,08	0,17	1,32	3,57	URI01C1	Uruçuí
51215264	SPP	TF	1069088	107639	19/12/2023 16:25	19/12/2023 22:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	233,83	41	3,95	0,77	1	5,72	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51454200	JUN	CR		195079	19/12/2023 16:28	19/12/2023 21:00	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,19	1	2,22	2,32	0	4,53	JUN01M1	Itainópolis
51214624	ATS	CR		106999	19/12/2023 16:29	19/12/2023 21:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,9	0,53	0,33	4,77	ATS01C3	Altos
51214480	MQP	TF	1051269	106855	19/12/2023 16:37	19/12/2023 18:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	51,28	24	0,4	0,7	1,05	2,15	MQP01N5	Teresina
51215434	SPP	CH	1069071	107809	19/12/2023 16:38	19/12/2023 20:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	151,32	44	0,1	0,1	3,25	3,45	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
51215314	PAD	TF	1199814	107689	19/12/2023 16:38	19/12/2023 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	355,4	141	2,03	0,17	0,33	2,53	PAD01P1	Luís Correia
51214684	OER	CR		107059	19/12/2023 16:39	19/12/2023 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,77	0,23	0,43	1,43	OER01C1	Oeiras
51214706	MTO	CR		107081	19/12/2023 16:40	19/12/2023 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,3	0,57	0,22	1,08	MTO01C2	Matias Olímpio
51214710	GBS	CR		107085	19/12/2023 16:40	19/12/2023 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GBS09F7	Gilbués
51214708	STL	CR		107083	19/12/2023 16:42	19/12/2023 16:57	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	STL01C2	Francisco Santos
51214719	PCS	CR		107094	19/12/2023 16:44	19/12/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,65	0,38	0,2	1,23	PCS01C6	Picos
51214745	SPP	CR		107120	19/12/2023 16:49	20/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,33	0,18	1,07	23,58	SPP01C3	Barro Duro
51215392	PCA	TF	1250230	107767	19/12/2023 16:49	19/12/2023 21:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	88,34	20	3,22	0,67	0,55	4,43	PCA01C4	Piracuruca
51214771	RNA	CR		107146	19/12/2023 16:52	20/12/2023 02:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	8,83	0,27	0,73	9,83	RNA01C6	Teresina
51215486	CET	TF	1214819	107861	19/12/2023 16:52	20/12/2023 09:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	102,26	6	16,43	0,32	0,3	17,05	CET01N1	Cocal
51214778	SPP	TF	1069126	107153	19/12/2023 16:52	20/12/2023 11:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	190,83	53	18,9	0,05	0	18,95	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51436625	SPP	CR		136826	19/12/2023 16:52	20/12/2023 15:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	17,97	3,9	0,7	22,57	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51214882	JUN	CH	1412358	107257	19/12/2023 16:57	19/12/2023 18:40	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	54,66	32	0,82	0,85	0,05	1,72	JUN01M1	Itainópolis
51214847	PAB	TF	1365078	107222	19/12/2023 17:02	19/12/2023 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	39,4	10	1,67	0,28	2	3,95	PAB01C4	Parnaíba
51454210	EBV	CR		195089	19/12/2023 17:07	19/12/2023 17:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	EBV01C1	Elesbão Veloso
51214868	ETA	CR		107243	19/12/2023 17:09	19/12/2023 23:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,4	1	0,5	5,9	ETA01C1	Esperantina
51214914	PRI	TF	1073510	107289	19/12/2023 17:12	20/12/2023 03:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	114,73	11	8,05	2,38	0	10,43	PRI01Y3	Brasileira
51214907	CEN	CR		107282	19/12/2023 17:13	19/12/2023 23:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,87	0,3	0,08	6,25	CEN01U1	Teresina
51215074	CPM	TF	1262250	107449	19/12/2023 17:18	19/12/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	860,19	515	0,68	0,28	0,72	1,68	CPM01C3	Campo Maior
51214944	CEN	CR		107319	19/12/2023 17:19	19/12/2023 20:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,11	1	1,93	0,37	0,4	2,7	CEN01U3	Teresina
51454184	AME	CR		195063	19/12/2023 17:21	19/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,42	0,37	0,32	1,1	AME01N2	Amarante
51214952	PCA	CH	1439335	107327	19/12/2023 17:22	20/12/2023 00:15	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1954,34	617	0,37	1,98	4,53	6,88	PCA01C1	Batalha
51215596	NZA	TF	1069927	107971	19/12/2023 17:23	20/12/2023 06:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	165,22	13	12,57	0,05	0,08	12,7	NZA01Z3	Demerval Lobão
51214991	PAB	TF	1199323	107366	19/12/2023 17:27	20/12/2023 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1057,88	45	21,55	0,4	1,57	23,52	PAB01C2	Parnaíba
51214998	PTY	CR		107373	19/12/2023 17:30	20/12/2023 20:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,11	1	25,75	0,73	0,27	26,75	PTY01P2	Teresina
51454182	AME	CR		195061	19/12/2023 17:31	19/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,25	0,37	0,32	0,93	AME01N2	Amarante
51215040	MTO	TF	1257215	107415	19/12/2023 17:36	19/12/2023 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	76,31	28	1,03	1,57	0,13	2,73	MTO01C1	São João do Arraial
51215049	SJP	CR		107424	19/12/2023 17:38	20/12/2023 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,97	0,62	0,07	16,65	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51215064	MAD	CH	1367278	107439	19/12/2023 17:40	20/12/2023 08:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	102,95	10	14,7	0,05	0	14,75	MAD01C4	Pio IX
51436500	MAD	CR		136701	19/12/2023 17:40	20/12/2023 18:43	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,04	1	23,42	1,35	0,28	25,05	MAD01C4	Pio IX
51214785	MCU	TF	1042021	107160	19/12/2023 17:42	19/12/2023 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	312,69	136	0,03	0,23	2,03	2,3	MCU01V8	Teresina

51215066	VAL	CR		107441	19/12/2023 17:43	19/12/2023 17:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C3	Valença do Piauí
51215653	TSA	TF	1044434	108028	19/12/2023 17:45	19/12/2023 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	211,83	67	2,08	0,65	0,43	3,17	TSA01Y5	Teresina
51215116	LUZ	CR		107491	19/12/2023 17:47	20/12/2023 09:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,1	0,23	0,57	15,9	LUZ01C3	Luzilândia
51215163	TBC	CH	1362428	107538	19/12/2023 17:47	19/12/2023 19:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	618,64	366	0,53	0,75	0,4	1,68	TBC01K1	Teresina
51436537	TBC	CR		136738	19/12/2023 17:47	20/12/2023 06:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,52	1	5,22	5,25	1,93	12,4	TBC01K1	Teresina
51215096	SPP	CR		107471	19/12/2023 17:48	20/12/2023 12:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	14,02	3,57	0,83	18,42	SPP01C2	Hugo Napoleão
51215152	PCS	CR		107527	19/12/2023 17:50	20/12/2023 10:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	15,45	1,5	0,18	17,13	PCS01C4	Picos
51215315	CPM	TF	1262255	107690	19/12/2023 17:52	19/12/2023 21:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1512,82	380	0,05	0,33	3,6	3,98	CPM01C3	Campo Maior
51215160	PAD	CR		107535	19/12/2023 17:52	20/12/2023 01:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	6,53	1,23	0,28	8,05	PAD01P1	Luís Correia
51215670	PRI	TF	1073535	108045	19/12/2023 17:56	19/12/2023 21:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	72,51	18	2,77	0,58	0,68	4,03	PRI01Y3	Piripiri
51215514	PCA	TF	1250395	107889	19/12/2023 17:56	20/12/2023 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	174,41	10	14,15	1,87	1,43	17,45	PCA01C4	Piracuruca
51215563	RNA	TF	1045190	107938	19/12/2023 18:01	19/12/2023 20:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	429,12	182	1,38	0,9	0,08	2,37	RNA01C1	Teresina
51215227	PAD	CR		107602	19/12/2023 18:04	20/12/2023 10:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,69	1	15,87	0,17	0,48	16,52	PAD01P4	Parnaíba
51215257	PMR	CR		107632	19/12/2023 18:07	19/12/2023 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51454197	JUN	CR		195076	19/12/2023 18:07	19/12/2023 21:00	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,12	1	0,57	2,32	0	2,88	JUN01M1	Itainópolis
51215416	VAL	TF	1291659	107791	19/12/2023 18:11	20/12/2023 02:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1154,89	134	3,67	2,9	2,05	8,62	VAL01C1	Aroazes
51215326	PAB	CR		107701	19/12/2023 18:14	19/12/2023 18:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Parnaíba
51215346	CBC	CR		107721	19/12/2023 18:17	19/12/2023 18:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CBC01C2	Boa Hora
51454199	JUN	CR		195078	19/12/2023 18:19	19/12/2023 21:00	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	0,37	2,32	0	2,68	JUN01M1	Itainópolis
51215362	GBS	CR		107737	19/12/2023 18:21	20/12/2023 09:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,33	0,15	0,23	14,72	GBS01C1	Gilbués
51216067	PCS	TF	1293662	108441	19/12/2023 18:23	19/12/2023 23:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1161,16	235	2,67	0,25	2,03	4,95	PCS01C6	Picos
51215365	CPM	CH	1260844	107740	19/12/2023 18:24	20/12/2023 10:17	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	349,31	22	14,38	0,28	1,22	15,88	CPM01C2	Campo Maior
51215386	SPP	CR		107761	19/12/2023 18:28	20/12/2023 11:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,69	1	15,13	0,72	0,73	16,58	SPP01C4	Agricolândia
51215397	JUN	TF	1289925	107772	19/12/2023 18:28	20/12/2023 15:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	253,41	12	20,2	0,93	0	21,13	JUN01M1	Vera Mendes
51215417	PAD	TF	1415817	107792	19/12/2023 18:34	21/12/2023 09:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1806,61	46	38,3	0,57	0,42	39,28	PAD01P2	Parnaíba
51215440	BAS	TF	1225620	107815	19/12/2023 18:36	20/12/2023 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	100,32	5	0,1	0,1	19,87	20,07	BAS01C2	Barras
51215445	CPM	CR		107820	19/12/2023 18:36	20/12/2023 07:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,08	0,4	0,62	13,1	CPM01C2	Campo Maior
51215438	SPP	CR		107813	19/12/2023 18:39	19/12/2023 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51215442	CBC	CR		107817	19/12/2023 18:39	20/12/2023 15:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,85	1	19,02	0,33	1,1	20,45	CBC01C2	Boa Hora
51215465	TBC	CR		107840	19/12/2023 18:41	19/12/2023 18:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51215468	PAB	CR		107843	19/12/2023 18:42	21/12/2023 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,63	1	38,32	0,82	0,08	39,22	PAB01C1	Parnaíba
51215464	OER	CR		107839	19/12/2023 18:43	20/12/2023 09:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,63	1	13,73	0,72	0,78	15,23	OER01C2	Oeiras
51325569	BOJ	CR		25789	19/12/2023 18:44	20/12/2023 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	15,62	1,37	0,2	17,18	BOJ09F6	Bom Jesus
51454185	PTY	CR		195064	19/12/2023 18:49	19/12/2023 19:04	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PTY01P5	Teresina
51216623	AME	TF	1055628	108997	19/12/2023 18:54	20/12/2023 12:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	823,96	47	12,98	1,98	2,57	17,53	AME01N2	Amarante
51215528	RNA	CR		107903	19/12/2023 18:54	20/12/2023 08:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	12,98	0,08	0,48	13,55	RNA01C1	Teresina
51215559	PMR	CR		107934	19/12/2023 18:57	19/12/2023 19:12	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51215562	RNA	CR		107937	19/12/2023 18:59	20/12/2023 09:21	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,6	1	13,47	0,15	0,75	14,37	RNA01C8	Teresina
51215554	PDS	CR		107929	19/12/2023 18:59	20/12/2023 15:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,85	1	18,05	1,7	0,75	20,5	PDS01C3	Pedro II
51215599	PRI	CR		107974	19/12/2023 19:01	19/12/2023 19:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y3	Brasileira
51215577	FAO	CR		107952	19/12/2023 19:02	20/12/2023 11:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	12,33	1,37	2,8	16,5	FAO01C4	Floriano
51215593	OER	CR		107968	19/12/2023 19:02	19/12/2023 22:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,68	0,17	0,5	3,35	OER01C1	Oeiras
51221148	JUN	TF	1289742	113522	19/12/2023 19:03	20/12/2023 16:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	173,04	8	0,1	0,1	21,43	21,63	JUN01M1	Vera Mendes
51215780	UNO	TF	1056769	108154	19/12/2023 19:03	19/12/2023 23:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	255,82	60	2,5	0,87	0,9	4,27	UNO01C3	União
51215624	CMT	CR		107999	19/12/2023 19:08	20/12/2023 08:56	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,57	1	12,57	0,95	0,28	13,8	CMT01C4	Curimatá

51215628	CBC	CR		108003	19/12/2023 19:08	20/12/2023 07:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,52	1	0,05	0,1	12,37	12,52	CBC01C2	Boa Hora
51215625	RDG	CR		108000	19/12/2023 19:08	19/12/2023 19:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51284582	VAL	CR		176946	19/12/2023 19:11	19/12/2023 19:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51215647	PRI	TF	1255181	108022	19/12/2023 19:11	20/12/2023 12:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	222,57	13	15,27	0,45	1,42	17,13	PRI01Y2	Barras
51199671	PRI	CH	1377920	99908	19/12/2023 19:11	20/12/2023 13:59	CHAVE FACA UNIPOLAR	DEFEITO EM ISOLADOR	4959,61	264	11,77	1,12	5,92	18,8	PRI01Y1	Piripiri
51215651	JUN	CR		108026	19/12/2023 19:13	19/12/2023 19:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M4	Pimenteiras
51215666	UNO	CR		108041	19/12/2023 19:15	20/12/2023 08:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,53	1	11,2	1,2	0,35	12,75	UNO01C3	União
51215671	PCA	CR		108046	19/12/2023 19:17	20/12/2023 19:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	22,35	0,52	1,6	24,47	PCA01C1	Batalha
51215676	MAD	CR		108051	19/12/2023 19:17	20/12/2023 21:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	20,98	1,47	3,98	26,43	MAD01C1	Simões
51215818	PTY	CH	1046787	108192	19/12/2023 19:20	19/12/2023 22:59	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	334,75	92	2,3	0,73	0,62	3,65	PTY01P2	Teresina
51454198	JUN	CR		195077	19/12/2023 19:20	19/12/2023 19:35	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	JUN01M1	Itainópolis
51215691	PMR	CR		108066	19/12/2023 19:23	19/12/2023 19:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51215696	PAD	CR		108071	19/12/2023 19:24	20/12/2023 12:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,7	1	15,87	0,15	0,9	16,92	PAD01P1	Parnaíba
51215697	ALG	CH	1362381	108072	19/12/2023 19:25	20/12/2023 12:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	372,79	22	16,23	0,22	0,5	16,95	ALG01N1	Beneditinos
51215725	PMR	CR		108100	19/12/2023 19:26	20/12/2023 09:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	14,02	0,07	0,08	14,17	PMR01P1	Palmeirais
51454202	VAZ	CR		195081	19/12/2023 19:27	19/12/2023 22:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,11	1	1,37	0,17	1,18	2,72	VAZIO	Uruçuí
51215712	JCK	CR		108087	19/12/2023 19:29	20/12/2023 18:13	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,95	1	22	0,6	0,13	22,73	JCK01X4	Teresina
51215877	PTY	TF	1046857	108251	19/12/2023 19:33	19/12/2023 22:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	855,62	278	2,23	0,27	0,58	3,08	PTY01P2	Teresina
51215775	UNO	CR		108149	19/12/2023 19:38	20/12/2023 18:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,28	0,08	0,32	22,68	UNO01C4	Lagoa Alegre
51215839	PTY	TF	1047096	108213	19/12/2023 19:38	19/12/2023 21:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	317,19	190	0,38	0,72	0,58	1,68	PTY01P1	Teresina
51284376	MAD	CR		176742	19/12/2023 19:39	19/12/2023 19:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MAD01C1	Marcolândia
51217158	PCS	TF	1294915	109532	19/12/2023 19:39	20/12/2023 02:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	232,89	33	6,73	0,17	0,17	7,07	PCS01C3	Picos
51425881	PCS	CR		126082	19/12/2023 19:39	20/12/2023 02:43	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,29	1	6,73	0,17	0,17	7,07	PCS01C3	Picos
51425882	PCS	CR		126083	19/12/2023 19:39	20/12/2023 02:43	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,29	1	6,73	0,17	0,17	7,07	PCS01C3	Picos
51215844	PTY	TF	1047205	108218	19/12/2023 19:40	19/12/2023 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	476,24	151	1,23	0,63	1,3	3,17	PTY01P1	Teresina
51215924	PTY	TF	1379361	108298	19/12/2023 19:41	19/12/2023 23:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	448	106	3,67	0,42	0,15	4,23	PTY01P9	Teresina
51215819	RNA	CR		108193	19/12/2023 19:41	20/12/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,68	0,25	0,23	15,17	RNA01C6	Teresina
51215820	PAD	CR		108194	19/12/2023 19:41	21/12/2023 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,85	1	42,93	0,55	1,05	44,53	PAD01P2	Parnaíba
51216750	PAD	CH	1379514	109124	19/12/2023 19:42	20/12/2023 00:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1789,12	402	2,63	0,42	1,42	4,47	PAD01P2	Parnaíba
51215833	ATS	CR		108207	19/12/2023 19:43	19/12/2023 19:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
51284574	VAL	CR		176938	19/12/2023 19:46	19/12/2023 20:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51215971	JCK	TF	1045675	108345	19/12/2023 19:47	19/12/2023 23:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	151,74	46	1,15	0,52	1,63	3,3	JCK01X4	Teresina
51215871	NZA	CR		108245	19/12/2023 19:47	20/12/2023 06:05	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,43	1	0,05	0,1	10,15	10,3	NZA01Z3	Demerval Lobão
51218559	ALG	CR		110933	19/12/2023 19:49	20/12/2023 09:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	0,05	0,1	13,42	13,57	ALG01N1	Beneditinos
51216307	PID	TF	1043927	108681	19/12/2023 19:50	19/12/2023 22:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	574,57	213	1,68	1,02	0	2,7	PID01S7	Teresina
51215902	PID	TF	1044020	108276	19/12/2023 19:50	20/12/2023 01:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	703,31	133	0,1	0,1	5,33	5,53	PID01S9	Teresina
51215982	ATS	TF	1402398	108356	19/12/2023 19:52	20/12/2023 08:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	180,66	14	11,57	1,33	0,02	12,92	ATS01C4	Altos
51215955	PID	TF	1373960	108329	19/12/2023 19:57	19/12/2023 21:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	501,38	283	0,8	0,25	0,73	1,78	PID01S1	Teresina
51215948	PID	TF	1044205	108322	19/12/2023 19:59	20/12/2023 01:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	734,66	135	0,1	0,1	5,25	5,45	PID01S7	Teresina
51215972	PTY	CR		108346	19/12/2023 20:08	19/12/2023 20:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P9	Teresina
51215977	PAB	CR		108351	19/12/2023 20:08	20/12/2023 12:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	14,9	0,33	0,83	16,07	PAB01C4	Parnaíba
51216003	BOJ	CR		108377	19/12/2023 20:13	20/12/2023 07:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	10,75	0,48	0,47	11,7	BOJ01C3	Bom Jesus
51216033	BOL	CR		108407	19/12/2023 20:15	20/12/2023 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,55	0,15	0,6	15,3	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51216101	TBC	CH	1048496	108475	19/12/2023 20:16	20/12/2023 01:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	213,02	38	3,35	0,22	2,05	5,62	TBC01K1	Teresina
51216248	EBV	CH	1418538	108622	19/12/2023 20:26	20/12/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3400,58	235	13,83	0,3	0,35	14,48	EBV01C2	Elesbão Veloso

51216387	PAD	TF	1200067	108761	19/12/2023 20:28	20/12/2023 19:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2657,85	116	0,1	0,1	22,72	22,92	PAD01P8	Bom Princípio do Piauí
51216163	DML	TF	1393290	108537	19/12/2023 20:31	20/12/2023 04:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1787,01	213	0,03	0,87	7,5	8,4	DML01W2	Demerval Lobão
51454196	JUN	CR		195075	19/12/2023 20:31	19/12/2023 20:46	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	JUN01M1	Itainópolis
51216134	PRI	TF	1072732	108508	19/12/2023 20:33	20/12/2023 00:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	43,04	11	2,35	0,17	1,4	3,92	PRI01Y1	Capitão de Campos
51216132	SPP	CR		108506	19/12/2023 20:35	19/12/2023 20:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
51216154	EBV	TF	1289312	108528	19/12/2023 20:37	20/12/2023 09:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	102,13	8	11,5	0,5	0,77	12,77	EBV01C1	Elesbão Veloso
51216141	LUZ	TF	1223132	108515	19/12/2023 20:38	20/12/2023 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	45,13	2	18,15	4,42	0	22,57	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51216155	PTY	CR		108529	19/12/2023 20:38	20/12/2023 01:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	2,88	0,25	1,63	4,77	PTY01P3	Teresina
51216179	ALG	CR		108553	19/12/2023 20:45	20/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,66	1	13,85	0,52	1,6	15,97	ALG01N2	Alto Longá
51284375	MAD	CR		176741	19/12/2023 20:51	19/12/2023 21:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MAD01C1	Marcolândia
51216214	MTO	CR		108588	19/12/2023 20:52	20/12/2023 10:45	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,58	1	12,57	0,8	0,52	13,88	MTO01C1	São João do Arraial
51216225	BGR	TF	1315542	108599	19/12/2023 20:57	23/12/2023 16:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	91,3	1	85,68	3,33	2,3	91,32	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51216243	PAD	CR		108617	19/12/2023 21:00	20/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,86	1	18,62	0,47	1,48	20,57	PAD01P4	Parnaíba
51216291	SPP	CR		108665	19/12/2023 21:01	19/12/2023 21:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
51216294	SPP	CH	1068777	108668	19/12/2023 21:02	20/12/2023 08:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	474,44	40	11,27	0,13	0,47	11,87	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51215876	TBC	TF	1049069	108250	19/12/2023 21:04	20/12/2023 03:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	712,34	105	1,93	1,25	3,62	6,8	TBC01K1	Teresina
51216358	PCS	CH	1296464	108732	19/12/2023 21:11	20/12/2023 02:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1174,52	228	4,52	0,3	0,35	5,17	PCS01C2	Picos
51216357	RDG	CR		108731	19/12/2023 21:12	20/12/2023 10:21	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,55	1	12,27	0,15	0,73	13,15	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51285018	SMT	CR		177382	19/12/2023 21:20	20/12/2023 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	0,05	0,1	12,87	13,02	SMT09F4	Demerval Lobão
51216478	JUN	TF	1430732	108852	19/12/2023 21:28	20/12/2023 08:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	916,35	82	10,58	0,4	0,2	11,18	JUN01M2	Picos
51216436	MCU	CR		108810	19/12/2023 21:28	20/12/2023 14:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,47	0,38	0,83	16,68	MCU01V8	Teresina
51216456	PID	CR		108830	19/12/2023 21:31	20/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,93	0,42	0,15	18,5	PID01S7	Teresina
51216542	PCS	TF	1415757	108916	19/12/2023 21:41	20/12/2023 01:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	420	105	2,85	0,65	0,5	4	PCS01C6	Picos
51219189	RGN	CH	1392406	111563	19/12/2023 21:45	20/12/2023 17:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2252,44	113	18,27	1,32	0,35	19,93	RGN01C1	Jardim do Mulato
51216900	MCU	CR		109274	19/12/2023 21:50	19/12/2023 23:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0	0,08	1,83	1,92	MCU01V5	Teresina
51216429	FAO	TF	1324945	108803	19/12/2023 21:59	19/12/2023 23:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	233,08	195	0,1	0,1	1	1,2	FAO01C6	Floriano
51216625	PID	CR		108999	19/12/2023 22:02	20/12/2023 15:06	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,71	1	16,35	0,57	0,15	17,07	PID01S7	Teresina
51216843	JAC	TF	1405672	109217	19/12/2023 22:04	20/12/2023 11:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1254,75	93	0,1	0,1	13,3	13,5	JAC01C2	Jaicós
51216665	GBS	CR		109039	19/12/2023 22:13	20/12/2023 08:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	9,48	0,72	0,27	10,47	GBS01C1	Gilbués
51216649	BRL	TF	1330557	109023	19/12/2023 22:17	20/12/2023 18:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	19,78	1	0,1	0,1	19,58	19,78	BRL01C1	Sebastião Leal
51216700	PCS	CR		109074	19/12/2023 22:25	20/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,95	0,38	0,07	18,4	PCS01C4	Picos
51216711	PTY	TF	1364579	109085	19/12/2023 22:25	20/12/2023 01:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	543,79	211	0,17	0,17	2,25	2,58	PTY01P8	Teresina
51216713	RNA	TF	1040070	109087	19/12/2023 22:26	19/12/2023 23:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	400,44	269	0,5	0,63	0,37	1,5	RNA01C4	Teresina
51216953	GPE	TF	1322993	109327	19/12/2023 22:27	20/12/2023 04:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1246,07	214	2,97	0,62	2,25	5,83	GPE01C3	Guadalupe
51216768	FAO	TF	1324012	109142	19/12/2023 22:28	19/12/2023 23:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	157,96	122	0,65	0,27	0,38	1,3	FAO01C3	Floriano
51218133	SPP	CH	1069308	110507	19/12/2023 22:31	20/12/2023 13:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1217,16	81	13,92	0,5	0,62	15,03	SPP01C5	Angical do Piauí
51216739	ATS	CR		109113	19/12/2023 22:34	20/12/2023 07:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,7	0,68	0,47	8,85	ATS01C4	Altos
51216760	ALG	TF	1060287	109134	19/12/2023 22:43	20/12/2023 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	17,74	1	0,17	0,35	17,23	17,75	ALG01N1	Beneditinos
51216804	PAB	CR		109178	19/12/2023 22:58	20/12/2023 03:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,68	0,43	0,5	4,62	PAB01C4	Parnaíba
51216805	PAD	CR		109179	19/12/2023 23:00	21/12/2023 19:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,86	1	44,27	0,1	0,38	44,75	PAD01P2	Luís Correia
51216849	RNA	CR		109223	19/12/2023 23:11	20/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,82	0,12	0,17	12,1	RNA01C6	Teresina
51216851	TBL	CR		109225	19/12/2023 23:11	19/12/2023 23:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51216862	IGA	CR		109236	19/12/2023 23:16	20/12/2023 00:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,25	0,27	0,57	1,08	IGA01Z5	Teresina
51216902	SAT	TF	1379564	109276	19/12/2023 23:28	20/12/2023 01:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	195,89	81	1,25	0,17	1,02	2,43	SAT01L3	Teresina
51216899	PAB	CR		109273	19/12/2023 23:30	20/12/2023 10:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,4	0,22	0,48	11,1	PAB01C3	Parnaíba

51216903	VAL	CR		109277	19/12/2023 23:33	20/12/2023 03:50	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	0,05	0,1	4,13	4,28	VAL01C1	Pimenteiras
51216916	VAL	AL	1301133	109290	19/12/2023 23:34	20/12/2023 13:23	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	11973,37	5614	1,3	0,02	12,5	13,82	VAL01C1	Valença do Piauí
51216927	PCS	CR		109301	19/12/2023 23:40	20/12/2023 14:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,63	1	12,28	2,87	0,08	15,23	PCS01C1	Picos
51216949	PCS	CR		109323	19/12/2023 23:50	20/12/2023 10:34	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,45	1	9,32	0,72	0,7	10,73	PCS01C1	Picos
51216999	FAO	CR		109373	20/12/2023 00:10	20/12/2023 09:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,37	0,62	0,68	9,67	FAO01C1	Floriano
51217065	TSA	CH	1408434	109439	20/12/2023 00:43	20/12/2023 09:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4579,41	512	6,65	0,73	1,57	8,95	TSA01Y5	Teresina
51217077	VAL	CR		109451	20/12/2023 00:49	20/12/2023 01:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51218097	PAD	CH	1377855	110471	20/12/2023 01:27	20/12/2023 09:30	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1850,54	230	5,88	0,47	1,7	8,05	PAD01P6	Parnaíba
51217226	NZR	CH	1429738	109600	20/12/2023 01:53	20/12/2023 09:39	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	3451,82	1095	2,5	1,45	3,82	7,77	NZR01C2	São José do Peixe
51217476	SPP	CR		109850	20/12/2023 03:34	20/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	5,15	0,67	0,12	5,93	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51220106	VAL	TF	1301505	112480	20/12/2023 03:51	20/12/2023 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1185,75	85	8,7	4,03	1,22	13,95	VAL01C1	Pimenteiras
51220329	VAL	CH	1301649	112703	20/12/2023 03:51	21/12/2023 06:41	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1238,58	214	26,78	0,05	0	26,83	VAL01C1	Pimenteiras
51436858	VAL	CR		137059	20/12/2023 03:51	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,36	1	0,1	0,1	32,43	32,63	VAL01C1	Pimenteiras
51217608	RGE	CH	1356642	109982	20/12/2023 04:32	20/12/2023 08:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	29,38	7	3,57	0,18	0,45	4,2	RGE01N3	Itaueira
51217621	NZR	TF	1349307	109995	20/12/2023 04:36	20/12/2023 19:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	681,87	47	9,38	1,77	3,37	14,52	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51217970	ALG	CH	1060464	110344	20/12/2023 04:56	20/12/2023 19:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1067,37	74	14,3	0,13	0	14,43	ALG01N2	Alto Longá
51218064	MAD	TF	1360269	110438	20/12/2023 05:03	20/12/2023 09:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2473,99	551	3,33	0,07	1,1	4,5	MAD01C1	Marcolândia
51223821	DML	CR		116194	20/12/2023 05:05	20/12/2023 06:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	0,05	0,1	1,73	1,88	DML01W2	Demerval Lobão
51218032	SPP	TF	1320502	110406	20/12/2023 05:07	20/12/2023 13:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	3271,8	378	7,35	0,62	0,7	8,67	SPP01C4	Agricolândia
51217742	SAT	CR		110116	20/12/2023 05:30	21/12/2023 10:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	28,05	0,52	0,52	29,08	SAT01L3	Teresina
51219075	AME	CH	1055791	111449	20/12/2023 05:34	21/12/2023 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1319,67	39	32,85	0,78	0,22	33,85	AME01N2	Amarante
51219285	NZR	CH	1389321	111659	20/12/2023 05:36	20/12/2023 19:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	14357,24	1066	4,85	0,37	8,27	13,48	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51218139	JAC	TF	1313012	110513	20/12/2023 05:39	20/12/2023 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2122,18	401	4,27	0,13	0,9	5,3	JAC01C2	Jaicós
51217795	NOT	CR		110169	20/12/2023 05:46	20/12/2023 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,77	0,13	0,07	3,97	NOT01C2	Aroazes
51218020	SPP	TF	1068944	110394	20/12/2023 05:54	20/12/2023 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1451,14	135	0,1	0,1	10,55	10,75	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51217845	GBS	CR		110219	20/12/2023 06:02	20/12/2023 09:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	3,03	0,4	0,13	3,57	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51217847	FAO	CR		110221	20/12/2023 06:03	20/12/2023 13:56	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,33	1	3,67	1,03	3,18	7,88	FAO01C6	Floriano
51219064	SRO	TF	1284361	111438	20/12/2023 06:04	20/12/2023 10:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	239,47	49	3,57	0,73	0,6	4,9	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51220693	NZA	CH	1408430	113067	20/12/2023 06:05	20/12/2023 16:48	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	3061,55	286	9,1	1,62	0	10,72	NZA01Z3	Demerval Lobão
51217862	MAD	TF	1319380	110236	20/12/2023 06:06	20/12/2023 12:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	275,55	43	3,73	0,27	2,42	6,42	MAD01C4	Pio IX
51217861	MTO	CH	1257008	110235	20/12/2023 06:06	20/12/2023 09:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	576,55	183	1,98	0,6	0,58	3,17	MTO01C1	São João do Arraial
51217873	PAD	CR		110247	20/12/2023 06:12	20/12/2023 06:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51217868	MQP	CR		110242	20/12/2023 06:12	20/12/2023 10:55	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,2	1	2,37	0,72	1,63	4,72	MQP01N1	Teresina
51217906	PTY	TF	1051625	110280	20/12/2023 06:14	20/12/2023 08:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	821,71	353	1,08	0,33	0,92	2,33	PTY01P3	Teresina
51217874	RGN	CR		110248	20/12/2023 06:15	20/12/2023 10:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	1,62	2,45	0,18	4,25	RGN01C1	Jardim do Mulato
51217902	JUN	CR		110276	20/12/2023 06:16	20/12/2023 17:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,49	1	0,05	0,1	11,57	11,72	JUN01M1	Vera Mendes
51218353	PCS	CH	1294796	110727	20/12/2023 06:19	20/12/2023 10:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	535,69	145	1,55	1,53	0,6	3,68	PCS01C3	Picos
51216650	SPP	CH	1428529	109024	20/12/2023 06:20	20/12/2023 08:56	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	3861	1485	0,03	0,53	2,03	2,6	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51217923	CBC	CR		110297	20/12/2023 06:23	20/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,43	1	8,72	0,4	1,33	10,45	CBC01C2	Boa Hora
51217924	PAD	CH	1200058	110298	20/12/2023 06:25	20/12/2023 16:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	750	71	5,03	3,8	1,73	10,57	PAD01P8	Luís Correia
51218773	EBV	CH	1292329	111147	20/12/2023 06:25	20/12/2023 12:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	580,9	89	0,08	3,18	3,27	6,53	EBV01C1	Francinópolis
51217933	PCA	CR		110307	20/12/2023 06:25	20/12/2023 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	8,42	2,17	0,18	10,77	PCA01C1	Batalha
51217946	SAT	CR		110320	20/12/2023 06:27	20/12/2023 10:35	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,17	1	3,02	0,72	0,4	4,13	SAT01L3	Teresina
51219283	NZA	CR		111657	20/12/2023 06:28	20/12/2023 11:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,23	1	3,95	0,98	0,52	5,45	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
51217976	JUN	CH	1298845	110350	20/12/2023 06:32	20/12/2023 15:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1387,76	159	7,43	1,03	0,27	8,73	JUN09F3	Pio IX

51218432	SRO	CH	1284465	110806	20/12/2023 06:32	20/12/2023 09:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	984,61	289	1,8	0,1	1,52	3,42	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51219529	SRO	TF	1284407	111903	20/12/2023 06:32	20/12/2023 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	631,4	205	3,42	0,05	0	3,47	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51436717	SRO	CR		136918	20/12/2023 06:32	20/12/2023 13:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,27	1	3,75	2,8	0	6,55	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51221009	UNO	TF	1056768	113383	20/12/2023 06:33	20/12/2023 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	615,98	57	8,85	1,95	0,02	10,82	UNO01C3	União
51241723	AME	TF	1055513	134094	20/12/2023 06:36	20/12/2023 15:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	192,09	21	0,02	0,72	8,42	9,15	AME01N2	Amarante
51242108	AME	CR		134479	20/12/2023 06:36	22/12/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	0,02	0,72	53,63	54,37	AME01N2	Amarante
51242109	AME	CR		134480	20/12/2023 06:36	22/12/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	0,02	0,72	53,63	54,37	AME01N2	Amarante
51242110	AME	CR		134481	20/12/2023 06:36	22/12/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	0,02	0,72	53,63	54,37	AME01N2	Amarante
51242111	AME	CR		134482	20/12/2023 06:36	22/12/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	0,02	0,72	53,63	54,37	AME01N2	Amarante
51242112	AME	CR		134483	20/12/2023 06:36	22/12/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	0,02	0,72	53,63	54,37	AME01N2	Amarante
51242113	AME	CR		134484	20/12/2023 06:36	22/12/2023 12:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	0,02	0,72	53,63	54,37	AME01N2	Amarante
51218570	NOT	TF	1291631	110944	20/12/2023 06:37	20/12/2023 23:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	169,29	10	14,97	1,6	0,37	16,93	NOT01C2	Aroazes
51218004	CMP	CR		110378	20/12/2023 06:37	20/12/2023 17:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,45	1	9,87	0,53	0,37	10,77	CMP01C2	Luís Correia
51218005	PTY	CR		110379	20/12/2023 06:38	21/12/2023 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	28,67	0,22	0,33	29,22	PTY01P9	Teresina
51218554	TBC	CH	1049068	110928	20/12/2023 06:39	20/12/2023 09:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	347,78	105	2,7	0,3	0,32	3,32	TBC01K1	Teresina
51219593	SPP	CH	1175086	111967	20/12/2023 06:39	21/12/2023 10:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	613,66	22	0,1	0,1	27,7	27,9	SPP01C2	Hugo Napoleão
51218828	NOT	TF	1292798	111202	20/12/2023 06:39	20/12/2023 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	204,95	21	3,52	4,87	1,38	9,77	NOT01C1	Várzea Grande
51218057	SMO	CH	1310721	110431	20/12/2023 06:40	20/12/2023 19:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	975,83	75	0,1	0,1	12,82	13,02	SMO01C2	Simões
51219687	NOT	TF	1384848	112061	20/12/2023 06:40	20/12/2023 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	68,76	7	4,03	3,47	2,33	9,83	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
51220501	NOT	CH	1292786	112875	20/12/2023 06:40	20/12/2023 16:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4665,95	475	8,05	1,23	0,55	9,83	NOT01C1	Tanque do Piauí
51222200	NOT	TF	1292781	114574	20/12/2023 06:40	20/12/2023 19:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	112,86	9	0,1	0,1	12,35	12,55	NOT01C1	Tanque do Piauí
51218054	NZA	TF	1391440	110428	20/12/2023 06:41	20/12/2023 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	343,74	98	1,25	0,13	2,13	3,52	NZA01Z1	Teresina
51218024	ETA	CR		110398	20/12/2023 06:41	20/12/2023 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,33	0,27	0,38	2,98	ETA01C1	Esperantina
51284374	MAD	CR		176740	20/12/2023 06:45	20/12/2023 07:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MAD01C1	Marcolândia
51218673	NOT	TF	1292308	111047	20/12/2023 06:45	20/12/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	130,92	25	3,62	1,37	0,27	5,25	NOT01C1	Várzea Grande
51219123	ALG	TF	1197538	111497	20/12/2023 06:47	20/12/2023 13:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	68,83	11	0,1	0,1	6,07	6,27	ALG01N2	Alto Longá
51219153	NOT	TF	1292956	111527	20/12/2023 06:48	20/12/2023 13:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	55,86	9	4,95	0,35	0,92	6,22	NOT01C1	Tanque do Piauí
51215093	CLC	CH	1379503	107468	20/12/2023 06:49	20/12/2023 11:13	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	478,15	109	3,43	0,57	0,4	4,4	CLC01C1	Cocal
51219140	BAS	TF	1225641	111514	20/12/2023 06:52	20/12/2023 10:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	79,65	20	3,02	0,88	0,08	3,98	BAS01C2	Batalha
51218071	SMT	TF	1076126	110445	20/12/2023 06:54	20/12/2023 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	147,27	18	7,43	0,55	0,2	8,18	SMT01C2	São Miguel do Tapuio
51218075	PAD	CR		110449	20/12/2023 06:54	20/12/2023 07:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51216107	DML	TF	1393290	108481	20/12/2023 06:58	20/12/2023 14:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1571,7	213	0,02	1,53	5,83	7,38	DML01W2	Demerval Lobão
51218124	JCK	CR		110498	20/12/2023 07:04	20/12/2023 08:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,38	0,57	0,83	1,78	JCK01X7	Teresina
51220536	JUN	TF	1298473	112910	20/12/2023 07:05	23/12/2023 11:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1596,21	21	8,15	0,23	67,63	76,02	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51218147	MAD	CH	1319217	110521	20/12/2023 07:08	20/12/2023 12:30	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	643,73	120	0,1	0,1	5,17	5,37	MAD01C4	Pio IX
51221225	SPP	TF	1319576	113599	20/12/2023 07:10	20/12/2023 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	702,78	65	10,3	0,5	0,02	10,82	SPP01C1	Água Branca
51218164	STL	CR		110538	20/12/2023 07:10	20/12/2023 16:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,39	1	8,75	0,32	0,3	9,37	STL01C2	Francisco Santos
51218176	CRO	CH	1070260	110550	20/12/2023 07:11	23/12/2023 23:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	58125,62	662	86,13	0,08	1,6	87,82	CRO01L1	Lagoa do Piauí
51218940	AME	CH	1055782	111314	20/12/2023 07:12	20/12/2023 16:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	348,02	37	7,05	2,28	0,08	9,42	AME01N2	Amarante
51219782	CET	TF	1214831	112156	20/12/2023 07:13	20/12/2023 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	270,55	33	7,52	0,53	0,15	8,2	CET01N1	Cocal
51218195	RGE	CR		110569	20/12/2023 07:16	21/12/2023 00:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	8,32	0,28	8,73	17,33	RGE01N3	Itaueira
51219010	OER	TF	1335940	111384	20/12/2023 07:17	20/12/2023 13:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	205,54	33	3,45	1,48	1,3	6,23	OER01C3	Oeiras
51218668	CRO	CH	1070288	111042	20/12/2023 07:19	20/12/2023 12:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1459,06	294	3,72	1,15	0,1	4,97	CRO01L1	Monsenhor Gil
51218208	TBL	CH	1208267	110582	20/12/2023 07:19	21/12/2023 09:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	154,03	6	25,22	0,35	0,12	25,68	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51218209	VAL	TF	1300692	110583	20/12/2023 07:20	20/12/2023 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	11,06	1	10,15	0,63	0,28	11,07	VAL01C3	Valença do Piauí

51220264	CLC	CH	1413905	112638	20/12/2023 07:20	20/12/2023 13:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2089,47	353	4,47	0,63	0,83	5,93	CLC01C1	Cocal
51218224	MTO	CH	1257706	110598	20/12/2023 07:20	20/12/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	638,63	179	2,65	0,73	0,2	3,58	MTO01C3	Porto
51217787	SPP	TF	1069467	110161	20/12/2023 07:23	23/12/2023 14:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	4969,98	63	77,98	0,43	0,48	78,9	SPP01C2	Jardim do Mulato
51228995	VAL	TF	1300991	121367	20/12/2023 07:23	21/12/2023 13:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1403,95	46	4,45	2,2	23,88	30,53	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51436667	VAL	CR		136868	20/12/2023 07:23	20/12/2023 07:53	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51218250	JUN	TF	1413102	110624	20/12/2023 07:30	21/12/2023 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	65,9	2	0,1	0,1	32,75	32,95	JUN01M6	São José do Piauí
51218283	JUN	CH	1290353	110657	20/12/2023 07:31	21/12/2023 15:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	64,84	2	31,25	1,18	0	32,43	JUN01M7	Itainópolis
51218277	PRI	CR		110651	20/12/2023 07:33	20/12/2023 09:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	0,9	0,12	0,63	1,65	PRI01Y2	Piripiri
51218279	JUN	TF	1297137	110653	20/12/2023 07:34	20/12/2023 15:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	24,1	3	0,1	0,1	7,83	8,03	JUN01M6	São José do Piauí
51218280	CMP	CR		110654	20/12/2023 07:34	20/12/2023 16:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,36	1	4,45	3,52	0,62	8,58	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51218305	TBL	CR		110679	20/12/2023 07:36	20/12/2023 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,45	0,8	0,47	7,72	TBL01C1	Parnaíba
51218307	MTO	CR		110681	20/12/2023 07:36	21/12/2023 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,48	0,15	0,57	27,2	MTO01C3	Porto
51218300	SRO	CR		110674	20/12/2023 07:36	20/12/2023 10:17	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	1,12	0,43	1,13	2,68	SRO09F2	Várzea Branca
51218322	CBC	TF	1075406	110696	20/12/2023 07:39	21/12/2023 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	80,71	3	0,17	0,13	26,62	26,92	CBC01C2	Boa Hora
51219082	SPP	TF	1069088	111456	20/12/2023 07:40	20/12/2023 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	379,81	41	0,1	0,1	9,07	9,27	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51218706	JUN	CH	1388327	111080	20/12/2023 07:40	20/12/2023 12:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	56,22	11	3,33	1,5	0,28	5,12	JUN01M1	Itainópolis
51218347	SMO	CR		110721	20/12/2023 07:43	20/12/2023 07:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SMO01C1	Simões
51219307	MCU	CR		111681	20/12/2023 07:44	20/12/2023 07:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MCU01V5	Teresina
51220084	SRO	TF	1283574	112458	20/12/2023 07:45	20/12/2023 14:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	311,65	45	4,82	1,52	0,6	6,93	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51221055	SPP	CH	1068730	113429	20/12/2023 07:45	20/12/2023 17:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	392,37	42	8,68	0,33	0,33	9,35	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51220855	DML	CH	1070112	113229	20/12/2023 07:47	20/12/2023 19:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2146,18	186	10,97	0,58	0	11,55	DML01W3	Lagoa do Piauí
51218397	MQP	CR		110771	20/12/2023 07:47	20/12/2023 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,32	0,48	0,37	4,17	MQP01W1	Teresina
51218480	SAT	CH	1047855	110854	20/12/2023 07:47	20/12/2023 14:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	724,09	107	3,13	0,52	3,13	6,78	SAT01L3	Teresina
51436668	VAL	CR		136869	20/12/2023 07:49	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,17	1	25,63	0,65	1,68	27,97	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51436669	VAL	CR		136870	20/12/2023 07:49	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,17	1	25,63	0,65	1,68	27,97	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51454177	VAL	CR		195056	20/12/2023 07:49	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,17	1	25,63	0,65	1,68	27,97	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51218390	OER	CH	1337044	110764	20/12/2023 07:50	20/12/2023 19:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	134	12	9,93	1,02	0,22	11,17	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51219378	BIG	CH	1361476	111752	20/12/2023 07:50	20/12/2023 11:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	54,72	17	2,45	0,78	0	3,23	BIG01N2	Inhuma
51218420	LUZ	CH	1421892	110794	20/12/2023 07:51	20/12/2023 11:15	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	10,19	3	2,2	0,82	0,38	3,4	LUZ01C4	Luzilândia
51218422	SPP	CR		110796	20/12/2023 07:51	20/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	7,58	2,22	0,37	10,17	SPP01C4	Agricolândia
51218433	FAO	CR		110807	20/12/2023 07:51	20/12/2023 15:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,43	0,35	0,12	7,9	FAO01C4	Floriano
51218440	PAB	CR		110814	20/12/2023 07:52	20/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	7,8	0,5	0,85	9,15	PAB01C3	Parnaíba
51218416	OER	TF	1335783	110790	20/12/2023 07:53	20/12/2023 09:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,76	1	0,8	0,65	0,32	1,77	OER01C3	Oeiras
51221118	SPP	TF	1320248	113492	20/12/2023 07:53	20/12/2023 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	175,85	18	8,98	0,8	0	9,78	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51218428	RDG	CR		110802	20/12/2023 07:53	20/12/2023 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,72	0,5	0,07	1,28	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51218444	NZA	CR		110818	20/12/2023 07:54	20/12/2023 16:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,52	0,28	0,07	8,87	NZA01Z3	Demerval Lobão
51222142	ATS	CH	1064846	114516	20/12/2023 07:54	20/12/2023 22:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3953,13	275	13,83	0,55	0	14,38	ATS01C2	Altos
51218487	VAL	CR		110861	20/12/2023 07:56	20/12/2023 08:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51218589	BIG	TF	1424440	110963	20/12/2023 07:57	20/12/2023 10:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	434,15	154	1,83	0,6	0,4	2,83	BIG01N2	São João da Varjota
51218459	ATS	CH	1064678	110833	20/12/2023 07:58	20/12/2023 16:14	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	132,2	16	7,53	0,33	0,4	8,27	ATS01C4	Altos
51219382	BAS	TF	1225362	111756	20/12/2023 07:59	20/12/2023 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	537,55	290	0,03	0,67	1,15	1,85	BAS01C1	Barras
51218505	PCA	CR		110879	20/12/2023 08:02	20/12/2023 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	7,97	1,33	0,08	9,38	PCA01C2	Brasileira
51220690	MBA	CH	1055944	113064	20/12/2023 08:02	20/12/2023 15:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	614,5	81	5,52	0,82	1,27	7,6	MBA01C3	Teresina
51218523	AME	CR		110897	20/12/2023 08:03	20/12/2023 08:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	AME01N1	Amarante
51220534	NOT	CR		112908	20/12/2023 08:04	20/12/2023 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,95	0,83	0	7,78	NOT01C1	Várzea Grande

51218543	BIG	TF	1361045	110917	20/12/2023 08:06	21/12/2023 16:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	64,27	2	31,83	0,2	0,1	32,13	BIG01N2	São João da Varjota
51218553	PCA	CR		110927	20/12/2023 08:06	20/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	2,33	0,1	0,75	3,18	PCA01C2	Piracuruca
51219536	EBV	CH	1299608	111910	20/12/2023 08:06	20/12/2023 15:45	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	183,53	24	2,2	2,75	2,7	7,65	EBV01C2	Elesbão Veloso
51218542	BOL	AL	1265087	110916	20/12/2023 08:07	20/12/2023 10:16	DISJUNTOR	OBJETO NA REDE	1216,4	569	0,47	1,43	0,25	2,15	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51216274	PCA	CH	1250214	108648	20/12/2023 08:08	20/12/2023 10:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1183	538	0,03	0,68	1,48	2,2	PCA01C4	Piracuruca
51218567	TBC	CR		110941	20/12/2023 08:08	20/12/2023 08:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51218898	OER	TF	1335799	111272	20/12/2023 08:08	20/12/2023 11:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	477,86	158	1,52	0,68	0,83	3,03	OER01C3	Oeiras
51218565	BIG	CH	1361522	110939	20/12/2023 08:09	20/12/2023 13:12	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	448,49	89	4,23	0,4	0,42	5,05	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51218586	FAO	CR		110960	20/12/2023 08:10	20/12/2023 14:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	3,03	3,32	0,1	6,45	FAO01C4	Floriano
51218597	TSA	CR		110971	20/12/2023 08:13	20/12/2023 13:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,83	0,57	0,03	5,43	TSA01Y5	Teresina
51218598	LUZ	CH	1220457	110972	20/12/2023 08:13	20/12/2023 11:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	129,16	37	0,1	0,1	3,3	3,5	LUZ01C4	Luzilândia
51219671	STL	TF	1297808	112045	20/12/2023 08:13	20/12/2023 12:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	681,4	159	3,43	0,6	0,27	4,3	STL01C2	Francisco Santos
51218590	MAD	CR		110964	20/12/2023 08:14	20/12/2023 15:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,18	0,95	0,23	7,37	MAD01C2	Alegrete do Piauí
51218645	MTO	CR		111019	20/12/2023 08:17	20/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,83	0,18	0,3	3,32	MTO01C1	São João do Arraial
51218619	SRO	CR		110993	20/12/2023 08:19	20/12/2023 11:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,77	0,75	0,15	3,67	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51218630	PRI	TF	1073420	111004	20/12/2023 08:19	20/12/2023 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	79,53	6	0,1	0,1	13,07	13,27	PRI01Y1	Piripiri
51418585	SPP	CR		118786	20/12/2023 08:20	20/12/2023 08:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	SPP01C3	Barro Duro
51218669	JUN	CR		111043	20/12/2023 08:21	20/12/2023 08:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M7	Itainópolis
51218670	BRL	CH	1331104	111044	20/12/2023 08:21	20/12/2023 10:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	431,19	207	1,18	0,67	0,23	2,08	BRL01C2	Landri Sales
51218681	VAL	CR		111055	20/12/2023 08:21	20/12/2023 08:36	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51218671	URI	CR		111045	20/12/2023 08:22	20/12/2023 12:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	0,43	1,72	1,55	3,7	URI01C2	Uruçuí
51431781	NZA	CR		131982	20/12/2023 08:26	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,57	1	35,67	1,02	0,93	37,62	NZA01Z4	Nazária
51218711	CRO	CR		111085	20/12/2023 08:27	20/12/2023 11:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	1,75	1,17	0,6	3,52	CRO01L2	Nazária
51221928	SPP	CH	1319635	114302	20/12/2023 08:29	20/12/2023 17:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	355,99	40	8,42	0,37	0,12	8,9	SPP01C1	Água Branca
51418603	SPP	CR		118804	20/12/2023 08:30	20/12/2023 09:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	SPP01C3	Barro Duro
51218783	TSA	CR		111157	20/12/2023 08:32	20/12/2023 10:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	1,13	0,22	0,18	1,53	TSA01Y5	Teresina
51218762	FAO	CR		111136	20/12/2023 08:34	20/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	0,45	1,23	0,18	1,87	FAO01C4	Floriano
51218789	PCA	TF	1392895	111163	20/12/2023 08:36	20/12/2023 17:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	531,25	58	6,83	0,85	1,48	9,17	PCA01C1	Batalha
51218792	NVL	CH	1072172	111166	20/12/2023 08:38	20/12/2023 13:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	337,92	64	3,8	1,42	0,07	5,28	NVL01C2	União
51218795	PCA	TF	1247380	111169	20/12/2023 08:38	20/12/2023 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	7,29	2	2,68	0,63	0,33	3,65	PCA01C2	Batalha
51454179	VAZ	CR		195058	20/12/2023 08:38	20/12/2023 08:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	VAZIO	Teresina
51284373	MAD	CR		176739	20/12/2023 08:40	20/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MAD01C1	Marcolândia
51218830	UNO	TF	1058989	111204	20/12/2023 08:41	20/12/2023 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	29,81	10	1,43	0,45	1,1	2,98	UNO01C2	União
51218817	PMR	CR		111191	20/12/2023 08:41	20/12/2023 08:56	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51216158	SPP	CH	1319947	108532	20/12/2023 08:41	20/12/2023 19:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	317,07	29	10,17	0,43	0,35	10,95	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
51218826	PCA	CR		111200	20/12/2023 08:44	20/12/2023 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,78	0,83	0,15	7,77	PCA01C2	Piracuruca
51219097	CPM	TF	1388227	111471	20/12/2023 08:46	20/12/2023 10:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	541,63	265	0,03	0,78	1,22	2,03	CPM01C4	Boqueirão do Piauí
51218869	CRO	CR		111243	20/12/2023 08:47	20/12/2023 09:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51218871	GPE	CR		111245	20/12/2023 08:48	20/12/2023 09:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GPE01C3	Guadalupe
51218865	URD	CR		111239	20/12/2023 08:49	20/12/2023 11:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,13	0,42	0,08	2,63	URD09W3	Uruçuí
51218876	PDS	CH	1239098	111250	20/12/2023 08:50	20/12/2023 16:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	588,55	74	6,02	1,92	0,02	7,95	PDS01C4	Pedro II
51284866	STL	CR		177230	20/12/2023 08:52	20/12/2023 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51218901	PAD	CR		111275	20/12/2023 08:52	20/12/2023 18:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,42	1	9,68	0,1	0,3	10,08	PAD01P1	Parnaíba
51223550	NOT	CR		115923	20/12/2023 08:52	21/12/2023 09:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	22,42	1,95	0,17	24,53	NOT01C1	Várzea Grande
51218913	PAB	CR		111287	20/12/2023 08:52	20/12/2023 17:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	6,68	0,18	1,82	8,68	PAB01C1	Parnaíba

51218903	RDG	CR		111277	20/12/2023 08:53	20/12/2023 09:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51218905	BGR	CH	1376798	111279	20/12/2023 08:54	20/12/2023 10:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,93	1	0,32	1,57	0,05	1,93	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51218917	JCK	CR		111291	20/12/2023 08:54	20/12/2023 17:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,48	0,15	0,9	8,53	JCK01X4	Teresina
51222448	CET	TF	1214354	114821	20/12/2023 08:56	20/12/2023 21:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	162,46	13	11,95	0,25	0,3	12,5	CET01N1	Cocal dos Alves
51218939	PAB	CR		111313	20/12/2023 08:57	20/12/2023 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,18	0,35	0,75	9,28	PAB01C3	Parnaíba
51218962	VAL	CR		111336	20/12/2023 08:58	20/12/2023 15:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,26	1	5,33	0,65	0,15	6,13	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51218965	PAB	CR		111339	20/12/2023 08:59	21/12/2023 18:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,4	1	32,53	0,33	0,75	33,62	PAB01C1	Ilha Grande
51218958	RNA	CR		111332	20/12/2023 08:59	20/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,38	1	8,45	0,5	0,08	9,03	RNA01C1	Teresina
51219001	PRI	CR		111375	20/12/2023 09:00	20/12/2023 18:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,39	1	8,22	0,23	0,9	9,35	PRI01Y1	Capitão de Campos
51219880	JUN	TF	1296997	112254	20/12/2023 09:01	20/12/2023 14:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	275,97	48	3,35	0,92	1,48	5,75	JUN01M6	São José do Piauí
51220400	AME	TF	1055783	112774	20/12/2023 09:02	20/12/2023 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	126,86	15	7,58	0,55	0,33	8,47	AME01N2	Amarante
51219007	TBC	CR		111381	20/12/2023 09:03	21/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,33	1	0,05	0,1	31,82	31,97	TBC01K1	Teresina
51219022	CRO	CH	1070491	111396	20/12/2023 09:03	20/12/2023 10:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	10,46	6	0,1	0,1	1,55	1,75	CRO01L1	Monsenhor Gil
51219920	AME	CH	1055545	112294	20/12/2023 09:03	20/12/2023 18:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	978,69	101	7,07	2,63	0	9,7	AME01N2	Amarante
51219011	FAO	TF	1383465	111385	20/12/2023 09:03	20/12/2023 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	17,04	2	6,75	1,37	0,42	8,53	FAO01C4	Floriano
51219028	MCU	CR		111402	20/12/2023 09:04	20/12/2023 10:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,73	0,2	0,25	1,18	MCU01V5	Teresina
51219062	NZR	CH	1348795	111436	20/12/2023 09:06	20/12/2023 15:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	709,83	112	3,5	2,85	0	6,35	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí
51219073	CPM	CR		111447	20/12/2023 09:11	20/12/2023 09:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CPM01C4	Campo Maior
51222893	OER	TF	1336287	115266	20/12/2023 09:11	21/12/2023 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	269,15	11	23,23	0,93	0,32	24,48	OER01C3	Oeiras
51219108	VAL	CR		111482	20/12/2023 09:15	20/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51219110	ATS	CR		111484	20/12/2023 09:15	21/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,28	0,15	0,38	25,82	ATS01C4	Altos
51219141	LUZ	CR		111515	20/12/2023 09:17	20/12/2023 20:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	10,13	0,53	0,65	11,32	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51219150	EBV	CR		111524	20/12/2023 09:20	20/12/2023 16:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	6,2	0,97	0,15	7,32	EBV01C2	Elesbão Veloso
51219151	PRI	CR		111525	20/12/2023 09:20	20/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,06	1	0,5	0,47	0,52	1,48	PRI01Y3	Piripiri
51219170	PAB	CR		111544	20/12/2023 09:20	20/12/2023 10:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,05	0,1	0,97	1,12	PAB01C1	Parnaíba
51220452	OER	TF	1335553	112826	20/12/2023 09:22	20/12/2023 19:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	172,4	17	9,97	0,18	0	10,15	OER01C3	Colônia do Piauí
51221562	SPM	TF	1357984	113936	20/12/2023 09:23	20/12/2023 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	181,07	23	7,25	0,42	0,22	7,88	SPM01C2	Isaías Coelho
51219190	PAD	CR		111564	20/12/2023 09:24	21/12/2023 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,4	0,18	0,57	27,15	PAD01P1	Luís Correia
51219176	SRO	CR		111550	20/12/2023 09:24	20/12/2023 22:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,32	1,22	0,08	12,62	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51219177	UNO	CR		111551	20/12/2023 09:24	20/12/2023 12:21	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,12	1	2,23	0,1	0,62	2,95	UNO01C1	União
51219299	RGN	CR		111673	20/12/2023 09:29	20/12/2023 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	RGN01C1	Jardim do Mulato
51219284	CLC	TF	1395906	111658	20/12/2023 09:29	20/12/2023 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	54,71	10	0,1	0,1	5,28	5,48	CLC01C1	Cocal
51219290	VAL	CR		111664	20/12/2023 09:29	20/12/2023 09:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51219292	CBC	CR		111666	20/12/2023 09:30	20/12/2023 15:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,28	0,72	0,13	6,13	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51219316	PAB	CR		111690	20/12/2023 09:30	20/12/2023 19:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	8,05	1,93	0,05	10,03	PAB01C1	Parnaíba
51219318	JUN	TF	1296579	111692	20/12/2023 09:32	20/12/2023 14:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	119,52	26	0,1	0,1	4,4	4,6	JUN01M6	São José do Piauí
51219431	CMP	TF	1322229	111805	20/12/2023 09:33	20/12/2023 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	359,94	110	1	1,18	1,1	3,28	CMP01C2	Luís Correia
51436716	SRO	CR		136917	20/12/2023 09:33	20/12/2023 13:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	0,73	2,8	0	3,53	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51219343	GPE	CR		111717	20/12/2023 09:34	20/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,93	0,45	0,65	2,03	GPE01C1	Marcos Parente
51219334	VAL	CR		111708	20/12/2023 09:34	20/12/2023 09:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51219310	STL	CR		111684	20/12/2023 09:35	20/12/2023 15:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,26	1	5,08	0,23	1,02	6,33	STL01C2	Francisco Santos
51219321	PRI	CH	1072960	111695	20/12/2023 09:35	21/12/2023 00:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	417,49	28	0,1	0,1	14,72	14,92	PRI01Y1	Cocal de Telha
51221209	SPP	CH	1069485	113583	20/12/2023 09:36	20/12/2023 16:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	358,31	54	5,45	1	0,2	6,65	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51219367	FAT	CR		111741	20/12/2023 09:36	20/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,82	1	0,12	5,93	FAT01C1	São Lourenço do Piauí
51219363	SRO	CR		111737	20/12/2023 09:37	20/12/2023 15:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,45	1,3	0,05	5,8	SRO01C2	São Raimundo Nonato

51223200	JAC	CR		115573	20/12/2023 09:41	20/12/2023 09:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Jaicós
51219405	PAD	CR		111779	20/12/2023 09:42	20/12/2023 19:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,6	0,08	0,5	10,18	PAD01P6	Parnaíba
51219413	TBL	CH	1214312	111787	20/12/2023 09:43	22/12/2023 13:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	153,85	3	48,45	0,97	1,87	51,28	TBL01C5	Cocal
51215834	PDS	CH	1367429	108208	20/12/2023 09:44	20/12/2023 17:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	714,84	97	4,43	1,13	1,82	7,38	PDS01C3	Pedro II
51219421	JUN	TF	1296397	111795	20/12/2023 09:45	21/12/2023 15:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	178,05	6	28,25	0,87	0,57	29,68	JUN01M6	São José do Piauí
51219462	ATS	CR		111836	20/12/2023 09:45	21/12/2023 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,37	0,22	0,18	22,77	ATS01C3	Altos
51219463	IGA	CR		111837	20/12/2023 09:46	20/12/2023 19:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,4	1	0,05	0,1	9,33	9,48	IGA01Z5	Teresina
51219619	PTY	TF	1046857	111993	20/12/2023 09:46	20/12/2023 15:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1660,67	279	4,57	0,07	1,33	5,97	PTY01P2	Teresina
51454169	BIG	CR		195048	20/12/2023 09:48	20/12/2023 13:12	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,14	1	2,38	0,1	0,92	3,4	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51219470	CEN	CR		111844	20/12/2023 09:49	20/12/2023 17:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,3	0,12	0,32	7,73	CEN01U2	Teresina
51219506	DML	CR		111880	20/12/2023 09:51	20/12/2023 17:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,33	1	6,93	0,73	0,18	7,85	DML01W3	Lagoa do Piauí
51219929	NZR	TF	1349367	112303	20/12/2023 09:52	20/12/2023 12:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	140,41	58	1,1	1,18	0,15	2,43	NZR01C2	Arraial
51219509	MAV	TF	1377472	111883	20/12/2023 09:53	20/12/2023 14:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	34,93	7	4,12	0,63	0,25	5	MAV01C3	Miguel Alves
51220654	PCS	TF	1294362	113028	20/12/2023 09:56	20/12/2023 15:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	452,2	88	5,37	0,05	0	5,42	PCS01C3	Picos
51220881	PCS	CH	1430729	113255	20/12/2023 09:56	20/12/2023 10:00	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	415,14	83	0,02	0,05	0	0,07	PCS01C3	Picos
51449399	PCS	CR		149599	20/12/2023 09:56	20/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,44	1	4,02	0,3	6,25	10,57	PCS01C3	Picos
51449408	PCS	CR		149608	20/12/2023 09:56	20/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,44	1	4,02	0,3	6,25	10,57	PCS01C3	Picos
51449409	PCS	CR		149609	20/12/2023 09:56	20/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,44	1	4,02	0,3	6,25	10,57	PCS01C3	Picos
51449411	PCS	CR		149611	20/12/2023 09:56	20/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,44	1	4,02	0,3	6,25	10,57	PCS01C3	Picos
51449412	PCS	CR		149612	20/12/2023 09:56	20/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,44	1	4,02	0,3	6,25	10,57	PCS01C3	Picos
51449413	PCS	CR		149613	20/12/2023 09:56	20/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,44	1	4,02	0,3	6,25	10,57	PCS01C3	Picos
51220945	SPP	CH	1320671	113319	20/12/2023 09:56	20/12/2023 21:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	157,57	14	10,9	0,32	0,05	11,27	SPP01C4	Agricolândia
51219544	GPE	TF	1323070	111918	20/12/2023 09:57	20/12/2023 15:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	16,85	3	3,82	1,02	0,78	5,62	GPE01C3	Guadalupe
51219543	PID	CR		111917	20/12/2023 09:59	20/12/2023 11:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1	0,48	0,37	1,85	PID01S1	Teresina
51219539	ETA	CR		111913	20/12/2023 09:59	20/12/2023 16:39	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,28	1	5,38	0,48	0,8	6,67	ETA01C3	Batalha
51219574	PCA	CR		111948	20/12/2023 10:00	20/12/2023 17:12	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,3	1	6,23	0,32	0,65	7,2	PCA01C3	Piracuruca
51219584	STL	CR		111958	20/12/2023 10:02	21/12/2023 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,29	1	29,33	0,07	1,63	31,03	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51219550	ALG	CR		111924	20/12/2023 10:03	20/12/2023 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,42	0,2	0,22	7,83	ALG01N1	Beneditinos
51219578	CET	TF	1214784	111952	20/12/2023 10:05	20/12/2023 20:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	858,2	82	9,07	0,92	0,48	10,47	CET01N1	Cocal dos Alves
51219602	BIG	CR		111976	20/12/2023 10:05	21/12/2023 17:40	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,32	1	30,03	0,75	0,8	31,58	BIG01N2	Inhuma
51436907	VAL	CR		137108	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436920	VAL	CR		137121	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436922	VAL	CR		137123	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436925	VAL	CR		137126	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436926	VAL	CR		137127	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436934	VAL	CR		137135	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436935	VAL	CR		137136	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436937	VAL	CR		137138	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436938	VAL	CR		137139	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51436939	VAL	CR		137140	20/12/2023 10:06	21/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,1	1	22,42	1,47	2,5	26,38	VAL01C1	Pimenteiras
51219634	EBV	CR		112008	20/12/2023 10:10	21/12/2023 10:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,02	1	24,12	0,2	0,18	24,5	EBV01C1	Francinópolis
51219713	SPP	CH	1069124	112087	20/12/2023 10:12	20/12/2023 18:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	366,65	44	8,27	0,07	0	8,33	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51219651	ETA	CR		112025	20/12/2023 10:12	20/12/2023 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,4	0,45	0,53	1,38	ETA01C3	Batalha
51219658	MTO	CR		112032	20/12/2023 10:13	20/12/2023 16:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,28	1	5,2	0,97	0,53	6,7	MTO01C1	São João do Arraial
51219635	EBV	CR		112009	20/12/2023 10:14	21/12/2023 07:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	0,05	0,1	21,02	21,17	EBV01C1	Francinópolis

51219636	PAD	CR		112010	20/12/2023 10:14	20/12/2023 18:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,33	1	5,23	1,82	0,97	8,02	PAD01P3	Parnaíba
51220350	STL	CR		112724	20/12/2023 10:14	20/12/2023 13:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,28	0,55	0	2,83	STL01C2	Francisco Santos
51219670	ETA	CR		112044	20/12/2023 10:15	20/12/2023 16:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,1	0,28	0,42	5,8	ETA01C1	Esperantina
51220137	CEN	TF	1040850	112511	20/12/2023 10:18	20/12/2023 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	433,16	51	5,22	0,32	2,97	8,5	CEN01U1	Teresina
51219689	PAD	CR		112063	20/12/2023 10:18	20/12/2023 12:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1	0,28	0,53	1,82	PAD01P2	Parnaíba
51222787	SMT	CH	1435800	115160	20/12/2023 10:21	20/12/2023 16:25	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12920,37	2131	3,65	2	0,42	6,07	SMT09F4	Demerval Lobão
51221592	BIG	TF	1423883	113966	20/12/2023 10:22	21/12/2023 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	430,73	19	0,1	0,1	22,48	22,68	BIG01N2	Inhuma
51219721	TSA	CR		112095	20/12/2023 10:23	21/12/2023 12:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,08	1	24,22	0,88	0,75	25,85	TSA01Y5	Teresina
51221898	SPP	CH	1068832	114272	20/12/2023 10:24	20/12/2023 20:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	311,59	31	9,03	1,03	0	10,07	SPP01C4	Agricolândia
51220644	PAB	CH	1395421	113018	20/12/2023 10:27	21/12/2023 13:36	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1384,23	51	25,07	0,68	1,4	27,15	PAB01C1	Parnaíba
51219743	RNA	CR		112117	20/12/2023 10:29	21/12/2023 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,26	1	29,58	0,32	0,42	30,32	RNA01C3	Teresina
51221410	PTY	TF	1047140	113784	20/12/2023 10:37	20/12/2023 18:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1050,16	140	4,2	2,65	0,67	7,52	PTY01P2	Teresina
51220588	BOL	CH	1265088	112962	20/12/2023 10:38	20/12/2023 16:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2211,67	375	5,12	0,6	0,18	5,9	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51219836	BOJ	CR		112210	20/12/2023 10:39	20/12/2023 14:49	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,17	1	3,65	0,2	0,32	4,17	BOJ01C1	Bom Jesus
51221260	TBC	CR		113634	20/12/2023 10:40	20/12/2023 16:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,65	0,47	0,22	5,33	TBC01K1	Teresina
51220112	SPM	TF	1422763	112486	20/12/2023 10:42	20/12/2023 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	216,13	30	0,1	0,1	7,02	7,22	SPM01C2	Isaías Coelho
51219885	PAB	CR		112259	20/12/2023 10:43	21/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,25	1	27,32	1,55	1,1	29,97	PAB01C3	Parnaíba
51219849	CEN	CR		112223	20/12/2023 10:43	20/12/2023 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,1	0,27	0,2	4,57	CEN01U5	Teresina
51219865	FAO	CR		112239	20/12/2023 10:43	20/12/2023 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,4	0,68	0,28	1,37	FAO01C3	Floriano
51220531	SPP	TF	1320437	112905	20/12/2023 10:44	20/12/2023 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	489,65	81	4,97	0,33	0,75	6,05	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51219877	PID	CR		112251	20/12/2023 10:44	20/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,07	0,3	0,22	5,58	PID01S3	Teresina
51222386	JAC	CH	1401359	114760	20/12/2023 10:44	20/12/2023 21:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	99,49	9	8,85	1,45	0,77	11,07	JAC09F5	Patos do Piauí
51219856	BAS	CR		112230	20/12/2023 10:44	20/12/2023 10:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BAS01C2	Barras
51220024	SPP	CH	1069163	112398	20/12/2023 10:45	20/12/2023 16:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3314,68	630	1,3	2,62	1,35	5,27	SPP01C5	Angical do Piauí
51219936	PTY	CH	1379178	112310	20/12/2023 10:46	20/12/2023 12:40	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	1022,95	894	0,25	0,58	1,07	1,9	PTY01P2	Teresina
51219925	RNA	CR		112299	20/12/2023 10:48	20/12/2023 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RNA01C2	Teresina
51219891	AME	CR		112265	20/12/2023 10:48	20/12/2023 11:03	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	AME01N1	Amarante
51219918	OER	CH	1337728	112292	20/12/2023 10:48	21/12/2023 09:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1233,21	54	0,1	0,1	22,65	22,85	OER01C2	Oeiras
51219906	MTO	CR		112280	20/12/2023 10:51	20/12/2023 19:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,34	1	7,65	0,3	0,32	8,27	MTO01C3	Matias Olímpio
51219965	VAL	CR		112339	20/12/2023 10:53	20/12/2023 11:08	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51219930	SPP	CR		112304	20/12/2023 10:53	20/12/2023 11:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C2	Hugo Napoleão
51220620	SPP	TF	1320515	112994	20/12/2023 10:53	20/12/2023 21:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	20,72	2	0,1	0,1	10,17	10,37	SPP01C4	Agricolândia
51219958	CVA	CR		112332	20/12/2023 10:54	21/12/2023 11:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,22	0,25	0,98	24,45	CVA01C1	Pio IX
51219941	OER	CR		112315	20/12/2023 10:55	23/12/2023 09:50	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	2,95	1	70,37	0,12	0,43	70,92	OER01C1	Oeiras
51219997	SMT	CR		112371	20/12/2023 10:57	20/12/2023 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SMT01C2	São Miguel do Tapuio
51219999	PAD	CR		112373	20/12/2023 10:58	20/12/2023 19:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,36	1	7,28	0,13	1,15	8,57	PAD01P6	Parnaíba
51219984	SPP	CR		112358	20/12/2023 11:00	21/12/2023 11:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	22,92	0,37	1,52	24,8	SPP01C3	Barro Duro
51220018	SRO	CR		112392	20/12/2023 11:00	20/12/2023 16:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,65	0,1	0,4	5,15	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51220020	MAD	TF	1359656	112394	20/12/2023 11:01	20/12/2023 18:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	49,62	7	0,1	0,1	6,9	7,1	MAD01C1	Simões
51220035	BIG	CH	1361874	112409	20/12/2023 11:02	20/12/2023 19:27	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2725,74	324	6,6	1,82	0	8,42	BIG01N1	Wall Ferraz
51220036	LUZ	CR		112410	20/12/2023 11:02	20/12/2023 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,47	0,48	0,22	7,17	LUZ01C4	São João do Arraial
51221894	PAB	TF	1200448	114268	20/12/2023 11:02	20/12/2023 12:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	365,15	82	1,53	0,05	0	1,58	PAB01C4	Parnaíba
51222312	MAD	CH	1318401	114686	20/12/2023 11:03	20/12/2023 19:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	663,75	79	6,6	1,8	0,02	8,42	MAD01C4	Pio IX
51220017	BOJ	CR		112391	20/12/2023 11:05	20/12/2023 15:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,75	0,17	0,57	4,48	BOJ01C1	Bom Jesus
51220027	MTO	CH	1257376	112401	20/12/2023 11:06	20/12/2023 12:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	54,07	52	0,87	0,08	0,1	1,05	MTO01C3	Porto

51220043	BIG	CR		112417	20/12/2023 11:07	20/12/2023 17:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,75	0,97	0,17	5,88	BIG01N2	Inhuma
51220098	GPE	TF	1323052	112472	20/12/2023 11:09	20/12/2023 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1868,03	367	2,17	0,1	2,83	5,1	GPE01C3	Guadalupe
51220056	TSA	TF	1043188	112430	20/12/2023 11:10	20/12/2023 13:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	47,37	18	1,78	0,2	0,65	2,63	TSA01Y5	Teresina
51220110	MCU	CR		112484	20/12/2023 11:12	20/12/2023 11:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MCU01V5	Teresina
51222141	SRO	CH	1277278	114515	20/12/2023 11:13	20/12/2023 17:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	162,89	27	4,93	0,68	0,42	6,03	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51220133	VAL	CR		112507	20/12/2023 11:16	20/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	5,07	0,18	0,3	5,55	VAL01C3	Valença do Piauí
51220144	DML	CR		112518	20/12/2023 11:16	20/12/2023 18:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,13	0,42	0,03	7,58	DML01W1	Demerval Lobão
51220199	SMT	TF	1075114	112573	20/12/2023 11:18	20/12/2023 14:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	710,84	243	0,63	0,13	2,17	2,93	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51215873	PCS	CH	1294904	108247	20/12/2023 11:20	20/12/2023 17:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	533,78	83	5,57	0,87	0	6,43	PCS01C3	Picos
51221097	MTO	CH	1258528	113471	20/12/2023 11:21	20/12/2023 16:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	665	120	4,85	0,38	0,32	5,55	MTO01C2	Luzilândia
51373507	MTO	CR		73723	20/12/2023 11:21	20/12/2023 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,85	0,87	0,47	6,18	MTO01C2	Luzilândia
51220154	PID	CR		112528	20/12/2023 11:21	20/12/2023 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	0,05	0,1	4,05	4,2	PID01S6	Teresina
51220184	ETA	CR		112558	20/12/2023 11:22	20/12/2023 11:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C3	Esperantina
51220165	SAT	CR		112539	20/12/2023 11:24	21/12/2023 17:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,24	1	22,62	6,98	0,12	29,72	SAT01L9	Teresina
51220182	PAD	CR		112556	20/12/2023 11:26	20/12/2023 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,9	0,4	0,32	3,62	PAD01P4	Parnaíba
51220205	PAD	CR		112579	20/12/2023 11:26	20/12/2023 19:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,63	0,23	1,4	8,27	PAD01P2	Parnaíba
51226353	JUN	CR		118726	20/12/2023 11:27	22/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	2,25	1	52,67	1,17	0,28	54,12	JUN01M1	Itainópolis
51220244	PMR	CR		112618	20/12/2023 11:31	20/12/2023 15:38	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,17	1	3,25	0,08	0,78	4,12	PMR01P1	Palmeirais
51224712	PAD	TF	1199680	117085	20/12/2023 11:33	20/12/2023 21:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	501,27	146	9,53	0,07	0	9,6	PAD01P1	Luís Correia
51410268	PAD	CR		110475	20/12/2023 11:33	21/12/2023 00:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	11,95	1,08	0	13,03	PAD01P1	Luís Correia
51220287	FAO	CR		112661	20/12/2023 11:39	20/12/2023 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,32	1,3	0,53	4,15	FAO01C4	Floriano
51220289	PAD	CR		112663	20/12/2023 11:40	20/12/2023 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P6	Parnaíba
51220267	PAB	CR		112641	20/12/2023 11:40	20/12/2023 11:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Parnaíba
51220875	CRI	TF	1264379	113249	20/12/2023 11:41	20/12/2023 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	67,74	15	3,12	0,42	0,98	4,52	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51220327	PID	CR		112701	20/12/2023 11:42	20/12/2023 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S9	Teresina
51220322	NOT	CR		112696	20/12/2023 11:44	20/12/2023 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,07	0,55	0,12	7,73	NOT01C1	Várzea Grande
51220306	PAD	CR		112680	20/12/2023 11:46	20/12/2023 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P8	Luís Correia
51220355	PAB	CR		112729	20/12/2023 11:46	20/12/2023 18:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,29	1	6,13	0,3	0,43	6,87	PAB01C1	Parnaíba
51220367	LUZ	CR		112741	20/12/2023 11:49	20/12/2023 12:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LUZ01C3	Joaquim Pires
51220342	MTO	CR		112716	20/12/2023 11:50	20/12/2023 16:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,53	0,32	0,32	4,17	MTO01C2	Matias Olímpio
51220399	UNO	CR		112773	20/12/2023 11:54	20/12/2023 18:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,27	1	5	1,58	0,02	6,6	UNO01C3	União
51220808	LUZ	TF	1220138	113182	20/12/2023 11:54	20/12/2023 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	288,55	91	2,63	0,15	0,4	3,18	LUZ01C2	Madeiro
51221098	EBV	CH	1418538	113472	20/12/2023 11:56	20/12/2023 18:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1612,86	229	3,68	3,32	0,05	7,05	EBV01C2	Elesbão Veloso
51220439	FAO	CR		112813	20/12/2023 11:57	20/12/2023 16:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,5	0,33	0,63	4,47	FAO01C2	Floriano
51220423	FAO	CR		112797	20/12/2023 11:59	20/12/2023 12:14	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C4	Floriano
51220587	CLC	CH	1416144	112961	20/12/2023 12:01	20/12/2023 14:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	106,73	51	1,45	0,65	0	2,1	CLC01C1	Cocal
51220856	OER	TF	1335768	113230	20/12/2023 12:01	20/12/2023 16:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	293,04	63	4,08	0,38	0,2	4,67	OER01C3	Oeiras
51220442	PCA	CR		112816	20/12/2023 12:03	20/12/2023 12:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C2	Esperantina
51220461	PAD	CR		112835	20/12/2023 12:03	20/12/2023 12:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P3	Parnaíba
51220982	RDG	TF	1270593	113356	20/12/2023 12:03	20/12/2023 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	663,13	138	3,2	1,18	0,43	4,82	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51454174	VAL	CR		195053	20/12/2023 12:04	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,99	1	21,38	0,65	1,68	23,72	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51220485	SAT	CR		112859	20/12/2023 12:08	21/12/2023 10:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,92	1	20,47	0,85	0,82	22,13	SAT01L1	Teresina
51220502	MTO	CR		112876	20/12/2023 12:09	20/12/2023 16:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	4,15	0,48	0,15	4,78	MTO01C3	Porto
51454171	VAL	CR		195050	20/12/2023 12:11	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,98	1	21,27	0,65	1,68	23,6	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51223468	LUZ	TF	1223534	115841	20/12/2023 12:12	20/12/2023 16:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	700,19	14	4,43	0,05	0	4,48	LUZ01C3	Luzilândia

51416508	LUZ	CR		116709	20/12/2023 12:12	22/12/2023 18:42	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	2,27	1	20,17	0,45	33,88	54,5	LUZ01C3	Luzilândia
51223121	PAB	TF	1204979	115494	20/12/2023 12:12	21/12/2023 00:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	102,05	8	10,73	0,88	1,15	12,77	PAB01C1	Parnaíba
51220540	SRO	CR		112914	20/12/2023 12:13	20/12/2023 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,23	0,4	0,38	3,02	SRO09F2	Várzea Branca
51220556	QBO	CR		112930	20/12/2023 12:16	20/12/2023 12:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	QBO09S2	Bom Jesus
51220568	SPP	CR		112942	20/12/2023 12:17	20/12/2023 12:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C5	Angical do Piauí
51220616	JAC	CH	1313324	112990	20/12/2023 12:19	20/12/2023 20:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	224,48	27	7,77	0,55	0	8,32	JAC09F5	Jaicós
51316838	JAC	CR		17059	20/12/2023 12:19	20/12/2023 20:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,77	0,55	0	8,32	JAC09F5	Jaicós
51220560	PID	CR		112934	20/12/2023 12:20	20/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,63	0,2	0,48	5,32	PID01S7	Teresina
51220570	PRI	TF	1073420	112944	20/12/2023 12:22	20/12/2023 21:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			0,1	0,1	8,68	8,88	PRI01Y1	Piripiri
51220612	PRI	CR		112986	20/12/2023 12:26	20/12/2023 16:48	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,18	1	3,53	0,48	0,35	4,37	PRI01Y1	Piripiri
51220623	STL	CR		112997	20/12/2023 12:27	20/12/2023 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,82	0,17	0,25	5,23	STL01C2	Francisco Santos
51220595	PAB	CR		112969	20/12/2023 12:28	20/12/2023 17:54	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,23	1	4,5	0,38	0,55	5,43	PAB01C1	Parnaíba
51220631	PAD	CR		113005	20/12/2023 12:30	20/12/2023 18:14	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,24	1	5,28	0,13	0,32	5,73	PAD01P2	Luís Correia
51220651	JUN	TF	1296498	113025	20/12/2023 12:31	20/12/2023 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	107,23	18	5,68	0,22	0,07	5,97	JUN01M4	Bocaina
51454173	VAL	CR		195052	20/12/2023 12:35	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,97	1	20,87	0,65	1,68	23,2	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51454168	SMT	CR		195047	20/12/2023 12:43	20/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,15	1	2,63	0,75	0,3	3,68	SMT09F4	Assunção do Piauí
51220701	PDS	CR		113075	20/12/2023 12:44	20/12/2023 18:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	4,73	0,52	0,92	6,17	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
51454167	SMT	CR		195046	20/12/2023 12:45	20/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,15	1	2,6	0,75	0,3	3,65	SMT09F4	Assunção do Piauí
51220731	JUN	CR		113105	20/12/2023 12:46	20/12/2023 13:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M6	São José do Piauí
51221304	RNA	CR		113678	20/12/2023 12:48	21/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	27,62	0,12	0,15	27,88	RNA01C4	Teresina
51220963	SPP	CH	1319720	113337	20/12/2023 12:49	20/12/2023 16:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1590,98	390	2,8	0,12	1,17	4,08	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51454172	VAL	CR		195051	20/12/2023 12:49	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,96	1	20,63	0,65	1,68	22,97	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51220894	GBS	TF	1269501	113268	20/12/2023 12:50	20/12/2023 15:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	281,78	117	1,02	0,72	0,68	2,42	GBS01C1	Gilbués
51220739	BTV	TF	1288770	113113	20/12/2023 12:50	21/12/2023 09:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	145,19	7	0,1	0,1	20,55	20,75	BTV01C1	Francisco Santos
51220741	PCA	CR		113115	20/12/2023 12:50	20/12/2023 18:30	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,24	1	4,57	0,52	0,58	5,67	PCA01C1	Batalha
51220969	TBL	TF	1208505	113343	20/12/2023 12:52	20/12/2023 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	54,77	15	1,67	1,37	0,62	3,65	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51220756	PAD	CR		113130	20/12/2023 12:52	21/12/2023 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,3	0,43	0,48	22,22	PAD01P6	Parnaíba
51220798	GBS	CR		113172	20/12/2023 12:56	20/12/2023 13:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,5	0,37	0,05	0,92	GBS01C1	Gilbués
51223373	MBA	TF	1057122	115746	20/12/2023 12:58	20/12/2023 21:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	339,89	40	6,98	0,63	0,88	8,5	MBA01C1	União
51221206	GBS	CH	1269486	113580	20/12/2023 12:59	20/12/2023 15:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	778,84	345	2,1	0,23	0	2,33	GBS01C1	Gilbués
51221920	VAL	CH	1301117	114294	20/12/2023 13:03	20/12/2023 16:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	32,29	11	0,9	1,1	0,95	2,95	VAL01C1	Pimenteiras
51220821	PRI	CR		113195	20/12/2023 13:04	20/12/2023 17:13	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	2,1	0,42	1,63	4,15	PRI01Y1	Capitão de Campos
51220846	IGA	CR		113220	20/12/2023 13:07	20/12/2023 20:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,31	1	4,45	0,93	1,97	7,35	IGA01Z1	Teresina
51220849	SPP	CR		113223	20/12/2023 13:09	21/12/2023 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,55	0,12	0,88	19,55	SPP01C2	Hugo Napoleão
51220874	CPM	CR		113248	20/12/2023 13:11	20/12/2023 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,33	0,33	0,43	2,1	CPM01C3	Campo Maior
51220878	PCA	TF	1392849	113252	20/12/2023 13:14	20/12/2023 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3,78	1	3,05	0,37	0,37	3,78	PCA01C3	Piracuruca
51220967	PID	TF	1044205	113341	20/12/2023 13:14	20/12/2023 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	344,33	135	0,72	0,72	1,13	2,57	PID01S7	Teresina
51220915	PAD	CR		113289	20/12/2023 13:16	20/12/2023 13:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	PAD01P1	Luís Correia
51220905	MTO	TF	1257410	113279	20/12/2023 13:18	20/12/2023 15:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,15	5	2,05	0,13	0,25	2,43	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51220972	PMR	CR		113346	20/12/2023 13:27	20/12/2023 13:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51220968	SRO	TF	1279959	113342	20/12/2023 13:27	21/12/2023 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	401,26	15	25,05	1,53	0,18	26,77	SRO09F2	São Lourenço do Piauí
51220965	MAV	CR		113339	20/12/2023 13:29	20/12/2023 16:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	2,78	0,27	0,1	3,15	MAV01C1	Miguel Alves
51220971	PTA	CH	1322795	113345	20/12/2023 13:30	20/12/2023 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4,16	1	1,6	2,07	0,5	4,17	PTA01C1	Marcos Parente
51431783	NZA	CR		131984	20/12/2023 13:33	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,35	1	30,55	1,02	0,93	32,5	NZA01Z4	Nazária
51221007	OER	CR		113381	20/12/2023 13:35	21/12/2023 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,87	0,32	0,6	22,78	OER01C3	Oeiras

51221023	PTY	CR		113397	20/12/2023 13:36	20/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,67	0,13	0,08	2,88	PTY01P2	Teresina
51221026	MTO	CH	1256764	113400	20/12/2023 13:37	20/12/2023 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	7,17	4	0,93	0,53	0,33	1,8	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51223278	MAD	CH	1358708	115651	20/12/2023 13:41	21/12/2023 09:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	806,01	40	19,43	0,53	0,2	20,17	MAD01C2	Alegrete do Piauí
51221608	PID	TF	1044203	113982	20/12/2023 13:43	20/12/2023 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	423,31	140	1,58	1,1	0,35	3,03	PID01S9	Teresina
51221057	MTO	CR		113431	20/12/2023 13:45	21/12/2023 09:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	18,38	1,75	0,1	20,23	MTO01C3	Porto
51222778	VAZ	CR		115151	20/12/2023 13:47	20/12/2023 14:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAZIO	Beneditinos
51221086	PAB	CR		113460	20/12/2023 13:48	21/12/2023 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,3	0,35	0,55	25,2	PAB01C3	Parnaíba
51403137	CLC	CR		103345	20/12/2023 13:49	20/12/2023 14:19	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	CLC01C1	Cocal
51221104	PCA	TF	1394434	113478	20/12/2023 13:50	20/12/2023 16:17	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CONDUTOR PARTIDO	2,44	1	1,77	0,12	0,57	2,45	PCA01C3	Piracuruca
51221111	MQP	CR		113485	20/12/2023 13:51	21/12/2023 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,4	0,85	0,37	19,62	MQP01N4	Teresina
51221108	PAB	CR		113482	20/12/2023 13:53	20/12/2023 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,35	0,2	0,72	5,27	PAB01C3	Parnaíba
51221121	TBL	CR		113495	20/12/2023 13:55	21/12/2023 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,83	0,1	0,42	20,35	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51221134	MQP	CR		113508	20/12/2023 13:55	21/12/2023 14:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	19,55	0,6	4,02	24,17	MQP01N3	Teresina
51221144	JUN	CH	1289716	113518	20/12/2023 13:59	21/12/2023 10:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	20,39	1	19,95	0,15	0,3	20,4	JUN01M1	Vera Mendes
51276428	CRO	CR		168797	20/12/2023 14:02	20/12/2023 14:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRO01L1	Monsenhor Gil
51215063	MAD	TF	1318521	107438	20/12/2023 14:06	20/12/2023 16:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	832,4	289	1,72	1,07	0,1	2,88	MAD01C4	Pio IX
51221182	CEN	CR		113556	20/12/2023 14:06	20/12/2023 16:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,18	0,17	0,55	1,9	CEN01U3	Teresina
51454161	MAD	CR		195040	20/12/2023 14:08	20/12/2023 19:27	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,22	1	1,42	1	2,9	5,32	MAD01C4	Pio IX
51276427	CRO	CR		168796	20/12/2023 14:08	20/12/2023 14:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRO01L1	Monsenhor Gil
51221193	SRO	CR		113567	20/12/2023 14:09	21/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	19,88	1,2	0,48	21,57	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51221212	PAB	CR		113586	20/12/2023 14:09	21/12/2023 09:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,27	0,75	0,12	19,13	PAB01C4	Parnaíba
51221226	VAL	CR		113600	20/12/2023 14:10	22/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,06	1	48,63	0,67	0,07	49,37	VAL01C1	Pimenteiras
51221219	LGA	CR		113593	20/12/2023 14:11	20/12/2023 18:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3	0,12	1,12	4,23	LGA01C1	Sigefredo Pacheco
51221233	BIG	CR		113607	20/12/2023 14:13	20/12/2023 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,62	0,43	0,07	5,12	BIG01N2	Inhuma
51221234	PID	CR		113608	20/12/2023 14:13	20/12/2023 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,05	0,1	1,18	1,33	PID01S6	Teresina
51221218	NZA	CH	1146942	113592	20/12/2023 14:14	23/12/2023 17:08	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	10138,37	712	0,1	0,33	74,47	74,9	NZA01Z2	Nazária
51221258	ATS	CR		113632	20/12/2023 14:16	20/12/2023 18:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,35	0,23	0,4	3,98	ATS01C4	Altos
51221263	PCA	CR		113637	20/12/2023 14:16	20/12/2023 14:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C1	Batalha
51221264	BOJ	CR		113638	20/12/2023 14:16	20/12/2023 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,3	0,18	0,33	1,82	BOJ01C1	Bom Jesus
51221271	SRO	CR		113645	20/12/2023 14:17	21/12/2023 10:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	18,57	1,28	0,05	19,9	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51221834	JUN	TF	1296579	114208	20/12/2023 14:17	20/12/2023 18:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	108,08	26	2,68	1,48	0	4,17	JUN01M6	São José do Piauí
51276413	CRO	CR		168782	20/12/2023 14:18	20/12/2023 14:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRO01L1	Monsenhor Gil
51221300	LUZ	TF	1219978	113674	20/12/2023 14:22	20/12/2023 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	11,83	3	3,4	0,2	0,35	3,95	LUZ01C2	Madeiro
51221303	MCU	CR		113677	20/12/2023 14:23	21/12/2023 10:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,84	1	18,48	1,57	0,13	20,18	MCU01V3	Teresina
51222571	JCK	TF	1046454	114944	20/12/2023 14:25	20/12/2023 17:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	185,01	59	2,62	0,38	0,15	3,15	JCK01X8	Teresina
51221344	FAO	CR		113718	20/12/2023 14:26	20/12/2023 15:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,04	1	0,28	0,52	0,22	1,02	FAO01C3	Floriano
51221346	URD	CR		113720	20/12/2023 14:28	20/12/2023 17:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	1,33	1,28	0,27	2,88	URD09W3	Uruçuí
51221383	BIG	TF	1361756	113757	20/12/2023 14:33	21/12/2023 16:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	468,23	18	0,1	0,1	25,82	26,02	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
51221381	EMT	CH	1268791	113755	20/12/2023 14:34	20/12/2023 16:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	64,57	32	1,77	0,07	0,2	2,03	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51221411	CVA	CR		113785	20/12/2023 14:35	20/12/2023 14:50	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CVA01C1	Pio IX
51221416	TBL	CR		113790	20/12/2023 14:39	20/12/2023 17:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,11	1	0,32	0,8	1,5	2,62	TBL01C2	Parnaíba
51418596	SPP	CR		118797	20/12/2023 14:39	20/12/2023 15:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	SPP01C3	Barro Duro
51221451	PTY	CR		113825	20/12/2023 14:41	20/12/2023 15:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,05	0,1	0,23	0,38	PTY01P6	Teresina
51221587	BIG	CH	1360983	113961	20/12/2023 14:42	20/12/2023 16:50	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	318	150	1,12	0,82	0,2	2,13	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51221444	SRO	CR		113818	20/12/2023 14:44	20/12/2023 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SRO01C2	São Raimundo Nonato

51223932	CBC	TF	1075806	116305	20/12/2023 14:45	21/12/2023 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	86,65	4	20,67	0,9	0,1	21,67	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51221544	LUZ	CR		113918	20/12/2023 14:46	21/12/2023 10:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,45	0,65	0,67	19,77	LUZ01C1	Luzilândia
51276412	CRO	CR		168781	20/12/2023 14:48	20/12/2023 15:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRO01L1	Monsenhor Gil
51221563	CBA	TF	1209556	113937	20/12/2023 14:49	21/12/2023 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	99,42	4	0,1	0,1	24,67	24,87	CBA01C1	Caxingó
51221591	RNA	CR		113965	20/12/2023 14:52	21/12/2023 16:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,62	0,28	0,3	25,2	RNA01C7	Teresina
51221583	PID	CR		113957	20/12/2023 14:53	20/12/2023 17:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,87	0,38	0,37	2,62	PID01S1	Teresina
51221585	PAB	CR		113959	20/12/2023 14:55	20/12/2023 20:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,07	0,4	0,67	5,13	PAB01C4	Parnaíba
51223032	UNO	TF	1057112	115405	20/12/2023 14:57	20/12/2023 19:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	164,78	33	3,55	1,18	0,27	5	UNO01C3	União
51221970	PTY	TF	1388834	114344	20/12/2023 14:59	20/12/2023 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	323,41	130	1,78	0,58	0,13	2,5	PTY01P6	Teresina
51454176	VAL	CR		195055	20/12/2023 14:59	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,87	1	18,47	0,65	1,68	20,8	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51222060	DML	TF	1393290	114434	20/12/2023 15:02	20/12/2023 18:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	789,52	213	2,17	0,42	1,13	3,72	DML01W2	Demerval Lobão
51221677	DML	CR		114051	20/12/2023 15:02	20/12/2023 19:06	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,17	1	3,1	0,12	0,85	4,07	DML01W2	Demerval Lobão
51221630	PTY	TF	1197702	114004	20/12/2023 15:04	20/12/2023 22:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	259,57	34	2,85	0,73	4,07	7,65	PTY01P6	Teresina
51221709	PAD	CR		114083	20/12/2023 15:07	20/12/2023 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,65	0,27	0,73	2,65	PAD01P2	Luís Correia
51221708	NZA	CR		114082	20/12/2023 15:08	20/12/2023 15:23	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NZA01Z1	Teresina
51223336	SPP	CH	1069308	115709	20/12/2023 15:09	21/12/2023 09:51	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1513,55	81	18,35	0,22	0,13	18,7	SPP01C5	Angical do Piauí
51221730	PID	CR		114104	20/12/2023 15:11	21/12/2023 09:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,95	0,68	0,08	18,72	PID01S1	Teresina
51221744	PAD	CR		114118	20/12/2023 15:11	20/12/2023 17:05	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	1,35	0,1	0,45	1,9	PAD01P8	Luís Correia
51454166	SMT	CR		195045	20/12/2023 15:12	20/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,05	1	0,15	0,75	0,3	1,2	SMT09F4	Assunção do Piauí
51221746	SAT	CR		114120	20/12/2023 15:12	21/12/2023 12:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	19,78	0,6	0,55	20,93	SAT01L3	Teresina
51221727	PAD	CH	1199694	114101	20/12/2023 15:14	20/12/2023 17:20	CHAVE FACA UNIPOLAR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1397,86	666	0,1	0,1	1,9	2,1	PAD01P1	Luís Correia
51221804	MAV	CR		114178	20/12/2023 15:17	20/12/2023 17:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	1,35	0,2	0,22	1,77	MAV01C1	Miguel Alves
51222010	AME	TF	1055719	114384	20/12/2023 15:19	21/12/2023 17:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	182,13	7	25,48	0,32	0,23	26,03	AME01N2	Amarante
51223152	MAD	CH	1360267	115525	20/12/2023 15:26	20/12/2023 18:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6048,12	1826	2,92	0,3	0,1	3,32	MAD01C1	Marcolândia
51221884	PAD	CR		114258	20/12/2023 15:26	21/12/2023 09:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,68	0,12	0,17	17,97	PAD01P3	Parnaíba
51222397	SPP	TF	1069125	114771	20/12/2023 15:26	20/12/2023 18:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	174,88	63	1,87	0,08	0,83	2,78	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51454178	VAL	CR		195057	20/12/2023 15:28	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,85	1	17,98	0,65	1,68	20,32	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51223400	FAO	CR		115773	20/12/2023 15:30	20/12/2023 23:36	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,34	1	0,05	0,1	7,95	8,1	FAO01C4	Floriano
51318012	SPP	CR		18233	20/12/2023 15:31	21/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	0,05	0,1	23,08	23,23	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51221927	MAV	CR		114301	20/12/2023 15:32	20/12/2023 17:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,7	0,13	0,07	1,9	MAV01C1	Miguel Alves
51222586	PAD	CR		114959	20/12/2023 15:33	21/12/2023 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18	0,18	0,18	18,37	PAD01P4	Parnaíba
51221954	PID	CH	1433449	114328	20/12/2023 15:33	20/12/2023 17:30	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2750,72	2394	0,1	0,1	1,75	1,95	PID01S6	Teresina
51418613	SPP	CR		118814	20/12/2023 15:34	20/12/2023 16:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	SPP01C3	Barro Duro
51222005	SRO	CH	1283668	114379	20/12/2023 15:35	20/12/2023 18:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	286,23	93	0,7	1,7	0,68	3,08	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51222585	CMP	TF	1216550	114958	20/12/2023 15:38	20/12/2023 19:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	126,11	34	2,08	0,52	1,12	3,72	CMP01C3	Luís Correia
51221978	PCA	TF	1250255	114352	20/12/2023 15:38	20/12/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5,11	2	1,5	0,48	0,58	2,57	PCA01C4	Piracuruca
51221980	BIG	CH	1361151	114354	20/12/2023 15:39	21/12/2023 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	10191,98	547	0,1	0,1	18,43	18,63	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51222003	RDG	CR		114377	20/12/2023 15:41	20/12/2023 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,05	0,88	0,05	2,98	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51222363	PID	TF	1042942	114737	20/12/2023 15:41	20/12/2023 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	235,93	122	0,43	1,03	0,48	1,95	PID01S3	Teresina
51222000	PAD	CR		114374	20/12/2023 15:42	21/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,74	1	17,12	0,25	0,47	17,83	PAD01P4	Parnaíba
51221997	MBA	CH	1063211	114371	20/12/2023 15:42	20/12/2023 18:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	87,64	33	1,63	0,73	0,3	2,67	MBA01C4	José de Freitas
51222208	MCU	TF	1040140	114582	20/12/2023 15:44	20/12/2023 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,65	93	0,1	0,1	0,83	1,03	MCU01V3	Teresina
51223666	VAL	CH	1301253	116039	20/12/2023 15:47	21/12/2023 08:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1377,75	83	15,58	1,02	0	16,6	VAL01C1	Pimenteiras
51222036	GBS	CH	1270370	114410	20/12/2023 15:47	21/12/2023 10:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	338,87	18	18,13	0,53	0,17	18,83	GBS09F8	Gilbués
51454165	SMT	CR		195044	20/12/2023 15:47	20/12/2023 16:02	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SMT09F4	Assunção do Piauí

51222146	MQP	TF	1052895	114520	20/12/2023 15:53	20/12/2023 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	198,6	59	2,63	0,32	0,42	3,37	MQP01N1	Teresina
51223019	BIG	TF	1361207	115392	20/12/2023 15:54	20/12/2023 21:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1022,73	169	4,98	0,42	0,65	6,05	BIG01N2	São João da Varjota
51454162	MAD	CR		195041	20/12/2023 15:55	20/12/2023 16:10	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	MAD01C4	Pio IX
51222174	PAB	CR		114548	20/12/2023 15:56	21/12/2023 11:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,3	0,6	0,5	19,4	PAB01C3	Parnaíba
51222170	PCA	CR		114544	20/12/2023 15:58	20/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,35	0,38	0,75	2,48	PCA01C4	Piracuruca
51222205	JAC	CR		114579	20/12/2023 16:01	21/12/2023 10:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,72	0,4	0,63	18,75	JAC09F5	Patos do Piauí
51222203	JFR	CR		114577	20/12/2023 16:03	20/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,04	1	0,33	0,18	0,45	0,97	JFR01C1	José de Freitas
51223497	VAL	TF	1292990	115870	20/12/2023 16:04	21/12/2023 11:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	118,83	6	17,08	2,32	0,42	19,82	VAL01C3	Valença do Piauí
51222249	ATS	CR		114623	20/12/2023 16:05	20/12/2023 16:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,22	0,37	ATS01C2	Altos
51222858	JFR	CH	1380603	115231	20/12/2023 16:08	20/12/2023 19:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	312,76	93	2,32	1,05	0	3,37	JFR01C1	José de Freitas
51222259	JUN	TF	1289920	114633	20/12/2023 16:10	20/12/2023 18:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	87,4	32	2,53	0,18	0,02	2,73	JUN01M7	Itainópolis
51222318	NOT	TF	1292787	114692	20/12/2023 16:11	20/12/2023 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	101,44	39	1,25	0,65	0,72	2,62	NOT01C1	Tanque do Piauí
51222395	CVA	CR		114769	20/12/2023 16:21	21/12/2023 10:05	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,74	1	16,6	0,72	0,42	17,73	CVA01C1	Pio IX
51222443	RNA	TF	1045220	114816	20/12/2023 16:23	20/12/2023 17:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	118,02	113	0,3	0,55	0,2	1,05	RNA01C1	Teresina
51222390	MTO	CR		114764	20/12/2023 16:23	21/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,45	0,52	0,37	19,33	MTO01C3	Porto
51222804	TBC	TF	1050143	115177	20/12/2023 16:24	20/12/2023 18:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	78,1	35	1,27	0,97	0	2,23	TBC01K1	Teresina
51418611	SPP	CR		118812	20/12/2023 16:25	20/12/2023 16:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	SPP01C3	Barro Duro
51222409	ATS	CH	1402260	114783	20/12/2023 16:27	20/12/2023 20:29	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2338,44	678	0,63	1,02	2,38	4,03	ATS01C2	Altos
51222441	FAO	CR		114814	20/12/2023 16:27	20/12/2023 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,67	0,63	0,23	1,53	FAO01C2	Floriano
51222428	PAB	CR		114801	20/12/2023 16:28	20/12/2023 21:02	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	2,68	0,47	1,42	4,57	PAB01C5	Parnaíba
51276445	NOT	CR		168814	20/12/2023 16:31	20/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Tanque do Piauí
51222471	BAS	TF	1367343	114844	20/12/2023 16:32	21/12/2023 07:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	60,83	4	0,1	0,1	15,02	15,22	BAS01C4	Barras
51222492	MTO	TF	1257862	114865	20/12/2023 16:33	21/12/2023 08:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	225,52	14	15,37	0,63	0,12	16,12	MTO01C1	São João do Arraial
51276443	NOT	CR		168812	20/12/2023 16:35	20/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Tanque do Piauí
51222521	CRO	CR		114894	20/12/2023 16:35	20/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51276444	NOT	CR		168813	20/12/2023 16:37	20/12/2023 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Tanque do Piauí
51222580	PAB	CH	1205070	114953	20/12/2023 16:40	21/12/2023 12:31	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	178,64	9	18,78	0,38	0,68	19,85	PAB01C1	Ilha Grande
51222614	PAD	CR		114987	20/12/2023 16:40	21/12/2023 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22,25	0,27	0,17	22,68	PAD01P5	Parnaíba
51222632	PAD	CR		115005	20/12/2023 16:44	21/12/2023 07:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,87	0,32	0,73	14,92	PAD01P3	Parnaíba
51222994	SPP	TF	1068944	115367	20/12/2023 16:45	21/12/2023 00:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1079,74	135	3,77	3,55	0,68	8	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51222638	NZR	CH	1429738	115011	20/12/2023 16:45	20/12/2023 22:40	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2724,8	569	0,85	2,4	2,67	5,92	NZR01C2	São José do Peixe
51223068	PAD	CR		115441	20/12/2023 16:45	21/12/2023 09:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,7	1	15,67	0,42	0,62	16,7	PAD01P1	Parnaíba
51222682	TBL	CR		115055	20/12/2023 16:45	21/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,92	1	20,4	1,53	0,07	22	TBL01C1	Parnaíba
51222684	CRO	CR		115057	20/12/2023 16:46	20/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51222675	JFR	CR		115048	20/12/2023 16:46	21/12/2023 10:24	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,73	1	17,23	0,13	0,27	17,63	JFR01C2	José de Freitas
51222685	PCA	CH	1227974	115058	20/12/2023 16:48	21/12/2023 11:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,24	5	17,18	1,58	0,08	18,85	PCA01C1	Batalha
51222721	JUN	CR		115094	20/12/2023 16:51	21/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,78	1	17,17	1,12	0,47	18,75	JUN01M6	São José do Piauí
51223708	BIG	TF	1361221	116081	20/12/2023 16:54	21/12/2023 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	109,78	6	17,55	0,57	0,18	18,3	BIG01N2	São João da Varjota
51431790	NZA	CR		131991	20/12/2023 16:57	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	27,15	1,02	0,93	29,1	NZA01Z4	Nazária
51223189	JAC	TF	1313527	115562	20/12/2023 16:58	21/12/2023 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	144,21	9	14,55	1,15	0,33	16,03	JAC09F5	Patos do Piauí
51222743	PCA	CR		115116	20/12/2023 16:58	20/12/2023 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C3	Cocal
51222750	BIG	CR		115123	20/12/2023 16:59	21/12/2023 09:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,12	0,5	0,6	16,22	BIG01N2	São João da Varjota
51222769	TSA	CR		115142	20/12/2023 17:01	21/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,7	1	15,32	1,47	0,07	16,85	TSA01Y1	Teresina
51222770	TSA	CR		115143	20/12/2023 17:03	21/12/2023 10:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,74	1	16,28	1,48	0,1	17,87	TSA01Y5	Teresina
51222800	ETA	TF	1232554	115173	20/12/2023 17:05	20/12/2023 20:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	22,59	7	0,87	1,5	0,87	3,23	ETA01C2	Barras

51431836	NZA	CR		132037	20/12/2023 17:06	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	27	1,02	0,93	28,95	NZA01Z4	Nazária
51223124	PID	TF	1044203	115497	20/12/2023 17:13	20/12/2023 21:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	536,74	140	1,55	0,18	2,12	3,85	PID01S9	Teresina
51222859	RNA	TF	1040043	115232	20/12/2023 17:14	20/12/2023 21:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	817	177	0,45	0,83	3,33	4,62	RNA01C6	Teresina
51222835	BIG	CR		115208	20/12/2023 17:15	21/12/2023 15:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	19,07	3,25	0,18	22,5	BIG01N2	São João da Varjota
51222825	BIG	TF	1361524	115198	20/12/2023 17:15	21/12/2023 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	239,14	10	22,33	0,3	1,28	23,92	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51222865	PTY	CR		115238	20/12/2023 17:18	21/12/2023 08:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,65	1	14,88	0,57	0,1	15,55	PTY01P4	Teresina
51222959	TSA	CH	1043222	115332	20/12/2023 17:18	20/12/2023 20:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	216,13	78	1,78	0,22	0,78	2,78	TSA01Y5	Teresina
51276442	NOT	CR		168811	20/12/2023 17:19	20/12/2023 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NOT01C1	Tanque do Piauí
51222869	TSA	CR		115242	20/12/2023 17:20	21/12/2023 09:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,69	1	14,92	0,48	1,2	16,6	TSA01Y8	Teresina
51222993	CPM	TF	1260626	115366	20/12/2023 17:21	20/12/2023 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	485,71	134	2,95	0,1	0,58	3,63	CPM01C1	Campo Maior
51223058	BAS	TF	1074650	115431	20/12/2023 17:21	20/12/2023 22:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	132,71	28	3,02	1,73	0	4,75	BAS01C4	Barras
51222905	PAB	CR		115278	20/12/2023 17:22	21/12/2023 16:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,95	1	21,65	0,38	0,85	22,88	PAB01C6	Parnaíba
51222880	SPP	CR		115253	20/12/2023 17:24	21/12/2023 03:45	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,43	1	0,05	0,1	10,2	10,35	SPP01C5	Angical do Piauí
51222878	SJP	CH	1353511	115251	20/12/2023 17:25	20/12/2023 18:31	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	34,05	31	0,07	0,25	0,78	1,1	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51222929	FAO	CR		115302	20/12/2023 17:29	21/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	0,05	0,1	15,9	16,05	FAO01C6	Floriano
51222954	MAV	CR		115327	20/12/2023 17:33	21/12/2023 09:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,65	1	14,6	0,73	0,23	15,57	MAV01C1	Miguel Alves
51222956	VAL	CR		115329	20/12/2023 17:34	20/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51223025	JAC	TF	1313101	115398	20/12/2023 17:36	20/12/2023 21:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	79,23	21	3,03	0,67	0,08	3,78	JAC01C1	Jaicós
51222990	OER	CR		115363	20/12/2023 17:37	20/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,68	0,43	0,55	5,67	OER01C3	Colônia do Piauí
51454163	MAD	CR		195042	20/12/2023 17:38	20/12/2023 17:53	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	MAD01C4	Pio IX
51222992	MTO	TF	1256672	115365	20/12/2023 17:38	21/12/2023 10:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,96	3	15,23	0,28	1,15	16,67	MTO01C1	São João do Arraial
51223017	SAT	TF	1048264	115390	20/12/2023 17:39	21/12/2023 01:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1216,98	163	6,68	0,67	0,12	7,47	SAT01L9	Teresina
51223034	PCA	CR		115407	20/12/2023 17:45	21/12/2023 12:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,28	0,35	0,93	18,57	PCA01C1	Batalha
51223036	RGN	CR		115409	20/12/2023 17:45	21/12/2023 09:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,66	1	0,05	0,1	15,8	15,95	RGN01C1	Jardim do Mulato
51418610	SPP	CR		118811	20/12/2023 17:47	20/12/2023 18:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	SPP01C3	Barro Duro
51223063	FAO	CR		115436	20/12/2023 17:47	21/12/2023 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,42	1,02	0,15	15,58	FAO01C6	Floriano
51223065	GPE	TF	1322982	115438	20/12/2023 17:48	20/12/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	323,07	276	0,6	0,15	0,43	1,18	GPE01C3	Guadalupe
51223043	PCA	TF	1369625	115416	20/12/2023 17:49	21/12/2023 09:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	48,5	3	14,83	0,82	0,52	16,17	PCA01C3	Cocal
51223053	PAD	CR		115426	20/12/2023 17:50	21/12/2023 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,23	0,43	0,57	16,23	PAD01P2	Parnaíba
51223061	PAD	CR		115434	20/12/2023 17:50	20/12/2023 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P6	Parnaíba
51239111	PMR	CR		131482	20/12/2023 17:52	20/12/2023 18:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P3	Palmeirais
51223302	JCK	TF	1046454	115675	20/12/2023 17:52	20/12/2023 21:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	217,58	59	2,92	0,47	0,32	3,7	JCK01X8	Teresina
51223100	PAD	CR		115473	20/12/2023 17:54	21/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,93	1	21,7	0,35	0,37	22,42	PAD01P5	Parnaíba
51223212	NZA	TF	1197436	115585	20/12/2023 17:55	21/12/2023 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1100,05	47	0,67	0,17	22,58	23,42	NZA01Z3	Nazária
51223114	SPP	CR		115487	20/12/2023 17:55	21/12/2023 10:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,71	1	16,32	0,45	0,3	17,07	SPP01C1	São Pedro do Piauí
51223122	TSA	CR		115495	20/12/2023 17:58	21/12/2023 11:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,75	1	16,6	0,72	0,63	17,95	TSA01Y2	Teresina
51223131	PMR	CH	1424102	115504	20/12/2023 17:58	21/12/2023 23:52	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	24660,17	2372	16,87	2,37	10,67	29,9	PMR01P2	Palmeirais
51223129	JUN	CH	1289641	115502	20/12/2023 17:59	21/12/2023 09:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	94,56	6	0,1	0,1	15,57	15,77	JUN01M1	Vera Mendes
51223155	CPM	CR		115528	20/12/2023 18:01	21/12/2023 08:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	12,83	0,4	0,82	14,05	CPM01C3	Campo Maior
51418623	SPP	CR		118824	20/12/2023 18:02	20/12/2023 18:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	SPP01C3	Barro Duro
51223217	EBV	TF	1292345	115590	20/12/2023 18:02	20/12/2023 20:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	835,56	396	1,22	0,67	0,23	2,12	EBV01C1	Francinópolis
51223175	RGN	CR		115548	20/12/2023 18:05	20/12/2023 18:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RGN01C1	Jardim do Mulato
51223177	SPP	CR		115550	20/12/2023 18:07	20/12/2023 18:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51223184	SRO	CR		115557	20/12/2023 18:07	21/12/2023 08:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,73	0,92	0,08	14,73	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51223824	PAD	CR		116197	20/12/2023 18:09	21/12/2023 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,62	0,12	0,53	16,27	PAD01P6	Parnaíba

51223250	PTY	TF	1050741	115623	20/12/2023 18:12	20/12/2023 20:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	319,16	133	0,7	1,07	0,63	2,4	PTY01P9	Teresina
51223204	VDJ	CR		115577	20/12/2023 18:14	20/12/2023 18:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51223249	OER	CR		115622	20/12/2023 18:18	23/12/2023 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,9	1	68,13	0,92	0,63	69,68	OER01C2	Oeiras
51223244	PRI	CR		115617	20/12/2023 18:20	21/12/2023 17:37	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,97	1	21,75	1,02	0,52	23,28	PRI01Y2	Barras
51223494	RGN	CH	1068611	115867	20/12/2023 18:20	21/12/2023 16:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	133,21	6	20,65	0,55	1,02	22,22	RGN01C1	Jardim do Mulato
51230026	ATS	TF	1410270	122397	20/12/2023 18:21	22/12/2023 09:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	118,47	3	37,93	0,63	0,93	39,5	ATS01C3	Altos
51223285	TSA	CR		115658	20/12/2023 18:22	21/12/2023 14:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,84	1	17,57	2,55	0,08	20,2	TSA01Y2	Teresina
51223823	PAD	CR		116196	20/12/2023 18:23	21/12/2023 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,95	0,12	0,32	15,38	PAD01P6	Parnaíba
51223338	SMT	CH	1075232	115711	20/12/2023 18:27	22/12/2023 00:16	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	3280,23	110	3,35	2,12	24,35	29,82	SMT09F4	Assunção do Piauí
51223303	PAD	CR		115676	20/12/2023 18:28	21/12/2023 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,8	0,15	0,43	17,38	PAD01P1	Parnaíba
51223310	PAD	CR		115683	20/12/2023 18:28	21/12/2023 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,77	0,13	0,45	17,35	PAD01P3	Parnaíba
51223304	PAB	CR		115677	20/12/2023 18:28	21/12/2023 12:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16	0,18	1,5	17,68	PAB01C3	Parnaíba
51223313	PID	CR		115686	20/12/2023 18:29	21/12/2023 09:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,67	0,43	0,13	15,23	PID01S3	Teresina
51223323	PAD	CR		115696	20/12/2023 18:31	21/12/2023 11:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,17	0,2	0,88	17,25	PAD01P3	Parnaíba
51223330	LUZ	TF	1223011	115703	20/12/2023 18:32	21/12/2023 07:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	12,97	1	11,65	1,02	0,32	12,98	LUZ01C3	Morro do Chapéu do Piauí
51223333	CPM	TF	1261415	115706	20/12/2023 18:33	21/12/2023 10:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	128,29	8	14,15	1,2	0,7	16,05	CPM01C4	Campo Maior
51223341	PRI	CR		115714	20/12/2023 18:35	20/12/2023 20:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,93	0,15	0,33	1,42	PRI01Y1	Piripiri
51223350	BRL	CR		115723	20/12/2023 18:35	21/12/2023 17:06	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,94	1	19,98	2,05	0,48	22,52	BRL09F4	Uruçuí
51223378	PAB	CR		115751	20/12/2023 18:37	21/12/2023 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,22	0,92	0,1	25,23	PAB01C5	Parnaíba
51223367	PAB	CR		115740	20/12/2023 18:37	21/12/2023 12:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,1	0,2	1,28	17,58	PAB01C3	Parnaíba
51223369	LUZ	CR		115742	20/12/2023 18:37	21/12/2023 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,67	0,83	0,2	16,7	LUZ01C3	Joaquim Pires
51223374	SPP	CR		115747	20/12/2023 18:38	20/12/2023 18:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C1	São Pedro do Piauí
51454170	VAL	CR		195049	20/12/2023 18:39	21/12/2023 11:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,71	1	14,8	0,65	1,68	17,13	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51223396	PAD	CR		115769	20/12/2023 18:41	21/12/2023 16:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,75	0,38	0,72	21,85	PAD01P6	Parnaíba
51223423	SPP	CR		115796	20/12/2023 18:45	22/12/2023 10:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,64	1	38,03	0,55	0,8	39,38	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51223424	BIG	CH	1361143	115797	20/12/2023 18:46	21/12/2023 13:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	362,47	19	18,62	0,23	0,23	19,08	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51223428	ESP	CR		115801	20/12/2023 18:49	21/12/2023 17:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	20,9	1	0,63	22,53	ESP01M1	Teresina
51223430	PAD	CR		115803	20/12/2023 18:50	21/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,22	0,35	0,33	21,9	PAD01P3	Parnaíba
51223798	BIG	CH	1361399	116171	20/12/2023 18:51	21/12/2023 09:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	881,77	60	14,18	0,22	0,3	14,7	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51223473	VAL	CR		115846	20/12/2023 18:51	20/12/2023 19:06	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51223477	PAB	CR		115850	20/12/2023 18:53	21/12/2023 11:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,98	0,22	0,42	16,62	PAB01C1	Parnaíba
51223502	UNO	CR		115875	20/12/2023 18:56	22/12/2023 10:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,66	1	38,72	0,27	0,77	39,75	UNO01C1	União
51224030	CPM	TF	1261973	116403	20/12/2023 18:58	20/12/2023 23:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	40,95	9	2,02	0,95	1,6	4,57	CPM01C2	Campo Maior
51223986	PTY	TF	1388834	116359	20/12/2023 19:04	20/12/2023 22:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	477,1	130	3	0,42	0,27	3,68	PTY01P6	Teresina
51282994	SPP	CR		175361	20/12/2023 19:05	21/12/2023 08:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	0,05	0,1	12,93	13,08	SPP01C2	Jardim do Mulato
51214997	PAB	TF	1199274	107372	20/12/2023 19:05	20/12/2023 22:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1474,31	403	0,85	0,35	2,47	3,67	PAB01C3	Parnaíba
51223740	IGA	CH	1376509	116113	20/12/2023 19:15	20/12/2023 22:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	786,88	280	0,85	0,87	1,1	2,82	IGA01Z5	Teresina
51223595	FAO	CR		115968	20/12/2023 19:15	21/12/2023 08:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,95	0,08	0,3	13,33	FAO01C6	Floriano
51223604	LUZ	CR		115977	20/12/2023 19:16	20/12/2023 19:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LUZ01C3	Joaquim Pires
51223711	IGA	TF	1362189	116084	20/12/2023 19:17	20/12/2023 22:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	44,73	15	1,07	1,92	0	2,98	IGA01Z5	Teresina
51223632	RNA	CH	1417927	116005	20/12/2023 19:17	20/12/2023 19:41	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1210,68	2971	0,1	0,1	0,2	0,4	RNA01C6	Teresina
51223610	NOT	CR		115983	20/12/2023 19:18	21/12/2023 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	14,13	2,52	0,08	16,73	NOT01C1	Oeiras
51223670	IGA	TF	1387154	116043	20/12/2023 19:18	20/12/2023 22:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	57,47	19	1,73	0,93	0,37	3,03	IGA01Z5	Teresina
51223607	ESP	CR		115980	20/12/2023 19:19	21/12/2023 01:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	0,05	0,1	5,68	5,83	ESP01M1	Teresina
51223687	IGA	TF	1046998	116060	20/12/2023 19:19	20/12/2023 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	248,59	93	1,28	0,67	0,73	2,68	IGA01Z5	Teresina

51223665	PTY	CR		116038	20/12/2023 19:22	21/12/2023 00:39	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,22	1	4,02	0,5	0,77	5,28	PTY01P9	Teresina
51224321	DML	CR		116694	20/12/2023 19:22	22/12/2023 12:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,7	1	40,12	0,62	0,08	40,82	DML01W2	Demerval Lobão
51223689	FAO	TF	1324014	116062	20/12/2023 19:23	20/12/2023 22:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	979,76	279	0,35	0,18	2,98	3,52	FAO01C3	Floriano
51223692	SAT	CR		116065	20/12/2023 19:28	21/12/2023 10:53	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,64	1	15,05	0,2	0,17	15,42	SAT01L5	Teresina
51223820	IGA	TF	1047200	116193	20/12/2023 19:29	20/12/2023 21:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	55,94	24	1,5	0,55	0,28	2,33	IGA01Z5	Teresina
51223736	PID	TF	1044219	116109	20/12/2023 19:30	21/12/2023 03:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2139,08	279	2,82	3,27	1,6	7,68	PID01S7	Teresina
51223710	MBA	CR		116083	20/12/2023 19:33	20/12/2023 19:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MBA01C3	Teresina
51223715	RNA	CR		116088	20/12/2023 19:33	21/12/2023 06:22	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,45	1	9,47	0,1	1,25	10,82	RNA01C5	Teresina
51223745	PAD	CR		116118	20/12/2023 19:39	21/12/2023 17:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,9	1	20,67	0,33	0,65	21,65	PAD01P8	Luís Correia
51223935	IGA	TF	1414701	116308	20/12/2023 19:41	20/12/2023 22:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	198,44	76	2,32	0,08	0,22	2,62	IGA01Z5	Teresina
51223769	CRO	CR		116142	20/12/2023 19:41	21/12/2023 05:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	0,05	0,1	9,78	9,93	CRO01L2	Curralinhos
51285060	RNA	CR		177424	20/12/2023 19:42	20/12/2023 20:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51285059	RNA	CR		177423	20/12/2023 19:42	20/12/2023 20:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51279448	RNA	CR		171815	20/12/2023 19:42	20/12/2023 20:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51285063	RNA	CR		177427	20/12/2023 19:43	20/12/2023 20:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51285073	RNA	CR		177437	20/12/2023 19:44	20/12/2023 20:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51223764	PTY	CR		116137	20/12/2023 19:44	21/12/2023 02:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	6,15	0,32	0,53	7	PTY01P6	Teresina
51223872	PTY	TF	1372462	116245	20/12/2023 19:45	20/12/2023 22:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	232,7	102	0,92	0,88	0,48	2,28	PTY01P6	Teresina
51223883	PID	TF	1368482	116256	20/12/2023 19:45	20/12/2023 22:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	300,79	131	0,4	0,43	1,47	2,3	PID01S2	Teresina
51285052	RNA	CR		177416	20/12/2023 19:45	20/12/2023 20:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51223796	PAD	CR		116169	20/12/2023 19:46	21/12/2023 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,32	0,07	0,32	14,7	PAD01P4	Parnaíba
51223886	ESP	TF	1044187	116259	20/12/2023 19:47	21/12/2023 00:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	752,85	162	1,3	0,9	2,45	4,65	ESP01M2	Teresina
51223884	JUN	TF	1289410	116257	20/12/2023 19:48	20/12/2023 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	148,21	49	0,33	0,6	2,1	3,03	JUN01M7	Picos
51223801	MAV	CR		116174	20/12/2023 19:48	21/12/2023 10:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	12,53	1,3	0,98	14,82	MAV01C1	Miguel Alves
51224570	ESP	TF	1367959	116943	20/12/2023 19:49	21/12/2023 03:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	394,8	49	7,4	0,4	0,27	8,07	ESP01M1	Teresina
51224301	PTY	TF	1047761	116674	20/12/2023 19:49	21/12/2023 01:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1128,91	189	5,43	0,13	0,42	5,98	PTY01P6	Teresina
51223817	PAB	CR		116190	20/12/2023 19:50	21/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,6	1	13,9	0,15	0,28	14,33	PAB01C3	Parnaíba
51223915	MBA	TF	1056105	116288	20/12/2023 19:50	21/12/2023 00:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	307,02	62	3,32	1,28	0,37	4,97	MBA01C3	Teresina
51279447	RNA	CR		171814	20/12/2023 19:52	20/12/2023 20:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51223828	PAD	CR		116201	20/12/2023 19:52	21/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	12,97	0,15	0,32	13,43	PAD01P6	Parnaíba
51223819	MCU	CR		116192	20/12/2023 19:53	21/12/2023 12:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,67	1	13,97	0,4	1,8	16,17	MCU01V4	Teresina
51223830	RNA	CR		116203	20/12/2023 19:53	21/12/2023 10:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,6	1	13,33	0,9	0,13	14,37	RNA01C2	Teresina
51223839	SPP	CR		116212	20/12/2023 19:54	21/12/2023 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,27	0,4	0,32	18,98	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51223881	PAD	CR		116254	20/12/2023 19:58	22/12/2023 11:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,67	1	38,17	1,57	0,23	39,97	PAD01P2	Luís Correia
51223891	PID	CR		116264	20/12/2023 19:58	21/12/2023 11:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,64	1	13,55	0,83	0,97	15,35	PID01S8	Teresina
51454164	SPP	CR		195043	20/12/2023 19:59	20/12/2023 21:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,85	0,32	0,05	1,22	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51223888	TSA	CR		116261	20/12/2023 19:59	21/12/2023 12:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	14,55	1,42	0,05	16,02	TSA01Y1	Teresina
51223989	PID	CR		116362	20/12/2023 20:01	20/12/2023 23:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,03	0,17	1,15	3,35	PID01S5	Teresina
51223956	ESP	TF	1043817	116329	20/12/2023 20:03	21/12/2023 00:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1640,46	362	1,17	0,25	3,12	4,53	ESP01M2	Teresina
51223941	URD	TF	1415594	116314	20/12/2023 20:07	20/12/2023 23:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	134,56	46	2,78	0,15	0	2,93	URD09W2	Uruçuí
51223937	PAB	CR		116310	20/12/2023 20:08	21/12/2023 15:30	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,81	1	18,62	0,25	0,5	19,37	PAB01C1	Parnaíba
51223933	EBV	CR		116306	20/12/2023 20:08	20/12/2023 20:23	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	EBV01C2	Elesbão Veloso
51279446	RNA	CR		171813	20/12/2023 20:10	20/12/2023 20:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51223965	SPP	CR		116338	20/12/2023 20:12	21/12/2023 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,97	0,07	0,08	19,12	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51223949	PCA	TF	1227878	116322	20/12/2023 20:13	21/12/2023 10:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	14,62	1	13,82	0,52	0,3	14,63	PCA01C1	Batalha

51223967	PAD	TF	1199637	116340	20/12/2023 20:14	21/12/2023 14:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	149,16	8	17,68	0,72	0,25	18,65	PAD01P1	Parnaíba
51224114	VAL	TF	1395678	116487	20/12/2023 20:16	21/12/2023 01:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	566,36	105	3,52	0,4	1,48	5,4	VAL01C3	Valença do Piauí
51224217	URD	TF	1321316	116590	20/12/2023 20:16	20/12/2023 22:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	317,46	121	1,88	0,55	0,2	2,63	URD09W2	Uruçuí
51279436	RNA	CR		171803	20/12/2023 20:16	20/12/2023 20:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51279437	RNA	CR		171804	20/12/2023 20:19	20/12/2023 20:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51224008	CET	CR		116381	20/12/2023 20:22	21/12/2023 15:45	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,81	1	17,7	0,8	0,88	19,38	CET01N1	Cocal dos Alves
51223995	PAB	CR		116368	20/12/2023 20:24	21/12/2023 12:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,1	0,12	0,52	15,73	PAB01C1	Parnaíba
51224035	PAD	CR		116408	20/12/2023 20:28	21/12/2023 18:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,25	0,67	0,52	22,43	PAD01P1	Luís Correia
51224085	PAD	TF	1199300	116458	20/12/2023 20:29	20/12/2023 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	620,42	306	0,1	0,17	1,75	2,02	PAD01P6	Parnaíba
51224053	PAD	CR		116426	20/12/2023 20:32	21/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,63	0,23	0,3	14,17	PAD01P1	Parnaíba
51224096	MQP	CR		116469	20/12/2023 20:35	20/12/2023 22:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,42	1,02	0,3	1,73	MQP01N6	Teresina
51224093	SAT	CR		116466	20/12/2023 20:36	21/12/2023 11:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,85	0,37	0,17	15,38	SAT01L4	Teresina
51224095	IGA	CR		116468	20/12/2023 20:37	21/12/2023 01:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	2,85	0,22	1,37	4,43	IGA01Z3	Teresina
51224089	PCS	CR		116462	20/12/2023 20:40	20/12/2023 20:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C1	Picos
51224160	JUN	TF	1290670	116533	20/12/2023 20:44	21/12/2023 01:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	279,38	64	2,13	0,2	2,03	4,37	JUN01M3	Picos
51224138	OER	CR		116511	20/12/2023 20:47	20/12/2023 21:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	OER01C1	Oeiras
51224140	ETA	CR		116513	20/12/2023 20:50	21/12/2023 09:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,88	0,28	0,43	12,6	ETA01C1	Esperantina
51224177	ALG	TF	1061273	116550	20/12/2023 20:55	21/12/2023 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	27,24	2	0,03	0,52	13,08	13,63	ALG01N1	Beneditinos
51224199	PRI	TF	1072613	116572	20/12/2023 20:58	20/12/2023 22:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	329,55	196	0,58	0,4	0,7	1,68	PRI01Y1	Capitão de Campos
51224182	SAT	CR		116555	20/12/2023 20:59	21/12/2023 12:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,63	1	13,9	0,28	1,03	15,22	SAT01L9	Teresina
51224201	EBV	TF	1299766	116574	20/12/2023 20:59	21/12/2023 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	734,21	37	11,08	3,6	5,17	19,85	EBV01C2	Elesbão Veloso
51224200	RNA	CR		116573	20/12/2023 21:02	20/12/2023 21:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RNA01C3	Teresina
51224228	EBV	CR		116601	20/12/2023 21:10	20/12/2023 21:25	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	EBV01C2	Elesbão Veloso
51224227	CBA	CR		116600	20/12/2023 21:15	20/12/2023 22:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,18	0,38	0,35	0,92	CBA01C1	Murici dos Portelas
51224261	PTY	CH	1047081	116634	20/12/2023 21:16	21/12/2023 13:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	47,19	3	15	0,38	0,35	15,73	PTY01P1	Teresina
51224275	PCS	CR		116648	20/12/2023 21:17	21/12/2023 03:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	3,87	1,83	0,37	6,07	PCS01C6	Picos
51224287	BRL	CH	1427073	116660	20/12/2023 21:20	21/12/2023 08:00	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	7368,91	2180	0,52	0,28	9,87	10,67	BRL01C2	Landri Sales
51318609	ESP	CR		18830	20/12/2023 21:22	21/12/2023 06:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	0,05	0,1	9,17	9,32	ESP01M1	Teresina
51224286	LUZ	CR		116659	20/12/2023 21:24	20/12/2023 21:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LUZ01C3	Joaquim Pires
51224397	TBC	TF	1049266	116770	20/12/2023 21:26	21/12/2023 03:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	396,58	62	4,37	0,67	1,37	6,4	TBC01K1	Teresina
51224317	RNA	CR		116690	20/12/2023 21:29	21/12/2023 16:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	18,5	0,22	0,07	18,78	RNA01C4	Teresina
51224355	PTY	CR		116728	20/12/2023 21:37	21/12/2023 09:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,78	0,43	0,42	11,63	PTY01P6	Teresina
51224399	RNA	CR		116772	20/12/2023 21:46	21/12/2023 15:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,47	0,5	0,45	17,42	RNA01C4	Teresina
51224401	CBA	CR		116774	20/12/2023 21:52	21/12/2023 17:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,3	0,07	0,72	20,08	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51225670	PTY	CR		118043	20/12/2023 22:05	21/12/2023 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,73	0,33	0,35	18,42	PTY01P4	Teresina
51224518	CBA	CH	1209563	116891	20/12/2023 22:05	21/12/2023 00:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	462,28	168	2,38	0,38	0	2,77	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51231208	MQP	CR		123579	20/12/2023 22:12	21/12/2023 19:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	0,05	0,1	21,1	21,25	MQP01N7	Teresina
51224499	PAD	CR		116872	20/12/2023 22:18	21/12/2023 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	8,62	0,97	0,82	10,4	PAD01P4	Parnaíba
51227574	NZA	CH	1408430	119946	20/12/2023 22:21	21/12/2023 06:16	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	8900,64	279	7,87	0,05	0	7,92	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
51449585	NZA	CR		149785	20/12/2023 22:21	22/12/2023 14:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,66	1	0,1	0,1	39,63	39,83	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
51449598	NZA	CR		149798	20/12/2023 22:21	22/12/2023 14:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,66	1	0,1	0,1	39,63	39,83	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
51235898	NZA	CR		128269	20/12/2023 22:23	21/12/2023 08:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	0,05	0,1	9,73	9,88	NZA01Z4	Nazária
51224534	PAD	CR		116907	20/12/2023 22:25	20/12/2023 22:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P1	Parnaíba
51224701	TBC	CH	1384370	117074	20/12/2023 22:28	21/12/2023 09:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2758,09	254	9,92	0,95	0	10,87	TBC01K1	Teresina
51224541	PTA	CR		116914	20/12/2023 22:31	20/12/2023 22:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí

51224544	PID	CR		116917	20/12/2023 22:35	20/12/2023 22:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S1	Teresina
51224571	MBA	CH	1056347	116944	20/12/2023 22:36	21/12/2023 04:06	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	962,31	175	4,08	0,68	0,73	5,5	MBA01C3	Teresina
51224546	ATS	TF	1064597	116919	20/12/2023 22:36	21/12/2023 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	224,73	12	0,22	0,17	18,35	18,73	ATS01C2	Altos
51224548	MBA	CH	1063399	116921	20/12/2023 22:37	21/12/2023 13:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1498,26	98	14,4	0,75	0,15	15,3	MBA01C4	José de Freitas
51224557	JUN	CR		116930	20/12/2023 22:41	20/12/2023 22:56	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M4	Pimenteiras
51227748	SPP	TF	1069113	120120	20/12/2023 22:41	22/12/2023 09:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	206,71	6	9,88	24,45	0,13	34,47	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51224580	ALG	CR		116953	20/12/2023 22:48	20/12/2023 23:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	ALG01N1	Beneditinos
51224624	PAD	CR		116997	20/12/2023 22:59	21/12/2023 18:05	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,8	1	17,27	1,08	0,75	19,1	PAD01P1	Parnaíba
51224631	JFR	CH	1434549	117004	20/12/2023 23:03	20/12/2023 23:29	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	214,13	491	0,1	0,1	0,23	0,43	JFR01C1	José de Freitas
51225753	TSA	CH	1043293	118126	20/12/2023 23:05	21/12/2023 07:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	351,79	40	7,33	1,47	0	8,8	TSA01Y5	Teresina
51224666	PTY	CR		117039	20/12/2023 23:13	20/12/2023 23:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P6	Teresina
51224683	PTY	CR		117056	20/12/2023 23:17	21/12/2023 05:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,55	0,27	1,05	5,87	PTY01P4	Teresina
51224686	UNO	CR		117059	20/12/2023 23:20	21/12/2023 08:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,4	1	7,43	0,28	1,78	9,5	UNO01C2	União
51224788	RNA	CH	1417927	117161	20/12/2023 23:23	21/12/2023 02:31	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2713,71	866	0,5	0,33	2,3	3,13	RNA01C6	Teresina
51224703	ALG	CR		117076	20/12/2023 23:24	20/12/2023 23:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,1	0,07	0,25	ALG01N1	Beneditinos
51227517	TSA	CH	1043127	119889	20/12/2023 23:25	21/12/2023 06:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1254,01	231	6,57	0,05	0	6,62	TSA01Y5	Teresina
51379038	TSA	CR		79254	20/12/2023 23:25	21/12/2023 11:28	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,5	1	11,02	0,48	0,55	12,05	TSA01Y5	Teresina
51224826	TSA	TF	1043208	117199	20/12/2023 23:27	21/12/2023 13:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	638,65	47	4,45	0,23	8,92	13,6	TSA01Y5	Teresina
51227904	TSA	CH	1422601	120276	20/12/2023 23:28	21/12/2023 06:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	939,65	142	6,9	0,05	0	6,95	TSA01Y5	Teresina
51379039	TSA	CR		79255	20/12/2023 23:28	21/12/2023 13:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,57	1	12,08	0,65	0,85	13,58	TSA01Y5	Teresina
51224927	TSA	TF	1044620	117300	20/12/2023 23:32	21/12/2023 02:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	345	125	1,75	0,52	0,5	2,77	TSA01Y8	Teresina
51224785	FAO	CH	1379528	117158	20/12/2023 23:36	21/12/2023 10:58	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	7095,95	1262	0,77	9,05	1,55	11,37	FAO01C4	Floriano
51224841	RNA	CH	1049304	117214	20/12/2023 23:36	21/12/2023 01:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	291,39	127	0,1	0,1	2,1	2,3	RNA01C7	Teresina
51224784	RNA	CR		117157	20/12/2023 23:42	21/12/2023 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,55	0,65	0,13	17,33	RNA01C7	Teresina
51225324	RGN	CR		117697	20/12/2023 23:44	20/12/2023 23:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	RGN01C1	Jardim do Mulato
51224839	RNA	TF	1049332	117212	20/12/2023 23:45	21/12/2023 16:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2645,05	159	14,88	1,2	0,57	16,65	RNA01C7	Teresina
51224805	TBC	CR		117178	20/12/2023 23:48	22/12/2023 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,47	1	34,27	0,9	0,13	35,3	TBC01K1	Teresina
51226162	SPP	TF	1319997	118535	20/12/2023 23:52	21/12/2023 09:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	329,89	33	0,1	0,1	9,8	10	SPP01C3	Barro Duro
51224862	RNA	CH	1382130	117235	21/12/2023 00:02	21/12/2023 03:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1621,18	502	2,5	0,42	0,32	3,23	RNA01C7	Teresina
51225138	RNA	CH	1382130	117511	21/12/2023 00:02	21/12/2023 05:30	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	5937,68	502	5,42	0,05	0	5,47	RNA01C7	Teresina
51402585	RNA	CR		102793	21/12/2023 00:02	21/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,72	1	15,92	0,62	0,77	17,3	RNA01C7	Teresina
51224877	BAS	TF	1225750	117250	21/12/2023 00:06	21/12/2023 04:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	2370,74	487	2,85	0,33	1,7	4,88	BAS01C1	Barras
51224898	BAS	CH	1074507	117271	21/12/2023 00:15	21/12/2023 08:47	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1448,4	170	0,1	0,1	8,33	8,53	BAS01C3	Barras
51224925	GBS	CR		117298	21/12/2023 00:25	21/12/2023 08:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,7	0,58	0,08	8,37	GBS09F8	Gilbués
51224950	EBV	CH	1418538	117323	21/12/2023 00:36	21/12/2023 16:50	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	3211,29	198	8,17	1,4	6,67	16,23	EBV01C2	Valença do Piauí
51224962	IGA	CR		117335	21/12/2023 00:40	21/12/2023 07:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,63	0,27	0,12	7,02	IGA01Z2	Teresina
51224964	RGN	CR		117337	21/12/2023 00:43	21/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,05	0,47	0,27	8,78	RGN01C1	Angical do Piauí
51224986	BRL	CH	1378400	117359	21/12/2023 00:48	21/12/2023 08:06	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	5519,76	1053	1,35	1,67	4,28	7,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51225518	JAC	AL	1314135	117891	21/12/2023 01:01	21/12/2023 12:57	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	23,65	2	0	0,02	11,92	11,93	JAC09F2	Jaicós
51225117	MQP	TF	1052946	117490	21/12/2023 01:05	21/12/2023 04:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	342,62	116	1,83	0,57	0,57	2,97	MQP01N1	Teresina
51225043	ESP	CH	1422466	117416	21/12/2023 01:10	21/12/2023 15:00	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5400,98	938	0,05	1,28	12,5	13,83	ESP01M1	Teresina
51225034	RNA	CR		117407	21/12/2023 01:10	21/12/2023 01:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RNA01C1	Teresina
51402586	RNA	CR		102794	21/12/2023 01:10	21/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,67	1	14,78	0,62	0,77	16,17	RNA01C7	Teresina
51402608	RNA	CR		102816	21/12/2023 01:10	21/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,67	1	14,78	0,62	0,77	16,17	RNA01C7	Teresina
51402618	RNA	CR		102826	21/12/2023 01:10	21/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,67	1	14,78	0,62	0,77	16,17	RNA01C7	Teresina

51225095	IGA	CR		117468	21/12/2023 01:37	21/12/2023 14:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,67	0,27	0,22	13,15	IGA01Z5	Teresina
51225160	PAD	CR		117533	21/12/2023 02:06	21/12/2023 18:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,88	0,13	0,87	16,88	PAD01P1	Parnaíba
51225741	PTY	TF	1372462	118114	21/12/2023 02:09	21/12/2023 08:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	668,53	102	4,97	0,75	0,85	6,57	PTY01P6	Teresina
51365898	SPP	CR		66114	21/12/2023 02:28	21/12/2023 05:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3	3,15	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51285104	RNA	CR		177468	21/12/2023 02:34	21/12/2023 02:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C6	Teresina
51225798	RNA	CH	1049304	118171	21/12/2023 02:38	21/12/2023 22:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2538,55	127	17,3	0,07	2,63	20	RNA01C7	Teresina
51225309	PAB	CR		117682	21/12/2023 03:03	21/12/2023 14:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	11	0,37	0,4	11,77	PAB01C3	Parnaíba
51364314	VAL	CR		64530	21/12/2023 03:08	21/12/2023 06:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,05	0,1	2,72	2,87	VAL01C1	Pimenteiras
51226745	PTY	CH	1047222	119117	21/12/2023 03:45	21/12/2023 11:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	475,21	63	5,28	1,12	1,15	7,55	PTY01P2	Teresina
51225412	SPP	CH	1378546	117785	21/12/2023 03:45	21/12/2023 04:32	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	3634,53	4683	0,1	0,1	0,58	0,78	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51225435	SPP	CR		117808	21/12/2023 03:59	21/12/2023 09:02	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,21	1	0,05	0,1	4,9	5,05	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51225626	JCK	CH	1045999	117999	21/12/2023 04:18	21/12/2023 11:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2921,01	383	2,72	4,92	0	7,63	JCK01X3	Teresina
51285105	SPP	CR		177469	21/12/2023 04:34	21/12/2023 04:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51226054	MCU	TF	1042129	118427	21/12/2023 04:53	21/12/2023 10:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	521,04	99	4,6	0,25	0,42	5,27	MCU01V7	Teresina
51225557	ALG	TF	1060855	117930	21/12/2023 04:54	21/12/2023 09:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	19,51	4	3,57	0,58	0,73	4,88	ALG01N2	Alto Longá
51225579	PCS	CR		117952	21/12/2023 05:00	21/12/2023 05:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C1	Picos
51226115	NZA	TF	1391440	118488	21/12/2023 05:10	21/12/2023 11:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	573,25	98	3,08	0,67	2,1	5,85	NZA01Z1	Teresina
51227938	ALG	CH	1061689	120310	21/12/2023 05:20	21/12/2023 20:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	265,36	18	13,95	0,77	0,03	14,75	ALG01N2	Coivaras
51226140	TBC	TF	1049266	118513	21/12/2023 05:34	21/12/2023 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	656,94	62	0,02	0,52	10,07	10,6	TBC01K1	Teresina
51310274	DML	CR		10495	21/12/2023 05:36	21/12/2023 07:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,78	1,93	DML01W1	Demerval Lobão
51310275	DML	CR		10496	21/12/2023 05:36	21/12/2023 07:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,78	1,93	DML01W1	Demerval Lobão
51225669	RNA	CR		118042	21/12/2023 05:37	21/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,35	0,53	0,37	12,25	RNA01C6	Teresina
51225511	CRO	AL	1378734	117884	21/12/2023 05:37	21/12/2023 15:17	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	3930,6	407	0,05	1,23	8,38	9,67	CRO01L2	Curralinhos
51225782	GPE	TF	1323052	118155	21/12/2023 05:37	21/12/2023 14:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3115,32	367	0,1	0,1	8,3	8,5	GPE01C3	Guadalupe
51225852	SPP	TF	1068944	118225	21/12/2023 05:37	21/12/2023 11:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	833,06	135	3,03	1,08	2,07	6,18	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51225674	MBA	CH	1062953	118047	21/12/2023 05:38	21/12/2023 12:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	242,45	38	5,62	0,43	0,33	6,38	MBA01C4	José de Freitas
51227628	TBC	CH	1048562	120000	21/12/2023 05:40	21/12/2023 16:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1663,98	159	8,85	0,67	0,95	10,47	TBC01K1	Teresina
51225703	PCA	CR		118076	21/12/2023 05:46	21/12/2023 10:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	2,9	1,88	0,12	4,9	PCA01C2	Batalha
51225706	PRI	CR		118079	21/12/2023 05:48	21/12/2023 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	4,88	1,42	0,27	6,57	PRI01Y2	Batalha
51225719	BOJ	CH	1434680	118092	21/12/2023 05:49	21/12/2023 11:31	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	1717,38	697	0,53	0,52	4,65	5,7	BOJ09F6	Bom Jesus
51225735	VAL	CR		118108	21/12/2023 05:56	21/12/2023 06:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	VAL01C1	Pimenteiras
51227129	VAL	CH	1443711	119501	21/12/2023 05:56	21/12/2023 06:00	JUMPER	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3883,29	363	0,02	0,05	0	0,07	VAL01C1	Pimenteiras
51229530	SPP	TF	1320525	121901	21/12/2023 05:57	21/12/2023 18:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	302,73	24	2,65	5,4	4,57	12,62	SPP01C4	Monsenhor Gil
51226211	RNA	CH	1048642	118584	21/12/2023 05:58	21/12/2023 09:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	358,44	91	2,57	0,42	0,97	3,95	RNA01C7	Teresina
51223385	ATS	CH	1060512	115758	21/12/2023 05:59	21/12/2023 12:31	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1174,35	180	4,72	0,23	1,58	6,53	ATS01C3	Alto Longá
51220353	SPP	CH	1388871	112727	21/12/2023 06:02	21/12/2023 14:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1486	178	5,68	2,67	0	8,35	SPP01C5	Angical do Piauí
51225755	PTY	CR		118128	21/12/2023 06:02	21/12/2023 15:49	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,41	1	9,28	0,27	0,23	9,78	PTY01P9	Teresina
51226807	CRO	CH	1070464	119179	21/12/2023 06:02	21/12/2023 12:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2541,6	386	4,42	0,52	1,67	6,6	CRO01L1	Monsenhor Gil
51229291	ATS	TF	1378221	121662	21/12/2023 06:06	21/12/2023 16:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	292,63	27	9,05	1,02	0,78	10,85	ATS01C2	Altos
51226462	VAL	CH	1437116	118835	21/12/2023 06:07	21/12/2023 09:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	415,75	114	3,37	0,28	0	3,65	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51225919	MCU	CH	1040139	118292	21/12/2023 06:07	21/12/2023 08:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	431,29	177	1,83	0,62	0	2,45	MCU01V3	Teresina
51225795	PCA	CR		118168	21/12/2023 06:11	21/12/2023 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,18	0,32	0,33	3,83	PCA01C4	Piracuruca
51225857	MCU	CH	1409926	118230	21/12/2023 06:12	21/12/2023 07:59	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL TRANÇADO	168,33	95	0,7	1,08	0	1,78	MCU01V3	Teresina
51225807	MCU	CR		118180	21/12/2023 06:14	21/12/2023 17:27	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,47	1	9,77	1,03	0,42	11,22	MCU01V5	Teresina
51226088	JAC	CH	1314144	118461	21/12/2023 06:15	21/12/2023 09:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	159,2	57	1,78	0,85	0,17	2,8	JAC09F5	Jaicós

51226534	PRI	CH	1255060	118907	21/12/2023 06:15	21/12/2023 08:40	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6659,7	2764	0,83	0,52	1,07	2,42	PRI01Y1	Brasileira
51316732	SPP	CR		16953	21/12/2023 06:16	21/12/2023 08:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,75	1,9	SPP01C2	Jardim do Mulato
51316739	SPP	CR		16960	21/12/2023 06:16	21/12/2023 08:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,75	1,9	SPP01C2	Jardim do Mulato
51223860	EBV	CH	1292178	116233	21/12/2023 06:16	21/12/2023 10:29	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	777,67	185	1,8	2,27	0,15	4,22	EBV01C1	Francinópolis
51223588	SPP	CH	1401458	115961	21/12/2023 06:18	21/12/2023 10:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2390,67	606	2,15	1,78	0,02	3,95	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51226399	SJP	CH	1355175	118772	21/12/2023 06:19	21/12/2023 10:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	359,73	84	2,58	1,27	0,43	4,28	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51229317	PTA	TF	1322739	121688	21/12/2023 06:20	21/12/2023 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1235,65	105	11,63	0,13	0	11,77	PTA01C1	Marcos Parente
51226781	JFR	TF	1063748	119153	21/12/2023 06:20	21/12/2023 18:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	173,8	14	10,77	1,57	0,08	12,42	JFR01C1	José de Freitas
51225858	PID	CR		118231	21/12/2023 06:23	21/12/2023 23:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,71	1	16,03	0,4	0,58	17,02	PID01S1	Teresina
51226389	PID	TF	1368482	118762	21/12/2023 06:25	21/12/2023 09:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	363,09	131	2,13	0,32	0,33	2,78	PID01S2	Teresina
51225878	PAD	CR		118251	21/12/2023 06:26	21/12/2023 18:07	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,49	1	9,95	0,28	1,45	11,68	PAD01P6	Parnaíba
51225882	JFR	CR		118255	21/12/2023 06:28	21/12/2023 10:53	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	1,92	0,28	2,22	4,42	JFR01C3	José de Freitas
51225983	PDS	CH	1392023	118356	21/12/2023 06:29	21/12/2023 10:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1208,91	339	1,68	0,17	1,72	3,57	PDS01C3	Pedro II
51227376	SPP	TF	1320672	119748	21/12/2023 06:29	21/12/2023 12:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	55,7	9	5	0,77	0,43	6,2	SPP01C4	Agricolândia
51226486	SPP	CH	1319713	118859	21/12/2023 06:32	21/12/2023 11:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2314,7	474	0,1	0,1	4,68	4,88	SPP01C1	Água Branca
51225908	CPM	CR		118281	21/12/2023 06:33	21/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,48	1	10,2	0,75	0,52	11,47	CPM01C2	Campo Maior
51225921	BIG	CR		118294	21/12/2023 06:35	21/12/2023 16:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	7,95	1,13	0,85	9,93	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
51225929	UNO	CR		118302	21/12/2023 06:35	21/12/2023 11:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,68	0,82	0,08	4,58	UNO01C2	União
51226187	BOL	CH	1265156	118560	21/12/2023 06:36	21/12/2023 13:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2498,14	358	3,3	0,48	3,2	6,98	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51217418	SPP	CH	1391427	109792	21/12/2023 06:37	21/12/2023 09:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	607,29	224	0,1	0,1	2,52	2,72	SPP01C2	Hugo Napoleão
51227145	ESP	CH	1043744	119517	21/12/2023 06:41	21/12/2023 11:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1462,92	323	2,97	1,2	0,37	4,53	ESP01M1	Teresina
51225954	PTY	CR		118327	21/12/2023 06:43	21/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	9,8	0,75	0,07	10,62	PTY01P9	Teresina
51225984	MBA	TF	1056105	118357	21/12/2023 06:44	21/12/2023 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	202,64	62	1,98	1,3	0	3,28	MBA01C3	Teresina
51226035	TBC	TF	1048525	118408	21/12/2023 06:47	21/12/2023 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	193,34	44	3,02	1,38	0	4,4	TBC01K1	Teresina
51220650	NOT	CH	1292245	113024	21/12/2023 06:51	21/12/2023 10:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	918,07	235	2,42	1,13	0,37	3,92	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
51226016	VDJ	CR		118389	21/12/2023 06:52	21/12/2023 16:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,41	1	6,85	1,55	1,38	9,78	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51226019	BIG	CR		118392	21/12/2023 06:53	21/12/2023 07:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	Inhuma
51227377	CRO	TF	1320747	119749	21/12/2023 06:54	22/12/2023 00:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	537,75	30	16,5	1,1	0,32	17,92	CRO01L1	Monsenhor Gil
51226186	PRI	CH	1255007	118559	21/12/2023 06:55	21/12/2023 08:47	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1335,2	720	0,58	0,35	0,93	1,87	PRI01Y1	Piripiri
51223050	JUN	TF	1294712	115423	21/12/2023 06:59	21/12/2023 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	329,68	43	7,03	0,27	0,38	7,68	JUN01M2	Picos
51227147	SJP	CH	1378552	119519	21/12/2023 07:02	21/12/2023 12:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	578,4	113	4,17	0,73	0,23	5,13	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51226079	PCA	TF	1227991	118452	21/12/2023 07:05	21/12/2023 12:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	842,56	171	1,03	0,17	3,73	4,93	PCA01C1	Batalha
51228408	PTA	TF	1322840	120780	21/12/2023 07:08	21/12/2023 17:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	817,25	77	8,7	1,87	0,05	10,62	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51226104	PCA	CH	1248460	118477	21/12/2023 07:09	21/12/2023 09:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	543,1	206	1,92	0,4	0,33	2,65	PCA01C3	Piracuruca
51226134	JER	CH	1322326	118507	21/12/2023 07:14	22/12/2023 18:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	70,78	2	0,1	0,1	35,2	35,4	JER01C2	Jerumenha
51226165	PTY	CR		118538	21/12/2023 07:16	21/12/2023 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,2	0,4	0,2	3,8	PTY01P9	Teresina
51226183	BIG	CR		118556	21/12/2023 07:17	21/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,95	0,38	0,27	9,6	BIG01N2	São João da Varjota
51226508	SPP	TF	1068943	118881	21/12/2023 07:17	21/12/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	221,19	47	3,73	0,17	0,82	4,72	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51226460	ATS	TF	1050277	118833	21/12/2023 07:20	21/12/2023 13:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	139,38	24	5,52	0,12	0,18	5,82	ATS01C2	Altos
51226200	TSA	CR		118573	21/12/2023 07:23	21/12/2023 16:12	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,37	1	7,18	0,2	1,43	8,82	TSA01Y3	Teresina
51226414	SPP	TF	1320507	118787	21/12/2023 07:23	21/12/2023 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	209,73	80	0,9	1,08	0,65	2,63	SPP01C4	Agricolândia
51229059	JAC	TF	1313101	121431	21/12/2023 07:24	21/12/2023 17:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	209,96	21	8,9	0,97	0,13	10	JAC01C1	Jaicós
51226203	EBV	CH	1292435	118576	21/12/2023 07:24	21/12/2023 17:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1386,76	139	9,5	0,25	0,23	9,98	EBV01C1	Francinópolis
51229030	EBV	TF	1292235	121402	21/12/2023 07:24	21/12/2023 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	190,23	18	9,43	0,97	0,17	10,57	EBV01C1	Francinópolis
51226783	DML	CH	1389052	119155	21/12/2023 07:25	21/12/2023 12:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	312,14	66	2,35	1,98	0,4	4,73	DML01W3	Lagoa do Piauí

51223472	GBS	CH	1270313	115845	21/12/2023 07:26	21/12/2023 09:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	270,51	140	0,88	0,93	0,12	1,93	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51226227	SPP	CR		118600	21/12/2023 07:26	21/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,85	1	SPP01C1	Água Branca
51227552	BIG	CH	1361070	119924	21/12/2023 07:27	21/12/2023 12:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	435,06	94	3,9	0,52	0,22	4,63	BIG01N2	São João da Varjota
51226235	PAB	CR		118608	21/12/2023 07:28	21/12/2023 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	8,97	0,13	0,88	9,98	PAB01C3	Parnaíba
51226230	PAD	CR		118603	21/12/2023 07:29	21/12/2023 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,8	0,35	0,83	2,98	PAD01P6	Parnaíba
51227484	RNA	TF	1043617	119856	21/12/2023 07:29	21/12/2023 12:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	710,53	131	3,72	0,23	1,48	5,43	RNA01C8	Teresina
51226236	SRO	CR		118609	21/12/2023 07:29	21/12/2023 10:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	0,05	0,1	3,08	3,23	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51226681	NOT	TF	1292725	119053	21/12/2023 07:31	22/12/2023 15:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	354,26	11	30,23	1,52	0,47	32,22	NOT01C1	Várzea Grande
51235701	PMR	CH	1427742	128072	21/12/2023 07:31	22/12/2023 18:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	9192,34	262	0,03	0,7	34,37	35,1	PMR01P3	Palmeirais
51227103	DML	CH	1070209	119475	21/12/2023 07:32	21/12/2023 22:58	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	14459,73	937	9,5	0,17	5,77	15,43	DML01W1	Demerval Lobão
51227632	NZA	CR		120004	21/12/2023 07:32	21/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,65	1,3	0,05	8	NZA01Z3	Lagoa do Piauí
51228453	TBC	CH	1388454	120825	21/12/2023 07:34	21/12/2023 14:04	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	409,26	63	5,5	0,92	0,08	6,5	TBC01K1	Teresina
51226287	MBA	CR		118660	21/12/2023 07:34	21/12/2023 12:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	3,7	0,87	0,5	5,07	MBA01C3	Teresina
51224277	PRI	CH	1072909	116650	21/12/2023 07:36	21/12/2023 12:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	850,37	162	0,67	1,07	3,52	5,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
51226606	PCS	TF	1293705	118979	21/12/2023 07:36	21/12/2023 09:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	397,52	244	1,08	0,3	0,25	1,63	PCS01C6	Picos
51226948	ETA	CH	1228692	119320	21/12/2023 07:36	21/12/2023 10:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	210,3	71	2,17	0,5	0,3	2,97	ETA01C3	Esperantina
51226559	SPP	TF	1320437	118932	21/12/2023 07:37	21/12/2023 10:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	215,66	81	1,13	0,82	0,72	2,67	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51226909	SPP	CH	1068730	119281	21/12/2023 07:38	21/12/2023 19:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	502,96	42	11,63	0,18	0,17	11,98	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51226329	CEN	CR		118702	21/12/2023 07:38	21/12/2023 11:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	3,25	0,58	0,3	4,13	CEN01U2	Teresina
51229942	MBA	CR		122313	21/12/2023 07:39	21/12/2023 07:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MBA01C1	União
51226316	MQP	CR		118689	21/12/2023 07:40	21/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,92	0,48	0,18	3,58	MQP01N4	Teresina
51228842	DML	CH	1070154	121214	21/12/2023 07:40	21/12/2023 17:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	210,4	21	7,57	1,68	0,78	10,03	DML01W1	Demerval Lobão
51425207	VAL	CR		125408	21/12/2023 07:41	21/12/2023 08:11	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	VAL01C2	Assunção do Piauí
51226374	BOJ	CR		118747	21/12/2023 07:42	21/12/2023 14:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,68	0,33	0,5	6,52	BOJ01C3	Bom Jesus
51226385	TBC	CR		118758	21/12/2023 07:42	21/12/2023 07:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51226386	BGR	CH	1423293	118759	21/12/2023 07:42	21/12/2023 21:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1098,56	79	0,1	0,1	13,72	13,92	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51226366	BRL	CH	1417499	118739	21/12/2023 07:42	21/12/2023 13:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	145,18	26	2,58	0,6	2,42	5,6	BRL09F4	Sebastião Leal
51227578	ALG	CH	1061900	119950	21/12/2023 07:44	21/12/2023 17:03	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	418,94	45	6,75	0,57	2	9,32	ALG01N1	Beneditinos
51226378	SPP	CR		118751	21/12/2023 07:44	21/12/2023 13:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,58	1,37	0,4	5,35	SPP01C1	Água Branca
51226407	RNA	CR		118780	21/12/2023 07:45	21/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,42	0,3	0,17	1,88	RNA01C7	Teresina
51226423	PCA	CR		118796	21/12/2023 07:46	21/12/2023 09:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	1,03	0,32	0,23	1,58	PCA01C4	Piracuruca
51226661	PDS	TF	1239899	119033	21/12/2023 07:46	21/12/2023 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	149,39	15	8,13	0,85	0,98	9,97	PDS01C3	Pedro II
51226412	EBV	TF	1292278	118785	21/12/2023 07:46	21/12/2023 16:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	105,48	12	0,1	0,1	8,6	8,8	EBV01C1	Francinópolis
51226410	PMR	CR		118783	21/12/2023 07:46	21/12/2023 08:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P2	Palmeirais
51228867	NZR	TF	1348448	121239	21/12/2023 07:47	21/12/2023 14:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	95,41	15	0,1	0,1	6,17	6,37	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51226426	TSA	CR		118799	21/12/2023 07:48	21/12/2023 08:03	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y3	Teresina
51226418	SPP	CR		118791	21/12/2023 07:49	21/12/2023 08:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C1	São Pedro do Piauí
51226476	JCK	CR		118849	21/12/2023 07:49	21/12/2023 09:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	0,2	0,18	1,45	1,83	JCK01X3	Teresina
51226434	URI	CR		118807	21/12/2023 07:49	21/12/2023 11:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,82	0,82	2,28	3,92	URI01C2	Uruçuí
51228160	NOT	TF	1292781	120532	21/12/2023 07:51	25/12/2023 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	943,07	9	100,22	2,93	1,65	104,8	NOT01C1	Tanque do Piauí
51226852	CPM	CH	1261831	119224	21/12/2023 07:52	21/12/2023 13:50	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	327,31	55	2,35	1,93	1,68	5,97	CPM01C4	Boqueirão do Piauí
51226455	ATS	CR		118828	21/12/2023 07:53	21/12/2023 11:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	3,22	0,25	0,3	3,77	ATS01C4	Altos
51226474	RNA	CR		118847	21/12/2023 07:55	21/12/2023 10:41	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,12	1	1,28	0,63	0,85	2,77	RNA01C6	Teresina
51310354	RGN	CR		10575	21/12/2023 07:55	21/12/2023 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,63	1,78	RGN01C1	Jardim do Mulato
51226456	PAB	CR		118829	21/12/2023 07:55	21/12/2023 11:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,14	1	2,87	0,23	0,35	3,45	PAB01C1	Ilha Grande

51226494	NZA	CH	1426713	118867	21/12/2023 07:57	21/12/2023 14:00	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	7539,25	1499	0,65	1,77	3,63	6,05	NZA01Z2	Nazária
51226517	OER	TF	1337582	118890	21/12/2023 07:57	21/12/2023 11:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	3,55	1	2,17	1,02	0,37	3,55	OER01C2	Oeiras
51228954	PRI	TF	1073277	121326	21/12/2023 07:57	21/12/2023 17:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	91,05	10	6,37	1,32	1,43	9,12	PRI01Y1	Piripiri
51226526	PAB	CR		118899	21/12/2023 07:59	21/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,4	0,12	0,7	2,22	PAB01C1	Parnaíba
51226532	FAO	CR		118905	21/12/2023 07:59	22/12/2023 04:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	8,03	0,42	11,77	20,22	FAO01C4	Floriano
51226554	UNO	TF	1071269	118927	21/12/2023 08:00	22/12/2023 11:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	6234,27	226	26,68	0,7	0,22	27,6	UNO01C1	União
51454158	UNO	CR		195037	21/12/2023 08:00	22/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,15	1	26,68	0,7	0,22	27,6	UNO01C1	União
51226569	SPP	CR		118942	21/12/2023 08:02	21/12/2023 14:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,27	1	1,72	2,45	2,32	6,48	SPP01C5	Angical do Piauí
51226572	BGR	CR		118945	21/12/2023 08:03	21/12/2023 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,43	1,15	0,3	8,88	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51226575	UNO	CR		118948	21/12/2023 08:04	21/12/2023 08:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C2	União
51226577	VAL	CH	1369968	118950	21/12/2023 08:05	21/12/2023 10:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	112,58	41	1,83	0,13	0,77	2,73	VAL01C2	Assunção do Piauí
51425208	VAL	CR		125409	21/12/2023 08:05	21/12/2023 15:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,31	1	6,83	0,13	0,45	7,42	VAL01C2	Assunção do Piauí
51425209	VAL	CR		125410	21/12/2023 08:05	21/12/2023 15:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,31	1	6,83	0,13	0,45	7,42	VAL01C2	Assunção do Piauí
51425210	VAL	CR		125411	21/12/2023 08:05	21/12/2023 15:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,31	1	6,83	0,13	0,45	7,42	VAL01C2	Assunção do Piauí
51226579	MBA	CR		118952	21/12/2023 08:05	22/12/2023 09:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	24,27	1,25	0,22	25,73	MBA01C3	Teresina
51226610	URD	CH	1321970	118983	21/12/2023 08:06	21/12/2023 18:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	943,83	95	5,95	3,8	0,2	9,95	URD09W3	Uruçuí
51228363	PAD	TF	1379488	120735	21/12/2023 08:07	21/12/2023 12:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	785,97	178	3,55	0,27	0,6	4,42	PAD01P1	Luís Correia
51229082	ATS	CH	1389755	121454	21/12/2023 08:07	21/12/2023 14:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	164	25	5,93	0,43	0,2	6,57	ATS01C3	Altos
51228339	EBV	CH	1292650	120711	21/12/2023 08:09	21/12/2023 15:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	825,69	111	5,17	0,1	2,18	7,45	EBV01C1	Francinópolis
51219547	SPP	CH	1069197	111921	21/12/2023 08:10	21/12/2023 13:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3319,21	655	0,12	0,97	4	5,08	SPP01C2	Jardim do Mulato
51226649	SPP	CR		119021	21/12/2023 08:11	21/12/2023 13:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	0,05	0,1	5,17	5,32	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51431863	NZA	CR		132064	21/12/2023 08:11	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	11,92	1,02	0,93	13,87	NZA01Z4	Nazária
51228203	OER	CH	1336857	120575	21/12/2023 08:11	21/12/2023 12:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	420,72	92	4	0,57	0,02	4,58	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51454157	OER	CR		195036	21/12/2023 08:11	21/12/2023 12:46	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,19	1	4	0,57	0,02	4,58	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51226672	SRO	CR		119044	21/12/2023 08:11	21/12/2023 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,83	0,53	0,2	3,57	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51226676	AAD	CH	1315725	119048	21/12/2023 08:12	21/12/2023 22:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	176,08	12	13,53	1,15	0	14,68	AAD01C1	Uruçuí
51226654	PID	CR		119026	21/12/2023 08:12	21/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1	0,23	0,2	1,43	PID01S1	Teresina
51227193	JUN	CH	1290039	119565	21/12/2023 08:12	21/12/2023 11:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	173,51	50	2,18	0,62	0,68	3,48	JUN01M1	Itainópolis
51226874	DML	CH	1070112	119246	21/12/2023 08:13	22/12/2023 20:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7128,8	194	36,33	0,07	0,35	36,75	DML01W3	Lagoa do Piauí
51226683	PCA	CR		119055	21/12/2023 08:14	21/12/2023 08:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C2	Batalha
51220755	SPP	CH	1319583	113129	21/12/2023 08:14	21/12/2023 10:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	381,41	143	0,1	1,27	1,32	2,68	SPP01C1	Água Branca
51226645	PAD	CR		119017	21/12/2023 08:15	21/12/2023 16:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	1,88	5,03	0,97	7,88	PAD01P5	Parnaíba
51352363	SPP	CR		52579	21/12/2023 08:16	21/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	0,05	0,1	6,33	6,48	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51352371	SPP	CR		52587	21/12/2023 08:16	21/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	0,05	0,1	6,33	6,48	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51227365	NZA	CH	1062111	119737	21/12/2023 08:16	22/12/2023 02:17	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1314,97	73	0,1	0,1	17,82	18,02	NZA01Z4	Nazária
51226724	PRI	TF	1073274	119096	21/12/2023 08:16	21/12/2023 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	39,34	5	0,1	0,1	7,68	7,88	PRI01Y1	Piripiri
51226702	PAB	CR		119074	21/12/2023 08:17	21/12/2023 13:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,9	0,22	0,52	5,63	PAB01C1	Parnaíba
51226726	AME	CR		119098	21/12/2023 08:18	21/12/2023 09:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,03	1	0,05	0,1	0,65	0,8	AME01N2	Amarante
51226707	FAO	CR		119079	21/12/2023 08:18	21/12/2023 12:12	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,16	1	3,13	0,28	0,48	3,9	FAO01C4	Floriano
51226712	BIG	CR		119084	21/12/2023 08:20	22/12/2023 16:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,36	1	30,63	0,83	1,07	32,53	BIG01N2	Inhuma
51229138	BAS	TF	1074605	121510	21/12/2023 08:20	21/12/2023 18:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	136,17	14	7,62	1,18	0,93	9,73	BAS01C3	Barras
51226737	EBV	CR		119109	21/12/2023 08:20	21/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,36	1	7,8	0,47	0,38	8,65	EBV01C1	Francinópolis
51227780	BIG	CH	1360853	120152	21/12/2023 08:21	21/12/2023 15:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	41,49	6	6,5	0,2	0,22	6,92	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51226753	PTY	CR		119125	21/12/2023 08:25	21/12/2023 12:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,2	0,2	0,53	3,93	PTY01P4	Teresina
51226762	PAD	CR		119134	21/12/2023 08:25	21/12/2023 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,05	0,35	1,03	3,43	PAD01P1	Parnaíba

51226754	PAD	CR		119126	21/12/2023 08:25	22/12/2023 12:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	27,47	0,1	0,47	28,03	PAD01P1	Luís Correia
51226764	NOT	CR		119136	21/12/2023 08:25	21/12/2023 15:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,4	0,23	0,08	6,72	NOT01C1	Tanque do Piauí
51226778	CRO	CR		119150	21/12/2023 08:25	21/12/2023 10:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,48	0,45	0,08	2,02	CRO01L1	Monsenhor Gil
51228442	SPP	TF	1373496	120814	21/12/2023 08:26	22/12/2023 00:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1426,82	88	15,68	0,22	0,32	16,22	SPP01C1	Água Branca
51226792	CET	CR		119164	21/12/2023 08:27	21/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,33	1	7,3	0,18	0,55	8,03	CET01N1	Cocal dos Alves
51228861	PAB	CR		121233	21/12/2023 08:27	21/12/2023 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Parnaíba
51226798	GBS	CR		119170	21/12/2023 08:28	22/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,26	1	28,6	1,43	0,25	30,28	GBS09F9	Gilbués
51202100	PAD	TF	1375269	102337	21/12/2023 08:31	21/12/2023 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	345,38	40	6,65	0,38	1,62	8,65	PAD01P1	Luís Correia
51226828	VAL	CR		119200	21/12/2023 08:32	24/12/2023 10:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	3,09	1	73,4	0,62	0,18	74,2	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51227183	VAL	CR		119555	21/12/2023 08:35	21/12/2023 15:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	4,37	2,47	0,23	7,07	VAL01C1	Pimenteiras
51226866	VAL	CH	1300773	119238	21/12/2023 08:36	22/12/2023 02:57	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1779,9	97	14,77	3,58	0	18,35	VAL01C3	Valença do Piauí
51227560	URD	CH	1438106	119932	21/12/2023 08:36	21/12/2023 11:57	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	267,13	80	2,78	0,32	0,25	3,35	URD09W3	Uruçuí
51226882	FAO	CR		119254	21/12/2023 08:37	21/12/2023 10:37	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,08	1	0,53	1,4	0,07	2	FAO01C4	Floriano
51226870	PCA	CR		119242	21/12/2023 08:37	21/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,33	0,62	0,72	2,67	PCA01C2	Piracuruca
51226885	ETA	CR		119257	21/12/2023 08:38	21/12/2023 08:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C3	Esperantina
51227135	PAD	TF	1414511	119507	21/12/2023 08:39	21/12/2023 11:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	122,54	50	0,78	0,73	0,95	2,47	PAD01P1	Luís Correia
51226914	SAT	CR		119286	21/12/2023 08:41	21/12/2023 19:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,82	0,27	0,17	11,25	SAT01L9	Teresina
51226916	MTO	CR		119288	21/12/2023 08:42	21/12/2023 11:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,22	0,23	0,48	2,93	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51226939	ESP	CR		119311	21/12/2023 08:42	22/12/2023 09:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	23,02	0,68	1,08	24,78	ESP01M1	Teresina
51228441	SPP	TF	1069658	120813	21/12/2023 08:42	21/12/2023 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	130,8	14	0,1	0,1	9,15	9,35	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51226908	TSA	CR		119280	21/12/2023 08:42	21/12/2023 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,65	0,23	0,27	11,15	TSA01Y3	Teresina
51226921	NZR	TF	1393468	119293	21/12/2023 08:43	21/12/2023 14:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	187,54	32	3,17	2,63	0,07	5,87	NZR01C1	Floriano
51226931	LUZ	CR		119303	21/12/2023 08:45	21/12/2023 11:19	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,11	1	2,02	0,13	0,42	2,57	LUZ01C3	Luzilândia
51228682	CRO	TF	1320568	121054	21/12/2023 08:46	22/12/2023 15:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2368,35	76	30,28	0,5	0,38	31,17	CRO01L1	Monsenhor Gil
51454159	PRI	CR		195038	21/12/2023 08:46	21/12/2023 09:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PRI01Y1	Brasileira
51226982	LUZ	CR		119354	21/12/2023 08:47	21/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,67	0,98	0,58	7,23	LUZ01C2	Madeiro
51226983	PTY	CR		119355	21/12/2023 08:47	22/12/2023 11:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,11	1	26,13	0,37	0,18	26,68	PTY01P9	Teresina
51226974	JFR	CR		119346	21/12/2023 08:49	21/12/2023 09:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JFR01C2	Altos
51226984	PAD	CR		119356	21/12/2023 08:49	21/12/2023 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,52	0,17	0,93	6,62	PAD01P1	Parnaíba
51226989	JCK	CR		119361	21/12/2023 08:50	21/12/2023 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,47	0,25	0,15	7,87	JCK01X1	Teresina
51228201	TBC	TF	1048851	120573	21/12/2023 08:51	21/12/2023 16:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,5	7	6,3	0,92	0	7,22	TBC01K1	Teresina
51227034	RNA	CR		119406	21/12/2023 08:53	21/12/2023 09:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RNA01C6	Teresina
51227020	VAL	CR		119392	21/12/2023 08:54	21/12/2023 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	3,53	4,77	0,27	8,57	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51227046	SAT	CR		119418	21/12/2023 08:56	22/12/2023 09:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	22,47	0,77	0,9	24,13	SAT01L3	Teresina
51227047	PCS	CR		119419	21/12/2023 08:56	21/12/2023 09:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C4	Picos
51227089	PID	TF	1042899	119461	21/12/2023 08:57	21/12/2023 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	290,48	236	0,68	0,18	0,37	1,23	PID01S2	Teresina
51227042	VAL	CR		119414	21/12/2023 08:58	22/12/2023 03:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,98	0,42	0,45	18,85	VAL01C3	Valença do Piauí
51227074	SMT	CH	1372408	119446	21/12/2023 08:58	21/12/2023 18:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	39,46	4	8,62	0,32	0,93	9,87	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51227075	PAD	CR		119447	21/12/2023 08:58	21/12/2023 19:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,13	0,4	0,43	10,97	PAD01P2	Luís Correia
51227050	SPP	CR		119422	21/12/2023 08:58	21/12/2023 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	7,78	0,28	1,2	9,27	SPP01C1	Água Branca
51227043	CER	TF	1378313	119415	21/12/2023 08:58	21/12/2023 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	8,5	1	5,12	2,4	1	8,52	CER01P2	Palmeira do Piauí
51227077	PAD	CR		119449	21/12/2023 08:59	21/12/2023 15:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	0,05	0,1	6,33	6,48	PAD01P1	Luís Correia
51229307	PMR	AL	1429629	121678	21/12/2023 09:00	21/12/2023 18:37	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	8481,2	887	7,7	0,02	1,9	9,62	PMR01P3	Palmeirais
51224150	SPP	CR		116523	21/12/2023 09:00	21/12/2023 09:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51431866	NZA	CR		132067	21/12/2023 09:00	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	11,1	1,02	0,93	13,05	NZA01Z4	Nazária

51227093	MBA	CR		119465	21/12/2023 09:00	21/12/2023 17:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,34	1	7,73	0,15	0,4	8,28	MBA01C3	Teresina
51227907	JUN	CH	1395318	120279	21/12/2023 09:01	21/12/2023 12:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	448,7	126	2,73	0,73	0,1	3,57	JUN09F3	Pio IX
51227107	SPP	CR		119479	21/12/2023 09:01	21/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51227785	SPP	CH	1389106	120157	21/12/2023 09:01	21/12/2023 09:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	616,82	69	0,03	0,05	0	0,08	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51227873	SPP	TF	1069066	120245	21/12/2023 09:03	21/12/2023 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1576,68	265	5,7	0,12	0,13	5,95	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51227091	PID	CR		119463	21/12/2023 09:03	21/12/2023 10:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,05	1	0,67	0,23	0,32	1,22	PID01S2	Teresina
51227136	JFR	CH	1063541	119508	21/12/2023 09:05	21/12/2023 20:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2420,53	218	10,17	0,83	0,12	11,12	JFR01C3	José de Freitas
51227161	ETA	CR		119533	21/12/2023 09:06	21/12/2023 09:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C1	Esperantina
51227141	AME	CH	1055507	119513	21/12/2023 09:06	21/12/2023 20:30	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	5003,31	1187	0,1	0,1	11,2	11,4	AME01N2	Amarante
51228414	OER	CH	1431370	120786	21/12/2023 09:06	21/12/2023 17:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	218,12	27	5,05	0,5	2,53	8,08	OER01C2	Oeiras
51227167	PID	CR		119539	21/12/2023 09:08	21/12/2023 10:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,07	1	0,45	0,55	0,73	1,73	PID01S9	Teresina
51227169	LUZ	TF	1219843	119541	21/12/2023 09:09	21/12/2023 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	43,72	4	0,1	0,1	10,73	10,93	LUZ01C4	Luzilândia
51227170	ATS	CR		119542	21/12/2023 09:09	21/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,13	0,65	0,05	7,83	ATS01C2	Altos
51228788	DML	TF	1070751	121160	21/12/2023 09:09	21/12/2023 15:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	741,46	122	3,9	1,78	0,4	6,08	DML01W3	Lagoa do Piauí
51227174	GBS	CH	1270107	119546	21/12/2023 09:09	21/12/2023 17:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	40,55	5	8,03	0,05	0,03	8,12	GBS09F9	Gilbués
51227308	MQP	TF	1051523	119680	21/12/2023 09:10	21/12/2023 13:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	763,42	168	0,03	0,1	4,42	4,55	MQP01N5	Teresina
51227189	FAO	CR		119561	21/12/2023 09:12	21/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,18	0,33	FAO01C6	Floriano
51227190	EBV	CH	1292266	119562	21/12/2023 09:15	21/12/2023 15:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6,44	1	0,1	0,1	6,25	6,45	EBV01C1	Francinópolis
51454156	OER	CR		195035	21/12/2023 09:16	21/12/2023 12:46	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,15	1	2,92	0,57	0,02	3,5	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51227226	JFR	CR		119598	21/12/2023 09:16	21/12/2023 16:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,1	0,08	0,83	7,02	JFR01C2	Altos
51227227	MQP	CR		119599	21/12/2023 09:17	21/12/2023 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,17	0,73	0,13	6,03	MQP01N5	Teresina
51227235	PDS	CR		119607	21/12/2023 09:17	21/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,77	0,23	0,47	5,47	PDS01C2	Pedro II
51227237	VAL	CR		119609	21/12/2023 09:18	22/12/2023 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,3	1	29,65	0,45	1,18	31,28	VAL01C1	Pimenteiras
51227242	EBV	CR		119614	21/12/2023 09:18	21/12/2023 15:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,27	1	4,1	2,05	0,23	6,38	EBV01C1	Elesbão Veloso
51227256	TBC	CR		119628	21/12/2023 09:19	21/12/2023 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51227243	MTO	CR		119615	21/12/2023 09:19	21/12/2023 21:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	11,22	0,2	0,32	11,73	MTO01C1	São João do Arraial
51227230	MBA	CR		119602	21/12/2023 09:19	21/12/2023 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,25	0,77	0,37	1,38	MBA01C3	Teresina
51227232	JFR	CH	1050228	119604	21/12/2023 09:19	21/12/2023 12:28	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	116,02	37	0,78	1,35	1,02	3,15	JFR01C2	Altos
51227283	EBV	CR		119655	21/12/2023 09:21	21/12/2023 17:13	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,33	1	6,87	0,48	0,52	7,87	EBV01C1	Elesbão Veloso
51229548	AME	CH	1055536	121919	21/12/2023 09:26	21/12/2023 16:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	111,42	16	6,3	0,42	0,25	6,97	AME01N2	Amarante
51229949	MBA	CR		122320	21/12/2023 09:26	21/12/2023 09:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MBA01C1	União
51227319	IGA	CR		119691	21/12/2023 09:26	22/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,63	0,35	0,12	24,1	IGA01Z1	Teresina
51227301	JFR	CR		119673	21/12/2023 09:29	21/12/2023 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,48	0,08	0,17	5,73	JFR01C2	Altos
51227326	MQP	CR		119698	21/12/2023 09:29	22/12/2023 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,35	0,07	0,57	23,98	MQP01N7	Teresina
51228611	SPP	CH	1388854	120983	21/12/2023 09:30	21/12/2023 18:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	133,46	15	8,57	0,1	0,23	8,9	SPP01C1	Água Branca
51228258	FAO	CH	1324671	120630	21/12/2023 09:32	21/12/2023 17:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	150,28	20	4,25	1,67	1,6	7,52	FAO01C6	Floriano
51227348	PAD	CH	1397523	119720	21/12/2023 09:32	21/12/2023 17:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	233,8	29	6,45	0,78	0,83	8,07	PAD01P2	Parnaíba
51227371	SAT	CR		119743	21/12/2023 09:32	22/12/2023 09:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,25	0,45	0,15	23,85	SAT01L9	Teresina
51228043	DML	CH	1069777	120415	21/12/2023 09:34	21/12/2023 12:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	936,7	335	1,72	1,08	0	2,8	DML01W1	Teresina
51227411	PCA	TF	1250965	119783	21/12/2023 09:36	21/12/2023 11:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2,27	1	0,42	1,48	0,38	2,28	PCA01C4	Piracuruca
51227390	BOL	TF	1265331	119762	21/12/2023 09:39	21/12/2023 20:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1953,49	174	10,72	0,52	0	11,23	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51227400	BAS	CR		119772	21/12/2023 09:39	21/12/2023 19:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	0,05	0,1	10,07	10,22	BAS01C1	Barras
51227468	OER	CR		119840	21/12/2023 09:41	21/12/2023 17:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	7	0,15	1,1	8,25	OER01C1	Oeiras
51227909	RGN	CH	1068606	120281	21/12/2023 09:42	21/12/2023 16:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	9978,07	1455	6,4	0,23	0,23	6,87	RGN01C1	Jardim do Mulato
51227678	BIG	TF	1361477	120050	21/12/2023 09:42	21/12/2023 17:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	74,02	10	4,58	2,68	0,15	7,42	BIG01N2	Inhuma

51227441	RNA	TF	1432798	119813	21/12/2023 09:44	21/12/2023 17:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	279,28	37	6,82	0,13	0,6	7,55	RNA01C4	Teresina
51227617	NZA	TF	1062512	119989	21/12/2023 09:44	21/12/2023 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	358,07	37	7,9	1,75	0,03	9,68	NZA01Z4	Nazária
51227458	MTO	TF	1257103	119830	21/12/2023 09:44	21/12/2023 12:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	14,72	6	1,77	0,42	0,28	2,47	MTO01C1	São João do Arraial
51227459	PCA	CR		119831	21/12/2023 09:44	21/12/2023 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,93	0,33	0,37	2,63	PCA01C5	Brasileira
51227489	PMR	CR		119861	21/12/2023 09:46	21/12/2023 18:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,37	1	8,42	0,17	0,3	8,88	PMR01P2	Palmeirais
51228419	PCA	CH	1227415	120791	21/12/2023 09:46	21/12/2023 15:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	357,84	58	4,32	1,87	0	6,18	PCA01C1	Batalha
51227494	MTO	CR		119866	21/12/2023 09:47	21/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,85	0,23	0,47	6,55	MTO01C2	Matias Olímpio
51230167	SJP	TF	1353377	122538	21/12/2023 09:51	21/12/2023 18:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	82,04	9	8	1,07	0,05	9,12	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51227520	PAB	CR		119892	21/12/2023 09:51	21/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,27	0,57	0,6	1,43	PAB01C2	Parnaíba
51227524	BOJ	CR		119896	21/12/2023 09:54	21/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,83	0,25	0,47	8,55	BOJ01C1	Bom Jesus
51228591	BAS	TF	1074650	120963	21/12/2023 09:55	21/12/2023 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	116,58	28	3,5	0,2	0,47	4,17	BAS01C4	Barras
51227558	PAD	CR		119930	21/12/2023 09:56	21/12/2023 15:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,22	1	3,5	1,37	0,53	5,4	PAD01P8	Parnaíba
51227549	GBS	CH	1270082	119921	21/12/2023 09:57	21/12/2023 15:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	364,92	62	5,15	0,65	0,1	5,9	GBS09F9	Gilbués
51227546	PAD	CR		119918	21/12/2023 09:59	21/12/2023 19:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,4	1	9,08	0,23	0,4	9,72	PAD01P5	Parnaíba
51227547	SPP	CR		119919	21/12/2023 10:00	22/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	23,43	0,15	2,02	25,6	SPP01C3	Barro Duro
51227600	FAO	CR		119972	21/12/2023 10:03	21/12/2023 10:18	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C4	Floriano
51227590	SPP	CR		119962	21/12/2023 10:03	21/12/2023 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,07	0,77	0,6	7,43	SPP01C5	Angical do Piauí
51227591	TBC	TF	1382322	119963	21/12/2023 10:04	21/12/2023 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	14,38	2	0,1	0,1	7	7,2	TBC01K1	Teresina
51228895	JAC	TF	1313394	121267	21/12/2023 10:07	21/12/2023 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	95,03	12	7,3	0,57	0,07	7,93	JAC09F5	Jaicós
51284887	SPP	CR		177251	21/12/2023 10:09	21/12/2023 10:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPP01C2	Hugo Napoleão
51227630	JAC	CR		120002	21/12/2023 10:09	21/12/2023 18:55	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,36	1	7,9	0,73	0,13	8,77	JAC09F5	Jaicós
51227626	PCS	CR		119998	21/12/2023 10:09	21/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	4,62	0,77	0,8	6,18	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51227619	CMT	CR		119991	21/12/2023 10:10	21/12/2023 11:44	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,06	1	1,05	0,4	0,12	1,57	CMT01C4	Curimatá
51227656	MQP	CR		120028	21/12/2023 10:11	21/12/2023 11:50	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,07	1	0,52	0,52	0,62	1,65	MQP01N4	Teresina
51228731	ATS	TF	1430292	121103	21/12/2023 10:11	21/12/2023 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	250,11	42	4,5	0,58	0,88	5,97	ATS01C4	Altos
51227665	TBC	TF	1146442	120037	21/12/2023 10:14	21/12/2023 16:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	84,52	14	5,17	0,88	0	6,05	TBC01K1	Teresina
51227692	CEN	CR		120064	21/12/2023 10:15	22/12/2023 08:34	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,93	1	21,27	0,7	0,35	22,32	CEN01U1	Teresina
51227949	VAL	TF	1395678	120321	21/12/2023 10:17	21/12/2023 12:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	203,44	105	1,38	0,52	0,05	1,95	VAL01C3	Valença do Piauí
51227719	PAB	CR		120091	21/12/2023 10:18	21/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,95	0,22	0,63	5,8	PAB01C3	Parnaíba
51227710	OER	CR		120082	21/12/2023 10:18	22/12/2023 08:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,6	0,7	0,08	22,38	OER01C2	Oeiras
51229349	PCA	TF	1228414	121720	21/12/2023 10:20	21/12/2023 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	50,88	8	6,07	0,18	0,12	6,37	PCA01C1	Batalha
51228704	MBA	CH	1057147	121076	21/12/2023 10:21	21/12/2023 16:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	375,74	57	0,1	0,1	6,4	6,6	MBA01C1	União
51227754	PAD	CR		120126	21/12/2023 10:21	21/12/2023 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,72	0,57	0,8	5,08	PAD01P6	Parnaíba
51227744	FAO	CR		120116	21/12/2023 10:23	21/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,27	1	4,13	2,23	0,08	6,45	FAO01C4	Floriano
51227720	MQP	CR		120092	21/12/2023 10:23	21/12/2023 13:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,7	0,6	0,23	3,53	MQP01N5	Teresina
51227760	PAD	CR		120132	21/12/2023 10:23	21/12/2023 17:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,12	0,88	0,48	7,48	PAD01P3	Parnaíba
51227750	RNA	CR		120122	21/12/2023 10:24	21/12/2023 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,78	0,3	0,13	5,22	RNA01C4	Teresina
51227762	BIG	CR		120134	21/12/2023 10:25	22/12/2023 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	21,95	0,85	0,57	23,37	BIG01N2	Inhuma
51227803	TSA	CR		120175	21/12/2023 10:27	21/12/2023 14:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	2,62	0,42	1,32	4,35	TSA01Y5	Teresina
51227804	MAV	CR		120176	21/12/2023 10:27	21/12/2023 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,47	0,08	0,18	5,73	MAV01C1	Miguel Alves
51227806	JFR	CR		120178	21/12/2023 10:27	22/12/2023 11:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,02	1	23,63	0,47	0,47	24,57	JFR01C3	José de Freitas
51227807	UNO	CR		120179	21/12/2023 10:28	21/12/2023 10:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C2	União
51227834	UNO	CR		120206	21/12/2023 10:31	21/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	5,28	2,2	0,17	7,65	UNO01C4	Lagoa Alegre
51431868	NZA	CR		132069	21/12/2023 10:31	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	9,58	1,02	0,93	11,53	NZA01Z4	Nazária
51227819	MTO	CR		120191	21/12/2023 10:34	21/12/2023 16:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,38	0,47	0,18	6,03	MTO01C3	Porto

51229088	TSA	TF	1044706	121460	21/12/2023 10:34	21/12/2023 17:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	483,02	72	0,1	0,1	6,52	6,72	TSA01Y3	Teresina
51228158	BOL	AL	1265087	120530	21/12/2023 10:35	21/12/2023 16:57	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	1291,97	569	3,02	0,02	3,33	6,37	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51227947	TSA	TF	1045082	120319	21/12/2023 10:35	21/12/2023 16:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	571,51	104	3,7	0,28	1,52	5,5	TSA01Y4	Teresina
51227856	JER	CR		120228	21/12/2023 10:35	21/12/2023 15:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,22	1	3,92	0,72	0,62	5,25	JER01C2	Jerumenha
51227825	JCK	CR		120197	21/12/2023 10:35	21/12/2023 16:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	4,42	0,72	0,55	5,68	JCK01X8	Teresina
51227875	PAB	CR		120247	21/12/2023 10:37	21/12/2023 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,85	0,63	0,33	4,82	PAB01C1	Parnaíba
51227886	BRL	TF	1331628	120258	21/12/2023 10:37	21/12/2023 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	7,45	1	6,48	0,87	0,12	7,47	BRL09F4	Uruçuí
51310296	MAD	CR		10517	21/12/2023 10:38	21/12/2023 16:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	0,05	0,1	5,63	5,78	MAD01C4	Pio IX
51310297	MAD	CR		10518	21/12/2023 10:38	21/12/2023 16:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	0,05	0,1	5,63	5,78	MAD01C4	Pio IX
51227867	RNA	CR		120239	21/12/2023 10:38	21/12/2023 10:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	RNA01C3	Teresina
51227877	MTO	CR		120249	21/12/2023 10:39	21/12/2023 11:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,3	0,17	0,37	0,83	MTO01C1	São João do Arraial
51230902	MBA	TF	1438999	123273	21/12/2023 10:39	21/12/2023 22:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	60,17	5	9,07	2,6	0,38	12,05	MBA01C3	Teresina
51229057	RGE	CH	1443268	121429	21/12/2023 10:40	21/12/2023 17:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1912,74	282	5,38	1,4	0	6,78	RGE01N3	Itaueira
51227908	PID	CR		120280	21/12/2023 10:42	21/12/2023 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,52	0,17	0,83	5,52	PID01S2	Teresina
51227913	RNA	CR		120285	21/12/2023 10:44	21/12/2023 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,55	0,3	0,9	6,75	RNA01C7	Teresina
51227945	PTY	CR		120317	21/12/2023 10:46	22/12/2023 10:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,98	1	22,53	0,92	0,17	23,62	PTY01P2	Teresina
51454175	VAL	CR		195054	21/12/2023 10:46	21/12/2023 11:01	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51227935	PDS	CR		120307	21/12/2023 10:49	21/12/2023 17:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,77	0,25	0,3	6,32	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
51223243	VAL	CH	1369885	115616	21/12/2023 10:49	21/12/2023 14:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	395,39	100	2,23	1,6	0,13	3,97	VAL01C2	Assunção do Piauí
51227930	BTV	CR		120302	21/12/2023 10:49	21/12/2023 18:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,72	0,35	0,13	7,2	BTV01C1	Monsenhor Hipólito
51227942	PAD	CR		120314	21/12/2023 10:50	21/12/2023 19:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,62	0,33	0,27	8,22	PAD01P5	Parnaíba
51228007	PAB	CR		120379	21/12/2023 10:51	21/12/2023 18:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	5,68	0,78	1,15	7,62	PAB01C3	Parnaíba
51228003	PAD	CR		120375	21/12/2023 10:51	21/12/2023 11:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,04	1	0,32	0,72	0	1,03	PAD01P4	Parnaíba
51227970	JUN	CR		120342	21/12/2023 10:52	21/12/2023 16:46	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,25	1	5,55	0,18	0,17	5,9	JUN01M1	Itainópolis
51228023	TSA	CR		120395	21/12/2023 10:52	21/12/2023 16:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	4,83	0,38	0,15	5,37	TSA01Y5	Teresina
51230357	BRL	TF	1331130	122728	21/12/2023 10:55	21/12/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1004,84	115	7,88	0,5	0,37	8,75	BRL01C2	Landri Sales
51229583	PID	TF	1042899	121954	21/12/2023 10:55	21/12/2023 20:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2233,28	235	8,53	0,37	0,62	9,52	PID01S2	Teresina
51228101	MQP	CR		120473	21/12/2023 11:01	21/12/2023 15:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,07	0,45	0,77	4,28	MQP01N4	Teresina
51228511	JUN	TF	1430732	120883	21/12/2023 11:02	21/12/2023 15:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	364,08	82	3,28	0,68	0,48	4,45	JUN01M2	Picos
51228109	TSA	CR		120481	21/12/2023 11:02	21/12/2023 16:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,77	0,27	0,28	5,32	TSA01Y1	Teresina
51228134	MCU	CR		120506	21/12/2023 11:07	22/12/2023 08:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,42	0,67	0,3	21,38	MCU01V3	Teresina
51319431	PCS	CR		19652	21/12/2023 11:12	21/12/2023 13:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,05	0,1	1,7	1,85	PCS01C6	Picos
51228162	SPP	CR		120534	21/12/2023 11:13	22/12/2023 10:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,92	0,15	0,27	23,33	SPP01C1	Água Branca
51228189	AME	CR		120561	21/12/2023 11:16	21/12/2023 11:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	AME01N2	Amarante
51454155	OER	CR		195034	21/12/2023 11:19	21/12/2023 12:46	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,06	1	0,87	0,57	0,02	1,45	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51228232	GBS	CR		120604	21/12/2023 11:21	21/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,02	0,47	0,73	6,22	GBS09F8	Gilbués
51228984	SPP	TF	1320220	121356	21/12/2023 11:22	21/12/2023 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1006,41	236	3,75	0,2	0,32	4,27	SPP01C3	Barro Duro
51228234	MAD	CR		120606	21/12/2023 11:22	21/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,75	0,65	0,08	5,48	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51227194	RNA	CR		119566	21/12/2023 11:22	22/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,25	1	28,75	0,88	0,33	29,97	RNA01C7	Teresina
51228228	GBS	CH	1370312	120600	21/12/2023 11:23	21/12/2023 15:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	68,95	19	2,78	0,45	0,4	3,63	GBS09F9	Gilbués
51228235	PRI	CR		120607	21/12/2023 11:24	21/12/2023 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
51228255	MQP	CH	1053439	120627	21/12/2023 11:25	21/12/2023 13:49	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	227,42	95	1,58	0,82	0	2,4	MQP01N8	Teresina
51228251	PTY	CR		120623	21/12/2023 11:26	21/12/2023 20:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,7	0,72	0,42	8,83	PTY01P2	Teresina
51228252	SPP	CR		120624	21/12/2023 11:27	21/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,27	1	6,1	0,22	0,28	6,6	SPP01C1	Água Branca
51228253	BIG	CR		120625	21/12/2023 11:27	21/12/2023 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,45	0,12	0,48	8,05	BIG01N2	Inhuma

51228263	PCA	CR		120635	21/12/2023 11:29	21/12/2023 20:34	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,38	1	7,03	0,92	1,13	9,08	PCA01C4	São João da Fronteira
51228265	GBS	CH	1374244	120637	21/12/2023 11:29	22/12/2023 08:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	418,79	20	20,27	0,53	0,15	20,95	GBS09F7	Gilbués
51228278	BIG	CR		120650	21/12/2023 11:30	21/12/2023 18:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,85	0,12	0,42	7,38	BIG01N2	Inhuma
51228436	ALG	TF	1362379	120808	21/12/2023 11:32	22/12/2023 10:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	90,98	4	20,7	1,67	0,38	22,75	ALG01N1	Beneditinos
51228290	LUZ	TF	1223274	120662	21/12/2023 11:32	21/12/2023 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	5,09	2	0,1	0,1	2,35	2,55	LUZ01C3	Joaquim Pires
51228285	TBC	CR		120657	21/12/2023 11:34	22/12/2023 08:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20,2	0,12	0,13	20,45	TBC01K1	Teresina
51226710	TSA	TF	1415658	119082	21/12/2023 11:41	21/12/2023 16:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	969,41	209	2,73	0,9	1,02	4,65	TSA01Y1	Teresina
51228371	PCA	TF	1404693	120743	21/12/2023 11:48	21/12/2023 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	18,93	4	3,7	0,52	0,52	4,73	PCA01C4	Piracuruca
51228397	PAD	CH	1199730	120769	21/12/2023 11:52	21/12/2023 14:25	CHAVE FACA UNIPOLAR	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	3847,14	1510	0,1	0,1	2,35	2,55	PAD01P2	Luís Correia
51228418	TSA	CR		120790	21/12/2023 11:53	22/12/2023 13:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,05	1	23,5	0,1	1,62	25,22	TSA01Y3	Teresina
51228411	PAB	CR		120783	21/12/2023 11:54	21/12/2023 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	4,85	1,28	0,48	6,62	PAB01C2	Parnaíba
51228421	MTO	CR		120793	21/12/2023 11:54	21/12/2023 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,5	0,35	0,2	4,05	MTO01C3	Porto
51228437	VAZ	CR		120809	21/12/2023 11:55	21/12/2023 17:43	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,24	1	5,4	0,1	0,3	5,8	VAZIO	Piracuruca
51228445	PCA	CR		120817	21/12/2023 11:57	21/12/2023 12:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C4	Piracuruca
51228671	PTY	TF	1046794	121043	21/12/2023 11:58	21/12/2023 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1014,75	220	3,58	0,45	0,58	4,62	PTY01P2	Teresina
51228455	PCA	CR		120827	21/12/2023 12:00	21/12/2023 18:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,47	0,15	0,32	6,93	PCA01C3	Piracuruca
51228482	PAD	CR		120854	21/12/2023 12:02	21/12/2023 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PAD01P8	Luís Correia
51228476	SAT	CR		120848	21/12/2023 12:02	22/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,35	0,35	0,47	22,17	SAT01L9	Teresina
51228502	IGA	CR		120874	21/12/2023 12:06	21/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,68	0,28	0,47	3,43	IGA01Z1	Teresina
51228539	BAS	CR		120911	21/12/2023 12:12	21/12/2023 20:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,02	0,48	0,37	7,87	BAS01C1	Barras
51228540	PTY	CR		120912	21/12/2023 12:12	21/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4	0,33	0,3	4,63	PTY01P3	Teresina
51228640	PCA	TF	1247140	121012	21/12/2023 12:13	21/12/2023 17:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	250,3	45	2,9	1,85	0,82	5,57	PCA01C3	Piracuruca
51228532	CBA	TF	1208410	120904	21/12/2023 12:14	22/12/2023 10:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	223,4	10	0,1	0,1	22,15	22,35	CBA01C1	Caxingó
51228534	JUN	TF	1290504	120906	21/12/2023 12:14	21/12/2023 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	605,63	111	0,1	0,1	5,27	5,47	JUN01M2	Picos
51222751	NZA	CR		115124	21/12/2023 12:17	21/12/2023 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	7,82	1,02	0,93	9,77	NZA01Z4	Nazária
51228561	PID	CR		120933	21/12/2023 12:18	22/12/2023 00:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,6	0,42	0,08	12,1	PID01S8	Teresina
51228559	PAD	CR		120931	21/12/2023 12:19	22/12/2023 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,2	0,23	0,6	22,03	PAD01P8	Luís Correia
51284626	SPP	CR		176990	21/12/2023 12:22	21/12/2023 12:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPP01C1	Água Branca
51228752	MAD	TF	1359108	121124	21/12/2023 12:23	21/12/2023 17:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	85,28	18	1,9	1,82	1,02	4,73	MAD01C2	Alegrete do Piauí
51228768	MAD	TF	1358703	121140	21/12/2023 12:24	21/12/2023 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	31,63	5	4,72	0,37	1,25	6,33	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51228613	PAB	CR		120985	21/12/2023 12:29	21/12/2023 18:22	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,24	1	5,08	0,27	0,53	5,88	PAB01C2	Parnaíba
51229532	BRL	TF	1330813	121903	21/12/2023 12:30	21/12/2023 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1050,06	167	4,73	1,02	0,55	6,3	BRL01C2	Landri Sales
51228635	PAD	CR		121007	21/12/2023 12:31	21/12/2023 16:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,58	0,17	0,5	4,25	PAD01P6	Parnaíba
51228838	SPP	TF	1069173	121210	21/12/2023 12:31	21/12/2023 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	58,41	11	5,17	0,08	0,07	5,32	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51228636	NZA	CR		121008	21/12/2023 12:33	21/12/2023 17:48	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,22	1	4,15	0,57	0,53	5,25	NZA01Z1	Teresina
51228645	JFR	TF	1063899	121017	21/12/2023 12:34	21/12/2023 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	263,19	45	4,95	0,73	0,17	5,85	JFR01C2	José de Freitas
51228646	PAD	TF	1199680	121018	21/12/2023 12:34	21/12/2023 18:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	851,5	138	4,6	0,33	1,25	6,18	PAD01P1	Luís Correia
51228669	EMT	CR		121041	21/12/2023 12:36	21/12/2023 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,32	0,93	0,07	4,32	EMT01C1	Colônia do Gurguéia
51228940	NZR	TF	1348401	121312	21/12/2023 12:42	21/12/2023 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	333,39	108	1,45	0,2	1,45	3,1	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51228739	PCA	TF	1247188	121111	21/12/2023 12:47	21/12/2023 18:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5,64	1	5,07	0,22	0,37	5,65	PCA01C2	Piracuruca
51228730	JFR	CR		121102	21/12/2023 12:49	21/12/2023 17:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	3,55	0,58	0,57	4,7	JFR01C3	José de Freitas
51228748	VAZ	CR		121120	21/12/2023 12:51	21/12/2023 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,25	0,18	0,1	4,53	VAZIO	Colônia do Gurguéia
51228796	IGA	CR		121168	21/12/2023 12:56	21/12/2023 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,92	0,17	0,2	4,28	IGA01Z5	Teresina
51230109	FAO	CH	1324987	122480	21/12/2023 12:57	21/12/2023 18:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	120,44	21	0,1	0,1	5,55	5,75	FAO01C4	Floriano
51228786	IGA	CR		121158	21/12/2023 12:59	21/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,43	0,22	0,22	3,87	IGA01Z3	Teresina

51228800	PAB	CR		121172	21/12/2023 12:59	21/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,67	0,2	0,72	4,58	PAB01C3	Parnaíba
51228938	PID	TF	1044049	121310	21/12/2023 13:00	21/12/2023 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	601,63	168	2,37	0,32	0,9	3,58	PID01S9	Teresina
51228813	PAB	CR		121185	21/12/2023 13:01	21/12/2023 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,58	0,37	0,33	3,28	PAB01C2	Parnaíba
51228819	NZA	CR		121191	21/12/2023 13:03	22/12/2023 06:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,75	1	0,05	0,1	17,77	17,92	NZA01Z2	Nazária
51228824	PCS	TF	1294662	121196	21/12/2023 13:03	21/12/2023 16:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	627,16	190	0,48	0,95	1,88	3,32	PCS01C6	Picos
51231111	PCS	TF	1297377	123482	21/12/2023 13:05	21/12/2023 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	212,36	25	7,48	0,6	0,42	8,5	PCS01C2	Picos
51228841	PAD	CR		121213	21/12/2023 13:05	22/12/2023 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,42	0,42	0,83	21,67	PAD01P1	Luís Correia
51228837	MCU	CR		121209	21/12/2023 13:06	22/12/2023 08:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,42	0,12	0,28	19,82	MCU01V3	Teresina
51231155	JUN	TF	1289920	123526	21/12/2023 13:07	22/12/2023 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	636,17	32	18,88	0,57	0,43	19,88	JUN01M7	Itainópolis
51228844	NZR	TF	1348711	121216	21/12/2023 13:07	21/12/2023 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	70,96	13	2,68	0,85	1,93	5,47	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51228860	TSA	CH	1045098	121232	21/12/2023 13:09	21/12/2023 16:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	899,2	235	2,78	0,15	0,9	3,83	TSA01Y4	Teresina
51228878	SPP	CR		121250	21/12/2023 13:12	22/12/2023 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,5	0,1	0,28	20,88	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51228883	PTA	TF	1322748	121255	21/12/2023 13:13	21/12/2023 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	24,8	5	3,38	1,38	0,2	4,97	PTA01C1	Guadalupe
51228900	BIG	CR		121272	21/12/2023 13:14	22/12/2023 14:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	24,9	0,07	0,43	25,4	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51227699	EBV	TF	1292169	120071	21/12/2023 13:15	21/12/2023 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	8,83	3	2,05	0,38	0,52	2,95	EBV01C1	Francinópolis
51228912	JCK	CR		121284	21/12/2023 13:15	21/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,1	0,22	1,75	3,07	JCK01X4	Teresina
51228921	SPP	CH	1069327	121293	21/12/2023 13:18	21/12/2023 19:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1818,17	303	5,1	0,68	0,23	6,02	SPP01C5	Angical do Piauí
51228946	ETA	CR		121318	21/12/2023 13:21	21/12/2023 18:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,27	0,58	0,43	5,28	ETA01C3	Esperantina
51229200	VAL	TF	1395678	121571	21/12/2023 13:22	21/12/2023 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	487,84	105	2,65	1,02	0,97	4,63	VAL01C3	Valença do Piauí
51230050	TBC	TF	1050132	122421	21/12/2023 13:23	21/12/2023 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	188,34	32	0,1	0,1	5,7	5,9	TBC01K1	Altos
51228945	BRL	TF	1331509	121317	21/12/2023 13:24	21/12/2023 19:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	72,31	12	0,1	0,1	5,83	6,03	BRL09F4	Uruçuí
51228970	SPP	CR		121342	21/12/2023 13:25	22/12/2023 11:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,13	0,45	0,22	21,8	SPP01C2	Hugo Napoleão
51228971	RNA	CR		121343	21/12/2023 13:25	21/12/2023 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,52	0,37	0,23	4,12	RNA01C7	Teresina
51229306	PID	CR		121677	21/12/2023 13:26	21/12/2023 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,2	0,72	0,23	4,15	PID01S9	Teresina
51228982	ETA	CR		121354	21/12/2023 13:28	21/12/2023 13:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C4	Esperantina
51229169	SPP	TF	1069070	121540	21/12/2023 13:30	21/12/2023 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	300,94	100	2,32	0,67	0,03	3,02	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51229085	PAD	TF	1200298	121457	21/12/2023 13:32	21/12/2023 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	77,92	28	1,98	0,38	0,42	2,78	PAD01P8	Luís Correia
51229026	PAB	CR		121398	21/12/2023 13:35	21/12/2023 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,13	0,2	0,58	2,92	PAB01C3	Parnaíba
51229052	RGE	CH	1356648	121424	21/12/2023 13:41	21/12/2023 16:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	344,9	115	0,77	1,2	1,03	3	RGE01N3	Itaueira
51243337	NZA	CR		135708	21/12/2023 13:54	22/12/2023 02:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	0,05	0,1	12,12	12,27	NZA01Z4	Nazária
51229148	PAD	CR		121520	21/12/2023 13:58	22/12/2023 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,83	0,2	0,82	21,85	PAD01P1	Luís Correia
51229149	FAO	CR		121521	21/12/2023 13:58	21/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,1	1	0,8	1,65	0,07	2,52	FAO01C4	Floriano
51229173	VAL	CR		121544	21/12/2023 14:02	22/12/2023 15:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,05	1	23	2,07	0,2	25,27	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51230520	SMT	TF	1075185	122891	21/12/2023 14:04	21/12/2023 18:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	14,33	3	0,1	0,1	4,58	4,78	SMT09F4	Assunção do Piauí
51229172	URD	CH	1420069	121543	21/12/2023 14:05	22/12/2023 18:00	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	7864,96	753	0,08	4,02	23,82	27,92	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51229175	GBS	CH	1374238	121546	21/12/2023 14:05	21/12/2023 17:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	379,11	100	3,18	0,48	0,13	3,8	GBS09F7	Gilbués
51229191	TBL	CR		121562	21/12/2023 14:05	21/12/2023 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,35	0,15	1,25	3,75	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51229195	TBC	CR		121566	21/12/2023 14:09	23/12/2023 10:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,84	1	41,95	0,57	1,67	44,18	TBC01K1	Teresina
51229454	DML	TF	1070757	121825	21/12/2023 14:10	21/12/2023 17:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	31,52	11	1,77	0,43	0,67	2,87	DML01W1	Teresina
51229225	BAS	CR		121596	21/12/2023 14:11	21/12/2023 14:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BAS01C4	Barras
51229239	MTO	CR		121610	21/12/2023 14:15	21/12/2023 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,43	0,27	0,67	3,37	MTO01C3	Porto
51229244	SMT	TF	1075184	121615	21/12/2023 14:16	21/12/2023 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	16,81	4	3,23	0,78	0,2	4,22	SMT09F4	Assunção do Piauí
51229247	PDS	CR		121618	21/12/2023 14:18	22/12/2023 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,07	0,37	0,42	19,85	PDS01C3	Pedro II
51229255	VAL	TF	1300771	121626	21/12/2023 14:18	21/12/2023 21:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3000,95	408	3,4	3,97	0	7,37	VAL01C3	Valença do Piauí
51229274	SPP	CR		121645	21/12/2023 14:21	21/12/2023 16:07	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	0,48	1,05	0,23	1,77	SPP01C2	Hugo Napoleão

51229271	MTO	CR		121642	21/12/2023 14:23	21/12/2023 19:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,17	0,08	0,57	4,82	MTO01C2	Matias Olímpio
51229300	FAO	CR		121671	21/12/2023 14:26	21/12/2023 14:41	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	FAO01C4	Floriano
51223511	ALG	CR		115884	21/12/2023 14:32	24/12/2023 01:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,47	1	50,33	0,9	8,07	59,3	ALG01N1	Lagoa do Piauí
51229372	PTY	CR		121743	21/12/2023 14:37	21/12/2023 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,72	0,08	0,12	2,92	PTY01P9	Teresina
51229373	MCU	CR		121744	21/12/2023 14:37	22/12/2023 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,13	0,52	0,28	24,93	MCU01V6	Teresina
51230212	ETA	TF	1232554	122583	21/12/2023 14:40	22/12/2023 07:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	118,85	7	15,5	1,48	0	16,98	ETA01C2	Barras
51229401	PDS	CR		121772	21/12/2023 14:43	21/12/2023 18:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	3,28	0,68	0,12	4,08	PDS01C4	Milton Brandão
51229403	EBV	CR		121774	21/12/2023 14:44	21/12/2023 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C2	Elesbão Veloso
51229411	PAD	TF	1199728	121782	21/12/2023 14:48	21/12/2023 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	1042,23	415	0,1	0,1	2,32	2,52	PAD01P2	Luís Correia
51230001	VAL	TF	1413287	122372	21/12/2023 14:48	22/12/2023 09:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	57,25	3	17,45	1,45	0,18	19,08	VAL01C1	Pimenteiras
51238328	DML	CR		130699	21/12/2023 14:50	24/12/2023 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,82	1	66,75	0,22	0,72	67,68	DML01W1	Demerval Lobão
51229448	JFR	CR		121819	21/12/2023 14:51	22/12/2023 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	0,05	0,1	19,42	19,57	JFR01C2	Altos
51230664	PMR	CR		123035	21/12/2023 14:52	21/12/2023 15:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P3	Palmeirais
51229453	RNA	CR		121824	21/12/2023 14:54	21/12/2023 16:26	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,06	1	0,87	0,53	0,13	1,53	RNA01C7	Teresina
51229514	BRL	CH	1331104	121885	21/12/2023 15:02	21/12/2023 16:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	148,51	85	0,02	0,4	1,33	1,75	BRL01C2	Landri Sales
51229533	MAV	CR		121904	21/12/2023 15:07	21/12/2023 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,07	0,13	0,62	1,82	MAV01C1	Miguel Alves
51229527	LUZ	CR		121898	21/12/2023 15:09	21/12/2023 19:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,22	0,33	0,23	4,78	LUZ01C3	Joaquim Pires
51229534	PAD	CR		121905	21/12/2023 15:09	21/12/2023 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,63	0,6	0,33	2,57	PAD01P2	Parnaíba
51229550	FAO	CH	1378390	121921	21/12/2023 15:13	21/12/2023 17:55	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	4830,18	2377	0,28	0,25	2,17	2,7	FAO01C1	Floriano
51230037	FAO	TF	1424155	122408	21/12/2023 15:13	21/12/2023 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	542,03	201	0,1	0,1	2,5	2,7	FAO01C1	Floriano
51229688	PCS	CH	1294478	122059	21/12/2023 15:13	21/12/2023 17:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	345,24	137	0,82	1,52	0,18	2,52	PCS01C3	Itainópolis
51229560	PCA	CR		121931	21/12/2023 15:13	22/12/2023 09:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,22	0,85	0,47	18,53	PCA01C3	Piracuruca
51229820	JUN	CH	1298846	122191	21/12/2023 15:18	21/12/2023 18:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	58,18	19	2,28	0,6	0,18	3,07	JUN09F3	Pio IX
51229595	MCU	CR		121966	21/12/2023 15:20	21/12/2023 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,67	0,62	1,18	2,47	MCU01V3	Teresina
51229623	SRO	CR		121994	21/12/2023 15:21	22/12/2023 11:53	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,86	1	18,63	1,8	0,1	20,53	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51231432	CRO	CH	1070535	123803	21/12/2023 15:22	21/12/2023 23:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	646,26	84	6,1	0,45	1,15	7,7	CRO01L1	Monsenhor Gil
51229624	SPP	CR		121995	21/12/2023 15:22	21/12/2023 17:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,83	0,17	0,18	2,18	SPP01C1	Água Branca
51229641	TSA	CR		122012	21/12/2023 15:26	21/12/2023 18:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	0,95	0,25	1,48	2,68	TSA01Y8	Teresina
51230373	PAD	CH	1443305	122744	21/12/2023 15:28	21/12/2023 18:22	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1326,2	462	0,03	0,87	2	2,9	PAD01P1	Luís Correia
51230157	PCS	TF	1293567	122528	21/12/2023 15:29	21/12/2023 20:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	228,54	50	0,1	0,1	4,38	4,58	PCS01C6	Picos
51229650	PTY	CR		122021	21/12/2023 15:29	21/12/2023 20:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,43	0,1	0,35	4,88	PTY01P8	Teresina
51229665	PAD	CR		122036	21/12/2023 15:32	21/12/2023 19:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,58	0,22	0,72	3,52	PAD01P6	Parnaíba
51229662	PAD	CR		122033	21/12/2023 15:32	22/12/2023 10:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,48	0,28	0,47	19,23	PAD01P6	Parnaíba
51229667	SPP	CR		122038	21/12/2023 15:33	22/12/2023 11:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,67	0,17	0,1	19,93	SPP01C2	Hugo Napoleão
51229691	ETA	CR		122062	21/12/2023 15:38	22/12/2023 06:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,22	0,73	0,3	15,25	ETA01C1	Esperantina
51229753	PCS	TF	1415757	122124	21/12/2023 15:38	21/12/2023 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	386,95	105	0,62	1	2,08	3,7	PCS01C6	Picos
51229928	SPP	CH	1393535	122299	21/12/2023 15:38	22/12/2023 06:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1887,64	125	12,18	2,4	0,53	15,12	SPP01C5	Angical do Piauí
51229699	PAB	CR		122070	21/12/2023 15:39	22/12/2023 09:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,76	1	17,85	0,07	0,37	18,28	PAB01C1	Parnaíba
51229700	PAD	CR		122071	21/12/2023 15:39	22/12/2023 10:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,78	1	16,82	1,38	0,62	18,82	PAD01P2	Luís Correia
51229730	LUZ	TF	1222613	122101	21/12/2023 15:41	21/12/2023 18:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	68,21	22	0,42	1,97	0,73	3,12	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51229721	RNA	CR		122092	21/12/2023 15:42	21/12/2023 20:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,87	0,35	0,43	4,65	RNA01C4	Teresina
51307624	CRO	CR		7845	21/12/2023 15:43	21/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRO01L2	Curralinhos
51229732	PAD	CR		122103	21/12/2023 15:43	21/12/2023 18:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,1	1	0,6	0,32	1,57	2,48	PAD01P2	Parnaíba
51230106	ATS	CH	1389755	122477	21/12/2023 15:43	21/12/2023 18:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	66,33	25	1,5	0,97	0,2	2,67	ATS01C3	Altos
51229742	TBC	CR		122113	21/12/2023 15:45	22/12/2023 15:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1	1	22,82	1,08	0,18	24,08	TBC01K1	Teresina

51229749	TBC	CR		122120	21/12/2023 15:46	21/12/2023 16:01	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51229751	CEN	CR		122122	21/12/2023 15:47	21/12/2023 17:53	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,09	1	0,57	0,37	1,17	2,1	CEN01U5	Teresina
51223842	RNA	TF	1045590	116215	21/12/2023 15:49	21/12/2023 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	166,64	146	0,6	0,33	0,22	1,15	RNA01C4	Teresina
51276137	JUN	CR		168506	21/12/2023 15:58	21/12/2023 16:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	JUN01M2	Picos
51229834	NOT	CR		122205	21/12/2023 16:01	21/12/2023 16:16	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NOT01C1	Tanque do Piauí
51229830	SPP	CR		122201	21/12/2023 16:02	21/12/2023 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,27	0,42	SPP01C5	Angical do Piauí
51229831	SPP	CR		122202	21/12/2023 16:02	21/12/2023 16:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C4	Agricolândia
51229896	PAB	CR		122267	21/12/2023 16:03	21/12/2023 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,4	0,45	0,48	2,33	PAB01C1	Parnaíba
51229833	CET	TF	1214000	122204	21/12/2023 16:03	21/12/2023 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1,05	2	0,1	0,22	0,22	0,53	CET01N1	Cocal
51229837	SAT	CR		122208	21/12/2023 16:04	21/12/2023 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,5	0,37	0,13	2	SAT01L9	Teresina
51229838	MAV	CH	1444314	122209	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	712,82	31	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379456	MAV	CR		79672	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379457	MAV	CR		79673	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379458	MAV	CR		79674	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379459	MAV	CR		79675	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379460	MAV	CR		79676	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379461	MAV	CR		79677	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379462	MAV	CR		79678	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379463	MAV	CR		79679	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379464	MAV	CR		79680	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51379465	MAV	CR		79681	21/12/2023 16:05	22/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	22,13	0,77	0,1	23	MAV01C3	Miguel Alves
51229857	TBL	TF	1380001	122228	21/12/2023 16:07	21/12/2023 18:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	351,94	139	1,72	0,2	0,62	2,53	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51230196	SPP	TF	1069392	122567	21/12/2023 16:07	21/12/2023 19:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	131,34	34	0,1	0,1	3,67	3,87	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51229862	EBV	CR		122233	21/12/2023 16:09	21/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C1	Francinópolis
51229886	PDS	CR		122257	21/12/2023 16:12	21/12/2023 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,78	0,4	0,28	3,47	PDS01C2	Pedro II
51454160	VAZ	CR		195039	21/12/2023 16:14	21/12/2023 22:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,27	1	3,7	0,07	2,63	6,4	VAZIO	Teresina
51229908	PCA	TF	1228070	122279	21/12/2023 16:17	22/12/2023 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	539,77	22	22,47	0,42	1,67	24,55	PCA01C1	Batalha
51229909	PTA	TF	1322703	122280	21/12/2023 16:18	23/12/2023 08:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	39,7	1	0,1	0,1	39,5	39,7	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51229916	NZA	CR		122287	21/12/2023 16:19	22/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,02	1	23,07	0,33	1,1	24,5	NZA01Z1	Nazária
51229925	PRI	TF	1368396	122296	21/12/2023 16:24	21/12/2023 21:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	14,37	3	1,93	2,32	0,55	4,8	PRI01Y2	Piripiri
51231438	MAD	CH	1394945	123809	21/12/2023 16:25	22/12/2023 09:18	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	10468,53	620	15,73	0,5	0,65	16,88	MAD01C4	Pio IX
51229941	SPP	CH	1388871	122312	21/12/2023 16:27	22/12/2023 07:32	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	2684,49	178	0,03	0,55	14,5	15,08	SPP01C5	Angical do Piauí
51229970	ESP	CR		122341	21/12/2023 16:31	22/12/2023 00:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,27	0,3	0,28	7,85	ESP01M2	Teresina
51230385	ESP	TF	1043678	122756	21/12/2023 16:32	21/12/2023 20:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	111,44	29	2,07	1,23	0,55	3,85	ESP01M1	Teresina
51229981	SPP	CR		122352	21/12/2023 16:33	21/12/2023 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C5	Angical do Piauí
51230025	PTY	TF	1047010	122396	21/12/2023 16:34	21/12/2023 19:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	893,18	270	0,43	0,68	2,2	3,32	PTY01P2	Teresina
51229972	PID	CR		122343	21/12/2023 16:34	21/12/2023 19:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,75	0,17	1,23	3,15	PID01S7	Teresina
51229977	MQP	CR		122348	21/12/2023 16:35	22/12/2023 09:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,98	0,3	0,37	16,65	MQP01N3	Teresina
51229978	MBA	CR		122349	21/12/2023 16:35	21/12/2023 16:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MBA01C3	Teresina
51230002	ALG	TF	1061790	122373	21/12/2023 16:37	21/12/2023 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	255,9	159	1,25	0,07	0,3	1,62	ALG01N1	Beneditinos
51230003	MBA	CR		122374	21/12/2023 16:37	21/12/2023 16:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MBA01C3	Teresina
51231012	RNA	TF	1049332	123383	21/12/2023 16:38	21/12/2023 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	690,63	159	3,3	0,18	0,87	4,35	RNA01C7	Teresina
51239798	MAD	CR		132169	21/12/2023 16:39	21/12/2023 20:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	0,05	0,1	4,07	4,22	MAD01C4	Pio IX
51230043	RNA	CR		122414	21/12/2023 16:45	22/12/2023 15:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,93	1	18,5	3,43	0,37	22,3	RNA01C6	Teresina
51231032	PTY	TF	1046794	123403	21/12/2023 16:46	21/12/2023 21:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1135,14	220	3,25	0,9	1,02	5,17	PTY01P2	Teresina

51230075	PCS	CR		122446	21/12/2023 16:51	21/12/2023 17:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C1	Picos
51230079	SPP	CR		122450	21/12/2023 16:53	22/12/2023 06:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	0,05	0,1	13,43	13,58	SPP01C1	Água Branca
51230280	URI	CH	1397361	122651	21/12/2023 16:54	21/12/2023 20:02	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1910,83	610	1,7	1,43	0	3,13	URI01C2	Uruçuí
51230074	MQP	CR		122445	21/12/2023 16:54	21/12/2023 18:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,42	0,65	0,35	1,42	MQP01N7	Teresina
51230253	JFR	TF	1050181	122624	21/12/2023 16:56	21/12/2023 22:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	326,62	63	3,48	1,72	0	5,2	JFR01C2	José de Freitas
51257432	EBV	CR		149803	21/12/2023 16:59	21/12/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	EBV01C1	Francinópolis
51230270	TBC	CH	1049438	122641	21/12/2023 17:02	21/12/2023 19:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	101,38	36	1,03	0,6	1,18	2,82	TBC01K1	Teresina
51230132	PID	CR		122503	21/12/2023 17:04	21/12/2023 17:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S2	Teresina
51230171	PAD	CR		122542	21/12/2023 17:07	21/12/2023 21:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	0,05	0,1	3,9	4,05	PAD01P8	Luís Correia
51230180	PAD	CR		122551	21/12/2023 17:07	23/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	2,04	1	46,88	0,77	1,4	49,05	PAD01P8	Luís Correia
51230161	ATS	CR		122532	21/12/2023 17:08	21/12/2023 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C4	Altos
51230145	PCA	CR		122516	21/12/2023 17:09	22/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,72	0,27	0,3	15,28	PCA01C4	Piracuruca
51230168	PAD	CR		122539	21/12/2023 17:09	21/12/2023 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P4	Parnaíba
51318007	SPP	CR		18228	21/12/2023 17:10	21/12/2023 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51230156	PCA	CR		122527	21/12/2023 17:10	21/12/2023 18:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,05	1	0,55	0,1	0,65	1,3	PCA01C3	Piracuruca
51230190	SPP	CR		122561	21/12/2023 17:14	21/12/2023 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C5	Angical do Piauí
51231973	PAB	TF	1199441	124344	21/12/2023 17:14	22/12/2023 03:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1232,08	124	9,75	0,2	0	9,95	PAB01C2	Parnaíba
51231888	NVL	TF	1054803	124259	21/12/2023 17:16	21/12/2023 23:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	560,36	85	5,65	0,88	0,07	6,6	NVL01C1	União
51230222	PCS	TF	1294535	122593	21/12/2023 17:17	22/12/2023 17:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	71,37	3	22,83	0,97	0	23,8	PCS01C3	Picos
51230224	SPP	CR		122595	21/12/2023 17:19	21/12/2023 22:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	3,22	1,83	0,02	5,07	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51230220	NOT	TF	1292098	122591	21/12/2023 17:20	24/12/2023 13:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	342,98	5	66,87	0,38	1,35	68,6	NOT01C1	Várzea Grande
51230310	PAB	CR		122681	21/12/2023 17:31	21/12/2023 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C3	Parnaíba
51230312	BIG	CR		122683	21/12/2023 17:31	22/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,74	1	16,38	0,6	0,78	17,77	BIG01N2	Inhuma
51230316	PTY	CR		122687	21/12/2023 17:32	22/12/2023 02:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,37	1	5,78	0,43	2,6	8,82	PTY01P4	Teresina
51230355	PAB	CR		122726	21/12/2023 17:36	21/12/2023 19:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,68	0,55	0,3	1,53	PAB01C6	Parnaíba
51230361	JAC	CR		122732	21/12/2023 17:37	22/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,64	1	14,78	0,35	0,22	15,35	JAC09F5	Patos do Piauí
51230364	PAD	CR		122735	21/12/2023 17:38	21/12/2023 21:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,75	0,5	0,77	4,02	PAD01P6	Parnaíba
51230360	JUN	CR		122731	21/12/2023 17:40	21/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M6	São José do Piauí
51230383	ESP	CR		122754	21/12/2023 17:42	21/12/2023 17:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ESP01M1	Demerval Lobão
51230459	EBV	TF	1438548	122830	21/12/2023 17:42	21/12/2023 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	51,47	103	0,1	0,1	0,3	0,5	EBV01C1	Elesbão Veloso
51230549	URI	TF	1320946	122920	21/12/2023 17:42	21/12/2023 20:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	622,51	247	2,33	0,1	0,1	2,53	URI01C2	Uruçuí
51230393	OER	CR		122764	21/12/2023 17:44	21/12/2023 17:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51230400	RNA	CR		122771	21/12/2023 17:44	22/12/2023 11:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,82	0,33	0,48	17,63	RNA01C8	Teresina
51230379	SPP	CR		122750	21/12/2023 17:44	21/12/2023 18:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,02	1	0,03	0,22	0,35	0,6	SPP01C1	Água Branca
51230411	SAT	CR		122782	21/12/2023 17:47	21/12/2023 20:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,18	0,08	0,22	2,48	SAT01L9	Teresina
51230605	URI	TF	1320905	122976	21/12/2023 17:48	21/12/2023 20:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	649,26	255	0,1	0,1	2,35	2,55	URI01C2	Uruçuí
51230460	SPP	CR		122831	21/12/2023 17:58	22/12/2023 10:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,2	0,67	0,3	16,17	SPP01C1	Água Branca
51230477	BIG	CR		122848	21/12/2023 18:01	21/12/2023 18:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51230475	BRL	CR		122846	21/12/2023 18:01	21/12/2023 18:16	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BRL01C2	Landri Sales
51230483	GPE	CR		122854	21/12/2023 18:02	21/12/2023 18:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	GPE01C3	Guadalupe
51276125	JUN	CR		168494	21/12/2023 18:03	21/12/2023 18:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	JUN01M2	Picos
51323986	CRI	CR		24207	21/12/2023 18:03	21/12/2023 22:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,8	0,73	0,58	4,12	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51323988	CRI	CR		24209	21/12/2023 18:03	21/12/2023 22:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,8	0,73	0,58	4,12	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51230502	JCK	CR		122873	21/12/2023 18:06	21/12/2023 19:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,05	0,22	0,2	1,47	JCK01X4	Teresina
51230486	CRO	CH	1427913	122857	21/12/2023 18:06	22/12/2023 18:49	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	4818,6	406	23,43	0,63	0,65	24,72	CRO01L2	Curralinhos

51230660	PAD	TF	1414724	123031	21/12/2023 18:07	22/12/2023 00:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1450,6	230	1,22	2,18	2,92	6,32	PAD01P4	Parnaíba
51230610	RNA	TF	1040036	122981	21/12/2023 18:08	21/12/2023 19:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	273,44	185	0,57	0,67	0,25	1,48	RNA01C4	Teresina
51230519	RNA	CR		122890	21/12/2023 18:08	22/12/2023 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,2	0,78	0,17	21,15	RNA01C2	Teresina
51230527	PTY	CR		122898	21/12/2023 18:10	22/12/2023 09:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,62	1	0,05	0,1	14,78	14,93	PTY01P2	Teresina
51230530	PAD	CR		122901	21/12/2023 18:12	22/12/2023 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,05	0,45	0,1	16,6	PAD01P1	Parnaíba
51279407	VAL	CR		171774	21/12/2023 18:13	21/12/2023 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	VAL01C1	Pimenteiras
51279400	VAL	CR		171767	21/12/2023 18:16	21/12/2023 18:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	VAL01C1	Pimenteiras
51230542	TBC	CR		122913	21/12/2023 18:18	21/12/2023 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Altos
51230589	PRI	CH	1255060	122960	21/12/2023 18:22	21/12/2023 19:37	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3653,46	2947	0,53	0,35	0,37	1,25	PRI01Y1	Piripiri
51231541	PAD	CR		123912	21/12/2023 18:23	21/12/2023 18:38	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PAD01P8	Luís Correia
51230580	PAD	CR		122951	21/12/2023 18:23	21/12/2023 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,27	0,23	0,45	0,95	PAD01P4	Parnaíba
51230960	TBC	TF	1049266	123331	21/12/2023 18:24	21/12/2023 21:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	188,98	62	2,03	0,3	0,72	3,05	TBC01K1	Teresina
51230575	NOT	CR		122946	21/12/2023 18:24	22/12/2023 12:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,53	0,13	0,12	17,78	NOT01C2	Santa Cruz dos Milagres
51238017	SPP	CH	1392194	130388	21/12/2023 18:24	22/12/2023 17:23	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1884,02	82	22,5	0,35	0,13	22,98	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51230582	MQP	CR		122953	21/12/2023 18:24	21/12/2023 23:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,68	0,57	1,13	5,38	MQP01N2	Teresina
51230601	ATS	CR		122972	21/12/2023 18:27	22/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,92	0,5	0,4	14,82	ATS01C2	Altos
51230677	JUN	TF	1298847	123048	21/12/2023 18:28	21/12/2023 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	22	9	1,92	0,32	0,22	2,45	JUN09F3	Pio IX
51230608	SRO	CR		122979	21/12/2023 18:28	21/12/2023 19:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,3	0,25	0,87	1,42	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51230692	GBS	TF	1393853	123063	21/12/2023 18:28	21/12/2023 22:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	637,54	150	3,47	0,8	0	4,27	GBS01C1	Gilbués
51230674	PRI	TF	1073002	123045	21/12/2023 18:29	21/12/2023 22:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	949,92	266	2,72	0,83	0,03	3,58	PRI01Y3	Piripiri
51230808	SPM	TF	1334416	123179	21/12/2023 18:30	21/12/2023 19:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	180,06	176	0,08	0,17	0,77	1,02	SPM01C3	Simplício Mendes
51230650	ATS	CR		123021	21/12/2023 18:31	21/12/2023 18:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
51230670	PCA	TF	1247379	123041	21/12/2023 18:33	22/12/2023 10:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1565,05	99	14,05	1,77	0	15,82	PCA01C2	Batalha
51230672	TSA	CR		123043	21/12/2023 18:36	22/12/2023 06:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	9,67	0,27	1,48	11,42	TSA01Y2	Teresina
51230675	PTY	CR		123046	21/12/2023 18:38	22/12/2023 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,28	0,32	0,22	14,82	PTY01P1	Teresina
51230636	PMR	CR		123007	21/12/2023 18:40	21/12/2023 23:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	1,15	3,08	0,2	4,43	PMR01P2	Palmeirais
51230689	PAB	CR		123060	21/12/2023 18:43	22/12/2023 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,27	0,72	0,52	15,5	PAB01C4	Parnaíba
51230748	RNA	CR		123119	21/12/2023 18:45	22/12/2023 15:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,53	0,93	0,08	20,55	RNA01C4	Teresina
51230751	PAD	CR		123122	21/12/2023 18:46	22/12/2023 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,18	0,38	0,55	17,12	PAD01P1	Luís Correia
51230757	RGE	CR		123128	21/12/2023 18:47	22/12/2023 10:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,02	1,35	0,22	15,58	RGE01N3	Itaueira
51230759	URD	TF	1362650	123130	21/12/2023 18:47	25/12/2023 14:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	91,37	1	87,77	2,02	1,6	91,38	URD09W3	Uruçuí
51230770	RGE	CR		123141	21/12/2023 18:55	22/12/2023 19:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	22,27	2,53	0,08	24,88	RGE01N3	Itaueira
51284628	RNA	CR		176992	21/12/2023 18:59	21/12/2023 19:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C7	Teresina
51231375	AME	TF	1062665	123746	21/12/2023 19:01	22/12/2023 00:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1968,84	347	3,57	1,67	0,45	5,68	AME01N1	Amarante
51231241	PRI	TF	1072969	123612	21/12/2023 19:04	21/12/2023 23:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	663,21	158	2,67	0,38	1,15	4,2	PRI01Y3	Piripiri
51230824	CPM	CR		123195	21/12/2023 19:07	21/12/2023 20:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,17	0,6	0,7	1,47	CPM01C3	Campo Maior
51230845	EBV	CR		123216	21/12/2023 19:11	21/12/2023 19:26	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C2	Elesbão Veloso
51230934	ESP	TF	1365643	123305	21/12/2023 19:11	21/12/2023 21:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	342,2	131	1,18	1,07	0,37	2,62	ESP01M3	Teresina
51231090	PAD	CR		123461	21/12/2023 19:13	21/12/2023 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P4	Parnaíba
51230850	CMP	CR		123221	21/12/2023 19:13	22/12/2023 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,72	0,67	0,32	21,7	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51230873	SPP	CR		123244	21/12/2023 19:16	22/12/2023 06:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,45	1	0,05	0,1	10,67	10,82	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51329248	BOJ	CR		29468	21/12/2023 19:17	21/12/2023 19:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,28	0,43	BOJ01C3	Bom Jesus
51230874	PAB	CR		123245	21/12/2023 19:18	22/12/2023 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,47	0,43	0,72	15,62	PAB01C3	Parnaíba
51366248	BOJ	CR		66464	21/12/2023 19:18	21/12/2023 21:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,05	0,1	1,93	2,08	BOJ01C3	Bom Jesus
51230875	PAD	CR		123246	21/12/2023 19:18	22/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,68	0,68	0,15	15,52	PAD01P4	Parnaíba

51366250	BOJ	CR		66466	21/12/2023 19:20	21/12/2023 21:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,05	0,1	1,9	2,05	BOJ01C3	Bom Jesus
51230975	RNA	TF	1048818	123346	21/12/2023 19:20	21/12/2023 23:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	652,29	177	1,68	0,4	1,62	3,7	RNA01C7	Teresina
51230921	PAD	CR		123292	21/12/2023 19:25	22/12/2023 16:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	15,93	3,8	1,12	20,85	PAD01P2	Parnaíba
51224519	MQP	TF	1053403	116892	21/12/2023 19:27	21/12/2023 21:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	404,46	176	0,37	0,1	1,83	2,3	MQP01N7	Teresina
51230953	MAD	CR		123324	21/12/2023 19:33	23/12/2023 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,82	1	42,93	0,17	0,57	43,67	MAD01C1	Marcolândia
51230967	PRI	CH	1072707	123338	21/12/2023 19:34	21/12/2023 23:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1143,62	261	2,5	1,88	0	4,38	PRI01Y1	Capitão de Campos
51230956	VAL	CH	1300954	123327	21/12/2023 19:35	23/12/2023 15:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1412,23	32	42,33	1,42	0,38	44,13	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51231001	ETA	TF	1232136	123372	21/12/2023 19:41	21/12/2023 20:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	55,44	48	0,37	0,12	0,68	1,17	ETA01C1	Esperantina
51373678	ETA	CR		73894	21/12/2023 19:41	21/12/2023 20:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,37	0,12	0,68	1,17	ETA01C1	Esperantina
51373679	ETA	CR		73895	21/12/2023 19:41	21/12/2023 20:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,37	0,12	0,68	1,17	ETA01C1	Esperantina
51231002	ESP	CR		123373	21/12/2023 19:42	22/12/2023 00:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	0,05	0,1	5,12	5,27	ESP01M1	Teresina
51284627	RNA	CR		176991	21/12/2023 19:43	21/12/2023 20:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	RNA01C7	Teresina
51232242	CEN	CR		124613	21/12/2023 19:43	22/12/2023 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,77	0,22	0,25	15,23	CEN01U1	Teresina
51231173	PRI	CH	1072720	123544	21/12/2023 19:43	22/12/2023 00:10	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	306,61	69	3,55	0,9	0	4,45	PRI01Y1	Piripiri
51231015	BOJ	TF	1381850	123386	21/12/2023 19:43	21/12/2023 22:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	284,66	110	0,27	0,87	1,47	2,6	BOJ01C3	Bom Jesus
51231053	TSA	CR		123424	21/12/2023 19:51	22/12/2023 11:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,9	0,17	0,45	15,52	TSA01Y1	Teresina
51231083	BAS	TF	1225750	123454	21/12/2023 19:52	21/12/2023 22:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1204,65	487	1,38	0,4	0,7	2,48	BAS01C1	Barras
51231152	RNA	TF	1040036	123523	21/12/2023 19:52	21/12/2023 21:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	364,81	185	0,55	0,22	1,22	1,98	RNA01C4	Teresina
51231095	PID	TF	1042940	123466	21/12/2023 19:57	21/12/2023 21:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	134,28	93	0,1	0,1	1,25	1,45	PID01S2	Teresina
51231092	ATS	CR		123463	21/12/2023 20:01	22/12/2023 17:02	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,88	1	20,08	0,82	0,12	21,02	ATS01C4	Altos
51285080	BRL	CR		177444	21/12/2023 20:04	21/12/2023 20:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	BRL01C2	Landri Sales
51231132	OER	TF	1337152	123503	21/12/2023 20:06	22/12/2023 01:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	979,17	171	3,97	1,77	0	5,73	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51231136	RNA	CR		123507	21/12/2023 20:14	22/12/2023 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,1	0,58	0,6	15,28	RNA01C2	Teresina
51231329	PRI	CH	1255060	123700	21/12/2023 20:19	21/12/2023 21:36	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2536,77	3092	0,1	0,1	1,08	1,28	PRI01Y1	Brasileira
51231301	CBC	TF	1075610	123672	21/12/2023 20:20	22/12/2023 01:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1381,39	265	2,02	0,58	2,62	5,22	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51231171	RGE	CR		123542	21/12/2023 20:21	22/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	0,05	0,1	14,8	14,95	RGE01N3	Itaueira
51237433	PTY	TF	1047142	129804	21/12/2023 20:22	22/12/2023 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	247,07	12	19,53	1	0,07	20,6	PTY01P2	Teresina
51231175	PID	CR		123546	21/12/2023 20:25	22/12/2023 04:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,45	1,6	0,03	8,08	PID01S2	Teresina
51231214	PAD	CR		123585	21/12/2023 20:31	22/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,62	1	13,67	0,37	0,73	14,77	PAD01P4	Parnaíba
51231421	CRO	CH	1070486	123792	21/12/2023 20:32	22/12/2023 16:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	449,63	22	16,93	2,8	0,72	20,45	CRO01L1	Monsenhor Gil
51231218	PID	CR		123589	21/12/2023 20:32	22/12/2023 05:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,22	0,27	0,32	8,8	PID01S1	Teresina
51231540	SPM	TF	1356846	123911	21/12/2023 20:39	21/12/2023 23:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	546,42	221	1,47	1,02	0	2,48	SPM01C2	Simplício Mendes
51231275	CPM	CH	1262408	123646	21/12/2023 20:46	22/12/2023 01:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	554,46	110	0,1	0,1	4,85	5,05	CPM09F2	Nossa Senhora de Nazaré
51233276	BTV	CH	1288896	125647	21/12/2023 20:48	22/12/2023 11:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6686,76	471	12,55	0,77	0,88	14,2	BTV01C1	Francisco Santos
51231272	MQP	CR		123643	21/12/2023 20:48	21/12/2023 22:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,95	0,15	0,32	1,42	MQP01N8	Teresina
51231370	TSA	TF	1415658	123741	21/12/2023 20:50	21/12/2023 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	347,26	210	0,58	0,42	0,67	1,67	TSA01Y1	Teresina
51231298	TSA	CR		123669	21/12/2023 20:51	22/12/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	12,52	1,4	0,08	14	TSA01Y3	Teresina
51231436	MAD	CH	1318520	123807	21/12/2023 20:52	21/12/2023 22:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1429,13	749	0,7	1,22	0	1,92	MAD01C4	Pio IX
51231562	MAD	TF	1318752	123933	21/12/2023 20:57	23/12/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	653,88	14	18	0,22	28,5	46,72	MAD01C4	Pio IX
51231349	PAD	CR		123720	21/12/2023 21:02	22/12/2023 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	15,97	2,1	1,08	19,15	PAD01P1	Parnaíba
51231369	AME	CR		123740	21/12/2023 21:06	22/12/2023 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,73	0,33	0,3	19,37	AME01N1	Amarante
51231411	PAD	CH	1409558	123782	21/12/2023 21:10	22/12/2023 12:30	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	4632,32	1406	13,47	0,32	1,55	15,33	PAD01P8	Luís Correia
51233033	MAD	CH	1318321	125404	21/12/2023 21:12	22/12/2023 14:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1400,38	80	14,58	2,93	0	17,52	MAD01C4	Pio IX
51231419	PTY	CR		123790	21/12/2023 21:17	21/12/2023 22:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,85	0,33	0,4	1,58	PTY01P8	Teresina
51231483	CRO	CH	1054681	123854	21/12/2023 21:20	22/12/2023 12:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5805	387	12,6	1,33	1,07	15	CRO01L2	Curralinhos

51231439	BOJ	TF	1264084	123810	21/12/2023 21:23	21/12/2023 22:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	635,25	462	0,93	0,45	0	1,38	BOJ01C3	Bom Jesus
51231508	STL	CH	1297657	123879	21/12/2023 21:31	22/12/2023 02:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3044,43	570	3,67	1,13	0,55	5,35	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51231526	STL	TF	1436392	123897	21/12/2023 21:33	22/12/2023 00:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	491,36	183	1,8	0,17	0,73	2,7	STL01C2	Francisco Santos
51231564	STL	TF	1297823	123935	21/12/2023 21:34	21/12/2023 23:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	671,27	378	0,48	0,47	0,83	1,78	STL01C2	Francisco Santos
51231514	PID	CR		123885	21/12/2023 21:38	22/12/2023 10:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,83	0,1	0,05	12,98	PID01S5	Teresina
51232933	NZA	TF	1062131	125304	21/12/2023 21:45	22/12/2023 09:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	262,22	23	8,32	3,02	0,08	11,42	NZA01Z4	Nazária
51231683	MTO	CR		124054	21/12/2023 21:50	22/12/2023 09:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,15	0,67	0,53	11,35	MTO01C3	Porto
51233748	STL	CH	1297912	126119	21/12/2023 21:54	22/12/2023 18:22	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	490,81	24	0,1	0,1	20,27	20,47	STL01C2	Francisco Santos
51231835	BOJ	CR		124206	21/12/2023 21:57	22/12/2023 00:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	2,25	0,3	0	2,55	BOJ01C3	Bom Jesus
51231838	CMP	TF	1398792	124209	21/12/2023 22:02	22/12/2023 18:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	421,78	21	18,92	0,72	0,47	20,1	CMP01C3	Luís Correia
51231770	JUN	TF	1290602	124141	21/12/2023 22:03	22/12/2023 04:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	178,17	29	5,6	0,27	0,28	6,15	JUN01M3	Picos
51231677	PCS	CH	1296464	124048	21/12/2023 22:03	22/12/2023 00:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	534,28	228	0,72	1,63	0	2,35	PCS01C2	Picos
51379502	JFR	CR		79718	21/12/2023 22:03	21/12/2023 22:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	JFR01C3	José de Freitas
51231587	MAV	CH	1435614	123958	21/12/2023 22:04	22/12/2023 08:00	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	7574,68	763	8,93	0,38	0,62	9,93	MAV01C1	Miguel Alves
51231757	PCS	TF	1415757	124128	21/12/2023 22:04	22/12/2023 07:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1017,33	105	7,75	0,37	1,58	9,7	PCS01C6	Picos
51232041	JUN	TF	1290451	124412	21/12/2023 22:05	22/12/2023 05:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	999,43	138	6,25	0,98	0,02	7,25	JUN01M5	Picos
51231740	STL	TF	1297642	124111	21/12/2023 22:06	22/12/2023 01:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	406,89	132	2,18	0,65	0,25	3,08	STL01C2	Francisco Santos
51231741	PCS	CH	1296319	124112	21/12/2023 22:06	22/12/2023 05:47	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	652,45	85	7,22	0,47	0	7,68	PCS01C2	Picos
51231737	PCS	CH	1296467	124108	21/12/2023 22:07	22/12/2023 01:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	482,61	141	2,32	1,05	0,07	3,43	PCS01C2	Picos
51234470	PCS	TF	1296335	126841	21/12/2023 22:07	22/12/2023 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	959,85	57	16,23	0,62	0	16,85	PCS01C2	Picos
51240559	SPP	CR		132930	21/12/2023 22:08	21/12/2023 22:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C2	Jardim do Mulato
51231806	JUN	TF	1363719	124177	21/12/2023 22:10	22/12/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1659,2	120	13,17	0,57	0,1	13,83	JUN01M2	Picos
51234908	JUN	CH	1299114	127279	21/12/2023 22:12	22/12/2023 10:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1267,03	100	11,95	0,73	0	12,68	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51231772	PCS	TF	1296616	124143	21/12/2023 22:14	22/12/2023 10:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1312,39	111	11,1	0,45	0,28	11,83	PCS01C2	Picos
51231786	JUN	TF	1290456	124157	21/12/2023 22:14	22/12/2023 04:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	864,35	142	3,42	0,45	2,23	6,1	JUN01M5	Picos
51232016	JUN	TF	1391208	124387	21/12/2023 22:14	22/12/2023 12:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	923,56	67	9,7	3,23	0,87	13,8	JUN01M2	Picos
51231850	PCS	TF	1314866	124221	21/12/2023 22:16	22/12/2023 10:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1870,85	153	10,23	0,4	1,6	12,23	PCS01C4	Picos
51231625	MBA	AL	1056403	123996	21/12/2023 22:20	22/12/2023 17:18	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	1875,03	198	0,87	3,63	14,47	18,97	MBA01C2	Teresina
51231775	SPM	CR		124146	21/12/2023 22:23	22/12/2023 09:33	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,47	1	10,6	0,08	0,48	11,17	SPM01C2	Isaías Coelho
51231812	SPM	TF	1357109	124183	21/12/2023 22:24	22/12/2023 00:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	795,46	372	0,73	0,67	0,75	2,15	SPM01C2	Isaías Coelho
51231798	PCS	TF	1314850	124169	21/12/2023 22:29	22/12/2023 02:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	649,57	153	3,27	0,72	0,27	4,25	PCS01C4	Picos
51231936	JUN	TF	1290590	124307	21/12/2023 22:34	22/12/2023 01:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	366,56	126	2,08	0,78	0,05	2,92	JUN01M3	Picos
51232100	PCS	CH	1293711	124471	21/12/2023 22:34	22/12/2023 08:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3531,01	347	9,38	0,8	0	10,18	PCS01C6	Picos
51231816	MQP	CR		124187	21/12/2023 22:35	22/12/2023 07:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,93	0,42	0,58	8,93	MQP01N8	Teresina
51233337	PCS	TF	1296665	125708	21/12/2023 22:39	22/12/2023 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	440,15	37	9,8	0,35	1,75	11,9	PCS01C2	Picos
51231862	JUN	CR		124233	21/12/2023 22:41	22/12/2023 20:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,91	1	19,83	0,88	1,15	21,87	JUN09F1	Picos
51231870	CPM	TF	1260598	124241	21/12/2023 22:45	22/12/2023 11:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	181,44	14	12,33	0,13	0,5	12,97	CPM01C1	Campo Maior
51231881	PAB	CR		124252	21/12/2023 22:48	22/12/2023 06:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	0,05	0,1	8,02	8,17	PAB01C1	Parnaíba
51231898	NVL	CR		124269	21/12/2023 22:51	22/12/2023 07:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,35	1	0,05	0,1	8,35	8,5	NVL01C2	União
51231919	AME	TF	1062682	124290	21/12/2023 22:52	22/12/2023 01:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	348,53	133	1,83	0,13	0,67	2,63	AME01N1	Amarante
51232135	BIG	CH	1286340	124506	21/12/2023 22:54	22/12/2023 15:43	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	15562,97	926	9,28	7,53	0	16,82	BIG01N1	Wall Ferraz
51231920	GBS	CR		124291	21/12/2023 22:58	22/12/2023 11:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,53	1	11,17	1	0,6	12,77	GBS09F9	Gilbués
51232000	PCS	CR		124371	21/12/2023 23:26	22/12/2023 10:08	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,45	1	9,58	0,68	0,43	10,7	PCS01C2	Picos
51232019	RNA	CR		124390	21/12/2023 23:32	22/12/2023 02:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,97	0,07	0,08	3,12	RNA01C7	Teresina
51232022	CPM	CH	1261262	124393	21/12/2023 23:34	22/12/2023 11:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	234,81	19	11,55	0,38	0,43	12,37	CPM01C2	Campo Maior

51232017	RNA	CR		124388	21/12/2023 23:35	22/12/2023 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	10,83	0,6	0,7	12,13	RNA01C4	Teresina
51232113	JUN	TF	1290524	124484	21/12/2023 23:36	22/12/2023 08:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2619,41	299	8,47	0,2	0,1	8,77	JUN01M5	Picos
51232111	PAD	CH	1397541	124482	21/12/2023 23:55	22/12/2023 11:05	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	279,12	25	8,93	0,57	1,67	11,17	PAD01P2	Parnaíba
51232132	TSA	TF	1045089	124503	21/12/2023 23:56	22/12/2023 02:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	589,88	231	0,1	0,1	2,37	2,57	TSA01Y4	Teresina
51232141	TSA	TF	1045090	124512	21/12/2023 23:57	22/12/2023 03:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	489,16	126	2,55	0,92	0,4	3,87	TSA01Y4	Teresina
51232133	TSA	TF	1045095	124504	21/12/2023 23:58	22/12/2023 01:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	284,26	178	0,4	0,3	0,9	1,6	TSA01Y4	Teresina
51232467	ESP	TF	1043800	124838	21/12/2023 23:58	22/12/2023 06:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1673,43	247	5,38	0,27	1,13	6,78	ESP01M2	Teresina
51232155	TSA	TF	1045091	124526	22/12/2023 00:02	22/12/2023 05:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	648,45	124	0,1	0,1	5,03	5,23	TSA01Y4	Teresina
51232205	PRI	TF	1254779	124576	22/12/2023 00:05	22/12/2023 01:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	566,19	346	0,95	0,45	0,25	1,65	PRI01Y2	Piripiri
51232157	TSA	CR		124528	22/12/2023 00:11	22/12/2023 11:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	9,95	0,08	1,77	11,8	TSA01Y4	Teresina
51232187	PID	TF	1044120	124558	22/12/2023 00:14	22/12/2023 02:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	614,55	255	0,57	0,32	1,53	2,42	PID01S6	Teresina
51232335	ESP	TF	1368112	124706	22/12/2023 00:19	22/12/2023 03:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	51,17	18	2,35	0,17	0,33	2,85	ESP01M1	Teresina
51318320	CRO	CR		18541	22/12/2023 00:19	22/12/2023 07:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	0,05	0,1	6,57	6,72	CRO01L1	Monsenhor Gil
51232408	NZR	CH	1348608	124779	22/12/2023 00:21	22/12/2023 09:13	RELIGADOR	OBJETO NA REDE	12198,24	1376	1,52	0,5	6,85	8,87	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51232972	VAL	CH	1291729	125343	22/12/2023 00:28	22/12/2023 11:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3063,4	289	9,05	1,43	0,12	10,6	VAL01C1	Aroazes
51232226	EMT	CH	1427808	124597	22/12/2023 00:32	22/12/2023 02:09	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4011,96	2504	0,05	0,42	1,15	1,62	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51232247	LUZ	CH	1404079	124618	22/12/2023 00:45	22/12/2023 14:55	RELIGADOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	61989,42	6131	0,45	1,52	12,2	14,17	LUZ01C3	Luzilândia
51233228	UNO	CH	1059005	125599	22/12/2023 00:53	22/12/2023 09:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1038,05	122	6,7	1,82	0	8,52	UNO01C4	Lagoa Alegre
51232123	ESP	CH	1422466	124494	22/12/2023 00:58	22/12/2023 01:23	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	342,47	841	0,1	0,1	0,22	0,42	ESP01M1	Teresina
51233064	TSA	CH	1043293	125435	22/12/2023 01:00	22/12/2023 07:21	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	247,18	39	5,3	1,05	0	6,35	TSA01Y5	Teresina
51232334	PMR	TF	1062218	124705	22/12/2023 01:21	23/12/2023 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			0,03	5,62	28,98	34,63	PMR01P2	Palmeirais
51232470	CET	TF	1214265	124841	22/12/2023 01:33	22/12/2023 07:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1617,57	286	4,9	0,38	0,38	5,67	CET01N2	Cocal
51232397	JAC	TF	1314687	124768	22/12/2023 01:38	22/12/2023 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1897,56	216	7,33	1,47	0	8,8	JAC09F5	Patos do Piauí
51237328	CPM	CH	1261375	129699	22/12/2023 02:08	23/12/2023 00:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2994,56	135	20,55	1,63	0	22,18	CPM01C4	Boqueirão do Piauí
51232333	NZA	AL	1258895	124704	22/12/2023 02:10	22/12/2023 20:53	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6136,3	897	17,93	0,07	0,72	18,72	NZA01Z4	Nazária
51232520	JER	CR		124891	22/12/2023 02:31	22/12/2023 16:36	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,59	1	12,88	0,43	0,77	14,08	JER01C2	Jerumenha
51232606	TSA	CR		124977	22/12/2023 03:09	22/12/2023 10:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,6	0,18	0,2	6,98	TSA01Y4	Teresina
51232702	OER	CH	1378397	125073	22/12/2023 03:39	22/12/2023 18:42	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	300,94	20	0,1	1,25	13,7	15,05	OER01C3	Oeiras
51232751	DML	CR		125122	22/12/2023 04:13	22/12/2023 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	7,97	2,25	0,15	10,37	DML01W2	Demerval Lobão
51234133	DML	CH	1069844	126504	22/12/2023 04:16	22/12/2023 21:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	243,17	14	14,92	0,47	2	17,38	DML01W1	Teresina
51232787	ESP	CR		125158	22/12/2023 04:30	22/12/2023 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,53	0,1	0,08	5,72	ESP01M3	Teresina
51233018	JUN	TF	1296264	125389	22/12/2023 04:36	22/12/2023 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1414,06	136	0,1	0,1	10,2	10,4	JUN01M6	Picos
51238270	OER	CH	1336173	130641	22/12/2023 04:58	22/12/2023 21:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5340,46	322	15,25	1,35	0	16,6	OER01C3	Oeiras
51318029	OER	CR		18250	22/12/2023 04:58	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,25	1,35	0	16,6	OER01C3	Oeiras
51316855	JAC	CR		17076	22/12/2023 05:06	22/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,05	0,1	3,18	3,33	JAC01C2	Jaicós
51316867	JAC	CR		17088	22/12/2023 05:06	22/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,05	0,1	3,18	3,33	JAC01C2	Jaicós
51316875	JAC	CR		17096	22/12/2023 05:06	22/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,05	0,1	3,18	3,33	JAC01C2	Jaicós
51232906	JAC	CH	1314139	125277	22/12/2023 05:12	22/12/2023 13:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	175,8	22	0,1	0,1	7,8	8	JAC09F5	Patos do Piauí
51234453	ALG	CH	1389548	126824	22/12/2023 05:21	22/12/2023 20:11	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	7802,04	526	12,18	2,65	0	14,83	ALG01N2	Alto Longá
51233791	JUN	CH	1289676	126162	22/12/2023 05:24	22/12/2023 09:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	443,62	113	3,13	0,47	0,33	3,93	JUN01M7	Picos
51233768	BIG	TF	1361779	126139	22/12/2023 05:24	22/12/2023 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1517,76	153	8,57	1,13	0,23	9,93	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
51234959	CBC	TF	1075554	127330	22/12/2023 05:28	22/12/2023 12:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	450,14	63	5,32	1,43	0,4	7,15	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51232971	SPP	CR		125342	22/12/2023 05:32	22/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,47	1	9,45	1,13	0,62	11,2	SPP01C1	Água Branca
51236256	VAL	TF	1395678	128627	22/12/2023 05:34	22/12/2023 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1085,12	105	8,32	0,73	1,3	10,35	VAL01C3	Valença do Piauí
51232992	MAD	CR		125363	22/12/2023 05:37	23/12/2023 18:40	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,54	1	36,1	0,6	0,35	37,05	MAD01C4	Pio IX

51232056	ATS	CH	1064940	124427	22/12/2023 05:38	22/12/2023 09:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	950,68	238	2,68	1	0,32	4	ATS01C2	Altos
51233660	STL	CH	1297822	126031	22/12/2023 05:38	22/12/2023 10:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1388,78	309	3,12	0,97	0,42	4,5	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51232997	PAD	CR		125368	22/12/2023 05:39	22/12/2023 09:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,17	1	3,45	0,17	0,52	4,13	PAD01P4	Parnaíba
51404562	BIG	CR		104770	22/12/2023 05:39	22/12/2023 11:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,23	1	4,85	0,43	0,35	5,63	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51234076	JUN	CH	1289988	126447	22/12/2023 05:41	22/12/2023 10:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	621,61	143	3,62	0,5	0,23	4,35	JUN01M1	Itainópolis
51232468	JUN	CR		124839	22/12/2023 05:41	22/12/2023 10:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	2,55	1,03	0,75	4,33	JUN01M2	Picos
51234136	CPM	CH	1262562	126507	22/12/2023 05:41	22/12/2023 13:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	299,95	38	6,95	0,92	0,03	7,9	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51248489	NVL	CR		140860	22/12/2023 05:41	22/12/2023 07:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,52	1,67	NVL01C2	União
51352134	NVL	CR		52350	22/12/2023 05:41	22/12/2023 07:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,52	1,67	NVL01C2	União
51352138	NVL	CR		52354	22/12/2023 05:41	22/12/2023 07:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,52	1,67	NVL01C2	União
51233552	JER	CH	1424418	125923	22/12/2023 05:42	22/12/2023 10:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	634,19	139	2,75	0,17	1,65	4,57	JER01C2	Jerumenha
51233035	BOL	CH	1265156	125406	22/12/2023 05:47	22/12/2023 11:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2390,74	434	3,55	1,43	0,53	5,52	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51235372	BOL	TF	1265097	127743	22/12/2023 05:47	22/12/2023 11:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	675,73	116	5,5	0,22	0,12	5,83	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51233043	BIG	CH	1361318	125414	22/12/2023 05:50	22/12/2023 13:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	169,04	22	6,07	1,55	0,08	7,7	BIG01N2	Inhuma
51410670	NZR	CR		110877	22/12/2023 05:52	22/12/2023 06:22	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51237249	MAD	CH	1319217	129620	22/12/2023 05:59	22/12/2023 19:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1581,27	120	2,47	1,03	9,68	13,18	MAD01C4	Pio IX
51233093	JAC	CR		125464	22/12/2023 06:03	22/12/2023 06:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51233961	SPP	CH	1069158	126332	22/12/2023 06:05	22/12/2023 11:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	244,56	42	3,47	1,52	0,85	5,83	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51233267	PCS	CH	1294543	125638	22/12/2023 06:06	22/12/2023 10:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1259,16	323	3,1	0,8	0	3,9	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51234878	ESP	CH	1043696	127249	22/12/2023 06:06	22/12/2023 11:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	653,07	115	3,77	1,8	0,13	5,7	ESP01M1	Teresina
51234734	SPM	CH	1357376	127105	22/12/2023 06:10	22/12/2023 10:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1324,58	286	3,97	0,28	0,38	4,63	SPM01C2	Isaías Coelho
51233113	BGR	CH	1376798	125484	22/12/2023 06:10	22/12/2023 09:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2,83	1	1,42	0,77	0,65	2,83	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51233137	SMT	CR		125508	22/12/2023 06:11	23/12/2023 11:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,24	1	29,08	0,28	0,28	29,65	SMT01C2	São Miguel do Tapuio
51236188	PCS	TF	1294361	128559	22/12/2023 06:11	22/12/2023 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	160,2	13	11,2	0,68	0,45	12,33	PCS01C3	Picos
51231670	JUN	CH	1297427	124041	22/12/2023 06:12	22/12/2023 12:21	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2848,44	464	5,52	0,63	0	6,15	JUN01M6	São José do Piauí
51234058	NVL	CH	1054829	126429	22/12/2023 06:12	22/12/2023 11:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	980,29	177	2,42	2,32	0,82	5,55	NVL01C1	União
51235385	CET	TF	1214666	127756	22/12/2023 06:13	22/12/2023 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	32,86	3	7,7	3,15	0,3	11,15	CET01N2	Cocal
51233274	JUN	CH	1290190	125645	22/12/2023 06:17	22/12/2023 19:20	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	3938,92	302	3,9	0,45	8,7	13,05	JUN01M1	Vera Mendes
51236989	STL	TF	1315927	129360	22/12/2023 06:18	22/12/2023 17:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	57,05	5	8,3	1,37	1,73	11,4	STL01C1	Bocaina
51233174	SAT	CR		125545	22/12/2023 06:20	22/12/2023 12:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	3,28	0,25	2,2	5,73	SAT01L5	Teresina
51233539	CRO	TF	1070283	125910	22/12/2023 06:20	22/12/2023 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1841,04	167	10,32	0,18	0,53	11,03	CRO01L1	Monsenhor Gil
51233200	JER	CR		125571	22/12/2023 06:22	22/12/2023 06:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JER01C2	Jerumenha
51234321	OER	TF	1336775	126692	22/12/2023 06:25	22/12/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	503,37	38	2,37	0,33	10,55	13,25	OER01C2	Oeiras
51234850	ATS	CH	1402396	127221	22/12/2023 06:26	22/12/2023 16:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	722,34	70	3,2	2,18	4,93	10,32	ATS01C4	Altos
51233231	DML	CH	1070166	125602	22/12/2023 06:27	22/12/2023 19:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5340,83	425	10,98	1,58	0	12,57	DML01W1	Lagoa do Piauí
51234887	DML	TF	1069894	127258	22/12/2023 06:27	22/12/2023 19:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	540,37	43	8,45	0,75	3,37	12,57	DML01W1	Beneditinos
51235896	DML	TF	1070058	128267	22/12/2023 06:27	22/12/2023 19:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	103,33	8	0,1	0,1	12,72	12,92	DML01W1	Lagoa do Piauí
51352055	RGE	CR		52271	22/12/2023 06:27	22/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	0,05	0,1	4,7	4,85	RGE01N3	Itaueira
51352060	RGE	CR		52276	22/12/2023 06:27	22/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	0,05	0,1	4,7	4,85	RGE01N3	Itaueira
51352072	RGE	CR		52288	22/12/2023 06:27	22/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	0,05	0,1	4,7	4,85	RGE01N3	Itaueira
51233235	JAC	CR		125606	22/12/2023 06:28	22/12/2023 06:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51237152	JAC	TF	1314228	129523	22/12/2023 06:28	22/12/2023 15:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	27,69	3	8,62	0,4	0,22	9,23	JAC09F5	Patos do Piauí
51230784	SPP	CH	1319715	123155	22/12/2023 06:28	22/12/2023 10:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1512,99	399	0,1	0,1	3,6	3,8	SPP01C1	Água Branca
51233926	SPM	TF	1332455	126297	22/12/2023 06:29	22/12/2023 12:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,04	3	4,07	1,57	0,05	5,68	SPM01C1	Simplício Mendes
51233826	PDS	CH	1239888	126197	22/12/2023 06:29	22/12/2023 09:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	395,27	141	2,02	0,42	0,38	2,82	PDS01C3	Pedro II

51235574	ATS	CH	1064708	127945	22/12/2023 06:29	22/12/2023 13:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	435,68	65	6,32	0,35	0,05	6,72	ATS01C3	Altos
51233224	SAT	TF	1442406	125595	22/12/2023 06:29	22/12/2023 21:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	188,51	13	1,28	4,1	9,13	14,52	SAT01L8	Teresina
51233238	ATS	TF	1064467	125609	22/12/2023 06:30	23/12/2023 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3257,85	113	0,17	1,17	27,5	28,83	ATS01C2	Altos
51233247	PRI	CH	1389224	125618	22/12/2023 06:30	22/12/2023 11:22	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	52,26	11	0	1,03	3,83	4,87	PRI01Y2	Piripiri
51234112	SPP	CH	1068832	126483	22/12/2023 06:36	22/12/2023 20:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	415,05	31	11	1,35	1,05	13,4	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51237065	SPP	TF	1068848	129436	22/12/2023 06:36	23/12/2023 20:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	690,1	18	35	1,48	1,87	38,35	SPP01C4	Agricolândia
51233306	CMT	CH	1267307	125677	22/12/2023 06:37	22/12/2023 14:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	16,56	2	3,03	1,17	4,07	8,27	CMT09S1	Curimatá
51233309	BOL	CH	1265287	125680	22/12/2023 06:37	22/12/2023 13:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1197,13	183	4,68	1,65	0,22	6,55	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51236662	SPP	CH	1401458	129033	22/12/2023 06:38	22/12/2023 17:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6761,45	606	8,63	0,8	1,73	11,17	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51235393	CPM	CH	1261104	127764	22/12/2023 06:38	22/12/2023 17:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	291,76	26	10,12	1,05	0,07	11,23	CPM01C2	Campo Maior
51234621	OER	CH	1335854	126992	22/12/2023 06:39	22/12/2023 09:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	350,77	109	0,23	0,37	2,63	3,23	OER01C3	Colônia do Piauí
51234228	SPP	CH	1388804	126599	22/12/2023 06:42	22/12/2023 10:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	185,97	51	2,43	0,92	0,3	3,65	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51233352	OER	CR		125723	22/12/2023 06:42	22/12/2023 07:36	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,04	1	0,05	0,1	0,75	0,9	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51235352	OER	CH	1336908	127723	22/12/2023 06:42	22/12/2023 07:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12541,54	1267	0,82	0,07	0	0,88	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51236596	CBC	CH	1421653	128967	22/12/2023 06:44	22/12/2023 08:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2953,06	198	1,58	0,05	0	1,63	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51364364	CBC	CR		64580	22/12/2023 06:44	22/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,75	1,8	0	16,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51364365	CBC	CR		64581	22/12/2023 06:44	22/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,75	1,8	0	16,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51364366	CBC	CR		64582	22/12/2023 06:44	22/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,75	1,8	0	16,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51364367	CBC	CR		64583	22/12/2023 06:44	22/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,75	1,8	0	16,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51364368	CBC	CR		64584	22/12/2023 06:44	22/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,75	1,8	0	16,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51379608	CBC	CR		79824	22/12/2023 06:44	22/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,69	1	14,75	1,8	0	16,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51379609	CBC	CR		79825	22/12/2023 06:44	22/12/2023 23:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,69	1	14,75	1,8	0	16,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51233501	NVL	TF	1054803	125872	22/12/2023 06:46	22/12/2023 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	692,68	85	5,65	2,43	0,07	8,15	NVL01C1	União
51233920	CRO	TF	1070371	126291	22/12/2023 06:46	24/12/2023 09:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	306,04	6	49,8	0,63	0,58	51,02	CRO01L1	Monsenhor Gil
51233386	LUZ	CR		125757	22/12/2023 06:49	22/12/2023 12:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,72	0,32	0,27	5,3	LUZ01C3	Joaquim Pires
51234411	SPP	TF	1427274	126782	22/12/2023 06:50	22/12/2023 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	420,4	163	1,87	0,43	0,28	2,58	SPP01C3	Barro Duro
51236015	CPM	CH	1262409	128386	22/12/2023 06:50	22/12/2023 17:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	825,16	80	8,32	1,87	0,13	10,32	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51282501	BRL	CR		174868	22/12/2023 06:50	22/12/2023 08:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,6	1,75	BRL01C2	Landri Sales
51282509	BRL	CR		174876	22/12/2023 06:50	22/12/2023 08:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,6	1,75	BRL01C2	Landri Sales
51233402	ETA	CH	1383685	125773	22/12/2023 06:50	22/12/2023 11:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	854,02	196	0,1	0,1	4,17	4,37	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51233480	PMR	CH	1424102	125851	22/12/2023 06:50	22/12/2023 15:34	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	7190,46	904	0,1	0,1	8,53	8,73	PMR01P2	Palmeirais
51236124	NVL	CH	1379356	128495	22/12/2023 06:51	22/12/2023 17:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	925,13	89	10	0,4	0	10,4	NVL01C1	União
51233414	PRI	CH	1073003	125785	22/12/2023 06:51	22/12/2023 09:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2,73	1	1,4	0,18	1,17	2,75	PRI01Y3	Piripiri
51233415	PAD	CR		125786	22/12/2023 06:53	22/12/2023 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	9,87	0,27	0,95	11,08	PAD01P2	Luís Correia
51234585	JAC	CH	1313852	126956	22/12/2023 06:54	22/12/2023 17:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	398,78	38	10,38	0,12	0	10,5	JAC09F5	Jaicós
51235553	DML	CH	1070154	127924	22/12/2023 06:55	22/12/2023 21:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	304,53	21	14,45	0,07	0	14,52	DML01W1	Demerval Lobão
51233449	MAD	TF	1288906	125820	22/12/2023 06:56	24/12/2023 10:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	359,06	7	50,6	0,52	0,18	51,3	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51233451	JAC	TF	1314015	125822	22/12/2023 06:56	24/12/2023 21:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	248,56	4	7,13	0,48	54,53	62,15	JAC09F5	Jaicós
51231036	ALG	CH	1061360	123407	22/12/2023 06:57	22/12/2023 12:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	5456,81	993	4,67	0,08	0,75	5,5	ALG01N1	Beneditinos
51233465	PAB	CR		125836	22/12/2023 06:58	22/12/2023 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,77	0,17	0,47	8,4	PAB01C1	Ilha Grande
51233466	PAB	TF	1204931	125837	22/12/2023 06:58	22/12/2023 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	994,01	221	1,58	0,47	2,45	4,5	PAB01C1	Parnaíba
51233994	NZA	CH	1389239	126365	22/12/2023 06:58	22/12/2023 10:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1578,63	521	1,57	0,6	0,87	3,03	NZA01Z2	Nazária
51233797	NZA	TF	1054119	126168	22/12/2023 07:00	22/12/2023 13:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1357,07	219	3,58	0,77	1,85	6,2	NZA01Z1	Teresina
51233470	RGE	CR		125841	22/12/2023 07:00	22/12/2023 11:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	3,37	0,87	0,13	4,37	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51234811	DML	CH	1070203	127182	22/12/2023 07:00	22/12/2023 21:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4608,97	327	0,1	0,1	13,9	14,1	DML01W1	Teresina

51236346	SRO	TF	1278921	128717	22/12/2023 07:00	22/12/2023 15:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	52,23	6	7,4	0,67	0,65	8,72	SRO09F2	Várzea Branca
51234960	UNO	CH	1386414	127331	22/12/2023 07:01	22/12/2023 10:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	909,98	297	2,67	0,13	0,27	3,07	UNO01C4	Lagoa Alegre
51235067	CRO	CH	1320819	127438	22/12/2023 07:02	22/12/2023 17:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2924,33	284	7,92	2,38	0	10,3	CRO01L1	Monsenhor Gil
51231774	JFR	CH	1063173	124145	22/12/2023 07:03	22/12/2023 08:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4965,47	462	1,4	0,05	0	1,45	JFR01C3	José de Freitas
51236651	CPM	TF	1081521	129022	22/12/2023 07:04	22/12/2023 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	106,48	11	8,38	0,65	0,65	9,68	CPM09F1	Campo Maior
51233515	ESP	CR		125886	22/12/2023 07:04	22/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,2	0,75	0,7	5,65	ESP01M2	Teresina
51233516	MTO	CR		125887	22/12/2023 07:04	22/12/2023 11:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	3,82	0,87	0,08	4,77	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51236164	OER	CH	1336446	128535	22/12/2023 07:04	22/12/2023 22:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	8131,43	519	14,6	1,08	0	15,68	OER01C3	Oeiras
51234583	BIG	CH	1361406	126954	22/12/2023 07:05	22/12/2023 11:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1511,9	378	3,42	0,43	0,35	4,2	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51234331	OER	TF	1337405	126702	22/12/2023 07:05	22/12/2023 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1535,49	140	6,13	3,97	0,87	10,97	OER01C2	Oeiras
51233547	PCS	CR		125918	22/12/2023 07:08	22/12/2023 07:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C6	Picos
51234586	NOT	TF	1293039	126957	22/12/2023 07:09	22/12/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	53,18	7	4,55	2,57	0,48	7,6	NOT01C1	Várzea Grande
51235721	PMR	CH	1062049	128092	22/12/2023 07:10	22/12/2023 18:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2316,22	200	0,1	0,1	11,38	11,58	PMR01P3	Palmeirais
51234020	BGR	TF	1315467	126391	22/12/2023 07:11	22/12/2023 09:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	307,93	126	0,1	0,1	2,25	2,45	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51233591	MAV	CR		125962	22/12/2023 07:12	22/12/2023 14:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,3	1	6,2	0,18	0,92	7,3	MAV01C3	Miguel Alves
51233713	JUN	TF	1289428	126084	22/12/2023 07:13	22/12/2023 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	122,63	24	2,8	2,3	0,02	5,12	JUN01M7	Picos
51233581	JUN	CH	1298764	125952	22/12/2023 07:13	22/12/2023 16:05	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	593,21	67	8,6	0,27	0	8,87	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51233624	BIG	CH	1361128	125995	22/12/2023 07:15	22/12/2023 12:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5,32	1	0,02	1,68	3,63	5,33	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51233646	FAO	CR		126017	22/12/2023 07:16	22/12/2023 10:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	0,7	1,25	1,1	3,05	FAO01C4	Floriano
51454134	OER	CR		195013	22/12/2023 07:16	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,6	1	12,95	1,35	0	14,3	OER01C3	Oeiras
51233644	LUZ	TF	1319470	126015	22/12/2023 07:19	22/12/2023 10:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	5,83	2	1,48	1,05	0,38	2,92	LUZ01C4	Luzilândia
51233953	BAS	TF	1074650	126324	22/12/2023 07:19	22/12/2023 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	99,55	28	0,02	0,8	2,75	3,57	BAS01C4	Barras
51234459	NVL	CH	1072084	126830	22/12/2023 07:21	23/12/2023 17:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	17727,4	527	2,53	0,62	30,5	33,65	NVL01C2	União
51233957	JUN	CH	1290597	126328	22/12/2023 07:24	22/12/2023 09:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	102,54	53	0,1	0,1	1,75	1,95	JUN01M3	Picos
51233697	NZR	CR		126068	22/12/2023 07:25	22/12/2023 07:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NZR01C2	Arraial
51233916	NZR	TF	1411610	126287	22/12/2023 07:28	22/12/2023 09:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	48,6	22	1,93	0,15	0,13	2,22	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51233774	MAV	CH	1433895	126145	22/12/2023 07:28	22/12/2023 16:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2997,11	341	7,23	1,2	0,37	8,8	MAV01C1	União
51233741	JUN	TF	1297268	126112	22/12/2023 07:29	23/12/2023 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	108,71	4	27,07	0,05	0,07	27,18	JUN01M6	Bocaina
51233766	MAD	CR		126137	22/12/2023 07:29	23/12/2023 10:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	25,58	0,87	0,42	26,87	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51233778	SPM	CR		126149	22/12/2023 07:30	22/12/2023 07:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPM01C1	Simplício Mendes
51233772	SPP	CH	1069255	126143	22/12/2023 07:30	22/12/2023 15:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	22,93	3	6,05	1,53	0,07	7,65	SPP01C2	Jardim do Mulato
51233960	OER	TF	1337693	126331	22/12/2023 07:30	22/12/2023 17:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	104,69	10	7,58	2,58	0,3	10,47	OER01C2	Oeiras
51234877	JUN	CH	1298466	127248	22/12/2023 07:31	22/12/2023 15:34	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL TRANÇADO	2889,15	359	7,3	0,75	0	8,05	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51234004	BIG	CH	1361574	126375	22/12/2023 07:33	22/12/2023 10:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	457,21	155	1	1,45	0,5	2,95	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51231170	SPP	CH	1388871	123541	22/12/2023 07:34	22/12/2023 20:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2240,03	178	11,87	0,73	0	12,6	SPP01C5	Angical do Piauí
51233831	PTY	CR		126202	22/12/2023 07:34	22/12/2023 12:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,22	0,63	0,85	4,7	PTY01P4	Teresina
51233846	ESP	CR		126217	22/12/2023 07:35	23/12/2023 08:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,04	1	24,12	0,5	0,33	24,95	ESP01M1	Teresina
51242954	OER	CH	1335278	135325	22/12/2023 07:36	22/12/2023 08:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	508,48	9	0,88	0,05	0	0,93	OER01C3	Colônia do Piauí
51233864	RNA	CR		126235	22/12/2023 07:38	22/12/2023 16:05	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,35	1	7,92	0,47	0,07	8,45	RNA01C7	Teresina
51236214	JUN	TF	1290421	128585	22/12/2023 07:38	22/12/2023 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	190,78	21	7,78	0,7	0,6	9,08	JUN01M1	Vera Mendes
51236582	NZR	CH	1348712	128953	22/12/2023 07:39	22/12/2023 16:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	574,17	68	7,97	0,08	0,4	8,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51410665	NZR	CR		110872	22/12/2023 07:39	22/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,35	1	7,97	0,08	0,4	8,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51410666	NZR	CR		110873	22/12/2023 07:39	22/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,35	1	7,97	0,08	0,4	8,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51410667	NZR	CR		110874	22/12/2023 07:39	22/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,35	1	7,97	0,08	0,4	8,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51410668	NZR	CR		110875	22/12/2023 07:39	22/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,35	1	7,97	0,08	0,4	8,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí

51410669	NZR	CR		110876	22/12/2023 07:39	22/12/2023 16:06	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,35	1	7,97	0,08	0,4	8,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51235024	NZA	TF	1054595	127395	22/12/2023 07:40	22/12/2023 22:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2645,37	175	13,28	0,65	1,18	15,12	NZA01Z2	Nazária
51233911	MQP	CR		126282	22/12/2023 07:42	22/12/2023 11:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	1,7	0,43	1,6	3,73	MQP01N8	Teresina
51233963	PTA	TF	1322791	126334	22/12/2023 07:43	22/12/2023 10:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	156,43	50	1,22	1,28	0,63	3,13	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51233915	SJP	CR		126286	22/12/2023 07:43	22/12/2023 07:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51233918	JAC	CR		126289	22/12/2023 07:44	22/12/2023 12:13	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,19	1	4,05	0,2	0,23	4,48	JAC09F5	Patos do Piauí
51234684	JUN	CH	1296576	127055	22/12/2023 07:47	22/12/2023 11:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	483,23	133	3,3	0,13	0,2	3,63	JUN01M6	São José do Piauí
51233973	BRL	CR		126344	22/12/2023 07:48	22/12/2023 08:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BRL01C2	Sebastião Leal
51233939	VAL	CR		126310	22/12/2023 07:49	22/12/2023 18:31	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,45	1	8,88	1,47	0,35	10,7	VAL01C1	Pimenteiras
51234360	AAD	CH	1315737	126731	22/12/2023 07:49	22/12/2023 15:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	496,25	66	3,95	1,28	2,3	7,53	AAD01C1	Antônio Almeida
51233969	CEN	CR		126340	22/12/2023 07:50	22/12/2023 10:04	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,09	1	1,47	0,48	0,28	2,23	CEN01U1	Teresina
51233955	PTY	CR		126326	22/12/2023 07:50	22/12/2023 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,28	0,72	0,25	3,25	PTY01P5	Teresina
51234925	JFR	CH	1062961	127296	22/12/2023 07:51	22/12/2023 12:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	64,27	13	4,18	0,55	0,22	4,95	JFR01C3	José de Freitas
51234963	JFR	CH	1063173	127334	22/12/2023 07:51	22/12/2023 11:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	98,91	29	2,12	0,95	0,35	3,42	JFR01C3	José de Freitas
51234549	URI	TF	1320953	126920	22/12/2023 07:52	22/12/2023 09:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	464,31	225	1,17	0,77	0,13	2,07	URI01C1	Uruçuí
51234018	ATS	CR		126389	22/12/2023 07:53	22/12/2023 08:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C4	Altos
51234006	SPP	CH	1069199	126377	22/12/2023 07:53	23/12/2023 08:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	13666,82	548	15,78	1,75	7,42	24,95	SPP01C2	Jardim do Mulato
51235695	JAC	CH	1313187	128066	22/12/2023 07:54	22/12/2023 16:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	583,53	66	7,65	0,62	0,57	8,83	JAC09F5	Jaicós
51234022	SMT	CH	1440997	126393	22/12/2023 07:55	22/12/2023 19:00	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	34060,75	3075	0,48	1,38	9,22	11,08	SMT09F4	Assunção do Piauí
51234045	JUN	CR		126416	22/12/2023 07:55	23/12/2023 15:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,33	1	31,48	0,1	0,47	32,05	JUN01M1	Vera Mendes
51282580	BRL	CR		174947	22/12/2023 07:55	22/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	0,05	0,1	8,42	8,57	BRL01C2	Landri Sales
51234075	TBL	CR		126446	22/12/2023 07:57	22/12/2023 11:26	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,14	1	1,83	0,48	1,17	3,48	TBL01C1	Parnaíba
51234119	PCS	TF	1297377	126490	22/12/2023 07:59	22/12/2023 17:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	244,14	25	8,2	0,35	1,22	9,77	PCS01C2	Picos
51234496	BAS	TF	1074535	126867	22/12/2023 07:59	22/12/2023 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	185,57	42	3,92	0,45	0,07	4,43	BAS01C3	Barras
51234107	PTA	CR		126478	22/12/2023 08:01	22/12/2023 11:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	3,37	0,22	0,23	3,82	PTA01C1	Marcos Parente
51234113	MAV	TF	1054980	126484	22/12/2023 08:02	22/12/2023 15:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	197,6	28	3,05	0,17	3,85	7,07	MAV01C1	Miguel Alves
51234098	PCA	TF	1228492	126469	22/12/2023 08:02	24/12/2023 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	104,47	2	50,13	0,22	1,9	52,25	PCA01C1	Batalha
51235723	NZA	CH	1070042	128094	22/12/2023 08:03	22/12/2023 16:16	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	285,44	56	8,17	0,05	0	8,22	NZA01Z3	Demerval Lobão
51449729	NZA	CR		149929	22/12/2023 08:03	22/12/2023 21:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	11,1	1,1	1,12	13,32	NZA01Z3	Demerval Lobão
51234784	SPP	CH	1069165	127155	22/12/2023 08:04	22/12/2023 13:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	143,03	29	3,32	0,35	1,27	4,93	SPP01C5	Angical do Piauí
51234102	JFR	CR		126473	22/12/2023 08:04	22/12/2023 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,67	0,22	0,63	8,52	JFR01C2	José de Freitas
51454138	OER	CR		195017	22/12/2023 08:05	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,56	1	12,13	1,35	0	13,48	OER01C3	Oeiras
51235073	SPP	CH	1175086	127444	22/12/2023 08:05	22/12/2023 12:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	87,85	22	3,13	0,8	0,07	4	SPP01C2	Hugo Napoleão
51234167	ETA	CR		126538	22/12/2023 08:06	22/12/2023 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,1	0,18	0,22	3,5	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51352086	RGE	CR		52302	22/12/2023 08:06	22/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3,05	3,2	RGE01N3	Itaueira
51352087	RGE	CR		52303	22/12/2023 08:06	22/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3,05	3,2	RGE01N3	Itaueira
51234155	EMT	CR		126526	22/12/2023 08:06	22/12/2023 08:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51234160	BIG	TF	1361663	126531	22/12/2023 08:08	24/12/2023 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	51,19	1	0,1	0,1	51	51,2	BIG01N2	Inhuma
51237741	NZA	TF	1054361	130112	22/12/2023 08:08	22/12/2023 22:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	207,52	14	12,78	0,23	1,82	14,83	NZA01Z2	Nazária
51235885	UNO	CH	1386341	128256	22/12/2023 08:08	22/12/2023 12:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2317,38	581	3,45	0,5	0,05	4	UNO01C2	União
51234180	PTY	CR		126551	22/12/2023 08:08	22/12/2023 11:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,92	0,2	0,92	3,03	PTY01P7	Teresina
51234687	FAO	CH	1325336	127058	22/12/2023 08:09	22/12/2023 10:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	74,57	29	1,35	0,87	0,37	2,58	FAO01C4	Floriano
51237686	SPM	CH	1356907	130057	22/12/2023 08:10	22/12/2023 17:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	122,6	13	9,18	0,08	0,17	9,43	SPM01C4	Campinas do Piauí
51234184	JER	CR		126555	22/12/2023 08:10	22/12/2023 13:02	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,2	1	2,13	1,02	1,72	4,87	JER01C2	Jerumenha
51235917	PRI	CH	1072960	128288	22/12/2023 08:10	22/12/2023 12:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	132,66	28	3,85	0,65	0,25	4,75	PRI01Y1	Cocal de Telha

51258044	OER	CR		150415	22/12/2023 08:11	22/12/2023 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,6	0,07	0,17	1,83	OER01C3	Colônia do Piauí
51454150	VAZ	CR		195029	22/12/2023 08:11	22/12/2023 08:26	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	VAZIO	Picos
51449732	NZA	CR		149932	22/12/2023 08:13	22/12/2023 21:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	10,93	1,1	1,12	13,15	NZA01Z3	Demerval Lobão
51449739	NZA	CR		149939	22/12/2023 08:13	22/12/2023 21:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	10,93	1,1	1,12	13,15	NZA01Z3	Demerval Lobão
51449740	NZA	CR		149940	22/12/2023 08:13	22/12/2023 21:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	10,93	1,1	1,12	13,15	NZA01Z3	Demerval Lobão
51233383	PID	TF	1044325	125754	22/12/2023 08:13	22/12/2023 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	242,38	111	0,1	0,53	1,57	2,2	PID01S7	Teresina
51234235	NZA	CR		126606	22/12/2023 08:14	25/12/2023 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,4	1	30,87	1,65	49,13	81,65	NZA01Z3	Nazária
51234675	PCS	TF	1431181	127046	22/12/2023 08:14	22/12/2023 11:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	313,26	113	2,13	0,38	0,27	2,78	PCS01C6	Picos
51234207	TBL	CR		126578	22/12/2023 08:15	23/12/2023 11:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	25,5	0,18	1,23	26,92	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51236072	BIG	TF	1360912	128443	22/12/2023 08:16	22/12/2023 15:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	154,93	21	5,6	0,72	1,07	7,38	BIG01N2	Inhuma
51454133	OER	CR		195012	22/12/2023 08:16	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,55	1	11,95	1,35	0	13,3	OER01C3	Oeiras
51234284	BOJ	CR		126655	22/12/2023 08:17	22/12/2023 21:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,62	0,13	0,2	12,95	BOJ01C1	Bom Jesus
51258045	OER	CR		150416	22/12/2023 08:18	22/12/2023 08:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	OER01C3	Colônia do Piauí
51234270	SPP	CR		126641	22/12/2023 08:19	23/12/2023 21:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,54	1	36,63	0,07	0,17	36,87	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51234573	UNO	TF	1056994	126944	22/12/2023 08:20	22/12/2023 20:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	47,84	4	11,22	0,43	0,32	11,97	UNO01C3	União
51235905	PAB	CR		128276	22/12/2023 08:22	22/12/2023 12:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,83	0,48	0,08	4,4	PAB01C2	Parnaíba
51258046	OER	CR		150417	22/12/2023 08:22	22/12/2023 08:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	OER01C3	Colônia do Piauí
51234338	AME	CR		126709	22/12/2023 08:23	22/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,35	1	7,67	0,48	0,32	8,47	AME01N2	Amarante
51236481	NVL	CH	1054805	128852	22/12/2023 08:23	22/12/2023 16:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	135,21	16	7,27	1,13	0,07	8,47	NVL01C1	União
51234344	MAV	CR		126715	22/12/2023 08:24	22/12/2023 08:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
51234445	BIG	CH	1361476	126816	22/12/2023 08:25	22/12/2023 20:19	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	202,09	17	9,7	2,2	0	11,9	BIG01N2	Inhuma
51454153	VAZ	CR		195032	22/12/2023 08:27	22/12/2023 12:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,17	0,08	0,75	4	VAZIO	Beneditinos
51234409	SPP	CR		126780	22/12/2023 08:28	22/12/2023 12:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,27	0,58	0,17	4,02	SPP01C3	Barro Duro
51236956	SMT	TF	1375397	129327	22/12/2023 08:31	23/12/2023 00:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	62,28	4	14,13	0,95	0,5	15,58	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51234442	AME	CR		126813	22/12/2023 08:33	22/12/2023 08:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	AME01N2	Amarante
51234452	PAB	CR		126823	22/12/2023 08:33	22/12/2023 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,52	0,4	0,27	6,18	PAB01C1	Ilha Grande
51454127	OER	CR		195006	22/12/2023 08:35	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,54	1	11,63	1,35	0	12,98	OER01C3	Oeiras
51234951	BRL	CH	1331214	127322	22/12/2023 08:35	22/12/2023 13:09	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1713,62	376	2,63	0,62	1,32	4,57	BRL01C2	Landri Sales
51234502	ATS	CR		126873	22/12/2023 08:38	22/12/2023 08:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
51234483	JUN	CH	1296496	126854	22/12/2023 08:40	22/12/2023 12:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	764,8	197	3,68	0,13	0,07	3,88	JUN01M4	Bocaina
51234494	TBC	CR		126865	22/12/2023 08:40	22/12/2023 15:59	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,3	1	5,47	1,45	0,4	7,32	TBC01K1	Altos
51234497	PCS	CR		126868	22/12/2023 08:40	22/12/2023 18:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,4	1	7,62	1	1,05	9,67	PCS01C1	Picos
51234525	JCK	CR		126896	22/12/2023 08:41	22/12/2023 12:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,78	0,7	1,93	3,42	JCK01X6	Teresina
51234520	PAB	CR		126891	22/12/2023 08:42	22/12/2023 11:42	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,12	1	1,43	0,37	1,2	3	PAB01C1	Ilha Grande
51234529	NZR	CR		126900	22/12/2023 08:42	22/12/2023 15:39	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,29	1	5,93	0,92	0,1	6,95	NZR01C3	Nazaré do Piauí
51236090	JUN	CH	1395318	128461	22/12/2023 08:42	22/12/2023 19:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1309,11	126	9,17	1,23	0	10,4	JUN09F3	Pio IX
51234533	PID	CR		126904	22/12/2023 08:42	22/12/2023 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,85	0,58	0,23	6,67	PID01S5	Teresina
51454128	OER	CR		195007	22/12/2023 08:42	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,54	1	11,52	1,35	0	12,87	OER01C3	Oeiras
51237320	OER	CH	1336307	129691	22/12/2023 08:43	23/12/2023 14:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1207,34	41	29,23	0,12	0,1	29,45	OER01C3	Colônia do Piauí
51236860	TBL	CH	1214281	129231	22/12/2023 08:48	22/12/2023 18:42	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	455,3	46	8,35	1	0,55	9,9	TBL01C5	Cocal
51454140	OER	CR		195019	22/12/2023 08:49	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,53	1	11,4	1,35	0	12,75	OER01C3	Oeiras
51234595	JAC	CR		126966	22/12/2023 08:49	22/12/2023 09:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51234580	MAD	CR		126951	22/12/2023 08:50	22/12/2023 13:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	1,6	1,05	1,57	4,22	MAD01C4	Pio IX
51238200	OER	TF	1335411	130571	22/12/2023 08:50	22/12/2023 23:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	923,46	63	0,1	0,1	14,47	14,67	OER01C3	Colônia do Piauí
51234615	VAL	CR		126986	22/12/2023 08:50	22/12/2023 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C3	Valença do Piauí

51234628	MQP	CR		126999	22/12/2023 08:52	22/12/2023 10:43	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	0,5	0,92	0,43	1,85	MQP01W1	Teresina
51234618	BGR	CH	1315582	126989	22/12/2023 08:53	22/12/2023 14:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	251,86	42	4,4	1,53	0,07	6	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51234620	SJP	CH	1355109	126991	22/12/2023 08:54	23/12/2023 11:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	949,65	36	0,1	0,1	26,18	26,38	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51234645	JER	CR		127016	22/12/2023 08:55	22/12/2023 18:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,72	0,1	0,08	9,9	JER01C2	Jerumenha
51234664	SAT	CR		127035	22/12/2023 08:56	22/12/2023 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,98	1,18	0,08	7,25	SAT01L3	Teresina
51236891	JAC	CH	1314522	129262	22/12/2023 08:57	22/12/2023 17:15	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	1717,24	207	7,25	1,05	0	8,3	JAC09F5	Jaicós
51234720	JER	CR		127091	22/12/2023 09:00	22/12/2023 09:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JER01C2	Jerumenha
51235419	CET	TF	1214781	127790	22/12/2023 09:01	22/12/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	811,09	272	1,9	0,67	0,42	2,98	CET01N1	Cocal dos Alves
51234740	PMR	CR		127111	22/12/2023 09:01	22/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51234741	PRI	CR		127112	22/12/2023 09:01	22/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y2	Piripiri
51237812	BRL	CR		130183	22/12/2023 09:01	23/12/2023 15:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,25	1	29,88	0,08	0,15	30,12	BRL01C2	Landri Sales
51234747	JUN	CR		127118	22/12/2023 09:03	23/12/2023 13:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,2	1	27,92	0,3	0,67	28,88	JUN01M4	Pimenteiras
51234733	MQP	CR		127104	22/12/2023 09:04	22/12/2023 12:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,15	0,28	0,97	3,4	MQP01N6	Teresina
51234920	DML	TF	1070069	127291	22/12/2023 09:04	22/12/2023 18:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2605,63	278	7,87	0,75	0,77	9,38	DML01W3	Lagoa do Piauí
51235033	SJP	CH	1378515	127404	22/12/2023 09:05	22/12/2023 09:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2283,74	674	0,03	0,05	0	0,08	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51234786	PTY	TF	1047223	127157	22/12/2023 09:06	22/12/2023 19:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	104,58	10	9,07	0,08	1,32	10,47	PTY01P2	Teresina
51237281	NZR	CH	1348826	129652	22/12/2023 09:08	23/12/2023 02:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2091,48	123	15,47	1,55	0	17,02	NZR01C2	Oeiras
51234792	CET	CR		127163	22/12/2023 09:10	23/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	1	1	22,75	0,7	0,65	24,1	CET01N1	Cocal
51234793	NZR	CR		127164	22/12/2023 09:10	22/12/2023 22:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	7,78	5,65	0,1	13,53	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51234865	MQP	CR		127236	22/12/2023 09:13	22/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,5	0,45	0,08	2,03	MQP01N7	Teresina
51234888	PAD	CR		127259	22/12/2023 09:14	22/12/2023 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,07	1,1	0,83	6	PAD01P1	Luís Correia
51234921	BOL	CH	1383698	127292	22/12/2023 09:16	22/12/2023 16:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	146,16	20	6,43	0,42	0,47	7,32	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51234924	VAL	CR		127295	22/12/2023 09:18	22/12/2023 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	6,23	1,88	0,18	8,3	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51234929	NZR	CH	1348795	127300	22/12/2023 09:20	22/12/2023 15:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	667,86	112	5,25	0,62	0,1	5,97	NZR01C2	Cajazeiras do Piauí
51239795	MAD	CR		132166	22/12/2023 09:22	22/12/2023 09:37	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAD01C4	Pio IX
51234948	SJP	CR		127319	22/12/2023 09:23	22/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51234955	TSA	CR		127326	22/12/2023 09:23	22/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TSA01Y1	Teresina
51236620	JFR	TF	1050019	128991	22/12/2023 09:24	22/12/2023 15:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	178,16	28	4,7	1,22	0,43	6,35	JFR01C2	José de Freitas
51235303	NZR	CH	1348608	127674	22/12/2023 09:24	22/12/2023 23:30	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	9845,23	1376	9,63	0,13	4,33	14,1	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51235946	TSA	CH	1408434	128317	22/12/2023 09:30	22/12/2023 13:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	2015,19	511	2,48	1,45	0,02	3,95	TSA01Y5	Teresina
51235034	UNO	CR		127405	22/12/2023 09:32	22/12/2023 18:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,37	1	8,22	0,07	0,58	8,87	UNO01C1	União
51238585	UNO	CH	1367928	130956	22/12/2023 09:32	22/12/2023 21:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	140,31	12	10,77	0,5	0,43	11,7	UNO01C3	União
51235027	PAB	CR		127398	22/12/2023 09:34	22/12/2023 14:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,18	0,7	0,45	5,33	PAB01C3	Parnaíba
51235028	CPM	CR		127399	22/12/2023 09:35	24/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,32	1	54,33	0,92	0,5	55,75	CPM01C4	Boqueirão do Piauí
51235068	BRL	CR		127439	22/12/2023 09:36	22/12/2023 18:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	7,55	1,02	0,62	9,18	BRL09F4	Uruçuí
51365923	BAS	CR		66139	22/12/2023 09:39	22/12/2023 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	0,05	0,1	6,12	6,27	BAS01C1	Barras
51224354	SMT	TF	1375383	116727	22/12/2023 09:40	22/12/2023 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	4,63	3	0,03	1	0,5	1,53	SMT01C1	Assunção do Piauí
51235102	TSA	CR		127473	22/12/2023 09:43	22/12/2023 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,77	0,6	0,57	1,93	TSA01Y5	Teresina
51235111	JCK	CR		127482	22/12/2023 09:44	22/12/2023 11:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,55	0,53	1,08	2,17	JCK01X2	Teresina
51235105	PID	CR		127476	22/12/2023 09:44	22/12/2023 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,1	0,27	0,48	1,85	PID01S9	Teresina
51235114	JER	CH	1322315	127485	22/12/2023 09:45	22/12/2023 15:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	16,03	3	3,55	1,4	0,4	5,35	JER01C2	Jerumenha
51235147	EMT	CH	1390966	127518	22/12/2023 09:45	23/12/2023 11:38	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	25,87	1	22,3	3,12	0,47	25,88	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51235148	PMR	CR		127519	22/12/2023 09:45	28/12/2023 11:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	6,08	1	144,47	1,37	0,12	145,95	PMR01P2	Palmeirais
51235151	PID	CR		127522	22/12/2023 09:47	22/12/2023 14:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	1,87	3,07	0,15	5,08	PID01S6	Teresina
51319108	PCS	CR		19329	22/12/2023 09:49	22/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,05	0,1	2,75	2,9	PCS01C6	Picos

51319109	PCS	CR		19330	22/12/2023 09:49	22/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,05	0,1	2,75	2,9	PCS01C6	Picos
51319113	PCS	CR		19334	22/12/2023 09:49	22/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,05	0,1	2,75	2,9	PCS01C6	Picos
51319114	PCS	CR		19335	22/12/2023 09:49	22/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,05	0,1	2,75	2,9	PCS01C6	Picos
51235142	ALG	CH	1073821	127513	22/12/2023 09:49	23/12/2023 10:24	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMADOR AVARIADO	1081,02	44	0,03	0,65	23,9	24,58	ALG01N1	Beneditinos
51235155	STL	CR		127526	22/12/2023 09:50	23/12/2023 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,23	1	28,15	0,95	0,5	29,6	STL01C1	Bocaina
51235175	AME	CR		127546	22/12/2023 09:50	22/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,23	0,1	0,08	1,42	AME01N2	Amarante
51235195	PAD	CR		127566	22/12/2023 09:51	22/12/2023 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,55	0,62	0,57	5,73	PAD01P1	Luís Correia
51237434	DML	CR		129805	22/12/2023 09:51	22/12/2023 10:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W3	Lagoa do Piauí
51235494	UNO	TF	1071296	127865	22/12/2023 09:51	22/12/2023 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	228,05	90	0,1	0,1	2,35	2,55	UNO01C2	União
51235187	ETA	CR		127558	22/12/2023 09:53	22/12/2023 12:18	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,1	1	1,28	1,03	0,1	2,42	ETA01C4	Esperantina
51235180	SPP	CR		127551	22/12/2023 09:55	22/12/2023 14:55	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,21	1	2,85	0,53	1,62	5	SPP01C5	Angical do Piauí
51235217	PRI	CR		127588	22/12/2023 09:57	22/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
51235262	MBA	CH	1055928	127633	22/12/2023 10:01	22/12/2023 19:48	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	136,83	14	7,92	1,55	0,32	9,78	MBA01C3	Teresina
51238444	JUN	CH	1289988	130815	22/12/2023 10:01	22/12/2023 10:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1259	143	0,05	0,05	0	0,1	JUN01M1	Itainópolis
51235263	TBC	TF	1049501	127634	22/12/2023 10:02	22/12/2023 16:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	68,16	10	4,37	1,47	0,98	6,82	TBC01K1	Teresina
51235272	VAL	CR		127643	22/12/2023 10:04	23/12/2023 10:13	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,01	1	22	1,98	0,17	24,15	VAL01C1	Pimenteiras
51235305	MAV	CR		127676	22/12/2023 10:08	22/12/2023 10:23	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C3	Miguel Alves
51235307	LUZ	CH	1220058	127678	22/12/2023 10:09	22/12/2023 16:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	164,64	27	5,22	0,77	0,12	6,1	LUZ01C4	São João do Arraial
51235502	LUZ	TF	1220059	127873	22/12/2023 10:09	23/12/2023 12:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	181,87	7	24,42	0,42	1,15	25,98	LUZ01C4	São João do Arraial
51235318	AME	CR		127689	22/12/2023 10:10	22/12/2023 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	AME01N2	Amarante
51235333	LGA	CR		127704	22/12/2023 10:10	23/12/2023 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,05	0,98	0,2	25,23	LGA01C1	Jatobá do Piauí
51235341	TSA	CR		127712	22/12/2023 10:11	23/12/2023 09:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,33	0,07	0,83	23,23	TSA01Y1	Teresina
51235353	PCA	CR		127724	22/12/2023 10:15	22/12/2023 11:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,43	0,47	0,32	1,22	PCA01C4	Piracuruca
51235374	PID	CR		127745	22/12/2023 10:15	22/12/2023 23:36	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,56	1	12,03	0,42	0,9	13,35	PID01S6	Teresina
51235390	JUN	CR		127761	22/12/2023 10:16	22/12/2023 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M6	São José do Piauí
51235395	TSA	CR		127766	22/12/2023 10:18	22/12/2023 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,65	0,33	0,47	1,45	TSA01Y3	Teresina
51236930	SPM	TF	1357774	129301	22/12/2023 10:18	22/12/2023 15:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	57,76	11	4,3	0,88	0,08	5,27	SPM01C2	Isaías Coelho
51235383	ALG	CR		127754	22/12/2023 10:19	22/12/2023 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,62	0,15	0,13	5,9	ALG01N1	Beneditinos
51236824	SPP	TF	1068685	129195	22/12/2023 10:22	22/12/2023 22:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	175,11	14	9,77	0,25	2,5	12,52	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51235426	IGA	CR		127797	22/12/2023 10:23	22/12/2023 17:05	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,28	1	5,9	0,18	0,62	6,7	IGA01Z1	Teresina
51236319	CRO	TF	1054754	128690	22/12/2023 10:24	22/12/2023 20:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	141,16	14	9,83	0,18	0,07	10,08	CRO01L2	Curralinhos
51236034	JFR	CH	1432323	128405	22/12/2023 10:25	22/12/2023 16:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3330,82	592	4,63	1	0	5,63	JFR01C2	Altos
51239079	JUN	TF	1296564	131450	22/12/2023 10:27	23/12/2023 09:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	367,68	16	22,55	0,38	0,05	22,98	JUN01M4	São Luis do Piauí
51235475	PID	CR		127846	22/12/2023 10:32	22/12/2023 19:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,38	1	7,85	0,85	0,4	9,1	PID01S5	Teresina
51235698	AME	TF	1062643	128069	22/12/2023 10:33	22/12/2023 16:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1265,75	231	0,1	0,1	5,28	5,48	AME01N1	Amarante
51235503	LUZ	CR		127874	22/12/2023 10:33	22/12/2023 15:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,23	0,17	0,25	4,65	LUZ01C3	Luzilândia
51235580	BOJ	TF	1263947	127951	22/12/2023 10:33	22/12/2023 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1239,91	242	3,47	0,33	1,33	5,13	BOJ01C1	Bom Jesus
51237239	MAV	TF	1056610	129610	22/12/2023 10:34	22/12/2023 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	152,5	26	0,1	0,1	5,67	5,87	MAV01C3	Miguel Alves
51235508	PTY	CR		127879	22/12/2023 10:34	22/12/2023 12:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	0,1	0,2	1,22	1,52	PTY01P4	Teresina
51235890	CPM	CH	1262560	128261	22/12/2023 10:35	22/12/2023 13:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	131,64	51	1,55	0,6	0,43	2,58	CPM09F2	Campo Maior
51235567	ESP	CR		127938	22/12/2023 10:36	22/12/2023 10:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	ESP01M1	Teresina
51235607	MAD	CR		127978	22/12/2023 10:37	22/12/2023 21:33	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,46	1	10,38	0,13	0,42	10,93	MAD01C4	Pio IX
51235579	PAB	CR		127950	22/12/2023 10:38	23/12/2023 00:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,38	0,28	0,65	14,32	PAB01C3	Parnaíba
51235610	LUZ	CR		127981	22/12/2023 10:39	22/12/2023 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,68	0,15	0,27	4,1	LUZ01C3	Luzilândia
51235587	SPM	CR		127958	22/12/2023 10:40	23/12/2023 10:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	20,5	3,4	0,3	24,2	SPM01C4	Campinas do Piauí

51235597	TBC	CR		127968	22/12/2023 10:43	22/12/2023 10:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51235601	SRO	CH	1283613	127972	22/12/2023 10:43	22/12/2023 14:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	385,12	104	2,88	0,75	0,08	3,72	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51235617	PAD	CR		127988	22/12/2023 10:43	22/12/2023 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,17	0,3	0,87	4,33	PAD01P2	Luís Correia
51237058	JFR	TF	1050016	129429	22/12/2023 10:45	22/12/2023 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	177,34	39	3,67	0,83	0,05	4,55	JFR01C2	José de Freitas
51323242	PCS	CR		23463	22/12/2023 10:45	22/12/2023 13:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	3,03	3,18	PCS01C6	Picos
51235807	ATS	CH	1377272	128178	22/12/2023 10:45	22/12/2023 14:58	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	4124,56	981	3,68	0,53	0	4,22	ATS01C3	Altos
51235660	BIG	CR		128031	22/12/2023 10:50	23/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,95	0,15	0,37	24,47	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51235687	RNA	CR		128058	22/12/2023 10:51	22/12/2023 11:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,33	0,22	0,57	1,12	RNA01C7	Teresina
51235666	SPP	CH	1388854	128037	22/12/2023 10:54	22/12/2023 11:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,01	15	0,1	0,1	0,08	0,28	SPP01C1	Água Branca
51235681	SPP	CR		128052	22/12/2023 10:55	22/12/2023 15:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,78	0,17	0,33	4,28	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51235724	JCK	CR		128095	22/12/2023 10:55	22/12/2023 12:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,98	0,65	0,3	1,93	JCK01X7	Teresina
51235736	ESP	CR		128107	22/12/2023 10:57	22/12/2023 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	ESP01M1	Teresina
51235745	RNA	CR		128116	22/12/2023 11:00	22/12/2023 16:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,24	1	4,6	0,77	0,37	5,73	RNA01C4	Teresina
51235759	PAB	CR		128130	22/12/2023 11:01	22/12/2023 12:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,7	0,25	0,1	1,05	PAB01C2	Parnaíba
51235763	PAD	CR		128134	22/12/2023 11:03	22/12/2023 22:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	9,57	1,82	0,4	11,78	PAD01P2	Luís Correia
51235954	PCS	TF	1314866	128325	22/12/2023 11:04	22/12/2023 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	255,94	153	0,1	0,1	1,48	1,68	PCS01C4	Picos
51238143	PCS	CH	1314762	130514	22/12/2023 11:05	22/12/2023 18:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	347,88	46	6,42	1,15	0	7,57	PCS01C4	Santana do Piauí
51237141	FAO	CH	1323406	129512	22/12/2023 11:06	22/12/2023 15:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1888,55	439	3,62	0,5	0,2	4,32	FAO01C2	Floriano
51235821	ATS	CR		128192	22/12/2023 11:07	23/12/2023 21:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,41	1	32,25	0,77	0,9	33,92	ATS01C2	Altos
51238417	BTV	TF	1288456	130788	22/12/2023 11:11	22/12/2023 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	218,06	23	8,75	0,22	0,52	9,48	BTV01C1	Francisco Santos
51236183	PRI	TF	1072824	128554	22/12/2023 11:11	22/12/2023 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	65,97	19	2,43	0,15	0,9	3,48	PRI01Y1	Capitão de Campos
51454152	CRO	CR		195031	22/12/2023 11:12	22/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	2,27	2,8	0,72	5,78	CRO01L1	Lagoa do Piauí
51235853	MAD	CR		128224	22/12/2023 11:13	23/12/2023 17:33	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,26	1	28,77	0,55	1,02	30,33	MAD01C4	Pio IX
51235859	SRO	CR		128230	22/12/2023 11:13	22/12/2023 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,8	0,43	0,35	5,58	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51235871	DML	CR		128242	22/12/2023 11:17	22/12/2023 15:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	3,03	0,73	0,08	3,85	DML01W1	Demerval Lobão
51454129	OER	CR		195008	22/12/2023 11:18	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,43	1	8,92	1,35	0	10,27	OER01C3	Oeiras
51236827	SPP	CH	1388804	129198	22/12/2023 11:18	23/12/2023 09:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1151,45	51	0,1	0,1	22,38	22,58	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51238184	RGE	CH	1356373	130555	22/12/2023 11:18	23/12/2023 08:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	16925,7	792	20,8	0,58	0	21,38	RGE01N3	Itaueira
51235931	PCA	CR		128302	22/12/2023 11:23	22/12/2023 12:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,58	0,35	0,42	1,35	PCA01C2	Piracuruca
51235932	MTO	CH	1257563	128303	22/12/2023 11:23	22/12/2023 13:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	298,71	176	0,68	0,53	0,65	1,87	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51237022	NZA	TF	1054254	129393	22/12/2023 11:25	22/12/2023 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	512,88	77	0,1	0,1	6,47	6,67	NZA01Z5	Nazária
51236206	SPP	TF	1069151	128577	22/12/2023 11:28	22/12/2023 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	505,89	93	4,18	0,05	1,22	5,45	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51235976	VAL	CR		128347	22/12/2023 11:29	22/12/2023 11:44	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	VAL01C1	Valença do Piauí
51236265	SPP	CH	1068730	128636	22/12/2023 11:30	22/12/2023 18:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	309,96	42	0,1	0,1	7,18	7,38	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51235991	SPP	CR		128362	22/12/2023 11:31	22/12/2023 17:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,33	0,8	0,35	5,48	SPP01C1	Água Branca
51236160	SPP	TF	1319668	128531	22/12/2023 11:31	22/12/2023 16:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	35,06	7	4,07	0,75	0,2	5,02	SPP01C1	Hugo Napoleão
51235984	ATS	CR		128355	22/12/2023 11:33	22/12/2023 11:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
51235985	OER	CR		128356	22/12/2023 11:35	23/12/2023 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,5	0,85	0,1	24,45	OER01C3	Colônia do Piauí
51237148	PCS	CH	1296661	129519	22/12/2023 11:37	22/12/2023 17:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	201,4	35	3,13	2,63	0	5,77	PCS01C2	Picos
51238404	SPP	CR		130775	22/12/2023 11:40	23/12/2023 07:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,1	0,07	1	20,17	SPP01C1	Água Branca
51237440	ATS	TF	1064588	129811	22/12/2023 11:41	22/12/2023 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	123,68	12	7,75	2,12	0,45	10,32	ATS01C2	Altos
51236076	TSA	CR		128447	22/12/2023 11:44	22/12/2023 19:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,18	0,58	0,23	8	TSA01Y3	Teresina
51235544	PAB	CH	1199347	127915	22/12/2023 11:44	22/12/2023 14:06	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	581,62	247	0,07	0,57	1,73	2,37	PAB01C3	Parnaíba
51236231	PCS	TF	1296616	128602	22/12/2023 11:46	22/12/2023 16:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	559,96	111	2,57	1,45	1,03	5,05	PCS01C2	Picos
51236091	NZA	TF	1069813	128462	22/12/2023 11:47	22/12/2023 13:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	181,37	113	0,03	0,3	1,28	1,62	NZA01Z2	Nazária

51236118	ATS	CR		128489	22/12/2023 11:47	23/12/2023 16:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,19	1	28,1	0,32	0,23	28,65	ATS01C4	Altos
51236120	SMT	CR		128491	22/12/2023 11:49	23/12/2023 11:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,98	1	22,68	0,12	0,65	23,45	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51236134	TSA	CR		128505	22/12/2023 11:50	22/12/2023 22:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,32	0,35	0,33	11	TSA01Y1	Teresina
51236165	PAD	CR		128536	22/12/2023 11:54	22/12/2023 16:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,15	0,22	0,48	4,85	PAD01P1	Luís Correia
51454135	OER	CR		195014	22/12/2023 11:55	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,4	1	8,3	1,35	0	9,65	OER01C3	Oeiras
51236356	EBV	CH	1292178	128727	22/12/2023 11:55	22/12/2023 19:09	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1329,96	184	5,13	1,12	0,98	7,23	EBV01C1	Francinópolis
51236181	ATS	CR		128552	22/12/2023 11:56	22/12/2023 12:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C2	Altos
51454124	OER	CR		195003	22/12/2023 11:57	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,4	1	8,27	1,35	0	9,62	OER01C3	Oeiras
51236185	PAB	CR		128556	22/12/2023 11:58	22/12/2023 12:13	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,1	0,08	0,07	0,25	PAB01C1	Ilha Grande
51454130	OER	CR		195009	22/12/2023 12:00	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,4	1	8,22	1,35	0	9,57	OER01C3	Oeiras
51236230	PDS	CR		128601	22/12/2023 12:06	22/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,2	0,83	0,4	3,43	PDS01C4	Milton Brandão
51238691	NZA	TF	1054324	131062	22/12/2023 12:07	22/12/2023 22:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	117,99	11	0,1	0,1	10,53	10,73	NZA01Z2	Nazária
51236244	TBC	CR		128615	22/12/2023 12:09	23/12/2023 08:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,83	1	18,17	1,1	0,62	19,88	TBC01K1	Teresina
51236246	OER	CH	1363750	128617	22/12/2023 12:09	22/12/2023 14:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	25,7	11	0,1	0,1	2,15	2,35	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51236251	NZA	CR		128622	22/12/2023 12:10	22/12/2023 16:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	2,6	0,8	1,22	4,62	NZA01Z1	Teresina
51236271	SPM	CR		128642	22/12/2023 12:13	22/12/2023 12:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPM01C2	Isaías Coelho
51319121	PCS	CR		19342	22/12/2023 12:13	22/12/2023 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,05	0,1	0,35	0,5	PCS01C6	Picos
51236312	PAB	CR		128683	22/12/2023 12:15	23/12/2023 08:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	18,18	1,07	0,8	20,05	PAB01C4	Parnaíba
51236306	UNO	CR		128677	22/12/2023 12:17	23/12/2023 07:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	18,32	0,33	0,07	18,72	UNO01C1	União
51236344	PRI	CR		128715	22/12/2023 12:20	22/12/2023 14:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,03	0,22	0,48	1,73	PRI01Y3	Piripiri
51236386	PAB	CR		128757	22/12/2023 12:26	22/12/2023 12:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Ilha Grande
51236378	PTY	CR		128749	22/12/2023 12:26	22/12/2023 13:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,32	0,33	0,57	1,22	PTY01P6	Teresina
51236383	NZA	CR		128754	22/12/2023 12:29	22/12/2023 20:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,31	1	6,02	1,13	0,38	7,53	NZA01Z2	Nazária
51239557	NZA	TF	1054247	131928	22/12/2023 12:32	24/12/2023 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	477,35	10	47,57	0,1	0,08	47,75	NZA01Z2	Nazária
51236419	TBC	CR		128790	22/12/2023 12:33	22/12/2023 14:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,07	1	0,63	0,35	0,65	1,63	TBC01K1	Teresina
51325055	BOJ	CR		25276	22/12/2023 12:33	22/12/2023 13:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,05	0,1	1,18	1,33	BOJ01C1	Bom Jesus
51236398	OER	CR		128769	22/12/2023 12:34	23/12/2023 08:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,23	0,43	0,48	20,15	OER01C3	Oeiras
51236399	ATS	CR		128770	22/12/2023 12:34	22/12/2023 23:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,28	0,25	0,83	11,37	ATS01C2	Altos
51236409	JFR	CR		128780	22/12/2023 12:34	22/12/2023 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,08	0,67	0,57	5,32	JFR01C2	José de Freitas
51236412	MQP	CR		128783	22/12/2023 12:34	22/12/2023 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,68	0,18	0,18	3,05	MQP01N4	Teresina
51236424	BAS	CR		128795	22/12/2023 12:35	23/12/2023 16:33	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,16	1	25,9	0,97	1,1	27,97	BAS01C1	Barras
51236457	PID	CR		128828	22/12/2023 12:39	22/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,28	0,73	1,22	4,23	PID01S8	Teresina
51236458	PAB	CR		128829	22/12/2023 12:39	22/12/2023 15:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	2,97	3,12	PAB01C1	Ilha Grande
51236483	PTY	CR		128854	22/12/2023 12:42	22/12/2023 15:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,63	0,82	0,12	2,57	PTY01P1	Teresina
51236867	PCS	CH	1293711	129238	22/12/2023 12:43	22/12/2023 13:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1078,7	348	0,87	0,07	0	0,93	PCS01C6	Picos
51425823	PCS	CR		126024	22/12/2023 12:43	22/12/2023 16:45	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,17	1	3,52	0,48	0,03	4,03	PCS01C6	Picos
51425834	PCS	CR		126035	22/12/2023 12:43	22/12/2023 16:45	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,17	1	3,52	0,48	0,03	4,03	PCS01C6	Picos
51236496	ETA	TF	1233132	128867	22/12/2023 12:44	22/12/2023 16:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	49,87	13	2,12	0,42	1,32	3,85	ETA01C2	Esperantina
51236493	PTY	CR		128864	22/12/2023 12:45	22/12/2023 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,03	0,23	0,5	2,77	PTY01P6	Teresina
51236508	IGA	CR		128879	22/12/2023 12:48	22/12/2023 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,43	0,6	0,93	4,97	IGA01Z3	Teresina
51236537	CBA	TF	1395680	128908	22/12/2023 12:49	22/12/2023 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	672,92	145	1,85	0,87	1,93	4,65	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51236514	JAC	CH	1313416	128885	22/12/2023 12:50	22/12/2023 18:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	196,72	36	4,6	0,87	0	5,47	JAC09F5	Jaicós
51236555	TBL	TF	1214979	128926	22/12/2023 12:51	22/12/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	362,51	192	0,13	0,38	1,38	1,9	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51237475	TBL	CH	1395204	129846	22/12/2023 12:57	22/12/2023 17:26	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	1029,63	230	3,15	0,7	0,63	4,48	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51236593	BAS	CR		128964	22/12/2023 12:57	22/12/2023 15:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,47	0,95	0,13	2,55	BAS01C4	Nossa Senhora dos Remédios

51454144	OER	CR		195023	22/12/2023 13:00	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,36	1	7,22	1,35	0	8,57	OER01C3	Oeiras
51236622	SPP	CR		128993	22/12/2023 13:01	22/12/2023 20:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	4,95	0,23	1,92	7,1	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51236624	BAS	CR		128995	22/12/2023 13:02	23/12/2023 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,05	0,52	0,62	26,18	BAS01C2	Barras
51238097	EBV	CH	1299300	130468	22/12/2023 13:02	23/12/2023 09:45	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1987,33	96	0,1	0,1	20,52	20,72	EBV01C2	Elesbão Veloso
51236639	AME	CR		129010	22/12/2023 13:05	23/12/2023 10:37	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,9	1	19,78	0,12	1,63	21,53	AME01N1	Amarante
51236644	PAD	CR		129015	22/12/2023 13:05	23/12/2023 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	20,43	0,48	1,08	22	PAD01P8	Luís Correia
51236657	PID	CR		129028	22/12/2023 13:06	22/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,8	0,1	0,45	5,35	PID01S1	Teresina
51454136	OER	CR		195015	22/12/2023 13:08	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,35	1	7,08	1,35	0	8,43	OER01C3	Oeiras
51236710	UNO	CR		129081	22/12/2023 13:11	22/12/2023 13:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	UNO01C2	União
51236764	UNO	CH	1058586	129135	22/12/2023 13:11	22/12/2023 13:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	163,73	63	0,08	0,05	0	0,13	UNO01C2	União
51236702	PAD	CR		129073	22/12/2023 13:11	22/12/2023 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	0,88	0,5	1,35	2,73	PAD01P3	Parnaíba
51236712	RNA	CR		129083	22/12/2023 13:12	23/12/2023 01:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,1	0,55	0,13	12,78	RNA01C4	Teresina
51236713	BAS	TF	1225798	129084	22/12/2023 13:12	23/12/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	3106,1	102	1,32	0,32	28,83	30,47	BAS01C1	Barras
51236706	PAD	CR		129077	22/12/2023 13:14	22/12/2023 17:30	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	3,03	0,18	1,05	4,27	PAD01P2	Parnaíba
51236707	MAV	TF	1437414	129078	22/12/2023 13:14	23/12/2023 13:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	144,22	6	21,27	2,52	0,27	24,05	MAV01C3	Miguel Alves
51236742	TBL	CR		129113	22/12/2023 13:16	22/12/2023 18:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,83	0,1	0,1	5,03	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51236736	UNO	CR		129107	22/12/2023 13:17	23/12/2023 14:44	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	1,06	1	25,17	0,15	0,13	25,45	UNO01C4	Miguel Alves
51236731	PDS	CR		129102	22/12/2023 13:18	22/12/2023 15:59	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,11	1	1,63	0,53	0,52	2,68	PDS01C3	Pedro II
51238343	BIG	TF	1361066	130714	22/12/2023 13:18	23/12/2023 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	507,44	18	26,97	0,85	0,38	28,2	BIG01N2	São João da Varjota
51236746	PDS	CR		129117	22/12/2023 13:18	22/12/2023 14:56	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,07	1	1,22	0,15	0,27	1,63	PDS01C3	Pedro II
51236747	CER	TF	1376499	129118	22/12/2023 13:19	23/12/2023 11:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	67,42	3	0,1	0,1	22,28	22,48	CER01P2	Palmeira do Piauí
51236784	SPM	CH	1357076	129155	22/12/2023 13:22	22/12/2023 13:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2143,11	49	0,05	0,05	0	0,1	SPM01C2	Simplício Mendes
51236760	ESP	CR		129131	22/12/2023 13:22	22/12/2023 17:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	2,68	0,25	1,52	4,45	ESP01M2	Teresina
51236763	RNA	CR		129134	22/12/2023 13:23	22/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,13	1	1,75	0,62	0,65	3,02	RNA01C7	Teresina
51237662	DML	TF	1070751	130033	22/12/2023 13:24	22/12/2023 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	845,53	122	6,73	0,08	0,12	6,93	DML01W3	Lagoa do Piauí
51236771	SMT	CR		129142	22/12/2023 13:24	23/12/2023 10:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,28	0,33	0,48	21,1	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51236944	SAT	TF	1049309	129315	22/12/2023 13:25	22/12/2023 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	523,18	237	1	0,23	0,98	2,22	SAT01L4	Teresina
51236777	MAD	CR		129148	22/12/2023 13:26	23/12/2023 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	25,23	0,2	0,22	25,65	MAD01C4	Pio IX
51236817	CMP	TF	1398801	129188	22/12/2023 13:27	22/12/2023 18:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	19,29	4	1,87	2,15	0,82	4,83	CMP01C3	Luís Correia
51236794	PAD	CR		129165	22/12/2023 13:29	22/12/2023 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,42	0,33	0,67	2,42	PAD01P1	Luís Correia
51236800	NZA	CR		129171	22/12/2023 13:29	23/12/2023 15:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	22,5	1,45	1,7	25,65	NZA01Z1	Palmeirais
51454132	OER	CR		195011	22/12/2023 13:30	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,34	1	6,72	1,35	0	8,07	OER01C3	Oeiras
51236869	MTO	TF	1257933	129240	22/12/2023 13:31	22/12/2023 14:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	28,07	32	0,42	0,38	0,08	0,88	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51238584	CPM	CH	1262413	130955	22/12/2023 13:32	22/12/2023 22:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	648,66	71	6,5	1,77	0,88	9,15	CPM09F2	Nossa Senhora de Nazaré
51236921	ATS	TF	1064314	129292	22/12/2023 13:32	22/12/2023 14:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	39,97	38	0,42	0,55	0,1	1,07	ATS01C2	Altos
51236832	PID	CR		129203	22/12/2023 13:35	22/12/2023 16:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,12	0,75	0,27	3,13	PID01S5	Teresina
51236811	ETA	CR		129182	22/12/2023 13:35	22/12/2023 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,8	0,75	0,27	4,82	ETA01C3	Joaquim Pires
51236852	PAB	CR		129223	22/12/2023 13:37	22/12/2023 15:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,55	0,32	0,58	1,45	PAB01C2	Parnaíba
51236868	SPP	CR		129239	22/12/2023 13:39	22/12/2023 18:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,37	0,93	0,08	4,38	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51236856	PCS	CR		129227	22/12/2023 13:40	22/12/2023 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,9	0,97	0,12	1,98	PCS01C4	Picos
51236887	PID	CR		129258	22/12/2023 13:41	22/12/2023 16:17	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,11	1	1,53	0,62	0,45	2,6	PID01S7	Teresina
51236888	PCA	CH	1255017	129259	22/12/2023 13:44	22/12/2023 18:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	317,24	72	3,18	1,23	0	4,42	PCA01C5	Brasileira
51236918	MTO	CR		129289	22/12/2023 13:45	23/12/2023 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,83	0,22	0,37	19,42	MTO01C3	Porto
51236953	MQP	CR		129324	22/12/2023 13:53	22/12/2023 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,58	0,32	0,72	2,62	MQP01N3	Teresina
51237109	BOJ	TF	1381786	129480	22/12/2023 13:53	22/12/2023 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	288,48	99	0,8	0,78	1,33	2,92	BOJ01C1	Bom Jesus

51236957	RGE	CR		129328	22/12/2023 13:54	23/12/2023 10:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,86	1	19,22	1,35	0,12	20,68	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51236985	PCS	TF	1415757	129356	22/12/2023 13:56	22/12/2023 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	323,14	105	1,07	1,03	0,98	3,08	PCS01C6	Picos
51236991	MAV	CR		129362	22/12/2023 13:57	23/12/2023 11:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,92	0,3	0,28	21,5	MAV01C3	Miguel Alves
51238151	NZA	TF	1197300	130522	22/12/2023 13:57	22/12/2023 19:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	257,1	50	4,63	0,52	0	5,15	NZA01Z3	Teresina
51236987	PMR	CR		129358	22/12/2023 14:00	22/12/2023 14:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P1	Palmeirais
51454125	OER	CR		195004	22/12/2023 14:00	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,31	1	6,22	1,35	0	7,57	OER01C3	Oeiras
51237018	PTY	CR		129389	22/12/2023 14:02	22/12/2023 16:59	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,12	1	1,28	0,42	1,25	2,95	PTY01P6	Teresina
51237084	JCK	CR		129455	22/12/2023 14:11	22/12/2023 17:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,93	0,83	1,4	3,17	JCK01X7	Teresina
51454131	OER	CR		195010	22/12/2023 14:16	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,3	1	5,95	1,35	0	7,3	OER01C3	Oeiras
51237107	PAD	CR		129478	22/12/2023 14:18	23/12/2023 09:07	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,78	1	18,03	0,72	0,07	18,82	PAD01P1	Luís Correia
51237108	PTY	CR		129479	22/12/2023 14:18	22/12/2023 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,07	0,4	0,68	2,15	PTY01P5	Teresina
51237142	JCK	CR		129513	22/12/2023 14:21	22/12/2023 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,87	0,93	0,65	2,45	JCK01X2	Teresina
51237159	URD	CR		129530	22/12/2023 14:25	23/12/2023 13:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,95	1	20,42	1,53	0,88	22,83	URD09W3	Uruçuí
51237176	NZR	CR		129547	22/12/2023 14:26	22/12/2023 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,28	0,25	0,22	2,75	NZR01C2	Arraial
51248550	CRO	CR		140921	22/12/2023 14:27	24/12/2023 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,01	1	47,63	0,48	0,1	48,22	CRO01L1	Monsenhor Gil
51248551	CRO	CR		140922	22/12/2023 14:27	24/12/2023 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,01	1	47,63	0,48	0,1	48,22	CRO01L1	Monsenhor Gil
51248552	CRO	CR		140923	22/12/2023 14:27	24/12/2023 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,01	1	47,63	0,48	0,1	48,22	CRO01L1	Monsenhor Gil
51248553	CRO	CR		140924	22/12/2023 14:27	24/12/2023 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,01	1	47,63	0,48	0,1	48,22	CRO01L1	Monsenhor Gil
51237219	CRI	TF	1264378	129590	22/12/2023 14:27	22/12/2023 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	24,88	11	0,37	1,35	0,53	2,25	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51237441	CPM	CH	1081751	129812	22/12/2023 14:28	23/12/2023 15:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	521,02	21	18,97	1,02	4,83	24,82	CPM09F1	Jatobá do Piauí
51237229	ETA	CR		129600	22/12/2023 14:31	22/12/2023 16:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	0,45	0,9	0,47	1,82	ETA01C2	Esperantina
51237225	PCA	CR		129596	22/12/2023 14:32	22/12/2023 14:47	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C5	Brasileira
51237248	RNA	CR		129619	22/12/2023 14:35	22/12/2023 16:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	1,17	0,35	0,62	2,13	RNA01C6	Teresina
51237391	LUZ	CH	1219819	129762	22/12/2023 14:40	22/12/2023 17:14	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	4017,19	2787	0,1	0,4	2,07	2,57	LUZ01C1	Luzilândia
51237253	IGA	CR		129624	22/12/2023 14:40	22/12/2023 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,57	0,65	0,75	1,97	IGA01Z3	Teresina
51312146	JUN	CR		12367	22/12/2023 14:43	23/12/2023 11:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	0,05	0,1	20,27	20,42	JUN01M1	Vera Mendes
51237282	PAD	CR		129653	22/12/2023 14:43	22/12/2023 15:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,42	0,17	0,3	0,88	PAD01P6	Parnaíba
51237293	GPE	CR		129664	22/12/2023 14:44	23/12/2023 16:32	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,07	1	24,4	0,48	0,92	25,8	GPE01C1	Marcos Parente
51237283	JFR	CR		129654	22/12/2023 14:45	22/12/2023 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,58	0,28	0,32	2,18	JFR01C1	José de Freitas
51237310	PCA	CR		129681	22/12/2023 14:45	22/12/2023 16:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,95	0,6	0,42	1,97	PCA01C3	Piracuruca
51237329	MTO	CR		129700	22/12/2023 14:46	22/12/2023 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,18	0,52	0,12	2,82	MTO01C1	São João do Arraial
51308713	BRL	CR		8934	22/12/2023 14:48	22/12/2023 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,05	0,1	1,53	1,68	BRL01C2	Landri Sales
51454149	VAZ	CR		195028	22/12/2023 14:49	22/12/2023 19:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	2,23	1,12	0,98	4,33	VAZIO	Francinópolis
51237347	CEN	CR		129718	22/12/2023 14:50	23/12/2023 03:16	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,52	1	11,72	0,42	0,3	12,43	CEN01U5	Teresina
51237344	PAD	CR		129715	22/12/2023 14:51	24/12/2023 05:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,6	1	37,38	0,35	0,65	38,38	PAD01P1	Luís Correia
51237335	MAV	TF	1058501	129706	22/12/2023 14:54	23/12/2023 20:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	528,86	18	24,88	2,2	2,3	29,38	MAV01C3	Miguel Alves
51237356	PAD	CR		129727	22/12/2023 14:54	22/12/2023 22:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,3	0,43	0,33	8,07	PAD01P3	Parnaíba
51237361	BAS	CR		129732	22/12/2023 14:55	23/12/2023 21:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,25	1	28,17	1,42	0,52	30,1	BAS01C2	Barras
51237325	BAS	CR		129696	22/12/2023 14:55	23/12/2023 11:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,87	1	18,78	1,85	0,22	20,85	BAS01C3	Barras
51276290	LUZ	CR		168659	22/12/2023 14:55	22/12/2023 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51239730	CPM	CR		132101	22/12/2023 14:57	23/12/2023 01:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	10,23	0,45	0,23	10,92	CPM01C1	Campo Maior
51237393	PTY	CR		129764	22/12/2023 14:57	22/12/2023 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,57	0,1	0,55	1,22	PTY01P6	Teresina
51237401	CMP	CR		129772	22/12/2023 14:57	22/12/2023 18:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,82	0,42	0,43	3,67	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51276269	LUZ	CR		168638	22/12/2023 14:59	22/12/2023 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51237986	TBL	CH	1406859	130357	22/12/2023 15:00	22/12/2023 17:40	CHAVE FUSÍVEL	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	381,33	143	0,1	0,1	2,47	2,67	TBL01C4	Buriti dos Lopes

51276268	LUZ	CR		168637	22/12/2023 15:00	22/12/2023 15:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51237435	SPM	CR		129806	22/12/2023 15:01	22/12/2023 19:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	3,05	0,65	1,13	4,83	SPM01C2	Isaías Coelho
51237911	VAL	TF	1300898	130282	22/12/2023 15:02	22/12/2023 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	305,18	91	1,53	0,3	1,53	3,37	VAL01C3	Valença do Piauí
51237429	SMT	CR		129800	22/12/2023 15:04	22/12/2023 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SMT01C1	Assunção do Piauí
51276261	LUZ	CR		168630	22/12/2023 15:06	22/12/2023 15:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51238678	JUN	CH	1290705	131049	22/12/2023 15:06	23/12/2023 01:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3175,32	318	6,9	1,85	1,25	10	JUN09F1	Jaicós
51276240	LUZ	CR		168609	22/12/2023 15:07	22/12/2023 15:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51237472	TSA	CR		129843	22/12/2023 15:09	22/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,12	1	0,72	1,35	0,83	2,9	TSA01Y3	Teresina
51237987	MAV	CR		130358	22/12/2023 15:09	23/12/2023 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,4	0,42	0,27	19,08	MAV01C1	Miguel Alves
51276233	LUZ	CR		168602	22/12/2023 15:10	22/12/2023 15:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51238209	SPP	TF	1384558	130580	22/12/2023 15:10	23/12/2023 00:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1302,8	141	7,65	0,75	0,85	9,25	SPP01C1	Água Branca
51276232	LUZ	CR		168601	22/12/2023 15:12	22/12/2023 15:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51237511	ATS	CR		129882	22/12/2023 15:13	23/12/2023 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,95	0,45	0,18	19,58	ATS01C3	Altos
51237665	PAB	TF	1200180	130036	22/12/2023 15:15	22/12/2023 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1215,59	437	0,5	0,78	1,5	2,78	PAB01C5	Parnaíba
51237551	BAS	CR		129922	22/12/2023 15:16	23/12/2023 19:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,19	1	27,12	0,18	1,23	28,53	BAS01C1	Barras
51237535	BAS	CR		129906	22/12/2023 15:16	22/12/2023 20:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	3,82	0,98	0,92	5,72	BAS01C2	Barras
51276214	LUZ	CR		168583	22/12/2023 15:17	22/12/2023 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51237556	PID	CR		129927	22/12/2023 15:17	23/12/2023 00:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8	0,57	0,47	9,03	PID01S1	Teresina
51237546	PCA	CH	1248460	129917	22/12/2023 15:17	22/12/2023 17:41	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	492,11	206	0,8	0,85	0,75	2,4	PCA01C3	Piracuruca
51237564	MBA	CR		129935	22/12/2023 15:17	22/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MBA01C3	Teresina
51237566	PDS	CR		129937	22/12/2023 15:19	24/12/2023 11:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,83	1	42,18	1,38	0,27	43,83	PDS01C4	Domingos Mourão
51276176	LUZ	CR		168545	22/12/2023 15:22	22/12/2023 15:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	LUZ01C3	Luzilândia
51237595	VAL	CR		129966	22/12/2023 15:22	22/12/2023 19:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	3,43	0,15	0,73	4,32	VAL01C3	Valença do Piauí
51237598	SPP	CR		129969	22/12/2023 15:23	22/12/2023 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,62	0,22	0,48	2,32	SPP01C1	Água Branca
51237609	BOJ	CR		129980	22/12/2023 15:25	22/12/2023 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,12	0,42	0,6	3,13	BOJ01C3	Bom Jesus
51237642	SAT	CR		130013	22/12/2023 15:26	22/12/2023 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,4	0,5	0,3	1,2	SAT01L9	Teresina
51237647	FAO	TF	1325143	130018	22/12/2023 15:26	24/12/2023 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	149,76	3	47,87	1,9	0,17	49,93	FAO01C4	Floriano
51237644	PRI	CR		130015	22/12/2023 15:29	22/12/2023 20:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,72	0,13	0,58	5,43	PRI01Y3	Piripiri
51237672	PDS	CH	1273745	130043	22/12/2023 15:32	22/12/2023 18:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	532,2	213	1	0,97	0,53	2,5	PDS01C1	Pedro II
51237682	CPM	CR		130053	22/12/2023 15:32	23/12/2023 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,78	0,35	0,18	19,32	CPM01C1	Campo Maior
51237715	PCS	CR		130086	22/12/2023 15:41	22/12/2023 15:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCS01C6	Picos
51237766	MTO	CH	1257090	130137	22/12/2023 15:41	22/12/2023 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	11,87	6	1,67	0,23	0,08	1,98	MTO01C3	Matias Olímpio
51237753	PAB	CR		130124	22/12/2023 15:41	22/12/2023 17:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	0,5	0,7	0,45	1,65	PAB01C6	Parnaíba
51454142	OER	CR		195021	22/12/2023 15:41	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,24	1	4,53	1,35	0	5,88	OER01C3	Oeiras
51237883	PAD	TF	1394074	130254	22/12/2023 15:43	22/12/2023 17:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	188,76	101	0,48	0,43	0,97	1,88	PAD01P6	Parnaíba
51237754	DML	CR		130125	22/12/2023 15:44	24/12/2023 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,97	1	46,25	0,93	0,13	47,32	DML01W2	Demerval Lobão
51237775	PAB	CH	1382237	130146	22/12/2023 15:46	22/12/2023 18:25	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	7613,02	5961	0,1	0,1	2,45	2,65	PAB01C1	Ilha Grande
51237821	FAO	CR		130192	22/12/2023 15:48	22/12/2023 17:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	1,3	0,28	0,42	2	FAO01C1	Floriano
51238378	JUN	TF	1296264	130749	22/12/2023 15:50	22/12/2023 20:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	629,26	136	2,18	0,32	2,13	4,63	JUN01M6	Picos
51237845	NVL	CR		130216	22/12/2023 15:53	22/12/2023 16:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NVL01C2	Miguel Alves
51237877	BAS	TF	1225427	130248	22/12/2023 15:55	22/12/2023 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1205,85	395	2,37	0,07	0,63	3,07	BAS01C1	Barras
51237875	TSA	CR		130246	22/12/2023 15:56	22/12/2023 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,35	0,35	0,58	1,28	TSA01Y8	Teresina
51237872	NZR	CR		130243	22/12/2023 15:57	23/12/2023 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,68	0,68	0,08	20,45	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51237862	PAB	CR		130233	22/12/2023 15:59	22/12/2023 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,5	0,43	0,87	1,8	PAB01C1	Parnaíba
51237917	PCA	TF	1228117	130288	22/12/2023 15:59	22/12/2023 18:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	34,46	16	0,67	1,05	0,45	2,17	PCA01C1	Batalha

51237884	MBA	TF	1056322	130255	22/12/2023 16:00	24/12/2023 01:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	527,96	16	0,1	0,1	32,8	33	MBA01C3	Teresina
51237906	PID	CR		130277	22/12/2023 16:02	22/12/2023 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,68	0,32	0,7	1,7	PID01S8	Teresina
51237907	MQP	CR		130278	22/12/2023 16:03	22/12/2023 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,7	1,08	0,32	2,1	MQP01W1	Teresina
51237899	PRI	CR		130270	22/12/2023 16:05	22/12/2023 22:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,83	0,28	0,83	5,95	PRI01Y1	Piripiri
51237944	PAD	CR		130315	22/12/2023 16:06	23/12/2023 05:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,22	0,27	0,55	13,03	PAD01P1	Parnaíba
51237937	MTO	CR		130308	22/12/2023 16:08	22/12/2023 16:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MTO01C2	Matias Olímpio
51238238	ESP	TF	1368112	130609	22/12/2023 16:09	22/12/2023 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	46,41	18	2,35	0,08	0,15	2,58	ESP01M1	Teresina
51237981	TSA	TF	1045055	130352	22/12/2023 16:09	22/12/2023 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	125,97	71	0,88	0,32	0,58	1,78	TSA01Y4	Teresina
51237974	MTO	CH	1257227	130345	22/12/2023 16:11	22/12/2023 16:34	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	719,51	1899	0,1	0,1	0,18	0,38	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51237982	LUZ	CR		130353	22/12/2023 16:11	22/12/2023 16:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	LUZ01C3	Joaquim Pires
51238005	AME	CR		130376	22/12/2023 16:19	23/12/2023 12:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,82	0,12	0,02	19,95	AME01N2	Amarante
51238027	LUZ	CR		130398	22/12/2023 16:20	23/12/2023 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,13	0,43	0,33	22,9	LUZ01C2	Madeiro
51238036	ATS	CR		130407	22/12/2023 16:21	23/12/2023 19:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	25,72	0,73	0,5	26,95	ATS01C3	Altos
51238043	BIG	CH	1360826	130414	22/12/2023 16:21	22/12/2023 19:22	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	57,41	19	1,18	1,83	0	3,02	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51239396	PRI	TF	1073431	131767	22/12/2023 16:21	22/12/2023 21:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	264,81	52	4,08	0,35	0,67	5,1	PRI01Y1	Cocal de Telha
51238071	NZA	CR		130442	22/12/2023 16:26	24/12/2023 07:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,64	1	38,87	0,25	0,33	39,45	NZA01Z1	Teresina
51238072	JFR	CR		130443	22/12/2023 16:27	22/12/2023 16:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JFR01C1	José de Freitas
51238079	BRL	CH	1396819	130450	22/12/2023 16:29	22/12/2023 20:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	286,09	81	2,02	0,53	0,98	3,53	BRL01C2	Landri Sales
51238080	CEN	CR		130451	22/12/2023 16:30	22/12/2023 18:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,18	0,15	0,6	1,93	CEN01U3	Teresina
51238102	UNO	CR		130473	22/12/2023 16:30	23/12/2023 20:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	26,98	0,25	0,38	27,62	UNO01C1	União
51238115	MTO	CR		130486	22/12/2023 16:32	22/12/2023 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,15	0,43	0,12	1,7	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51238418	CMP	TF	1322207	130789	22/12/2023 16:36	22/12/2023 21:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	326,31	68	2,25	0,83	1,72	4,8	CMP01C2	Luís Correia
51238148	ETA	CR		130519	22/12/2023 16:38	22/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C4	Esperantina
51238150	DML	CR		130521	22/12/2023 16:39	23/12/2023 11:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,77	1	15,92	0,32	2,3	18,53	DML01W1	Teresina
51238167	PAD	CR		130538	22/12/2023 16:41	22/12/2023 18:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,85	0,33	0,97	2,15	PAD01P6	Parnaíba
51238256	NZA	TF	1069839	130627	22/12/2023 16:41	22/12/2023 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	224,25	53	2,57	0,27	1,4	4,23	NZA01Z2	Nazária
51238179	PID	CR		130550	22/12/2023 16:41	23/12/2023 04:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,02	0,75	0,28	12,05	PID01S3	Teresina
51238174	TBL	CR		130545	22/12/2023 16:41	22/12/2023 18:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,62	0,17	0,1	1,88	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51238180	PCA	CR		130551	22/12/2023 16:42	23/12/2023 15:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	21,85	0,52	0,57	22,93	PCA01C4	Piracuruca
51238166	LUZ	CR		130537	22/12/2023 16:43	23/12/2023 10:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,42	0,38	0,27	18,07	LUZ01C1	Luzilândia
51454139	OER	CR		195018	22/12/2023 16:43	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,2	1	3,5	1,35	0	4,85	OER01C3	Oeiras
51238205	CMT	TF	1265996	130576	22/12/2023 16:45	22/12/2023 21:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1484,08	345	2,5	0,53	1,28	4,32	CMT01C3	Curimatá
51238722	OER	TF	1407834	131093	22/12/2023 16:45	24/12/2023 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	951,15	22	41,6	0,65	1	43,25	OER01C2	Wall Ferraz
51238201	ETA	CR		130572	22/12/2023 16:46	22/12/2023 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51238211	ESP	CR		130582	22/12/2023 16:46	22/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,05	1	0,43	0,38	0,33	1,15	ESP01M2	Teresina
51238332	TSA	CH	1043127	130703	22/12/2023 16:47	22/12/2023 18:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	501,89	232	1,2	0,97	0	2,17	TSA01Y5	Teresina
51238232	PAD	TF	1199404	130603	22/12/2023 16:50	22/12/2023 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	812,05	283	1,17	0,8	0,92	2,88	PAD01P6	Parnaíba
51238241	PRI	CR		130612	22/12/2023 16:52	22/12/2023 17:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PRI01Y1	Capitão de Campos
51238242	JAC	CR		130613	22/12/2023 16:52	22/12/2023 17:07	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51238235	TSA	CR		130606	22/12/2023 16:53	22/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,23	0,9	0,03	1,17	TSA01Y5	Teresina
51238248	PAB	CR		130619	22/12/2023 16:55	22/12/2023 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0	0,15	PAB01C1	Ilha Grande
51454143	OER	CR		195022	22/12/2023 16:55	22/12/2023 21:34	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,19	1	3,3	1,35	0	4,65	OER01C3	Oeiras
51238281	ATS	CR		130652	22/12/2023 16:57	23/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,72	1	15,17	1,42	0,63	17,22	ATS01C4	Altos
51238283	TBL	CR		130654	22/12/2023 16:58	23/12/2023 11:27	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,77	1	18,02	0,2	0,27	18,48	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51454151	CRO	CR		195030	22/12/2023 16:58	22/12/2023 17:13	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	CRO01L1	Lagoa do Piauí

51238277	EBV	CH	1299403	130648	22/12/2023 16:59	23/12/2023 08:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	15,84	1	15,3	0,2	0,35	15,85	EBV01C2	Elesbão Veloso
51238312	JUN	CR		130683	22/12/2023 17:04	22/12/2023 23:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	2,78	2,93	1,05	6,77	JUN01M1	Isaías Coelho
51238329	BRL	CR		130700	22/12/2023 17:05	22/12/2023 21:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	2,43	1,57	0,87	4,87	BRL09F4	Uruçuí
51238651	PRI	TF	1254690	131022	22/12/2023 17:06	23/12/2023 17:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	218,54	9	23,05	0,77	0,47	24,28	PRI01Y2	Barras
51238342	MBA	CR		130713	22/12/2023 17:09	23/12/2023 09:57	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,7	1	15,57	0,95	0,28	16,8	MBA01C3	Teresina
51238344	TSA	CH	1043169	130715	22/12/2023 17:09	23/12/2023 15:07	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	43,9	2	0,1	0,1	21,77	21,97	TSA01Y5	Teresina
51239059	VDJ	TF	1209219	131430	22/12/2023 17:13	22/12/2023 21:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	41,88	11	2,73	0,55	0,53	3,82	VDJ01C1	Caxingó
51238386	JUN	CR		130757	22/12/2023 17:15	22/12/2023 17:30	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN01M4	Lagoa do Sítio
51238598	CBC	CR		130969	22/12/2023 17:15	22/12/2023 17:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51238415	ATS	CR		130786	22/12/2023 17:17	23/12/2023 12:11	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,79	1	17,52	0,47	0,92	18,9	ATS01C2	Altos
51238445	MAV	CR		130816	22/12/2023 17:24	22/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C3	Miguel Alves
51238447	CBC	CR		130818	22/12/2023 17:24	23/12/2023 15:32	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,92	1	20,97	0,52	0,65	22,13	CBC01C2	Boa Hora
51238449	VAL	CR		130820	22/12/2023 17:25	22/12/2023 20:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,28	0,57	0,62	3,47	VAL01C3	Valença do Piauí
51238458	ATS	CR		130829	22/12/2023 17:25	22/12/2023 17:40	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C4	Altos
51238495	PAD	CR		130866	22/12/2023 17:27	22/12/2023 19:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,37	0,43	1,52	2,32	PAD01P6	Parnaíba
51238545	MTO	CR		130916	22/12/2023 17:37	22/12/2023 19:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	0,87	0,42	0,15	1,43	MTO01C1	São João do Arraial
51238581	ATS	CR		130952	22/12/2023 17:40	24/12/2023 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,97	1	45,83	1,07	0,32	47,22	ATS01C2	Altos
51238587	SPP	CR		130958	22/12/2023 17:44	22/12/2023 17:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SPP01C2	Jardim do Mulato
51239191	CBC	TF	1075362	131562	22/12/2023 17:45	22/12/2023 19:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	27,45	17	0,05	0,53	1,03	1,62	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51238580	BOJ	CR		130951	22/12/2023 17:45	22/12/2023 20:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,63	0,4	0,8	2,83	BOJ09F6	Bom Jesus
51238617	TBL	CR		130988	22/12/2023 17:48	22/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51238619	SAT	CR		130990	22/12/2023 17:49	22/12/2023 19:20	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,06	1	0,82	0,43	0,27	1,52	SAT01L4	Teresina
51238621	SAT	CR		130992	22/12/2023 17:49	22/12/2023 19:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,52	0,18	0,17	1,87	SAT01L2	Teresina
51238622	BIG	CR		130993	22/12/2023 17:49	23/12/2023 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,42	0,2	0,32	16,93	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51238683	PID	TF	1044234	131054	22/12/2023 17:50	22/12/2023 21:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	633,13	183	1,8	0,5	1,17	3,47	PID01S7	Teresina
51238648	MQP	CR		131019	22/12/2023 17:51	22/12/2023 19:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,8	0,52	0,47	1,78	MQP01N1	Teresina
51238649	NZR	CR		131020	22/12/2023 17:51	24/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,88	1	44,12	0,73	0,33	45,18	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51238650	BIG	CR		131021	22/12/2023 17:51	22/12/2023 18:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	São João da Varjota
51238655	MBA	CR		131026	22/12/2023 17:52	22/12/2023 21:43	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,16	1	2,53	0,47	0,85	3,85	MBA01C3	Teresina
51238677	JAC	TF	1314228	131048	22/12/2023 17:56	25/12/2023 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	213,2	3	0,1	0,1	70,87	71,07	JAC09F5	Patos do Piauí
51238688	SAT	CR		131059	22/12/2023 17:59	22/12/2023 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SAT01L5	Teresina
51238689	BIG	CR		131060	22/12/2023 18:00	23/12/2023 18:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,01	1	23,58	0,53	0,17	24,28	BIG01N2	São João da Varjota
51243603	BAS	CR		135974	22/12/2023 18:02	22/12/2023 18:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BAS01C3	Barras
51238733	MTO	CR		131104	22/12/2023 18:07	23/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,9	0,28	0,2	15,38	MTO01C3	Porto
51239003	JAC	TF	1312594	131374	22/12/2023 18:08	22/12/2023 21:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	424,02	129	2,55	0,17	0,58	3,3	JAC01C2	Jaicós
51238731	SPP	CH	1319589	131102	22/12/2023 18:09	22/12/2023 18:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	130,5	232	0,1	0,1	0,37	0,57	SPP01C1	Água Branca
51238765	PAD	CR		131136	22/12/2023 18:11	23/12/2023 08:57	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,61	1	14,22	0,13	0,42	14,77	PAD01P1	Luís Correia
51238807	VDJ	CH	1209469	131178	22/12/2023 18:13	22/12/2023 21:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1376,7	394	2,45	0,58	0,47	3,5	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51238803	PAD	CR		131174	22/12/2023 18:16	23/12/2023 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	13,82	1,07	0,93	15,82	PAD01P2	Parnaíba
51238805	PCA	TF	1247625	131176	22/12/2023 18:16	23/12/2023 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	50,44	2	0,07	0,78	24,38	25,23	PCA01C3	Piracuruca
51238795	TBC	CR		131166	22/12/2023 18:17	24/12/2023 01:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,3	1	30,05	1,05	0,07	31,17	TBC01K1	Teresina
51238809	TBC	CR		131180	22/12/2023 18:18	23/12/2023 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	0,05	0,1	16,37	16,52	TBC01K1	Altos
51238811	FAO	TF	1382338	131182	22/12/2023 18:19	23/12/2023 07:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	847,75	63	12,73	0,2	0,53	13,47	FAO01C3	Floriano
51238813	TBC	CR		131184	22/12/2023 18:20	24/12/2023 01:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,3	1	31,12	0,1	0,07	31,28	TBC01K1	Teresina
51238948	PAB	TF	1395436	131319	22/12/2023 18:25	22/12/2023 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	549,01	558	0,1	0,1	0,8	1	PAB01C1	Ilha Grande

51238876	RNA	CR		131247	22/12/2023 18:26	23/12/2023 03:47	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,39	1	8,83	0,32	0,2	9,35	RNA01C2	Teresina
51238889	JFR	CR		131260	22/12/2023 18:26	23/12/2023 10:59	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,69	1	15,53	0,82	0,2	16,55	JFR01C1	José de Freitas
51238914	PAB	TF	1199546	131285	22/12/2023 18:26	22/12/2023 20:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	499,66	203	1,17	0,63	0,67	2,47	PAB01C3	Parnaíba
51239104	CET	TF	1215079	131475	22/12/2023 18:27	24/12/2023 11:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	691,72	17	37,88	1,67	1,15	40,7	CET01N1	Cocal
51238886	TBL	CR		131257	22/12/2023 18:29	22/12/2023 18:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51239042	MAD	TF	1359973	131413	22/12/2023 18:32	22/12/2023 19:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	267,6	317	0,1	0,1	0,65	0,85	MAD01C1	Marcolândia
51238937	MAV	CR		131308	22/12/2023 18:35	23/12/2023 08:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,62	0,08	0,45	14,15	MAV01C1	Miguel Alves
51239440	PAB	CR		131811	22/12/2023 18:36	22/12/2023 18:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C3	Parnaíba
51239403	PAB	CR		131774	22/12/2023 18:38	22/12/2023 18:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C3	Parnaíba
51238976	MTO	CR		131347	22/12/2023 18:39	23/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,98	0,08	0,25	14,32	MTO01C1	São João do Arraial
51239512	SPP	TF	1069207	131883	22/12/2023 18:39	23/12/2023 15:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	369,14	18	19,63	0,88	0	20,52	SPP01C2	Jardim do Mulato
51239004	SRO	CR		131375	22/12/2023 18:42	22/12/2023 21:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,52	0,38	0,3	3,2	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51239011	RNA	CR		131382	22/12/2023 18:44	23/12/2023 02:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,25	0,42	0,07	7,73	RNA01C1	Teresina
51239040	BRL	TF	1331628	131411	22/12/2023 18:51	23/12/2023 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	20,12	1	0,03	0,1	20	20,13	BRL09F4	Uruçuí
51239061	PCS	CR		131432	22/12/2023 18:52	23/12/2023 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,3	0,75	0,6	14,65	PCS01C6	Picos
51239056	SRO	CR		131427	22/12/2023 18:52	23/12/2023 06:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	11,1	0,35	0,05	11,5	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51239062	CPM	TF	1260609	131433	22/12/2023 18:52	22/12/2023 20:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	147,77	126	0,2	0,97	0,02	1,18	CPM01C1	Campo Maior
51239815	NZA	CH	1062025	132186	22/12/2023 19:00	22/12/2023 22:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1024,52	338	2,17	0,58	0,28	3,03	NZA01Z4	Nazária
51239081	BRL	TF	1331417	131452	22/12/2023 19:01	23/12/2023 10:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	15,32	1	12,83	0,58	1,9	15,32	BRL09F4	Uruçuí
51239122	PTY	CR		131493	22/12/2023 19:02	22/12/2023 21:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,7	1,12	0,15	1,97	PTY01P3	Teresina
51239157	CBC	CR		131528	22/12/2023 19:15	23/12/2023 18:08	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,95	1	0,05	0,1	22,73	22,88	CBC01C2	Boa Hora
51239179	PAD	CR		131550	22/12/2023 19:19	23/12/2023 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,07	0,98	0,38	15,43	PAD01P2	Parnaíba
51239193	URD	CH	1443086	131564	22/12/2023 19:25	23/12/2023 18:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	185,84	8	22,8	0,13	0,3	23,23	URD09W3	Uruçuí
51239272	CMT	CR		131643	22/12/2023 19:37	23/12/2023 10:27	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,62	1	13,53	0,95	0,35	14,83	CMT01C4	Curimatá
51239858	BRL	TF	1330480	132229	22/12/2023 19:40	23/12/2023 02:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1193,5	186	3,05	3,35	0,02	6,42	BRL01C1	Canavieira
51239273	PTY	CR		131644	22/12/2023 19:40	22/12/2023 22:45	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	1,93	0,77	0,38	3,08	PTY01P2	Teresina
51239538	ATS	CH	1064925	131909	22/12/2023 19:41	23/12/2023 00:16	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	141,71	31	1,7	0,12	2,77	4,58	ATS01C4	Altos
51239320	ESP	CR		131691	22/12/2023 19:48	22/12/2023 20:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ESP01M3	Teresina
51239339	PMR	CR		131710	22/12/2023 19:53	23/12/2023 15:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,82	1	19,25	0,07	0,43	19,75	PMR01P2	Palmeirais
51239342	JUN	CR		131713	22/12/2023 19:54	22/12/2023 20:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51239365	CPM	CR		131736	22/12/2023 19:57	23/12/2023 13:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	15,45	1,4	0,3	17,15	CPM01C2	Jatobá do Piauí
51239385	PAD	CR		131756	22/12/2023 20:02	23/12/2023 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,85	0,17	0,5	16,52	PAD01P6	Parnaíba
51239405	UNO	CR		131776	22/12/2023 20:07	23/12/2023 07:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,9	0,3	0,28	11,48	UNO01C2	União
51239596	SPP	TF	1320239	131967	22/12/2023 20:30	22/12/2023 22:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	632,79	274	0,72	0,43	1,17	2,32	SPP01C3	Passagem Franca do Piauí
51239518	GPE	CR		131889	22/12/2023 20:34	23/12/2023 10:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	12,9	0,73	0,43	14,07	GPE01C3	Guadalupe
51240034	JUN	TF	1296264	132405	22/12/2023 20:40	23/12/2023 00:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	515,63	136	2,8	0,6	0,4	3,8	JUN01M6	Picos
51239543	JAC	CR		131914	22/12/2023 20:40	24/12/2023 10:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,56	1	36,57	0,63	0,18	37,38	JAC09F5	Jaicós
51239602	ALG	CR		131973	22/12/2023 20:48	24/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,87	1	42,02	2,32	0,52	44,85	ALG01N1	Beneditinos
51454141	OER	CR		195020	22/12/2023 20:50	22/12/2023 21:05	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,25	OER01C3	Oeiras
51239598	PAD	CR		131969	22/12/2023 20:50	23/12/2023 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,75	0,2	0,53	14,48	PAD01P2	Luís Correia
51242194	SPP	CH	1320618	134565	22/12/2023 21:00	24/12/2023 01:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	368,56	13	26,12	0,62	1,63	28,37	SPP01C4	Agricolândia
51239687	JFR	CR		132058	22/12/2023 21:08	23/12/2023 18:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,15	0,5	0,53	21,18	JFR01C2	José de Freitas
51239896	NVL	TF	1072397	132267	22/12/2023 21:16	23/12/2023 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	477,48	26	16,6	1,4	0,37	18,37	NVL01C2	União
51239741	PAD	CR		132112	22/12/2023 21:18	23/12/2023 00:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,95	0,23	0,53	2,72	PAD01P1	Parnaíba
51239753	PAD	CR		132124	22/12/2023 21:21	23/12/2023 07:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,72	0,1	0,58	10,4	PAD01P2	Parnaíba

51239754	RNA	CR		132125	22/12/2023 21:22	23/12/2023 03:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,1	0,25	0,57	5,92	RNA01C2	Teresina
51241907	PAD	CH	1200088	134278	22/12/2023 21:34	23/12/2023 22:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	6619,02	271	12,12	4,32	8	24,43	PAD01P8	Luís Correia
51239805	ETA	CR		132176	22/12/2023 21:39	22/12/2023 22:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,02	0,4	0,28	0,7	ETA01C2	Esperantina
51239830	ATS	CR		132201	22/12/2023 21:43	22/12/2023 21:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ATS01C4	Altos
51318405	MBA	CR		18626	22/12/2023 21:52	23/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	0,05	0,1	12,15	12,3	MBA01C1	União
51318408	MBA	CR		18629	22/12/2023 21:52	23/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	0,05	0,1	12,15	12,3	MBA01C1	União
51318415	MBA	CR		18636	22/12/2023 21:52	23/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	0,05	0,1	12,15	12,3	MBA01C1	União
51239895	UNO	CR		132266	22/12/2023 21:56	23/12/2023 14:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	14,82	0,83	0,6	16,25	UNO01C4	Miguel Alves
51239972	SAT	CR		132343	22/12/2023 22:10	23/12/2023 01:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3	0,12	0,33	3,45	SAT01L9	Teresina
51241341	BIG	CH	1394901	133712	22/12/2023 22:18	23/12/2023 17:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	443,79	23	18,93	0,37	0	19,3	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
51239984	VDJ	CR		132355	22/12/2023 22:26	23/12/2023 11:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	11,22	1,4	0,72	13,33	VDJ01C1	Caxingó
51240120	RNA	CR		132491	22/12/2023 22:29	23/12/2023 00:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,07	0,42	0,27	1,75	RNA01C7	Teresina
51239986	PAB	CR		132357	22/12/2023 22:29	23/12/2023 17:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,2	0,3	0,93	19,43	PAB01C1	Parnaíba
51239999	ETA	CR		132370	22/12/2023 22:31	23/12/2023 11:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,57	0,22	0,23	13,02	ETA01C4	Esperantina
51240001	ETA	TF	1328851	132372	22/12/2023 22:34	22/12/2023 23:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	12,24	12	0,03	0,1	0,9	1,03	ETA01C4	Esperantina
51240008	AME	CR		132379	22/12/2023 22:36	23/12/2023 12:08	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,56	1	12,13	0,72	0,68	13,53	AME01N2	Amarante
51240014	PAB	CR		132385	22/12/2023 22:37	22/12/2023 22:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAB01C1	Parnaíba
51240044	BOJ	TF	1381850	132415	22/12/2023 22:46	23/12/2023 00:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	215,26	110	0,1	0,1	1,77	1,97	BOJ01C3	Bom Jesus
51240183	SMT	TF	1075114	132554	22/12/2023 23:16	23/12/2023 01:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	535,68	243	0,92	0,4	0,9	2,22	SMT01C1	São Miguel do Tapuio
51240159	PID	CR		132530	22/12/2023 23:39	23/12/2023 03:14	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,15	1	0,75	0,53	2,3	3,58	PID01S6	Teresina
51240479	PAD	CH	1199704	132850	22/12/2023 23:58	23/12/2023 03:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	704,37	204	2,35	1,1	0,02	3,47	PAD01P2	Luís Correia
51240297	PID	TF	1043927	132668	23/12/2023 00:23	23/12/2023 03:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	696,57	213	0,52	0,58	2,18	3,28	PID01S7	Teresina
51240378	PAD	CR		132749	23/12/2023 00:52	23/12/2023 01:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P6	Parnaíba
51240484	BGR	CH	1376653	132855	23/12/2023 01:29	23/12/2023 09:10	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	602,7	79	3,73	2,32	1,63	7,68	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51240613	PCS	CR		132984	23/12/2023 02:27	23/12/2023 08:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	6,12	0,17	0,07	6,35	PCS01C4	Picos
51240689	SAT	CR		133060	23/12/2023 03:12	23/12/2023 05:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,22	0,58	0,23	2,03	SAT01L3	Teresina
51240778	NOT	TF	1292819	133149	23/12/2023 03:57	24/12/2023 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	281,69	9	28,38	2,92	0	31,3	NOT01C1	Várzea Grande
51240903	SPP	CR		133274	23/12/2023 04:51	23/12/2023 22:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,18	0,6	0,2	17,98	SPP01C3	Água Branca
51241007	JUN	CH	1395318	133378	23/12/2023 05:26	23/12/2023 11:35	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	774,48	126	4,63	1,52	0	6,15	JUN09F3	Pio IX
51241021	PID	TF	1043927	133392	23/12/2023 05:29	23/12/2023 07:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	476,17	213	0,92	0,4	0,93	2,25	PID01S7	Teresina
51240979	BOL	CR		133350	23/12/2023 05:30	23/12/2023 05:45	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51242711	BIG	CH	1361318	135082	23/12/2023 05:39	23/12/2023 13:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	168,97	22	6,85	0,83	0	7,68	BIG01N2	Inhuma
51241717	JUN	CH	1289550	134088	23/12/2023 05:46	23/12/2023 10:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2485,02	511	4,45	0,3	0,12	4,87	JUN01M1	Vera Mendes
51241966	NZA	CH	1062025	134337	23/12/2023 05:53	23/12/2023 14:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2738,55	338	5,5	1,47	1,15	8,12	NZA01Z4	Nazária
51241086	SPP	CR		133457	23/12/2023 06:06	24/12/2023 22:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,66	1	38,77	0,7	0,43	39,9	SPP01C1	Água Branca
51241578	OER	CH	1336356	133949	23/12/2023 06:08	23/12/2023 10:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1393,76	297	2,8	1,57	0,33	4,7	OER01C3	Oeiras
51241102	MTO	CR		133473	23/12/2023 06:11	23/12/2023 10:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,78	0,38	0,65	3,82	MTO01C1	São João do Arraial
51241125	SPP	CR		133496	23/12/2023 06:16	23/12/2023 16:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,44	1	8,4	1,03	1,17	10,6	SPP01C3	Barro Duro
51241124	RNA	CR		133495	23/12/2023 06:20	23/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	9,52	0,47	0,53	10,52	RNA01C5	Teresina
51241144	BRL	CH	1331376	133515	23/12/2023 06:26	23/12/2023 14:20	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	7,89	1	0,1	0,1	7,7	7,9	BRL09F4	Uruçuí
51242026	EBV	CH	1292277	134397	23/12/2023 06:27	23/12/2023 16:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	119,65	12	8,55	1,18	0,25	9,98	EBV01C1	Francinópolis
51241599	JFR	CH	1063625	133970	23/12/2023 06:28	23/12/2023 09:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	139,6	40	2,28	0,97	0,25	3,5	JFR01C3	José de Freitas
51242302	JFR	CH	1063625	134673	23/12/2023 06:28	23/12/2023 12:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	192,65	32	4,78	0,67	0,58	6,03	JFR01C3	José de Freitas
51241160	SPP	TF	1069323	133531	23/12/2023 06:29	25/12/2023 10:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	258,37	5	51,27	0,23	0,18	51,68	SPP01C5	Angical do Piauí
51241766	MBA	TF	1056053	134137	23/12/2023 06:31	23/12/2023 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	42,51	8	4,22	1,08	0,02	5,32	MBA01C3	Teresina

51241178	UNO	CR		133549	23/12/2023 06:31	24/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,43	1	34	0,27	0,07	34,33	UNO01C4	Lagoa Alegre
51241180	PMR	CR		133551	23/12/2023 06:32	23/12/2023 06:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P3	Palmeirais
51243357	OER	TF	1336441	135728	23/12/2023 06:33	23/12/2023 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	100,96	10	7,98	1,62	0,5	10,1	OER01C3	Oeiras
51241177	AME	CR		133548	23/12/2023 06:34	23/12/2023 12:45	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,26	1	5,7	0,33	0,15	6,18	AME01N2	Amarante
51241202	SPP	CR		133573	23/12/2023 06:40	23/12/2023 10:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	2,87	0,32	0,47	3,65	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51241400	SPP	TF	1319765	133771	23/12/2023 06:44	23/12/2023 09:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	621,06	223	1,05	0,25	1,5	2,8	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51241238	ESP	CR		133609	23/12/2023 06:49	23/12/2023 07:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,03	1	0,05	0,1	0,45	0,6	ESP01M1	Demerval Lobão
51241925	BRL	TF	1331106	134296	23/12/2023 06:55	23/12/2023 14:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,91	7	6,5	0,5	0,28	7,28	BRL01C2	Landri Sales
51241270	BAS	CR		133641	23/12/2023 06:55	24/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,18	1	26,98	1,07	0,28	28,33	BAS01C1	Barras
51242428	DML	CH	1425057	134799	23/12/2023 06:57	23/12/2023 20:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1227,56	91	13,27	0,23	0	13,5	DML01W1	Demerval Lobão
51242757	JFR	CH	1050305	135128	23/12/2023 06:57	23/12/2023 17:59	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2336,53	212	8,4	1,62	1,02	11,03	JFR01C2	José de Freitas
51241273	RNA	CR		133644	23/12/2023 07:00	23/12/2023 08:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,63	0,72	0,37	1,72	RNA01C2	Teresina
51242633	OER	CH	1335441	135004	23/12/2023 07:00	23/12/2023 13:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	235,76	34	4,95	2	0	6,95	OER01C3	Colônia do Piauí
51241296	PAB	CR		133667	23/12/2023 07:05	23/12/2023 12:42	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,23	1	4,03	0,23	1,35	5,62	PAB01C3	Parnaíba
51241672	RGE	CH	1356370	134043	23/12/2023 07:07	23/12/2023 08:51	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	626,18	364	0,03	0,1	1,6	1,73	RGE01N3	Itaueira
51248498	NVL	CR		140869	23/12/2023 07:11	23/12/2023 07:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NVL01C2	União
51241345	IGA	CR		133716	23/12/2023 07:13	23/12/2023 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,3	0,3	0,47	3,07	IGA01Z5	Teresina
51241335	PAB	CR		133706	23/12/2023 07:15	23/12/2023 15:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,35	1	7,8	0,12	0,57	8,48	PAB01C3	Parnaíba
51241518	BRL	TF	1330819	133889	23/12/2023 07:18	23/12/2023 09:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	681,75	354	0,67	0,38	0,88	1,93	BRL01C2	Landri Sales
51241926	PMR	CH	1062588	134297	23/12/2023 07:18	23/12/2023 18:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1623,93	141	9,58	0,78	1,17	11,53	PMR01P2	Palmeirais
51241354	CPM	CR		133725	23/12/2023 07:20	23/12/2023 14:33	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,3	1	4,58	1,5	1,13	7,22	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51241612	NZR	CH	1348530	133983	23/12/2023 07:21	23/12/2023 14:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3394,27	475	2,9	3,02	1,23	7,15	NZR01C1	São José do Peixe
51241376	BGR	CR		133747	23/12/2023 07:24	23/12/2023 12:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,48	0,4	0,07	4,95	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51241386	MCU	CR		133757	23/12/2023 07:25	23/12/2023 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,02	0,78	0,28	9,08	MCU01V4	Teresina
51241412	CBC	CR		133783	23/12/2023 07:28	23/12/2023 07:43	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CBC01C2	Boa Hora
51241442	OER	TF	1335334	133813	23/12/2023 07:29	23/12/2023 15:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	90,49	11	6,68	1,28	0,27	8,23	OER01C3	Colônia do Piauí
51243956	PMR	CH	1062034	136327	23/12/2023 07:29	24/12/2023 17:21	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	440,12	13	27,05	6,03	0,78	33,87	PMR01P2	Palmeirais
51241429	NZR	CR		133800	23/12/2023 07:31	23/12/2023 07:46	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	NZR01C2	Arraial
51241435	PCA	CH	1246938	133806	23/12/2023 07:32	23/12/2023 15:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	47,98	6	6,87	0,9	0,23	8	PCA01C2	Batalha
51241433	MQP	CR		133804	23/12/2023 07:33	23/12/2023 09:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,57	0,5	1,28	2,35	MQP01N4	Teresina
51241422	DML	CR		133793	23/12/2023 07:35	24/12/2023 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,4	1	33,12	0,37	0,08	33,57	DML01W3	Lagoa do Piauí
51246596	SPP	CH	1069239	138967	23/12/2023 07:36	23/12/2023 13:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	235,97	40	0,03	0,53	5,33	5,9	SPP01C5	Angical do Piauí
51242800	ALG	CH	1061263	135171	23/12/2023 07:39	23/12/2023 18:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	99,96	9	10,75	0,37	0	11,12	ALG01N1	Beneditinos
51241455	JAC	CR		133826	23/12/2023 07:40	24/12/2023 11:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	27,27	0,43	0,25	27,95	JAC01C2	Jaicós
51241485	SGF	CR		133856	23/12/2023 07:40	24/12/2023 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,88	0,17	0,32	27,37	SGF01C1	Sigefredo Pacheco
51241488	MAV	CR		133859	23/12/2023 07:42	23/12/2023 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,53	0,23	0,37	3,13	MAV01C1	Miguel Alves
51364424	MBA	CR		64640	23/12/2023 07:43	23/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,05	0,1	2,3	2,45	MBA01C1	União
51364425	MBA	CR		64641	23/12/2023 07:43	23/12/2023 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,05	0,1	2,3	2,45	MBA01C1	União
51243682	SPP	CH	1319567	136053	23/12/2023 07:46	23/12/2023 16:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	858	100	8,23	0,23	0,12	8,58	SPP01C1	Água Branca
51241786	JUN	CH	1297267	134157	23/12/2023 07:46	23/12/2023 11:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	89,8	23	2,9	0,88	0,13	3,92	JUN01M6	Bocaina
51241540	BRL	TF	1330902	133911	23/12/2023 07:48	23/12/2023 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	71,44	7	9,32	0,63	0,27	10,22	BRL01C2	Sebastião Leal
51241698	OER	CH	1337607	134069	23/12/2023 07:49	24/12/2023 14:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	90,52	3	0,1	0,1	29,98	30,18	OER01C2	Oeiras
51241536	SRO	CR		133907	23/12/2023 07:54	23/12/2023 18:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,42	1	9,47	0,35	0,28	10,1	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51241526	BGR	CH	1416758	133897	23/12/2023 07:54	23/12/2023 11:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3,47	1	1,5	1,88	0,1	3,48	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51241562	PCA	CR		133933	23/12/2023 07:57	23/12/2023 20:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	9,85	1,38	0,82	12,05	PCA01C4	Piracuruca

51241556	BAS	CH	1074966	133927	23/12/2023 08:00	23/12/2023 13:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	717,23	123	0,03	0,97	4,83	5,83	BAS01C4	Barras
51242537	PMR	CH	1062530	134908	23/12/2023 08:02	23/12/2023 13:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1031,63	174	0,03	1,6	4,3	5,93	PMR01P2	Palmeirais
51241589	EMT	CH	1268716	133960	23/12/2023 08:05	23/12/2023 19:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	23,52	2	0,1	0,1	11,57	11,77	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51241610	RNA	CR		133981	23/12/2023 08:07	23/12/2023 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,92	0,5	0,47	6,88	RNA01C3	Teresina
51242827	SPM	TF	1356751	135198	23/12/2023 08:08	24/12/2023 07:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	165,49	7	22,75	0,45	0,45	23,65	SPM01C2	Simplício Mendes
51241621	GPE	CR		133992	23/12/2023 08:10	23/12/2023 18:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,6	0,2	0,47	10,27	GPE01C1	Marcos Parente
51241622	TSA	CH	1043146	133993	23/12/2023 08:10	23/12/2023 14:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6,24	1	4,72	0,82	0,72	6,25	TSA01Y5	Teresina
51241630	LUZ	CR		134001	23/12/2023 08:11	24/12/2023 11:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,77	0,15	0,35	27,27	LUZ01C1	Luzilândia
51241644	ATS	CR		134015	23/12/2023 08:11	23/12/2023 16:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,35	1	7,9	0,47	0,08	8,45	ATS01C2	Altos
51241665	GBS	CR		134036	23/12/2023 08:15	24/12/2023 08:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,38	0,77	0,13	24,28	GBS01C1	Gilbués
51241656	CBC	CR		134027	23/12/2023 08:16	23/12/2023 08:31	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CBC01C2	Boa Hora
51243449	CRO	TF	1054717	135820	23/12/2023 08:21	23/12/2023 20:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	146,41	12	11,72	0,5	0	12,22	CRO01L2	Monsenhor Gil
51242313	ESP	CH	1043726	134684	23/12/2023 08:23	23/12/2023 11:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	293,68	91	2,67	0,32	0,25	3,23	ESP01M1	Teresina
51353374	VAL	CR		53590	23/12/2023 08:23	23/12/2023 14:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	0,05	0,1	5,87	6,02	VAL01C2	Assunção do Piauí
51353375	VAL	CR		53591	23/12/2023 08:23	23/12/2023 14:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	0,05	0,1	5,87	6,02	VAL01C2	Assunção do Piauí
51353383	VAL	CR		53599	23/12/2023 08:23	23/12/2023 14:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	0,05	0,1	5,87	6,02	VAL01C2	Assunção do Piauí
51241715	CBC	CR		134086	23/12/2023 08:29	24/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	25,22	0,07	0,1	25,38	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51241725	PAD	CR		134096	23/12/2023 08:31	23/12/2023 10:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,57	0,25	0,4	2,22	PAD01P2	Parnaíba
51241973	NZR	CH	1348546	134344	23/12/2023 08:40	24/12/2023 02:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	107,96	6	9,37	0,72	7,92	18	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51241774	BIG	CR		134145	23/12/2023 08:41	23/12/2023 08:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	São João da Varjota
51241791	PRI	CR		134162	23/12/2023 08:45	23/12/2023 11:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	1,83	0,62	0,68	3,13	PRI01Y1	Capitão de Campos
51242726	PAD	TF	1362084	135097	23/12/2023 08:45	23/12/2023 13:28	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	141,11	30	4,15	0,33	0,23	4,72	PAD01P2	Parnaíba
51241805	PAB	CR		134176	23/12/2023 08:46	23/12/2023 14:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,93	0,27	1,2	5,4	PAB01C1	Parnaíba
51241806	PTY	CR		134177	23/12/2023 08:47	23/12/2023 19:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,45	0,4	0,35	11,2	PTY01P1	Teresina
51242938	PCA	CR		135309	23/12/2023 08:48	23/12/2023 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,52	0,27	0,85	6,63	PCA01C1	Batalha
51243099	CPM	TF	1262470	135470	23/12/2023 08:50	23/12/2023 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	56,53	7	6,7	0,88	0,5	8,08	CPM09F2	José de Freitas
51241831	SPP	CR		134202	23/12/2023 08:51	23/12/2023 21:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	12,33	0,08	0,07	12,48	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51241825	BIG	CR		134196	23/12/2023 08:52	23/12/2023 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,77	0,22	0,6	9,58	BIG01N2	Dom Expedito Lopes
51241818	VAL	CR		134189	23/12/2023 08:53	23/12/2023 20:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,67	0,18	0,33	11,18	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51242990	FAO	CH	1325018	135361	23/12/2023 08:54	23/12/2023 16:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	142,58	18	6,72	1,1	0,12	7,93	FAO01C6	Floriano
51241857	AME	CR		134228	23/12/2023 08:58	23/12/2023 18:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,39	1	7,77	1,35	0,23	9,35	AME01N2	Amarante
51241845	CBA	CR		134216	23/12/2023 08:59	23/12/2023 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,4	0,38	0,52	8,3	CBA01C1	Caxingó
51242884	BIG	TF	1361009	135255	23/12/2023 08:59	24/12/2023 14:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	233,21	8	4,45	0,72	24	29,17	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51241611	MAD	TF	1359973	133982	23/12/2023 09:01	23/12/2023 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	797,78	317	0,02	0,1	2,4	2,52	MAD01C1	Marcolândia
51241884	CRO	CR		134255	23/12/2023 09:01	23/12/2023 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L2	Monsenhor Gil
51241865	RNA	CR		134236	23/12/2023 09:05	24/12/2023 07:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,63	0,35	0,8	22,78	RNA01C1	Teresina
51241869	PTY	CR		134240	23/12/2023 09:05	23/12/2023 09:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P2	Teresina
51241888	BOJ	CR		134259	23/12/2023 09:05	23/12/2023 14:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,21	1	4,32	0,23	0,52	5,07	BOJ01C3	Bom Jesus
51241908	RNA	CR		134279	23/12/2023 09:06	23/12/2023 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,45	0,65	0,65	10,75	RNA01C4	Teresina
51241901	CBA	CR		134272	23/12/2023 09:10	23/12/2023 11:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,8	0,52	0,22	2,53	CBA01C1	Murici dos Portelas
51241942	LUZ	CR		134313	23/12/2023 09:14	23/12/2023 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	3,07	0,08	0,02	3,17	LUZ01C3	Joaquim Pires
51241943	TBL	CR		134314	23/12/2023 09:15	23/12/2023 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51241960	PAD	CR		134331	23/12/2023 09:16	23/12/2023 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PAD01P8	Luís Correia
51241954	PTY	CR		134325	23/12/2023 09:17	23/12/2023 15:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,95	0,95	0,38	6,28	PTY01P3	Teresina
51242025	EBV	TF	1299854	134396	23/12/2023 09:31	23/12/2023 11:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	33,25	14	0,1	0,1	2,18	2,38	EBV01C2	Elesbão Veloso

51243271	BRL	TF	1330739	135642	23/12/2023 09:32	23/12/2023 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	300,73	31	8,87	0,08	0,77	9,72	BRL01C1	Canavieira
51242028	PTY	CR		134399	23/12/2023 09:33	23/12/2023 19:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,41	1	8,05	0,62	1,22	9,88	PTY01P9	Teresina
51282558	BRL	CR		174925	23/12/2023 09:36	23/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	0,05	0,1	5,28	5,43	BRL09F4	Sebastião Leal
51282560	BRL	CR		174927	23/12/2023 09:36	23/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	0,05	0,1	5,28	5,43	BRL09F4	Sebastião Leal
51242051	FAO	CH	1371002	134422	23/12/2023 09:38	23/12/2023 13:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	918,05	215	0,1	0,1	4,08	4,28	FAO01C4	Floriano
51242071	PAD	CR		134442	23/12/2023 09:40	23/12/2023 13:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,18	1	0,43	0,72	3,12	4,27	PAD01P2	Luís Correia
51242802	NZR	TF	1348413	135173	23/12/2023 09:43	23/12/2023 18:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	749,16	89	6,07	2,37	0	8,43	NZR01C1	São José do Peixe
51242396	PTY	TF	1051619	134767	23/12/2023 09:44	23/12/2023 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	195,86	73	1,77	0,42	0,5	2,68	PTY01P3	Teresina
51242104	PRI	TF	1410814	134475	23/12/2023 09:49	23/12/2023 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	11,24	6	0,75	0,52	0,62	1,88	PRI01Y1	Piripiri
51242095	PAD	CR		134466	23/12/2023 09:49	23/12/2023 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,68	0,32	1,25	8,25	PAD01P4	Parnaíba
51242121	PCS	CR		134492	23/12/2023 09:51	23/12/2023 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,88	0,67	0,22	6,77	PCS01C3	Picos
51242128	TSA	CR		134499	23/12/2023 09:51	23/12/2023 15:27	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	4,68	0,6	0,32	5,6	TSA01Y2	Teresina
51242129	URI	CR		134500	23/12/2023 09:51	23/12/2023 10:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URI01C2	Uruçuí
51242131	JUN	CR		134502	23/12/2023 09:52	24/12/2023 15:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,23	1	28,82	0,33	0,47	29,62	JUN09F3	Pio IX
51242163	MQP	CR		134534	23/12/2023 09:56	23/12/2023 12:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,88	0,52	1,12	2,52	MQP01N7	Teresina
51242164	GBS	CR		134535	23/12/2023 09:56	23/12/2023 16:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,27	1	6,03	0,32	0,25	6,6	GBS01C1	Gilbués
51242165	BIG	CR		134536	23/12/2023 09:57	23/12/2023 10:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	Inhuma
51242171	CVA	CH	1301833	134542	23/12/2023 09:57	24/12/2023 16:54	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	92,81	3	30,08	0,13	0,73	30,95	CVA01C1	Pio IX
51242157	ALG	CR		134528	23/12/2023 09:59	23/12/2023 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	ALG01N1	Beneditinos
51242189	PAB	CR		134560	23/12/2023 10:03	23/12/2023 11:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,12	0,2	0,32	1,63	PAB01C1	Ilha Grande
51243209	NZA	CH	1062134	135580	23/12/2023 10:03	24/12/2023 00:01	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1451,09	104	12,75	1,22	0	13,97	NZA01Z4	Nazária
51242214	VAL	CR		134585	23/12/2023 10:06	23/12/2023 18:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,1	0,48	1,02	8,6	VAL01C1	Valença do Piauí
51237349	FAO	CH	1324109	129720	23/12/2023 10:09	23/12/2023 18:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1164,88	144	7,1	0,75	0,25	8,1	FAO01C3	Floriano
51373687	MBA	CR		73903	23/12/2023 10:10	23/12/2023 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	MBA01C1	União
51242274	ALG	CH	1061574	134645	23/12/2023 10:15	23/12/2023 12:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	130,64	72	0,23	1,55	0,03	1,82	ALG01N2	Alto Longá
51242256	PTY	CR		134627	23/12/2023 10:16	23/12/2023 12:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,52	0,2	0,68	2,4	PTY01P9	Teresina
51242265	RGE	CR		134636	23/12/2023 10:16	23/12/2023 16:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	4,73	0,68	0,38	5,8	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51242291	BIG	CR		134662	23/12/2023 10:21	23/12/2023 10:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N1	Dom Expedito Lopes
51242325	TSA	CR		134696	23/12/2023 10:30	23/12/2023 18:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,33	1	6,02	0,08	1,8	7,9	TSA01Y1	Teresina
51242336	DML	CR		134707	23/12/2023 10:30	23/12/2023 10:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	DML01W1	Teresina
51242339	AME	CR		134710	23/12/2023 10:35	23/12/2023 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,03	0,27	0,8	6,1	AME01N1	Amarante
51242383	NZR	TF	1408926	134754	23/12/2023 10:37	24/12/2023 03:49	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	17,2	1	0,1	0,1	17	17,2	NZR01C1	São José do Peixe
51242384	SPM	CR		134755	23/12/2023 10:37	23/12/2023 15:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,28	1,47	0,05	4,8	SPM01C4	Campinas do Piauí
51242370	PAD	CR		134741	23/12/2023 10:37	23/12/2023 14:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,2	0,38	0,45	4,03	PAD01P6	Parnaíba
51242386	STL	CR		134757	23/12/2023 10:40	23/12/2023 17:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,33	0,58	0,53	6,45	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51243439	FAO	CH	1324397	135810	23/12/2023 10:44	23/12/2023 15:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3139,8	643	4,13	0,37	0,38	4,88	FAO01C6	Floriano
51242405	OER	CR		134776	23/12/2023 10:44	23/12/2023 21:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,47	1	9,82	0,62	0,77	11,2	OER01C3	Colônia do Piauí
51242415	MCU	CR		134786	23/12/2023 10:45	23/12/2023 19:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,42	0,47	0,05	8,93	MCU01V5	Teresina
51243925	TBC	TF	1049980	136296	23/12/2023 10:49	24/12/2023 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	269,63	11	0,02	1	23,5	24,52	TBC01K1	Altos
51242429	BIG	CR		134800	23/12/2023 10:49	24/12/2023 09:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,2	0,92	0,08	22,2	BIG01N3	Dom Expedito Lopes
51242438	PDS	TF	1367517	134809	23/12/2023 10:50	23/12/2023 17:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,92	4	4,98	1,08	0,67	6,73	PDS01C3	Pedro II
51242439	EBV	CR		134810	23/12/2023 10:50	23/12/2023 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C2	Elesbão Veloso
51244080	MBA	TF	1056822	136451	23/12/2023 10:52	24/12/2023 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	293,19	12	23,13	0,82	0,48	24,43	MBA01C1	União
51373688	MBA	CR		73904	23/12/2023 10:52	24/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,13	0,82	0,48	24,43	MBA01C1	União
51373689	MBA	CR		73905	23/12/2023 10:52	24/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,13	0,82	0,48	24,43	MBA01C1	União

51373690	MBA	CR		73906	23/12/2023 10:52	24/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,13	0,82	0,48	24,43	MBA01C1	União
51373691	MBA	CR		73907	23/12/2023 10:52	24/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,13	0,82	0,48	24,43	MBA01C1	União
51373692	MBA	CR		73908	23/12/2023 10:52	24/12/2023 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,13	0,82	0,48	24,43	MBA01C1	União
51246210	OER	TF	1336841	138581	23/12/2023 10:53	24/12/2023 21:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	137,45	4	22,8	0,32	11,25	34,37	OER01C2	Oeiras
51242491	MTO	CR		134862	23/12/2023 11:00	23/12/2023 15:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,08	0,73	0,43	4,25	MTO01C3	Porto
51242499	PTY	CR		134870	23/12/2023 11:01	23/12/2023 17:57	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,29	1	4,98	0,82	1,13	6,93	PTY01P6	Teresina
51242754	ATS	TF	1064552	135125	23/12/2023 11:03	23/12/2023 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	908,6	232	2,85	0,43	0,63	3,92	ATS01C2	Altos
51243046	JER	CH	1424418	135417	23/12/2023 11:06	23/12/2023 15:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	687,22	141	4,03	0,2	0,65	4,88	JER01C2	Jerumenha
51242534	SPP	CR		134905	23/12/2023 11:07	23/12/2023 15:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	3,35	0,62	0,37	4,33	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51243030	PTY	TF	1046791	135401	23/12/2023 11:07	23/12/2023 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	179,6	41	3,43	0,95	0	4,38	PTY01P2	Teresina
51237280	JUN	TF	1289825	129651	23/12/2023 11:08	23/12/2023 11:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	2,14	8	0,02	0,1	0,17	0,28	JUN01M1	Vera Mendes
51242525	CVA	CR		134896	23/12/2023 11:09	23/12/2023 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CVA01C1	Pio IX
51242540	PID	CR		134911	23/12/2023 11:09	23/12/2023 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S1	Teresina
51242565	PMR	CR		134936	23/12/2023 11:16	23/12/2023 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PMR01P3	Palmeirais
51242575	SAT	CR		134946	23/12/2023 11:18	23/12/2023 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,12	0,35	0,28	6,75	SAT01L6	Teresina
51242597	AAD	CH	1315758	134968	23/12/2023 11:21	24/12/2023 12:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	173,38	7	22,97	1,73	0,08	24,78	AAD01C1	Antônio Almeida
51242615	SPP	CR		134986	23/12/2023 11:30	23/12/2023 23:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	11,35	0,07	0,33	11,75	SPP01C3	Água Branca
51242649	ESP	CR		135020	23/12/2023 11:33	23/12/2023 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,45	0,85	0,82	5,12	ESP01M1	Teresina
51242651	PTY	CR		135022	23/12/2023 11:33	23/12/2023 11:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PTY01P8	Teresina
51243176	SPP	TF	1319826	135547	23/12/2023 11:34	24/12/2023 02:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	343,3	23	13,9	0,58	0,45	14,93	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51242939	PCA	CR		135310	23/12/2023 11:35	23/12/2023 11:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C1	Batalha
51244011	DML	TF	1363359	136382	23/12/2023 11:35	23/12/2023 17:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	104,91	18	0,1	0,1	5,63	5,83	DML01W1	Teresina
51242655	TBL	CR		135026	23/12/2023 11:35	23/12/2023 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,93	0,48	0,05	3,47	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51242683	PAD	CR		135054	23/12/2023 11:39	23/12/2023 16:51	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,22	1	3,93	0,18	1,08	5,2	PAD01P8	Luís Correia
51242691	SRO	CH	1279251	135062	23/12/2023 11:40	23/12/2023 14:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	7,01	3	2,07	0,25	0,03	2,35	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51242844	MQP	TF	1053362	135215	23/12/2023 11:44	23/12/2023 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	374,53	76	4,18	0,17	0,58	4,93	MQP01N8	Teresina
51242703	CRI	TF	1264554	135074	23/12/2023 11:44	24/12/2023 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	251,49	9	26,73	0,52	0,7	27,95	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51242745	BOL	TF	1406054	135116	23/12/2023 11:51	24/12/2023 15:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	82,48	3	25,68	1,65	0,17	27,5	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51242775	PRI	TF	1396345	135146	23/12/2023 11:56	23/12/2023 16:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	18,6	4	3,47	0,63	0,57	4,67	PRI01Y1	Piripiri
51282567	BRL	CR		174934	23/12/2023 11:57	23/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	0,05	0,1	2,93	3,08	BRL09F4	Sebastião Leal
51248712	CRO	CR		141083	23/12/2023 12:01	23/12/2023 12:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	CRO01L1	Monsenhor Gil
51243776	DML	CH	1070209	136147	23/12/2023 12:04	23/12/2023 15:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3317,26	846	0,03	0,83	3,05	3,92	DML01W1	Demerval Lobão
51242822	ATS	CR		135193	23/12/2023 12:09	24/12/2023 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,02	0,13	0,47	21,62	ATS01C4	Altos
51243565	CPM	CR		135936	23/12/2023 12:11	23/12/2023 16:07	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,16	1	2,97	0,62	0,35	3,93	CPM01C3	Campo Maior
51242843	SPP	CR		135214	23/12/2023 12:11	25/12/2023 09:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,88	1	44,67	0,08	0,43	45,18	SPP01C5	Angical do Piauí
51242854	EBV	CR		135225	23/12/2023 12:16	23/12/2023 12:31	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	EBV01C1	Francinópolis
51448661	ALG	CR		148861	23/12/2023 12:16	23/12/2023 12:46	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,02	1	0,17	0,17	0,17	0,5	ALG01N1	Beneditinos
51243369	ATS	TF	1383672	135740	23/12/2023 12:21	23/12/2023 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	626,33	261	0,02	0,1	2,28	2,4	ATS01C4	Altos
51243765	BIG	TF	1286367	136136	23/12/2023 12:30	23/12/2023 18:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	159,31	26	0,1	0,1	5,93	6,13	BIG01N1	Wall Ferraz
51242919	PRI	CR		135290	23/12/2023 12:33	23/12/2023 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,9	0,77	0,43	4,1	PRI01Y3	Brasileira
51242929	MQP	CR		135300	23/12/2023 12:35	23/12/2023 12:50	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MQP01N2	Teresina
51242955	SPM	TF	1358054	135326	23/12/2023 12:41	23/12/2023 16:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	34,38	9	1,93	1,62	0,28	3,83	SPM01C2	Isaías Coelho
51243020	PTY	CR		135391	23/12/2023 12:57	23/12/2023 20:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,53	0,52	0,07	7,12	PTY01P2	Teresina
51243032	CRI	CR		135403	23/12/2023 13:00	23/12/2023 17:04	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,17	1	3,58	0,3	0,18	4,07	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51243054	PAD	CR		135425	23/12/2023 13:02	23/12/2023 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,4	0,3	0,55	2,25	PAD01P2	Parnaíba

51243085	PMR	CH	1062200	135456	23/12/2023 13:04	23/12/2023 15:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	960,17	337	0,97	1,47	0,42	2,85	PMR01P2	Palmeirais
51243057	PAB	CR		135428	23/12/2023 13:04	23/12/2023 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,75	0,47	0,08	2,3	PAB01C1	Parnaíba
51243684	ATS	TF	1424272	136055	23/12/2023 13:07	23/12/2023 16:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	693,75	234	0,1	0,1	2,77	2,97	ATS01C4	Altos
51243120	SPP	TF	1319822	135491	23/12/2023 13:10	23/12/2023 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	102,06	31	2,65	0,65	0	3,3	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51243253	NVL	TF	1072170	135624	23/12/2023 13:14	23/12/2023 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	243,75	39	5,3	0,38	0,57	6,25	NVL01C2	União
51243186	PAB	TF	1204941	135557	23/12/2023 13:16	23/12/2023 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	156,91	42	2,77	0,33	0,65	3,75	PAB01C1	Parnaíba
51243119	PAB	CR		135490	23/12/2023 13:17	23/12/2023 16:24	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,13	1	1,85	0,17	1,1	3,12	PAB01C3	Parnaíba
51243128	SPP	CR		135499	23/12/2023 13:23	23/12/2023 20:57	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,32	1	3,82	1,28	2,47	7,57	SPP01C4	Agricolândia
51243146	SAT	CR		135517	23/12/2023 13:24	23/12/2023 15:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,6	0,18	0,38	2,17	SAT01L6	Teresina
51243131	MQP	CR		135502	23/12/2023 13:24	23/12/2023 19:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,12	0,33	0,32	5,77	MQP01N8	Teresina
51243147	FAO	CR		135518	23/12/2023 13:25	24/12/2023 09:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,43	0,93	0,08	20,45	FAO01C2	Floriano
51243236	JFR	CH	1063318	135607	23/12/2023 13:35	23/12/2023 15:28	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1515,95	806	1,5	0,07	0,32	1,88	JFR01C2	José de Freitas
51243965	ATS	TF	1064341	136336	23/12/2023 13:39	23/12/2023 23:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	299,31	30	8,9	0,58	0,5	9,98	ATS01C2	Altos
51243235	VAZ	CR		135606	23/12/2023 13:43	24/12/2023 07:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	17,25	0,13	0,2	17,58	VAZIO	Teresina
51243264	ATS	CR		135635	23/12/2023 13:46	23/12/2023 17:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,67	0,22	0,4	3,28	ATS01C2	Altos
51245091	ATS	TF	1064393	137462	23/12/2023 13:51	24/12/2023 08:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	356,89	19	17,48	0,22	1,1	18,8	ATS01C2	Altos
51243510	CRO	CR		135881	23/12/2023 13:52	24/12/2023 18:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,19	1	25,23	1,28	2,15	28,67	CRO01L2	Nazária
51243292	CMP	CR		135663	23/12/2023 13:54	23/12/2023 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,13	0,2	0,83	3,17	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51243313	SPP	CR		135684	23/12/2023 13:58	24/12/2023 18:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	28,33	0,15	0,5	28,98	SPP01C5	Santo Antônio dos Milagres
51243323	NOT	CR		135694	23/12/2023 14:03	24/12/2023 19:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,23	1	23,67	4,05	1,92	29,63	NOT01C2	Aroazes
51308668	BRL	CR		8889	23/12/2023 14:10	23/12/2023 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,05	0,1	0,72	0,87	BRL09F4	Sebastião Leal
51243379	PTY	CR		135750	23/12/2023 14:11	23/12/2023 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,47	0,35	0,3	2,12	PTY01P6	Teresina
51243377	MTO	CH	1256836	135748	23/12/2023 14:13	23/12/2023 15:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1,22	1	0,45	0,37	0,5	1,32	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51243389	PAB	CR		135760	23/12/2023 14:16	23/12/2023 16:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	0,92	0,23	0,88	2,03	PAB01C5	Parnaíba
51243400	PCS	CR		135771	23/12/2023 14:19	23/12/2023 17:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	0,9	1,67	0,25	2,82	PCS01C3	Picos
51243410	MCU	CR		135781	23/12/2023 14:21	23/12/2023 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,1	0,32	0,18	1,6	MCU01V2	Teresina
51243412	MQP	CR		135783	23/12/2023 14:21	23/12/2023 18:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,15	0,43	1,55	4,13	MQP01N8	Teresina
51243425	BIG	CR		135796	23/12/2023 14:23	23/12/2023 14:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	BIG01N2	Inhuma
51246239	VAL	CH	1366190	138610	23/12/2023 14:24	24/12/2023 13:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4818,86	206	17,72	5,68	0	23,4	VAL01C2	Assunção do Piauí
51243414	LUZ	CR		135785	23/12/2023 14:25	23/12/2023 16:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,82	0,73	0,35	1,9	LUZ01C2	Madeiro
51243624	SRO	TF	1283848	135995	23/12/2023 14:28	23/12/2023 16:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,22	27	1,07	0,28	0,48	1,83	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51243466	PCA	CR		135837	23/12/2023 14:37	23/12/2023 17:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,6	0,1	1,03	2,73	PCA01C1	Batalha
51243465	GPE	TF	1323030	135836	23/12/2023 14:38	23/12/2023 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	344,58	115	1,67	0,97	0,37	3	GPE01C3	Guadalupe
51243467	MQP	CR		135838	23/12/2023 14:38	23/12/2023 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,3	0,6	1,13	3,03	MQP01N7	Teresina
51243719	MTO	CH	1257065	136090	23/12/2023 14:43	23/12/2023 17:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	327,09	140	1,53	0,48	0,33	2,35	MTO01C1	Matias Olímpio
51243712	NZA	CH	1062111	136083	23/12/2023 14:46	23/12/2023 22:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	527,34	73	6,2	0,68	0,35	7,23	NZA01Z4	Nazária
51243511	FAO	TF	1324122	135882	23/12/2023 14:49	23/12/2023 21:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,5	4	3,95	2,27	0,42	6,63	FAO01C4	Floriano
51243548	LUZ	CR		135919	23/12/2023 14:52	23/12/2023 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,52	0,15	0,28	1,95	LUZ01C3	Joaquim Pires
51243539	PAD	CR		135910	23/12/2023 14:53	23/12/2023 16:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,53	0,2	0,75	1,48	PAD01P1	Luís Correia
51243541	ETA	TF	1228899	135912	23/12/2023 14:55	23/12/2023 21:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	45,6	7	0,1	0,1	6,32	6,52	ETA01C3	Esperantina
51243573	ETA	CR		135944	23/12/2023 15:05	23/12/2023 20:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,15	0,25	0,32	5,72	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51243587	PRI	CR		135958	23/12/2023 15:06	23/12/2023 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,73	0,27	0,47	2,47	PRI01Y2	Piripiri
51243598	ETA	CR		135969	23/12/2023 15:06	23/12/2023 21:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,37	0,08	0,32	6,77	ETA01C1	Esperantina
51243599	OER	CR		135970	23/12/2023 15:07	23/12/2023 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,53	0,42	0,32	3,27	OER01C3	Oeiras
51243590	PAD	CR		135961	23/12/2023 15:07	23/12/2023 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,12	0,15	0,62	2,88	PAD01P3	Parnaíba

51243601	ETA	CR		135972	23/12/2023 15:08	23/12/2023 19:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,18	0,13	0,35	4,67	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51243636	TBC	CR		136007	23/12/2023 15:18	24/12/2023 03:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,5	0,4	0,08	11,98	TBC01K1	Teresina
51243639	CEN	CR		136010	23/12/2023 15:19	23/12/2023 15:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CEN01U1	Teresina
51243659	SMT	CR		136030	23/12/2023 15:21	25/12/2023 16:43	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	2,06	1	48,73	0,3	0,33	49,37	SMT01C2	São Miguel do Tapuio
51243666	CMP	CR		136037	23/12/2023 15:24	23/12/2023 20:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,37	0,7	0,42	5,48	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51243674	VAL	CR		136045	23/12/2023 15:25	24/12/2023 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	17,17	0,27	0,12	17,55	VAL01C3	Valença do Piauí
51244050	NZA	TF	1062518	136421	23/12/2023 15:31	23/12/2023 21:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	190,39	34	0,1	0,1	5,4	5,6	NZA01Z4	Nazária
51243698	SPP	CR		136069	23/12/2023 15:31	24/12/2023 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,11	1	25,3	0,65	0,68	26,63	SPP01C2	Hugo Napoleão
51244173	NZA	TF	1062517	136544	23/12/2023 15:33	23/12/2023 20:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	135,78	28	0,1	0,1	4,65	4,85	NZA01Z4	Nazária
51243718	TBC	CR		136089	23/12/2023 15:36	23/12/2023 19:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,45	0,75	0,75	3,95	TBC01K1	Teresina
51243709	SAT	CR		136080	23/12/2023 15:37	23/12/2023 18:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,05	0,5	0,65	3,2	SAT01L9	Teresina
51243730	PID	CR		136101	23/12/2023 15:41	24/12/2023 02:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,8	0,58	0,45	10,83	PID01S7	Teresina
51244580	TBL	TF	1395871	136951	23/12/2023 15:45	24/12/2023 20:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	227,95	8	23,25	1	4,25	28,5	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51243745	URD	CR		136116	23/12/2023 15:45	23/12/2023 20:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,21	1	3,52	0,23	1,33	5,08	URD09W3	Uruçuí
51243751	PAD	CR		136122	23/12/2023 15:46	23/12/2023 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,3	0,32	0,22	1,83	PAD01P6	Parnaíba
51243754	PCS	TF	1315312	136125	23/12/2023 15:49	23/12/2023 23:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	7,4	1	6,55	0,65	0,2	7,4	PCS01C4	Picos
51243774	VAL	CR		136145	23/12/2023 15:51	24/12/2023 09:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	16,82	0,77	0,5	18,08	VAL01C1	Lagoa do Sítio
51243775	MAV	CR		136146	23/12/2023 15:52	23/12/2023 16:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	MAV01C1	Miguel Alves
51243806	TBL	CR		136177	23/12/2023 16:02	24/12/2023 10:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,77	1	16,82	0,73	0,95	18,5	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51243923	JFR	CH	1050083	136294	23/12/2023 16:04	24/12/2023 12:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	725,45	36	18,8	0,72	0,65	20,17	JFR01C2	Altos
51243831	LUZ	CR		136202	23/12/2023 16:06	23/12/2023 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,72	0,67	0,17	1,55	LUZ01C3	Joaquim Pires
51244829	MQP	CR		137200	23/12/2023 16:09	23/12/2023 21:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,72	0,15	0,23	5,1	MQP01N7	Teresina
51243850	JFR	CH	1063318	136221	23/12/2023 16:15	23/12/2023 18:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1830,93	805	1,35	0,28	0,65	2,28	JFR01C2	José de Freitas
51244830	MQP	CR		137201	23/12/2023 16:17	23/12/2023 21:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,98	0,1	0,18	5,27	MQP01N7	Teresina
51243868	PTY	CR		136239	23/12/2023 16:20	23/12/2023 19:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	1,13	0,67	1,1	2,9	PTY01P2	Teresina
51243881	CET	CR		136252	23/12/2023 16:24	24/12/2023 16:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	21,75	1,13	0,97	23,85	CET01N1	Cocal dos Alves
51243901	ATS	CR		136272	23/12/2023 16:29	23/12/2023 18:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,15	0,57	1,28	2	ATS01C3	Altos
51243942	URD	CR		136313	23/12/2023 16:37	24/12/2023 16:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,98	1	21,68	1,18	0,7	23,57	URD09W1	Uruçuí
51243949	MQP	CR		136320	23/12/2023 16:38	23/12/2023 19:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,78	0,28	0	3,07	MQP01N7	Teresina
51244776	ATS	TF	1064467	137147	23/12/2023 16:41	23/12/2023 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	655,65	113	4,37	0,73	0,72	5,82	ATS01C2	Altos
51243959	VAL	CR		136330	23/12/2023 16:43	23/12/2023 20:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	1,98	1,32	0,4	3,7	VAL01C1	Valença do Piauí
51243966	URD	CR		136337	23/12/2023 16:45	24/12/2023 12:06	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,81	1	17,87	1,03	0,45	19,35	URD09W3	Uruçuí
51243978	UNO	CR		136349	23/12/2023 16:48	23/12/2023 17:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	UNO01C2	União
51244000	VAL	CH	1292088	136371	23/12/2023 16:54	24/12/2023 08:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	45,92	3	14,55	0,57	0,2	15,32	VAL01C3	Valença do Piauí
51244015	SAT	CR		136386	23/12/2023 16:55	24/12/2023 00:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,78	0,52	0,12	7,42	SAT01L9	Teresina
51244001	PAD	CH	1200265	136372	23/12/2023 16:55	23/12/2023 20:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	146,01	37	1,98	1,53	0,43	3,95	PAD01P8	Luís Correia
51244028	ETA	CR		136399	23/12/2023 16:57	24/12/2023 08:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,53	0,13	1,42	15,08	ETA01C3	Batalha
51244051	URD	CR		136422	23/12/2023 17:00	23/12/2023 17:15	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	URD09W2	Uruçuí
51244052	PRI	CR		136423	23/12/2023 17:01	23/12/2023 20:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,33	0,58	0,57	3,48	PRI01Y2	Barras
51244077	VAL	CR		136448	23/12/2023 17:08	23/12/2023 21:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	3,28	0,62	0,48	4,38	VAL01C1	Lagoa do Sítio
51244081	CPM	CR		136452	23/12/2023 17:10	24/12/2023 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	14,65	1,05	0,67	16,37	CPM01C2	Jatobá do Piauí
51244068	RGE	CR		136439	23/12/2023 17:10	24/12/2023 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	20,7	0,8	0,6	22,1	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51244357	ETA	CH	1228471	136728	23/12/2023 17:11	23/12/2023 20:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	258,01	88	1,38	0,37	1,18	2,93	ETA01C3	Joaquim Pires
51244091	SPP	CR		136462	23/12/2023 17:11	24/12/2023 16:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	21,98	0,62	0,33	22,93	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51244083	JUN	CR		136454	23/12/2023 17:11	23/12/2023 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,3	0,17	0,52	0,98	JUN01M2	Picos

51244099	VAL	CR		136470	23/12/2023 17:12	23/12/2023 19:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,9	1,07	0,02	1,98	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51244540	FAO	CH	1371002	136911	23/12/2023 17:15	24/12/2023 08:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3278,58	216	13,43	1,75	0	15,18	FAO01C4	Floriano
51244092	PAD	CR		136463	23/12/2023 17:15	23/12/2023 21:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	1,87	1,23	0,7	3,8	PAD01P1	Parnaíba
51244109	RNA	CR		136480	23/12/2023 17:17	23/12/2023 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,48	0,15	0,47	1,1	RNA01C2	Teresina
51244127	PMR	CR		136498	23/12/2023 17:20	24/12/2023 10:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,72	1	16,32	0,05	0,83	17,2	PMR01P2	Palmeirais
51244137	PID	CR		136508	23/12/2023 17:25	23/12/2023 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PID01S3	Teresina
51244256	AAD	CH	1439659	136627	23/12/2023 17:33	23/12/2023 21:57	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	444,34	101	3,28	1,03	0,08	4,4	AAD01C1	Antônio Almeida
51244182	PRI	CR		136553	23/12/2023 17:35	23/12/2023 19:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,3	0,15	0,57	2,02	PRI01Y1	Piripiri
51244194	QBO	TF	1264850	136565	23/12/2023 17:37	23/12/2023 21:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	16,85	5	2,27	0,4	0,72	3,38	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51244195	TBC	CR		136566	23/12/2023 17:38	23/12/2023 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	TBC01K1	Teresina
51244205	PTY	CR		136576	23/12/2023 17:41	23/12/2023 20:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,75	0,4	0,98	3,13	PTY01P5	Teresina
51244212	PAD	CR		136583	23/12/2023 17:44	23/12/2023 18:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,05	1	0,38	0,67	0,2	1,25	PAD01P3	Parnaíba
51244213	MQP	CR		136584	23/12/2023 17:44	23/12/2023 22:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	2,27	0,18	2,53	4,98	MQP01N8	Teresina
51244477	PTA	CR		136848	23/12/2023 17:53	24/12/2023 14:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,86	1	19,65	0,77	0,23	20,65	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51244248	MQP	CR		136619	23/12/2023 17:54	23/12/2023 20:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,48	0,38	1,45	2,32	MQP01N5	Teresina
51244277	VAL	CR		136648	23/12/2023 18:02	23/12/2023 22:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	4,02	0,15	0,38	4,55	VAL01C3	Valença do Piauí
51244297	CBC	TF	1075779	136668	23/12/2023 18:08	24/12/2023 16:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	548,21	24	20,58	1,15	1,12	22,85	CBC01C2	Boa Hora
51244339	LUZ	TF	1219818	136710	23/12/2023 18:09	23/12/2023 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	430,9	285	0,18	0,63	0,7	1,52	LUZ01C1	Luzilândia
51454123	LUZ	CR		195002	23/12/2023 18:09	23/12/2023 19:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,18	0,63	0,7	1,52	LUZ01C1	Luzilândia
51245132	JUN	CH	1298606	137503	23/12/2023 18:16	24/12/2023 09:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2305,12	147	14,53	1,15	0	15,68	JUN09F3	Pio IX
51244345	PAD	CR		136716	23/12/2023 18:16	23/12/2023 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,72	0,22	0,47	1,4	PAD01P6	Parnaíba
51244352	SAT	CR		136723	23/12/2023 18:17	23/12/2023 18:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	SAT01L9	Teresina
51244356	ETA	CR		136727	23/12/2023 18:18	23/12/2023 21:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,18	0,25	0,33	2,77	ETA01C3	Batalha
51246737	PMR	CH	1062371	139108	23/12/2023 18:24	24/12/2023 09:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	228,2	15	0,1	0,1	15,02	15,22	PMR01P1	Palmeirais
51244376	JUN	CR		136747	23/12/2023 18:24	24/12/2023 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,97	0,57	0,37	14,9	JUN01M1	Vera Mendes
51244420	RNA	CR		136791	23/12/2023 18:27	23/12/2023 23:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,08	0,37	0,2	4,65	RNA01C8	Teresina
51244609	BOJ	TF	1264084	136980	23/12/2023 18:29	23/12/2023 21:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1615,33	462	1,28	1,5	0,72	3,5	BOJ01C3	Bom Jesus
51244439	ESP	CR		136810	23/12/2023 18:34	24/12/2023 09:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,93	0,8	0,33	15,07	ESP01M3	Teresina
51245720	TBC	TF	1048851	138091	23/12/2023 18:37	24/12/2023 05:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	77,12	7	10,07	0,43	0,53	11,03	TBC01K1	Teresina
51248472	NVL	CR		140843	23/12/2023 18:38	23/12/2023 18:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NVL01C2	União
51244502	SPP	TF	1320804	136873	23/12/2023 18:41	23/12/2023 22:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	670,83	185	2,43	0,58	0,62	3,63	SPP01C4	Agricolândia
51244581	MTO	TF	1257058	136952	23/12/2023 18:41	23/12/2023 19:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	182,35	191	0,55	0,25	0,17	0,97	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51244804	BOL	TF	1265262	137175	23/12/2023 18:43	23/12/2023 22:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	188,73	49	2,05	1,48	0,33	3,87	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51244487	PAD	CR		136858	23/12/2023 18:44	23/12/2023 21:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,75	0,98	0,52	3,25	PAD01P4	Parnaíba
51244505	CRO	CR		136876	23/12/2023 18:49	24/12/2023 12:28	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,74	1	16,4	1,18	0,07	17,65	CRO01L1	Lagoa do Piauí
51244521	PCA	CR		136892	23/12/2023 18:53	23/12/2023 21:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,18	0,28	0,32	2,78	PCA01C2	Batalha
51244522	PID	CR		136893	23/12/2023 18:53	24/12/2023 06:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,65	0,22	0,37	11,23	PID01S6	Teresina
51244524	SPP	CR		136895	23/12/2023 18:54	24/12/2023 19:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,58	0,37	0,58	24,53	SPP01C5	Angical do Piauí
51244589	NZA	TF	1054375	136960	23/12/2023 18:56	23/12/2023 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	71,5	88	0,1	0,32	0,4	0,82	NZA01Z2	Nazária
51244545	PAB	CR		136916	23/12/2023 19:00	23/12/2023 23:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,87	0,25	0,75	4,87	PAB01C3	Parnaíba
51244553	MQP	CR		136924	23/12/2023 19:04	23/12/2023 20:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,1	0,5	0,2	1,8	MQP01N8	Teresina
51244595	PCS	CR		136966	23/12/2023 19:12	24/12/2023 09:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,08	0,18	0,65	13,92	PCS01C2	Picos
51244602	TBC	CR		136973	23/12/2023 19:16	24/12/2023 08:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	0,05	0,1	13,3	13,45	TBC01K1	Teresina
51244603	TSA	CR		136974	23/12/2023 19:16	24/12/2023 09:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,3	0,28	0,53	14,12	TSA01Y1	Teresina
51244610	JUN	CR		136981	23/12/2023 19:20	24/12/2023 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	19,8	0,68	0,42	20,9	JUN01M7	Itainópolis

51244708	NZR	TF	1348390	137079	23/12/2023 19:20	24/12/2023 09:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1199,14	82	13,43	0,63	0,57	14,63	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51244625	MAD	TF	1358961	136996	23/12/2023 19:23	26/12/2023 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	354,43	5	0,1	0,1	70,68	70,88	MAD01C2	Alegrete do Piauí
51244636	PCS	TF	1296320	137007	23/12/2023 19:27	24/12/2023 02:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	427,16	64	4,45	0,13	2,1	6,68	PCS01C2	Picos
51244802	JCK	TF	1377653	137173	23/12/2023 19:30	23/12/2023 23:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	494,19	118	2,65	0,4	1,15	4,2	JCK01X8	Teresina
51244648	PTY	CR		137019	23/12/2023 19:30	24/12/2023 09:25	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,58	1	12,43	0,32	1,17	13,92	PTY01P4	Teresina
51245222	BRL	TF	1400862	137593	23/12/2023 19:37	24/12/2023 00:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1132,95	226	3,7	0,67	0,65	5,02	BRL01C2	Landri Sales
51244698	JUN	CH	1409038	137069	23/12/2023 19:46	24/12/2023 15:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	19,89	1	0,1	0,1	19,7	19,9	JUN01M4	Pimenteiras
51244834	SPP	TF	1069559	137205	23/12/2023 19:47	23/12/2023 22:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	62,6	28	1,42	0,53	0,3	2,25	SPP01C5	São Gonçalo do Piauí
51248476	NVL	CR		140847	23/12/2023 19:50	23/12/2023 20:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,1	0,1	0,3	NVL01C2	União
51244716	SAT	CR		137087	23/12/2023 19:51	23/12/2023 22:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,13	0,83	0,33	2,3	SAT01L7	Teresina
51244753	PAB	CR		137124	23/12/2023 20:04	24/12/2023 02:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,35	0,28	0,32	5,95	PAB01C2	Parnaíba
51244801	ETA	CR		137172	23/12/2023 20:22	24/12/2023 09:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,08	0,85	0,3	13,23	ETA01C2	Esperantina
51246200	OER	CR		138571	23/12/2023 20:23	24/12/2023 09:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	13,08	0,15	0	13,23	OER01C2	Oeiras
51244870	PTY	TF	1364579	137241	23/12/2023 20:37	23/12/2023 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	553,23	211	0,48	0,77	1,38	2,63	PTY01P8	Teresina
51244861	EBV	CR		137232	23/12/2023 20:40	24/12/2023 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,93	0,22	0,23	14,38	EBV01C2	Elesbão Veloso
51244942	ETA	TF	1232933	137313	23/12/2023 20:43	23/12/2023 22:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	19,8	13	0,78	0,42	0,33	1,53	ETA01C2	Esperantina
51245077	UNO	TF	1056759	137448	23/12/2023 20:45	24/12/2023 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1446,76	74	17,87	0,35	1,35	19,57	UNO01C3	União
51244897	PTY	CR		137268	23/12/2023 20:53	23/12/2023 23:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,37	0,08	0,08	2,53	PTY01P8	Teresina
51244016	RNA	TF	1040028	136387	23/12/2023 21:00	23/12/2023 21:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	184,59	223	0,08	0,08	0,67	0,83	RNA01C4	Teresina
51244958	PTY	TF	1050842	137329	23/12/2023 21:00	23/12/2023 23:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	474,49	174	2,08	0,38	0,27	2,73	PTY01P5	Teresina
51244938	BIG	CR		137309	23/12/2023 21:03	23/12/2023 22:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,25	0,4	0,73	1,38	BIG01N2	Inhuma
51245059	FAO	TF	1323082	137430	23/12/2023 21:04	24/12/2023 01:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	538,47	125	0,8	3,52	0	4,32	FAO01C1	Floriano
51245090	PAD	TF	1200176	137461	23/12/2023 21:20	24/12/2023 00:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	68,72	21	0,88	1,68	0,72	3,28	PAD01P8	Luís Correia
51245066	SMO	TF	1309122	137437	23/12/2023 21:23	23/12/2023 22:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	333,4	213	0,1	0,1	1,37	1,57	SMO01C1	Simões
51245006	TBC	CR		137377	23/12/2023 21:23	24/12/2023 02:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,23	0,92	0,27	5,42	TBC01K1	Teresina
51244996	PTY	CR		137367	23/12/2023 21:24	24/12/2023 05:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	6,62	1,52	0,23	8,37	PTY01P4	Teresina
51245047	BOJ	TF	1398283	137418	23/12/2023 21:29	24/12/2023 00:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	379,9	111	0,1	0,1	3,23	3,43	BOJ01C3	Bom Jesus
51245030	DML	TF	1393290	137401	23/12/2023 21:30	24/12/2023 02:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1106,65	213	3,13	0,93	1,13	5,2	DML01W2	Demerval Lobão
51245035	PCS	CR		137406	23/12/2023 21:31	24/12/2023 10:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	11,47	0,2	1,18	12,85	PCS01C3	Picos
51245109	MTO	CR		137480	23/12/2023 22:00	24/12/2023 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	10,03	0,65	1,05	11,73	MTO01C3	Porto
51245130	PAD	TF	1199761	137501	23/12/2023 22:01	23/12/2023 23:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	260,73	162	0,27	0,63	0,72	1,62	PAD01P5	Parnaíba
51245133	CRO	CR		137504	23/12/2023 22:05	23/12/2023 22:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	CRO01L1	Monsenhor Gil
51245119	JFR	CR		137490	23/12/2023 22:05	24/12/2023 12:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,7	0,28	0,67	14,65	JFR01C2	José de Freitas
51245139	ETA	TF	1328851	137510	23/12/2023 22:07	23/12/2023 23:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	18,27	12	0,83	0,08	0,62	1,53	ETA01C4	Esperantina
51245173	PAD	CR		137544	23/12/2023 22:21	24/12/2023 02:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,67	0,17	0,33	4,17	PAD01P1	Parnaíba
51245199	AME	TF	1062658	137570	23/12/2023 22:24	24/12/2023 00:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	392,91	235	0,85	0,37	0,47	1,68	AME01N1	Amarante
51245347	BRG	TF	1405813	137718	23/12/2023 22:46	24/12/2023 02:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	221,86	67	1,32	2	0	3,32	BRG01C1	Amarante
51245319	JAC	CR		137690	23/12/2023 23:23	24/12/2023 17:51	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,77	1	17,93	0,18	0,35	18,47	JAC09F5	Patos do Piauí
51245346	JAC	TF	1313336	137717	23/12/2023 23:24	24/12/2023 02:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	599,58	216	0,88	0,87	1,03	2,78	JAC09F5	Patos do Piauí
51245373	MQP	TF	1053418	137744	23/12/2023 23:40	24/12/2023 01:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	254,74	171	0,1	0,13	1,27	1,5	MQP01W1	Teresina
51245386	PTY	TF	1050883	137757	23/12/2023 23:43	24/12/2023 02:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	625,56	274	1,48	0,37	0,43	2,28	PTY01P7	Teresina
51245748	PTY	TF	1050883	138119	23/12/2023 23:43	24/12/2023 02:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	625,56	274	0,1	0,1	2,08	2,28	PTY01P7	Teresina
51245432	RNA	CH	1045348	137803	23/12/2023 23:53	24/12/2023 01:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1052,77	814	0,75	0,12	0,43	1,3	RNA01C2	Teresina
51245452	RNA	CR		137823	24/12/2023 00:08	24/12/2023 06:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	3,57	2,1	0,27	5,93	RNA01C4	Teresina
51245460	PCA	TF	1248403	137831	24/12/2023 00:09	24/12/2023 01:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	612,85	420	0,57	0,23	0,67	1,47	PCA01C3	Piracuruca

51245514	JUN	CR		137885	24/12/2023 00:37	24/12/2023 11:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,44	1	9,75	0,35	0,53	10,63	JUN01M3	Picos
51245726	PCA	CR		138097	24/12/2023 00:47	24/12/2023 01:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,1	0,1	0,25	PCA01C3	Piracuruca
51245749	RNA	CR		138120	24/12/2023 00:49	24/12/2023 02:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,63	0,15	0,18	1,97	RNA01C2	Teresina
51245732	GPE	CR		138103	24/12/2023 00:52	24/12/2023 17:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,87	0,22	0,17	16,25	GPE01C1	Marcos Parente
51245733	PAB	TF	1401193	138104	24/12/2023 00:54	24/12/2023 05:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	939,4	212	1,62	0,53	2,28	4,43	PAB01C1	Ilha Grande
51245739	AME	CH	1062659	138110	24/12/2023 01:36	24/12/2023 04:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	644,88	235	1,2	0,35	1,2	2,75	AME01N1	Amarante
51245756	PAD	CR		138127	24/12/2023 01:46	24/12/2023 08:21	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	5,6	0,15	0,83	6,58	PAD01P2	Parnaíba

Anexo V – Figuras ampliadas

Análise Gráfica (Retornar)

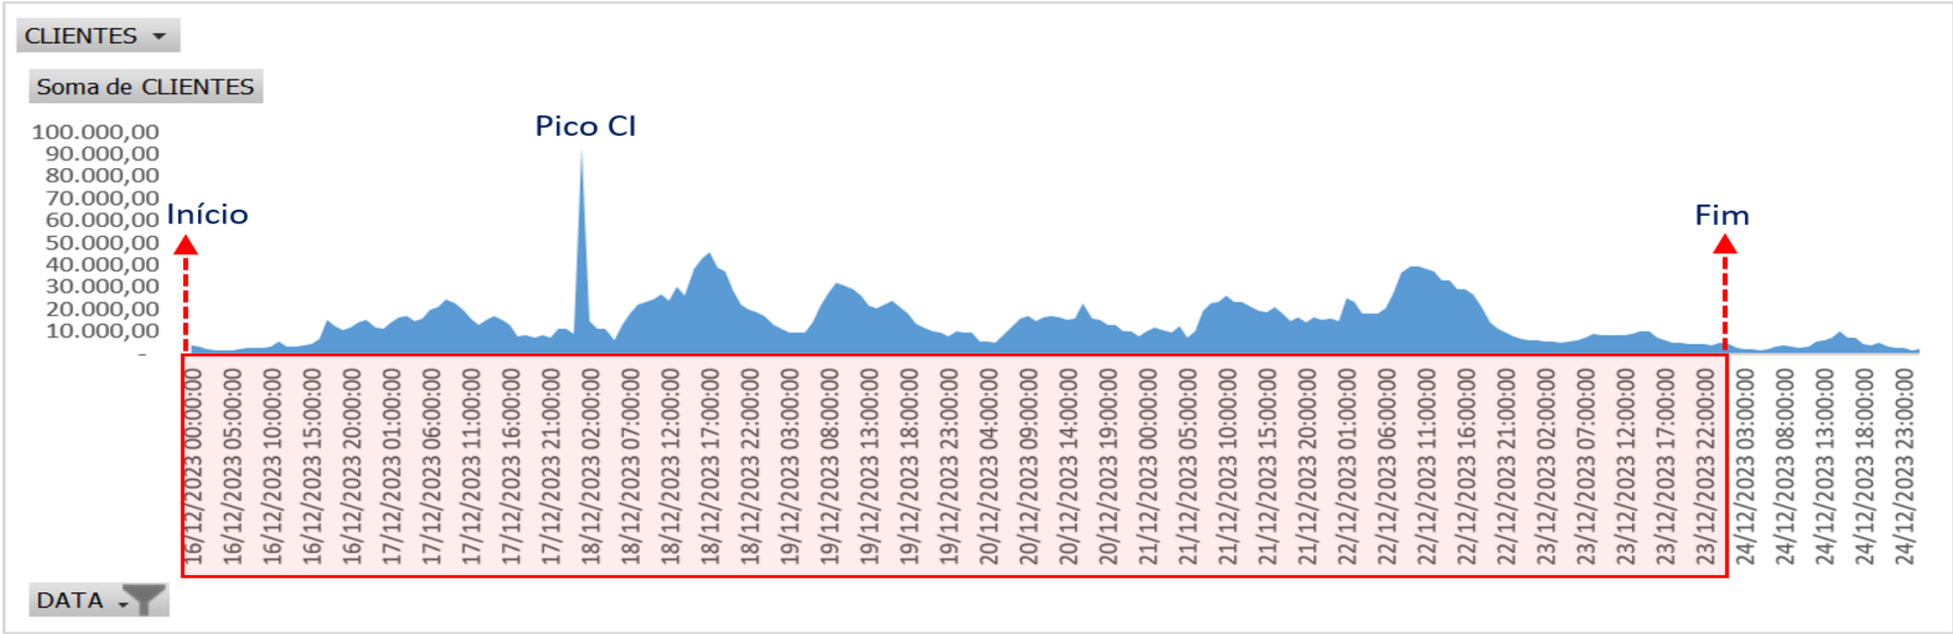

Análise Gráfica (Retornar)

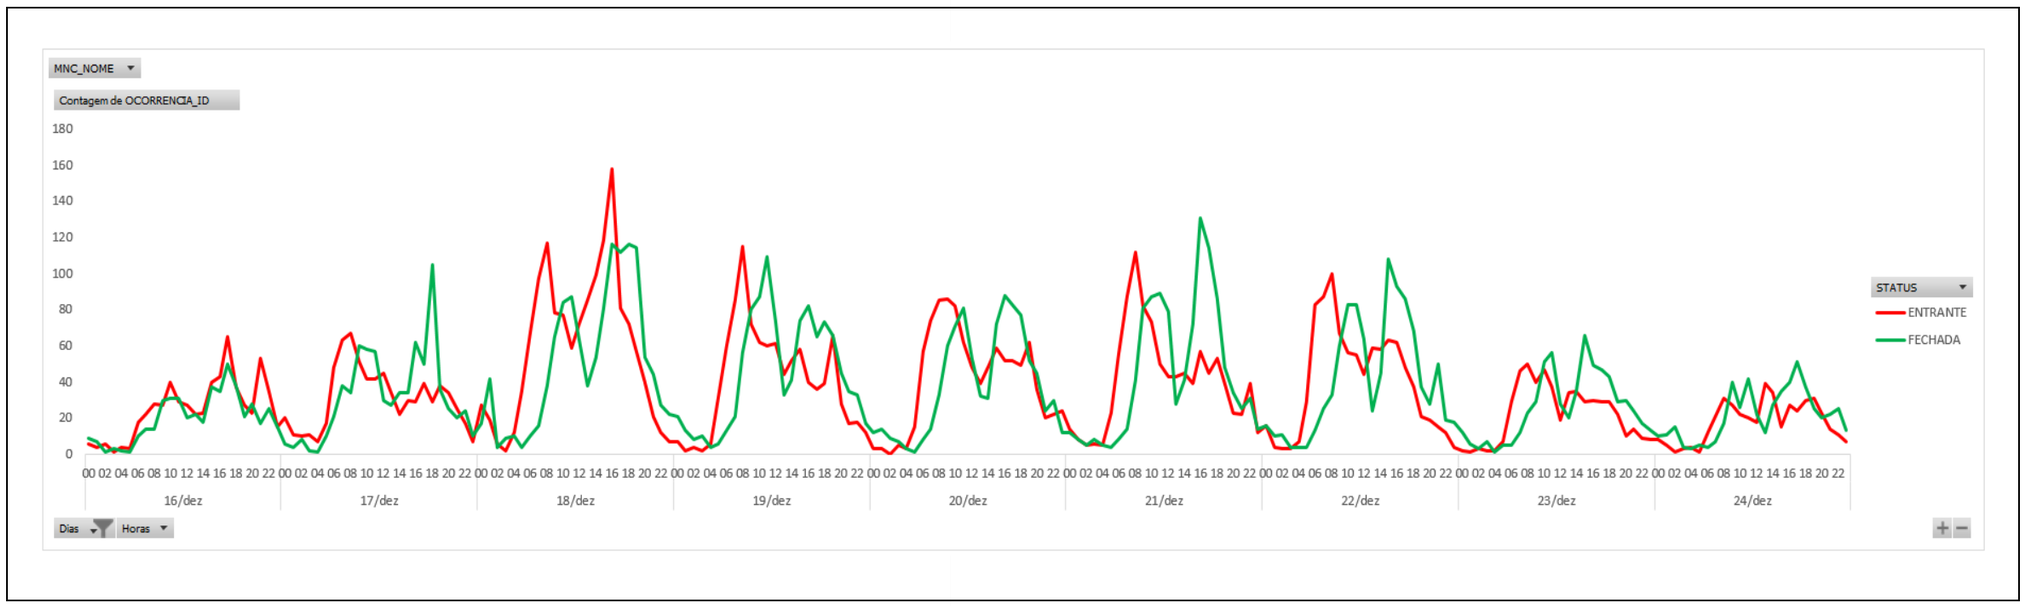
MNC_NOME
Contagem de OCORRENCIA_ID
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
16/dez
17/dez
18/dez
19/dez
20/dez
21/dez
22/dez
23/dez
24/dez
Dias
Horas
STATUS
ENTRANTE
FECHADA